


CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO (Scala 1/10000)

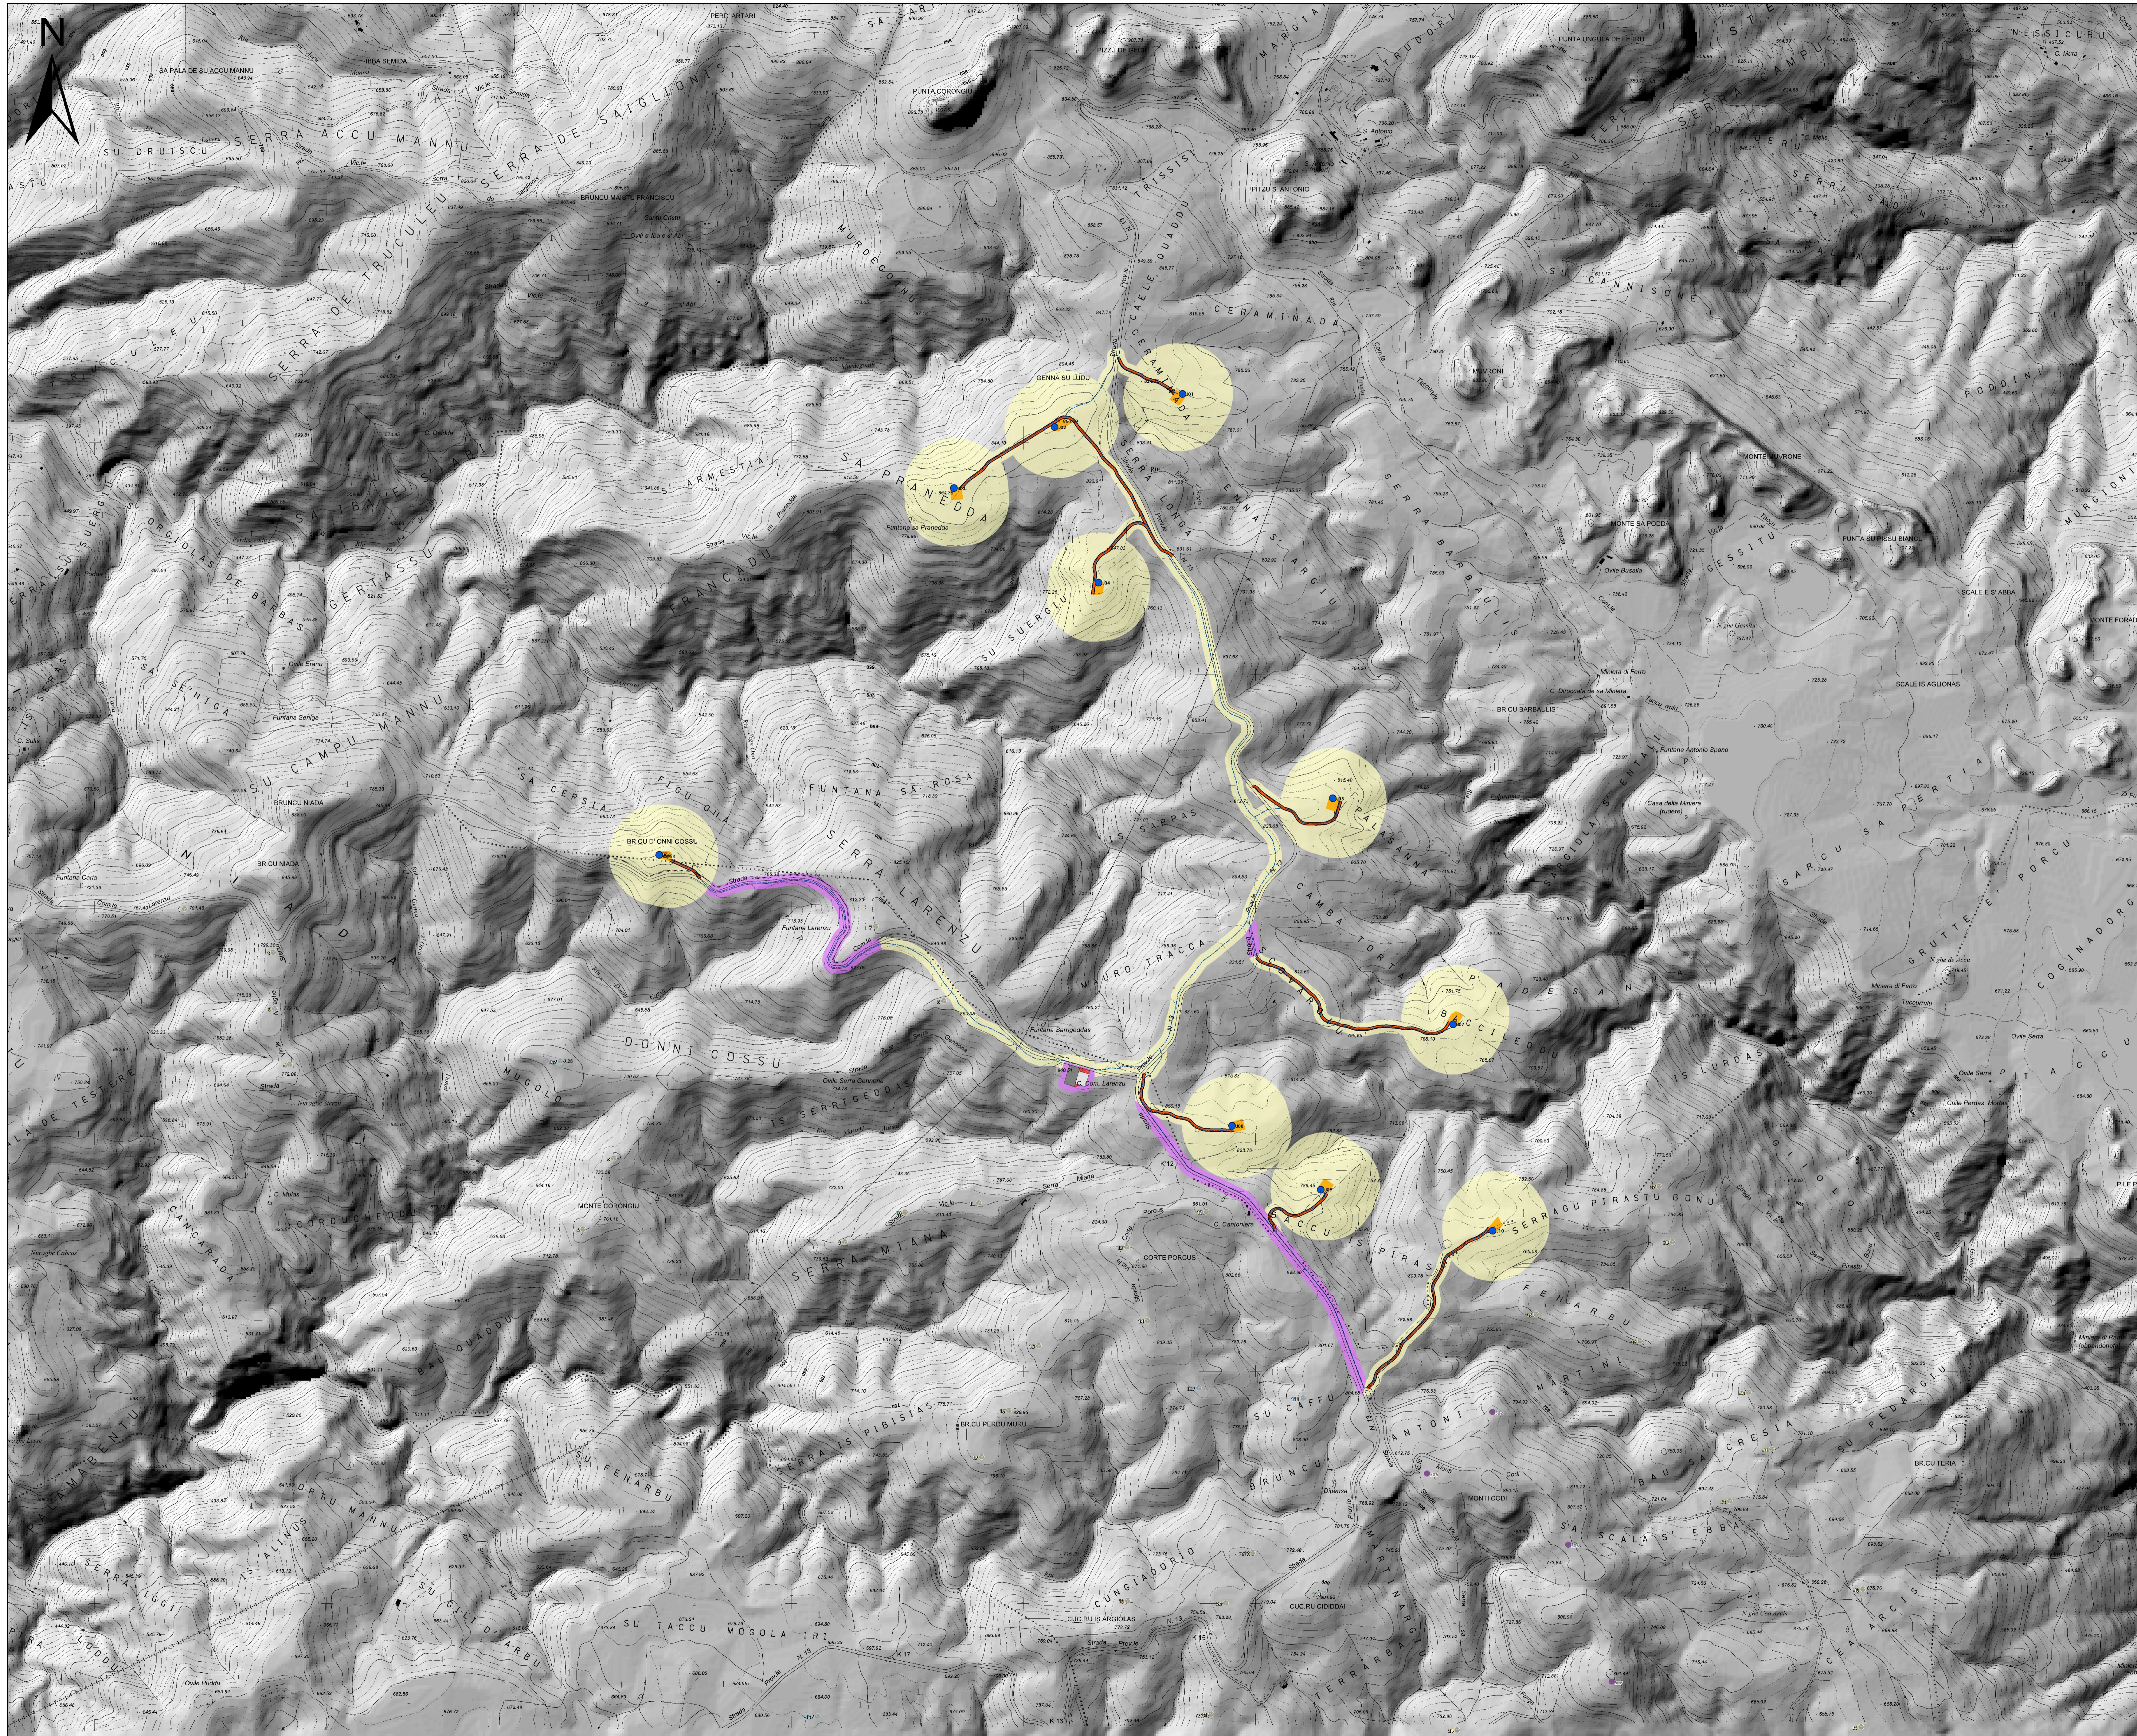

- Layout BOREAS
- Turbine da Autorizzare Abbila
- Turbine Autorizzate Malitu
- Turbine Autorizzate Ulassai
- Tracciato_Cavidotti
- Strade_Nuova_Realizzazione
- Piazzole


Ampliamento_Nuova_SSE

- Sottostaz. RTN 150 KV "Ulassai"
- Sottostaz. utente Sardegna S.R.L.
- Ampliamento SSE utente previsto progetto ABBLIA
- Ampliamento SSE utente opere di connessione

Rischio archeologico

rischio

- Basso
- Medio

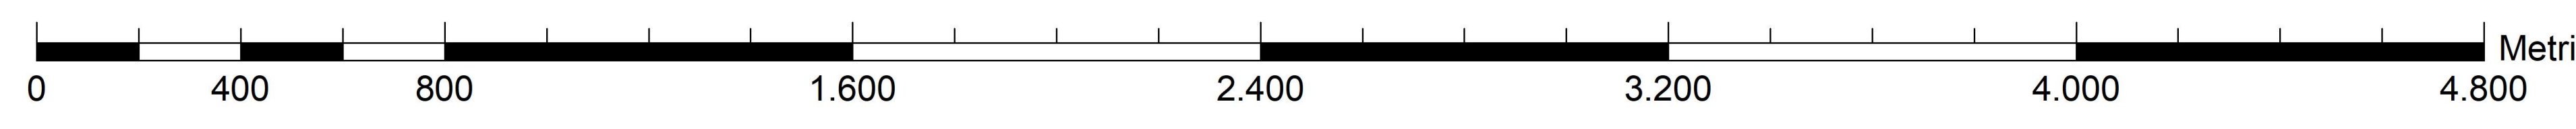

Rev.	Data	Descrizione	Dis.	Cont.	Appr.
1	30/11/21	INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE			
0	30/11/20	INNESIO PER PROCEDURA VIA			

 SARDEOLICA Renewable Energy	 SARTEC Services & Technologies	 IAT CONSULENZA E PROGETTI	Commessa n°: C2020355-N0300
			Da n°: AM-AC10003-3
BOREAS AMPLIAMENTO DEL PARCO EOLICO DI ULIASSAI E PERASDEFOGU NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRUNCIU VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Carta del rischio archeologico -			Revisione: 1 Scala: 1/10000 Sostituisce il: // Sostituito dal: //

Nome file: AM-AC10003-3.mxd
 Disegno eseguito in "ArcMap" - evitare correzioni a mano.
 Il presente documento è di proprietà di Saris Ricerca e Tecnologie che ne tutela i diritti a termini di legge.