PARTICOLARE CASSETTA CON PRESE INTERBLOCCATE CEE

PARTICOLARE PLAFONIERA INTERNA A PLAFONE

NOTA:
CANALIZZAZIONI SEPARATE PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA

PARTICOLARE ILLUMINAZIONE SALA GESTIONE EMERGENZE

PARTICOLARE TIPOLOGICO FISSAGGIO PLAFONIERA ESTERNA

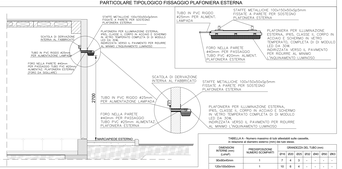

PARTICOLARE CENTRALINI PORTAPRESE

TABELLA 1 - Numero massimo di tubi ammessi sulle cassette, in funzione del diametro esterno dei tubi

DIAMETRO ESTERNO TUBI (mm)	NUMERO DI TUBI	DIMENSIONI DEL TUBO (mm)				
		20x1	25x1	25x2	32x2	40x2
20x1	1	10	6	5	-	-
25x1	1	18	10	8	6	-
25x2	1	15	9	7	5	-
32x2	1	27	16	12	9	6
40x2	1	40	24	18	13	9
20x1/20x1/20x1	3	7	4	3	2	1
25x1/25x1/25x1	3	12	7	5	3	2
25x2/25x2/25x2	3	9	5	4	2	1
32x2/32x2/32x2	3	18	10	8	5	3
40x2/40x2/40x2	3	27	15	12	8	5
25x1/25x1/25x1/25x1	4	9	5	4	2	1
25x2/25x2/25x2/25x2	4	7	4	3	2	1
32x2/32x2/32x2/32x2	4	13	7	6	3	2
40x2/40x2/40x2/40x2	4	20	11	9	6	4

TABELLA 2 - Dimensioni esterne (mm) dei tubi RIGIDI in pvc, in relazione alla sezione e al numero dei cavi

UNI	Tipo	Sezione (mm²)				
		1,5	2,5	4	6	10
16/14	1	16	16	16	16	16
	2	16	16	16	16	16
	3	16	16	16	16	16
20/17	1	16	16	16	16	16
	2	16	16	16	16	16
	3	16	16	16	16	16
25/21	1	16	16	16	16	16
	2	16	16	16	16	16
	3	16	16	16	16	16
32/27	1	16	16	16	16	16
	2	16	16	16	16	16
	3	16	16	16	16	16

La tabella è stata ricavata teoricamente che le sezioni attribuite sulla cassetta contengono il numero massimo di cavi, in funzione del diametro esterno dei cavi stessi.
Il riempimento non supera il 50% del volume interno della cassetta.

CUNICOLO MT

CUNICOLO SOTTO QUADRO MEDIA TENSIONE

N.B.: Il cunicolo situato sotto il quadro di media è stato incrementato in modo tale da garantire l'eventuale sfogo dei gas prodotti dell'arco interno. Tale soluzione è applicabile per i prodotti che consentono lo sfogo verso il basso e non impedisce il corretto funzionamento. Per quelli che invece hanno lo sfogo attraverso un apposito condotto generalmente posto sul retro del quadro

SEZIONE DI RIEMPIMENTO S1 - NORMALE

SEZIONE DI RIEMPIMENTO S2 - NO BREAK

SEZIONE DI RIEMPIMENTO S3

SEZIONE DI RIEMPIMENTO S4

SEZIONE DI RIEMPIMENTO S5 - RED

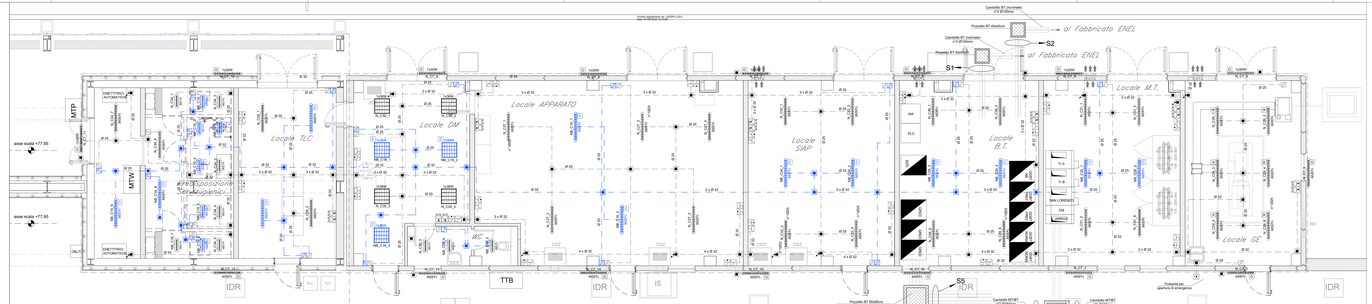
Locale TLC
Locale APPARATO
Locale DM
Locale SAP
Locale B.T.
Locale M.T.
Locale GE
Locale MT/TT
Locale TTB
Locale IDR
Locale IS
Locale WC
Locale UPS
Locale CMS
Locale OM
Locale LINGHIERI
Locale RF
Locale PLC
Locale ARMADI
Locale ARMADI
Locale ARMADI