


LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO DI TERRA

| | |
|--|--|
| | Corda di rame nudo interrata a 120 cm di profondità - sez. 120mm ² |
| | Corda di rame nudo interrata a 60 cm di profondità - sez. 120mm ² |
| | Conduttore di terra in cavo unipolare FG17 450/750 V sez. 120mm ² |
| | Pozzetto 45x45cm con dispersore verticale di terra L=6 m costituito da paline componibili (l=1,5m) in acciaio ramato |
| | Nodo equipotenziale in piatto di rame |
| | Morsetto di collegamento di terra |
| | Barra di terra di quadro |

PARTICOLARE POZZETTO CON DISPERSORE (Fuori scala)

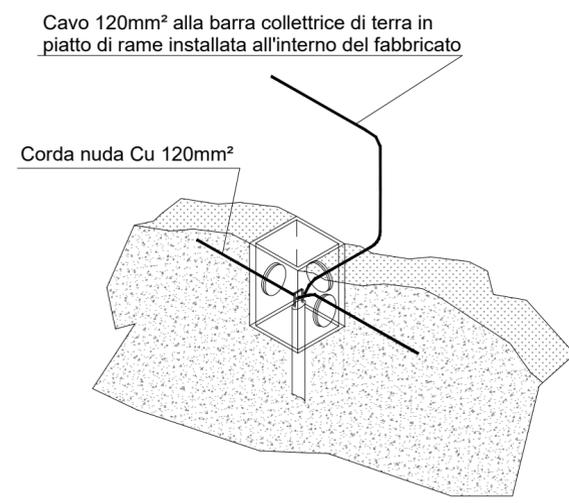

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTI:

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
Ing. L. LACORO
Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
IL LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO**

DISEGNO
IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE
LF05
Fermata di San Lorenzo Maggiore
Layout apparecchiature e impianto di terra fabbricato Enel

| | |
|---|----------------|
| APPALTATORE IL DIRETTORE TECNICO | SCALA: 1:50 |
|---|----------------|

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
| IF2R | 22 | E | ZZ | PB | LF0500 | 004 | A |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|-------------|---------|------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| A | EMISSIONE | M. COJA | 23/06/2021 | L. MELICA | 24/06/2021 | A. CARLUCCI | 24/06/2021 | IL PROGETTISTA D. D'APOLLONIO 25/06/2021 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |