
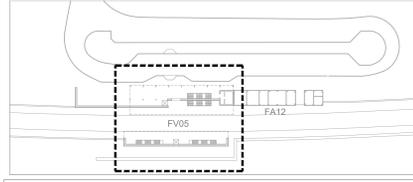


TABELLA FINITURE - MURATURE - SERRAMENTI		POZZETTI	
FA	CS	TIPOLOGIA MURATURA	FINITURE
B1	B1	M1	M1
B11	B11	M2	M2
B12	B12	M3	M3
B13	B13	M4	M4
B2	B2	M5	M5
B3	B3	M6	M6
B4	B4	M7	M7
B5	B5	M8	M8
B12	B12	M9	M9
B13	B13	M10	M10
V1	V1	P1	P1
V2	V2	P2	P2
V3	V3	P3	P3
V4	V4	P4	P4
V5	V5	P5	P5
V6	V6	P6	P6
V7	V7	P7	P7
V8	V8	P8	P8
V9	V9	P9	P9
V10	V10	P10	P10
V11	V11	P11	P11
V12	V12	P12	P12
V13	V13	P13	P13
V14	V14	P14	P14
V15	V15	P15	P15
V16	V16	P16	P16
V17	V17	P17	P17
V18	V18	P18	P18
V19	V19	P19	P19
V20	V20	P20	P20
V21	V21	P21	P21
V22	V22	P22	P22
V23	V23	P23	P23
V24	V24	P24	P24
V25	V25	P25	P25
V26	V26	P26	P26
V27	V27	P27	P27
V28	V28	P28	P28
V29	V29	P29	P29
V30	V30	P30	P30
V31	V31	P31	P31
V32	V32	P32	P32
V33	V33	P33	P33
V34	V34	P34	P34
V35	V35	P35	P35
V36	V36	P36	P36
V37	V37	P37	P37
V38	V38	P38	P38
V39	V39	P39	P39
V40	V40	P40	P40
V41	V41	P41	P41
V42	V42	P42	P42
V43	V43	P43	P43
V44	V44	P44	P44
V45	V45	P45	P45
V46	V46	P46	P46
V47	V47	P47	P47
V48	V48	P48	P48
V49	V49	P49	P49
V50	V50	P50	P50
V51	V51	P51	P51
V52	V52	P52	P52
V53	V53	P53	P53
V54	V54	P54	P54
V55	V55	P55	P55
V56	V56	P56	P56
V57	V57	P57	P57
V58	V58	P58	P58
V59	V59	P59	P59
V60	V60	P60	P60
V61	V61	P61	P61
V62	V62	P62	P62
V63	V63	P63	P63
V64	V64	P64	P64
V65	V65	P65	P65
V66	V66	P66	P66
V67	V67	P67	P67
V68	V68	P68	P68
V69	V69	P69	P69
V70	V70	P70	P70
V71	V71	P71	P71
V72	V72	P72	P72
V73	V73	P73	P73
V74	V74	P74	P74
V75	V75	P75	P75
V76	V76	P76	P76
V77	V77	P77	P77
V78	V78	P78	P78
V79	V79	P79	P79
V80	V80	P80	P80
V81	V81	P81	P81
V82	V82	P82	P82
V83	V83	P83	P83
V84	V84	P84	P84
V85	V85	P85	P85
V86	V86	P86	P86
V87	V87	P87	P87
V88	V88	P88	P88
V89	V89	P89	P89
V90	V90	P90	P90
V91	V91	P91	P91
V92	V92	P92	P92
V93	V93	P93	P93
V94	V94	P94	P94
V95	V95	P95	P95
V96	V96	P96	P96
V97	V97	P97	P97
V98	V98	P98	P98
V99	V99	P99	P99
V100	V100	P100	P100

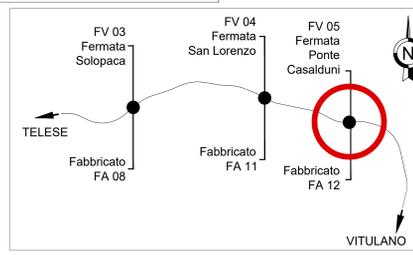

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Redattore	Autore/Redattore
A									
B									

NOTE

Tutti i codici di verniciatura verranno effettuati secondo circolare FS 44x.

NB In corrispondenza dei giunti di ancoraggio dei pannelli dovranno essere opportunamente assorbiti e/o raddoppiati in modo compatibile con i giunti.

N3 Griglia di ventilazione impianti scaldato foratura muri e pannelli, griglia antiradiazioni e pensilina all'altezza di alluminio esterno.

N1: Le murature M1, M2, M3 e M5 devono essere del tipo rinforzato con impieghi verticali e orizzontali collegati a strutture e rinforzati con armature o staffe telescopiche in modo da garantire resistenza meccanica e al fuoco adeguata.

FILE: IPR_3.2_ZZ_PB_FV_05_0.000_B.dwg

In. Esc.: