


| LEGENDA IMPIANTI |   |
|------------------|---|
|                  | BOMBOLA per FK-5-1-12 Novoc 1230 42 Bar   |
|                  | UGELLO EROGATORE IN ACCIAIO INOX O OTTONE A SOFFITTO  |
|                  | UGELLO EROGATORE IN ACCIAIO INOX O OTTONE NEL SOTTOPAVIMENTO                                |
|                  | TUBAZIONE SOTTOPAVIMENTO IN ACCIAIO ZIN. Sch 40 per alle pressioni con raccorderia ASA 3000 |
|                  | TUBAZIONE A SOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO Sch 40 per alle pressioni con raccorderia ASA 3000  |
|                  | SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE 300x150 mm  |
|                  | SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE 400x200 mm  |
|                  | PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "ALLARME INCENDIO"   |
|                  | PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "EVACUARE IL LOCALE"   |
|                  | PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "VIETATO ENTRARE"  |
|                  | UNITA' DI SPEGNIMENTO INCENDIO  |
|                  | PULSANTE MANUALE DI SPEGNIMENTO INCENDIO  |
|                  | SCATOLA DI DERIVAZIONE DIM 120x80x70mm  |
|                  | CAVO EN50200, LSZH sezione 2x1,5mmq SEGNALE twistato e schermato                            |
|                  | TUBAZIONE PNEUMATICA DI ATTIVAZIONE   |

L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO DI ESTINZIONE A GAS, MENTRE PER ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.

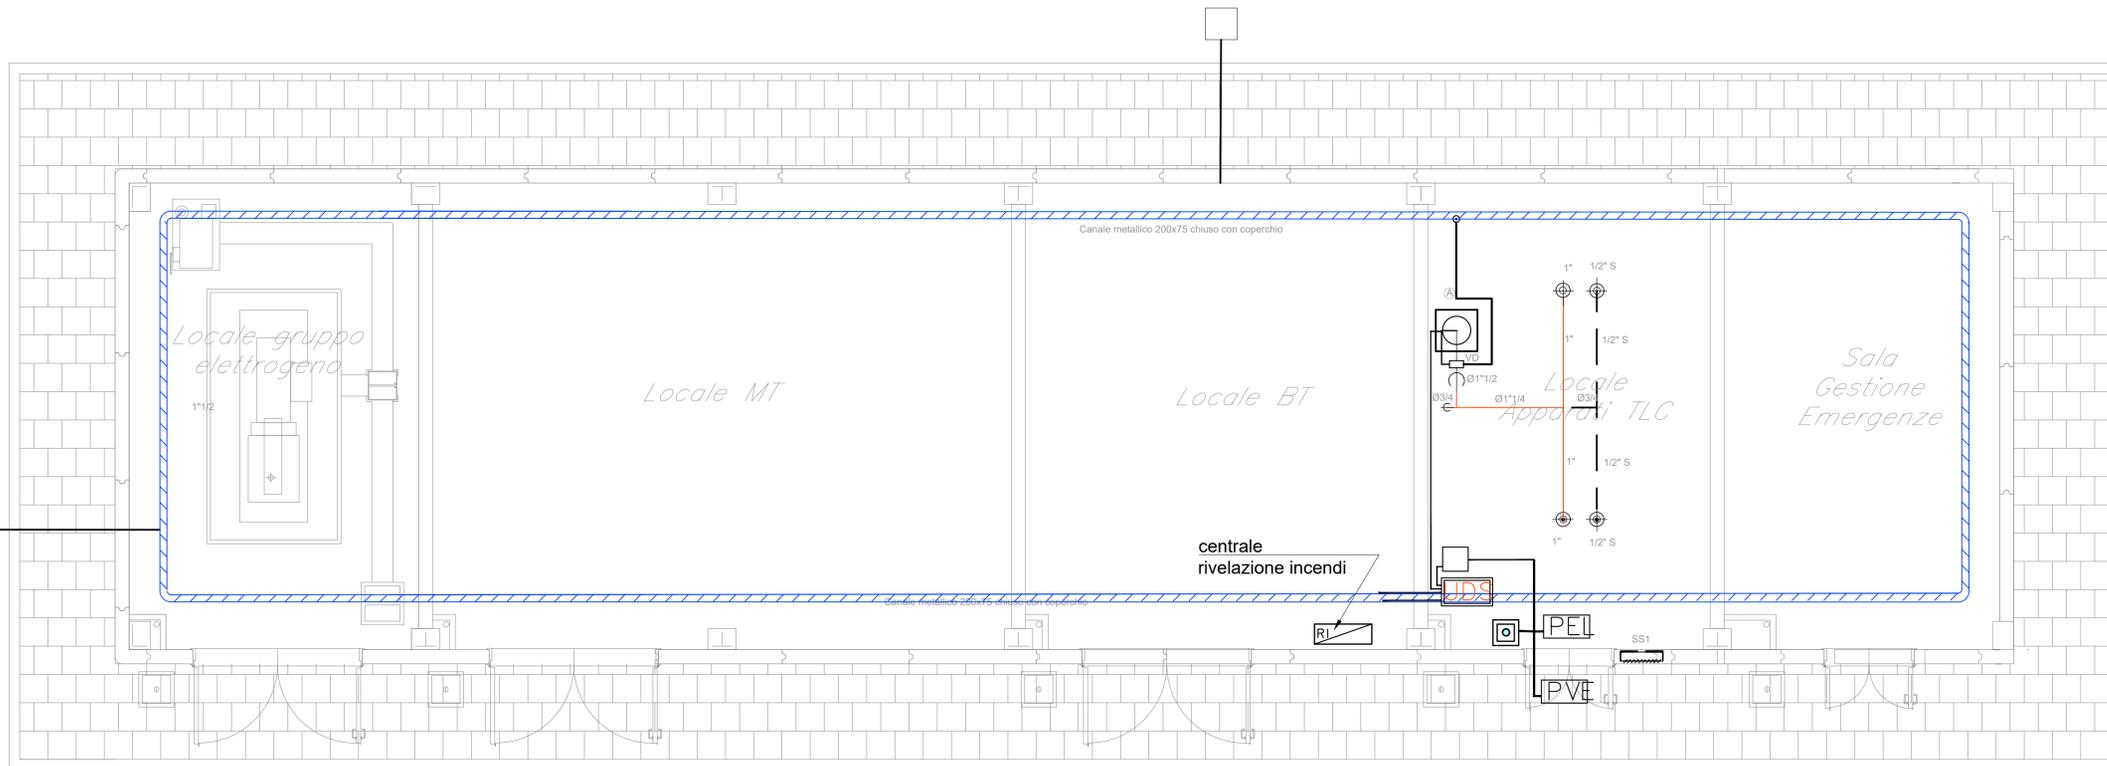

COMMITTENTE:   
 DIREZIONE LAVORI:   
 APPALTATORE:   
 PROGETTAZIONE:      
 MANDATARIA:  MANDANTI:    
 IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: 

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI  
 RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO  
 II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO  
 3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO**

DISEGNO  
 Fabbricato tecnologico ed area di soccorso al KM 43.+050,00  
 Impianto di spegnimento a gas  
 Layout impiantistico e Sezioni rappresentative

|  |             |              |            |            |                  |           |            |
|--|-------------|--------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|
| APPALTATORE<br>IL DIRETTORE TECNICO<br> |             | SCALA:<br>-  |            |            |                  |           |            |
| COMMESSA   | LOTTO       | FASE         | ENTE       | TIPO DOC.  | OPERA/DISCIPLINA | PROGR.    | REV.       |
| IF2R   | 32          | E            | ZZ         | PB         | A11304           | 001       | A          |
| Rev.   | Descrizione | Redatto      | Data       | Verificato | Data             | Approvato | Data       |
| A  | EMISSIONE   | G. Di Cosimo | 29/06/2021 | S. Guà     | 30/06/2021       | M. Nisè   | 30/06/2021 |