


LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE E DI PRODUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO


CAVIDOTTI PERIMETRALI - MONTANTI PRINCIPALI

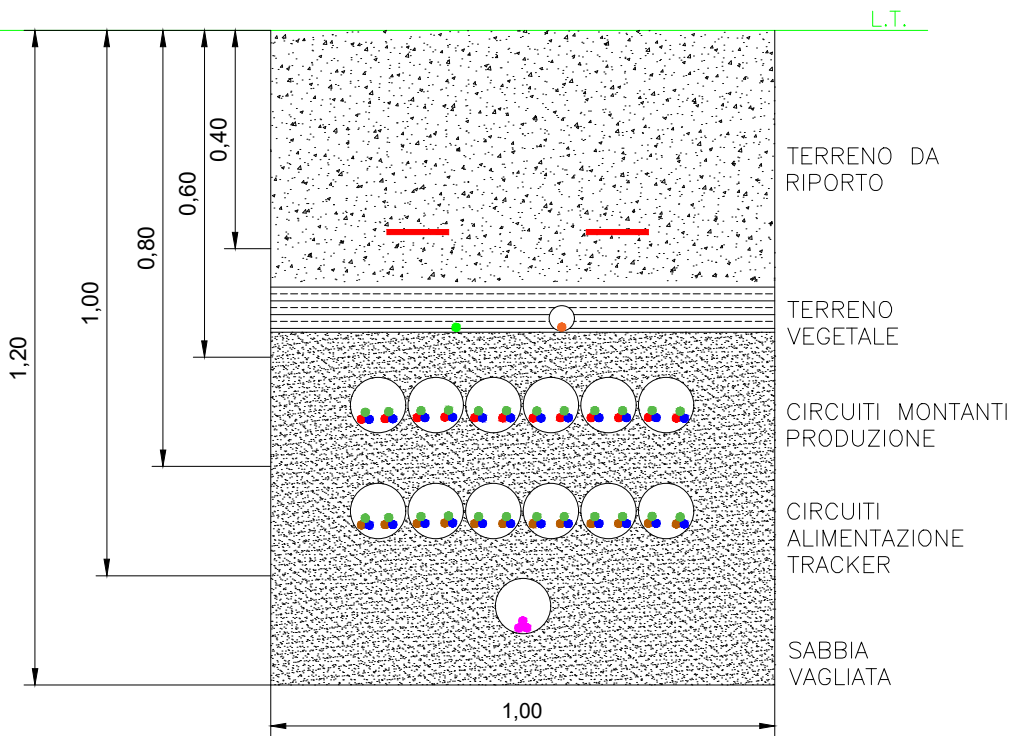

TRATTO PRIMO
DA QUADRO CABINA A POZZETTO ANELLO PERIMETRALE
NASTRO SEGNALETICO
RG7H1R 1,8/3 kV Φ 110 2x185mmq+PE LINEA QUADRO PARALLELO STRINGHE
FG70R 0,6/1 kV Φ 110 3G16 LINEA MOTORI QUADRO PARALLELO STRINGHE
ARE4H5EX 18/30 kV Φ 110 1x(3X185)mmq+PE LINEA MT
Cu Nudo 35 mmq
Cavo Fibra Ottica

SCALA 1:15

CAVIDOTTI MONTANTI SECONDARI

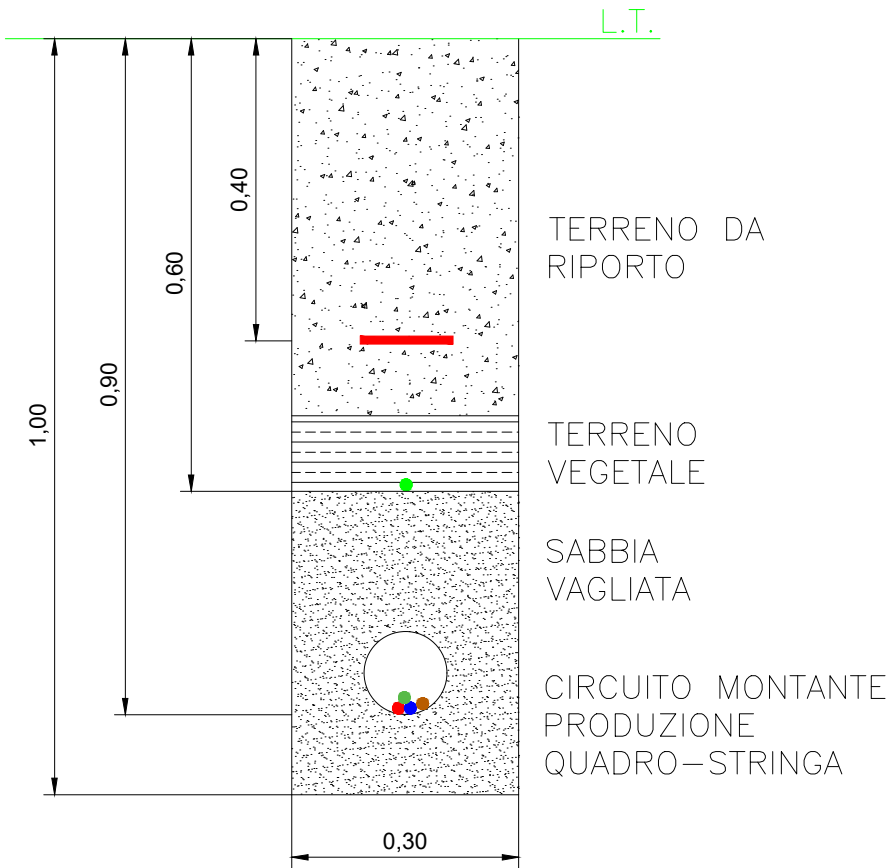

TRATTO SECONDO
DA POZZETTO ANELLO PERIMETRALE A QUADRO PARALLELO - STRINGHE
NASTRO SEGNALETICO
RG7H1R 1,8/3 kV Φ 110 2x185mmq+PE LINEA QUADRO PARALLELO STRINGHE
FG70R 0,6/1 kV Φ 110 3G16 LINEA MOTORI QUADRO PARALLELO STRINGHE
Cu Nudo 35 mmq

SCALA 1:10

Nota: è rappresentato in tavola il numero massimo di circuiti previsti per lo scavo, pari a 12. Il collegamento di ciascun circuito al quadro parallelo stringa avverrà in corrispondenza dello snodo sul pozzetto rompitratta.

Codice TAVOLA A.U. - P.A.U.R.:ElaboratoCircuitiScavi_6_06_6

TAVOLA PROGETTO: 6.6.6

Quote in m



DITTA PROPONENTE:
Enel Larino 1 S.R.L.
TECNICO PROGETTISTA:
Romanciuc Arch. Andrea
TERRENO:
Glave Vincenzella, Glave Giacinto

oggetto: IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO LARINO 1

Terreno: Comune di Larino (CB) - Foglio 34, Part. 3, 5, 6, 7, 9, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
Foglio 35, Part. 2, 13, 31, 32, 47, 48.

SCAVI E CIRCUITI

SISTEMA ELETTRICO



DATA: 31/07/2021

SCALA: VARIE