


Legenda

- Sostegni di nuova realizzazione
  - Nuovo elettrodotto in cavo interrato a 132 kV
  - Nuovo elettrodotto in cavo interrato a 132 kV
  - Sostegni elettrodotto aereo in declinazione
  - Elettrodotto aereo da declassare
  - Elettrodotto aereo da demolire
  - Sostegni da demolire
  - Impianti esistenti
- Punti di monitoraggio**
- ⊙ Campi elettromagnetici - CEM
  - ⊙ Fauna - FAU
  - ⊙ Paesaggio - PAE
  - ⊙ Rumore - RUM
  - ⊙ Vegetazione - VEG
  - ⋯ Limiti comunali

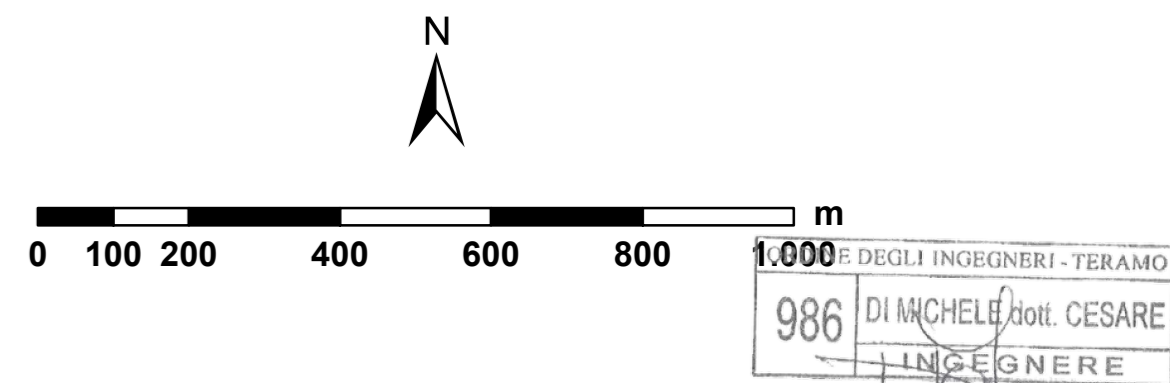

ESTENSO	00	11/11/2021	Prima emissione	Proger
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	

REVISIONI	00	11/11/2021	Prima emissione	A. Malvestri	F. Antonetti
N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO	

NUMERO E DATA ORDINE: n. 4000084147 del 25/02/2021  
 MOTIVO DELL'INVIO:  PER ACCETTAZIONE  PER INFORMAZIONI

CODIFICA ELABORATO				
DE22226B1C2291006				
TITOLO ELABORATO		TIPOLOGIA ELABORATO		
RIASSETTO RETE ELETTRICA NAZIONALE NELL'AREA TRA COLUNGA E FERRARA, ELETTRODOTTI A 132 KV: COLUNGA - ALTEDO, ALTEDO - FERRARA SUD, FERRARA SUD - CENTRO ENERGIA VERIFICA OTTEMPERANZE DECRETO V.I.A. N.000222 DEL 28/07/2016 Proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale - Prescrizione A2 e prescrizioni correlate: A3, A23, A24, A25, A27, C1, C2, C3, C4, C6, C10 Carte dei Punti di Monitoraggio - Fase Ante Operam		Planimetria PROGETTO 22226B1		
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DE22226B1C2291006.pdf	1 unità = 1 m	A0	1:10.000	3/3

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA. This document contains information proprietary to TERNA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNA S.p.A. is prohibited.