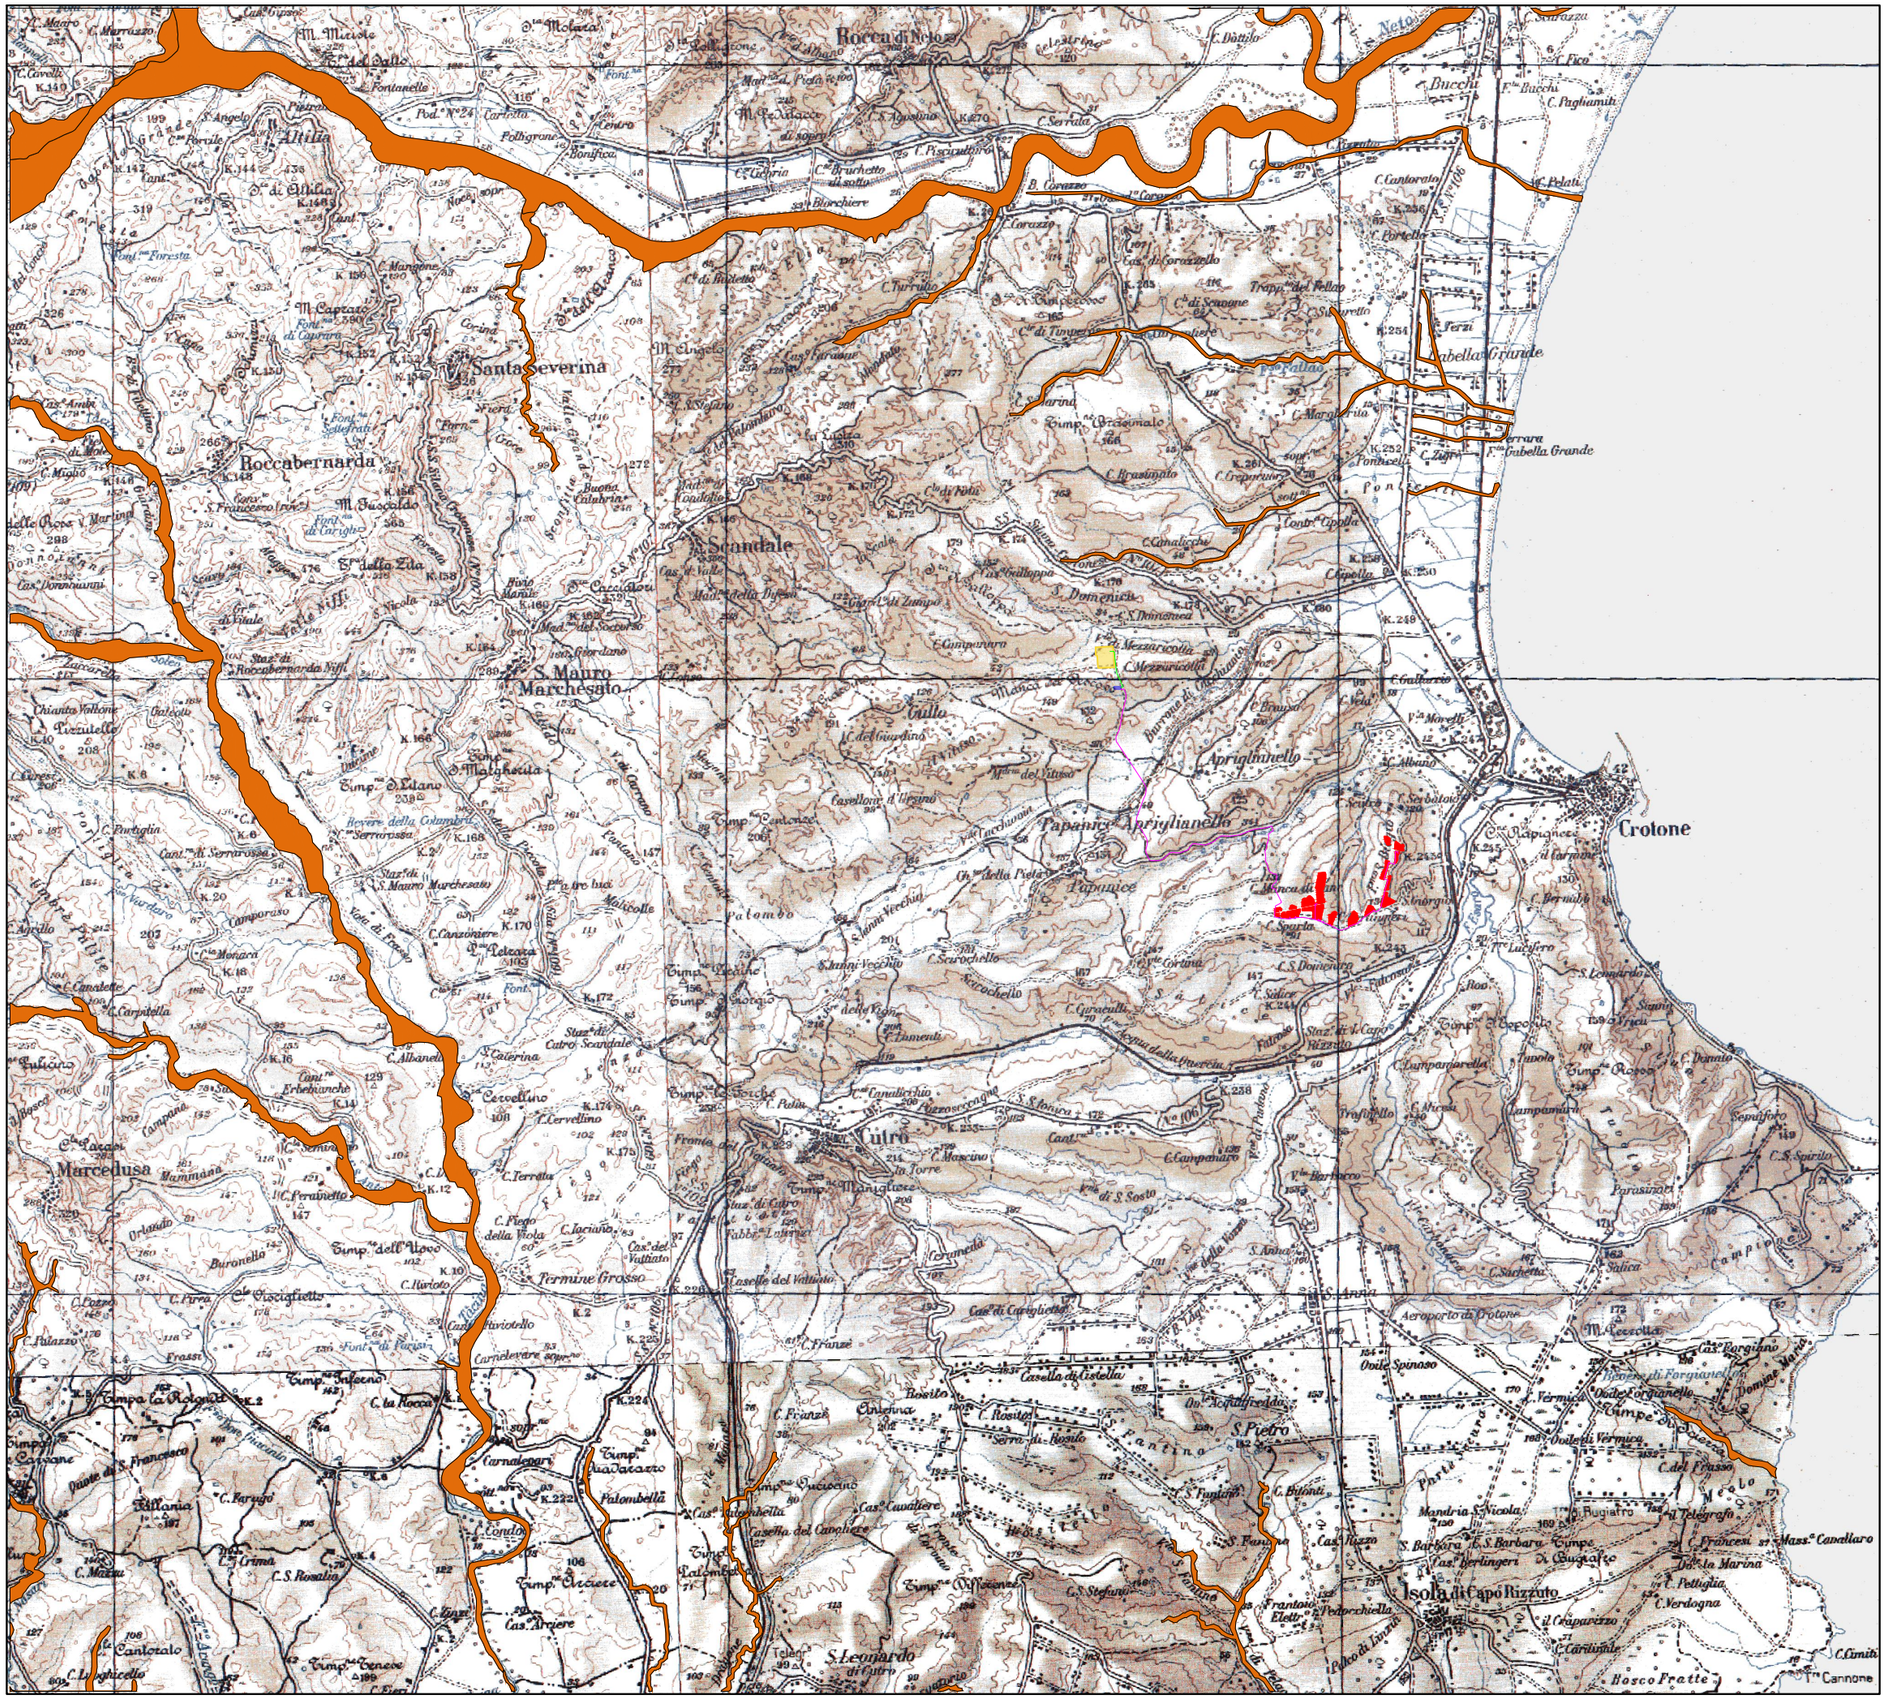

LEGENDA:

- Zone rischio inondazione

Progetto

- Area d'impianto
- SE Terna 380/150 kV "Scandale"
- Sottostazione elettrica utente 150/30 kV
- Cavidotto AT 150 kV
- Cavidotto MT 30 kV

ORDINE INGEGNERI PROV. FORLI' - CESENA
INGEGNERE
FABIO DOMENICO AMICO
LAUREA SPECIALISTICA
Sezione A
N° 2679YA

*Fonte: Rischio inondazioni Geoportale Calabria su IGM

Progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico e opere connesse nei Comuni di Crotone (KR) e Scandale (KR), denominato San Biagio

Elaborato: Carta delle inondazioni	Numero foglio 1/1

IDENTIFICAZIONE ELABORATO				
Livello progettazione	Codice elaborato	Data	Scala	REV.
Definitivo	SNBPD0T26-00	08/10/2021	1:100.000	00

Società: Genera S.r.l.

GreenGo

Partnered by: rea