

**CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO  
ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA**

**S.S. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"**

**LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001**

S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal Km 0+000 al km 37+000

**1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prog.**

**PROGETTO DEFINITIVO**

COD. BA283

**PROGETTAZIONE: ANAS - STRUTTURA TERRITORIALE PUGLIA**

<b>I PROGETTISTI</b> Ing. Alberto SANCHIRICO - Progettista e Coordinatore Ing. Simona MASCIULLO - Progettista	<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO</b>  <b>RTP:</b> <b>Lombardi Ingegneria S.r.L.</b> - Strutture <b>TechProject S.r.L.</b> - Geotecnica - Impianti
<b>COLLABORATORI</b> Geom. Andrea DELL'ANNA Geom. Massimo MARTANO Geom. Giuseppe CALO'	
<b>IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE</b> Ing. Alberto SANCHIRICO	
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> Ing. Gianfranco PAGLIALUNGA	
<b>RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT E PROGETTI SPECIALI</b> Ing. Nicola MARZI	
<b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b> Ing. Vincenzo MARZI	

**09 - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOPASSI**

**Sottopasso SV1 - OM01**

**Sottopasso su rampa 1 tra sezz. R1S136 e R1S137**

**Relazione di calcolo strutturale: Muri d'ala**

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00_OM01_STR_RE02_C.pdf		
L0503A	D	1701	CODICE ELAB. T00OM01STRRE02	C	-
C	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO		Marzo 2022		
B	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO		Gennaio 2019	Ing. C. Beltrami	
A	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO		Giugno 2018	Ing. C. Beltrami	
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO

## Sottopasso su SV1 – OM01 - Relazione di calcolo strutturale: Muri d'ala

1.	PREMESSA.....	3
2.	NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	3
3.	DATI GENERALI DI PROGETTO.....	4
4.	MATERIALI IMPIEGATI.....	6
4.1	CALCESTRUZZI.....	6
4.2	ACCIAI.....	6
5.	VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI (schede 1 e 2).....	7
5.1	ORGANIZZAZIONE DEL CALCOLO.....	7
5.2	CALCOLO DELLE AZIONI SULLA STRUTTURA.....	7
5.2.1	SPINTA DELLA TERRA.....	7
5.2.2	SPINTA DELLA FALDA FREATICA.....	9
5.2.3	PESI E FORZE D'INERZIA PER LE VERIFICHE SISMICHE.....	9
5.3	VERIFICA ALLO SCORRIMENTO.....	9
5.4	STATO LIMITE DI RIBALTAMENTO.....	10
5.5	VERIFICA DELLE SEZIONI IN C.A. ALLO SLU.....	10
5.6	VERIFICA DEL COLLEGAMENTO TRA PLATEA E FONDAZIONE.....	12
6.	VERIFICA DEGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO (schede 3, 4 e 5).....	13
6.1	CLASSE DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI AGGRESSIVI.....	13
6.2	COPRIFERRI.....	14
6.3	CALCOLO DELL'AMPIEZZA DELLE FESSURE.....	14
6.4	CALCOLO DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (4.1.2.2.5).....	15
7.	VERIFICA SISMICA (schede 6 e 7).....	16
7.1	CRITERI GENERALI DI PROGETTO.....	16
7.2	DATI DI PROGETTO DELL'AZIONE SISMICA.....	17
7.3	CALCOLO DELL'AZIONE SISMICA.....	17
7.4	CALCOLO DELLE FORZE D'INERZIA.....	18
7.5	SPINTE DI CALCOLO DEL TERRENO.....	18
7.6	ESEMPIO DI CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI SPINTA "RANKINE SISMICO" SULLA SEZIONE R-S.....	21

---

Sottopasso su SV1 – OM01 - Relazione di calcolo strutturale: Muri d'ala

7.7	SPINTA SULLA PARETE PREFABBRICATA.....	21
7.8	SPINTA PASSIVA DELLA TERRA DAVANTI ALLA FONDAZIONE IN CASO SISMICO .....	22
8.	CODICI DI CALCOLO .....	24
8.1	TIPO DI ANALISI SVOLTA.....	24
8.2	ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO .....	24
8.3	AFFIDABILITÀ DEL CODICE DI CALCOLO.....	24

## 1. PREMESSA

La presente relazione di calcolo ha per oggetto i muri d'ala prefabbricati che completano il sottopasso scatolare sullo svincolo SV1 della rampa 1 nel comune di Maglie (LE).

I muri hanno altezza variabile tra 1.30m e 7.30m e sono disposti, planimetricamente, con il paramento quasi parallelo con la linea di massima pendenza della scarpata..

Il passo teorico degli archi prefabbricati, comprensivo del giunto tra un elemento e l'altro, è pari a  $l=1.25m$ .

## 2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le normative di riferimento utilizzate nel progetto del sottopasso sono indicate nel prospetto che segue:

[1]	Legge 05/11/1971, n.1086	Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica” e relative istruzioni (Circ. LL.PP. 14/02/1974, n. 11951)
[2]	D.M. 17/01/2018	Norme Tecniche per le costruzioni
[3]	Circ. Min. 2 febbraio 2009 n. 617	Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008
[4]	UNI-EN 206-1	Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità
[5]	UNI-EN 11104	Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni complementari per l'applicazione delle EN 206-1

Per quanto non contenuto nel D.M. 17/01/2018, si è fatto riferimento a:

\* Calcolo dell'apertura delle fessure nello stato limite di servizio: D.M. 9/1/96 e circ. min.LL.PP n°252 del 15/1/96.

\* Sismicità del Comune in cui sorge l'opera: i parametri sismici sono stati assunti dal sito Internet del Ministero dei Lavori Pubblici.

\* Calcolo della capacità portante delle fondazioni: Brinch-Hansen J. (1970) “A Revised and Extended formula for Bearing Capacity”. Bull. n° 28 – Danish Geotechnical Institute – Copenhagen.

\* Riduzione della capacità portante per il sisma: Pecket A. (1997) “Analytical formula for a seismic bearing capacity of shallow strip foundations” Proc. 14th Int. Conf. On soil Mechanics and Foundation Engineering.

### 3. DATI GENERALI DI PROGETTO

<b>Durata della vita nominale in servizio</b> (tabella 2.4.I):		<b>Vn = anni</b>	<b>50</b>		
<b>Classe d'uso</b>	<b>IV</b>	Corrispondente coefficiente d'uso <b>C<sub>U</sub></b> (Tab 2.4.II)		<b>C<sub>U</sub> = 2</b>	
<b>Ambiente nel quale l'opera è costruita:</b>					
Condizioni ordinarie: opera che non sorge sulla costa, né in prossimità del mare; non è previsto l'uso di sali					
<b>Tabella 1 - Materiali e loro resistenze</b>					
<b>Calcestruzzo (§ 11.2.10 e 4.1.2.1.1)</b>			Prefabbricati	Platea	Fondazione
Resistenza caratteristica cubica $R_{ck}$		N/mm <sup>2</sup>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
Resistenza caratteristica cilindrica $f_{ck} = 0,83 R_{ck}$		N/mm <sup>2</sup>	37.35	24.9	16.6
Resistenza di calcolo a compressione $f_{cd} = 0,85 \cdot f_{ck} / 1,5$		N/mm <sup>2</sup>	21.17	14.11	9.41
Resistenza media a trazione assiale $f_{ctm} = 0,30 \cdot f_{ck}^{2/3}$		N/mm <sup>2</sup>	3.35	2.56	1.95
Resistenza di calcolo a trazione $f_{ctd} = f_{ctk} \cdot 0,7 / 1,5$		N/mm <sup>2</sup>	1.56	1.19	0.91
<b>Acciaio (§ 4.1.2.1.1)</b>					
		tipo	<b>B450C</b>	<b>B450C</b>	-
Tensione caratteristica di snervamento $f_{yk}$		N/mm <sup>2</sup>	450	450	-
Resistenza di calcolo $f_{yd} = f_{yk} / 1,15$		N/mm <sup>2</sup>	391.3	391.3	-
<b>Tabella 2 - Coefficienti impiegati nei calcoli:</b>					
<b>COEFFICIENTI</b>		<b>Verifiche SLU: A1+M1+R3</b>		<b>Verifiche SLE</b>	<b>Verifica sismica</b>
		coeff "sfav."+"fav."	coeff tutti "sfav."		
<b>Coefficienti parziali per le azioni (tabella 6.2.I):</b>					
Peso della struttura e della terra portata		1	1.3	1.0	1.0
Spinta della terra		1.3	1.3	1.0	1.0
Peso del sovraccarico (carichi variabili)		0	1.5	1.0	0.2
Spinta del sovraccarico (carichi variabili)		1.5	1.5	1.0 x $\Psi$	0.2
<b>Parametri geotecnici del terreno spingente (tabella 6.2.II):</b>					
Angolo di resistenza al taglio		$\varphi$	35°	29.26°	35°
Coesione efficace		$c'_k$	0.0	0.0	0.0
Resistenza non drenata		$c_{uk}$	0.0	0.0	0.0
Peso specifico della terra		$\gamma$	20.0 kN/m3	20.0 kN/m3	20.0 kN/m3
Eventuali valori particolari per le singole sezioni sono riportati nelle relative schede.					
<b>Coefficienti parziali per le verifiche dei muri di sostegno (tabella 6.5.I e 7.11.III):</b>					
Scorrimento		$\gamma_r$	1.1	1.1	1.3
Ribaltamento		$\gamma_r$	1.2	1.2	1.5
Le verifiche sono svolte con l'ausilio del codice di calcolo "Muri 2018" versione				<b>1.0.2</b>	

Per ciascuna sezione trasversale sono state eseguite sei verifiche, espone nelle sei schede elencate nel seguito:

Scheda 1: Verifica SLU: GEO e STR, con A1+M1+R3, coefficienti SLU "sfavorevoli"+"favorevoli";

Scheda 2: Verifica SLU: GEO e STR, con A1+M1+R3, coefficienti SLU tutti "sfavorevoli";

Scheda 3: Verifica SLE combinazione RARA ( $\Psi = 1.0$ ), con il calcolo delle tensioni nelle sezioni in c.a.;

Scheda 4: Verifica SLE combinaz. FREQUENTE ( $\Psi$  a

---

Sottopasso su SV1 – OM01 - Relazione di calcolo strutturale: Muri d'ala

Scheda **5**: Verifica SLE combinaz. QUASI PERMANENTE ( $\Psi = 0$ ), con il calcolo dell'apertura delle fessure;

Scheda **6**: Verifica sismica, con sovraccarico ridotto perché dovuto a carichi mobili ridotti e coeff  $\beta = 0.38$ , per le verifiche SLU e GEO (esclusa la verifica al ribaltamento);

Scheda **7**: Verifica sismica, con sovraccarico ridotto perché dovuto a carichi mobili ridotti e coeff  $\beta = 0.57$ , per le verifiche GEO al ribaltamento;

Scheda **8**: Verifica della capacità portante del terreno di fondazione nelle verifiche SLU e sismica;

I dati assunti nel calcolo e quelli esposti nei disegni delle sezioni coincidono perché attinti dal medesimo database.

## 4. MATERIALI IMPIEGATI

### 4.1 CALCESTRUZZI

#### Fondazione in CIs

Classe del calcestruzzo		C16/20	
Resistenza caratteristica cubica a compressione	$R_{ck}$	20	N/mm <sup>2</sup>
Classe di esposizione		XC0	-

#### Strutture prefabbricate

Classe del calcestruzzo		C35/45	
Resistenza caratteristica cubica a compressione	$R_{ck}$	45	N/mm <sup>2</sup>
Classe di esposizione		XC4+	-
		XD1	
Rapporto massimo acqua/cemento		0.45	-
Contenuto minimo di cemento		340	kg/mc
Classe di consistenza (Slump)		S4	-
Dimensione massima dell'aggregato		22	Mm

#### Platea in opera

Classe del calcestruzzo		C25/30	
Resistenza caratteristica cubica a compressione	$R_{ck}$	30	N/mm <sup>2</sup>
Classe di esposizione		XC0	-
Rapporto massimo acqua/cemento		0.45	-
Contenuto minimo di cemento		340	kg/mc
Classe di consistenza (Slump)		S4	-
Dimensione massima dell'aggregato		22	mm

### 4.2 ACCIAI

#### Acciaio per armatura lenta

Classe di acciaio		B450C	
Tensione caratteristica di rottura	$f_{tk}$	540	N/mm <sup>2</sup>
Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yk}$	450	N/mm <sup>2</sup>
Resistenza di progetto	$f_{yd}$	391.3	N/mm <sup>2</sup>
Sovra-resistenza	$f_{tk} / f_{yk}$	≥1.15	-
Modulo di elasticità	$E_s$	210000	N/mm <sup>2</sup>

## 5. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI (schede 1 e 2)

### 5.1 ORGANIZZAZIONE DEL CALCOLO

Il calcolo di verifica agli stati limite delle varie opere di sostegno prefabbricate è svolto secondo il punto 6.5.3 del citato D.M. 14/1/08 nei due casi previsti dalla norma.

Nella **prima scheda** sono svolte le verifiche SLU di tipo strutturale (STR) e geotecnico (GEO) secondo l'Approccio 2 (A1+M1+R3), impiegando i coefficienti sopraindicati, considerando le spinte come azioni "sfavorevoli" e i pesi come azioni "favorevoli".

Nella **seconda scheda** sono svolte le verifiche SLU di tipo strutturale (STR) e geotecnico (GEO) secondo l'Approccio 2 (A1+M1+R3), impiegando i coefficienti sopraindicati, considerando sia le spinte che i pesi come azioni "sfavorevoli".

In ciascuna delle due schede è effettuato:

- il calcolo delle spinte, dei pesi e dei loro momenti (GEO) rispetto allo spigolo inferiore esterno della fondazione;
- la verifica allo scorrimento (GEO) sul piano di posa;
- la verifica al ribaltamento (GEO) rispetto allo spigolo inferiore esterno della fondazione (punto O) e rispetto allo spigolo inferiore esterno della struttura prefabbricata (punto M);
- la verifica strutturale (STR) con il confronto tra le sollecitazioni esterne e le resistenze nelle sezioni delle membrature.

La verifica della stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno non è svolta in questa relazione.

### 5.2 CALCOLO DELLE AZIONI SULLA STRUTTURA

In queste due schede sono calcolati tutti i vari termini della combinazione fondamentale delle azioni che formano l'azione complessiva della struttura sul terreno di fondazione. La struttura è costituita dalla parete prefabbricata, dalla sua fondazione diretta, dalla platea sotto al terrapieno, dalla terra che sovrasta la platea, dai sovraccarichi sul rilevato ed è soggetta all'azione della spinta del terrapieno e delle altre varie azioni eventualmente presenti.

Tutte le azioni agenti sulla struttura sono state calcolate in base alle dimensioni geometriche riportate in ciascuna scheda e moltiplicate per i rispettivi coefficienti riportati nella tabella 2 del capitolo 3 e ripetuti nella tabella "Spinte, pesi e momenti" di ciascuna scheda.

#### 5.2.1 SPINTA DELLA TERRA

Il terreno con cui verrà realizzato il rilevato stradale ha le seguenti caratteristiche geotecniche:

- Peso specifico  $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$  ;
- Angolo d'attrito  $\varphi = 35^\circ$ .

Con riferimento alla figura sottostante, la spinta del terrapieno agisce direttamente sulla fondazione del muro e indirettamente su una sezione verticale ideale R-S innalzata sullo spigolo interno della platea.

Se la struttura non è soggetta a vincoli particolari, la sua deformazione elastica e il cedimento della fondazione sono, in genere, sufficienti a mobilitare la spinta attiva del terrapieno.

## Sottopasso su SV1 – OM01 - Relazione di calcolo strutturale: Muri d'ala

Il coefficiente di spinta attiva è calcolato in base al valore  $\varphi$  dell'angolo d'attrito del terreno di riempimento e dal suo profilo a monte del muro.

L'esame dei meccanismi di collasso della struttura dimostra che nelle verifiche GEO dobbiamo sempre considerare la spinta della terra agente sulla sezione verticale R-S innalzata dal bordo interno della platea.

Pertanto il coefficiente di spinta  $K_1$  attraverso la sezione R-S viene calcolato:

a) se il profilo del rilevato è rettilineo, con la **formula di Rankine**,


- per terrapieno orizzontale:

$$k_1 = \tan^2(45 - \varphi/2)$$

- per terrapieno inclinato dell'angolo  $\beta$ :

$$k_1 = \frac{\cos \beta - \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \varphi}}{\cos \beta + \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \varphi}}$$

Esse corrispondono a ipotizzare la formazione di un cuneo di terra spingente limitato da due piani di scorrimento, le cui giaciture sono quelle che generano la spinta massima, e quindi la più sfavorevole alla stabilità del muro. La teoria del masso illimitato di Rankine dimostra che la spinta risulta sempre parallela alla superficie del rilevato. In particolare, se il rilevato è orizzontale, essa dimostra che non si formano componenti verticali sulla sezione R-S, componenti che risulterebbero molto favorevoli nel calcolo delle resistenze al ribaltamento e allo scorrimento.

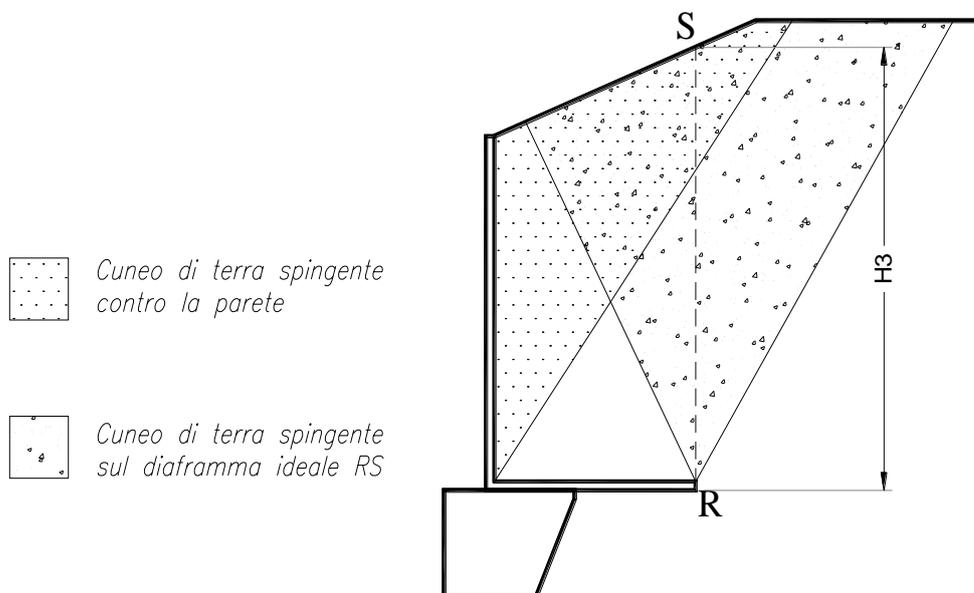

b) Se il profilo del rilevato non è rettilineo, il codice di calcolo, con un procedimento iterativo che corrisponde a estendere la formula di Rankine ai profili spezzati, individua per approssimazioni successive le giaciture dei due piani di scorrimento che generano simultaneamente la spinta massima e fornisce automaticamente il coefficiente di spinta attiva. Se le pendenze sono uguali i risultati coincidono con quelli della formula di Rankine. Dall'equilibrio dei due semicunei separati dal piano R-S

Sottopasso su SV1 – OM01 - Relazione di calcolo strutturale: Muri d'ala

risulta anche individuata l'inclinazione della spinta, che risulta intermedia fra le due pendenze. Chiameremo questo procedimento "**Cuneo a cavallo di R-S**".

*La spinta sulla fondazione è calcolata con un coefficiente di spinta  $K_3$  su parete verticale. Il calcolo tiene conto che nei muri tipo N, T e F la platea impedisce al peso del terrapieno che la sovrasta di agire come sovraccarico per l'intera altezza del muro, come risulta dimostrato dall'analisi di tutti i possibili meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno, svolta a sensi del punto 6.5.3.1 del D.M. 17/1/2018.*

### **5.2.2 SPINTA DELLA FALDA FREATICA**

Tutti i muri prefabbricati in progetto sono dotati di un drenaggio particolarmente efficace. Lo speciale profilato drenante inserito nel giunto tra i pannelli insieme alla nostra prescrizione di riempire l'ampio volume a tergo del muro con materiale drenante fino ad almeno 1/3 dell'altezza impediscono che si generino delle spinte significative dovute alla falda freatica.

Nel caso di sorgive a tergo del muro l'acqua fuoriesce facilmente convogliata dal materiale drenante sopra la platea o in appropriate tubazioni drenanti da disporre sopra la platea, paralleli alla facciata.

Nel caso di muri spondali in alveo la spinta sulla parete dovuta alla differenza fra il livello interno dell'acqua e quello esterno è molto contenuta anche in fase di stanca della piena, per l'efficienza del sistema di drenaggio. La platea, con la sua notevole larghezza, riduce il sifonamento e la formazione di sottopressioni idrauliche che potrebbero ridurre l'efficienza della fondazione. In pratica solo se la velocità di discesa della piena supera 1÷2 m/ora occorre tenere conto della spinta dell'acqua. Negli altri casi la spinta della falda freatica può essere trascurata.

Nel caso in esame non è stata riscontrata la presenza di falda.

### **5.2.3 PESI E FORZE D'INERZIA PER LE VERIFICHE SISMICHE**

Tutti i pesi e le forze d'inerzia delle varie parti della struttura e del rilevato sulla platea sono state calcolate in base alle loro dimensioni geometriche riportate in ciascuna scheda moltiplicate per i rispettivi pesi specifici e moltiplicati per i rispettivi coefficienti delle azioni esposti nella tabella 2, riportati per chiarezza nel calcolo di ogni componente.

I coefficienti sismici, orizzontale e verticale, impiegati nel calcolo delle forze d'inerzia sono esposti nel paragrafo 6.3 e nelle schede 6 e 7.

### **5.3 VERIFICA ALLO SCORRIMENTO**

La verifica allo scorrimento sul piano di posa risulta dal confronto tra la componente orizzontale di tutte le azioni  $E_d$  (spinte e eventuali altre forze agenti sulla struttura) e la resistenza del terreno  $R_d$  allo scivolamento. Ovviamente tutte le azioni sono moltiplicate per i rispettivi coefficienti. La resistenza allo scorrimento è espressa dal prodotto di tutti i pesi e le varie componenti verticali di ogni azione per il coefficiente d'attrito della struttura sul terreno di fondazione e ridotta dal coefficiente parziale  $\gamma_R$  esposto nella tabella 2 ( $\gamma_R = 1.1$  nel caso SLU).

La spinta passiva sulla parete esterna della fondazione non è presa in conto a favore della stabilità. Si noti che il punto 6.5.3.1.1. del D.M. 14/1/08 ci autorizzerebbe a tenerne conto di una parte significativa, dal momento che il cordolo di fondazione è gettato sempre direttamente contro terra (perchè privo di armature) e pertanto, prima di fare presa, il calcestruzzo spinge contro la parete la propria spinta idrostatica. Pertanto questa parte della spinta passiva (circa il 40 ÷ 50%), essendo generata per la modalità costruttiva senza richiedere alcuno spostamento per attivarsi, potrebbe essere presa in conto.

#### 5.4 STATO LIMITE DI RIBALTAMENTO

Lo stato limite al ribaltamento tratta l'equilibrio dell'insieme sopraelencato come se fosse un corpo rigido. Pertanto calcola i momenti delle varie azioni rispetto allo spigolo inferiore esterno della fondazione (punto "O" delle figure riportate nelle schede) oppure lo spigolo inferiore esterno del prefabbricato (punto "M"). Ovviamente tutte le azioni sono moltiplicate per i rispettivi coefficienti. La resistenza al ribaltamento è espressa dalla somma di tutti i momenti resistenti ed è ridotta dal coefficiente parziale  $\gamma_R$  esposto nella tabella 2 ( $\gamma_R = 1.15$  nel caso SLU). Ogni scheda espone il confronto tra i momenti ribaltanti  $E_d$  e quelli stabilizzanti  $R_d$ .

#### 5.5 VERIFICA DELLE SEZIONI IN C.A. ALLO SLU

Se il profilo del terreno spingente è rettilineo, la spinta sulla parete interna della struttura prefabbricata è calcolata in base a un coefficiente di spinta attiva determinato con la formula di Coulomb:

$$k_0 = \frac{\sin^2(\psi + \varphi)}{\sin^2 \psi \cdot \sin(\psi - \delta) \cdot \left[ 1 + \frac{\sqrt{\sin(\varphi + \delta) \cdot \sin(\varphi - \beta)}}{\sqrt{\sin(\psi - \delta) \cdot \sin(\psi + \beta)}} \right]^2}$$

$\varphi$  = Angolo di resistenza al taglio del terreno sostenuto dal muro assunto nella Combinazione in esame;

$\beta$  = Angolo di inclinazione del terreno sostenuto dal muro.  $\beta > 0^\circ$  se il terreno sale allontanandosi dal muro;

$\psi$  = Angolo del paramento interno del muro con l'orizzontale.  $\psi > 90^\circ$  se la parete interna strapiomba;

$\delta$  = Angolo di resistenza al taglio fra terreno sostenuto e muro. Nei calcoli è stato assunto  $\delta = 2 \cdot \varphi / 3$ .

Essa corrisponde all'equilibrio di un cuneo di terra, aderente alla parete del muro, separato dal terrapieno da una superficie piana, con la giacitura che genera la massima spinta sulla parete e quindi la più sfavorevole alla verifica delle sezioni.

L'angolo di attrito  $\delta$  tra terreno e parete è stato assunto pari a 2/3 dell'angolo di resistenza al taglio del terreno spingente. Il coefficiente di spinta che ne risulta differisce di poco da quello di Rankine, ma la componente verticale della spinta assume valori molto maggiori di quelli sulla sezione R-S se il terreno spingente è orizzontale o poco ripido.

Su ogni sezione le caratteristiche della sollecitazione sono calcolate in base alla spinta della terra agente dalla sezione in su e tengono conto anche della componente verticale della spinta e del peso della struttura sopra la sezione e di ogni altra azione esterna (urti, carichi sulla struttura, sbalzi, ecc.).

Nel calcolo della spinta è stato trascurato, per semplicità e a favore della stabilità, lo spessore della parete, considerando quindi che la spinta agisca direttamente sulla facciata del muro.


Negli altri casi (profilo spezzato, sovraccarico applicato a una parte del rilevato) useremo una procedura che chiameremo "Cuneo contro la parete". Essa consiste nel suddividere l'intera altezza della parete prefabbricata in striscie di altezza piccola (in genere m 0.5) a partire dal livello della terra. Per la base di ogni striscia si determina il cuneo di terra spingente limitato dalla parete e da un piano di scorrimento la cui giacitura è quella che genera la spinta massima. Trovato il cuneo che spinge di più, la scomposizione del peso del cuneo nelle direzioni delle reazioni sulle due superfici di scorrimento determina la spinta sulla parete. La spinta su ogni striscia corrisponde alla differenza fra la spinta fino alla base della striscia e quella fino alla base della striscia precedente; da essa si ricava la pressione media della terra sulla striscia. La spinta fino alla base di ogni striscia corrisponde all'andamento dello sforzo di taglio sulla parete: il momento flettente e lo sforzo normale sono ricavati da essa.

## Sottopasso su SV1 – OM01 - Relazione di calcolo strutturale: Muri d'ala

I risultati mettono in evidenza che la spinta della terra nei muri di sottoscampa non è a 1/3 dell'altezza ma assai più in alto, eliminando così un errore estremamente diffuso a sfavore della sicurezza.

La verifica allo stato limite ultimo è svolta secondo le norme di calcolo esposte al punto 4.1.2.1 del D.M. 17/1/2018.

La descrizione geometrica della sezione avviene secondo lo schema della figura nel seguito allegata:

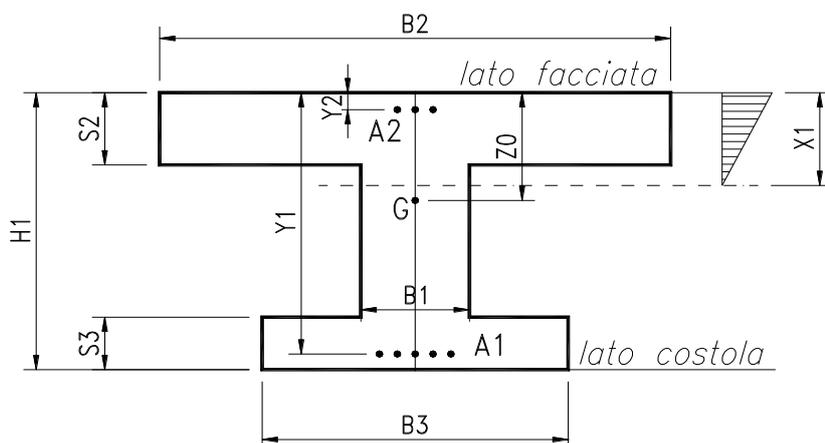

Per ogni sezione verificata, oltre alle principali dimensioni geometriche, sono esposti:

$M_{Ed}$  = momento flettente baricentrico dovuto alle azioni esterne moltiplicate per i rispettivi coefficienti  $g_i$  e  $q_i$ ;

$M_{Edu}$  = momento flettente baricentrico dovuto alle azioni esterne moltiplicate per i rispettivi coefficienti  $g_i$  e  $q_i$  calcolato sulla sezione spostata della misura  $a_1$  data dalla formula [4.1.22] (= décalage);

$N_{Ed}$  = sforzo normale di calcolo, dovuto alle azioni esterne moltiplicate per i rispettivi coefficienti  $g_i$  e  $q_i$ .

$V_{Ed}$  = sforzo di taglio di calcolo, dovuto alle azioni esterne moltiplicate per i rispettivi coefficienti  $g_i$  e  $q_i$ , modificato dalla componente  $V_{md}$  della trazione dell'acciaio perpendicolare al lembo compresso nelle sezioni di altezza variabile;

$\alpha$  = Inclinazione media delle armature trasversali rispetto all'asse baricentrico della trave;

$ctg\vartheta$  = Cotangente dell'inclinazione  $q$  dei puntoni d'anima rispetto all'asse della trave, scelta dal progettista in modo che sia rispettata la prescrizione della formula [4.1.25]. La colonna non è compilata se il taglio resistente senza staffe  $V_{cd}$  è già maggiore di quello delle forze esterne  $V_{ed}$ ;

$M_{Rd}$  = momento flettente baricentrico a cui resiste la sezione allo stato limite ultimo in presenza dello sforzo normale  $N_{ed}$ ;

$V_{Rd}$  = sforzo di taglio resistente della sezione. Esso è il valore minimo tra  $V_{Rcd}$  e  $V_{Rsd}$ , ove:

$V_{Rcd}$  = resistenza di calcolo a "taglio compressione" (formula 4.1.28);

$V_{Rsd}$  = resistenza di calcolo a "taglio trazione" (formula 4.1.27);

Tutte le sezioni sono provviste di armatura resistente al taglio.

Il calcolo del taglio resistente non tiene conto del contributo dei ferri piegati.

L'area delle staffe presa in conto nel calcolo della resistenza a taglio è stata ridotta della sezione destinata a reggere la spinta o il peso della terra sulle ali della sezione, azioni che sono carichi appesi o indiretti. La

Sottopasso su SV1 – OM01 - Relazione di calcolo strutturale: Muri d'ala

resistenza delle armature resistenti al taglio presa in conto nel calcolo di  $V_{rsd}$  è la minore fra quella di aderenza, calcolata a sensi del punto [4.1.2.1.1.4], e quella che compete alla sezione resistente metallica.

Dal confronto tra le sollecitazioni esterne e quelle resistenti risulta che tutte le sezioni sono conformi alle norme.

### **5.6 VERIFICA DEL COLLEGAMENTO TRA PLATEA E FONDAZIONE**

La componente orizzontale corrisponde alla spinta della terra su R-S diminuita dell'eventuale attrito sulla faccia inferiore della platea. Il collegamento non richiede alcuna armatura perché dai calcoli di verifica risulta sempre che la risultante cade nelle vicinanze della mezzeria del contatto, o almeno non vicino ai punti M e Q della figura.

Tenuto conto che la platea, per le sollecitazioni cui è soggetta, si incurverà sollevandosi tra M e Q mentre la fondazione, massiccia, si deformerà poco, la componente verticale dello sforzo si ripartirà in due forze localizzate nelle vicinanze dei punti M e N.

Dunque, se la risultante cade fra M e Q, in entrambe i punti lo sforzo sarà di compressione e tenderà a mantenere le parti a contatto, garantendo l'indeforabilità del collegamento.

Il codice di calcolo determina le due componenti verticali nei punti M e Q. Se la componente più piccola non raggiunge almeno il 15% della somma delle due componenti, il codice segnala il pericolo. Per poter proseguire occorre o ridimensionare la fondazione, o assegnare appropriate dimensioni alle armature previste in questo caso.

La componente orizzontale è agevolmente trasmessa per attrito, dal momento che risulta tra il 25% e il 40% di quella verticale, mentre il coefficiente d'attrito assume valori prossimi a 1,0, tenuto conto la platea è gettata sulla fondazione che ne costituisce lo stampo e quindi ne acquisisce tutte le irregolarità dovute alla scabrezza della sua superficie.

## 6. VERIFICA DEGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO (schede 3, 4 e 5)

Nella **terza scheda** è svolta la verifica di esercizio SLE con calcolo elastico-lineare in base alle spinte, pesi e sovraccarichi massimi effettivamente agenti (**combinazione rara**), al fine di calcolare le tensioni massime di esercizio nell'acciaio e nel calcestruzzo e verificarne la compatibilità con i valori esposti al punto 4.1.2.2.5 del D.M. 17/1/18.


Nella **quarta e quinta scheda** sono svolte le verifiche di esercizio SLE nelle combinazioni **frequente e quasi permanente**. La spinta e i pesi della terra assunti nel calcolo sono quelli effettivi; il sovraccarico sul rilevato è stato ridotto in base ai coefficienti  $\psi$  stabiliti dalle tabelle 5.1.VI (strade) e 5.2.VI (ferrovie) del D.M. 17/1/2018. Queste due schede sviluppano il calcolo dell'ampiezza delle fessure tenendo conto del ricoprimento di calcestruzzo previsto nei disegni e riportato nelle schede, per verificarne la compatibilità con l'ampiezza massima prevista dalla tabella 4.1.IV del DM 17/1/18.

### 6.1 CLASSE DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI AGGRESSIVI

I criteri di scelta della classe di esposizione delle varie superfici della struttura sono quelli esposti al punto 4.1 della tabella UNI-EN 206-1, classi riportate anche al punto 4.2 dell'Eurocodice 2.

Dal momento che l'opera in progetto non sorge sulla costa, né in prossimità del mare, né in ambiente gelivo tale da richiedere l'uso di sali disgelanti, consideriamo esposta ad un ambiente aggressivo solo l'eventuale copertina di coronamento della facciata, le cui superfici sono ciclicamente secche e bagnate, soggette a corrosione delle armature indotta da carbonatazione.

Condizioni ordinarie: opera che non sorge sulla costa, né in prossimità del mare; non è previsto l'uso di sali disgelanti a valle del muro.

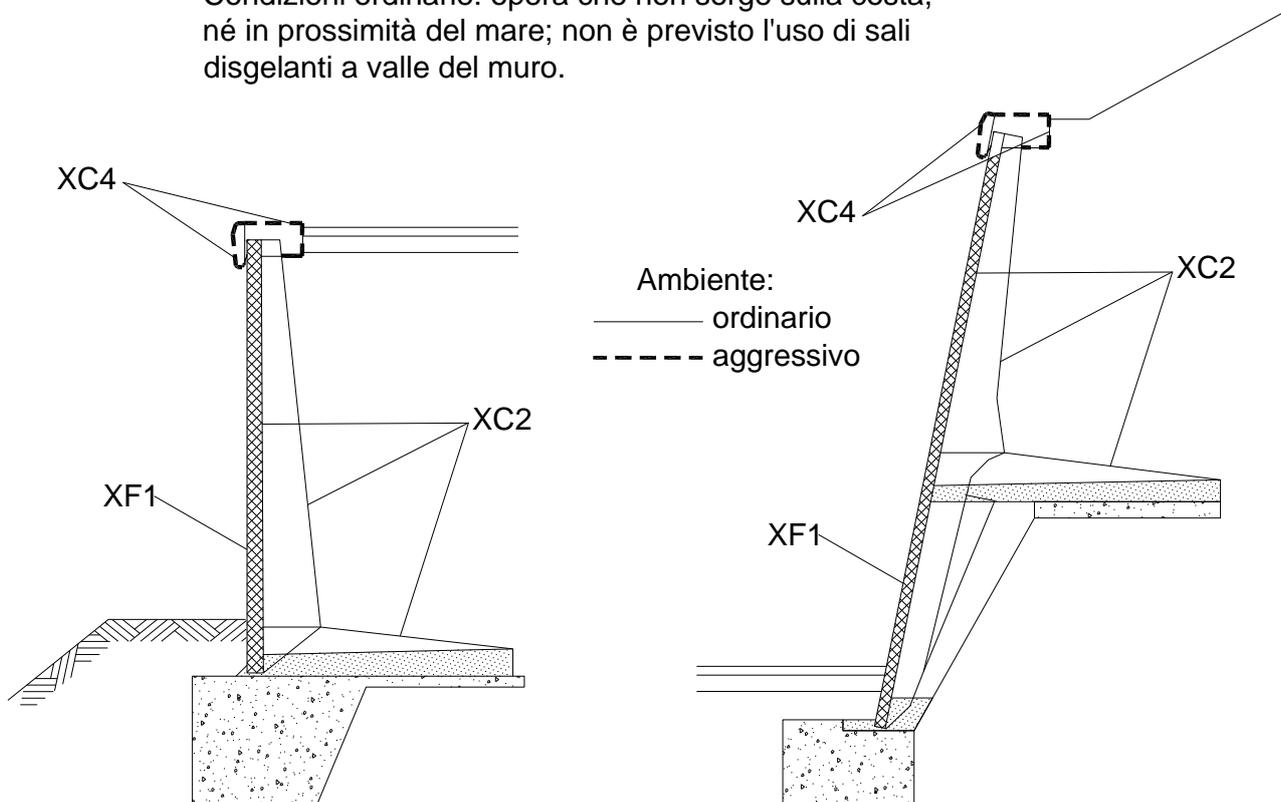

Sottopasso su SV1 – OM01 - Relazione di calcolo strutturale: Muri d'ala

Pertanto abbiamo considerato le superfici del manufatto soggette alle seguenti classi di esposizione della tabella UNI EN 206-1:

XC4 = Superfici soggette al contatto con l'acqua, ciclicamente secche e bagnate, non comprese nella classe XC2 (che è meno gravosa della XC4).

XF1 = Facciata: superficie verticale esposta alla pioggia e al gelo. Grado moderato di saturazione, in assenza di sali disgelanti.

XC2 = Intradosso e costola della parete prefabbricata, platea gettata in opera, fondazione in c.a.: tutte superfici che si trovano in ambiente bagnato, raramente secco. La classe **XC2** e la classe **2b** del prospetto 4.1 dell'Eurocodice 2 sono descritte come condizione ambientale tipica delle fondazioni.

## 6.2 COPRIFERRI

Il valore della tolleranza  $\Delta_{C_{dev}}$  relativo alla misura del copriferro non è uniforme su tutte le pareti del prefabbricato.

Sulla facciata esterna e interna della parete è  $\pm 5$  mm; sulla costola (fianchi e estradosso) è  $+5/-0$ , in quanto il procedimento costruttivo assicura queste misure. Per i getti in opera valgono i valori di legge cioè  $\pm 10$  mm.

I copriferri, definiti come distanza dalla parete dell'estradosso dalla staffa (da non confondere con i ricoprimenti = distanza dalla parete dell'estradosso delle armature principali) nelle varie parti della struttura corrispondenti alle classi di esposizione sopra indicate sono riportate nella tabella 5. Essa riporta pure l'apertura caratteristica ammessa per le fessure, stabilita nel capitolo 4.1.2.2.4 del DM 17/1/18 per le armature poco sensibili.

Tabella 5 - Copriferri e ampiezza delle fessure								
Vita dell'opera: 50 anni				PREFABBRICATO TENSITER			PLATEA	FONDAZIONE
Condizioni ordinarie: opera che non sorge sulla costa, né in prossimità del mare; non è previsto l'uso di sali disgelanti a valle del muro				Intradosso della parete	Costola e tirante tipo "T"	Facciata esterna	Tutte le facciate	Tutte le facciate
Resistenza del calcestruzzo Rck	N/mm <sup>2</sup>			40	40	40	30	30
Classificazione dell'ambiente				XC2	XC2	XF1	XC2	XC2
<b>Spessore del copriferro:</b>								
Minimo da norma (tabella C4.1.IV)				20	25	20	20	20
Tolleranza di lavorazione				5	+5/-0	5	10	10
Maggior spessore per durata				0	0	0	0	0
TOTALE da norma mm				25	25	25	30	30
<b>Spessore indicato nei disegni mm</b>				<b>30±5</b>	<b>30+5/-0</b>	<b>35±5</b>	<b>30±10</b>	<b>30±10</b>
<b>Ampiezza massima delle fessure :</b>								
Combinaz. frequente			mm	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>
Combinaz. quasi permanente			mm	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>

## 6.3 CALCOLO DELL'AMPIEZZA DELLE FESSURE

Per il calcolo dell'ampiezza delle fessure abbiamo scelto come metodo consolidato quello esposto nel D.M. 09/01/96 e dalle relative istruzioni contenute nella Circ. Min. LL.PP. n° 252 AA.GG./S.T.C del 15/10/96.

Sottopasso su SV1 – OM01 - Relazione di calcolo strutturale: Muri d'ala

Nei tabulati di verifica le caratteristiche della sollecitazione sono calcolate con i metodi del calcolo elastico lineare, senza ridistribuzioni, con coefficiente di omogeneizzazione pari a 6.

I sovraccarichi naturali sull'impalcato e sul terrapieno sono stati moltiplicati per i coefficienti di combinazione  $\Psi_0$ ,  $\Psi_1$  e  $\Psi_2$  per le azioni variabili sui ponti stabiliti dalla Tab. 5.1.VI (strade) e 5.2.VI (ferrovie) del citato decreto.

I momenti flettenti esposti nelle tabelle sono calcolati rispetto alla facciata del pannello o alla facciata inferiore della platea.

La descrizione geometrica della sezione avviene secondo lo schema già esposto nella verifica allo stato limite ultimo.

#### **6.4 CALCOLO DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (4.1.2.2.5)**

Sono inoltre esposte le tensioni di trazione nell'acciaio e di compressione nel calcestruzzo per confrontarne i valori con i massimi stabiliti per lo stato limite di tensione di esercizio.

Per la combinazione caratteristica **rara**, in base alle resistenze caratteristiche dei materiali impiegati, risultano le seguenti limitazioni:

Calcestruzzo dei prefabbricati (Rck 45 = MPa):  $\sigma_c < 0.83 * 45 * 0.60 = 22.41$  Mpa

Calcestruzzo delle platee (Rck 30 = MPa):  $\sigma_c < 0.83 * 30 * 0.60 = 14.94$  Mpa

Per la combinazione di carico **quasi permanente** risultano le seguenti limitazioni:

Calcestruzzo dei prefabbricati (Rck 45 = MPa):  $\sigma_c < 0.83 * 45 * 0.45 = 16.81$  Mpa

Calcestruzzo delle platee (Rck 30 = MPa):  $\sigma_c < 0.83 * 30 * 0.45 = 11.21$  Mpa

Acciaio: nella combinazione caratteristica rara:  $\sigma_s < 80 * 450\text{Mpa} = 360\text{Mpa}$

## 7. VERIFICA SISMICA (schede 6 e 7)

Il calcolo di verifica della stabilità globale dell'opera e di verifica delle sollecitazioni è effettuato con il metodo dell'analisi pseudo-statica (punto 7.11.6.2.1) in base al valore dell'accelerazione massima  $a_g$  attesa in superficie e del fattore di amplificazione orizzontale  $F_0$  tratti dal sito Internet del Ministero dei Lavori Pubblici

### 7.1 CRITERI GENERALI DI PROGETTO

I muri di sostegno prefabbricati in progetto hanno sempre dato buoni risultati nelle verifiche sismiche, dovuti all'ampio dimensionamento della platea stabilizzatrice e alla sostanziale robustezza della parete. Dobbiamo attenderci risultati pratici ancora migliori, dovuti a tre prerogative tipiche dei muri prefabbricati:

- a. La fondazione è massiccia, sempre gettata contro terra e quindi senza che si formino vuoti laterali. Invece, nelle fondazioni dei muri usuali con pareti casserate, i rinfianchi vuoti dopo il disarmo sono riempiti di materiale sciolto che, nell'alternarsi di sforzi di compressione e decompressione generati dal sisma, tende a compattarsi permettendo il movimento del muro;
- b. La fondazione non può ribaltare, perché la sua facciata superiore è vincolata a una larga platea il cui punto più interno, restando fisso, le impedisce di ruotare. Pertanto cresce la capacità portante del terreno sotto la fondazione perché, per raggiungere il collasso, occorre superare la pressione unitaria limite non solo sul bordo esterno ma anche sul bordo interno. Il calcolo della capacità portante non tiene conto di questo meccanismo favorevole;
- c. La spinta della terra sulla fondazione usufruisce di una forte riduzione, in quanto il cuneo di terra spingente su essa non è sovraccaricato. Infatti appena il cuneo spingente inizia a scendere sotto l'azione del proprio peso e del sisma, il sovraccarico su di esso si azzerava perché è portato dalla platea.

**7.2 DATI DI PROGETTO DELL'AZIONE SISMICA**

	Località in cui sorge l'opera: Comune di			Maglie (LE)
	Periodo di vita nominale $V_N$ della costruzione			anni 50
	Classe d'uso IV	Corrispondente coefficiente d'uso (Tab 2.4.II)	$C_U =$	2
	Periodo di vita di riferimento $V_R$ della costruzione			anni 100
	Consequente periodo di ritorno del sisma per lo stato SLV ( $P_{V_i}=10\%$ )			anni 949
	Accelerazione orizzontale al suolo (spettri di risposta vers 1.03)		$a_g/g =$	0.079
	Fattore di amplificazione orizzontale (spettri di risposta vers 1.03)		$F_0 =$	2.573
	Categoria di sottosuolo (tab. 3.2.II)			B
	Suolo di tipo B: Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di $V_{30}$ compresi tra 360 e 800 m/s (resist. penetr. $N_{spt} > 50$ , $C_u > 250$ kPa)			
	Corrispondente coeff. di amplificazione stratigrafica (tab 3.2.V)		$S_S =$	1.200
	Categoria topografica (tab 3.2.IV)			T1
	(l'opera non sorge in prossimità di cigli scoscesi isolati, né in prossimità di creste strette e ripide)			
	Corrispondente coeff. di amplificazione topografica (tab 3.2.VI)		$S_T =$	1.0
	Accelerazione orizzontale massima attesa		$A_{max}/g =$	0.095
	Coefficiente di riduzione dell'acceleraz. max. attesa		$\beta_m =$	0.38
	Coefficiente di riduzione dell'acceleraz. max. attesa (ribaltamento)		$\beta_m =$	0.57
	Coefficiente di riduz. dei sovraccarichi accidentali durante il sisma		$\psi_{2\phi} =$	0.2
<b>Consequenti coefficienti per il calcolo delle inerzie:</b>				
	Coefficiente sismico orizzontale: (formula 7.11.6)	$K_h = \beta_m S_S S_T a_g / g =$		0.0360
	Coefficiente sismico verticale: (formula 7.11.7)	$K_v = 0.5 K_h =$		0.0180

**7.3 CALCOLO DELL'AZIONE SISMICA**

Il calcolo è svolto secondo l'approccio 2 con la combinazione A1+M1+R3, tenendo conto dei pesi, delle spinte sismiche e delle forze d'inerzia.

I coefficienti sismici d'inerzia  $K_h$  e  $K_v$  sono direttamente proporzionali al coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa  $\beta_m$ , il cui valore è stabilito dalla norma al paragrafo 7.11.6.2.1.

La legge stabilisce un valore  $\beta_m = 0.38$  per le strutture libere di subire spostamenti relativi rispetto al terreno, il valore unitario per le strutture non libere e valori intermedi per strutture parzialmente vincolate prendendo a riferimento il diagramma di figura 7.11.3. Ad esempio con uno spostamento di circa 3.5 cm il citato diagramma fornisce un valore pari a 0.66, valore consigliato anche dall'Eurocodice 8.

Questo valore vale per tutte le verifiche ad eccezione di quella al ribaltamento, per la quale il coefficiente  $\beta_m$  deve essere aumentato del 50% fino al valore unitario.

Stante i due valori di  $\beta_m$  previsti dalla legge, nasce la necessità di prevedere due schede, la scheda 7 valida per la verifica al ribaltamento e la scheda 6 valida per tutte le altre verifiche. In entrambe le schede sono esposte le verifiche STR e il coefficiente  $\beta_m$  scelto con riferimento alle condizioni di vincolo effettivamente previste.

#### 7.4 CALCOLO DELLE FORZE D'INERZIA

Nelle verifiche della stabilità della struttura durante il sisma il calcolo tiene conto che tutte le masse della struttura e della terra che sovrasta la platea fino alla sezione R-S siano soggette a forze inerziali. Pertanto tutte le forze d'inerzia sono prese in conto, quelle a monte della sezione R-S come maggior spinta della terra per effetto della formula di Mononobe-Okabe e quelle a valle di R-S computandole in base alla massa di ogni parte di struttura. Le masse sono calcolate in base alle dimensioni geometriche di ogni parte. Le forze d'inerzia sono ottenute dal prodotto delle masse per il rispettivo coefficiente sismico ed esposte nella tabella Spinte, pesi e momenti

#### 7.5 SPINTE DI CALCOLO DEL TERRENO

La spinta totale di progetto "Ed" esercitata dal terreno e dall'acqua sulla struttura di sostegno deve essere calcolata nell'istante più gravoso dell'oscillazione sismica, corrispondente alla presenza simultanea della massima accelerazione orizzontale e del massimo alleggerimento verticale dovuto alle forze d'inerzia.

In tale istante la direzione della risultante del peso e delle forze d'inerzia applicata a ogni singola massa (terreno spingente, parete prefabbricata, platea, fondazione, ecc.) risulta ruotata, rispetto alla verticale, dell'angolo  $\Theta$  risultante dalla formula:

$$\Theta = \arctan(k_h / (1 - K_v))$$

La formula di Mononobe e Okabe determina il coefficiente di spinta della terra contro una parete piana con la teoria di Coulomb, secondo la quale in aderenza alla parete piana del muro si forma un cuneo di terra spingente limitato verso il terrapieno da una superficie di scorrimento piana. Infatti la loro formula corrisponde alla formula di Coulomb assumendo come direzione verticale quella della risultante del peso e delle forze d'inerzia: ruotando la sezione dell'angolo  $\Theta$ , e quindi incrementando l'inclinazione del rilevato di  $Q$  e diminuendo l'angolo fra orizzontale e parete di  $\Theta$ , la formula di Coulomb diventa la formula di Mononobe e Okabe prescritta dall'Eurocodice e dalle norme.

Il calcolo delle sollecitazioni sulla parete è svolto in analogia ai casi non sismici precedentemente svolti, ma il coefficiente di spinta sulla parete è calcolato in generale, con la prima formula di Mononobe-Okabe:

$$k_0 = \frac{\sin^2(\psi + \varphi - \Theta)}{\cos \Theta \cdot \sin^2 \psi \cdot \sin(\psi - \Theta - \delta) \cdot \left[ 1 - \frac{\sqrt{\sin(\varphi + \delta) \cdot \sin(\varphi - \beta - \Theta)}}{\sqrt{\sin(\psi - \Theta - \delta) \cdot \sin(\psi + \beta)}} \right]^2}$$

o con la seconda formula di Mononobe-Okabe se l'angolo d'attrito  $\varphi$  è inferiore a  $\beta + \Theta$ :

$$k_0 = \frac{\sin^2(\psi + \varphi - \Theta)}{\cos \Theta \cdot \sin^2 \psi \cdot \sin(\psi - \Theta - \delta)}$$

Dove:

$\varphi$  = Angolo di resistenza al taglio del terreno sostenuto dal muro;

$\beta$  = Angolo di inclinazione del terreno sostenuto dal muro,  $\beta > 0^\circ$  se il terreno sale allontanandosi dal muro;

$\psi$  = Angolo del paramento interno del muro con l'orizzontale.  $\psi > 90^\circ$  se la parete interna strapiomba;

$\delta$  = Angolo di resistenza al taglio fra terreno sostenuto e muro. Nei calcoli è stato assunto  $\delta = 2 \varphi / 3$ ;


## Sottopasso su SV1 – OM01 - Relazione di calcolo strutturale: Muri d'ala

$\Theta$  = Angolo di rotazione sismica.

Per il calcolo della stabilità globale e della risultante sulle fondazioni dobbiamo però calcolare la spinta della terra sul diaframma ideale R-S innalzato verticalmente dallo spigolo interno della platea.

La formula di Mononobe e Okabe non è applicabile in quanto la sezione ideale R-S non separa il rilevato da una parete rigida, ma c'è della terra dalle due parti di R-S. Dunque il cuneo spingente si sviluppa anche nel terreno a valle di R-S.

Il modello non corrisponde neanche approssimativamente, perché nei muri di sostegno prefabbricati in progetto, come nei muri di sostegno tipo cantilever con gli usuali dimensionamenti, la platea sotto al terrapieno è ampia e il cuneo spingente ha lo spazio per svilupparsi completamente anche a valle.

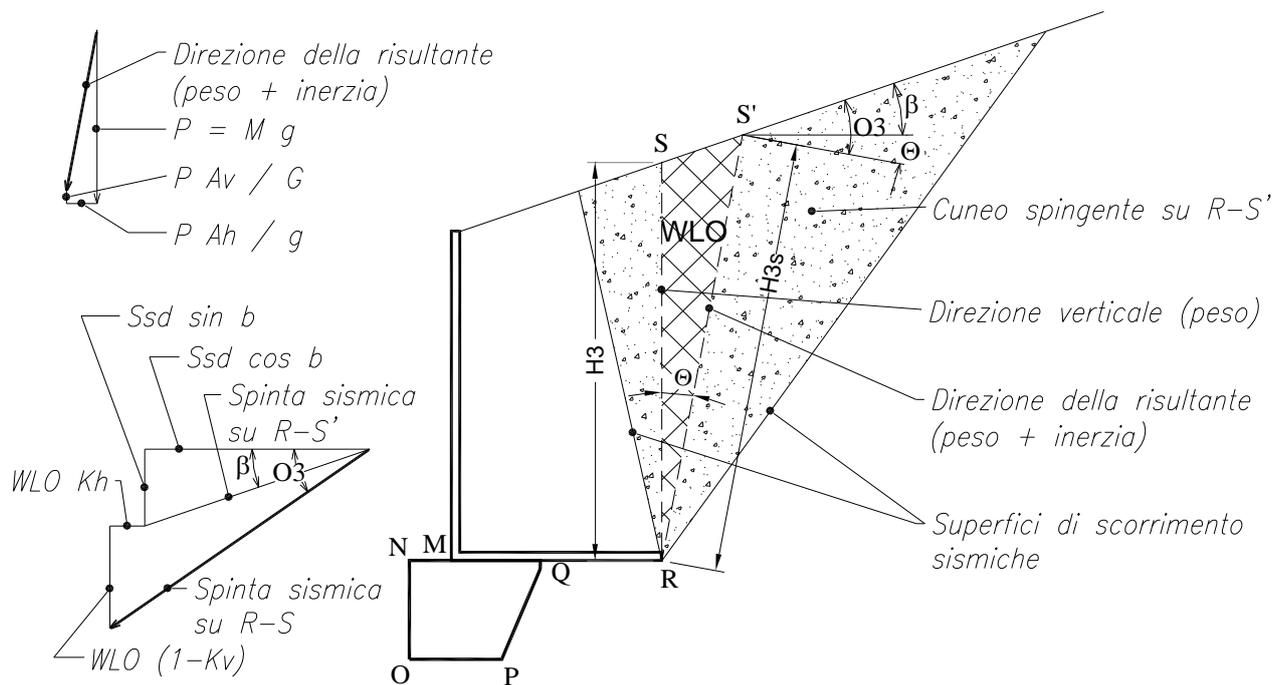

Nel pieno rispetto del 2° capoverso del § 7.11.6.2.1 del DM 17/1/18 e in perfetta analogia al modello che determina la formula di Mononobe e Okabe, abbiamo calcolato la spinta  $E_d$  sulla sezione R-S assumendo un modello in cui si forma un cuneo spingente limitato da due piani di scorrimento le cui giaciture sono state entrambe simultaneamente individuate come quelle che generano la massima spinta in stato di equilibrio limite attivo e tutte le forze di massa sono ruotate dell'angolo  $\Theta$ .

- se la superficie del rilevato è piana, vale la formula di Rankine per terreni in pendenza, incrementando l'inclinazione del rilevato  $\beta$  dell'angolo  $\Theta$ . L'angolo di inclinazione della spinta rispetto all'orizzontale è  $\beta + \Theta$ , perché, per la teoria di Rankine, la spinta su ogni sezione parallela alla direzione delle forze di massa è sempre parallela alla superficie del rilevato
- se la superficie del rilevato è una spezzata, vale la routine che determina per approssimazioni successive il coefficiente di spinta per i profili spezzati, incrementando le due inclinazioni del rilevato dell'angolo  $\Theta$ . La routine ci fornisce anche l'angolo di inclinazione  $O_3$  della spinta rispetto alla normale al piano R-S'. Dunque l'angolo di inclinazione del rilevato rispetto alla normale è  $O_3 + \beta$ .

Sottopasso su SV1 – OM01 - Relazione di calcolo strutturale: Muri d'ala

La spinta su R-S' si ottiene ovviamente moltiplicando il quadrato dell'altezza R-S' per il peso specifico del terreno e per il coefficiente di spinta. Tenendo conto dell'inclinazione della spinta precedentemente calcolata avremo le due componenti, orizzontale e verticale, della spinta su R-S'.

La spinta della terra su R-S si ottiene aggiungendo alla spinta su R-S' il peso e la forza d'inerzia di quanto è compreso fra le sezioni R-S e R-S'.

Dividendo la spinta così ottenuta per il quadrato dell'altezza di R-S e per il peso specifico del terreno, avremo il coefficiente di spinta su R-S.

Chiameremo questi procedimenti di calcolo della spinta sismica sul diaframma ideale R-S con il nome di:

- "**Rankine sismico**" se il coefficiente di spinta su R-S è calcolato con la formula di Rankine;
- "**cuneo a cavallo di R-S**" se la spinta su R-S è calcolata con la seconda procedura descritta.

### 7.6 ESEMPIO DI CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI SPINTA "RANKINE SISMICO" SULLA SEZIONE R-S.

Il peso specifico della terra spingente $P_0$ e l'altezza del diaframma ideale $H_3$ intervengono per facilità di esposizione del procedimento ma non influenzano i risultati.							
Altezza del diaframma ideale sismico R-S':							
			$H_{3S} = \frac{H_3 \cos \beta}{\cos(\beta + \Theta)}$			= m	<b>1.50</b>
Coefficiente di spinta su R-S' (formula di Rankine per la componente normale a R-S'):							
			$K'_1 = \frac{\cos(\beta + \Theta) - \sqrt{\cos(\beta + \Theta)^2 - \cos^2 \varphi}}{\cos(\beta + \Theta) + \sqrt{\cos(\beta + \Theta)^2 - \cos^2 \varphi}}$			=	<b>0.370</b>
Spinta inclinata sul diaframma ideale sismico R-S':							
			$S_{Sd} = \frac{K'_1 P_0 H_{3S}^2}{2 \cos(\beta + \Theta)}$			= KN	<b>8.34</b>
Peso della terra compresa fra i diaframmi ideali R-S e R-S':							
			$W_{LO} = \frac{H_{3S} H_3 \sin \Theta P_0}{2}$			= KN	<b>0.83</b>
Componente orizzontale della spinta sul diaframma ideale R-S:							
			$S_{oriz} = S_{Sd} \cos \beta + W_{LO} K_h$			= KN	<b>8.37</b>
Componente verticale della spinta sul diaframma ideale R-S:							
			$S_{vert} = S_{Sd} \sin \beta + W_{lo} (1 - K_v)$			= KN	<b>0.81</b>
Coefficiente di spinta sul diaframma ideale R-S (componente orizzontale):							
			$K_1 = S_{oriz} / (H_3^2 P_0 / 2)$			=	<b>0.3718</b>
Angolo d'inclinazione della spinta rispetto all'orizzontale:							
			$O_3 = \arctan(S_{vert} / S_{oriz})$			=	<b>5.53°</b>
Se avessimo considerato il terreno a valle di R-S come se fosse rigido, cioè se avessimo formulato l'ipotesi che la superficie di scorrimento di valle coincidesse con R-S, la formula di Mononobe-Okabe avrebbe fornito questi risultati numerici:							
			$K_1 = \mathbf{0.3531}$			$O_3 = \mathbf{22.00°}$	
Nel nostro caso, se si trascura l'effetto dell'espansione del cuneo spingente a valle della sezione R-S si commette un errore del 5.3% a sfavore della sicurezza.							

### 7.7 SPINTA SULLA PARETE PREFABBRICATA

Se il profilo del rilevato è rettilineo e l'eventuale sovraccarico agisce sull'intera superficie e inoltre se l'inclinazione del rilevato  $\beta$  è minore dell'angolo d'attrito  $\varphi$ , per determinare il coefficiente di spinta sulla parete in assenza di sisma impiegheremo la formula di **Coulomb**.

Nelle stesse condizioni, se l'inclinazione del rilevato  $\beta$  incrementata dell'angolo  $Q$  risulta minore dell'angolo d'attrito  $f$  calcoleremo il coefficiente di spinta in presenza di sisma con la **1a formula di Mononobe-Okabe**.

Se infine l'inclinazione del rilevato  $b$  incrementata dell'angolo  $\Theta$  risulta maggiore dell'angolo d'attrito  $\varphi$  il profilo del rilevato è instabile. Ciò premesso, in questo caso calcoleremo il coefficiente di spinta in presenza

Sottopasso su SV1 – OM01 - Relazione di calcolo strutturale: Muri d'ala

di sisma con la **2a formula di Mononobe-Okabe**, la quale genera un valore finito, convenzionale, stabilito dall'Eurocodice.

In tutti gli altri casi, cioè se il profilo è costituito da una spezzata, o se il sovraccarico agisce solo su una parte del rilevato, anche se l'inclinazione dei vari tronchi è alta ma purchè l'inclinazione del tronco più lontano dalla parete  $\beta + \Theta$  sia minore dell'angolo d'attrito  $\varphi$  usiamo la procedura "**Cuneo contro la parete**".

Secondo questa procedura l'intera altezza della parete prefabbricata è suddivisa in striscie di altezza piccola (in genere m 0.5). Per ogni striscia si determina il cuneo di terra spingente limitato dalla parete e da un piano di scorrimento la cui giacitura è quella che genera la spinta massima. Trovato il cuneo che spinge di più, la scomposizione del peso del cuneo nelle direzioni delle due reazioni sulle superfici di scorrimento determina l'entità e la direzione della spinta sulla parete. La spinta fino a ogni striscia determina la distribuzione dello sforzo di taglio sulla parete: il momento flettente e lo sforzo normale sono ricavati da essa.

I risultati mettono in evidenza che la spinta della terra nei muri di sottoscarpa non è a 1/3 dell'altezza ma assai più in alto, eliminando così un errore a sfavore della sicurezza estremamente diffuso.

Negli altri casi, cioè se l'inclinazione  $\beta$  del tronco più lontano dal muro aumentata dell'angolo  $\Theta$  risulta maggiore dell'angolo d'attrito  $\varphi$ , usiamo la **2a formula di Mononobe-Okabe** nella quale l'inclinazione del rilevato è assunta pari alla massima fra tutte le inclinazioni dei tronchi.

Tuttavia, a giudizio del progettista, il valore fornito dalla 2a Formula di Mononobe-Okabe può sostituire quello generato dalla procedura "Cuneo contro la parete" se il valore fornito da questa procedura è più gravoso di quello dato dalla 2a formula di Mononobe-Okabe. Il procedimento è conforme alla norma perchè sostituisce il calcolo della spinta di un profilo di altezza finita con quello di un profilo di uguale inclinazione ma altezza infinita. Dal momento che la norma stabilisce la procedura di calcolo di questo caso più gravoso, potremmo applicarla anche al nostro profilo.

Questa scelta può, ad esempio verificarsi nel calcolo dei muri di sottoscarpa, se l'altezza della scarpata è importante e l'angolo d'inclinazione del terreno  $\beta + \Theta$  è maggiore dell'angolo d'attrito  $\varphi$ . Tuttavia questa sostituzione non è consigliabile a giudizio del progettista.

Le schede di calcolo delle varie verifiche espongono la procedura utilizzata per il calcolo dei coefficienti di spinta.

### **7.8 SPINTA PASSIVA DELLA TERRA DAVANTI ALLA FONDAZIONE IN CASO SISMICO**

Prendiamo in conto il 50% della spinta passiva, dal momento che essa risulta sostanzialmente già attivata durante la costruzione della struttura, come esposto in precedenza. Il coefficiente di spinta è calcolato con la formula di Mononobe-Okabe, assumendo  $\beta = 90^\circ$ ,  $\delta = 0^\circ$ .

$$K_p = \frac{\sin^2(\psi + \Phi - \Theta)}{\cos \Theta \cdot \sin^2 \psi \cdot \sin(\psi + \Theta) \cdot \left[ 1 - \sqrt{\frac{\sin \Phi \cdot \sin(\Phi + \varepsilon - \Theta)}{\sin(\psi + \varepsilon) \cdot \sin(\psi + \Theta)}} \right]^2}$$

$\Phi$  □ Angolo di resistenza al taglio del terreno di fondazione;

$\varepsilon$  = Angolo di inclinazione del terreno a valle.  $\varepsilon > 0^\circ$  se il terreno scende allontanandosi dal muro;

$\psi$  = Angolo del paramento esterno della fondazione con l'orizzontale.  $\psi < 90^\circ$  se la parete strapiomba;

$\delta$  = Angolo di resistenza al taglio fra il terreno di fondazione e la parete della fondazione gettata contro terra. E' stato assunto  $\delta = 0$  a favore della stabilità;

---

Sottopasso su SV1 – OM01 - Relazione di calcolo strutturale: Muri d'ala

$\Theta$  = Angolo di rotazione sismica.

Tutti i valori risultanti dal calcolo sono riportati nelle relative schede.

## **8. CODICI DI CALCOLO**

### **8.1 TIPO DI ANALISI SVOLTA**

Trattandosi di strutture molto semplici e con schemi statici prestabiliti il calcolo è effettuato con i metodi numerici della scienza delle costruzioni, determinando direttamente le reazioni sul terreno e le sollecitazioni delle varie membrature in base all'analisi e alla composizione delle varie azioni agenti sulla struttura e delle loro reazioni vincolari. La verifica della resistenza delle sezioni in cemento armato normale è fatta con calcolo iterativo basato su distribuzioni tensionali a parabola-rettangolo per le verifiche a SLU, incluse quelle sismiche, e su distribuzioni tensionali elastico-lineari parzializzate per le verifiche SLE, inclusa la fessurazione.

In relazione alle principali verifiche richieste dalle norme tecniche, il programma provvede a evidenziare automaticamente, con fondini colorati e caratteri diversificati, i risultati insufficienti o contrastanti con la norma.

### **8.2 ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO**

Tutte le schede allegate alla presente relazione sono compilate automaticamente mediante il programma di calcolo " Muri 2018 vers 1.0.2 ", realizzato dai tecnici con la collaborazione diretta e continua dell'autore del codice di calcolo.

Il programma di calcolo "Muri 2018" è il risultato della completa revisione, aggiornamento e completamento del precedente programma "Muri 2008", già sviluppato in codice Visual-basic. Questo programma a sua volta discende, dopo numerosi perfezionamenti, revisioni e aggiornamenti, dal programma prodotto inizialmente in Basic dall'ing. Carlo Chiaves nel lontano anno 1974. Esso, già allora integralmente automatizzato, fu utilizzato per la verifica delle strutture prefabbricate nella prima dichiarazione di prefabbricazione "in serie" al Consiglio Superiore dei LL.PP. del 1975.

### **8.3 AFFIDABILITÀ DEL CODICE DI CALCOLO**

In base ai risultati di questo programma e delle sue precedenti versioni sono state costruite migliaia di opere di sostegno prefabbricate, in Italia e all'estero, in condizioni molto diversificate, comprendenti muri di sostegno del corpo stradale, muri di sottoscarpa, muri di controripa fino a 15 m di altezza, muri spondali in alveo, muri per sistemazione di frane, spalle di ponti e altre opere. Molte migliaia di sezioni trasversali di muri di sostegno sono state verificate con questo programma.

Riteniamo che la grande affidabilità dimostrata dalle strutture prefabbricate nei più svariati impieghi (oltre 5.000.000 di metri quadrati di facciata realizzati in 50 anni, senza alcun collasso) derivi in gran parte dall'affidabilità del codice di calcolo utilizzato per progettarle e verificarle.


Il codice, inizialmente impostato sul DM 1973, è stato aggiornato per svolgere la verifica delle strutture prefabbricate in base alle varie normative via via succedutesi (... DM 14/2/92 tensioni ammissibili, Eurocode 2, DM 9/1/96 SLU, Ordinanze 3274/03 e 3333/04, DM 14/9/2005, DM 14/1/2008 e DM 17/1/2018) oltre ad alcune normative estere. La coerenza dei risultati fra le varie normative è un'ulteriore prova della sua affidabilità.

Il programma di calcolo "Muri 2018" è stato testato numericamente in modo completo, confrontando i risultati ottenuti con il software e quelli verificati con un calcolo a mano, anche per gli sviluppi del calcolo sui percorsi logici alternativi.

La validità del software è inoltre confermata dal confronto dei risultati con quelli forniti da altri codici di calcolo strutturale indipendenti avvenuto nel corso di numerose istruttorie tecniche per l'approvazione di progetti di opere specifiche.

# Scheda 1: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

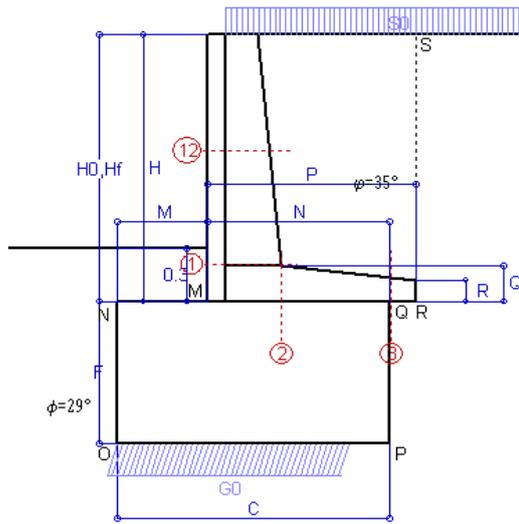

## Dati

$H_m = 1.50$ m	<b>Prefabbricato tipo u15NM</b>	$H_0 = 1.50$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 1.50$ m
$F = 0.80$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$M = 0.50$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.15$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.20$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$
$R = 0.12$ m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 = 0.0\%$

## Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H = 1.50$ m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 = 0.00^\circ$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

## Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	7.9	10.3	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	3.0	4.7	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.0	0.0	8.9	7.4
Peso terra su platea x 1	0.0	0.0	27.4	31.2
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	10.4	3.1	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	0.0	0.0	30.0	22.5
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b><math>S_9 = 21.4</math></b>	<b><math>M_9 = 18.1</math></b>	<b><math>P_9 = 66.3</math></b>	<b><math>M_8 = 61.1</math></b>

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto O che al punto P, la platea non appoggia sul terreno ( $G_8=0$ ). Nell'ipotesi di Mejerhoff, la larghezza dell'impronta d'appoggio è il doppio della distanza della risultante da O. Dunque risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 0.0$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 = 0.00$ m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 = 66.3$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 = 1.30$ m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t = 0.051$ MPa
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta = 17.9^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo

$$Rd = (66.3 * 0.55) / 1.1 = 33.1 > Ed = 21.4$$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo

$$Rd = (61.1) / 1.15 = 53.1 > Ed = 18.1$$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo

$$Rd = (20.4) / 1.15 = 17.8 > Ed = 6.2$$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 22$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 14$  kN

## Verifica delle sezioni allo s.l.u. (STR)

Freccia in cima al pannello mm 0.16

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)

$K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H	d	B5	$b_w$	staffe	X1	A1	A2	A4	$M_{Rd}$	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	$\alpha^\circ, ctg^\ominus$	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	4.1	4.1	8.0	6.8	40.2	34.1	113.8	13.8	45°, 1.0	2.49	4.21	2.01	6.63	56.8	108.9
2	2.6	2.6	0.0	7.7	20.0	15.4	125.0	125.0	45°, 1.0	2.61	5.78	2.36	14.69	35.8	112.7
3	0.4	0.4	0.0	1.8	13.6	9.0	125.0	125.0	-	1.83	3.76	2.36	0.00	15.9	55.6
12	0.9	1.2	3.7	2.6	33.7	24.2	113.0	13.0	73°, 1.0	1.97	3.08	2.01	3.96	30.9	40.6

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed}=M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha)=ctg(\theta)=1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1=0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

## Scheda 2: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU tutti "sfavorevoli"

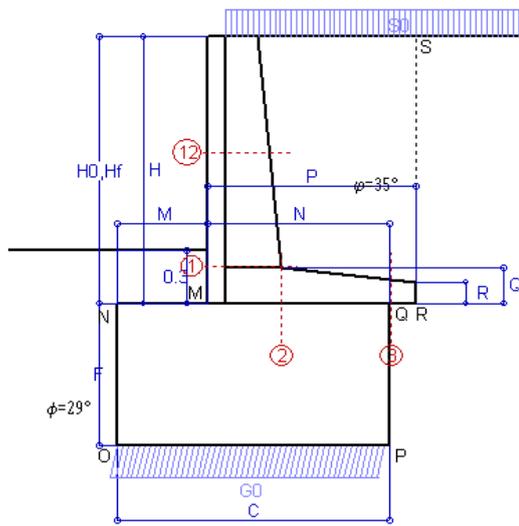

### Dati

$H_m = 1.50$ m	<b>Prefabbricato tipo u15NM</b>	$H_0 = 1.50$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 1.50$ m
$F = 0.80$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$M = 0.50$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35.00^\circ$
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.15$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.20$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.550$
$R = 0.12$ m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$l_b = 0.0\%$

### Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H = 1.50$ m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 = 0.00^\circ$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

### Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	7.9	10.3	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	3.0	4.7	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1.3	0.0	0.0	11.6	9.6
Peso terra e sovraccarico x 1.3	0.0	0.0	44.2	49.8
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	10.4	3.1	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1.3	0.0	0.0	39.0	29.3
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b><math>S_9 = 21.4</math></b>	<b><math>M_9 = 18.1</math></b>	<b><math>P_9 = 94.8</math></b>	<b><math>M_8 = 88.7</math></b>

### Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto O che al punto P, la platea non appoggia sul terreno ( $G_8=0$ ). Nell'ipotesi di Mejerhoff, la larghezza dell'impronta d'appoggio è il doppio della distanza della risultante da O. Dunque risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 0.0$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 = 0.00$ m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 = 94.8$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 = 1.49$ m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t = 0.064$ MPa
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta = 12.7^\circ$

<b>Scorrimento</b> sul piano di posa: verificato essendo	$R_d = (94.8 * 0.55) / 1.1 = 47.4 > E_d = 21.4$
<b>Ribaltamento</b> rispetto al punto O: verificato essendo	$R_d = (88.7) / 1.15 = 77.1 > E_d = 18.1$
<b>Ribaltamento</b> rispetto al punto M: verificato essendo	$R_d = (31.5) / 1.15 = 27.4 > E_d = 6.2$
Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M) $G_6 = 31$ kN	Lato monte (punto Q) $G_7 = 25$ kN

### Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H	d	B5	$b_w$	staffe	X1	A1	A2	A4	$M_{Rd}$	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	$\alpha^\circ, ctg^\ominus$	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	4.1	4.1	9.4	6.8	40.2	34.1	113.8	13.8	45°, 1.0	2.49	4.21	2.01	6.63	57.0	108.9
2	2.7	2.7	0.0	9.5	20.0	15.4	125.0	125.0	45°, 1.0	2.61	5.78	2.36	14.69	35.8	112.7
3	0.7	0.7	0.0	2.7	13.6	9.0	125.0	125.0	-	1.83	3.76	2.36	0.00	15.9	55.6
12	0.9	1.2	4.4	2.7	33.7	24.2	113.0	13.0	73°, 1.0	1.98	3.08	2.01	3.96	31.0	40.6

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed}=M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha)=ctg(\theta)=1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1=0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 3: Verifica SLE combinaz. RARA

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

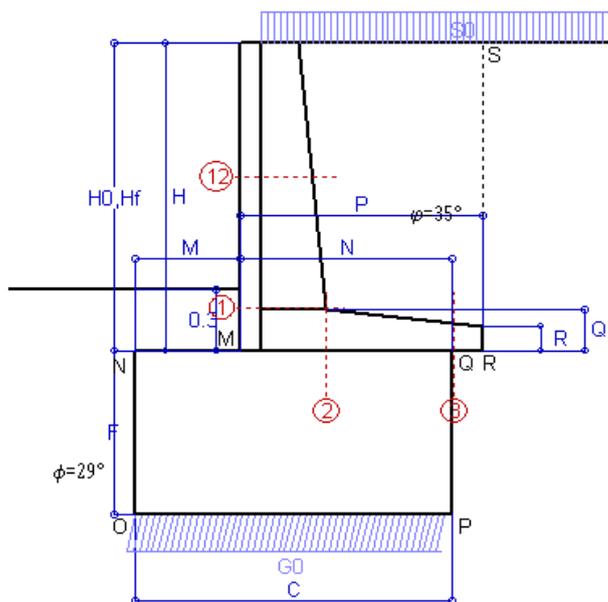

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 1.50$ m	<b>Prefabbricato tipo u15NM</b>	$H_0 = 1.50$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 1.50$ m
$F = 0.80$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$M = 0.50$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.15$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.20$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 1.50$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
6.10	7.93	0.00	0.00
2.03	3.15	0.00	0.00
0.00	0.00	8.92	7.42
0.00	0.00	33.12	37.34
7.99	2.36	0.00	0.00
0.00	0.00	30.00	22.50
<b><math>S_9 = 16.12</math></b>	<b><math>M_9 = 13.44</math></b>	<b><math>P_9 = 72.03</math></b>	<b><math>M_8 = 67.25</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$	valore rispetto a 'O' perché < del valore rispetto a 'M'	=	5.005
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$	(attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	2.458
Carico sul terreno sotto la platea: $G_8 =$	0.00 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . $Q_8 =$	0.00 m
Carico sul terreno della fondazione: $G_0 =$	72.03 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio. . $C_8 =$	1.49 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .		$\sigma_t =$	0.048 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .		$\beta =$	12.6°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 0.10

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	3.0	7.1	5.7	113.8	40.2	34.1	4.21	2.01	17	0.50	38	<b>0.000</b>
2	2.0	0.0	8.5	125.0	20.0	15.4	5.78	2.36	23	0.82	38	<b>0.000</b>
3	0.5	0.0	2.7	125.0	13.6	9.0	3.76	2.36	14	0.59	38	<b>0.000</b>
12	0.7	3.3	2.1	113.0	33.7	24.2	3.08	2.01	6	0.21	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.


(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 4: Verifica SLE combinaz. FREQUENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

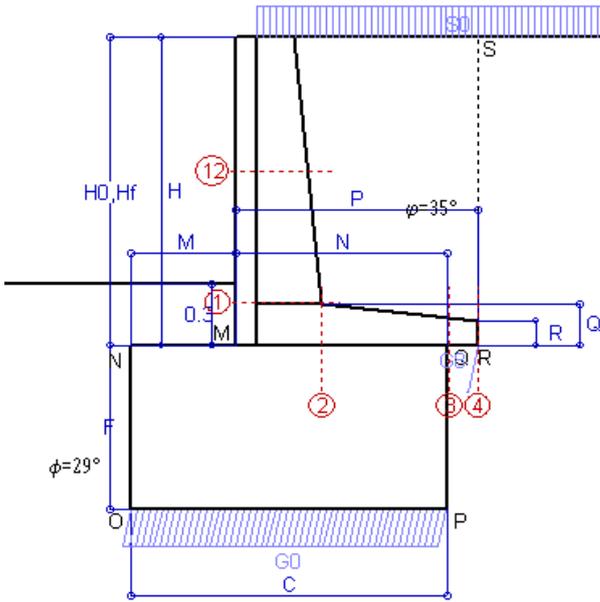

- Spinta della terra su sez. R-S x 1
  - Spinta del sovraccar. su R-S x 1
  - Peso struttura (parete+platea) x 1
  - Peso terra e sovraccarico x 1
  - Spinta della terra sulla fondaz. x 1
  - Peso della fondazione x 1
- \*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 1.50$ m	<b>Prefabbricato tipo u15NM</b>	$H_0 = 1.50$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 1.50$ m
$F = 0.80$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$M = 0.50$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 3.8$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.15$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.20$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 1.50$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
6.10	7.93	0.00	0.00
1.52	2.36	0.00	0.00
0.00	0.00	8.92	7.42
0.00	0.00	31.68	35.79
7.79	2.30	0.00	0.00
0.00	0.00	30.00	22.50
<b><math>S_9 = 15.41</math></b>	<b><math>M_9 = 12.59</math></b>	<b><math>P_9 = 70.60</math></b>	<b><math>M_8 = 65.71</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$	valore rispetto a 'O' perché < del valore rispetto a 'M'	=	5.220
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$	(attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	2.520
Carico sul terreno sotto la platea: $G_8 =$	0.24 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . $Q_8 =$	0.00 m
Carico sul terreno della fondazione: $G_0 =$	70.36 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio. . $C_8 =$	1.50 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .		$\sigma_t =$	0.047 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .		$\beta =$	12.3°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 0.09

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	2.7	6.9	5.3	113.8	40.2	34.1	4.21	2.01	15	0.46	38	<b>0.000</b>
2	1.8	0.0	8.1	125.0	20.0	15.4	5.78	2.36	21	0.75	38	<b>0.000</b>
3	0.4	0.0	2.3	125.0	13.6	9.0	3.76	2.36	12	0.52	38	<b>0.000</b>
4	0.0	0.0	0.0	125.0	12.1	7.3	3.10	2.36	0	0.00	38	<b>0.000</b>
12	0.6	3.2	1.9	113.0	33.7	24.2	3.08	2.01	5	0.19	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.


(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 5: Verifica SLE combinaz QUASI PERMANENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

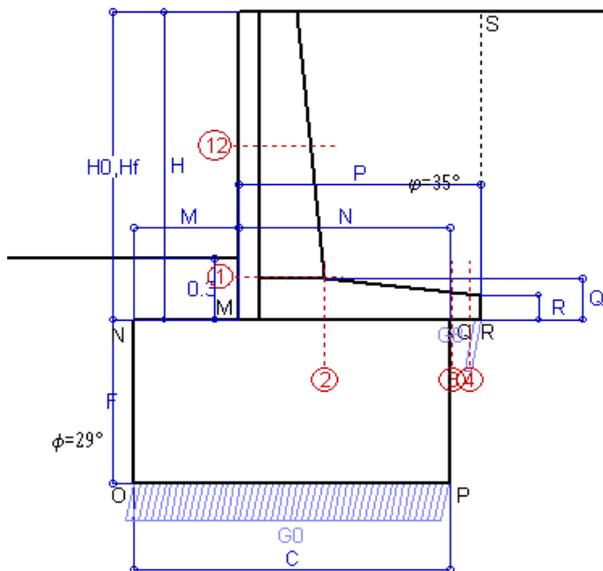

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 1.50$ m	<b>Prefabbricato tipo u15NM</b>	$H_0 = 1.50$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 1.50$ m
$F = 0.80$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$M = 0.50$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 0.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.15$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.20$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 1.50$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
6.10	7.93	0.00	0.00
0.00	0.00	8.92	7.42
0.00	0.00	27.37	31.15
7.17	2.11	0.00	0.00
0.00	0.00	30.00	22.50
<b><math>S_9 = 13.27</math></b>	<b><math>M_9 = 10.04</math></b>	<b><math>P_9 = 66.28</math></b>	<b><math>M_8 = 61.07</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$	valore rispetto a 'O' perché < del valore rispetto a 'M'	=	6.083
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$	(attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	2.747
Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 1.82$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . $Q_8 =$	0.03 m
Carico sul terreno della fondazione:	$G_0 = 64.46$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio. . $C_8 =$	1.50 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .		$\sigma_t =$	0.043 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .		$\beta =$	11.3°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 0.06

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	1.9	6.4	4.0	113.8	40.2	34.1	4.21	2.01	10	0.33	38	<b>0.000</b>
2	1.2	0.0	6.7	125.0	20.0	15.4	5.78	2.36	15	0.53	38	<b>0.000</b>
3	0.1	0.0	0.1	125.0	13.6	9.0	3.76	2.36	4	0.15	38	<b>0.000</b>
4	0.0	0.0	0.0	125.0	12.6	7.8	3.23	2.36	1	0.06	38	<b>0.000</b>
12	0.3	2.9	1.2	113.0	33.7	24.2	3.08	2.01	2	0.10	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

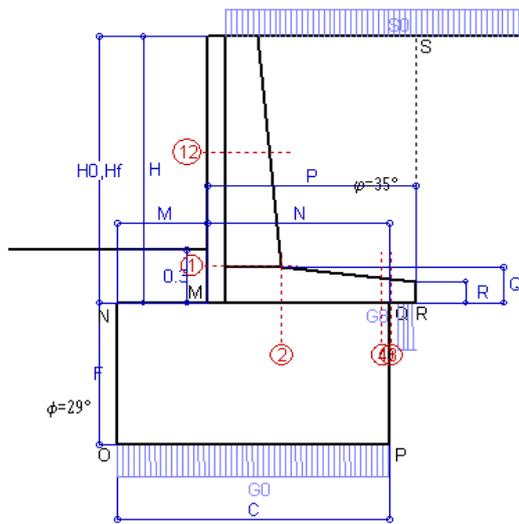

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 2.11^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.036$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.018$

**Dati**

$H_m = 1.50$  m  
 $C = 1.50$  m  
 $F = 0.80$  m  
 $M = 0.50$  m  
 $N = 1.00$  m  
 $P = 1.15$  m  
 $Q = 0.20$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.12$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**

**Prefabbricato tipo u15NM**  
 Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 1.50$  m  
 $H = 1.50$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\phi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.38$   
 $I_0 = 0.0\%$   
 $I_8 = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okabe)  
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

$K_1 = 0.276$   
 $H = 1.50$  m  
 $O_3 = 7.53^\circ$   
 $K_3 = 0.265$   
 $K_p = 2.82$

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze KN	Momenti KN m	Forze KN	Momenti KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	6.1	8.0	0.8	1.3
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	0.4	0.6	0.1	0.1
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.3	0.4	8.8	7.3
Peso terra e sovraccarico x 1	1.0	1.6	28.0	31.8
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	7.5	2.3	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	1.1	0.4	29.5	22.1
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5 <i>*non sommati</i>	-17.1*	-6.3*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>g</sub> = 16.5</b>	<b>M<sub>g</sub> = 13.3</b>	<b>P<sub>g</sub> = 67.1</b>	<b>M<sub>g</sub> = 62.6</b>

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 6.1$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.10$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 61.0$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 1.50$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.041$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = -0.5^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $Rd = (67.1 * 0.55 + 17.1) / 1.0 = 53.9 > Ed = 16.5$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione:      Lato valle (punto M)  $G_6 = 21$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 11$  kN


**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)      Freccia in cima al pannello mm 0.08  
 $K_0 = 0.265$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	M <sub>Ed</sub> (1) sulla sez. naturale	M <sub>Edu</sub> (1) sulla sez. traslata	N <sub>Ed</sub> (2)	V <sub>Ed</sub>	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compreso	b <sub>w</sub> larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	M <sub>Rd</sub> baricentrico	V <sub>Rd</sub>
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	2.4	2.4	6.7	4.4	40.2	34.1	113.8	13.8	45°, 1.0	2.48	4.21	2.01	6.63	56.7	110.0
2	1.5	1.5	0.0	6.9	20.0	15.4	125.0	125.0	45°, 1.0	2.61	5.78	2.36	14.69	35.8	112.7
3	-0.3	-0.3	0.0	-1.3	13.6	8.8	125.0	125.0	-	1.82	3.76	2.36	0.00	-13.2	-54.4
12	0.5	0.6	3.1	1.5	33.7	24.2	113.0	13.0	73°, 1.0	1.97	3.08	2.01	3.96	30.9	41.2

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

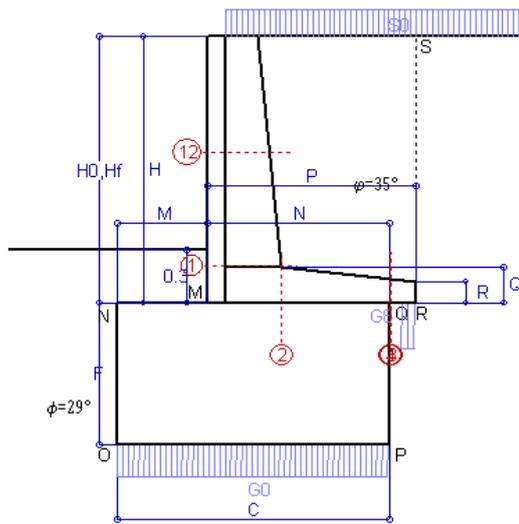

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 3.19^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.054$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.027$

**Dati**

$H_m = 1.50$  m  
 $C = 1.50$  m  
 $F = 0.80$  m  
 $M = 0.50$  m  
 $N = 1.00$  m  
 $P = 1.15$  m  
 $Q = 0.20$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.12$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**

**Prefabbricato tipo u15NM**  
 Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 1.50$  m  
 $H = 1.50$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\phi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.57$   
 $I_3 = 0.0\%$   
 $I_8 = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz.O-N (Monoboe-Okabe)  
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

$K_1 = 0.281$   
 $H = 1.50$  m  
 $O_3 = 11.11^\circ$   
 $K_3 = 0.277$   
 $K_p = 2.79$

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze KN	Momenti KN m	Forze KN	Momenti KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	6.2	8.1	1.2	2.0
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	0.4	0.6	0.1	0.1
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.5	0.6	8.7	7.2
Peso terra e sovraccarico x 1	1.5	2.4	27.7	31.5
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	7.7	2.3	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	1.6	0.7	29.2	21.9
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5 <i>*non sommati</i>	-16.9*	-6.2*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>9</sub> = 17.9</b>	<b>M<sub>9</sub> = 14.7</b>	<b>P<sub>9</sub> = 66.9</b>	<b>M<sub>8</sub> = 62.8</b>

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 4.8$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.08$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 62.1$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 1.50$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.041$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 0.9^\circ$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (62.8 + 6.2) / 1.0 = 68.9 > E_d = 14.7$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (22) / 1.0 = 22.0 > E_d = 4.9$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 21$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 12$  kN

**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.277$

Freccia in cima al pannello mm 0.09

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	M <sub>Ed</sub> (1) sulla sez. naturale	M <sub>Edu</sub> (1) sulla sez. traslata	N <sub>Ed</sub> (2)	V <sub>Ed</sub>	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato com- presso	b <sub>w</sub> larghez- za taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	M <sub>Rd</sub> baricen- trico	V <sub>Rd</sub>
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	2.5	2.5	6.8	4.6	40.2	34.1	113.8	13.8	45°, 1.0	2.48	4.21	2.01	6.63	56.7	109.9
2	1.6	1.6	0.0	7.0	20.0	15.4	125.0	125.0	45°, 1.0	2.61	5.78	2.36	14.69	35.8	112.7
3	-0.2	-0.2	0.0	0.3	13.6	8.8	125.0	125.0	-	1.82	3.76	2.36	0.00	-13.2	54.4
12	0.5	0.6	3.1	1.6	33.7	24.2	113.0	13.0	73°, 1.0	1.97	3.08	2.01	3.96	30.9	41.2

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2 Med=Medu perché ctg(alpha)=ctg(teta)=1; nelle sezioni 3 e 4 a1=0 perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 1: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

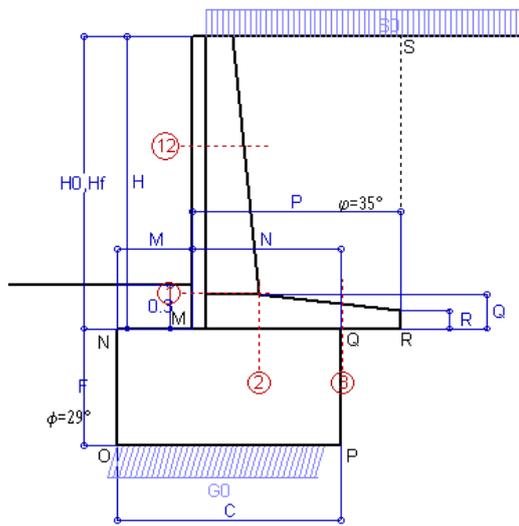

## Dati

$H_m = 2.00$ m	<b>Prefabbricato tipo u20NM</b>	$H_0 = 2.00$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 2.00$ m
$F = 0.80$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$M = 0.50$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.40$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.23$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$
$R = 0.12$ m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 = 0.0\%$

## Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H = 2.00$ m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 = 0.00^\circ$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

## Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	14.1	20.7	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	4.1	7.3	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.0	0.0	12.2	11.0
Peso terra su platea x 1	0.0	0.0	46.2	58.4
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	7.4	1.5	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	0.0	0.0	30.0	22.5
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b><math>S_9 = 25.6</math></b>	<b><math>M_9 = 29.5</math></b>	<b><math>P_9 = 88.4</math></b>	<b><math>M_8 = 91.9</math></b>

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto O che al punto P, la platea non appoggia sul terreno ( $G_8=0$ ). Nell'ipotesi di Mejerhoff, la larghezza dell'impronta d'appoggio è il doppio della distanza della risultante da O. Dunque risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 0.0$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 = 0.00$ m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 = 88.4$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 = 1.41$ m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t = 0.063$ MPa
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta = 16.1^\circ$
<b>Scorrimento</b> sul piano di posa: verificato essendo		$Rd = (88.4 * 0.55) / 1.1 = 44.2$	$> Ed = 25.6$
<b>Ribaltamento</b> rispetto al punto O: verificato essendo		$Rd = (91.9) / 1.15 = 79.9$	$> Ed = 29.5$
<b>Ribaltamento</b> rispetto al punto M: verificato essendo		$Rd = (40.2) / 1.15 = 34.9$	$> Ed = 13.5$
Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M) $G_6 = 32$ kN		Lato monte (punto Q) $G_7 = 27$ kN	

## Verifica delle sezioni allo s.l.u. (STR)

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato com- presso	$b_w$ larghez- za taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\oplus$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o infer. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricen- trico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	9.5	<b>9.5</b>	12.5	<b>11.5</b>	44.8	38.3	113.8	13.8	45°, 1.0	2.81	5.00	2.01	5.91	<b>75.2</b>	<b>107.1</b>
2	6.2	<b>6.2</b>	0.0	<b>9.6</b>	23.0	18.2	125.0	125.0	45°, 1.0	3.00	7.26	2.70	12.43	<b>51.0</b>	<b>112.7</b>
3	4.1	<b>4.1</b>	0.0	<b>10.1</b>	16.6	12.0	125.0	125.0	-	2.41	5.27	2.70	0.00	<b>27.0</b>	<b>74.2</b>
12	1.3	<b>1.6</b>	4.4	<b>3.2</b>	34.6	25.1	112.8	12.8	73°, 1.0	2.00	3.08	2.01	3.96	<b>31.9</b>	<b>42.0</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed}=M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha)=ctg(\theta)=1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1=0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

## Scheda 2: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU tutti "sfavorevoli"

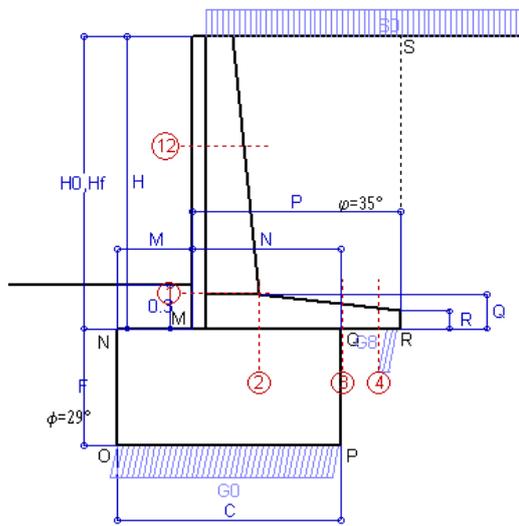

### Dati

$H_m =$ 2.00 m	<b>Prefabbricato tipo u20NM</b>	$H_0 =$ 2.00 m
$C =$ 1.50 m	Altezza della terra contro il pannello	$H =$ 2.00 m
$F =$ 0.80 m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 =$ 5.0 kN/m <sup>2</sup>
$M =$ 0.50 m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi =$ <b>35.00°</b>
$N =$ 1.00 m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 =$ 20.0 kN/m <sup>3</sup>
$P =$ 1.40 m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 =$ 25.0 kN/m <sup>3</sup>
$Q =$ 0.23 m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 =$ 0.550
$R =$ 0.12 m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 =$ 0.0%

### Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 =$ 0.271
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H =$ 2.00 m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 =$ 0.00°
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 =$ 0.244

### Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	14.1	20.7	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	4.1	7.3	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1.3	0.0	0.0	15.9	14.3
Peso terra e sovraccarico x 1.3	0.0	0.0	70.6	88.6
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	7.4	1.5	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1.3	0.0	0.0	39.0	29.3
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b><math>S_9 =</math></b>	<b><math>M_9 =</math></b>	<b><math>P_9 =</math></b>	<b><math>M_8 =</math></b>
	25.6	29.5	125.5	132.1

### Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 =$ 9.0 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 =$ 0.09 m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 =$ 116.5 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 =$ 1.50 m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t =$ <b>0.078 MPa</b>
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta =$ <b>11.5°</b>

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (125.5 * 0.55) / 1.1 = 62.7 > E_d = 25.6$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (132.1) / 1.15 = 114.8 > E_d = 29.5$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (59.6) / 1.15 = 51.8 > E_d = 13.5$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 =$  44 kN Lato monte (punto Q)  $G_7 =$  34 kN

### Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 =$  0.244

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compresso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\ominus$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	9.5	<b>9.5</b>	14.5	<b>11.5</b>	44.8	38.3	113.8	13.8	45°, 1.0	2.82	5.00	2.01	5.91	<b>75.4</b>	<b>107.1</b>
2	6.2	<b>6.2</b>	0.0	<b>11.6</b>	23.0	18.2	125.0	125.0	45°, 1.0	3.00	7.26	2.70	12.43	<b>51.0</b>	<b>112.7</b>
3	2.0	<b>2.0</b>	0.0	<b>7.8</b>	16.6	12.0	125.0	125.0	-	2.41	5.27	2.70	0.00	<b>27.0</b>	<b>74.2</b>
4	-0.3	<b>-0.3</b>	0.0	<b>0.5</b>	13.7	8.9	125.0	125.0	-	1.85	3.52	2.70	0.00	<b>-14.1</b>	<b>54.8</b>
12	1.3	<b>1.6</b>	5.2	<b>3.3</b>	34.6	25.1	112.8	12.8	73°, 1.0	2.00	3.08	2.01	3.96	<b>32.0</b>	<b>42.0</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 3: Verifica SLE combinaz. RARA

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

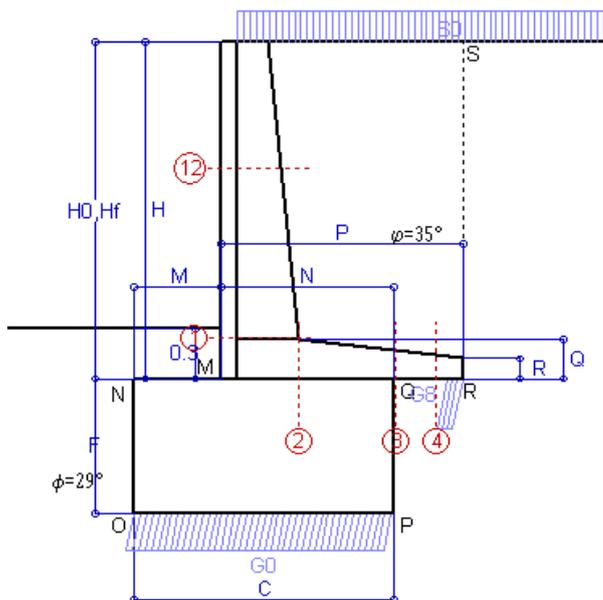

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 2.00$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> u20NM	$H_0 = 2.00$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 2.00$ m
$F = 0.80$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$M = 0.50$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.40$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.23$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 2.00$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
10.84	15.90	0.00	0.00
2.71	4.88	0.00	0.00
0.00	0.00	12.21	10.96
0.00	0.00	53.23	66.83
5.70	1.14	0.00	0.00
0.00	0.00	30.00	22.50
<b><math>S_9 = 19.25</math></b>	<b><math>M_9 = 21.91</math></b>	<b><math>P_9 = 95.44</math></b>	<b><math>M_8 = 100.29</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$	valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O'	=	4.536
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$	(attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	2.727
Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 7.21$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . $Q_8 =$	0.09 m
Carico sul terreno della fondazione:	$G_0 = 88.24$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio. . $C_8 =$	1.50 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .		$\sigma_t =$	0.059 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .		$\beta =$	11.4°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 0.22

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	7.1	11.0	10.2	113.8	44.8	38.3	5.00	2.01	33	0.89	38	<b>0.000</b>
2	4.6	0.0	11.9	125.0	23.0	18.2	7.26	2.70	37	1.34	38	<b>0.000</b>
3	1.4	0.0	7.0	125.0	16.6	12.0	5.27	2.70	22	0.89	38	<b>0.000</b>
4	-0.3	0.0	0.0	125.0	13.8	9.0	3.55	2.70	10	0.41	38	<b>0.000</b>
12	0.9	3.9	2.6	112.8	34.6	25.1	3.08	2.01	9	0.28	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.


(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 4: Verifica SLE combinaz. FREQUENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

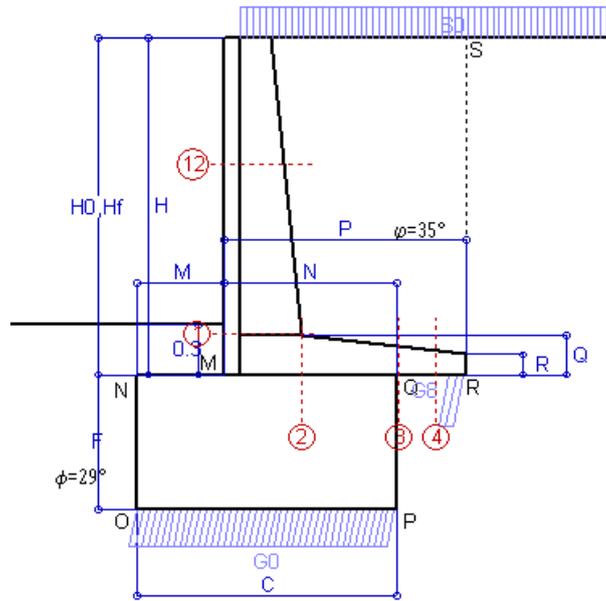

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 2.00$ m	<b>Prefabbricato tipo u20NM</b>	$H_0 = 2.00$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 2.00$ m
$F = 0.80$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$M = 0.50$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 3.8$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.40$ m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.23$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 2.00$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
10.84	15.90	0.00	0.00
2.03	3.66	0.00	0.00
0.00	0.00	12.21	10.96
0.00	0.00	51.48	64.73
5.60	1.12	0.00	0.00
0.00	0.00	30.00	22.50
<b><math>S_9 = 18.48</math></b>	<b><math>M_9 = 20.68</math></b>	<b><math>P_9 = 93.69</math></b>	<b><math>M_8 = 98.19</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O' = 4.736  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . . = 2.789  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 7.68$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio .  $Q_8 = 0.10$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 86.02$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. .  $C_8 = 1.50$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.057$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 11.2^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 0.20

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	6.5	10.7	9.6	113.8	44.8	38.3	5.00	2.01	30	0.82	38	<b>0.000</b>
2	4.2	0.0	11.4	125.0	23.0	18.2	7.26	2.70	34	1.25	38	<b>0.000</b>
3	1.1	0.0	6.0	125.0	16.6	12.0	5.27	2.70	17	0.70	38	<b>0.000</b>
4	-0.4	0.0	0.0	125.0	14.0	9.2	3.59	2.70	12	0.48	38	<b>0.000</b>
12	0.8	3.8	2.4	112.8	34.6	25.1	3.08	2.01	7	0.25	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.


(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 5: Verifica SLE combinaz QUASI PERMANENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

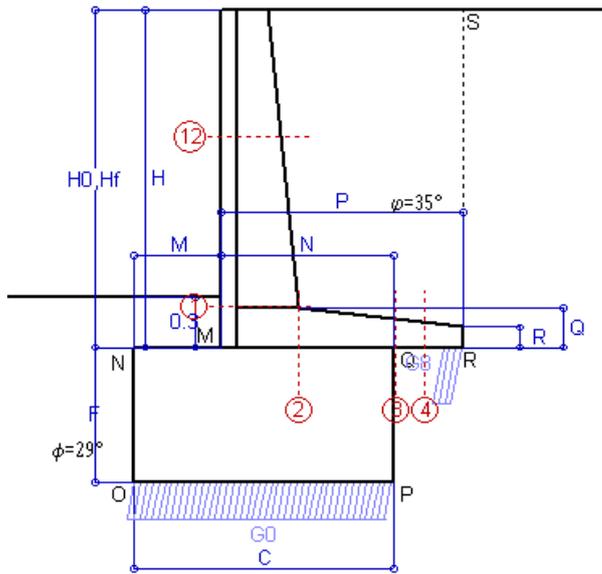

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 2.00$ m	<b>Prefabbricato tipo u20NM</b>	$H_0 = 2.00$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 2.00$ m
$F = 0.80$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$M = 0.50$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 0.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.40$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.23$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine) agente su una sezione ideale R-S di altezza	$K_1 = 0.271$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
10.84	15.90	0.00	0.00
0.00	0.00	12.21	10.96
0.00	0.00	46.23	58.43
5.32	1.07	0.00	0.00
0.00	0.00	30.00	22.50
<b><math>S_9 = 16.16</math></b>	<b><math>M_9 = 16.97</math></b>	<b><math>P_9 = 88.44</math></b>	<b><math>M_8 = 91.89</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'O' perché < del valore rispetto a 'M' = 5.415  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . . = 3.009  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 9.07$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $Q_8 = 0.11$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 79.37$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $C_8 = 1.50$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.053$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 10.4^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 0.15


Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	5.0	10.0	7.8	113.8	44.8	38.3	5.00	2.01	22	0.64	38	<b>0.000</b>
2	3.2	0.0	9.9	125.0	23.0	18.2	7.26	2.70	26	0.95	38	<b>0.000</b>
3	0.2	0.0	2.9	125.0	16.6	12.0	5.27	2.70	3	0.12	38	<b>0.000</b>
4	-0.6	0.0	0.0	125.0	14.6	9.7	3.74	2.70	20	0.75	38	<b>0.000</b>
12	0.5	3.5	1.6	112.8	34.6	25.1	3.08	2.01	3	0.15	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

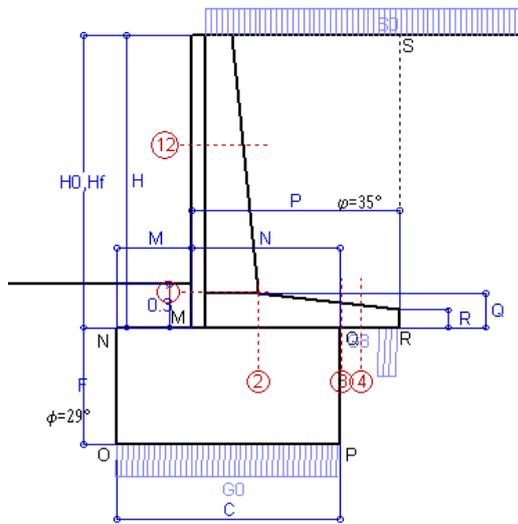

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 2.11^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.036$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.018$

**Dati**

$H_m = 2.00$  m  
 $C = 1.50$  m  
 $F = 0.80$  m  
 $M = 0.50$  m  
 $N = 1.00$  m  
 $P = 1.40$  m  
 $Q = 0.23$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.12$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**

**Prefabbricato tipo u20NM**  
 Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 2.00$  m  
 $H = 2.00$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\varphi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.38$   
 $I_0 = 0.0\%$   
 $I_8 = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okab)  
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

$K_1 = 0.276$   
 $H = 2.00$  m  
 $O_3 = 7.53^\circ$   
 $K_3 = 0.265$   
 $K_p = 2.82$

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze KN	Momenti KN m	Forze KN	Momenti KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	10.9	16.0	1.4	2.7
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	0.5	1.0	0.1	0.1
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.4	0.6	12.0	10.8
Peso terra e sovraccarico x 1	1.7	3.2	46.8	59.0
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	6.1	1.3	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	1.1	0.4	29.5	22.1
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5 <i>*non sommati</i>	-17.1*	-6.3*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	$S_g = 20.7$	$M_g = 22.5$	$P_g = 89.7$	$M_g = 94.8$

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 10.7$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.13$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 79.0$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 1.50$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.053$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 2.3^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (89.7 * 0.55 + 17.1) / 1.0 = 66.4 > E_d = 20.7$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 31$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 18$  kN

**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)      Freccia in cima al pannello mm 0.22  
 $K_0 = 0.265$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato com- presso	$b_w$ larghez- za taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricen- trico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	6.0	6.0	10.5	7.9	44.8	38.3	113.8	13.8	45°, 1.0	2.80	5.00	2.01	5.91	75.0	108.6
2	3.9	3.9	0.0	9.4	23.0	18.2	125.0	125.0	45°, 1.0	3.00	7.26	2.70	12.43	51.0	112.7
3	-0.3	-0.3	0.0	1.5	16.6	11.8	125.0	125.0	-	2.40	5.27	2.70	0.00	-19.0	72.8
4	-0.8	-0.8	0.0	1.0	15.0	10.1	125.0	125.0	-	1.99	3.84	2.70	0.00	-15.8	62.6
12	0.7	0.8	3.6	1.9	34.6	25.1	112.8	12.8	73°, 1.0	2.00	3.08	2.01	3.96	31.9	42.6

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.


17/07/18

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

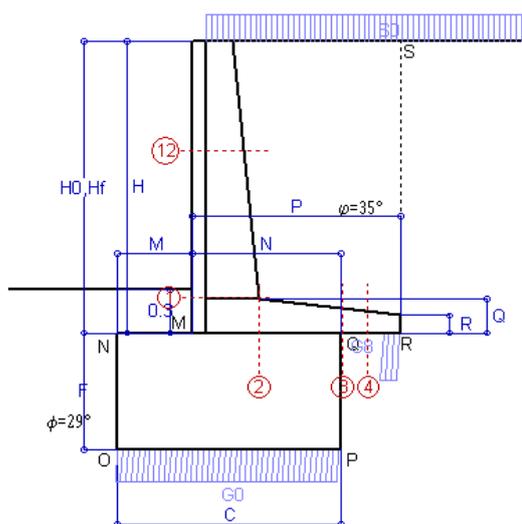

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 3.19^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.054$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.027$

**Dati**

$H_m = 2.00$  m  
 $C = 1.50$  m  
 $F = 0.80$  m  
 $M = 0.50$  m  
 $N = 1.00$  m  
 $P = 1.40$  m  
 $Q = 0.23$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.12$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**  
**Prefabbricato tipo u20NM**  
 Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 2.00$  m  
 $H = 2.00$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\phi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.57$   
 $I_s = 0.0\%$   
 $I_b = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  
 $K_1 = 0.281$   
 $H = 2.00$  m  
 $O_3 = 11.11^\circ$   
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okabe)  
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )  
 $K_3 = 0.277$   
 $K_p = 2.79$

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze KN	Momenti KN m	Forze KN	Momenti KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	11.0	16.2	2.2	4.1
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	0.6	1.0	0.1	0.2
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.7	0.9	11.9	10.7
Peso terra e sovraccarico x 1	2.5	4.8	46.3	58.5
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	6.4	1.4	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	1.6	0.7	29.2	21.9
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5 <i>*non sommati</i>	-16.9*	-6.2*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	$S_g = 22.8$	$M_g = 24.8$	$P_g = 89.7$	$M_b = 95.4$

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 9.1$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.11$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 80.6$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 1.50$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.054$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 3.8^\circ$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (95.4 + 6.2) / 1.0 = 101.5 > E_d = 24.8$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (43.2) / 1.0 = 43.2 > E_d = 11$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 31$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 20$  kN

**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)      Freccia in cima al pannello mm  $0.23$   
 $K_0 = 0.277$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compreso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	6.3	6.3	10.6	8.3	44.8	38.3	113.8	13.8	45°, 1.0	2.80	5.00	2.01	5.91	75.0	108.4
2	4.1	4.1	0.0	9.2	23.0	18.2	125.0	125.0	45°, 1.0	3.00	7.26	2.70	12.43	51.0	112.7
3	0.3	0.3	0.0	3.0	16.6	12.0	125.0	125.0	-	2.41	5.27	2.70	0.00	27.0	74.2
4	-0.6	-0.6	0.0	0.8	14.5	9.7	125.0	125.0	-	1.94	3.72	2.70	0.00	-15.2	59.8
12	0.7	0.9	3.7	2.0	34.6	25.1	112.8	12.8	73°, 1.0	2.00	3.08	2.01	3.96	31.9	42.5

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 1: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

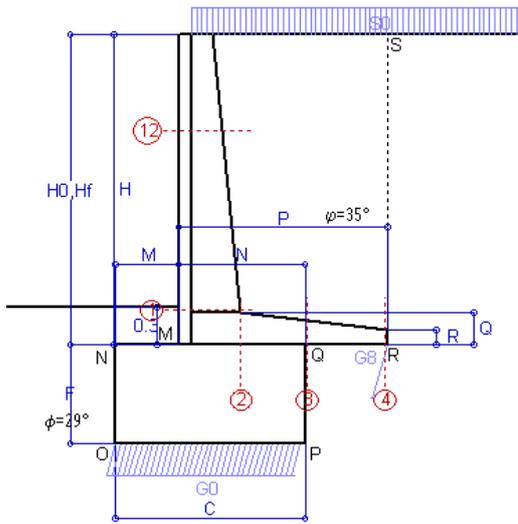

## Dati

$H_m = 2.50$ m	<b>Prefabbricato tipo u25NM</b>	$H_0 = 2.50$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 2.50$ m
$F = 0.80$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$M = 0.50$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.65$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.26$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$
$R = 0.12$ m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 = 0.0\%$

## Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H = 2.50$ m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 = 0.00^\circ$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

## Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	22.0	36.0	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	5.1	10.4	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.0	0.0	15.8	15.3
Peso terra su platea x 1	0.0	0.0	69.8	97.1
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	3.9	0.8	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	0.0	0.0	30.0	22.5
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>9</sub> = 31.0</b>	<b>M<sub>9</sub> = 47.1</b>	<b>P<sub>9</sub> = 115.7</b>	<b>M<sub>8</sub> = 134.9</b>

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 0.8$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 = 0.01$ m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 = 114.8$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 = 1.50$ m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t = 0.077$ MPa
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta = 15.0^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (115.7 * 0.55) / 1.1 = 57.8 > Ed = 31$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (134.9) / 1.15 = 117.3 > Ed = 47.1$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (69.5) / 1.15 = 60.5 > Ed = 24.7$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 41$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 43$  kN

## Verifica delle sezioni allo s.l.u. (STR)

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni							Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H	d	B5	$b_w$	staffe	X1	A1	A2	A4	$M_{Rd}$	$V_{Rd}$	
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	$\alpha^\circ, ctg^\ominus$	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	18.3	18.3	17.8	17.3	49.4	42.4	114.3	14.3	45°, 1.0	3.25	6.16	2.58	7.26	102.5	145.7	
2	12.3	12.3	0.0	16.4	26.0	21.1	125.0	125.0	45°, 1.0	3.57	9.24	3.39	14.59	73.7	153.3	
3	12.6	12.6	0.0	19.2	19.9	15.0	125.0	125.0	-	3.10	7.41	3.39	7.61	44.4	96.2	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	7.1	125.0	125.0	-	1.80	3.13	3.39	0.00	-13.5	45.1	
12	1.4	1.7	4.6	3.4	34.8	25.3	112.9	12.9	73°, 1.0	2.09	3.08	2.58	3.96	32.7	42.2	

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{Ed} = M_{Edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

## Scheda 2: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU tutti "sfavorevoli"

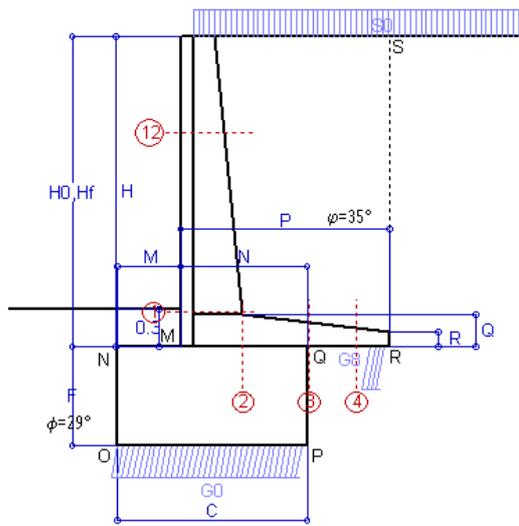

### Dati

$H_m =$	2.50 m	<b>Prefabbricato tipo u25NM</b>	$H_0 =$	2.50 m
$C =$	1.50 m	Altezza della terra contro il pannello	$H =$	2.50 m
$F =$	0.80 m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 =$	5.0 kN/m <sup>2</sup>
$M =$	0.50 m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi =$	<b>35.00°</b>
$N =$	1.00 m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 =$	20.0 kN/m <sup>3</sup>
$P =$	1.65 m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 =$	25.0 kN/m <sup>3</sup>
$Q =$	0.26 m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 =$	0.550
$R =$	0.12 m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 =$	0.0%

### Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 =$	0.271
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H =$	2.50 m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 =$	0.00°
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 =$	0.244

### Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	22.0	36.0	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	5.1	10.4	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1.3	0.0	0.0	20.6	19.9
Peso terra e sovraccarico x 1.3	0.0	0.0	103.2	142.6
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	3.9	0.8	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1.3	0.0	0.0	39.0	29.3
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b><math>S_9 =</math></b>	<b><math>M_9 =</math></b>	<b><math>P_9 =</math></b>	<b><math>M_8 =</math></b>
	31.0	47.1	162.7	191.7

### Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 =$	19.2 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 =$	0.15 m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 =$	143.5 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 =$	1.50 m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .				$\sigma_t =$	<b>0.096 MPa</b>
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .				$\beta =$	<b>10.8°</b>

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (162.7 * 0.55) / 1.1 = 81.4 > E_d = 31$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (191.7) / 1.15 = 166.7 > E_d = 47.1$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (100.6) / 1.15 = 87.5 > E_d = 24.7$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 59$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 46$  kN

### Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Ed,u}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato com- presso	$b_w$ larghez- za taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\ominus$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricen- trico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	18.4	<b>18.4</b>	20.4	<b>17.3</b>	49.4	42.4	114.3	14.3	45°, 1.0	3.27	6.16	2.58	7.26	<b>102.7</b>	<b>145.7</b>
2	11.9	<b>11.9</b>	0.0	<b>16.8</b>	26.0	21.1	125.0	125.0	45°, 1.0	3.57	9.24	3.39	14.59	<b>73.7</b>	<b>153.3</b>
3	5.4	<b>5.4</b>	0.0	<b>16.7</b>	19.9	15.0	125.0	125.0	-	3.10	7.41	3.39	7.61	<b>44.4</b>	<b>96.2</b>
4	-1.4	<b>-1.4</b>	0.0	<b>1.8</b>	15.2	10.1	125.0	125.0	-	2.16	3.95	3.39	0.00	<b>-18.5</b>	<b>62.2</b>
12	1.4	<b>1.8</b>	5.5	<b>3.5</b>	34.8	25.3	112.9	12.9	73°, 1.0	2.09	3.08	2.58	3.96	<b>32.8</b>	<b>42.2</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{ed,u}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 3: Verifica SLE combinaz. RARA

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

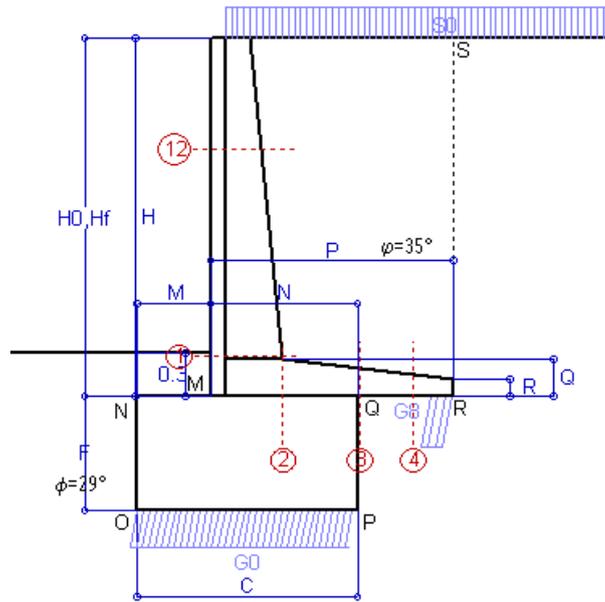

## Dati

$H_m = 2.50$ m	<b>Prefabbricato tipo u25NM</b>	$H_0 = 2.50$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 2.50$ m
$F = 0.80$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.50$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.65$ m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.26$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine) agente su una sezione ideale R-S di altezza	$K_1 = 0.271$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
16.94	27.66	0.00	0.00
3.39	6.94	0.00	0.00
0.00	0.00	15.83	15.31
0.00	0.00	78.09	108.00
3.02	0.58	0.00	0.00
0.00	0.00	30.00	22.50
<b><math>S_9 = 23.35</math></b>	<b><math>M_9 = 35.19</math></b>	<b><math>P_9 = 123.92</math></b>	<b><math>M_8 = 145.81</math></b>

- Spinta della terra su sez. R-S x 1
  - Spinta del sovraccar. su R-S x 1
  - Peso struttura (parete+platea) x 1
  - Peso terra e sovraccarico x 1
  - Spinta della terra sulla fondaz. x 1
  - Peso della fondazione x 1
- \*non sommati*
- Totali**

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'O' perché < del valore rispetto a 'M' = 4.143

GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . = 2.919

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 15.06$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $Q_8 = 0.15$  m

Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 108.86$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $C_8 = 1.50$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.073$  MPa

OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 10.7^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 0.42

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	13.7	15.5	15.8	114.3	49.4	42.4	6.16	2.58	48	1.30	38	<b>0.000</b>
2	8.9	0.0	18.0	125.0	26.0	21.1	9.24	3.39	48	1.86	40	<b>0.000</b>
3	3.8	0.0	15.7	125.0	19.9	15.0	7.41	3.39	36	1.51	40	<b>0.000</b>
4	-1.1	0.0	0.0	125.0	15.3	10.2	3.98	3.39	29	1.15	40	<b>0.000</b>
12	1.0	4.1	2.8	112.9	34.8	25.3	3.08	2.58	9	0.31	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.


(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

**Norma: Italia D.M 17/1/2018**

# Scheda 4: Verifica SLE combinaz. FREQUENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

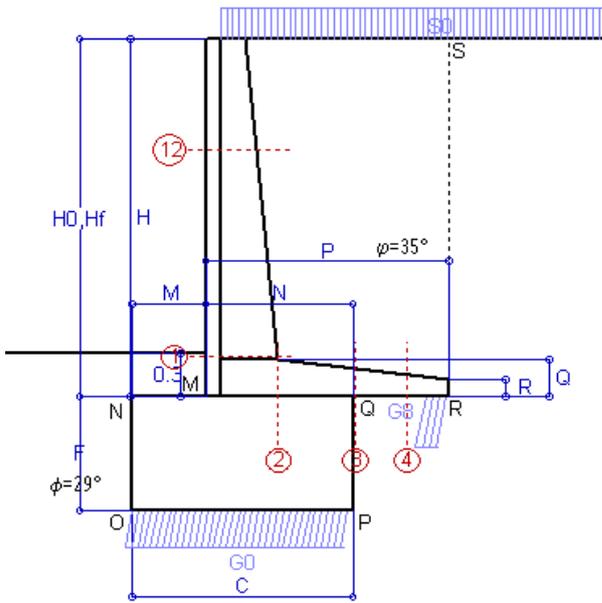

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 2.50$ m	<b>Prefabbricato tipo u25NM</b>	$H_0 = 2.50$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 2.50$ m
$F = 0.80$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$M = 0.50$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 3.8$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.65$ m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.26$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)  $K_1 = 0.271$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H_3 = 2.50$  m  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
16.94	27.66	0.00	0.00
2.54	5.21	0.00	0.00
0.00	0.00	15.83	15.31
0.00	0.00	76.02	105.26
3.00	0.58	0.00	0.00
0.00	0.00	30.00	22.50
<b><math>S_9 = 22.47</math></b>	<b><math>M_9 = 33.45</math></b>	<b><math>P_9 = 121.85</math></b>	<b><math>M_8 = 143.07</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'O' perché < del valore rispetto a 'M' = 4.277  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . = 2.982  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 15.52$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio .  $Q_8 = 0.16$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 106.34$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. .  $C_8 = 1.50$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.071$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 10.4^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 0.39

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	12.8	15.1	15.1	114.3	49.4	42.4	6.16	2.58	45	1.23	38	<b>0.000</b>
2	8.3	0.0	16.9	125.0	26.0	21.1	9.24	3.39	45	1.74	40	<b>0.000</b>
3	3.2	0.0	14.4	125.0	19.9	15.0	7.41	3.39	30	1.27	40	<b>0.000</b>
4	-1.2	0.0	0.0	125.0	15.5	10.4	4.03	3.39	32	1.26	40	<b>0.000</b>
12	0.9	4.0	2.5	112.9	34.8	25.3	3.08	2.58	8	0.27	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.


(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 5: Verifica SLE combinaz QUASI PERMANENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

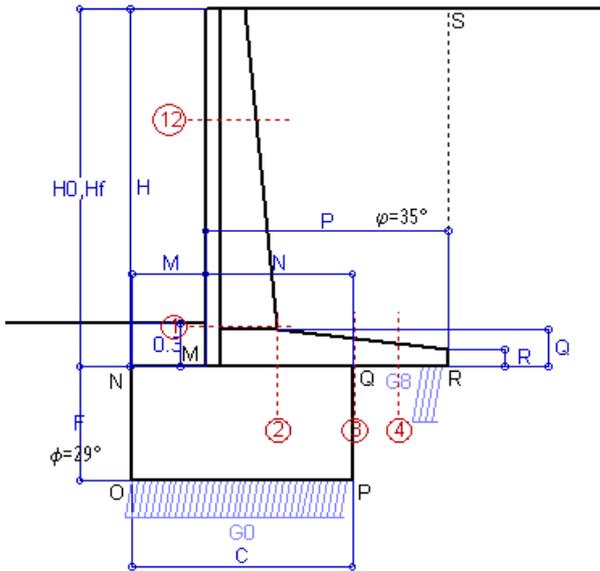

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

## Dati

$H_m = 2.50$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> u25NM	$H_0 = 2.50$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 2.50$ m
$F = 0.80$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$M = 0.50$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 0.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.65$ m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.26$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)  $K_1 = 0.271$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H_3 = 2.50$  m  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
16.94	27.66	0.00	0.00
0.00	0.00	15.83	15.31
0.00	0.00	69.84	97.06
2.92	0.57	0.00	0.00
0.00	0.00	30.00	22.50
<b>S<sub>9</sub> = 19.86</b>	<b>M<sub>9</sub> = 28.24</b>	<b>P<sub>9</sub> = 115.67</b>	<b>M<sub>8</sub> = 134.87</b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'O' perché < del valore rispetto a 'M' = 4.777  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . = 3.204  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 16.88$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $Q_8 = 0.17$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 98.79$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio.  $C_8 = 1.50$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.066$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 9.7^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 0.30

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. C+ $\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	10.3	14.2	12.8	114.3	49.4	42.4	6.16	2.58	35	1.00	38	<b>0.000</b>
2	6.7	0.0	13.7	125.0	26.0	21.1	9.24	3.39	36	1.40	40	<b>0.000</b>
3	1.4	0.0	10.5	125.0	19.9	15.0	7.41	3.39	13	0.57	40	<b>0.000</b>
4	-1.7	0.0	0.0	125.0	16.0	10.9	4.19	3.39	42	1.59	40	<b>0.000</b>
12	0.5	3.7	1.7	112.9	34.8	25.3	3.08	2.58	4	0.17	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

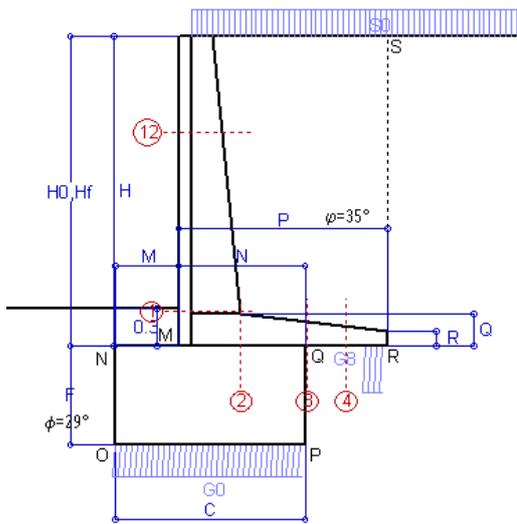

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 2.11^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.036$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.018$

**Dati**

$H_m = 2.50$  m  
 $C = 1.50$  m  
 $F = 0.80$  m  
 $M = 0.50$  m  
 $N = 1.00$  m  
 $P = 1.65$  m  
 $Q = 0.26$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.12$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**

**Prefabbricato tipo u25NM**  
 Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 2.50$  m  
 $H = 2.50$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\varphi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.38$   
 $I_g = 0.0\%$   
 $I_g = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okab)  
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

$K_1 = 0.276$   
 $H = 2.50$  m  
 $O_3 = 7.53^\circ$   
 $K_3 = 0.265$   
 $K_p = 2.82$

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze KN	Momenti KN m	Forze KN	Momenti KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	17.1	27.9	2.3	4.9
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	0.7	1.4	0.1	0.2
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.6	0.8	15.5	15.0
Peso terra e sovraccarico x 1	2.5	5.5	70.2	97.5
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	3.5	0.7	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	1.1	0.4	29.5	22.1
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5 <i>*non sommati</i>	-17.1*	-6.3*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>g</sub> = 25.4</b>	<b>M<sub>g</sub> = 36.7</b>	<b>P<sub>g</sub> = 117.5</b>	<b>M<sub>g</sub> = 139.6</b>

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 16.7$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.17$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 100.8$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 1.50$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.067$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 4.1^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (117.5 * 0.55 + 17.1) / 1.0 = 81.7 > E_d = 25.4$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 43$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 28$  kN

**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.265$   
 Freccia in cima al pannello mm  $0.43$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	M <sub>Ed</sub> (1) sulla sez. naturale	M <sub>Edu</sub> (1) sulla sez. traslata	N <sub>Ed</sub> (2)	V <sub>Ed</sub>	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato com- presso	b <sub>w</sub> larghez- za taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	M <sub>Rd</sub> baricen- trico	V <sub>Rd</sub>
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	12.1	12.1	14.9	12.4	49.4	42.4	114.3	14.3	45°, 1.0	3.24	6.16	2.58	7.26	102.1	147.6
2	7.9	7.9	0.0	11.2	26.0	21.1	125.0	125.0	45°, 1.0	3.57	9.24	3.39	14.59	73.7	153.3
3	1.8	1.8	0.0	9.7	19.9	15.0	125.0	125.0	-	3.10	7.41	3.39	7.61	44.4	96.2
4	-1.6	-1.6	0.0	2.0	15.9	10.8	125.0	125.0	-	2.25	4.16	3.39	0.00	-19.7	66.8
12	0.7	0.9	3.8	2.0	34.8	25.3	112.9	12.9	73°, 1.0	2.08	3.08	2.58	3.96	32.7	42.9

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.


17/07/18

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2 Med=Medu perché ctg(alpha)=ctg(teta)=1; nelle sezioni 3 e 4 a1=0 perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

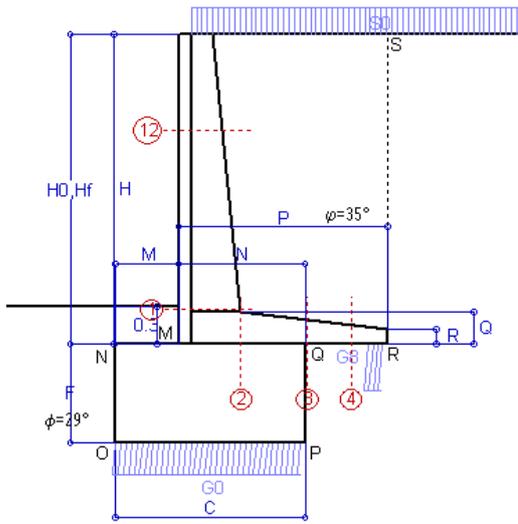

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 3.19^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.054$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.027$

**Dati**

$H_m = 2.50$  m  
 $C = 1.50$  m  
 $F = 0.80$  m  
 $M = 0.50$  m  
 $N = 1.00$  m  
 $P = 1.65$  m  
 $Q = 0.26$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.12$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**  
**Prefabbricato tipo u25NM**  
 Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 2.50$  m  
 $H = 2.50$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\phi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.57$   
 $I_g = 0.0\%$   
 $I_g = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okabe)  
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

$K_1 = 0.281$   
 $H = 2.50$  m  
 $O_3 = 11.11^\circ$   
 $K_3 = 0.277$   
 $K_p = 2.79$

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze KN	Momenti KN m	Forze KN	Momenti KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	17.2	28.2	3.4	7.3
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	0.7	1.4	0.1	0.3
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.9	1.2	15.4	14.9
Peso terra e sovraccarico x 1	3.8	8.2	69.5	96.6
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	3.8	0.7	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	1.6	0.7	29.2	21.9
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5 <i>*non sommati</i>	-16.9*	-6.2*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>g</sub> = 28.0</b>	<b>M<sub>g</sub> = 40.4</b>	<b>P<sub>g</sub> = 117.7</b>	<b>M<sub>g</sub> = 140.9</b>

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 14.8$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.15$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 102.9$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 1.50$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.069$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 5.4^\circ$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (140.9 + 6.2) / 1.0 = 147.1 > E_d = 40.4$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (74.8) / 1.0 = 74.8 > E_d = 20.9$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 43$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 31$  kN

**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Freccia in cima al pannello mm 0.45

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.277$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compreso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	12.8	12.8	15.2	13.0	49.4	42.4	114.3	14.3	45°, 1.0	3.24	6.16	2.58	7.26	102.2	147.3
2	8.3	8.3	0.0	11.7	26.0	21.1	125.0	125.0	45°, 1.0	3.57	9.24	3.39	14.59	73.7	153.3
3	2.9	2.9	0.0	11.1	19.9	15.0	125.0	125.0	-	3.10	7.41	3.39	7.61	44.4	96.2
4	-1.3	-1.3	0.0	1.6	15.5	10.4	125.0	125.0	-	2.19	4.03	3.39	0.00	-19.0	64.0
12	0.8	1.0	3.9	2.1	34.8	25.3	112.9	12.9	73°, 1.0	2.08	3.08	2.58	3.96	32.7	42.8

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 1: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

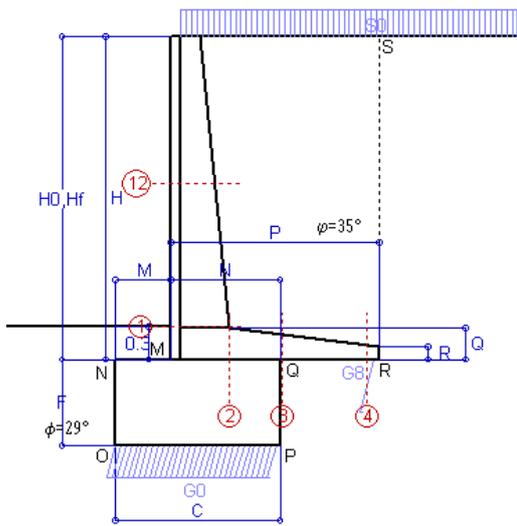

## Dati

$H_m =$	3.00 m	<b>Prefabbricato tipo u30NM</b>	$H_0 =$	3.00 m
$C =$	1.50 m	Altezza della terra contro il pannello	$H =$	3.00 m
$F =$	0.80 m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 =$	5.0 kN/m <sup>2</sup>
$M =$	0.50 m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi =$	35°
$N =$	1.00 m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 =$	20.0 kN/m <sup>3</sup>
$P =$	1.90 m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 =$	25.0 kN/m <sup>3</sup>
$Q =$	0.29 m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 =$	0.55
$R =$	0.12 m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 =$	0.0%

## Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 =$	0.271
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H =$	3.00 m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 =$	0.00°
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 =$	0.244

## Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	31.7	57.1	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	6.1	14.0	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.0	0.0	19.7	20.5
Peso terra su platea x 1	0.0	0.0	98.2	148.9
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	2.4	0.6	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	0.0	0.0	30.0	22.5
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b><math>S_9 =</math></b>	<b><math>M_9 =</math></b>	<b><math>P_9 =</math></b>	<b><math>M_8 =</math></b>
	40.2	71.7	147.9	191.9

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 =$	6.6 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 =$	0.04 m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 =$	141.4 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 =$	1.50 m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .				$\sigma_t =$	<b>0.094 MPa</b>
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .				$\beta =$	<b>15.2°</b>

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo

$$R_d = (147.9 * 0.55) / 1.1 = 74.0 > E_d = 40.2$$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo

$$R_d = (191.9) / 1.15 = 166.9 > E_d = 71.7$$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo

$$R_d = (110.4) / 1.15 = 96.0 > E_d = 40.9$$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 54$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 57$  kN

## Verifica delle sezioni allo s.l.u. (STR)

Freccia in cima al pannello mm 1.23

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)

$K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)				Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato com- presso	$b_w$ larghez- za taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\oplus$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o infer. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricen- trico	$V_{Rd}$	
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	31.2	<b>31.2</b>	23.8	<b>24.2</b>	54.0	47.3	114.7	14.7	45°, 1.0	3.64	7.10	2.58	6.51	<b>131.6</b>	<b>143.2</b>	
2	23.8	<b>23.8</b>	0.0	<b>24.3</b>	29.0	24.1	125.0	125.0	45°, 1.0	4.12	11.62	3.83	12.77	<b>103.8</b>	<b>153.3</b>	
3	23.0	<b>23.0</b>	0.0	<b>28.0</b>	23.2	18.3	125.0	125.0	-	3.68	10.31	3.83	7.85	<b>70.9</b>	<b>123.0</b>	
4	-0.3	<b>-0.3</b>	0.0	<b>0.4</b>	13.3	8.3	125.0	125.0	-	2.27	4.47	3.83	0.00	<b>-18.1</b>	<b>52.1</b>	
12	5.6	<b>6.8</b>	9.5	<b>8.2</b>	40.6	33.7	113.5	13.5	73°, 1.0	2.50	4.02	2.58	3.96	<b>54.3</b>	<b>55.1</b>	

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\beta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

## Scheda 2: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU tutti "sfavorevoli"

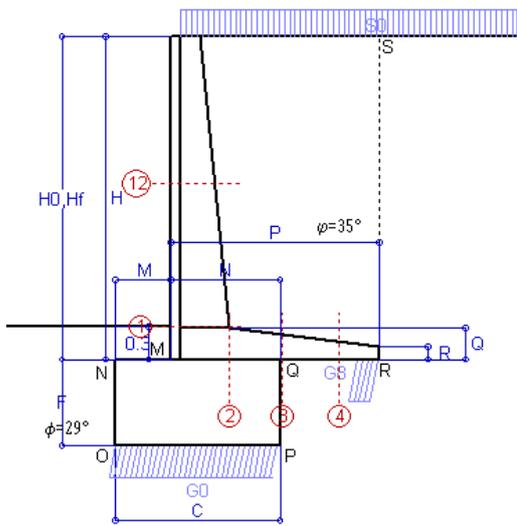

### Dati

$H_m =$	3.00 m	<b>Prefabbricato tipo u30NM</b>	$H_0 =$	3.00 m
$C =$	1.50 m	Altezza della terra contro il pannello	$H =$	3.00 m
$F =$	0.80 m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 =$	5.0 kN/m <sup>2</sup>
$M =$	0.50 m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi =$	<b>35.00°</b>
$N =$	1.00 m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 =$	20.0 kN/m <sup>3</sup>
$P =$	1.90 m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 =$	25.0 kN/m <sup>3</sup>
$Q =$	0.29 m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 =$	0.550
$R =$	0.12 m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 =$	0.0%

### Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 =$	0.271
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H =$	3.00 m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 =$	0.00°
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 =$	0.244

### Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	31.7	57.1	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	6.1	14.0	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1.3	0.0	0.0	25.7	26.7
Peso terra e sovraccarico x 1.3	0.0	0.0	141.9	214.2
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	2.4	0.6	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1.3	0.0	0.0	39.0	29.3
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>g</sub> =</b>	<b>M<sub>g</sub> =</b>	<b>P<sub>g</sub> =</b>	<b>M<sub>g</sub> =</b>
	40.2	71.7	206.6	270.1

### Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 =$	31.2 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 =$	0.20 m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 =$	175.4 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 =$	1.50 m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .				$\sigma_t =$	<b>0.117 MPa</b>
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .				$\beta =$	<b>11.0°</b>

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (206.6 * 0.55) / 1.1 = 103.3 > E_d = 40.2$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (270.1) / 1.15 = 234.9 > E_d = 71.7$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (157.1) / 1.15 = 136.6 > E_d = 40.9$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 76$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 60$  kN

### Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compresso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	31.4	<b>31.4</b>	27.1	<b>24.3</b>	54.0	47.3	114.7	14.7	45°, 1.0	3.66	7.10	2.58	6.51	<b>132.0</b>	<b>143.2</b>
2	20.4	<b>20.4</b>	0.0	<b>26.4</b>	29.0	24.1	125.0	125.0	45°, 1.0	4.12	11.62	3.83	12.77	<b>103.8</b>	<b>153.3</b>
3	12.0	<b>12.0</b>	0.0	<b>28.3</b>	23.2	18.3	125.0	125.0	-	3.68	10.31	3.83	7.85	<b>70.9</b>	<b>123.0</b>
4	-3.1	<b>-3.1</b>	0.0	<b>3.8</b>	16.5	11.5	125.0	125.0	-	2.67	5.53	3.83	0.00	<b>-24.1</b>	<b>70.9</b>
12	5.7	<b>6.8</b>	11.0	<b>8.3</b>	40.6	33.7	113.5	13.5	73°, 1.0	2.51	4.02	2.58	3.96	<b>54.5</b>	<b>55.1</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 3: Verifica SLE combinaz. RARA

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

## Dati


$H_m = 3.00$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> <b>u30NM</b>	$H_0 = 3.00$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 3.00$ m
$F = 0.80$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.50$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.90$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.29$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 3.00$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
24.39	43.90	0.00	0.00
4.06	9.35	0.00	0.00
0.00	0.00	19.75	20.53
0.00	0.00	107.70	162.65
1.88	0.43	0.00	0.00
0.00	0.00	30.00	22.50
<b><math>S_9 = 30.33</math></b>	<b><math>M_9 = 53.68</math></b>	<b><math>P_9 = 157.45</math></b>	<b><math>M_8 = 205.68</math></b>

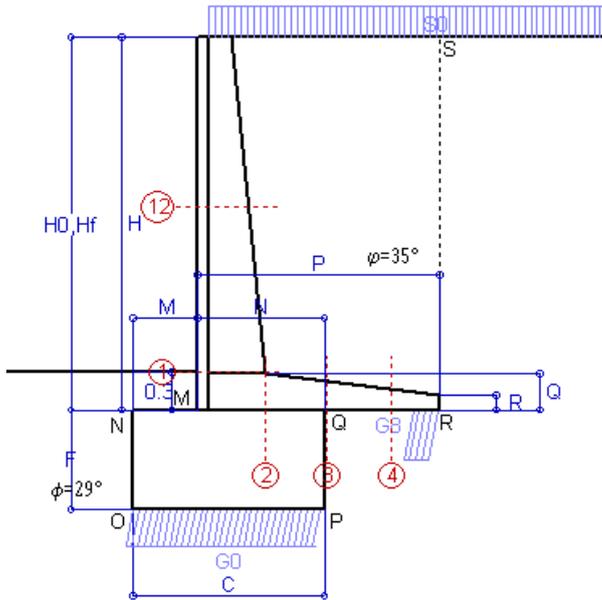

- Spinta della terra su sez. R-S x 1
- Spinta del sovraccar. su R-S x 1
- Peso struttura (parete+platea) x 1
- Peso terra e sovraccarico x 1
- Spinta della terra sulla fondaz. x 1
- Peso della fondazione x 1
- \*non sommati*

**Totali**

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$	valore rispetto a 'O' perché < del valore rispetto a 'M'	=	3.831
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$	(attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	2.855
Carico sul terreno sotto la platea: $G_8 =$	24.31 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . $Q_8 =$	0.20 m
Carico sul terreno della fondazione: $G_0 =$	133.13 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio. . $C_8 =$	1.50 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .		$\sigma_t =$	0.089 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .		$\beta =$	10.9°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 0.72

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	23.5	20.6	22.8	114.7	54.0	47.3	7.10	2.58	65	1.75	38	<b>0.000</b>
2	15.3	0.0	28.3	125.0	29.0	24.1	11.62	3.83	58	2.33	40	<b>0.000</b>
3	8.6	0.0	27.6	125.0	23.2	18.3	10.31	3.83	48	2.14	40	<b>0.000</b>
4	-2.5	0.0	0.0	125.0	16.6	11.6	5.57	3.83	52	2.06	40	<b>0.000</b>
12	4.2	8.4	7.2	113.5	40.6	33.7	4.02	2.58	26	0.71	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.


(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 4: Verifica SLE combinaz. FREQUENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

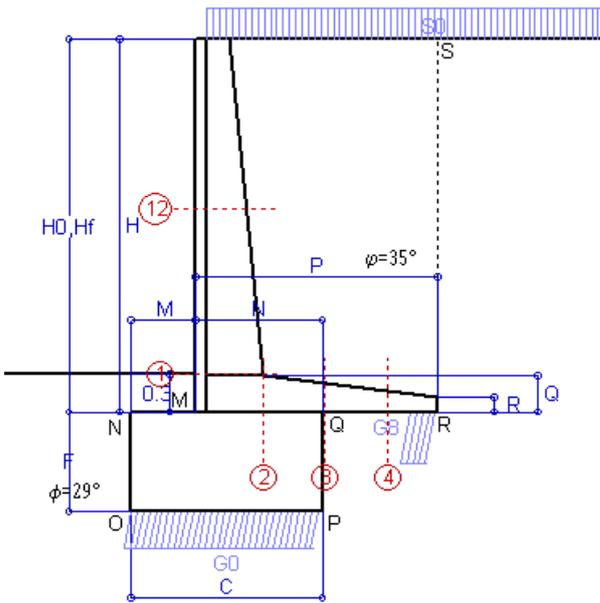

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 3.00$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> <b>u30NM</b>	$H_0 = 3.00$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 3.00$ m
$F = 0.80$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$M = 0.50$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 3.8$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.90$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.29$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)  $K_1 = 0.271$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H_3 = 3.00$  m  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
24.39	43.90	0.00	0.00
3.05	7.01	0.00	0.00
0.00	0.00	19.75	20.53
0.00	0.00	105.33	159.21
1.87	0.43	0.00	0.00
0.00	0.00	30.00	22.50
<b><math>S_9 = 29.31</math></b>	<b><math>M_9 = 51.35</math></b>	<b><math>P_9 = 155.07</math></b>	<b><math>M_8 = 202.24</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'O' perché < del valore rispetto a 'M' = 3.939  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . . = 2.910  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 24.78$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $Q_8 = 0.21$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 130.29$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $C_8 = 1.50$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.087$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 10.7^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 0.67

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	22.2	20.2	21.9	114.7	54.0	47.3	7.10	2.58	61	1.66	38	<b>0.000</b>
2	14.5	0.0	26.8	125.0	29.0	24.1	11.62	3.83	55	2.21	40	<b>0.000</b>
3	7.6	0.0	26.0	125.0	23.2	18.3	10.31	3.83	43	1.90	40	<b>0.000</b>
4	-2.7	0.0	0.0	125.0	16.8	11.8	5.62	3.83	56	2.18	40	<b>0.000</b>
12	3.8	8.2	6.7	113.5	40.6	33.7	4.02	2.58	24	0.65	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 5: Verifica SLE combinaz QUASI PERMANENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

## Dati


$H_m = 3.00$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> <b>u30NM</b>	$H_0 = 3.00$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 3.00$ m
$F = 0.80$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.50$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 0.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 1.90$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.29$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 3.00$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
24.39	43.90	0.00	0.00
0.00	0.00	19.75	20.53
0.00	0.00	98.20	148.88
1.86	0.43	0.00	0.00
0.00	0.00	30.00	22.50
<b>S<sub>9</sub> = 26.25</b>	<b>M<sub>9</sub> = 44.33</b>	<b>P<sub>9</sub> = 147.95</b>	<b>M<sub>8</sub> = 191.91</b>

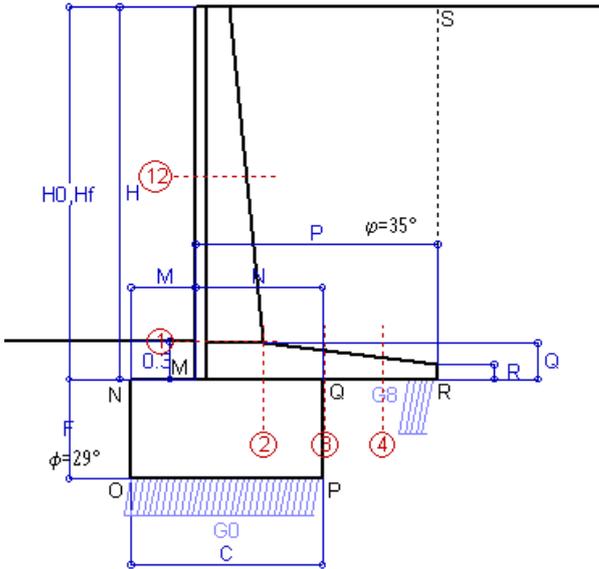

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

**Totali**

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$	valore rispetto a 'O' perché < del valore rispetto a 'M'	=	4.329
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$	(attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	3.100
Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 26.17$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . $Q_8 =$	0.22 m
Carico sul terreno della fondazione:	$G_0 = 121.78$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio. . $C_8 =$	1.50 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .		$\sigma_t =$	0.081 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .		$\beta =$	10.1°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 0.53

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di partecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. C+ $\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	18.5	19.0	19.1	114.7	54.0	47.3	7.10	2.58	50	1.39	38	<b>0.000</b>
2	12.0	0.0	22.2	125.0	29.0	24.1	11.62	3.83	46	1.83	40	<b>0.000</b>
3	4.7	0.0	21.2	125.0	23.2	18.3	10.31	3.83	26	1.16	40	<b>0.000</b>
4	-3.5	0.0	0.0	125.0	17.4	12.3	5.81	3.83	68	2.56	40	<b>0.000</b>
12	2.8	7.5	5.2	113.5	40.6	33.7	4.02	2.58	16	0.48	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

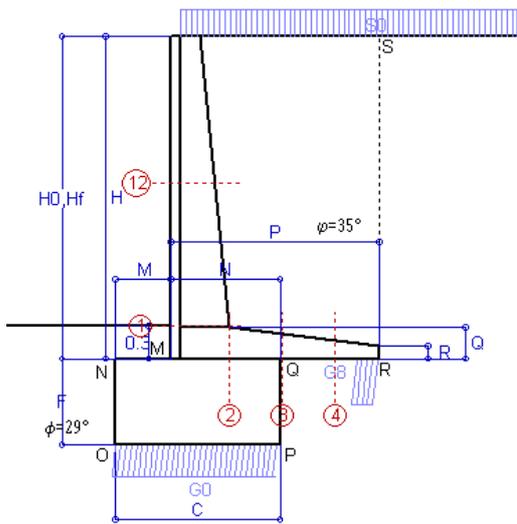

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 2.11^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.036$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.018$

**Dati**

$H_m = 3.00$  m  
 $C = 1.50$  m  
 $F = 0.80$  m  
 $M = 0.50$  m  
 $N = 1.00$  m  
 $P = 1.90$  m  
 $Q = 0.29$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.12$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**

**Prefabbricato tipo u30NM**

Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 3.00$  m  
 $H = 3.00$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\phi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.38$   
 $I_g = 0.0\%$   
 $I_g = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okab)  
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

$K_1 = 0.276$   
 $H = 3.00$  m  
 $O_3 = 7.53^\circ$   
 $K_3 = 0.265$   
 $K_p = 2.82$

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

	COMPONENTI ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze KN	Momenti KN m	Forze KN	Momenti KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	24.6	44.2	3.2	7.8
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	0.8	1.9	0.1	0.3
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.7	1.1	19.4	20.2
Peso terra e sovraccarico x 1	3.5	8.6	98.3	148.9
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	2.2	0.5	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	1.1	0.4	29.5	22.1
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5	-17.1*	-6.3*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>g</sub> = 33.0</b>	<b>M<sub>g</sub> = 56.7</b>	<b>P<sub>g</sub> = 150.5</b>	<b>M<sub>g</sub> = 199.2</b>

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 24.5$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.20$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 126.0$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 1.50$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.084$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 6.0^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (150.5 * 0.55 + 17.1) / 1.0 = 99.8 > E_d = 33$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione:      Lato valle (punto M)  $G_6 = 56$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 40$  kN


**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)      Freccia in cima al pannello mm  $0.76$   
 $K_0 = 0.265$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)				Sollecitazioni resistenti (1)	
	M <sub>Ed</sub> (1) sulla sez. naturale	M <sub>Edu</sub> (1) sulla sez. traslata	N <sub>Ed</sub> (2)	V <sub>Ed</sub>	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compreso	b <sub>w</sub> larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	M <sub>Rd</sub> baricentrico	V <sub>Rd</sub>	
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	21.5	21.5	20.1	17.8	54.0	47.3	114.7	14.7	45°, 1.0	3.62	7.10	2.58	6.51	131.1	145.5	
2	14.0	14.0	0.0	18.1	29.0	24.1	125.0	125.0	45°, 1.0	4.12	11.62	3.83	12.77	103.8	153.3	
3	6.6	6.6	0.0	19.2	23.2	18.3	125.0	125.0	-	3.68	10.31	3.83	7.85	70.9	123.0	
4	-2.9	-2.9	0.0	3.4	17.0	11.9	125.0	125.0	-	2.72	5.67	3.83	0.00	-24.9	73.6	
12	3.4	4.2	7.9	5.5	40.6	33.7	113.5	13.5	73°, 1.0	2.49	4.02	2.58	3.96	54.2	56.1	

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

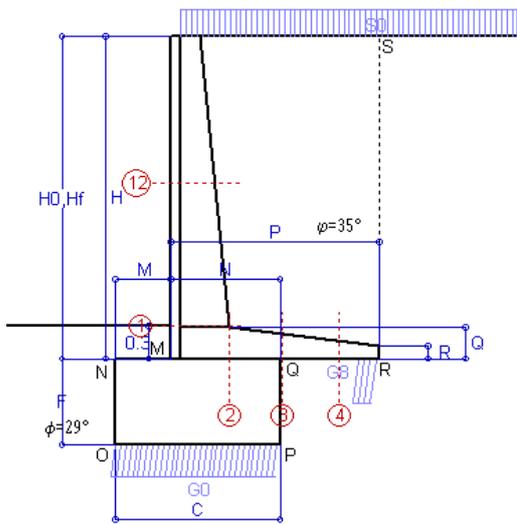

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 3.19^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.054$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.027$

**Dati**

$H_m = 3.00$  m  
 $C = 1.50$  m  
 $F = 0.80$  m  
 $M = 0.50$  m  
 $N = 1.00$  m  
 $P = 1.90$  m  
 $Q = 0.29$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.12$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**

**Prefabbricato tipo u30NM**  
 Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 3.00$  m  
 $H = 3.00$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\varphi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.57$   
 $I_g = 0.0\%$   
 $I_g = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza H = 3.00 m  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  $O_3 = 11.11^\circ$   
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.277$   
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monobe-Okabe)  $K_p = 2.79$   
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze KN	Momenti KN m	Forze KN	Momenti KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	24.8	44.7	4.9	11.7
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	0.8	1.9	0.2	0.4
Peso struttura (parete+platea) x 1	1.1	1.7	19.2	20.0
Peso terra e sovraccarico x 1	5.3	12.9	97.4	147.5
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	2.4	0.5	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	1.6	0.7	29.2	21.9
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5 <i>*non sommati</i>	-16.9*	-6.2*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>g</sub> = 36.1</b>	<b>M<sub>g</sub> = 62.3</b>	<b>P<sub>g</sub> = 150.8</b>	<b>M<sub>g</sub> = 201.5</b>

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 22.1$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.18$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 128.7$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 1.50$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.086$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 7.3^\circ$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (201.5 + 6.2) / 1.0 = 207.7 > E_d = 62.3$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (118.8) / 1.0 = 118.8 > E_d = 35.5$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 56$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 43$  kN

**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monobe-Okabe)  $K_0 = 0.277$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compreso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	22.6	22.6	20.5	18.7	54.0	47.3	114.7	14.7	45°, 1.0	3.62	7.10	2.58	6.51	131.2	145.2
2	14.7	14.7	0.0	19.0	29.0	24.1	125.0	125.0	45°, 1.0	4.12	11.62	3.83	12.77	103.8	153.3
3	8.6	8.6	0.0	20.6	23.2	18.3	125.0	125.0	-	3.68	10.31	3.83	7.85	70.9	123.0
4	-2.4	-2.4	0.0	2.9	16.5	11.4	125.0	125.0	-	2.66	5.51	3.83	0.00	-24.0	70.6
12	3.6	4.4	8.0	5.8	40.6	33.7	113.5	13.5	73°, 1.0	2.49	4.02	2.58	3.96	54.2	56.0

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 1: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

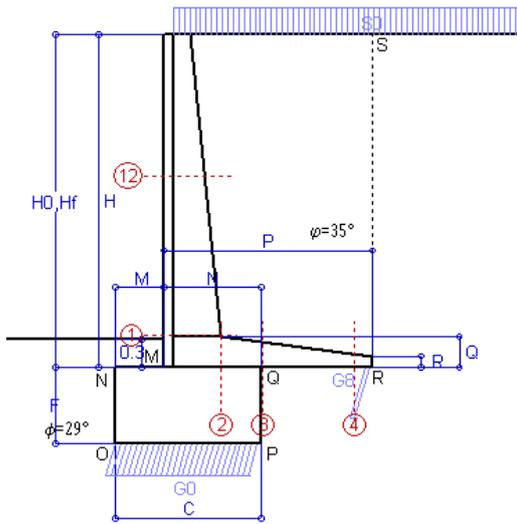

## Dati

$H_m =$	3.50 m	<b>Prefabbricato tipo u35NM</b>	$H_0 =$	3.50 m
$C =$	1.50 m	Altezza della terra contro il pannello	$H =$	3.50 m
$F =$	0.80 m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 =$	5.0 kN/m <sup>2</sup>
$M =$	0.50 m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi =$	35°
$N =$	1.00 m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 =$	20.0 kN/m <sup>3</sup>
$P =$	2.15 m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 =$	25.0 kN/m <sup>3</sup>
$Q =$	0.32 m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 =$	0.55
$R =$	0.12 m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 =$	0.0%

## Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 =$	0.271
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H =$	3.50 m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 =$	0.00°
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 =$	0.244

## Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	43.2	84.9	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	7.1	18.1	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.0	0.0	24.0	26.7
Peso terra su platea x 1	0.0	0.0	131.3	215.7
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	2.0	0.5	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	0.0	0.0	30.0	22.5
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b><math>S_9 =</math></b>	<b><math>M_9 =</math></b>	<b><math>P_9 =</math></b>	<b><math>M_8 =</math></b>
	52.3	103.6	185.3	264.9

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 =$	13.7 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 =$	0.08 m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 =$	171.6 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 =$	1.50 m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .				$\sigma_t =$	<b>0.114 MPa</b>
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .				$\beta =$	<b>15.8°</b>

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo

$$R_d = (185.3 * 0.55) / 1.1 = 92.6 > E_d = 52.3$$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo

$$R_d = (264.9) / 1.15 = 230.3 > E_d = 103.6$$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo

$$R_d = (164.7) / 1.15 = 143.2 > E_d = 62.8$$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 69$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 73$  kN

## Verifica delle sezioni allo s.l.u. (STR)

Freccia in cima al pannello mm 1.86

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)

$K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)				Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato com- presso	$b_w$ larghez- za taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\oplus$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o infer. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricen- trico	$V_{Rd}$	
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN		
1	49.2	<b>49.2</b>	30.7	<b>32.2</b>	58.6	51.6	115.2	15.2	45°, 1.0	4.04	8.04	3.14	5.97	<b>163.1</b>	<b>140.4</b>	
2	40.2	<b>40.2</b>	0.0	<b>34.1</b>	32.0	27.0	125.0	125.0	-	4.58	13.38	4.52	11.40	<b>133.1</b>	<b>161.5</b>	
3	38.2	<b>38.2</b>	0.0	<b>38.7</b>	26.7	21.7	125.0	125.0	-	4.23	12.63	4.52	8.03	<b>100.7</b>	<b>144.3</b>	
4	-1.0	<b>-1.0</b>	0.0	<b>1.5</b>	14.4	9.3	125.0	125.0	-	2.57	4.84	4.52	0.00	<b>-22.1</b>	<b>59.6</b>	
12	7.0	<b>8.3</b>	10.6	<b>9.4</b>	41.6	34.8	113.6	13.6	73°, 1.0	2.59	4.02	3.14	3.96	<b>56.4</b>	<b>56.5</b>	

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

## Scheda 2: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU tutti "sfavorevoli"

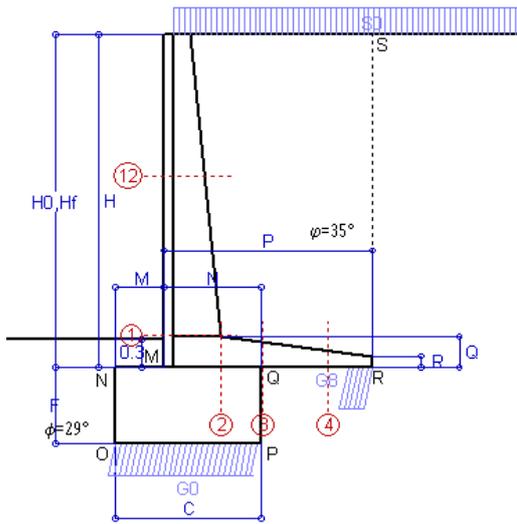

### Dati

$H_m = 3.50$ m	<b>Prefabbricato tipo u35NM</b>	$H_0 = 3.50$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 3.50$ m
$F = 0.80$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$M = 0.50$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35.00^\circ$
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.15$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.32$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.550$
$R = 0.12$ m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 = 0.0\%$

### Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H = 3.50$ m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 = 0.00^\circ$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

### Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	43.2	84.9	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	7.1	18.1	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1.3	0.0	0.0	31.2	34.7
Peso terra e sovraccarico x 1.3	0.0	0.0	186.8	305.8
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	2.0	0.5	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1.3	0.0	0.0	39.0	29.3
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b><math>S_9 = 52.3</math></b>	<b><math>M_9 = 103.6</math></b>	<b><math>P_9 = 257.0</math></b>	<b><math>M_8 = 369.7</math></b>

### Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 45.6$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 = 0.25$ m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 = 211.5$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 = 1.50$ m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t = 0.141$ MPa
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta = 11.5^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (257 * 0.55) / 1.1 = 128.5 > E_d = 52.3$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (369.7) / 1.15 = 321.5 > E_d = 103.6$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (231.5) / 1.15 = 201.3 > E_d = 62.8$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 96$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 76$  kN

### Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compresso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	49.4	<b>49.4</b>	34.6	<b>32.2</b>	58.6	51.6	115.2	15.2	45°, 1.0	4.06	8.04	3.14	5.97	<b>163.6</b>	<b>140.4</b>
2	32.1	<b>32.1</b>	0.0	<b>38.5</b>	32.0	27.0	125.0	125.0	-	4.58	13.38	4.52	11.40	<b>133.1</b>	<b>161.5</b>
3	22.4	<b>22.4</b>	0.0	<b>42.3</b>	26.7	21.7	125.0	125.0	-	4.23	12.63	4.52	8.03	<b>100.7</b>	<b>144.3</b>
4	-5.9	<b>-5.9</b>	0.0	<b>6.5</b>	17.9	12.8	125.0	125.0	-	2.99	5.99	4.52	0.00	<b>-29.4</b>	<b>79.0</b>
12	7.0	<b>8.3</b>	12.3	<b>9.4</b>	41.6	34.8	113.6	13.6	73°, 1.0	2.60	4.02	3.14	3.96	<b>56.6</b>	<b>56.5</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 3: Verifica SLE combinaz. RARA

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

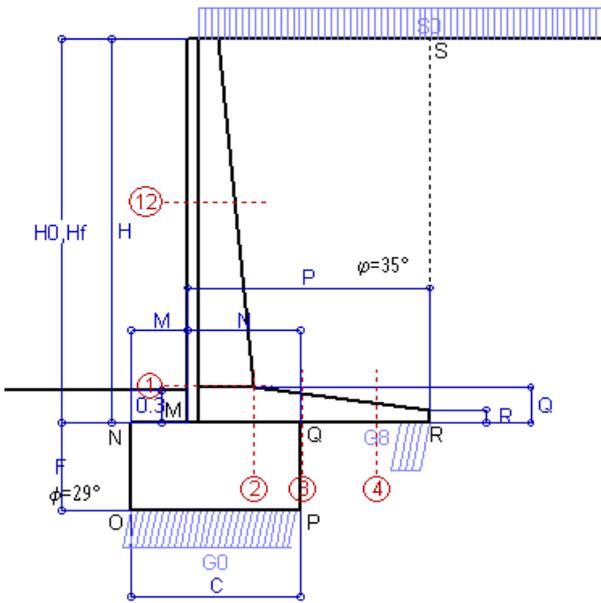

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 3.50$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> u35NM	$H_0 = 3.50$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 3.50$ m
$F = 0.80$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.50$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.15$ m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.32$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 3.50$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
33.20	65.29	0.00	0.00
4.74	12.09	0.00	0.00
0.00	0.00	23.98	26.71
0.00	0.00	142.07	232.60
1.56	0.42	0.00	0.00
0.00	0.00	30.00	22.50
<b><math>S_9 = 39.50</math></b>	<b><math>M_9 = 77.80</math></b>	<b><math>P_9 = 196.05</math></b>	<b><math>M_8 = 281.81</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'O' perché < del valore rispetto a 'M' = 3.622  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . . = 2.730  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 35.33$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio .  $Q_8 = 0.25$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 160.71$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. .  $C_8 = 1.50$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.107$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 11.4^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 1.12

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	37.1	26.3	30.9	115.2	58.6	51.6	8.04	3.14	84	2.25	38	<b>0.000</b>
2	24.1	0.0	41.2	125.0	32.0	27.0	13.38	4.52	71	2.89	40	<b>0.000</b>
3	16.4	0.0	42.4	125.0	26.7	21.7	12.63	4.52	64	2.86	40	<b>0.000</b>
4	-4.7	0.0	0.0	125.0	18.0	12.9	6.03	4.52	78	3.05	40	<b>0.000</b>
12	5.2	9.3	8.3	113.6	41.6	34.8	4.02	3.14	32	0.83	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 4: Verifica SLE combinaz. FREQUENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

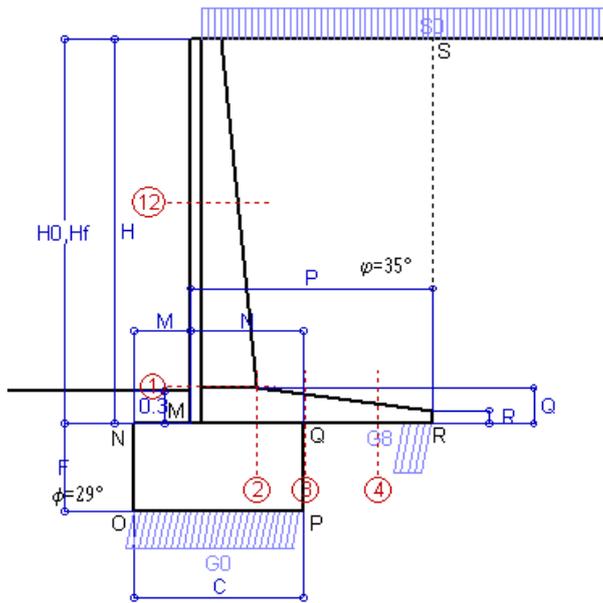

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 3.50$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> <b>u35NM</b>	$H_0 = 3.50$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 3.50$ m
$F = 0.80$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.50$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 3.8$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.15$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.32$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)  $K_1 = 0.271$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H_3 = 3.50$  m  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
33.20	65.29	0.00	0.00
3.56	9.07	0.00	0.00
0.00	0.00	23.98	26.71
0.00	0.00	139.38	228.37
1.56	0.42	0.00	0.00
0.00	0.00	30.00	22.50
<b><math>S_9 = 38.32</math></b>	<b><math>M_9 = 74.77</math></b>	<b><math>P_9 = 193.36</math></b>	<b><math>M_8 = 277.58</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'O' perché < del valore rispetto a 'M' = 3.712  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . . = 2.775  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 35.81$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio .  $Q_8 = 0.26$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 157.54$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. .  $C_8 = 1.50$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.105$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 11.2^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 1.05

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	35.4	25.9	29.9	115.2	58.6	51.6	8.04	3.14	80	2.15	38	<b>0.000</b>
2	23.0	0.0	39.2	125.0	32.0	27.0	13.38	4.52	68	2.76	40	<b>0.000</b>
3	14.9	0.0	40.4	125.0	26.7	21.7	12.63	4.52	58	2.60	40	<b>0.000</b>
4	-5.0	0.0	0.0	125.0	18.2	13.1	6.08	4.52	82	3.17	40	<b>0.000</b>
12	4.7	9.1	7.7	113.6	41.6	34.8	4.02	3.14	29	0.77	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 5: Verifica SLE combinaz QUASI PERMANENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

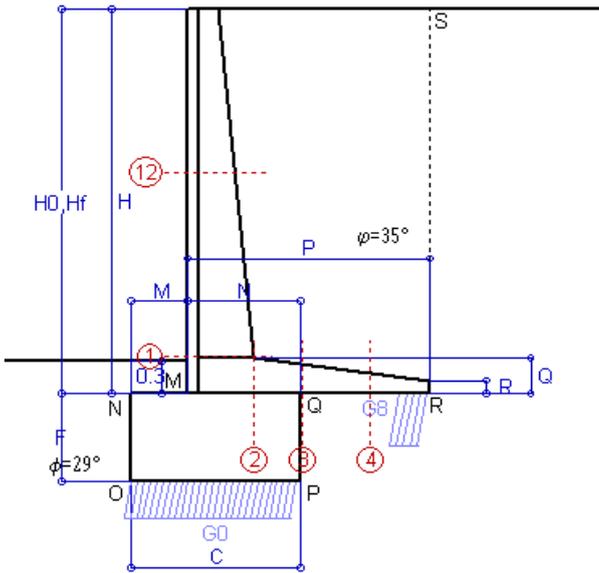

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 3.50$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> <b>u35NM</b>	$H_0 = 3.50$ m
$C = 1.50$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 3.50$ m
$F = 0.80$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.50$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 0.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.00$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.15$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.32$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)  $K_1 = 0.271$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H_3 = 3.50$  m  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
33.20	65.29	0.00	0.00
0.00	0.00	23.98	26.71
0.00	0.00	131.32	215.67
1.56	0.42	0.00	0.00
0.00	0.00	30.00	22.50
<b><math>S_9 = 34.76</math></b>	<b><math>M_9 = 65.70</math></b>	<b><math>P_9 = 185.30</math></b>	<b><math>M_8 = 264.88</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'O' perché < del valore rispetto a 'M' = 4.031  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . = 2.932  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 37.23$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $Q_8 = 0.27$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 148.06$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio.  $C_8 = 1.50$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.099$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 10.6^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 0.86


Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di partecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	30.1	24.5	26.6	115.2	58.6	51.6	8.04	3.14	67	1.84	38	<b>0.000</b>
2	19.6	0.0	33.4	125.0	32.0	27.0	13.38	4.52	58	2.35	40	<b>0.000</b>
3	10.5	0.0	34.7	125.0	26.7	21.7	12.63	4.52	41	1.83	40	<b>0.000</b>
4	-6.0	0.0	0.0	125.0	18.8	13.7	6.28	4.52	94	3.56	40	<b>0.000</b>
12	3.5	8.4	6.2	113.6	41.6	34.8	4.02	3.14	20	0.58	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

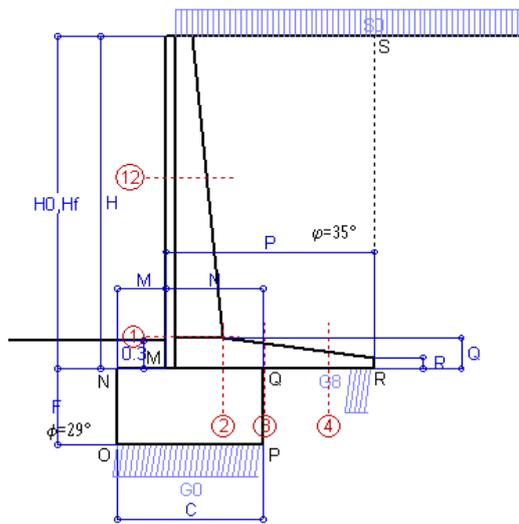

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 2.11^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.036$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.018$

**Dati**

$H_m = 3.50$  m  
 $C = 1.50$  m  
 $F = 0.80$  m  
 $M = 0.50$  m  
 $N = 1.00$  m  
 $P = 2.15$  m  
 $Q = 0.32$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.12$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**

**Prefabbricato tipo u35NM**

Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 3.50$  m  
 $H = 3.50$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\varphi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.38$   
 $I_g = 0.0\%$   
 $I_g = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma)  $K_1 = 0.276$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H = 3.50$  m  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  $O_3 = 7.53^\circ$   
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.265$   
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okab)  $K_p = 2.82$   
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

	COMPONENTI ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze KN	Momenti KN m	Forze KN	Momenti KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	33.5	65.8	4.4	11.7
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.0	2.4	0.1	0.3
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.9	1.4	23.5	26.2
Peso terra e sovraccarico x 1	4.7	12.7	131.1	215.1
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	1.7	0.5	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	1.1	0.4	29.5	22.1
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5	-17.1*	-6.3*	0.0*	0.0*
	$S_g =$	$M_g =$	$P_g =$	$M_g =$
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	42.8	83.3	188.6	275.5

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 34.2$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.24$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 154.4$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 1.50$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.103$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 7.8^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (188.6 * 0.55 + 17.1) / 1.0 = 120.8 > E_d = 42.8$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione:      Lato valle (punto M)  $G_6 = 71$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 54$  kN


**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.265$   
 Freccia in cima al pannello mm  $1.20$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)				Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compreso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$	
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	34.7	34.7	25.9	24.1	58.6	51.6	115.2	15.2	45°, 1.0	4.01	8.04	3.14	5.97	162.4	143.3	
2	22.6	22.6	0.0	27.0	32.0	27.0	125.0	125.0	-	4.58	13.38	4.52	11.40	133.1	161.5	
3	14.7	14.7	0.0	30.3	26.7	21.7	125.0	125.0	-	4.23	12.63	4.52	8.03	100.7	144.3	
4	-4.9	-4.9	0.0	5.3	18.1	13.0	125.0	125.0	-	3.01	6.06	4.52	0.00	-29.8	80.3	
12	4.3	5.2	8.9	6.4	41.6	34.8	113.6	13.6	73°, 1.0	2.58	4.02	3.14	3.96	56.2	57.7	

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

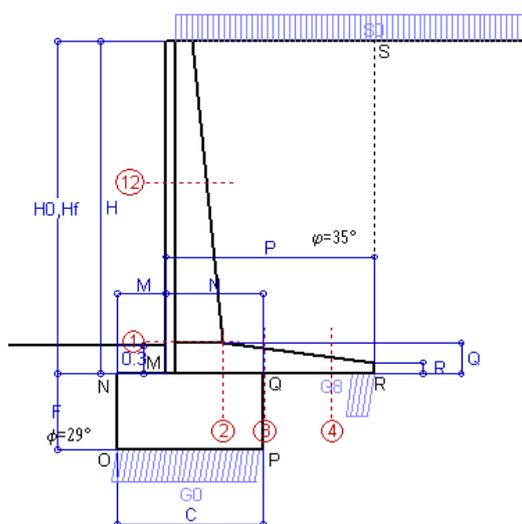

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 3.19^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.054$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.027$

**Dati**

$H_m = 3.50$  m  
 $C = 1.50$  m  
 $F = 0.80$  m  
 $M = 0.50$  m  
 $N = 1.00$  m  
 $P = 2.15$  m  
 $Q = 0.32$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.12$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**

**Prefabbricato tipo u35NM**

Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$

$H_0 = 3.50$  m  
 $H = 3.50$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\varphi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.57$   
 $I_g = 0.0\%$   
 $I_g = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okabe)  
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

$K_1 = 0.281$   
 $H = 3.50$  m  
 $O_3 = 11.11^\circ$   
 $K_3 = 0.277$   
 $K_p = 2.79$

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

	COMPONENTI		VERTICALI	
	ORIZZONTALI	VERTICALI	Forze	Momenti
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	33.8	66.5	6.6	17.6
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.0	2.5	0.2	0.5
Peso struttura (parete+platea) x 1	1.3	2.1	23.3	26.0
Peso terra e sovraccarico x 1	7.1	19.1	129.9	213.1
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	1.9	0.5	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	1.6	0.7	29.2	21.9
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5	-16.9*	-6.2*	0.0*	0.0*
	$S_9 =$	$M_9 =$	$P_9 =$	$M_9 =$
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	46.7	91.3	189.2	279.1

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 31.3$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.22$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 157.9$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 1.50$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.105$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 9.0^\circ$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (279.1 + 6.2) / 1.0 = 285.3 > E_d = 91.3$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (177.2) / 1.0 = 177.2 > E_d = 55.6$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 71$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 58$  kN

**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Freccia in cima al pannello mm 1.28

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.277$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compreso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	36.5	36.5	26.4	25.3	58.6	51.6	115.2	15.2	45°, 1.0	4.01	8.04	3.14	5.97	162.5	142.9
2	23.7	23.7	0.0	28.4	32.0	27.0	125.0	125.0	-	4.58	13.38	4.52	11.40	133.1	161.5
3	17.9	17.9	0.0	31.7	26.7	21.7	125.0	125.0	-	4.23	12.63	4.52	8.03	100.7	144.3
4	-4.2	-4.2	0.0	4.7	17.6	12.5	125.0	125.0	-	2.95	5.89	4.52	0.00	-28.8	77.2
12	4.5	5.5	9.0	6.7	41.6	34.8	113.6	13.6	73°, 1.0	2.58	4.02	3.14	3.96	56.3	57.5

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 1: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

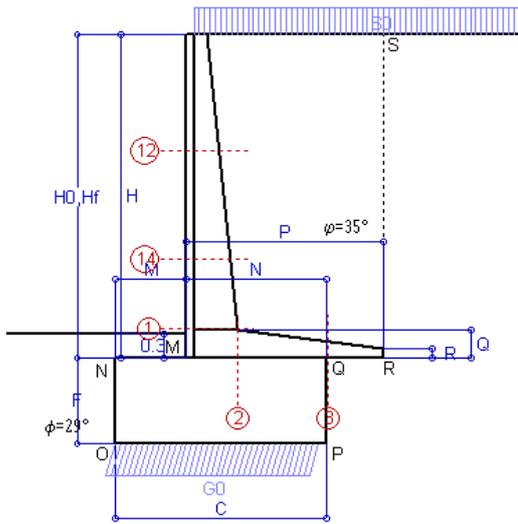

## Dati

$H_m = 4.00$ m	<b>Prefabbricato tipo u40NM</b>	$H_0 = 4.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 4.00$ m
$F = 1.05$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$M = 0.85$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.40$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.35$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$
$R = 0.12$ m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 = 0.0\%$

## Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H = 4.00$ m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 = 0.00^\circ$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

## Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	56.4	134.3	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	8.1	24.8	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.0	0.0	28.7	44.1
Peso terra su platea x 1	0.0	0.0	169.1	358.3
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	10.2	2.5	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	0.0	0.0	66.9	85.3
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b><math>S_9 = 74.7</math></b>	<b><math>M_9 = 161.6</math></b>	<b><math>P_9 = 264.7</math></b>	<b><math>M_8 = 487.8</math></b>

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto O che al punto P, la platea non appoggia sul terreno ( $G_8=0$ ). Nell'ipotesi di Mejerhoff, la larghezza dell'impronta d'appoggio è il doppio della distanza della risultante da O. Dunque risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 0.0$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 = 0.00$ m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 = 264.7$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 = 2.46$ m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t = 0.107$ MPa
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta = 15.8^\circ$
<b>Scorrimento</b> sul piano di posa: verificato essendo		$R_d = (264.7 * 0.55) / 1.1 = 132.3 > E_d = 74.7$	
<b>Ribaltamento</b> rispetto al punto O: verificato essendo		$R_d = (487.8) / 1.15 = 424.1 > E_d = 161.6$	
<b>Ribaltamento</b> rispetto al punto M: verificato essendo		$R_d = (234.3) / 1.15 = 203.8 > E_d = 91.4$	
Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M) $G_6 = 114$ kN		Lato monte (punto Q) $G_7 = 84$ kN	

## Verifica delle sezioni allo s.l.u. (STR)

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H	d	B5	$b_w$	staffe	X1	A1	A2	A4	$M_{Rd}$	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	$\alpha^\circ, ctg^\ominus$	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	73.0	<b>73.0</b>	38.5	<b>41.1</b>	63.1	55.7	116.6	16.6	45°, 1.0	4.61	10.05	3.14	7.22	<b>219.5</b>	<b>184.4</b>
2	47.5	<b>47.5</b>	0.0	<b>53.0</b>	35.0	29.8	125.0	125.0	45°, 1.0	5.21	16.21	4.52	13.49	<b>176.4</b>	<b>200.3</b>
3	24.6	<b>24.6</b>	0.0	<b>32.2</b>	21.1	16.1	125.0	125.0	-	3.67	10.05	4.52	8.17	<b>61.4</b>	<b>111.8</b>
12	6.4	<b>7.6</b>	10.1	<b>8.9</b>	41.0	34.1	114.0	14.0	73°, 1.0	2.57	4.02	3.14	3.96	<b>55.3</b>	<b>55.5</b>
14	36.7	<b>41.9</b>	26.1	<b>26.3</b>	54.3	45.6	115.8	15.8	73°, 1.0	3.80	8.04	3.14	3.96	<b>143.6</b>	<b>70.2</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed}=M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha)=ctg(\theta)=1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1=0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

## Scheda 2: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU tutti "sfavorevoli"

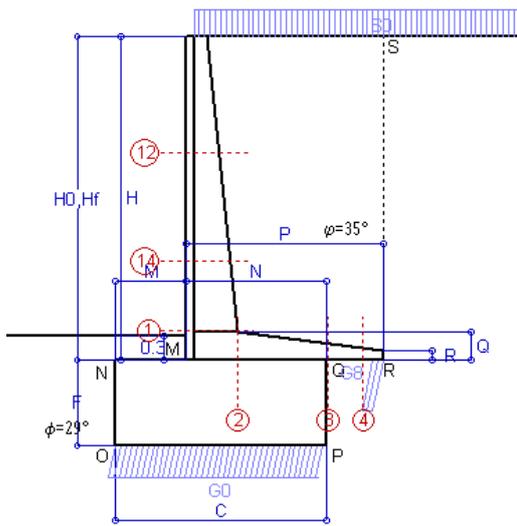

### Dati

$H_m = 4.00$ m	Prefabbricato tipo u40NM	$H_0 = 4.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 4.00$ m
$F = 1.05$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$M = 0.85$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35.00^\circ$
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.40$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.35$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.550$
$R = 0.12$ m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$i_8 = 0.0\%$

### Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H = 4.00$ m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 = 0.00^\circ$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

### Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	56.4	134.3	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	8.1	24.8	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1.3	0.0	0.0	37.3	57.3
Peso terra e sovraccarico x 1.3	0.0	0.0	237.8	502.7
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	10.2	2.5	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1.3	0.0	0.0	87.0	110.9
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b><math>S_9 = 74.7</math></b>	<b><math>M_9 = 161.6</math></b>	<b><math>P_9 = 362.1</math></b>	<b><math>M_8 = 671.0</math></b>

### Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 28.2$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 = 0.14$ m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 = 333.8$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 = 2.55$ m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t = 0.131$ MPa
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta = 11.7^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (362.1 * 0.55) / 1.1 = 181.0 > E_d = 74.7$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (671) / 1.15 = 583.5 > E_d = 161.6$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (326.2) / 1.15 = 283.7 > E_d = 91.4$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 147$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 99$  kN

### Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Freccia in cima al pannello mm 3.06

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compresso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\ominus$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	73.4	<b>73.4</b>	43.2	<b>41.1</b>	63.1	55.7	116.6	16.6	45°, 1.0	4.64	10.05	3.14	7.22	<b>220.2</b>	<b>184.4</b>
2	47.7	<b>47.7</b>	0.0	<b>55.2</b>	35.0	29.8	125.0	125.0	45°, 1.0	5.21	16.21	4.52	13.49	<b>176.4</b>	<b>200.3</b>
3	11.9	<b>11.9</b>	0.0	<b>29.4</b>	21.1	16.1	125.0	125.0	-	3.67	10.05	4.52	8.17	<b>61.4</b>	<b>111.8</b>
4	-2.0	<b>-2.0</b>	0.0	<b>2.9</b>	15.3	10.2	125.0	125.0	-	2.64	5.11	4.52	0.00	<b>-23.8</b>	<b>63.1</b>
12	6.4	<b>7.7</b>	11.8	<b>8.9</b>	41.0	34.1	114.0	14.0	73°, 1.0	2.57	4.02	3.14	3.96	<b>55.5</b>	<b>55.5</b>
14	36.9	<b>42.1</b>	29.5	<b>26.3</b>	54.3	45.6	115.8	15.8	73°, 1.0	3.82	8.04	3.14	3.96	<b>144.1</b>	<b>70.2</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\beta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 3: Verifica SLE combinaz. RARA

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

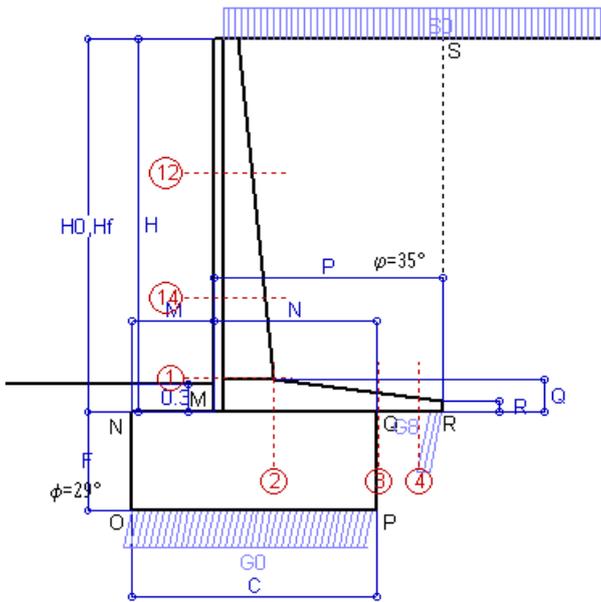

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 4.00$ m	<b>Prefabbricato tipo u40NM</b>	$H_0 = 4.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 4.00$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.40$ m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.35$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)  $K_1 = 0.271$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H_3 = 4.00$  m  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
43.36	103.34	0.00	0.00
5.42	16.53	0.00	0.00
0.00	0.00	28.67	44.09
0.00	0.00	181.07	382.93
7.82	1.90	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b><math>S_9 = 56.59</math></b>	<b><math>M_9 = 121.77</math></b>	<b><math>P_9 = 276.67</math></b>	<b><math>M_8 = 512.36</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O' = 3.623  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . . = 2.689  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 22.39$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio .  $Q_8 = 0.14$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 254.28$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. .  $C_8 = 2.55$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.100$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 11.6^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 2.05

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	55.3	32.9	40.3	116.6	63.1	55.7	10.05	3.14	94	2.65	38	<b>0.000</b>
2	36.0	0.0	58.9	125.0	35.0	29.8	16.21	4.52	80	3.39	40	<b>0.000</b>
3	8.5	0.0	29.4	125.0	21.1	16.1	10.05	4.52	56	2.65	40	<b>0.000</b>
4	-1.7	0.0	0.0	125.0	15.4	10.3	5.16	4.52	33	1.51	40	<b>0.000</b>
12	4.7	8.9	7.8	114.0	41.0	34.1	4.02	3.14	30	0.79	38	<b>0.000</b>
14	27.6	22.5	25.4	115.8	54.3	45.6	8.04	3.14	71	2.02	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 4: Verifica SLE combinaz. FREQUENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

## Dati


$H_m = 4.00$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> <b>u40NM</b>	$H_0 = 4.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 4.00$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 3.8$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.40$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.35$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 4.00$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
43.36	103.34	0.00	0.00
4.06	12.40	0.00	0.00
0.00	0.00	28.67	44.09
0.00	0.00	178.07	376.78
7.75	1.89	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b>S<sub>9</sub> = 55.18</b>	<b>M<sub>9</sub> = 117.62</b>	<b>P<sub>9</sub> = 273.67</b>	<b>M<sub>8</sub> = 506.21</b>

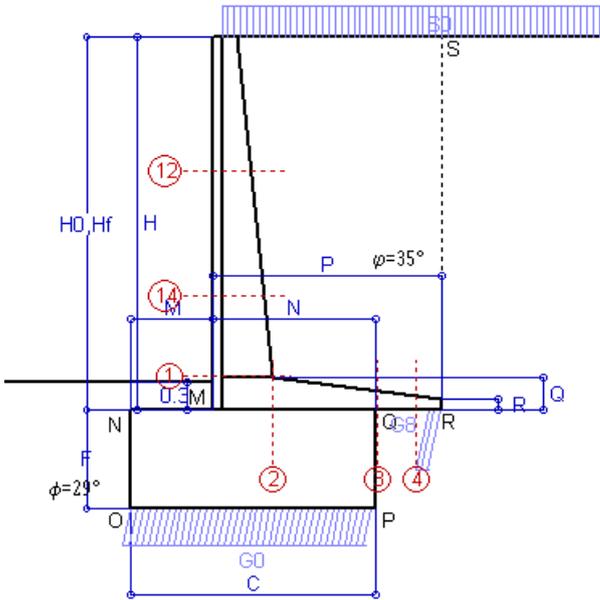

Spinta della terra su sez. R-S x 1	43.36	103.34
Spinta del sovraccar. su R-S x 1	4.06	12.40
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.00	0.00
Peso terra e sovraccarico x 1	0.00	0.00
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	7.75	1.89
Peso della fondazione x 1	0.00	0.00
<i>*non sommati</i>		
<b>Totale</b>	<b>55.18</b>	<b>117.62</b>

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$ valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O'	=	3.718
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$ (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	2.728
Carico sul terreno sotto la platea: $G_8 =$	23.47 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio $Q_8 =$ 0.15 m
Carico sul terreno della fondazione: $G_0 =$	250.20 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio $C_8 =$ 2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .	$\sigma_t =$	0.098 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .	$\beta =$	11.4°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 1.95

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	53.0	32.3	39.1	116.6	63.1	55.7	10.05	3.14	89	2.54	38	<b>0.000</b>
2	34.4	0.0	57.6	125.0	35.0	29.8	16.21	4.52	77	3.25	40	<b>0.000</b>
3	7.4	0.0	27.3	125.0	21.1	16.1	10.05	4.52	49	2.31	40	<b>0.000</b>
4	-1.9	0.0	0.0	125.0	15.6	10.5	5.23	4.52	37	1.66	40	<b>0.000</b>
12	4.3	8.7	7.3	114.0	41.0	34.1	4.02	3.14	27	0.73	38	<b>0.000</b>
14	26.2	22.0	24.4	115.8	54.3	45.6	8.04	3.14	67	1.92	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.


(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 5: Verifica SLE combinaz QUASI PERMANENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

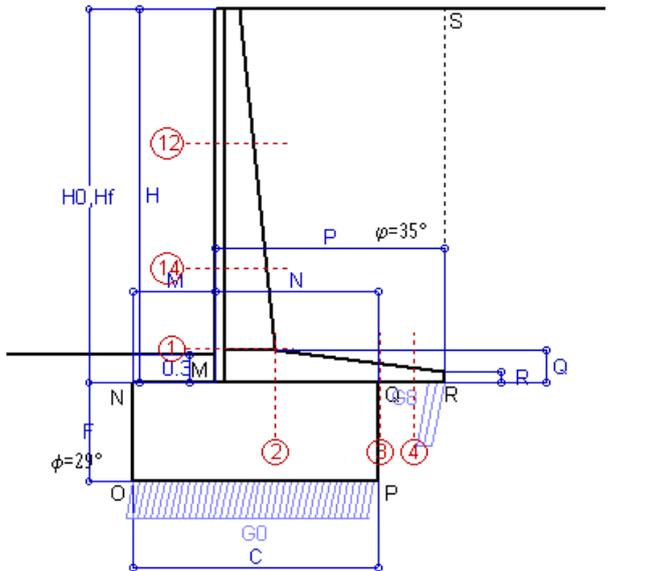

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 4.00$ m	<b>Prefabbricato tipo u40NM</b>	$H_0 = 4.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 4.00$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 0.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.40$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.35$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)  $K_1 = 0.271$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H_3 = 4.00$  m  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
43.36	103.34	0.00	0.00
0.00	0.00	28.67	44.09
0.00	0.00	169.07	358.33
7.57	1.85	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b><math>S_9 = 50.93</math></b>	<b><math>M_9 = 105.19</math></b>	<b><math>P_9 = 264.67</math></b>	<b><math>M_8 = 487.76</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O' = 4.054  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . . = 2.858  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 26.71$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $Q_8 = 0.17$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 237.97$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $C_8 = 2.55$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.093$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 10.9^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 1.65

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	46.1	30.7	35.4	116.6	63.1	55.7	10.05	3.14	77	2.22	38	<b>0.000</b>
2	29.9	0.0	53.7	125.0	35.0	29.8	16.21	4.52	67	2.82	40	<b>0.000</b>
3	4.1	0.0	21.0	125.0	21.1	16.1	10.05	4.52	27	1.29	40	<b>0.000</b>
4	-2.7	0.0	0.0	125.0	16.3	11.2	5.45	4.52	50	2.14	40	<b>0.000</b>
12	3.2	8.1	5.8	114.0	41.0	34.1	4.02	3.14	19	0.54	38	<b>0.000</b>
14	22.0	20.8	21.5	115.8	54.3	45.6	8.04	3.14	55	1.62	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

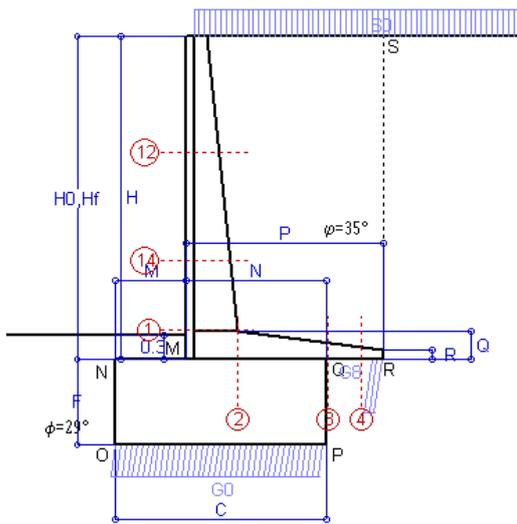

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 2.11^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.036$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.018$

**Dati**

$H_m = 4.00$  m  
 $C = 2.55$  m  
 $F = 1.05$  m  
 $M = 0.85$  m  
 $N = 1.70$  m  
 $P = 2.40$  m  
 $Q = 0.35$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.12$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**  
**Prefabbricato tipo u40NM**  
 Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 4.00$  m  
 $H = 4.00$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\varphi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.38$   
 $I_g = 0.0\%$   
 $I_g = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monobe-Okab)  
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

$K_1 = 0.276$   
 $H = 4.00$  m  
 $O_3 = 7.53^\circ$   
 $K_3 = 0.265$   
 $K_p = 2.82$

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

	COMPONENTI		ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	43.7	104.2	5.8	18.8		
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.1	3.3	0.1	0.5		
Peso struttura (parete+platea) x 1	1.0	2.1	28.1	43.3		
Peso terra e sovraccarico x 1	6.1	19.5	168.4	356.7		
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	9.0	2.2	0.0	0.0		
Peso della fondazione x 1	2.4	1.3	65.7	83.8		
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5	-25.7*	-11.6*	0.0*	0.0*		
	$S_g =$	$M_g =$	$P_g =$	$M_g =$		
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>63.3</b>	<b>132.5</b>	<b>268.2</b>	<b>503.0</b>		

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 22.9$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.14$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 245.3$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 2.55$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.096$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 8.0^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (268.2 * 0.55 + 25.7) / 1.0 = 173.2 > E_d = 63.3$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 109$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 70$  kN


**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monobe-Okabe)      Freccia in cima al pannello mm  $2.15$   
 $K_0 = 0.265$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)				Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compreso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$	
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	52.6	<b>52.6</b>	32.5	<b>31.3</b>	63.1	55.7	116.6	16.6	45°, 1.0	4.58	10.05	3.14	7.22	<b>218.5</b>	<b>187.8</b>	
2	34.2	<b>34.2</b>	0.0	<b>41.5</b>	35.0	29.8	125.0	125.0	45°, 1.0	5.21	16.21	4.52	13.49	<b>176.4</b>	<b>200.3</b>	
3	7.0	<b>7.0</b>	0.0	<b>20.1</b>	21.1	16.1	125.0	125.0	-	3.67	10.05	4.52	8.17	<b>61.4</b>	<b>111.8</b>	
4	-1.9	<b>-1.9</b>	0.0	<b>2.7</b>	15.6	10.5	125.0	125.0	-	2.69	5.23	4.52	0.00	<b>-24.6</b>	<b>65.0</b>	
12	3.9	<b>4.8</b>	8.5	<b>6.0</b>	41.0	34.1	114.0	14.0	73°, 1.0	2.56	4.02	3.14	3.96	<b>55.2</b>	<b>56.6</b>	
14	25.5	<b>29.4</b>	22.0	<b>19.5</b>	54.3	45.6	115.8	15.8	73°, 1.0	3.78	8.04	3.14	3.96	<b>143.1</b>	<b>72.3</b>	

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

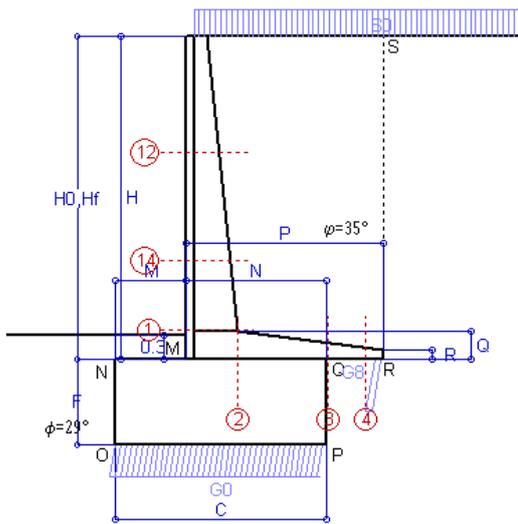

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 3.19^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.054$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.027$

**Dati**

$H_m = 4.00$  m  
 $C = 2.55$  m  
 $F = 1.05$  m  
 $M = 0.85$  m  
 $N = 1.70$  m  
 $P = 2.40$  m  
 $Q = 0.35$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.12$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**

**Prefabbricato tipo u40NM**  
 Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 4.00$  m  
 $H = 4.00$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\phi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.57$   
 $I_s = 0.0\%$   
 $I_b = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okabe)  
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

$K_1 = 0.281$   
 $H = 4.00$  m  
 $O_3 = 11.11^\circ$   
 $K_3 = 0.277$   
 $K_p = 2.79$

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze KN	Momenti KN m	Forze KN	Momenti KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	44.1	105.2	8.7	28.2
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.1	3.4	0.2	0.7
Peso struttura (parete+platea) x 1	1.6	3.1	27.9	42.9
Peso terra e sovraccarico x 1	9.2	29.3	166.8	353.4
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	9.8	2.5	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	3.6	1.9	65.1	83.0
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5 <i>*non sommati</i>	-25.4*	-11.4*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>g</sub> = 69.4</b>	<b>M<sub>g</sub> = 145.3</b>	<b>P<sub>g</sub> = 268.7</b>	<b>M<sub>g</sub> = 508.2</b>

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 18.2$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.11$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 250.6$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 2.55$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.098$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 9.3^\circ$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (508.2 + 11.4) / 1.0 = 519.6 > E_d = 145.3$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (252.1) / 1.0 = 252.1 > E_d = 82.2$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 110$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 75$  kN

**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Freccia in cima al pannello mm 2.27

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.277$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	M <sub>Ed</sub> (1) sulla sez. naturale	M <sub>Edu</sub> (1) sulla sez. traslata	N <sub>Ed</sub> (2)	V <sub>Ed</sub>	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato com- presso	b <sub>w</sub> larghez- za taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	M <sub>Rd</sub> baricen- trico	V <sub>Rd</sub>
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	55.3	<b>55.3</b>	33.2	<b>32.8</b>	63.1	55.7	116.6	16.6	45°, 1.0	4.59	10.05	3.14	7.22	<b>218.7</b>	<b>187.3</b>
2	35.9	<b>35.9</b>	0.0	<b>40.8</b>	35.0	29.8	125.0	125.0	45°, 1.0	5.21	16.21	4.52	13.49	<b>176.4</b>	<b>200.3</b>
3	10.4	<b>10.4</b>	0.0	<b>23.0</b>	21.1	16.1	125.0	125.0	-	3.67	10.05	4.52	8.17	<b>61.4</b>	<b>111.8</b>
4	-1.2	<b>-1.2</b>	0.0	<b>1.8</b>	14.9	9.8	125.0	125.0	-	2.61	4.98	4.52	0.00	<b>-23.0</b>	<b>61.5</b>
12	4.2	<b>5.0</b>	8.6	<b>6.3</b>	41.0	34.1	114.0	14.0	73°, 1.0	2.56	4.02	3.14	3.96	<b>55.2</b>	<b>56.5</b>
14	26.9	<b>30.9</b>	22.4	<b>20.5</b>	54.3	45.6	115.8	15.8	73°, 1.0	3.78	8.04	3.14	3.96	<b>143.1</b>	<b>72.0</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2 Med=Medu perché ctg(alfa)=ctg(teta)=1; nelle sezioni 3 e 4 a1=0 perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 1: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

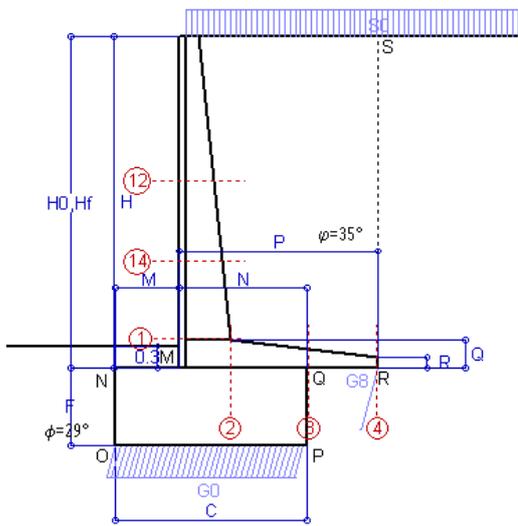

## Dati

$H_m =$ 4.50 m	<b>Prefabbricato tipo u45NM</b>	$H_0 =$ 4.50 m
$C =$ 2.55 m	Altezza della terra contro il pannello	$H =$ 4.50 m
$F =$ 1.05 m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 =$ 5.0 kN/m <sup>2</sup>
$M =$ 0.85 m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi =$ 35°
$N =$ 1.70 m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 =$ 20.0 kN/m <sup>3</sup>
$P =$ 2.65 m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 =$ 25.0 kN/m <sup>3</sup>
$Q =$ 0.38 m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 =$ 0.55
$R =$ 0.15 m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 =$ 0.0%

## Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 =$ 0.271
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H =$ 4.50 m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 =$ 0.00°
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 =$ 0.244

## Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	71.3	181.9	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	9.1	30.2	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.0	0.0	34.4	55.9
Peso terra su platea x 1	0.0	0.0	211.0	474.0
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	6.2	1.6	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	0.0	0.0	66.9	85.3
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>9</sub> =</b>	<b>M<sub>9</sub> =</b>	<b>P<sub>9</sub> =</b>	<b>M<sub>8</sub> =</b>
	86.7	213.7	312.3	615.3

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 =$ 1.8 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 =$ 0.01 m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 =$ 310.5 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 =$ 2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t =$ <b>0.122 MPa</b>
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta =$ <b>15.5°</b>

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (312.3 * 0.55) / 1.1 = 156.2 > Ed = 86.7$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (615.3) / 1.15 = 535.0 > Ed = 213.7$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (321.4) / 1.15 = 279.4 > Ed = 127.6$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 =$  132 kN Lato monte (punto Q)  $G_7 =$  111 kN

## Verifica delle sezioni allo s.l.u. (STR)

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 =$  0.244

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)				Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato com- presso	$b_w$ larghez- za taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\ominus$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o infer. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricen- trico	$V_{Rd}$	
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN		
1	103.5	<b>103.5</b>	47.1	<b>51.1</b>	67.6	60.3	117.5	17.5	45°, 1.0	5.24	12.19	3.14	6.67	<b>287.5</b>	<b>181.0</b>	
2	67.3	<b>67.3</b>	0.0	<b>73.9</b>	38.0	33.0	125.0	125.0	45°, 1.0	5.91	19.16	5.34	12.19	<b>229.8</b>	<b>200.3</b>	
3	48.6	<b>48.6</b>	0.0	<b>51.3</b>	26.1	20.9	125.0	125.0	-	4.37	13.13	5.34	9.47	<b>100.9</b>	<b>144.0</b>	
4	0.0	<b>0.0</b>	0.0	<b>0.0</b>	15.2	9.9	125.0	125.0	-	2.59	4.12	5.34	0.00	<b>-25.0</b>	<b>65.6</b>	
12	14.3	<b>16.8</b>	15.6	<b>14.7</b>	46.0	39.1	114.8	14.8	73°, 1.0	2.94	5.09	3.14	3.96	<b>79.1</b>	<b>62.3</b>	
14	48.0	<b>54.7</b>	30.3	<b>31.1</b>	56.9	48.2	116.4	16.4	73°, 1.0	4.22	9.64	3.14	3.96	<b>181.4</b>	<b>73.4</b>	

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

## Scheda 2: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU tutti "sfavorevoli"

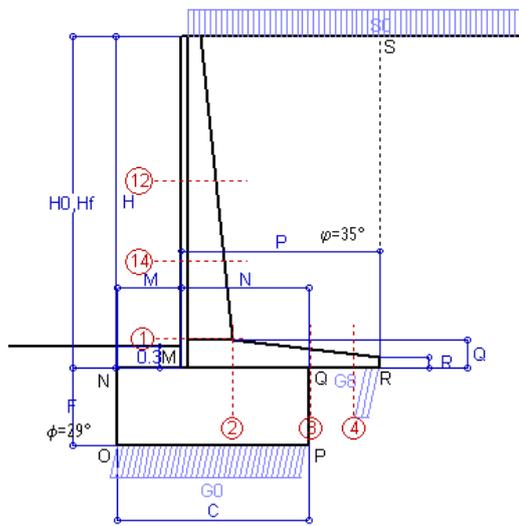

### Dati

$H_m = 4.50$ m	Prefabbricato tipo u45NM	$H_0 = 4.50$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 4.50$ m
$F = 1.05$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$M = 0.85$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35.00^\circ$
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.65$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.38$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.550$
$R = 0.15$ m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 = 0.0\%$

### Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H = 4.50$ m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 = 0.00^\circ$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

### Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	71.3	181.9	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	9.1	30.2	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1.3	0.0	0.0	44.7	72.7
Peso terra e sovraccarico x 1.3	0.0	0.0	294.2	659.4
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	6.2	1.6	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1.3	0.0	0.0	87.0	110.9
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b><math>S_9 = 86.7</math></b>	<b><math>M_9 = 213.7</math></b>	<b><math>P_9 = 425.9</math></b>	<b><math>M_8 = 843.1</math></b>

### Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 45.1$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 = 0.19$ m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 = 380.8$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 = 2.55$ m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t = 0.149$ MPa
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta = 11.5^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (425.9 * 0.55) / 1.1 = 212.9 > E_d = 86.7$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (843.1) / 1.15 = 733.1 > E_d = 213.7$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (444.1) / 1.15 = 386.2 > E_d = 127.6$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 175$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 118$  kN

### Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compresso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\ominus$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	103.9	103.9	52.5	51.2	67.6	60.3	117.5	17.5	45°, 1.0	5.26	12.19	3.14	6.67	288.5	181.0
2	67.5	67.5	0.0	74.2	38.0	33.0	125.0	125.0	45°, 1.0	5.91	19.16	5.34	12.19	229.8	200.3
3	22.0	22.0	0.0	45.2	26.1	20.9	125.0	125.0	-	4.37	13.13	5.34	9.47	100.9	144.0
4	-4.7	-4.7	0.0	4.3	19.2	13.9	125.0	125.0	-	3.16	5.85	5.34	0.00	-35.0	85.9
12	14.4	16.9	17.9	14.8	46.0	39.1	114.8	14.8	73°, 1.0	2.96	5.09	3.14	3.96	79.4	62.3
14	48.3	54.9	34.2	31.1	56.9	48.2	116.4	16.4	73°, 1.0	4.24	9.64	3.14	3.96	181.9	73.4

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\beta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 3: Verifica SLE combinaz. RARA

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

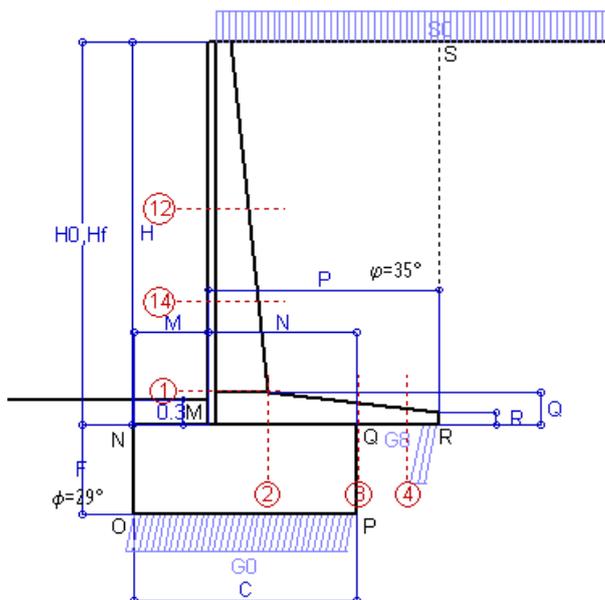

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 4.50$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> u45NM	$H_0 = 4.50$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 4.50$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.65$ m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.38$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)  $K_1 = 0.271$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H_3 = 4.50$  m  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
54.88	139.93	0.00	0.00
6.10	20.12	0.00	0.00
0.00	0.00	34.37	55.91
0.00	0.00	224.25	502.83
4.76	1.21	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b><math>S_9 = 65.73</math></b>	<b><math>M_9 = 161.26</math></b>	<b><math>P_9 = 325.56</math></b>	<b><math>M_8 = 644.08</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O' = 3.529  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . = 2.724  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 35.37$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio .  $Q_8 = 0.20$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 290.19$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. .  $C_8 = 2.55$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.114$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 11.4^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 2.65

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	78.6	40.0	51.0	117.5	67.6	60.3	12.19	3.14	102	3.02	38	<b>0.000</b>
2	51.1	0.0	75.6	125.0	38.0	33.0	19.16	5.34	87	3.81	41	<b>0.000</b>
3	15.9	0.0	43.6	125.0	26.1	20.9	13.13	5.34	62	2.90	41	<b>0.000</b>
4	-3.8	0.0	0.0	125.0	19.3	14.0	5.90	5.34	50	1.99	41	<b>0.000</b>
12	10.7	13.6	13.5	114.8	46.0	39.1	5.09	3.14	49	1.26	38	<b>0.000</b>
14	36.3	26.0	30.4	116.4	56.9	48.2	9.64	3.14	74	2.22	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 4: Verifica SLE combinaz. FREQUENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

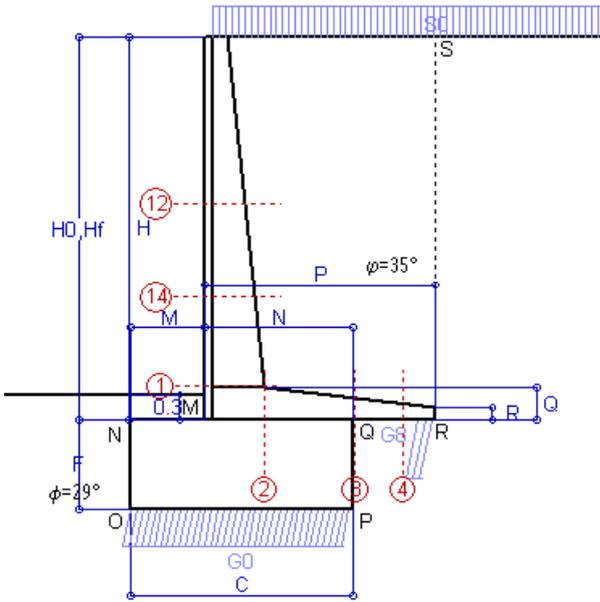

## Dati

$H_m = 4.50$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> u45NM	$H_0 = 4.50$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 4.50$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 3.8$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.65$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.38$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 4.50$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
54.88	139.93	0.00	0.00
4.57	15.09	0.00	0.00
0.00	0.00	34.37	55.91
0.00	0.00	220.94	495.62
4.74	1.21	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b>S<sub>9</sub> = 64.19</b>	<b>M<sub>9</sub> = 156.23</b>	<b>P<sub>9</sub> = 322.25</b>	<b>M<sub>8</sub> = 636.88</b>

- Spinta della terra su sez. R-S x 1
- Spinta del sovraccar. su R-S x 1
- Peso struttura (parete+platea) x 1
- Peso terra e sovraccarico x 1
- Spinta della terra sulla fondaz. x 1
- Peso della fondazione x 1
- \*non sommati*

Totali

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$	valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O'	=	3.612
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$	(attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	2.761
Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 36.45$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . $Q_8 =$	0.20 m
Carico sul terreno della fondazione:	$G_0 = 285.80$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio. . $C_8 =$	2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .		$\sigma_t =$	0.112 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .		$\beta =$	11.3°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 2.52

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	75.6	39.4	49.6	117.5	67.6	60.3	12.19	3.14	98	2.91	38	<b>0.000</b>
2	49.1	0.0	72.7	125.0	38.0	33.0	19.16	5.34	84	3.67	41	<b>0.000</b>
3	14.3	0.0	41.2	125.0	26.1	20.9	13.13	5.34	56	2.60	41	<b>0.000</b>
4	-4.1	0.0	0.0	125.0	19.5	14.2	5.99	5.34	54	2.12	41	<b>0.000</b>
12	10.0	13.3	12.8	114.8	46.0	39.1	5.09	3.14	45	1.18	38	<b>0.000</b>
14	34.6	25.6	29.4	116.4	56.9	48.2	9.64	3.14	70	2.12	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 5: Verifica SLE combinaz QUASI PERMANENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

## Dati

$H_m = 4.50$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> <b>u45NM</b>	$H_0 = 4.50$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 4.50$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 0.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.65$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.38$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 4.50$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
54.88	139.93	0.00	0.00
0.00	0.00	34.37	55.91
0.00	0.00	211.00	474.01
4.68	1.20	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b>S<sub>9</sub> = 59.55</b>	<b>M<sub>9</sub> = 141.13</b>	<b>P<sub>9</sub> = 312.31</b>	<b>M<sub>8</sub> = 615.26</b>

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

**Totali**

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O' = 3.904  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . . = 2.884  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 39.66$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $Q_8 = 0.22$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 272.65$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $C_8 = 2.55$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.107$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 10.8^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 2.16


Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di partecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. C+ $\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	66.7	37.6	45.3	117.5	67.6	60.3	12.19	3.14	86	2.58	38	<b>0.000</b>
2	43.4	0.0	64.1	125.0	38.0	33.0	19.16	5.34	74	3.24	41	<b>0.000</b>
3	9.4	0.0	34.0	125.0	26.1	20.9	13.13	5.34	37	1.71	41	<b>0.000</b>
4	-5.3	0.0	0.0	125.0	20.1	14.8	6.24	5.34	67	2.55	41	<b>0.000</b>
12	7.9	12.4	10.7	114.8	46.0	39.1	5.09	3.14	34	0.94	38	<b>0.000</b>
14	29.4	24.2	26.2	116.4	56.9	48.2	9.64	3.14	59	1.81	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

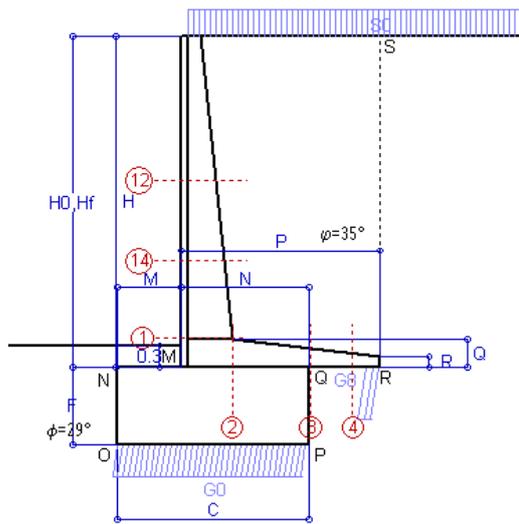

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 2.11^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.036$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.018$

**Dati**

$H_m = 4.50$  m  
 $C = 2.55$  m  
 $F = 1.05$  m  
 $M = 0.85$  m  
 $N = 1.70$  m  
 $P = 2.65$  m  
 $Q = 0.38$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.15$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**  
**Prefabbricato tipo u45NM**  
 Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 4.50$  m  
 $H = 4.50$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\phi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.38$   
 $l_g = 0.0\%$   
 $l_g = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monobe-Okab)  
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

	COMPONENTI ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze KN	Momenti KN m	Forze KN	Momenti KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	55.3	141.0	7.3	25.6
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.2	4.1	0.2	0.6
Peso struttura (parete+platea) x 1	1.2	2.6	33.8	54.9
Peso terra e sovraccarico x 1	7.6	26.4	209.8	471.1
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	5.7	1.4	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	2.4	1.3	65.7	83.8
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5	-25.7*	-11.6*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>g</sub> = 73.5</b>	<b>M<sub>g</sub> = 176.7</b>	<b>P<sub>g</sub> = 316.7</b>	<b>M<sub>g</sub> = 636.0</b>

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 34.0$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.19$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 282.8$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 2.55$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.111$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 8.6^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (316.7 * 0.55 + 25.7) / 1.0 = 199.9 > E_d = 73.5$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 131$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 86$  kN


**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monobe-Okabe)      Freccia in cima al pannello mm  $2.85$   
 $K_0 = 0.265$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)				Sollecitazioni resistenti (1)	
	M <sub>Ed</sub> (1) sulla sez. naturale	M <sub>Edu</sub> (1) sulla sez. traslata	N <sub>Ed</sub> (2)	V <sub>Ed</sub>	H	d	B5	b <sub>w</sub>	staffe	X1	A1	A2	A4	M <sub>Rd</sub>	V <sub>Rd</sub>	
	kN.m	kN.m	kN	kN	altezza totale	altezza utile	lato compresso	larghezza taglio	$\alpha^\circ, \text{ctg}\Theta$	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	baricentrico	kN	
1	75.7	<b>75.7</b>	39.8	<b>39.4</b>	67.6	60.3	117.5	17.5	45°, 1.0	5.20	12.19	3.14	6.67	<b>286.2</b>	<b>185.1</b>	
2	49.2	<b>49.2</b>	0.0	<b>54.1</b>	38.0	33.0	125.0	125.0	45°, 1.0	5.91	19.16	5.34	12.19	<b>229.8</b>	<b>200.3</b>	
3	15.2	<b>15.2</b>	0.0	<b>32.8</b>	26.1	20.9	125.0	125.0	-	4.37	13.13	5.34	9.47	<b>100.9</b>	<b>144.0</b>	
4	-3.8	<b>-3.8</b>	0.0	<b>3.5</b>	19.3	14.0	125.0	125.0	-	3.16	5.90	5.34	0.00	<b>-35.2</b>	<b>86.5</b>	
12	9.4	<b>11.1</b>	13.1	<b>10.5</b>	46.0	39.1	114.8	14.8	73°, 1.0	2.93	5.09	3.14	3.96	<b>78.9</b>	<b>63.8</b>	
14	33.9	<b>38.8</b>	25.6	<b>23.4</b>	56.9	48.2	116.4	16.4	73°, 1.0	4.20	9.64	3.14	3.96	<b>180.7</b>	<b>75.8</b>	

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

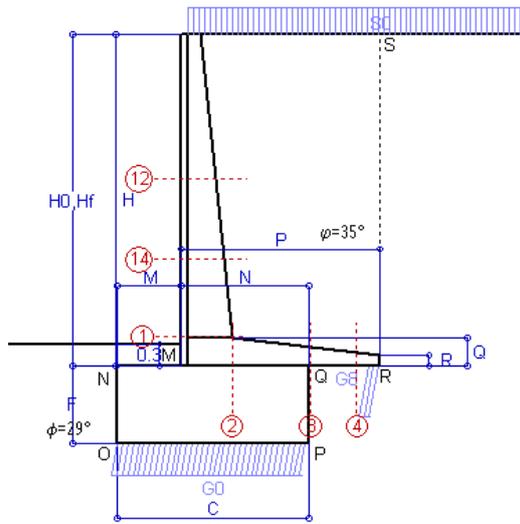

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 3.19^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.054$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.027$

**Dati**

$H_m = 4.50$  m  
 $C = 2.55$  m  
 $F = 1.05$  m  
 $M = 0.85$  m  
 $N = 1.70$  m  
 $P = 2.65$  m  
 $Q = 0.38$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.15$  m

**Acceleraz. orizz. al suolo**

**Prefabbricato tipo u45NM**

Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 4.50$  m  
 $H = 4.50$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\varphi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.57$   
 $I_g = 0.0\%$   
 $I_g = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza H = 4.50 m  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  $O_3 = 11.11^\circ$   
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.277$   
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okabe)  $K_p = 2.79$   
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze KN	Momenti KN m	Forze KN	Momenti KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	55.9	142.5	11.0	38.4
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.2	4.1	0.2	0.9
Peso struttura (parete+platea) x 1	1.9	3.9	33.4	54.4
Peso terra e sovraccarico x 1	11.4	39.6	207.9	466.8
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	6.3	1.6	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	3.6	1.9	65.1	83.0
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5 <i>*non sommati</i>	-25.4*	-11.4*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>g</sub> = 80.3</b>	<b>M<sub>g</sub> = 193.5</b>	<b>P<sub>g</sub> = 317.6</b>	<b>M<sub>g</sub> = 643.5</b>

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 28.7$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.16$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 288.9$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 2.55$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.113$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 9.8^\circ$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (643.5 + 11.4) / 1.0 = 654.9 > E_d = 193.5$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (345.8) / 1.0 = 345.8 > E_d = 116.1$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 132$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 92$  kN

**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.277$

Freccia in cima al pannello mm 3.01

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	M <sub>Ed</sub> (1) sulla sez. naturale	M <sub>Edu</sub> (1) sulla sez. traslata	N <sub>Ed</sub> (2)	V <sub>Ed</sub>	H	d	B5	b <sub>w</sub>	staffe	X1	A1	A2	A4	M <sub>Rd</sub>	V <sub>Rd</sub>
	kN.m	kN.m	kN	kN	altezza totale	altezza utile	lato compresso	larghezza taglio	$\alpha^\circ, \text{ctg}\Theta$	asse neutro	lato terrapieno	lato facc. o inf. platea	cm2/m	baricentrico	kN
1	79.5	<b>79.5</b>	40.7	<b>41.3</b>	67.6	60.3	117.5	17.5	45°, 1.0	5.20	12.19	3.14	6.67	<b>286.4</b>	<b>184.4</b>
2	51.7	<b>51.7</b>	0.0	<b>56.8</b>	38.0	33.0	125.0	125.0	45°, 1.0	5.91	19.16	5.34	12.19	<b>229.8</b>	<b>200.3</b>
3	20.2	<b>20.2</b>	0.0	<b>36.2</b>	26.1	20.9	125.0	125.0	-	4.37	13.13	5.34	9.47	<b>100.9</b>	<b>144.0</b>
4	-2.7	<b>-2.7</b>	0.0	<b>2.6</b>	18.6	13.4	125.0	125.0	-	3.11	5.61	5.34	0.00	<b>-33.8</b>	<b>82.4</b>
12	9.9	<b>11.7</b>	13.3	<b>11.0</b>	46.0	39.1	114.8	14.8	73°, 1.0	2.93	5.09	3.14	3.96	<b>78.9</b>	<b>63.6</b>
14	35.7	<b>40.9</b>	26.1	<b>24.5</b>	56.9	48.2	116.4	16.4	73°, 1.0	4.20	9.64	3.14	3.96	<b>180.8</b>	<b>75.4</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2 Med=Medu perché ctg(alfa)=ctg(teta)=1; nelle sezioni 3 e 4 a1=0 perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 1: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

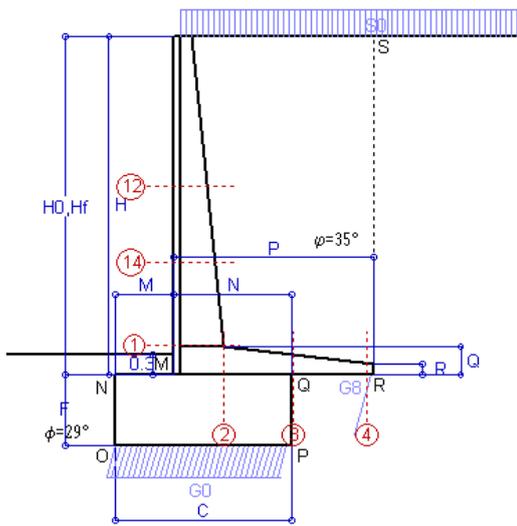

## Dati

$H_m =$	5.00 m	<b>Prefabbricato tipo u50NM</b>	$H_0 =$	5.00 m
$C =$	2.55 m	Altezza della terra contro il pannello	$H =$	5.00 m
$F =$	1.05 m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 =$	5.0 kN/m <sup>2</sup>
$M =$	0.85 m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi =$	35°
$N =$	1.70 m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 =$	20.0 kN/m <sup>3</sup>
$P =$	2.90 m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 =$	25.0 kN/m <sup>3</sup>
$Q =$	0.41 m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 =$	0.55
$R =$	0.15 m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 =$	0.0%

## Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 =$	0.271
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H =$	5.00 m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 =$	0.00°
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 =$	0.244

## Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	88.1	239.3	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	10.2	36.1	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.0	0.0	39.8	67.8
Peso terra su platea x 1	0.0	0.0	258.2	612.8
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	4.2	1.3	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	0.0	0.0	66.9	85.3
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>9</sub> =</b>	<b>M<sub>9</sub> =</b>	<b>P<sub>9</sub> =</b>	<b>M<sub>8</sub> =</b>
	102.5	276.6	364.9	765.9

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 =$	11.1 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 =$	0.04 m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 =$	353.8 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 =$	2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .				$\sigma_t =$	<b>0.139 MPa</b>
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .				$\beta =$	<b>15.7°</b>

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (364.9 * 0.55) / 1.1 = 182.4 > E_d = 102.5$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (765.9) / 1.15 = 666.0 > E_d = 276.6$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (427.3) / 1.15 = 371.6 > E_d = 172.2$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 156$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 131$  kN

## Verifica delle sezioni allo s.l.u. (STR)

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato com- presso	$b_w$ larghez- za taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\ominus$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o infer. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricen- trico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	141.4	<b>141.4</b>	56.5	<b>62.2</b>	72.1	64.8	118.4	18.4	45°, 1.0	5.89	14.51	3.14	7.85	<b>367.9</b>	<b>230.5</b>
2	95.9	<b>95.9</b>	0.0	<b>92.9</b>	41.0	35.7	125.0	125.0	45°, 1.0	6.47	21.49	5.34	14.26	<b>278.2</b>	<b>253.5</b>
3	72.9	<b>72.9</b>	0.0	<b>65.2</b>	29.3	24.1	125.0	125.0	-	4.95	16.05	5.34	9.85	<b>139.6</b>	<b>163.3</b>
4	-0.5	<b>-0.5</b>	0.0	<b>0.6</b>	16.3	11.0	125.0	125.0	-	2.76	4.60	5.34	0.00	<b>-27.8</b>	<b>70.3</b>
12	20.1	<b>23.4</b>	18.7	<b>18.2</b>	48.4	41.6	115.4	15.4	73°, 1.0	3.28	6.28	3.14	3.96	<b>102.8</b>	<b>65.5</b>
14	61.5	<b>69.7</b>	34.9	<b>36.2</b>	59.6	50.9	117.1	17.1	73°, 1.0	4.66	11.37	3.14	3.96	<b>224.9</b>	<b>76.5</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

## Scheda 2: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU tutti "sfavorevoli"

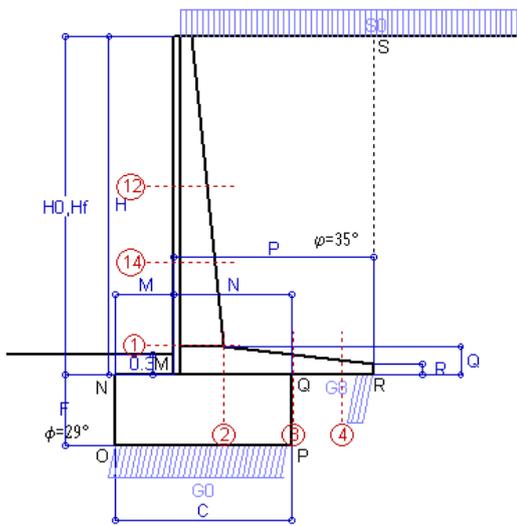

### Dati

$H_m = 5.00$ m	<b>Prefabbricato tipo u50NM</b>	$H_0 = 5.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 5.00$ m
$F = 1.05$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$M = 0.85$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35.00^\circ$
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.90$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.41$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.550$
$R = 0.15$ m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 = 0.0\%$

### Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H = 5.00$ m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 = 0.00^\circ$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

### Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	88.1	239.3	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	10.2	36.1	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1.3	0.0	0.0	51.7	88.1
Peso terra e sovraccarico x 1.3	0.0	0.0	357.4	846.6
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	4.2	1.3	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1.3	0.0	0.0	87.0	110.9
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>9</sub> = 102.5</b>	<b>M<sub>9</sub> = 276.6</b>	<b>P<sub>9</sub> = 496.1</b>	<b>M<sub>8</sub> = 1 045.7</b>

### Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzieria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 63.9$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 = 0.25$ m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 = 432.2$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 = 2.55$ m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t = 0.169$ MPa
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta = 11.7^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (496.1 * 0.55) / 1.1 = 248.1 > E_d = 102.5$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (1045.7) / 1.15 = 909.3 > E_d = 276.6$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (587) / 1.15 = 510.5 > E_d = 172.2$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 206$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 140$  kN

### Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compresso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\ominus$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	142.0	<b>142.0</b>	62.7	<b>62.3</b>	72.1	64.8	118.4	18.4	45°, 1.0	5.92	14.51	3.14	7.85	<b>369.1</b>	<b>230.5</b>
2	92.3	<b>92.3</b>	0.0	<b>94.7</b>	41.0	35.7	125.0	125.0	45°, 1.0	6.47	21.49	5.34	14.26	<b>278.2</b>	<b>253.5</b>
3	37.0	<b>37.0</b>	0.0	<b>63.6</b>	29.3	24.1	125.0	125.0	-	4.95	16.05	5.34	9.85	<b>139.6</b>	<b>163.3</b>
4	-8.6	<b>-8.6</b>	0.0	<b>7.4</b>	20.5	15.2	125.0	125.0	-	3.21	6.48	5.34	0.00	<b>-37.5</b>	<b>94.0</b>
12	20.3	<b>23.5</b>	21.4	<b>18.3</b>	48.4	41.6	115.4	15.4	73°, 1.0	3.29	6.28	3.14	3.96	<b>103.1</b>	<b>65.5</b>
14	61.8	<b>70.0</b>	39.2	<b>36.3</b>	59.6	50.9	117.1	17.1	73°, 1.0	4.68	11.37	3.14	3.96	<b>225.5</b>	<b>76.5</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\beta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 3: Verifica SLE combinaz. RARA

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

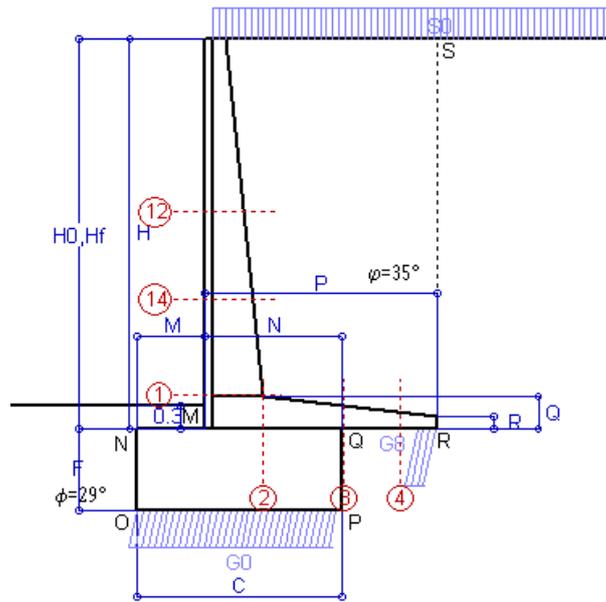

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 5.00$ m	<b>Prefabbricato tipo u50NM</b>	$H_0 = 5.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 5.00$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.90$ m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.41$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)  $K_1 = 0.271$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H_3 = 5.00$  m  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
67.75	184.05	0.00	0.00
6.77	24.05	0.00	0.00
0.00	0.00	39.78	67.79
0.00	0.00	272.68	646.12
3.25	0.98	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b><math>S_9 = 77.77</math></b>	<b><math>M_9 = 209.08</math></b>	<b><math>P_9 = 379.39</math></b>	<b><math>M_8 = 799.25</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O' = 3.453  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . = 2.683  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 49.86$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio .  $Q_8 = 0.25$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 329.54$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. .  $C_8 = 2.55$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.129$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 11.6^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 3.42

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	107.6	47.8	62.9	118.4	72.1	64.8	14.51	3.14	110	3.39	38	<b>0.060</b>
2	69.9	0.0	97.0	125.0	41.0	35.7	21.49	5.34	98	4.39	41	<b>0.000</b>
3	27.1	0.0	62.7	125.0	29.3	24.1	16.05	5.34	76	3.62	41	<b>0.000</b>
4	-6.9	0.0	0.0	125.0	20.6	15.3	6.53	5.34	84	3.14	41	<b>0.000</b>
12	15.1	16.3	17.0	115.4	48.4	41.6	6.28	3.14	53	1.45	38	<b>0.000</b>
14	46.5	29.8	35.9	117.1	59.6	50.9	11.37	3.14	76	2.42	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 4: Verifica SLE combinaz. FREQUENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

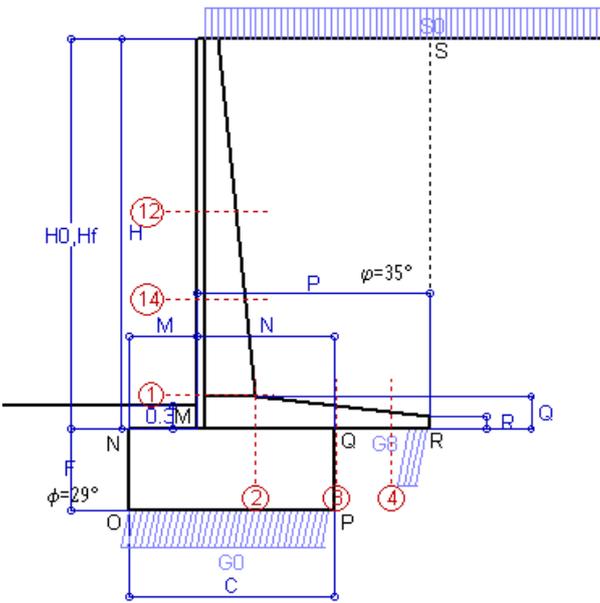

## Dati

$H_m = 5.00$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> <b>u50NM</b>	$H_0 = 5.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 5.00$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 3.8$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.90$ m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.41$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine) agente su una sezione ideale R-S di altezza	$K_1 = 0.271$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
67.75	184.05	0.00	0.00
5.08	18.04	0.00	0.00
0.00	0.00	39.78	67.79
0.00	0.00	269.05	637.78
3.24	0.98	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b>S<sub>9</sub> = 76.07</b>	<b>M<sub>9</sub> = 203.07</b>	<b>P<sub>9</sub> = 375.77</b>	<b>M<sub>8</sub> = 790.92</b>

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O' = 3.527  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . = 2.717  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 50.93$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $Q_8 = 0.25$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 324.84$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $C_8 = 2.55$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.127$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 11.4^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 3.28

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricopr. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	103.9	47.1	61.3	118.4	72.1	64.8	14.51	3.14	106	3.28	38	<b>0.055</b>
2	67.5	0.0	93.7	125.0	41.0	35.7	21.49	5.34	95	4.24	41	<b>0.000</b>
3	24.8	0.0	60.0	125.0	29.3	24.1	16.05	5.34	69	3.31	41	<b>0.000</b>
4	-7.4	0.0	0.0	125.0	20.8	15.5	6.61	5.34	89	3.29	41	<b>0.000</b>
12	14.2	15.9	16.2	115.4	48.4	41.6	6.28	3.14	50	1.37	38	<b>0.000</b>
14	44.5	29.3	34.8	117.1	59.6	50.9	11.37	3.14	73	2.32	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 5: Verifica SLE combinaz QUASI PERMANENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

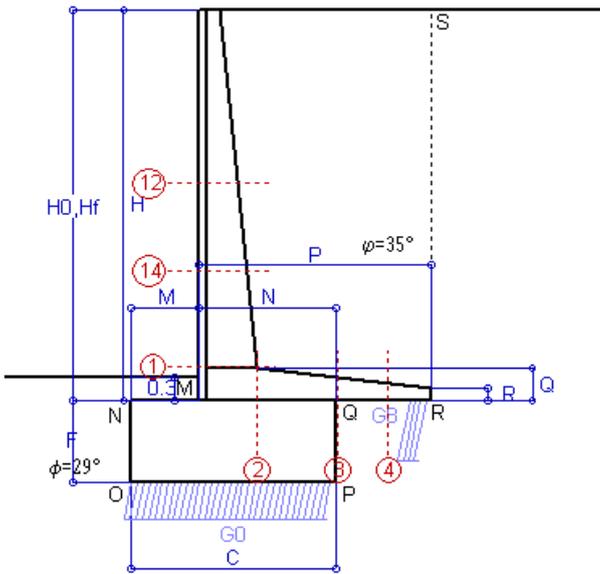

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 5.00$ m	<b>Prefabbricato tipo u50NM</b>	$H_0 = 5.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 5.00$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 0.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 2.90$ m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.41$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)  $K_1 = 0.271$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H_3 = 5.00$  m  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
67.75	184.05	0.00	0.00
0.00	0.00	39.78	67.79
0.00	0.00	258.18	612.77
3.23	0.98	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b><math>S_9 = 70.97</math></b>	<b><math>M_9 = 185.03</math></b>	<b><math>P_9 = 364.89</math></b>	<b><math>M_8 = 765.90</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O' = 3.784  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . . = 2.828  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 54.15$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $Q_8 = 0.27$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 310.74$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $C_8 = 2.55$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.122$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 11.0^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 2.83

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	92.8	45.1	56.6	118.4	72.1	64.8	14.51	3.14	94	2.94	38	<b>0.000</b>
2	60.3	0.0	83.7	125.0	41.0	35.7	21.49	5.34	85	3.78	41	<b>0.000</b>
3	18.0	0.0	52.0	125.0	29.3	24.1	16.05	5.34	50	2.40	41	<b>0.000</b>
4	-8.9	0.0	0.0	125.0	21.4	16.1	6.87	5.34	104	3.77	41	<b>0.000</b>
12	11.5	14.9	13.8	115.4	48.4	41.6	6.28	3.14	39	1.12	38	<b>0.000</b>
14	38.4	27.8	31.3	117.1	59.6	50.9	11.37	3.14	62	2.01	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

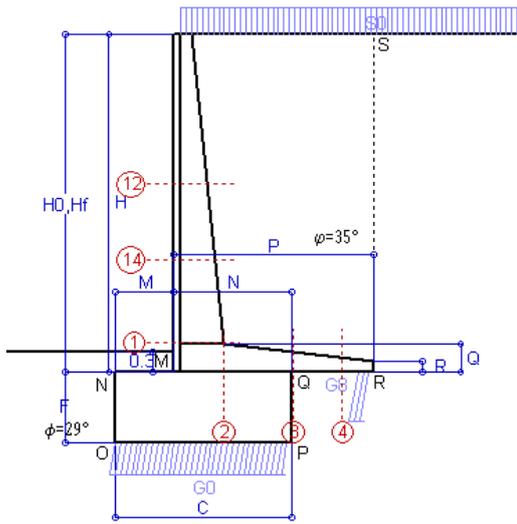

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 2.11^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.036$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.018$

**Dati**

$H_m = 5.00$  m  
 $C = 2.55$  m  
 $F = 1.05$  m  
 $M = 0.85$  m  
 $N = 1.70$  m  
 $P = 2.90$  m  
 $Q = 0.41$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.15$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**  
**Prefabbricato tipo u50NM**  
 Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 5.00$  m  
 $H = 5.00$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\phi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.38$   
 $I_g = 0.0\%$   
 $I_g = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma)  $K_1 = 0.276$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H = 5.00$  m  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  $O_3 = 7.53^\circ$   
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.265$   
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okab)  $K_p = 2.82$   
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

	COMPONENTI		ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti	Forze	Momenti
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	68.3	185.5	9.0	33.8		
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.4	4.8	0.2	0.7		
Peso struttura (parete+platea) x 1	1.4	3.1	39.1	66.6		
Peso terra e sovraccarico x 1	9.3	34.7	256.4	608.3		
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	3.9	1.1	0.0	0.0		
Peso della fondazione x 1	2.4	1.3	65.7	83.8		
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5	-25.7*	-11.6*	0.0*	0.0*		
	$S_g =$	$M_g =$	$P_g =$	$M_g =$		
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	86.7	230.5	370.4	793.1		

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 46.7$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.23$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 323.7$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 2.55$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.127$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 9.4^\circ$   
**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (370.4 * 0.55 + 25.7) / 1.0 = 229.4 > E_d = 86.7$   
 Componenti verticali nel contatto platea-fondazione:      Lato valle (punto M)  $G_6 = 154$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 104$  kN

**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Freccia in cima al pannello mm  $3.71$   
 Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.265$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)				Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato com- presso	$b_w$ larghez- za taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricen- trico	$V_{Rd}$	
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN		
1	104.8	<b>104.8</b>	47.8	<b>48.3</b>	72.1	64.8	118.4	18.4	45°, 1.0	5.85	14.51	3.14	7.85	<b>366.2</b>	<b>235.2</b>	
2	68.1	<b>68.1</b>	0.0	<b>69.9</b>	41.0	35.7	125.0	125.0	45°, 1.0	6.47	21.49	5.34	14.26	<b>278.2</b>	<b>253.5</b>	
3	27.7	<b>27.7</b>	0.0	<b>47.5</b>	29.3	24.1	125.0	125.0	-	4.95	16.05	5.34	9.85	<b>139.6</b>	<b>163.3</b>	
4	-6.5	<b>-6.5</b>	0.0	<b>5.6</b>	20.5	15.2	125.0	125.0	-	3.20	6.45	5.34	0.00	<b>-37.4</b>	<b>93.7</b>	
12	13.5	<b>15.8</b>	15.7	<b>13.2</b>	48.4	41.6	115.4	15.4	73°, 1.0	3.26	6.28	3.14	3.96	<b>102.5</b>	<b>67.2</b>	
14	44.0	<b>50.2</b>	29.4	<b>27.5</b>	59.6	50.9	117.1	17.1	73°, 1.0	4.64	11.37	3.14	3.96	<b>224.1</b>	<b>79.1</b>	

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.


17/07/18

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

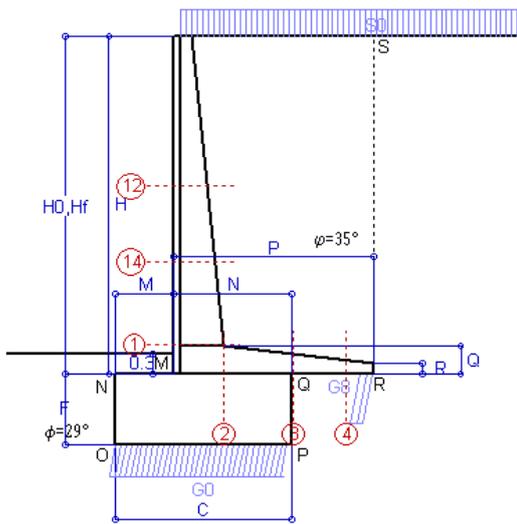

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 3.19^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.054$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.027$

**Dati**

$H_m = 5.00$  m  
 $C = 2.55$  m  
 $F = 1.05$  m  
 $M = 0.85$  m  
 $N = 1.70$  m  
 $P = 2.90$  m  
 $Q = 0.41$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.15$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**

**Prefabbricato tipo u50NM**

Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 5.00$  m  
 $H = 5.00$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\varphi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.57$   
 $I_g = 0.0\%$   
 $I_g = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okabe)  
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

$K_1 = 0.281$   
 $H = 5.00$  m  
 $O_3 = 11.11^\circ$   
 $K_3 = 0.277$   
 $K_p = 2.79$

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	69.0	187.4	13.6	50.8
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.4	4.9	0.3	1.0
Peso struttura (parete+platea) x 1	2.2	4.7	38.7	65.9
Peso terra e sovraccarico x 1	14.0	52.1	254.0	602.7
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	4.3	1.2	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	3.6	1.9	65.1	83.0
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5 <i>*non sommati</i>	-25.4*	-11.4*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>g</sub> = 94.5</b>	<b>M<sub>g</sub> = 252.1</b>	<b>P<sub>g</sub> = 371.6</b>	<b>M<sub>g</sub> = 803.5</b>

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 40.8$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.20$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 330.8$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 2.55$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.130$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 10.5^\circ$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (803.5 + 11.4) / 1.0 = 814.9 > E_d = 252.1$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (459.9) / 1.0 = 459.9 > E_d = 158.2$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 155$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 110$  kN

**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.277$

Freccia in cima al pannello mm 3.91

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	M <sub>Ed</sub> (1) sulla sez. naturale	M <sub>Edu</sub> (1) sulla sez. traslata	N <sub>Ed</sub> (2)	V <sub>Ed</sub>	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compreso	b <sub>w</sub> larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	M <sub>Rd</sub> baricentrico	V <sub>Rd</sub>
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	110.1	<b>110.1</b>	49.0	<b>50.6</b>	72.1	64.8	118.4	18.4	45°, 1.0	5.85	14.51	3.14	7.85	<b>366.4</b>	<b>234.4</b>
2	71.5	<b>71.5</b>	0.0	<b>73.4</b>	41.0	35.7	125.0	125.0	45°, 1.0	6.47	21.49	5.34	14.26	<b>278.2</b>	<b>253.5</b>
3	34.8	<b>34.8</b>	0.0	<b>50.9</b>	29.3	24.1	125.0	125.0	-	4.95	16.05	5.34	9.85	<b>139.6</b>	<b>163.3</b>
4	-5.0	<b>-5.0</b>	0.0	<b>4.5</b>	19.8	14.5	125.0	125.0	-	3.18	6.15	5.34	0.00	<b>-36.1</b>	<b>89.4</b>
12	14.3	<b>16.7</b>	16.0	<b>13.9</b>	48.4	41.6	115.4	15.4	73°, 1.0	3.26	6.28	3.14	3.96	<b>102.5</b>	<b>67.0</b>
14	46.3	<b>52.8</b>	30.1	<b>28.8</b>	59.6	50.9	117.1	17.1	73°, 1.0	4.64	11.37	3.14	3.96	<b>224.2</b>	<b>78.7</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2 Med=Medu perché ctg(alfa)=ctg(teta)=1; nelle sezioni 3 e 4 a1=0 perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 1: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

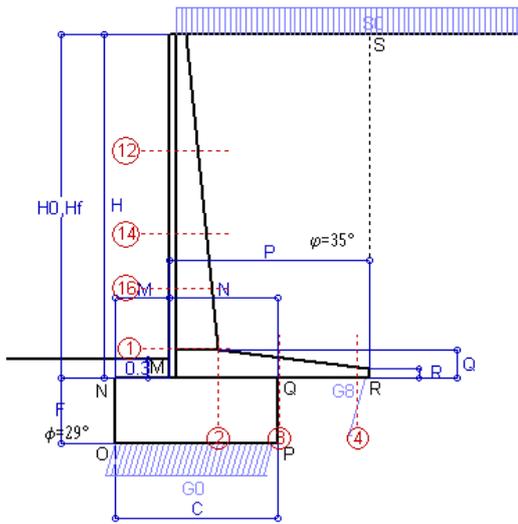

## Dati

$H_m = 5.50$ m	<b>Prefabbricato tipo u55NM</b>	$H_0 = 5.50$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 5.50$ m
$F = 1.05$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$M = 0.85$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.15$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.44$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$
$R = 0.15$ m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 = 0.0\%$

## Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H = 5.50$ m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 = 0.00^\circ$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

## Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	106.6	307.3	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	11.2	42.5	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.0	0.0	45.5	81.4
Peso terra su platea x 1	0.0	0.0	310.1	775.1
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	3.5	1.2	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	0.0	0.0	66.9	85.3
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>9</sub> = 121.3</b>	<b>M<sub>9</sub> = 351.0</b>	<b>P<sub>9</sub> = 422.5</b>	<b>M<sub>8</sub> = 941.9</b>

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 21.9$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 = 0.08$ m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 = 400.7$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 = 2.55$ m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t = 0.157$ MPa
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta = 16.0^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo

$$R_d = (422.5 * 0.55) / 1.1 = 211.3 > E_d = 121.3$$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo

$$R_d = (941.9) / 1.15 = 819.0 > E_d = 351$$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo

$$R_d = (554.3) / 1.15 = 482.0 > E_d = 226.1$$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 181$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 153$  kN

## Verifica delle sezioni allo s.l.u. (STR)

Freccia in cima al pannello mm  $6.62$

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)

$K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compreso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg^\ominus$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o infer. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	186.8	<b>186.8</b>	66.4	<b>73.9</b>	76.6	68.7	118.4	18.4	45°, 1.0	6.61	17.34	3.83	9.14	<b>464.8</b>	<b>286.2</b>
2	133.8	<b>133.8</b>	0.0	<b>112.8</b>	44.5	39.1	125.0	125.0	45°, 1.0	7.15	24.44	6.16	16.07	<b>345.9</b>	<b>312.9</b>
3	104.1	<b>104.1</b>	0.0	<b>80.2</b>	32.9	27.6	125.0	125.0	-	5.73	19.80	6.16	10.34	<b>195.6</b>	<b>185.8</b>
4	-1.6	<b>-1.6</b>	0.0	<b>1.9</b>	17.4	12.1	125.0	125.0	-	3.40	6.23	6.16	0.00	<b>-35.0</b>	<b>78.4</b>
12	12.6	<b>14.8</b>	14.5	<b>13.6</b>	44.7	37.9	114.6	14.6	73°, 1.0	2.96	5.09	3.83	3.96	<b>76.8</b>	<b>60.5</b>
14	54.4	<b>61.8</b>	32.5	<b>33.6</b>	58.0	49.3	116.4	16.4	73°, 1.0	4.50	10.78	3.83	3.96	<b>206.6</b>	<b>74.6</b>
16	106.1	<b>119.7</b>	47.6	<b>51.2</b>	66.6	58.3	117.6	17.6	73°, 1.0	5.73	15.33	3.83	5.07	<b>345.9</b>	<b>113.4</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

## Scheda 2: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU tutti "sfavorevoli"

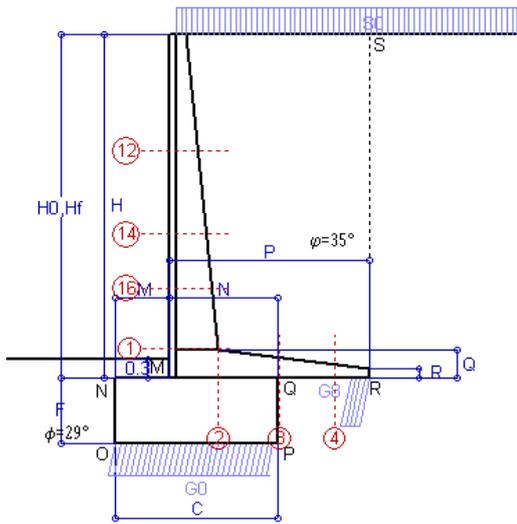

### Dati

$H_m =$ 5.50 m	<b>Prefabbricato tipo u55NM</b>	$H_0 =$ 5.50 m
$C =$ 2.55 m	Altezza della terra contro il pannello	$H =$ 5.50 m
$F =$ 1.05 m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 =$ 5.0 kN/m <sup>2</sup>
$M =$ 0.85 m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi =$ <b>35.00°</b>
$N =$ 1.70 m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 =$ 20.0 kN/m <sup>3</sup>
$P =$ 3.15 m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 =$ 25.0 kN/m <sup>3</sup>
$Q =$ 0.44 m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 =$ 0.550
$R =$ 0.15 m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 =$ 0.0%

### Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 =$ 0.271
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H =$ 5.50 m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 =$ 0.00°
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 =$ 0.244

### Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	106.6	307.3	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	11.2	42.5	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1.3	0.0	0.0	59.2	105.9
Peso terra e sovraccarico x 1.3	0.0	0.0	426.7	1 064.9
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	3.5	1.2	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1.3	0.0	0.0	87.0	110.9
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>9</sub> =</b>	<b>M<sub>9</sub> =</b>	<b>P<sub>9</sub> =</b>	<b>M<sub>8</sub> =</b>
	121.3	351.0	572.9	1 281.8

### Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 =$ 85.1 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 =$ 0.30 m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 =$ 487.8 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 =$ 2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t =$ <b>0.191 MPa</b>
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta =$ <b>12.0°</b>

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (572.9 * 0.55) / 1.1 = 286.5 > E_d = 121.3$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (1281.8) / 1.15 = 1114.6 > E_d = 351$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (757.8) / 1.15 = 658.9 > E_d = 226.1$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 =$  238 kN Lato monte (punto Q)  $G_7 =$  163 kN

### Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Freccia in cima al pannello mm 6.36

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 =$  0.244

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Ed,u}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compresso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\ominus$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	187.5	<b>187.5</b>	73.4	<b>74.0</b>	76.6	68.7	118.4	18.4	45°, 1.0	6.64	17.34	3.83	9.14	<b>466.3</b>	<b>286.2</b>
2	121.9	<b>121.9</b>	0.0	<b>117.5</b>	44.5	39.1	125.0	125.0	45°, 1.0	7.15	24.44	6.16	16.07	<b>345.9</b>	<b>312.9</b>
3	57.7	<b>57.7</b>	0.0	<b>83.6</b>	32.9	27.6	125.0	125.0	-	5.73	19.80	6.16	10.34	<b>195.6</b>	<b>185.8</b>
4	-14.0	<b>-14.0</b>	0.0	<b>11.4</b>	22.0	16.6	125.0	125.0	-	3.53	8.38	6.16	0.00	<b>-45.5</b>	<b>102.7</b>
12	12.7	<b>14.8</b>	16.7	<b>13.6</b>	44.7	37.9	114.6	14.6	73°, 1.0	2.97	5.09	3.83	3.96	<b>77.0</b>	<b>60.5</b>
14	54.7	<b>62.1</b>	36.6	<b>33.6</b>	58.0	49.3	116.4	16.4	73°, 1.0	4.52	10.78	3.83	3.96	<b>207.1</b>	<b>74.6</b>
16	106.6	<b>120.1</b>	53.1	<b>51.3</b>	66.6	58.3	117.6	17.6	73°, 1.0	5.76	15.33	3.83	5.07	<b>346.9</b>	<b>113.4</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{ed,u}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\beta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 3: Verifica SLE combinaz. RARA

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

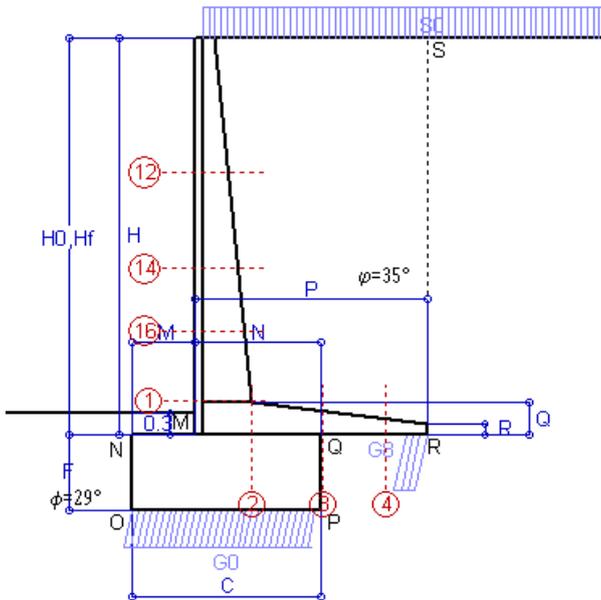

## Dati

$H_m = 5.50$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> <b>u55NM</b>	$H_0 = 5.50$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 5.50$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.15$ m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.44$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 5.50$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
81.97	236.36	0.00	0.00
7.45	28.32	0.00	0.00
0.00	0.00	45.52	81.43
0.00	0.00	325.84	813.31
2.71	0.94	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b><math>S_9 = 92.14</math></b>	<b><math>M_9 = 265.62</math></b>	<b><math>P_9 = 438.29</math></b>	<b><math>M_8 = 980.09</math></b>

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

**Totali**

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$ valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O'	=	3.391
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$ (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	2.616
Carico sul terreno sotto la platea: $G_8 =$ 66.12 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . $Q_8 =$	0.30 m
Carico sul terreno della fondazione: $G_0 =$ 372.17 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio. . $C_8 =$	2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .	$\sigma_t =$	0.146 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .	$\beta =$	11.9°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 4.34

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	142.4	56.0	75.8	118.4	76.6	68.7	17.34	3.83	115	3.79	38	<b>0.067</b>
2	92.6	0.0	120.8	125.0	44.5	39.1	24.44	6.16	105	4.75	42	<b>0.000</b>
3	42.5	0.0	84.2	125.0	32.9	27.6	19.80	6.16	84	4.18	42	<b>0.000</b>
4	-11.2	0.0	0.0	125.0	22.1	16.7	8.43	6.16	109	4.18	42	<b>0.000</b>
12	9.4	12.7	12.4	114.6	44.7	37.9	5.09	3.83	44	1.17	38	<b>0.000</b>
14	41.2	27.8	33.1	116.4	58.0	49.3	10.78	3.83	74	2.31	38	<b>0.000</b>
16	80.7	40.4	51.9	117.6	66.6	58.3	15.33	3.83	87	2.94	38	<b>0.037</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 4: Verifica SLE combinaz. FREQUENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

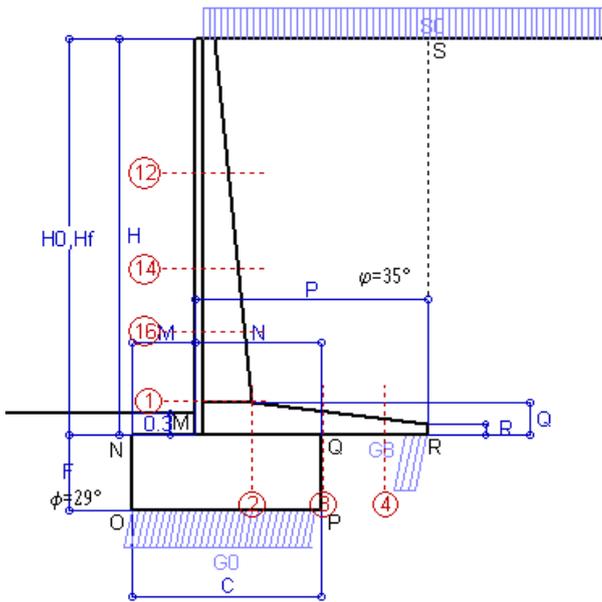

## Dati

$H_m = 5.50$ m	<b>Prefabbricato tipo u55NM</b>	$H_0 = 5.50$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 5.50$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 3.8$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.15$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.44$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 5.50$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
81.97	236.36	0.00	0.00
5.59	21.24	0.00	0.00
0.00	0.00	45.52	81.43
0.00	0.00	321.90	803.76
2.71	0.94	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b>S<sub>9</sub> = 90.27</b>	<b>M<sub>9</sub> = 258.54</b>	<b>P<sub>9</sub> = 434.35</b>	<b>M<sub>8</sub> = 970.54</b>

- Spinta della terra su sez. R-S x 1
- Spinta del sovraccar. su R-S x 1
- Peso struttura (parete+platea) x 1
- Peso terra e sovraccarico x 1
- Spinta della terra sulla fondaz. x 1
- Peso della fondazione x 1
- \*non sommati*

Totali

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$	valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O'	=	3.458
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$	(attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	2.646
Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 67.20$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . $Q_8 =$	0.31 m
Carico sul terreno della fondazione:	$G_0 = 367.15$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio. . $C_8 =$	2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .		$\sigma_t =$	0.144 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .		$\beta =$	11.7°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 4.17

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	137.9	55.2	74.1	118.4	76.6	68.7	17.34	3.83	111	3.67	38	<b>0.063</b>
2	89.6	0.0	117.0	125.0	44.5	39.1	24.44	6.16	101	4.60	42	<b>0.000</b>
3	39.5	0.0	81.2	125.0	32.9	27.6	19.80	6.16	78	3.88	42	<b>0.000</b>
4	-11.8	0.0	0.0	125.0	22.3	16.9	8.52	6.16	114	4.33	42	<b>0.000</b>
12	8.8	12.4	11.7	114.6	44.7	37.9	5.09	3.83	41	1.09	38	<b>0.000</b>
14	39.3	27.4	32.0	116.4	58.0	49.3	10.78	3.83	70	2.21	38	<b>0.000</b>
16	77.7	39.8	50.5	117.6	66.6	58.3	15.33	3.83	83	2.84	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 5: Verifica SLE combinaz QUASI PERMANENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

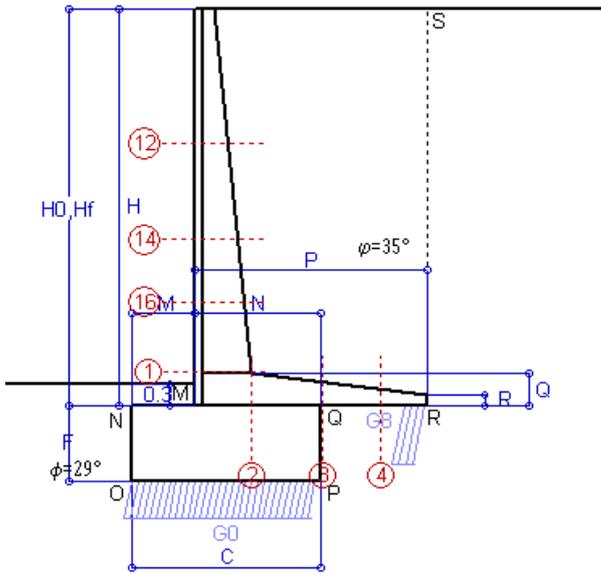

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 5.50$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> u55NM	$H_0 = 5.50$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 5.50$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 0.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.15$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.44$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)  $K_1 = 0.271$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H_3 = 5.50$  m  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
81.97	236.36	0.00	0.00
0.00	0.00	45.52	81.43
0.00	0.00	310.09	775.12
2.71	0.94	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b><math>S_9 = 84.68</math></b>	<b><math>M_9 = 237.30</math></b>	<b><math>P_9 = 422.54</math></b>	<b><math>M_8 = 941.89</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O' = 3.688  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . . = 2.744  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 70.44$  kN Larghezza dell'impronta d'appoggio  $Q_8 = 0.32$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 352.10$  kN Larghezza dell'impronta d'appoggio.  $C_8 = 2.55$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.138$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 11.3^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 3.64


Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	124.4	53.0	68.9	118.4	76.6	68.7	17.34	3.83	100	3.32	38	<b>0.050</b>
2	80.9	0.0	105.6	125.0	44.5	39.1	24.44	6.16	91	4.15	42	<b>0.000</b>
3	30.5	0.0	72.3	125.0	32.9	27.6	19.80	6.16	61	3.00	42	<b>0.000</b>
4	-13.8	0.0	0.0	125.0	22.9	17.5	8.80	6.16	129	4.81	42	<b>0.000</b>
12	6.8	11.6	9.7	114.6	44.7	37.9	5.09	3.83	31	0.86	38	<b>0.000</b>
14	33.7	25.9	28.7	116.4	58.0	49.3	10.78	3.83	59	1.90	38	<b>0.000</b>
16	68.6	38.0	46.2	117.6	66.6	58.3	15.33	3.83	73	2.52	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

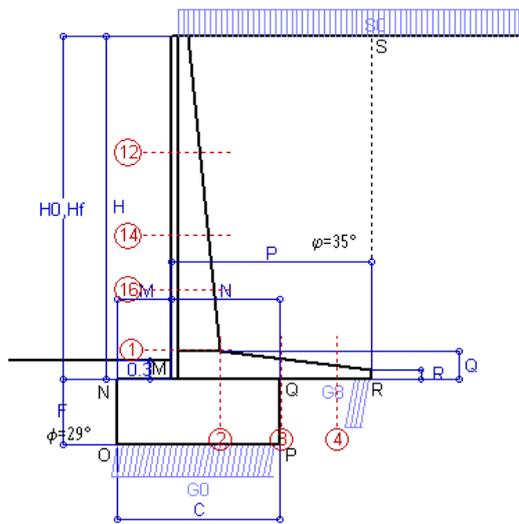

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 2.11^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.036$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.018$

**Dati**

$H_m = 5.50$  m  
 $C = 2.55$  m  
 $F = 1.05$  m  
 $M = 0.85$  m  
 $N = 1.70$  m  
 $P = 3.15$  m  
 $Q = 0.44$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.15$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**

**Prefabbricato tipo u55NM**

Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 5.50$  m  
 $H = 5.50$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\phi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.38$   
 $I_g = 0.0\%$   
 $I_g = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma)  $K_1 = 0.276$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H = 5.50$  m  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  $O_3 = 7.53^\circ$   
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.265$   
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okab)  $K_p = 2.82$   
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

	COMPONENTI		VERTICALI	
	ORIZZONTALI	VERTICALI	Forze	Momenti
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	82.6	238.2	10.9	43.7
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.5	5.7	0.2	0.8
Peso struttura (parete+platea) x 1	1.6	3.7	44.7	80.0
Peso terra e sovraccarico x 1	11.2	44.6	307.6	768.6
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	3.1	1.0	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	2.4	1.3	65.7	83.8
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5	-25.7*	-11.6*	0.0*	0.0*
	$S_g =$	$M_g =$	$P_g =$	$M_g =$
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	102.5	294.5	429.1	976.9

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 61.2$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.28$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 367.9$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 2.55$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.144$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 10.1^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (429.1 * 0.55 + 25.7) / 1.0 = 261.7 > E_d = 102.5$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 179$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 123$  kN

**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.265$   
 Freccia in cima al pannello mm  $4.65$


Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compreso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	139.9	139.9	56.2	57.8	76.6	68.7	118.4	18.4	45°, 1.0	6.56	17.34	3.83	9.14	462.7	291.6
2	91.0	91.0	0.0	87.7	44.5	39.1	125.0	125.0	45°, 1.0	7.15	24.44	6.16	16.07	345.9	312.9
3	45.1	45.1	0.0	63.3	32.9	27.6	125.0	125.0	-	5.73	19.80	6.16	10.34	195.6	185.8
4	-10.2	-10.2	0.0	8.4	21.8	16.4	125.0	125.0	-	3.52	8.28	6.16	0.00	-45.0	101.4
12	8.2	9.7	12.2	9.6	44.7	37.9	114.6	14.6	73°, 1.0	2.95	5.09	3.83	3.96	76.6	61.9
14	38.7	44.2	27.4	25.4	58.0	49.3	116.4	16.4	73°, 1.0	4.48	10.78	3.83	3.96	205.8	77.1
16	77.8	88.1	40.2	39.5	66.6	58.3	117.6	17.6	73°, 1.0	5.70	15.33	3.83	5.07	344.7	116.8

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 7: Verifica sismica al ribaltamento

Comune di Maglie

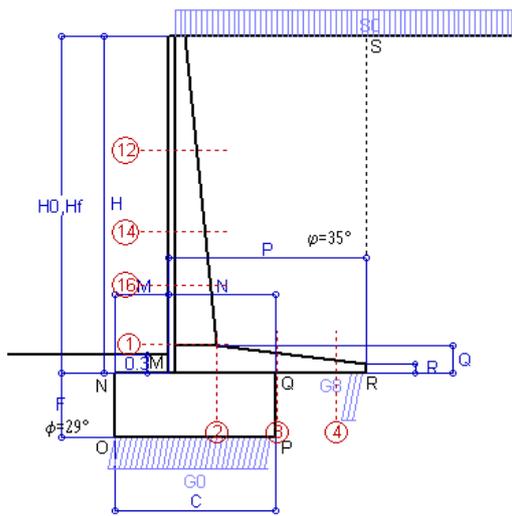

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 3.19^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.054$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.027$

## Dati

$H_m = 5.50$  m  
 $C = 2.55$  m  
 $F = 1.05$  m  
 $M = 0.85$  m  
 $N = 1.70$  m  
 $P = 3.15$  m  
 $Q = 0.44$  m  
 $U_1 = 0.00$  m  
 $R = 0.15$  m

## Acceleraz orizz. al suolo

### Prefabbricato tipo u55NM

Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal mur

$a_g/g = 0.079$

$H_0 = 5.50$  m  
 $H = 5.50$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\phi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.57$   
 $l_g = 0.0\%$   
 $l_b = 0.0\%$

## Calcolo delle azioni sul terreno

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H = 5.50$  m  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  $O_3 = 11.11^\circ$   
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.277$   
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okab)  $K_p = 2.79$   
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

## SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	83.5	240.6	16.4	65.6
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.5	5.8	0.3	1.2
Peso struttura (parete+platea) x 1	2.5	5.6	44.3	79.2
Peso terra e sovraccarico x 1	16.8	66.9	304.7	761.5
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	3.3	1.1	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	3.6	1.9	65.1	83.0
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5	-25.4*	-11.4*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>0</sub> = 111.2</b>	<b>M<sub>0</sub> = 321.9</b>	<b>P<sub>0</sub> = 430.8</b>	<b>M<sub>0</sub> = 990.6</b>

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 54.7$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $Q_8 = 0.25$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 376.2$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $C_8 = 2.55$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff  $\sigma_t = 0.148$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale  $\beta = 11.3^\circ$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (990.6 + 11.4) / 1.0 = 1002.0 > E_d = 321.9$   
**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (596.7) / 1.0 = 596.7 > E_d = 209.4$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 181$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 130$  kN

## Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.277$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni							Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	M <sub>Ed</sub> (1) sulla sez. naturale	M <sub>Edu</sub> (1) sulla sez. traslata	N <sub>Ed</sub> (2)	V <sub>Ed</sub>	H	d	B5	b <sub>w</sub>	staffe	X1	A1	A2	A4	M <sub>Rd</sub>	V <sub>Rd</sub>	
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	α°, ctg(α)	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	146.9	146.9	57.6	60.6	76.6	68.7	118.4	18.4	45°, 1.0	6.57	17.34	3.83	9.14	463.0	290.7	
2	95.5	95.5	0.0	92.0	44.5	39.1	125.0	125.0	45°, 1.0	7.15	24.44	6.16	16.07	345.9	312.9	
3	54.7	54.7	0.0	66.7	32.9	27.6	125.0	125.0	-	5.73	19.80	6.16	10.34	195.6	185.8	
4	-8.2	-8.2	0.0	7.1	21.1	15.7	125.0	125.0	-	3.51	7.94	6.16	0.00	-43.5	97.0	
12	8.7	10.3	12.4	10.1	44.7	37.9	114.6	14.6	73°, 1.0	2.95	5.09	3.83	3.96	76.6	61.7	
14	40.8	46.5	28.0	26.6	58.0	49.3	116.4	16.4	73°, 1.0	4.48	10.78	3.83	3.96	205.9	76.7	
16	81.8	92.6	41.2	41.4	66.6	58.3	117.6	17.6	73°, 1.0	5.71	15.33	3.83	5.07	344.8	116.3	

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


Nelle sezioni 1 e 2 Med=Medu perché ctg(alfa)=ctg(teta)=1; nelle sezioni 3 e 4 a1=0 perché il momento flettente è già massimo

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 1: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

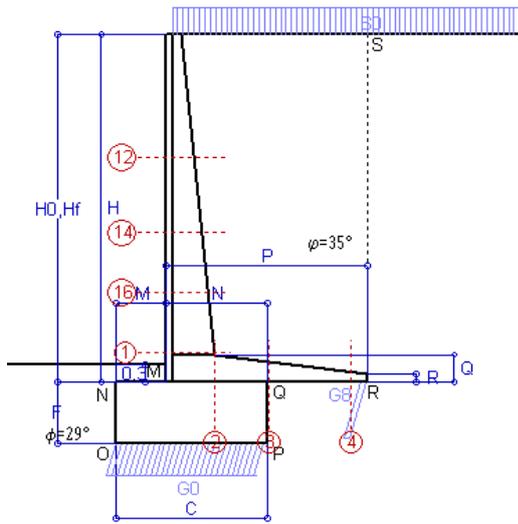

## Dati

$H_m = 6.00$ m	Prefabbricato tipo u60NM	$H_0 = 6.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 6.00$ m
$F = 1.05$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$M = 0.85$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.40$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.48$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$
$R = 0.15$ m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 = 0.0\%$

## Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H = 6.00$ m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 = 0.00^\circ$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

## Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	126.8	386.8	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	12.2	49.4	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.0	0.0	51.9	97.1
Peso terra su platea x 1	0.0	0.0	366.5	962.7
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	3.5	1.2	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	0.0	0.0	66.9	85.3
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b><math>S_9 = 142.5</math></b>	<b><math>M_9 = 437.4</math></b>	<b><math>P_9 = 485.3</math></b>	<b><math>M_8 = 1145.2</math></b>

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 34.1$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 = 0.11$ m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 = 451.3$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 = 2.55$ m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t = 0.177$ MPa
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta = 16.4^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (485.3 * 0.55) / 1.1 = 242.7 > E_d = 142.5$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (1145.2) / 1.15 = 995.8 > E_d = 437.4$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (704.2) / 1.15 = 612.3 > E_d = 290.2$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 208$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 176$  kN

## Verifica delle sezioni allo s.l.u. (STR)

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$

Freccia in cima al pannello mm 8.06

$K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni							Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compreso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\ominus$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o infer. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$	
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	241.3	241.3	77.3	86.8	81.1	73.2	119.4	19.4	45°, 1.0	7.43	20.80	4.52	8.58	592.3	281.9	
2	179.7	179.7	0.0	135.2	48.0	42.6	125.0	125.0	45°, 1.0	8.13	28.84	6.16	14.75	443.0	312.9	
3	143.0	143.0	0.0	96.9	36.7	31.3	125.0	125.0	-	6.74	24.80	6.16	11.53	275.5	211.6	
4	-3.6	-3.6	0.0	3.9	18.6	13.2	125.0	125.0	-	3.65	8.06	6.16	0.00	-38.9	83.1	
12	17.8	20.7	17.5	16.9	47.1	40.3	115.1	15.1	73°, 1.0	3.32	6.28	4.52	3.96	100.1	63.8	
14	65.6	74.2	36.1	37.7	60.1	51.4	117.0	17.0	73°, 1.0	4.92	12.57	4.52	3.96	250.0	76.9	
16	137.3	154.4	55.4	60.2	70.4	62.0	118.4	18.4	73°, 1.0	6.41	18.25	4.52	5.07	437.0	119.0	

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\beta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

## Scheda 2: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU tutti "sfavorevoli"

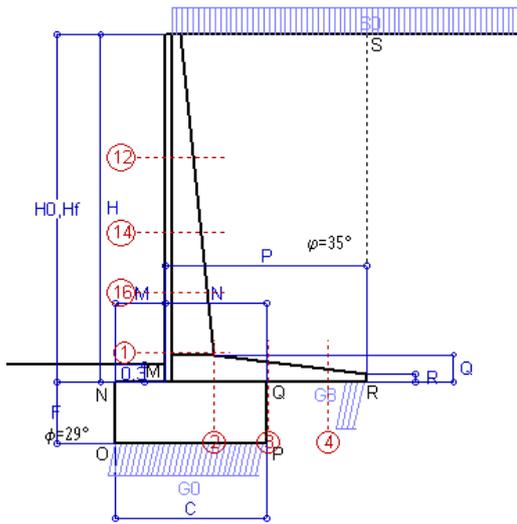

### Dati

$H_m =$	6.00 m	<b>Prefabbricato tipo u60NM</b>	$H_0 =$	6.00 m
$C =$	2.55 m	Altezza della terra contro il pannello	$H =$	6.00 m
$F =$	1.05 m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 =$	5.0 kN/m <sup>2</sup>
$M =$	0.85 m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi =$	<b>35.00°</b>
$N =$	1.70 m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 =$	20.0 kN/m <sup>3</sup>
$P =$	3.40 m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 =$	25.0 kN/m <sup>3</sup>
$Q =$	0.48 m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 =$	0.550
$R =$	0.15 m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 =$	0.0%

### Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 =$	0.271
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H =$	6.00 m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 =$	0.00°
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 =$	0.244

### Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	126.8	386.8	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	12.2	49.4	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1.3	0.0	0.0	67.5	126.2
Peso terra e sovraccarico x 1.3	0.0	0.0	501.9	1 316.6
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	3.5	1.2	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1.3	0.0	0.0	87.0	110.9
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>9</sub> =</b>	<b>M<sub>9</sub> =</b>	<b>P<sub>9</sub> =</b>	<b>M<sub>8</sub> =</b>
	142.5	437.4	656.4	1 553.7

### Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 =$	108.6 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 =$	0.35 m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 =$	547.8 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 =$	2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .				$\sigma_t =$	<b>0.215 MPa</b>
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .				$\beta =$	<b>12.3°</b>

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (656.4 * 0.55) / 1.1 = 328.2 > E_d = 142.5$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (1553.7) / 1.15 = 1351.1 > E_d = 437.4$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (958.8) / 1.15 = 833.7 > E_d = 290.2$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 274$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 187$  kN

### Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$  Freccia in cima al pannello mm  $7.76$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compresso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	242.2	<b>242.2</b>	85.2	<b>86.9</b>	81.1	73.2	119.4	19.4	45°, 1.0	7.47	20.80	4.52	8.58	<b>594.1</b>	<b>281.9</b>
2	157.5	<b>157.5</b>	0.0	<b>143.1</b>	48.0	42.6	125.0	125.0	45°, 1.0	8.13	28.84	6.16	14.75	<b>443.0</b>	<b>312.9</b>
3	84.9	<b>84.9</b>	0.0	<b>105.5</b>	36.7	31.3	125.0	125.0	-	6.74	24.80	6.16	11.53	<b>275.5</b>	<b>211.6</b>
4	-21.2	<b>-21.2</b>	0.0	<b>16.3</b>	23.5	18.1	125.0	125.0	-	3.74	10.49	6.16	0.00	<b>-49.8</b>	<b>111.6</b>
12	17.9	<b>20.8</b>	20.1	<b>16.9</b>	47.1	40.3	115.1	15.1	73°, 1.0	3.33	6.28	4.52	3.96	<b>100.3</b>	<b>63.8</b>
14	65.9	<b>74.5</b>	40.5	<b>37.7</b>	60.1	51.4	117.0	17.0	73°, 1.0	4.94	12.57	4.52	3.96	<b>250.6</b>	<b>76.9</b>
16	137.9	<b>155.0</b>	61.4	<b>60.3</b>	70.4	62.0	118.4	18.4	73°, 1.0	6.43	18.25	4.52	5.07	<b>438.2</b>	<b>119.0</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 3: Verifica SLE combinaz. RARA

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

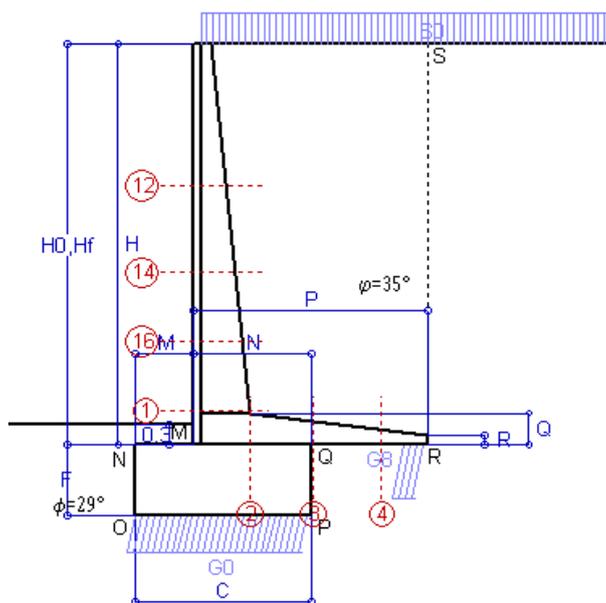

## Dati

$H_m = 6.00$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> <b>u60NM</b>	$H_0 = 6.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 6.00$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.40$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.48$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 6.00$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
97.56	297.55	0.00	0.00
8.13	32.93	0.00	0.00
0.00	0.00	51.89	97.11
0.00	0.00	383.49	1 006.06
2.69	0.94	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b><math>S_9 = 108.38</math></b>	<b><math>M_9 = 331.42</math></b>	<b><math>P_9 = 502.32</math></b>	<b><math>M_8 = 1 188.52</math></b>

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

**Totali**

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O' = 3.340  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . . = 2.549  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 84.20$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $Q_8 = 0.35$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 418.12$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $C_8 = 2.55$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.164$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 12.2^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 5.29

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	184.3	65.0	90.0	119.4	81.1	73.2	20.80	4.52	117	4.12	40	<b>0.076</b>
2	119.8	0.0	147.7	125.0	48.0	42.6	28.84	6.16	105	5.01	42	<b>0.000</b>
3	62.9	0.0	108.3	125.0	36.7	31.3	24.80	6.16	88	4.60	42	<b>0.000</b>
4	-16.8	0.0	0.0	125.0	23.6	18.2	10.55	6.16	150	5.57	42	<b>0.000</b>
12	13.4	15.2	15.6	115.1	47.1	40.3	6.28	4.52	48	1.35	38	<b>0.000</b>
14	49.7	30.9	37.6	117.0	60.1	51.4	12.57	4.52	73	2.43	38	<b>0.000</b>
16	104.6	46.8	61.7	118.4	70.4	62.0	18.25	4.52	89	3.19	38	<b>0.045</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 4: Verifica SLE combinaz. FREQUENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

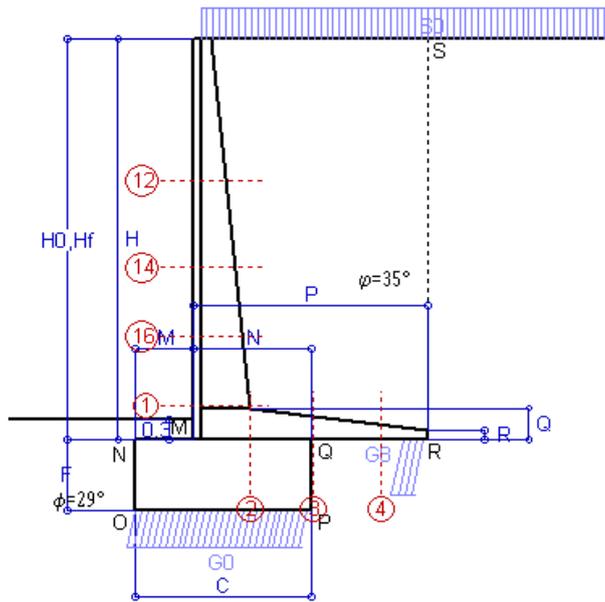

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 6.00$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> <b>u60NM</b>	$H_0 = 6.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 6.00$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 3.8$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.40$ m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.48$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)  $K_1 = 0.271$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H_3 = 6.00$  m  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
97.56	297.55	0.00	0.00
6.10	24.69	0.00	0.00
0.00	0.00	51.89	97.11
0.00	0.00	379.24	995.23
2.69	0.94	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b><math>S_9 = 106.35</math></b>	<b><math>M_9 = 323.18</math></b>	<b><math>P_9 = 498.07</math></b>	<b><math>M_8 = 1177.68</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O' = 3.401  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . = 2.576  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 85.29$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $Q_8 = 0.36$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 412.78$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio.  $C_8 = 2.55$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.162$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 12.1^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 5.09

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	178.9	64.2	88.1	119.4	81.1	73.2	20.80	4.52	113	4.00	40	<b>0.072</b>
2	116.3	0.0	143.4	125.0	48.0	42.6	28.84	6.16	102	4.87	42	<b>0.000</b>
3	59.1	0.0	105.0	125.0	36.7	31.3	24.80	6.16	83	4.32	42	<b>0.000</b>
4	-17.6	0.0	0.0	125.0	23.8	18.4	10.65	6.16	156	5.73	42	<b>0.000</b>
12	12.5	14.9	14.9	115.1	47.1	40.3	6.28	4.52	45	1.27	38	<b>0.000</b>
14	47.5	30.4	36.4	117.0	60.1	51.4	12.57	4.52	70	2.33	38	<b>0.000</b>
16	101.0	46.2	60.1	118.4	70.4	62.0	18.25	4.52	86	3.08	38	<b>0.041</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 5: Verifica SLE combinaz QUASI PERMANENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

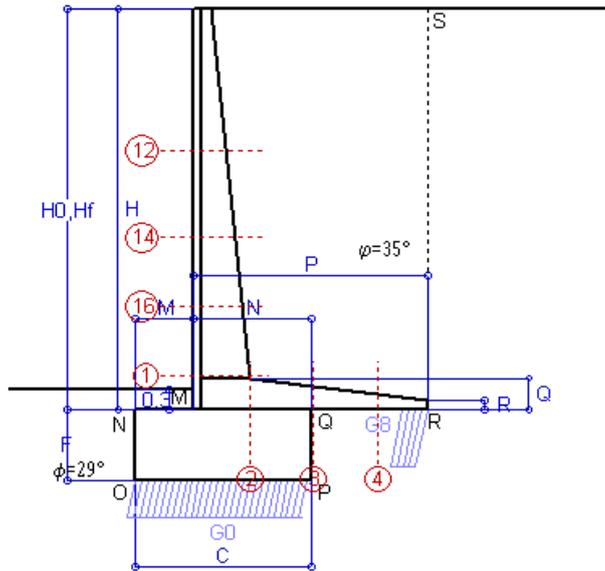

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 6.00$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> <b>u60NM</b>	$H_0 = 6.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 6.00$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 0.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.40$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.48$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)  $K_1 = 0.271$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H_3 = 6.00$  m  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
97.56	297.55	0.00	0.00
0.00	0.00	51.89	97.11
0.00	0.00	366.49	962.71
2.69	0.94	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b>S<sub>9</sub> = 100.25</b>	<b>M<sub>9</sub> = 298.49</b>	<b>P<sub>9</sub> = 485.32</b>	<b>M<sub>8</sub> = 1 145.17</b>

GRADO di stabilità al ribaltamento  $\eta_{rib} =$  valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O' = 3.609  
 GRADO di stabilità allo scorrimento  $\eta_{scorr} =$  (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . . = 2.663  
 Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 88.55$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $Q_8 = 0.37$  m  
 Carico sul terreno della fondazione:  $G_0 = 396.76$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio.  $C_8 = 2.55$  m  
 TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.156$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .  $\beta = 11.7^\circ$

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 4.49

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	162.7	61.7	82.4	119.4	81.1	73.2	20.80	4.52	103	3.65	40	<b>0.061</b>
2	105.8	0.0	130.4	125.0	48.0	42.6	28.84	6.16	93	4.43	42	<b>0.000</b>
3	47.7	0.0	95.2	125.0	36.7	31.3	24.80	6.16	67	3.49	42	<b>0.000</b>
4	-20.0	0.0	0.0	125.0	24.4	19.0	10.95	6.16	173	6.22	42	<b>0.000</b>
12	10.0	13.9	12.7	115.1	47.1	40.3	6.28	4.52	35	1.03	38	<b>0.000</b>
14	41.1	28.8	32.8	117.0	60.1	51.4	12.57	4.52	60	2.02	38	<b>0.000</b>
16	90.1	44.2	55.5	118.4	70.4	62.0	18.25	4.52	76	2.76	38	<b>0.000</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

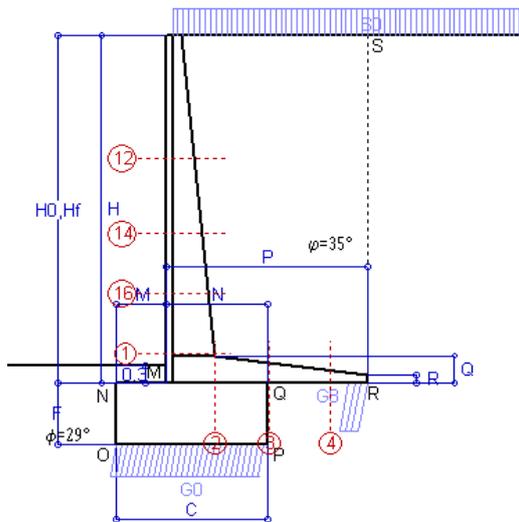

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 2.11^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.036$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.018$

**Dati**

$H_m = 6.00$  m  
 $C = 2.55$  m  
 $F = 1.05$  m  
 $M = 0.85$  m  
 $N = 1.70$  m  
 $P = 3.40$  m  
 $Q = 0.48$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.15$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**

**Prefabbricato tipo u60NM**  
 Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 6.00$  m  
 $H = 6.00$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\varphi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.38$   
 $I_0 = 0.0\%$   
 $I_8 = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma)  $K_1 = 0.276$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H = 6.00$  m  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  $O_3 = 7.53^\circ$   
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.265$   
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz.O-N (Monoboe-Okab)  $K_p = 2.82$   
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

	COMPONENTI ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze KN	Momenti KN m	Forze KN	Momenti KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	98.3	299.9	13.0	55.2
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.6	6.6	0.2	0.9
Peso struttura (parete+platea) x 1	1.9	4.4	51.0	95.4
Peso terra e sovraccarico x 1	13.2	56.1	363.2	953.8
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	2.9	1.0	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	2.4	1.3	65.7	83.8
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5 <i>*non sommati</i>	-25.7*	-11.6*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>g</sub> = 120.4</b>	<b>M<sub>g</sub> = 369.4</b>	<b>P<sub>g</sub> = 493.1</b>	<b>M<sub>g</sub> = 1189.2</b>

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 77.6$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.32$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 415.5$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 2.55$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.163$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 10.9^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (493.1 * 0.55 + 25.7) / 1.0 = 296.9 > E_d = 120.4$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 206$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 144$  kN

**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.265$   
 Freccia in cima al pannello mm  $5.73$


Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	M <sub>Ed</sub> (1) sulla sez. naturale	M <sub>Edu</sub> (1) sulla sez. traslata	N <sub>Ed</sub> (2)	V <sub>Ed</sub>	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compreso	b <sub>w</sub> larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	M <sub>Rd</sub> baricentrico	V <sub>Rd</sub>
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	182.4	182.4	65.5	68.4	81.1	73.2	119.4	19.4	45°, 1.0	7.38	20.80	4.52	8.58	589.7	288.1
2	118.6	118.6	0.0	107.8	48.0	42.6	125.0	125.0	45°, 1.0	8.13	28.84	6.16	14.75	443.0	312.9
3	68.1	68.1	0.0	80.4	36.7	31.3	125.0	125.0	-	6.74	24.80	6.16	11.53	275.5	211.6
4	-15.1	-15.1	0.0	11.9	23.1	17.7	125.0	125.0	-	3.73	10.33	6.16	0.00	-49.1	109.5
12	11.9	14.0	14.7	12.1	47.1	40.3	115.1	15.1	73°, 1.0	3.30	6.28	4.52	3.96	99.8	65.3
14	47.1	53.6	30.5	28.7	60.1	51.4	117.0	17.0	73°, 1.0	4.90	12.57	4.52	3.96	249.2	79.7
16	101.8	114.9	46.8	46.8	70.4	62.0	118.4	18.4	73°, 1.0	6.37	18.25	4.52	5.07	435.5	123.0

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 7: Verifica sismica al ribaltamento

Comune di Maglie

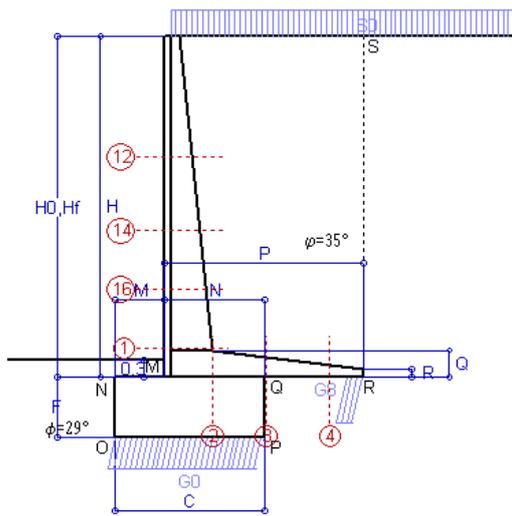

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 3.19^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.054$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.027$

## Dati

$H_m = 6.00$  m  
 $C = 2.55$  m  
 $F = 1.05$  m  
 $M = 0.85$  m  
 $N = 1.70$  m  
 $P = 3.40$  m  
 $Q = 0.48$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.15$  m

## Acceleraz orizz. al suolo

### Prefabbricato tipo u60NM

Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal mur

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 6.00$  m  
 $H = 6.00$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\phi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.57$   
 $l_g = 0.0\%$   
 $l_b = 0.0\%$

## Calcolo delle azioni sul terreno

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  $K_1 = 0.281$   
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  $H = 6.00$  m  
 $O_3 = 11.11^\circ$   
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.277$   
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoblo-Okab)  $K_p = 2.79$   
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

## SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	99.3	302.9	19.5	82.9
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.7	6.7	0.3	1.4
Peso struttura (parete+platea) x 1	2.8	6.6	50.5	94.5
Peso terra e sovraccarico x 1	19.9	84.3	359.9	945.1
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	3.1	1.1	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	3.6	1.9	65.1	83.0
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5	-25.4*	-11.4*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>0</sub> = 130.3</b>	<b>M<sub>0</sub> = 403.5</b>	<b>P<sub>0</sub> = 495.3</b>	<b>M<sub>0</sub> = 1 206.9</b>

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 70.3$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $Q_8 = 0.29$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 425.0$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio  $C_8 = 2.55$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff  $\sigma_t = 0.167$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale  $\beta = 12.0^\circ$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (1206.9 + 11.4) / 1.0 = 1218.3 > E_d = 403.5$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (758.2) / 1.0 = 758.2 > E_d = 270.7$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 208$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 152$  kN

## Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoblo-Okabe)  $K_0 = 0.277$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni							Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	M <sub>Ed</sub> (1) sulla sez. naturale	M <sub>Edu</sub> (1) sulla sez. traslata	N <sub>Ed</sub> (2)	V <sub>Ed</sub>	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compresso	b <sub>w</sub> larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg(\Theta)$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	M <sub>Rd</sub> baricentrico	V <sub>Rd</sub>	
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	191.4	191.4	67.2	71.6	81.1	73.2	119.4	19.4	45°, 1.0	7.39	20.80	4.52	8.58	590.1	287.0	
2	124.4	124.4	0.0	113.1	48.0	42.6	125.0	125.0	45°, 1.0	8.13	28.84	6.16	14.75	443.0	312.9	
3	80.6	80.6	0.0	83.9	36.7	31.3	125.0	125.0	-	6.74	24.80	6.16	11.53	275.5	211.6	
4	-12.4	-12.4	0.0	10.2	22.4	17.0	125.0	125.0	-	3.72	9.95	6.16	0.00	-47.5	104.8	
12	12.6	14.8	15.0	12.8	47.1	40.3	115.1	15.1	73°, 1.0	3.31	6.28	4.52	3.96	99.8	65.1	
14	49.6	56.4	31.2	30.1	60.1	51.4	117.0	17.0	73°, 1.0	4.90	12.57	4.52	3.96	249.3	79.2	
16	106.9	120.7	48.0	49.0	70.4	62.0	118.4	18.4	73°, 1.0	6.38	18.25	4.52	5.07	435.7	122.3	

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


Nelle sezioni 1 e 2 Med=Medu perché ctg(alpha)=ctg(teta)=1; nelle sezioni 3 e 4 a1=0 perché il momento flettente è già massimo

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 1: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

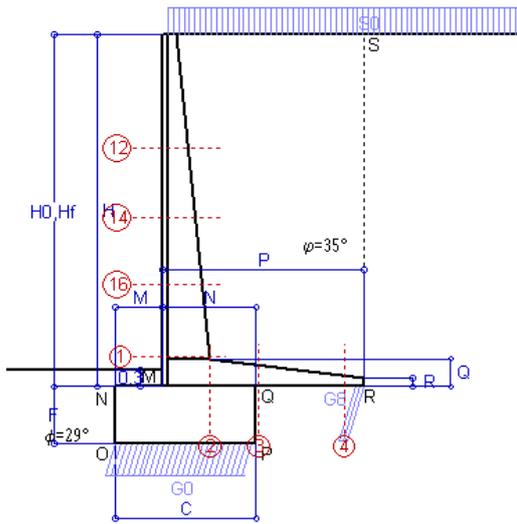

## Dati

$H_m = 6.50$ m	Prefabbricato tipo u65NM	$H_0 = 6.50$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 6.50$ m
$F = 1.05$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$M = 0.85$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.65$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.51$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$
$R = 0.15$ m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 = 0.0\%$

## Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H = 6.50$ m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 = 0.00^\circ$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

## Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	148.8	478.8	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	13.2	56.8	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.0	0.0	58.3	114.2
Peso terra su platea x 1	0.0	0.0	427.8	1 177.9
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	3.5	1.2	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	0.0	0.0	66.9	85.3
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>9</sub> = 165.6</b>	<b>M<sub>9</sub> = 536.8</b>	<b>P<sub>9</sub> = 553.1</b>	<b>M<sub>8</sub> = 1 377.5</b>

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 47.7$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 = 0.14$ m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 = 505.4$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 = 2.55$ m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t = 0.198$ MPa
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta = 16.7^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (553.1 * 0.55) / 1.1 = 276.6 > E_d = 165.6$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (1377.5) / 1.15 = 1197.8 > E_d = 536.8$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (878.9) / 1.15 = 764.3 > E_d = 365.4$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 237$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 202$  kN

## Verifica delle sezioni allo s.l.u. (STR)

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$

Freccia in cima al pannello mm 9.80

$K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H	d	B5	$b_w$	staffe	X1	A1	A2	A4	$M_{Rd}$	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	$\alpha^\circ, ctg^\ominus$	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	305.1	<b>305.1</b>	88.8	<b>100.7</b>	85.6	77.7	119.4	19.4	45°, 1.0	8.11	23.31	4.52	9.79	<b>704.3</b>	<b>343.0</b>
2	234.5	<b>234.5</b>	0.0	<b>159.6</b>	51.5	46.1	125.0	125.0	45°, 1.0	8.96	32.77	7.10	16.49	<b>543.7</b>	<b>378.6</b>
3	190.6	<b>190.6</b>	0.0	<b>115.3</b>	40.5	35.1	125.0	125.0	-	7.67	29.39	7.10	11.82	<b>365.2</b>	<b>235.8</b>
4	-6.6	<b>-6.6</b>	0.0	<b>6.7</b>	19.7	14.3	125.0	125.0	-	3.83	9.06	7.10	0.00	<b>-45.5</b>	<b>92.0</b>
12	17.3	<b>20.1</b>	17.2	<b>16.5</b>	46.7	39.9	114.8	14.8	73°, 1.0	3.31	6.28	4.52	3.96	<b>99.1</b>	<b>63.2</b>
14	63.7	<b>72.1</b>	35.5	<b>37.0</b>	59.6	50.9	116.5	16.5	73°, 1.0	4.91	12.57	4.52	3.96	<b>247.4</b>	<b>76.3</b>
16	152.7	<b>171.5</b>	58.8	<b>64.3</b>	71.9	63.6	118.2	18.2	73°, 1.0	6.71	19.51	4.52	5.07	<b>478.4</b>	<b>121.3</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\beta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

## Scheda 2: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU tutti "sfavorevoli"

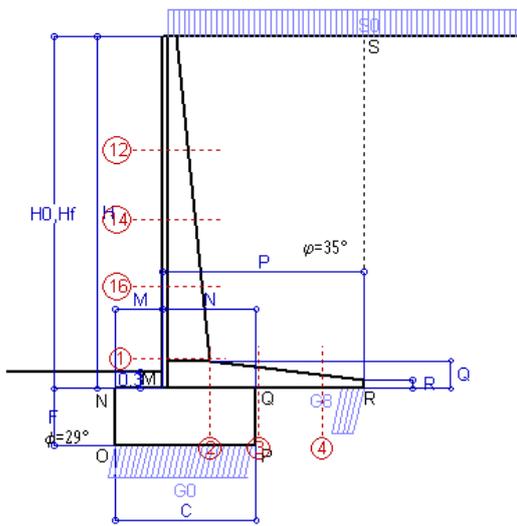

### Dati

$H_m =$	6.50 m	<b>Prefabbricato tipo u65NM</b>	$H_0 =$	6.50 m
$C =$	2.55 m	Altezza della terra contro il pannello	$H =$	6.50 m
$F =$	1.05 m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 =$	5.0 kN/m <sup>2</sup>
$M =$	0.85 m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi =$	<b>35.00°</b>
$N =$	1.70 m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 =$	20.0 kN/m <sup>3</sup>
$P =$	3.65 m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 =$	25.0 kN/m <sup>3</sup>
$Q =$	0.51 m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 =$	0.550
$R =$	0.15 m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 =$	0.0%

### Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 =$	0.271
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H =$	6.50 m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 =$	0.00°
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 =$	0.244

### Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	148.8	478.8	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	13.2	56.8	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1.3	0.0	0.0	75.8	148.5
Peso terra e sovraccarico x 1.3	0.0	0.0	583.6	1 604.5
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	3.5	1.2	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1.3	0.0	0.0	87.0	110.9
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>9</sub> =</b>	<b>M<sub>9</sub> =</b>	<b>P<sub>9</sub> =</b>	<b>M<sub>8</sub> =</b>
	165.6	536.8	746.4	1 864.0

### Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 =$	134.4 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 =$	0.40 m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 =$	612.0 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 =$	2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .				$\sigma_t =$	<b>0.240 MPa</b>
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .				$\beta =$	<b>12.5°</b>

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (746.4 * 0.55) / 1.1 = 373.2 > E_d = 165.6$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (1864) / 1.15 = 1620.8 > E_d = 536.8$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (1192.5) / 1.15 = 1037.0 > E_d = 365.4$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 311$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 214$  kN

### Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Ed,u}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compresso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	306.3	<b>306.3</b>	97.5	<b>100.8</b>	85.6	77.7	119.4	19.4	45°, 1.0	8.15	23.31	4.52	9.79	<b>706.4</b>	<b>343.0</b>
2	199.1	<b>199.1</b>	0.0	<b>171.4</b>	51.5	46.1	125.0	125.0	45°, 1.0	8.96	32.77	7.10	16.49	<b>543.7</b>	<b>378.6</b>
3	119.4	<b>119.4</b>	0.0	<b>129.4</b>	40.5	35.1	125.0	125.0	-	7.67	29.39	7.10	11.82	<b>365.2</b>	<b>235.8</b>
4	-30.3	<b>-30.3</b>	0.0	<b>22.1</b>	25.0	19.5	125.0	125.0	-	3.94	12.11	7.10	0.00	<b>-58.9</b>	<b>120.5</b>
12	17.4	<b>20.2</b>	19.7	<b>16.6</b>	46.7	39.9	114.8	14.8	73°, 1.0	3.32	6.28	4.52	3.96	<b>99.3</b>	<b>63.2</b>
14	64.0	<b>72.4</b>	39.8	<b>37.0</b>	59.6	50.9	116.5	16.5	73°, 1.0	4.93	12.57	4.52	3.96	<b>248.0</b>	<b>76.3</b>
16	153.3	<b>172.1</b>	65.1	<b>64.4</b>	71.9	63.6	118.2	18.2	73°, 1.0	6.74	19.51	4.52	5.07	<b>479.5</b>	<b>121.3</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{ed,u}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 3: Verifica SLE combinaz. RARA

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

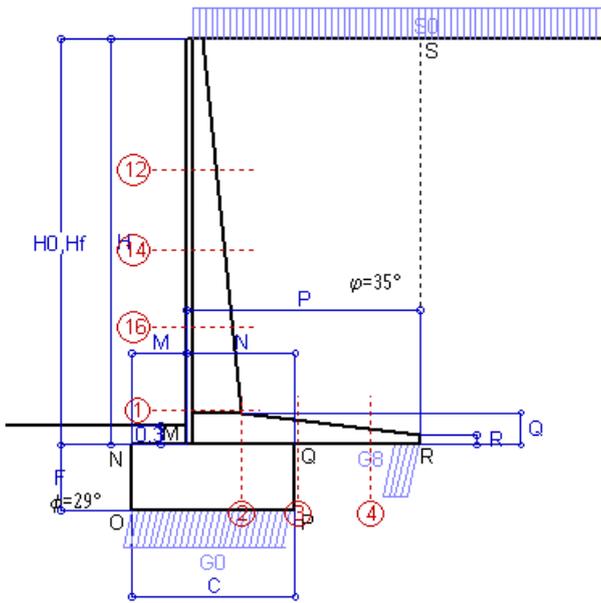

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 6.50$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> u65NM	$H_0 = 6.50$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 6.50$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.65$ m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.51$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 6.50$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
114.49	368.29	0.00	0.00
8.81	37.87	0.00	0.00
0.00	0.00	58.34	114.23
0.00	0.00	446.08	1 226.72
2.69	0.94	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b><math>S_9 = 126.00</math></b>	<b><math>M_9 = 407.10</math></b>	<b><math>P_9 = 571.35</math></b>	<b><math>M_8 = 1 426.30</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$ valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O'	=	3.297
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$ (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	2.494
Carico sul terreno sotto la platea: $G_8 =$	104.08 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio $. Q_8 =$ 0.40 m
Carico sul terreno della fondazione: $G_0 =$	467.28 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio. $. C_8 =$ 2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .	$\sigma_t =$	0.183 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .	$\beta =$	12.4°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 6.49

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	233.4	74.4	105.4	119.4	85.6	77.7	23.31	4.52	125	4.58	40	<b>0.085</b>
2	151.7	0.0	177.2	125.0	51.5	46.1	32.77	7.10	109	5.30	42	<b>0.000</b>
3	89.0	0.0	134.9	125.0	40.5	35.1	29.39	7.10	94	5.04	42	<b>0.000</b>
4	-23.9	0.0	0.0	125.0	25.1	19.6	12.17	7.10	175	6.56	42	<b>0.000</b>
12	12.9	15.0	15.3	114.8	46.7	39.9	6.28	4.52	47	1.33	38	<b>0.000</b>
14	48.2	30.3	36.9	116.5	59.6	50.9	12.57	4.52	72	2.40	38	<b>0.000</b>
16	116.4	49.7	66.3	118.2	71.9	63.6	19.51	4.52	91	3.33	38	<b>0.049</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 4: Verifica SLE combinaz. FREQUENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

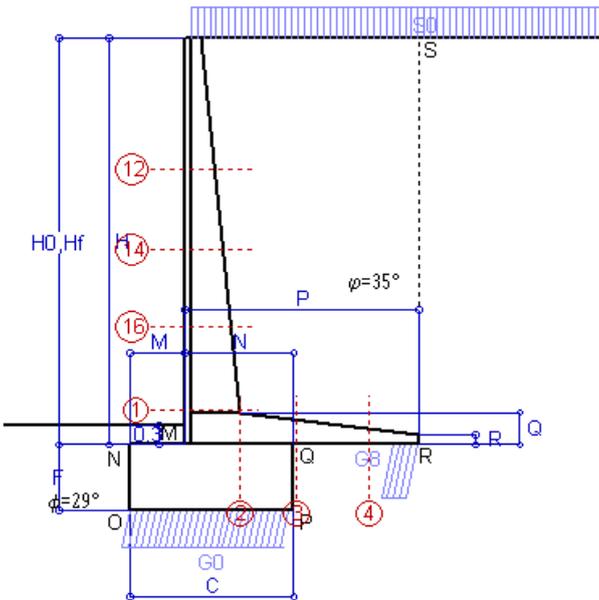

## Dati

$H_m = 6.50$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> <b>u65NM</b>	$H_0 = 6.50$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 6.50$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 3.8$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.65$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.51$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 6.50$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
114.49	368.29	0.00	0.00
6.61	28.40	0.00	0.00
0.00	0.00	58.34	114.23
0.00	0.00	441.52	1 214.52
2.69	0.94	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b>S<sub>9</sub> = 123.79</b>	<b>M<sub>9</sub> = 397.63</b>	<b>P<sub>9</sub> = 566.79</b>	<b>M<sub>8</sub> = 1 414.09</b>

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$	valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O'	=	3.353
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$	(attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	2.518
Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 105.18$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . $Q_8 =$	0.40 m
Carico sul terreno della fondazione:	$G_0 = 461.62$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio. . $C_8 =$	2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .		$\sigma_t =$	0.181 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .		$\beta =$	12.3°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 6.26

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	227.0	73.5	103.3	119.4	85.6	77.7	23.31	4.52	121	4.46	40	<b>0.082</b>
2	147.6	0.0	172.4	125.0	51.5	46.1	32.77	7.10	106	5.16	42	<b>0.000</b>
3	84.2	0.0	131.3	125.0	40.5	35.1	29.39	7.10	89	4.78	42	<b>0.000</b>
4	-24.8	0.0	0.0	125.0	25.3	19.8	12.29	7.10	180	6.72	42	<b>0.000</b>
12	12.1	14.6	14.6	114.8	46.7	39.9	6.28	4.52	44	1.25	38	<b>0.000</b>
14	46.1	29.8	35.7	116.5	59.6	50.9	12.57	4.52	69	2.30	38	<b>0.000</b>
16	112.5	49.0	64.7	118.2	71.9	63.6	19.51	4.52	88	3.22	38	<b>0.045</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 5: Verifica SLE combinaz QUASI PERMANENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

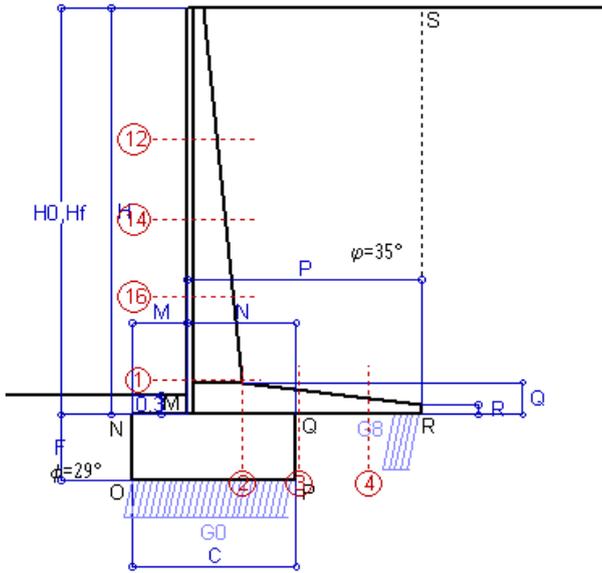

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 6.50$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> u65NM	$H_0 = 6.50$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 6.50$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 0.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.65$ m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.51$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine) agente su una sezione ideale R-S di altezza	$K_1 = 0.271$ $H_3 = 6.50$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
114.49	368.29	0.00	0.00
0.00	0.00	58.34	114.23
0.00	0.00	427.83	1 177.91
2.69	0.94	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b><math>S_9 = 117.19</math></b>	<b><math>M_9 = 369.23</math></b>	<b><math>P_9 = 553.10</math></b>	<b><math>M_8 = 1 377.48</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$ valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O'	=	3.543
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$ (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	2.596
Carico sul terreno sotto la platea: $G_8 =$	108.46 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio $Q_8 =$ 0.42 m
Carico sul terreno della fondazione: $G_0 =$	444.64 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio. $C_8 =$ 2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .	$\sigma_t =$	0.174 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .	$\beta =$	12.0°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 5.57


Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	208.0	70.9	97.2	119.4	85.6	77.7	23.31	4.52	110	4.10	40	<b>0.071</b>
2	135.2	0.0	157.9	125.0	51.5	46.1	32.77	7.10	97	4.72	42	<b>0.000</b>
3	70.1	0.0	120.7	125.0	40.5	35.1	29.39	7.10	74	3.97	42	<b>0.000</b>
4	-27.8	0.0	0.0	125.0	25.9	20.4	12.64	7.10	196	7.18	42	<b>0.000</b>
12	9.7	13.7	12.4	114.8	46.7	39.9	6.28	4.52	34	1.01	38	<b>0.000</b>
14	39.8	28.3	32.1	116.5	59.6	50.9	12.57	4.52	59	2.00	38	<b>0.000</b>
16	100.8	46.9	59.8	118.2	71.9	63.6	19.51	4.52	78	2.90	38	<b>0.034</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

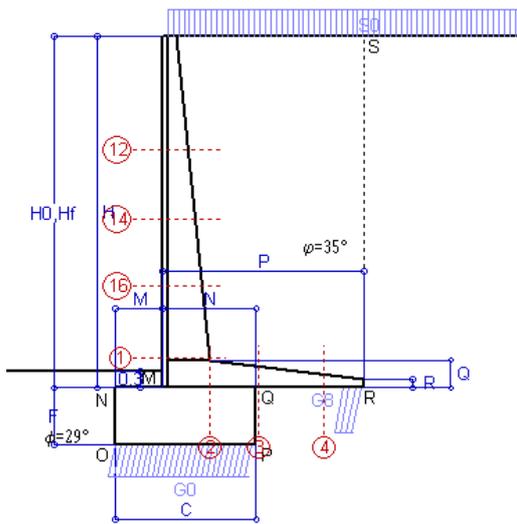

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 2.11^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.036$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.018$

**Dati**

$H_m = 6.50$  m  
 $C = 2.55$  m  
 $F = 1.05$  m  
 $M = 0.85$  m  
 $N = 1.70$  m  
 $P = 3.65$  m  
 $Q = 0.51$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.15$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**

**Prefabbricato tipo u65NM**

Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 6.50$  m  
 $H = 6.50$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\varphi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.38$   
 $I_g = 0.0\%$   
 $I_g = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okab)  
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

$K_1 = 0.276$   
 $H = 6.50$  m  
 $O_3 = 7.53^\circ$   
 $K_3 = 0.265$   
 $K_p = 2.82$

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

	COMPONENTI ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	115.4	371.2	15.3	68.6
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.8	7.6	0.2	1.1
Peso struttura (parete+platea) x 1	2.1	5.1	57.3	112.2
Peso terra e sovraccarico x 1	15.4	69.6	423.7	1 166.2
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	2.9	1.0	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	2.4	1.3	65.7	83.8
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5 <i>*non sommati</i>	-25.7*	-11.6*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>g</sub> = 140.1</b>	<b>M<sub>g</sub> = 455.8</b>	<b>P<sub>g</sub> = 562.2</b>	<b>M<sub>g</sub> = 1 431.9</b>

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 95.8$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.37$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 466.4$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 2.55$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.183$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 11.5^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (562.2 * 0.55 + 25.7) / 1.0 = 334.9 > E_d = 140.1$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 235$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 166$  kN

**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.265$   
 Freccia in cima al pannello mm  $7.04$


Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	M <sub>Ed</sub> (1) sulla sez. naturale	M <sub>Ed</sub> (1) sulla sez. traslata	N <sub>Ed</sub> (2)	V <sub>Ed</sub>	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compreso	b <sub>w</sub> larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	M <sub>Rd</sub> baricentrico	V <sub>Rd</sub>
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	232.4	<b>232.4</b>	75.2	<b>79.7</b>	85.6	77.7	119.4	19.4	45°, 1.0	8.06	23.31	4.52	9.79	<b>701.1</b>	<b>350.0</b>
2	151.1	<b>151.1</b>	0.0	<b>130.1</b>	51.5	46.1	125.0	125.0	45°, 1.0	8.96	32.77	7.10	16.49	<b>543.7</b>	<b>378.6</b>
3	97.3	<b>97.3</b>	0.0	<b>99.1</b>	40.5	35.1	125.0	125.0	-	7.67	29.39	7.10	11.82	<b>365.2</b>	<b>235.8</b>
4	-21.4	<b>-21.4</b>	0.0	<b>15.9</b>	24.5	19.1	125.0	125.0	-	3.93	11.85	7.10	0.00	<b>-57.8</b>	<b>117.8</b>
12	11.5	<b>13.5</b>	14.4	<b>11.9</b>	46.7	39.9	114.8	14.8	73°, 1.0	3.30	6.28	4.52	3.96	<b>98.8</b>	<b>64.8</b>
14	45.7	<b>52.0</b>	29.9	<b>28.1</b>	59.6	50.9	116.5	16.5	73°, 1.0	4.88	12.57	4.52	3.96	<b>246.6</b>	<b>79.0</b>
16	113.7	<b>128.2</b>	49.7	<b>50.2</b>	71.9	63.6	118.2	18.2	73°, 1.0	6.67	19.51	4.52	5.07	<b>476.7</b>	<b>125.5</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 7: Verifica sismica al ribaltamento

Comune di Maglie

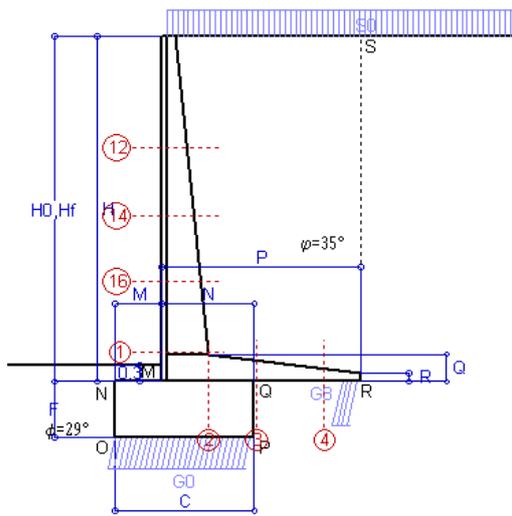

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 3.19^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.054$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.027$

## Dati

$H_m = 6.50$  m  
 $C = 2.55$  m  
 $F = 1.05$  m  
 $M = 0.85$  m  
 $N = 1.70$  m  
 $P = 3.65$  m  
 $Q = 0.51$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.15$  m

## Acceleraz orizz. al suolo

**Prefabbricato tipo u65NM**  
 Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal mur

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 6.50$  m  
 $H = 6.50$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\varphi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.57$   
 $l_g = 0.0\%$   
 $l_b = 0.0\%$

## Calcolo delle azioni sul terreno

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  $K_1 = 0.281$   
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  $H = 6.50$  m  
 $O_3 = 11.11^\circ$   
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.277$   
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okab)  $K_p = 2.79$   
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\varepsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

## SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	116.6	375.0	22.9	103.0
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.8	7.7	0.4	1.6
Peso struttura (parete+platea) x 1	3.2	7.6	56.8	111.1
Peso terra e sovraccarico x 1	23.2	104.5	419.8	1 155.5
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	3.1	1.1	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	3.6	1.9	65.1	83.0
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5	-25.4*	-11.4*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>0</sub> = 151.4</b>	<b>M<sub>0</sub> = 497.8</b>	<b>P<sub>0</sub> = 564.9</b>	<b>M<sub>8</sub> = 1 454.3</b>

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 87.8$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.34$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 477.2$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 2.55$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.187$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 12.6^\circ$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (1454.3 + 11.4) / 1.0 = 1465.7 > E_d = 497.8$   
**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (946.4) / 1.0 = 946.4 > E_d = 342.8$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 237$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 175$  kN

## Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.277$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni							Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	M <sub>Ed</sub> (1) sulla sez. naturale	M <sub>Edu</sub> (1) sulla sez. traslata	N <sub>Ed</sub> (2)	V <sub>Ed</sub>	H	d	B5	b <sub>w</sub>	staffe	X1	A1	A2	A4	M <sub>Rd</sub>	V <sub>Rd</sub>	
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm	α°, ctg(α)	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	243.8	<b>243.8</b>	77.3	<b>83.4</b>	85.6	77.7	119.4	19.4	45°, 1.0	8.07	23.31	4.52	9.79	<b>701.6</b>	<b>348.8</b>	
2	158.5	<b>158.5</b>	0.0	<b>136.4</b>	51.5	46.1	125.0	125.0	45°, 1.0	8.96	32.77	7.10	16.49	<b>543.7</b>	<b>378.6</b>	
3	113.2	<b>113.2</b>	0.0	<b>102.6</b>	40.5	35.1	125.0	125.0	-	7.67	29.39	7.10	11.82	<b>365.2</b>	<b>235.8</b>	
4	-18.0	<b>-18.0</b>	0.0	<b>14.0</b>	23.7	18.3	125.0	125.0	-	3.91	11.38	7.10	0.00	<b>-55.8</b>	<b>112.8</b>	
12	12.2	<b>14.3</b>	14.7	<b>12.5</b>	46.7	39.9	114.8	14.8	73°, 1.0	3.30	6.28	4.52	3.96	<b>98.8</b>	<b>64.6</b>	
14	48.1	<b>54.8</b>	30.6	<b>29.5</b>	59.6	50.9	116.5	16.5	73°, 1.0	4.89	12.57	4.52	3.96	<b>246.7</b>	<b>78.6</b>	
16	119.4	<b>134.6</b>	51.0	<b>52.6</b>	71.9	63.6	118.2	18.2	73°, 1.0	6.68	19.51	4.52	5.07	<b>476.9</b>	<b>124.8</b>	

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


Nelle sezioni 1 e 2 Med=Medu perché ctg(alfa)=ctg(teta)=1; nelle sezioni 3 e 4 a1=0 perché il momento flettente è già massimo

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 1: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

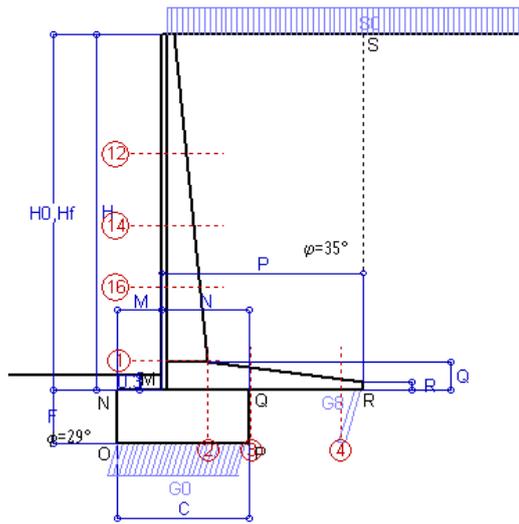

## Dati

$H_m = 7.00$ m	<b>Prefabbricato tipo u70NM</b>	$H_0 = 7.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 7.00$ m
$F = 1.05$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$M = 0.85$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\phi = 35^\circ$
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.90$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.55$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$
$R = 0.15$ m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$I_8 = 0.0\%$

## Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H = 7.00$ m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 = 0.00^\circ$
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

## Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	172.6	584.0	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	14.2	64.7	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1	0.0	0.0	65.5	133.7
Peso terra su platea x 1	0.0	0.0	493.6	1 421.8
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	3.5	1.2	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	0.0	0.0	66.9	85.3
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b><math>S_9 = 190.4</math></b>	<b><math>M_9 = 650.0</math></b>	<b><math>P_9 = 626.0</math></b>	<b><math>M_8 = 1 640.9</math></b>

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 62.8$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 = 0.17$ m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 = 563.3$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 = 2.55$ m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .			$\sigma_t = 0.221$ MPa
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .			$\beta = 16.9^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo

$$R_d = (626 \cdot 0.55) / 1.1 = 313.0 > E_d = 190.4$$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo

$$R_d = (1640.9) / 1.15 = 1426.9 > E_d = 650$$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo

$$R_d = (1080.3) / 1.15 = 939.4 > E_d = 452.6$$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 268$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 228$  kN

## Verifica delle sezioni allo s.l.u. (STR)

Freccia in cima al pannello mm 11.58

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)

$K_0 = 0.244$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compresso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg^\ominus$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o infer. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	379.8	<b>379.8</b>	101.4	<b>115.6</b>	90.1	82.2	120.3	20.3	45°, 1.0	8.90	26.61	4.52	9.25	<b>850.2</b>	<b>338.1</b>
2	298.8	<b>298.8</b>	0.0	<b>186.5</b>	55.0	49.5	125.0	125.0	45°, 1.0	9.83	36.54	7.10	15.36	<b>650.2</b>	<b>378.6</b>
3	247.6	<b>247.6</b>	0.0	<b>135.1</b>	44.3	38.8	125.0	125.0	-	8.67	34.02	7.10	12.07	<b>467.7</b>	<b>259.3</b>
4	-10.6	<b>-10.6</b>	0.0	<b>10.2</b>	20.9	15.5	125.0	125.0	-	3.86	9.78	7.10	0.00	<b>-48.7</b>	<b>97.0</b>
12	23.4	<b>27.0</b>	20.3	<b>19.9</b>	49.1	42.3	115.3	15.3	73°, 1.0	3.64	7.60	4.52	3.96	<b>125.8</b>	<b>66.2</b>
14	85.6	<b>96.9</b>	42.1	<b>44.9</b>	63.2	56.1	117.2	17.2	73°, 1.0	5.60	15.21	4.52	3.96	<b>328.9</b>	<b>82.8</b>
16	188.9	<b>211.7</b>	66.7	<b>73.5</b>	75.4	67.0	118.9	18.9	73°, 1.0	7.43	22.81	4.52	5.07	<b>588.0</b>	<b>126.3</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione


con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\theta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

## Scheda 2: Approccio 2, (A1+M1+R3)

Coefficienti SLU tutti "sfavorevoli"

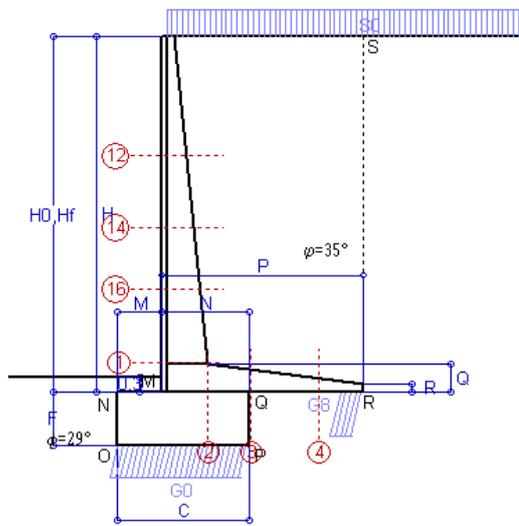

### Dati

$H_m =$	7.00 m	<b>Prefabbricato tipo u70NM</b>	$H_0 =$	7.00 m
$C =$	2.55 m	Altezza della terra contro il pannello	$H =$	7.00 m
$F =$	1.05 m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 =$	5.0 kN/m <sup>2</sup>
$M =$	0.85 m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi =$	<b>35.00°</b>
$N =$	1.70 m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 =$	20.0 kN/m <sup>3</sup>
$P =$	3.90 m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 =$	25.0 kN/m <sup>3</sup>
$Q =$	0.55 m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 =$	0.550
$R =$	0.15 m	Pendenza del rilev. lontano dal muro	$l_b =$	0.0%

### Calcolo delle azioni sulla struttura

Coefficiente di spinta attiva della terra (formula di Rankine)	$K_1 =$	0.271
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H =$	7.00 m
Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale	$O_3 =$	0.00°
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 =$	0.244

### Spinte, pesi e momenti rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R-S x 1.3	172.6	584.0	0.0	0.0
Spinta del sovraccar. su R-S x 1.5	14.2	64.7	0.0	0.0
Peso struttura (parete+platea) x 1.3	0.0	0.0	85.2	173.8
Peso terra e sovraccarico x 1.3	0.0	0.0	670.9	1 930.3
Spinta della terra sulla fondaz. x 1.3	3.5	1.2	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1.3	0.0	0.0	87.0	110.9
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>9</sub> =</b>	<b>M<sub>9</sub> =</b>	<b>P<sub>9</sub> =</b>	<b>M<sub>8</sub> =</b>
	190.4	650.0	843.1	2 215.1

### Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 =$	162.6 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$Q_8 =$	0.45 m
Carico sul terreno sotto la fondazione:	$G_0 =$	680.5 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .	$C_8 =$	2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno sotto la fondazione secondo Meyerhoff . . . . .				$\sigma_t =$	<b>0.267 MPa</b>
OBLIQUITA' del carico sul terreno sotto la fondazione rispetto alla verticale . . . . .				$\beta =$	<b>12.7°</b>

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (843.1 * 0.55) / 1.1 = 421.5 > E_d = 190.4$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (2215.1) / 1.15 = 1926.1 > E_d = 650$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (1461.4) / 1.15 = 1270.8 > E_d = 452.6$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 352$  kN Lato monte (punto Q)  $G_7 = 242$  kN

### Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Formula di Coulomb)  $K_0 = 0.244$  Freccia in cima al pannello mm 11.21

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compresso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\ominus$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	381.2	<b>381.2</b>	111.0	<b>115.8</b>	90.1	82.2	120.3	20.3	45°, 1.0	8.94	26.61	4.52	9.25	<b>852.7</b>	<b>338.1</b>
2	247.8	<b>247.8</b>	0.0	<b>202.5</b>	55.0	49.5	125.0	125.0	45°, 1.0	9.83	36.54	7.10	15.36	<b>650.2</b>	<b>378.6</b>
3	162.4	<b>162.4</b>	0.0	<b>155.4</b>	44.3	38.8	125.0	125.0	-	8.67	34.02	7.10	12.07	<b>467.7</b>	<b>259.3</b>
4	-41.5	<b>-41.5</b>	0.0	<b>28.5</b>	26.5	21.0	125.0	125.0	-	3.98	13.05	7.10	0.00	<b>-62.8</b>	<b>127.4</b>
12	23.5	<b>27.2</b>	23.1	<b>20.0</b>	49.1	42.3	115.3	15.3	73°, 1.0	3.66	7.60	4.52	3.96	<b>126.1</b>	<b>66.2</b>
14	86.0	<b>97.3</b>	47.0	<b>45.0</b>	63.2	56.1	117.2	17.2	73°, 1.0	5.62	15.21	4.52	3.96	<b>329.7</b>	<b>82.8</b>
16	189.6	<b>212.4</b>	73.7	<b>73.6</b>	75.4	67.0	118.9	18.9	73°, 1.0	7.45	22.81	4.52	5.07	<b>589.4</b>	<b>126.3</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Nelle sezioni 1 e 2  $M_{ed} = M_{edu}$  perché  $ctg(\alpha) = ctg(\beta) = 1$ ; nelle sezioni 3 e 4  $a_1 = 0$  perché il momento flettente è già massimo

Norma: Italia D.M 17/1/2018

# Scheda 3: Verifica SLE combinaz. RARA

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

## Dati


$H_m = 7.00$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> u70NM	$H_0 = 7.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 7.00$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 5.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.90$ m	Peso specifico del calcestruzzo . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.55$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 7.00$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
132.79	449.26	0.00	0.00
9.48	43.16	0.00	0.00
0.00	0.00	65.50	133.71
0.00	0.00	513.10	1 476.44
2.69	0.94	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b><math>S_9 = 144.96</math></b>	<b><math>M_9 = 493.35</math></b>	<b><math>P_9 = 645.54</math></b>	<b><math>M_8 = 1 695.49</math></b>

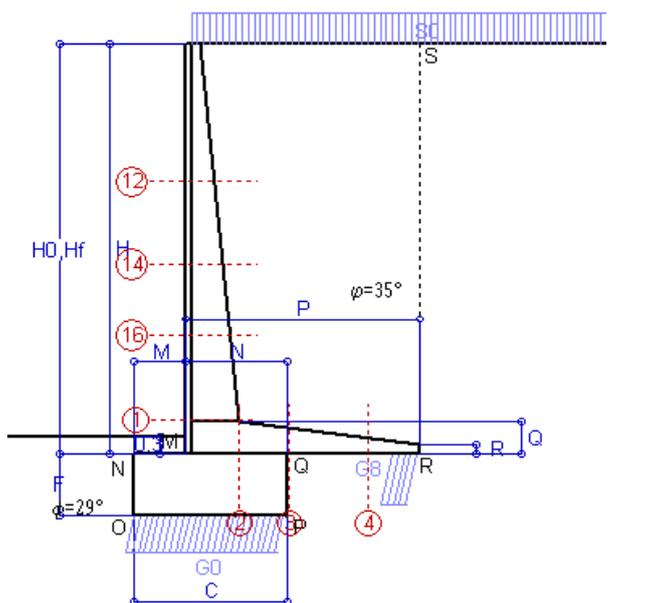

- Spinta della terra su sez. R-S x 1
- Spinta del sovraccar. su R-S x 1
- Peso struttura (parete+platea) x 1
- Peso terra e sovraccarico x 1
- Spinta della terra sulla fondaz. x 1
- Peso della fondazione x 1
- \*non sommati*

Totale

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$	valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O'	=	3.260
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$	(attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	2.449
Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 125.74$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . $Q_8 =$	0.45 m
Carico sul terreno della fondazione:	$G_0 = 519.80$ kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio. . $C_8 =$	2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .		$\sigma_t =$	0.204 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .		$\beta =$	12.7°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 7.69

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	290.8	84.8	122.0	120.3	90.1	82.2	26.61	4.52	129	5.00	40	<b>0.092</b>
2	189.0	0.0	209.8	125.0	55.0	49.5	36.54	7.10	113	5.64	42	<b>0.093</b>
3	121.4	0.0	164.3	125.0	44.3	38.8	34.02	7.10	100	5.50	42	<b>0.078</b>
4	-32.6	0.0	0.0	125.0	26.6	21.1	13.12	7.10	223	7.97	42	<b>0.000</b>
12	17.6	17.6	18.8	115.3	49.1	42.3	7.60	4.52	51	1.51	38	<b>0.000</b>
14	65.0	35.8	45.0	117.2	63.2	56.1	15.21	4.52	73	2.54	38	<b>0.000</b>
16	144.2	56.2	76.4	118.9	75.4	67.0	22.81	4.52	92	3.57	38	<b>0.053</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 4: Verifica SLE combinaz. FREQUENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

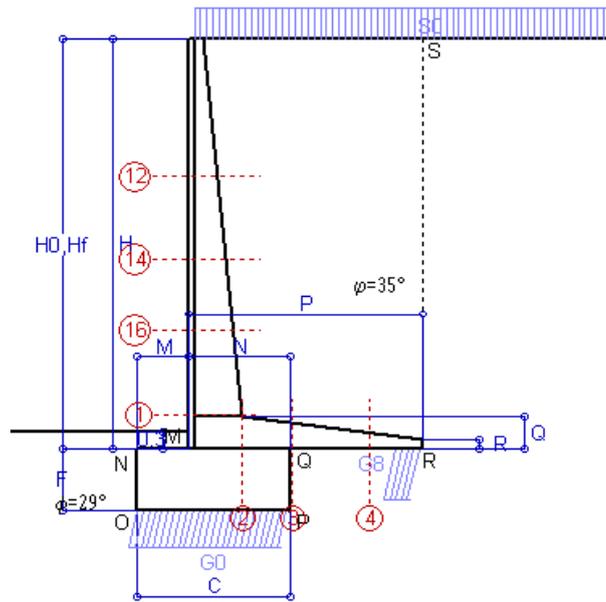

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Spinta del sovraccar. su R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 7.00$ m	<b>Prefabbricato tipo u70NM</b>	$H_0 = 7.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 7.00$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 3.8$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.90$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.55$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 7.00$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
132.79	449.26	0.00	0.00
7.11	32.37	0.00	0.00
0.00	0.00	65.50	133.71
0.00	0.00	508.22	1 462.79
2.69	0.94	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b><math>S_9 = 142.59</math></b>	<b><math>M_9 = 482.57</math></b>	<b><math>P_9 = 640.66</math></b>	<b><math>M_8 = 1 681.84</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$	valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O'	=	3.313
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$	(attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	2.471
Carico sul terreno sotto la platea:	$G_8 = 126.85$ KN	Larghezza dell'impronta d'appoggio . $Q_8 =$	0.45 m
Carico sul terreno della fondazione:	$G_0 = 513.81$ KN	Larghezza dell'impronta d'appoggio. . $C_8 =$	2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .		$\sigma_t =$	0.201 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .		$\beta =$	12.5°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 7.43

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$


SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	283.4	83.8	119.8	120.3	90.1	82.2	26.61	4.52	125	4.88	40	<b>0.089</b>
2	184.2	0.0	204.5	125.0	55.0	49.5	36.54	7.10	110	5.50	42	<b>0.087</b>
3	115.6	0.0	160.5	125.0	44.3	38.8	34.02	7.10	96	5.25	42	<b>0.068</b>
4	-33.8	0.0	0.0	125.0	26.8	21.3	13.23	7.10	228	8.12	42	<b>0.000</b>
12	16.6	17.2	18.0	115.3	49.1	42.3	7.60	4.52	48	1.42	38	<b>0.000</b>
14	62.4	35.2	43.6	117.2	63.2	56.1	15.21	4.52	70	2.45	38	<b>0.000</b>
16	139.7	55.4	74.7	118.9	75.4	67.0	22.81	4.52	89	3.46	38	<b>0.050</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 5: Verifica SLE combinaz QUASI PERMANENTE

Coefficienti SLU "favorevoli" e "sfavorevoli"

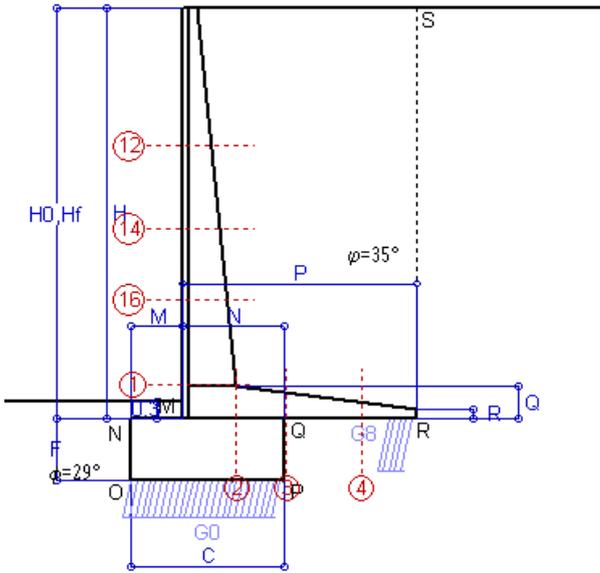

Spinta della terra su sez. R-S x 1  
 Peso struttura (parete+platea) x 1  
 Peso terra e sovraccarico x 1  
 Spinta della terra sulla fondaz. x 1  
 Peso della fondazione x 1  
*\*non sommati*

Totali

## Dati

$H_m = 7.00$ m	<b>Prefabbricato tipo</b> u70NM	$H_0 = 7.00$ m
$C = 2.55$ m	Altezza della terra contro il pannello	$H = 7.00$ m
$F = 1.05$ m	Angolo d'attrito della terra . . . . .	$\varphi = 35^\circ$
$M = 0.85$ m	Sovraccarico sul rilevato . . . . .	$S_0 = 0.0$ kN/m <sup>2</sup>
$N = 1.70$ m	Peso specifico della terra . . . . .	$P_0 = 20.0$ kN/m <sup>3</sup>
$P = 3.90$ m	Peso specifico del calcestruzzo . . . . .	$Q_0 = 25.0$ kN/m <sup>3</sup>
$Q = 0.55$ m	Coefficiente d'attrito della fondazione	$R_0 = 0.55$

## Verifica statica

Coefficiente di spinta attiva su R-S (formula di Rankine)	$K_1 = 0.271$
agente su una sezione ideale R-S di altezza	$H_3 = 7.00$ m
Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)	$K_3 = 0.244$

SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI ORIZZONTALI		COMPONENTI VERTICALI	
Forze	Momenti	Forze	Momenti
KN	KN m	KN	KN m
132.79	449.26	0.00	0.00
0.00	0.00	65.50	133.71
0.00	0.00	493.60	1 421.84
2.69	0.94	0.00	0.00
0.00	0.00	66.94	85.35
<b><math>S_9 = 135.48</math></b>	<b><math>M_9 = 450.20</math></b>	<b><math>P_9 = 626.04</math></b>	<b><math>M_8 = 1 640.89</math></b>

GRADO di stabilità al ribaltamento $\eta_{rib} =$ valore rispetto a 'M' perché < del valore rispetto a 'O'	=	3.487
GRADO di stabilità allo scorrimento $\eta_{scorr} =$ (attriti e forze resistenti) / (spinte e forze motrici) . . . . .	=	2.541
Carico sul terreno sotto la platea: $G_8 =$	130.16 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio $Q_8 =$ 0.46 m
Carico sul terreno della fondazione: $G_0 =$	495.87 kN	Larghezza dell'impronta d'appoggio. $C_8 =$ 2.55 m
TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .	$\sigma_t =$	0.194 MPa
OBLIQUITA' del carico rispetto al terreno di fondazione . . . . .	$\beta =$	12.2°

## Verifica della fessurazione<sup>(1)</sup>

Freccia in cima al pannello mm 6.65


Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (Coulomb)

$K_0 = 0.244$

SEZIONE	SOLLECITAZIONI <sup>(1)</sup>			Larghezza di compartecipazione	ALTEZZE		AREA dei FERRI <sup>(1)</sup>		TENSIONI		FESSURAZIONE	
	Mom.flett. baricentr.	Sforzo normale <sup>(2)</sup>	Taglio		totale H	utile Y	lato terrapieno	lato facciata o inf. platea	acciaio $\sigma_a$	calcestr. $\sigma_c$	ricoprim. $C+\Phi_{staffe}$	apertura fessure
N°	KN m	KN	KN	cm	cm	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	Mpa	Mpa	mm	mm
1	261.2	81.0	113.1	120.3	90.1	82.2	26.61	4.52	115	4.51	40	<b>0.078</b>
2	169.8	0.0	188.5	125.0	55.0	49.5	36.54	7.10	102	5.07	42	<b>0.000</b>
3	98.6	0.0	149.0	125.0	44.3	38.8	34.02	7.10	81	4.47	42	<b>0.000</b>
4	-37.3	0.0	0.0	125.0	27.4	21.9	13.59	7.10	246	8.59	42	<b>0.000</b>
12	13.5	16.2	15.5	115.3	49.1	42.3	7.60	4.52	38	1.17	38	<b>0.000</b>
14	54.7	33.5	39.7	117.2	63.2	56.1	15.21	4.52	61	2.15	38	<b>0.000</b>
16	126.1	53.2	69.5	118.9	75.4	67.0	22.81	4.52	80	3.14	38	<b>0.040</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

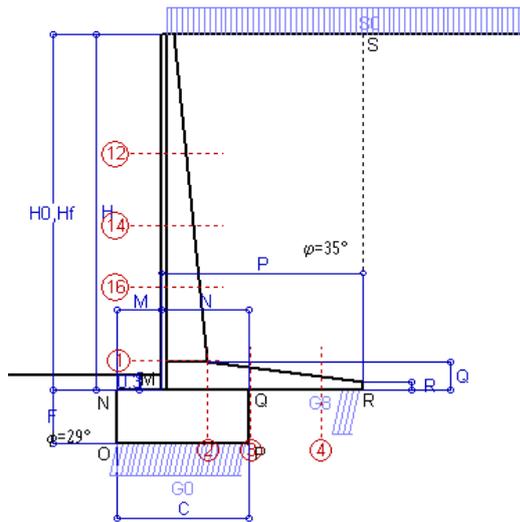

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 2.11^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.036$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.018$

**Dati**

$H_m = 7.00$  m  
 $C = 2.55$  m  
 $F = 1.05$  m  
 $M = 0.85$  m  
 $N = 1.70$  m  
 $P = 3.90$  m  
 $Q = 0.55$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.15$  m

**Acceleraz orizz. al suolo**

**Prefabbricato tipo u70NM**  
 Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal murc

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 7.00$  m  
 $H = 7.00$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\varphi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.38$   
 $I_0 = 0.0\%$   
 $I_8 = 0.0\%$

**Calcolo delle azioni sul terreno**

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma)  $K_1 = 0.276$   
 agente su una sezione ideale R-S di altezza  $H = 7.00$  m  
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  $O_3 = 7.53^\circ$   
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.265$   
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz.O-N (Monoboe-Okab)  $K_p = 2.82$   
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\epsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

**SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)**

	COMPONENTI		VERTICALI	
	ORIZZONTALI	VERTICALI	Forze	Momenti
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	133.8	452.8	17.7	84.0
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.9	8.7	0.3	1.2
Peso struttura (parete+platea) x 1	2.4	5.9	64.3	131.3
Peso terra e sovraccarico x 1	17.8	85.0	488.5	1 406.9
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	2.9	1.0	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	2.4	1.3	65.7	83.8
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5	-25.7*	-11.6*	0.0*	0.0*
	$S_g =$	$M_g =$	$P_g =$	$M_g =$
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	161.3	554.7	636.5	1 707.2

**Stabilità (GEO) della struttura:**

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 115.8$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.41$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 520.7$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 2.55$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.204$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 12.0^\circ$

**Scorrimento** sul piano di posa: verificato essendo  $R_d = (636.5 * 0.55 + 25.7) / 1.0 = 375.8 > E_d = 161.3$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione:      Lato valle (punto M)  $G_6 = 266$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 189$  kN

**Verifica delle sezioni allo s.l.u.**

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.265$   
 Freccia in cima al pannello mm  $8.39$


Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni						Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	$M_{Ed}$ (1) sulla sez. naturale	$M_{Edu}$ (1) sulla sez. traslata	$N_{Ed}$ (2)	$V_{Ed}$	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compreso	$b_w$ larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg\Theta$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	$M_{Rd}$ baricentrico	$V_{Rd}$
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN
1	291.2	<b>291.2</b>	86.0	<b>91.9</b>	90.1	82.2	120.3	20.3	45°, 1.0	8.83	26.61	4.52	9.25	<b>846.2</b>	<b>346.0</b>
2	189.3	<b>189.3</b>	0.0	<b>154.7</b>	55.0	49.5	125.0	125.0	45°, 1.0	9.83	36.54	7.10	15.36	<b>650.2</b>	<b>378.6</b>
3	133.6	<b>133.6</b>	0.0	<b>119.3</b>	44.3	38.8	125.0	125.0	-	8.67	34.02	7.10	12.07	<b>467.7</b>	<b>259.3</b>
4	-29.1	<b>-29.1</b>	0.0	<b>20.5</b>	25.9	20.5	125.0	125.0	-	3.97	12.72	7.10	0.00	<b>-61.4</b>	<b>125.3</b>
12	15.9	<b>18.5</b>	17.0	<b>14.6</b>	49.1	42.3	115.3	15.3	73°, 1.0	3.63	7.60	4.52	3.96	<b>125.4</b>	<b>68.0</b>
14	62.3	<b>70.9</b>	35.5	<b>34.5</b>	63.2	56.1	117.2	17.2	73°, 1.0	5.57	15.21	4.52	3.96	<b>327.9</b>	<b>85.9</b>
16	141.7	<b>159.4</b>	56.4	<b>57.6</b>	75.4	67.0	118.9	18.9	73°, 1.0	7.38	22.81	4.52	5.07	<b>585.9</b>	<b>131.0</b>

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

# Scheda 7: Verifica sismica al ribaltamento

Comune di Maglie

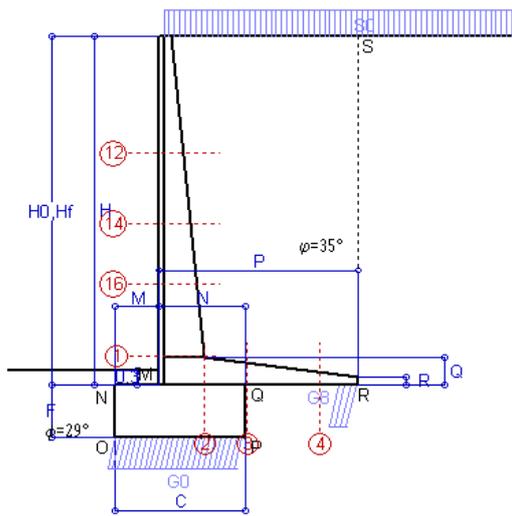

Angolo di rotazione sismica  $\Theta = 3.19^\circ$   
 Coefficiente sismico orizzontale  $K_h = 0.054$   
 Coefficiente sismico verticale  $K_v = 0.027$

## Dati

$H_m = 7.00$  m  
 $C = 2.55$  m  
 $F = 1.05$  m  
 $M = 0.85$  m  
 $N = 1.70$  m  
 $P = 3.90$  m  
 $Q = 0.55$  m  
 $U_1 = 0.0$  m  
 $R = 0.15$  m

## Acceleraz orizz. al suolo

### Prefabbricato tipo u70NM

Altezza della terra contro il pannello  
 Sovraccarico sul rilevato (20%)  
 Angolo d'attrito della terra . . . . .  
 Coefficiente d'attrito della fondazione  
 Accelerazione massima locale  
 Coeff. riduz. acceleraz. max attesa  
 Pendenza del rilevato vicino al muro  
 Pendenza del rilevato lontano dal mur

$a_g/g = 0.079$   
 $H_0 = 7.00$  m  
 $H = 7.00$  m  
 $S_0 = 1.0$  kN/m<sup>2</sup>  
 $\varphi = 35^\circ$   
 $R_0 = 0.550$   
 $a_{max}/g = 0.095$   
 $\beta_m = 0.57$   
 $l_g = 0.0\%$   
 $l_b = 0.0\%$

## Calcolo delle azioni sul terreno

Coefficiente di spinta attiva della terra (Rankine con sisma) agente su una sezione ideale R-S di altezza  $K_1 = 0.281$   
 Angolo fra la spinta su R-S e l'orizzontale  $H = 7.00$  m  
 $O_3 = 11.11^\circ$   
 Coeff. di spinta attiva sulla fondazione P-Q (Rankine)  $K_3 = 0.277$   
 Coeff. di spinta passiva sulla fondaz. O-N (Monoboe-Okab)  $K_p = 2.79$   
 (Dati:  $\phi = 29.00^\circ$   $\varepsilon = 0.0^\circ$   $\psi = 90^\circ$   $\delta = 0^\circ$ )

## SPINTE, PESI E MOMENTI rispetto al punto O (per metro lineare)

COMPONENTI	ORIZZONTALI		VERTICALI	
	Forze	Momenti	Forze	Momenti
	KN	KN m	KN	KN m
Spinta della terra su sez. R'-S' x 1	135.2	457.4	26.6	126.2
Spinta del sovraccar. su R'-S' x 1	1.9	8.8	0.4	1.8
Peso struttura (parete+platea) x 1	3.6	8.9	63.7	130.1
Peso terra e sovraccarico x 1	26.8	127.6	484.0	1 393.9
Spinta della terra sulla fondaz. x 1	3.1	1.1	0.0	0.0
Peso della fondazione x 1	3.6	1.9	65.1	83.0
Spinta passiva sulla fondaz. Sp x 0.5	-25.4*	-11.4*	0.0*	0.0*
<b>TOTALI (GEO e STR)</b>	<b>S<sub>0</sub> = 174.1</b>	<b>M<sub>0</sub> = 605.6</b>	<b>P<sub>0</sub> = 639.8</b>	<b>M<sub>0</sub> = 1 735.0</b>

## Stabilità (GEO) della struttura:

**Calcolo dei carichi agenti sulla fondazione:** poiché la risultante di tutti i carichi è più vicina al punto P che al punto O, la platea appoggia sul terreno con la forza G8 necessaria a riportare la risultante sulla mezzeria della fondazione. Assunta l'ipotesi che la larghezza del nastro di appoggio di G8 sia tale che la pressione sul terreno sia il doppio del carico geostatico dovuto all'altezza R-S risulta:

Carico sul terreno sotto la platea:  $G_8 = 106.9$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio . . .  $Q_8 = 0.38$  m  
 Carico sul terreno sotto la fondazione:  $G_0 = 532.9$  kN      Larghezza dell'impronta d'appoggio. . .  $C_8 = 2.55$  m

TENSIONE unitaria sul terreno di fondazione secondo Meyerhoff . . . . .  $\sigma_t = 0.209$  MPa  
 OBLIQUITA' del carico sulla fondazione rispetto alla verticale . . . . .  $\beta = 13.1^\circ$

**Ribaltamento** rispetto al punto O: verificato essendo  $R_d = (1735 + 11.4) / 1.0 = 1746.4 > E_d = 605.6$

**Ribaltamento** rispetto al punto M: verificato essendo  $R_d = (1163.5) / 1.0 = 1163.5 > E_d = 426.8$

Componenti verticali nel contatto platea-fondazione: Lato valle (punto M)  $G_6 = 268$  kN      Lato monte (punto Q)  $G_7 = 200$  kN

## Verifica delle sezioni allo s.l.u.

Le sollecitazioni sono calcolate in base a un coefficiente di spinta sulla parete del pannello (1a formula di Monoboe-Okabe)  $K_0 = 0.277$   
 Freccia in cima al pannello mm  $8.86$

Sezione	Sollecitazioni esterne (1)				Descrizione delle sezioni							Aree dei ferri (1)			Sollecitazioni resistenti (1)	
	M <sub>Ed</sub> (1) sulla sez. naturale	M <sub>Edu</sub> (1) sulla sez. traslata	N <sub>Ed</sub> (2)	V <sub>Ed</sub>	H altezza totale	d altezza utile	B5 lato compresso	b <sub>w</sub> larghezza taglio	staffe $\alpha^\circ, ctg(\Theta)$	X1 asse neutro	A1 lato terrapieno	A2 lato facc. o inf. platea	A4 staffe	M <sub>Rd</sub> baricentrico	V <sub>Rd</sub>	
	kN.m	kN.m	kN	kN	cm	cm	cm	cm		cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	kN.m	kN	
1	305.4	<b>305.4</b>	88.3	<b>96.2</b>	90.1	82.2	120.3	20.3	45°, 1.0	8.84	26.61	4.52	9.25	<b>846.8</b>	<b>344.6</b>	
2	201.4	<b>201.4</b>	0.0	<b>161.4</b>	55.0	49.5	125.0	125.0	45°, 1.0	9.83	36.54	7.10	15.36	<b>650.2</b>	<b>378.6</b>	
3	153.4	<b>153.4</b>	0.0	<b>122.9</b>	44.3	38.8	125.0	125.0	-	8.67	34.02	7.10	12.07	<b>467.7</b>	<b>259.3</b>	
4	-24.8	<b>-24.8</b>	0.0	<b>18.3</b>	25.1	19.6	125.0	125.0	-	3.95	12.23	7.10	0.00	<b>-59.3</b>	<b>121.3</b>	
12	16.8	<b>19.6</b>	17.4	<b>15.3</b>	49.1	42.3	115.3	15.3	73°, 1.0	3.63	7.60	4.52	3.96	<b>125.4</b>	<b>67.8</b>	
14	65.6	<b>74.6</b>	36.3	<b>36.2</b>	63.2	56.1	117.2	17.2	73°, 1.0	5.57	15.21	4.52	3.96	<b>328.0</b>	<b>85.4</b>	
16	148.8	<b>167.4</b>	57.9	<b>60.4</b>	75.4	67.0	118.9	18.9	73°, 1.0	7.39	22.81	4.52	5.07	<b>586.2</b>	<b>130.2</b>	

(1) Grandezze su un pannello largo 1.25 m.

(2) Negativo se lo sforzo è di trazione

Nelle sezioni 1 e 2 Med=Medu perché ctg(alfa)=ctg(teta)=1; nelle sezioni 3 e 4 a1=0 perché il momento flettente è già massimo

con il programma 'Muri 2018' vers.1.0.2

Norma: Italia D.M 17/1/2018