



Comuni di Castellana e Laterza

Provincia di Taranto

Progetto per l'attuazione del
Green Deal Europeo approvato l' 11.12.2019:
**“INTERVENTO AGROVOLTAICO IN
SINERGIA FRA PRODUZIONE
AGRICOLA ED ENERGETICA CON
CREAZIONE DI OASI DI PROTEZIONE
PER LA BIODIVERSITA' ANIMALE E
VEGETALE“**

Sito in agro di Castellaneta e Laterza (TA)
Denominazione “GOBETTO SOLARE“
Potenza elettrica: DC 55,624 MWp – AC 48,200 MW
(Rif. Normativo: D.Lgs 387/2003 – L.R. 25/2012)

Proponente:

Gobetto Solare S.r.l.

Via Caradosso, 9 - MILANO



del gruppo:

5X940I8_StudioFattibilitaAmbientale_02

S.I.A. - QUADRO PROGETTUALE

Progettazione a cura:

SEROS INVEST ENERGY

c.da Lobia, 40 – 72100 BRINDISI
email infoerosinvest@gmail.com
P.IVA 02227090749

Progettisti:

Ing. Pietro LICIGNANO

Iscr. N° 1188 Albo Ingegneri di Lecce
licignano.p@gmail.com

Ing. Fernando APOLLONIO

Iscr. N° 2021 Albo Ingegneri di Lecce
fernando.apollonio@gmail.com

Sommario

| | | |
|--|--|----|
| 1. | - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - PREMESSA | 3 |
| 2. | - QUADRO PROGETTUALE - PREMESSA..... | 6 |
| 3. | - DESCRIZIONE DEL PROGETTO | 7 |
| 3.1 | <i>Sito d'intervento</i> | 7 |
| 3.2 | <i>Uso attuale del Suolo</i> | 15 |
| 3.3 | <i>Descrizione della tipologia e componentistica di progetto</i> | 16 |
| 3.4 | <i>Modalità di esecuzione e Tempi di attuazione</i> | 18 |
| 4 | VALUTAZIONE DEL TIPO E DELLA QUANTITA' DEI RESIDUI E DELLE EMISSIONI PREVISTI DALL'ATTIVITA' DEL PROGETTO PROPOSTO..... | 27 |
| 4.1 | Tipo e quantità di residui | 27 |
| 4.2 | Emissioni dell'impianto nell'ambiente circostante | 30 |
| Emissioni in atmosfera | 30 | |
| Emissioni sonore..... | 31 | |
| Emissioni di odori..... | 31 | |
| Vibrazioni, calore..... | 31 | |
| Emissioni elettromagnetiche | 31 | |
| Emissioni nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee | 32 | |
| 5 | ALTERNATIVE DI PROGETTO | 33 |
| 5.1 | <i>Alternativa 1 – Utilizzo di aerogeneratori di piccola taglia</i> | 33 |
| 5.2 | <i>Alternativa 2 – Utilizzo di aerogeneratori di media taglia</i> | 34 |
| 5.3 | <i>Alternativa 3 – Utilizzo di aerogeneratori di grande taglia</i> | 36 |
| 5.4 | <i>Alternativa 4 – Utilizzo di Impianto a biomassa</i> | 37 |
| 5.5 | <i>Alternativa localizzativa</i> | 38 |

1. - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - PREMESSA

La presente iniziativa si inserisce nel solco che ormai tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale ha tracciato in merito alla necessità di ricorrere alla massima produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con il fine di arrivare ad eliminare completamente, al 2050, l'utilizzo delle fonti fossili e cercare, così, di contrastare il fenomeno, purtroppo ormai in atto, del Cambiamento Climatico; il tutto garantendo uno Sviluppo Sostenibile con adeguati livelli occupazionali.

L'art. 3-quater del D.Lgs 152/06 riporta testualmente:

Art. 3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile

- 1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.***
- 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.***
- 3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.***
- 4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.***

Ai sensi del D.Lgs 152/06, Parte II, art. 7-bis co. 2, sono sottoposti a VIA in Sede Statale i progetti di cui all'Allegato II alla parte seconda del decreto.

Il presente progetto, peraltro, rientra nell'**Allegato I-bis** "Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec), predisposto in attuazione del Regolamento (Ue) 2018/1999" al "**punto 1.2.1 - Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti**" del D.Lgs 152/06, Parte II, come inserito dal DL n° 77/2021 (cosiddetto "Semplificazioni bis") con Legge di conversione n° 108/2021.

L'Articolo 18 "Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del Pnrr e del Pniec" del DL 77/2021 riporta testualmente:

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis

1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), predisposto in attuazione del regolamento (Ue) 2018/1999, come individuati nell'allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.";

Il presente progetto, di potenza complessiva **DC 55,624 MWp** ed **AC 48,200 MW**, rientra fra quelli elencati nell'**Allegato II** del D.Lgs 152/06 al **punto 2. — Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.**

Per la dimensione dell'impianto e la prossimità alle aree ZSC-ZPS denominate "Alta Murgia" ed "Area delle Gravine" ed all'area ZSC "Murgia di Sud-Est" la Società proponente "Gobetto Solare S.r.l." presenta il SIA al fine di avviare la VInCA e la VIA per verificare se gli effetti del progetto sull'ambiente possano risultare significativi.

Il presente Studio di Impatto Ambientale (SIA) è il documento predisposto dal Proponente contenente i risultati della valutazione. Contiene le informazioni riguardanti il Progetto, il probabile effetto significativo del Progetto, lo scenario di base, le alternative proposte, le caratteristiche e le misure per mitigare gli effetti significativi negativi nonché una Sintesi non tecnica e qualsiasi altra informazione utile sul progetto stesso.

Il Ministero dell'Ambiente ha tradotto le linee guida Ue per la corretta attuazione delle disposizioni introdotte dalla direttiva 2014/52/Ue sui contenuti e sulla qualità degli Studi di Impatto Ambientale, nell'ambito del procedimento di VIA.

La traduzione vuole favorire la divulgazione e l'utilizzo del documento di indirizzo pubblicato dalla Commissione europea nel 2017 dal titolo "*Environmental Impact Assessments of Projects - Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report*" (in breve "*EIA Report*") in attesa dell'adozione di linee guida nazionali e norme tecniche in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs n° 104 del 16.06.2017.

Ricordiamo che le Linee guida Ue hanno lo scopo di supportare proponenti e consulenti nella predisposizione di **Studi di Impatto Ambientale** secondo quanto stabilito dalla direttiva 2014/52/Ue sui contenuti e sulla qualità degli Studi di Impatto Ambientale, recepite con il Dlgs 104/2017.

Il presente SIA è adeguato a quanto stabilito dalla direttiva 2014/52/UE sui contenuti e sulla qualità degli Studi di Impatto Ambientale, recepite con il suddetto Dlgs 104/2017.

Nel presente documento è utilizzato il termine "Studio di Impatto Ambientale (SIA) in sostituzione della traduzione letterale di "EIA Report" (Rapporto di VIA) utilizzato nel documento originale.

2. - QUADRO PROGETTUALE - PREMESSA

Il Quadro Progettuale, ai sensi dell'art. 5 e dell'Allegato IV della Direttiva 2014/52/UE è finalizzato a descrivere:

- localizzazione, sito, concezione, dimensione, ecc.;
- caratteristiche fisiche del Progetto;
- caratteristiche della fase di esercizio del Progetto;
- eventuali residui, emissioni o rifiuti previsti durante le fasi di costruzione e di esercizio.

Nel Quadro Progettuale, che descrive l'oggetto della valutazione in termini di relazioni con l'ambiente, vengono fornite tutte le informazioni attinenti al progetto, alle scelte tecnologiche, impiantistiche e gestionali adottate, all'articolazione delle attività in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione, di trasformazione delle materie prime e di movimentazione di queste e dei prodotti in uscita, di bilancio di materia, di energia, di ciclo dell'acqua, nonché i criteri adottati per tale scelte, le motivazioni ed ogni altra informazione che consenta di valutare le interferenze dell'opera con l'ambiente, in estrema sintesi come "consumi" ed "emissioni".


3. – DESCRIZIONE DEL PROGETTO



3.1 Sito d'intervento

Il progetto proposto, denominato **“Impianto AgroVoltaico in sinergia fra produzione agricola ed energetica con creazione di Oasi di protezione per la biodiversità animale e vegetale”**, percorre la giusta direzione verso lo Sviluppo Sostenibile, verso la decarbonizzazione del settore energetico e la lotta ai cambiamenti climatici, causa ed effetto dell'aumento della temperatura del Pianeta dovuto alla continua emissione nell'ambiente di sostanze “climalteranti”.

L'intervento impiantistico viene proposto in agro dei Comuni di Castellaneta (TA) e di Laterza (TA) all'interno di terreni nella disponibilità della società proponente Gobetto Solare S.r.l. quale proprietaria superficiaria.

Il progetto viene sviluppato all'interno di aree tipizzate urbanisticamente come **“Zona E - Agricola”**, completamente prive di alberature, e censite:

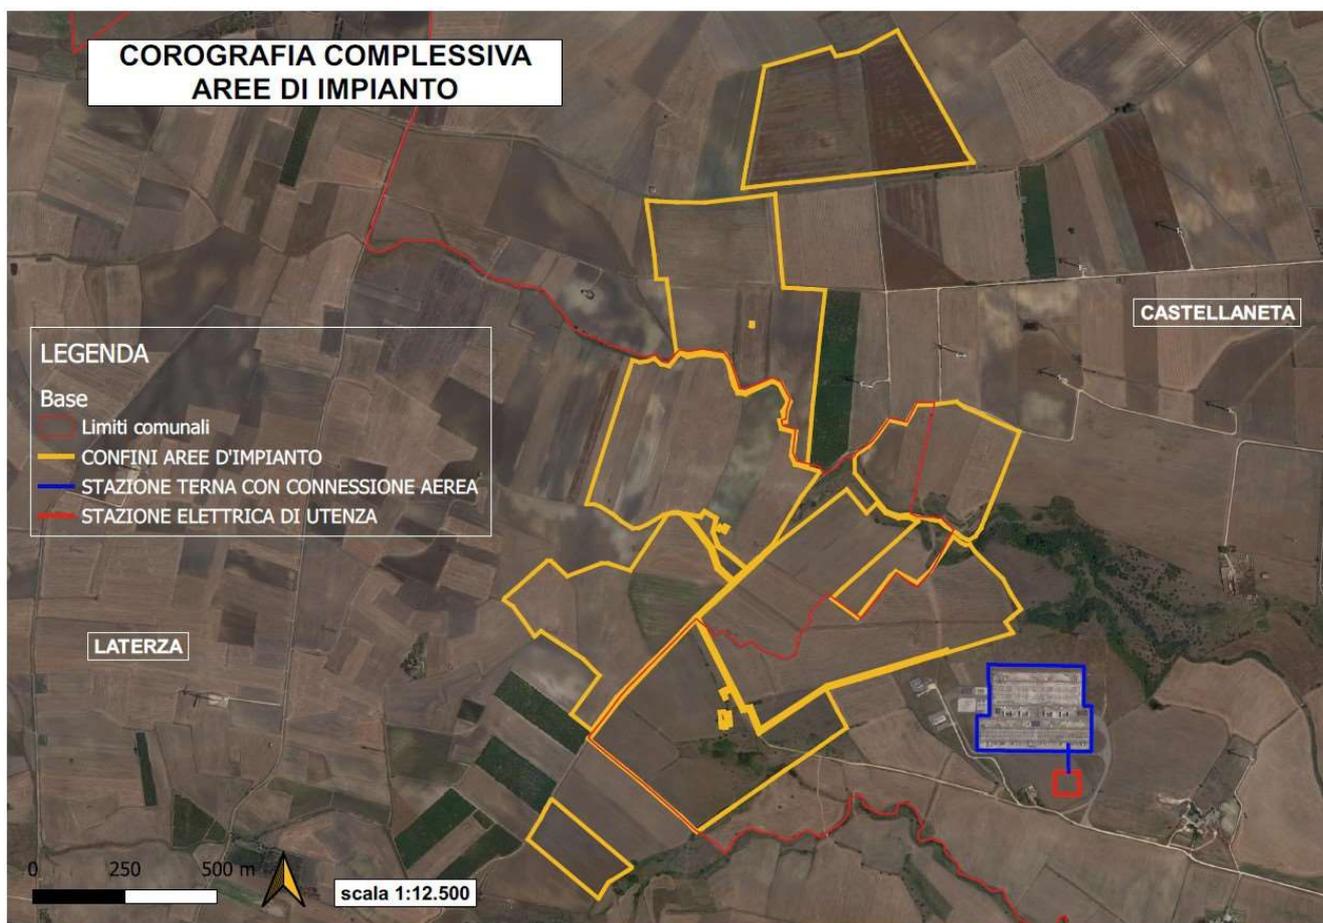

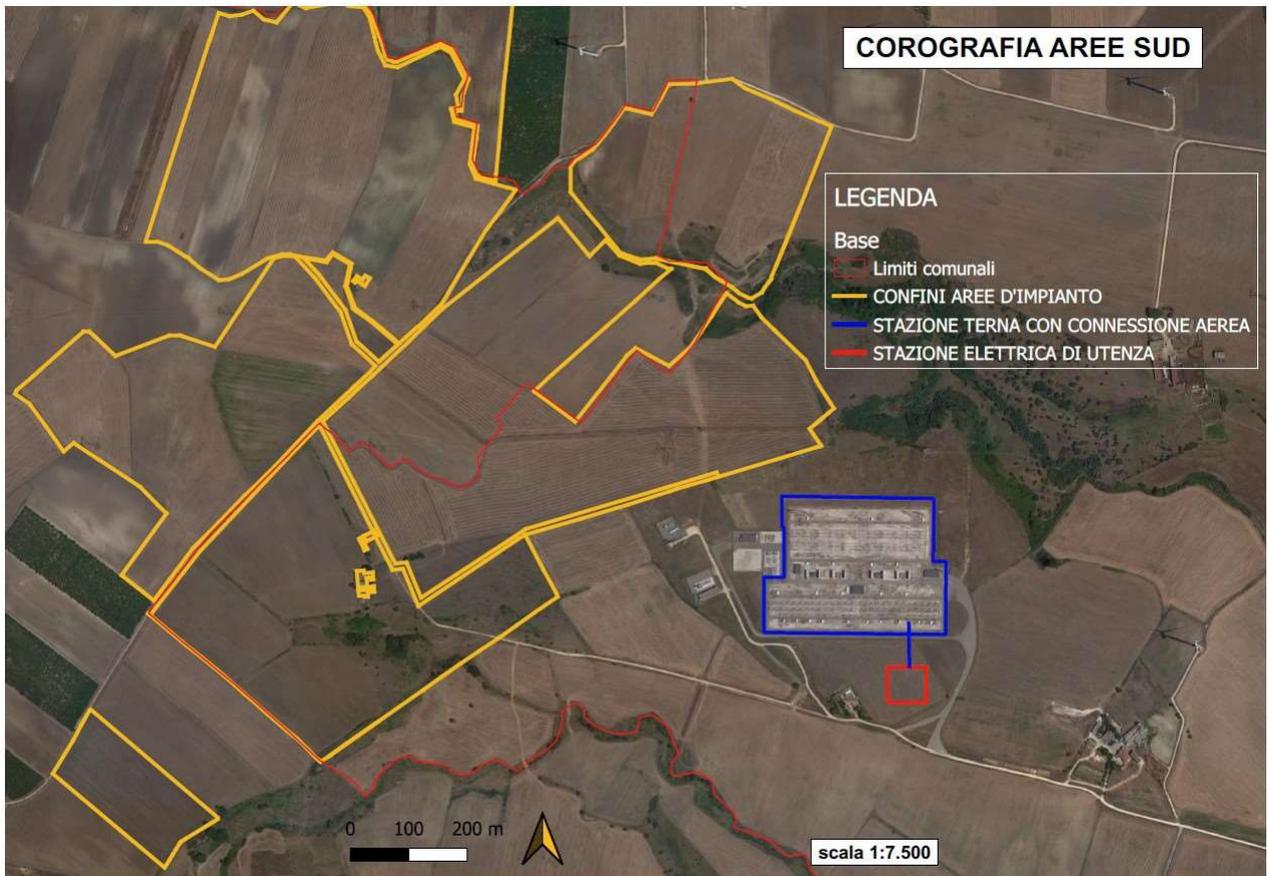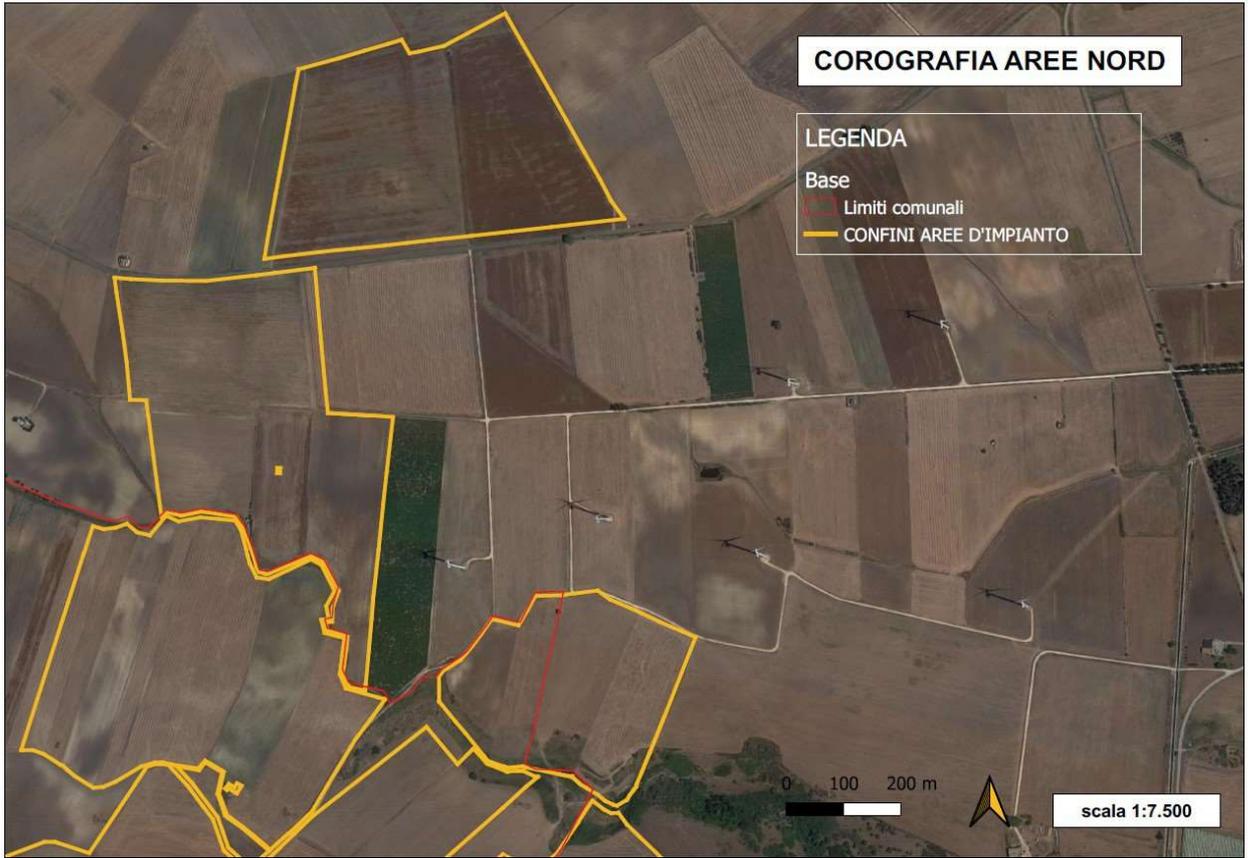

N.C.T. del Comune di Castellaneta

| Progr. | Comune | Foglio | Particella | Superficie catastale m ² |
|--------|--------------|--------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | Castellaneta | 17 | 212 | 81.126 |
| 2 | Castellaneta | 17 | 214 | 49.859 |
| 3 | Castellaneta | 17 | 118 | 484 |
| 4 | Castellaneta | 17 | 5 | 18.267 |
| 5 | Castellaneta | 17 | 6 | 12.561 |
| 6 | Castellaneta | 17 | 8 | 63.923 |
| 7 | Castellaneta | 17 | 30 | 9.692 |
| 8 | Castellaneta | 17 | 31 | 20.940 |
| 9 | Castellaneta | 17 | 215 | 83.445 |
| 10 | Castellaneta | 16 | 51 | 2.094 |
| 11 | Castellaneta | 16 | 23 | 8.255 |
| 12 | Castellaneta | 16 | 417 | 21.751 |
| 13 | Castellaneta | 16 | 52 | 4.092 |
| 14 | Castellaneta | 16 | 25 | 24.365 |
| 15 | Castellaneta | 16 | 26 | 20.567 |
| 16 | Castellaneta | 16 | 53 | 2.214 |
| 17 | Castellaneta | 16 | 50 | 7.332 |
| 18 | Castellaneta | 16 | 3 | 12.342 |
| 19 | Castellaneta | 16 | 83 | 5.531 |
| 20 | Castellaneta | 16 | 2 | 76.020 |
| 21 | Castellaneta | 16 | 8 | 27.748 |
| 22 | Castellaneta | 16 | 6 | 6.978 |
| 23 | Castellaneta | 16 | 7 | 76 |
| 24 | Castellaneta | 16 | 5 | 5.570 |
| 25 | Castellaneta | 16 | 414 | 14.728 |
| 26 | Castellaneta | 16 | 413 | 15.097 |
| 27 | Castellaneta | 4 | 26 | 174.835 |
| | | | TOTALI | 769.892 |

N.C.T. del Comune di Laterza

| Progr. | Comune | Foglio | Particella | Superficie catastale m² |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|---|
| 1 | Laterza | 41 | 70 | 21.226 |
| 2 | Laterza | 41 | 43 | 19.059 |
| 3 | Laterza | 41 | 99 | 26.880 |
| 4 | Laterza | 41 | 100 | 29.560 |
| 5 | Laterza | 41 | 96 | 3.310 |
| 6 | Laterza | 41 | 97 | 3.554 |
| 7 | Laterza | 41 | 31 | 16.203 |
| 8 | Laterza | 41 | 33 | 7.441 |
| 9 | Laterza | 41 | 32 | 15.965 |
| 10 | Laterza | 41 | 34 | 8.094 |
| 11 | Laterza | 41 | 35 | 15.656 |
| 12 | Laterza | 41 | 117 | 3.788 |
| 13 | Laterza | 41 | 118 | 14.000 |
| 14 | Laterza | 41 | 119 | 8.176 |
| 15 | Laterza | 41 | 36 | 27.386 |
| 16 | Laterza | 41 | 37 | 329 |
| 17 | Laterza | 41 | 173 | 28.141 |
| 18 | Laterza | 41 | 175 | 3.293 |
| 19 | Laterza | 41 | 38 | 646 |
| 20 | Laterza | 41 | 40 | 35.268 |
| 21 | Laterza | 41 | 42 | 6.360 |
| 22 | Laterza | 41 | 39 | 3.788 |
| 23 | Laterza | 41 | 41 | 11.908 |
| 24 | Laterza | 41 | 30 | 16.183 |
| 25 | Laterza | 41 | 27 | 7.758 |
| 26 | Laterza | 41 | 28 | 15.471 |
| 27 | Laterza | 41 | 29 | 30.301 |
| 28 | Laterza | 48 | 72 | 35.239 |
| 29 | Laterza | 48 | 86 | 28.800 |
| 30 | Laterza | 48 | 28 | 29.644 |
| 31 | Laterza | 48 | 85 | 29.674 |
| 32 | Laterza | 48 | 84 | 29.151 |
| 33 | Laterza | 60 | 59 | 33.120 |
| | | | TOTALI | 565.372 |

La superficie complessiva, fra i terreni di Castellaneta e di Laterza, ammonta a **1.335.264 mq = 133,52 ettari** ed è così distribuita:

| | |
|---|---------------------|
| SUPERFICIE TERRENI TOT. | 1.335.264,00 |
| SIEPI | 41.402,28 |
| STRADE | 54.302,44 |
| AREA TOT. AGROVOLTAICO | 636.805,91 |
| Area a Foraggio nei sottocampi | 314.159,24 |
| Incolto Naturale | 268.344,23 |
| AREA VINCOLI E FASCE DI RISPETTO NON COLTIVABILI | 481.992,70 |
| AREA A FORAGGIO TOTALE (Area a Foraggio nei sottocampi + Area Vincoli e Fasce di Rispetto) | 482.579,17 |

L'area di impianto è racchiusa nel reticolo di strade:

- Della S.P. 22 a Nord;
- Della S.P. 20 ad Ovest;
- Della S.S. 7 a Sud;
- Della S.P. 23 ad Est.

Le Coordinate Geografiche corrispondenti al centro della proprietà sono: **Latitudine 40° 40' 17.64" N e Longitudine 16° 50' 31.25" E.**

Seguono le viste dell'area d'impianto ripresa con drone:



Vista Nord



Vista Ovest



Vista Est




Vista Area morfologicamente non idonea

Le distanze in linea d'aria del sito d'impianto dai perimetri urbani dei due Comuni sono:

Castellaneta 7.518 m e Laterza 3.620 m.

Il sito d'impianto si presenta prevalentemente in maniera pianeggiante (ad esclusione di due aree, poste quasi al centro dei lotti, interessate da versanti di canali), privo di alberature ed attraversato da due linee elettriche in Alta Tensione in direzione Est – Ovest in quanto posto in prossimità di una Stazione Elettrica di proprietà TERNA.

Il Lay-Out di progetto complessivo, con le aree destinate alla produzione agricola ed energetica (agrovoltaica) riportate in giallo e con i confini riportati in blu, è il seguente:

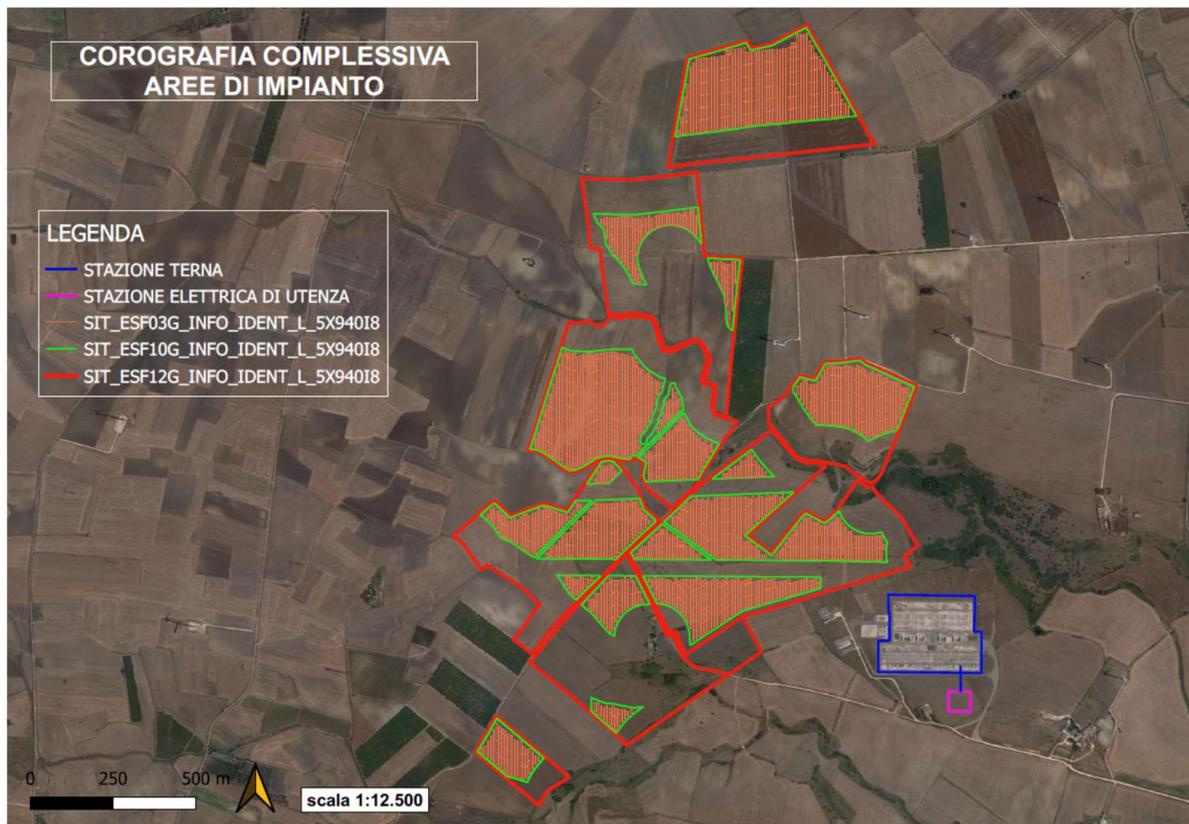

Lay-Out complessivo

3.2 Uso attuale del Suolo

L'Uso del Suolo riportato nelle planimetrie del SIT Puglia, aggiornate fino all'anno 2011 ma ancora valide per il sito d'impianto, riportano, le seguenti colture:



Confini AgroVoltaico su Uso del Suolo



Tutti i suoli sito d'impianto ricadono, anche attualmente, su terreni destinati a "Seminativi semplici in aree non irrigue".


3.3 Descrizione della tipologia e componentistica di progetto

La produzione dell'Energia Elettrica da immettere interamente nella Rete Pubblica di Distribuzione avviene tramite l'installazione di un Impianto Fotovoltaico di tipologia "**Monoassiale ad inseguimento**" per una potenza elettrica complessiva in DC di **55.624,80 kWh**.

I componenti dell'impianto ed il loro numero sono i seguenti:

- **n° 1.738 Trackers** (inseguitori) metallici che sorreggono, a seconda della tipologia utilizzata in funzione degli spazi a disposizione, 24, 48 e 64 pannelli fotovoltaici così distribuiti:
- **n° 208 tracker T12 da 24 pannelli** (n° 4.992 pannelli posti su due file orizzontali);
- **n° 111 tracker T24 da 48 pannelli** (n° 5.328 pannelli posti su due file orizzontali).
- **n° 1.419 tracker T32 da 64 pannelli** (n° 90.816 pannelli posti su due file orizzontali).

Le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici, nell'arco della giornata, "inseguono" il movimento del sole orientando i moduli su di essi installati da est a ovest, con range di rotazione completo del tracker pari a 86° ($-43^\circ/+43^\circ$), come indicato in figura.

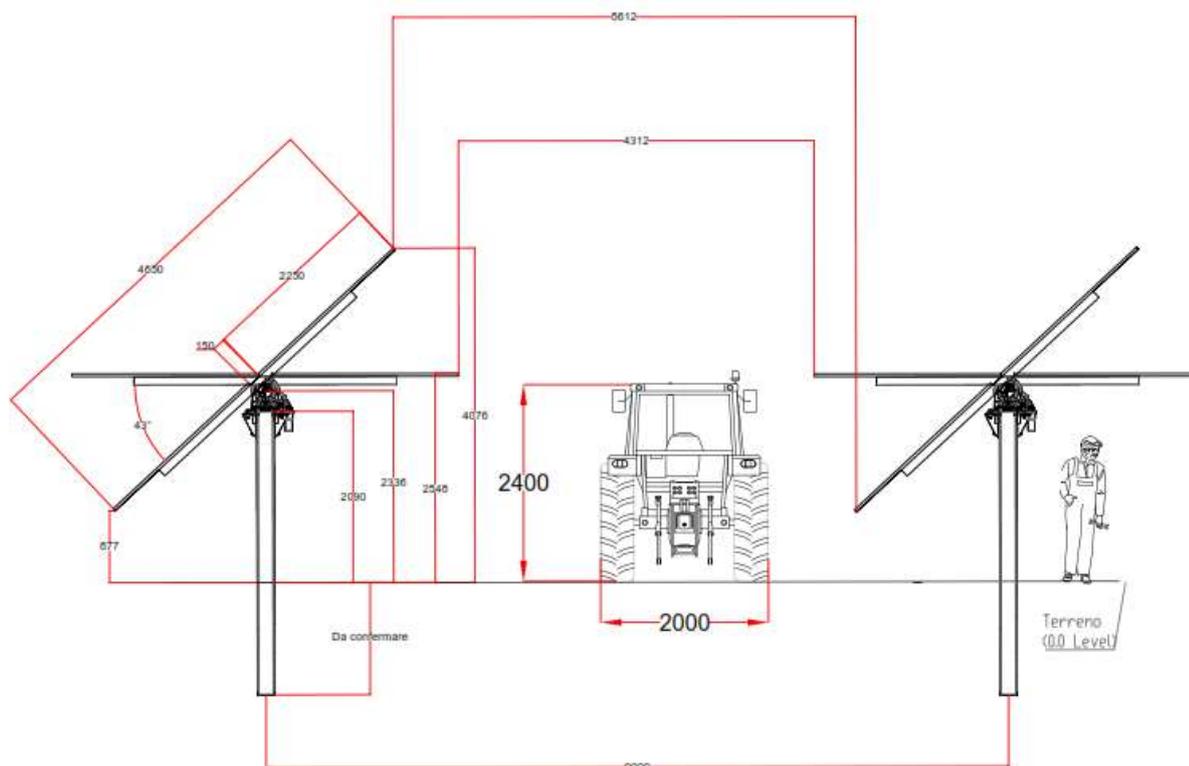

I moduli fotovoltaici saranno installati sull'inseguitore su due file affiancate (orizzontali rispetto all'asse di rotazione del tracker).



Esempio di sostegni dei tracker infissi nel terreno



Esempio di file di tracker

Ogni Tracker viene ancorato al terreno attraverso l'infissione, ad una profondità stimata non inferiore a 1,50 m, di n° 3, 5 o 7 sostegni metallici, a seconda se portano 24, 48 o 64 pannelli. In posizione orizzontale la superficie superiore del pannello è posta a circa 2,55 m dal terreno.

- **n° 101.136 Pannelli Fotovoltaici** in silicio monocristallino di potenza elettrica, ciascuno, da 550 W, per una potenza complessiva in DC di 55.624,80 kW;
- le **linee elettriche** interrato di bassa tensione in c.c. dai moduli, suddivisi da un punto di vista elettrico in stringhe, ai quadri di parallelo stringa posizionati in campo in prossimità delle strutture;


- gli **Inverter di Stringa** per la conversione della corrente prodotta dai moduli in c.c. a 1.500 V, in c.a. a 800 V;
- le **linee elettriche** interrante in bassa tensione in c.c.;
- le **Cabine di Campo**, costituite da vani prefabbricati in c.a. di dimensioni (7,5 m x 2,5 m x 2,5 m), contenenti i Trasformatori MT/BT, per l'innalzamento della tensione da 800 V a 30 kV, ed i Quadri MT per l'arrivo e la partenza delle linee di Media Tensione provenienti dai gruppi conversione/trasformazione;
- le **linee elettriche MT** interrante all'interno delle aree in cui sono installati i moduli fotovoltaici, che collegano elettricamente tra loro le Cabine di Campo;
- le **Cabine di Raccolta** nelle quali viene raccolta tutta l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico;
- la **Stazione di Elevazione**, in cui arriva l'energia dalle Cabine di Raccolta, per l'ulteriore innalzamento della tensione da 30 kV a 150 kV e la connessione alla Stazione TERNA in AT.

3.4 Modalità di esecuzione e Tempi di attuazione

Le modalità di esecuzione ed i tempi di attuazione delle opere da realizzare, distinti nelle tre fasi di Costruzione - Gestione ed Esercizio - Dismissione e Ripristino del sito, sono le seguenti:

FASE DI COSTRUZIONE

- **Allestimento del Cantiere** con realizzazione di circa **14.580 m** di Recinzione perimetrale con paletti metallici infissi nel terreno e rete metallica plastificata di altezza 2,50 m (che presenta varchi di altezza 10 cm per consentire il passaggio della piccola fauna locale e non dei predatori); posizionamento dei container Uffici, Spogliatoi e Servizi Igienici; installazione di contatore ENEL e realizzazione di rete elettrica di cantiere dotata di messa a terra; individuazione aree per parcheggi mezzi d'opera, deposito rifiuti, ecc. (Tempi di attuazione: 30 giorni);

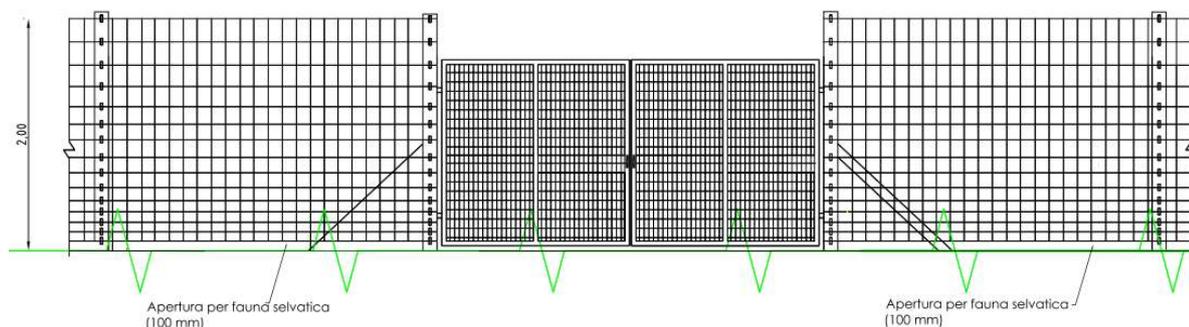

- **Tracciamento dei Sottocampi** all'interno dei quali installare l'impianto fotovoltaico (Tempi di attuazione: 6 giorni);
- **Costruzione della viabilità perimetrale ed interna**, di larghezza **4,00 m**, previo scavo ed allontanamento nell'area libera adiacente al cantiere, per una superficie di circa **54.302 mq** ed una profondità di circa 20 cm, di circa **10.860 mc** di terreno vegetale ed

uno strato di 20 cm di materiale lapideo duro proveniente da cave di prestito (misto cava) di granulometria 30-150 mm e da uno strato superiore di materiale lapideo di granulometria fine 0-3 mm. Entrambi gli strati verranno rullati con mezzi meccanici vibranti. Lo scavo verrà effettuato con l'uso di n° 2 Terne gommate che caricheranno, ciascuna, direttamente in quota n° 2 Autocarri. (Tempi di attuazione: 20 giorni);



- **Infissione n° 11.112 sostegni dei Tracker nel terreno, per 2,50 m – 3,00 m di profondità, con macchina battipalo (Tempi di attuazione: 45 giorni);**



- **Montaggio n° 1.738 Tracker su sostegni già infissi completi di sistema di motorizzazione (Tempi di attuazione: 60 giorni);**



- **Montaggio n° 101.136 Pannelli fotovoltaici su Tracker e connessione elettrica fra singoli pannelli** (Tempi di attuazione: 90 giorni);





- **Scavi a sezione obbligata per posa cavidotti e pozzetti di derivazione**, per 0,80 – 1,20 m di profondità, con macchina escavatrice a catena (Vermer) (Tempi di attuazione: 30 giorni);




- **Posa di cavidotti corrugati in pvc pesante e di pozzetti di derivazione in cemento vibrato su base di letto di sabbia di altezza 10 cm (Tempi di attuazione: 20 giorni);**



- **Posa di n° 19 Cabine prefabbricate in c.a. per alloggiamenti Trasformatori e Quadri Elettrici.** Nello specifico ne serviranno: n° 16 per Cabine di Campo (di dimensioni nette in pianta 7,50 m x 2,50 m), n° 2 per Cabine di Raccolta (di dimensioni nette in pianta 7,50 m x 2,50 m) e n° 1 per Cabina Sistemi Ausiliari (di dimensioni nette in pianta 7,50 m x 2,50 m). (Tempi di attuazione: 20 giorni).

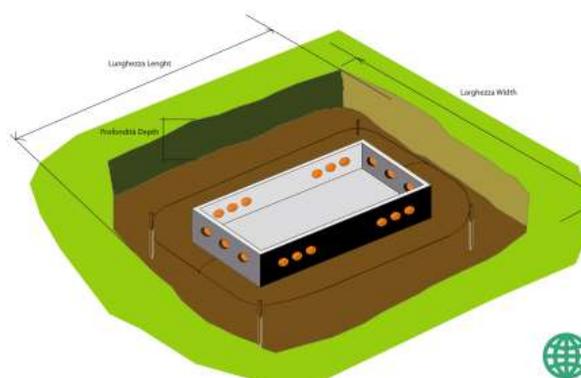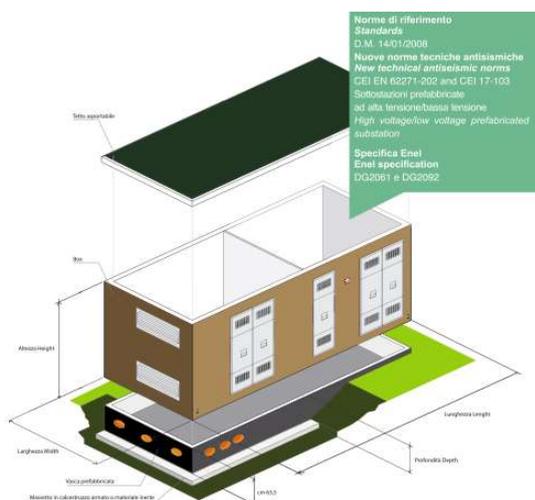

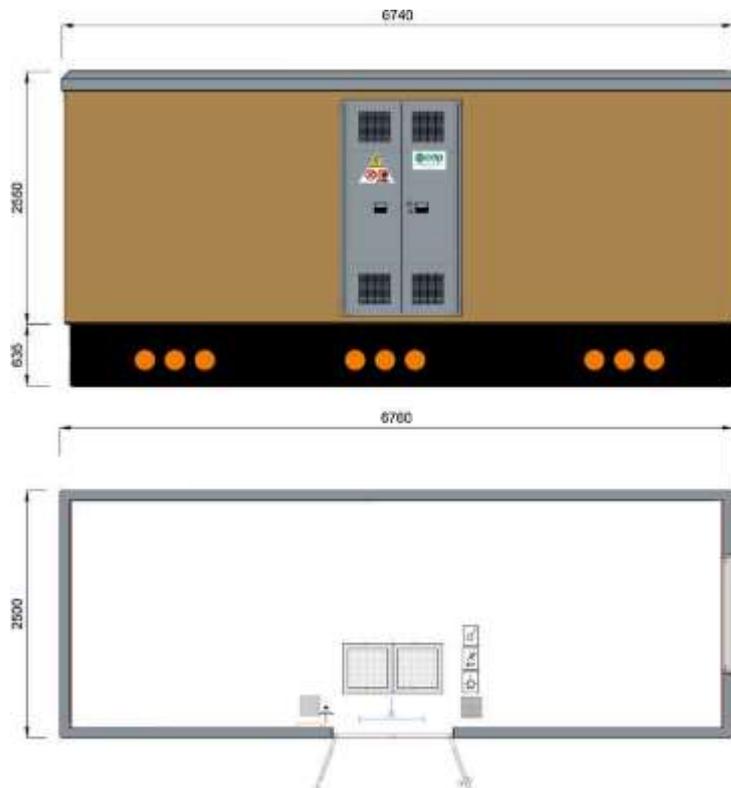

- **Installazione di Impianto perimetrale antintrusione.** L'accesso all'area recintata sarà sorvegliato automaticamente da un sistema di Sistema integrato Anti-intrusione composto da:

- n° 178 telecamere TVCC tipo fisso Day-Night, per visione diurna e notturna, con illuminatore a IR, ogni 40 m circa così suddivisi:
 - ✓ saranno installate su pali in acciaio zincato di altezza fuori terra pari a m 5,00 ed infisso nel suolo per ulteriori 1,50 m con il sistema "a battipalo" senza necessità di creare plinti di fondazione in cls;
 - ✓ cavo *alfa* con anime magnetiche, collegato a sensori microfonici, aggraffato alle recinzioni a media altezza, e collegato alla centralina d'allarme in cabina;
 - ✓ barriere a microonde sistemate in prossimità della muratura di cabina e del cancello di ingresso;
 - ✓ n° 1 badge di sicurezza a tastierino, per accesso alla cabina;
 - ✓ n° 1 centralina di sicurezza integrata installata in cabina.

I sistemi appena elencati funzioneranno in modo integrato. Il cavo *alfa* sarà in grado di rilevare le vibrazioni trasmesse alla recinzione esterna in caso di tentativo di scavalco o danneggiamento.

Le barriere a microonde rileveranno l'accesso in caso di scavalco o effrazione nelle aree del cancello e/o della cabina. Le telecamere saranno in grado di registrare oggetti in movimento all'interno del campo, anche di notte; la centralina manterrà in memoria le registrazioni.

I badges impediranno l'accesso alla cabina elettrica e alla centralina di controllo ai non autorizzati.

Al rilevamento di un'intrusione, da parte di qualsiasi sensore in campo, la centralina di controllo, alla quale saranno collegati tutti i sopradetti sistemi, invierà una chiamata alla più vicina stazione di polizia e al responsabile di impianto tramite un combinatore telefonico automatico e trasmissione via antenna *gsm*. (Tempi di attuazione: 15 giorni);

- **Infilaggio cavi elettrici** all'interno dei cavidotti e collegamenti elettrici fra i singoli componenti d'impianto (Tempi di attuazione: 45 giorni);

Poiché le lavorazioni avverranno secondo un apposito Cronoprogramma che coordinerà, anche, la contemporaneità delle lavorazioni, si stima che il tempo complessivo per la costruzione dell'impianto sia pari a circa 44 settimane (11 mesi).

FASE DI GESTIONE ED ESERCIZIO

- **Manutenzione ordinaria** consistente in interventi a cadenza temporale programmata per il mantenimento dell'efficienza e della funzionalità dell'impianto e per la prevenzione di guasti;
- **Manutenzione straordinaria** dovuta, ove necessario, a guasti accidentali per eventi meteorologici estremi o per furti e/o manomissioni (con eventuale sostituzione di pannelli e ripristino di funzionalità dell'impianto).

FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO SITO

- **Smontaggio pannelli fotovoltaici e Motorizzazioni Tracker** e loro conferimento presso idonei impianti di recupero di RAEE regolarmente autorizzati (80 giorni);
 - **Smontaggio Tracker e sostegni metallici** e loro conferimento presso idonei impianti di recupero di Materiali Metallici regolarmente autorizzati (60 giorni);
 - **Apertura scavi e rimozione di cavidotti corrugati in pvc pesante, cavi elettrici e pozzetti prefabbricati in cls e loro smaltimento** singolarmente presso idonei impianti di recupero plastica, metalli ed inerti regolarmente autorizzati (20 giorni);
 - **Chiusura scavi con terreno precedentemente escavato** ed eventuale apporto, ove necessario, di ulteriore terreno vegetale (contemporaneamente all'apertura scavi);
 - **Rimozione delle attrezzature elettriche interne alle n° 19 Cabine di Campo, di Raccolta e di Sistemi Ausiliari** e loro conferimento presso idonei impianti di recupero di RAEE regolarmente autorizzati (15 giorni);
 - **Rimozione n° 19 Cabine prefabbricate** con riutilizzo in altro sito poichè ancora funzionali (5 giorni);
 - **Rimozione tramite "sfilaggio" della Recinzione (paletti e rete metallici) e del cancello** e loro conferimento presso idonei impianti di recupero di materiali metallici ed inerti (cls di fondazione) regolarmente autorizzati (30 giorni).
-

- **Rimozione della viabilità perimetrale ed interna**, in materiale inerte stabilizzato, e ripristino con nuovo terreno vegetale al posto di quello originariamente esistente; conferimento del materiale rimosso presso idonei impianti di recupero di inerti regolarmente autorizzati (20 giorni).

Poiché le lavorazioni avverranno secondo un apposito Cronoprogramma che coordinerà, anche, la contemporaneità delle lavorazioni, si stima che il tempo complessivo per la rimozione dell'impianto sia pari a circa 20 settimane (5 mesi).

2.3 Esigenze di utilizzazione del suolo ed interazioni con il sottosuolo

E' noto che la radiazione solare apporta, sulla Terra, un'energia elettromagnetica diffusa, ossia non concentrata, e poco intensa (in Italia da 900 a 1.100 Watt/mq); è per tale motivo che nasce la necessità di disporre di ampie superfici di terreno per poter installare un impianto fotovoltaico.

I pannelli fotovoltaici, per poter intercettare la maggiore radiazione solare, sono installati con un'inclinazione che li mantenga pressocchè perpendicolari ai raggi solari; le tipologie di impianti fotovoltaici sono, quindi, o "fissi" o ad "inseguitori monoassiali o biassiali".

Le interazioni del presente progetto con il suolo, che continuerà ad avere un utilizzo agricolo sono, pertanto:

1. le n° 19 fondazioni in sabbia (spessore 20 cm) delle Cabine prefabbricate (di dimensioni 7,50 m x 2,50 m x 2,50 m) che sono posate all'interno dello scavo di 80 cm sulla superficie del terreno compatto previa rimozione del terreno vegetale; in fase di dismissione dell'impianto avverrà la ricolmatura soltanto dei primi circa 60 cm con terreno vegetale lasciando in sito la sabbia;
2. gli scavi per l'alloggiamento di cavidotti e pozzetti prefabbricati; in fase di dismissione dell'impianto avverrà la riapertura degli scavi, la rimozione di cavidotti e pozzetti, il rinterro del materiale scavato e l'eventuale apporto di terreno vegetale riportando, così, il terreno allo stato naturale;
3. l'ancoraggio stabile delle strutture di sostegno dei pannelli avverrà con Sostegni infissi in profondità nel terreno (circa 2,50 – 3,00 m), senza utilizzo di cls, che sfruttano l'attrito fra sostegno e terreno.



La tipologia di ancoraggio a Sostegni Infissi risulta la soluzione ambientalmente più compatibile nella fase di dismissione in quanto, una volta rimossi, non lasciano alcuna traccia residua della loro presenza.

2.6 Descrizione dei principali processi produttivi

Il processo produttivo del campo agricolo può definirsi un “impianto innovativo ed ecologico” in quanto verrà condotto attraverso il principio dell’Agricoltura Biologica. La concimazione e la coltivazione saranno attuati con modalità che rispettano e promuovono la fertilità e la vitalità del terreno ed allo stesso tempo le qualità tipiche delle specie vegetali e animali.

Il profondo legame con la natura e il completo rispetto dei suoi ritmi porteranno, con l’agricoltura biologica, ad abolire l’utilizzo di fertilizzanti minerali sintetici e di pesticidi chimici ed a gestire il terreno seguendo i cicli cosmici e lunari.

Semplice è il processo produttivo dell’Impianto Fotovoltaico, infatti, può definirsi un “impianto inerte” in quanto non utilizza e consuma carburanti ma “cattura e trasforma” soltanto l’energia elettromagnetica riveniente dalla radiazione solare in energia elettrica.

I Pannelli Fotovoltaici, grazie alla sensibilità elettrica delle celle al silicio, sviluppano energia elettrica continua. Quando i Fotoni (particelle di energia) della luce solare colpiscono la cella fotovoltaica, una parte di energia si trasforma in calore, una parte viene riflessa, ed un'ultima parte provoca uno spostamento degli elettroni degli atomi nel silicio. L'energia del flusso di fotoni libera un certo numero di elettroni che iniziano a scorrere, producendo una corrente elettrica.

Gli Inverter trasformano la corrente continua dei pannelli in corrente alternata.

I Trasformatori innalzano la tensione.

Il Quadro elettrico gestisce le sicurezze dell’impianto, il Contatore misura l’energia elettrica prodotta.

4 VALUTAZIONE DEL TIPO E DELLA QUANTITA' DEI RESIDUI E DELLE EMISSIONI PREVISTI DALL'ATTIVITA' DEL PROGETTO PROPOSTO

Nel Quadro Progettuale redatto nell'ambito del presente SIA è descritta la tipologia d'impianto proposto che, dalla produzione di energia elettrica attraverso l'installazione a terra di un Impianto Fotovoltaico, arriva ad ottenere Energia Elettrica da immettere nella rete elettrica pubblica di distribuzione senza alterare, con questo, il normale utilizzo del terreno ad uso agricolo.

Tipologia e quantità dei rifiuti vengono analizzati in Fase di Costruzione, in Fase di Esercizio ed in Fase di Dismissione.

4.1 Tipo e quantità di residui

Fase di Costruzione

L'opera edile più importante consiste nella costruzione dell' "Impianto Fotovoltaico ad inseguimento" che, su un'area di 26,83 ettari prevede l'installazione di n° 101.136 pannelli per un totale di potenza DC installata pari a 55,624 MW; la tipologia d'impianto è con "Tracker ad inseguimento" al fine di aumentare l'efficienza dei pannelli garantendo sempre la migliore esposizione alla radiazione solare.

- a. Recinzione perimetrale che ha una lunghezza di circa 14.580 m; ogni 3 m viene infisso "a battipalo" un paletto metallico a sostegno dei pannelli di recinzione; pertanto, NON VI SONO RESIDUI DI LAVORAZIONE.
 - b. Costruzione della viabilità perimetrale ed interna previo scavo e rimozione, per una larghezza di 4,00 m, una profondità di circa 20 cm ed una superficie di 54.302 mq, del terreno vegetale ivi presente; apporto di nuovo materiale calcareo stabilizzato 30-150 mm compattato con rullo vibrante per renderlo carrabile agli automezzi. Lo scavo verrà effettuato con l'uso di n° 2 Terne gommate che caricheranno, ciascuna, direttamente in quota n° 2 Autocarri. Il Terreno vegetale rimosso, la cui quantità è pari a circa 10.860 mc, verrà conferito presso idoneo centro autorizzato di recupero inerti.
 - c. Infissione nel terreno dei sostegni verticali dei Tracker, per una profondità minima di 1,50 m, con la tecnica "a battipalo": poiché l'infissione avviene "a forza", sfruttando la capacità portante del terreno per attrito, NON VI SONO RESIDUI DI LAVORAZIONE.
 - d. Posa dei cavidotti corrugati in PVC pesante, per Cavi BT, con un volume di scavo pari a 6.488 mc (lunghezza 27.033 m, larghezza 0,30 m, profondità 0,80 m). Il quantitativo complessivo scavato, di terreno vegetale, viene riutilizzato in sito per rinterro. Pertanto, NON VI SONO RESIDUI DI LAVORAZIONE.
 - e. Posa dei cavidotti corrugati in PVC pesante, per Cavi MT, con un volume di scavo pari a 5.052 mc (lunghezza 14.032 m, larghezza 0,30 m, profondità 1,20 m). Il quantitativo complessivo scavato, di terreno vegetale, viene riutilizzato in sito per rinterro. Pertanto, NON VI SONO RESIDUI DI LAVORAZIONE.
-

- f. Posa dei pozzetti prefabbricati di ispezione/derivazione posto, ognuno dei 2.054 pozzetti, ogni 20 m, con un volume di scavo pari a 591 mc (larghezza 0,60 m x 0,60 m e profondità 0,80 m). La volumetria di terreno escavato viene conferita presso impianto di discarica o di recupero di inerti regolarmente autorizzati;
- g. Posa di Cabine prefabbricate in c.a. per alloggiamenti Trasformatori e Quadri Elettrici. Complessivamente ne serviranno n° 19, di dimensioni nette in pianta 7,50 m x 2,50 m, che comporteranno un volume di scavo pari a 480 mc (lunghezza 9,00 m, larghezza 3,50 m, profondità 0,80 m). La volumetria di terreno viene conferita presso impianto di discarica o di recupero di inerti regolarmente autorizzati;
- h. Realizzazione Stazione di Utenza per alloggiamenti Trasformatore 30/150 kV e Quadri Elettrici. Questa comporterà un volume di scavo pari a 4.020 mc (lunghezza 67,00 m, larghezza 60,00 m, profondità 0,80 m). La volumetria di terreno viene conferita presso impianto di discarica o di recupero di inerti regolarmente autorizzati;
- i. Imballaggi dei pacchi di pannelli fotovoltaici, degli Inverter, dei Quadri e delle attrezzature ed accessori vari; poiché consistono tutti in materiali riciclabili (cartone, polistirolo, plastica, legno) vengono raccolti e stoccati in maniera differenziata per essere conferiti successivamente presso idonee Piattaforme di recupero CONAI (COMIECO, COREPLA, CIAL, CoReVe, Rilegno).

Fase di Esercizio

- L'Impianto Fotovoltaico, una volta realizzato, è "inerte" in quanto converte semplicemente l'energia elettromagnetica solare in energia elettrica e viene dismesso soltanto quando tale capacità "fotovoltaica" delle celle di silicio si esaurisce.
Di conseguenza in fase di esercizio non crea residui o rifiuti ed esso stesso, a fine vita, è interamente riciclabile in tutti i suoi componenti (vetro, alluminio, cavi elettrici in rame, plastica, cls, attrezzature elettriche ed elettroniche, ecc.). Discorso diverso se, per guasti dovuti ad eventi meteorologici o per atti di vandalismo o tentativi di furto, i pannelli dovessero essere sostituiti; andrebbero conferiti, infatti, presso impianti di recupero RAEE anche prima della loro fase di dismissione.
In fase di esercizio, in base ad una precisa manutenzione programmata, gli impianti saranno soggetti alla sostituzione di materiali di consumo e di pezzi la cui gestione sarà a totale carico dei manutentori (sia l'apporto di materiali e sia il loro allontanamento dall'impianto ed il loro smaltimento/recupero in impianti specializzati per rifiuti speciali). I componenti fissi dell'impianto, a fine vita, saranno interamente riciclabili (alluminio, acciaio, cavi elettrici in rame, attrezzature elettriche ed elettroniche, ecc.).
-

Fase di Dismissione

- j. L'Impianto Fotovoltaico, alla fine della propria vita utile stimata circa 30 anni, viene smontato conferendo tutti i componenti, completamente riciclabili, presso idonei Impianti di Recupero RAEE (pannelli completi costituiti da vetro, alluminio, cavi elettrici in rame, plastica, attrezzature elettriche ed elettroniche, ecc.) e presso fonderie per acciaio/alluminio (intelaiatura dei Tracker e sostegni infissi nel terreno).

La rimozione del materiale stabilizzato inerte, costituente la viabilità perimetrale ed interna, comporta il conferimento in discarica o presso Centri di recupero di un quantitativo di materiale pari a circa 10.860 mc.

4.2 Emissioni dell'impianto nell'ambiente circostante

Emissioni in atmosfera

- L'Impianto Fotovoltaico NON produce emissioni di CO₂ in atmosfera. La sostenibilità ambientale di tale impianto deriva dalla possibilità di produrre energia elettrica senza necessità di utilizzare combustibili fossili e, pertanto, si può arrivare a stimare la quantità di CO₂ evitata.

Produzione annuale di energia elettrica stimata tramite PVSystem:

159.001.000 kWh/anno

Quantità di CO₂ evitata:

$$159.001.000 \text{ kWh/anno} \times 0,5546 \text{ kg/kWh} = 88.181.955 \text{ kg/anno} =$$

≈ 88.182 ton/anno

Evidentemente tale dato conforta ed incoraggia ad intraprendere la strada della produzione di energia da fonte solare in quanto rispetta perfettamente le strategie che ormai, a livello mondiale, puntano all'Economia Circolare ed alla lotta ai Cambiamenti Climatici attraverso la decarbonizzazione e l'utilizzo di tecnologie che consentano di ottenere Protezione Ambientale, Risparmio delle Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile.

- L'importante aspetto di qualità ambientale ottenuto grazie all'uso contemporaneo del suolo sia per la produzione agricola che per la produzione energetica (quindi non si sacrifica una produzione a favore dell'altra) è quello di continuare a far svolgere alla vegetazione la propria funzione di "Fotosintesi Clorofilliana" che assorbe Anidride Carbonica (CO₂) dall'atmosfera ed immette in questa Ossigeno (O₂):

- **In media 1 ettaro di superficie verde coprente produce 22 ton/anno di Ossigeno;**
- **Un uomo consuma, al giorno, circa 0,84 kg di Ossigeno;**
- **1 ettaro di superficie verde, quindi, fornisce ossigeno a circa 72 persone ogni giorno.**
- Il presente impianto in progetto, con i suoi **149,226 ettari** lasciati a verde (fra produzione di foraggio, verde coprente, foraggio su fasce di rispetto e vincoli, siepi) immette in atmosfera un quantitativo annuo di **Ossigeno** pari a:

$$149,226 \text{ ha} \times 22,00 \text{ ton/ha} \approx \mathbf{3.283 \text{ ton/anno}}$$

L'impianto, quindi, fornirà ogni giorno l'Ossigeno necessario alla vita di circa (8.994 kg/giorno : 0,84 kg/persona) = **10.708 persone** (circa un terzo delle popolazioni di Castellaneta e Laterza).

Emissioni sonore

L'impianto in progetto emette nell'ambiente un basso livello di rumorosità dovuto, essenzialmente, alla presenza di trasformatori. Tali attrezzature sono poste all'interno di container insonorizzati e dislocati su una superficie di circa 155 ettari ed a grandi distanze fra di loro.

Dai calcoli previsionali condotti (vedasi *5X94018_DocumentazioneSpecialistica_09* – Valutazione previsionale di Impatto acustico) si ricava che la rumorosità determinata dallo svolgimento delle attività proposte è contenuta nei limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa nazionale di riferimento.

Emissioni di odori

L'impianto in progetto, essendo alimentato soltanto dalla luce solare, non emette sostanze odorigene nell'ambiente.

Vibrazioni, calore

L'impianto in progetto produce modeste vibrazioni (nei trasformatori) che vengono facilmente smorzate da cuscinetti gommati posti a contatto con il pavimento dei container in cui sono allocati e non emette calore nell'ambiente.

Emissioni elettromagnetiche

Le apparecchiature elettriche previste nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto generano normalmente, durante il loro funzionamento, campi elettromagnetici con radiazioni non ionizzanti.

In particolare, sono da considerarsi come sorgenti di campo elettromagnetico le seguenti componenti del parco fotovoltaico:

- Elettrodotti;
- linee elettriche BT di interconnessione agli Inverter e fra gli Inverter di stringa ed i Gruppi di trasformazione (contenenti un trasformatore);
- linee elettriche interrato MT di interconnessione fra Gruppi conversione / trasformazione e le Cabine di Campo e tra queste e le Cabine di Raccolta;

Come meglio illustrato nella Relazione di Compatibilità Elettromagnetica allegata al presente progetto ed alla luce dei calcoli eseguiti, non si riscontrano problematiche particolari relative all'impatto elettromagnetico dei componenti del Parco Fotovoltaico in oggetto ed in particolare delle Cabine elettriche, in merito all'esposizione umana ai campi elettrici e magnetici.

Lo studio condotto conferma la conformità dell'impianto dal punto di vista degli effetti del campo elettromagnetico sulla salute umana.

Per quanto concerne i cavi interrati infatti, considerati gli accorgimenti di progetto adottati relativi a:

- minimizzazione dei percorsi della rete
-

- disposizione a fascio delle linee trifase

si può escludere la presenza di rischi di natura sanitaria per la popolazione, sia per i bassi valori del campo sia per assenza di possibili recettori nelle zone interessate.

Le opere elettriche in progetto e relative DPA non interessano aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici o luoghi adibiti a permanenze di persone superiori a quattro ore, rispondendo pienamente agli obiettivi di qualità dettati dall'art.4 del D.P.C.M 8 luglio 2003.

Inoltre, sono rispettate ampiamente le distanze da fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati, previste dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 "*Limiti massimi di esposizione al campo elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale di 50 Hz negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*".

In definitiva, volendo riassumere, si sono assunte le seguenti Distanze di Prima Approssimazione:

Cavidotti MT interni all'Impianto Fotovoltaico

Per i Cavidotti MT è stata considerata una distanza di rispetto pari a 2 m dall'asse dei conduttori, oltre la quale il valore del Campo di induzione magnetica risulta inferiore a $3 \mu T$ (valore di qualità). Come detto tale distanza è considerata dall'asse del conduttore (in destra e sinistra dallo stesso) e a ad una quota di 0 m dal suolo. In definitiva si ottiene così una larghezza della fascia pari a **4 m**.

Cabine di Raccolta e Cabine di Campo

Per i Gruppi di Trasformazione è stata considerata una fascia di rispetto pari a **4 m**, oltre la quale il valore del Campo di induzione magnetica risulta inferiore a $3 \mu T$ (valore di qualità).

Per le Cabine di Raccolta e per le Cabine di Campo si considereranno i medesimi valori.

Cavidotti MT interni

Pure essendo i valori del campo di induzione elettromagnetica ben al di sotto dei limiti di qualità, assumeremo come larghezza della fascia di rispetto 4,00 m, cioè 2,00 metri dall'asse da entrambi i lati.

Emissioni nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee

- L'Impianto Fotovoltaico NON immette alcuna sostanza in tali componenti ambientali.
-

5 ALTERNATIVE DI PROGETTO

Nel presente capitolo si analizzeranno le possibili alternative tecnologiche all'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

5.1 *Alternativa 1 – Utilizzo di aerogeneratori di piccola taglia*

Per quanto riguarda le eventuali alternative di carattere tecnologico viene valutata la realizzazione di un Campo Eolico della medesima potenza complessiva a quella di progetto (circa 55,624 MW) mediante aerogeneratori di piccola taglia.


In linea generale, dal punto di vista delle dimensioni, gli aerogeneratori si possono suddividere nelle seguenti taglie:

- macchine di piccola taglia, con potenza compresa nell'intervallo 5-200 kW, diametro del rotore da 3 a 25 m, altezza del mozzo variabile tra 10 e 35 m;
- macchine di media taglia, con potenza compresa nell'intervallo 200-1.000 kW, diametro del rotore da 25 a 60 m, altezza del mozzo variabile tra 35 e 60 m;
- macchine di grande taglia, con potenza compresa nell'intervallo 1.000-5.000 kW, diametro del rotore da 80 a 150 m, altezza del mozzo variabile tra 80 e 150 m.

Per quanto riguarda la piccola taglia, tali macchine hanno un campo applicativo efficace soprattutto nell'alimentazione delle utenze remote, singolarmente o abbinate ad altri sistemi (fotovoltaico e diesel).

Si tratta di impianti di scarsa efficienza, anche in considerazione della loro modesta altezza, e che producono una significativa occupazione di suolo per Watt prodotto.

Per ottenere la potenza installata equivalente si dovrebbe fare ricorso a **278** aerogeneratori di piccola taglia (200 kW). Le indicazioni tecniche del Regolamento Regionale 23 giugno 2006 n° 9 "*Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia*" per evitare l' "effetto selva", indicano di assumere la distanza minima tra le macchine di 3-5 diametri sulla stessa fila e 5-7 diametri su file parallele; pertanto, i 300 aerogeneratori necessiterebbero di una superficie occupata pari a **circa 261 ettari** oltre ad impatti notevoli sul paesaggio ed avrebbero, anche, scarsa economicità.

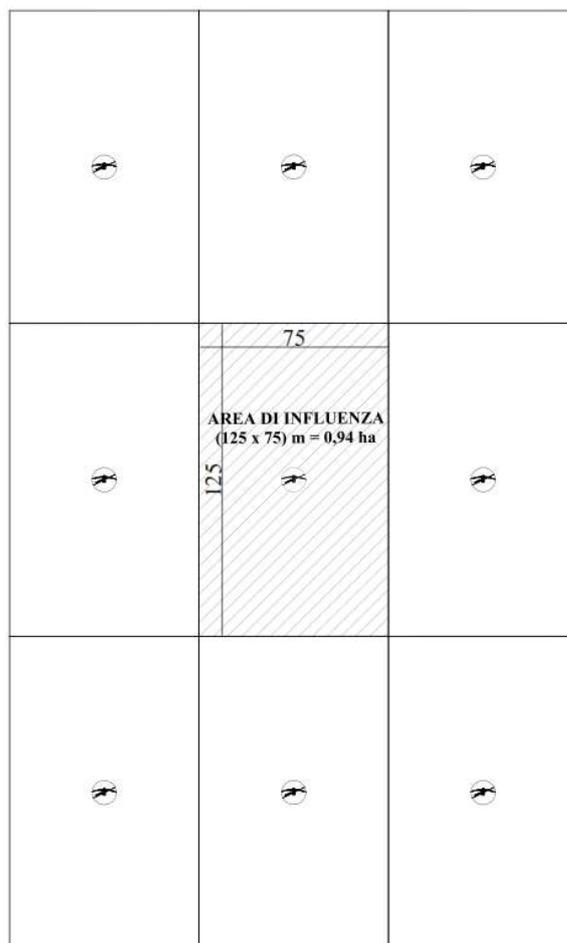

Area di influenza aerogeneratori di piccola taglia – diametro rotore 25 m

Tale alternativa tecnologica all'impianto fotovoltaico proposto, quindi, non è accettabile per la maggiore estensione di suolo necessaria (circa 3 volte maggiore), la maggiore visibilità (poiché non esiste mitigazione per le altezze delle torri), per il rumore immesso nell'ambiente nelle vicinanze degli aerogeneratori (la distanza minima dalle abitazioni, prevista dal D.M. 10 settembre 2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – Allegato 4”*, è pari a 200 m) e per la perdita di valore economico delle abitazioni poste all'interno di un parco eolico.

5.2 Alternativa 2 – Utilizzo di aerogeneratori di media taglia

Per quanto riguarda le eventuali alternative di carattere tecnologico viene valutata la realizzazione di un Campo Eolico della medesima potenza complessiva a quella di progetto (circa 55,624 MW) mediante aerogeneratori di media taglia.


Supponendo di utilizzare macchine con potenza di 800 kW verifichiamo, innanzi tutto, che se ne dovrebbero installare **70** per poter raggiungere la potenza prevista di progetto.

Le principali differenze tra i due tipi di progetto sono di seguito riportate.

1. Utilizzando macchine di media taglia, a parità di potenza complessiva installata, l'energia prodotta sarebbe comunque minore, poiché queste macchine hanno una efficienza

sicuramente inferiore alle macchine di grande taglia. Con molta probabilità l'investimento potrebbe non essere remunerativo;

2. L'utilizzo del territorio sia per la realizzazione delle piazzole sia per la realizzazione delle piste di accesso agli aerogeneratori, con conseguenti maggiori disturbi su flora, fauna, consumo di terreno agricolo, impatto su elementi caratteristici del paesaggio agrario (muretti a secco) sarebbe pari a circa **378 ettari**

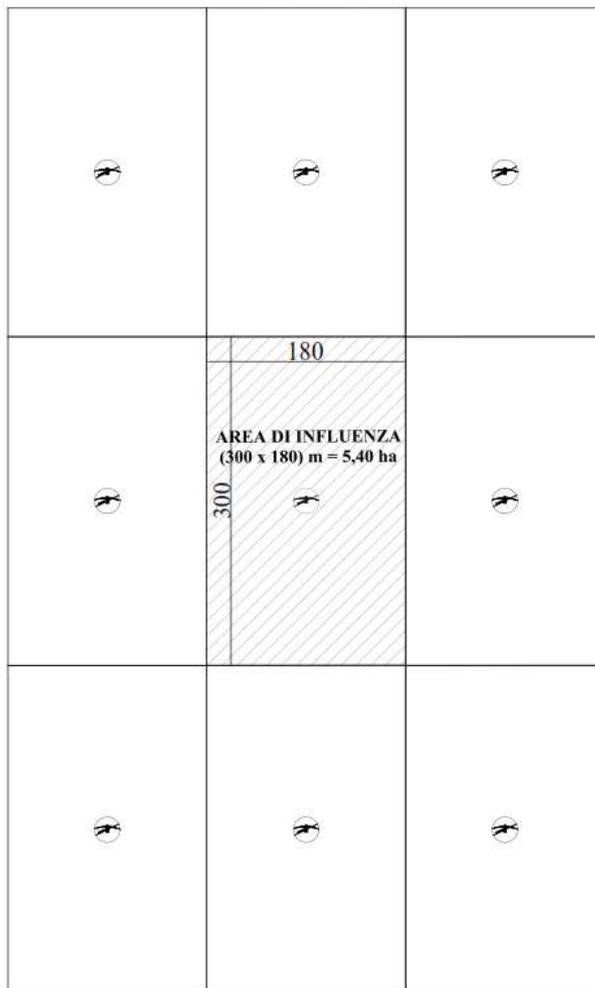

Area di influenza aerogeneratori di media taglia – diametro rotore 60 m

3. Il numero di aerogeneratori sicuramente comporta la possibilità di coinvolgere un numero elevato di ricettori sensibili al rumore prodotto dalla rotazione delle pale degli aerogeneratori;
 4. Trattandosi di un'area pianeggiante si verificherebbe un impatto visivo prodotto dal cosiddetto *effetto selva*. Gli aerogeneratori di media taglia, infatti, hanno comunque altezze considerevoli (60 metri circa) e rotori con diametri non trascurabili (50-60 m). A causa delle dimensioni, pertanto, producono anch'essi un impatto visivo non trascurabile;
 5. La realizzazione di un numero importante di aerogeneratori produce maggiori impatti in fase di costruzione e dismissione dell'impianto.
-

Tale alternativa tecnologica all'impianto fotovoltaico proposto, quindi, non è accettabile per la maggiore estensione di suolo necessaria (circa 4 volte maggiore), la maggiore visibilità (poiché non esiste mitigazione per le altezze delle torri), per il rumore immesso nell'ambiente nelle vicinanze degli aerogeneratori (la distanza minima dalle abitazioni, prevista dal D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – Allegato 4", è pari a 200 m) e per la perdita di valore economico delle abitazioni poste all'interno di un parco eolico.


5.3 Alternativa 3 – Utilizzo di aerogeneratori di grande taglia

Per quanto riguarda le eventuali alternative di carattere tecnologico viene valutata la realizzazione di un Campo Eolico della medesima potenza complessiva a quella di progetto (circa 91,66 MW) mediante aerogeneratori di grande taglia.

Supponendo di utilizzare macchine con potenza di 3.000 kW verifichiamo, innanzi tutto, che se ne dovrebbero installare **19** per poter raggiungere la potenza prevista di progetto.

Le principali differenze tra i due tipi di progetto sono di seguito riportate.

1. L'utilizzo del territorio, sia per la realizzazione delle piazzole sia per la realizzazione delle piste di accesso agli aerogeneratori, con conseguenti maggiori disturbi su flora, fauna, consumo di terreno agricolo, impatto su elementi caratteristici del paesaggio agrario (muretti a secco) sarebbe pari a circa **410 ettari**.

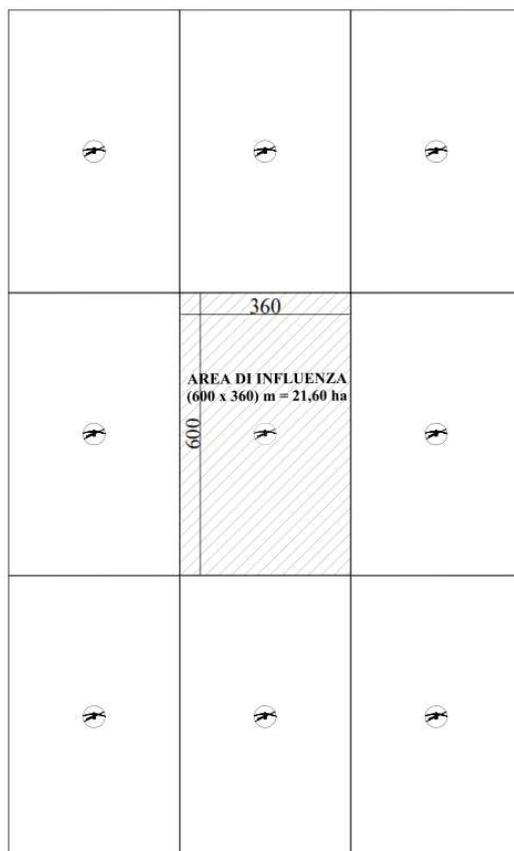

Area di influenza aerogeneratori di grande taglia- diametro rotore 150 m

2. Il numero di aerogeneratori sicuramente comporta la possibilità di coinvolgere un numero elevato di ricettori sensibili al rumore prodotto dalla rotazione delle pale degli aerogeneratori;
3. Trattandosi di un'area pianeggiante si verificherebbe un impatto visivo considerevole. Gli aerogeneratori di grande taglia, infatti, hanno altezze considerevoli (fino a 150 metri circa) e rotori con diametri non trascurabili (fino a 150 m). A causa delle dimensioni, pertanto, producono un impatto visivo non trascurabile.

Tale alternativa tecnologica all'impianto fotovoltaico proposto, quindi, non è accettabile per la maggiore estensione di suolo necessaria (circa 4 volte maggiore), la maggiore visibilità (poiché non esiste mitigazione per le altezze delle torri), per il rumore immesso nell'ambiente nelle vicinanze degli aerogeneratori (la distanza minima dalle abitazioni, prevista dal D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – Allegato 4", è pari a 200 m) e per la perdita di valore economico delle abitazioni poste all'interno di un parco eolico.

5.4 Alternativa 4 – Utilizzo di Impianto a biomassa

Un'altra alternativa tecnologica potrebbe essere quella di realizzare un impianto alimentato a biomassa per la produzione di energia elettrica attraverso la combustione all'interno di una Caldaia (se alimentato da biomasse forestali) ed una annessa Turbina o all'interno di un Cogeneratore a ciclo Otto (se alimentato da biogas o da olii vegetali).

Le principali differenze, migliorative e peggiorative, rispetto alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto in progetto sono:

1. A parità di potenza installata (55,624 MW), occorrerebbero non meno di **28** Cogeneratori da 2 MW posti all'interno di Container insonorizzati possibilmente al coperto (tettoia o capannone).
 2. Occuperebbero minore superficie di suolo;
 3. Necessiterebbero di continui approvvigionamenti di biomassa con incremento dei trasporti su strada (anche da grandi distanze) ed immissione in atmosfera dei gas di scarico dei motori degli autocarri addetti al trasporto (CO, NOx, Idrocarburi incombusti e polveri sottili);
 4. Comporterebbero un impatto sonoro non trascurabile;
 5. Emetterebbero in atmosfera i gas di scarico della combustione della biomassa (essenzialmente CO, NOx e polveri sottili).

Tale alternativa tecnologica all'impianto fotovoltaico proposto, quindi, non è accettabile per le emissioni di gas di scarico in atmosfera, dovuti agli automezzi che trasportano la biomassa e per la combustione di quest'ultima in caldaia o cogeneratore, e per il rumore immesso nell'ambiente.

Tali emissioni sono, infatti, inesistenti nell'impianto fotovoltaico.

5.5 Alternativa localizzativa

Per quanto attiene l'area in cui è localizzato l'impianto osserviamo che:

- 1) Considerata l'estensione del previsto impianto AgroVoltaico, che necessita di circa 63,68 ettari, l'alternativa insediativa in Zona Industriale è improponibile sia per i costi delle aree (che renderebbero proibitivo l'investimento) e sia per la mancanza di Zone Industriali così estese;
- 2) E' posta internamente ad un'area di circa 13.000 ettari pressochè esclusivamente destinata a "seminativo" (la superficie dell'impianto AgroVoltaico, di 63,68 ettari, ne rappresenta soltanto lo **0,50%**) e, continuando a coltivarla, rimarrebbe ancora area trofica per la fauna e l'avifauna;
- 3) E' scarsa la presenza di edifici rurali abitati stabilmente;
- 4) L'area è completamente pianeggiante e lontana da rilievi, essendo questa una condizione ideale per attenuare l'impatto visivo;

Per tutto quanto sopra si ritiene evidente che sia difficile trovare aree con caratteristiche di idoneità tali e, pertanto, che sia molto difficile proporre un'alternativa localizzativa.
