
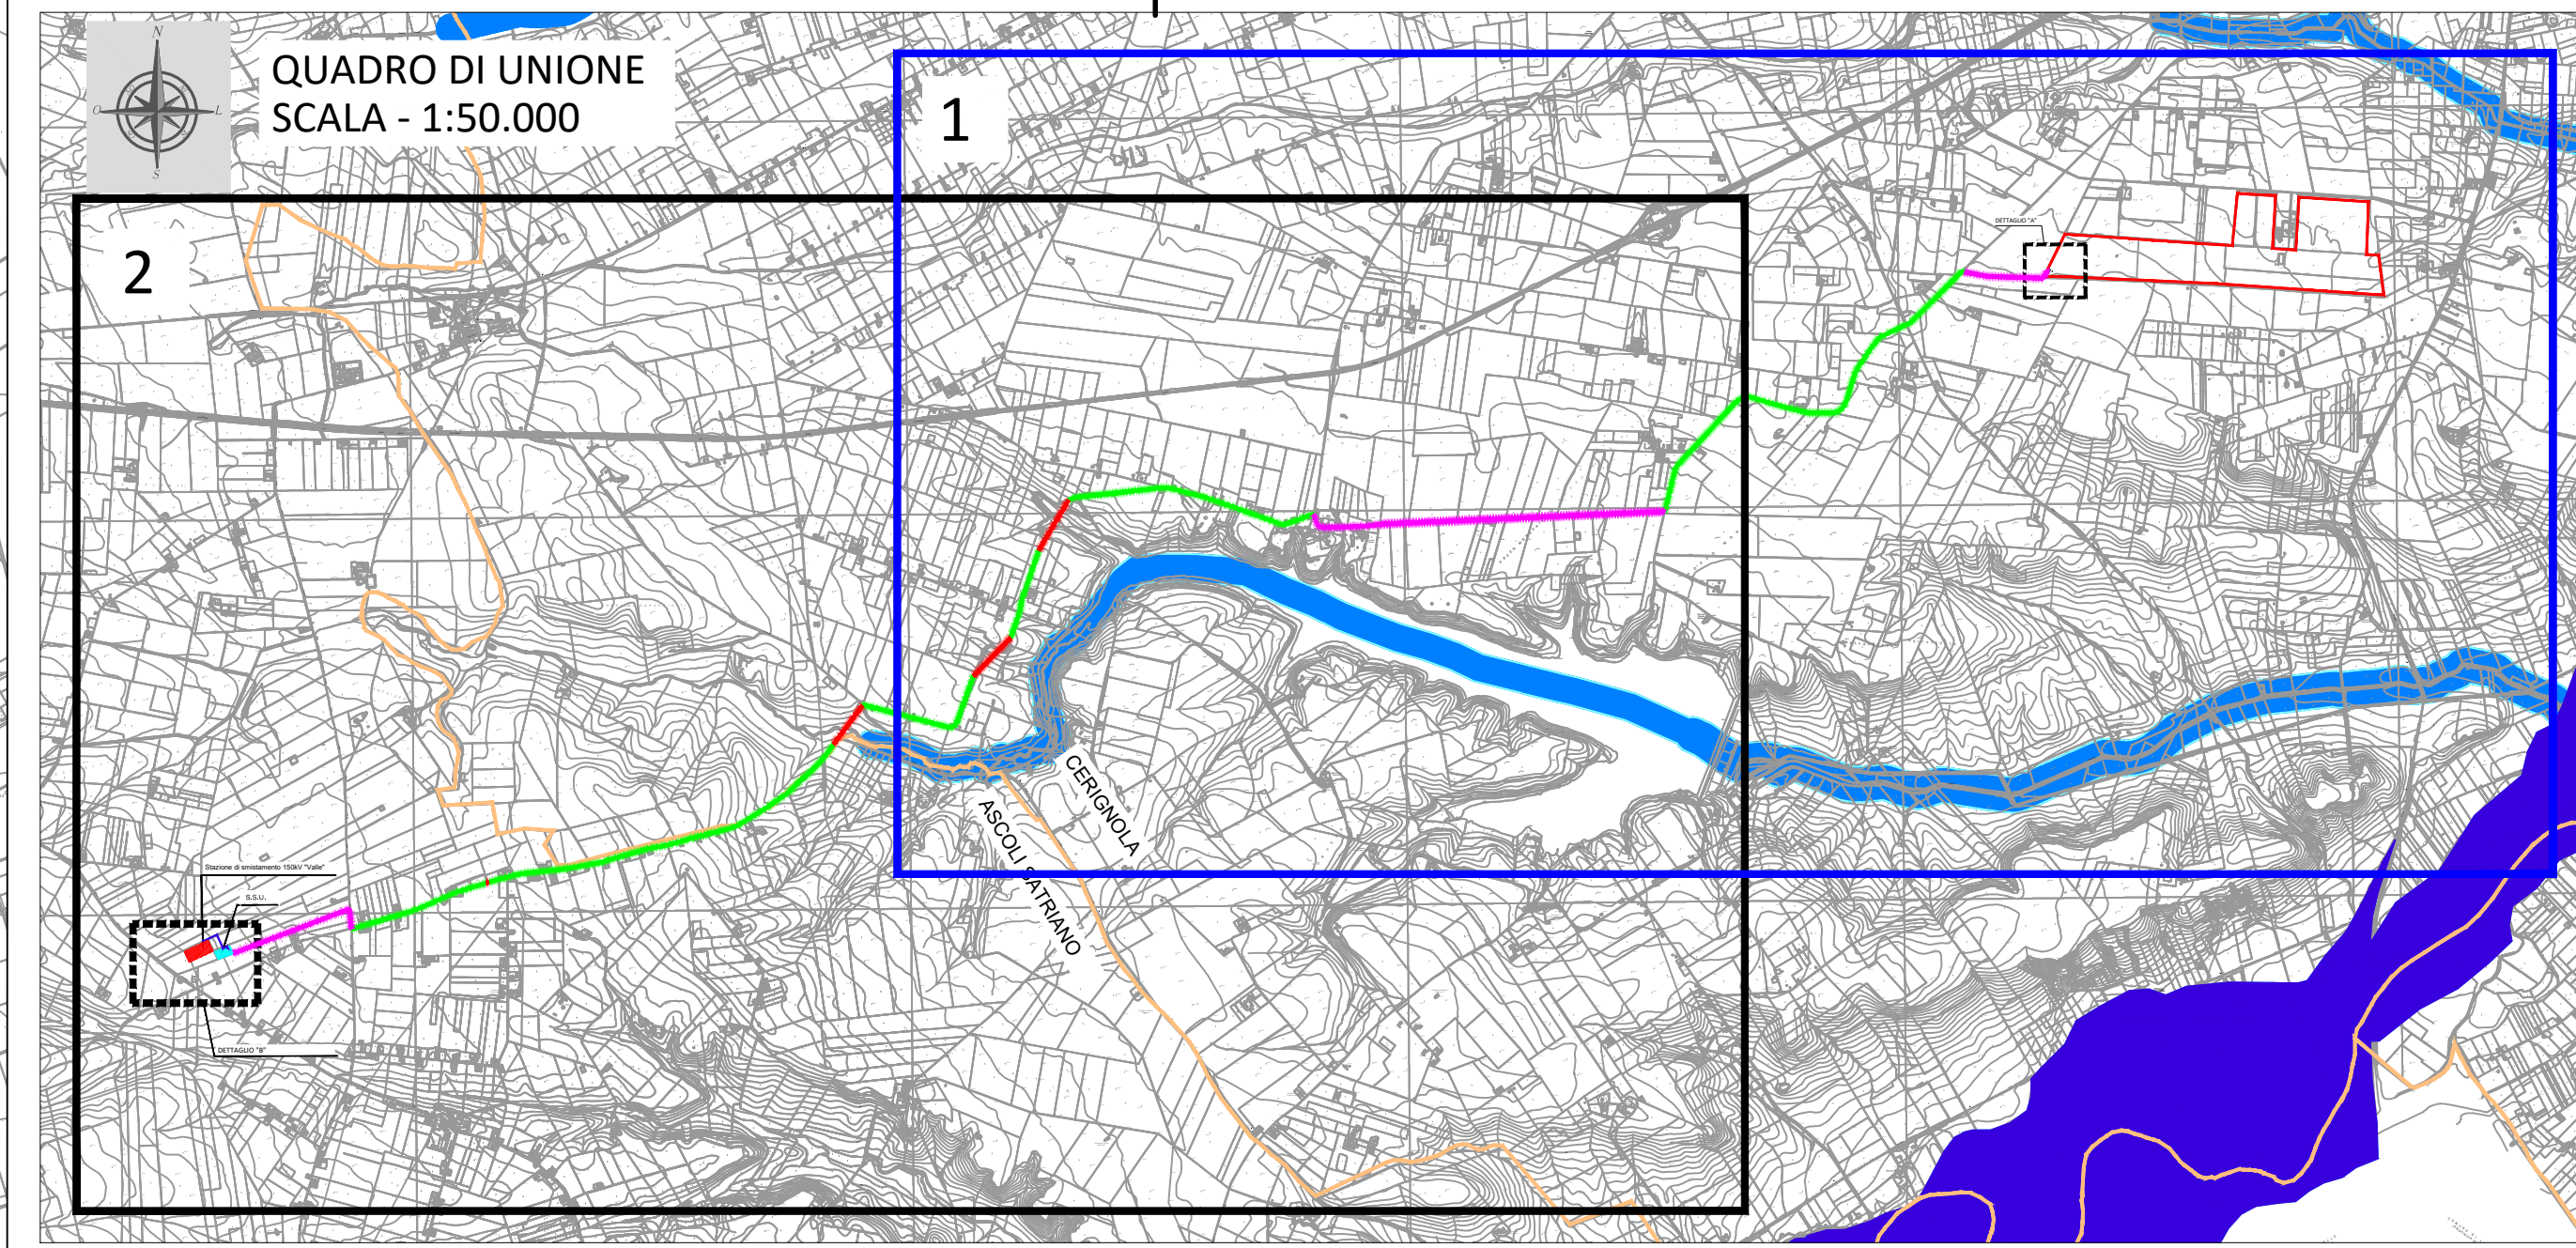



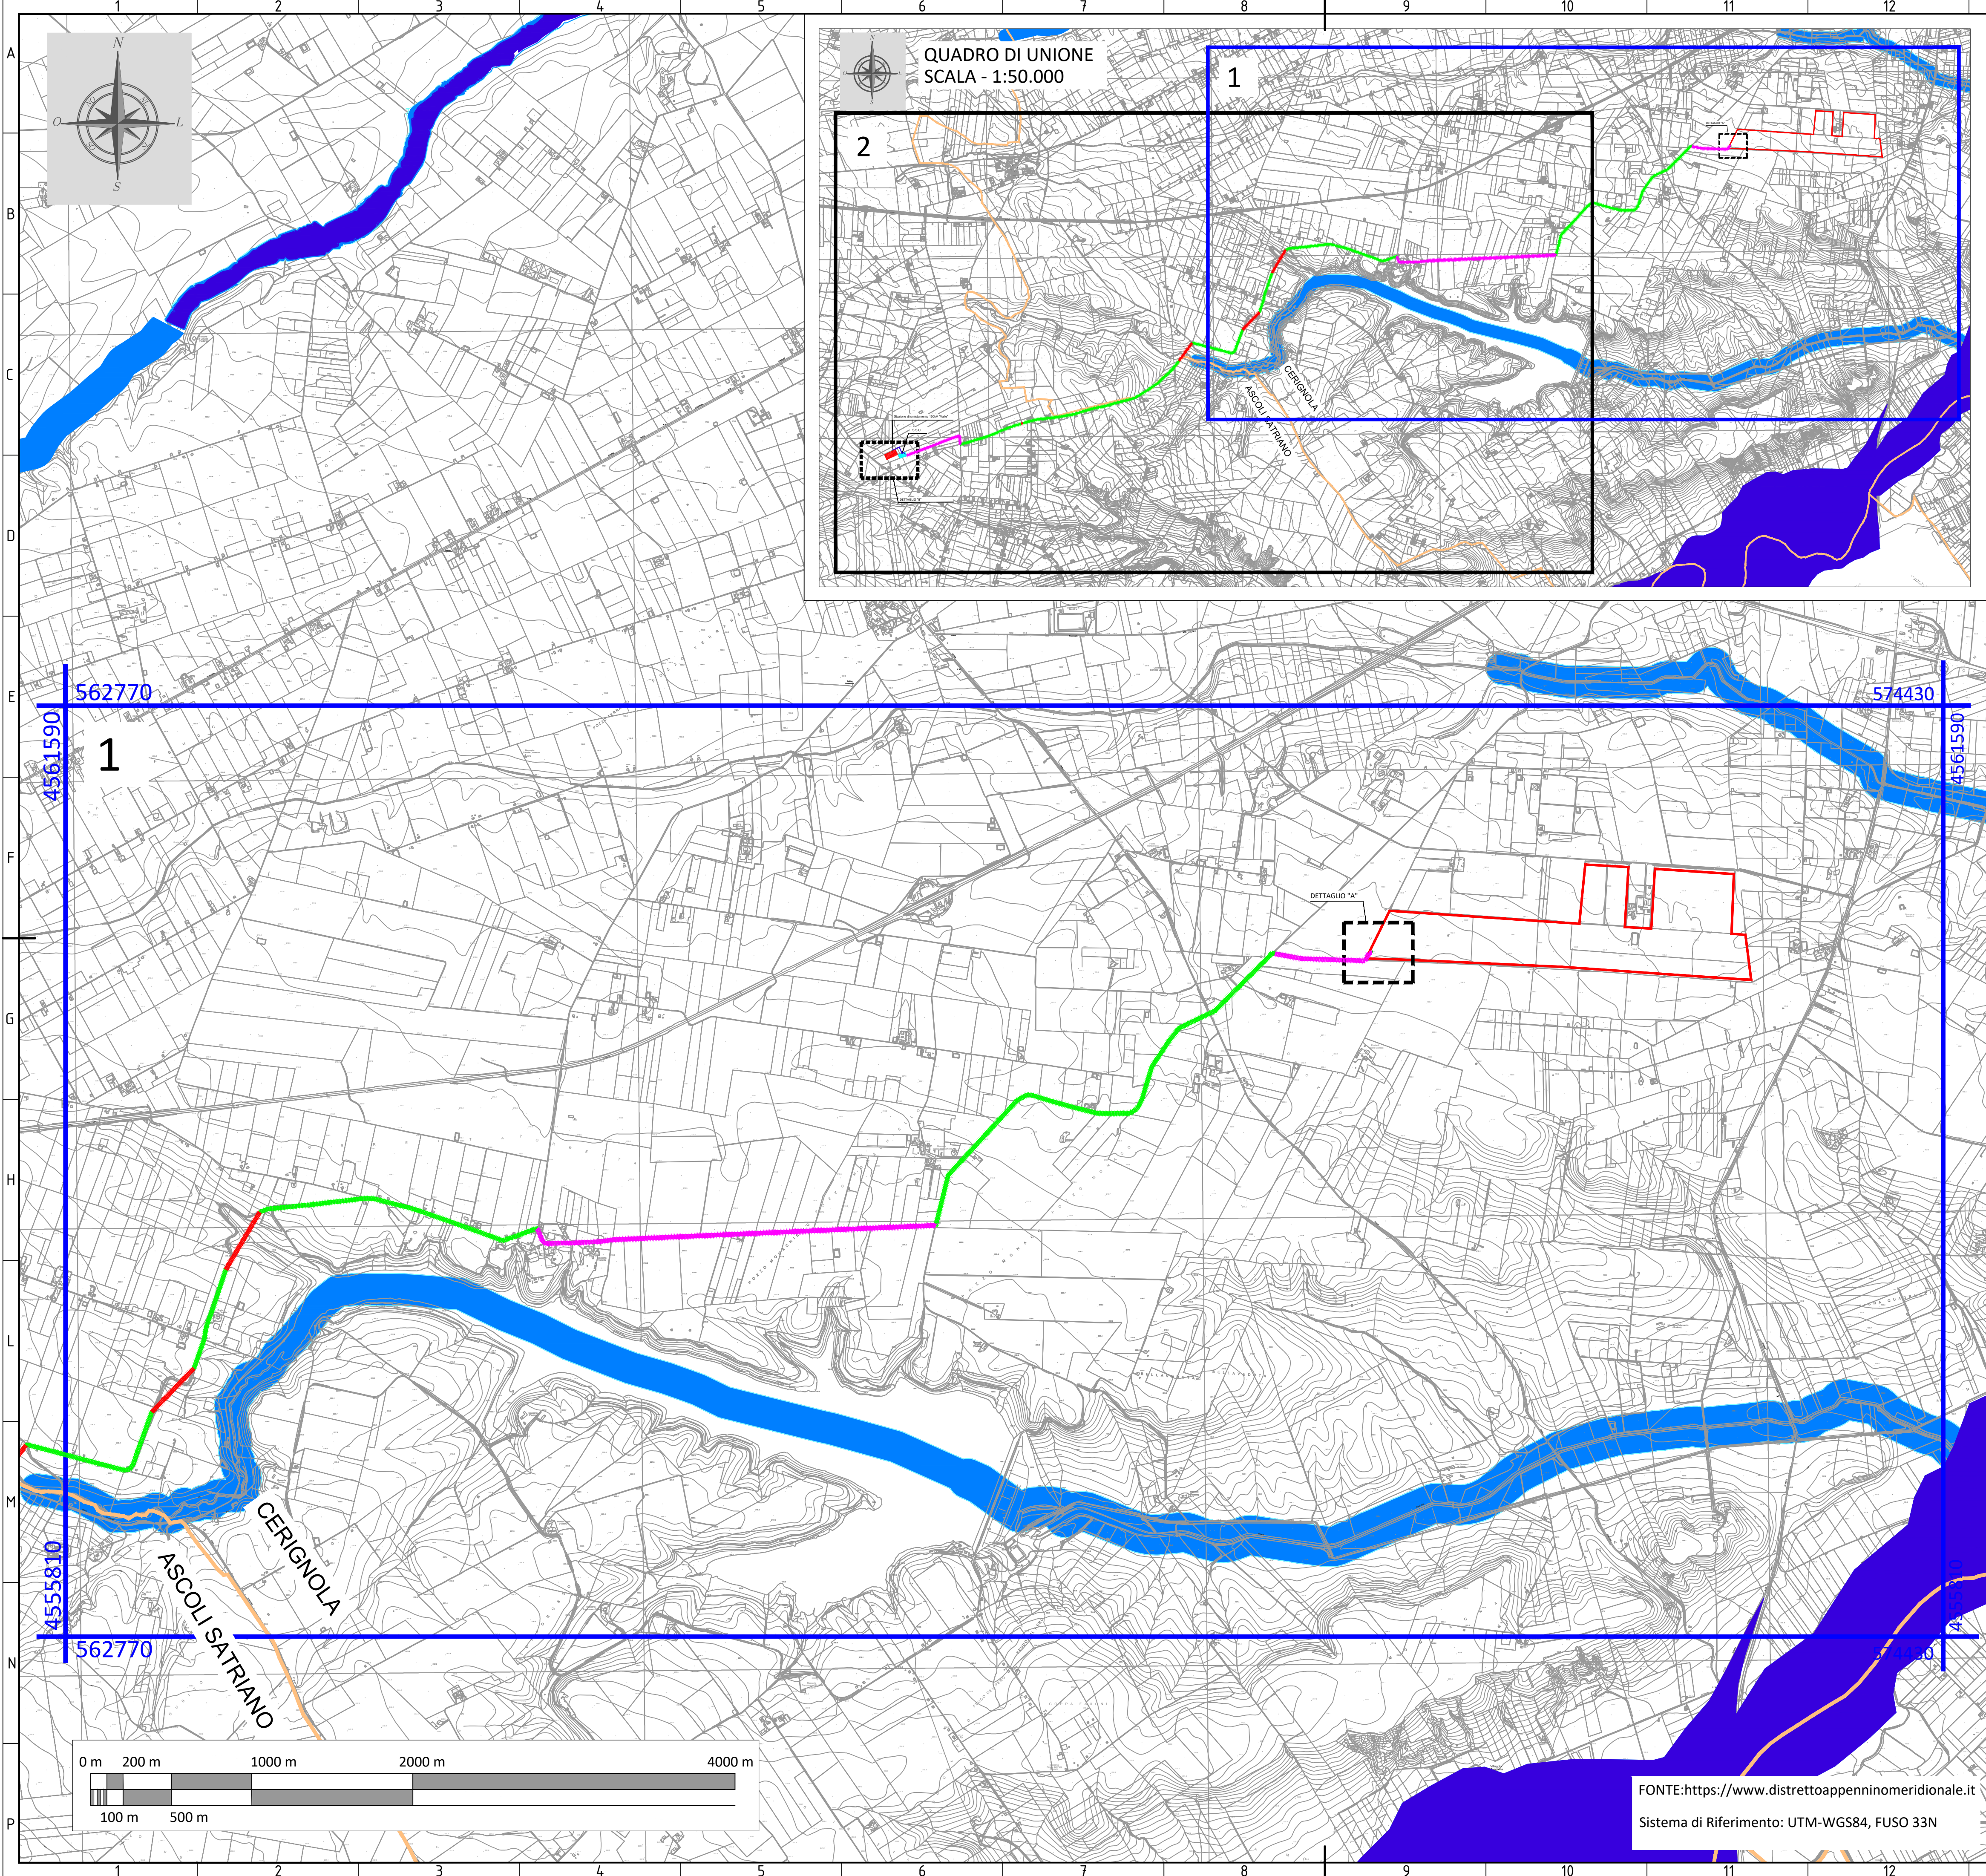


LEGENDA


- AREA DI PROGETTO
- CABINA GENERALE MT
- SOTTOSTAZIONE UTENTE (S.S.U.)
- STAZIONE DI SMISTAMENTO 150KV "VALLE"
- CAVIDOTTO INTERRATO AT
- CAVIDOTTO INTERRATO SU TRATTO ASFALTATO
- CAVIDOTTO INTERRATO SU TRATTO STERRATO
- CAVIDOTTO INTERRATO - T.O.C.
- LIMITI COMUNALI

PERICOLOSITÀ IDRAULICA

- AP - ALTA PERICOLOSITÀ
- MP - AREE A MEDIA PERICOLOSITÀ
- PB - AREE A BASSA PERICOLOSITÀ

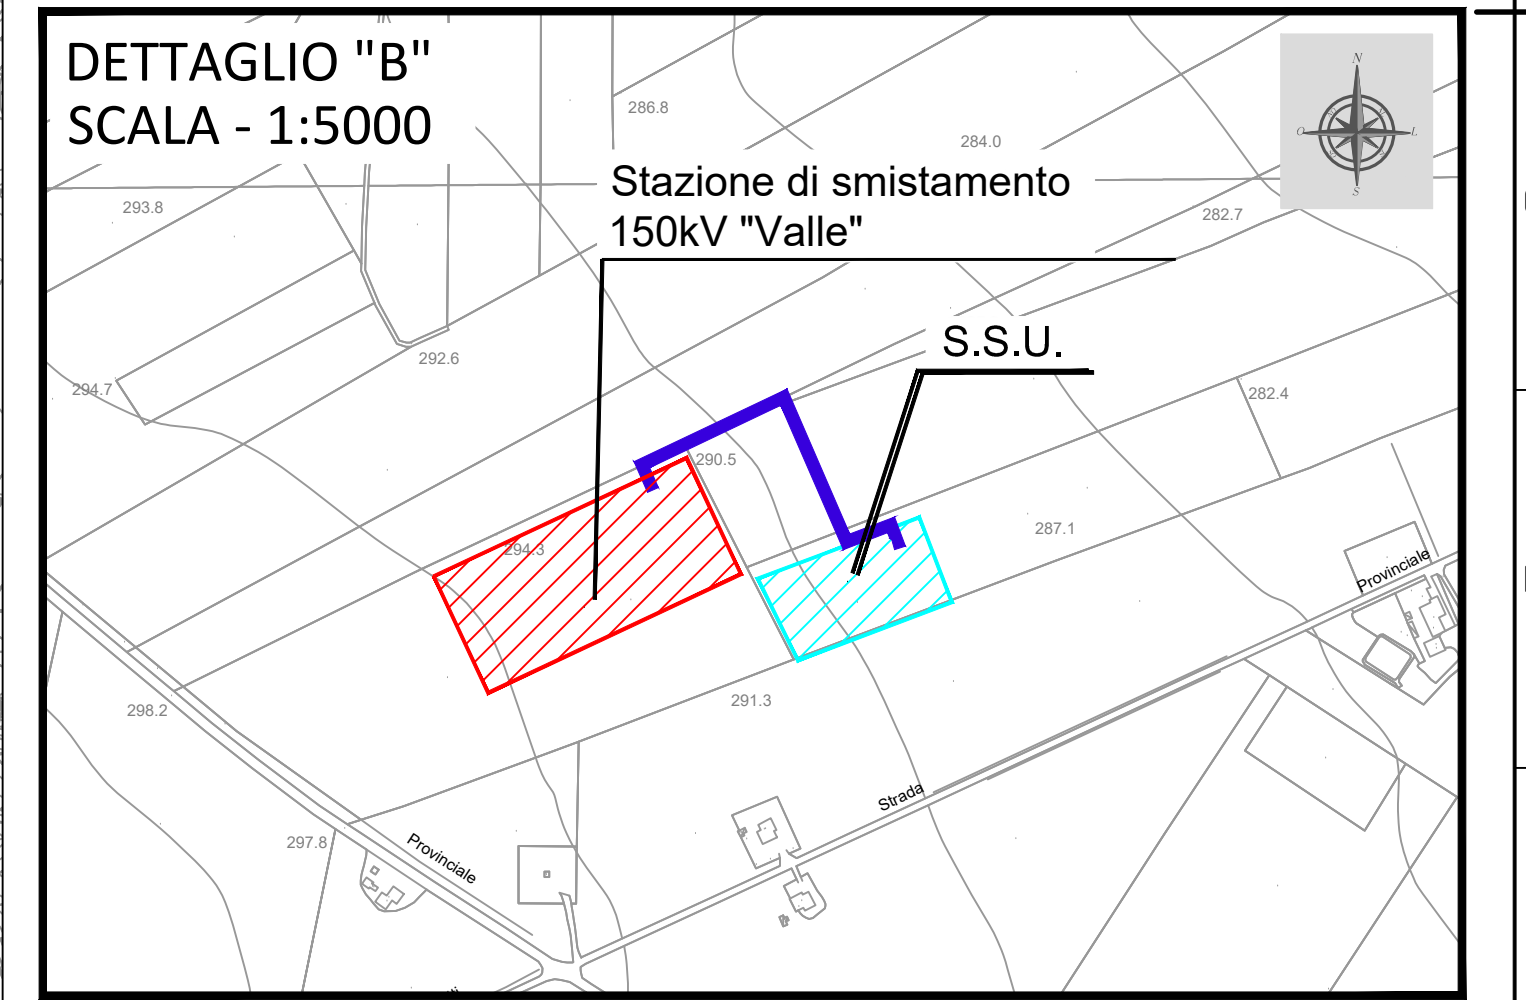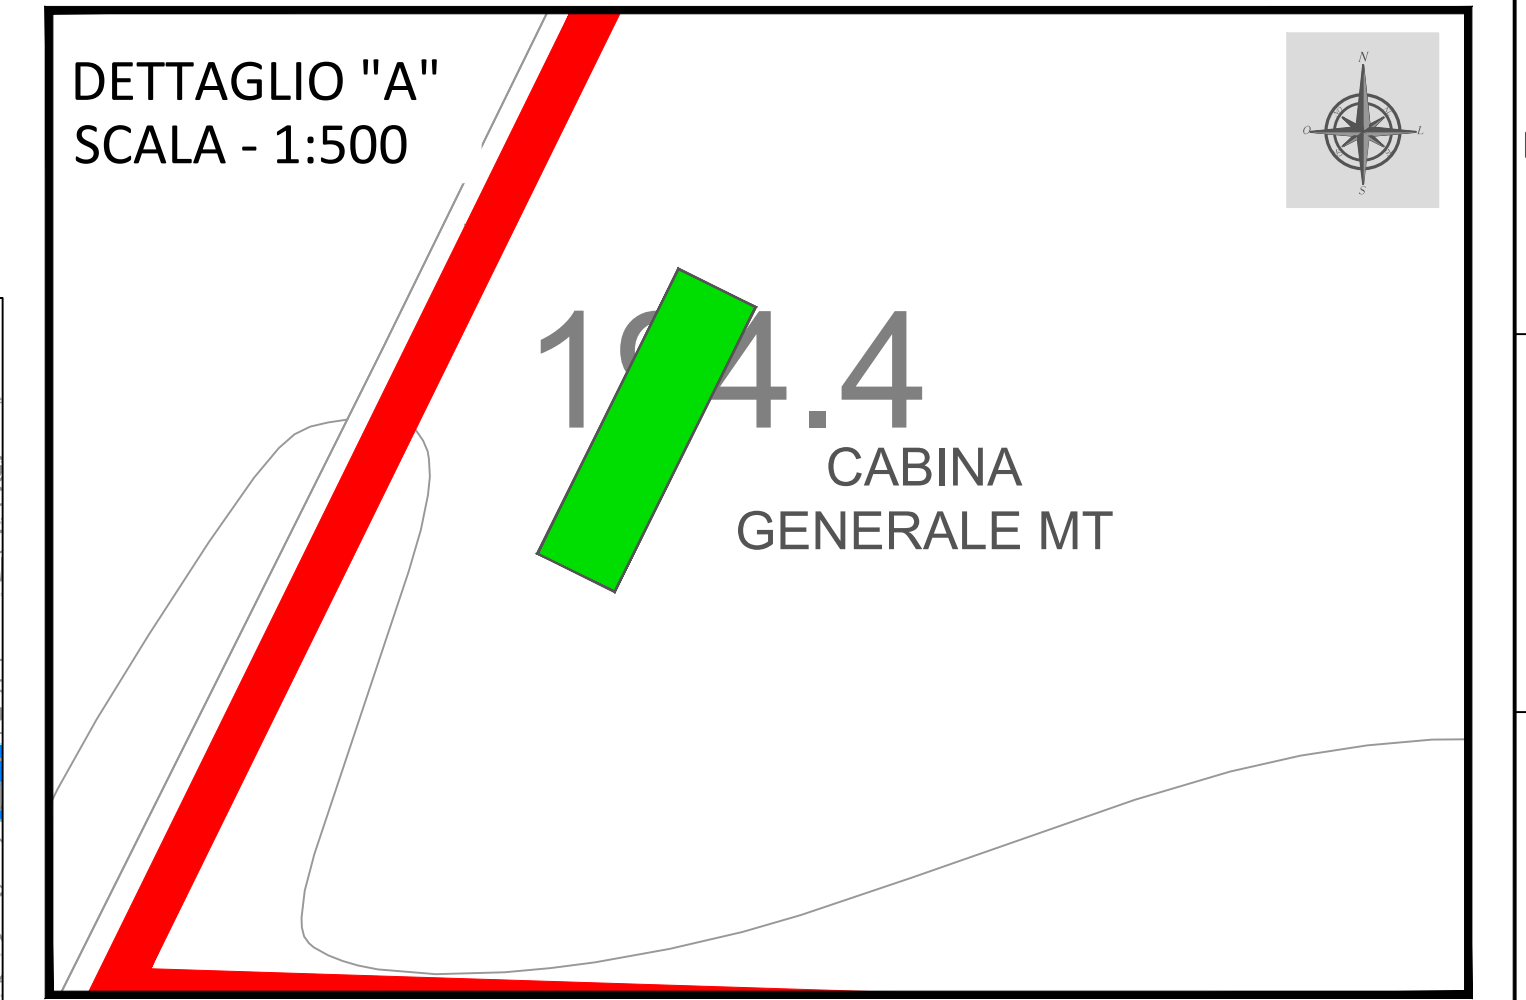

00		14/09/2021		EMISSIONE DEL DOCUMENTO			C.CAPITANO		C.LOCORRIERE					
REV. N. Rev.		DATA Date		DESCRIZIONE Description			PREPARATO Prepared		APPROVATO Approved					
DIRETTORE TECNICO / Technical Director						TIMERO E FIRMA DIRETTORE TECNICO / Technical Director Signature and Stamp								
ING. FEDERICA SPECCHIA						14/09/2021								
NOME D'ARCHIVIO / FILE NAME SCS.DES.D.GEN.ITA.P.1308.025.00						DATA / Date								
FORMATO DEL DISEGNO / Drawing Format			SCALA DEL DISEGNO / Drawing scale			NUMERO FOGLIO DEL DISEGNO / Drawing sheet								
A1			1:20.000			1/2								
SOGGETTO PROPONENTE / Proponent LIMES 23 S.R.L. Sede Legale: Via Alessandro Manzoni, 41 20121 - MILANO (MI)						PROGETTO / Project IMPIANTO FOTOVOLTAICO "FV CERIGNOLA" DELLA POTENZA NOMINALE 50,534 MWp E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE COMPLESSIVE ANCHE DEGLI ADEGUAMENTI ALLA RETE TERNA di seguito sinteticamente elencati: collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 380/150 kV, denominata "Deliceto"; collegamento RTN a 150 kV tra la SE "Valle" e il futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV, denominata "Melfi"								
PROGETTISTA / Technical Advisor						SCOPO DOCUMENTO / Utilization Scope								
ITER AUTORIZZATIVO														
TITOLO / Title														
INDIVIDUAZIONE AREA DI PROGETTO RISPETTO AL PGRA RISCHIO ALLUVIONI														
PROGETTO / Project						CODICE SCS / SCS Code								
FV CERIGNOLA 1308														
COMPANY		PURPOSE	TYPE	DISCIPLINE		COUNTRY		TEC.	PLANT		PROGRESSIVE		REVISION	
SCS		DES	D	G E N I		T A P		1	3	0	8	0	2	5

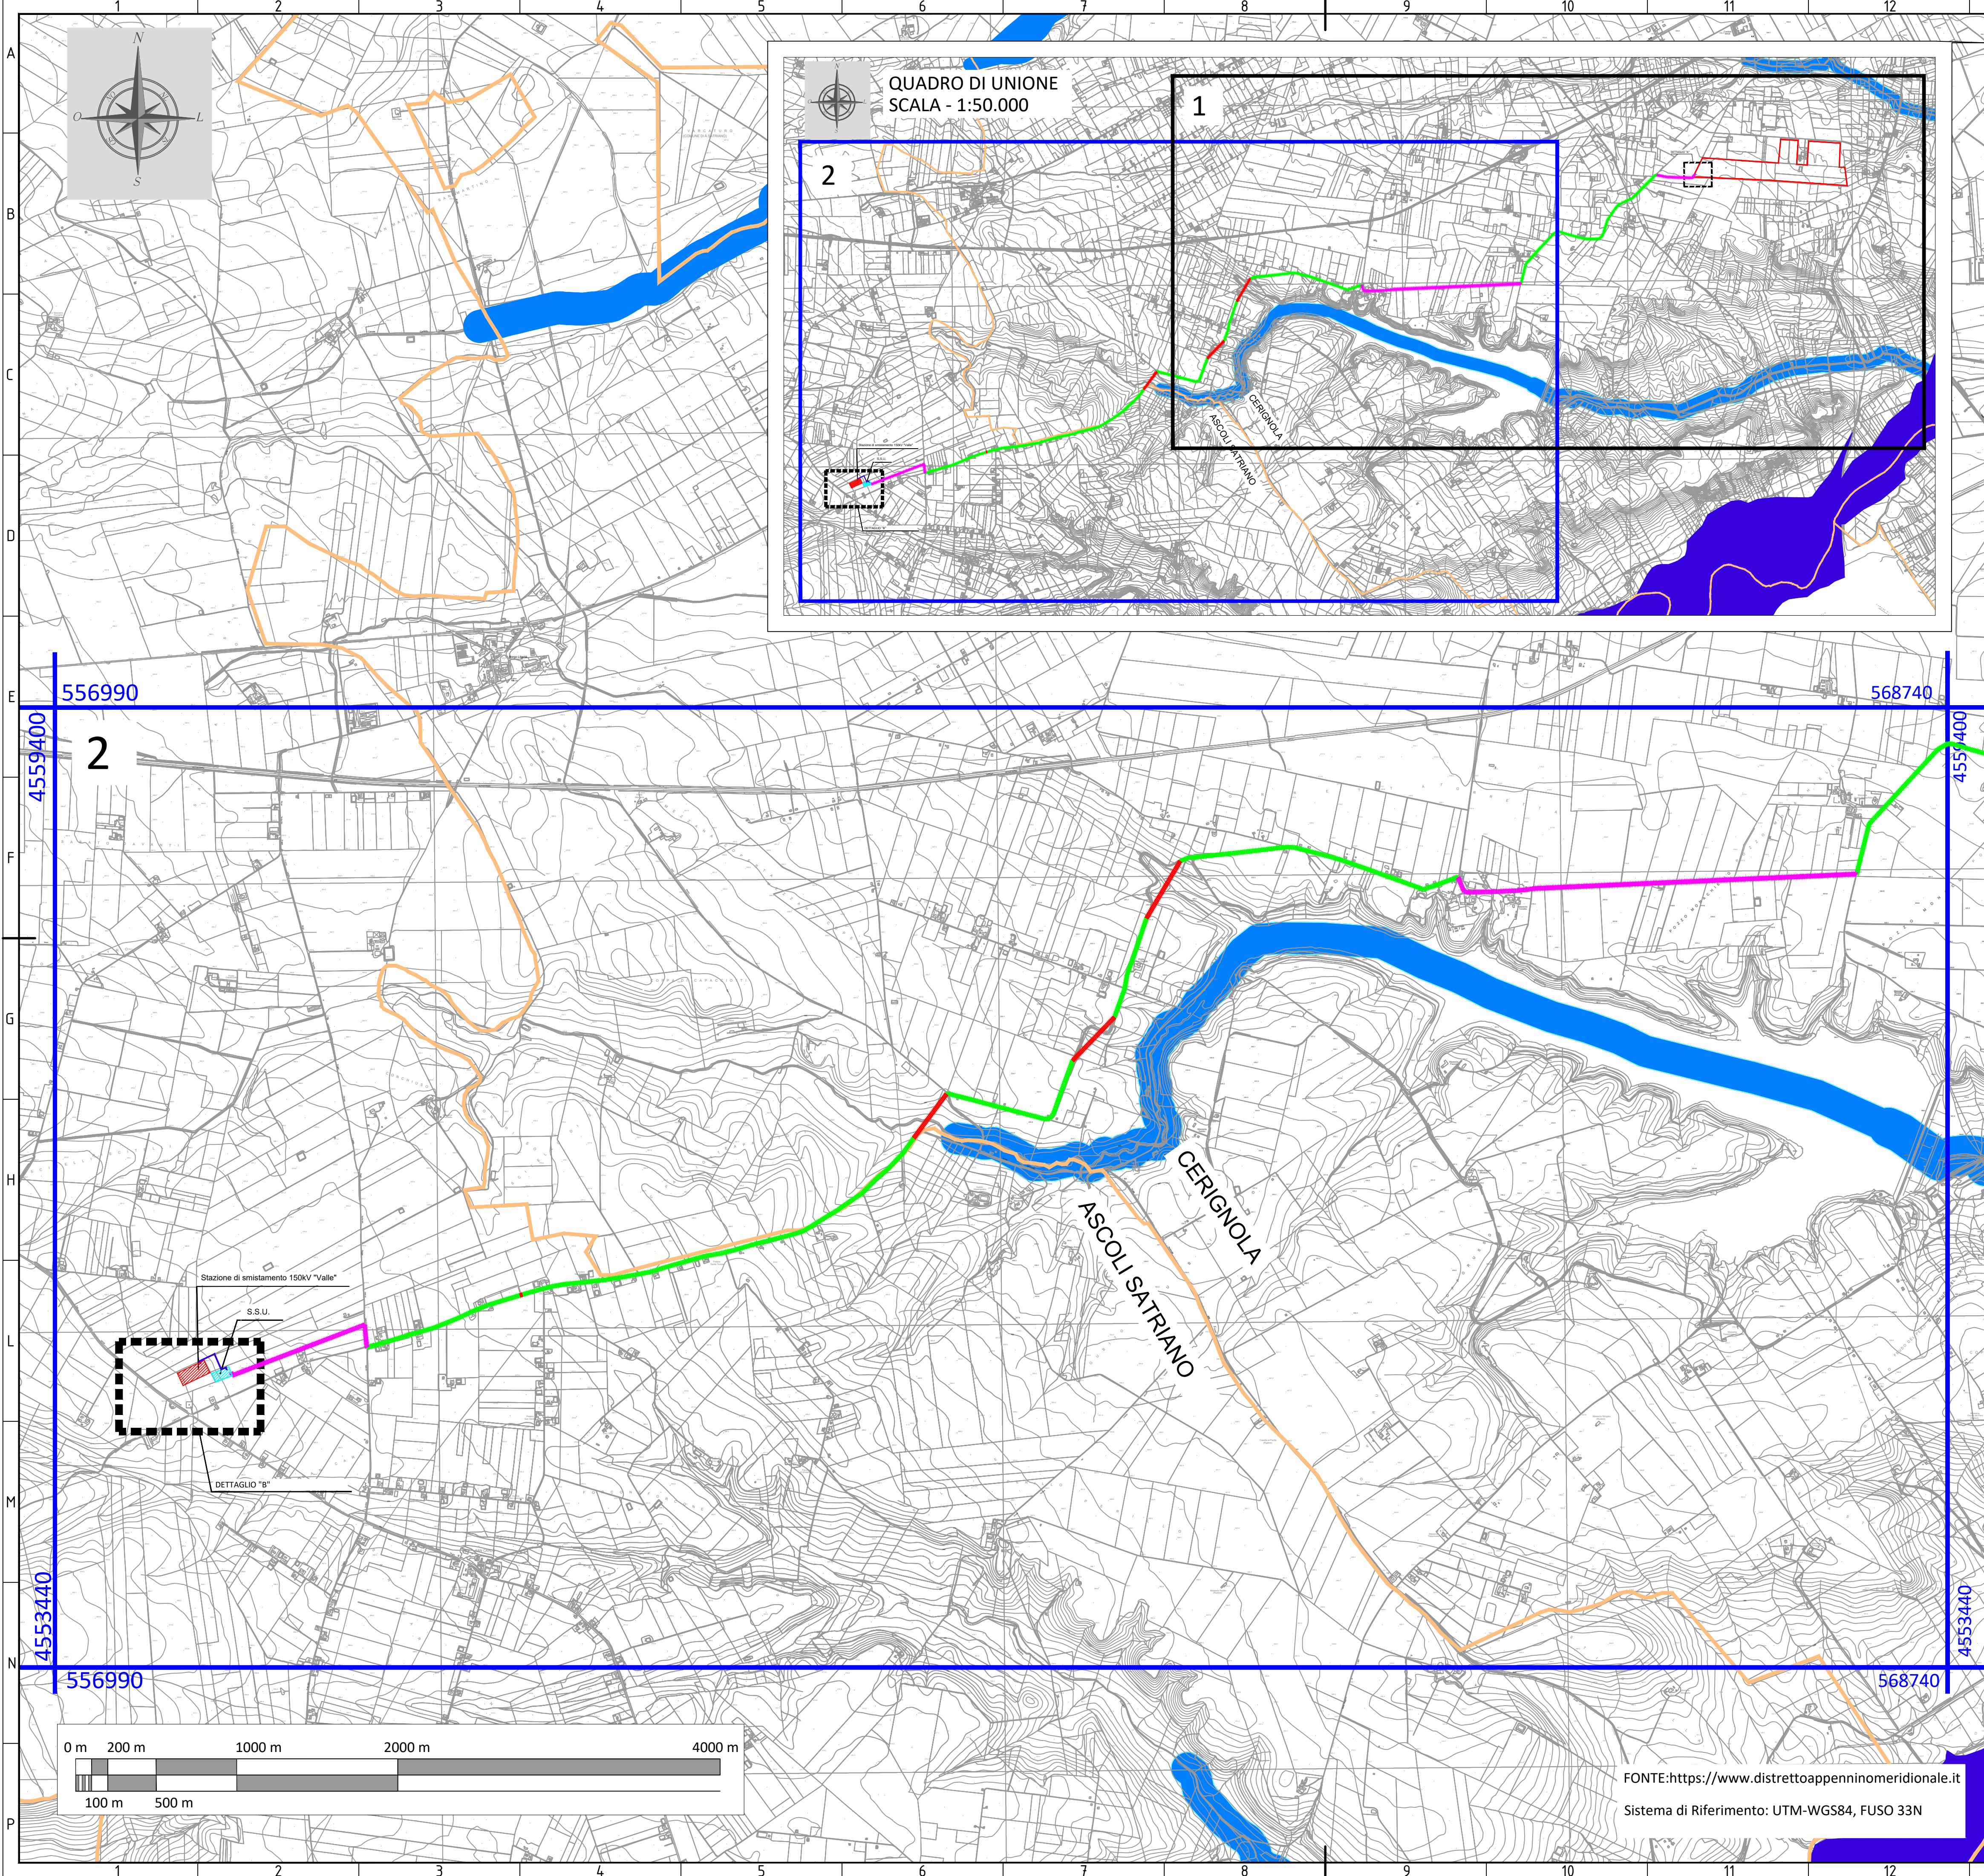

LEGENDA

- AREA DI PROGETTO
- CABINA GENERALE MT
- SOTTOSTAZIONE UTENTE (S.S.U.)
- STAZIONE DI SMISTAMENTO 150KV "VALLE"
- CAVIDOTTO INTERRATO AT
- CAVIDOTTO INTERRATO SU TRATTO ASFALTATO
- CAVIDOTTO INTERRATO SU TRATTO STERRATO
- CAVIDOTTO INTERRATO - T.O.C.
- LIMITI COMUNALI

PERICOLOSITÀ IDRAULICA

- AP - ALTA PERICOLOSITÀ
- MP - AREE A MEDIA PERICOLOSITÀ
- PB - AREE A BASSA PERICOLOSITÀ

DETTAGLIO "A"
SCALA - 1:500

194.4
CABINA
GENERALE MT

DETTAGLIO "B"
SCALA - 1:5000

Stazione di smistamento
150kv "Valle"

S.S.U.

00	14/09/2021	EMISSIONE DEL DOCUMENTO		C.CAPITANO	C.LOCORRIERE															
REV. N.	DATA	DESCRIZIONE		PREPARATO	APPROVATO															
Rev.	Date	Description		Prepared	Approved															
DIRETTORE TECNICO / Technical Director		ING. FEDERICA SPECCHIA		14/09/2021																
NOME D'ARCHIVIO / FILE NAME		SCS.DES.D.GEN.ITA.P.1308.025.00		DATA / Date																
FORMATO DEL DISEGNO / Drawing Format		SCALA DEL DISEGNO / Drawing scale		NUMERO FOGLIO DEL DISEGNO / Drawing sheet																
A1		1:20.000		2/2																
SOGGETTO PROPONENTE / Proponent		PROGETTO / Project																		
LIMES 23 S.R.L.		IMPIANTO FOTOVOLTAICO "FV CERIGNOLA" DELLA POTENZA NOMINALE 50,534 MWp E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE COMPLESSIVE ANCHE DEGLI ADEGUAMENTI ALLA RETE TERNA di seguito sinteticamente elencati: collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 380/150 kv, denominata "Deliceto"; collegamento RTN a 150 kV tra la SE "Valle" e il futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kv, denominata "Melfi"																		
Stato Legale: Via Alessandro Manzoni, 41 20121 - MILANO (MI)																				
PROGETTISTA / Technical Advisor		ITER AUTORIZZATIVO																		
SCS INGENIERIA		TITOLO / Title																		
FV CERIGNOLA 1308		INDIVIDUAZIONE AREA DI PROGETTO RISPETTO AL PGRA RISCHIO ALLUVIONI																		
		CODICE SCS / SCS Code																		
		COMPANY	PURPOSE	TYPE	DISCIPLINE	COUNTRY	TEC.	PLANT	PROGRESSIVE	REVISION										
		SCS	DES	D	G	E	N	I	T	A	P	1	3	0	8	0	2	5	0	0