TRASFORMATORE DI POTENZA
Scala 1:25

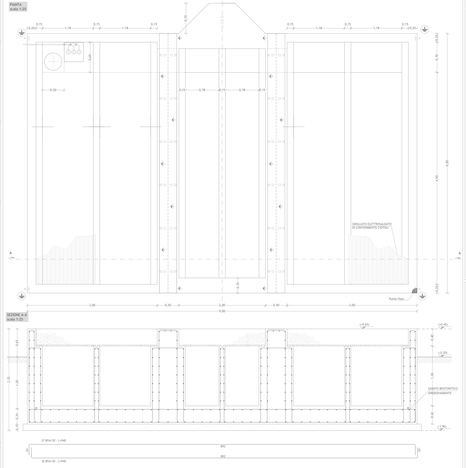

TRASFORMATORE DI CORRENTE
Scala 1:25



INTERRUTTORE TRIPOLARE
Scala 1:25

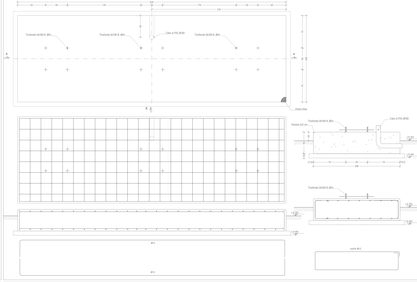

TRASFORMATORE DI TENSIONE E SCARICATORE
Scala 1:25



SEZIONATORE
Scala 1:100

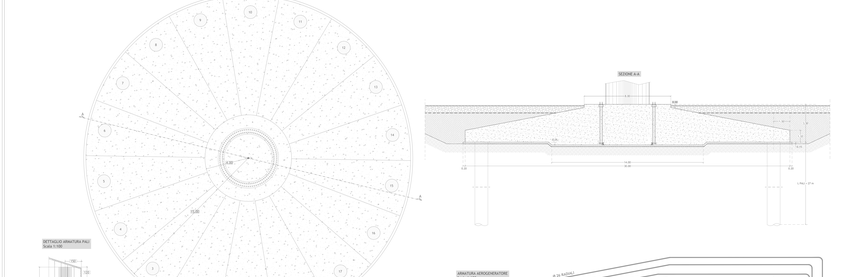

SETTAGLIO ARMATURA PALI
Scala 1:100

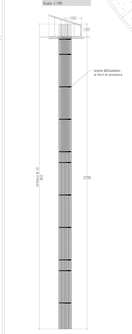

ARMATURA SEZIONATORE
Scala 1:100

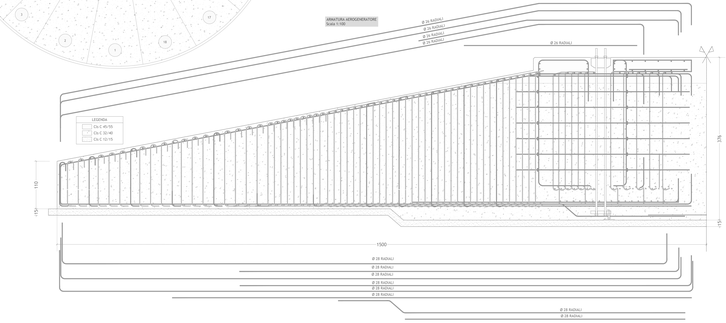

SUPPORTO SBARRE
Scala 1:25



SEZIONATORE ORIZZONTALE TRIPOLARE

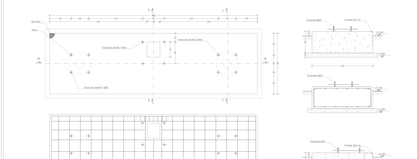

AGURO DI RECINZIONE
Scala 1:25



NOTE

MAGRONE
CALCESTRUZZO ARMATO 150 mm E VIBROGAZZA ARMAA DALLE FONDAZIONI 300 mm
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C12/15 con Rck=250 (UNI EN 206-1:2006 7/1006)
CONTRAENTE HA A CARICO LA FORNITURA E LA POSA
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C25/30 con Rck=400 (UNI EN 206-1:2006 7/1006)
CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1 (UNI EN 206-1:2006 7/1006)
CONTRAENTE HA A CARICO LA FORNITURA E LA POSA
DIMENSIONE MAX. HOMOGLI DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858 91)
CONTRAENTE HA A CARICO LA FORNITURA E LA POSA DI ADEGUATI MASSIMI RIAPPORTI a/c, 0,55 (UNI 7/1006)
CONTRAENTE HA A CARICO LA FORNITURA E LA POSA DI ADEGUATI MASSIMI DI CONTENUTI DI ARIA DI CONTENUTI 300 kg/m3 (UNI 7/1006)
PLINTO FONDAZIONE
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C25/30 con Rck=400 (UNI EN 206-1:2006 7/1006)
CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1 (UNI EN 206-1:2006 7/1006)
CONTRAENTE HA A CARICO LA FORNITURA E LA POSA
DIMENSIONE MAX. HOMOGLI DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858 91)
CONTRAENTE HA A CARICO LA FORNITURA E LA POSA DI ADEGUATI MASSIMI RIAPPORTI a/c, 0,55 (UNI 7/1006)
CONTRAENTE HA A CARICO LA FORNITURA E LA POSA DI ADEGUATI MASSIMI DI CONTENUTI DI ARIA DI CONTENUTI 300 kg/m3 (UNI 7/1006)
PIANTA INFERIORE
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C25/30 con Rck=400 (UNI EN 206-1:2006 7/1006)
CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1 (UNI EN 206-1:2006 7/1006)
CONTRAENTE HA A CARICO LA FORNITURA E LA POSA
DIMENSIONE MAX. HOMOGLI DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858 91)
CONTRAENTE HA A CARICO LA FORNITURA E LA POSA DI ADEGUATI MASSIMI RIAPPORTI a/c, 0,55 (UNI 7/1006)
CONTRAENTE HA A CARICO LA FORNITURA E LA POSA DI ADEGUATI MASSIMI DI CONTENUTI DI ARIA DI CONTENUTI 300 kg/m3 (UNI 7/1006)
PIANTA SUPERIORE
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C45/55 con Rck=500 (UNI EN 206-1:2006 7/1006)
CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1 (UNI EN 206-1:2006 7/1006)
CONTRAENTE HA A CARICO LA FORNITURA E LA POSA
DIMENSIONE MAX. HOMOGLI DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858 91)
CONTRAENTE HA A CARICO LA FORNITURA E LA POSA DI ADEGUATI MASSIMI RIAPPORTI a/c, 0,55 (UNI 7/1006)
CONTRAENTE HA A CARICO LA FORNITURA E LA POSA DI ADEGUATI MASSIMI DI CONTENUTI DI ARIA DI CONTENUTI 300 kg/m3 (UNI 7/1006)
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C12/15 con Rck=400 (UNI EN 206-1:2006 7/1006)
CONTRAENTE HA A CARICO LA FORNITURA E LA POSA
NOTE GENERALI
ACCIAIO ORDINARIO PER ARMATURE BASSO: con TARAMA CONTROLLATA IN STABILIMENTO
CONTRAENTE HA A CARICO LA FORNITURA E LA POSA DI ADEGUATI MASSIMI DI CONTENUTI
NOTE GENERALI
LA DITTA DEVE ESEGUIRE PRIMA DELLA GETTATA DEGLIGRANDI E CONTROLLI DI COMPATIBILI DI OPERA (UNI EN 1992-1-1 2005)
CONTRAENTE HANNO LE DUE LEGGI DEL 1971 E 1980.
LA DITTA DEVE ESEGUIRE PRIMA DELLA GETTATA DEGLI ELEMENTI GRAVEMENTE SOLLECITATI.
LA MISURA DEI TERRI SOVRANNETTI DELLEPLATE SAGLI DEEL TERRENO PRIGIATE.
SU: UNIEN 10 SUGGIMETURA DEI FERRI SONO DI 90 ca DI DIFFICILI MEDIA,AUDIE.
LA DATTA A DI DIMENSIONE AL FIANC ANCETE MAGRONE

Regione Sardegna
Provincia del Sud Sardegna
Comuni di Pimentel, Samatzai, Guasila, Segariu, Furtei, Sanluri e Serrenti

Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "AURADDU", avente potenza nominale pari a 50,4 MW, da realizzarsi nei Comuni di Samatzai (SU) e Guasila (SU) e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei Comuni di Segariu (SU), Pimentel (SU), Furtei (SU), Sanluri (SU) e Serrenti (SU).

Titolo:
ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI

Scala	Formato di stampa	Numero progressivo							
1:25 1:100	A1+ Tipo: 1 di 1	2 1 4 7 0 1	Rev: D	Data: D	Rev: 0	Data: 3	Rev: 0	Data: 1	Rev: 0 0

Proponente:
GREENENERGYSARDEGNA2
Green Energy Sardegna 2 Srl
Piazza del Grillo 2, Bologna, P.IVA Cod. Fisc. 03563350017

PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione:
PROGETTO ENERGIA S.R.L.
Via Cavallotti 169 Cremona
Tel. 0372/1860200 - info@progettoenergia.it
Ufficio di Cremona di Brescia
Progettista:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona
Ingegnere Giovanni Rizzi
Sez. A n. 1162

Rev.	Data	Descrizione revisione	Formato	Scala	Approvato
00	01-11-2021	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	L 1:25/00	1:25 A/RIGHE	Ing. L.M.RIZZI

Questo disegno originale contiene il PROPRIETÀ. Qualsiasi utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norme di legge vigenti.