


LEGENDA

- Linea AT 150 kV "Caltanissetta CP - Gela" esistente
- Raccordi di linea AT 150 kV di collegamento
- Tratto di linea AT 150 kV "Caltanissetta CP - Gela" da demolire
- Nuovi tralicci per configurazione "entra-esca"
- Area staz. di trasformazione e consegna

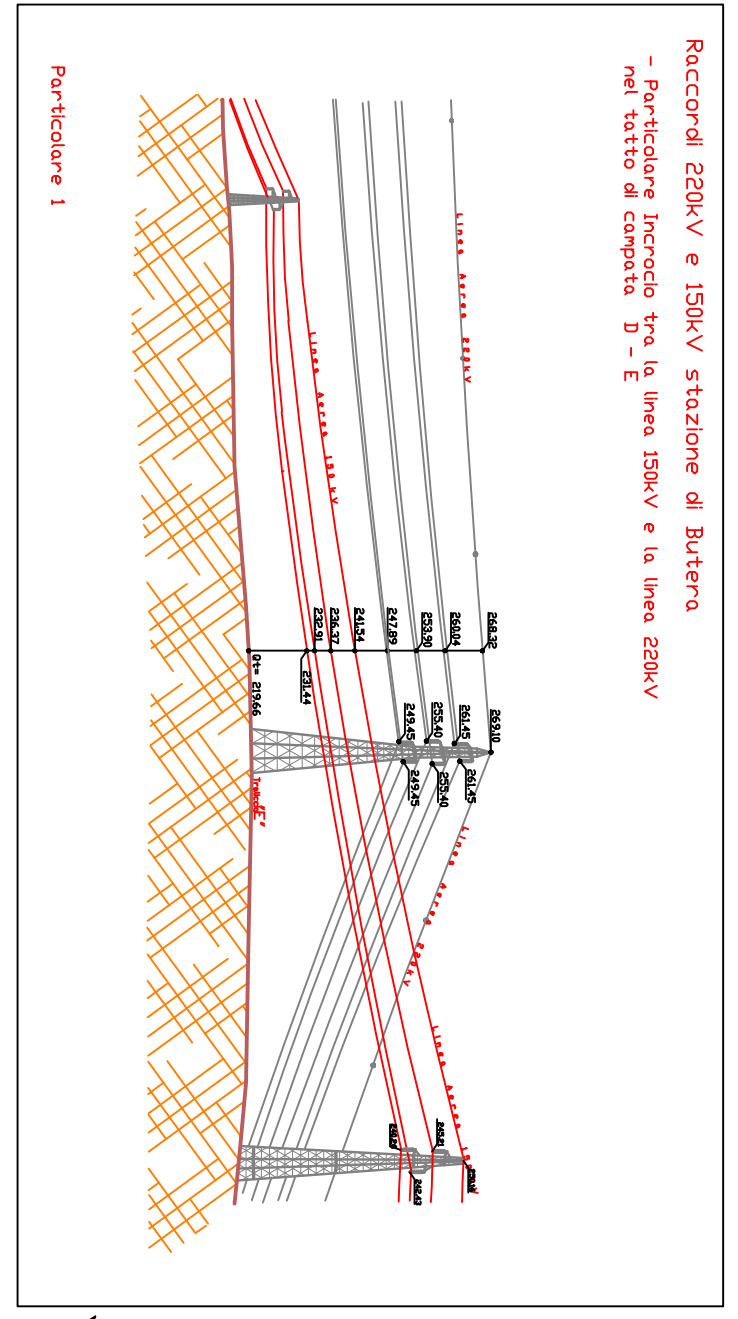

SCALA PENNE
Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della ESD SERVICE CONSULTING S.p.A. e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta.
All technical information contained in this document is the exclusive property of ESD SERVICE CONSULTING S.p.A. and may neither be used nor disclosed without the prior written consent.

PROGETTISTI ESD SERVICE CONSULTING S.p.A. DOTT. ING. ANGELO VERZILI

DOTT. ING. ANDRÈ PARRI

PROGETTO - N. ordine
BUT01C003

FILE

SCALA 1:2000

Formato A0

ESD SERVICE CONSULTING S.p.A. ENGINEERING

CLIENTE
Monti Sicani S.r.l.
Gruppo Baltic

CONSEGNA ALL'ATA
DI MONTI SICANI S.R.L.
"Cas. POZZILLO - BITTURA (CP)"

NO. LISTA	REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	CONFEZIONATI	APPROVATI
01		18/01/2018	SECONDA VERSIONE ESD SERVICE CONSULTING S.p.A.
01		18/01/2018	PRIMA VERSIONE ESD SERVICE CONSULTING S.p.A.