




COMUNE DI  
FOGGIA



COMUNE DI  
LUCERA




COMUNE DI  
TROIA

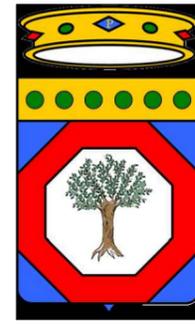

REGIONE PUGLIA



## PROGETTO DEFINITIVO PARCO EOLICO CELONE

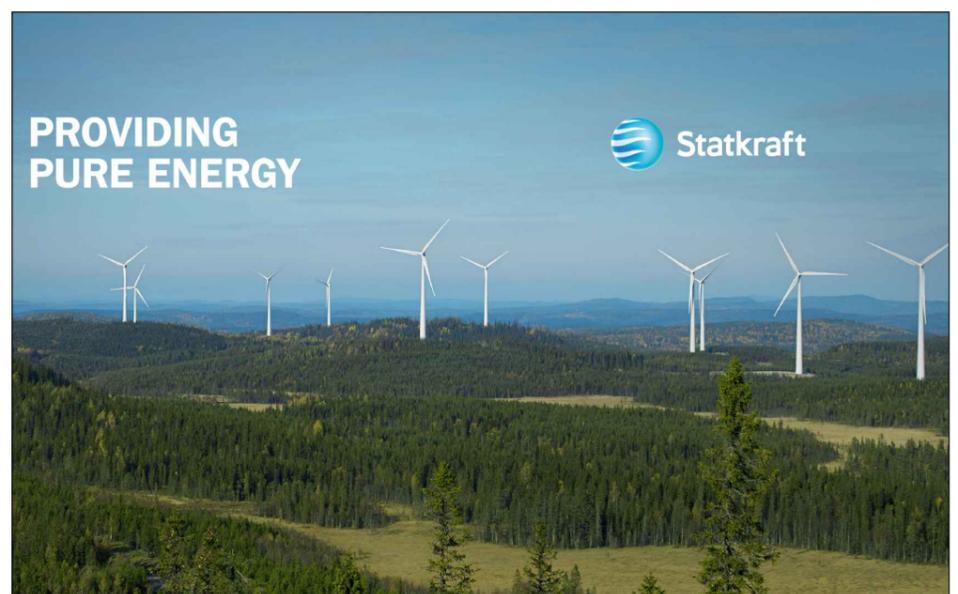

PROGETTO

CELONE

SOCIETA'

SKI 05 S.r.l.

**RAPPRESENTANTE  
LEGALE**  
DI TILLIO CARLA

**PROJECT MANAGER**  
TORTORICI GIUSEPPE

Titolo dell'allegato:

**RELAZIONE ANEMOLOGICA**

REV	DOCUMENTO	DATA
1		07/02/2022

**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO  
IMPIANTO EOLICO ED OPERE CONNESSE COMPOSTO DA 18  
AEROGENERATORI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 111,6MW  
UBICATO NEI COMUNI DI FOGGIA-LUCERA E TROIA**

**COMMITTENTE**

SKI 05 srl  
Via Caradasso,9  
20123 Milano(MI)  
ski05@unapec.it

**Il progettista:**

ATS Engineering srl  
P.zza Giovanni Paolo II, 8  
71017 Torremaggiore (FG)  
0882/393197  
atseng@pec.it

Ing. Eugenio Di Gianvito  
atsing@atsing.eu



## CELONE

<b>IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 18 AEROGENERATORI          PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 111,6 MW          UBICATO NEI COMUNI DI FOGGIA-LUCERA -TROIA</b>		Data:	07/02/2022
		Revisione:	1
		Codice Elaborato:	REL11
Società:	<i>SKI 05 S.r.l.</i>		
Rappresentante Legale	Di Tillio Carla		
Project Manager	Tortorici Giuseppe		

Elaborato da	Data	Approvato da	Data Approvazione	Rev	Commenti
ATS Engineering S.r.l	07/02/2022	ATS Engineering S.r.l		1	

## Indice

1. Premessa .....	3
2. Descrizione generale del progetto .....	3
3. Potenziale eolico dell' area di progetto .....	4
4. Stima della producibilità energetica.....	19
5. Conclusioni .....	24


## 1. Premessa

La presente relazione sullo studio della producibilità energetica riporta i risultati della valutazione della risorsa eolica e i calcoli di rendimento energetico per il progetto **Celone**, un impianto industriale per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile eolica, proposto dalla **società SKI 05 s.r.l.**, con sede in Milano, in via Caradosso, 9, che ha previsto la realizzazione di un impianto eolico ubicato nei territori comunali di **Foggia, Lucera e Troia** in provincia di **Foggia**.

## 2. Descrizione generale del progetto

La superficie territoriale totale dell'area di progetto - che prevede l'installazione di n. 18 aerogeneratori di potenza nominale attiva pari a **6,2 MW** per una potenza complessiva di **111,6 MW** - è di 9 ettari (90.000 m<sup>2</sup>), ossia 5000 m<sup>2</sup> per aerogeneratore, considerando in tale previsione anche le piazzole, le fondazioni, la cabina, le strade e la superficie dei cavidotti.

Il progetto, oltre all'ubicazione nell'area di n. 18 aerogeneratori, prevede anche la realizzazione di una linea interrata di collegamento alla sottostazione MT-AT da realizzare.

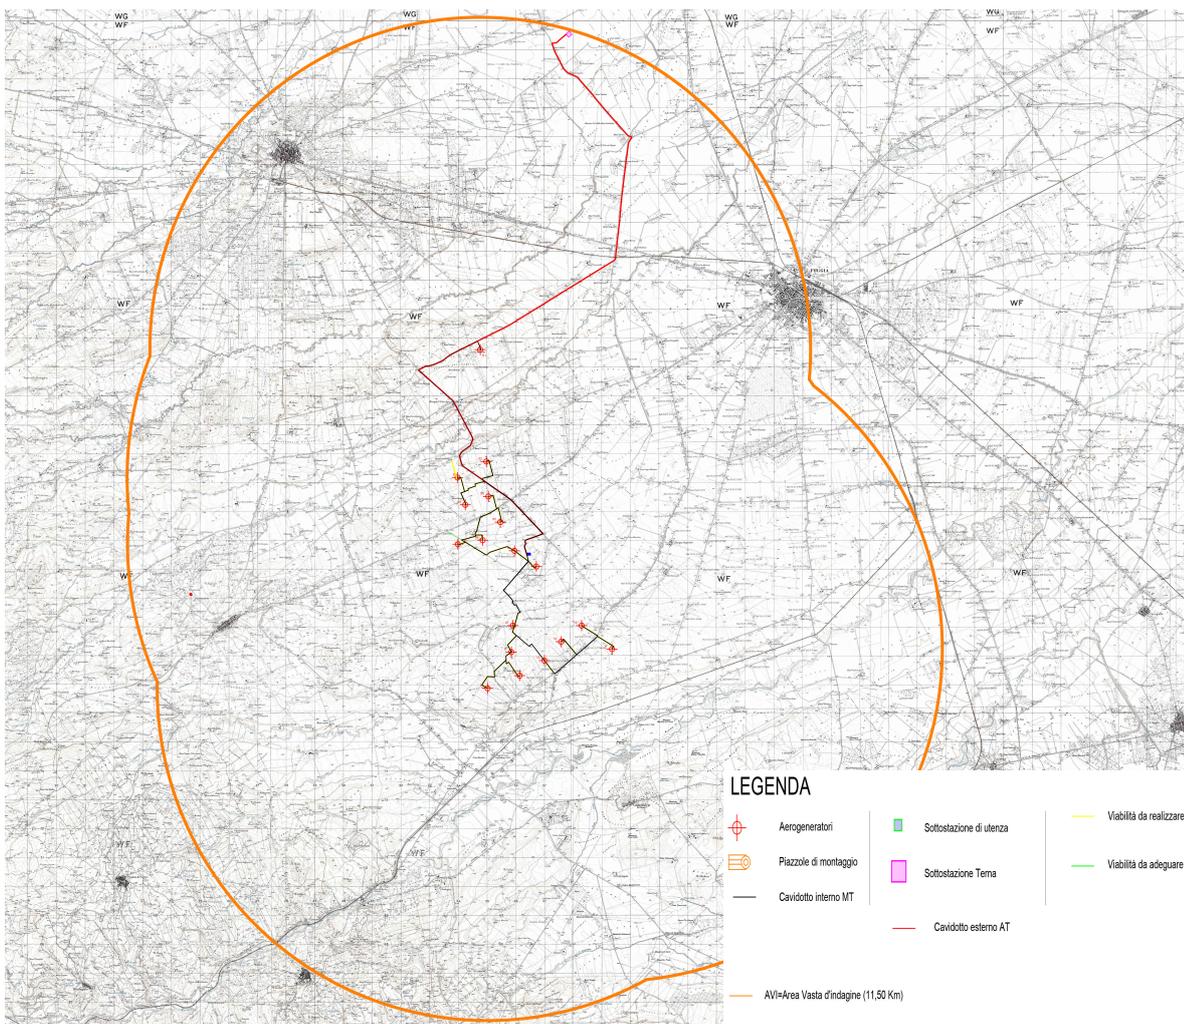

Inquadramento su IGM, scala 1:50.000

Per una identificazione univoca di ogni singolo aerogeneratore nella tabella seguente si riportano le coordinate relative all'ubicazione georeferenziata di ognuno di essi nel sistema di riferimento UTM 84-33N.

NUMERO WTG	UTM 84-33N	
	EST	NORD
1	534683.00	4588397.00
2	534896.00	4584527.00
3	533893.00	4583972.00
4	534162.97	4583028.27
5	535382.00	4582430.00
6	533905.00	4581665.00
7	535821.00	4578847.00
8	534967.72	4583318.21
9	534769.00	4581803.00
10	535876.01	4581437.98
11	535768.00	4577932.00
12	536055.00	4577118.00
13	536917.00	4577639.00
14	537503.51	4578291.86
15	538213.00	4578849.00
16	534938.00	4576680.00
17	539270.00	4578035.00
18	536635.00	4580893.00

*Coordinate aerogeneratori nel sistema di riferimento UTM 84-33N*

### 3. Potenziale eolico dell' area di progetto

Il parco eolico *Celone*, essendo costituito da n. 18 aerogeneratori - di potenza nominale attiva pari a 6,2 MW - per una potenza complessiva 111,6 MW, rientra nella tipologia degli impianti di grandi dimensioni.


Le aree idonee agli impianti di grandi e medie dimensioni, secondo il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) sono:

*le aree produttive pianificate;*

*le aree agricole di mitigazione delle zone industriali;*

*le aree prossime ai baci estrattivi.*


La sovrapposizione di tali aree ai bacini con un buon indice di ventosità e potenzialità eolica - individuate dall'*Atlante eolico* del Cesi e dall'*Atlante Eolico Regionale* - definisce gli ambiti ottimali per l'installazione degli impianti eolici.

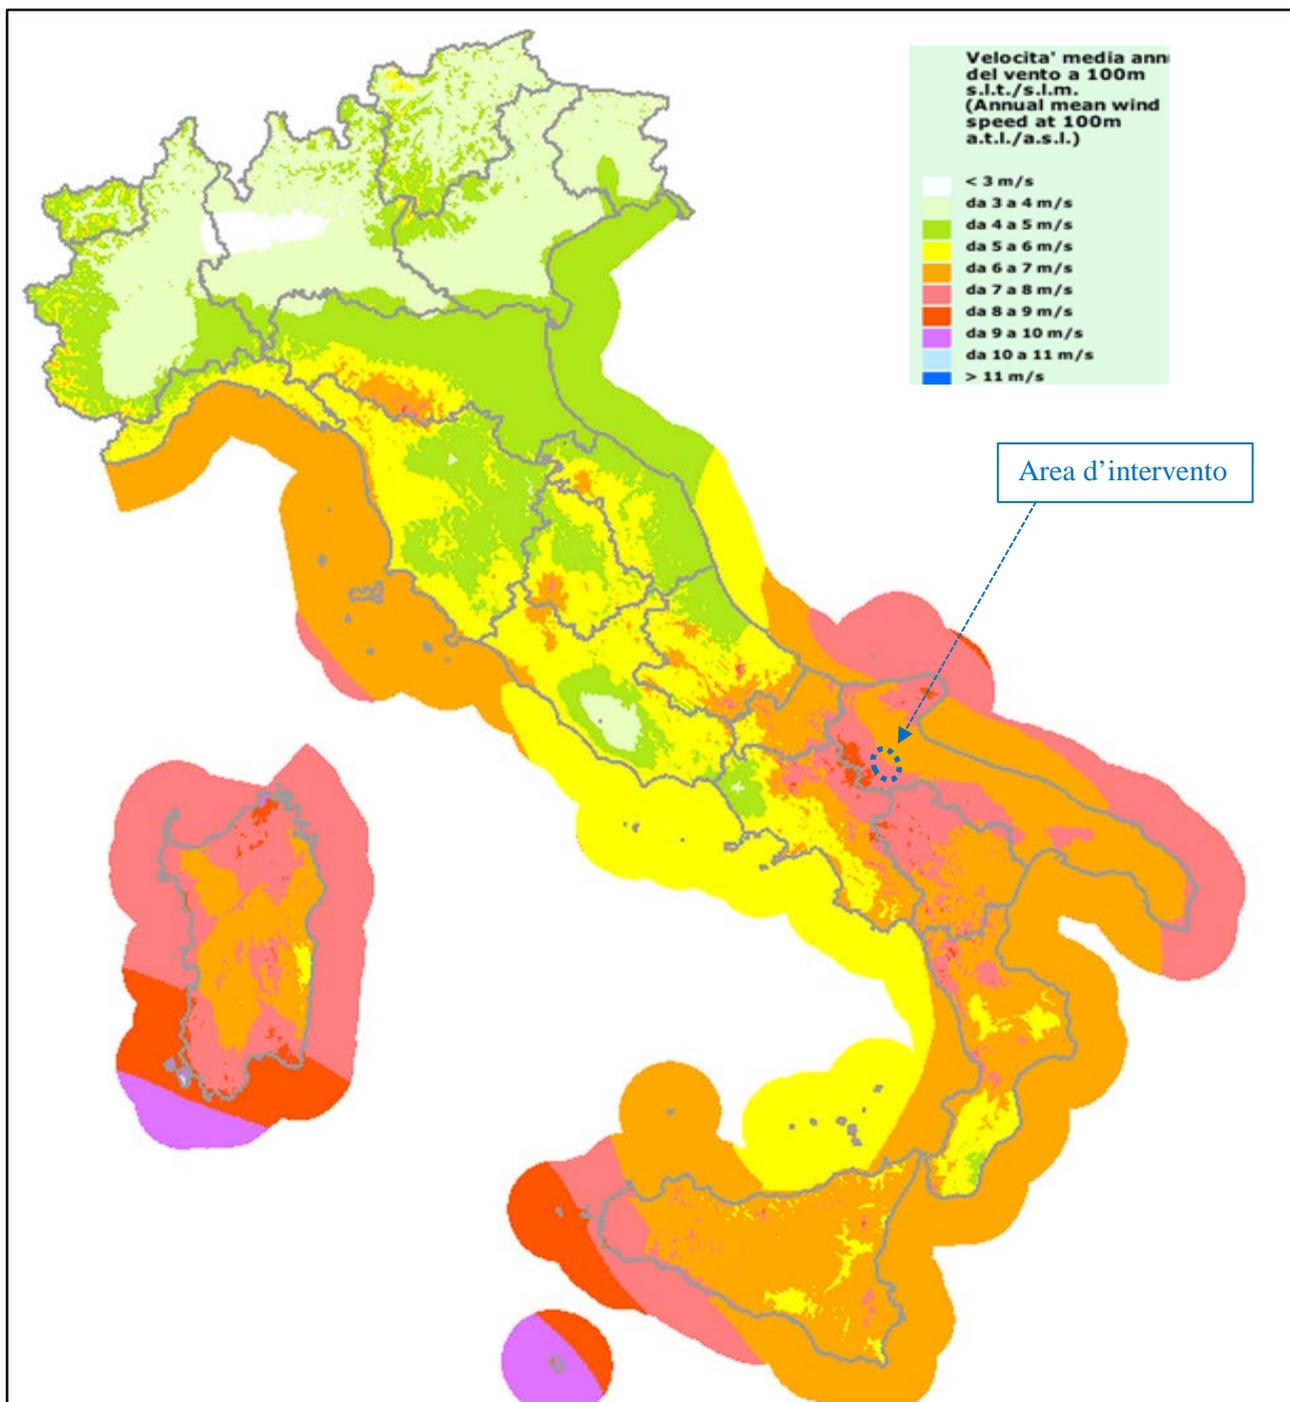

*Atlante eolico interattivo italiano con velocità media a 100 m - C.E.S.I.*


Durante gli studi preliminari e dall'interpretazione dei dati rilevati da stazioni anemologiche presenti in provincia ed in prossimità dell'area di interesse, è stata verificata la presenza di una risorsa eolica che renderebbe conveniente la realizzazione del progetto in termini di producibilità; infatti dall'*Atlante Eolico Italiano Interattivo del C.E.S.I.* si desume che la velocità del vento, nella provincia di Foggia, sia compresa tra i 6 e 9 m/s alla quota di 100 metri, rendendo questa come una delle zone migliori in Italia in termini di producibilità energetica.

Nelle mappe seguenti si evince nel dettaglio come alla quota di 100 m s.l.t., cioè ad un'altezza prossima a quella delle turbine - altezza rotore pari a 140 m - **la velocità media del vento è compresa tra 7 e 8 m/s per tutte le turbine.**

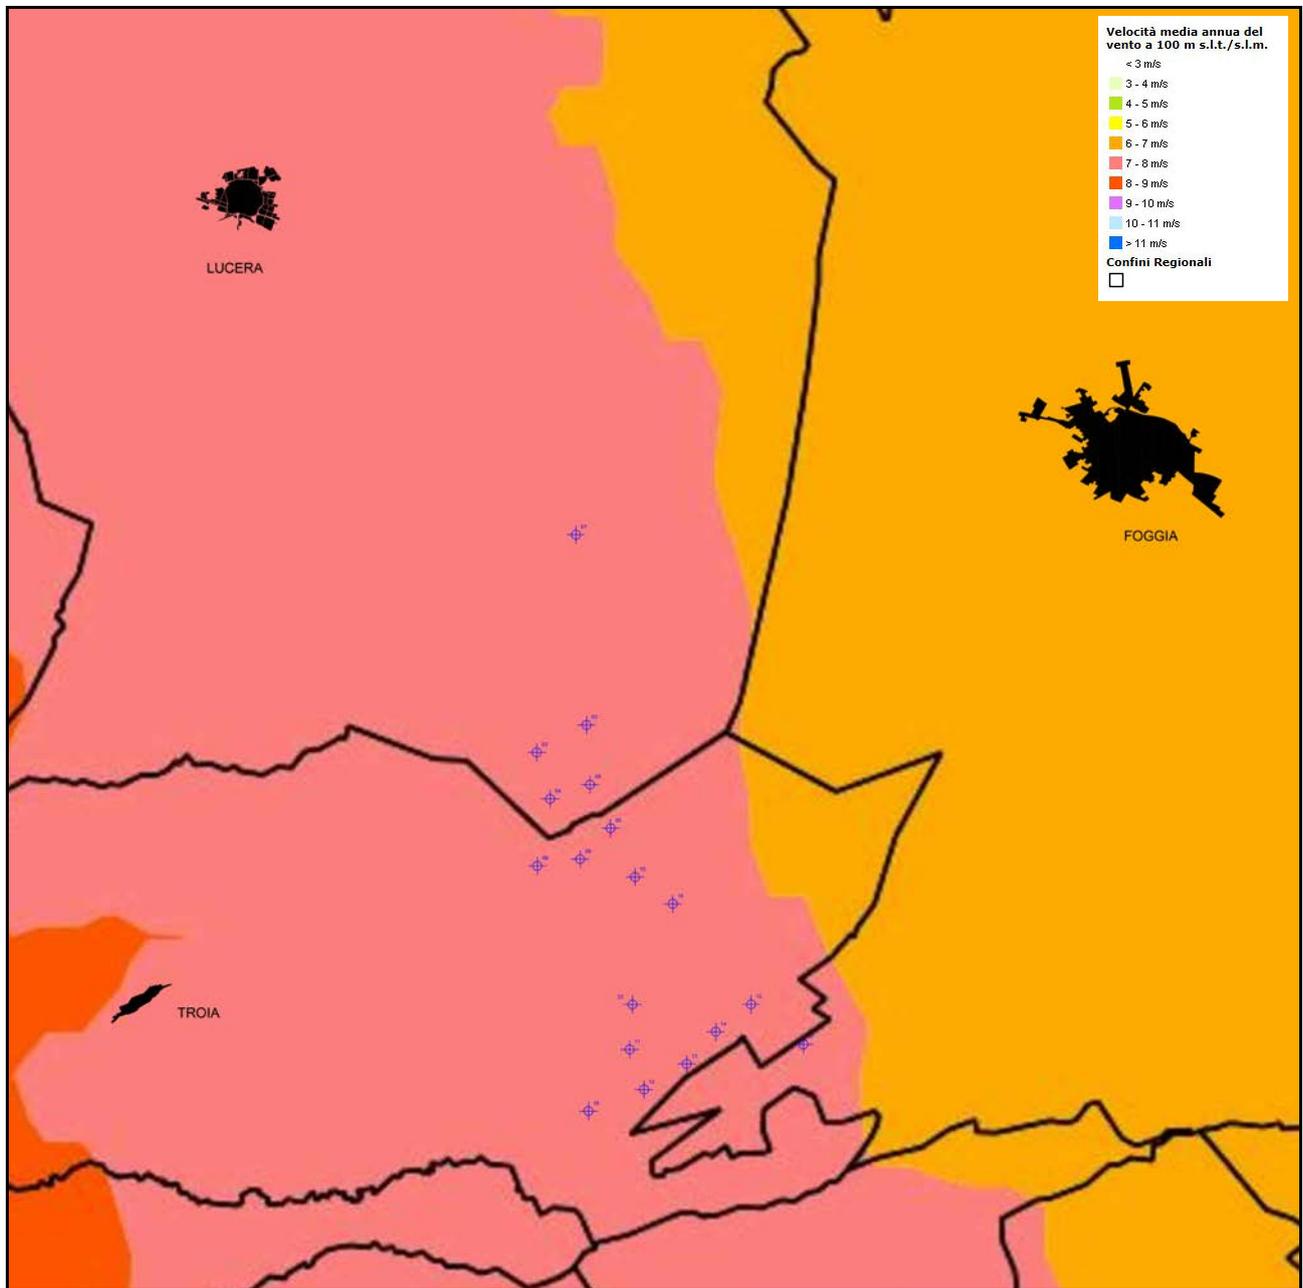

*Impianto su Atlante eolico interattivo con velocità media annua del vento a 100 m s.l.m.*

**La producibilità varia nell'intervallo compreso tra le 2500 e le 3000 per le turbine: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9, T10, T14, T15, T17, T18 e nell'intervallo compreso tra le 3.000 e le 3.500 MWh per quanto riguarda le turbine numero T07, T11, T12, T13, T16.**

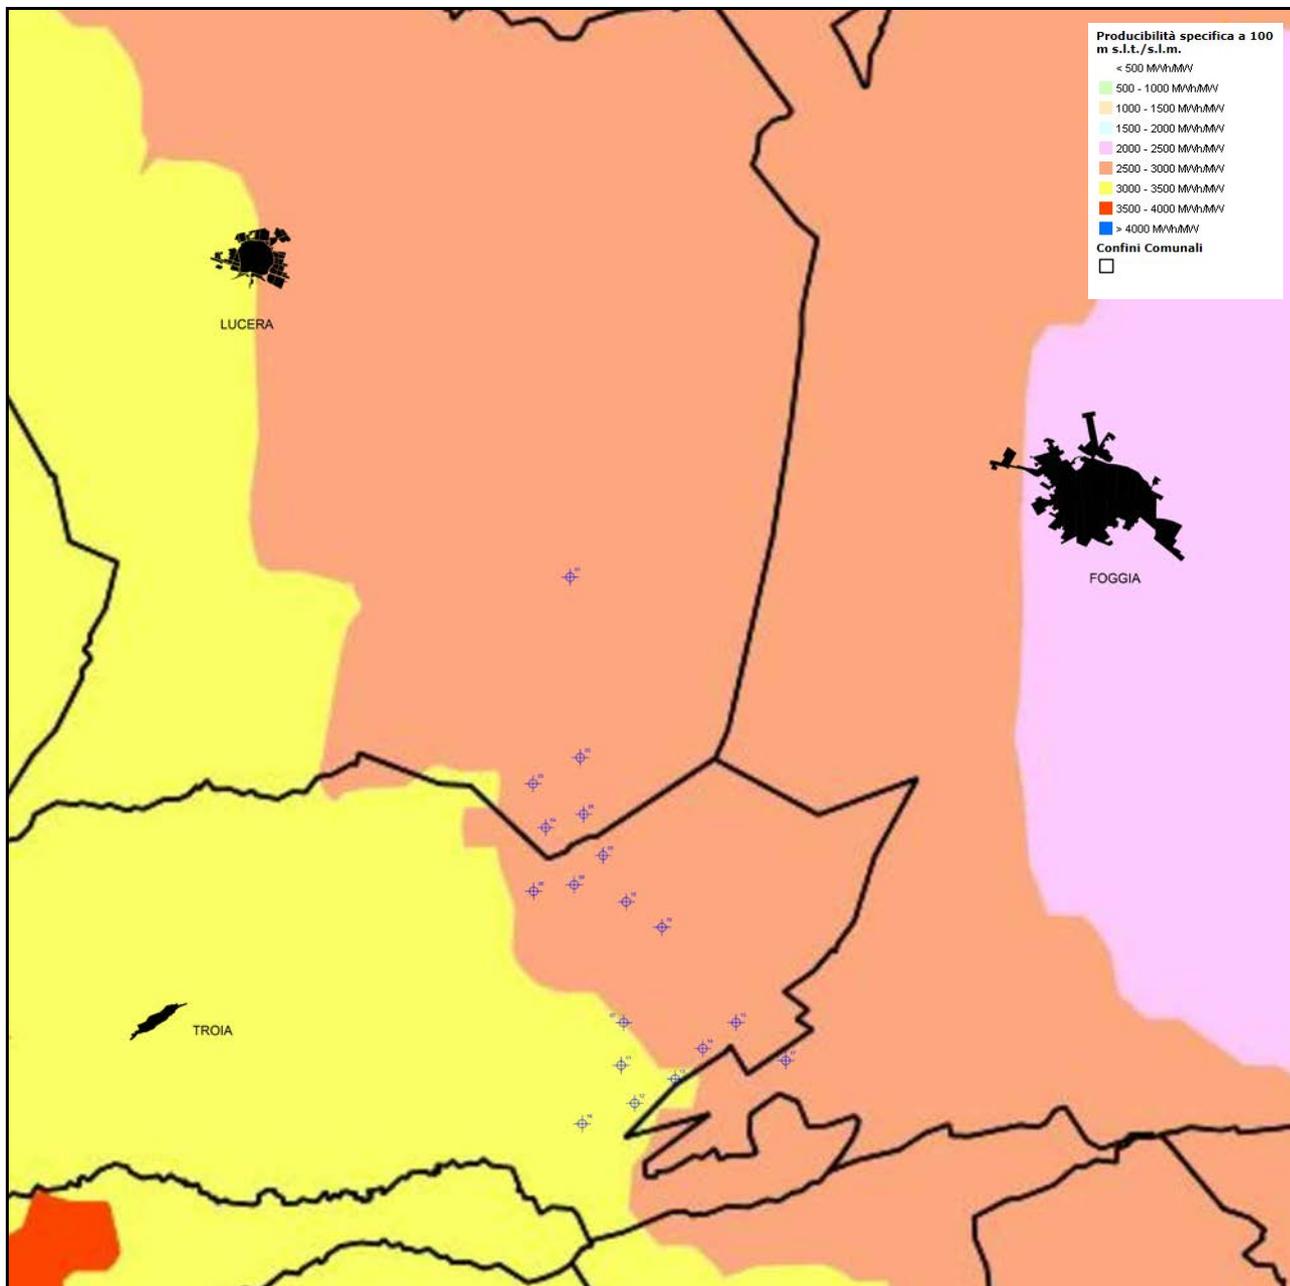

*Impianto su Atlante eolico interattivo con producibilità specifica a 100 m s.l.m.*

Quanto rilevato è stato confermato da:






- CREA;
- l'Atlante Eolico Italiano Interattivo del C.E.S.I.;

Il CREA (Centro Ricerca Energia & Ambiente) dell'Università del Salento, in risposta alle direttive emanate dalla Regione Puglia e alla sempre crescente richiesta di installazione di impianti eolici, ha analizzato le peculiarità atte alla caratterizzazione eolica delle circoscrizioni provinciali dei comuni pugliesi, riportando per ciascuna gli elementi utili alla valutazione di idoneità eolica in relazione ai criteri tecnici richiesti dalle direttive Regionali.






Gli studi del CREA, ricostruendo le caratteristiche meteorologiche, anemologiche e geomorfologiche del territorio regionale, hanno ottenuto informazioni su:

- Direzione prevalente del vento;
- Velocità media del vento, ponderata sulla potenza.













Per ciascuno dei 258 comuni della regione è stata realizzata una scheda riassuntiva delle caratteristiche territoriali del comune di riferimento (estensione e altitudine), oltre che dei dati di velocità del vento, deviazione standard e direzione prevalente ottenuti dall'elaborazione dei rilevamenti effettuati ogni 10 minuti per un periodo di 6 anni (dal 1 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2006) in corrispondenza di 4 differenti quote (35-60-80-100 m sul livello del terreno).
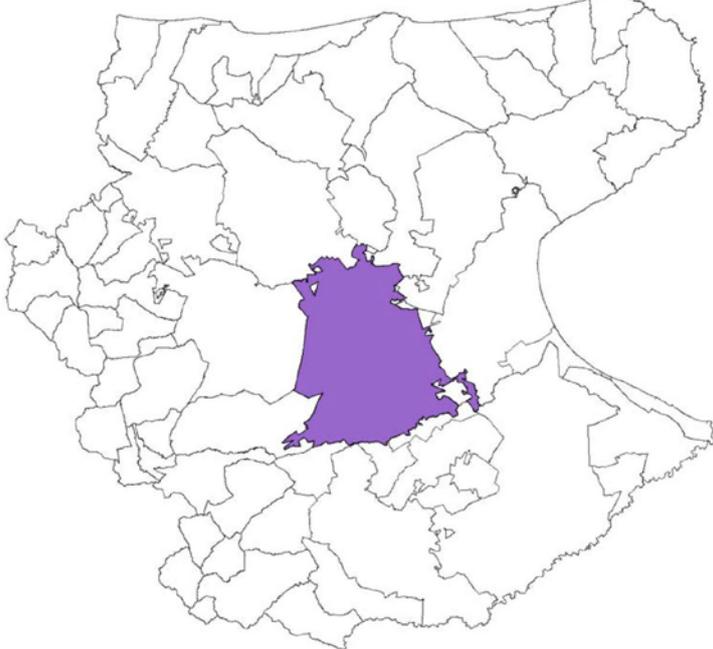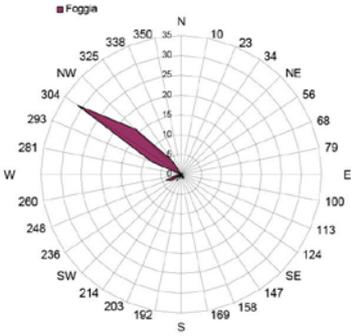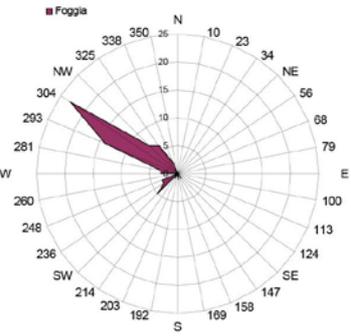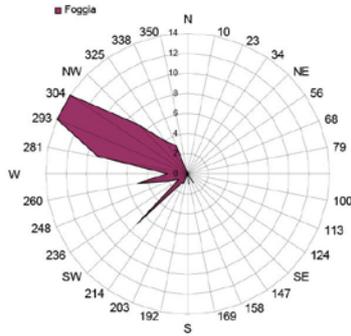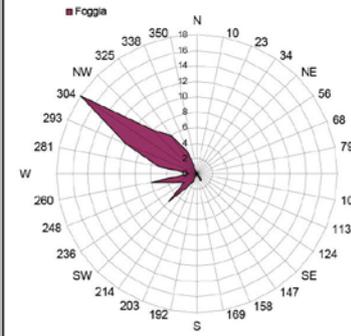
<b>SUPERFICIE</b> [km <sup>2</sup> ] 507,8		<h1>FOGGIA</h1>
<b>ALTIMETRIA</b> [m] 19 – 310		
		<i>Dati ricavati da rilevamenti effettuati ogni 10 minuti per un periodo di tempo di 6 anni: (dal 1 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2005)</i>
		<b>QUOTA 35 m</b>
		<b>Velocità media</b> [m/s] 5.35
		<b>Deviazione standard</b> 0.50
		<b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)
		
<b>QUOTA 60 m</b>	<b>QUOTA 80 m</b>	<b>QUOTA 100 m</b>
<b>Velocità media</b> [m/s] 6.42	<b>Velocità media</b> [m/s] 7.06	<b>Velocità media</b> [m/s] 7.44
<b>Deviazione standard</b> 0.37	<b>Deviazione standard</b> 0.28	<b>Deviazione standard</b> 0.26
<b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)	<b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)	<b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)
		

Ventosità alle quote di 35,60,80,100 m nel comune di Foggia (FG) – Università degli studi di Lecce-Progetto M.E.T.A.
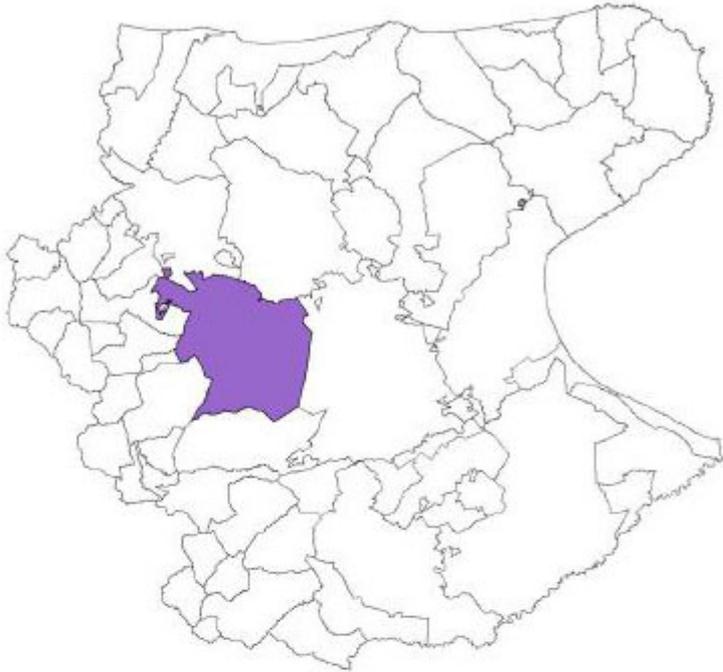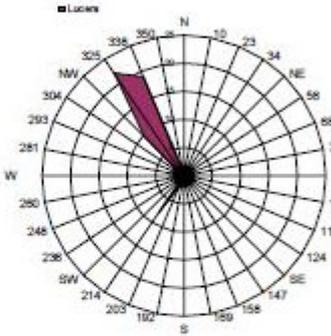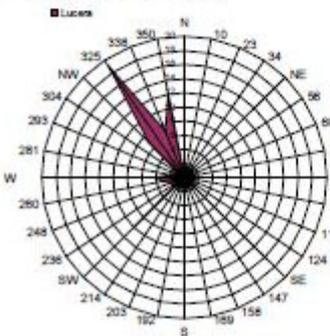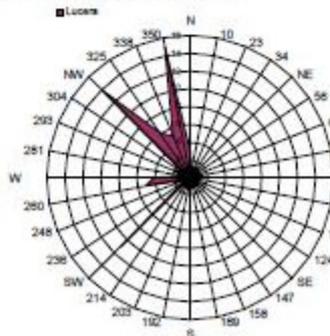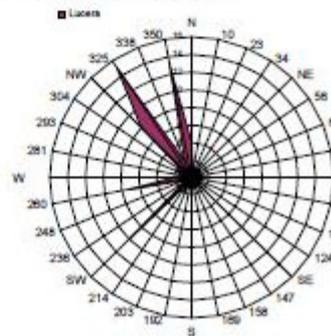
<b>SUPERFICIE</b> [km <sup>2</sup> ] 338,65		<h1>LUCERA</h1>
<b>ALTIMETRIA</b> [m] 56 – 345		
		<i>Dati ricavati da rilevamenti effettuati ogni 10 minuti per un periodo di tempo di 6 anni: (dal 1 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2005)</i>
		<b>QUOTA 35 m</b>
		<b>Velocità media [m/s]</b> 6.49
		<b>Deviazione standard</b> 0.63
		<b>Direzione prevalente [°] (occorrenza mensile)</b>
		
<b>QUOTA 60 m</b>	<b>QUOTA 80 m</b>	<b>QUOTA 100 m</b>
<b>Velocità media [m/s]</b> 7.50	<b>Velocità media [m/s]</b> 8.08	<b>Velocità media [m/s]</b> 8.45
<b>Deviazione standard</b> 0.52	<b>Deviazione standard</b> 0.52	<b>Deviazione standard</b> 0.50
<b>Direzione prevalente [°] (occorrenza mensile)</b>	<b>Direzione prevalente [°] (occorrenza mensile)</b>	<b>Direzione prevalente [°] (occorrenza mensile)</b>
		

Ventosità alle quote di 35,60,80,100 m nel comune di Lucera (FG) - Università degli studi di Lecce-Progetto M.E.T.A.
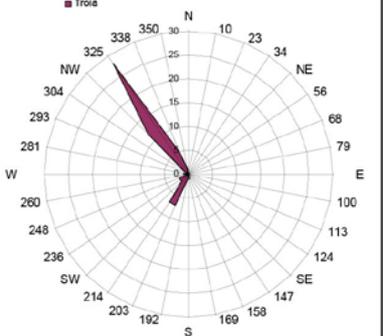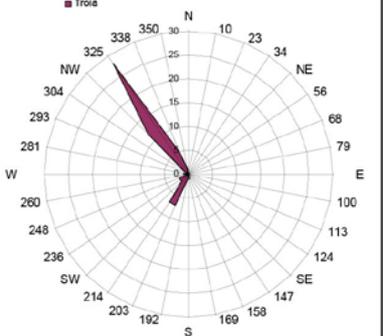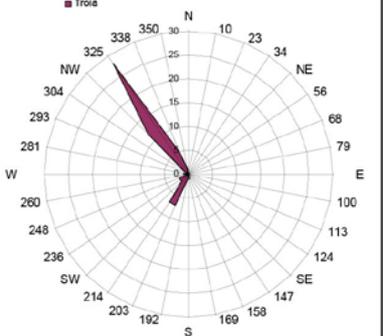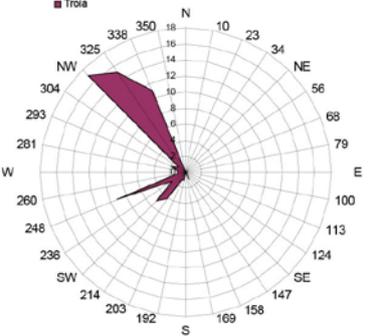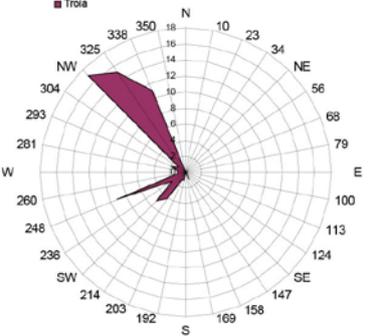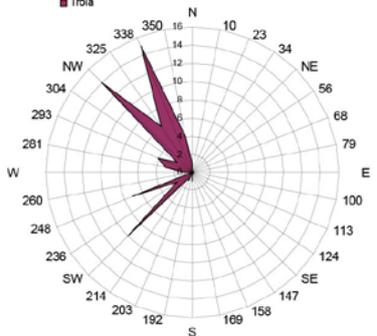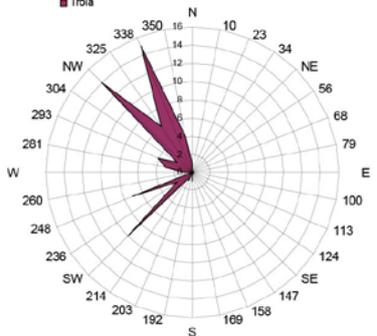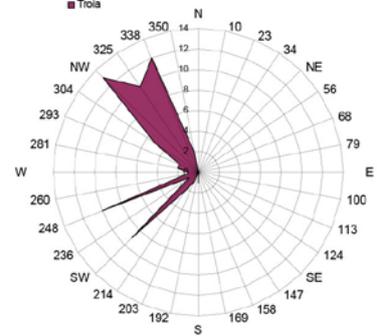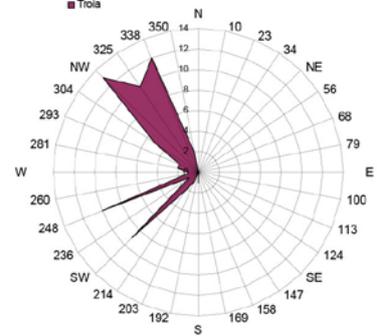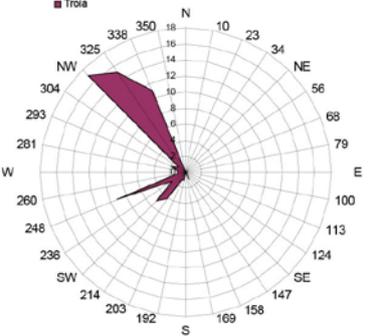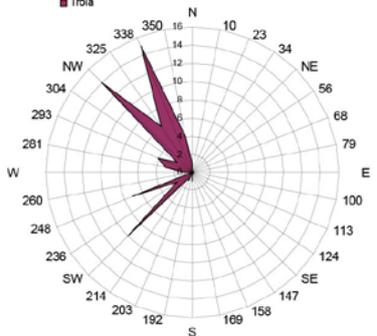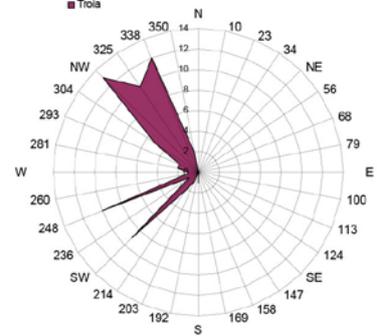
<b>SUPERFICIE</b> [km <sup>2</sup> ] 167,21		<h1>TROIA</h1>																									
<b>ALTIMETRIA</b> [m] 118 – 523																											
		<p><i>Dati ricavati da rilevamenti effettuati ogni 10 minuti per un periodo di tempo di 6 anni: (dal 1 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2005)</i></p>																									
		<h2>QUOTA 35 m</h2> <table border="1"> <tr> <td><b>Velocità media</b> [m/s]</td> <td>6.80</td> </tr> <tr> <td><b>Deviazione standard</b></td> <td>0.59</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)           </td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> </tr> </table>	<b>Velocità media</b> [m/s]	6.80	<b>Deviazione standard</b>	0.59	<b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)																				
<b>Velocità media</b> [m/s]	6.80																										
<b>Deviazione standard</b>	0.59																										
<b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)																											
																											
<h2>QUOTA 60 m</h2> <table border="1"> <tr> <td><b>Velocità media</b> [m/s]</td> <td>7.41</td> </tr> <tr> <td><b>Deviazione standard</b></td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)           </td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> </tr> </table>		<b>Velocità media</b> [m/s]	7.41	<b>Deviazione standard</b>	0.35	<b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)				<h2>QUOTA 80 m</h2> <table border="1"> <tr> <td><b>Velocità media</b> [m/s]</td> <td>7.77</td> </tr> <tr> <td><b>Deviazione standard</b></td> <td>0.31</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)           </td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> </tr> </table>	<b>Velocità media</b> [m/s]	7.77	<b>Deviazione standard</b>	0.31	<b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)				<h2>QUOTA 100 m</h2> <table border="1"> <tr> <td><b>Velocità media</b> [m/s]</td> <td>8.07</td> </tr> <tr> <td><b>Deviazione standard</b></td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)           </td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> </tr> </table>	<b>Velocità media</b> [m/s]	8.07	<b>Deviazione standard</b>	0.35	<b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)			
<b>Velocità media</b> [m/s]	7.41																										
<b>Deviazione standard</b>	0.35																										
<b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)																											
																											
<b>Velocità media</b> [m/s]	7.77																										
<b>Deviazione standard</b>	0.31																										
<b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)																											
																											
<b>Velocità media</b> [m/s]	8.07																										
<b>Deviazione standard</b>	0.35																										
<b>Direzione prevalente</b> [°] (occorrenza mensile)																											
																											



Ventosità alle quote di 35,60,80,100 m nel comune di Troia (FG) – Università degli studi di Lecce-Progetto M.E.T.A.

La validità dei dati riportati, in relazione all' art. 6 del R.R. n.16 del 4-10-2006 - Regione Puglia, presenta le limitazioni di cui al paragrafo 7

**QUOTA 35m**


**Provincia di FOGGIA**

La validità dei dati riportati, in relazione all' art. 6 del R.R. n.16 del 4-10-2006 - Regione Puglia, presenta le limitazioni di cui al paragrafo 7

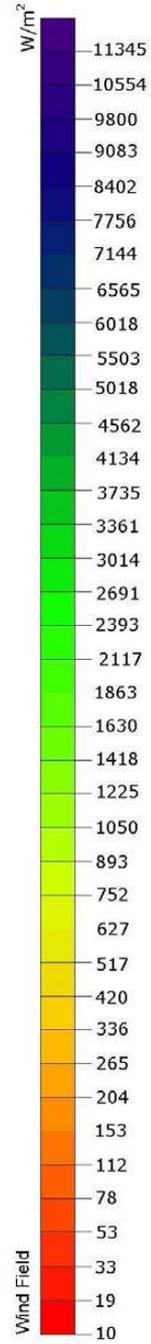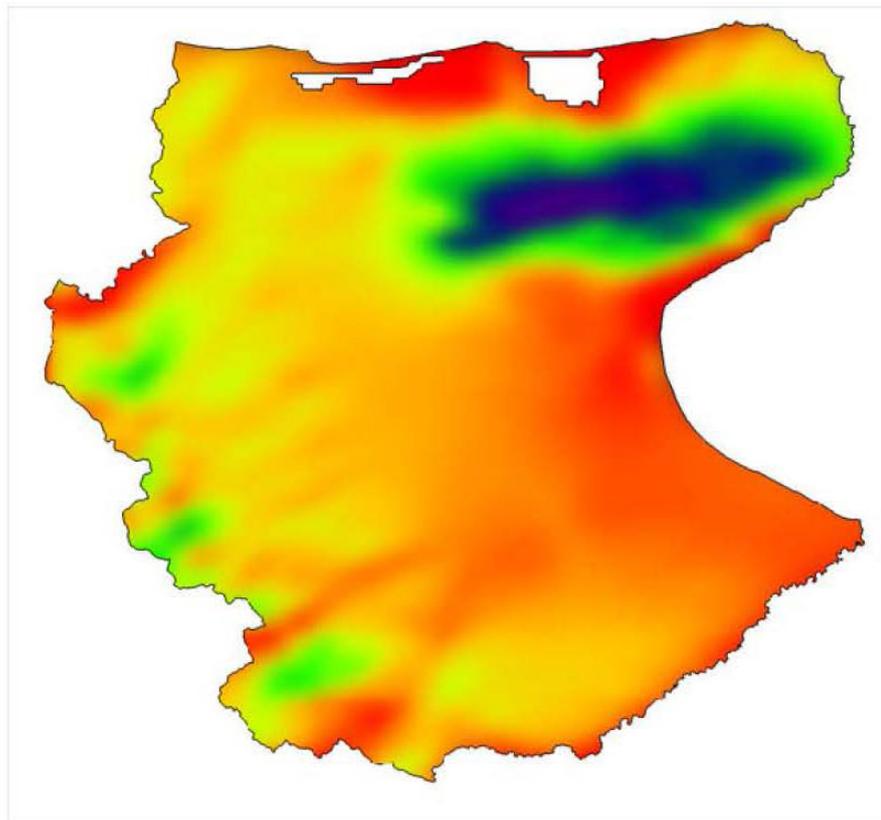


La validità dei dati riportati, in relazione all' art. 6 del R.R. n.16 del 4-10-2006 - Regione Puglia, presenta le limitazioni di cui al paragrafo 7


La validità dei dati riportati, in relazione all' art. 6 del R.R. n.16 del 4-10-2006 - Regione Puglia, presenta le limitazioni di cui al paragrafo 7

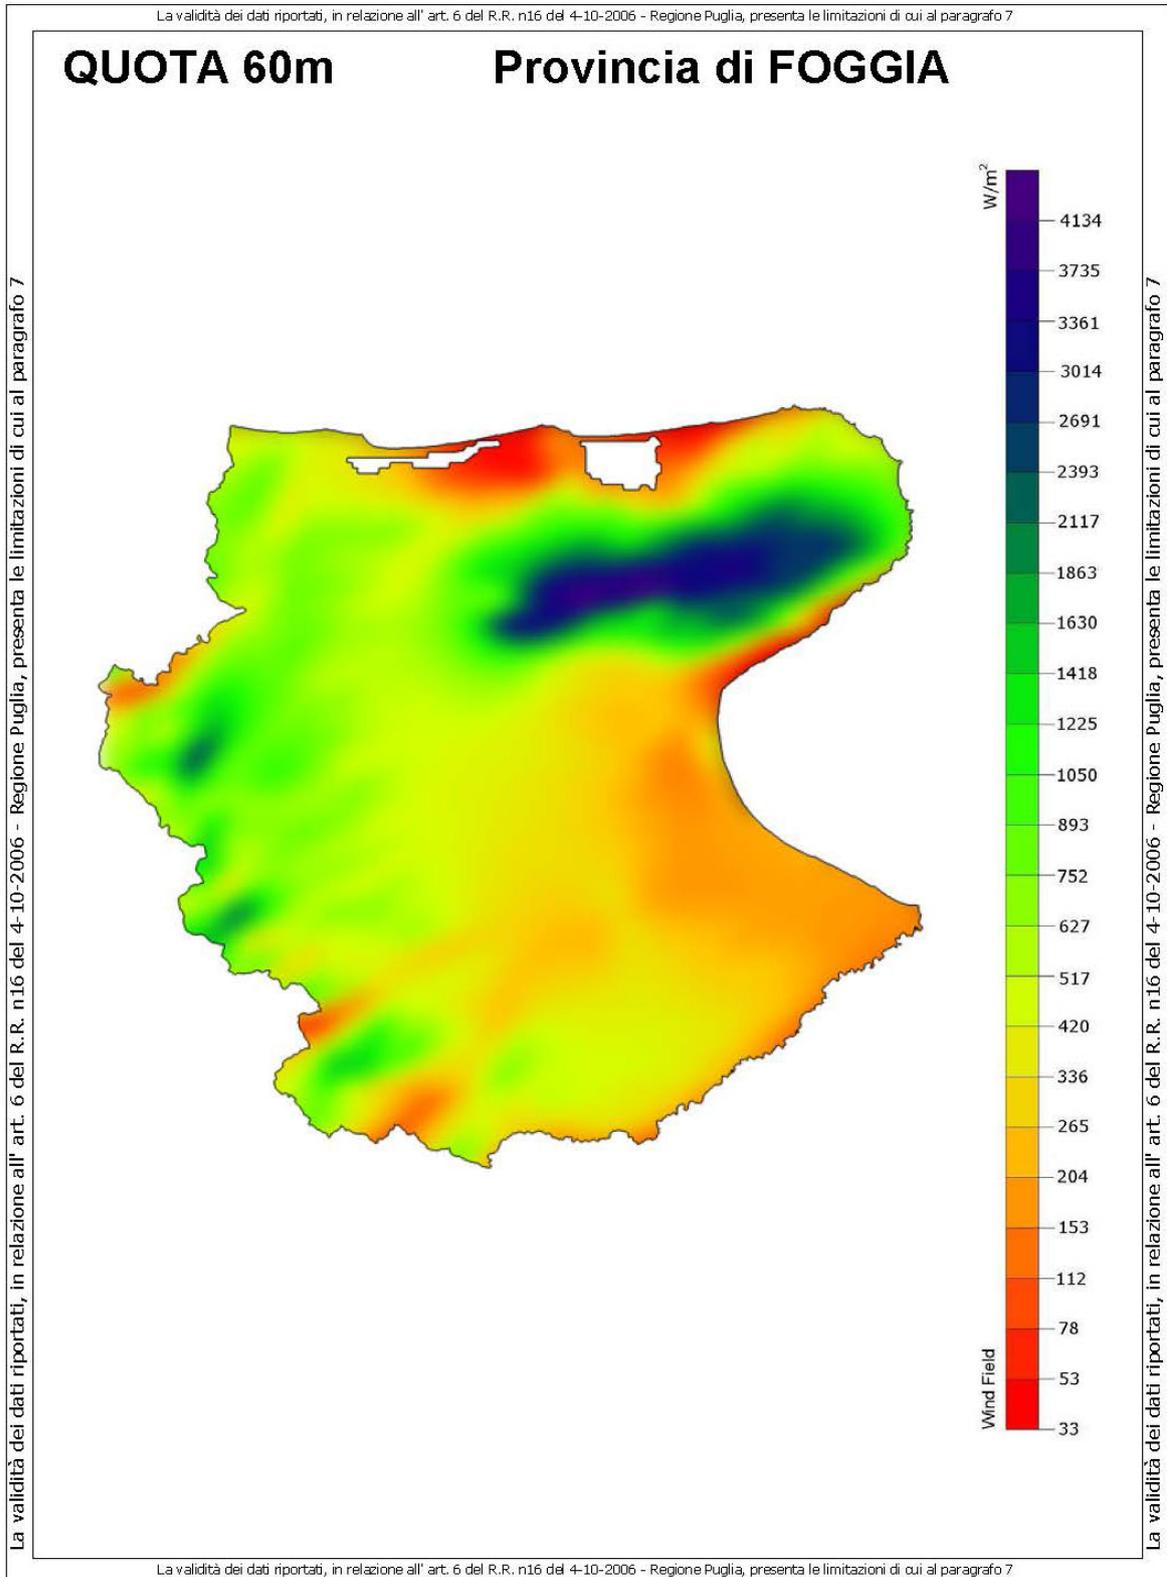

La validità dei dati riportati, in relazione all' art. 6 del R.R. n.16 del 4-10-2006 - Regione Puglia, presenta le limitazioni di cui al paragrafo 7

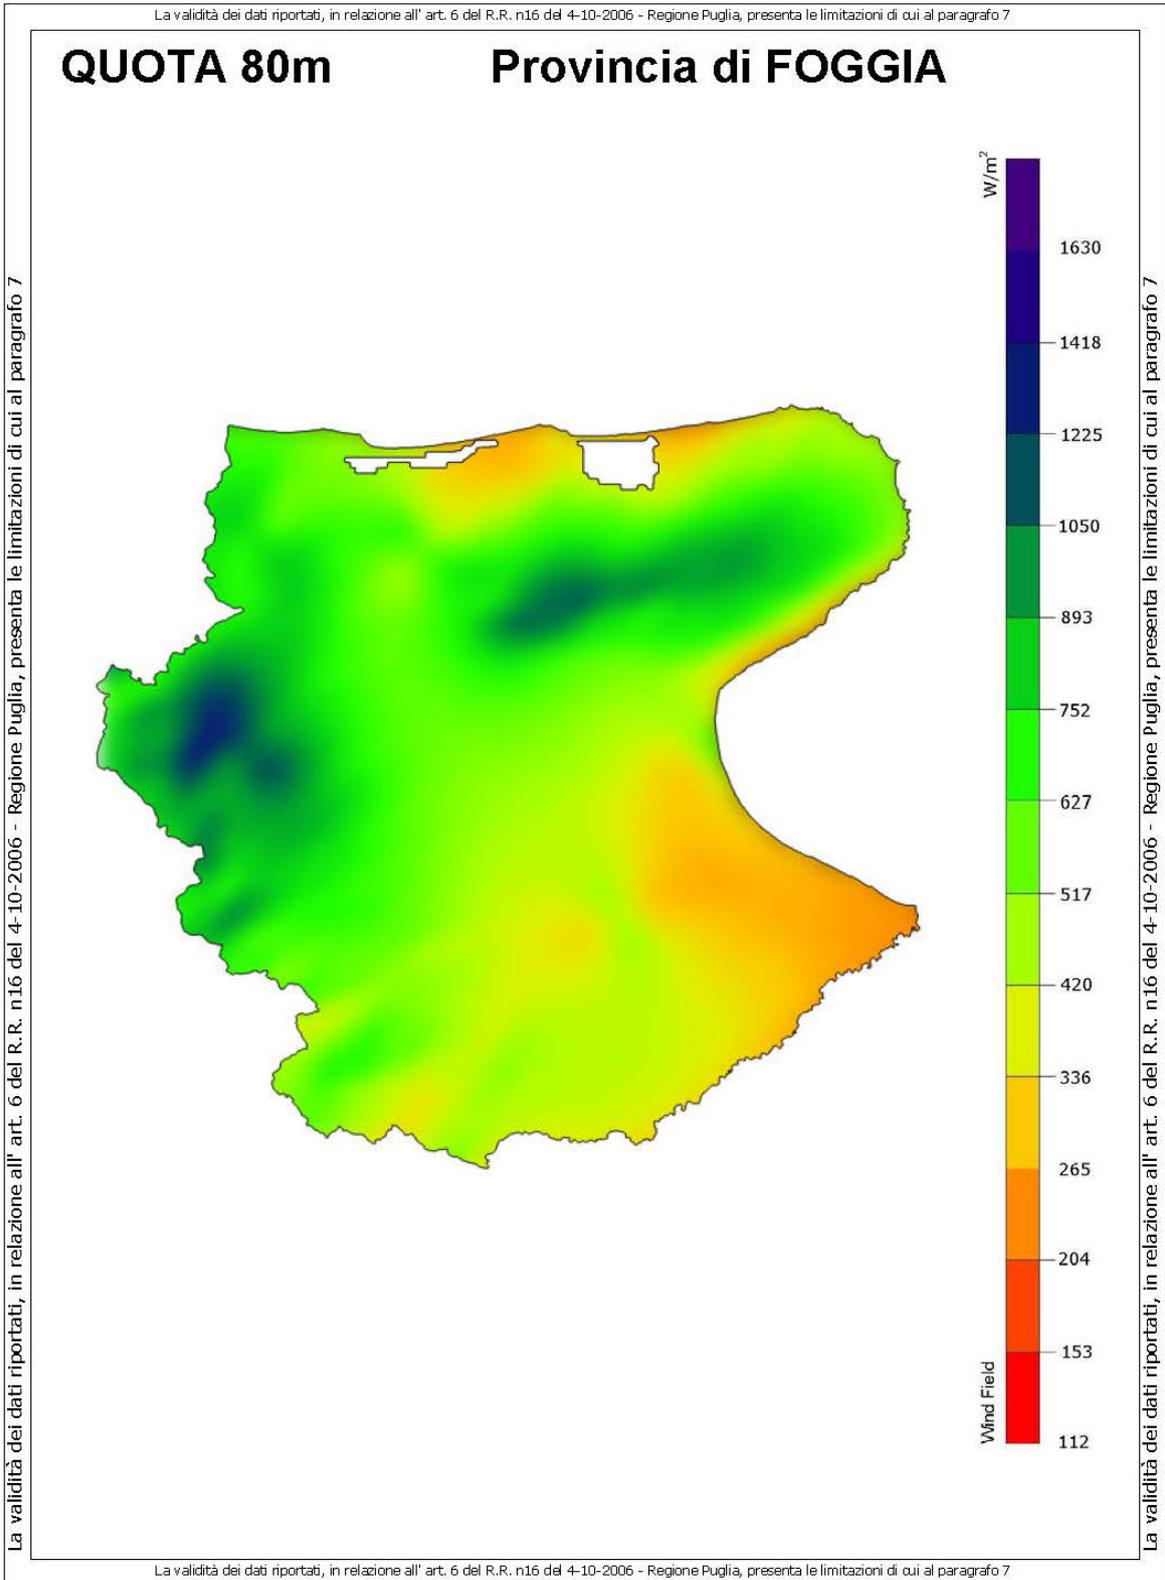

La validità dei dati riportati, in relazione all' art. 6 del R.R. n.16 del 4-10-2006 - Regione Puglia, presenta le limitazioni di cui al paragrafo 7

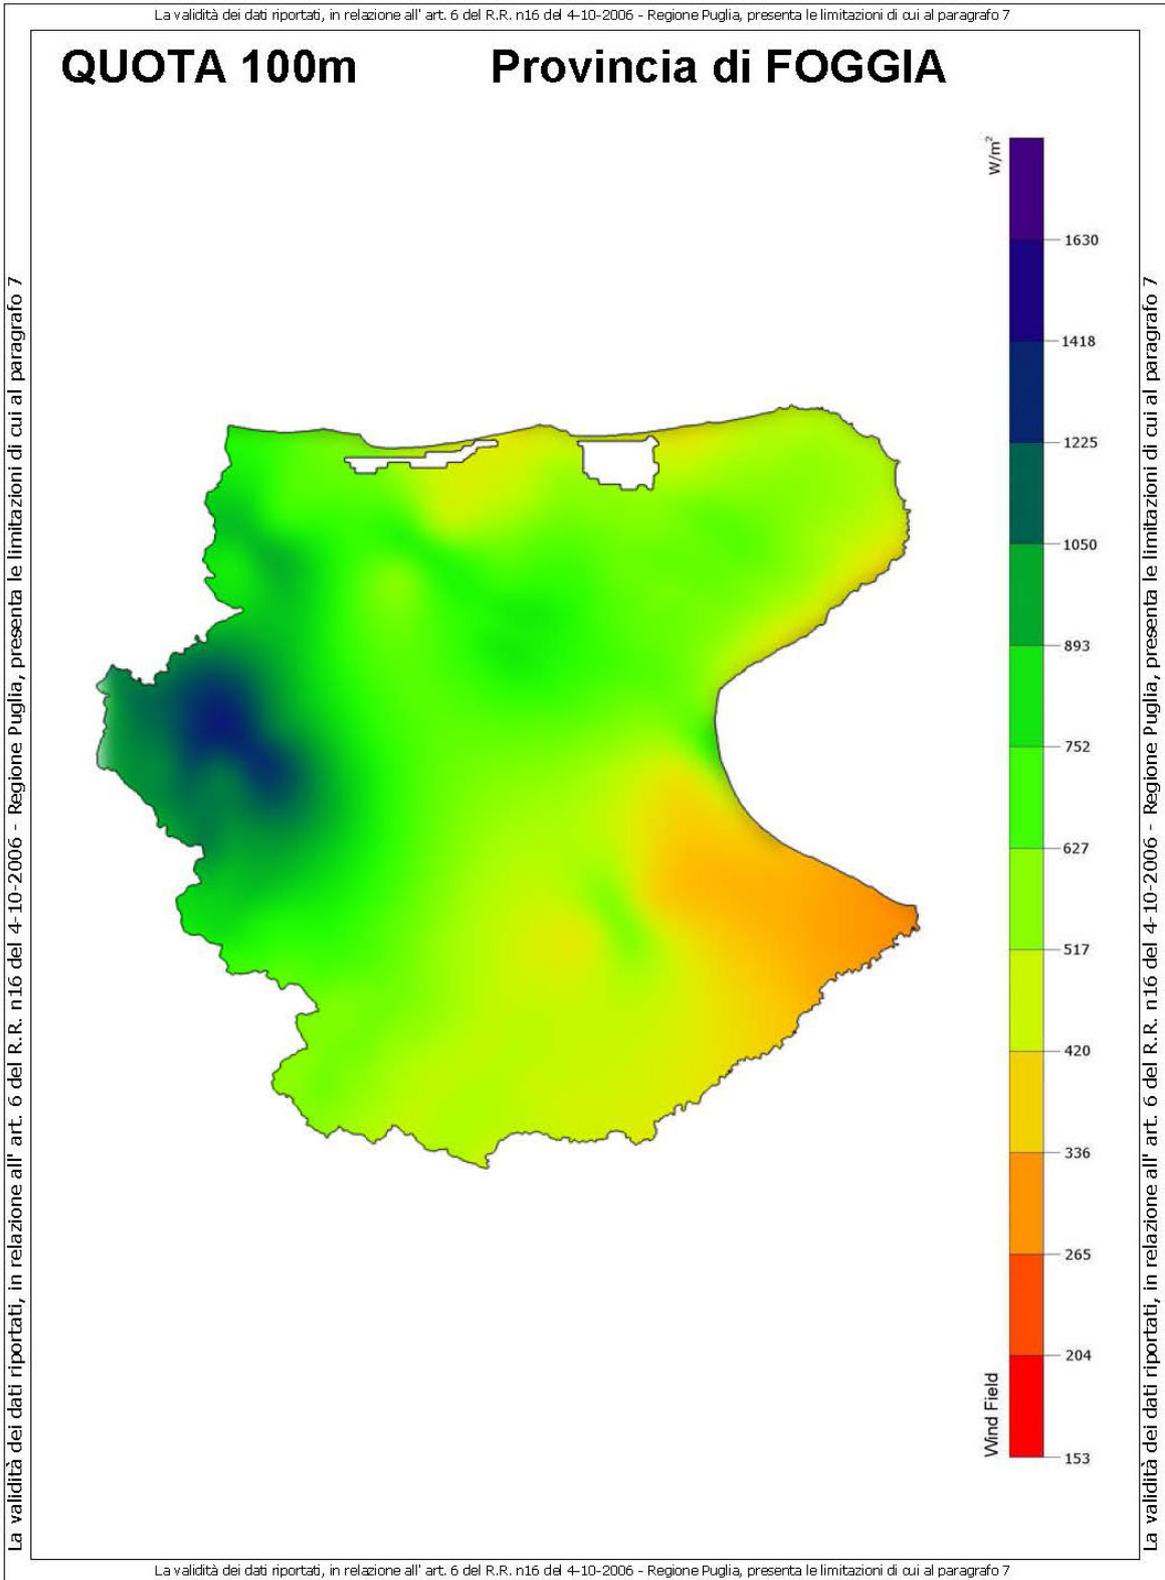

Alla consultazione degli atlanti delle mappature dei venti e dei dati storici raccolti dai centri di Ricerca dedicati alla caratterizzazione ed all'analisi statistica dell'evoluzione della meteorologia, al monitoraggio delle variazioni delle condizioni climatiche, alla caratterizzazione del moto dei flussi d'aria, è stata affiancata una raccolta dei dati anemometrici nella zona dell'area di progetto.

I dati anemometrici a disposizione sono stati raccolti da stazioni anemometriche caratterizzate da una altezza della torre tubolare di 101.2 m, e analizzati con il software Wind PRO al fine di stimare la velocità del vento a lungo termine e le distribuzioni di frequenza riportati di seguito. La velocità media ottenuta è di 6.42 m/s.

Gli stessi dati sono stati elaborati al fine di ottenere un *wind shear* fino ad una altezza prossima a quella del mozzo delle turbine considerate cioè 140 m; in questo caso la velocità media ottenuta è di 6,87 m/s.

Di seguito viene sinteticamente riportata la distribuzione statistica della velocità media del vento e i valori di turbolenza dedotti da tutte le stazioni anemometrica installate nella zona.

Bin	Start	End	Sum	0-N	1-NNE	2-ENE	3-E	4-ESE	5-SSE	6-S	7-SSW	8-WSW	9-W	10-WNW	11-NNW		
Mean			6.268	6.035	2.339	2.550	6.743	5.904	4.242	4.706	6.294	7.555	4.391			6.860	6.955
0		0.499	2526	216	90	75	91	177	111	82	81	95	129	402	977		
1	0.500	1.499	7867	617	558	569	598	738	782	651	604	573	672	727	778		
2	1.500	2.499	13395	979	580	576	952	1799	1579	975	824	776	1124	1459	1772		
3	2.500	3.499	14557	1069	306	293	790	2499	1812	866	694	670	921	2045	2592		
4	3.500	4.499	15914	1071	151	129	780	3035	1741	712	696	726	708	2516	3649		
5	4.500	5.499	17309	1209	54	93	764	3327	1332	564	608	659	611	2903	5185		
6	5.500	6.499	17951	1267	34	50	895	3505	896	478	597	598	484	2928	6219		
7	6.500	7.499	17846	1315	16	32	984	3159	539	401	595	694	374	2794	6943		
8	7.500	8.499	15946	1218	10	17	1069	2516	366	367	673	727	343	2462	6178		
9	8.500	9.499	12534	954	14	23	990	1521	210	313	561	826	202	2208	4712		
10	9.500	10.499	9650	694	11	13	737	926	144	204	519	849	175	2129	3249		
11	10.500	11.499	6877	408	5	10	524	676	108	117	376	722	98	1674	2159		
12	11.500	12.499	4405	212	4	2	385	444	66	68	271	531	57	1099	1266		
13	12.500	13.499	2772	112	2	4	308	234	48	48	195	404	44	598	775		
14	13.500	14.499	1719	66	3	3	206	132	22	27	105	275	18	361	501		
15	14.500	15.499	1037	38	0	2	98	54	10	7	59	193	11	231	334		
16	15.500	16.499	609	23	0	0	42	37	1	7	41	135	5	100	218		
17	16.500	17.499	400	19	1	0	28	22	1	3	26	96	1	52	151		
18	17.500	18.499	210	19	0	0	8	6	0	0	13	66	0	20	78		
19	18.500	19.499	100	10	0	0	6	4	0	0	5	38	0	7	30		
20	19.500	20.499	53	10	0	0	3	3	0	0	6	15	0	2	14		
21	20.500	21.499	28	1	0	0	0	0	0	0	5	13	1	3	5		
22	21.500	22.499	8	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	3		
23	22.500	23.499	9	0	0	0	2	2	0	0	4	1	0	0	0		
24	23.500	24.499	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
25	24.500	25.499	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	25.500	26.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	26.500	27.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	27.500	28.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	28.500	29.499	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0		
30	29.500	30.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

*Distribuzione delle frequenze ad una quota di 101.2 m*

Bin	Start	End	Mean	0-N	1-NNE	2-ENE	3-E	4-ESE	5-SSE	6-S	7-SSW	8-WSW	9-W	10-WNW	11-NNW		
Mean			0.08	0.10	0.15	0.12	0.08		0.07	0.09	0.12	0.12	0.12	0.10		0.06	0.08
0		0.4999															
1	0.5000	1.4999															
2	1.5000	2.4999															
3	2.5000	3.4999															
4	3.5000	4.4999	0.11	0.14	0.19	0.15	0.12	0.10	0.11	0.15	0.17	0.16	0.13	0.08	0.10		
5	4.5000	5.4999	0.10	0.13	0.16	0.13	0.11	0.09	0.10	0.14	0.15	0.16	0.11	0.07	0.09		
6	5.5000	6.4999	0.09	0.11	0.14	0.10	0.09	0.08	0.09	0.12	0.15	0.15	0.11	0.06	0.08		
7	6.5000	7.4999	0.08	0.10	0.12	0.13	0.07	0.07	0.09	0.11	0.13	0.13	0.10	0.06	0.07		
8	7.5000	8.4999	0.07	0.09	0.13	0.09	0.07	0.07	0.08	0.10	0.12	0.12	0.08	0.05	0.07		
9	8.5000	9.4999	0.07	0.09	0.11	0.09	0.06	0.06	0.08	0.10	0.11	0.11	0.08	0.06	0.07		
10	9.5000	10.4999	0.07	0.09	0.10	0.08	0.06	0.06	0.07	0.10	0.10	0.10	0.08	0.06	0.08		
11	10.5000	11.4999	0.08	0.09	0.10	0.09	0.06	0.06	0.07	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.08		
12	11.5000	12.4999	0.08	0.09	0.12	0.15	0.07	0.05	0.06	0.08	0.09	0.09	0.08	0.06	0.08		
13	12.5000	13.4999	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09		
14	13.5000	14.4999	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.06	0.05	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09		
15	14.5000	15.4999	0.08	0.09		0.08	0.07	0.07	0.05	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09		
16	15.5000	16.4999	0.09	0.09			0.08	0.08	0.06	0.05	0.10	0.09	0.12	0.08	0.09		
17	16.5000	17.4999	0.09	0.09	0.08		0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.12	0.09	0.09		
18	17.5000	18.4999	0.08	0.09			0.08	0.08			0.08	0.07		0.10	0.08		
19	18.5000	19.4999	0.08	0.09			0.06	0.06			0.09	0.08		0.10	0.08		
20	19.5000	20.4999	0.08	0.09			0.08	0.00			0.09	0.09		0.12	0.07		
21	20.5000	21.4999	0.08	0.10							0.07	0.08	0.09	0.12	0.08		
22	21.5000	22.4999	0.09								0.10	0.05		0.17	0.07		
23	22.5000	23.4999	0.04					0.00	0.00		0.08	0.05					
24	23.5000	24.4999	0.07								0.07						
25	24.5000	25.4999	0.32					0.32									
26	25.5000	26.4999															
27	26.5000	27.4999															
28	27.5000	28.4999															
29	28.5000	29.4999	0.01					0.00	0.01								
30	29.5000	30.4999															


*Valori della turbolenza ad una quota di 101.2 m*

Gli stessi dati sono confermati da una seconda torre anemometrica posta nel punto:

**(41°31'59.39"N; 15°26'53.99"E)**

La strumentazione anemometrica installata consente di registrare le seguenti grandezze:

- Velocità medie del vento (valore mediato ogni 10 min) a 75, 100, 120, 137 e 139 m dal suolo;
- Direzioni medie del vento (valore mediato ogni 10 min) alle altezze di 75 e 139 m dal suolo;

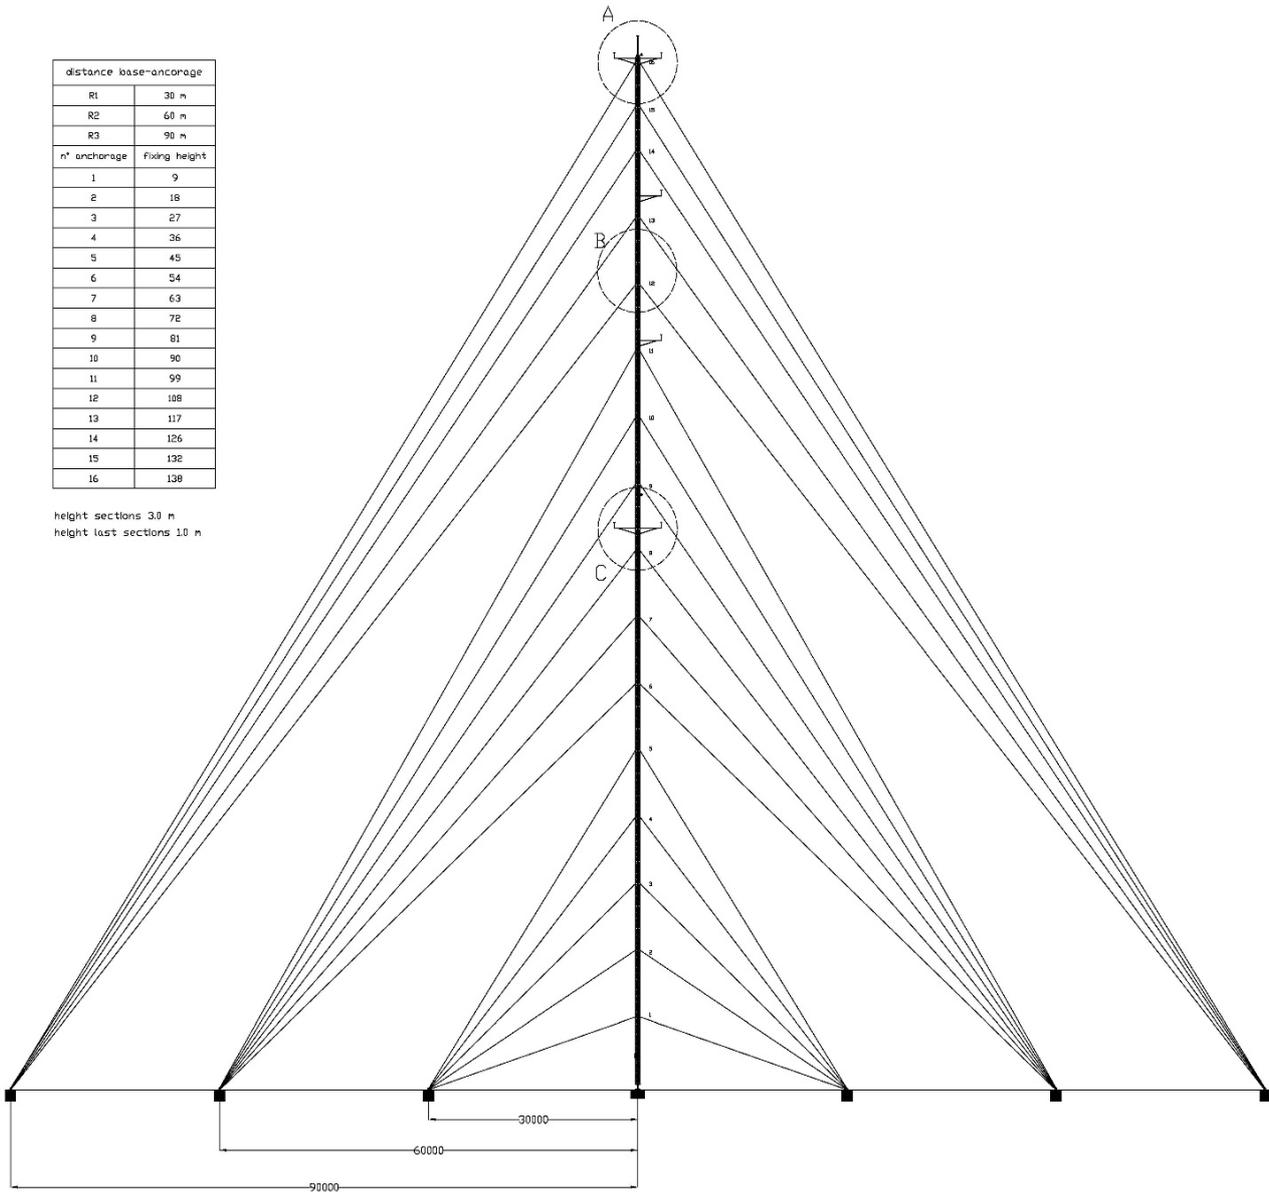

*Torre anemometrica*

L'analisi di questi dati è di fondamentale importanza per la corretta progettazione dell'impianto eolico in quanto questi dati influiscono direttamente su parametri quali, ad esempio, la disposizione degli aerogeneratori sul terreno, la mutua distanza da tenere tra le macchine per evitare perdita di produzione di energia o fenomeni di stress sulle componenti meccaniche degli aerogeneratori causati dall'effetto "scia".

La turbolenza è un parametro che fornisce un'informazione importante sulle caratteristiche fluidodinamiche della risorsa eolica in quanto restituisce la variabilità relativa della velocità istantanea del vento rispetto al suo valor medio nell'intervallo considerato.

Ad esempio, un valore di turbolenza (TI) superiore a 0,18 (o equivalentemente 18%), indica un fenomeno ventoso piuttosto disturbato che potrebbe sollecitare eccessivamente le macchine per la produzione di energia eolica ed inficiarne la produttività. In generale la turbolenza diminuisce man mano che ci si allontana dalla crosta terrestre in quanto sono gli ostacoli e l'orografia ad alterare i profili fluidodinamici.

#### 4. Stima della producibilità energetica

Per la determinazione della producibilità dell'impianto è necessario disporre del diagramma di potenza (Curva di potenza) caratterizzante gli aerogeneratori considerati, le cui caratteristiche sono definite nell'allegato - *Caratteristiche macchina tipo*, che fornisce il valore di potenza estraibile in relazione ai differenti valori assunti dalla velocità del vento e la distribuzione della probabilità di velocità (densità di probabilità di Weibull).

La valutazione della produzione annua di energia mediante un aerogeneratore può essere effettuata molto semplicemente conoscendo la distribuzione di frequenza della velocità del vento, valutata all'altezza media del rotore, e la curva di potenza della macchina. Infatti, per ciascuna classe di velocità, il prodotto della potenza prodotta dalla turbina eolica per il corrispondente numero di ore/annue di persistenza di tale velocità del vento fornisce direttamente la produzione netta di energia. La somma delle produzioni energetiche relative a tutte le classi di velocità del vento è pari alla produzione energetica annua totale:

$$E_{E,N} = \sum_{i=1}^N n_i \cdot P_i$$

Un fattore molto rilevante per la valutazione della produzione di energia e della redditività dell'iniziativa è il cosiddetto "rendimento di schiera" del parco eolico. Infatti, per effetto del disturbo aerodinamico creato da ciascuna macchina sulle altre, la produzione di energia di una turbina inserita in un gruppo di macchine è minore della produzione energetica della stessa macchina installata in posizione isolata.

L'andamento della distribuzione di Weibull rappresenta in ordinate la probabilità in termini percentuali che il vento durante l'anno abbia una certa velocità; infatti l'area sottesa dalla curva è sempre uguale a uno.


La sua forma varia da luogo a luogo, dipendendo soprattutto dalle condizioni climatiche, dall'orografia e dal tipo di superficie ed è data dalla seguente formula:

$$F(v) = \exp[-(v/A)^K]$$


Dove:

- $F(v)$  è l'intervallo di tempo per il quale la velocità media supera il valore  $v$ ;
- $K$  il parametro di forma, adimensionale, legato all'orografia del sito ed alle caratteristiche di ventosità proprie dell'area;
- $A$ , parametro di scala (m/s), strettamente legato alla velocità media del vento.


Nota la distribuzione di Weibull del sito, l'andamento del fattore di potenza e la curva di potenza dell'aerogeneratore che si vuole installare, è possibile determinare il numero di ore/anno in cui la macchina è in grado di funzionare e la quantità di energia elettrica prodotta.

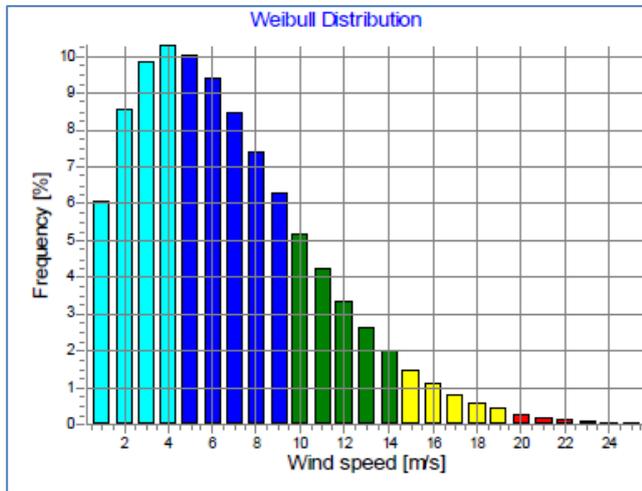


Distribuzione di Weibull

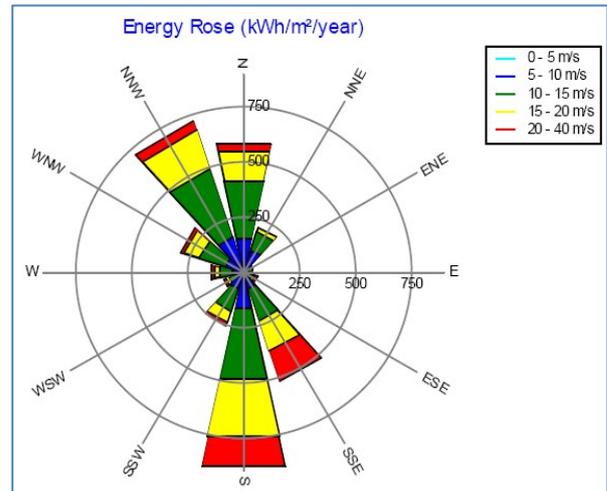

Energia del vento nel centro del sito

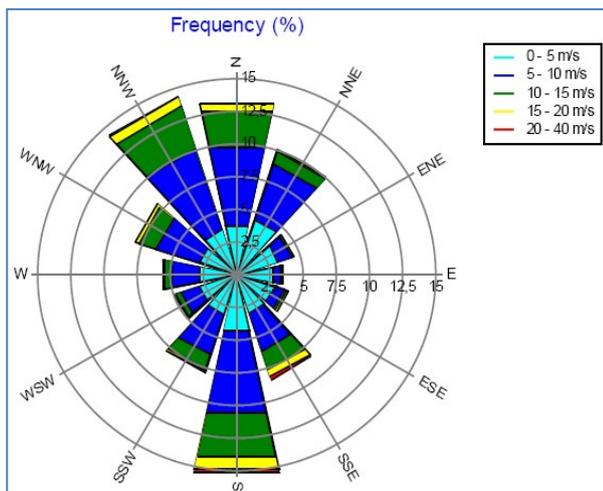

Frequenza del vento nel centro del sito

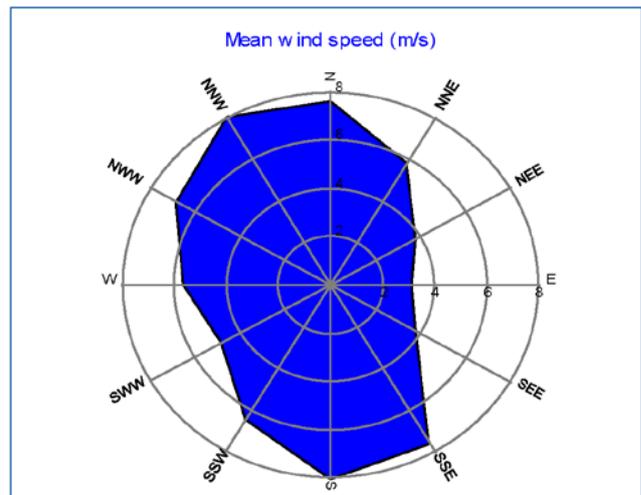

Direzione dei venti

Dai dati si evince come alla quota di 100 metri sul livello del suolo, ad una altezza prossima a quella del mozzo degli

aerogeneratori considerati pari a 140 m, la **velocità media** è pari a circa **6,5 m/s** la direzione del vento sia in prevalenza da N, NNW e S.

Le producibilità in MWh/anno stimate tengono conto delle perdite dovute alla scia degli aerogeneratori, già considerate nelle curve di potenza.


# AEREOGENERATORE

## CARATTERISTICHE:

**Altezza mozzo: fino a 140 m.**

**Diametro rotore: fino a 180 m.**

**potenza massima unitaria: fino a 6,2 MW**

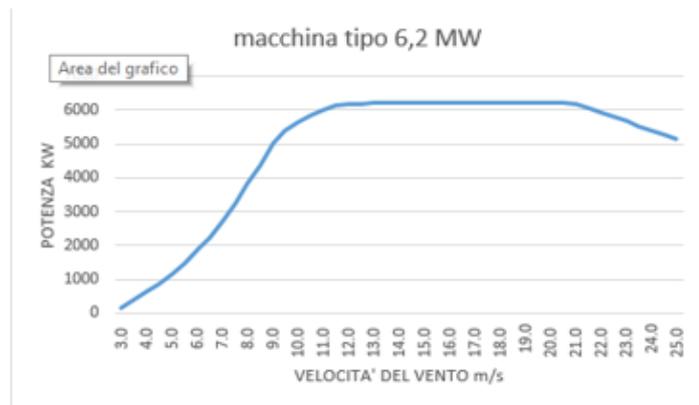


Curva di potenza aerogeneratore tipo

VELOCITA' DEL VENTO (m/s)	POTENZA (KW)
3.0	89
3.5	178
4.0	328
4.5	522
5.0	758
5.5	1040
6.0	1376
6.5	1771
7.0	2230
7.5	2758
8.0	3351
8.5	3988
9.0	4617
9.5	5166
10.0	5584
10.5	5862
11.0	6028
11.5	6117
12.0	6161
12.5	6183
13.0	6192
13.5	6197
14.0	6199
14.5	6199
15.0	6200
15.5	6200
16.0	6200
16.5	6200

17.0	6200
17.5	6200
18.0	6200
18.5	6200
19.0	6200
19.5	6200
20.0	6200
20.5	6080
21.0	5956
21.5	5832
22.0	5708
22.5	5584
23.0	5460
23.5	5336
24.0	5212
24.5	5088
25.0	4964

*Tabella curva di potenza aerogeneratore tipo*

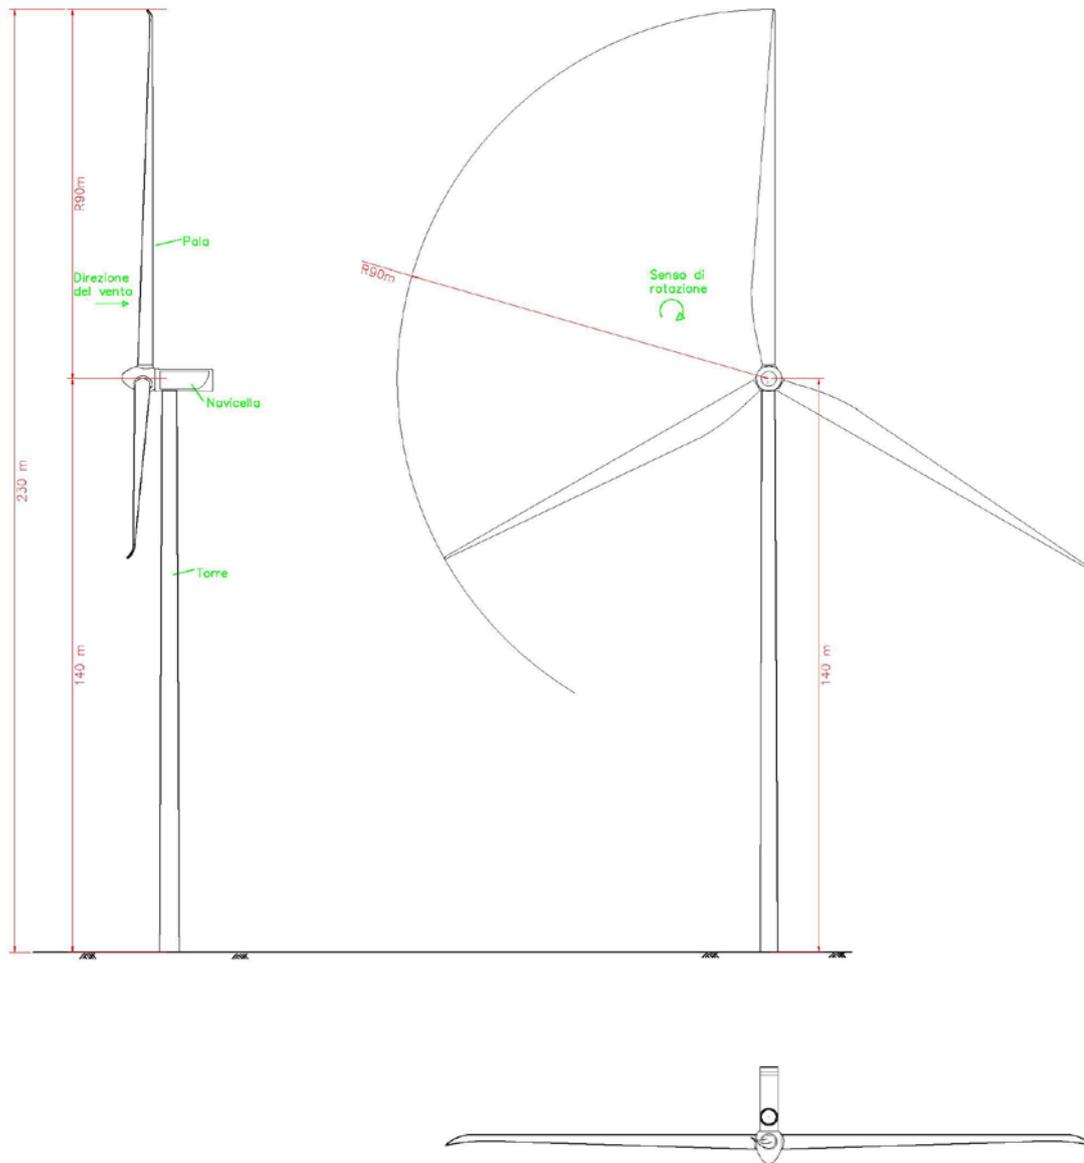

*Aerogeneratore tipo: pianta, prospetto frontale e prospetto laterale*

**CARATERISTICHE:**

- Altezza mozzo: fino a 140 m.
- Diametro rotore: ino a 180 m.
- Potenza massima unitaria: fino a 6,2 MW

Tipo Aerogeneratore	Potenza nominale (kW)	Produttività aerogeneratore (KWh/anno)	Capacity factor
E126 7,580 MW	7.580	7.884.000,00	0,12
SG 6.0-170	6.000	15.592.800,00	0,30
VESTAS V164-8MW	8.000	15.330.000,00	0,22
Aerogeneratore tipo	6.200	24.160.080,00	0,44

*Produttività dell'impianto per ogni singolo aerogeneratore*

Ai fini della valutazione della fattibilità dell'impianto, c'è da evidenziare che i valori sopra riportati tengono conto dei parametri di incertezza legati a:

- Stima della ventosità;
- Variabilità della velocità media in relazione al periodo di deduzione della stessa;
- Estrapolazione della velocità all'altezza del mozzo;
- Accuratezza del modello di calcolo;
- Perdita elettrica;
- Perdite di scia;
- Disponibilità aerogeneratori;
- Disponibilità sottostazione;
- Disponibilità rete;
- Degradazione superficie pale. Quantificabili in un'incertezza totale pari a circa il 21%.

## 5. Conclusioni

L'utilizzo dell'energia eolica in Puglia appare strategico, grazie alle favorevoli condizioni anemometriche in specifiche aree della regione. Le turbine prese in considerazione sono in grado di garantire una produttività energetica superiore a 24.000 MWh di energia all'anno per aerogeneratore di progetto, rendendo valida la realizzazione del parco eolico da un punto di vista tecnico-economico e nello specifico abbiamo una produttività compresa nell'intervallo tra 2500 e 3500 MWh per le turbine T1,T2,T3,T4,T5,T6,T8,T9,T10,T14,T15,T17,T18 e nell'intervallo compreso tra le 3000 e le 3500 MWh per le turbine T07,T11,T12,T13,T16.



# CERTIFICATO

Certificato n. 8417

**SMEA S.r.l.**

Sede legale: Via A. Guariglia, 12 – 84127 Salerno (SA) Sede operativa: Via Camporeale, 6 - 83031 Ariano Irpino (AV)

QS Zürich AG certifica con il presente che il Sistema di Gestione dell'impresa succitata è stato valutato e soddisfa i requisiti definiti nelle norme riportate di seguito:

**UNI EN ISO 9001: 2008**  
**UNI EN ISO 14001: 2004**  
**OHSAS 18001: 2007**

Il Sistema di Gestione comprende:

**FORNITURA, INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI TORRI ANEMOMETRICHE TUBOLARI E TRALICCIATE ON SHORE ED OFF SHORE. ELABORAZIONE ED ANALISI DATI DI VENTO. PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI EOLICI E SOLARI. TRADING TITOLI MERCATI ENERGETICI. ESCO.**

**Settore EA 28, 34, 35**

Nel corso della validità del presente certificato il Sistema di Gestione dell'impresa deve permanentemente soddisfare i requisiti delle norme internazionali e tale adempimento sarà regolarmente controllato da QS Zürich AG.

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare [administrator@qsitalia.com](mailto:administrator@qsitalia.com)



Data del' audit: 25.07.2012

Emissione: 02.08.2012

Data scadenza certificazione: 24.07.2015

QS Zürich AG  
P.O. Box 6335  
CH-8050 Zürich  
[qs-zuerich@quality-service.ch](mailto:qs-zuerich@quality-service.ch)



SCESm 047  
[www.sas.ch](http://www.sas.ch)

Direction

# Svend Ole Hansen ApS

STCT JØRGENSEN ALLÉ 7 · DK-1615 KØBENHAVN V · DENMARK  
 TEL: (+45) 33 25 38 38 · FAX: (+45) 33 25 38 39 · WWW.SOHANSEN.DK



WIND  
 ENGINEERING  
 FLUID  
 DYNAMICS

## CERTIFICATE FOR CALIBRATION OF CUP ANEMOMETER

**Certificate number:** 13.02.4101

**Date of issue:** Jun 10, 2013

**Type:** NRG #40

**Serial number:** 179500068797

**Manufacturer:** NRG Systems, 110 Commerce Street, Hinesburg, Vermont 05461, USA

**Client:** NRG Systems, Inc., 110 Riggs Road, Hinesburg, VT 05461, USA

**Anemometer received:** Jun 1, 2013

**Anemometer calibrated:** Jun 9, 2013

**Calibrated by:** jth



**Calibration procedure:** IEC 61400-12-1, MEASNET

**Certificate prepared by:** jsa

**Approved by:** Calibration engineer, aht

**Calibration equation obtained:**  $v [m/s] = 0.761 f[Hz] + 0.31$

Reference Speed [m/s]	Anemometer Output [Hz]	Residual [m/s]	Ref. Speed Uncertainty
3.987	4.988	-0.120	0.546%
7.959	10.058	-0.009	0.486%
11.923	15.076	0.135	0.472%
15.955	20.510	0.031	0.475%
19.917	25.816	-0.046	0.469%
23.917	31.132	-0.092	0.476%
25.889	33.597	0.002	0.473%
21.899	28.404	-0.034	0.466%
17.939	23.105	0.039	0.475%
13.959	17.790	0.105	0.472%
9.950	12.589	0.057	0.476%
5.960	7.510	-0.068	0.547%

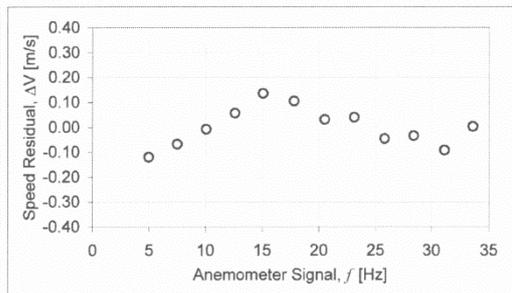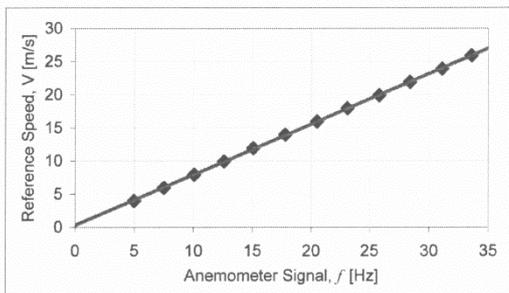

DANAK  
 CAL Reg. nr. 452  
 Accreditation to ISO 17025



## EQUIPMENT USED

Serial number	Description
-	Boundary layer wind tunnel.
1256	Control cup anemometer.
-	Mounting tube, D = 25 mm
t3	PT100 temperature sensor, wind tunnel.
t4	PT100 temperature sensor, control room.
950610	PPC500 Furness pressure manometer
Z0420014	HMW71U Humidity transmitter
U4220037	PTB100AVaisala analogue barometer.
P11	Pitot tube
HB2835279	Computer Board. 16 bit A/D data acquisition board.
-	PC dedicated to data acquisition.

Traceable calibrations of the equipment are carried out by external accredited institutions: Furness (PPC500) and Saab Metech. A real-time analysis module within the data acquisition software detects pulse frequency.

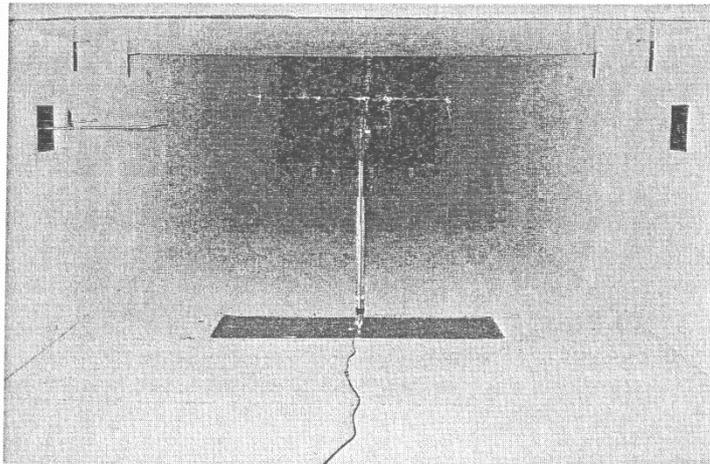


Photo of a cup anemometer in the wind tunnel. The shown anemometer is of the same type as the calibrated one.

## UNCERTAINTIES

The documented uncertainty is the total combined uncertainty at 95% confidence level ( $k=2$ ) in accordance with EA-4/02. The uncertainty at 10 m/s comply with the requirements in the MEASNET procedure that prescribes an absolute uncertainty less than 0.1 m/s at a mean wind velocity of 10 m/s, that is 1%. See Document 97.00.004 "MEASNET - Test report on the calibration campaign" for further details.

# Svend Ole Hansen ApS

SCT JØRGENS ALLÉ 7 · DK-1615 KØBENHAVN V · DENMARK  
 TEL: (+45) 33 25 38 38 · FAX: (+45) 33 25 38 39 · WWW.SOHANSEN.DK



WIND  
 ENGINEERING  
 FLUID  
 DYNAMICS

## CERTIFICATE FOR CALIBRATION OF CUP ANEMOMETER

**Certificate number:** 13.02.3990

**Date of issue:** Apr 20, 2013

**Type:** NRG #40

**Serial number:** 179500068954

**Manufacturer:** NRG Systems, 110 Commerce Street, Hinesburg, Vermont 05461, USA

**Client:** NRG Systems, Inc., 110 Riggs Road, Hinesburg, VT 05461, USA

**Anemometer received:** Apr 3, 2013

**Anemometer calibrated:** Apr 19, 2013

**Calibrated by:** jth



**Calibration procedure:** IEC 61400-12-1, MEASNET

**Certificate prepared by:** jsa

**Approved by:** Calibration engineer, aht

**Calibration equation obtained:**  $v [m/s] = 0.76 f[Hz] + 0.32$

Reference Speed [m/s]	Anemometer Output [Hz]	Residual [m/s]	Ref. Speed Uncertainty
3.980	4.989	-0.128	0.605%
7.955	10.043	0.008	0.520%
11.901	15.100	0.113	0.487%
15.938	20.479	0.064	0.481%
19.888	25.795	-0.023	0.486%
23.899	31.088	-0.033	0.483%
25.872	33.674	-0.025	0.472%
21.892	28.500	-0.074	0.487%
17.930	23.166	0.015	0.481%
13.934	17.819	0.081	0.485%
9.926	12.570	0.060	0.488%
5.954	7.496	-0.058	0.514%

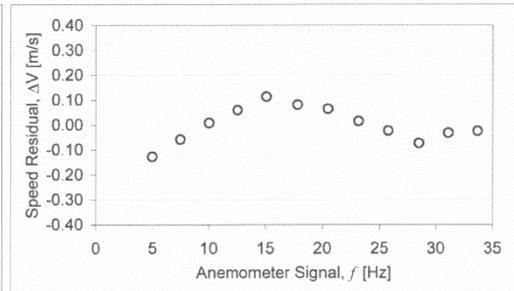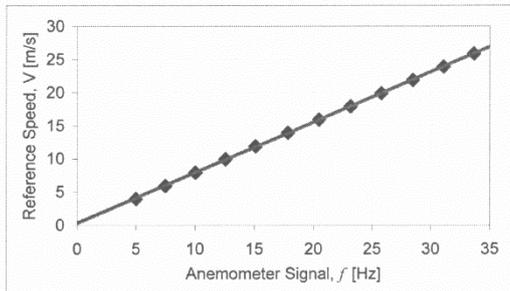

DANAK  
 CAL Reg.nr. 452  
 Accreditation to ISO 17025



## EQUIPMENT USED

Serial number	Description
-	Boundary layer wind tunnel.
1256	Control cup anemometer.
-	Mounting tube, D = 25 mm
t3	PT100 temperature sensor, wind tunnel.
t4	PT100 temperature sensor, control room.
950610	PPC500 Furness pressure manometer
Z0420014	HMW71U Humidity transmitter
U4220037	PTB100AVaisala analogue barometer.
P11	Pitot tube
HB2835279	Computer Board. 16 bit A/D data acquisition board.
-	PC dedicated to data acquisition.

Traceable calibrations of the equipment are carried out by external accredited institutions: Furness (PPC500) and Saab Metech. A real-time analysis module within the data acquisition software detects pulse frequency.

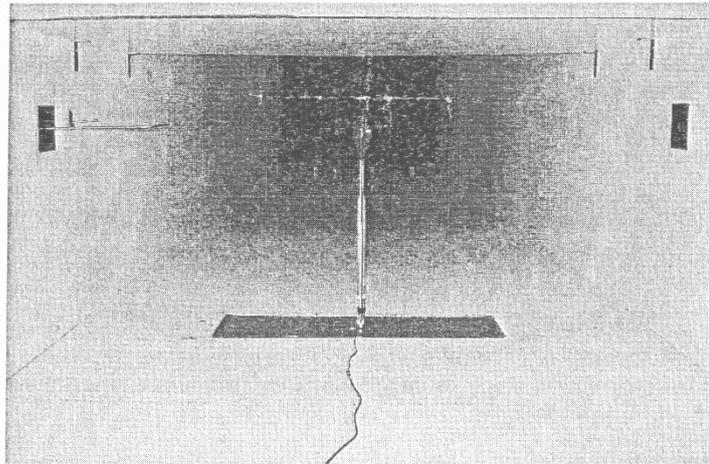


Photo of a cup anemometer in the wind tunnel. The shown anemometer is of the same type as the calibrated one.

## UNCERTAINTIES

The documented uncertainty is the total combined uncertainty at 95% confidence level ( $k=2$ ) in accordance with EA-4/02. The uncertainty at 10 m/s comply with the requirements in the MEASNET procedure that prescribes an absolute uncertainty less than 0.1 m/s at a mean wind velocity of 10 m/s, that is 1%. See Document 97.00.004 "MEASNET - Test report on the calibration campaign" for further details.



# NRG #40C Anemometer, Calibrated, With Boot

The industry standard anemometer used worldwide. Constructed of rugged Lexan cups molded in one piece for repeatable performance. Includes calibration certificate.

## SPECIFICATIONS

**Sensor type**

**Applications**

**Sensor range**

**Instrument compatibility**

**Signal type**

**Anemometer Transfer Function**

**Output voltage at threshold**

**Output voltage at 60Hz**

**Calibration**

**Output signal range**

**Uncertainty**

**Distance constant (63% recovery)**

**Moment of inertia**

**Swept diameter of rotor**

**Mounting**

**Tools required**

**Operating temperature range**

**Operating humidity range**

**Connections**

**Weight**

**Dimensions**

**Description**

3-cup anemometer

- wind resource assessment
- meteorological studies
- environmental monitoring

1 m/s to 96 m/s (2.2 mph to 215 mph) (highest recorded)

all NRG loggers

**Output signal**

low level AC sine wave, frequency linearly proportional to wind speed

- Consensus Transfer Function:  
 Scale Factor (Slope): 0.765 m/s/Hz (1.711 mph/Hz)  
 Offset: 0.35 m/s (0.78 mph)
- refer to the white paper "The Maximum Type 40 Anemometer Calibration Project" for more information on the consensus transfer function

80 mV (peak-to-peak) minimum

- 12 V (peak-to-peak) typical
- output amplitude NOT proportional to wind speed

each anemometer individually calibrated, calibration reports provided via electronic download

0 Hz to 125 Hz (highest recorded)

Accuwind (Riso-R-1556) Classification:

- Class 2.4A
- Class 7.7B
- IEC 61400-12-1 operational standard uncertainty:

- ± 0.14 m/s at 10 m/s for Class A
- ± 0.45 m/s at 10 m/s for Class B
- refer to calibration sheet for information on calibration uncertainty
- refer to application note "#40C Anemometer Uncertainty" for definitions and more information

**Response characteristics**

- 2.55 m (8.37 feet) at 5m/s per ASTM D 5096-02
- 2.56 m (8.40 feet) at 10m/s per ASTM D 5096-02

- $1.01 \times 10^{-4}$  kg-m<sup>2</sup>
- $74.5 \times 10^{-6}$  S-ft<sup>2</sup>

190 mm (7.5 inches)

**Installation**

onto a 13 mm (0.5 inch) diameter mast with cotter pin and set screw

0.25 inch nut driver, petroleum jelly, electrical tape

**Environmental**

-55 °C to 60 °C (-67 °F to 140 °F)

0 to 100% RH

**Physical**

4-40 brass hex nut/post terminals

0.14 kg (0.3 pounds)

- 3 cups of conical cross-section, 51 mm (2 inches) dia.
- 81 mm (3.2 inches) overall assembly height

**Materials**

	<b><u>materials</u></b>
<b>Cups</b>	one piece injection-molded black polycarbonate
<b>Body</b>	housing is black ABS plastic
<b>Shaft</b>	beryllium copper, fully hardened
<b>Bearing</b>	modified Teflon, self-lubricating
<b>Magnet</b>	Indox 1, 25 mm (1 inch) diameter, 13 mm (0.5 inch) long, 4 poles
<b>Coil</b>	single coil, bobbin wound, 4100 turns of #40 wire, shielded for ESD protection
<b>Boot</b>	protective PVC sensor terminal boot included
<b>Terminals</b>	brass

110 Riggs Road - Hinesburg - VT 05461 USA - TEL (802) 482-2255 - FAX (802) 482-2272 - EMAIL [sales@nrgsystems.com](mailto:sales@nrgsystems.com)



# NRG #200P Wind Direction Vane, 10K, With Boot

The industry standard wind direction vane used worldwide. Thermoplastic and stainless steel components resist corrosion and contribute to a high strength-to-weight ratio.

## SPECIFICATIONS

<b>Sensor type</b>	<b>Description</b> continuous rotation potentiometric wind direction vane
<b>Applications</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wind resource assessment</li> <li>• meteorological studies</li> <li>• environmental monitoring</li> </ul>
<b>Sensor range</b>	360° mechanical, continuous rotation
<b>Instrument compatibility</b>	all NRG loggers
<b>Signal type</b>	<b>Output signal</b> Analog DC voltage from conductive plastic potentiometer, 10K ohms
<b>Transfer function</b>	Output signal is a ratiometric voltage
<b>Accuracy</b>	potentiometer linearity within 1%
<b>Dead band</b>	8° Maximum, 4° Typical
<b>Output signal range</b>	0 V to excitation voltage (excluding deadband)
<b>Threshold</b>	<b>Response characteristics</b> 1 m/s (2.2 miles per hour)
<b>Supply voltage</b>	<b>Power requirements</b> Regulated potentiometer excitation of 1 V to 15 V DC
<b>Mounting</b>	<b>Installation</b> onto a 13 mm (0.5 inch) diameter mast with cotter pin and set screw
<b>Tools required</b>	0.25 inch nut driver, petroleum jelly, electrical tape
<b>Operating temperature range</b>	<b>Environmental</b> -55 °C to 60 °C (-67 °F to 140 °F)
<b>Operating humidity range</b>	0 to 100% RH
<b>Lifespan</b>	50 million revolutions (2 to 6 years normal operation)
<b>Connections</b>	<b>Physical</b> 4-40 brass hex nut/post terminals
<b>Weight</b>	0.14 kg (0.3 pounds)
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21 cm (8.3 inches) length x 12 cm (4.3 inches) height</li> <li>• 27 cm (10.5 inches) swept diameter</li> </ul>
<b>Wing</b>	<b>Materials</b> black UV stabilized injection molded plastic
<b>Body</b>	black UV stabilized static-dissipating plastic
<b>Shaft</b>	stainless steel
<b>Bearing</b>	stainless steel
<b>Boot</b>	protective PVC sensor terminal boot included
<b>Terminals</b>	brass



# NRG #110S Temperature Sensor with Radiation Shield

Durable integrated circuit temperature sensor provides a high level voltage output signal. Ideal for collecting temperature data for energy density calculations and monitoring air temperature at remote sites.

## SPECIFICATIONS

<b>Sensor type</b>	<b>Description</b> integrated circuit temperature sensor with six plate radiation shield
<b>Applications</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wind resource assessment</li> <li>• meteorological studies</li> <li>• environmental monitoring</li> </ul>
<b>Sensor range</b>	-40 °C to 52.5 °C (-40 °F to 126.5 °F)
<b>Instrument compatibility</b>	all NRG loggers
<b>Signal type</b>	<b>Output signal</b> linear analog voltage
<b>Transfer function</b>	Temp = (Voltage x 55.55) - 86.38 °C [Temp = (Voltage x 100) - 123.5 °F]
<b>Accuracy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• offset is +/- 0.8 °C (1.4 °F) maximum</li> <li>• nonlinearity is +/- 0.33 °C (+/- 0.6 °F) maximum</li> <li>• total error +/- 1.1 °C (2 °F) maximum</li> </ul>
<b>Electrical time constant</b>	250 µs
<b>Output signal range</b>	0 V to 2.5 V DC
<b>Thermal time constant</b>	<b>Response characteristics</b> 10 minutes
<b>Supply voltage</b>	<b>Power requirements</b> 4 V to 35 V DC
<b>Supply current</b>	300 µA max. (no load on output)
<b>Mounting</b>	<b>Installation</b> attaches to tower with included hose clamps
<b>Tools required</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8mm (5/16 inch) nut driver or flat blade (-) screwdriver (to install hose clamps)</li> <li>• sheet metal shears or similar (for trimming hose clamps)</li> </ul>
<b>Operating temperature range</b>	<b>Environmental</b> -40 °C to 52.5 °C (-40 °F to 126.5 °F)
<b>Operating humidity range</b>	0 to 100% RH
<b>Lifespan</b>	10 years +
<b>Connections</b>	<b>Physical</b> wire leads: <ul style="list-style-type: none"> <li>• signal (clear wire)</li> <li>• ground (black wire)</li> <li>• excitation (red wire)</li> <li>• shield wire for earth ground</li> </ul>
<b>Cable length</b>	5 m (16 feet)
<b>Weight</b>	0.47 kg (1.04 pounds)
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sensor only: 30.5 mm (1.2 inches) height x 12.7 mm (0.5 inch) diameter</li> <li>• sensor with radiation shield: 127 mm (5 inches) diameter x 127 mm (5 inches) height</li> </ul>
<b>Cable</b>	<b>Materials</b> 3 conductor 22 AWG, with overall foil shield and drain wire, chrome PVC jacket
<b>Probe</b>	aluminum, epoxy filled
<b>Shield</b>	UV-stabilized thermoplastic solar radiation shield

# A601



## DIMENSIONS

Height	5.51" (140 mm)
Width	6.87" (175 mm)

## SPECIFICATIONS

### LIGHT OUTPUT AND OPERATION

Flashing	~11 cd
Steady ON	~4 cd
Vertical divergence	0 to 6°
Autonomy (flashing) at full charge	300 hours
Available LED colour	Red, green, amber, blue or white
Coloured lens option	Yes
Ambient Operating Temperature	-22 to 122 °F (-30 to 50 °C)
Ambient Storage Temperature	-40 to 176 °F (-40 to 80 °C)
Programmable	Infrared

### CONSTRUCTION

Battery (average 5-year life)	Non-replaceable
Mounting options	3 bolt
Weight	4.85 lb (2.2 kg)
Waterproof	Yes

### ACCESSORIES

Infrared Programmer  
 Security Bolt  
 Mounting Plate  
 Bird Deterrent  
 Frangible Coupling  
 Stake Mounting System  
 Stake Tapper