




 SITO
 LINEA DI CONNESSIONE
 PUNTO DI CONNESSIONE

 SITO CATASTALE
 CIRCONFERENZA INGOMBRO MASSIMO IMPIANTO (RAGGIO = 1000 m)
 LINEA DI CONNESSIONE – MT 30 kV
 STAZIONE DI TRASFORMAZIONE MT/AT
 LINEA DI CONNESSIONE – AT 150 kV
 PUNTO DI CONNESSIONE AMPLIAMENTO SE 380/150 kV RTN TERNA

0	-	MCu	RF	LC	10/2021
REV.	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTROL.	APPROV.	DATA

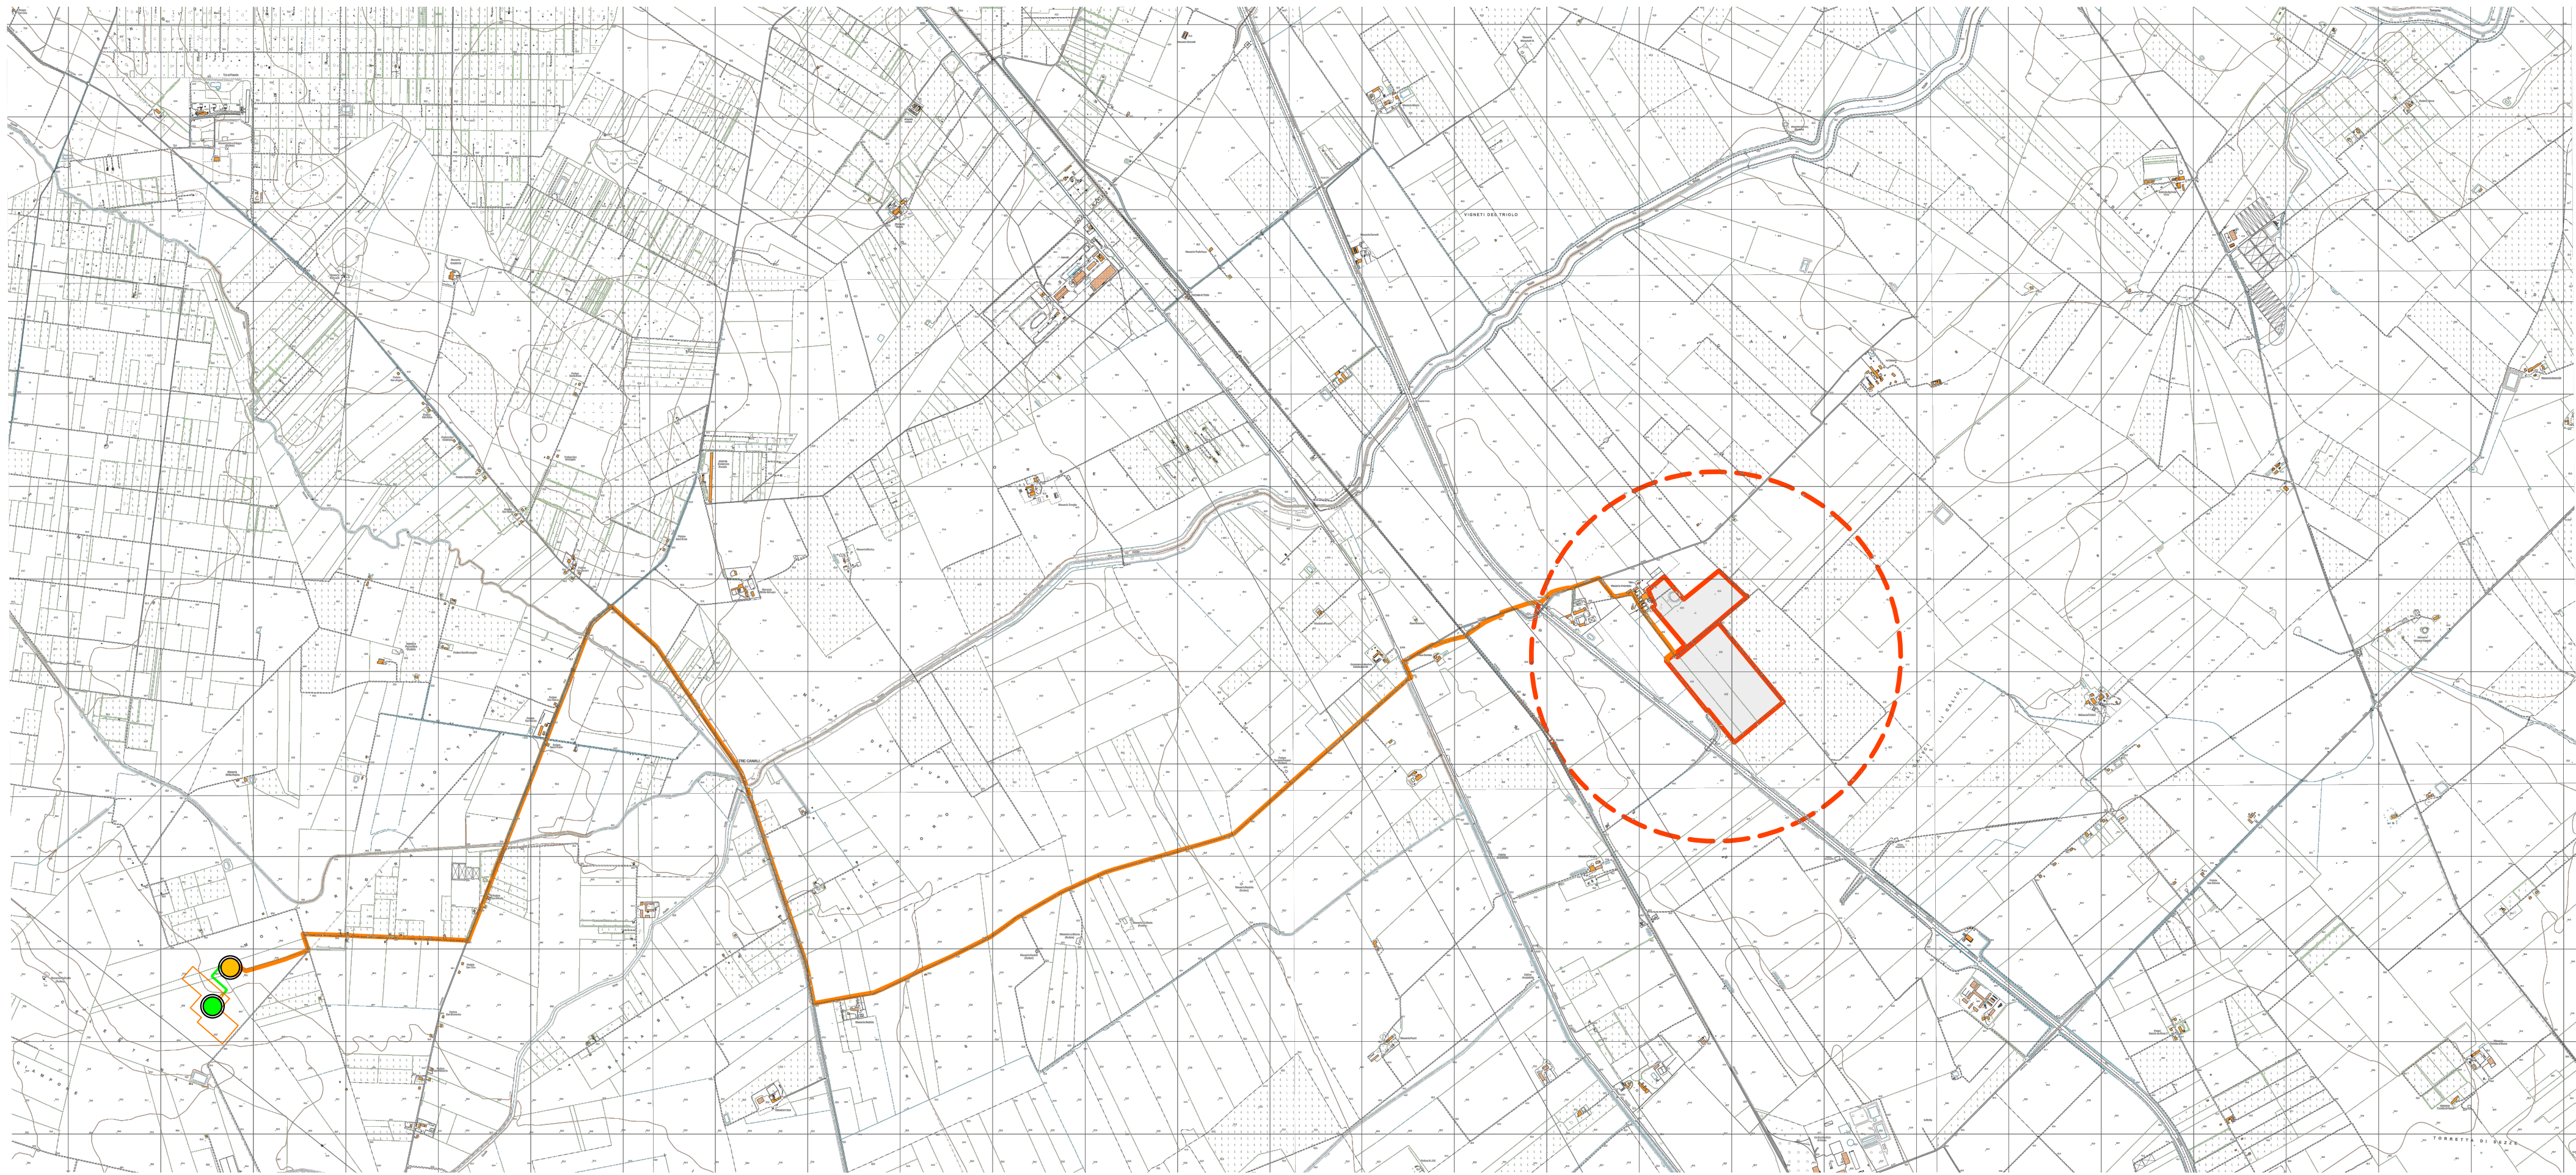

TS ENERGY 4 SRL
VIA REINELLA 0 - 71017
TORREMAGGIORE (FG)

i Pavia al n. 1726

Tavola

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

N. Tav.	1
Scala	1:25000

È VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SP.