
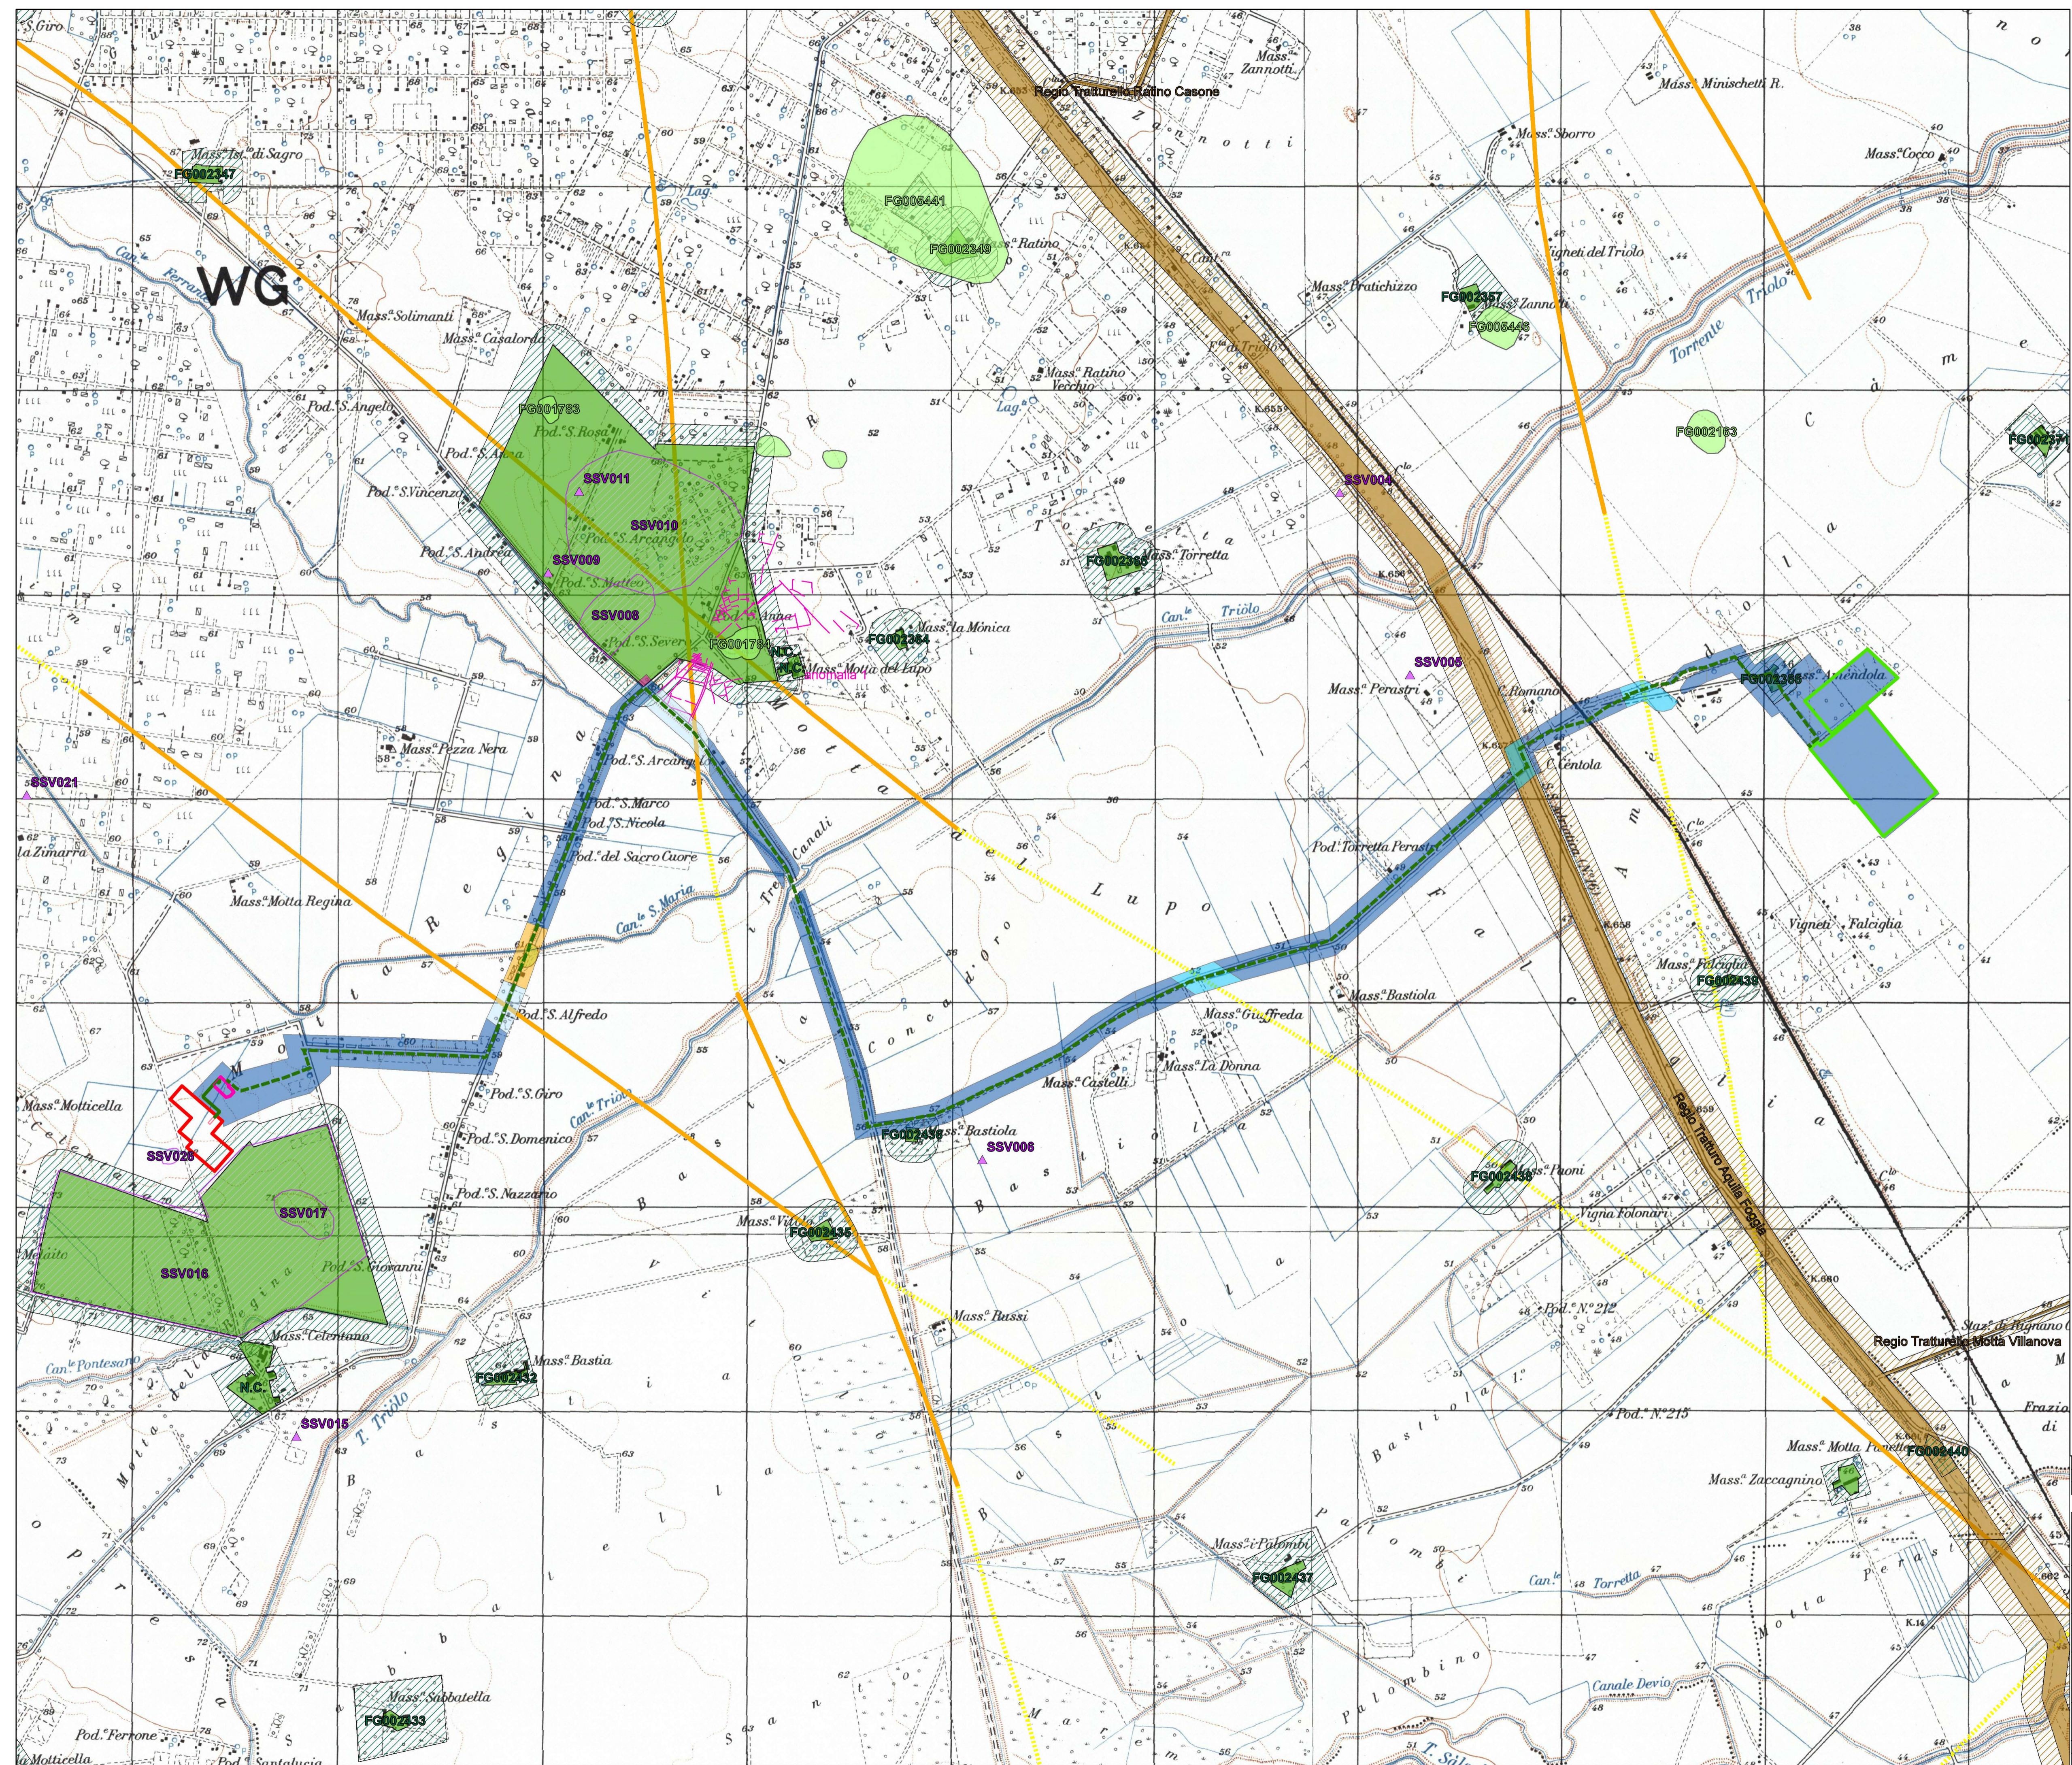


1:15.000

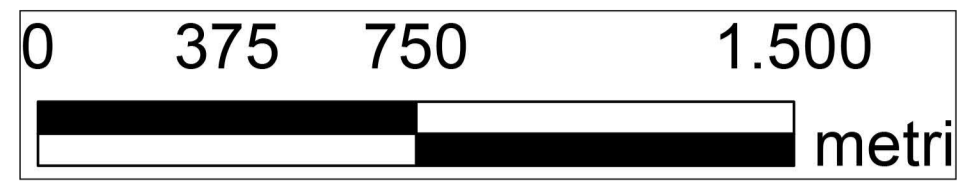

**Legenda**

- cavidotto
- parco agrivoltico
- sottostazione elettrica
- stazione elettrica

**grado di rischio archeologico**

- alto
- medio-alto
- medio
- basso
- molto basso

- anomalie s sev amendola
- siti noti punto s sev amendola
- siti noti poligono s sev amendola
- UCP\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- UCP\_stratificazione\_insediativa\_siti\_storico\_culturali
- UCP\_area\_rispetto\_siti\_storico\_culturali
- UCP\_stratificazione\_insediativa\_rete\_tratturi
- UCP\_area\_rispetto\_rete\_tratturi

**viabilità romana (alvisi 1970)**

- viabilità
- percorso ipotetico

REDAZIONE	SA	RF	SE	07/2021
DESCRIZIONE	SECONDA	CONTROLLO	APPROVAZIONE	DATA

**Montana**

TS ENERGY 4 SRL  
 VIA REINELLA SNC - 71017  
 TORREMAGGIORE (FG)

ING. LAURA CONTI  
 iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1726

IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTICO COLLEGATO ALLA RTN  
 POTENZA NOMINALE 22 MW  
 COMUNE DI SAN SEVERO  
 PROGETTO DEFINITIVO

Tavola A 4 - Carta del rischio archeologico

Scale 1:15000