


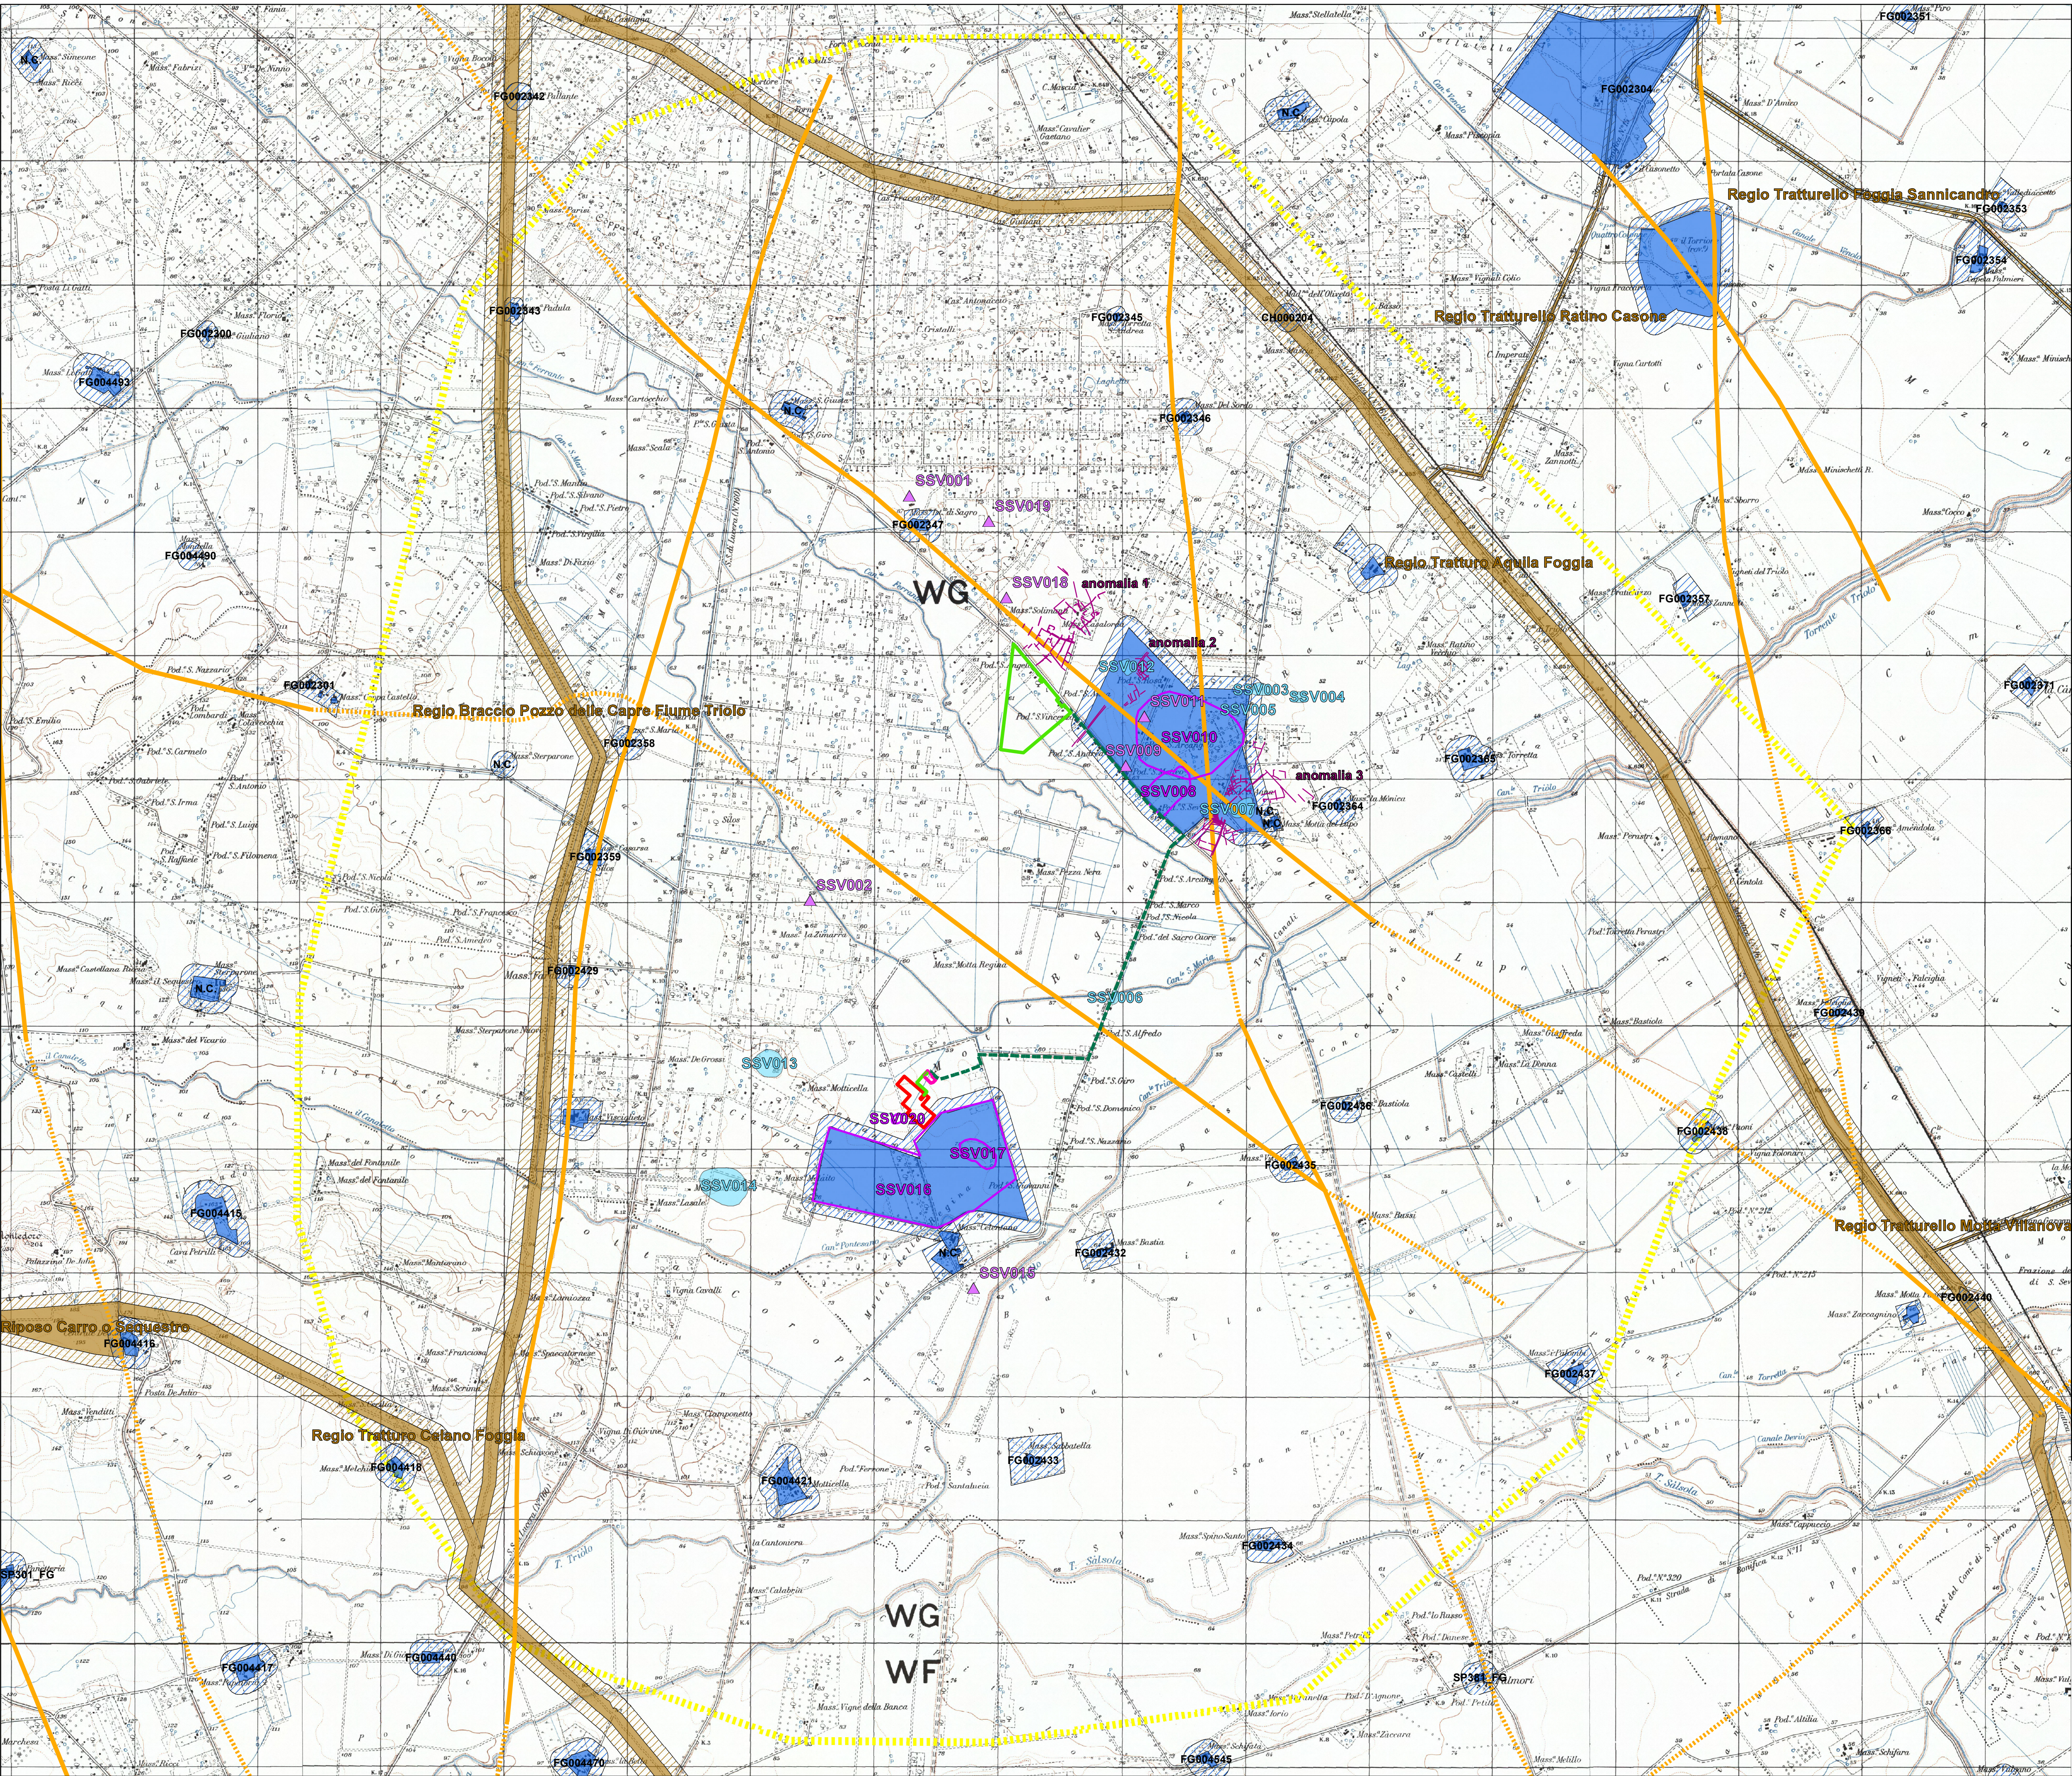

- cavidotto
- parco agrivoltaioco
- sottostazione elettrica
- stazione elettrica
- anomalie da fotografia aerea
- ▲ siti noti punto
- sito noto poligono

- viabilità antica (Alvisi 1970)
- tracciato identificato
- ricostruzione ipotetica
- PPTR_aree_a_rischio_archeologico
- PPTR_stratificazione insediativa_siti storico culturali
- PPTR_area_rispetto_siti storico culturali
- PPTR_stratificazione insediativa_rete tratturi
- PPTR_area_rispetto_rete tratturi

0	-	SA	RF	LC	07/2021
REV.	DESCRIPTION	DISQUL	CONTROL	APPROV.	DATA

TS ENERGY 3 SRL
VIA REINELLA 0 - 71017
TORREMAGGIORE (FG)

Ingegnere	ING. LAURA CONTI iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726
Oggetto	IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN POTENZA NOMINALE 20 MW COMUNE DI SAN SEVERO PROGETTO DEFINITIVO

Tavola A 3 - Carta delle aree a rischio archeologico e interferenze tratturali		11. Tip.
N. di fog.	2748_4499_SSCAP_PD_T07_REV0_INQUADRAMENTO CATASTALE IMPIANTO	A 3
È VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA		Scala 1:25000