


## SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE


- La corda Cu 63 mm sarà interrata, in apposita trincea di circa 20 cm. di profondità nel terreno naturale a quota - 0.80 riferita ai piani definitivi di stazione.
- La corda perimetrale deve essere posata ad una distanza superiore ai 2.00 m dalla recinzione
- La ditta addetta ai montaggi elettromeccanici curerà la messa a terra di tutte le altre apparecchiature non evidenziate sul disegno
- Le eventuali tubazioni di acqua e di gas che dovessero entrare nell'area di stazione devono essere di materiale isolante per un tratto di sufficiente lunghezza, m 10.00, a partire dal perimetro della maglia verso l'esterno
- Le masse delle apparecchiature telefoniche all'interno della stazione devono essere messe a terra sulle rete generale della stazione
- Se il circuito telefonico esterno è su filo, deve essere installato un traslatore con livello d'isolamento 30 kV, attenendosi alle norme dell'U.T.T.
- I ferri di armatura di eventuali pali di fondazione devono essere collegati, tramite conduttori in rame, ad una piastra collettiva, pure in rame, da collegare a sua volta alla rete di terra
- Prevedere nei punti di giunzione delle tubazioni un cavallotto per la continuità elettrica degli stessi, ed inoltre eseguire la messa a terra ogni 20 m. circa comprese le estremità.



**REGIONE CAMPANIA  
PROVINCIA DI CASERTA  
COMUNE DI CANCELLO ARNONE**

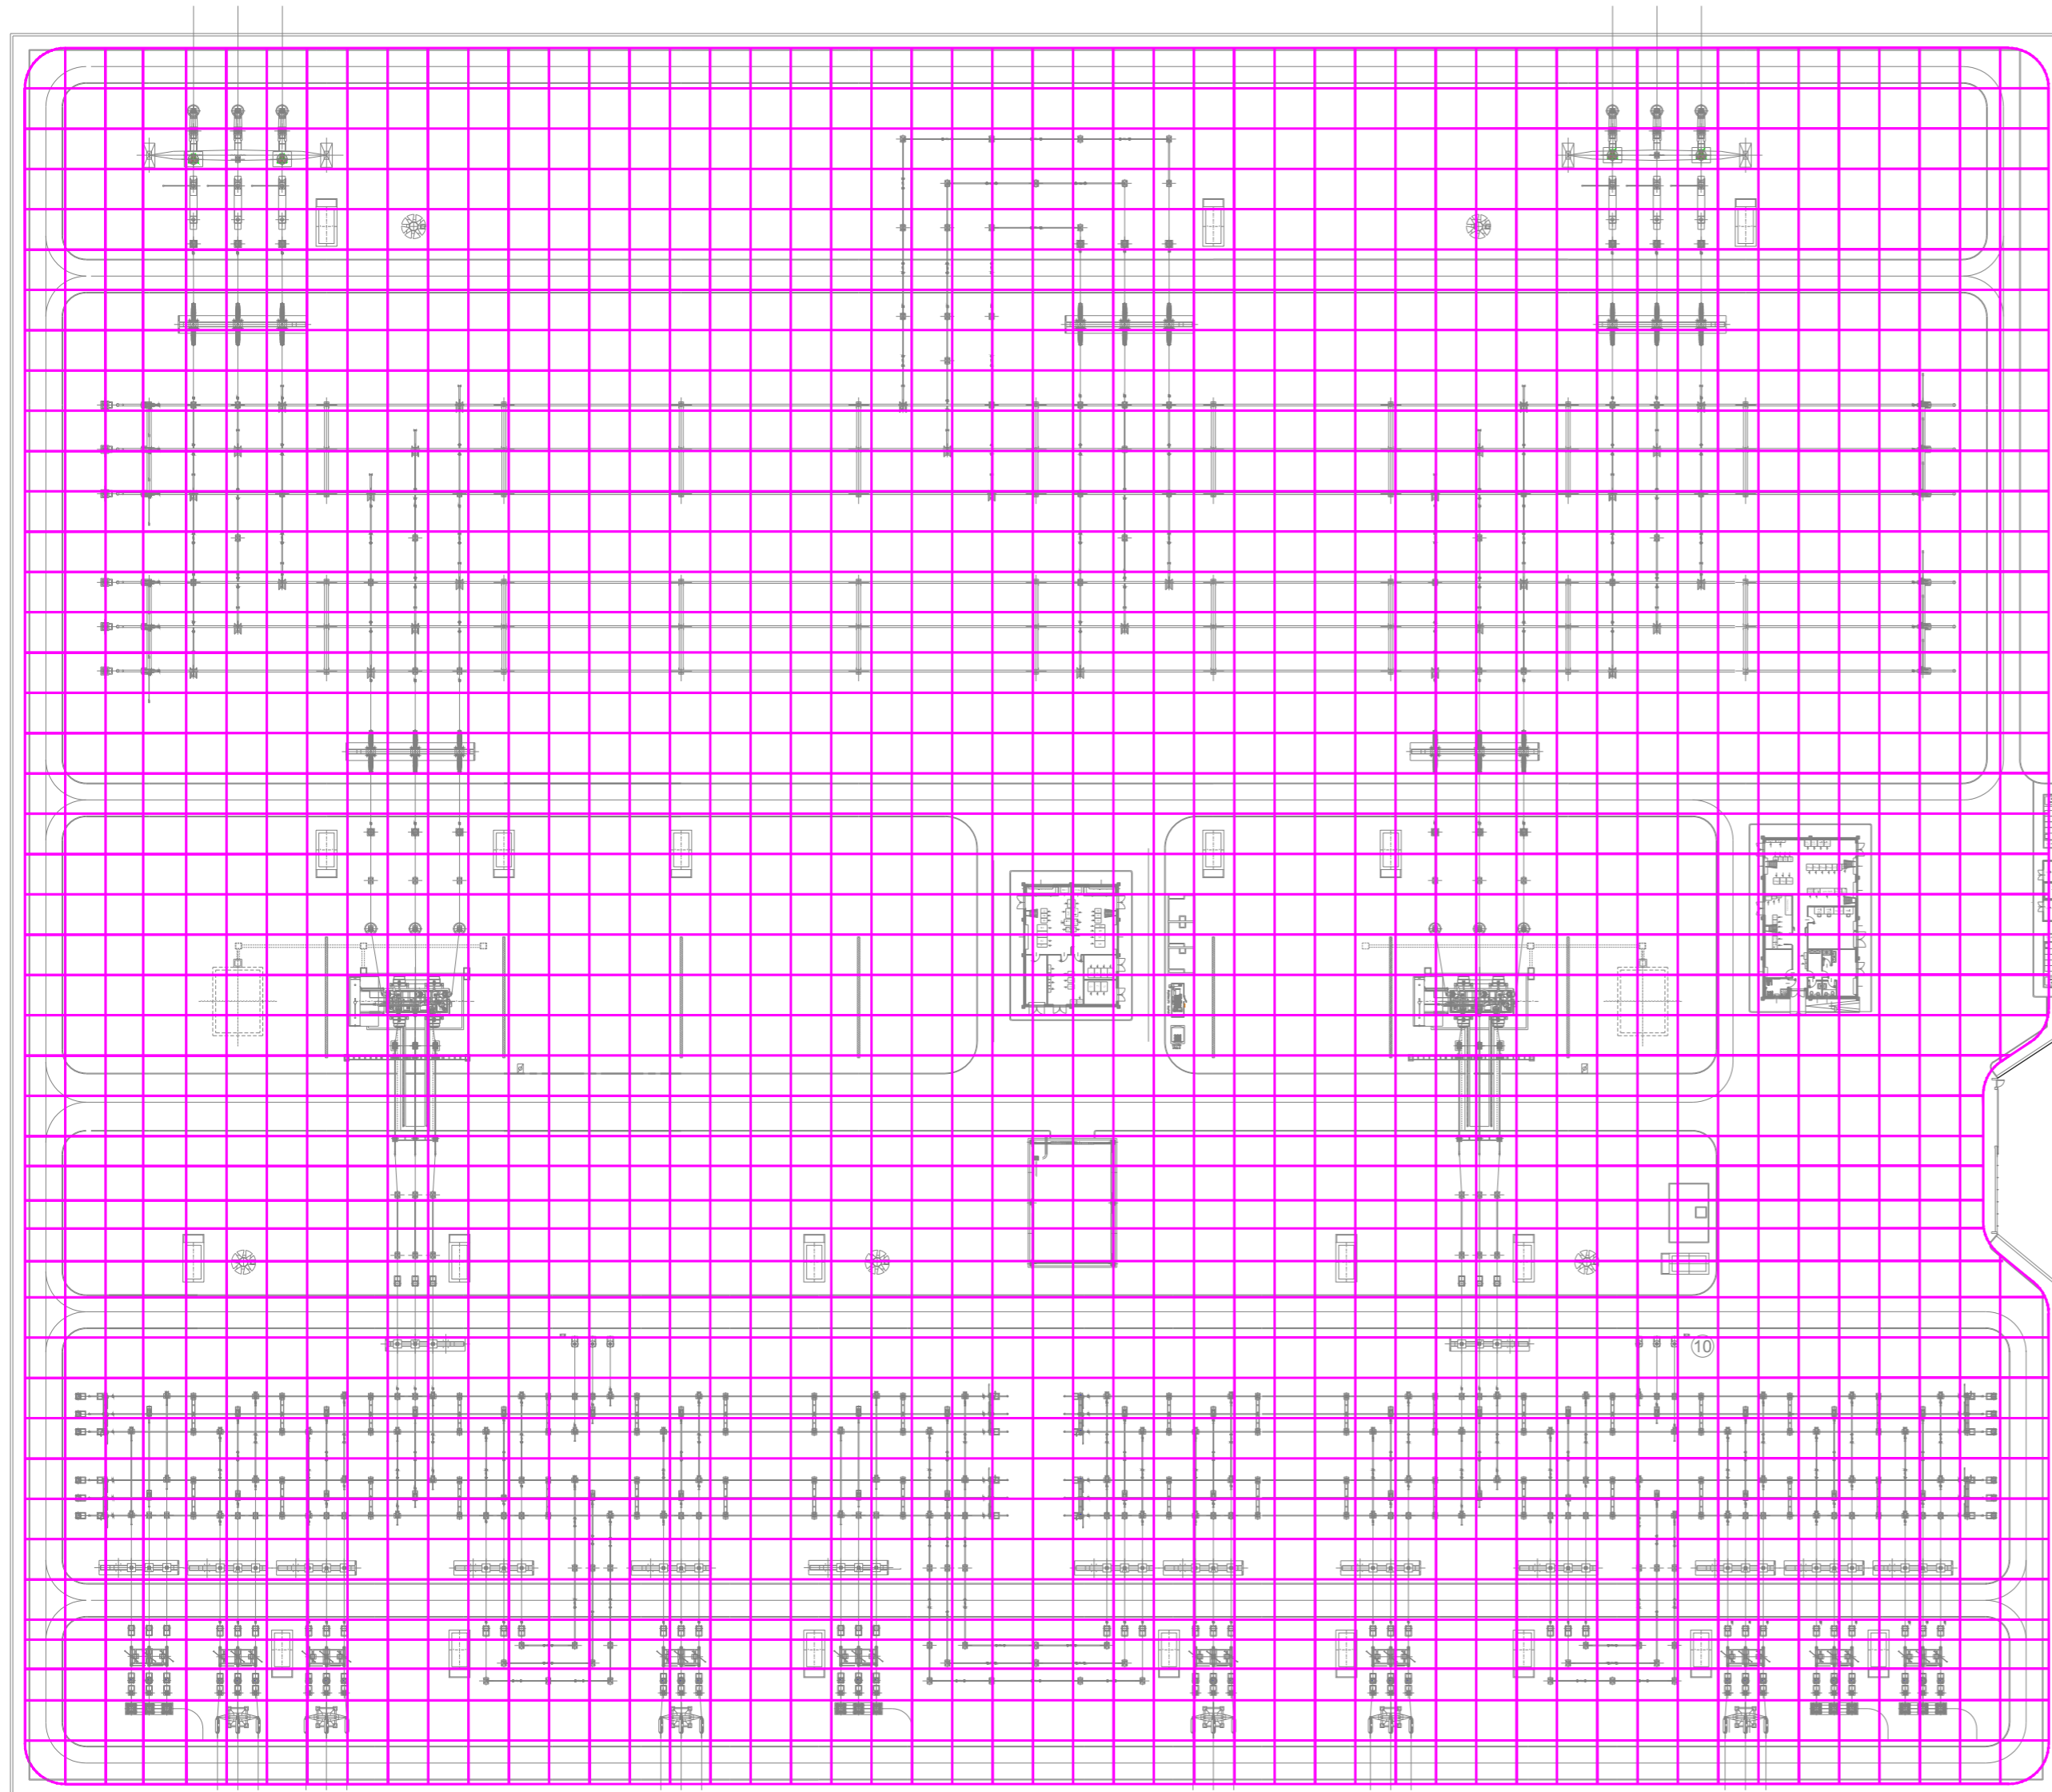

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SE RTN DI TRASFORMAZIONE  
380/150KV CON RACCORDI AEREI ALLA LINEA 380KV "PATRIA-GARIGLIANO"**




**STARENERGIA**

StarEnergia srl  
sede legale Via Francesco Giordani n. 42  
800122 Napoli P.IVA 05769401216 PEC: [starenergia@pec.it](mailto:starenergia@pec.it)

**RETE DI TERRA SE 380/150KV**



| PROGETTISTI   | PROPONENTE   | SCALA                                   |
|---|--|---|
| <br><b>INSE</b> s.r.l.<br>Viale Michelangelo, 71<br>800129 Napoli<br>Tel. +39 0815797998<br>mail: <a href="mailto:tecnico.inse@gmail.com">tecnico.inse@gmail.com</a> | <b>CAMPANIA SOLARE</b> s.r.l.<br>sede legale Via F. Giordani n. 42<br>800122 Napoli<br>Tel. +39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876<br>Rea - NA1051228 - C.F. e P.IVA 09700581219<br>mail: <a href="mailto:campaniasolare@starenergia.com">campaniasolare@starenergia.com</a><br>PEC: <a href="mailto:campaniasolare@pecditta.com">campaniasolare@pecditta.com</a><br>Cod. Univoco 5RU082D | 1:750<br><br>TAVOLA<br><br>AS245-ET22-D |

Revisioni e coordinamento: ing. Roberto Caldara

| Rev.    | Data:      | Redattore : |
|---------|------------|-------------|
| Rev. 01 | 20/07/2021 | INSE Srl    |