


ADB - PGRA - CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DI ALLUVIONI



— CAVIDOTTO DI CONNESSIONE MT
— CAVIDOTTO DI INTERCONNESSIONE MT
 IMPIANTO AGRIVOLTAICO
 PGRA - PERICOLOSITÀ DI ALLUVIONI
 RISCHIO BASSO
 RISCHIO MEDIO
 RISCHIO ALTO

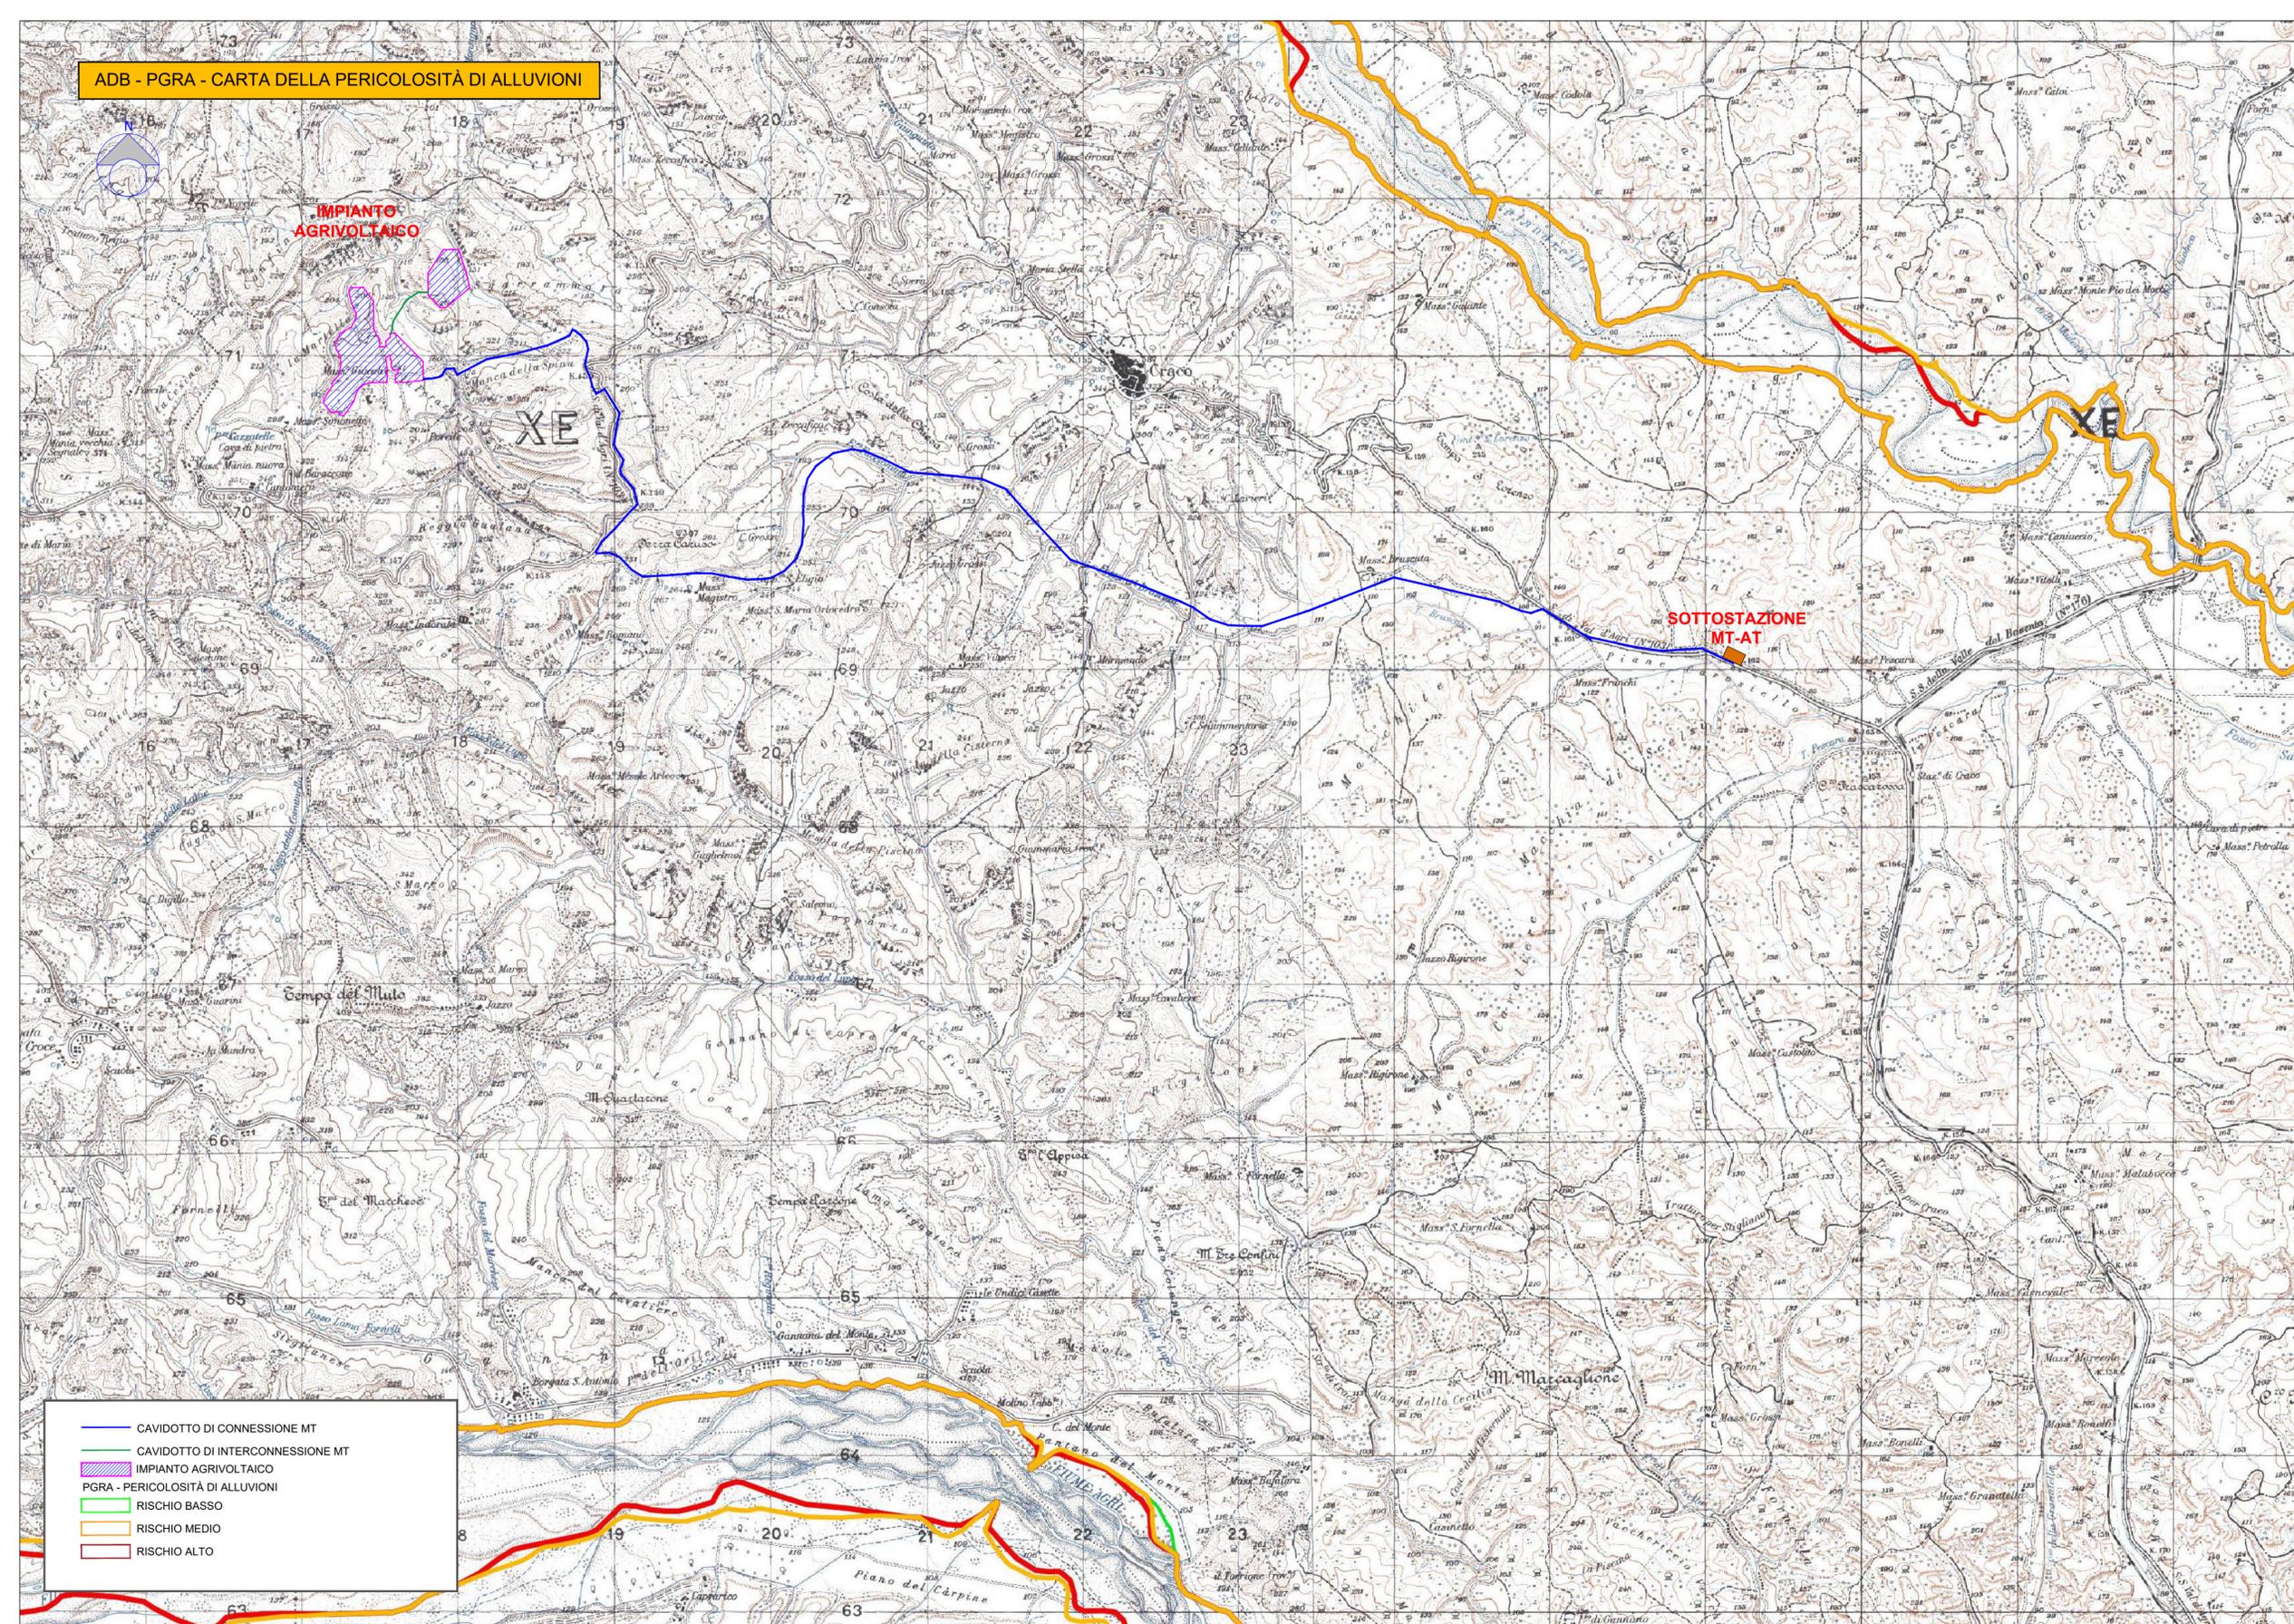

"DI BENEDETTO 1"

1	PROGETTO REV 00	MR	11/21
REV.	DESCRIZIONE E REVISIONE	Segla	Data

 SERVIZI DI INGEGNERIA Via della Pineta 1 - 85100 - Potenza email: info@gvcingegneria.it website: www.gvcingegneria.it C.F. e P.IVA 0173740767 P.I.C. gvcingegneria.it Direttore Tecnico: dott. ing. MICHELE RESTAINO	Nuova Atlantide soc. coop. a r.l. Località Palazzo inc. - 75011 Accettura - Matera email: progettazione@nuovaatlantide.com Direttore Tecnico: geol. ANTONIO DI BENEDETTO Collaboratore per il progetto: geol. TOMMASO SANTOCCHIRICO "Nuova Atlantide" Società Cooperativa Località Palazzo inc. - 75011 Accettura (Matera)	Dott. Antonio Bruscella Piazza Alcide De Gasperi 27 - 85100 - Potenza email: antonio Bruscella@hotmail.it	Dott. agr. Paolo Castelli Viale Croce Rossa 25 - 90144 - Palermo email: paolo.castelli@hotmail.it P.IVA 0445092082
	 GEOLOGIA ARCHITETTURA	 AGRONOMIA	

AMBRA SOLARE 40 s.r.l. Via Tevere n.41 - 00198 ROMA, Italia ambrasolare40@legaimal.it C.F. e P.IVA 16111271009 SOCIETÀ DEL GRUPPO POWERIS s.r.l.	Poweris Via Tevere, 41 - 00198 ROMA, Italia www.poweris.com	 soltec Via Tevere, 41 - 00198 ROMA, Italia www.soltec.com
---	--	--

Comune	COMUNE DI CRACO (MT)		COD. RIF.	G/139/08/A/01/PD
Opera	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 19.956,40 kWp DENOMINATO "DI BENEDETTO 1" - UBICATO NEL COMUNE DI CRACO (MT) - REGIONE BASILICATA		ELABORATO	FILE
Opera	Categoria PD	N. Scale 1:25.000		
Oggetto	ADB - PGRA - CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DI ALLUVIONE		A.12.a.4.19	

Questo disegno è di nostra proprietà riservata a termine di legge e ne è vietata la riproduzione anche parziale senza nostra autorizzazione scritta.