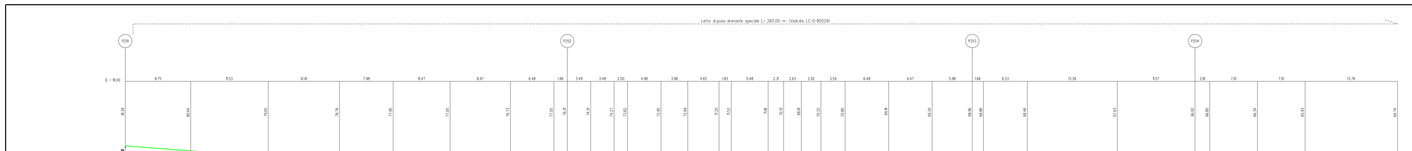

SEZIONE A - B scala 1:200

TAB. GASD C.10.40.70.03

DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE



TIPOLOGIA	
1	Tenuta opera trasversale a pietrame
2	Con opera trasversale a pietrame

NOTA:
1 - TUTTE LE PARTI DEL DISTANZIATORE DEVONO ESSERE COSTRUITE CON ELEMENTI TIPO A-400 (VEDI TAB. C.10.40.70.01) E CON PALINE DIAGONALI TRASVERSALI
2 - LA DISTANZA TRA I DISTANZIATORI DEVE ESSERE DI 1 A 2 METRI (SECONDO LA PROF. DEL CAVO) PER LA PROTEZIONE DEL CAVO DALLE SOLLECITAZIONI DOVUTE ALLA PRESSIONE DEL TERRENO E ALLA PROTEZIONE DEL CAVO DALLE SOLLECITAZIONI DOVUTE ALLA DINAMICA E TRAVASO DEL TERRENO DURANTE IL TRAVASO
3 - PRIMA DEL RINTERRO DEVONO ESSERE RIMOSSI TUTTI I DISTANZIATORI
4 - PRIMA DEL RINTERRO DEVONO ESSERE RIMOSSI TUTTI I DISTANZIATORI
5 - LA DISTANZA TRA I DISTANZIATORI DEVE ESSERE DI 1 A 2 METRI (SECONDO LA PROF. DEL CAVO) PER LA PROTEZIONE DEL CAVO DALLE SOLLECITAZIONI DOVUTE ALLA DINAMICA E TRAVASO DEL TERRENO DURANTE IL TRAVASO
6 - PRIMA DEL RINTERRO DEVONO ESSERE RIMOSSI TUTTI I DISTANZIATORI

SCHEMA DIMENSIONALE				
	—	—	—	—
	F A I L - I S T R U M E N T			
H (m)	1.00 / 1.50 / 1.75 / 2.00 / 2.50 / 3.00			
DN O (mm)	6	10	12	16
Interasse (m)	1.00	1.50	1.75	2.00
	T R A S D U C E N T E			
L (m)	3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00 / 7.00 / 8.00			
DN O (mm)	4	6	8	10
% FLANGIATE	5	12	14	10

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1	Tubo d'acciaio Grado EN L415NB/MB/ME DN 650 (26") Sp.9.5mm costruito secondo tab.GASD A.09.01.20 rivestimento in Polietilene Sp.2.5 mm	
6	Distanziatori isolanti a collare costruito secondo tab.GASD A.09.01.06	
	tubo per polifore portacavi DN 100 (4")	n.13
	ondi	
7	Tubo in Fe 00 DN 100 (4") Sp.4.0 mm per polif.portacavo	28.00 m

STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
COMUNE DI TORTORETO (TE) F.24

COROGRAFIA 1:10000
CTR F. 327150 - 339030

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
3	Set. 2020	EMISSIONE PER APPALTO	Tomucci	VIR	Scirocci
2	Apr. 2020	AGGIORNAMENTO GENERALE PROGETTO	Tomucci	VIR	Scirocci
1	Nov. 2019	EMISSIONE PER VALIDAZIONE PROGETTO	Magnani	VIR	Scirocci

PROPRIETARIO: SNAM RETE GAS

PROGETTISTA: SAIPEM

S.UMBRIA METANDOTTI ADRIATICO
GLOBAL PROJECT MANAGER - L.D.
WP/SS39-R-LD
Code Tag: 20997
COMMESSA: SAPEM
CODICE COMMESSA: 500
UNITA' 500

RIFACIMENTO METANODOTTO RAVENNA - CHIETI TRATTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CHIETI 6" Tr./MONTEPRANDONE - MOSCIANO SANT'ANGELO

DN 650 (26") DP 75 bar

LC-NE-88029

ATTRAVERSAMENTO: Fosso

REVISIONE: 2

FG. 09

SCALA: 1:200

Riproduzione disegno al di proprietà esclusiva - La società tutelerà i propri diritti a termine di legge

File name: 500-LC-NE-88029