

# Carta del rischio archeologico assoluto

**UR** UNITA' DI RICOGNIZIONE  
**UT** UNITA' TOPOGRAFICA


**RISCHIO ARCHEOLOGICO**  
 Alto  
 Medio  
 Basso  
 Non determinato

Strutture?  
 Dispersione materiali

Area Archeologica  
 Interesse culturale  
 Tutela Ope Legis  
 Vincolo archeologico  
 PPR  
 PUC

Aerogeneratore  
 Cavidotto  
 Viabilità  
 Area di Trasbordo  
 Stazione elettrica  
 Area di deposito temporaneo  
 Area di cantiere

Buffer rischio  
 100 m  
 200 m

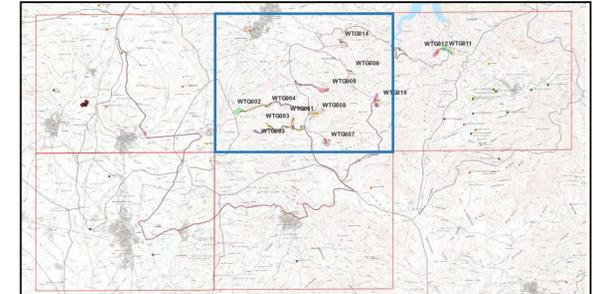

Comune di Siurgus Donigala

Comune di Selegas  
Regione Sardegna

**NUOVO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA "PRANU NIEDDU" NEI COMUNI DI SIURGUS DONIGALA E SELEGAS (SU)**  
**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - VER.2**

PROPONENTE  
**Siurgus S.r.l.**  
 via Michelangelo Buonarroti, 39  
 20155 Milano  
 C.F. e P. IVA: 11189260956  
 PEC: siurgus@pec.it

OGGETTO  
**CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO ASSOLUTO**

**SPA**  
**STUDIO ROSSO**  
 INGEGNERI ASSOCIATI  
 VIA RIGOLINO PIAZZA 11 - 10143 - TORINO  
 VIA S. GIACOMINO 118 - 00187 - CALDERA  
 TEL. +39 011 43 77 262  
 studirosso@studirosso.it  
 www.studio-rosso.it

Dott. Archeologo  
**Luca Doro**

CONFERENZA  
 Consulenza studi archeologici: Dott. Archeologo Luca Doro


DESCRIZIONE	EMMISSIONE	CONTROLLO QUALITA'
DATA	APRILE 2022	
COO. LAVORO	191026	
TIPOLOGIA LAVORO	V	
SETTORE	S	
N. ATTESTA	01	
TIPOLOGIA ELAB.	RS	
TIPOLOGIA DOC.	E	
© ELABORAZIONE	29.1	
VERSIONE	2	

REDATTO: Dott. Archeologo Luca Doro  
 CONTROLLATO: DR. FOR. PIERO RUBIU  
 APPROVATO: ING. ROBERTO SESENA

ELABORATO  
V.2.29.1



# Carta del rischio archeologico assoluto

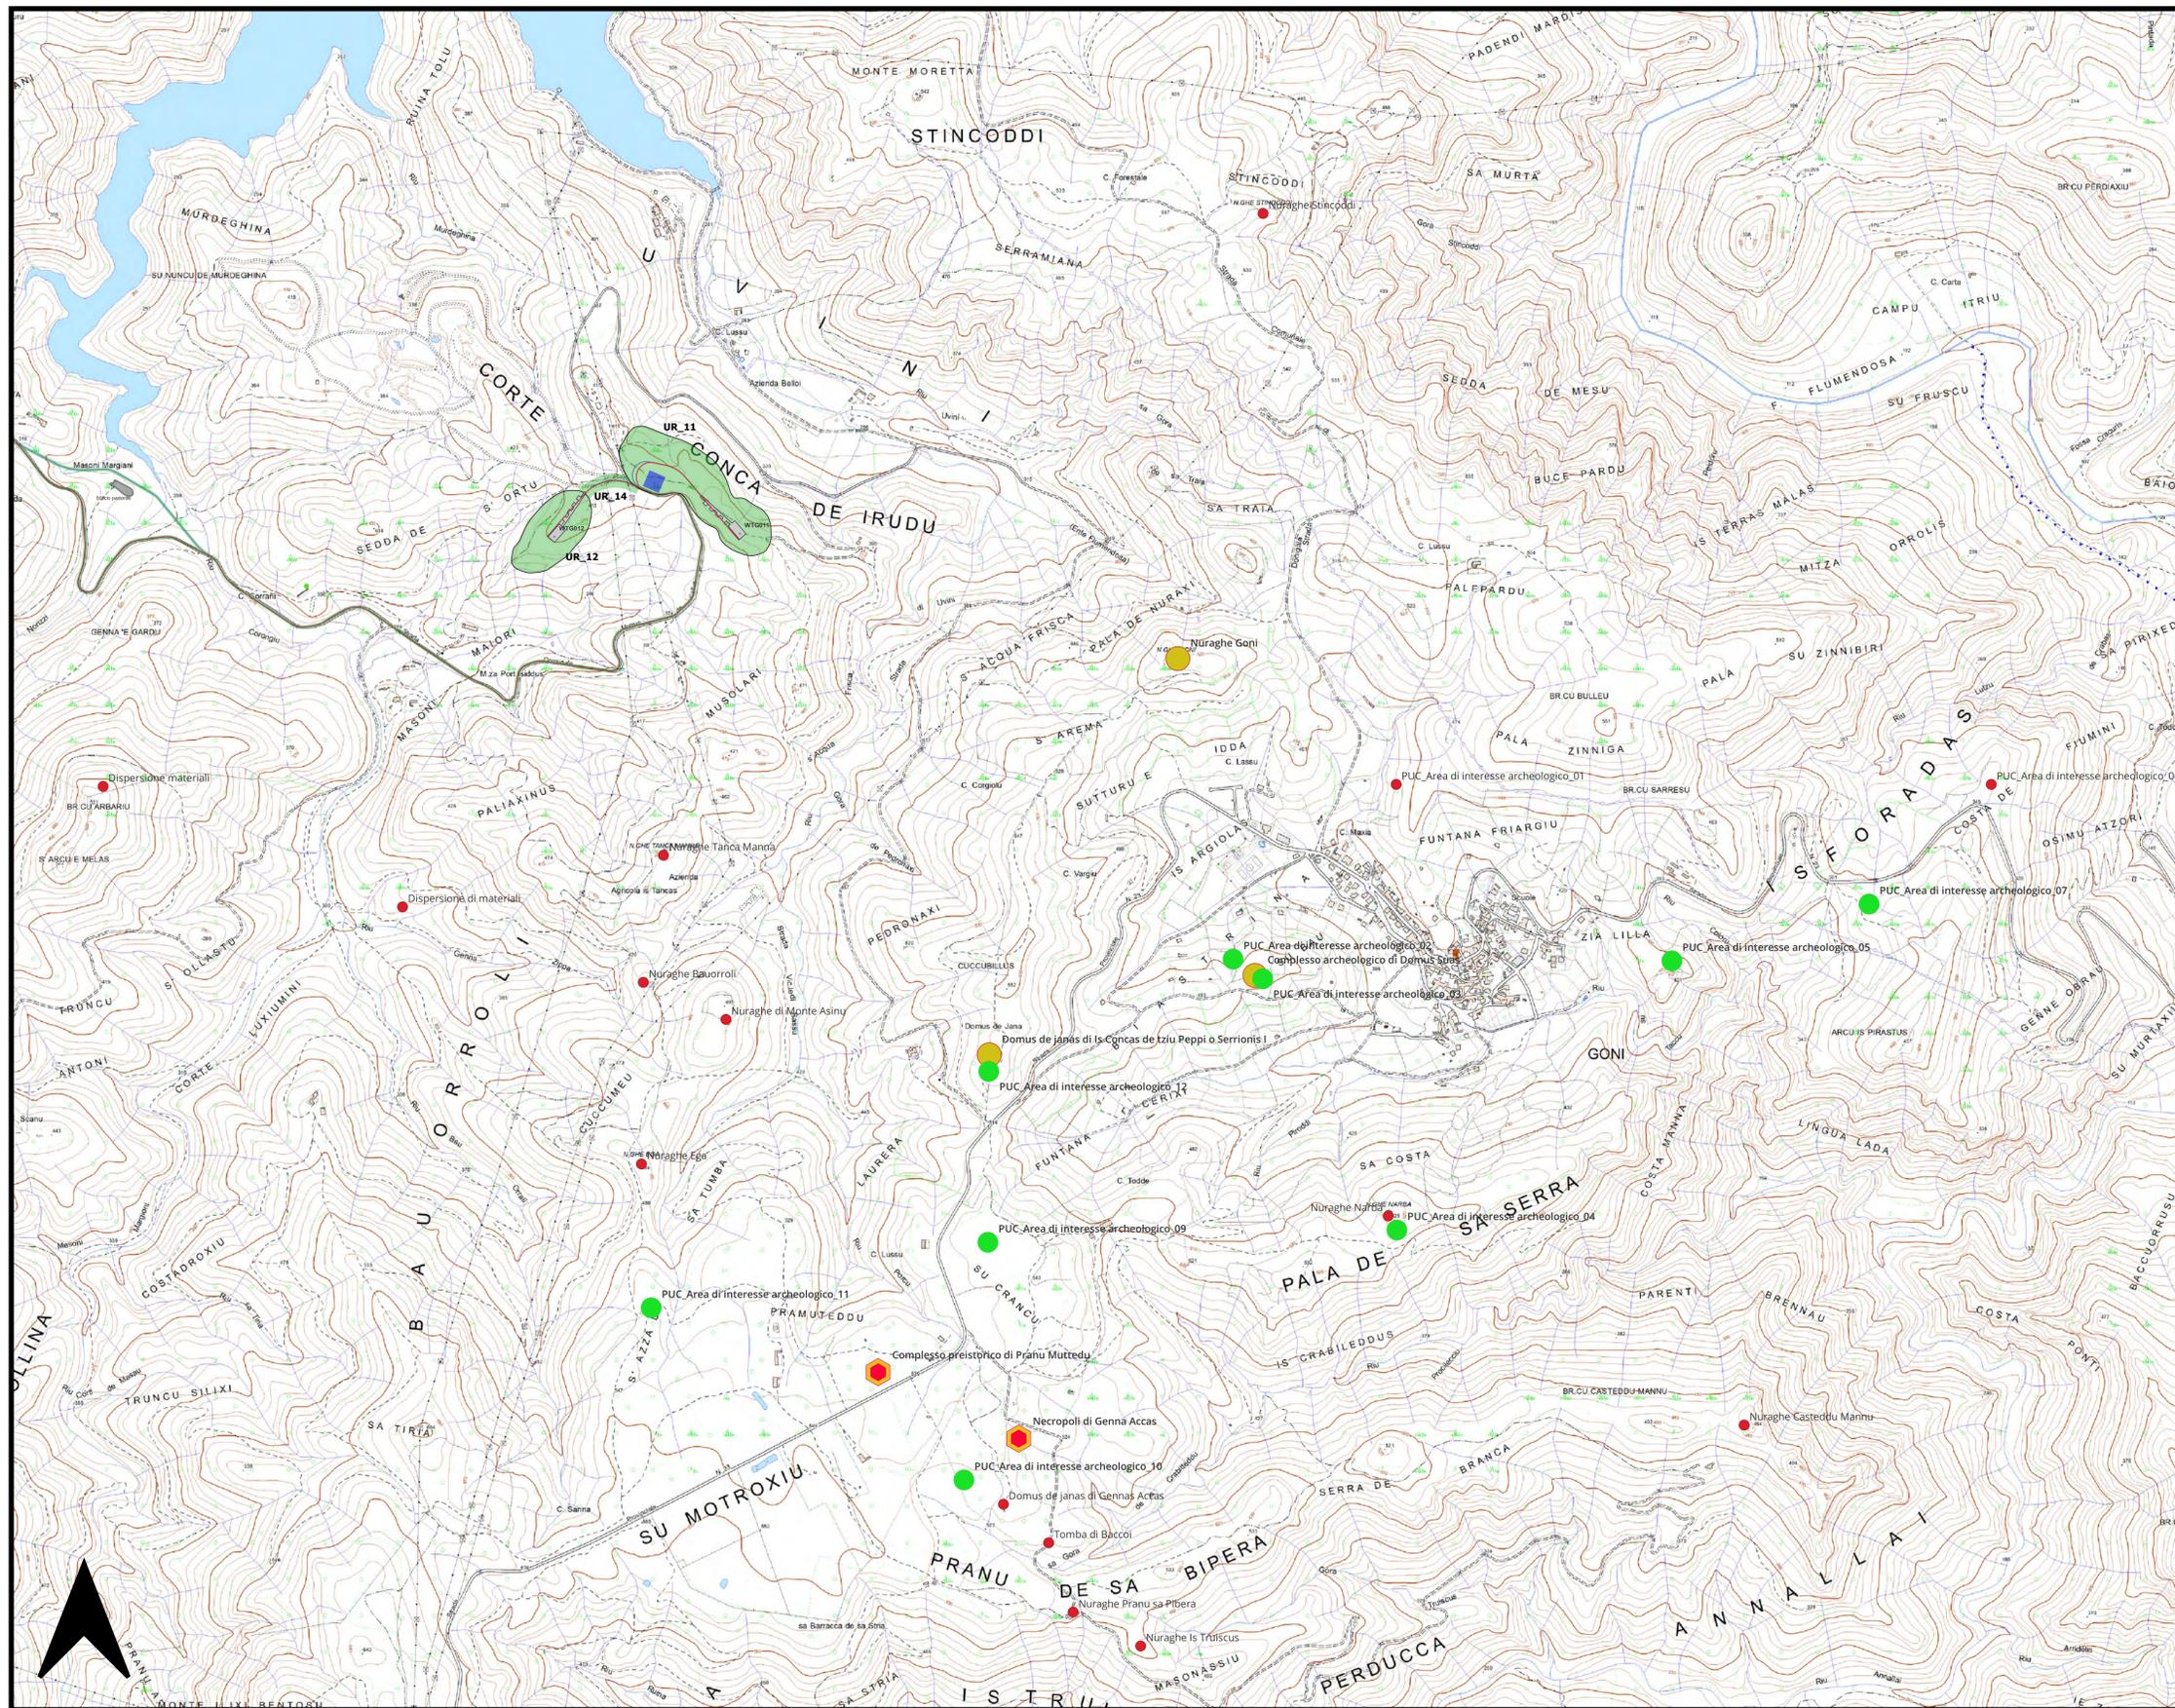

**UR** UNITA' DI RICOGNIZIONE  
**UT** UNITA' TOPOGRAFICA

**RISCHIO ARCHEOLOGICO**


- Alto
- Medio
- Basso
- Non determinato

**Strutture?**  
**Dispersione materiali**

- Area Archeologica
- Interesse culturale
- Tutela Ope Legis
- Vincolo archeologico
- PPR
- PUC

**Aerogeneratore**  
**Cavidotto**  
**Viabilita'**  
**Area di Trasbordo**  
**Stazione elettrica**  
**Area di deposito temporaneo**  
**Area di cantiere**

**Buffer rischio**  
 100 m  
 200 m

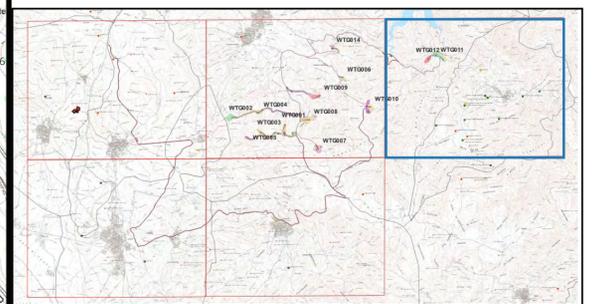

Comune di Siurgus Donigala

Comune di Selegas

Regione Sardegna

**NUOVO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA "PRANU NIEDDU" NEI COMUNI DI SIURGUS DONIGALA E SELEGAS (SU)**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - VER.2**

PROPRONTE: **Siurgus S.r.l.**  
 via Michelangelo Buonarroti, 39  
 20155 Milano  
 C. F. e P. IVA: 11189260968  
 PEC: siurgus@pec.it

OGGETTO: **CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO ASSOLUTO**

CONSULENZA: **Dott. Archeologo Luca Doro**


CONSULENZA STUDI ARCHEOLOGICI: **Dott. Archeologo Luca Doro**

CONTROLLO QUALITA': **Dott. Archeologo Luca Doro**

APPROVATO: **Inq. Roberto SESENNA**

ELABORATO: **V.2.29.2**


DESCRIZIONE	EMMISSIONI
DATA	15/05/2022
COD. LAVORO	519/20
TIPOL. LAVORO	V
SETTORE	S
N. ATTIVITA'	01
TIPOL. ELAB.	RS
TIPOL. DOC.	E
ID ELABORATO	29.2
VERSIONE	2

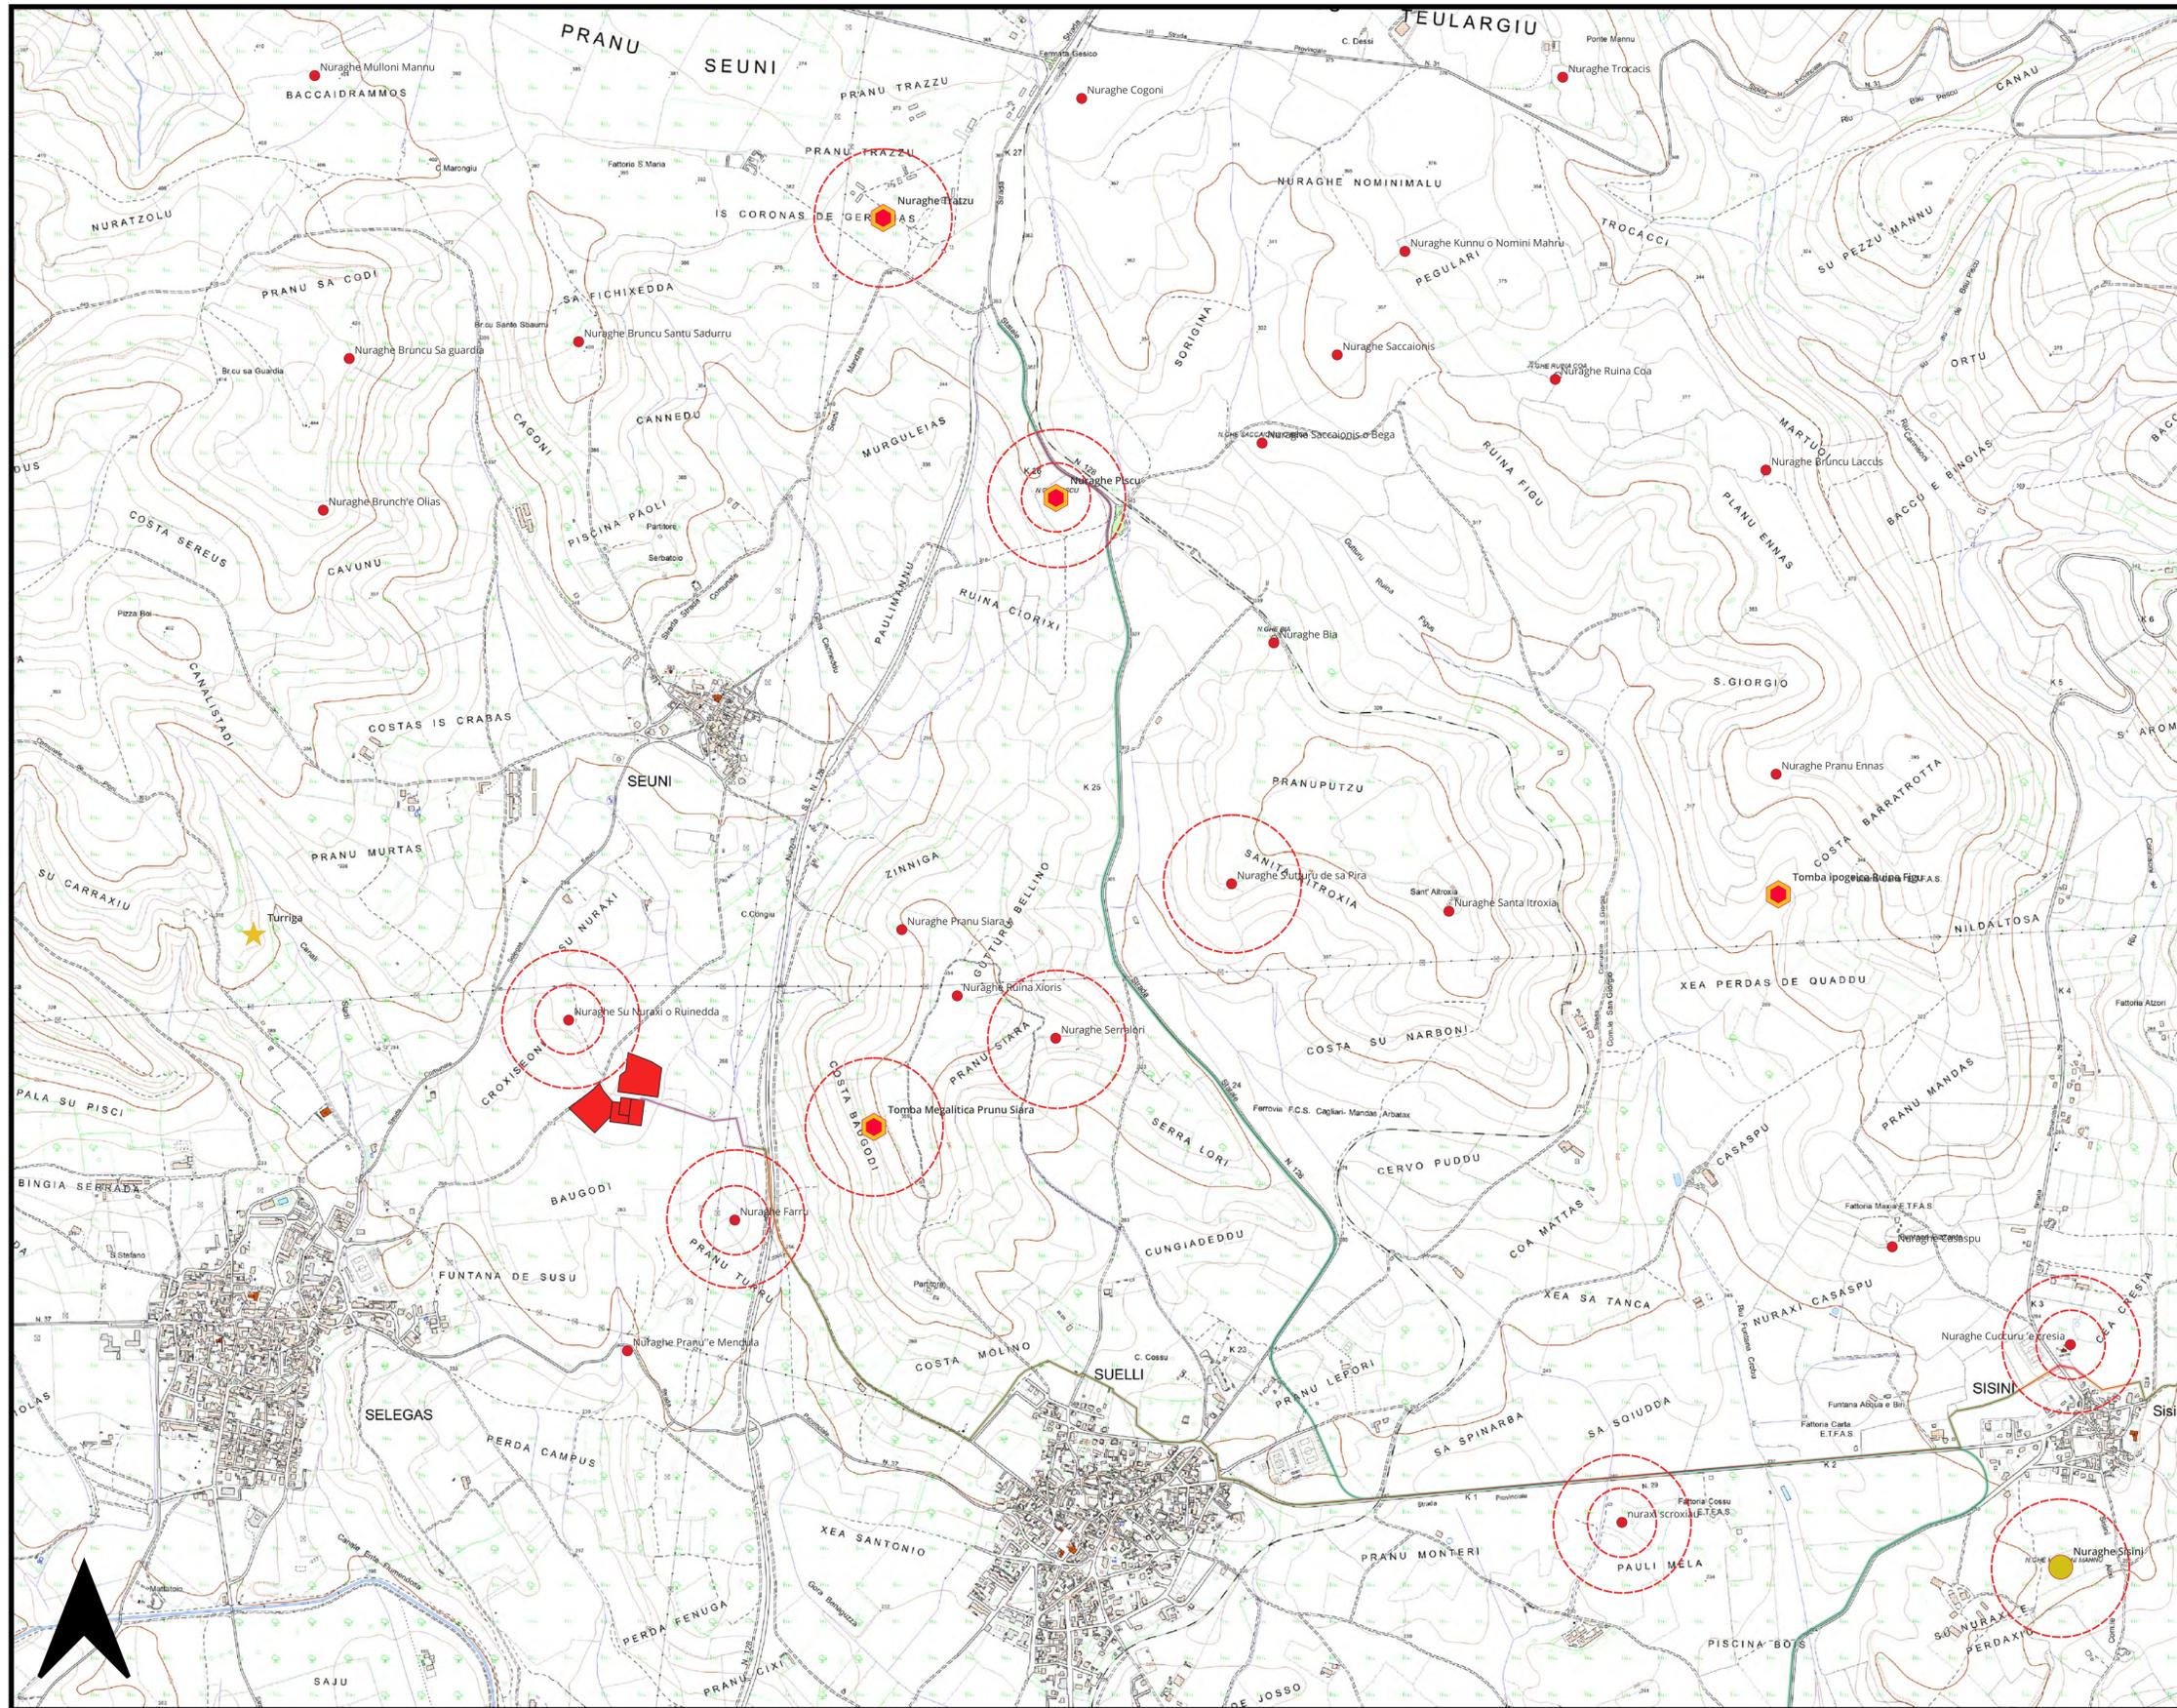

### Carta del rischio archeologico assoluto

UR UNITA' DI RICOGNIZIONE  
 UT UNITA' TOPOGRAFICA


- RISCHIO ARCHEOLOGICO**
- Alto
  - Medio
  - Basso
  - Non determinato



- Strutture?
- Dispersione materiali

- Area Archeologica
- Interesse culturale
- Tutela Ope Legis
- Vincolo archeologico
- PPR
- PUC

- Aerogeneratore
- Cavidotto
- Viabilita'
- Area di Trasbordo
- Stazione elettrica
- Area di deposito temporaneo
- Area di cantiere

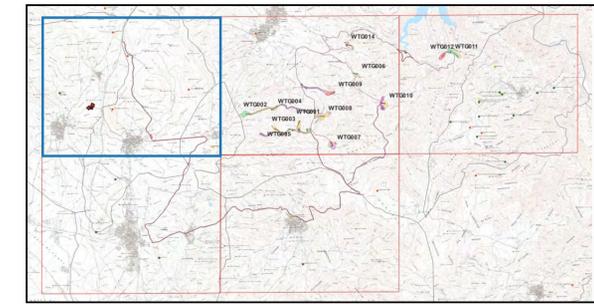

NUOVO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA "PRANU NIEDDU" NEI COMUNI DI SIURGUS DONIGALA E SELEGAS (SU)

#### STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - VER.2

Siurgus S.r.l.  
 via Michelangelo Buonarroti, 39  
 20155 Milano  
 C. F. e P. IVA: 11189260968  
 PEC: siurgus@pec.it

#### CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO ASSOLUTO



Dott. Archeologo  
 Luca Doro

Consulenza studi archeologici: Dott. Archeologo Luca Doro


DESCRIZIONE	EMISSIONE
DATA	APRILE/2012
COD. LAVORO	ST01SR
TIPOL. LAVORO	V
SETTORE	S
N. ATTIVITA'	01
TIPOL. ELAB.	RS
TIPOL. DOC.	E
DI ELABORATO	29,3
VERSIONE	2

REDAITTO  
 Dott. Archeologo Luca Doro

CONTROLLATO  
 Dr. For. Piero RUBIU

APPROVATO  
 Ing. Roberto SESENA

ELABORATO  
**V.2.29.3**

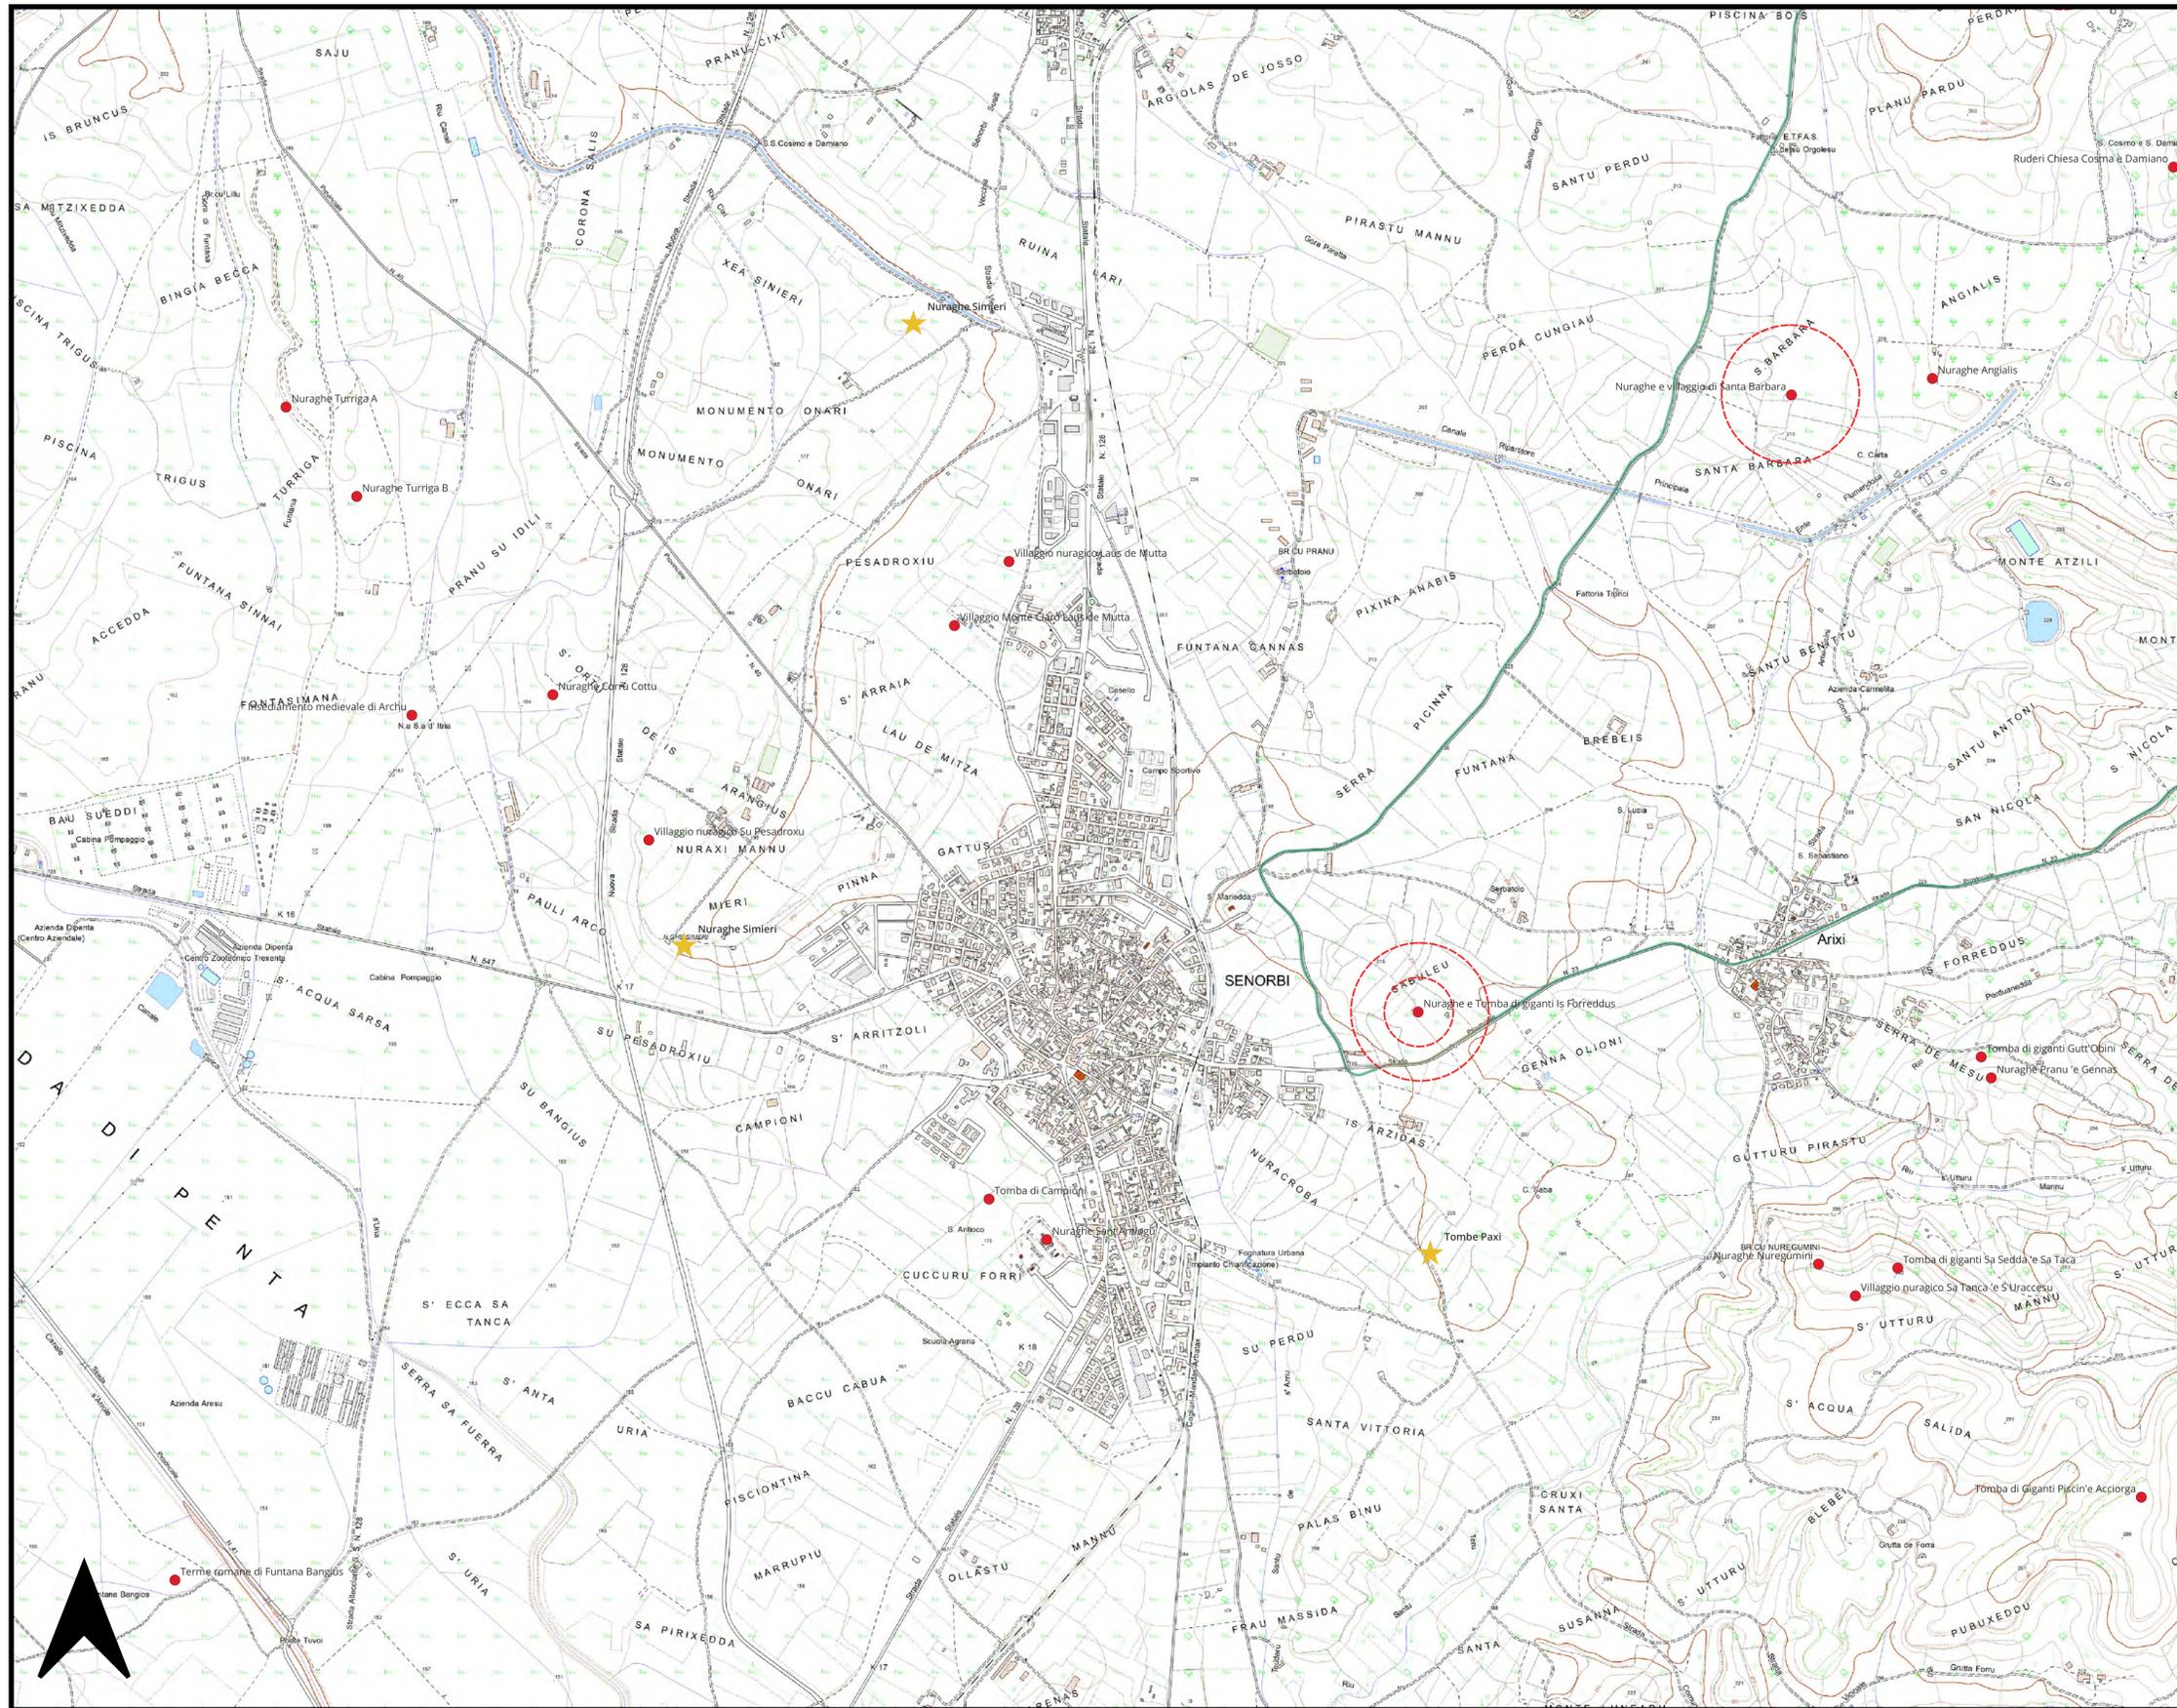

# Carta del rischio archeologico assoluto



**UR** UNITA' DI RICOGNIZIONE  
**UT** UNITA' TOPOGRAFICA

- RISCHIO ARCHEOLOGICO**
- Alto
  - Medio
  - Basso
  - Non determinato

- Strutture?
- Dispersione materiali

- Area Archeologica
- Interesse culturale
- Tutela Ope Legis
- Vincolo archeologico
- PPR
- PUC

- Aerogeneratore
- Cavidotto
- Viabilita'
- Area di Trasbordo
- Stazione elettrica
- Area di deposito temporaneo
- Area di cantiere

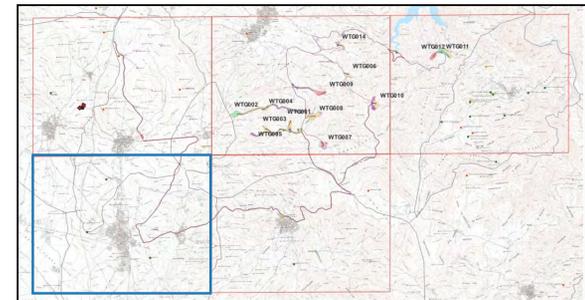

**NUOVO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA "PRANU NIEDDU" NEI COMUNI DI SIURGUS DONIGALA E SELEGAS (SU)**  
**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - VER.2**  
 Siurgus S.r.l.  
 via Michelangelo Buonarroti, 39  
 20155 Milano  
 C. F. e P. IVA: 11189260968  
 PEC: siurgus@pec.it

**CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO ASSOLUTO**

**SRISA**  
 STUDIO ROSSO  
 INGEGNERI ASSOCIATI  
 VIA SARDINIA 11 - 00187 - 00186  
 VIA SARDINIA 11 - 00187 - 00186  
 TEL. 06/47814777  
 studio@srisa.it  
 srisa@srisa.it  
 www.srisa.it


Dott. Archeologo  
**Luca Doro**

Consulenza studi archeologici: Dott. Archeologo Luca Doro

DESCRIZIONE	EMISSIONE	REDAZIONE
DATA	APRILE 2012	
COD. LAVORO	51918	
TITOLO LAVORO	V	
SETTORE	S	
N. ATTIVITA'	01	
TITOLO ELAB.	RS	
TITOLO DOC.	E	
ELABORATO	29.4	
VERSIONE	2	

Dr. For. Piero RUBIU


Ing. Roberto SESENA

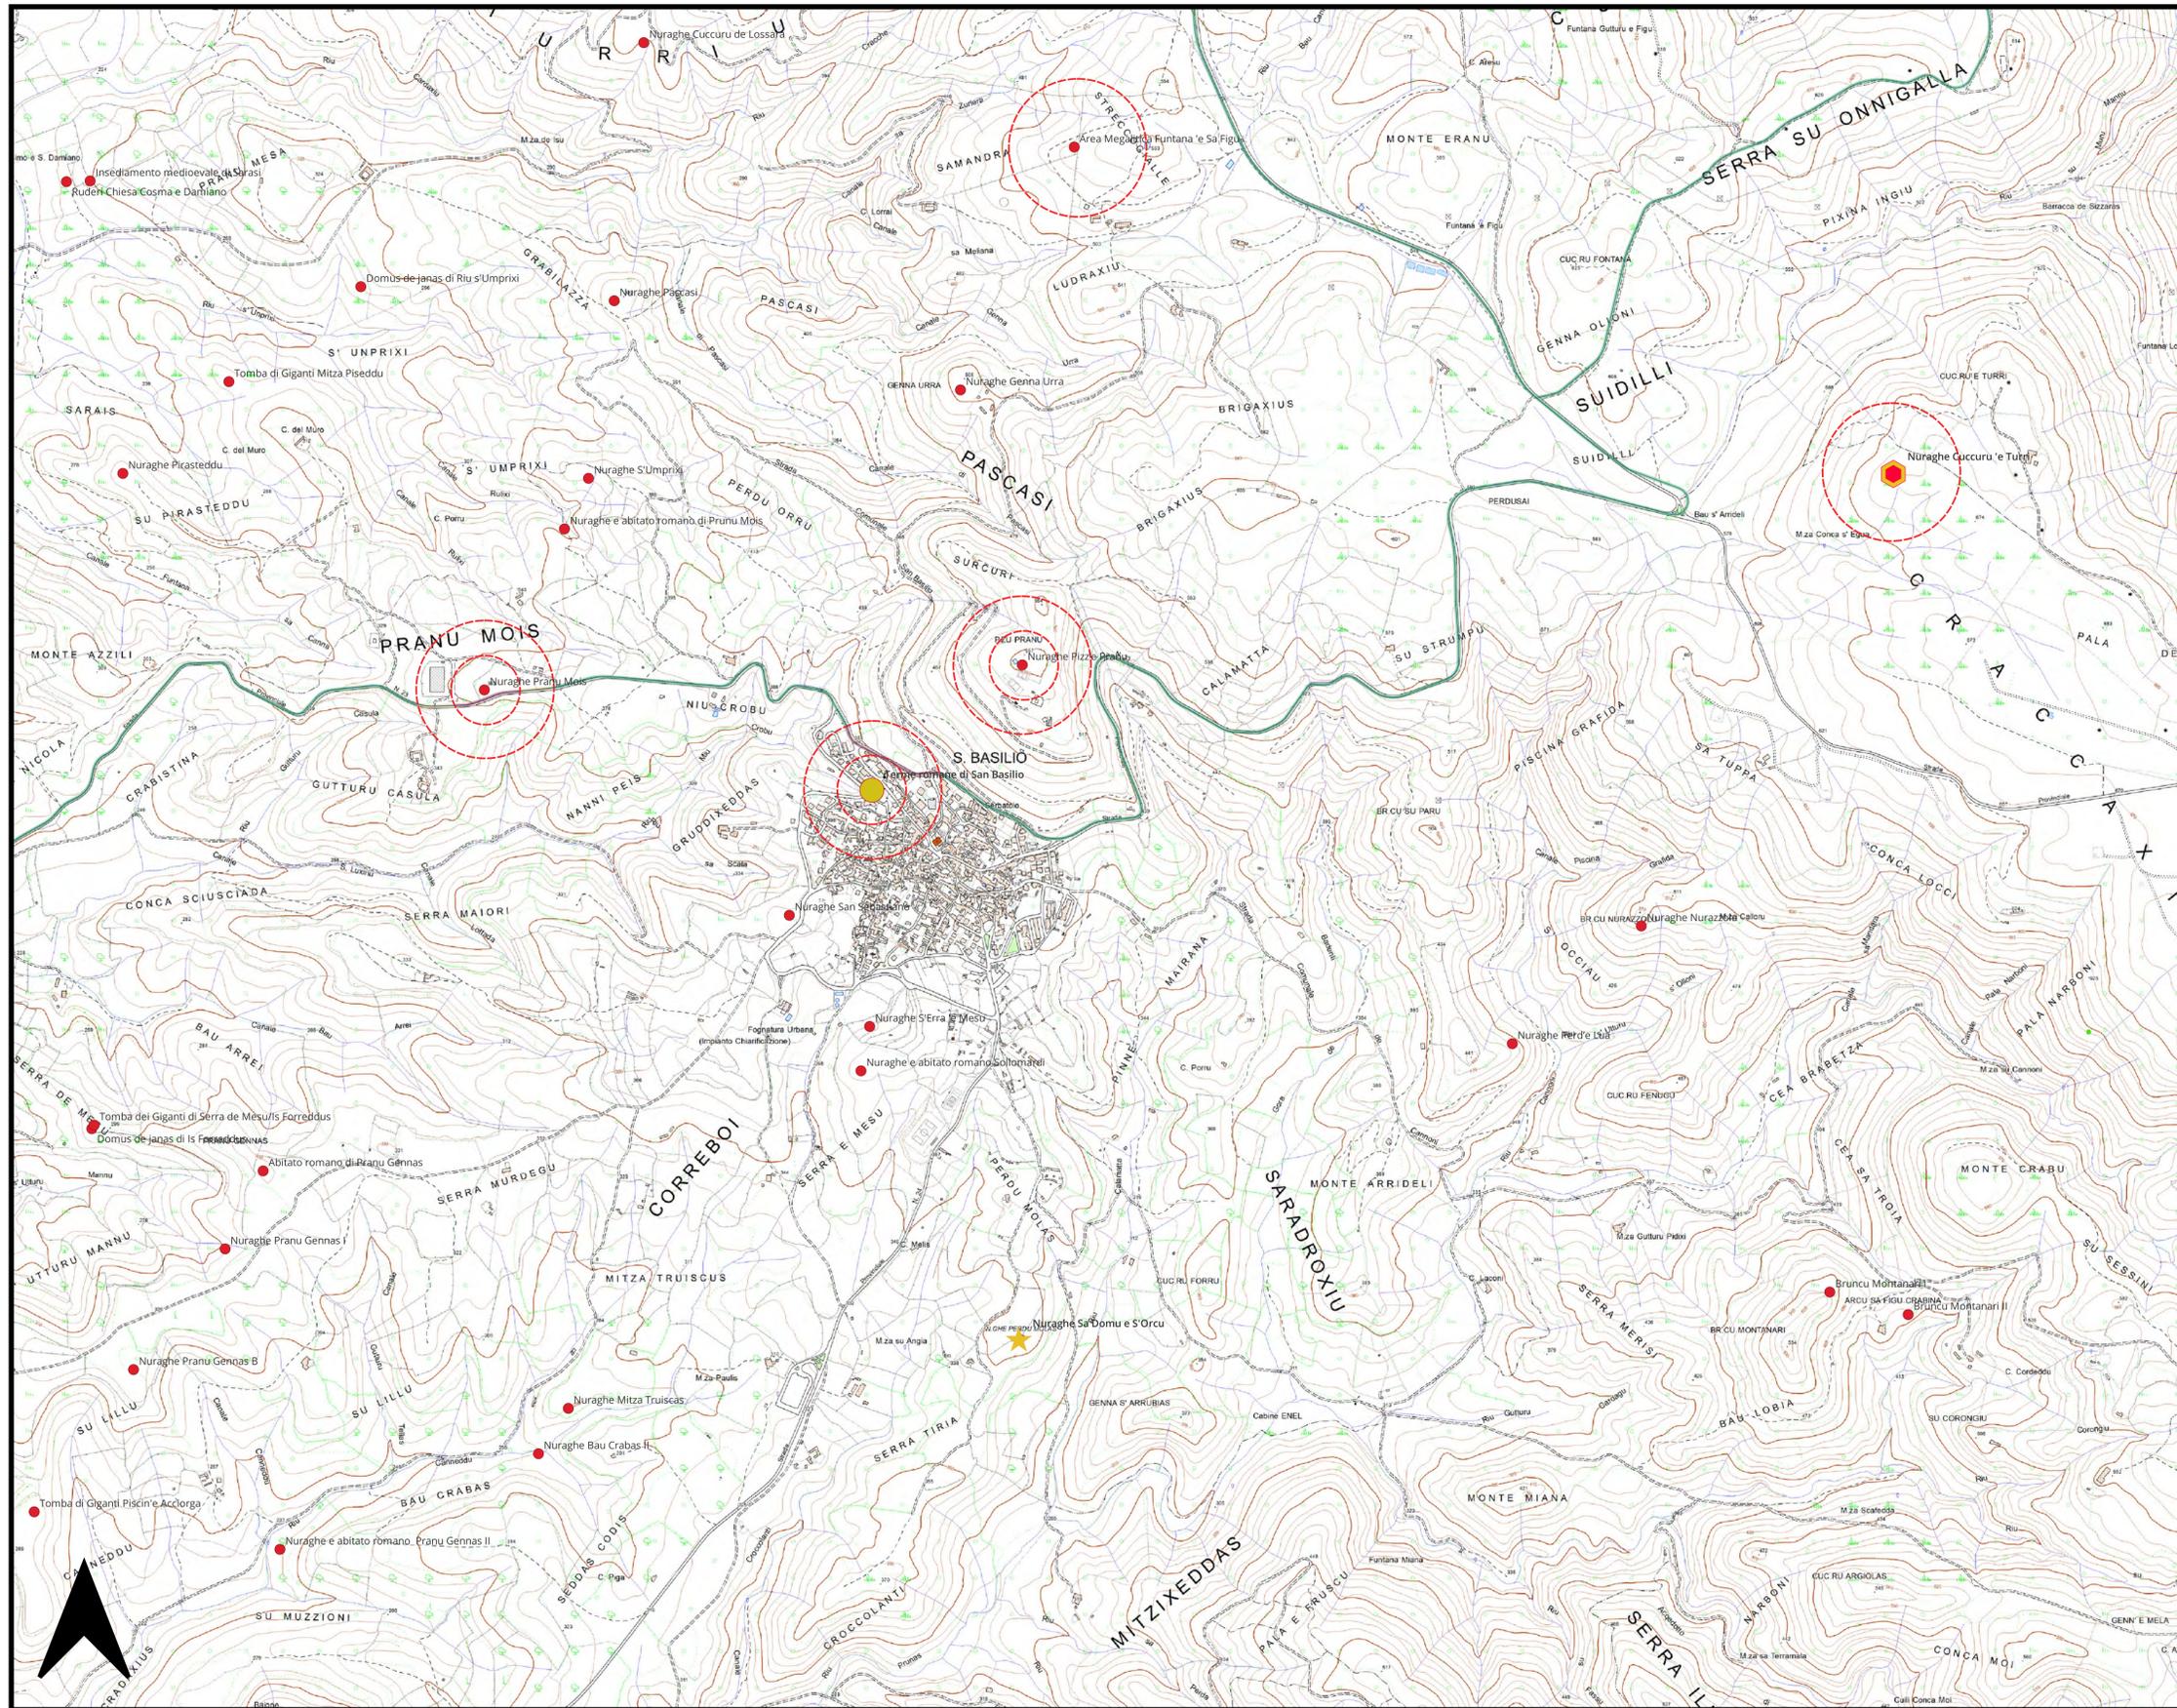

# Carta del rischio archeologico assoluto

**UR** UNITA' DI RICOGNIZIONE  
**UT** UNITA' TOPOGRAFICA


- RISCHIO ARCHEOLOGICO**
- Alto
  - Medio
  - Basso
  - Non determinato



- Strutture?
- Dispersione materiali

- Area Archeologica
- Interesse culturale
- Tutela Ope Legis
- Vincolo archeologico
- PPR
- PUC

- Aerogeneratore
- Cavidotto
- Viabilita'
- Area di Trasbordo
- Stazione elettrica
- Area di deposito temporaneo
- Area di cantiere

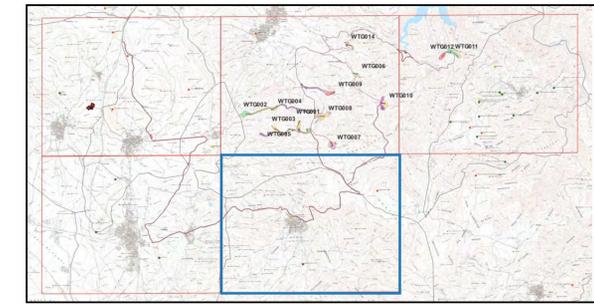

Comune  
di Siurgus Donigala

Comune  
di Selegas

Regione Sardegna

**NUOVO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA "PRANU NIEDDU" NEI COMUNI DI SIURGUS DONIGALA E SELEGAS (SU)**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - VER.2**

Siurgus S.r.l.  
 via Michelangelo Buonarroti, 39  
 20155 Milano  
 C. F. e P. IVA: 11189260968  
 PEC: siurgus@pec.it

PROGETTANTE

---

**CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO ASSOLUTO**

**SRISA**  
**STUDIO ROSSO**  
 INGEGNERI ASSOCIATI

VIA S. GIUSEPPE 11 - 09181 - 09180  
 VIA S. MARCO 11 - 09102 - CAGLIARI  
 TEL. 070 4717772  
 studiorosso@ingmail.it  
 info@srisa.it  
 www.srisa.it

Dott. Archeologo  
**Luca Doro**

CONSENSUATA

Consulenza studi archeologici: Dott. Archeologo Luca Doro

---

DESCRIZIONE	EMISSIONE	REDAZIONE
DATA	APRILE 2012	
COD. LAVORO	51918	
TIPOL. LAVORO	V	
SETTORE	S	
N. ATTIVITA'	01	
TIPOL. ELAB.	RS	
TIPOL. DOC.	E	
DI ELABORATO	29.5	
VERSIONE	2	

APPROVATO

Ing. Roberto SESENA

REDAZIONE

Dott. Archeologo Luca Doro

(CONTROLLATO)

Dr. For. Piero RUBIU

CONTRULLO QUALITA'

ELABORATO

**V.2.29.5**