

Committente

tecnici

Progetto definitivo

committente		FRI-EL S.p.a. Piazza della Rotonda 2 I-00186 Roma (RM)	
progetto		Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio denominato "Gravina - Serra del Corvo" e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili avente potenza pari a 200 MW nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina in Puglia (BA)	
contenuto		Piano di Gestione Operativo	
redatto	modificato	scala	elaborato n.
ab 06.12.2021	a ddp 26.05.2022		PD-R.13
controllato	b		
cl 20.07.2022	c		
Revisione B, nuova data			
pagine 31	n. progetto 21-208	21_208_PSW_Gravinaleinr1\text\PD-R.13_Piano_di_gestione_operativo_04.docx	

GM

Studio di Geologia Applicata e Geofisica Applicata

Dott. Geol. Gianpiero Monti

Dott. Geol. Gianpiero Monti

Via C. Battisti 21 – 83053 Sant'Andrea di Conza (AV)

tel. +39 0827 35 247

gianpiero.monti@alice.it



BETTIOL ING. LINO SRL
Società di Ingegneria

S.L.: Via G. Marconi 7 - 31027 Spresiano (TV)
S.O.: Via Panà 56ter - 35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. 049 7332277 - Fax. 049 7332273
E-mail: bettiolinglinosrl@legalmail.it

patscheiderpartner

E N G I N E E R S
Ingegneri Patscheider & Partner S.r.l.

i-39024 mals/malles (bz) - glurnserstraße 5/k via glorenza

i-39100 bozen/bolzano - negrellistraße 13/c via negrelli

a-6130 schwaz - mindelheimerstraße 6

tel. +39 0473 83 05 05 – fax +39 0473 83 53 01

info@ipp.bz.it – www.patscheiderpartner.it

Indice

1. Introduzione	3
1.1 Committente	3
1.2 Studi tecnici incaricati	3
2. Definizione e localizzazione delle varie opere	4
3. Piano di Esercizio e Manutenzione	4
3.1 Premessa	4
3.2 L'opera nella fase di esercizio	5
3.2.1 Premessa	5
3.2.2 Gestione dell'esercizio	5
3.2.3 Fase di avviamento ed esercizio: gestione e manutenzione	6
3.2.4 Sistema di telecontrollo	7
3.2.5 Gestione delle possibili problematiche	8
3.2.5.1 Premessa	8
3.2.5.2 Bocche di presa	8
3.2.5.3 Condotte forzate	9
3.2.5.4 Gruppi di generazione	9
3.2.5.5 Sistema di telecontrollo	10
3.2.5.6 Bacino di monte e diga del Basentello	10
3.2.5.7 Stazione Elettrica (SE)	11
4. Modalità di uso corretto delle opere e livello minimo delle prestazioni	13
5. Programma verifiche, controlli e manutenzione	14
5.1 Centrale oleodinamica, paratoie, opere di presa	14
5.2 Quadri elettrici sala comando opere di presa	15
5.3 Opere di presa, sgrigliatori e condotte	16
5.4 Bacino di monte	17
5.5 Centrale con relative opere annesse	17
5.6 Trasformatori in resina	17
5.7 Trasformatori ad olio	17
5.8 Alternatori	18
5.9 Gruppi macchina (turbine, pompe)	19
5.10 Centraline oleodinamiche di regolazione e di lubrificazione	22
5.11 Impianto di raffreddamento	23
5.12 Carroponti	23

5.13 Quadri elettrici di media tensione	24
5.14 Quadri di controllo e di bassa tensione	24
5.15 Impianti di terra	25
5.16 Elettrodotto	25
5.16.1 Esercizio dell'opera, sorveglianza e manutenzione	25
5.16.2 Sicurezza dell'opera	25
5.16.3 Indicazioni operative per le ispezioni ed il controllo	25
5.17 Stazione elettrica	27
5.17.1 Trasformatore AT/MT	27
5.17.2 Scaricatore AT	27
5.17.3 TA TV misura e protezione in AT	27
5.17.4 Interruttore AT	28
5.17.5 Sezionatore AT	28
5.17.6 Batterie cabina BT	28
5.17.7 Impianto di smaltimento acque meteoriche	28
5.17.8 Contatori	28
5.17.9 Quadro servizi ausiliari	29
5.17.10 Quadro protezione e controllo	29
5.17.11 Quadri RTU	30
6. Controlli a seguito di eventi eccezionali	30
6.1 Eventi idrometeorologici eccezionali	30
6.2 Eventi simili	30
7. Piano di Gestione dei Rifiuti per esercizio e manutenzione impianto	31
8. Note conclusive	31

1. Introduzione

1.1 Committente

FRI-EL S.p.a.

Piazza della Rotonda 2

I-00186 Roma (RM)

1.2 Studi tecnici incaricati

Coordinatore di progetto:

Dott. Ing. Walter Gostner

Ingegneri Patscheider & Partner S.r.l.

Opere civili ed idrauliche

Ingegneri Patscheider & Partner Srl

Via Glorenza 5/K

39024 Malles (BZ)

Responsabile opere idrauliche:

Responsabile opere civili:

Coordinamento interno:

Progettisti:

Via Negrelli 13/C

39100 Bolzano (BZ)

Dott. Ing. Walter Gostner

Dott. Ing. Ronald Patscheider

Dott. Ing. Corrado Lucarelli

Dott. Ing. David Di Pauli

MSc Alex Balzarini

Geom. Stefania Fontanella

Geologia e geotecnica

Consulenti specialistici:

Dott. Geol. Gianpiero Monti

Via C. Battisti 21

I-83053 Sant'Andrea di Conza (AV)

Opere elettriche – Impianto Utenza per la Connessione

Progettista e consulente specialista:

Bettiol Ing. Lino S.r.l.

Dr.ssa Ing. Giulia Bettiol

Società di Ingegneria

Via G. Marconi 7

I-31027 Spresiano (TV)

2. Definizione e localizzazione delle varie opere

Di seguito si elencano le parti costituenti l'impianto di accumulo mediante pompaggio in progetto che sono interessanti ai fini della gestione e della manutenzione delle opere.

- Invaso di monte;
- Invaso di Serra del Corvo (invaso di valle);
- Condotte forzate;
- Centrale di produzione;
- Sottostazione elettrica;
- Cavidotto ed elettrodotto di connessione alla rete;
- Stazione elettrica (collegamento con RTN).

Si rimanda alla documentazione di progetto (corografia e planimetria tecnica) per l'esatta collocazione delle opere di impianto e per le opere di utenza. Di seguito è fornito uno schema funzionale esemplificativo del funzionamento dell'impianto e della collocazione delle parti salienti d'impianto.

Schema funzionale impianto a pompaggio e accumulo

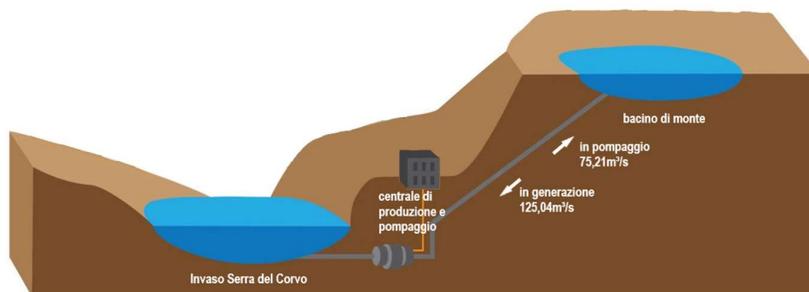


Figura 1. Rappresentazione schematica dell'impianto di accumulo idroelettrico a pompaggio puro in progetto nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina in Puglia (BA).

3. Piano di Esercizio e Manutenzione

3.1 Premessa

Nella fase di esercizio di un impianto di accumulo mediante pompaggio la gestione dello stesso consiste nel mantenimento della capacità produttiva dell'impianto, provvedendo alla regolare manutenzione delle opere meccaniche, elettromeccaniche, elettriche, della strumentazione e delle opere civili. A tal proposito le principali attività di gestione e manutenzione ordinaria saranno molto variegate ma possono essere riassunte nelle seguenti macro-voci:

- Verifica della funzionalità delle parti elettromeccaniche (quali paratoie, parti in movimento delle turbine e delle pompe, ecc.) e civili al fine di verificarne lo stato di usura;
- Manutenzione degli impianti idraulici principali e secondari (per esempio la tenuta dei pistoni), per verificare eventuali perdite di olio;
- Asportazione del materiale solido fine e del materiale flottante e putrescente raccolto presso le griglie a presidio delle bocche di presa e restituzione nell'invaso di Serra del Corvo e successivo compostaggio/trattamento della stessa secondo la normativa vigente;
- Gestione dell'interramento attraverso un controllo annuale dei depositi di sabbia e limo, sia nella zona antistante le bocche di presa che presso il bacino di accumulo di monte;
- Monitoraggio della qualità delle acque, secondo il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) che verrà redatto in dettaglio nella prossima fase di progetto.

Deve essere garantita la reperibilità continua di un tecnico specializzato, che assicuri un intervento repentino, nel caso di anomalie segnalate. Per la gestione ordinaria dell'impianto risulterà invece indispensabile prevedere personale permanente, che accederà allo stesso (indipendentemente dai fermi impianto sopraccitati), con frequenza predefinita per le necessarie verifiche, controlli e regolazioni che a titolo esemplificativo e non esaustivo riguarderanno ad esempio l'ingrassaggio periodico dei cuscinetti e degli alberi di trasmissione dei macchinari presenti nella centrale. I controlli saranno rivolti anche alle opere di presa e consisteranno nel verificare la presenza di materiali che le ostruiscano e la loro eventuale rimozione. Inoltre, si prevede un'ispezione quinquennale della struttura per verificarne le coperture, l'impermeabilizzazione, rivestimenti e drenaggi.

3.2 L'opera nella fase di esercizio

3.2.1 Premessa

L'intero impianto sarà altamente automatizzato. Tutte le funzioni di sbrigliamento, adattamento della portata e regolazione dei macchinari ed altri, avverranno completamente in automatico secondo appositi codici computerizzati, gestibili anche da remoto. Le revisioni dei macchinari avverranno annualmente con un controllo dei principali componenti, ossia paratoie, griglie, valvola di macchina turbina, alternatori e trasformatori, GIS in MT e AT e via scorrendo. Verranno verificate le soglie di allarme e le funzioni di arresto d'emergenza e scatto automatico. Questo garantirà la massima efficacia e sicurezza d'esercizio dell'impianto.

3.2.2 Gestione dell'esercizio

La gestione cura l'esercizio, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e gli interventi di sviluppo dell'impianto ad essa affidato. È suddivisa in due poli e ci sono due responsabili, uno per

ogni polo, con una struttura dedicata ad esercizio e manutenzione e servizi di staff. I servizi di staff si divideranno in:

- Servizio edile – idraulico;
- Servizio elettro – meccanico.

Il Servizio edile – idraulico si occuperà principalmente di:

- Controllo, monitoraggio ed interventi degli sbarramenti per controllare che tutto sia in sicurezza;
- Interventi civili (messa in sicurezza degli accessi a sbarramenti, centrali e laghi);
- Interventi di rifacimento delle condotte forzate;

Il Servizio elettro – meccanico invece si occupa di:

- Controllo sulle parti elettriche – meccaniche con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su turbine, regolatori velocità, alternatori e trasformatori;
- Controlli specialistici (ad es. analisi termografiche).

Inoltre ci sarà un nucleo dedicato alle telecomunicazioni ed automazioni che si occuperà di interventi di manutenzione sugli apparati che controllano gli impianti, inoltre gestiranno e monitoreranno il sistema SIST (sistema integrato di supervisione e controllo) che consente il telecomando.

3.2.3 Fase di avviamento ed esercizio: gestione e manutenzione

Una volta realizzata l'opera, si passerà al collaudo della componentistica elettromeccanica. Dopo questa fase inizieranno le prove di parallelo per l'inserzione dell'energia in rete. In fase di esercizio, l'impianto in generale e la centrale in particolare avrà bisogno di periodiche manutenzioni come pulitura della griglia dell'opera di presa in caso di trasporto eccessivo causato da piene di solidi, dell'ispezione della camera di carico, degli interventi di manutenzione meccanica alla pompa turbina reversibile, come il cambio dell'olio al moltiplicatore di giri (una volta l'anno) e il controllo dei cuscinetti di rotazione e della valvola oleodinamica. L'esigenza di semplificare al massimo gli interventi di manutenzione è prevista a livello strutturale in tutti i progetti idroelettrici, con opere di presa e pulizia della vasca di carico adeguatamente dimensionate. L'impianto è dotato di dispositivi di sicurezza in grado di arrestare automaticamente il gruppo in condizioni di anomalia. Tutti i parametri di funzionamento possono essere controllati 24 ore su 24 ed in tempo reale tramite sensori di livello, di temperatura ed allarmi vari e sono modificabili via modem con un software di telecontrollo appositamente realizzato per l'impianto in oggetto. In questo modo è possibile controllare la maggior parte dei malfunzionamenti dovuti a cause di

ordinaria amministrazione e ridurre gli interventi diretti a risolvere emergenze saltuarie e lavori di manutenzione programmata, in maniera tale da ridurre al minimo i tempi di fermo impianto.

3.2.4 Sistema di telecontrollo

Il sistema di telecontrollo è composto essenzialmente da unità periferiche (sensori), cavi di collegamento, trasmissioni radio, centro di controllo (computer), trasmissioni telefoniche e interattività via Internet. Il sistema di telecontrollo permette di pilotare, sorvegliare e supervisionare a distanza le installazioni tecnologiche della centrale di accumulo mediante pompaggio. Telecontrollare l'impianto significa, inoltre, ottimizzare il rendimento delle installazioni, aumentare la loro efficienza e la loro sicurezza. Un impianto adeguato di telecontrollo permette un più corretto utilizzo della risorsa idrica evitando sprechi, prevenendo eventi naturali pericolosi per l'ambiente. Il sistema per la supervisione ed il controllo dei principali parametri gestionali offre la possibilità di:

- Operare rapidi interventi di chiusura delle condotte in caso di incidenti o guasti per evitare danni ambientali;
- Ricevere nella propria sede operativa in tempo reale i valori dei principali parametri di processo per garantire l'efficienza dell'impianto;
- Ottenere segnalazioni di eventuali malfunzionamenti dell'impiantistica elettromeccanica con tempestiva organizzazione di interventi di manutenzione programmata o anche straordinaria.

Il centro di controllo è situato presso la centrale ed è basato su un personal computer ed un apposito software. Il software di controllo è in grado di svolgere essenzialmente le seguenti funzioni:

- Segnalare e memorizzare gli allarmi;
- Attivare le contromisure automatiche (disattivazione del prelievo) in caso di malfunzionamento dell'impianto ed inefficienza delle condotte;
- Memorizzare i valori delle variabili di processo ottenuti dalla stazione periferica su memorie di massa (hard disk, CD ROM) creando archivi consultabili in qualsiasi momento;
- Visualizzare mediante pagine grafiche animate lo stato delle apparecchiature elettromeccaniche (paratoie, valvole di intercettazione) ed i valori delle variabili dell'impianto dalla sensoristica installata.

Le stazioni periferiche gestiranno i sensori di controllo e saranno localizzate presso le opere di presa, presso le turbine e le pompe e nei punti sensibili dell'impianto e saranno dotate di software in grado di svolgere le seguenti funzioni:

- Rilevare in continuo i valori assunti dalle variabili dell'impianto in campo;
- Comunicare in tempo reale al centro di controllo gli eventi di allarme generatisi in campo;
- Rilevare eventuali superamenti di soglie minime o massime dei valori delle variabili dell'impianto e generare un allarme da inviare al centro di controllo;
- Attivare azioni meccaniche automatizzate e regolazioni dell'impianto;
- Creare un archivio locale dei valori delle variabili dell'impianto (portate, pressioni nelle condotte, ecc.) con data ed ora di campionamento; l'archivio verrà scaricato al centro di controllo.

Il sistema sarà collegato via telefono e via Internet con il responsabile del funzionamento e della sicurezza dell'impianto che, in tempo reale, sarà costantemente informato del funzionamento dell'impianto e potrà interagire con esso anche a distanza. In sintesi i dati controllabili a distanza saranno principalmente i seguenti:

- Stato delle macchine (acceso/spento);
- Parametri dell'impianto (portate, pressioni, livelli, ecc.);
- Parametri di gestione (potenze, tensioni, correnti, ecc.);
- Parametri calcolati o provenienti da strumenti analitici (ore di lavoro, ecc.).

3.2.5 Gestione delle possibili problematiche

3.2.5.1 Premessa

I possibili malfunzionamenti dell'impianto di accumulo idroelettrico tramite pompaggio puro sono descritti schematicamente nei paragrafi seguenti.

3.2.5.2 Bocche di presa

Le opere di presa in pressione sono quelle normalmente adottate per prelevare direttamente l'acqua dai serbatoi. Esse costituiscono la parte iniziale della galleria in pressione, che esce dall'invaso in generale dalle sponde e talvolta attraverso la diga. Sono disposte ad una quota inferiore al livello di massimo svaso e di massima regolazione. L'imbocco avrà una sezione 4 o 5 volte maggiore della sezione normale della galleria ed è naturalmente protetto con griglie in piatto di acciaio. In tal caso l'acqua è priva di trasporti solidi in quanto il materiale in sospensione si deposita sul fondo dell'invaso, dove l'acqua è in stato di quiete, e il materiale galleggiante viene eliminato dagli sgrigliatori di superficie. Gli organi di chiusura delle prese in pressione non sono previsti per la parzializzazione perché questa è ottenuta agendo sulle macchine. Devono però essere muniti di valvole di bypass per consentire il riempimento della galleria in pressione quando il serbatoio è pieno.

I problemi riguardanti l'opera di presa sono sostanzialmente legati all'intasamento a causa di detriti e/o fogliame. Questi inconvenienti vengono normalmente risolti in fase progettuale in modo preventivo adottando opere di presa autopulenti. Nel caso in cui l'opera di captazione sia ostruita, i sensori che verranno installati saranno in grado di comunicare alla centralina elettronica che gestisce l'impianto, l'avvenuto malfunzionamento, il quale sarà risolto solo con l'intervento dell'uomo. In sostanza, per questa tipologia di problemi, si può affermare che le ripercussioni sull'uomo e sull'ambiente sono praticamente nulle o comunque monitorabili e risolvibili.

3.2.5.3 Condotte forzate

La condotta forzata per il percorso si trova ad essere completamente interrata. Questo elemento permette all'acqua in pressione di raggiungere la centrale di produzione per far girare la turbina; gli inconvenienti possibili sono legati alla rottura parziale della condotta, che farebbe fuoriuscire l'acqua in pressione andando ad allagare terreni in vicinanza. In fase previsionale questo tipo di problema viene analizzato con molta attenzione, dimensionando in modo adeguato lo spessore delle tubazioni, la qualità delle giunzioni e/o saldature in modo da poter resistere a sollecitazioni meccaniche ed idrauliche molto al di sopra di quelle normalmente presenti in caso di normale esercizio dell'impianto. Nella remota ipotesi di una comunque possibile rottura o cedimento della tubazione (dovuto a fenomeni sismici ecc.), ci sono dei sensori di livello e di velocità dell'acqua che inviano i segnali alla centralina elettronica di comando dell'impianto. Pertanto nel caso in cui la velocità dell'acqua misurata in ingresso alla tubazione e quella misurata in prossimità del fabbricato centrale all'ingresso della turbina fossero diverse, ci sarà il blocco della centrale con conseguente chiusura della paratoia in prossimità della camera di carico e della chiusura della valvola oleodinamica della turbina. Questa condizione permette il completo isolamento della condotta forzata, la quale lascerà fuoriuscire attraverso l'apertura accidentalmente creatasi solo la quantità d'acqua presente al momento dell'imprevisto all'interno della tubazione. Le ripercussioni sull'uomo e sull'ambiente in questa categoria di problemi per il sito in esame sono minime, in quanto siamo distanti da centri urbani e da qualunque abitazione.

3.2.5.4 Gruppi di generazione

Il dispositivo di interfaccia deve intervenire a distaccare i gruppi di generazione in due casi:

- Funzionamento in rete separata, all'attivazione ad esempio della modalità in cortocircuito idraulico;
- Malfunzionamento della rete e guasti, interventi di sostituzione o simili.

In ogni caso l'utente attivo può passare all'alimentazione in isola del suo impianto interno. Gli interruttori di rete presso l'utente devono essere in grado di interrompere la corrente massima di cortocircuito proveniente dall'impianto dell'utente, misurata dal distributore.

3.2.5.5 Sistema di telecontrollo

I seguenti problemi possono verificarsi con il sistema di telecontrollo:

- Errori nella trasmissione dei dati dai vari sensori al computer centrale;
- Danni ai sensori;
- Problemi di connessione durante l'accesso remoto;
- Accesso al sistema di controllo remoto da parte di persone non autorizzate.

La manutenzione periodica dei sensori può ovviamente aumentare la loro durata. Sistemi ridondanti per la trasmissione dei dati assicurano il loro funzionamento affidabile. Per garantire la sicurezza dei sistemi e proteggerli dall'accesso di persone non autorizzate, questi devono essere continuamente adattati agli attuali standard di sicurezza informatica.

3.2.5.6 Bacino di monte e diga del Basentello

Le seguenti problematiche si possono manifestare in fase d'esercizio del bacino di monte e della diga del Basentello:

- Sifonamento;
- Erosione interna;
- Presenza e destabilizzazione per sottopressioni;
- Interramento del serbatoio;
- Cedimenti degli sbarramenti;
- Scivolamenti dei paramenti di monte o di valle;
- Instabilità dello sbarramento per attraversamento di condotte/gallerie nel corpo diga;
- Lesionamento del rilevato
- Degradazione ed erosione superficiale dei paramenti per azione meccanica delle onde o delle operazioni di rapido svasso o di rapido invaso;
- Danni e rotture alle impermeabilizzazioni del paramento di monte o delle impermeabilizzazioni del fondo e delle sponde;
- Frane e eventuali effetti tidali o ondosi dovute a esse;

Per prevenire le problematiche elencate è fondamentale garantire un monitoraggio efficiente ed ispezioni periodiche in modo da individuarle all'insorgenza per poter velocemente avviare le procedure necessarie per risolverle.

3.2.5.7 Stazione Elettrica (SE)

Le seguenti problematiche si possono manifestare in fase d'esercizio della SE:

- **Trasformatore AT/MT:**
 - Struttura generale: corrosione;
 - Isolatori: rotture, scariche superficiali;
 - Connessioni: ossidazioni, bulloni / viti di serraggio allentati;
 - Olio di isolamento: perdite di olio;
 - Relè Buchòlz: corto circuiti, difetti agli interruttori, surriscaldamento;
 - Termostato: difetti di taratura, corto circuiti, surriscaldamento;
 - Livello stato: difetti di taratura;
 - Filtro Sali essiccatori: difetti di filtraggio, difetti di tenuta.
- **Scaricatore AT:**
 - Struttura generale: depositi, parti carbonizzate.
- **TA TV misura e protezione in AT:**
 - Struttura generale: perdita olio, perdita di olio dall'isolatore, rottura dell'isolatore.
- **Interruttore AT:**
 - Struttura generale: deposito corpi estranei, componenti danneggiati.
- **Sezionatore AT:**
 - Struttura generale: viti / bulloni allentati, componenti danneggiati.
- **Caricabatteria cabina BT:**
 - Struttura generale: corto circuiti, difetti di taratura, disconnessione dell'alimentazione, surriscaldamento.
- **Batteria cabina BT:**
 - Struttura generale: perdita di elettrolita, scarica, difetti di taratura.
- **Impianto di smaltimento acque meteoriche:**
 - Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica: alterazioni cromatiche, deformazione, deposito superficiale, difetti di ancoraggi / raccordo / sovrapposizione / assemblaggio, distacco, errori di pendenza, fessurazione, presenza di vegetazione;

- Canali di gronda e pluviali in PVC non plastificato: alterazioni cromatiche, deformazione, deposito superficiale, difetti di ancoraggi / raccordo / sovrapposizione / assemblaggio, distacco, errori di pendenza, fessurazione, presenza di vegetazione;
- Collettori di scarico: accumulo di grasso, corrosione, difetti ai raccordi o alle connessioni, erosione, odori sgradevoli, penetrazione radici, sedimentazione;
- Pozzetti e caditoie: difetti ai raccordi o alle tubazioni, difetti dei chiusini, erosione, intasamento, odori sgradevoli.
- Contatori:
 - Struttura generale: mancanza di energia elettrica, difetti di taratura.
- Quadro servizi ausiliari:
 - Carpenteria: corto circuiti, surriscaldamento, disconnessione dell'alimentazione, interruzione dell'alimentazione generale;
 - Strumentazione: corto circuiti, difetti agli interruttori, difetti di taratura, disconnessione dell'alimentazione principale e secondaria, surriscaldamento;
 - Interruttori: corto circuiti, difetti di taratura, disconnessione dell'alimentazione, interruzione dell'alimentazione principale e secondaria, surriscaldamento, difetti agli interruttori;
 - Barrature: fessurazioni, scariche superficiali, viti allentate;
 - Morsettiere: fessurazioni, scariche superficiali, viti allentate;
 - Accessori vari: corto circuiti, surriscaldamento, difetti di taratura, disconnessione dell'alimentazione, interruzione dell'alimentazione principale e secondaria.
- Quadro protezione e controllo:
 - Carpenteria: corto circuiti, surriscaldamento, disconnessione dell'alimentazione, interruzione dell'alimentazione generale;
 - Strumentazione: corto circuiti, difetti agli interruttori, difetti di taratura, disconnessione dell'alimentazione principale e secondaria, surriscaldamento;
 - Interruttori: corto circuiti, difetti di taratura, disconnessione dell'alimentazione, interruzione dell'alimentazione principale e secondaria, surriscaldamento, difetti agli interruttori;
 - Barrature: fessurazioni, scariche superficiali, viti allentate;
 - Morsettiere: fessurazioni, scariche superficiali, viti allentate;

- Accessori vari: corto circuiti, surriscaldamento, difetti di taratura, disconnessione dell'alimentazione, interruzione dell'alimentazione principale e secondaria;
- Relè: corto circuiti, difetti di taratura, difetti agli interruttori, disconnessione all'alimentazione, surriscaldamento.
- RTU:
 - Carpenteria: corto circuiti, surriscaldamento, disconnessione dell'alimentazione, interruzione dell'alimentazione generale;
 - Strumentazione: corto circuiti, difetti agli interruttori, difetti di taratura, disconnessione dell'alimentazione principale e secondaria, surriscaldamento;
 - Interruttori: corto circuiti, difetti di taratura, disconnessione dell'alimentazione, interruzione dell'alimentazione principale e secondaria, surriscaldamento, difetti agli interruttori;
 - Barrature: fessurazioni, scariche superficiali, viti allentate;
 - Morsettiere: fessurazioni, scariche superficiali, viti allentate;
 - Accessori vari: corto circuiti, surriscaldamento, difetti di taratura, disconnessione dell'alimentazione, interruzione dell'alimentazione principale e secondaria.

Per prevenire le problematiche elencate è fondamentale garantire un monitoraggio efficiente ed ispezioni periodiche in modo da individuarle all'insorgenza per poter velocemente avviare le procedure necessarie per risolverle.

4. Modalità di uso corretto delle opere e livello minimo delle prestazioni

Le modalità di uso corretto delle opere e le prestazioni di ogni impianto saranno definite specificamente nei manuali d'uso forniti dalle ditte costruttrici al termine dei lavori.

5. Programma verifiche, controlli e manutenzione

Di seguito vengono riportate tabelle riassuntive delle verifiche e dei controlli periodici al fine di rilevare il livello prestazionale in momenti successivi della vita dell'opera. Inoltre, viene riportato anche un calendario periodico di interventi, con lo scopo di aumentare l'efficienza dell'opera.

5.1 Centrale oleodinamica, paratoie, opere di presa

Pos.	Operazioni	Settimana- le	Mensile	Semestrale	Annuale	Biennale
1	Controllo del livello olio		X			
2	Pulizia esterna del serbatoio per localizzare ed eventualmente eliminare perdite eventuali		X			
3	Controllo dello stato del filtro olio ed eventuale cambio tramite indicatore d'intasamento	X				
4	Controllo del serbatoio dell'olio per verificare la presenza di condensa ed eventualmente scaricarla		X			
5	Sostituzione di tutte le tubazioni flessibili in gomma con nuove aventi le stesse caratteristiche					Segni evidenti di usura
6	Controllo visivo dei martinetti idraulici per constatare eventuali perdite e lo stato della cromatura delle aste			X		
7	Pompe, elettrovalvole e valvole. Controllo del funzionamento e della velocità di manovra			X		
8	Controllo visivo del funzionamento delle paratoie e della taratura degli strozzatori			X		
9	Controllo visivo delle guarnizioni e tenuta delle stesse con relative sedi			X		
10	Serraggio della bulloneria di fissaggio martinetti paratoie e guarnizioni			X		
11	Verifica ingrassaggio asta di azionamento fine corsa		X			

Tabella 1. Programma verifiche, controlli e manutenzione centrale oleodinamica, paratoie, opere di presa.



5.2 Quadri elettrici sala comando opere di presa

Pos.	Operazioni	Settimana	Mensile	Annuale	Biennale
1	Controllo e serraggio di tutti i cavi e bulloneria nelle morsetteria, nelle varie apparecchiature e nei contatti ausiliari				X
2	Controllo delle centraline di allarme e sgancio, sirena e dispositivo visivo di segnalazione manovra paratoie		X		
3	Pulizia con aria secca e/o azoto dei quadri internamente ed esternamente			X	
4	Controllo della funzionalità del dispositivo crepuscolare e dei fari interni ed esterni			X	
5	Controllo ed eventuale pulizia delle griglie di traversata ed apertura delle paratoie sghiaiatrici e dissabbiatrici	X			
6	Verifica del livello del liquido delle batterie ed eventuale rabbocco		X		

Tabella 2. Programma verifiche, controlli e manutenzione quadri elettrici sala comando opere di presa.



5.3 Opere di presa, sgrigliatori e condotte

Pos.	Operazioni	Giornaliero	Settimana	Mensile
1	Controllo dello stato di intasamento del bacino antistante le traversate di presa ed eventualmente intervenire per svuotarlo			X
2	Controllo dell'intasamento del bacino di calma ed eventuale apertura delle paratoie per pulizia		X	
3	Controllo e pulizia delle griglie di traversa delle opere di presa due volte al giorno	X		
4	Controllo dello stato del manufatto di protezione condotta in corrispondenza della frana e delle anse del fiume		X	
5	Controllo dello stato di sedimentazione delle casse ed eventualmente procedere all'apertura delle paratoie		X	
6	Controllo di tutto il percorso della condotta per verificare lo stato della copertura e dei blocchi di ancoraggio			X
7	Pulizia dei locali opera di presa			X
8	Controllo e regolazione della periodicità di intervento dello sgrigliatore del _____	X		
9	Lubrificazione di tutti gli ingrassatori dello sgrigliatore		X	
10	Controllo delle lame del pettine sgrigliante e sostituzione di quelle deformate			X
11	Controllo delle lame antiusura in polietilene			X
12	Controllo dei rulli di scorrimento della parte mobile ed eventualmente sostituirli			X

Tabella 3. Programma verifiche, controlli e manutenzione opere di presa, sgrigliatore e condotte.



5.4 Bacino di monte

Verifiche giornaliere delle acque drenate mediante sistema di telecontrollo. Verifiche periodiche del corpo diga e di tutte le opere accessorie connesse come stabilite dal foglio condizioni emesso dalle autorità competenti per garantire lo stato funzionale del bacino.

Sfalcio regolare dei paramenti di valle.

5.5 Centrale con relative opere annesse

Pos.	Operazioni	Settimana	Mensile	Annuale
1	Controllo dei pozzetti dei misuratori di portata per controllare e/o ripristinare il funzionamento del drenaggio		X	
2	Controllo visivo dello stabile esternamente e dello stato della copertura			X
3	Controllo dei canali di scarico turbine		X	
4	Controllo del livello del serbatoio di raccolta stillicidi ed eventualmente drenare il contenuto in acqua		X	
5	Controllo del livello del serbatoio raccolta olio trasformatori			X
6	Controllo dello stato dei serramenti, dei portoni e delle finestre in alluminio con prova di funzionamento (apertura motorizzata)			X
7	Controllo dello stato d'intasamento dei canali di gronda e dei relativi pozzetti per eventuale pulizia			X
8	Pulizia dei locali	X		

Tabella 4. Programma verifiche, controlli e manutenzione centrale con relative opere annesse.

5.6 Trasformatori in resina

Pos.	Operazioni	Dopo 3 mesi	Annuale
1	Controllo serraggio cavi media e bassa tensione	X	
2	Controllo morsetti ausiliari	X	
3	Controllo centralina allarme e sgancio	X	
4	Controllo e serraggio barretta variatore	X	
5	Pulizia con aria compressa secca e/o azoto (aspiratore)		X
6	Controllo resistenza isolamento		X
7	Verifica delle protezioni (sonde di temperatura)		X

Tabella 5. Programma verifiche, controlli e manutenzione trasformatori in resina.

5.7 Trasformatori ad olio

Pos.	Operazioni	Mensile	Annuale	Biennale
1	Controllo dei livelli olio	X		
2	Controllo della temperatura	X		
3	Verifica ed eventuale serraggio connessioni		X	
4	Verifica perdite olio		X	
5	Controllo cavi di potenza ed ausiliari		X	
6	Controllo verniciatura		X	
7	Controllo temperatura con infrarossi in varie parti del serbatoio per rilevare eventuali punti caldi		X	
8	Controllo delle proprietà dielettriche dell'olio (prova spirometrica) campione di 1/2 litro di olio		X	
9	Controllo visivo stato isolatori			
10	Controllo gas disciolti nell'olio da campione di 100 ml			X

Tabella 6. Programma verifiche, controlli e manutenzione trasformatori ad olio.

5.8 Alternatori

Pos.	Operazioni	Giornaliera	Settimana	Mensile	3 mesi	Annuale	5 anni
1	Cuscinetti: Controllo del livello dell'olio e dello stato esterno dei corpi	X					
2	Cuscinetti: Controllo delle possibili fughe di olio ed eventualmente sostituire le tenute	X					
3	Cuscinetti: Controllo delle vibrazioni con riporto dei dati in tabella e delle temperature			X			
4	Cuscinetti: analisi dell'olio di lubrificazione					X	
5	Cuscinetti: smontaggio e verifica a fondo, sostituire se necessario						X
6	Morsettiera: Controllare la pulizia				X		
7	Morsettiera: Stringere le viti				X		
8	Apparecchi di misura: Registrare i dati	X					
9	Avvolgimenti: Esame visivo				X		
10	Avvolgimenti: Pulire a fondo						X
11	Macchina completa: Osservazione visiva	X					
12	Macchina completa: Cura esterna		X				
13	Macchina completa: Smontare il rotore e pulizia a fondo						X
14	Radiatori: Controllo delle temperature aria di raffreddamento		X				
15	Radiatori: Smontaggio dei radiatori e pulizia completa					X	


Tabella 7. Programma verifiche, controlli e manutenzione alternatori.



5.9 Gruppi macchina (turbine, pompe)

Pos.	Operazioni	Settimana	Mensili	Annue
1	Presenza dei ripari e dei dispositivi di sicurezza	X		
2	Rumori, odori e vibrazioni (registratore dati vibrazioni rilevate su apposito registro)	X		
3	Controllo della temperatura e del livello dell'olio della centralina di regolazione	X		
4	Controllo dell'intasamento filtro olio ed eventuale sostituzione		X	
5	Controllo dell'eventuale perdita dei servomotori di comando del distributore, del bypass e delle valvole di alimentazione	X		
6	Controllo tenuta stagna delle tubazioni olio rigide e flessibili	X		
7	Controllo della tenuta stagna di giunti della direttrice			X
8	Controllo della pressione nella tangenza della girante	X		
9	Controllo della portata della perdita della tenuta albero	X		
10	Controllo dell'integrità dei perni di traino delle direttrici	X		
11	Controllo del tempo di manovra del distributore e della valvola di alimentazione			X
12	Controllo del tempo di arresto della turbina dopo la chiusura del distributore		X	
13	Controllo della rotazione residua della turbina dopo la chiusura del distributore		X	
14	Controllo del fissaggio dei sensori e del potenziometro di posizione		X	
15	Controllo dell'affidabilità dell'attrezzatura di misurazione (manometri, potenziometri, ecc....)			X
16	Controllo della qualità dell'olio di regolazione			X
17	Verifica dell'usura e della cavitazione delle pale della girante			X
18	Verifica del gioco girante con i labirinti			X
19	Verifica della presenza di corpi estranei nei sistemi di pale			X
20	Verifica delle coppie di serraggio delle viti			X
21	Verifica dell'usura e della cavitazione delle direttrici			X
22	Verifica dei giochi di chiusura tra le direttrici			X
23	Verifica della corsa del servomotore di comando del distributore			X
24	Verifica della presenza di corpi estranei tra le direttrici			X
25	Verifica dell'usura della cavitazione nel pre-distributore			X
26	Verifica dell'evoluzione della piastra di usura			X
27	Verifica della presenza di corpi estranei nel pre-distributore			X

Tabella 8. Programma verifiche, controlli e manutenzione pompe turbina reversibili.

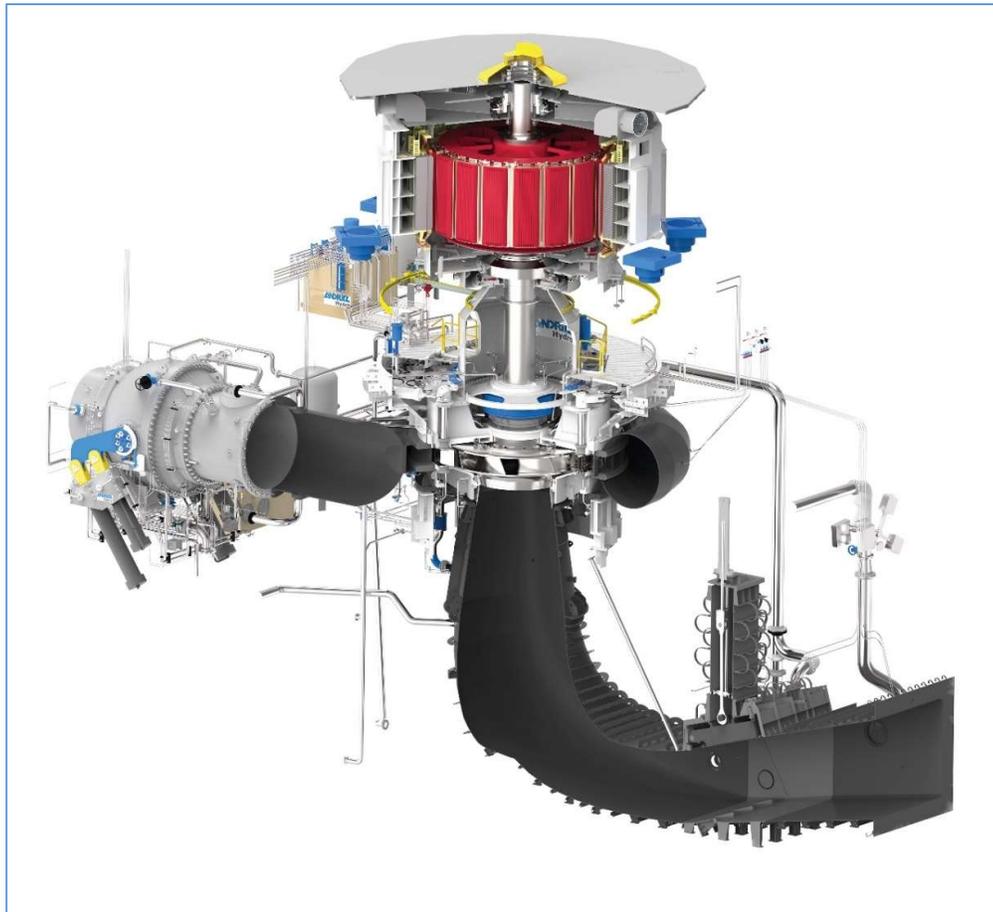

5.10 Centraline oleodinamiche di regolazione e di lubrificazione

Pos.	Operazioni	Settimanale	Mensile	Annuale	Biennale
1	Controllo del livello olio	X			
2	Pulizia esterna del serbatoio per localizzare ed eventualmente eliminare perdite eventuali		X		
3	Controllo dello stato del filtro olio ed eventuale cambio tramite indicatore d'intasamento		X		
4	Controllo del serbatoio dell'olio per verificare la presenza di condensa ed eventualmente scaricarla		X		
5	Sostituzione di tutte le tubazioni flessibili con nuove aventi le stesse caratteristiche				Segni evidenti di usura
6	Controllo con analisi chimica dello stato dell'olio ed eventualmente sostituirlo			X	
7	Controllo della tenuta stagna delle tubazioni rigide e/o flessibili per eventuali perdite			X	
8	Controllo dell'affidabilità delle strumentazioni di controllo (manometri, pressostati)			X	

Tabella 9. Programma verifiche, controlli e manutenzione centrale oleodinamica di regolazione e di lubrificazione.



5.11 Impianto di raffreddamento

Po s.	Operazioni	Settimana	Mensile	Annuale
1	Controllo visivo livello liquido nel serbatoio di stoccaggio	X		
2	Controllo impianto per eventuali fughe	X		
3	Controllo dell'affidabilità degli strumenti di misura (manometri, termometri, etc)		X	
4	Controllo vibrazioni con pompe		X	
5	Controllo livello olio nel vano cuscinetti		X	
6	Rotazione della pompa in esercizio		X	
7	Restituzione olio vano cuscinetti pompa			X

Tabella 10. Programma verifiche, controlli e manutenzione impianto di raffreddamento.

5.12 Carroponti

Po s.	Operazioni	Dopo 3 mesi	Annuale
1	Verifica funi, gancio, freni, pulsantiera e giunzioni bullonate	X	
2	Verifica fine corsa, riduttore, motore, ruote, respingenti, impianto elettrico e lubrificazione		X

Tabella 11. Programma verifiche, controlli e manutenzione carroponti.



5.13 Quadri elettrici di media tensione

Po s.	Operazioni	Annuale	Biennale	5 Anni
1	Pulizia degli isolatori e di tutte le parti isolanti con panno asciutto e pulito	X		
2	Effettuare la pulizia di tutti i contatti mobili con panno leggermente intriso di grasso in modo da lasciare un velo non visibile sulle parti ed accurato controllo di tutti i leveraggi con controllo delle segnalazioni	X		
3	Effettuare la pulizia di tutti i contatti mobili dell'impianto di terra con panno leggermente intriso di grasso con accurato controllo dei leveraggi con controllo delle segnalazioni	X		
4	Pulire e rimettere il grasso sullo stantuffo di biella ed eseguire qualche ciclo completo di manovra sui sezionatori di linea ed eliminare il grasso eccedente	X		
5	Controllare il corretto serraggio di tutti i bulloni	X		
6	Controllare tutti i collegamenti di terra	X		
7	Controllare gli interblocchi meccanici			X
8	Esame visivo dei contatti degli interruttori			X
9	Controllare serraggio connessioni ausiliarie		X	
10	Controllo isolamento circuito di potenza	X		

Tabella 12. Programma verifiche, controlli e manutenzione quadri elettrici di media tensione.



5.14 Quadri di controllo e di bassa tensione

Po s.	Operazioni	Settimana	Mensile	Annuale	Biennale
1	Controllo e serraggio di tutti i cavi e bulloneria nella morsettiera, nelle varie apparecchiature e nei contatti ausiliari			X	
2	Controllo delle centraline di allarme e sgancio, sirena e dispositivo visivo di segnalazione manovra paratoie		X		
3	Pulizia con aria secca e/o azoto nei quadri internamente ed esternamente			X	
4	Controllo della funzionalità del dispositivo crepuscolare e dei fari interni ed esterni			X	
5	Controllo ed eventuale pulizia delle griglie di traversa ed apertura delle paratoie sghiaiatrici e dissabiatrici	X			
6	Verifica del livello del liquido delle batterie ed eventuale rabbocco		X		

Tabella 13. Programma verifiche, controlli e manutenzione quadri di controllo e di bassa tensione.

5.15 Impianti di terra

Po s.	Operazioni	Settimana	Mensile	Annuale	Bienna- le
1	Controllo con metodo dei tre punti della resistenza dell'anello di terra delle centrali				X

Tabella 14. Programma verifiche, controlli e manutenzione impianti di terra.

5.16 Elettrodotta

5.16.1 Esercizio dell'opera, sorveglianza e manutenzione

Nella fase di esercizio dell'impianto il reparto O&M di Fri-el S.p.a. effettuerà regolari ispezioni ai singoli siti dei sostegni e lungo il percorso dei conduttori. Tali ispezioni vengono di solito eseguite con mezzi fuoristrada nelle zone coperte da viabilità ordinaria. Piccoli interventi manutentivi (sostituzione e lavaggio isolatori, sostituzione di sfere e/o distanziatori ecc.) verranno eseguiti con limitate attrezzature da piccole squadre di operai. Interventi di manutenzione straordinaria (varianti dovute a costruzione di nuove infrastrutture, sostituzione sostegni ecc.) sono assimilabili invece, per l'impatto prodotto, alla fase di cantierizzazione.

5.16.2 Sicurezza dell'opera

L'elettrodotta progettato dispone di strumenti di sicurezza che, in caso di avaria (crolli di sostegni, interruzione di cavi) dispone l'immediato blocco del tratto danneggiato, arrestando il flusso di energia. Tali dispositivi sono posti su tutte le linee per cui, nel caso in cui non dovessero entrare in funzione quelli del tratto interessato da un danno, scatterebbero quelli delle linee interessate di conseguenza. Sono quindi ragionevolmente da escludere rischi derivanti da eventi causati dalla corrente per effetto del malfunzionamento dell'impianto (ad esempio incendi causati dal crollo di sostegno).

5.16.3 Indicazioni operative per le ispezioni ed il controllo

Le linee elettriche per la distribuzione dell'energia elettrica su elettrodotti ad alta tensione, costituite da cavi e tralacci, non sono esenti da problematiche relative alla manutenzione e da quelle causate dal deterioramento dei materiali. In particolare per assicurare la continuità del servizio è essenziale conoscere lo stato dei conduttori, dei sostegni, degli isolatori, dei trasformatori su palo e di altre componenti.

Svolgere l'attività di ispezione in questo ambito può essere pericoloso per le persone che solitamente si devono recare in prossimità delle linee. Inoltre i costi possono essere rilevanti e spesso è necessario interrompere l'erogazione di energia elettrica nel tratto interessato per evidenti motivi di sicurezza.

Per ovviare e mitigare gran parte di questi problemi risulta interessante l'utilizzo di APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) industriali adibiti alle ispezioni degli elettrodotti. Con tale tecnica è possibile:

- 1) Mitigare il rischio per il personale addetto ai controlli, che solitamente si reca in prossimità delle linee ad alta tensione
- 2) Mitigare i costi di ispezione preventiva, programmata o straordinaria
- 3) Mitigare il tempo necessario all'identificazione del problema
- 4) Fornire in tempo reale feedback riguardanti lo stato di manutenzione e condizioni d'uso dei tralicci e dei relativi componenti critici
- 5) Controlli con dettaglio elevato ogni singola parte elettrica, giunzioni, isolatori, stato dei materiali, vegetazione infestante o altre situazioni indesiderate
- 6) Mantenersi a distanza di sicurezza operando con zoom ottico 30x stabilizzato, fornendo video completamente stabili ed in alta definizione, da cui ricavarne anche dei singoli fotogrammi
- 7) Verificare lo stato di manutenzione dei conduttori, dei sostegni, degli isolatori e dei trasformatori su traliccio
- 8) Garantire la continuità del servizio elettrico fornito

Questa tipologia di controllo avviene con linee elettriche in tensione, ovvero senza ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e quindi senza alcun disagio alla clientela.

Sarà possibile prevedere anche l'utilizzo di termocamere, al fine di individuare la presenza di eventuali punti "caldi", quali ad esempio i contatti dei sezionatori, le morsettiere elettriche nei punti di connessione tra linea aerea e quelle in cavo ecc. Tali punti rappresentano ovviamente un'anomalia nel corretto funzionamento del componente oggetto della misura, che in molti dei casi si traduce in una possibile perdita di energia elettrica o peggio ancora in una possibile interruzione di collegamento elettrico, qualora il componente dovesse danneggiarsi ulteriormente.

5.17 Stazione elettrica

5.17.1 Trasformatore AT/MT

Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
Struttura generale		
Controllo: Controllo struttura generale	Controllo a vista	ogni 12 mesi
Isolatori		
Controllo: Controllo degli isolatori	Controllo a vista	ogni 12 mesi
Conessioni		
Controllo: Controllo delle connessioni	Controllo a vista	ogni 12 mesi
Olio di isolamento		
Controllo: Controllo livello olio	Controllo a vista	ogni 12 mesi
Relè Buchòlz		
Controllo: Controllo del relè Buchòlz	Controllo a vista	ogni 12 mesi
Termostato		
Controllo: Controllo generale del termostato	Controllo a vista	ogni 12 mesi
Livello stato		
Controllo: Controllo del livello stato	Controllo a vista	ogni 12 mesi
Filtro sali essiccatori		
Controllo: Controllo fitro dei sali essiccatori	Controllo a vista	ogni 12 mesi

Tabella 15. Programma verifiche, controlli e manutenzione trasformatore AT/MT.

5.17.2 Scaricatore AT

Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
Struttura generale		
Controllo: Controllo struttura generale	Ispezione a vista	ogni 12 mesi

Tabella 16. Programma verifiche, controlli e manutenzione scaricatore AT.

5.17.3 TA TV misura e protezione in AT

Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
Struttura generale		
Controllo: Controllo generale	Ispezione a vista	ogni 6 mesi

Tabella 17. Programma verifiche, controlli e manutenzione TA TV misura e protezione AT.

5.17.4 Interruttore AT

Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
Struttura generale		
Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni 12 mesi
Controllo: Prove di funzionamento	Controllo	ogni 12 mesi

Tabella 18. Programma verifiche, controlli e manutenzione interruttore AT.

5.17.5 Sezionatore AT

Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
Struttura generale		
Controllo: Controllo generale	Controllo	ogni 12 mesi

Tabella 19. Programma verifiche, controlli e manutenzione sezionatore AT.

5.17.6 Batterie cabina BT

Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
Struttura generale		
Controllo: Verifica batterie	Controllo	ogni 12 mesi

Tabella 20. Programma verifiche, controlli e manutenzione batteria cabina BT.

5.17.7 Impianto di smaltimento acque meteoriche

Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica		
Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Canali di gronda e pluviali in PVC non plastificato		
Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Collettori di scarico		
Controllo: Controllo generale	Ispezione	ogni 12 mesi
Pozzetti e caditoie		
Controllo: Controllo generale	Ispezione	ogni 12 mesi

Tabella 21. Programma verifiche, controlli e manutenzione acqua meteoriche.

5.17.8 Contatori

Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
Struttura generale		
Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni 12 mesi

Tabella 22. Programma verifiche, controlli e manutenzione contatori.

5.17.9 Quadro servizi ausiliari

Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
Carpenteria		
Controllo: Controllo sullo stato della carpenteria	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Strumentazione		
Controllo: Controllo sullo stato della strumentazione	Controllo a vista	ogni mese
Interruttori		
Controllo: Controllo sullo stato degli interruttori	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Barrature		
Controllo: Controllo sullo stato delle barrature	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Morsettiere		
Controllo: Controllo sullo stato delle morsettiere	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Accessori vari		
Controllo: Controllo sullo stato degli accessori	Controllo a vista	ogni 6 mesi

Tabella 23. Programma verifiche, controlli e manutenzione quadro servizi ausiliari.

5.17.10 Quadro protezione e controllo

Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
Carpenteria		
Controllo: Controllo sullo stato della carpenteria	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Strumentazione		
Controllo: Controllo sullo stato della strumentazione	Controllo a vista	ogni mese
Interruttori		
Controllo: Controllo sullo stato degli interruttori	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Barrature		
Controllo: Controllo sullo stato delle barrature	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Morsettiere		
Controllo: Controllo sullo stato delle morsettiere	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Accessori vari		
Controllo: Controllo sullo stato degli accessori	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Relè		
Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni 6 mesi

Tabella 24. Programma verifiche, controlli e manutenzione protezione e controllo.

5.17.11 Quadri RTU

Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
Carpenteria		
Controllo: Controllo sullo stato della carpenteria	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Strumentazione		
Controllo: Controllo sullo stato della strumentazione	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Interruttori		
Controllo: Controllo sullo stato degli interruttori	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Barrature		
Controllo: Controllo sullo stato delle barrature	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Morsettiere		
Controllo: Controllo sullo stato delle morsettiere	Controllo a vista	ogni 6 mesi
Accessori vari		
Controllo: Controllo sullo stato degli accessori	Controllo a vista	ogni 6 mesi

Tabella 25. Programma verifiche, controlli e manutenzione quadri RTU.

6. Controlli a seguito di eventi eccezionali

Vengono trattati separatamente i controlli previsti a seguito di eventi eccezionali a seconda che siano di carattere idrometeorologico o sismico.

6.1 Eventi idrometeorologici eccezionali

A seguito di eventi idrometeorologici eccezionali verrà fatto un controllo visivo dello stato generale dell'impianto ed un controllo della operabilità delle componenti idromeccaniche dello stesso consistente nelle osservazioni seguenti:

- Condizioni d'interrimento dei serbatoi;
- Stato di funzionamento di tutti i sistemi di drenaggio previsti lungo l'impianto;
- Comportamento dei tombini dei principali corsi d'acqua attraversati;
- Accessibilità alla centrale ed agli edifici di servizio.

6.2 Eventi sismici

A seguito di eventi sismici il controllo si concentrerà prevalentemente sugli aspetti statici e sulle condizioni di operabilità degli equipaggiamenti elettromeccanici. Ed in particolare si procederà ai seguenti controlli:

- Controllo delle condizioni statiche della presa e delle opere annesse
- Controllo delle condizioni statiche dell'adduzione in particolare nelle zone più vulnerabili della condotta forzata

- Controllo della operabilità di tutti gli equipaggiamenti idromeccanici dell'impianto (paratoie e pompa turbina reversibile)

7. Piano di Gestione dei Rifiuti per esercizio e manutenzione impianto

L'attività di gestione e manutenzione della centrale idroelettrica comporterà una modesta produzione di rifiuti. Come precedentemente detto, l'impianto prevede la realizzazione di briglie. I materiali quindi che verranno captati e/o intercettati saranno raccolti. La manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti, sui macchinari e sulle strutture del sito è fonte di una ridotta quantità di rifiuti speciali, classificati come "non pericolosi" e "pericolosi". Le limitate quantità di rifiuti prodotti dalla centrale vengono depositate, distinte per tipologia, in discarica autorizzata mediante trasportatore autorizzato. I rifiuti solidi urbani e alcune tipologie di rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, prodotti da altre attività di supporto logistico, vengono smaltiti attraverso i normali servizi di raccolta comunale e, comunque, nel rispetto delle vigenti normative. Le macchine e le apparecchiature determinano un degrado lento degli oli in esse contenuti e ne consentono una lunga durata: di conseguenza la movimentazione di grandi quantità di olio per sostituzione risulta assolutamente straordinaria. La limitata produzione di olio usato è correlata ad operazioni di manutenzione ed i quantitativi vengono conferiti, secondo la legislazione vigente a ditte autorizzate al trattamento degli oli.

8. Note conclusive

Il presente Piano di Gestione Operativa dell'impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio denominato "Gravina - Serra del Corvo" e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili avente potenza pari a 200 MW nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina in Puglia (BA) rappresenta un documento dinamico e flessibile, passibile di continui aggiornamenti fino all'assegnazione dei lavori. Nella fase di progettazione esecutiva verranno pertanto dettagliati tutti i particolari delle installazioni e dei macchinari previsti e verranno calendarizzate in modo definitivo tutte le attività di gestione e manutenzione previste.

Bolzano, Roma, lì 20.07.2022

Il Tecnico

Dr. Ing. Walter Gostner

