




LEGENDA

- Area Impianto PZMOVE1
- Cavidotto
- Cavidotto TOC
- Limite Comunale Venosa-Montemilone

I - AREE NON CRITICHE

- I) Aree su versante (esenti da problematiche di stabilità)

Aree esenti da criticità geologica e geomorfologica: Aree di versante occupate da terreno sgranato e depositi ghiaioso-conglomeratici in cui sono esenti problematiche di instabilità con pendenze che non superano i 15° di inclinazione. Le aree si presentano stabili ed esenti da problematiche geologico-tecniche relative alle opere in progetto.

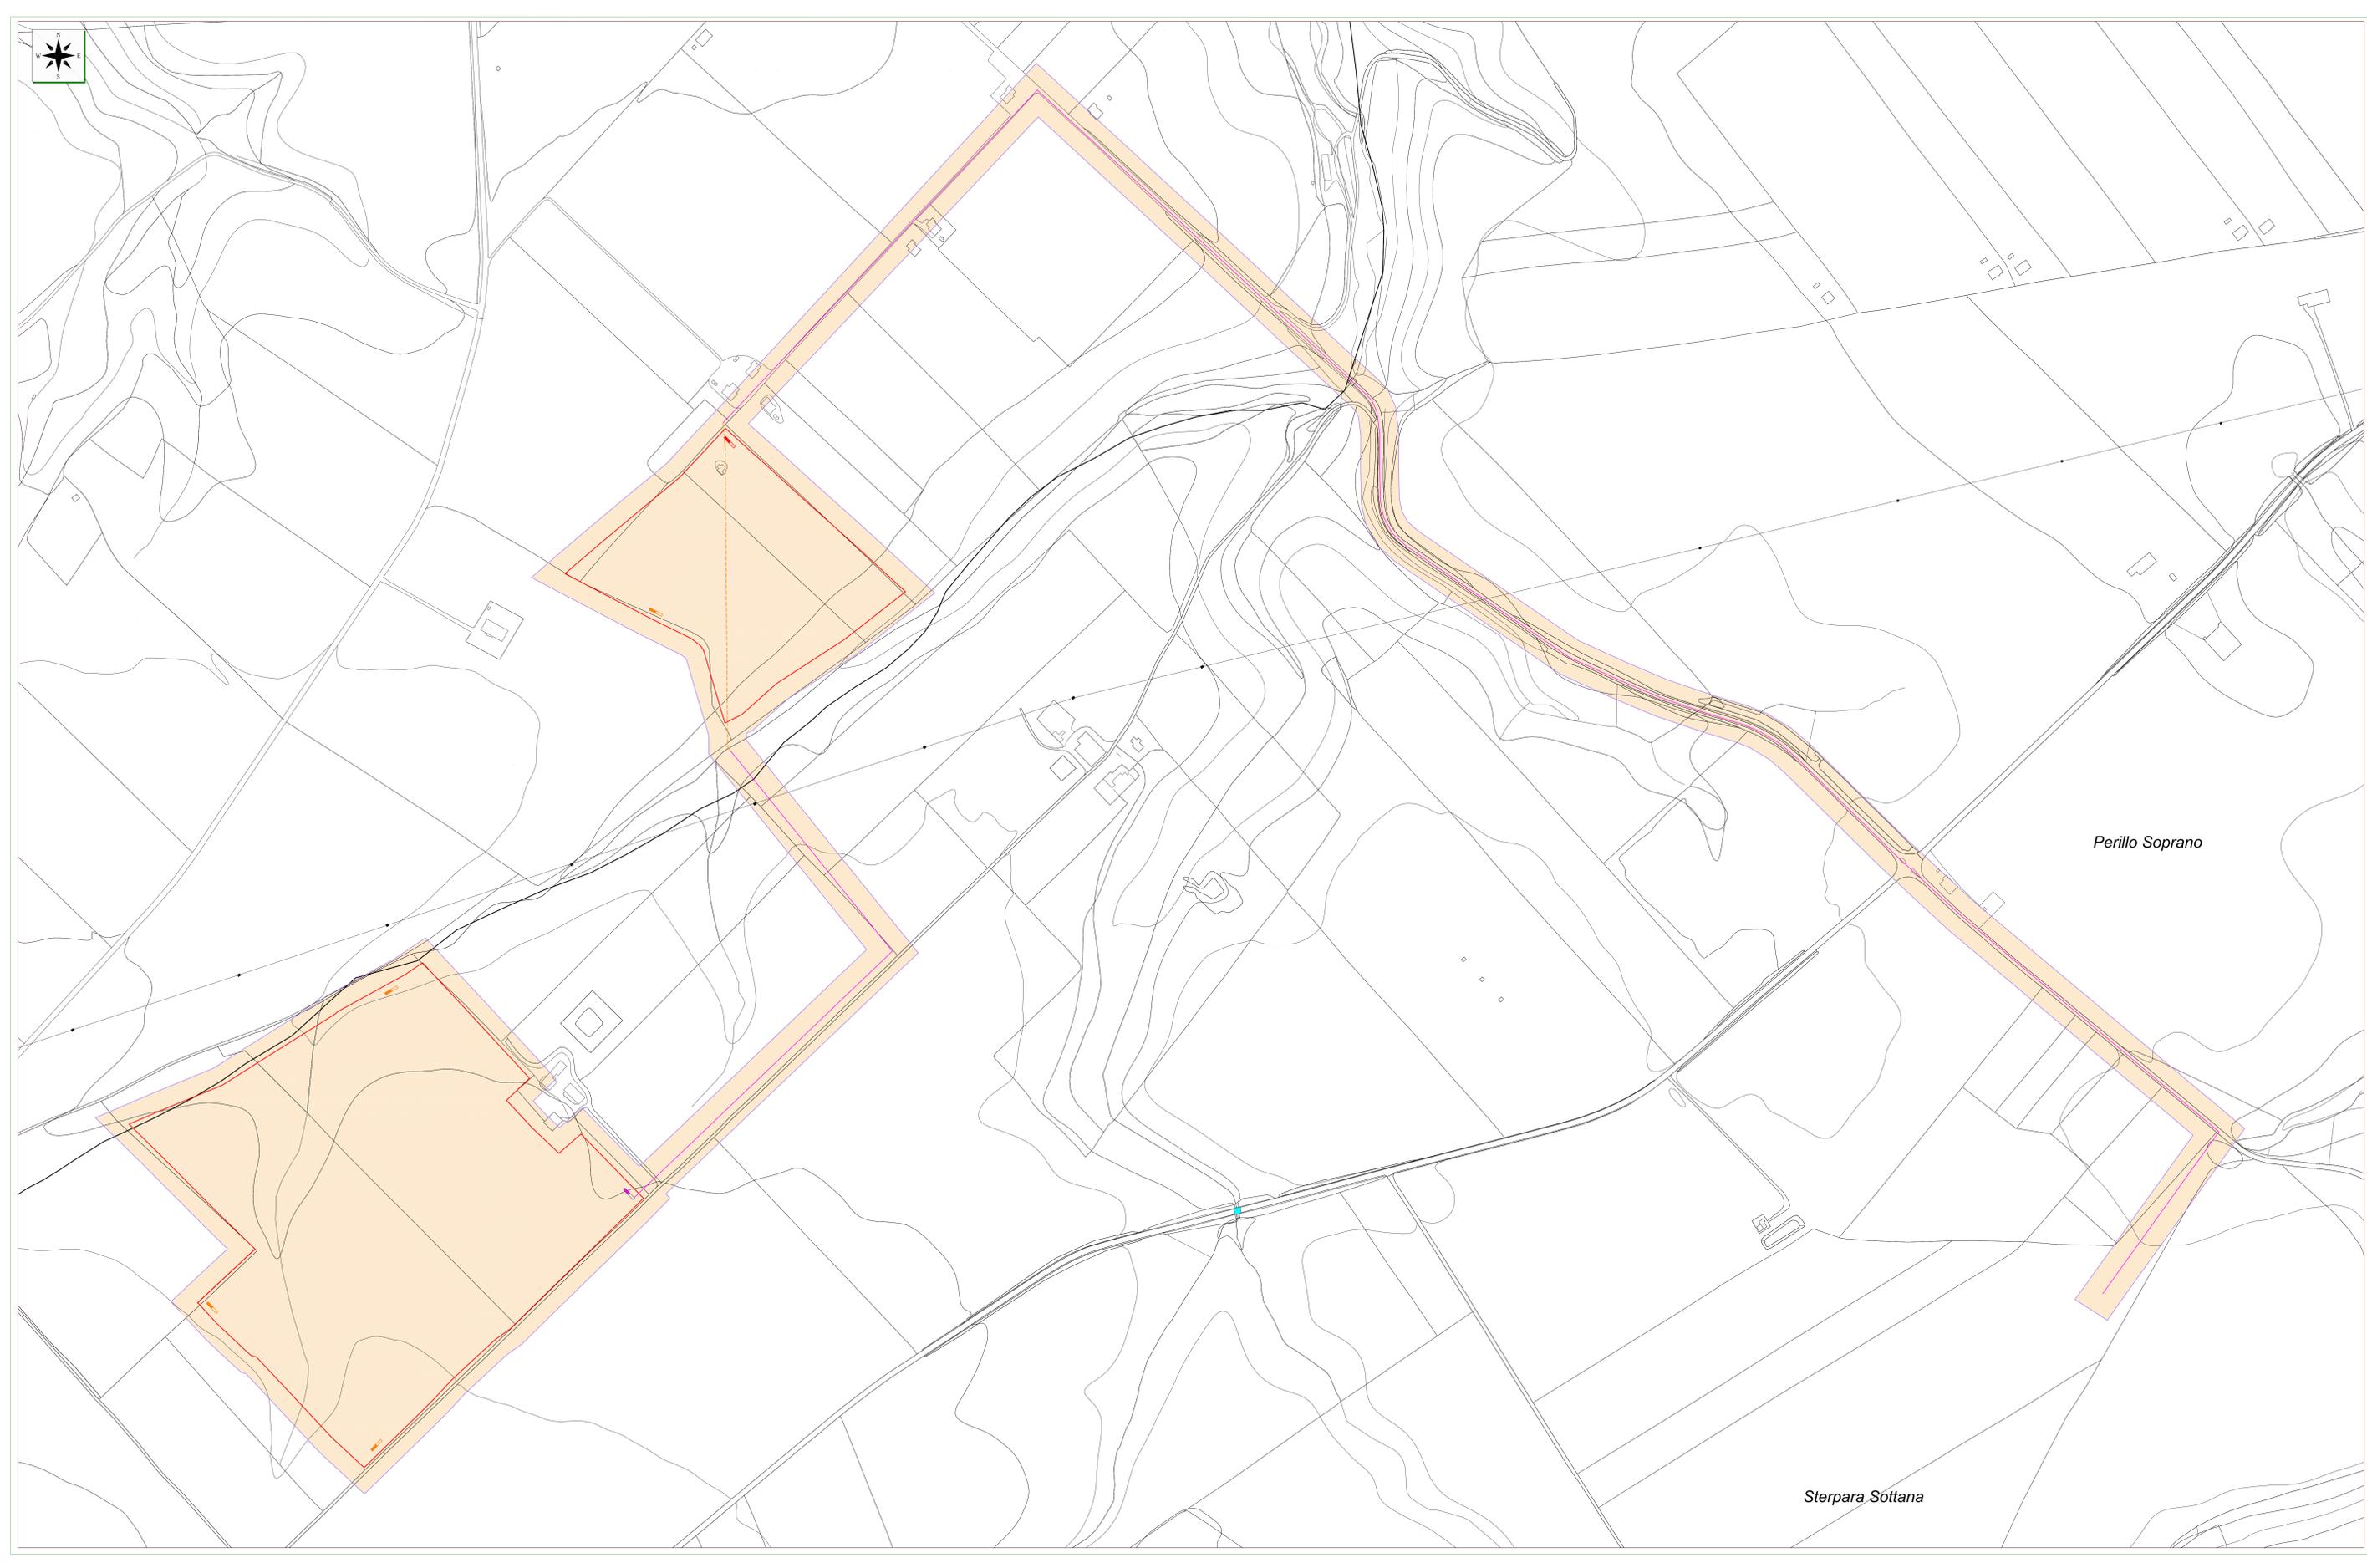

REGIONE BASILICATA
Comuni di **Montemilone e Venosa (PZ)**



Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 18,1071 MW e delle opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN
Denominazione impianto PZMOVE1
C.da Perillo Soprano Montemilone (PZ) C.da Stregapede Venosa (PZ)

Comititante:
MONTEMILONESUN2 s.r.l.
Via Abate Gimma n. 73 - BARI



Project management:
3CPOWER s.r.l.
Via Carlo Alberto n. 58 Canosa di Puglia (BAT)



Servizio:
REGLOSER srl - Via 25 Aprile 6/b - Lavello (Pz)



Elaborato: PROG_17-GEO 09 Carta di Sintesi della criticità e pericolosità geologica e geomorfologica

Data: Settembre 2021	Scala: 1:2.000	Progetto: 
-----------------------------	----------------	---

Tecnico Geologo:
Dr. Geol. **Sergio Gimma**

 **MONTEMILONESUN2 s.r.l.**
Via Abate Gimma n. 73
70123 - BARI -
P.Iva 08404470729

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato	Autorizzato