


LEGENDA SIMBOLI L.d.C.			
-----	Circuito di terra in doppio conduttore nudo TACSR Ø15,82mm		Palo LSU con sospensioni
- - - - -	Attravers. aereo circuito di terra in doppia corda Cu 120mmq		Portale di ormeggio tralicciato (dis. E65018)
⏏	Dispersore di terra		Ormeggio isolato circuito di terra
⏏ ¹⁰⁰	Dispersore di terra profondo		Collegamento in doppio cavo TACSR 170mmq
↔	Limitatore di tensione bidirezionale		
→	Diodo		

NOTE:
Per i dettagli della messa a terra delle eventuali masse metalliche estranee ricadenti nella zona di rispetto TE fare riferimento al DOC. LI0701EZZROLCO000003A

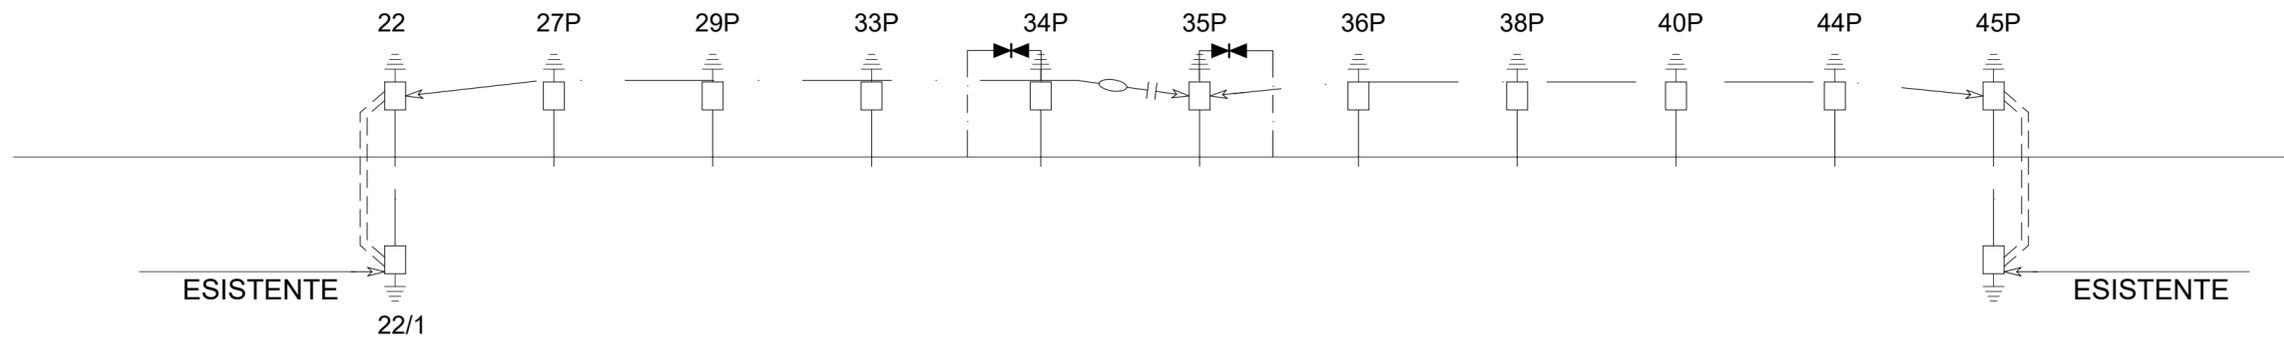

COMMITTENTE:
RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
compat **AD AGOSTINO** **S.I.F.E.L.**
MANDATARIA MANDANTI

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA **VIA** MANDANTI **HYpro** **HUB** **VIOTOP**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 1: RIPALTA - LESINA

TRATTA PM RIPALTA - PM LESINA
Schema Circuito di Protezione e Ritorno TE fase 1

APPALTATORE: **COMPAT S.p.A.**
Ing. G. Babini
Il Direttore Tecnico

Ing. Gianluigi Babini
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.
LI07 01 E ZZ DX LCU200 001 B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Aut.izzato	Data
A	Emissione Esecutiva	A. Falasca	Ottobre 2021	G. Filippucci	Ottobre 2021	F. Nicchiarelli	Ottobre 2021	M. Di Girolamo	Aprile 2022
B	Emissione A Seguito RDV	A. Falasca	Aprile 2022	G. Filippucci	Aprile 2022	F. Nicchiarelli	Aprile 2022		

File: LI0701EZZDXLC0200001B.DWG n. Elab.: