




AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B0800060009

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)

OPERE STRUTTURALI
OPERE D'ARTE MAGGIORI : SOTTOVIA
VST21 - SOTTOVIA VIA QUATRO TORRI
MURI ANDATORI E VASCA SOLLEVAMENTO - RELAZIONE DI CALCOLO

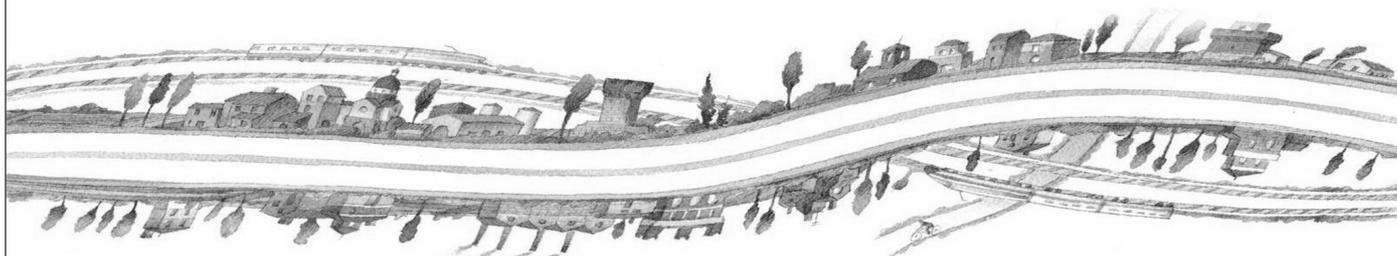

IL PROGETTISTA

PIACENTINI INGEGNERI S.r.l.
Ing. Luca Piacentini
Albo Ing. Bologna n° 4152



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17.04.2012	Emissione	Vacca	Piacentini	Salsi
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.
3292	PD	0	V36	VST21	0	OM	RC	02	A

DATA: MAGGIO 2012

SCALA: 1:100

INDICE

1.	DESCRIZIONE DELL'OPERA	6
2.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	7
3.	DURABILITÀ E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI	8
4.	INCIDENZE.....	10
5.	CRITERI DI CALCOLO	11
5.1.	CALCOLO DELLE SPINTE SUI PARAMENTI VERTICALI	11
5.1.1.	Spinte attive in condizioni statiche.....	12
5.1.2.	Spinte a riposo in condizioni statiche.....	13
5.1.3.	Spinte attive in condizioni sismiche	14
5.1.3.1	<i>Rilevato asciutto.....</i>	<i>15</i>
5.1.3.2	<i>Rilevato saturo a grana fine (dinamicamente impervio: $k < 5 \cdot 10^{-4}$ m/s).....</i>	<i>15</i>
5.1.3.3	<i>Rilevato saturo a grana grossa (dinamicamente permeabile: $k \geq 5 \cdot 10^{-4}$ m/s).....</i>	<i>15</i>
5.1.3.4	<i>Rilevato parzialmente immerso</i>	<i>17</i>
5.1.3.5	<i>Punto di applicazione delle spinte attive sismiche.....</i>	<i>17</i>
5.1.4.	Sovraspinte sismiche su muri non in grado di spostarsi.....	18
5.2.	CRITERI E DEFINIZIONE DELL'AZIONE SISMICA.....	20
5.3.	COMBINAZIONI DI CARICO.....	25
5.3.1.	Combinazioni per la verifica allo SLU.....	25
5.3.2.	Combinazioni per la verifica allo SLE	27
5.3.3.	Combinazioni per la condizione sismica.....	28
6.	PARAMETRI GEOTECNICI	29
7.	MURI AD "U"	30
7.1.	GEOMETRIA DELLA STRUTTURA.....	30
7.2.	PROGRAMMI DI CALCOLO UTILIZZATI	32
7.2.1.	Pro_Sap	32
7.2.2.	Modellazione adottata	32
7.3.	ANALISI DEI CARICHI	35
7.3.1.	Peso proprio e carichi permanenti portati	37
7.3.2.	Spinta delle terre	37
7.3.3.	Spinta dell'acqua	39
7.3.4.	Spinte sui piedritti indotte dai sovraccarichi accidentali.....	39
7.3.5.	Azioni sismiche.....	40
7.3.5.1	<i>Stato limite di salvaguardia della vita (SLV).....</i>	<i>40</i>

7.3.6.	Azioni agenti sulla base della fondazione.....	43
7.3.7.	Condizioni elementari di carico agenti sulla struttura.....	44
7.4.	CALCOLO DELLE AZIONI AGENTI SULLE SINGOLE SEZIONI	46
7.4.1.	Sezione 1	46
7.4.2.	Sezione 2	48
7.4.3.	Sezione 3	49
7.4.4.	Sezione 4	50
7.4.5.	Sezione 5	51
7.5.	COMBINAZIONI DI CARICO ADOTTATE	52
7.5.1.	Combinazioni per lo stato limite ultimo	52
7.5.2.	Combinazioni per gli stati limite di esercizio	53
7.5.3.	Combinazioni per lo stato limite ultimo di Salvaguardia della vita	53
7.6.	DIAGRAMMI DELLE CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE	55
7.6.1.	Sezione 1	55
7.6.1.1	<i>InviluppoSLU/SLV momento flettente soletta di fondazione.....</i>	<i>55</i>
7.6.1.2	<i>InviluppoSLU/SLV momento flettente piedritti.....</i>	<i>55</i>
7.6.1.3	<i>Inviluppo taglio SLU/SLV soletta di fondazione.....</i>	<i>56</i>
7.6.1.4	<i>Inviluppo taglio SLU/SLV piedritti.....</i>	<i>56</i>
7.6.2.	Sezione 2	57
7.6.2.1	<i>InviluppoSLU/SLV momento flettente soletta di fondazione.....</i>	<i>57</i>
7.6.2.2	<i>InviluppoSLU/SLV momento flettente piedritti.....</i>	<i>57</i>
7.6.2.3	<i>Inviluppo taglio SLU/SLV soletta di fondazione.....</i>	<i>58</i>
7.6.2.4	<i>Inviluppo taglio SLU/SLV piedritti.....</i>	<i>58</i>
7.6.3.	Sezione 3	59
7.6.3.1	<i>InviluppoSLU/SLV momento flettente soletta di fondazione.....</i>	<i>59</i>
7.6.3.2	<i>InviluppoSLU/SLV momento flettente piedritti.....</i>	<i>59</i>
7.6.3.3	<i>Inviluppo taglio SLU/SLV soletta di fondazione.....</i>	<i>60</i>
7.6.3.4	<i>Inviluppo taglio SLU/SLV piedritti.....</i>	<i>60</i>
7.6.4.	Sezione 4	61
7.6.4.1	<i>InviluppoSLU/SLV momento flettente soletta di fondazione.....</i>	<i>61</i>
7.6.4.2	<i>InviluppoSLU/SLV momento flettente piedritti.....</i>	<i>61</i>
7.6.4.3	<i>Inviluppo taglio SLU/SLV soletta di fondazione.....</i>	<i>62</i>
7.6.4.4	<i>Inviluppo taglio SLU/SLV piedritti.....</i>	<i>62</i>
7.6.5.	Sezione 5	63
7.6.5.1	<i>InviluppoSLU/SLV momento flettente soletta di fondazione.....</i>	<i>63</i>
7.6.5.2	<i>InviluppoSLU/SLV momento flettente piedritti.....</i>	<i>64</i>
7.6.5.3	<i>Inviluppo taglio SLU/SLV soletta di fondazione.....</i>	<i>65</i>
7.6.5.4	<i>Inviluppo taglio SLU/SLV piedritti.....</i>	<i>66</i>
7.7.	VERIFICHE DI RESISTENZA ED A FESSURAZIONE.....	67
7.7.1.	Sezione 1	69
7.7.1.1	<i>Piedritto: attacco soletta di fondazione.....</i>	<i>69</i>
7.7.1.2	<i>Soletta di fondazione: attacco piedritto</i>	<i>76</i>
7.7.1.3	<i>Soletta di fondazione: mezzeria</i>	<i>83</i>
7.7.2.	Sezione 2	89

7.7.2.1	<i>Piedritto: attacco soletta di fondazione</i>	89
7.7.2.2	<i>Piedritto: quota 1.00 m da estradosso fondazione (sezione senza armatura integrativa)</i>	96
7.7.2.3	<i>Soletta di fondazione: attacco piedritto</i>	102
7.7.2.4	<i>Soletta di fondazione: distanza 2.20 m dal centro del piedritto (sezione senza armatura integrativa)</i>	109
7.7.2.5	<i>Soletta di fondazione: mezzeria</i>	115
7.7.3.	Sezione 3	121
7.7.3.1	<i>Piedritto: attacco soletta di fondazione</i>	121
7.7.3.2	<i>Piedritto: quota 1.50 m da estradosso fondazione (sezione senza armatura integrativa)</i>	128
7.7.3.3	<i>Soletta di fondazione: attacco piedritto</i>	134
7.7.3.4	<i>Soletta di fondazione: distanza 1.90 m dal centro del piedritto (sezione senza armatura integrativa)</i>	141
7.7.3.5	<i>Soletta di fondazione: mezzeria</i>	147
7.7.4.	Sezione 4	153
7.7.4.1	<i>Piedritto: attacco soletta di fondazione</i>	153
7.7.4.2	<i>Piedritto: quota 2.00 m da estradosso fondazione (sezione senza armatura integrativa)</i>	160
7.7.4.3	<i>Soletta di fondazione: attacco piedritto</i>	167
7.7.4.4	<i>Soletta di fondazione: distanza 1.70 m dal centro del piedritto (sezione senza armatura integrativa)</i>	174
7.7.4.5	<i>Soletta di fondazione: mezzeria</i>	180
7.7.5.	Sezione 5	186
7.7.5.1	<i>Piedritto: attacco soletta di fondazione</i>	186
7.7.5.2	<i>Piedritto: quota 2.50 m da estradosso fondazione (sezione senza armatura integrativa)</i>	193
7.7.5.3	<i>Soletta di fondazione: attacco piedritto</i>	200
7.7.5.4	<i>Soletta di fondazione: distanza 2.30 m dal centro del piedritto (sezione senza armatura integrativa)</i>	207
7.7.5.5	<i>Soletta di fondazione: mezzeria</i>	213
7.8.	VERIFICA A GALLEGGIAMENTO	219
8.	VASCHE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.....	232
8.1.	GEOMETRIA DELLA STRUTTURA.....	233
8.2.	MODELLAZIONE STRUTTURA.....	235
8.3.	ANALISI DEI CARICHI	243
8.3.1.	Peso proprio e carichi permanenti portati.....	243
8.3.2.	Spinta del terreno	244
8.3.3.	Spinta del sovraccarico sul rilevato	244
8.3.4.	Spinta dell'acqua sulle pareti della vasca.....	244
8.3.5.	Carichi mobili verticali sulla soletta superiore.....	245
8.3.6.	Azione sismica	247
8.4.	SOLLECITAZIONI	249
8.4.1.	Parete muro ad U.....	249
8.4.2.	Soletta.....	255
8.4.3.	Fondazione.....	255
8.4.4.	Parete vasca	256
8.5.	VERIFICHE DI RESISTENZA ED A FESSURAZIONE.....	258

8.5.1.	Soletta di copertura	259
8.5.1.1	<i>Estradosso</i>	259
8.5.1.2	<i>Intradosso</i>	266
8.5.2.	Fondazione.....	272
8.5.2.1	<i>Intradosso</i>	272
8.5.2.2	<i>Estradosso</i>	279
8.5.2.3	<i>Attacco parete ad U</i>	285
8.5.3.	Parete muro ad U.....	292
8.5.3.1	<i>Attacco soletta di copertura</i>	292
8.5.3.2	<i>Attacco soletta di fondazione</i>	299
8.5.4.	Parete vano pompe	305
8.5.4.1	<i>Attacco parete (parte bassa)</i>	305
8.5.4.2	<i>Mezzeria (parte bassa)</i>	312
8.5.4.3	<i>Attacco parete (parte alta)</i>	318
8.5.4.4	<i>Mezzeria (parte alta)</i>	325
8.6.	VERIFICA A GALLEGGIAMENTO	331
9.	ALLEGATO A. – MURO AD U SEZIONE 1-CALCOLO AGLI ELEMENTI FINITI CON IL PROGRAMMA PRO-SAP. TABULATI DI OUTPUT	337
10.	ALLEGATO B. –MURO AD U SEZIONE 2-CALCOLO AGLI ELEMENTI FINITI CON IL PROGRAMMA PRO-SAP. TABULATI DI OUTPUT	363
11.	ALLEGATO C. –MURO AD U SEZIONE 3-CALCOLO AGLI ELEMENTI FINITI CON IL PROGRAMMA PRO-SAP. TABULATI DI OUTPUT	390
12.	ALLEGATO D. –MURO AD U SEZIONE 4-CALCOLO AGLI ELEMENTI FINITI CON IL PROGRAMMA PRO-SAP. TABULATI DI OUTPUT	417
13.	ALLEGATO E. –MURO AD U SEZIONE 5-CALCOLO AGLI ELEMENTI FINITI CON IL PROGRAMMA PRO-SAP. TABULATI DI OUTPUT	446
14.	ALLEGATO F. –CALCOLO PARAMENTO VASCA	478

1. DESCRIZIONE DELL'OPERA

La presente relazione è relativa al calcolo dei muri ad "U" e dell'impianto di sollevamento del sottopasso scatolare denominato "Sottovia via Quattro Torri" previsto nell'ambito dei lavori inerenti la realizzazione dell'Autostrada Cispadana.

Il calcolo e la verifica dei muri ad "U" sono stati eseguiti considerando la seguente geometria:

- Muro a U con larghezza 12.60 m e altezza piedritto pari a 2.50m
- Muro a U con larghezza 13.86 m e altezza piedritto pari a 3.80m
- Muro a U con larghezza 14.28 m e altezza piedritto pari a 4.90m
- Muro a U con larghezza 14.70 m e altezza piedritto pari a 6.00m
- Muro a U con larghezza 15.06 m e altezza piedritto pari a 7.80m

Tutti i muri sono realizzati mediante getto in opera del calcestruzzo, ed hanno i piedritti con spessore in sommità pari a 0.30m e pendenza della parete lato terrapieno pari a 1/10.

Le azioni considerate nel calcolo sono quelle tipiche di una struttura interrata con le aggiunte delle azioni di tipo stradale, con applicazione della Normativa sui ponti ferroviari D. M. Min. II. TT. del 14 gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni.

L'opera ricade in zona sismica, pertanto, saranno applicate le azioni di rito previste dalla norma, così come riportato nei capitoli successivi.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

[1] Elenco delle normative di riferimento "PD_0_000_00000_0_GE_KT_01"

[2] Tabella materiali e classi di esposizione calcestruzzo "PD_0_000_00000_0_GE_TB_01"

[3] Relazione geotecnica Sottovia Quattro Torri "PD_0_V36_V0000_0_GT_RB_01"

3. DURABILITÀ E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario, esposte all'azione dell'ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti dall'attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo.

Al fine di ottenere la prestazione richiesta in funzione delle condizioni ambientali, nonché per la definizione della relativa classe, si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ovvero alle norme UNI EN 206-1:2006 ed UNI 11104:2004.

Ai fini di preservare le armature dai fenomeni di aggressione ambientale, dovrà essere previsto un idoneo copriferro; il suo valore, misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice dell'armatura metallica più vicina, individua il cosiddetto "copriferro nominale".

Il copriferro nominale c_{nom} è somma di due contributi, il copriferro minimo c_{min} e la tolleranza di posizionamento h . Vale pertanto: $c_{nom} = c_{min} + h$.

La tolleranza di posizionamento delle armature "h", per le strutture gettate in opera, può essere assunta pari a 5 mm, nell'ipotesi in cui sia previsto controllo di qualità con misura dei copriferri.

In accordo con le specifiche dei materiali da utilizzarsi per l'opera in oggetto, si utilizzano i seguenti tipi di calcestruzzo e copri ferri minimi. Il copriferro è valutato in accordo a quanto prescritto nella Norma UNI EN 1992-1-1, mentre la classe di resistenza minima è definita in accordo al Prospetto 4 della Norma UNI 11104:2004.

In base a quanto definito nel riferimento [2] e in accordo con quanto previsto nelle tabelle 4.2.III e 4.1.IV del D.M. 14 Gennaio 2008 si definiscono le condizioni ambientali ed i relativi limiti di apertura delle fessure accettabili per ciascun elemento strutturale.

Condizioni ambientali	Classe di esposizione
Ordinarie	X0, XC1, XC2, XC3, XF1
Aggressive	XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3
Molto aggressive	XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

TABELLA 3.1 – DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI (TABELLA 4.2.III NTC 2008)

Nella tabella 4.1.IV del D.M. 14 Gennaio 2008, riportata di seguito per comodità, sono indicati i criteri di scelta dello stato limite di fessurazione con riferimento alle condizioni ambientale e al tipo di armatura. Nel caso specifico si evidenziano i limiti di apertura delle fessure da utilizzare per le verifiche agli stati limite di esercizio.

Gruppi di esigenze	Condizioni ambientali	Combinazione di azioni	Armatura			
			Sensibile		Poco sensibile	
			Stato limite	w_d	Stato limite	w_d
a	Ordinarie	frequente	ap. fessure	$\leq w_2$	ap. fessure	$\leq w_3$
		quasi permanente	ap. fessure	$\leq w_1$	ap. fessure	$\leq w_2$
b	Aggressive	frequente	ap. fessure	$\leq w_1$	ap. fessure	$\leq w_2$
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	$\leq w_1$
c	Molto aggressive	frequente	formazione fessure	-	ap. fessure	$\leq w_1$
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	$\leq w_1$

TABELLA 3.2 - CRITERI DI SCELTA DELLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (TABELLA 4.1.IV NTC 2008)

4. INCIDENZE

Si forniscono qui di seguito le incidenze di armatura relative ai seguenti elementi costituenti l'Opera.

Cod Wbs	Descrizione Opera	Parte d'opera	Incidenza kg/mc		
			Fondazion e	Elevazion e	Solett a
VST21	V36 - SOTTOVIA VIA QUATTRO TORRI	SCATOLARE	125	115	105
		MURO AD U (compresa vasca)	90	105	

5. CRITERI DI CALCOLO

In ottemperanza con la normativa vigente, i calcoli sono condotti con il metodo semiprobabilistico agli stati limite.

5.1. CALCOLO DELLE SPINTE SUI PARAMENTI VERTICALI

In generale occorre considerare, di volta in volta, le spinte più appropriate a seconda della deformabilità della parete.

Nel caso di muri per i quali si possano accettare significative deformazioni, è possibile assumere, sia in condizioni statiche sia in condizioni sismiche, un regime di spinte attive. Altrimenti è in genere necessario assumere condizioni di spinta a riposo.

In presenza di sisma, è consentito l'approccio pseudo-statico, secondo il quale il complesso muro + terreno mobilitato è pensato soggetto ad un'accelerazione sismica uniforme avente le seguenti componenti

$$\text{Orizzontale} = k_h g \qquad \text{Verticale} = k_v g = \pm 0.5 k_h g$$

Come nel caso statico, anche in condizioni sismiche è necessario distinguere tra:

- muri indeformabili;
- muri deformabili;
- muri molto deformabili;

Nella prima classe di muri (**muri indeformabili**) possono essere inclusi i manufatti aventi pareti adeguatamente contrastate, quali, ad esempio, gli scatolari. In questo caso è opportuno adottare spinte sismiche secondo la teoria di Wood (1973), come meglio indicato nel §5.1.4, assumendo

$$(\text{SLV}) k_h = a_{\max}/g$$

Nella categoria dei **muri deformabili** si possono includere le pareti sufficientemente deformabili grazie alla loro snellezza ma tuttavia sostanzialmente vincolate, in qualche modo, ad altre strutture, come ad esempio le pareti di manufatti a U. In questo caso potranno essere considerate spinte comprese tra valori a riposo e attive, in ragione della deformabilità. Queste ultime (sismiche attive) saranno valutate assumendo

(SLV) $k_h = \beta_m \cdot a_{max}/g$, con $\beta_m=1$

Nella categoria dei **muri molto deformabili** per i quali possono essere ipotizzati significativi spostamenti relativi tra muro e terreno, si possono includere, ad esempio, i muri di sostegno fondati su fondazioni dirette. In questo caso si assumeranno certamente spinte attive, da valutarsi, introducendo nel caso sismico un coefficiente β_m in accordo con la Tabella 7.11.II di NTC2008.

(SLV) $k_h = \beta_m \cdot a_{max}/g$ (β_m da Tab 7.11.II)

in questo caso $\beta_m = 0.31$,

Seguono ora criteri generali di valutazione delle spinte, applicabili a geometrie ordinarie.

5.1.1. Spinte attive in condizioni statiche

Ad una generica profondità z , nel caso di terreno puramente granulare, lo sforzo orizzontale totale $\sigma_A(z)$ sulla parete è dato da:

$$\sigma_A(z) = K_A \cdot [\sigma_v(z) - u(z)] + u(z) \quad (5-1)$$

In cui

$\sigma_v(z)$ = sforzo verticale totale alla generica profondità, ossia il peso della colonna di terreno e di acqua soprastante la quota z .

$u(z)$ = pressione dell'acqua alla generica profondità

Il coefficiente di spinta attiva K_A può, in genere, essere assunto pari a


$$K_A = \tan^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\phi}{2}\right) \quad (5-2)$$

È possibile, tuttavia, mettere in conto l'angolo d'attrito δ tra terra e muro, assumendo quindi che la spinta sia inclinata, rispetto alla normale alla superficie di contatto tra muro e terreno, di un angolo δ .

In questo caso il coefficiente di spinta attiva può essere valutato con le note formule derivate dalla teoria di Coulomb e sviluppate da Muller-Breslau.

CONDIZIONI DI SPINTA ATTIVA – Teoria di Coulomb

$$K_A = \frac{\text{sen}^2(\psi + \phi)}{\text{sen}^2 \psi \text{sen}(\psi - \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\text{sen}(\phi + \delta) \text{sen}(\phi - \beta)}{\text{sen}(\psi - \delta) \text{sen}(\psi + \beta)}} \right]^2} \quad (5-3)$$

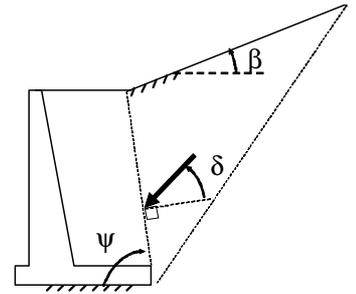

Operando nell'ambito del metodo agli stati limite, nelle formule precedenti, va introdotto l'angolo d'attrito di calcolo, cioè $\tan(\phi_d) = \tan(\phi_k) / \gamma_\phi$ se si opera nell'ambito di una combinazione GEO (ad esempio A2+M2+R2).

5.1.2. Spinte a riposo in condizioni statiche

Ad una generica profondità z , nel caso di terreno puramente granulare, lo sforzo orizzontale totale $\sigma_0(z)$ sulla parete è dato da:

$$\sigma_0(z) = K_0 \cdot [\sigma_v(z) - u(z)] + u(z) \quad (5-4)$$

In cui, nel caso di piano campagna orizzontale, il coefficiente di spinta a riposo K_0 se non diversamente definito, può essere assunto pari a

$$K_0 = (1 - \sin(\phi)) \cdot \sqrt{OCR} \quad (5-5)$$

Con $OCR = GSC =$ grado di sovraconsolidazione.

5.1.3. Spinte attive in condizioni sismiche

Nell'ambito dell'approccio pseudo-statico, il complesso muro + terreno mobilitato è pensato soggetto ad un'accelerazione sismica uniforme avente le seguenti componenti

Orizzontale = $k_h \cdot g$ Verticale = $k_v \cdot g$

La spinta totale attiva su un paramento di altezza pari ad H è data da:

$$E_d = \frac{1}{2} \gamma^* (1 \pm k_v) K_{A,E} H^2 + E_{ws} + E_{wd} \quad (5-6)$$

Il primo termine è la spinta attiva dovuta allo scheletro solido, il secondo termine E_{ws} è la risultante delle pressioni idrostatiche ed il terzo E_{wd} è la risultante delle sovrappressioni interstiziali.

I coefficienti di spinta attiva sono dati dalle seguenti espressioni (Mononobe & Okabe, nel seguito M-O):

CONDIZIONI DI SPINTA ATTIVA – Teoria di M-O

$$\beta \leq \phi - \theta: K_{A,E} = \frac{\text{sen}^2(\psi + \phi - \theta)}{\cos \theta \text{sen}^2 \psi \text{sen}(\psi - \theta - \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\text{sen}(\phi + \delta) \text{sen}(\phi - \beta - \theta)}{\text{sen}(\psi - \theta - \delta) \text{sen}(\psi + \beta)}} \right]^2}$$

$$\beta > \phi - \theta: K_{A,E} = \frac{\text{sen}^2(\psi + \phi - \theta)}{\cos \theta \text{sen}^2 \psi \text{sen}(\psi - \theta - \delta)}$$

(5-7)

Operando nell'ambito del metodo agli stati limite, nelle formule precedenti, va introdotto l'angolo d'attrito di calcolo, cioè $\tan(\phi_d) = \tan(\phi_k) / \gamma_\phi$ se si opera nell'ambito di una combinazione GEO (ad esempio A2+M2+R2).

A seconda della definizione del peso specifico γ^* del cuneo e dell'angolo θ definito come l'angolo, rispetto alla verticale, fra le azioni esterne orizzontali e quelle verticali agenti sul cuneo di spinta di volume V, l'espressione generale può essere utilizzata per tre diverse condizioni nelle quali può trovarsi il rilevato.

5.1.3.1 Rilevato asciutto

Non c'è alcuna azione dovuta all'acqua: corrisponde alla configurazione originale ipotizzata da M-O. Come peso specifico γ^* si deve assumere il peso secco γ_d ; la forza orizzontale F_h è pari alla massa del terreno moltiplicata per l'accelerazione orizzontale mentre la forza verticale F_v è il peso del cuneo incrementato o decrementato dall'accelerazione sismica verticale; quindi:

$$\gamma^* = \gamma_d$$

$$\tan \theta = \frac{k_h}{1 \pm k_v}$$

$$E_{ws} = E_{wd} = 0$$

5.1.3.2 Rilevato saturo a grana fine (dinamicamente impervio: $k < 5 \cdot 10^{-4}$ m/s)

In sostanza si assume che l'acqua, imprigionata negli interstizi, si muova insieme con il terreno: l'accelerazione sismica agirà quindi sulla massa complessiva (terreno+acqua) del cuneo, pari a $V \cdot \gamma_{sat}$. Si ammette che le pressioni interstiziali non subiscano variazioni ai fini del calcolo delle azioni sulla parete. In questo caso l'equilibrio limite del cuneo è fatto al netto della risultante delle azioni idrostatiche e quindi, nelle formule generali, si assumerà:

$$\gamma^* = \gamma'$$

$$\tan \theta = \frac{\gamma_{sat}}{\gamma'} \frac{k_h}{1 \pm k_v}$$

Alla spinta efficace dovrà essere aggiunta la spinta idrostatica dell'acqua, mentre, per ipotesi, la componente idrodinamica non può svilupparsi. Quindi:

$$E_{ws} = \frac{1}{2} \gamma_w H^2$$

$$E_{wd} = 0$$

5.1.3.3 Rilevato saturo a grana grossa (dinamicamente permeabile: $k \geq 5 \cdot 10^{-4}$ m/s)

Si ammette che l'acqua negli interstizi possa muoversi liberamente, indipendentemente dalle deformazioni subite dal terreno: l'accelerazione sismica agirà quindi sulla massa della sola parte solida del cuneo, pari a $V \cdot \gamma_d$. L'equilibrio limite del cuneo è fatto al netto della risultante delle pressioni interstiziali e quindi, nelle formule generali, si assumerà:

$$\gamma^* = \gamma'$$

$$\tan \theta = \frac{\gamma'_d}{\gamma'} \frac{k_h}{1 \pm k_v}$$

In questo caso dovranno essere aggiunte sia la spinta idrostatica sia la sovraspinta idrodinamica della stessa acqua di falda.

$$E_{ws} = \frac{1}{2} \gamma_w H^2$$

$$E_{wd} = \frac{7}{12} k_h \gamma_w H'^2 \quad \text{con } H' = \text{altezza della freatica dal piede del muro.}$$

5.1.3.4 Rilevato parzialmente immerso

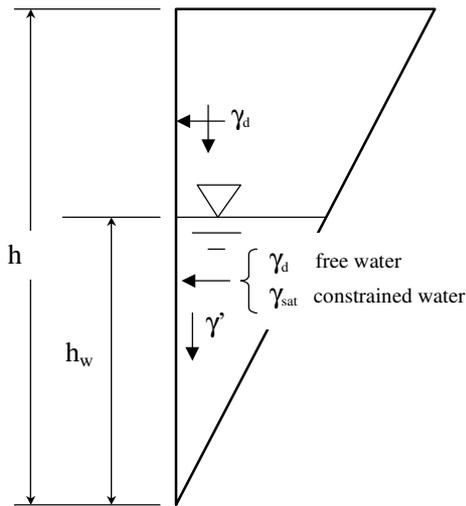


FIGURA 5-1: TERRAPIENO PARZIALMENTE IMMERSO.

Ebeling e Morrison (1992) indicano il modo per utilizzare, anche in questo caso, le equazioni di M-O: sostanzialmente questo caso può essere assimilato a quello di un terrapieno completamente immerso omogeneo, avente un peso specifico equivalente. Per calcolare la risultante delle spinte, si potrà operare come segue. Si definiscono i pesi specifici medi da associare rispettivamente alla componente efficace verticale ed alla componente laterale

$$\gamma_v^* = \left(\frac{h_w}{h}\right)^2 \cdot \gamma' + \left[1 - \left(\frac{h_w}{h}\right)^2\right] \cdot \gamma_d$$

$$\gamma_H^* = \begin{cases} \gamma_d & \text{se terreno din. permeabile} \\ \left(\frac{h_w}{h}\right)^2 \cdot \gamma_{sat} + \left[1 - \left(\frac{h_w}{h}\right)^2\right] \cdot \gamma_d & \text{se terreno din. impervio} \end{cases}$$

Definendo

$$\tan \theta = \frac{\gamma_H^* \cdot k_h}{\gamma_v^* \cdot 1 - k_v}$$

si applicherà poi la (5-6) calcolando i coefficienti di spinta tramite le (5-7) e ponendo $\gamma^* = \gamma_v^*$.

5.1.3.5 Punto di applicazione delle spinte attive sismiche

Considerato che la spinta attiva complessiva è in generale composta da tre termini, occorre calcolare il punto di applicazione di ognuno di essi

1. **Componente associata allo scheletro solido:** è possibile operare come segue

a) si calcola la spinta attiva in condizioni statiche ($S_{A,S}$)

b) si calcola la quota parte efficace di spinta sismica E_d dovuta alla terra:

$$S_{A,E} = \frac{1}{2} \gamma^* (1 \pm k_v) K_{A,E} H^2$$

Nel caso di terreno eterogeneo, la spinta attiva è calcolata considerando la variabilità di $K_{A,sismico}$. Nel caso di terreno omogeneo ma parzialmente in falda, si suggerisce di adottare l'approccio sopra indicato, piuttosto che introdurre diversi valori dei coefficienti di spinta.

c) si calcola l'incremento di spinta dovuto alla terra in caso di sisma (componente efficace):

$$\Delta S_A = S_{A,E} - S_{A,S}$$

d) Nel caso di muri che possano ruotare alla base, si può considerare che tale incremento abbia una risultante nello stesso punto della risultante delle spinte statiche

e) Negli altri casi si può assumere che tale azione si distribuisca uniformemente sulla parete, il che equivale ad applicare un carico uniformemente distribuito pari a:

$$q = \Delta S_A / H$$

2. **Componente idrostatica:** è applicata come nel caso statico

3. **Componente idrodinamica (E_{wd}):** se esiste, è applicata considerando la seguente distribuzione di pressioni:

$$q_{wd}(z) = \pm \frac{7}{8} k_h \gamma_w \sqrt{H \cdot z} \quad \text{con } z \text{ quota del generico punto rispetto la base della parete.}$$

5.1.4. Sovrappinte sismiche su muri non in grado di spostarsi

In questo caso l'utilizzo delle equazioni di M-O non è raccomandato. Le spinte delle terre, sono calcolate in regime di spinta a riposo che comporta il calcolo delle spinte sismiche in tali condizioni; l'incremento dinamico di spinta del terreno può essere quindi calcolato attraverso la nota formulazione di Wood (1973) come:

$$\Delta P_d = S \cdot a_g / g \cdot \gamma \cdot h_{tot}^2 = a_{max} / g \cdot \gamma \cdot h_{tot}^2$$

Con h_{tot} = altezza del muro.

Questa spinta è applicata come una distribuzione uniforme lungo l'altezza h_{tot} .

Nel caso di scatolare, si assumerà $\gamma = 19.5 \text{ kN/m}^3$ = peso di volume del materiale compattato del rilevato.

Il punto di applicazione della spinta che interessa lo scatolare è posto $h_{scat}/2$, con “ h_{tot} ” altezza dalla fondazione dello scatolare al piano stradale e h_{scat} l'altezza dello scatolare.

Essendo “ ΔP_d ” la risultante globale, ed il diagramma di spinta di tipo rettangolare, è immediato ricavare la quota parte della spinta che agisce sul piedritto dello scatolare.

L'azione sismica è rappresentata da un insieme di forze statiche orizzontali e verticali, date dal prodotto delle forze di gravità per i coefficienti sismici in precedenza definiti, di cui la componente verticale è considerata agente verso l'alto o verso il basso, in modo da produrre gli effetti più sfavorevoli.

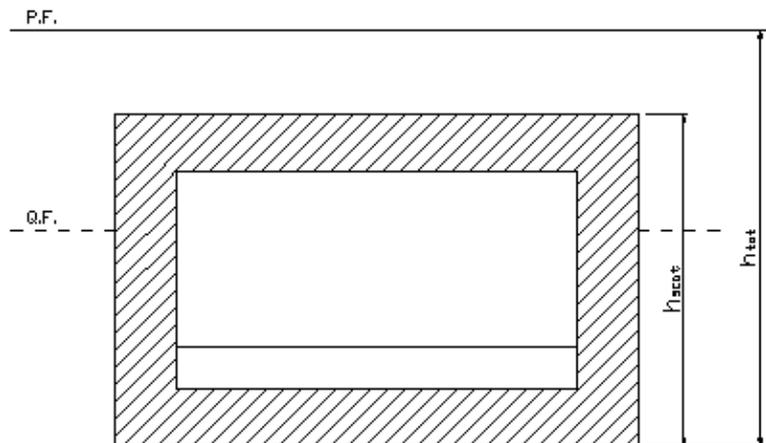


FIGURA 5-2 ALTEZZE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'AZIONE SISMICA

5.2. CRITERI E DEFINIZIONE DELL'AZIONE SISMICA

L'effetto dell'azione sismica di progetto sull'opera nel suo complesso, includendo il volume significativo di terreno, la struttura di fondazione, gli elementi strutturali e non strutturali, nonché gli impianti, deve rispettare gli stati limite ultimi e di esercizio definiti al § 3.2.1, i cui requisiti di sicurezza sono indicati nel § 7.1 della norma.

Il rispetto degli stati limite si considera conseguito quando:

nei confronti degli stati limite di esercizio siano rispettate le verifiche relative al solo Stato Limite di Danno;

nei confronti degli stati limite ultimi siano rispettate le indicazioni progettuali e costruttive riportate nel § 7 e siano soddisfatte le verifiche relative al solo Stato Limite di salvaguardia della Vita.

Per Stato Limite di Danno (SLD) s'intende che l'opera, nel suo complesso, a seguito del terremoto, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non provocare rischi agli utenti e non compromette significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali e orizzontali. Lo stato limite di esercizio comporta la verifica delle tensioni di lavoro, in conformità al § 4.1.2.2.5 (NT).

Per Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) si intende che l'opera a seguito del terremoto subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali e impiantistici e significativi danni di componenti strutturali, cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali (creazione di cerniere plastiche secondo il criterio della gerarchia delle resistenze), mantenendo ancora un margine di sicurezza (resistenza e rigidezza) nei confronti delle azioni verticali.

Gli stati limite, sia di esercizio sia ultimi, sono individuati riferendosi alle prestazioni che l'opera a realizzarsi deve assolvere durante un evento sismico; per la funzione che l'opera deve espletare nella sua vita utile, è significativo calcolare lo Stato Limite di Danno (SLD) per l'esercizio e lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) per lo stato limite ultimo.

In merito ad i muri ad "U" di cui trattasi, nel rispetto del punto § 7.9.2., assimilando l'opera alla categoria delle spalle da ponte, rientrando tra le opere che si muovono con il terreno (§ 7.9.2.1), si può ritenere che la struttura debba mantenere sotto l'azione sismica un comportamento elastico; queste categorie di opere che si muovono con il terreno non subiscono le amplificazioni dell'accelerazione del suolo.

Le azioni sismiche sono valutate in relazione al periodo di riferimento della struttura, che si ricava moltiplicandone la vita nominale V_N per il coefficiente d'uso C_U

$$V_R = V_N \cdot C_U$$

Il valore del coefficiente d'uso C_U è definito, al variare della classe d'uso, come mostrato nella tabella seguente:

CLASSE D'USO	I	II	III	IV
COEFFICIENTE C_U	0,7	1,0	1,5	2,0

TABELLA 5.1 VALORI DEL COEFFICIENTE D'USO C_U

Il valore di probabilità di superamento del periodo di riferimento P_{VR} , cui riferirsi per individuare l'azione sismica agente, è:

$$P_{VR}(SLV) = 10\%$$

Il **periodo di ritorno** dell'azione sismica T_R espresso in anni vale:

$$T_R(SLV) = - \frac{V_r}{\ln(1 - P_{vr})}$$

ASSE AUTOSTRADALE					
OPERA	Vita Nominale [anni]	Classe d'uso	Coefficiente d'uso	Periodo di Riferimento [anni]	Periodo di ritorno di SLV [anni]
Rilevati	100	IV	2	200	1898
Viadotti	100	IV	2	200	1898
Sovrappassi di svincolo	100	IV	2	200	1898
Ponti	100	IV	2	200	1898
Gallerie e trincee confinate	100	IV	2	200	1898
Sovrappassi	100	IV	2	200	1898
Sottovia					
Manufatto scatolare per sottovia la cui proiezione cade sull'asse autostradale	100	IV	2	200	1898

Muri ad U per sottovia statali	50	IV	2	100	949
Muri ad U per sottovia ex statali e provinciali	50	III	1.5	75	712
Muri ad U per sottovia comunali e poderali	50	II	1	50	475
Edifici di stazione e caserma di polizia	50	IV	2	100	949
Caselli autostradali	50	IV	2	100	949
Opere minori: attraversamenti idraulici	100	IV	2	200	1898
Opere minori: muri di sostegno per rilevato autostradale (sottoscarpa)	100	IV	2	200	1898
Opere minori: muri di sostegno per trincea autostradale (controripa)	100	IV	2	200	1898
Opere provvisionali (1)	10	II	1	10	95
VIABILITA' DI ADDUZIONE E DI COLLEGAMENTO (tipologia C1 e C2)					
OPERA	<i>Vita Nominale [anni]</i>	<i>Classe d'uso</i>	<i>Coefficiente d'uso</i>	<i>Periodo di Riferimento [anni]</i>	<i>Periodo di ritorno SLV [anni]</i>
<i>Opere provvisionali (1)</i>	10	II	1	10	
Riqualificazione della S.P. 72 "Parma-Mezzani (1PR) - Tipologia F2					
<i>Rilevati</i>	50	III	1.5	75	712
<i>Opere minori: attraversamenti idraulici</i>	50	III	1.5	75	712
Variante alla S.P. n 41 in corrispondenza del tracciato Cispadano – tratto tra S.P. n 60 e Brescello (1RE) – tipologia C1					
<i>Rilevati</i>	50	III	1.5	75	712
<i>Ponti</i>	50	III	1.5	75	712

<i>Viadotti</i>	50	III	1.5	75	712
<i>Sottovia</i>	50	III	1.5	75	712
<i>Opere minori: attraversamenti idraulici</i>	50	III	1.5	75	712
<i>Cispadana tra la S.P. n 2 "Reggiolo-Gonzaga" e la ex S.S. n 62 "della Cisa" (2RE) – tipologia C1</i>					
<i>Rilevati</i>	50	III	1.5	75	712
<i>Ponti</i>	50	III	1.5	75	712
<i>Opere minori: attraversamenti idraulici</i>	50	III	1.5	75	712
<i>Raccordo Bondeno-Cento-Autostrada Cispadana (1FE)</i>					
<i>Rilevati tipologia C2</i>	50	III	1.5	75	712
<i>Rilevati tipologia F2</i>	50	III	1.5	75	712
<i>Ponti</i>	50	III	1.5	75	712
<i>Opere minori: attraversamenti idraulici</i>	50	III	1.5	75	712

(1) Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni. (Rif. NTC 2008 par. 2.4.1)

TABELLA 5.2 PERIODO DI RITORNO PER L'AZIONE SISMICA

Dato il valore del periodo di ritorno suddetto, tramite le tabelle riportate nell'Allegato B della norma o tramite la mappatura messa a disposizione in rete dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è possibile definire i valori di a_g , F_0 , T_c^* .

a_g → accelerazione massima al sito;

F_0 → valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

T_c^* → periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

S → coefficiente che comprende l'effetto dell'amplificazione stratigrafica (S_s) e dell'amplificazione topografica (S_t).

L'opera in oggetto ricade nelle vicinanze del comune di Casumaro di cui si riportano le caratteristiche sismiche in funzione del periodo di ritorno del sisma definito nella tabella precedente :

Periodo di ritorno SLV [anni]	ag/g	F0	Tc* (s)	Categoria sottosuolo	Ss	amax/g
475	0.151	2.589	0.271	D	1.80	0.272

Rimanendo a favore di sicurezza, nei calcoli riportati nel seguente documento verranno assunti i coefficienti sismici seguenti:

Periodo di ritorno SLV [anni]	ag/g	F0	Tc* (s)	Categoria sottosuolo	Ss	amax/g
712	0.181	2.56	0.274	D	1.706	0.308

Il calcolo viene eseguito con il metodo pseudostatico (§ 7.11.6 NT). In queste condizioni l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico.

5.3. COMBINAZIONI DI CARICO

Le combinazioni di carico, utilizzate per condurre le verifiche agli stati limite ultimi e agli stati limite di esercizio, sono state originate in ottemperanza con quanto prescritto dalla vigente normativa.

5.3.1. Combinazioni per la verifica allo SLU

Gli stati limite ultimi delle opere interrato si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso, determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno, e al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali che compongono l'opera.

Le verifiche agli stati limite ultimi sono eseguiti in riferimento ai seguenti stati limite:

-SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU)

collasso per carico limite dell'insieme fondazione-terreno;

-SLU di tipo strutturale (STR)

raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali.

Trattandosi di opere interrato, le verifiche saranno condotte secondo l'approccio progettuale "Approccio 1", utilizzando i coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e 5.1.V per i parametri geotecnici e le azioni.

combinazione 1 → (A1+M1+R1) ⇒ STR (verifiche degli elementi strutturali)

combinazione 2 → (A2+M2+R2) ⇒ GEO (carico limite)

PARAMETRO	GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE IL COEFF. PARZIALE	COEFFICIENTE PARZIALE γ_M	M ₁	M ₂
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \varphi'_k$	$\gamma_{\varphi'}$	1	1,25

Coesione efficace	c'_k	$\gamma_{c'}$	1	1,25
Resistenza non drenata	c'_{uk}	γ_{cu}	1	1,4
Peso dell'unità di volume	γ	γ_γ	1	1

TABELLA 5.3 - COEFFICIENTI PARZIALI PER I PARAMETRI DEL TERRENO (TABELLA 6.2.II NTC 2008)

VERIFICA	COEFF. PARZIALE (R1)	COEFF. PARZIALE (R2)
Capacità portante della fondazione	$\gamma_{R=1}$	$\gamma_{R=1}$
Scorrimento	$\gamma_{R=1}$	$\gamma_{R=1}$
Resistenza del terreno a valle	$\gamma_{R=1}$	$\gamma_{R=1}$

TABELLA 5.4- COEFFICIENTI PARZIALI γ_R PER LA RESISTENZA DEL SISTEMA

Ai fini delle verifiche degli stati limite ultimi si definiscono le seguenti combinazioni:

$$\text{STR}) \Rightarrow \gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{0i} \sum_i \psi_{0i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k')$$

$$\text{GEO}) \Rightarrow \gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{0i} \sum_i \psi_{0i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \tan^{-1}(\tan \Phi_k' / \gamma_\phi))$$

I valori dei coefficienti parziali delle azioni sono dedotti dalla tabella 5.1.V del D.M. 14 Gennaio 2008

Tabella 5.1.V – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU

		Coefficiente	EQU ⁽¹⁾	A1 STR	A2 GEO
Carichi permanenti	favorevoli	γ_{G1}	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00
Carichi permanenti non strutturali ⁽²⁾	favorevoli	γ_{G2}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Carichi variabili da traffico	favorevoli	γ_Q	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,35	1,35	1,15
Carichi variabili	favorevoli	γ_{Qi}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Distorsioni e presollecitazioni di progetto	favorevoli	γ_{E1}	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,00 ⁽³⁾	1,00 ⁽⁴⁾	1,00
Ritiro e viscosità, Variazioni termiche, Cedimenti vincolari	favorevoli	$\gamma_{E2}, \gamma_{E3}, \gamma_{E4}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,20	1,20	1,00

⁽¹⁾ Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori di GEO.
⁽²⁾ Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.
⁽³⁾ 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna
⁽⁴⁾ 1,20 per effetti locali

5.3.2. Combinazioni per la verifica allo SLE

Ai fini delle verifiche degli stati limite di esercizio (fessurazione/ stato tensionale) si definiscono le seguenti combinazioni:

$$\text{Frequente)} \quad \Rightarrow \quad G_1 + G_2 + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \quad \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k')$$

$$\text{Quasi permanente)} \quad \Rightarrow \quad G_1 + G_2 + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \quad \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k')$$

$$\text{Rara)} \quad \Rightarrow \quad G_1 + G_2 + Q_{k1} + \sum_i \psi_{0i} \cdot Q_{ki} \quad \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k')$$

I valori dei coefficienti di combinazione sono dedotti dalla tabella 5.1.Vi del D.M. 14 Gennaio 2008.

Tabella 5.1.VI - Coefficienti ψ per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali

Azioni	Gruppo di azioni (Tabella 5.1.IV)	Coefficiente Ψ_0 di combinazione	Coefficiente Ψ_1 (valori frequenti)	Coefficiente Ψ_2 (valori quasi permanenti)
Azioni da traffico (Tabella 5.1.IV)	Schema 1 (Carichi tandem)	0,75	0,75	0,0
	Schemi 1, 5 e 6 (Carichi distribuiti)	0,40	0,40	0,0
	Schemi 3 e 4 (carichi concentrati)	0,40	0,40	0,0
	Schema 2	0,0	0,75	0,0
	2	0,0	0,0	0,0
	3	0,0	0,0	0,0
	4 (folla)	----	0,75	0,0
	5	0,0	0,0	0,0
Vento q_5	Vento a ponte scarico SLU e SLE	0,6	0,2	0,0
	Esecuzione	0,8	----	0,0
	Vento a ponte carico	0,6		
Neve q_5	SLU e SLE	0,0	0,0	0,0
	esecuzione	0,8	0,6	0,5
Temperatura	T_k	0,6	0,6	0,5

5.3.3. Combinazioni per la condizione sismica

Per la condizione sismica, le combinazioni per gli stati limite ultimi da prendere in considerazione sono le seguenti (approccio 1):

$$\text{STR}) \Rightarrow E+G_1+G_2+\sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k')$$

$$\text{GEO}) \Rightarrow E+G_1+G_2+\sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\text{spinte } \Phi_d' = \tan^{-1}(\tan \Phi_k' / \gamma_{\Phi}))$$

Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

$$G_1+G_2+\sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki}$$

6. PARAMETRI GEOTECNICI

Per il calcolo della spinta esercitata dalle terre sui piedritti dei muri di imbocco ad U si considerano i seguenti parametri, in accordo con quanto riportato nella Relazione Geotecnica di cui al rif. [3]:


- angolo di attrito interno del terreno $\phi = 23.0^\circ$
- coefficiente di spinta a riposo $k_0 = 0.609$ (stato limite STR)
- coefficiente di spinta attiva $k_a = 0.438$ (stato limite STR)
- coefficiente di spinta a riposo, combinazione M2 $k_{0,M2} = 0.678$ (stato limite GEO)
- coefficiente di spinta attiva, combinazione M2 $k_{a,M2} = 0.514$ (stato limite GEO)
- peso specifico del terreno saturo d'acqua $\gamma_{\text{sat}} = 18.50$ [kN/m³]
- coefficiente di sottofondazione $k_s = 5000$ [kN/m³]

Si assume inoltre, ai fini del calcolo dei carichi permanenti, un peso specifico per la piattaforma stradale pari a $\gamma_{\text{pav}} = 22.00$ kN/m³.

7. MURI AD “U”

7.1. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA

La geometria della struttura è riportata nella figura seguente:

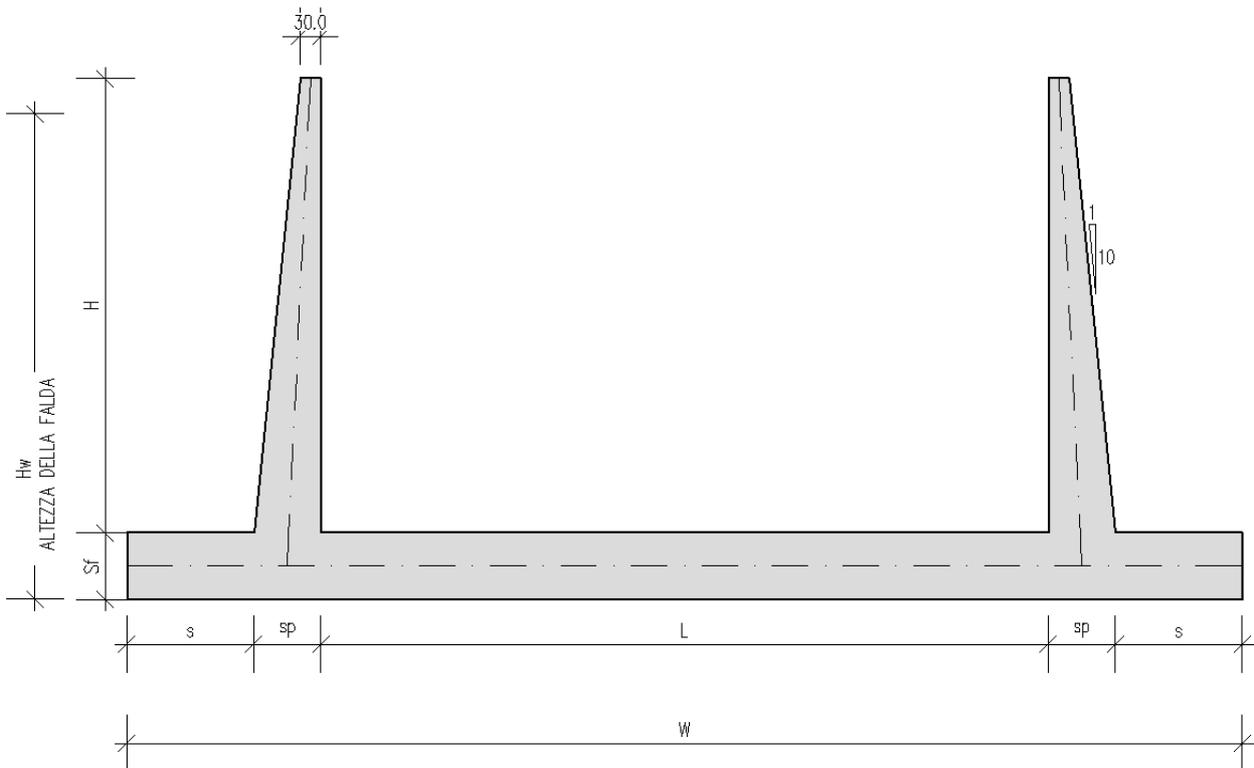

Le sezioni significative ai fini del calcolo delle sollecitazioni di ogni tratto di muri sono le seguenti:

SEZIONE DI CALCOLO	ALTEZZA MURO	SPESSORE PIEDRITTO	SBALZO FONDAZIONE	SPESSORE FONDAZIONE	LARGHEZZA FONDAZIONE	CONCI DI RIFERIMENTO
1	$H = 2.50$	$S_p = 0.55$	$S = 1.10$	$S_f = 0.50$	$W = 12.60$	N11, N12, S10, S11, S12, S13

2	H = 3.80	$S_p = 0.68$	S = 1.20	$S_f = 0.60$	W = 13.86	N8, N9, N10, S8, S9
3	H = 4.90	$S_p = 0.79$	S = 1.30	$S_f = 0.75$	W = 14.28	N6, N7, S6, S7
4	H = 6.00	$S_p = 0.90$	S = 1.80	$S_f = 0.85$	W = 14.70	N3, N4, N5, S2, S3, S4, S5
5	H = 7.80	$S_p = 1.08$	S = 1.80	$S_f = 0.95$	W = 15.06	N1, S1

A favore di sicurezza è stato considerata come geometria dei muri ad “U” quella avente altezza del piedritto la massima e spessore della fondazione il minimo.

7.2. PROGRAMMI DI CALCOLO UTILIZZATI

7.2.1. Pro Sap

Il calcolo della struttura viene condotto con il programma PRO_SAP (prodotto dalla 2S.I. Software e Servizi per l'Ingegneria S.r.l. P.ta Schiatti 8/b 44100 Ferrara)

Gli elementi utilizzati per la modellazione dello schema statico della struttura sono i seguenti:

- Elemento tipo BEAM (trave)
- Elemento tipo BOUNDARY (molla)
- Elemento tipo STIFFNESS (matrice di rigidezza)

Il codice di calcolo adottato e' ALGOR SUPERSAP prodotto dalla ALGOR INTERACTIVE SYSTEMS, Inc. Pittsburgh, PA, USA.

Il programma SUPERSAP applica il metodo degli elementi finiti a strutture di forma qualunque, diversamente caricate e vincolate, nell' ambito del comportamento lineare delle stesse.

Si sottolinea che il solutore ALGOR SUPERSAP e' stato sottoposto, con esito positivo e relativa certificazione, ai test NAFEMS (test di confronto della National Agency for Finite Element Methods and Standards in Inghilterra).

Inoltre, il solutore ALGOR SUPERSAP e' soggetto ad attivita' di controllo ai sensi della QA (quality assurance), condizione essenziale per l' utilizzo dei codici di calcolo nell' ambito della progettazione nucleare ed off-shore.

7.2.2. Modellazione adottata

La struttura viene schematizzata attraverso un modello analitico agli elementi finiti. Si è assunto lo schema statico di un telaio ad "U". La mesh è composta da beam elements e da nodi (figure 2a e 2b); l'output dell'indagine elettronica viene raccolto nell'allegato.

L'analisi strutturale e' condotta con il metodo degli spostamenti per la valutazione dello stato tenso-deformativo indotto da carichi statici.

Il suolo viene modellato facendo ricorso all'usuale artificio delle molle elastiche alla Winkler.

La caratteristica elastica della generica molla viene calcolata nel seguente modo:

La caratteristica elastica della generica molla viene calcolata nel seguente modo:

- $W_s = K_s / (b_t \times b_l)$ = caratteristica elastica della generica molla

dove:

- K_s = costante di sottofondo [F/L³]

- b_t = interasse trasversale di competenza della generica molla

- b_l = interasse longitudinale di competenza della generica molla (= 1.00 m)

La costante di sottofondo del terreno di fondazione, è pari a:

$$K_s = 5000 \text{ kN/m}^3$$

Agli effetti delle caratteristiche geometriche delle varie aste si è quindi assunto:

-una sezione rettangolare $b \times h = 100 \times S_f$ cm per la soletta di fondazione

-una sezione rettangolare $b \times h = 100 \times S_p$ cm per i piedritti

Per le aste del reticolo si è assunto:

$E_c = 32308 / 33345 \text{ N/mm}^2$; modulo elastico del calcestruzzo ($R_{ck} = 30 / 40 \text{ N/mm}^2$)

Lo schema statico della struttura e la relativa numerazione dei nodi e delle aste sono riportati nelle figure 2a, 2b.



FIG. 2A - NUMERAZIONE DEI NODI

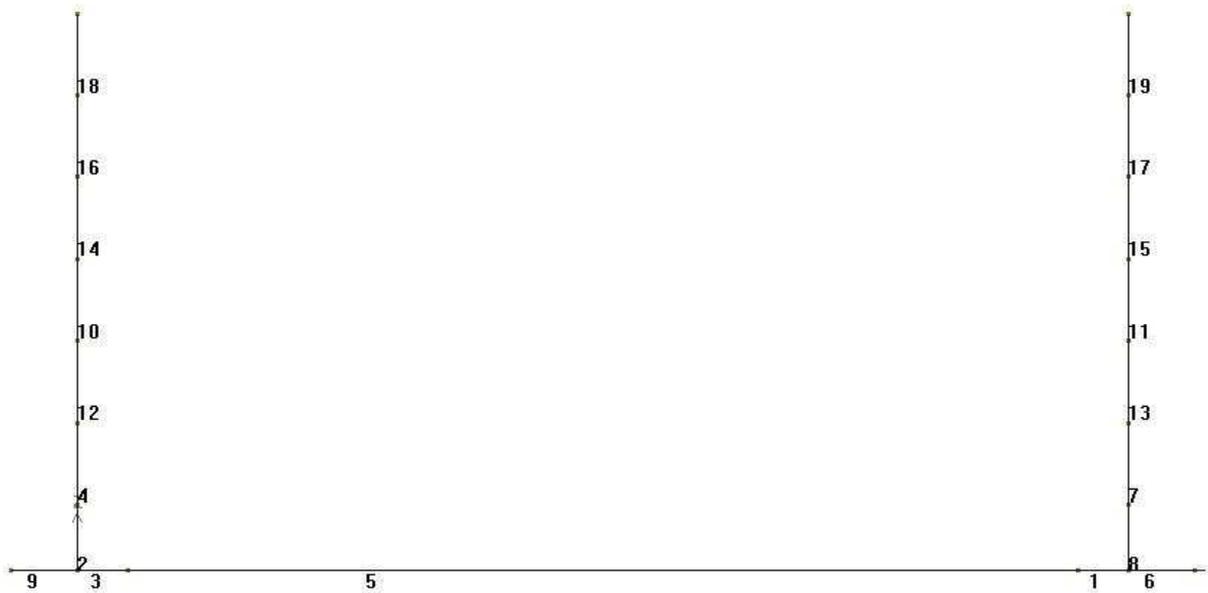


FIG. 2B - NUMERAZIONE DELLE ASTE

7.3. ANALISI DEI CARICHI

Nel seguente paragrafo si descrivono i carichi elementari da assumere per le verifiche di resistenza in esercizio ed in presenza dell'evento sismico.

Vengono prese in considerazione n°17 Condizioni Elementari di carico (CDC1÷ CDC17), di seguito determinate.

Le azioni che sollecitano i paramenti verticali sono: la spinta del terreno, la spinta dell'acqua e la spinta del sovraccarico variabile.

Tali condizioni Elementari saranno opportunamente combinate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le condizioni elementari di carico considerate sono di seguito riassunte:

CDC	Tipo	Sigla Id	Descrizione
1	Ggk	CDC= P.S.	Peso proprio della struttura
2	Gk	CDC=P.Perm.	Peso permanente portato
3	Gk	CDC= Sterre λ_0 _M1	Spinta terre a riposo M1
4	Gk	CDC= Sterre λ_a _M1	Spinta terre attiva M1
5	Gk	CDC= Sterre λ_0 _M2	Spinta terre a riposo M2
6	Gk	CDC= Sterre λ_a _M2	Spinta terre attiva M2
7	Gk	CDC= Falda	Spinta idraulica
8	Qk	CDC=Ssovracc_ λ_0 _M1	Spinta da sovraccarico su rilevato a riposo M1 (20kN/m ²)
9	Qk	CDC=Ssovracc_ λ_0 _M2	Spinta da sovraccarico su rilevato a riposo M2 (20kN/m ²)
10	Qk	CDC=Sovr.Sism.basso_ λ_a _K(θ_1)_M1	Sovraspinta simica verso il basso K (θ_1) con M1
11	Qk	CDC=Sovr.Sism.alto_ λ_a _K(θ_2)_M1	Sovraspinta simica verso l'alto K (θ_2) con M1


CDC	Tipo	Sigla Id	Descrizione
12	Qk	CDC=Sovr.Sism.basso_λ _a _K(θ ₁)_M2	Sovraspinta simica verso il basso K (θ ₁) con M2
13	Qk	CDC=Sovr.Sism.alto_λ _a _K(θ ₂)_M2	Sovraspinta simica verso l'alto K (θ ₂) con M2
14	Qk	CDC=Incr.Idrodinamico	Spinta idrodinamica + sul piedritto sx – sul piedritto dx
15	Qk	CDC=Inerz.Orizz.basso	Inerzia orizzontale
16	Qk	CDC=Inerz. Verticale	Inerzia verticale
17	Qk	CDC=Acc.Soletta	Carico variabile soletta di fondazione

I carichi caratteristici sopra elencati (CDC), al fine di ottenere le sollecitazioni di progetto per effettuare le successive verifiche, sono opportunamente combinati fra loro.

7.3.1. Peso proprio e carichi permanenti portati

Per i materiali si assumono i seguenti pesi specifici:

- calcestruzzo armato: 25 kN/m³
- sovrastruttura stradale 22 kN/m³
- terreno sullo sbalzo di fondazione 18.5 kN/m³

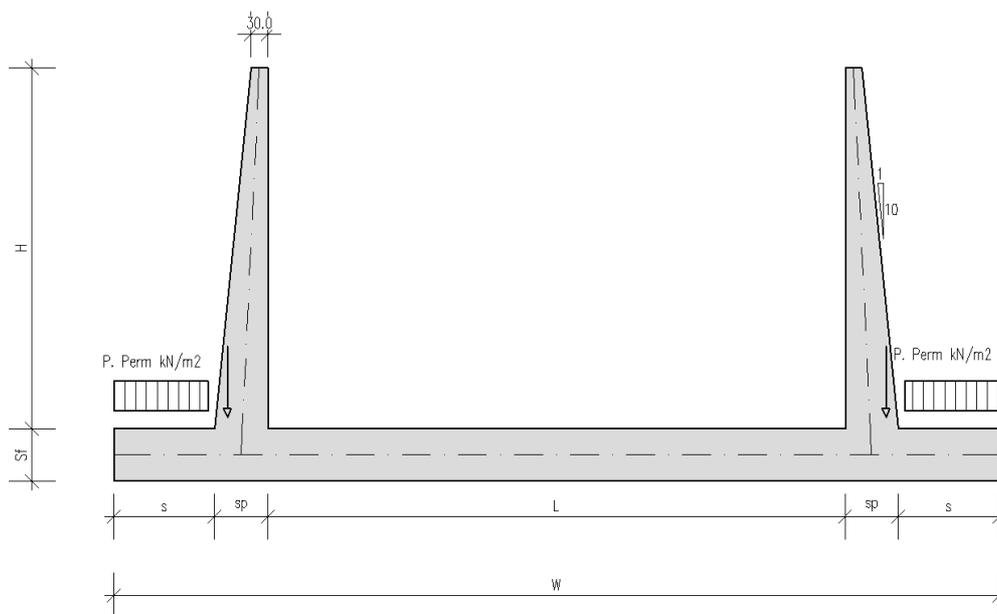

(Condizione Elementare CDC 1-2)

7.3.2. Spinta delle terre

Il reinterramento a ridosso del muro verrà realizzato mediante materiale in sito proveniente dagli scavi.

Secondo quanto riportato nella relazione Geotecnica di cui al rif. [1], si assumono, per la tratta di interesse, i seguenti parametri :

$$\gamma_t = 18.50 \text{ kN/m}^3$$

$$c' = 0.00 \text{ Kpa;}$$

$$\phi_k = 23.0^\circ$$

$$\phi'_{dM1} = 23.0^\circ$$

$$\phi'_{dM2} = \text{artg}(\text{tg}23^\circ/1.25) = 18.75^\circ$$

da cui risulta:

	<i>Coeff. M1 - $\gamma_{m,\phi}=1$</i>	<i>Coeff. M2 - $\gamma_{m,\phi}=1.25$</i>
<i>Spinta a riposo λ_0</i>	0.609	0.678
<i>Spinta attiva λ_a</i>	0.438	0.514


Si applicano, di conseguenza, i valori delle spinte secondo la profondità con

$$p_h = \lambda_0 \gamma_t Z$$

e con il consueto diagramma triangolare delle pressioni orizzontali in condizioni statiche, mentre

$$p_h = \lambda_a \gamma_t Z$$

in condizioni sismiche.

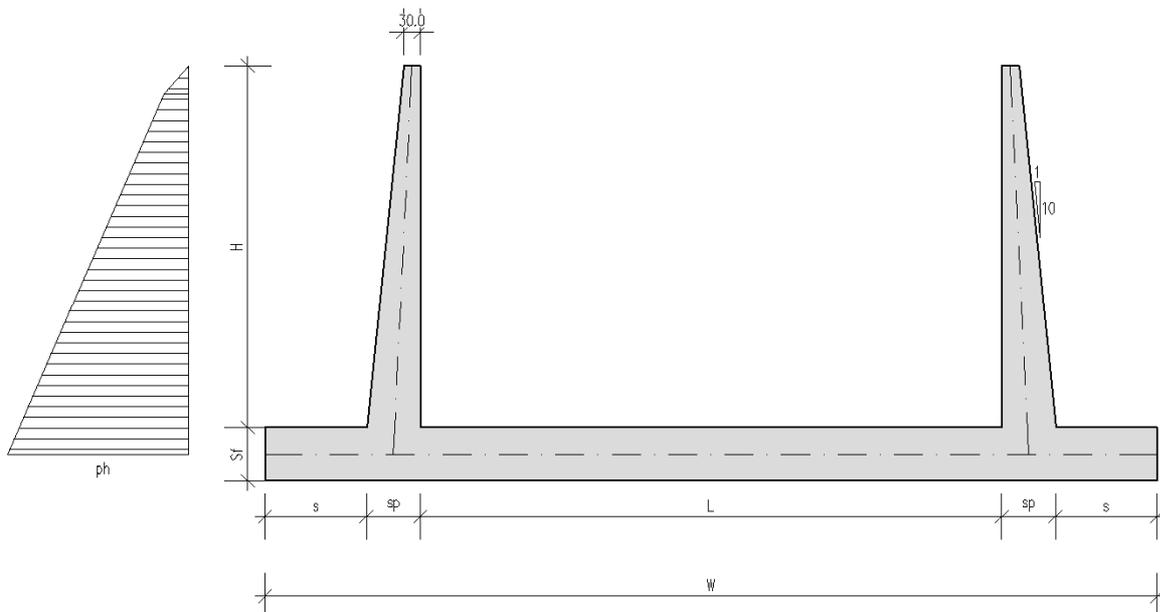

(Condizione Elementare CDC 3-4-5-6)


7.3.3. Spinta dell'acqua

Nel caso in cui la falda interessi i piedritti dei muri, la pressione orizzontale alla generica profondità z da piano campagna è calcolata come:

$$p_w(z) = 0 \quad (\text{per } z \leq z_1)$$

$$p_w(z) = \gamma_w (z - z_1) \quad ((\text{per } z > z_1)$$

con z_1 profondità della falda da piano campagna.

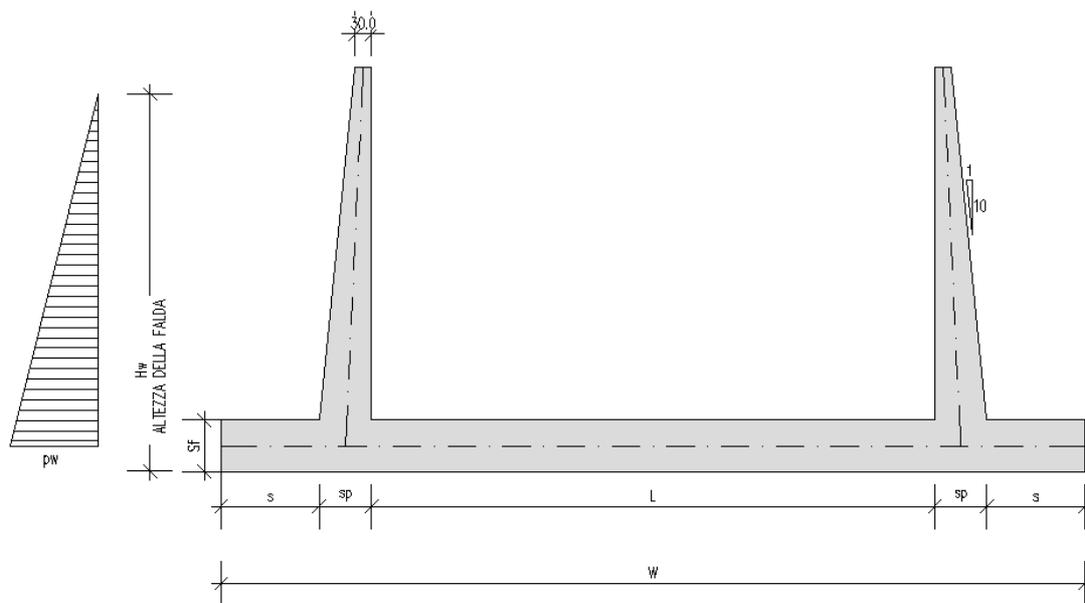


(Condizione Elementare CDC 7)

7.3.4. Spinte sui piedritti indotte dai sovraccarichi accidentali

L'unica azione che agisce sullo sbalzo è il peso del terreno soprastante lo sbalzo stesso e, l'eventuale accidentale presente sul terrapieno.

Il sovraccarico accidentale che verrà considerato sul terreno ai fini del calcolo delle spinte si assume pari a 20 kN/m^2 .

In questo caso, il sovraccarico accidentale in condizioni sismiche è assunto nullo.

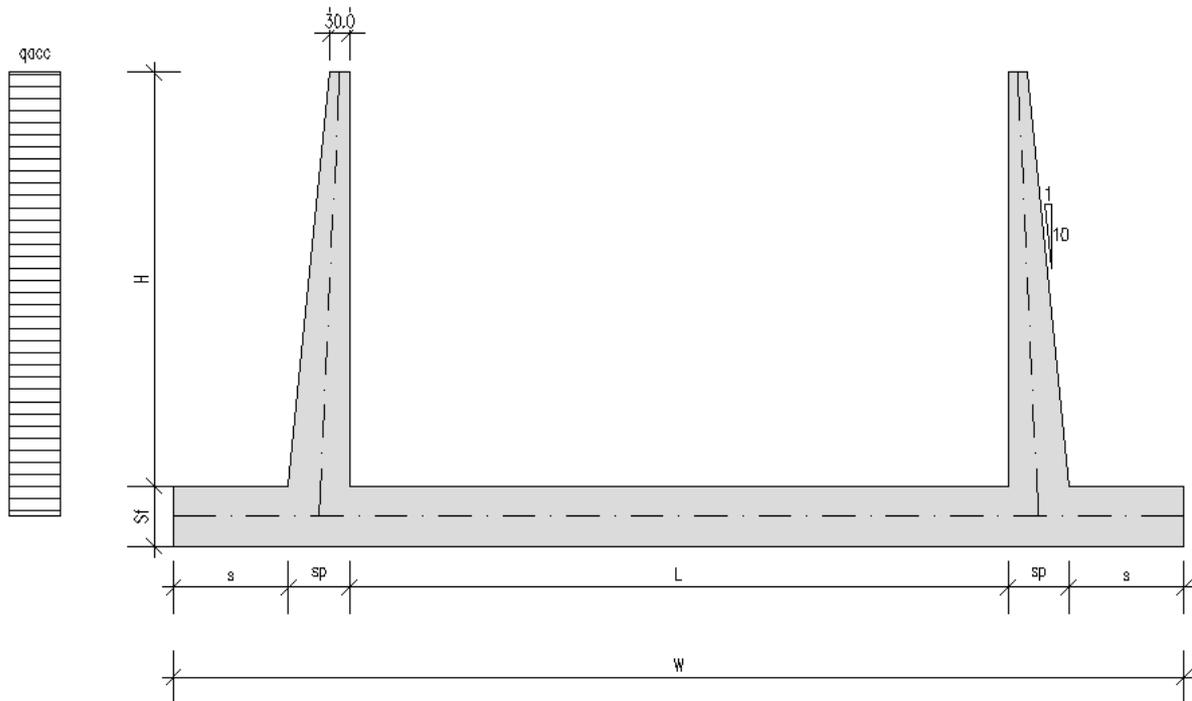

(Condizione Elementare CDC 8-9).

7.3.5. Azioni sismiche

(Condizione Elementare CDC 10-11-12-13-14-15)

7.3.5.1 Stato limite di salvaguardia della vita (SLV)

Per tener conto dell'incremento di spinta del terreno dovuta al sisma si fa riferimento all'EC8-5, appendice E – "analisi semplificata per le strutture di contenimento".

In considerazione dei valori dei coefficienti sismici orizzontali e verticali:

$$k_h = \beta_m \cdot \frac{a_{\max}}{g}$$

$$(SLV) \quad k_h = \beta_m \cdot \frac{a_{\max}}{g} = 0.308$$

$$k_v = \pm 0.5 \cdot k_h = 0.154$$

l'angolo θ assume i seguenti valori:

$$\theta_1 = \arctg(\gamma_{sat}/\gamma^* (k_h / (1 + k_v))) = 30.207 \text{ (sisma verso il basso)}$$

$$\theta_2 = \arctg(\gamma_{sat}/\gamma^* (k_h / (1 - k_v))) = 38.477 \text{ (sisma verso l'alto)}$$

Dati i seguenti parametri:

$$\phi'_{dM1} = 23^\circ$$

$$\phi'_{dM2} = \arctg(\tan 23^\circ / 1.25) = 18.75^\circ$$

$$\psi = 90^\circ;$$

$$\beta = 0^\circ;$$

$$\delta_d = 0;$$

il valore del coefficiente di spinta del terreno (statico + dinamico) vale:

	<i>Coeff. M1 - $\gamma_{m,\phi}=1$</i>	<i>Coeff. M2 - $\gamma_{m,\phi}=1.25$</i>
K (θ_1)	1.318	1.286
K (θ_2)	1.515	1.446

L'azione sismica totale sulla parete, dovuta alla spinta del terreno risulta pari a:

$$E_d = \frac{1}{2} \gamma^* (1 \pm k_v) K(\theta) H^2 + E_{ws} + E_{wd}$$

con γ^* definito in precedenza in funzione della presenza della falda e del tipo di terreno, E_{ws} e E_{wd} rispettivamente pressione statica e sovrappressione idrodinamica dovuta alla presenza della falda.

La spinta complessiva E_d è composta da tre termini, ciascuno dei quali presenta un diverso punto di applicazione:

Componente associata allo scheletro solido:

la spinta sismica totale dello scheletro solido ($S_{A,E}$) è data dalla somma della spinta attiva in condizioni statiche ($S_{A,S}$) e l'incremento di spinta sismico (ΔS_A) calcolabile come $\Delta S_A = S_{A,E} - S_{A,S}$. Nel caso dei muri ad

“U” per i quali la parete non è in grado di compiere grandi rotazioni alla base, il sovraccarico sismico si considera applicato uniformemente sull'altezza della parete.

(Condizione Elementare CDC 10-11-12-13)

Componente idrostatica:

applicata analogamente al caso statico;

Componente idrodinamica:

è applicata alla parete con la seguente distribuzione di pressioni: $q_{wd}(z) = \pm 7/8 k_h \gamma_w (H'z)^{0.5}$ con H' altezza della falda da asse soletta e z è la coordinata verticale diretta verso il basso, con origine al pelo libero dell'acqua. Nel caso specifico data la natura poco permeabile del terreno di reinterro si considera trascurabile tale componente.


(Condizione Elementare CDC 14)

La risultante delle forze inerziali orizzontali e verticali indotte dal sisma viene valutata con la seguente espressione:

$$f_h = p \times k_h$$

$$f_v = p \times k_v$$

con P peso proprio degli elementi strutturali.

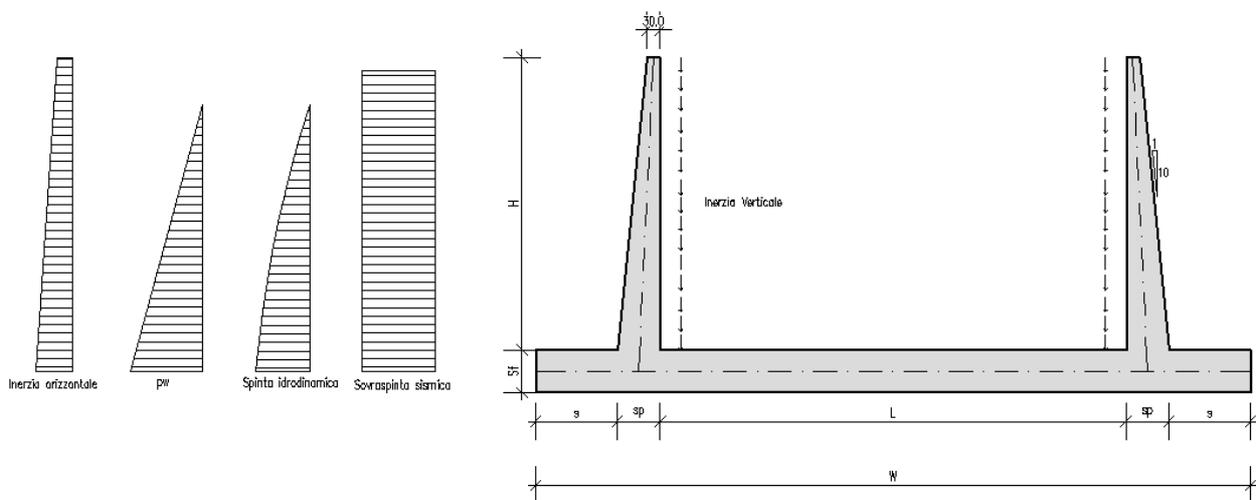

(Condizione Elementare CDC 15-16)

7.3.6. Azioni agenti sulla base della fondazione

Lo spessore medio della sovrastruttura è stato considerato diverso di volta in volta per tutte le sezioni di calcolo; il suo peso di volume di 20.00 kN/m³.

Sulla soletta di fondazione si applicano le azioni dovute ai carichi mobili stradali secondo quanto previsto dalle Norme relative ai Ponti Stradali; si applicano cioè i carichi descritti di seguito.

Sulla sede stradale tre stese di carico con ingombro 3.00m.


Come massimo carico si considera l'effetto delle prime tre colonne di carico ($Q_{1,k}$, $Q_{2,k}$, $Q_{3,k}$) come pressione uniformemente ripartita sull'area d'impronta opportunamente ampliata per tener conto della diffusione del carico nello spessore della sovrastruttura stradale (con angolo di diffusione 30°) e nel semispessore della soletta di fondazione (con angolo di diffusione 45°).

Il carico $Q_{1,k}$ è costituito da quattro impronte da 150kN ciascuna, con ingombro totale 2.40m x 1.60m. Il carico $Q_{2,k}$ è costituito da quattro impronte di carico da 100 kN ciascuna, con ingombro totale di 2.40m x 1.60m. Il carico $Q_{3,k}$ è costituito da quattro impronte di carico da 50 kN ciascuna, con ingombro totale di 2.40m x 1.60m.

Le colonne di carico sono disposte in maniera tale da massimizzare la sollecitazione flessionale in corrispondenza della sezione di attacco con il piedritto.

I carichi variabili da traffico sulla soletta inferiore verranno posizionati in maniera tale da massimizzare la sollecitazione flessionale in corrispondenza della sezione di intradosso soletta di fondazione, in prossimità dell'attacco del piedritto.

(Condizione Elementare CDC 17)

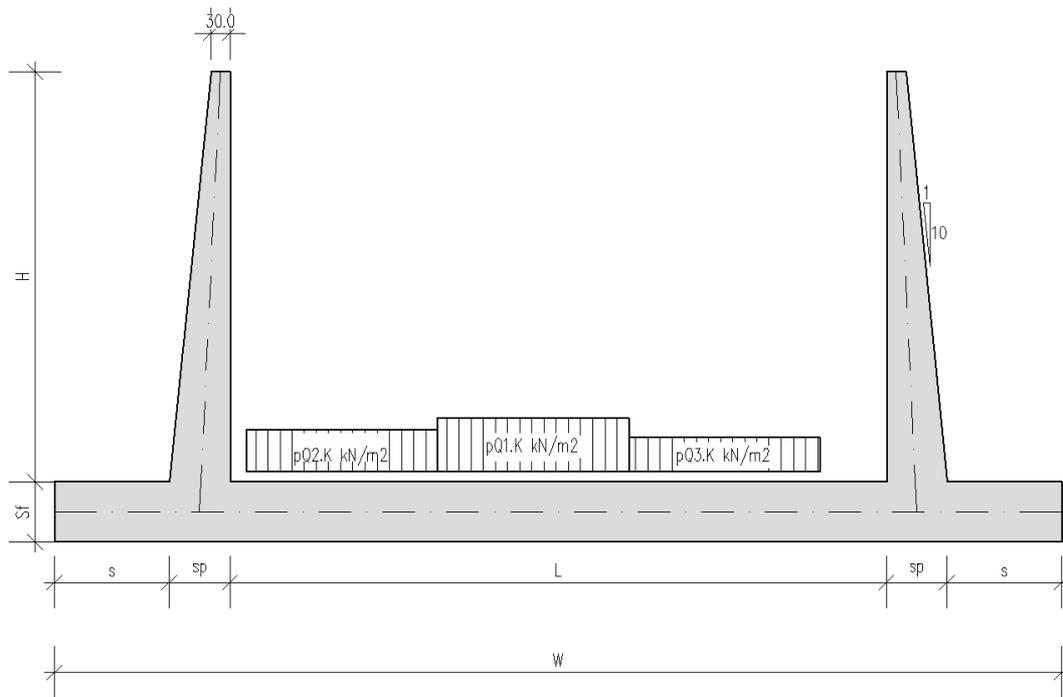

(Condizione Elementare CDC 17)

7.3.7. Condizioni elementari di carico agenti sulla struttura

Si individuano tre condizioni di carico elementari, poi opportunamente combinate con i coefficienti parziali delle azioni, per la determinazione delle sollecitazioni agenti sulla struttura:

a.1) Condizione per lo SLU (significativa per le verifiche del paramento e della fondazione nella sezione di attacco reciproco e nella sezione di mezzeria con trazione nelle fibre inferiori).

Azioni agenti: peso proprio del paramento (compreso anche il peso del terreno sopra il lato inclinato del paramento stesso), spinta del terreno, spinta della falda, spinta del sovraccarico accidentale, peso sovrastruttura stradale e l' accidentale in fondazione.

a.2) Condizione per lo SLE (significativa per le verifiche del paramento e della fondazione nella sezione di attacco reciproco e nella sezione di mezzeria con trazione nelle fibre inferiori).

Azioni agenti: peso proprio del paramento (compreso anche il peso del terreno sopra il lato inclinato del paramento stesso), spinta del terreno, spinta della falda, spinta del sovraccarico accidentale in fessurazione peso sovrastruttura stradale e l' accidentale in fondazione.

a.3) Condizione in fase di costruzione per lo SLU (significativa per le verifiche nella mezzeria della fondazione con trazione nelle fibre superiori).

Azioni agenti: peso proprio della struttura, (l'azione sollecitante è il peso proprio dell'elevazione).

7.4. CALCOLO DELLE AZIONI AGENTI SULLE SINGOLE SEZIONI

7.4.1. Sezione 1

AZIONI ALLA BASE DEL PIEDRITTO		
Peso elevazione	$Pe=H*(Ss+Sb)/2*25$	26.563
Peso del terreno gravante su elevazione:		
parte non immersa	$Pti=\gamma*(Ht*sc+Hw*sc)/2*(Ht-Hw)+\gamma*Bsb*(Ht-Hw)$	12.256
parte immersa	$Pte=\gamma*Hw^2*sc/2+\gamma*Bsb*Hw$	18.513
Pressione del terreno:		
pressione a riposo del terreno (M1)	Pressione terra (M1)= $\lambda_0*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma)$	14.958
pressione attiva del terreno (M1)	Pressione terra (M1)= $\lambda\alpha*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma)$	10.755
pressione a riposo del terreno (M2)	Pressione terra (M2)= $\lambda_0*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma)$	16.659
pressione attiva del terreno (M2)	Pressione terra (M2)= $\lambda\alpha*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma)$	12.606
pressione da sovraccarico a riposo Qe (M1)	Pressione Qe(M1)= λ_0*Qe	12.185
pressione da sovraccarico a riposo Qe (M2)	Pressione Qe(M2)= λ_0*Qe	13.571
Pressione dell'acqua	Pressione w= $10*Hw$	18.000
AZIONI SISMICHE ALLA BASE PIEDRITTO		
Incremento di spinta sismica (+) (M1)	$\Delta Pd(M1)=(1/2*\gamma*(1+Kv)*Kas+*htot^2)-St(attiva)$	19.863
Incremento di spinta sismica (-) (M1)	$\Delta Pd(M1)=(1/2*\gamma*(1-Kv)*Kas-*htot^2)-St(attiva)$	14.471
Incremento di spinta sismica (+) (M2)	$\Delta Pd(M2)=(1/2*\gamma*(1+Kv)*Kas+*htot^2)-St(attiva)$	16.571
Incremento di spinta sismica (-) (M2)	$\Delta Pd(M2)=(1/2*\gamma*(1-Kv)*Kas-*htot^2)-St(attiva)$	10.678
Incremento di spinta sismica distribuito (+) (M1)	$\Delta Pd(M1)/htot$	8.636
Incremento di spinta sismica distribuito (-) (M1)	$\Delta Pd(M1)/htot$	6.292
Incremento di spinta sismica distribuito (+) (M2)	$\Delta Pd(M2)/htot$	7.205
Incremento di spinta sismica distribuito (-) (M2)	$\Delta Pd(M2)/htot$	4.643
Spinta statica dell'acqua	E_{ws}	16.200
Spinta idrodinamica dell'acqua	E_{wd}	0.000
Inerzia del terreno imbarcato	kh*peso terreno imbarcato	9.501
Inerzia piedritto in sommità orizzontale	kh*Ss*25	2.316
Inerzia del piedritto alla base orizzontale	kh*Sb*25	4.246
Inerzia piedritto in sommità verticale	kv*Ss*25	1.158
Inerzia del piedritto alla base verticale	kv*Sb*25	2.123
AZIONI DA TRAFFICO SULLA SOLETTA DI FONDAZIONE		
Larghezza trasversale di impronta del carico	Bt	3.000
Larghezza longitudinale di impronta del carico	Bl	3.22
Carico Q1k (1° colonna di carico) ripartito su 1 m		71.11
Carico Q2k (2° colonna di carico) ripartito su 1 m		43.91



AUTOSTRADA
REGIONALE
CISPADANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

PROGETTO DEFINITIVO

OPERE STRUTTURALI

OPERE D'ARTE MAGGIORI – SOTTOVIA

VST21 – Sottovia via Quattro Torri

Muri andatori e vasca sollevamento – Relazione di calcolo

Carico Q3k (3° colonna di carico) ripartito su 1 m		23.20
--	--	-------

7.4.2. Sezione 2

AZIONI ALLA BASE DEL PIEDRITTO		
Peso elevazione	$Pe=H*(Ss+Sb)/2*25$	46.550
Peso del terreno gravante su elevazione:		
parte non immersa	$Pti=\gamma*(Ht*sc+Hw*sc)/2*(Ht-Hw)+\gamma*Bsb*(Ht-Hw)$	14.384
parte immersa	$Pte=\gamma_i*Hw^2*sc/2+\gamma_i*Bsb*Hw$	36.231
Pressione del terreno:		
pressione a riposo del terreno (M1)	Pressione terra (M1)= $\lambda_0*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	21.690
pressione attiva del terreno (M1)	Pressione terra (M1)= $\lambda\alpha*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	15.596
pressione a riposo del terreno (M2)	Pressione terra (M2)= $\lambda_0*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	24.157
pressione attiva del terreno (M2)	Pressione terra (M2)= $\lambda\alpha*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	18.281
pressione da sovraccarico a riposo Qe (M1)	Pressione Qe(M1)= λ_0*Qe	12.185
pressione da sovraccarico a riposo Qe (M2)	Pressione Qe(M2)= λ_0*Qe	13.571
Pressione dell'acqua	Pressione w= $10*Hw$	31.000
AZIONI SISMICHE ALLA BASE PIEDRITTO		
Incremento di spinta sismica (+) (M1)	$\Delta Pd(M1)=(1/2*\gamma*(1+Kv)*Kas+*htot^2)-St(attiva)$	52.327
Incremento di spinta sismica (-) (M1)	$\Delta Pd(M1)=(1/2*\gamma*(1-Kv)*Kas-*htot^2)-St(attiva)$	39.117
Incremento di spinta sismica (+) (M2)	$\Delta Pd(M2)=(1/2*\gamma*(1+Kv)*Kas+*htot^2)-St(attiva)$	44.891
Incremento di spinta sismica (-) (M2)	$\Delta Pd(M2)=(1/2*\gamma*(1-Kv)*Kas-*htot^2)-St(attiva)$	30.453
Incremento di spinta sismica distribuito (+) (M1)	$\Delta Pd(M1)/htot$	14.535
Incremento di spinta sismica distribuito (-) (M1)	$\Delta Pd(M1)/htot$	10.866
Incremento di spinta sismica distribuito (+) (M2)	$\Delta Pd(M2)/htot$	12.470
Incremento di spinta sismica distribuito (-) (M2)	$\Delta Pd(M2)/htot$	8.459
Spinta statica dell'acqua	E_{ws}	48.050
Spinta idrodinamica dell'acqua	E_{wd}	0.000
Inerzia del terreno imbarcato	kh*peso terreno imbarcato	15.629
Inerzia piedritto in sommità orizzontale	kh*Ss*25	2.316
Inerzia del piedritto alla base orizzontale	kh*Sb*25	5.249
Inerzia piedritto in sommità verticale	kv*Ss*25	1.158
Inerzia del piedritto alla base verticale	kv*Sb*25	2.625
AZIONI DA TRAFFICO SULLA SOLETTA DI FONDAZIONE		
Larghezza trasversale di impronta del carico	Bt	3.000
Larghezza longitudinale di impronta del carico	Bl	3.29
Carico Q1k (1° colonna di carico) ripartito su 1 m		69.88
Carico Q2k (2° colonna di carico) ripartito su 1 m		43.08
Carico Q3k (3° colonna di carico) ripartito su 1 m		22.79

7.4.3. Sezione 3

AZIONI ALLA BASE DEL PIEDRITTO		
Peso elevazione	$Pe=H*(Ss+Sb)/2*25$	66.763
Peso del terreno gravante su elevazione:		
parte non immersa	$Pti=\gamma*(Ht*sc+Hw*sc)/2*(Ht-Hw)+\gamma*Bsb*(Ht-Hw)$	16.141
parte immersa	$Pte=\gamma_i*Hw^2*sc/2+\gamma_i*Bsb*Hw$	53.907
Pressione del terreno:		
pressione a riposo del terreno (M1)	Pressione terra (M1)= $\lambda_0*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	27.387
pressione attiva del terreno (M1)	Pressione terra (M1)= $\lambda\alpha*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	19.692
pressione a riposo del terreno (M2)	Pressione terra (M2)= $\lambda_0*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	30.501
pressione attiva del terreno (M2)	Pressione terra (M2)= $\lambda\alpha*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	23.082
pressione da sovraccarico a riposo Qe (M1)	Pressione Qe(M1)= λ_0*Qe	12.185
pressione da sovraccarico a riposo Qe (M2)	Pressione Qe(M2)= λ_0*Qe	13.571
Pressione dell'acqua	Pressione w= $10*Hw$	42.000
AZIONI SISMICHE ALLA BASE PIEDRITTO		
Incremento di spinta sismica (+) (M1)	$\Delta Pd(M1)=(1/2*\gamma*(1+Kv)*Kas+*htot^2)-St(attiva)$	91.949
Incremento di spinta sismica (-) (M1)	$\Delta Pd(M1)=(1/2*\gamma*(1-Kv)*Kas-*htot^2)-St(attiva)$	69.433
Incremento di spinta sismica (+) (M2)	$\Delta Pd(M2)=(1/2*\gamma*(1+Kv)*Kas+*htot^2)-St(attiva)$	79.750
Incremento di spinta sismica (-) (M2)	$\Delta Pd(M2)=(1/2*\gamma*(1-Kv)*Kas-*htot^2)-St(attiva)$	55.142
Incremento di spinta sismica distribuito (+) (M1)	$\Delta Pd(M1)/htot$	19.564
Incremento di spinta sismica distribuito (-) (M1)	$\Delta Pd(M1)/htot$	14.773
Incremento di spinta sismica distribuito (+) (M2)	$\Delta Pd(M2)/htot$	16.968
Incremento di spinta sismica distribuito (-) (M2)	$\Delta Pd(M2)/htot$	11.732
Spinta statica dell'acqua	E_{ws}	88.200
Spinta idrodinamica dell'acqua	E_{wd}	0.000
Inerzia del terreno imbarcato	kh*peso terreno imbarcato	21.630
Inerzia piedritto in sommità orizzontale	kh*Ss*25	2.316
Inerzia del piedritto alla base orizzontale	kh*Sb*25	6.099
Inerzia piedritto in sommità verticale	kv*Ss*25	1.158
Inerzia del piedritto alla base verticale	kv*Sb*25	3.049
AZIONI DA TRAFFICO SULLA SOLETTA DI FONDAZIONE		
Larghezza trasversale di impronta del carico	Bt	3.000
Larghezza longitudinale di impronta del carico	Bl	3.59
Carico Q1k (1° colonna di carico) ripartito su 1 m		64.78
Carico Q2k (2° colonna di carico) ripartito su 1 m		39.69
Carico Q3k (3° colonna di carico) ripartito su 1 m		21.09

7.4.4. Sezione 4

AZIONI ALLA BASE DEL PIEDRITTO		
Peso elevazione	$Pe=H*(Ss+Sb)/2*25$	90.000
Peso del terreno gravante su elevazione:		
parte non immersa	$Pti=\gamma*(Ht*sc+Hw*sc)/2*(Ht-Hw)+\gamma*Bsb*(Ht-Hw)$	21.784
parte immersa	$Pte=\gamma_i*Hw^2*sc/2+\gamma_i*Bsb*Hw$	93.028
Pressione del terreno:		
pressione a riposo del terreno (M1)	Pressione terra (M1)= $\lambda_0*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	33.083
pressione attiva del terreno (M1)	Pressione terra (M1)= $\lambda\alpha*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	23.788
pressione a riposo del terreno (M2)	Pressione terra (M2)= $\lambda_0*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	36.846
pressione attiva del terreno (M2)	Pressione terra (M2)= $\lambda\alpha*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	27.883
pressione da sovraccarico a riposo Qe (M1)	Pressione Qe(M1)= λ_0*Qe	12.185
pressione da sovraccarico a riposo Qe (M2)	Pressione Qe(M2)= λ_0*Qe	13.571
Pressione dell'acqua	Pressione w= $10*Hw$	53.000
AZIONI SISMICHE ALLA BASE PIEDRITTO		
Incremento di spinta sismica (+) (M1)	$\Delta Pd(M1)=(1/2*\gamma*(1+Kv)*Kas+*htot^2)-St(attiva)$	142.713
Incremento di spinta sismica (-) (M1)	$\Delta Pd(M1)=(1/2*\gamma*(1-Kv)*Kas-*htot^2)-St(attiva)$	108.424
Incremento di spinta sismica (+) (M2)	$\Delta Pd(M2)=(1/2*\gamma*(1+Kv)*Kas+*htot^2)-St(attiva)$	124.598
Incremento di spinta sismica (-) (M2)	$\Delta Pd(M2)=(1/2*\gamma*(1-Kv)*Kas-*htot^2)-St(attiva)$	87.123
Incremento di spinta sismica distribuito (+) (M1)	$\Delta Pd(M1)/htot$	24.606
Incremento di spinta sismica distribuito (-) (M1)	$\Delta Pd(M1)/htot$	18.694
Incremento di spinta sismica distribuito (+) (M2)	$\Delta Pd(M2)/htot$	21.482
Incremento di spinta sismica distribuito (-) (M2)	$\Delta Pd(M2)/htot$	15.021
Spinta statica dell'acqua	E_{ws}	140.450
Spinta idrodinamica dell'acqua	E_{wd}	0.000
Inerzia del terreno imbarcato	kh*peso terreno imbarcato	35.452
Inerzia piedritto in sommità orizzontale	kh*Ss*25	2.316
Inerzia del piedritto alla base orizzontale	kh*Sb*25	6.948
Inerzia piedritto in sommità verticale	kv*Ss*25	1.158
Inerzia del piedritto alla base verticale	kv*Sb*25	3.474
AZIONI DA TRAFFICO SULLA SOLETTA DI FONDAZIONE		
Larghezza trasversale di impronta del carico	Bt	3.000
Larghezza longitudinale di impronta del carico	Bl	3.39
Carico Q1k (1° colonna di carico) ripartito su 1 m		68.08
Carico Q2k (2° colonna di carico) ripartito su 1 m		41.89
Carico Q3k (3° colonna di carico) ripartito su 1 m		22.19

7.4.5. Sezione 5

AZIONI ALLA BASE DEL PIEDRITTO		
Peso elevazione	$Pe=H*(Ss+Sb)/2*25$	134.550
Peso del terreno gravante su elevazione:		
parte non immersa	$Pti=\gamma*(Ht*sc+Hw*sc)/2*(Ht-Hw)+\gamma*Bsb*(Ht-Hw)$	23.449
parte immersa	$Pte=\gamma_i*Hw^2*sc/2+\gamma_i*Bsb*Hw$	130.054
Pressione del terreno:		
pressione a riposo del terreno (M1)	Pressione terra (M1)= $\lambda_0*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	42.405
pressione attiva del terreno (M1)	Pressione terra (M1)= $\lambda\alpha*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	30.491
pressione a riposo del terreno (M2)	Pressione terra (M2)= $\lambda_0*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	47.228
pressione attiva del terreno (M2)	Pressione terra (M2)= $\lambda\alpha*((Ht-Hw)*\gamma+Hw*\gamma_i)$	35.740
pressione da sovraccarico a riposo Qe (M1)	Pressione Qe(M1)= λ_0*Qe	12.185
pressione da sovraccarico a riposo Qe (M2)	Pressione Qe(M2)= λ_0*Qe	13.571
Pressione dell'acqua	Pressione w= $10*Hw$	71.000
AZIONI SISMICHE ALLA BASE PIEDRITTO		
Incremento di spinta sismica (+) (M1)	$\Delta Pd(M1)=(1/2*\gamma*(1+Kv)*Kas+*htot^2)-St(attiva)$	249.813
Incremento di spinta sismica (-) (M1)	$\Delta Pd(M1)=(1/2*\gamma*(1-Kv)*Kas-*htot^2)-St(attiva)$	190.939
Incremento di spinta sismica (+) (M2)	$\Delta Pd(M2)=(1/2*\gamma*(1+Kv)*Kas+*htot^2)-St(attiva)$	219.531
Incremento di spinta sismica (-) (M2)	$\Delta Pd(M2)=(1/2*\gamma*(1-Kv)*Kas-*htot^2)-St(attiva)$	155.186
Incremento di spinta sismica distribuito (+) (M1)	$\Delta Pd(M1)/htot$	32.870
Incremento di spinta sismica distribuito (-) (M1)	$\Delta Pd(M1)/htot$	25.124
Incremento di spinta sismica distribuito (+) (M2)	$\Delta Pd(M2)/htot$	28.886
Incremento di spinta sismica distribuito (-) (M2)	$\Delta Pd(M2)/htot$	20.419
Spinta statica dell'acqua	E_{ws}	252.050
Spinta idrodinamica dell'acqua	E_{wd}	0.000
Inerzia del terreno imbarcato	kh*peso terreno imbarcato	47.400
Inerzia piedritto in sommità orizzontale	kh*Ss*25	2.316
Inerzia del piedritto alla base orizzontale	kh*Sb*25	8.337
Inerzia piedritto in sommità verticale	kv*Ss*25	1.158
Inerzia del piedritto alla base verticale	kv*Sb*25	4.169
AZIONI DA TRAFFICO SULLA SOLETTA DI FONDAZIONE		
Larghezza trasversale di impronta del carico	Bt	3.000
Larghezza longitudinale di impronta del carico	Bl	4.51
Carico Q1k (1° colonna di carico) ripartito su 1 m		53.32
Carico Q2k (2° colonna di carico) ripartito su 1 m		32.04
Carico Q3k (3° colonna di carico) ripartito su 1 m		17.27

7.5. COMBINAZIONI DI CARICO ADOTTATE

Al fine di determinare le combinazioni come da norma (§3.2), si definisce la classificazione delle azioni e le combinazioni allo SLU e SLE.

Le precedenti condizioni elementari di calcolo (CDC) sono combinate tra loro in modo da generare le massime sollecitazioni per lo SLU e SLE (combinazione 1 (A1+M1+R1) e combinazione 2 (A2+M2+R2)), come da seguente prospetto.

Ai fini della determinazione dei valori caratteristici delle azioni dovute al traffico, si dovranno considerare, generalmente, le combinazioni riportate in Tab. 5.1. IV (NTC).

Per le verifiche agli stati limite ultimi si adottano i valori dei coefficienti parziali delle azioni riportati in Tab. 5.1.V e i coefficienti di combinazione Ψ in Tab. 5.1.VI (NTC).

Per le verifiche agli stati limite d'esercizio si adottano i valori dei coefficienti parziali in Tab. 5.1.VI (NTC).

7.5.1. Combinazioni per lo stato limite ultimo

$\gamma_{G1} G_1 + \gamma_{G2} G_2 + \gamma_{Q1} Q_{k1} + \gamma_{Q2} \Psi_{02} Q_{k2} + \gamma_{Q3} \Psi_{03} Q_{k3} + \dots$ (fondamentale)

	Peso proprio P.S.	Permanenti portati	Sterre λ_{0_M1} (SX)	Sterre λ_{0_M1} (DX)	Sterre λ_{0_M2} (SX)	Sterre λ_{0_M2} (DX)	Falda	Ssovaccarico λ_{0_M1} (SX)	Ssovaccarico λ_{0_M2} (SX)	Carico mobile su soletta inferiore
1_STR	1.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2_STR	1.35	1.35	1.00	1.00	0	0	1	0	0	0
3_STR	1.00	1.35	1.35	1.35	0	0	1.35	1.50	0	1.35
4_STR	1.00	1.00	1.35	1.35	0	0	1.35	1.50	0	0
1_GEO	1.00	1.00	0	0	1.00	1.00	1.00	0	1.3	1.15
2_GEO	1.00	1.00	0	0	1.00	1.00	1.00	0	0	0

Dove si indicano con "dx" le azioni agenti sul piedritto destro.

7.5.2. Combinazioni per gli stati limite di esercizio

$$G1 + G2 + Q_{k1} + \psi_{02} Q_{k2} + \psi_{03} Q_{k3} + \dots \text{(RAR)}$$

$$G1 + G2 + \psi_{11} Q_{k1} + \psi_{22} Q_{k2} + \psi_{23} Q_{k3} + \dots \text{(FR)}$$

$$G1 + G2 + \psi_{21} Q_{k1} + \psi_{22} Q_{k2} + \psi_{23} Q_{k3} + \dots \text{(Q.P.)}$$

	Peso proprio P.S.	Permanenti portati	Sterre λ_{a_M1} (SX)	Sterre λ_{a_M1} (DX)	Falda	Sovraccarico λ_{a_M1} (SX)	Carico mobile su soletta inferiore
1_Q.P.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0
1_FR	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0
2_FR	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0.75
1_RAR	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75
2_RAR	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	1.00
3_RAR	1.00	0	0	0	0	0	0

Dove si indicano con “dx” le azioni agenti sul piedritto destro.

7.5.3. Combinazioni per lo stato limite ultimo di Salvaguardia della vita

$$E + G1 + G2 + \psi_{21} Q_{k1} + \psi_{22} Q_{k2} + \dots \text{(S.L.V.)}$$

	Peso proprio P.S.	Permanenti portati	Sterre λ_{a_M1} (SX)	Sterre λ_{a_M1} (DX)	Sterre λ_{a_M2} (SX)	Sterre λ_{a_M2} (DX)	Falda	Sovr.Sism.basso_ $\lambda_{a_K(\theta1)}_{M1}$	Sovr.Sism.alto_ $\lambda_{a_K(\theta2)}_{M1}$	Sovr.Sism.basso_ $\lambda_{a_K(\theta1)}_{M2}$	Sovr.Sism.alto_ $\lambda_{a_K(\theta2)}_{M2}$	Incr.idrodinamico	Inerz.Orizz.	Inerzia verticale verso il basso
1_STR	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	0	-	-	1.00	1.00	1.00
2_STR	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	1.00	0	1.00	-	-	1.00	0	-1.0
1_GEO	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	1.00	0	1.00	1.00	1.00


2_GEO	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	0	1.00	1.00	0	-1.0
-------	------	------	---	---	------	------	------	---	---	---	------	------	---	------

Dove si indicano con “dx” le azioni agenti sul piedritto destro.

I valori numerici riportati nelle colonne della tabella precedente indicano il coefficienti moltiplicativi con i quali le Condizioni Elementari sono considerate.

Per un esame più dettagliato dei risultati del calcolo elettronico si rimanda agli output allegati.

Le convenzioni adottate per le sollecitazioni di segno positivo sono le seguenti.




Per determinare le sollecitazioni più gravose nelle varie sezioni, sono stati elaborati i risultati ottenuti nel calcolo agli elementi finiti secondo gli schemi di combinazione allo SLU o SLE (di cui alla tabella precedente), prendendo tutti i contributi (CMB) che creano le condizioni più sfavorevoli per la verifica in itinere.

Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi di carico delle Condizioni Elementari (CDC).

7.6. DIAGRAMMI DELLE CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE

7.6.1. Sezione 1


7.6.1.1 InviluppoSLU/SLV momento flettente soletta di fondazione

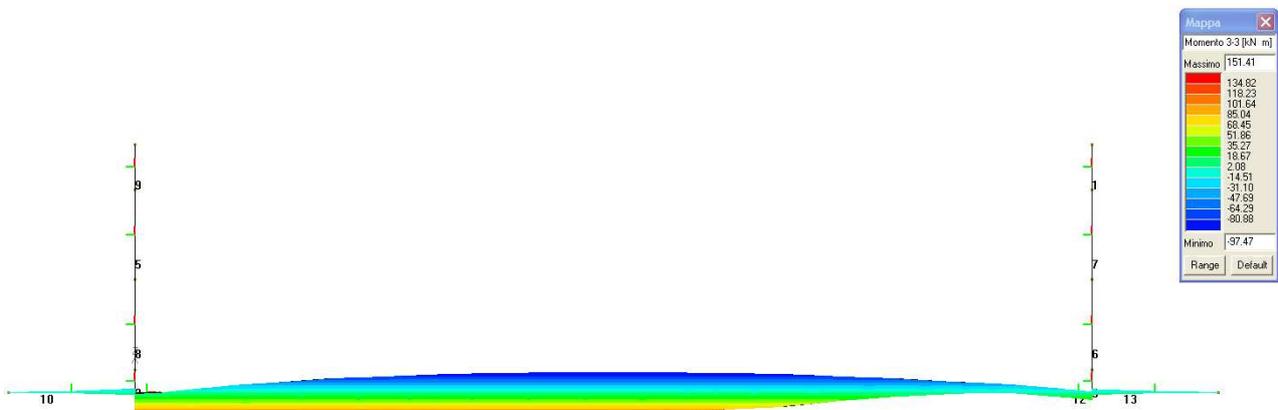


7.6.1.2 InviluppoSLU/SLV momento flettente piedritti



7.6.1.3 Inviluppo taglio SLU/SLV soletta di fondazione

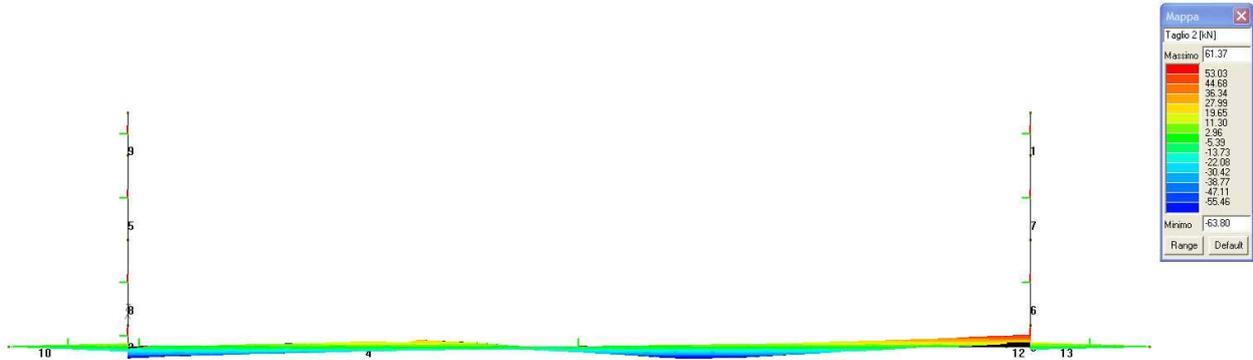


7.6.1.4 Inviluppo taglio SLU/SLV piedritti

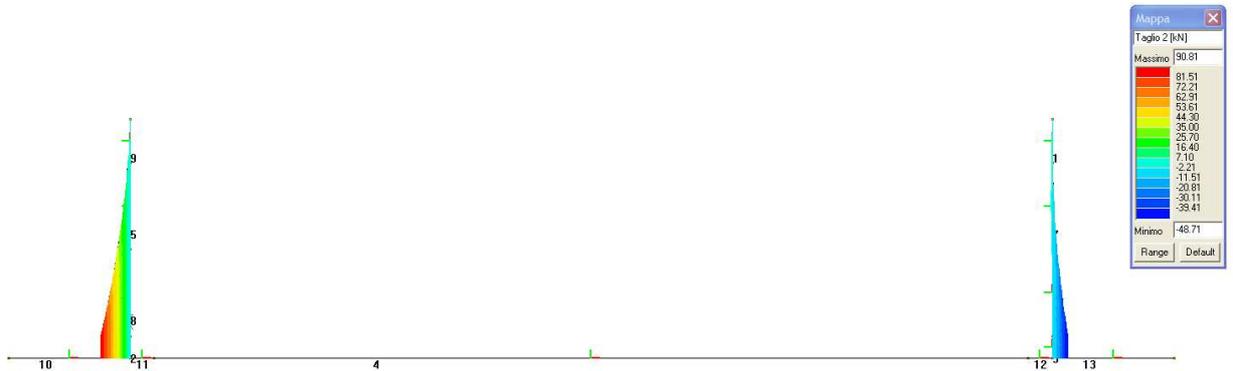

7.6.2. Sezione 2


7.6.2.1 InviluppoSLU/SLV momento flettente soletta di fondazione

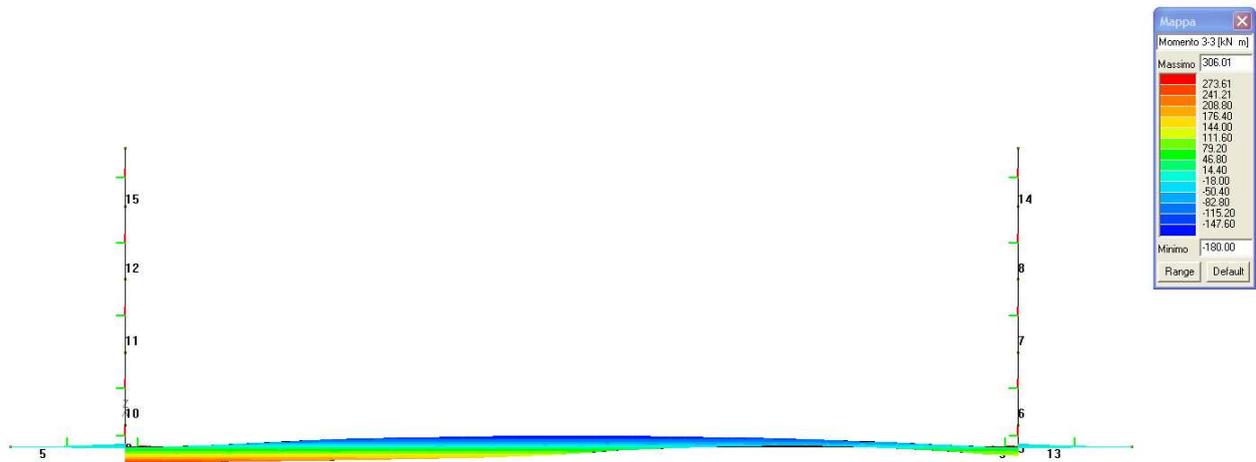

7.6.2.2 InviluppoSLU/SLV momento flettente piedritti



7.6.2.3 Inviluppo taglio SLU/SLV soletta di fondazione

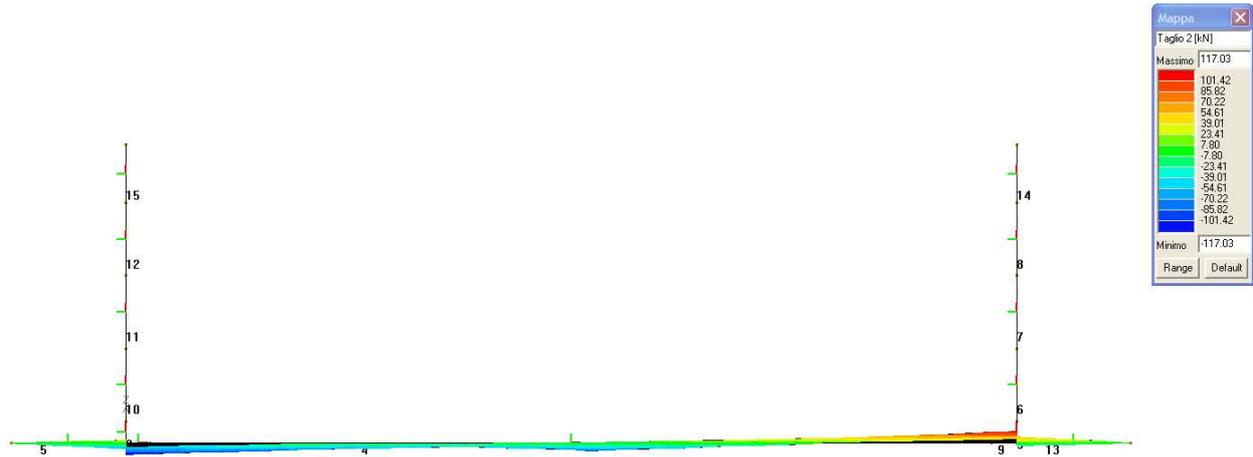


7.6.2.4 Inviluppo taglio SLU/SLV piedritti



7.6.3. Sezione 3


7.6.3.1 InviluppoSLU/SLV momento flettente soletta di fondazione

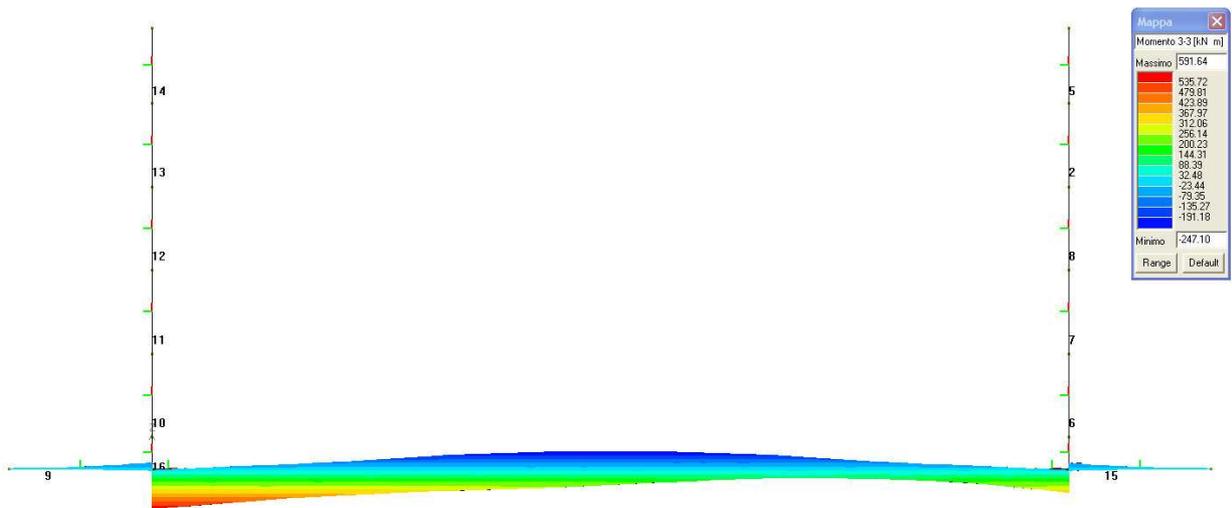


7.6.3.2 InviluppoSLU/SLV momento flettente piedritti



7.6.3.3 Inviluppo taglio SLU/SLV soletta di fondazione

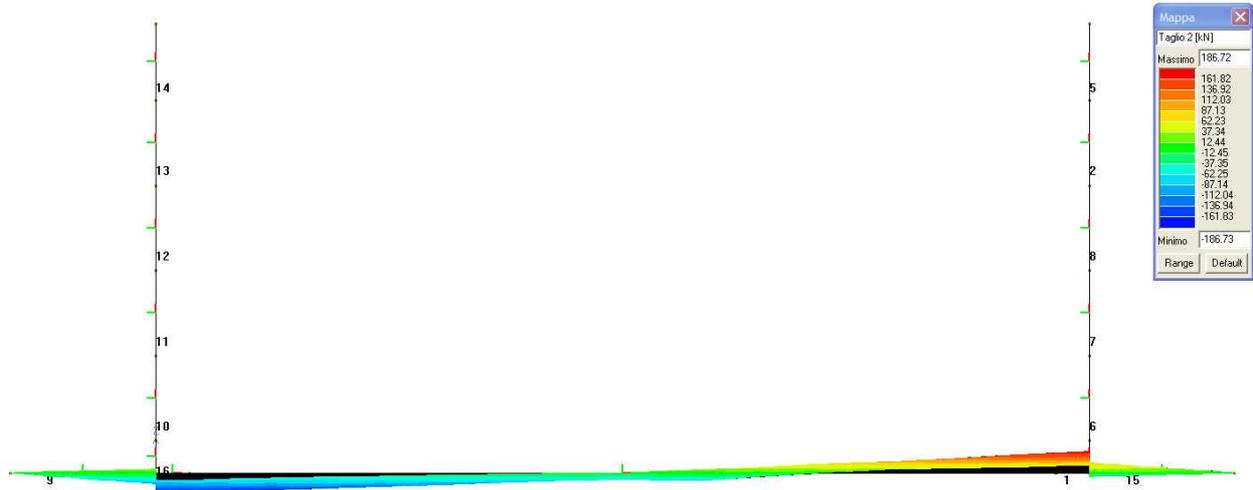


7.6.3.4 Inviluppo taglio SLU/SLV piedritti

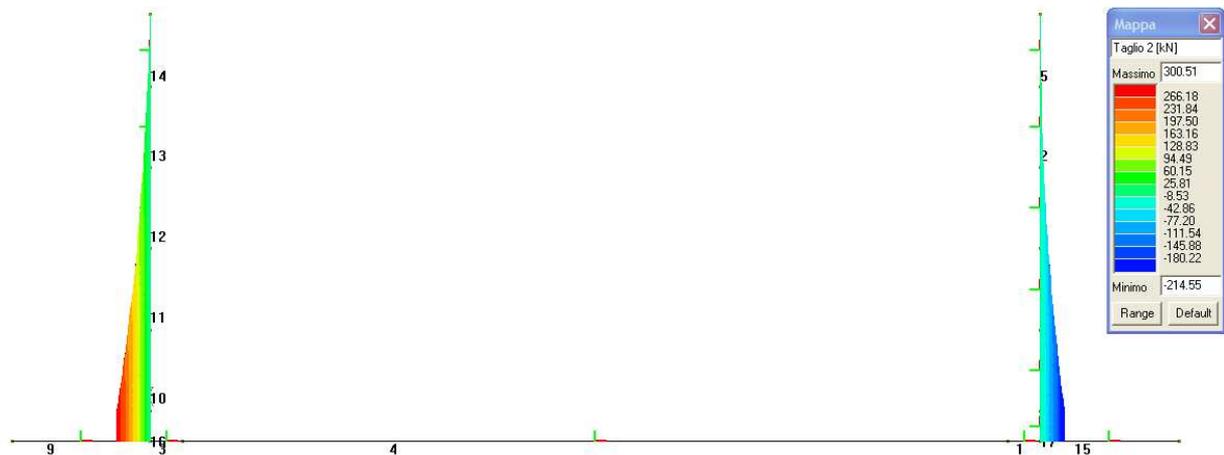


7.6.4. Sezione 4


7.6.4.1 InviluppoSLU/SLV momento flettente soletta di fondazione

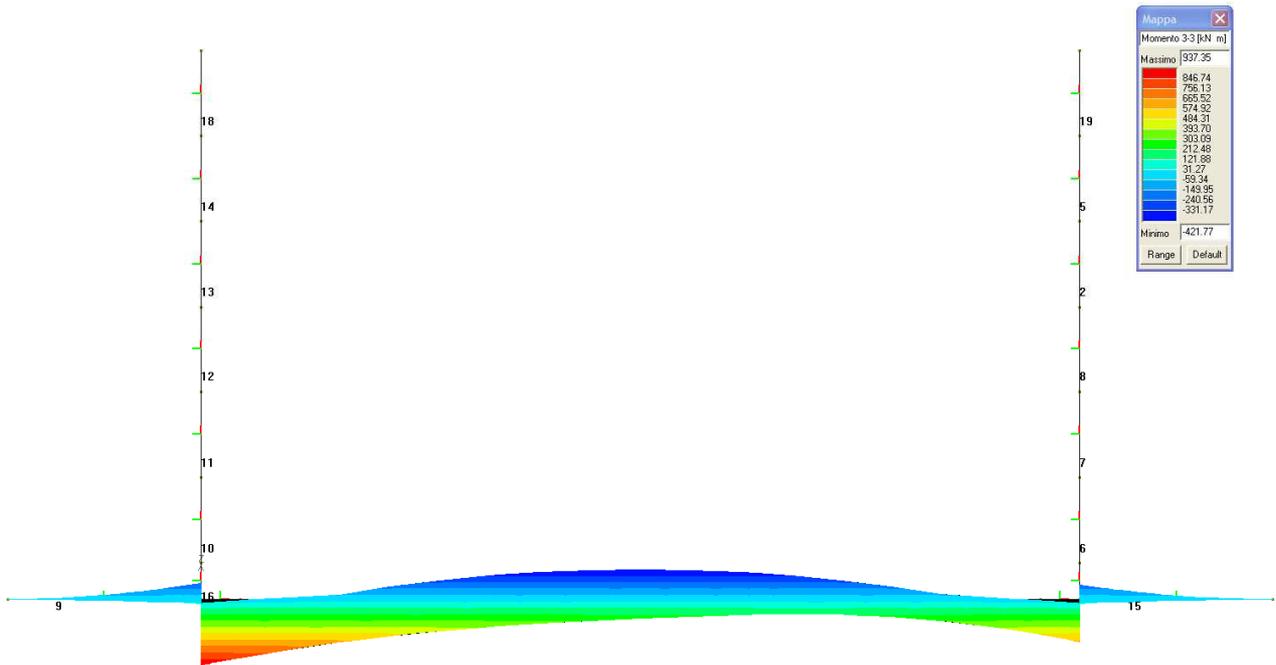


7.6.4.2 InviluppoSLU/SLV momento flettente piedritti

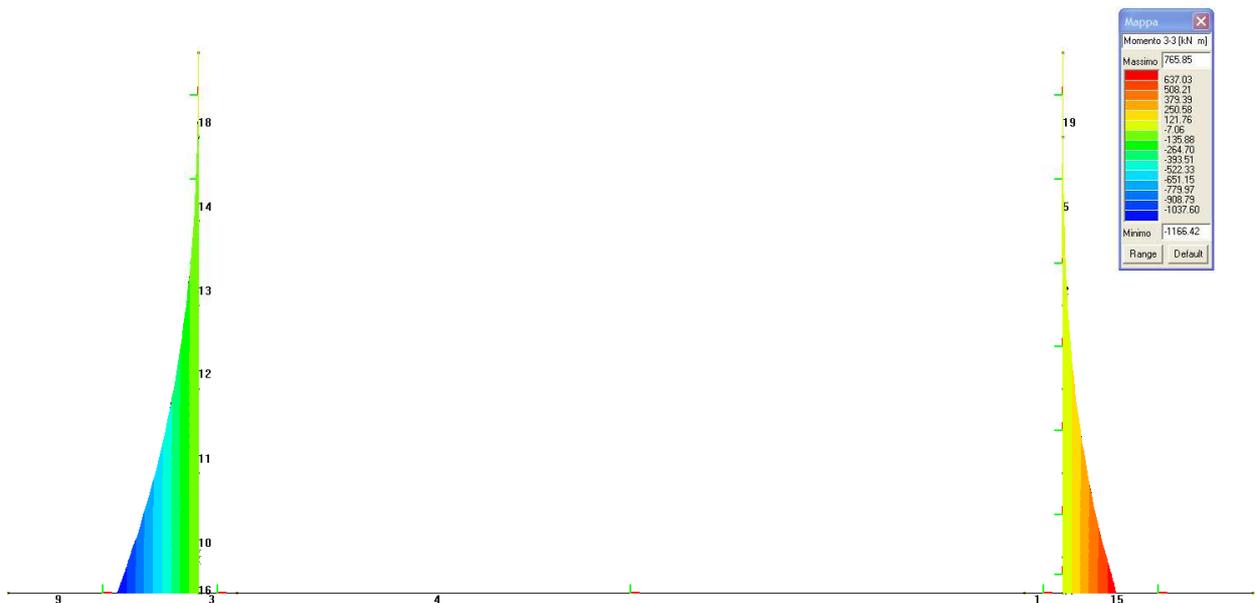

7.6.4.3 Inviluppo taglio SLU/SLV soletta di fondazione

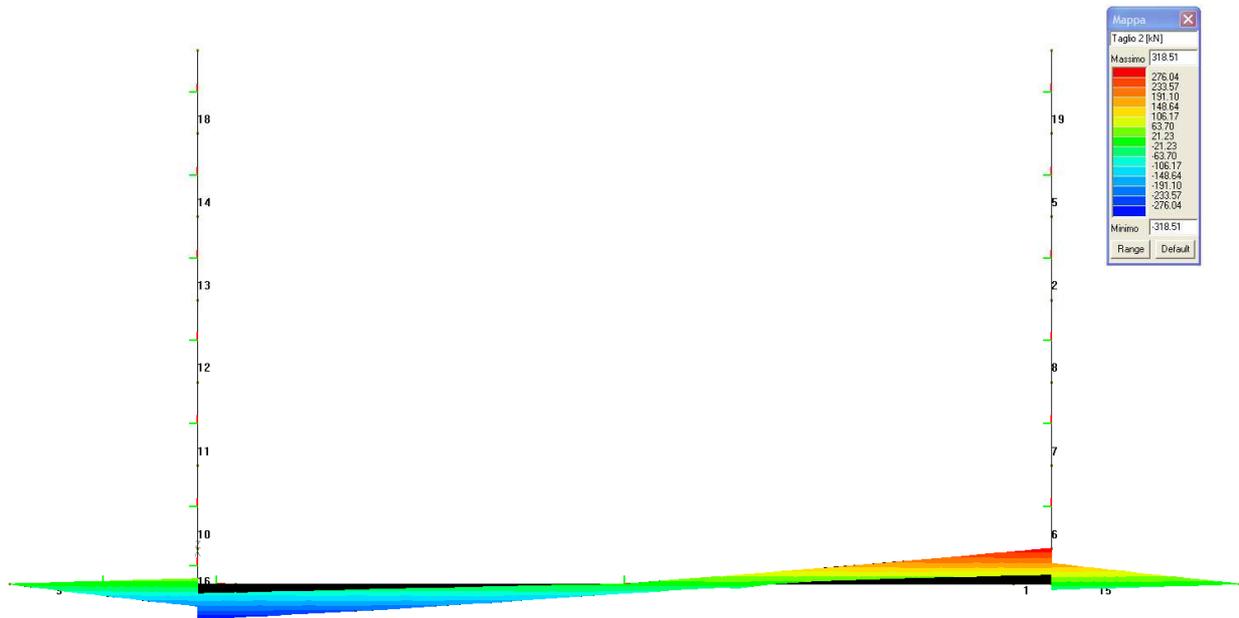


7.6.4.4 Inviluppo taglio SLU/SLV piedritti

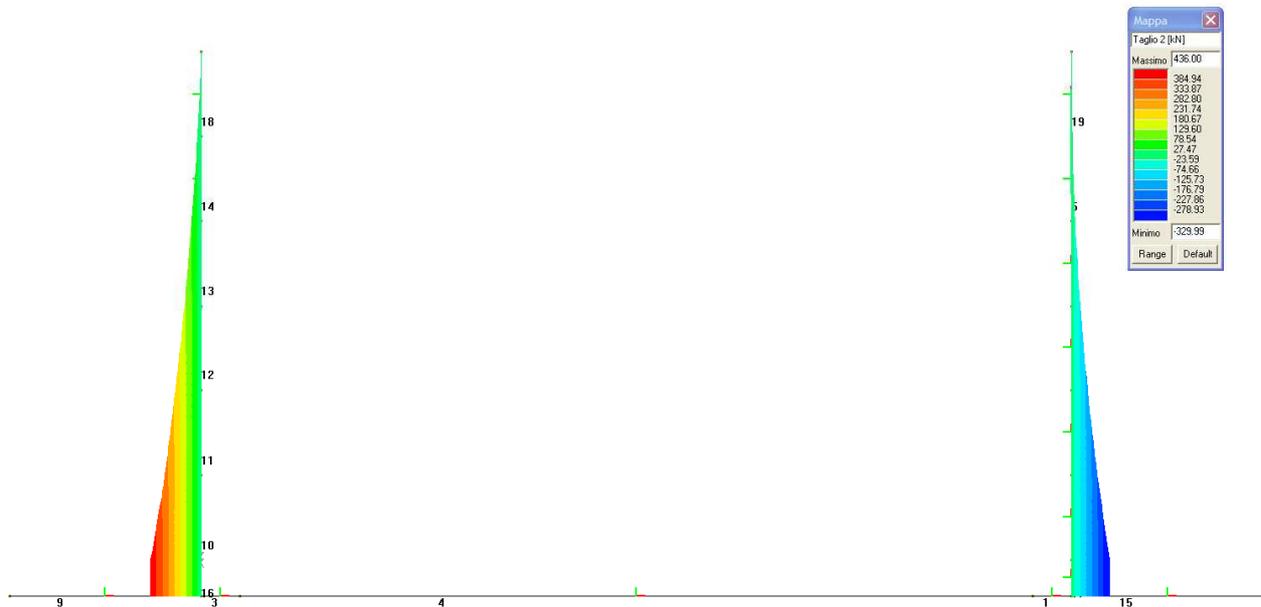

7.6.5. Sezione 5


7.6.5.1 Involuppo SLU/SLV momento flettente soletta di fondazione

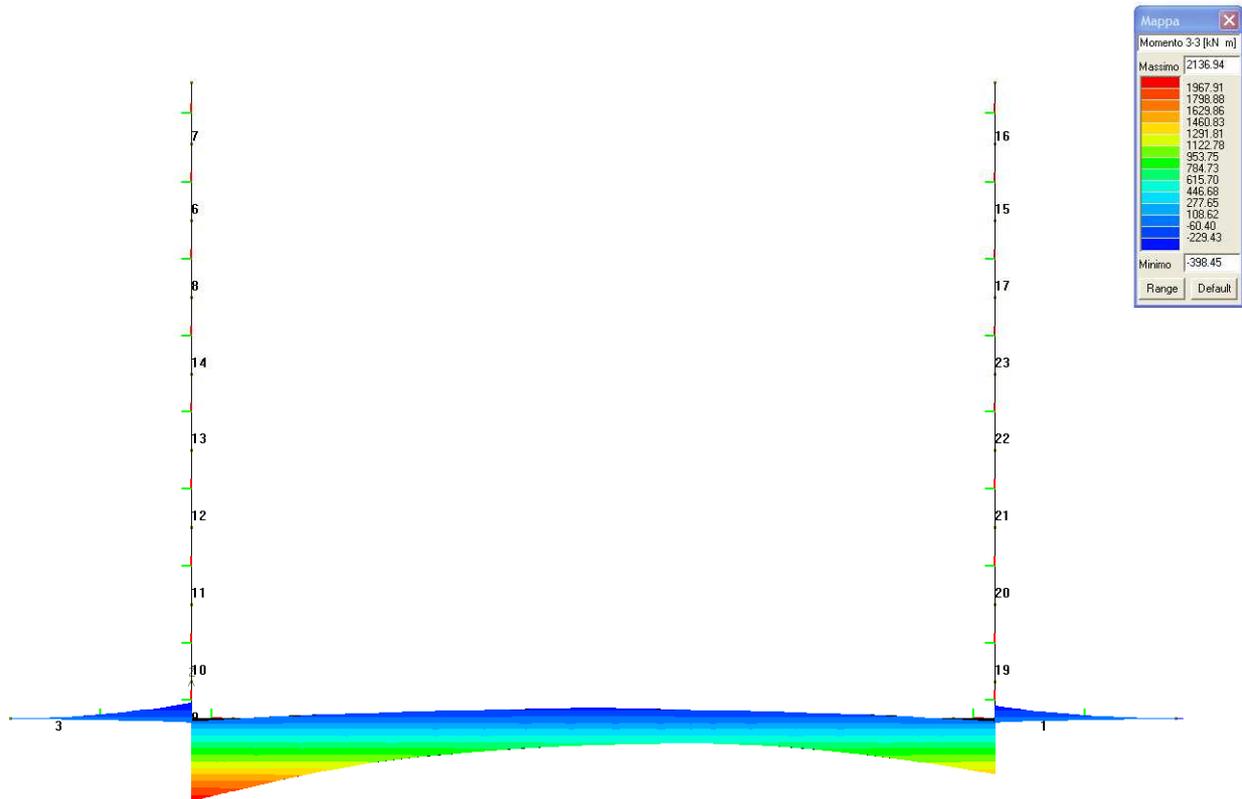


7.6.5.2 *Involuppo SLU/SLV momento flettente piedritti*



7.6.5.3 Inviluppo taglio SLU/SLV soletta di fondazione

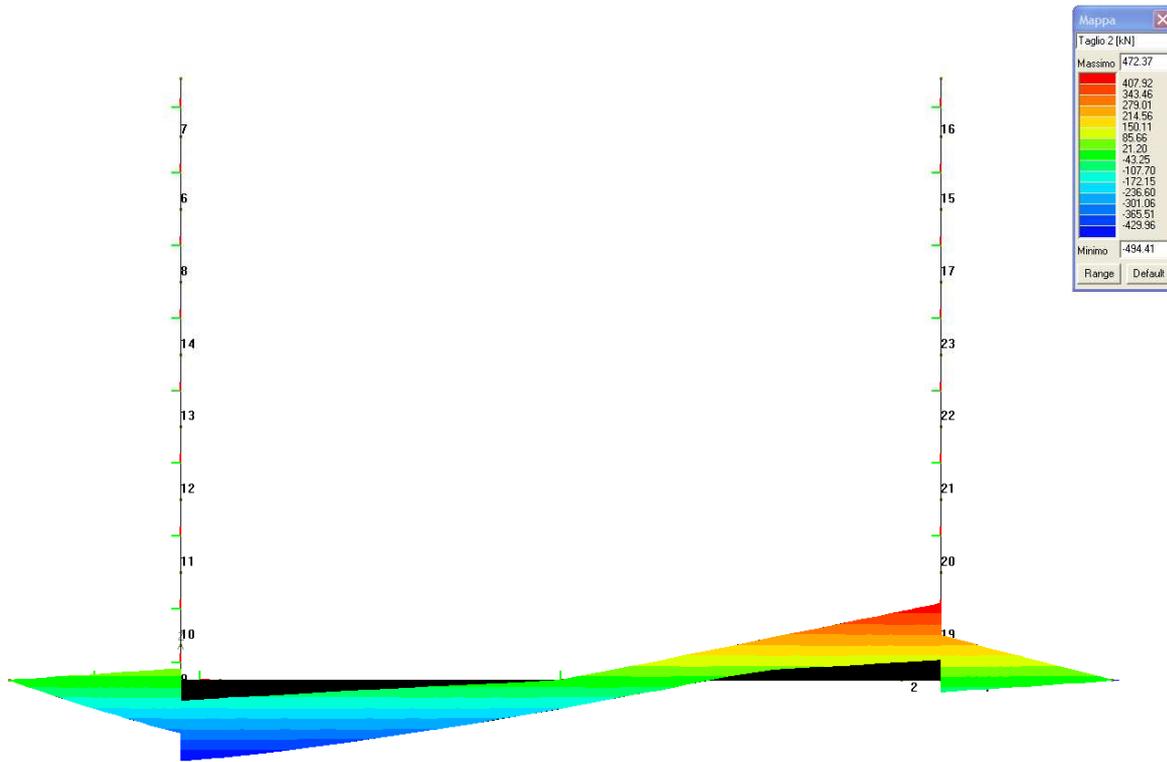

7.6.5.4 *Inviluppo taglio SLU/SLV piedritti*

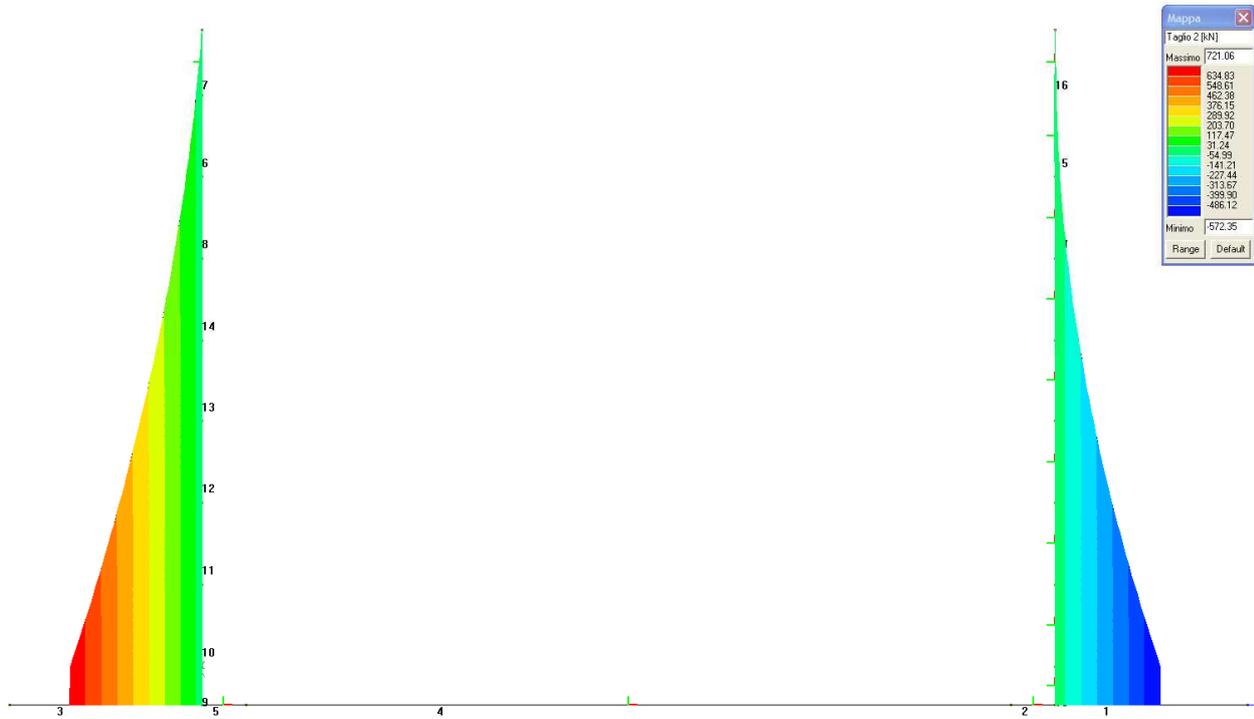


7.7. VERIFICHE DI RESISTENZA ED A FESSURAZIONE

Di seguito si riportano le verifiche delle sezioni per le aste più significative e per le Combinazioni di carico risultate più critiche.


Le verifiche a flessione sono effettuate rispettivamente:

- nella sezione ubicata a metà fra asse piedritto e sezione d'attacco piedritto-soletta nel caso delle verifiche della soletta di fondazione;
- nella sezione ubicata a metà fra asse soletta e sezione d'attacco del piedritto nel caso delle verifiche del piedritto.

Le verifiche a fessurazione ed a taglio sono eseguite nelle sezioni di attacco soletta-piedritto.

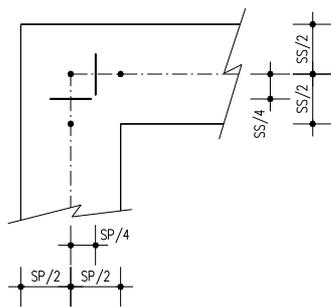

VERIFICHE A FLESSIONE



VERIFICHE A FESSURAZIONE E TAGLIO

I calcoli di verifica sono effettuati con il metodo degli Stati Limite, applicando il combinato D. M.14.01.2008 con l'UNI EN 1992 (Eurocodice 2).

Le verifiche a fessurazione sono state condotte considerando:

Verifica di formazione delle fessure: la verifica si esegue per la sezione interamente reagente e per le sollecitazioni di esercizio che determinano la massima trazione nel calcestruzzo σ_{ct} , confrontandola con la resistenza caratteristica a trazione per flessione f_{ctk} ; se risulta $\sigma_{ct} < f_{ctk}$ la verifica è soddisfatta, altrimenti si procede alla verifica di apertura delle fessure.

Verifica di apertura delle fessure: l'apertura convenzionale delle fessure è calcolata con le modalità indicate nell'EC2, come richiesto dal D. M. Min. II. TT. del 14 gennaio 2008, e valutata con le sollecitazioni relative alle Combinazioni FR o QP della normativa vigente sui ponti stradali". La massima apertura ammissibile risulta rispettivamente per le strutture in ambiente aggressivo per strutture ordinarie ed armature poco sensibili:

b.1) combinazione di carico Frequente:

$$w_k \leq w_3 = 0.30 \text{ mm}$$

b.2) combinazione di carico quasi permanente:

$$w_k \leq w_2 = 0.20 \text{ mm}$$

mentre per le strutture in ambiente ordinario (fondazione) si ha:

b.1) combinazione di carico Frequente:

$$w_k \leq w_3 = 0.40 \text{ mm}$$

b.2) combinazione di carico quasi permanente:

$$w_k \leq w_2 = 0.30 \text{ mm}$$

Verifica delle tensioni di esercizio: le verifiche si eseguono per la condizione di carico Quasi Permanente e Rara, verificando rispettivamente che le tensioni di lavoro siano inferiori ai seguenti limiti:

- per la condizione QP si verifica che le massime tensioni presenti nel calcestruzzo siano inferiori a $\sigma_c < 0.45 f_{ck}$;
- per la condizione rara si verifica che le massime tensioni presenti nel calcestruzzo siano inferiori a $\sigma_c < 0.60 f_{ck}$, mentre quelle dell'acciaio $\sigma_s < 0.80 f_{yk}$


7.7.1. Sezione 1

7.7.1.1 Piedritto: attacco soletta di fondazione



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	55.0
2	100.0	55.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

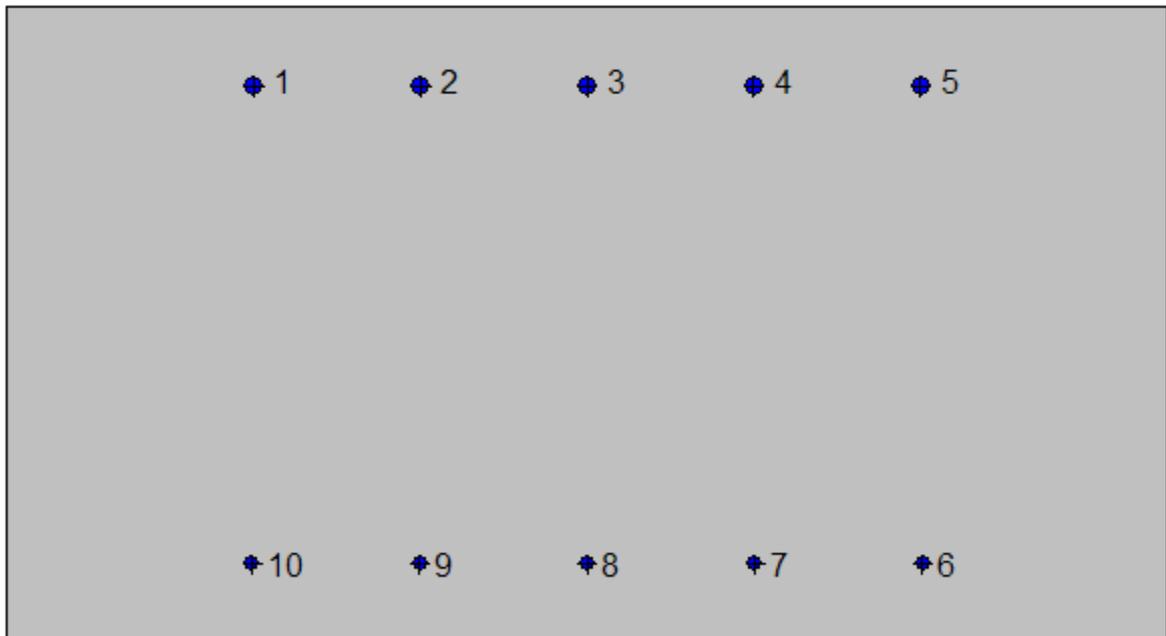

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	21.3	48.1	2.0	no
2	35.6	48.1	2.0	no
3	50.0	48.1	2.0	no
4	64.4	48.1	2.0	no
5	78.7	48.1	2.0	no
6	78.9	6.7	1.1	no
7	64.4	6.7	1.1	no
8	50.0	6.7	1.1	no
9	35.6	6.7	1.1	no
10	21.1	6.7	1.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:**Calcestruzzo classe: C32/40**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 400 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 332 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 31 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 150192 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 336430 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

εuk (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

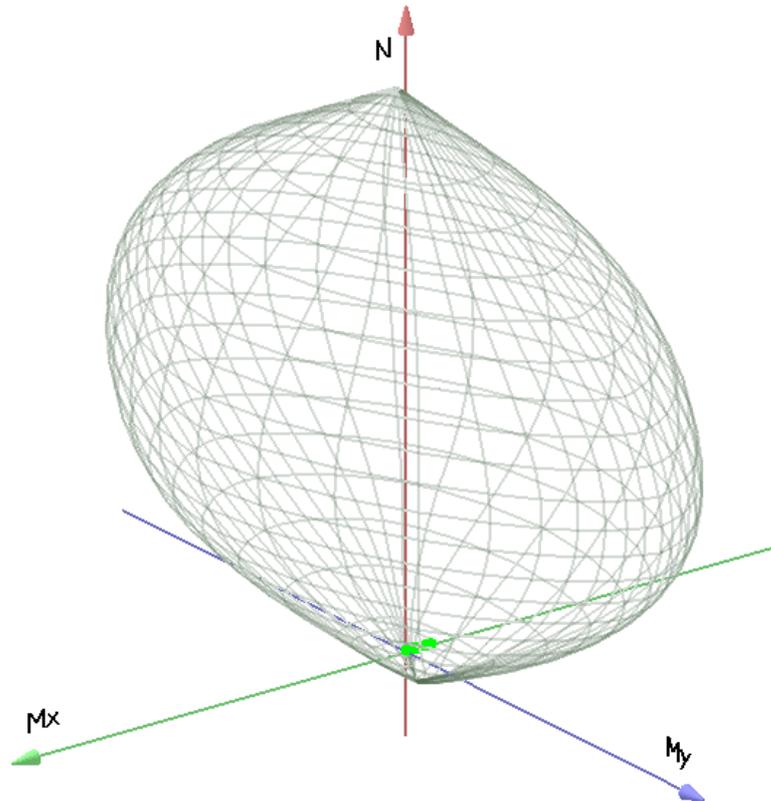

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-614.66	-35.0110	0.0000	Completamente tesa
10961.99	35.0110	0.0007	Completamente compressa
0.00	123.7015	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-193.7235	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	-0.0001	285.4152	Fibre di sinistra tese
0.00	-0.0001	-285.4152	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	38.10	1.0500	1.9000	P	9263.62	255.2966	461.9653	0.000	OK
				M	10791.54	1.0306	1.8682	0.000	
				N	38.10	113.0625	204.5893	0.010	
2	38.10	-31.1600	1.9000	P	326.36	-266.9102	16.2750	0.120	OK
				M	10629.79	-31.0808	1.8952	0.000	
				N	38.10	-202.4490	12.3445	0.150	
3	28.22	-95.6600	1.4100	P	61.39	-208.1098	3.0675	0.460	OK
				M	10304.33	-95.5215	1.4080	0.000	
				N	28.22	-200.4949	2.9552	0.480	
4	28.22	-95.6600	1.4100	P	61.39	-208.1098	3.0675	0.460	OK
				M	10304.33	-95.5215	1.4080	0.000	
				N	28.22	-200.4949	2.9552	0.480	
11	32.42	-72.7100	1.6200	P	96.24	-215.8508	4.8092	0.340	OK
				M	10420.12	-72.6128	1.6178	0.000	
				N	32.42	-201.4615	4.4886	0.360	
12	24.02	-44.1800	1.2000	P	120.26	-221.1857	6.0078	0.200	OK
				M	10564.17	-44.1011	1.1979	0.000	
				N	24.02	-199.4565	5.4176	0.220	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
3	28.22	-95.6600	1.4100	P	61.39	-208.1098	3.0675	0.460	OK
1	38.10	1.0500	1.9000	M	10791.54	1.0306	1.8682	0.000	OK
3	28.22	-95.6600	1.4100	N	28.22	-200.4949	2.9552	0.480	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_c L = 19.92$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c / \sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_a L = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a / \sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c / σ_{cL}	σ_a	σ_a / σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK	-66.8900	0.0000	28.22	-2.76	0.14	135.61	0.38
9 OK	-31.1600	0.0000	28.22	-1.29	0.06	55.84	0.16

10 OK 0.0000 0.0000 28.22 -0.05 0.00 -0.72 0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $WkL = 0.30$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		-31.1600	0.0000	28.22	0.09	0.31
7 OK		-31.1600	0.0000	28.22	0.09	0.31

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma cL = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma c/\sigma cL < 1$)

Fessure: $WkL = 0.20$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σc	$\sigma c/\sigma cL$	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		-31.1600	0.0000	28.22	-1.29	0.09	0.09	0.47

Verifica allo stato limite ultimo per taglio

V_{sdu}	90.81	kN
M_{sdu}	0	kNm
N_{sdu}	40.42	kN
R_{ck}	40	N/mm ²
f_{ck}	32	N/mm ²
γ_c	1.5	
f_{yk}	450	N/mm ²
bw	100	cm
d	48.1	cm
Asl	10.05	cm ²


c	6.9	cm
α	90	gradi
α	1.57	rad
θ	21.80	gradi
ctg θ	2.50	
θ_{imposto}	21.80	gradi
A_{sw}	0	cm ²
passo staffe	40	cm
f_{cd}	18.133	N/mm ²
$f_{ctd_{0,05}}$	1.356	N/mm ²
f_{yd}	391.304	N/mm ²
σ_{cp}	0.0736	N/mm ²
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	184.168	kN
$V_{Rd,min}$	206.207	kN
$\rho_{sw,min}$	0.001006	
$s_{l,max}$	36.075	cm
$A_{sw,min}$	3.628	cm ² / $s_{l,max}$

7.7.1.2 Soletta di fondazione: attacco piedritto



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	50.0
2	100.0	50.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

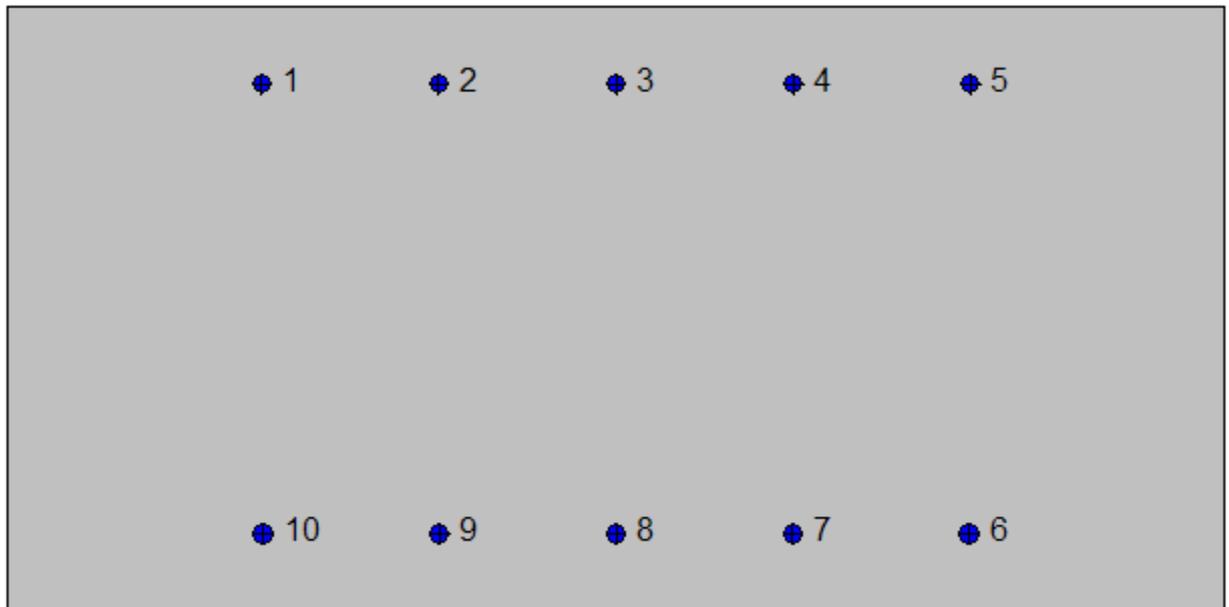

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	20.9	43.7	2.0	no
2	35.4	43.7	2.0	no
3	50.0	43.7	2.0	no
4	64.6	43.7	2.0	no
5	79.1	43.7	2.0	no
6	79.1	6.4	2.0	no
7	64.5	6.4	2.0	no
8	50.0	6.4	2.0	no
9	35.5	6.4	2.0	no
10	20.9	6.4	2.0	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente ordinario

Materiali:**Calcestruzzo classe: C25/30**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: FeB 44k

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4300 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

εuk (deformazione di rottura) = 0.120

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

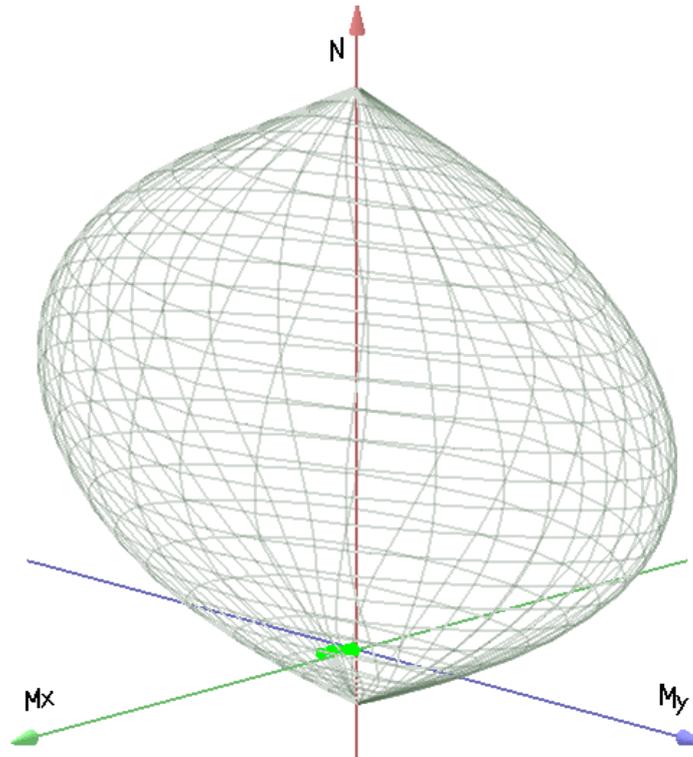

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-751.80	-0.3759	0.0000	Completamente tesa
7806.80	0.3759	0.0005	Completamente compressa
0.00	158.4585	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-158.9881	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0000	325.7277	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0000	-325.7277	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.00	7.4300	0.0000	P	0.00	158.4585	0.0000	0.050	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.00	158.4585	0.0000	0.050	
2	35.94	13.9400	0.0000	P	825.68	320.2563	0.0000	0.040	OK
				M	7732.35	13.8482	0.0000	0.000	
				N	35.94	165.9682	0.0000	0.080	
3	85.60	114.7800	0.0000	P	139.81	187.4699	0.0000	0.610	OK
				M	7173.08	114.6826	0.0000	0.010	
				N	85.60	176.2866	0.0000	0.650	
4	85.60	82.2500	0.0000	P	210.05	201.8276	0.0000	0.410	OK
				M	7353.87	82.1576	0.0000	0.010	
				N	85.60	176.2866	0.0000	0.470	
11	61.91	60.0800	0.0000	P	207.43	201.2943	0.0000	0.300	OK
				M	7476.98	59.9835	0.0000	0.010	
				N	61.91	171.3728	0.0000	0.350	
12	43.16	30.3900	0.0000	P	317.35	223.4524	0.0000	0.140	OK
				M	7641.38	30.3166	0.0000	0.010	
				N	43.16	167.4726	0.0000	0.180	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
3	85.60	114.7800	0.0000	P	139.81	187.4699	0.0000	0.610	OK
3	85.60	114.7800	0.0000	M	7173.08	114.6826	0.0000	0.010	OK
3	85.60	114.7800	0.0000	N	85.60	176.2866	0.0000	0.650	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 344.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK	75.3200	0.0000	60.66	-3.54	0.24	156.94	0.46
9 OK	47.5300	0.0000	35.94	-2.24	0.15	100.17	0.29

10 OK 5.5000 0.0000 0.00 -0.26 0.02 13.65 0.04

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $WkL = 0.40$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		18.5800	0.0000	35.94	0.04	0.11
7 OK		40.2900	0.0000	35.94	0.13	0.32

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma cL = 11.20$ kN/m (verifica Ok per $\sigma c/\sigma cL < 1$)

Fessure: $WkL = 0.30$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σc	$\sigma c/\sigma cL$	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		18.5800	0.0000	35.94	-0.86	0.08	0.04	0.14

Verifica allo stato limite ultimo per taglio

V_{sdu}	63.8	kN
M_{sdu}	0	kNm
N_{sdu}	85.6	kN
R_{ck}	30	N/mm ²
f_{ck}	25	N/mm ²
γ_c	1.5	
f_{yk}	450	N/mm ²
bw	100	cm
d	43.6	cm
Asl	10.05	cm ²
c	6.4	cm


α	90	gradi
α	1.57	rad
θ	21.80	gradi
$\text{ctg}\theta$	2.50	
θ_{imposto}	21.80	gradi
A_{sw}	0	cm^2
passo staffe	50	cm
f_{cd}	14.167	N/mm^2
$f_{ctd_{0,05}}$	1.119	N/mm^2
f_{yd}	391.304	N/mm^2
σ_{cp}	0.1715	N/mm^2
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	168.550	kN
$V_{Rd,min}$	176.962	kN
$\rho_{sw,min}$	0.000889	
$s_{l,max}$	32.700	cm
$A_{sw,min}$	2.907	$\text{cm}^2/s_{l,max}$

7.7.1.3 Soletta di fondazione: mezzeria



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	50.0
2	100.0	50.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

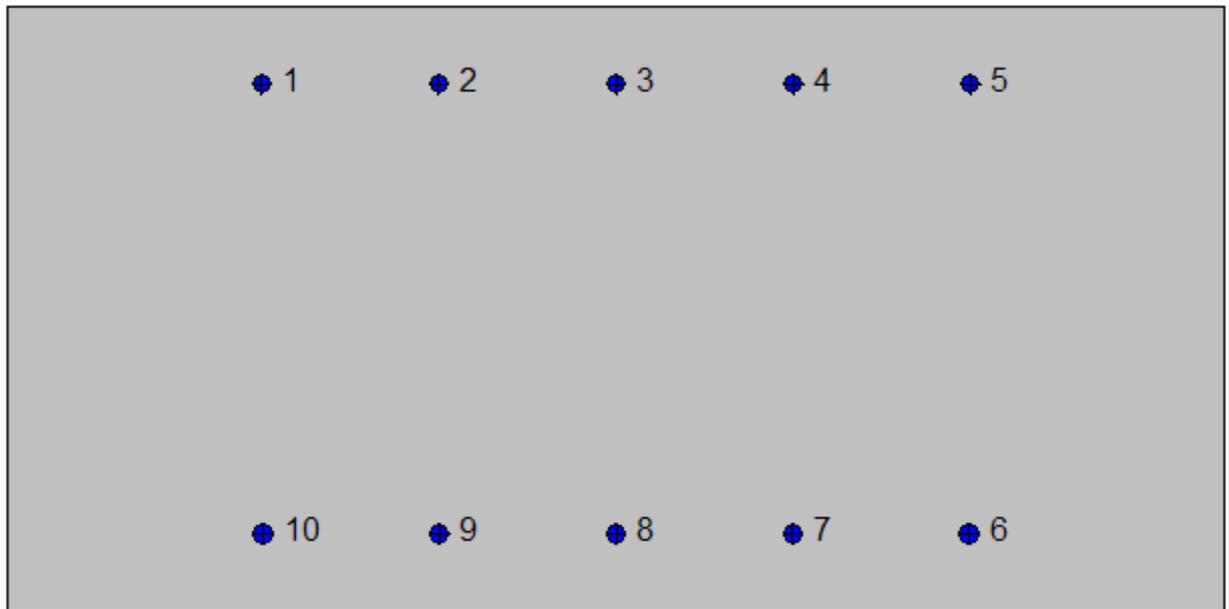

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	20.9	43.7	2.0	no
2	35.4	43.7	2.0	no
3	50.0	43.7	2.0	no
4	64.6	43.7	2.0	no
5	79.1	43.7	2.0	no
6	79.1	6.4	2.0	no
7	64.5	6.4	2.0	no
8	50.0	6.4	2.0	no
9	35.5	6.4	2.0	no
10	20.9	6.4	2.0	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente ordinario

Materiali:**Calcestruzzo classe: C25/30**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

εuk (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

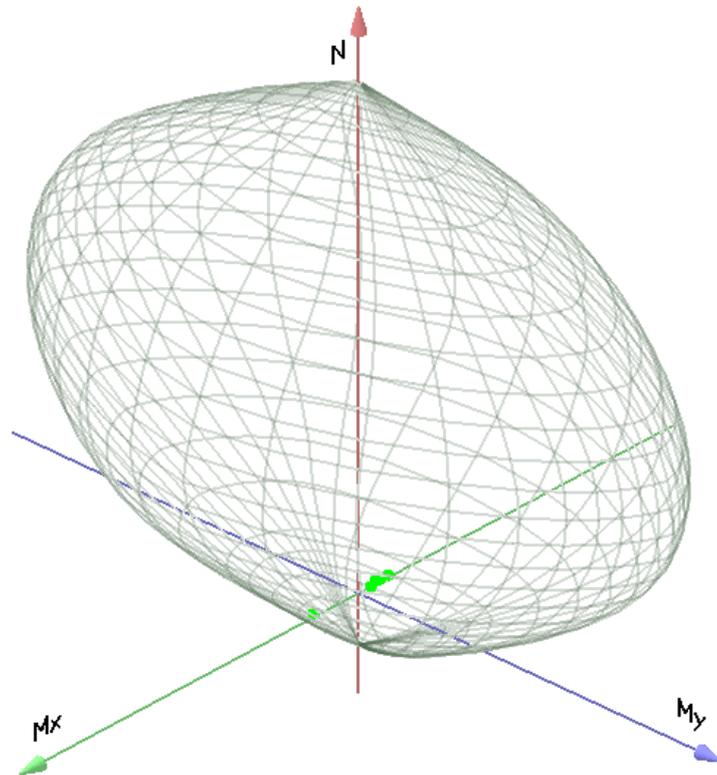

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-786.76	-0.3934	0.0000	Completamente tesa
7841.76	0.3934	0.0005	Completamente compressa
0.00	170.9217	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-171.6189	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0000	347.8090	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0000	-347.8089	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.00	-39.3800	0.0000	P	0.00	-171.6189	0.0000	0.230	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.00	-171.6189	0.0000	0.230	
2	35.72	-97.4700	0.0000	P	67.71	-184.7746	0.0000	0.530	OK
				M	7301.46	-97.3757	0.0000	0.000	
				N	35.72	-178.5615	0.0000	0.550	
3	69.01	147.2000	0.0000	P	88.19	188.1169	0.0000	0.780	OK
				M	7028.40	147.0991	0.0000	0.010	
				N	69.01	184.3805	0.0000	0.800	
4	69.01	-53.0800	0.0000	P	298.08	-229.2748	0.0000	0.230	OK
				M	7547.56	-52.9992	0.0000	0.010	
				N	69.01	-185.0260	0.0000	0.290	
11	39.99	-70.1500	0.0000	P	110.01	-192.9788	0.0000	0.360	OK
				M	7453.01	-70.0628	0.0000	0.000	
				N	39.99	-179.3910	0.0000	0.390	
12	37.37	-62.9600	0.0000	P	115.13	-193.9715	0.0000	0.320	OK
				M	7492.86	-62.8738	0.0000	0.000	
				N	37.37	-178.8820	0.0000	0.350	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
3	69.01	147.2000	0.0000	P	88.19	188.1169	0.0000	0.780	OK
3	69.01	147.2000	0.0000	M	7028.40	147.0991	0.0000	0.010	OK
3	69.01	147.2000	0.0000	N	69.01	184.3805	0.0000	0.800	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK	60.8600	0.0000	49.58	-2.86	0.19	126.54	0.35

9	OK	90.7200	0.0000	35.72	-4.26	0.29	207.32	0.58
10	OK	-29.1700	0.0000	0.00	-1.36	0.09	72.21	0.20

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.40$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6	OK	-68.7500	0.0000	35.72	0.24	0.59
7	OK	51.0900	0.0000	35.72	0.17	0.42

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 11.20$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5	OK	-68.7500	0.0000	35.72	-3.23	0.29	0.24	0.79


7.7.2. Sezione 2

7.7.2.1 *Piedritto: attacco soletta di fondazione*



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	68.0
2	100.0	68.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

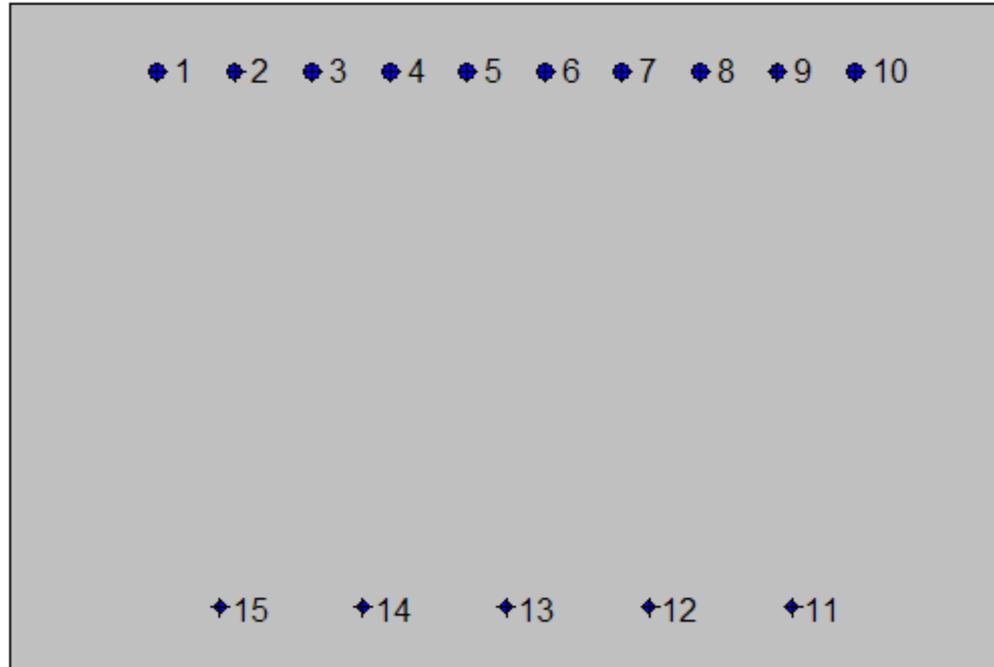

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	14.7	61.1	2.0	no
2	22.6	61.1	2.0	no
3	30.4	61.1	2.0	no
4	38.2	61.1	2.0	no
5	46.1	61.1	2.0	no
6	53.9	61.1	2.0	no
7	61.8	61.1	2.0	no
8	69.6	61.1	2.0	no
9	77.4	61.1	2.0	no
10	85.3	61.1	2.0	no
11	78.9	6.7	1.1	no
12	64.4	6.7	1.1	no
13	50.0	6.7	1.1	no

14	35.6	6.7	1.1	no
15	21.1	6.7	1.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:

Calcestruzzo classe: C32/40

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 400 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 332 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 31 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 150192 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 336430 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

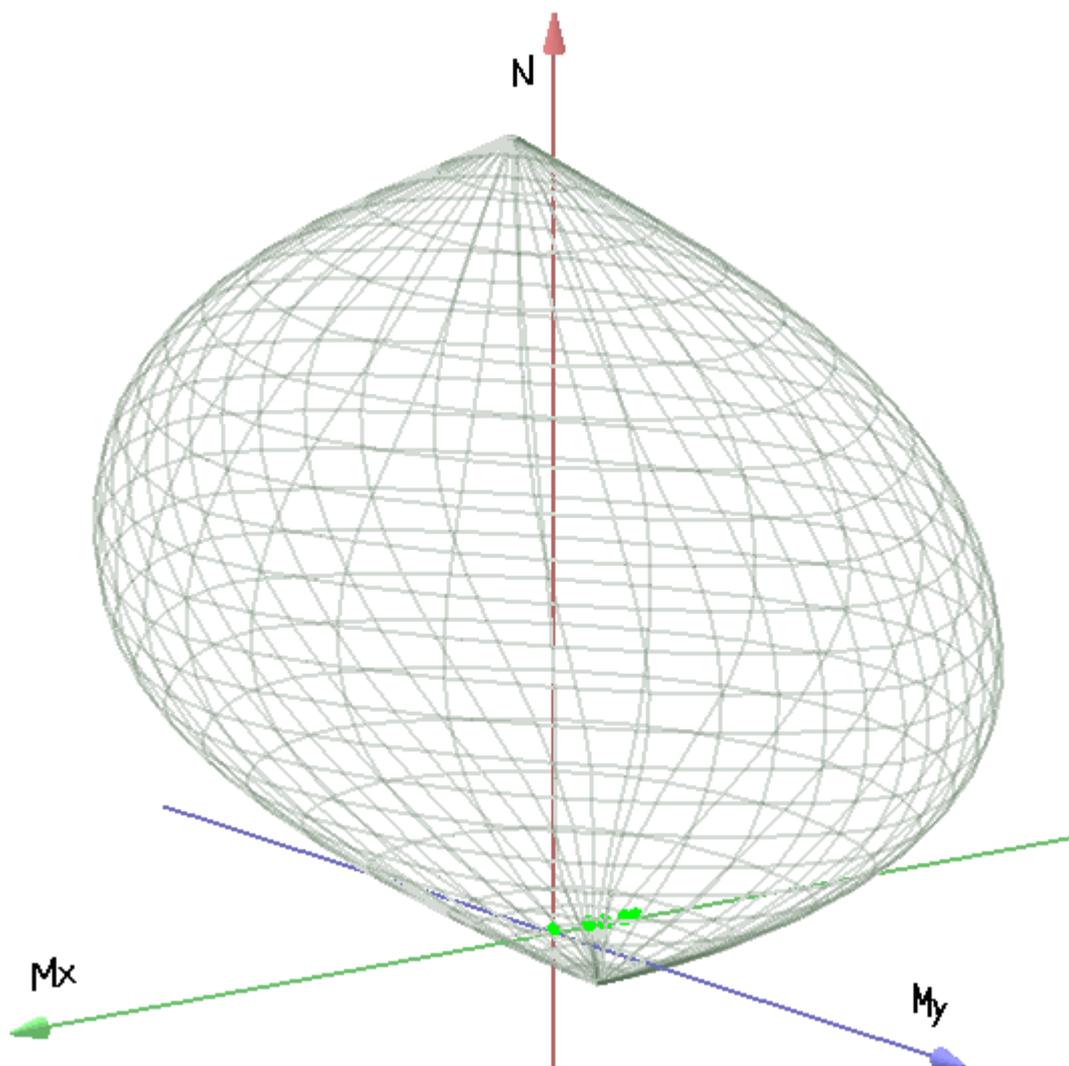

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1008.04	-152.8043	0.0000	Completamente tesa
13801.11	152.8043	0.0009	Completamente compressa
0.00	157.1606	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-465.4552	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	-0.0002	434.4378	Fibre di sinistra tese
0.00	-0.0002	-434.4379	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	66.28	2.2500	3.3100	P	11853.67	402.3953	591.9681	0.010	OK
				M	13206.67	2.2251	3.2770	0.000	
				N	66.27	160.5504	236.1875	0.010	
2	66.28	-120.8100	3.3100	P	302.12	-550.6889	15.0880	0.220	OK
				M	12713.97	-120.5973	3.3042	0.000	
				N	66.28	-484.1160	13.2640	0.250	
3	49.10	-291.4100	2.4600	P	82.37	-488.8730	4.1269	0.600	OK
				M	12026.50	-291.0221	2.4567	0.000	
				N	49.10	-479.3990	4.0469	0.610	
4	49.10	-291.4100	2.4600	P	82.37	-488.8730	4.1269	0.600	OK
				M	12026.50	-291.0221	2.4567	0.000	
				N	49.10	-479.3990	4.0469	0.610	
11	56.61	-251.4100	2.8300	P	111.97	-497.2606	5.5974	0.510	OK
				M	12188.04	-251.0386	2.8258	0.000	
				N	56.61	-481.5152	5.4202	0.520	
12	41.59	-179.3600	2.0800	P	115.54	-498.2714	5.7783	0.360	OK
				M	12478.87	-178.9962	2.0758	0.000	
				N	41.59	-477.2301	5.5343	0.380	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
3	49.10	-291.4100	2.4600	P	82.37	-488.8730	4.1269	0.600	OK
1	66.28	2.2500	3.3100	M	13206.67	2.2251	3.2770	0.000	OK
3	49.10	-291.4100	2.4600	N	49.10	-479.3990	4.0469	0.610	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 19.92$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK		-206.3500	0.0000	49.10	-4.42	0.22	172.79	0.48
9 OK		-120.8100	0.0000	49.10	-2.60	0.13	96.46	0.27
10 OK		0.0000	0.0000	49.10	-0.07	0.00	-0.97	0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		-120.8100	0.0000	49.10	0.12	0.40
7 OK		-120.8100	0.0000	49.10	0.12	0.40

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.20$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		-120.8100	0.0000	49.10	-2.60	0.17	0.12	0.60

Verifica allo stato limite ultimo per taglio


V_{sdu}	189.75	kN
M_{sdu}	0	kNm
N_{sdu}	69.73	kN
R_{ck}	40	N/mm ²
f_{ck}	32	N/mm ²
γ_c	1.5	
f_{yk}	450	N/mm ²
bw	100	cm
d	61.1	cm
Asl	20.1	cm ²
c	6.9	cm
α	90	gradi
α	1.57	rad
θ	21.80	gradi
$ctg\theta$	2.50	
$\theta_{imposto}$	21.80	gradi
Asw	0	cm ²
passo staffe	40	cm
f_{cd}	18.133	N/mm ²
$f_{ctd_{0,05}}$	1.356	N/mm ²
f_{yd}	391.304	N/mm ²
σ_{cp}	0.1028	N/mm ²
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	262.053	kN
$V_{Rd,min}$	247.887	kN
$\rho_{sw,min}$	0.001006	
$s_{l,max}$	45.825	cm
$A_{sw,min}$	4.608	cm ² / $s_{l,max}$

7.7.2.2 Piedritto: quota 1.00 m da estradosso fondazione (sezione senza armatura integrativa)



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	58.0
2	100.0	58.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

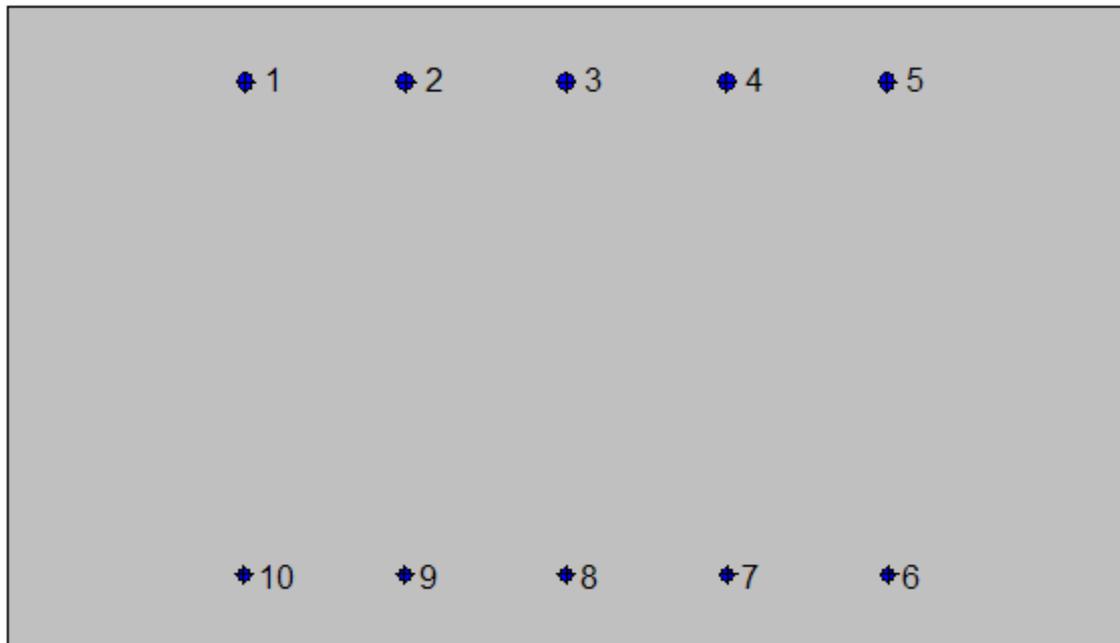

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	21.3	51.1	2.0	no
2	35.6	51.1	2.0	no
3	50.0	51.1	2.0	no
4	64.4	51.1	2.0	no
5	78.7	51.1	2.0	no
6	78.9	6.7	1.1	no
7	64.4	6.7	1.1	no
8	50.0	6.7	1.1	no
9	35.6	6.7	1.1	no
10	21.1	6.7	1.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:**Calcestruzzo classe: C32/40**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 400 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 332 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 31 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 150192 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 336430 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

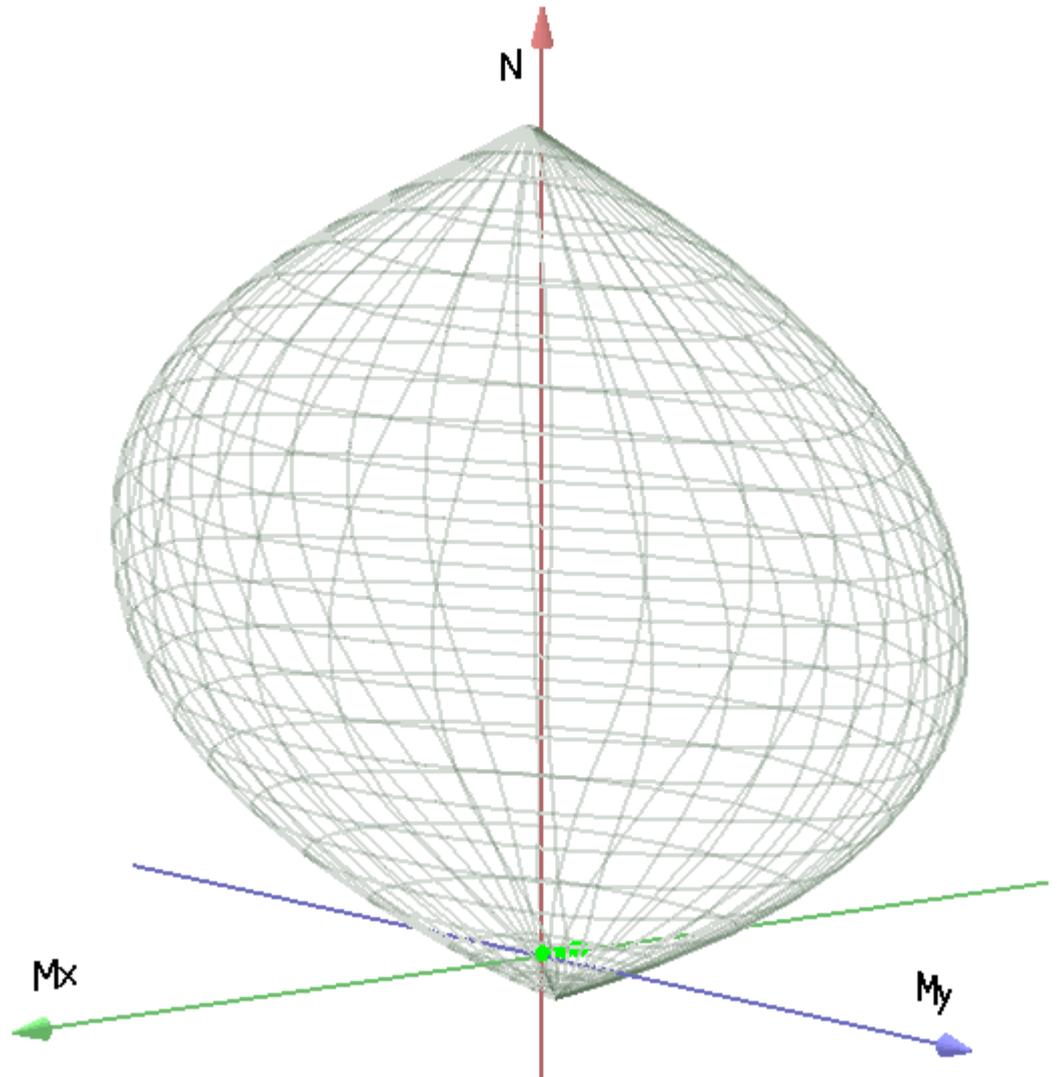

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-614.66	-37.5926	0.0000	Completamente tesa
11526.39	37.5926	0.0007	Completamente compressa
0.00	115.9651	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-195.9340	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0000	279.0335	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0000	-279.0335	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	41.58	1.3100	2.0800	P	9666.93	304.5616	483.5788	0.000	OK
				M	11354.64	1.2861	2.0452	0.000	
				N	41.58	120.1506	190.7735	0.010	
2	41.58	-39.0400	2.0800	P	285.26	-267.8336	14.2698	0.150	OK
				M	11163.12	-38.9467	2.0750	0.000	
				N	41.58	-206.5191	11.0031	0.190	
3	30.80	-114.4800	1.5400	P	56.61	-210.3974	2.8303	0.540	OK
				M	10802.82	-114.3507	1.5383	0.000	
				N	30.80	-203.8111	2.7417	0.560	
4	30.80	-114.4800	1.5400	P	56.61	-210.3974	2.8303	0.540	OK
				M	10802.82	-114.3507	1.5383	0.000	
				N	30.80	-203.8111	2.7417	0.560	
11	36.12	-103.7400	1.8100	P	74.87	-215.0449	3.7520	0.480	OK
				M	10854.27	-103.5927	1.8074	0.000	
				N	36.12	-205.1671	3.5796	0.510	
12	25.48	-69.2500	1.2700	P	79.56	-216.2361	3.9656	0.320	OK
				M	11019.02	-69.1477	1.2681	0.000	
				N	25.48	-202.4469	3.7127	0.340	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
3	30.80	-114.4800	1.5400	P	56.61	-210.3974	2.8303	0.540	OK
1	41.58	1.3100	2.0800	M	11354.64	1.2861	2.0452	0.000	OK
3	30.80	-114.4800	1.5400	N	30.80	-203.8111	2.7417	0.560	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 19.92$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK		-80.2300	0.0000	30.80	-3.00	0.15	153.30	0.43
9 OK		-39.0400	0.0000	30.80	-1.46	0.07	66.92	0.19
10 OK		0.0000	0.0000	30.80	-0.05	0.00	-0.75	0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		-39.0400	0.0000	30.80	0.12	0.39
7 OK		-39.0400	0.0000	30.80	0.12	0.39

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.20$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)


	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		-39.0400	0.0000	30.80	-1.46	0.10	0.12	0.59

7.7.2.3 Soletta di fondazione: attacco piedritto



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	60.0
2	100.0	60.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

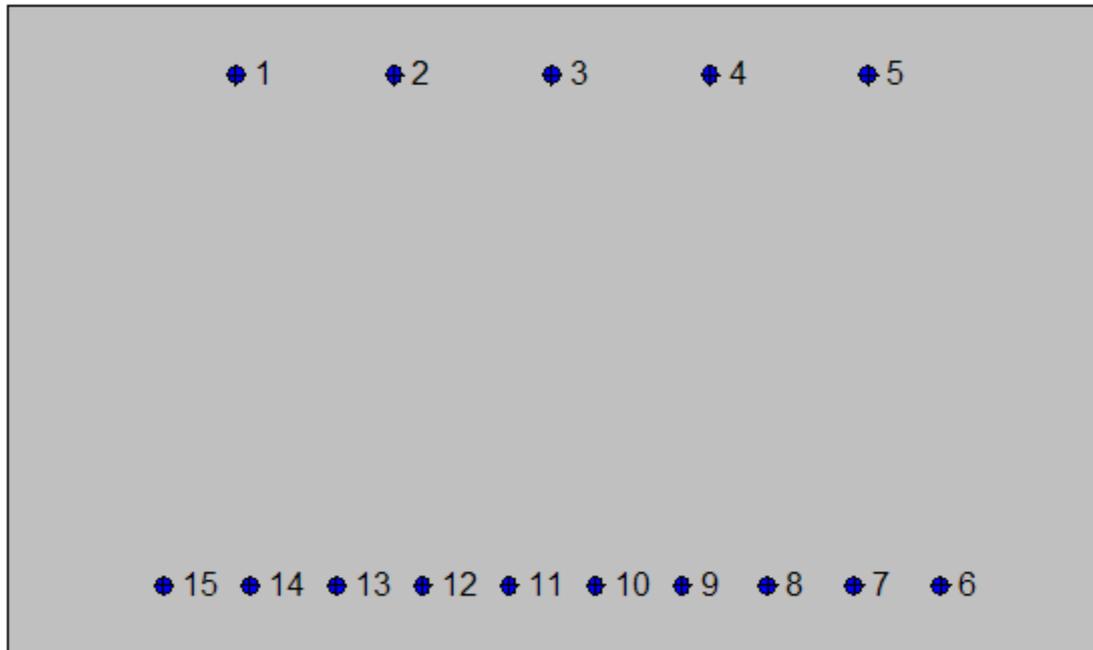

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	20.9	53.6	2.0	no
2	35.5	53.6	2.0	no
3	50.0	53.6	2.0	no
4	64.5	53.6	2.0	no
5	79.1	53.6	2.0	no
6	85.7	6.4	2.0	no
7	77.7	6.4	2.0	no
8	69.8	6.4	2.0	no
9	61.9	6.4	2.0	no
10	54.0	6.4	2.0	no
11	46.0	6.4	2.0	no
12	38.1	6.4	2.0	no
13	30.2	6.4	2.0	no

14	22.3	6.4	2.0	no
15	14.3	6.4	2.0	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente ordinario

Materiali:

Calcestruzzo classe: C25/30

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

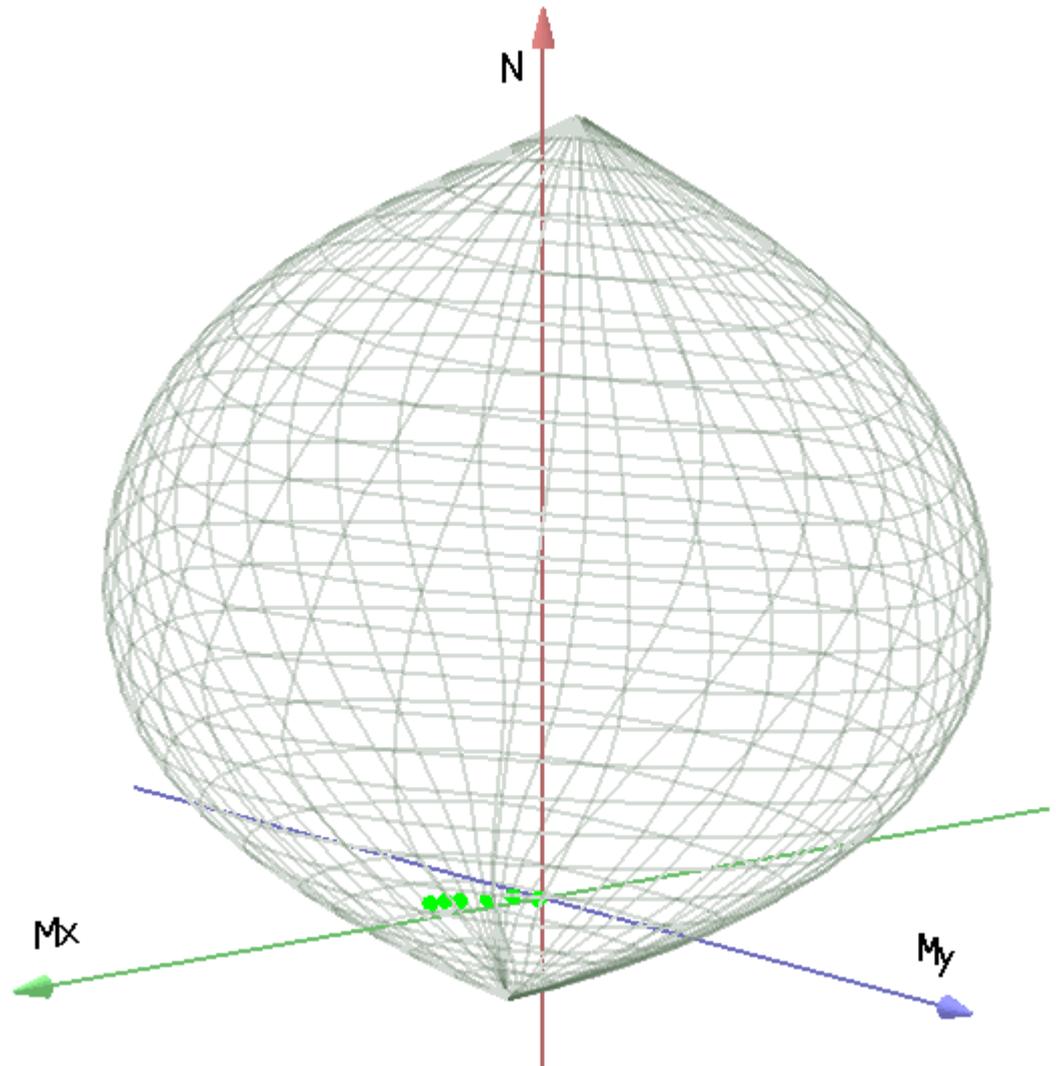

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1180.15	92.8382	0.0000	Completamente tesa
9646.14	-92.8382	0.0006	Completamente compressa
0.00	398.9544	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-211.5221	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0011	488.4565	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0011	-488.4565	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.00	13.3800	0.0000	P	0.00	398.9544	0.0000	0.030	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.00	398.9544	0.0000	0.030	
2	91.31	80.0800	0.0000	P	619.18	543.0320	0.0000	0.150	OK
				M	8872.17	79.8981	0.0000	0.010	
				N	91.31	420.8415	0.0000	0.190	
3	181.41	295.5900	0.0000	P	286.64	467.0472	0.0000	0.630	OK
				M	7889.69	295.3329	0.0000	0.020	
				N	181.41	442.2711	0.0000	0.670	
4	181.41	256.4600	0.0000	P	339.01	479.2639	0.0000	0.530	OK
				M	8068.59	256.2256	0.0000	0.020	
				N	181.41	442.2711	0.0000	0.580	
11	145.28	217.8300	0.0000	P	316.08	473.9250	0.0000	0.460	OK
				M	8245.05	217.6080	0.0000	0.020	
				N	145.28	433.6998	0.0000	0.500	
12	113.75	145.1200	0.0000	P	383.80	489.6434	0.0000	0.300	OK
				M	8576.45	144.9456	0.0000	0.010	
				N	113.75	426.1955	0.0000	0.340	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
3	181.41	295.5900	0.0000	P	286.64	467.0472	0.0000	0.630	OK
3	181.41	295.5900	0.0000	M	7889.69	295.3329	0.0000	0.020	OK
3	181.41	295.5900	0.0000	N	181.41	442.2711	0.0000	0.670	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK		202.5300	0.0000	130.07	-5.28	0.35	177.02	0.49
9 OK		129.8600	0.0000	91.31	-3.39	0.23	111.70	0.31
10 OK		9.9100	0.0000	0.00	-0.25	0.02	10.14	0.03

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.40$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		90.5500	0.0000	91.31	0.08	0.19
7 OK		120.0300	0.0000	91.31	0.11	0.28

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 11.20$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		90.5500	0.0000	91.31	-2.38	0.21	0.08	0.26

Verifica allo stato limite ultimo per taglio


V_{sdu}	117.03	kN
M_{sdu}	0	kNm
N_{sdu}	181.41	kN
R_{ck}	30	N/mm ²
f_{ck}	25	N/mm ²
γ_c	1.5	
f_{yk}	450	N/mm ²
bw	100	cm
d	53.6	cm
Asl	20.1	cm ²
c	6.4	cm
α	90	gradi
α	1.57	rad
θ	21.80	gradi
$ctg\theta$	2.50	
$\theta_{imposto}$	21.80	gradi
Asw	0	cm ²
passo staffe	50	cm
f_{cd}	14.167	N/mm ²
$f_{ctd_{0,05}}$	1.119	N/mm ²
f_{yd}	391.304	N/mm ²
σ_{cp}	0.3034	N/mm ²
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	242.860	kN
$V_{Rd,min}$	216.162	kN
$\rho_{sw,min}$	0.000889	
$s_{l,max}$	40.200	cm
$A_{sw,min}$	3.573	cm ² / $s_{l,max}$

7.7.2.4 Soletta di fondazione: distanza 2.20 m dal centro del piedritto (sezione senza armatura integrativa)



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	60.0
2	100.0	60.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

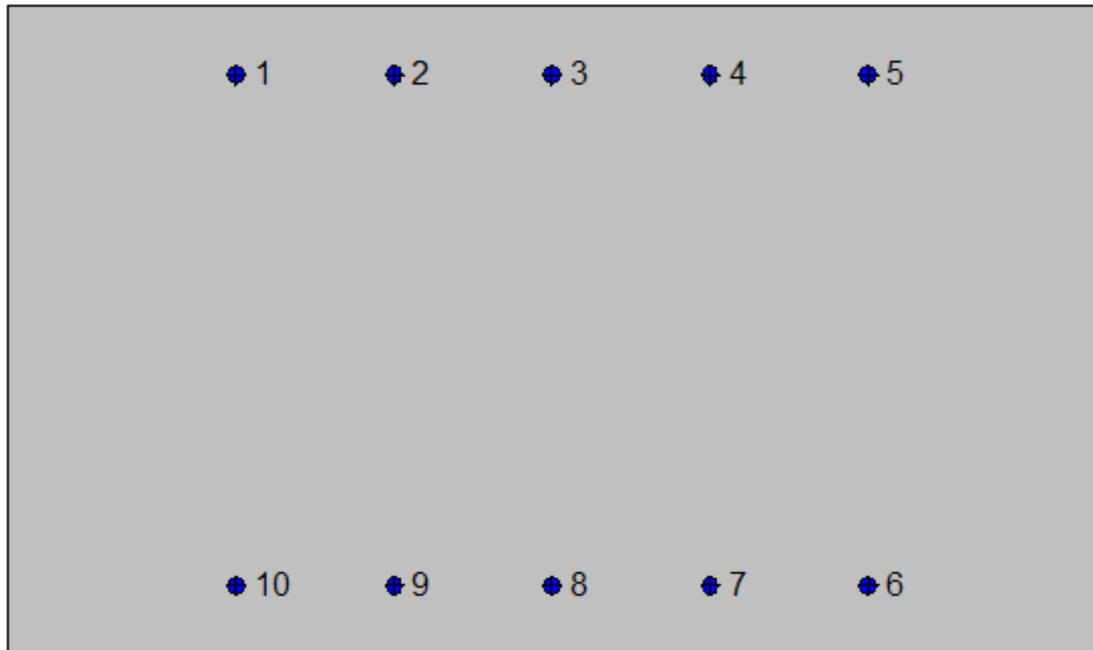

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	20.9	53.6	2.0	no
2	35.5	53.6	2.0	no
3	50.0	53.6	2.0	no
4	64.5	53.6	2.0	no
5	79.1	53.6	2.0	no
6	79.1	6.4	2.0	no
7	64.5	6.4	2.0	no
8	50.0	6.4	2.0	no
9	35.5	6.4	2.0	no
10	20.9	6.4	2.0	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente ordinario

Materiali:**Calcestruzzo classe: C25/30**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

εuk (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

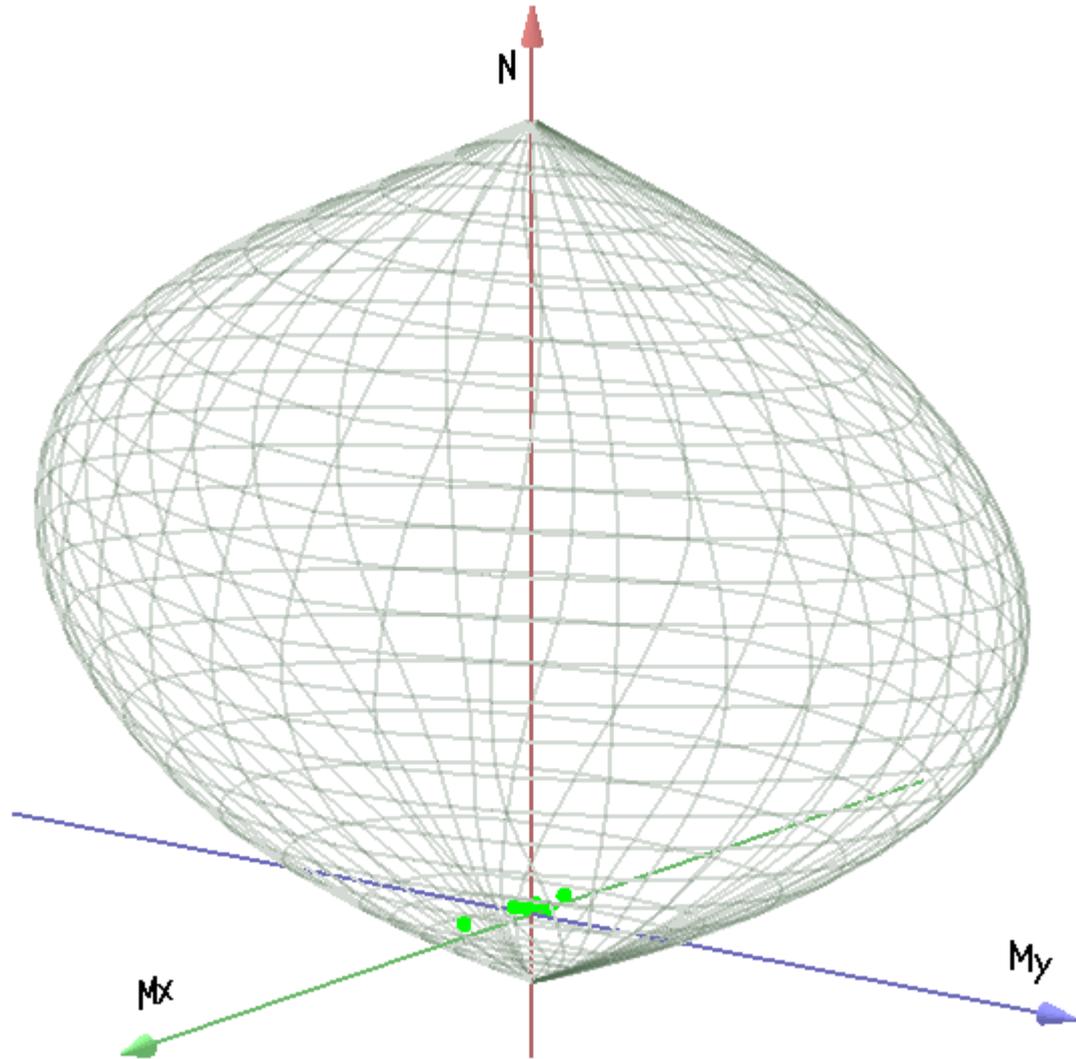

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-786.76	0.0000	0.0000	Completamente tesa
9252.76	0.0000	0.0006	Completamente compressa
0.00	210.5637	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-210.5637	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0000	355.8122	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0000	-355.8122	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.00	-52.6300	0.0000	P	0.00	-210.5637	0.0000	0.250	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.00	-210.5637	0.0000	0.250	
2	90.73	-101.2700	0.0000	P	241.34	-269.3741	0.0000	0.380	OK
				M	8793.92	-101.1709	0.0000	0.010	
				N	90.73	-232.7218	0.0000	0.430	
3	154.99	217.0200	0.0000	P	182.10	254.9823	0.0000	0.850	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	154.99	248.3842	0.0000	0.870	
4	154.99	56.8700	0.0000	P	1514.99	555.8917	0.0000	0.100	OK
				M	8996.72	56.7761	0.0000	0.020	
				N	154.99	248.3842	0.0000	0.230	
11	104.37	22.1600	0.0000	P	3762.69	798.9005	0.0000	0.030	OK
				M	9153.97	22.0878	0.0000	0.010	
				N	104.37	236.0488	0.0000	0.090	
12	97.96	-11.1500	0.0000	P	5807.59	-661.0316	0.0000	0.020	OK
				M	9203.42	-11.0635	0.0000	0.010	
				N	97.96	-234.4854	0.0000	0.050	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
3	154.99	217.0200	0.0000	P	182.10	254.9823	0.0000	0.850	OK
4	154.99	56.8700	0.0000	M	8996.72	56.7761	0.0000	0.020	OK
3	154.99	217.0200	0.0000	N	154.99	248.3842	0.0000	0.870	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK		108.7000	0.0000	112.40	-3.67	0.25	163.27	0.45
9 OK		90.1000	0.0000	90.73	-3.04	0.20	136.48	0.38
10 OK		-38.9800	0.0000	0.00	-1.31	0.09	77.98	0.22

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.40$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		-53.6900	0.0000	90.73	0.11	0.27
7 OK		54.1800	0.0000	90.73	0.11	0.28

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 11.20$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)


	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		-53.6900	0.0000	90.73	-1.78	0.16	0.11	0.36

7.7.2.5 Soletta di fondazione: mezzeria



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	60.0
2	100.0	60.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

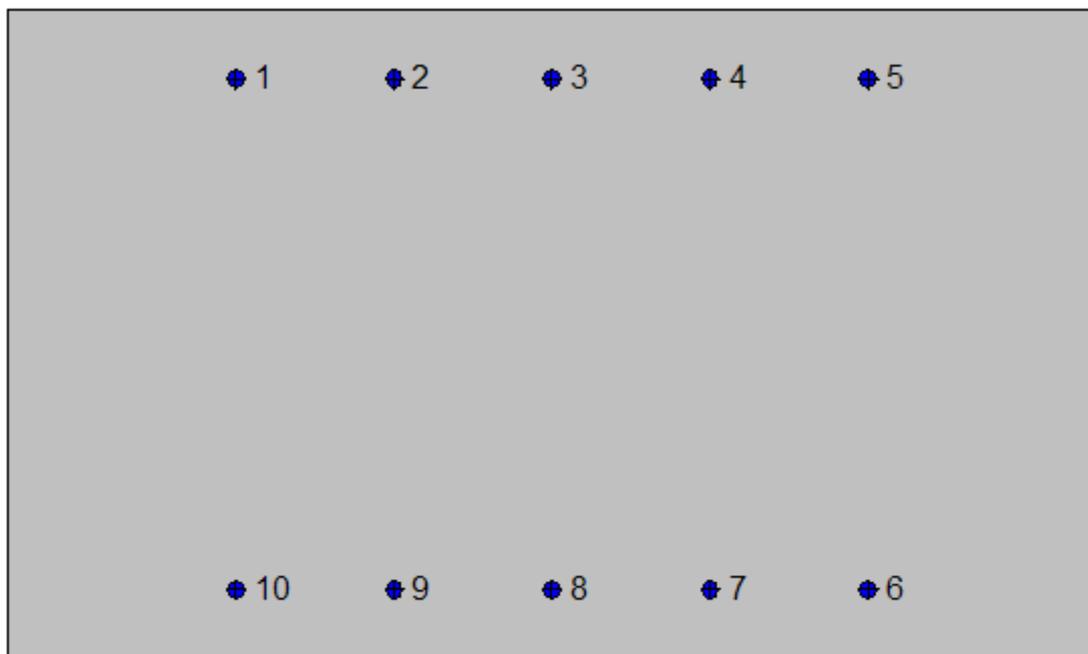

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	20.9	53.6	2.0	no
2	35.5	53.6	2.0	no
3	50.0	53.6	2.0	no
4	64.5	53.6	2.0	no
5	79.1	53.6	2.0	no
6	79.1	6.4	2.0	no
7	64.5	6.4	2.0	no
8	50.0	6.4	2.0	no
9	35.5	6.4	2.0	no
10	20.9	6.4	2.0	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente ordinario

Materiali:**Calcestruzzo classe: C25/30**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

εuk (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

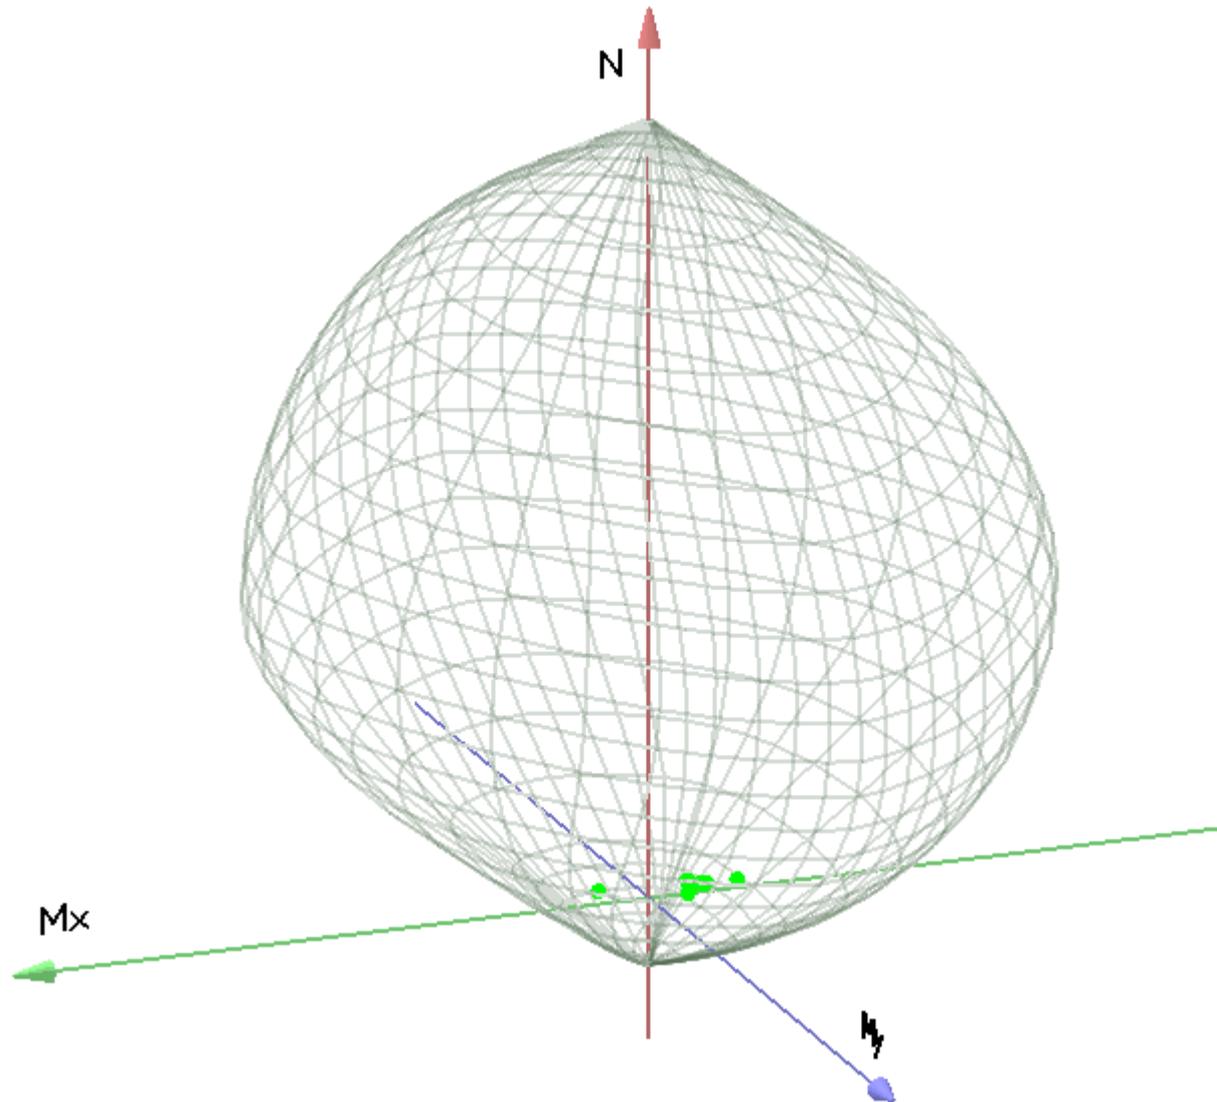

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-786.76	0.0000	0.0000	Completamente tesa
9252.76	0.0000	0.0006	Completamente compressa
0.00	210.5637	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-210.5637	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0000	355.8122	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0000	-355.8122	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.00	-78.9200	0.0000	P	0.00	-210.5637	0.0000	0.370	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.00	-210.5637	0.0000	0.370	
2	90.73	-180.0000	0.0000	P	121.03	-240.1105	0.0000	0.750	OK
				M	8432.68	-179.8547	0.0000	0.010	
				N	90.73	-232.7218	0.0000	0.770	
3	154.99	103.1100	0.0000	P	497.71	331.1104	0.0000	0.310	OK
				M	8785.58	102.9910	0.0000	0.020	
				N	154.99	248.3842	0.0000	0.410	
4	154.99	-77.0200	0.0000	P	816.93	-405.9632	0.0000	0.190	OK
				M	8904.81	-76.9263	0.0000	0.020	
				N	154.99	-248.3842	0.0000	0.310	
11	104.37	-116.1000	0.0000	P	242.39	-269.6286	0.0000	0.430	OK
				M	8725.98	-115.9978	0.0000	0.010	
				N	104.37	-236.0488	0.0000	0.490	
12	97.96	-103.5400	0.0000	P	258.88	-273.6295	0.0000	0.380	OK
				M	8783.57	-103.4295	0.0000	0.010	
				N	97.96	-234.4854	0.0000	0.440	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
2	90.73	-180.0000	0.0000	P	121.03	-240.1105	0.0000	0.750	OK
3	154.99	103.1100	0.0000	M	8785.58	102.9910	0.0000	0.020	OK
2	90.73	-180.0000	0.0000	N	90.73	-232.7218	0.0000	0.770	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94 \text{ kN/m}$ (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00 \text{ kN/m}$ (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK		18.6900	0.0000	112.40	-0.50	0.03	1.77	0.00
9 OK		42.1400	0.0000	90.73	-1.37	0.09	42.28	0.12
10 OK		-58.4600	0.0000	0.00	-1.96	0.13	116.95	0.32

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.40 \text{ mm}$ (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		-120.3300	0.0000	90.73	0.28	0.87
7 OK		1.5200	0.0000	90.73	0.00	0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 11.20 \text{ kN/m}$ (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.30 \text{ mm}$ (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		-120.3300	0.0000	90.73	-4.07	0.36	0.28	1.16


7.7.3. Sezione 3

7.7.3.1 Piedritto: attacco soletta di fondazione



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	79.0
2	100.0	79.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

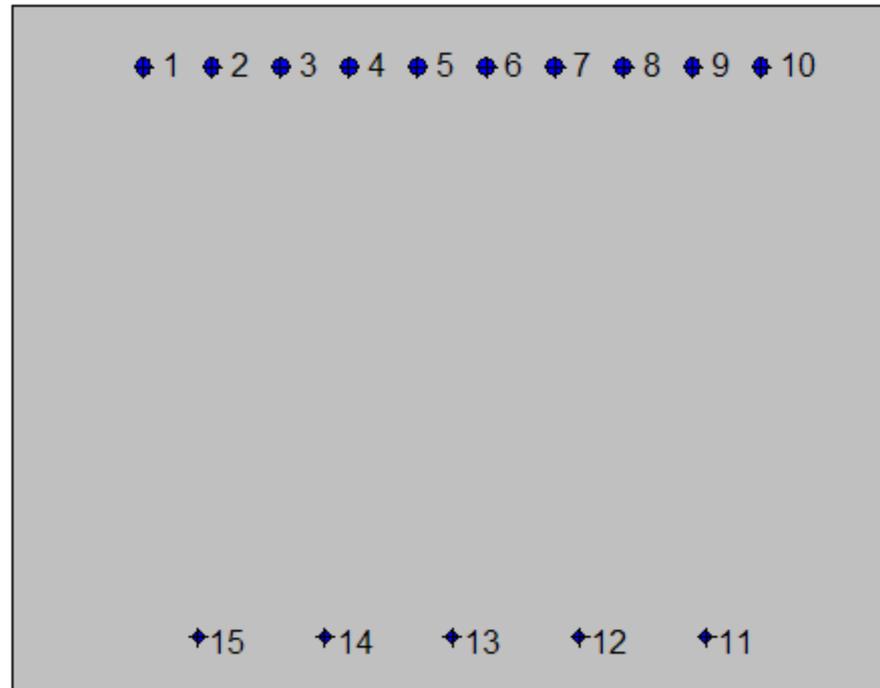

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	14.9	71.9	3.1	no
2	22.7	71.9	3.1	no
3	30.5	71.9	3.1	no
4	38.3	71.9	3.1	no
5	46.1	71.9	3.1	no
6	53.9	71.9	3.1	no
7	61.7	71.9	3.1	no
8	69.5	71.9	3.1	no
9	77.3	71.9	3.1	no
10	85.1	71.9	3.1	no
11	78.9	6.7	1.1	no
12	64.4	6.7	1.1	no
13	50.0	6.7	1.1	no

14	35.6	6.7	1.1	no
15	21.1	6.7	1.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:

Calcestruzzo classe: C32/40

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 400 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 332 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 31 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 150192 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 336430 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

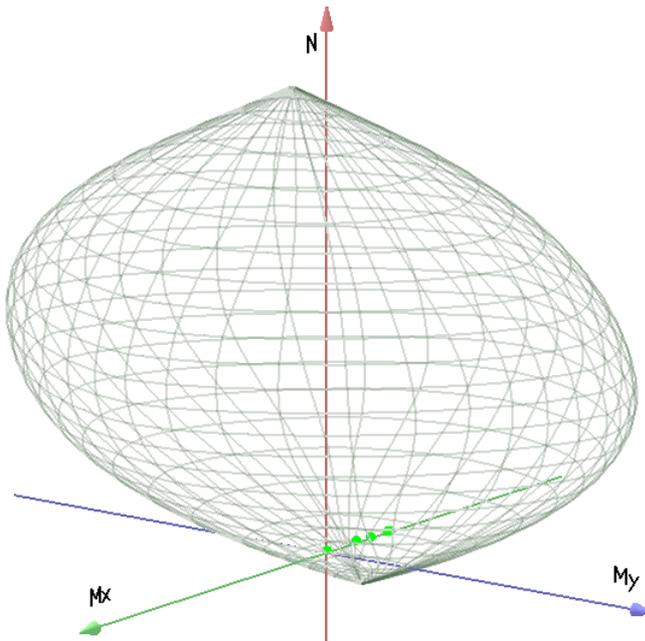

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1450.60	-325.7203	0.0000	Completamente tesa
16313.13	325.7203	0.0010	Completamente compressa
0.00	184.8206	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-842.5339	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0000	581.0261	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0000	-581.0261	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	95.13	3.7600	4.7600	P	14135.63	558.7087	707.3015	0.010	OK

				M	15237.91	3.7389	4.7349	0.010	
				N	95.13	202.9810	256.9653	0.020	
2	95.13	-273.0900	4.7600	P	330.77	-949.5500	16.5508	0.290	OK
				M	14293.66	-272.5467	4.7505	0.010	
				N	95.13	-873.5804	15.2266	0.310	
3	70.47	-586.6600	3.5200	P	105.35	-877.0756	5.2625	0.670	OK
				M	13214.06	-586.0954	3.5166	0.000	
				N	70.47	-865.6617	5.1940	0.680	
4	70.47	-586.6600	3.5200	P	105.35	-877.0756	5.2625	0.670	OK
				M	13214.06	-586.0954	3.5166	0.000	
				N	70.47	-865.6617	5.1940	0.680	
11	81.25	-570.4400	4.0600	P	125.88	-883.7573	6.2900	0.640	OK
				M	13270.15	-569.8300	4.0557	0.010	
				N	81.25	-869.1808	6.1862	0.660	
12	59.68	-411.8600	2.9800	P	128.17	-884.5022	6.3998	0.470	OK
				M	13816.69	-411.3326	2.9762	0.000	
				N	59.68	-862.1094	6.2378	0.480	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
3	70.47	-586.6600	3.5200	P	105.35	-877.0756	5.2625	0.670	OK
1	95.13	3.7600	4.7600	M	15237.91	3.7389	4.7349	0.010	OK
3	70.47	-586.6600	3.5200	N	70.47	-865.6617	5.1940	0.680	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 19.92 \text{ kN/m}$ (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00 \text{ kN/m}$ (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK	-418.4100	0.0000	70.47	-5.84	0.29	195.26	0.54
9 OK	-273.0900	0.0000	70.47	-3.83	0.19	123.95	0.34
10 OK	0.0000	0.0000	70.47	-0.09	0.00	-1.15	0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		-273.0900	0.0000	70.47	0.14	0.47
7 OK		-273.0900	0.0000	70.47	0.14	0.47

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.20$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		-273.0900	0.0000	70.47	-3.83	0.26	0.14	0.71

Verifica allo stato limite ultimo per taglio

V_{sdu}	300.51	kN
M_{sdu}	0	kNm
N_{sdu}	100.13	kN
R_{ck}	40	N/mm ²
f_{ck}	32	N/mm ²
$\gamma_{c=}$	1.5	
f_{yk}	450	N/mm ²
bw	100	cm
d	71.9	cm
Asl	31.4	cm ²
c	7.1	cm
α	90	gradi
α	1.57	rad
θ	21.80	gradi


ctg θ	2.50	
θ_{imposto}	21.80	gradi
Asw	0	cm ²
passo staffe	50	cm
f_{cd}	18.133	N/mm ²
$f_{ctd_{0,05}}$	1.356	N/mm ²
f_{yd}	391.304	N/mm ²
σ_{cp}	0.1273	N/mm ²
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	331.156	kN
$V_{Rd,min}$	282.448	kN
$\rho_{sw,min}$	0.001006	
$s_{l,max}$	53.925	cm
$A_{sw,min}$	5.423	cm ² / $s_{l,max}$

7.7.3.2 Piedritto: quota 1.50 m da estradosso fondazione (sezione senza armatura integrativa)



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	64.0
2	100.0	64.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

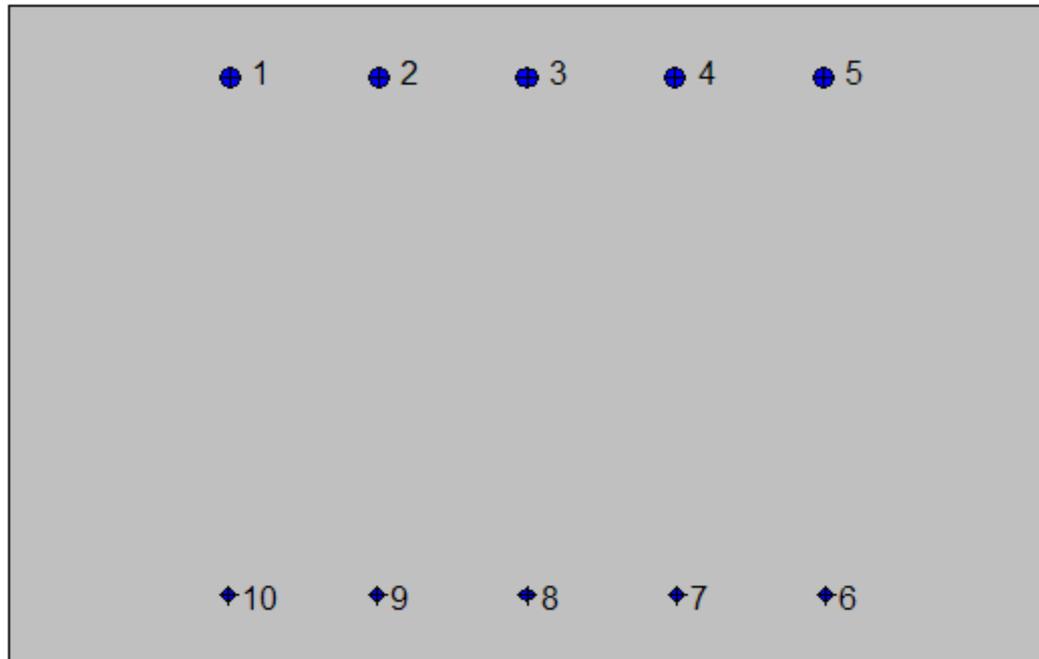

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	21.4	56.9	3.1	no
2	35.7	56.9	3.1	no
3	50.0	56.9	3.1	no
4	64.3	56.9	3.1	no
5	78.6	56.9	3.1	no
6	78.9	6.7	1.1	no
7	64.4	6.7	1.1	no
8	50.0	6.7	1.1	no
9	35.6	6.7	1.1	no
10	21.1	6.7	1.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:**Calcestruzzo classe: C32/40**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 400 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 332 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 31 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 150192 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 336430 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

εuk (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

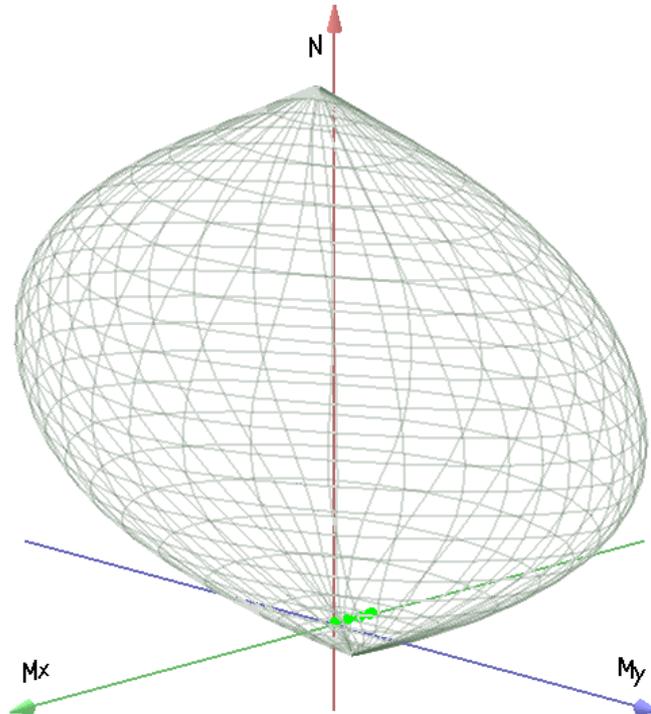

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-835.94	-97.0670	0.0000	Completamente tesa
12876.47	97.0670	0.0008	Completamente compressa
0.00	148.6994	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-343.6195	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	-0.0001	371.2454	Fibre di sinistra tese
0.00	-0.0001	-371.2454	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
------	---	----	----	------	----	-----	-----	-------	--------

	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	54.35	1.7400	2.7200	P	10990.44	351.8557	550.0273	0.000	OK
				M	12471.82	1.7155	2.6858	0.000	
				N	54.35	144.2564	225.5042	0.010	
2	54.35	-74.3700	2.7200	P	311.44	-426.1554	15.5862	0.170	OK
				M	12145.79	-74.2634	2.7161	0.000	
				N	54.35	-357.8189	13.0868	0.210	
3	40.26	-193.9700	2.0100	P	75.49	-363.7266	3.7691	0.530	OK
				M	11631.23	-193.6772	2.0070	0.000	
				N	40.26	-354.3040	3.6715	0.550	
4	40.26	-193.9700	2.0100	P	75.49	-363.7266	3.7691	0.530	OK
				M	11631.23	-193.6772	2.0070	0.000	
				N	40.26	-354.3040	3.6715	0.550	
11	47.47	-204.8500	2.3700	P	84.86	-366.2194	4.2370	0.560	OK
				M	11584.28	-204.5425	2.3664	0.000	
				N	47.47	-356.2223	4.1213	0.570	
12	33.05	-138.3200	1.6500	P	87.68	-366.9693	4.3775	0.380	OK
				M	11871.38	-138.0181	1.6464	0.000	
				N	33.05	-352.3596	4.2032	0.390	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
11	47.47	-204.8500	2.3700	P	84.86	-366.2194	4.2370	0.560	OK
1	54.35	1.7400	2.7200	M	12471.82	1.7155	2.6858	0.000	OK
11	47.47	-204.8500	2.3700	N	47.47	-356.2223	4.1213	0.570	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 19.92 \text{ kN/m}$ (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00 \text{ kN/m}$ (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK	-136.7500	0.0000	40.26	-3.61	0.18	154.49	0.43
9 OK	-74.3700	0.0000	40.26	-1.97	0.10	78.46	0.22
10 OK	0.0000	0.0000	40.26	-0.06	0.00	-0.86	0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		-74.3700	0.0000	40.26	0.12	0.42
7 OK		-74.3700	0.0000	40.26	0.12	0.42

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.20$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)


	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		-74.3700	0.0000	40.26	-1.97	0.13	0.12	0.62

7.7.3.3 Soletta di fondazione: attacco piedritto



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	75.0
2	100.0	75.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

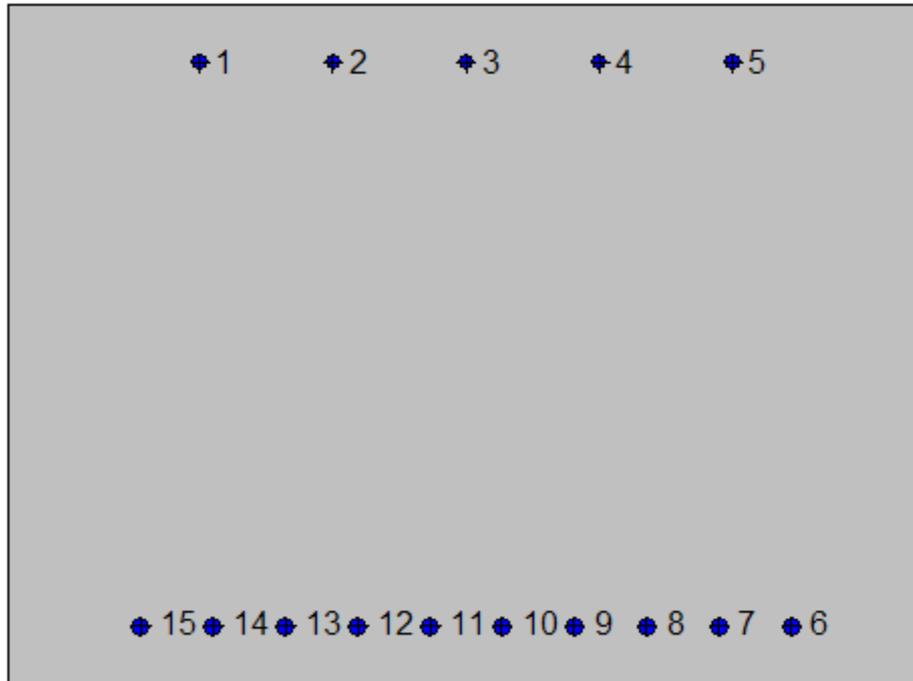

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	20.9	68.6	2.0	no
2	35.5	68.6	2.0	no
3	50.0	68.6	2.0	no
4	64.5	68.6	2.0	no
5	79.1	68.6	2.0	no
6	85.5	6.6	3.1	no
7	77.6	6.6	3.1	no
8	69.7	6.6	3.1	no
9	61.8	6.6	3.1	no
10	53.9	6.6	3.1	no
11	46.1	6.6	3.1	no
12	38.2	6.6	3.1	no
13	30.3	6.6	3.1	no

14	22.4	6.6	3.1	no
15	14.5	6.6	3.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente ordinario

Materiali:

Calcestruzzo classe: C25/30

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

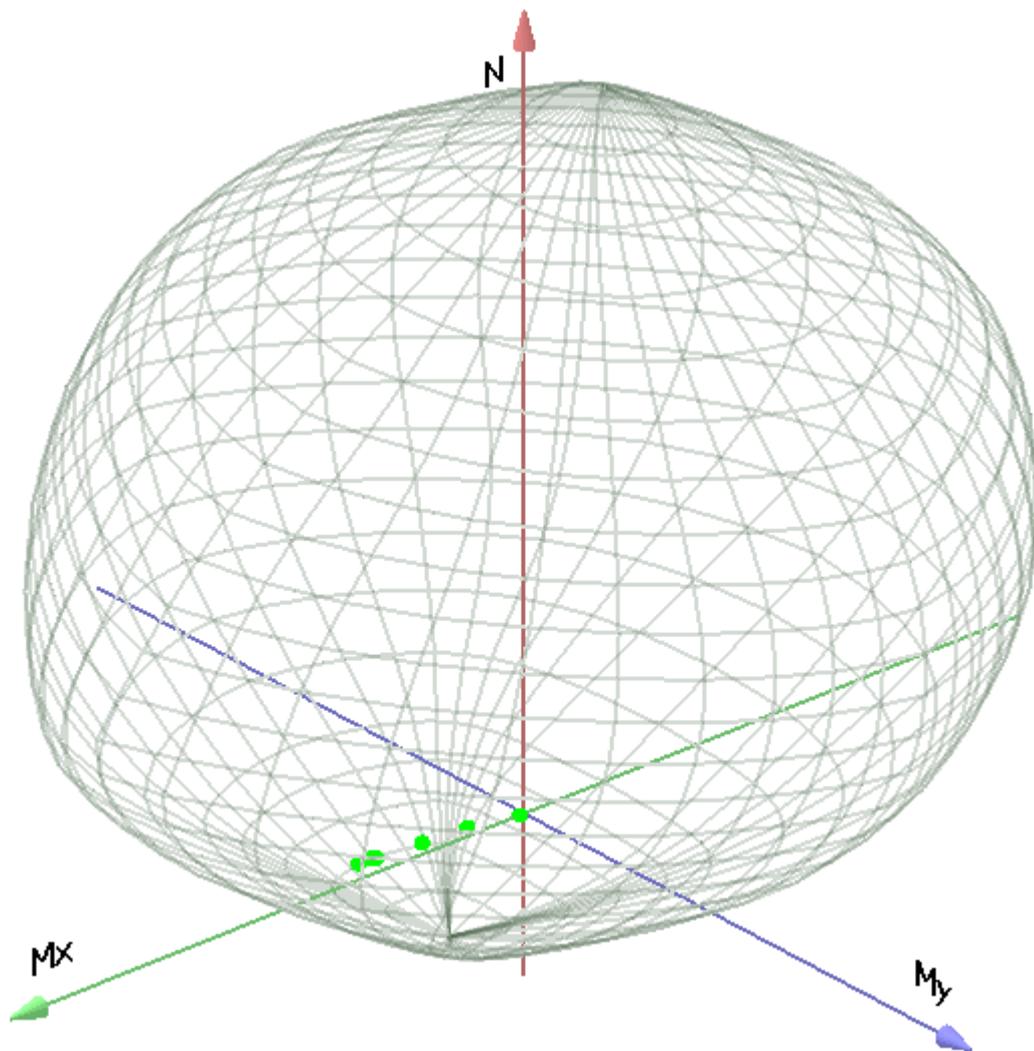

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1622.70	257.5177	0.0000	Completamente tesa
12205.20	-257.5177	0.0007	Completamente compressa
0.00	789.5423	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-271.7942	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0000	635.6607	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0000	-635.6607	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.00	15.0600	0.0000	P	0.00	789.5422	0.0000	0.020	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.00	789.5422	0.0000	0.020	
2	158.27	194.3000	0.0000	P	837.09	1027.6560	0.0000	0.190	OK
				M	10622.93	193.9178	0.0000	0.010	
				N	158.27	837.1973	0.0000	0.230	
3	287.97	567.0600	0.0000	P	471.43	928.3246	0.0000	0.610	OK
				M	9282.66	566.5895	0.0000	0.030	
				N	287.97	875.4882	0.0000	0.650	
4	287.97	527.1900	0.0000	P	513.59	940.2287	0.0000	0.560	OK
				M	9426.45	526.7724	0.0000	0.030	
				N	287.97	875.4882	0.0000	0.600	
11	250.41	504.7500	0.0000	P	458.77	924.7302	0.0000	0.550	OK
				M	9507.40	504.3401	0.0000	0.030	
				N	250.41	864.4753	0.0000	0.580	
12	198.52	348.4700	0.0000	P	539.84	947.5943	0.0000	0.370	OK
				M	10070.34	348.0364	0.0000	0.020	
				N	198.52	849.1579	0.0000	0.410	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
3	287.97	567.0600	0.0000	P	471.43	928.3246	0.0000	0.610	OK
3	287.97	567.0600	0.0000	M	9282.66	566.5895	0.0000	0.030	OK
3	287.97	567.0600	0.0000	N	287.97	875.4882	0.0000	0.650	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK		394.9600	0.0000	207.81	-5.96	0.40	174.30	0.48
9 OK		265.6800	0.0000	158.27	-4.02	0.27	114.69	0.32
10 OK		11.1600	0.0000	0.00	-0.16	0.01	5.76	0.02

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.40$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		216.6700	0.0000	158.27	0.09	0.24
7 OK		253.4300	0.0000	158.27	0.11	0.29

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 11.20$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		216.6700	0.0000	158.27	-3.30	0.29	0.09	0.31

Verifica allo stato limite ultimo per taglio


V_{sdu}	186.73	kN
M_{sdu}	0	kNm
N_{sdu}	287.97	kN
R_{ck}	30	N/mm ²
f_{ck}	25	N/mm ²
γ_c	1.5	
f_{yk}	450	N/mm ²
bw	100	cm
d	68.4	cm
Asl	31.4	cm ²
c	6.6	cm
α	90	gradi
α	1.57	rad
θ	21.80	gradi
$ctg\theta$	2.50	
$\theta_{imposto}$	21.80	gradi
Asw	0	cm ²
passo staffe	50	cm
f_{cd}	14.167	N/mm ²
$f_{ctd_{0,05}}$	1.119	N/mm ²
f_{yd}	391.304	N/mm ²
σ_{cp}	0.3856	N/mm ²
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	324.818	kN
$V_{Rd,min}$	268.482	kN
$\rho_{sw,min}$	0.000889	
$s_{l,max}$	51.300	cm
$A_{sw,min}$	4.560	cm ² / $s_{l,max}$

7.7.3.4 Soletta di fondazione: distanza 1.90 m dal centro del piedritto (sezione senza armatura integrativa)



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	75.0
2	100.0	75.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

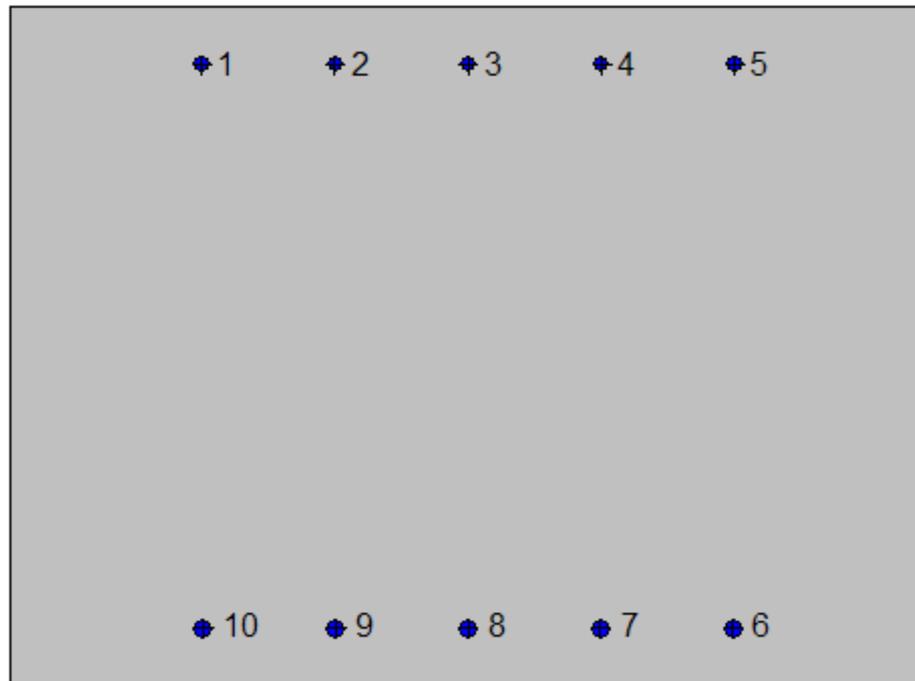

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	20.9	68.6	2.0	no
2	35.5	68.6	2.0	no
3	50.0	68.6	2.0	no
4	64.5	68.6	2.0	no
5	79.1	68.6	2.0	no
6	78.9	6.6	3.1	no
7	64.5	6.6	3.1	no
8	50.0	6.6	3.1	no
9	35.5	6.6	3.1	no
10	21.1	6.6	3.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente ordinario

Materiali:**Calcestruzzo classe: C25/30**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

εuk (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

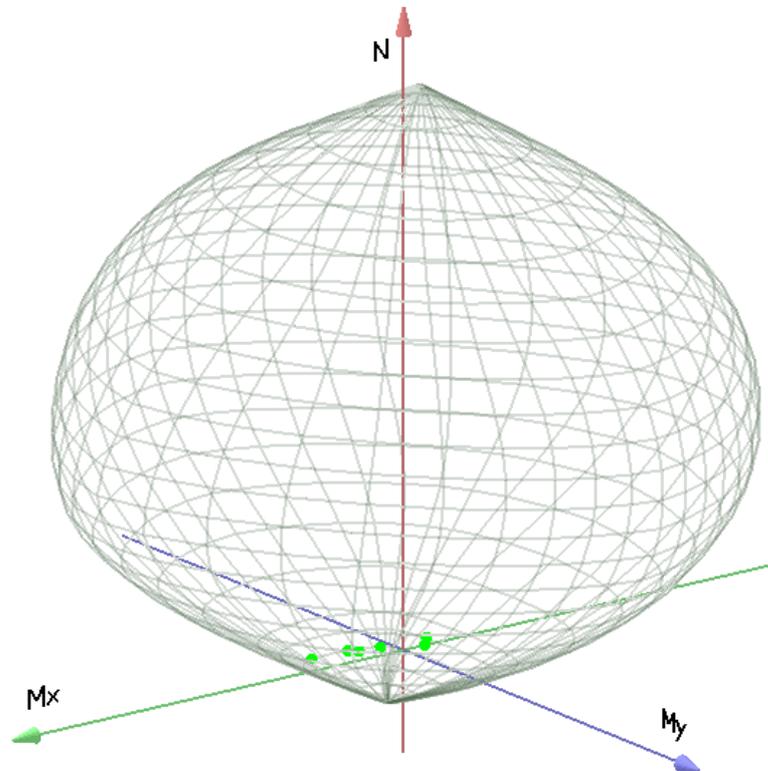

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1008.04	67.5880	0.0000	Completamente tesa
11590.54	-67.5880	0.0007	Completamente compressa
0.00	407.6953	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-270.9339	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0000	445.2406	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0000	-445.2406	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.00	-86.2500	0.0000	P	0.00	-270.9339	0.0000	0.320	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.00	-270.9339	0.0000	0.320	
2	157.62	-94.3400	0.0000	P	943.69	-564.8252	0.0000	0.170	OK
				M	11497.11	-94.2430	0.0000	0.010	
				N	157.62	-320.6081	0.0000	0.290	
3	255.37	383.0500	0.0000	P	344.15	516.2163	0.0000	0.740	OK
				M	9970.16	382.6711	0.0000	0.030	
				N	255.37	488.4254	0.0000	0.780	
4	255.37	232.2300	0.0000	P	681.68	619.9080	0.0000	0.370	OK
				M	10519.28	231.9073	0.0000	0.020	
				N	255.37	488.4254	0.0000	0.470	
11	183.50	184.3100	0.0000	P	589.28	591.8861	0.0000	0.310	OK
				M	10693.16	183.9890	0.0000	0.020	
				N	183.50	465.8098	0.0000	0.400	
12	172.34	97.4500	0.0000	P	1505.31	851.1789	0.0000	0.110	OK
				M	11006.45	97.2962	0.0000	0.020	
				N	172.34	462.2896	0.0000	0.210	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
3	255.37	383.0500	0.0000	P	344.15	516.2163	0.0000	0.740	OK
3	255.37	383.0500	0.0000	M	9970.16	382.6711	0.0000	0.030	OK
3	255.37	383.0500	0.0000	N	255.37	488.4254	0.0000	0.780	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK	215.8100	0.0000	186.01	-4.18	0.28	162.03	0.45
9 OK	149.1700	0.0000	157.62	-2.89	0.19	103.78	0.29

10 OK -63.8900 0.0000 0.00 -1.40 0.09 98.99 0.27

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $WkL = 0.40$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		-9.1200	0.0000	157.62	0.00	0.00
7 OK		109.6000	0.0000	157.62	0.10	0.25

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 11.20$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $WkL = 0.30$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)


	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		-9.1200	0.0000	157.62	-0.28	0.03	0.00	0.00

7.7.3.5 Soletta di fondazione: mezzeria



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	75.0
2	100.0	75.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

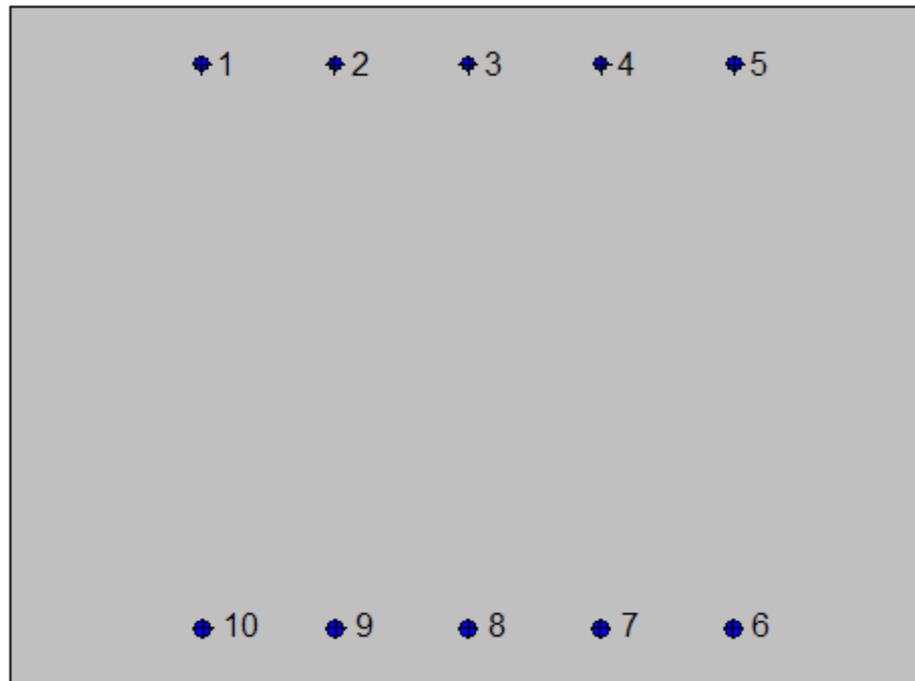

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	20.9	68.6	2.0	no
2	35.5	68.6	2.0	no
3	50.0	68.6	2.0	no
4	64.5	68.6	2.0	no
5	79.1	68.6	2.0	no
6	78.9	6.6	3.1	no
7	64.5	6.6	3.1	no
8	50.0	6.6	3.1	no
9	35.5	6.6	3.1	no
10	21.1	6.6	3.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente ordinario

Materiali:**Calcestruzzo classe: C25/30**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

εuk (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

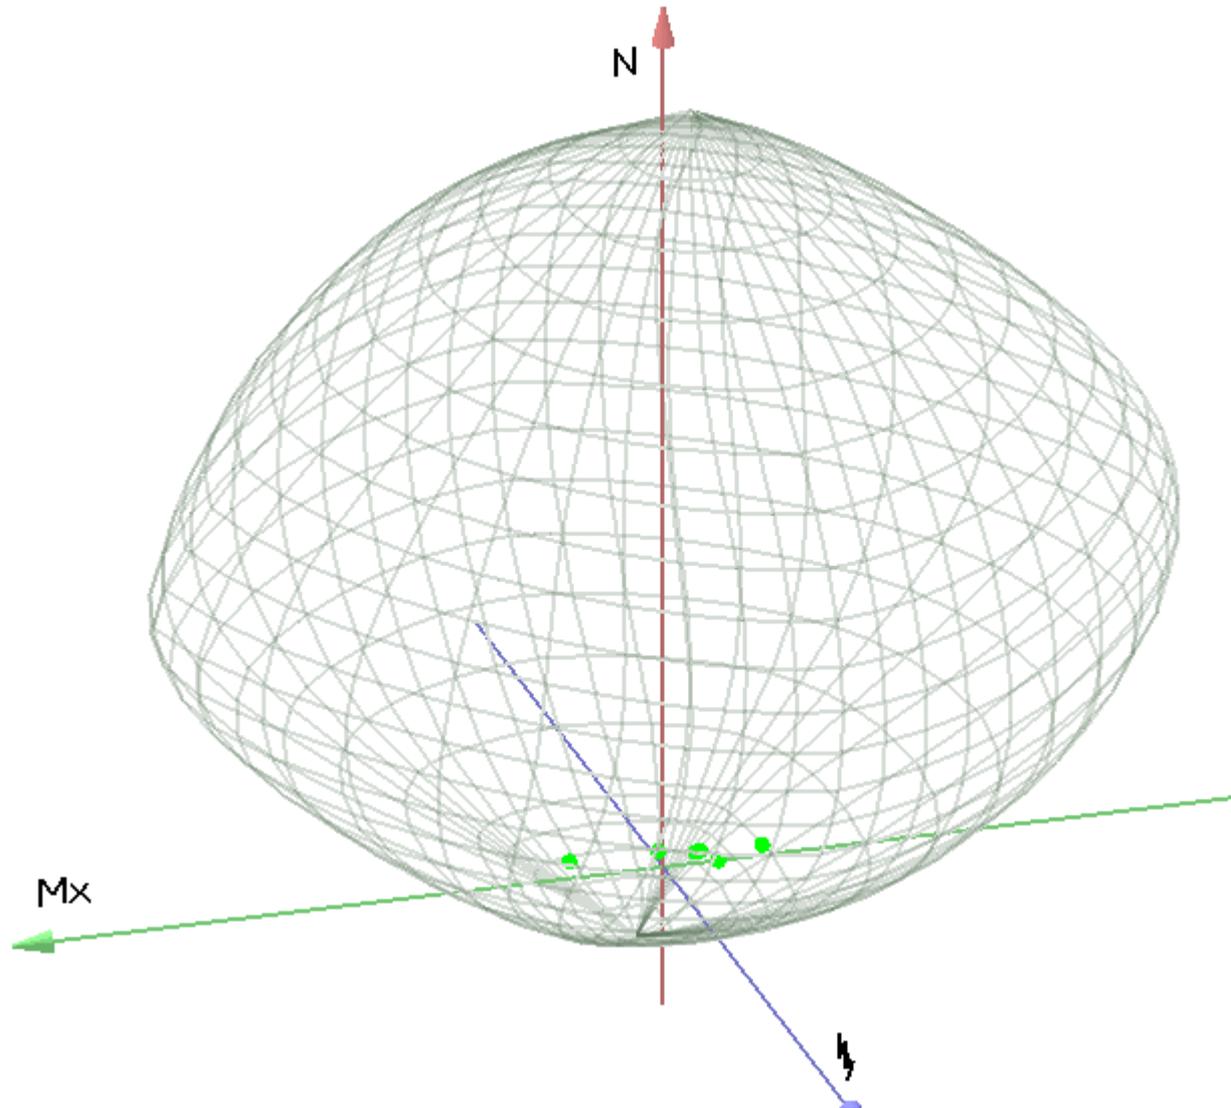

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1008.04	67.5880	0.0000	Completamente tesa
11590.54	-67.5880	0.0007	Completamente compressa
0.00	407.6953	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-270.9339	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0000	445.2406	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0000	-445.2406	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.00	-137.1900	0.0000	P	0.00	-270.9339	0.0000	0.510	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.00	-270.9339	0.0000	0.510	
2	157.62	-247.1000	0.0000	P	216.29	-339.0674	0.0000	0.730	OK
				M	10945.99	-246.8423	0.0000	0.010	
				N	157.62	-320.6081	0.0000	0.770	
3	255.37	234.0500	0.0000	P	673.77	617.5233	0.0000	0.380	OK
				M	10512.64	233.7348	0.0000	0.020	
				N	255.37	488.4254	0.0000	0.480	
4	255.37	13.5100	0.0000	P	9526.72	503.9983	0.0000	0.030	OK
				M	11307.04	13.3821	0.0000	0.020	
				N	255.37	488.4254	0.0000	0.030	
11	183.50	-92.3200	0.0000	P	1381.56	-695.0689	0.0000	0.130	OK
				M	11504.22	-92.2318	0.0000	0.020	
				N	183.50	-328.7539	0.0000	0.280	
12	172.34	-81.6600	0.0000	P	1596.43	-756.4362	0.0000	0.110	OK
				M	11541.70	-81.5679	0.0000	0.010	
				N	172.34	-325.2417	0.0000	0.250	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
2	157.62	-247.1000	0.0000	P	216.29	-339.0674	0.0000	0.730	OK
3	255.37	234.0500	0.0000	M	10512.64	233.7348	0.0000	0.020	OK
2	157.62	-247.1000	0.0000	N	157.62	-320.6081	0.0000	0.770	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK		85.7600	0.0000	186.01	-1.60	0.11	35.19	0.10
9 OK		90.5100	0.0000	157.62	-1.73	0.12	46.43	0.13
10 OK		-101.6300	0.0000	0.00	-2.23	0.15	157.47	0.44

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.40$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		-131.8600	0.0000	157.62	0.23	0.58
7 OK		34.9000	0.0000	157.62	0.00	0.01

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 11.20$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		-131.8600	0.0000	157.62	-2.88	0.26	0.23	0.77


7.7.4. Sezione 4

7.7.4.1 *Piedritto: attacco soletta di fondazione*



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	90.0
2	100.0	90.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

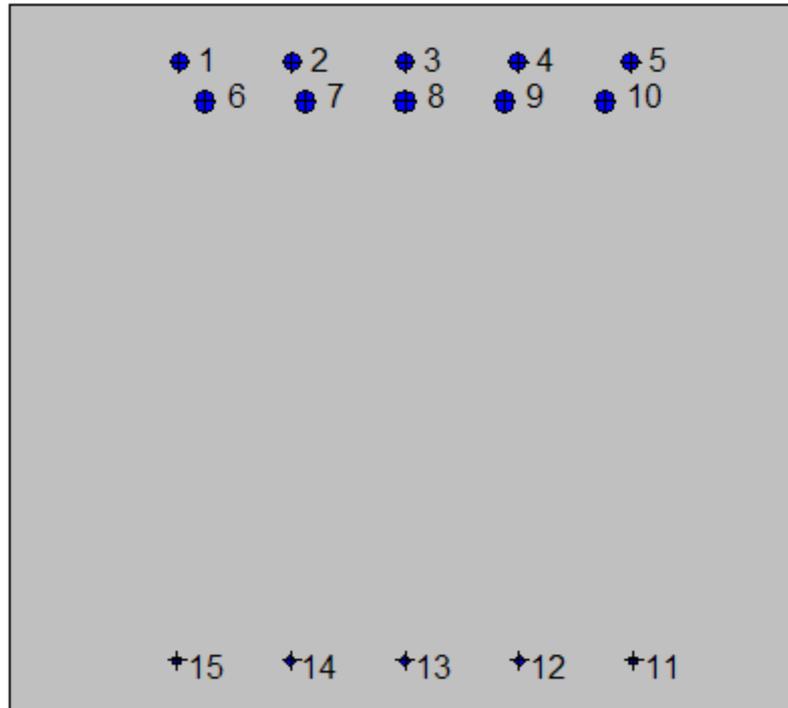

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	21.5	82.8	3.8	no
2	35.7	82.8	3.8	no
3	50.0	82.8	3.8	no
4	64.3	82.8	3.8	no
5	78.5	82.8	3.8	no
6	24.8	77.8	5.3	no
7	37.4	77.8	5.3	no
8	50.0	77.8	5.3	no
9	62.6	77.8	5.3	no
10	75.2	77.8	5.3	no
11	78.9	6.7	1.1	no
12	64.4	6.7	1.1	no
13	50.0	6.7	1.1	no

14	35.6	6.7	1.1	no
15	21.1	6.7	1.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:

Calcestruzzo classe: C32/40

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 400 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 332 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 31 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 150192 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 336430 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

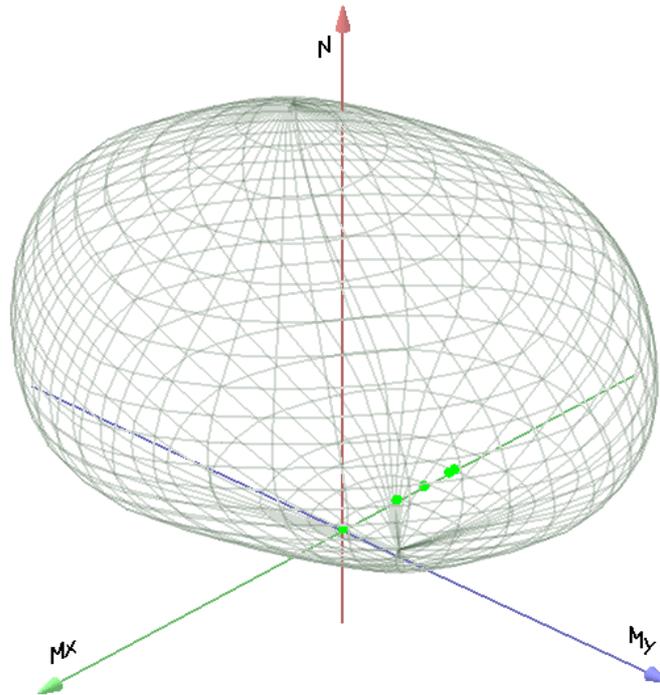

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-2003.79	-537.1017	0.0000	Completamente tesa
18935.79	537.1017	0.0012	Completamente compressa
0.00	267.1980	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-1341.1958	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	-0.0005	731.5211	Fibre di sinistra tese
0.00	-0.0006	-731.5212	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		

1	127.95	5.7600	6.4000	P	16464.00	741.1696	823.5217	0.010	OK
				M	17345.22	5.7456	6.3844	0.010	
				N	127.95	276.6881	307.4306	0.020	
2	127.95	-515.3500	6.4000	P	365.08	-1470.4590	18.2613	0.350	OK
				M	15763.61	-514.5523	6.3901	0.010	
				N	127.95	-1386.9530	17.2242	0.370	
3	94.78	-1025.6800	4.7400	P	128.20	-1387.3430	6.4114	0.740	OK
				M	14196.51	-1025.1010	4.7373	0.010	
				N	94.78	-1375.3530	6.3560	0.750	
4	94.78	-1025.6800	4.7400	P	128.20	-1387.3430	6.4114	0.740	OK
				M	14196.51	-1025.1010	4.7373	0.010	
				N	94.78	-1375.3530	6.3560	0.750	
11	109.07	-1076.6600	5.4500	P	141.01	-1391.9090	7.0458	0.770	OK
				M	14023.07	-1077.2040	5.4528	0.010	
				N	109.07	-1380.4710	6.9879	0.780	
12	80.49	-786.2800	4.0200	P	142.54	-1392.4570	7.1192	0.560	OK
				M	14936.85	-785.4988	4.0160	0.000	
				N	80.49	-1370.1940	7.0054	0.570	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
11	109.07	-1076.6600	5.4500	P	141.01	-1391.9090	7.0458	0.770	OK
1	127.95	5.7600	6.4000	M	17345.22	5.7456	6.3844	0.010	OK
11	109.07	-1076.6600	5.4500	N	109.07	-1380.4710	6.9879	0.780	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 19.92$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK	-735.3200	0.0000	94.78	-7.55	0.38	228.92	0.64
9 OK	-515.3500	0.0000	94.78	-5.32	0.27	157.53	0.44
10 OK	0.0000	0.0000	94.78	-0.11	0.01	-1.30	0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $WkL = 0.30$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		-515.3500	0.0000	94.78	0.18	0.59
7 OK		-515.3500	0.0000	94.78	0.18	0.59

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma cL = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma c/\sigma cL < 1$)

Fessure: $WkL = 0.20$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σc	$\sigma c/\sigma cL$	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		-515.3500	0.0000	94.78	-5.32	0.36	0.18	0.88

Verifica allo stato limite ultimo per taglio

V_{sdu}	436	kN
M_{sdu}	0	kNm
N_{sdu}	134.41	kN
R_{ck}	40	N/mm ²
f_{ck}	32	N/mm ²
γ_c	1.5	
f_{yk}	450	N/mm ²
bw	100	cm
d	80.3	cm
Asl	45.53	cm ²
c	9.7	cm
α	90	gradi


α	1.57	rad
θ	21.80	gradi
ctg θ	2.50	
θ imposto	21.80	gradi
Asw	3.846	cm ²
passo staffe	50	cm
f_{cd}	18.133	N/mm ²
$f_{ctd_{0,05}}$	1.356	N/mm ²
f_{yd}	391.304	N/mm ²
σ_{cp}	0.1501	N/mm ²
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	397.652	kN
$V_{Rd,min}$	309.883	kN
$\rho_{sw,min}$	0.001006	
$s_{l,max}$	60.225	cm
$A_{sw,min}$	6.057	cm ² / $s_{l,max}$
<i>verifica con armatura resistente a taglio (staffe)</i>		
V_{Rcd}	2278.062	kN
V_{Rsd}	543.855	kN
V_{Rd}	543.855	kN

7.7.4.2 Piedritto: quota 2.00 m da estradosso fondazione (sezione senza armatura integrativa)



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	70.0
2	100.0	70.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

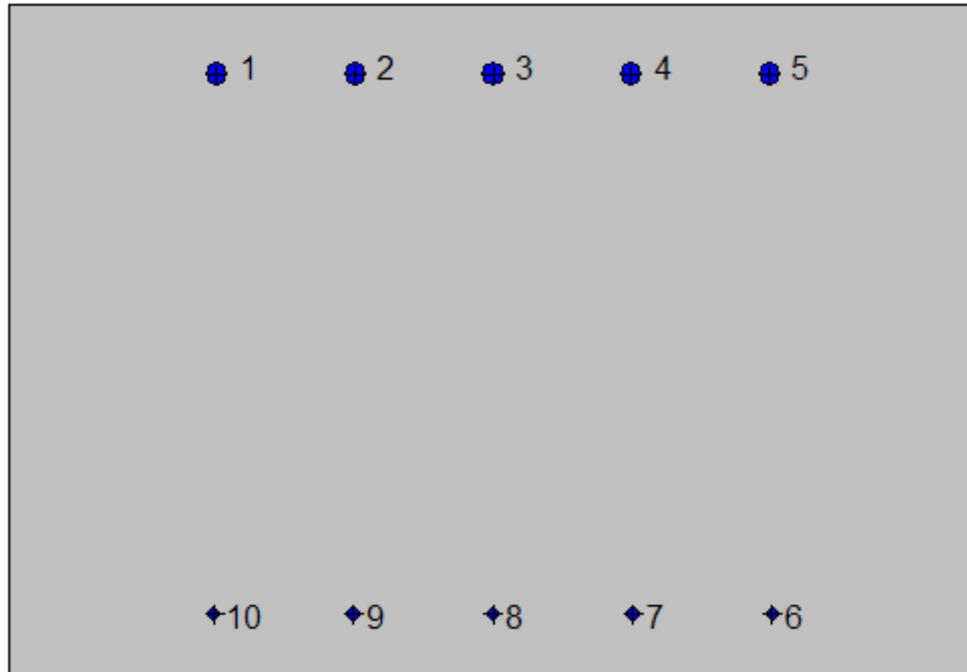

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	21.5	62.8	3.8	no
2	35.7	62.8	3.8	no
3	50.0	62.8	3.8	no
4	64.3	62.8	3.8	no
5	78.5	62.8	3.8	no
6	78.9	6.7	1.1	no
7	64.4	6.7	1.1	no
8	50.0	6.7	1.1	no
9	35.6	6.7	1.1	no
10	21.1	6.7	1.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:**Calcestruzzo classe: C32/40**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 400 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 332 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 31 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 150192 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 336430 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

εuk (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

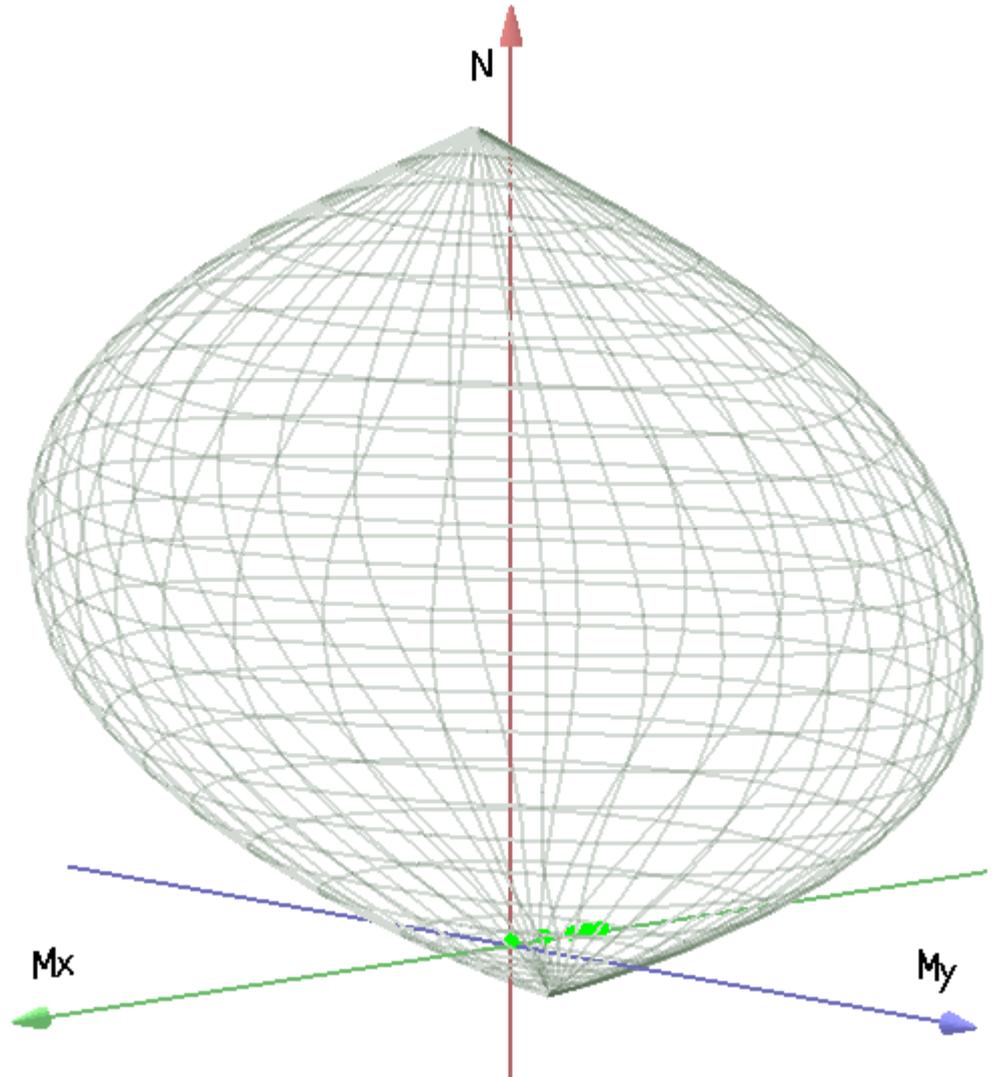

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-965.02	-144.1376	0.0000	Completamente tesa
14134.35	144.1376	0.0009	Completamente compressa
0.00	163.6578	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-454.1291	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	-0.0004	418.4123	Fibre di sinistra tese
0.00	-0.0004	-418.4124	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	67.50	2.5300	3.3800	P	12057.89	451.9476	603.7877	0.010	OK
				M	13589.72	2.5071	3.3516	0.000	
				N	67.50	166.7205	222.7333	0.010	
2	67.50	-126.4500	3.3800	P	287.39	-538.3731	14.3907	0.230	OK
				M	13087.13	-126.2229	3.3739	0.000	
				N	67.50	-473.8530	12.6661	0.270	
3	50.00	-302.6700	2.5000	P	78.86	-477.3901	3.9432	0.630	OK
				M	12396.09	-302.2625	2.4966	0.000	
				N	50.00	-468.8600	3.8727	0.640	
4	50.00	-302.6700	2.5000	P	78.86	-477.3901	3.9432	0.630	OK
				M	12396.09	-302.2625	2.4966	0.000	
				N	50.00	-468.8600	3.8727	0.640	
11	59.20	-355.7400	2.9600	P	79.47	-477.5700	3.9737	0.740	OK
				M	12187.05	-355.3665	2.9569	0.000	
				N	59.20	-471.5799	3.9239	0.750	
12	40.80	-242.7800	2.0400	P	80.30	-477.8125	4.0149	0.510	OK
				M	12631.47	-242.4059	2.0369	0.000	
				N	40.80	-466.1370	3.9168	0.520	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
11	59.20	-355.7400	2.9600	P	79.47	-477.5700	3.9737	0.740	OK
1	67.50	2.5300	3.3800	M	13589.72	2.5071	3.3516	0.000	OK
11	59.20	-355.7400	2.9600	N	59.20	-471.5799	3.9239	0.750	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 19.92 \text{ kN/m}$ (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00 \text{ kN/m}$ (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK		-214.4300	0.0000	50.00	-4.48	0.23	183.96	0.51
9 OK		-126.4500	0.0000	50.00	-2.66	0.13	103.42	0.29
10 OK		0.0000	0.0000	50.00	-0.07	0.00	-0.97	0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.30 \text{ mm}$ (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		-126.4500	0.0000	50.00	0.16	0.54
7 OK		-126.4500	0.0000	50.00	0.16	0.54

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94 \text{ kN/m}$ (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.20 \text{ mm}$ (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		-126.4500	0.0000	50.00	-2.66	0.18	0.16	0.82

Verifica allo stato limite ultimo per taglio


V_{sdu}	220.85	kN
M_{sdu}	0	kNm
N_{sdu}	67.5	kN
R_{ck}	40	N/mm ²
f_{ck}	32	N/mm ²
γ_c	1.5	
f_{yk}	450	N/mm ²
b_w	100	cm
d	62.8	cm
A_{sl}	19.01	cm ²
c	7.2	cm
α	90	gradi
α	1.57	rad
θ	21.80	gradi
$ctg\theta$	2.50	
$\theta_{imposto}$	21.80	gradi
A_{sw}	0	cm ²
passo staffe	50	cm
f_{cd}	18.133	N/mm ²
$f_{ctd_{0,05}}$	1.356	N/mm ²
f_{yd}	391.304	N/mm ²
σ_{cp}	0.0967	N/mm ²
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	260.409	kN
$V_{Rd,min}$	252.383	kN
$\rho_{sw,min}$	0.001006	
$s_{l,max}$	47.100	cm
$A_{sw,min}$	4.737	cm ² / $s_{l,max}$

7.7.4.3 Soletta di fondazione: attacco piedritto



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	85.0
2	100.0	85.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

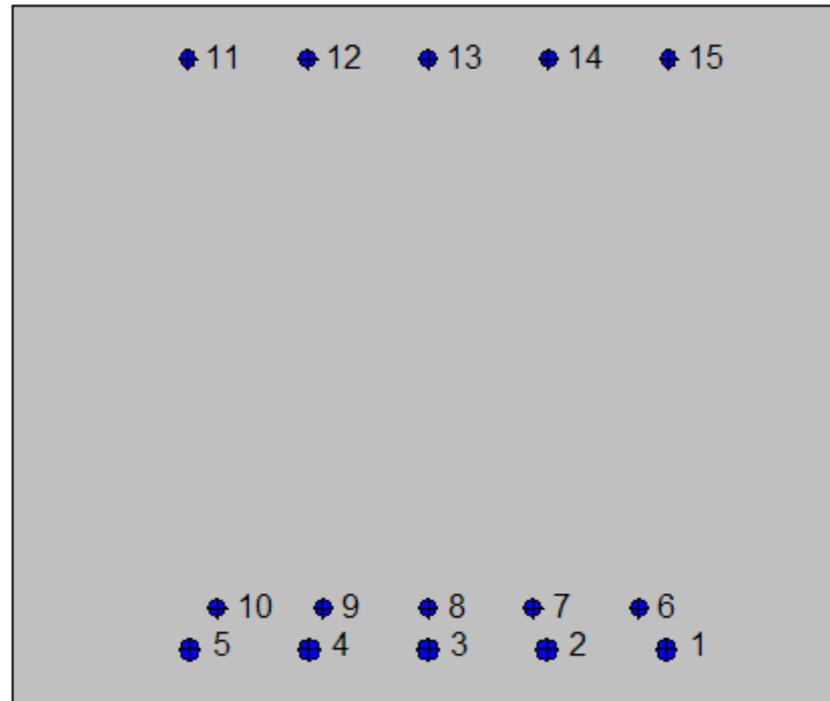

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	78.7	6.9	5.3	no
2	64.4	6.9	5.3	no
3	50.0	6.9	5.3	no
4	35.6	6.9	5.3	no
5	21.3	6.9	5.3	no
6	75.4	11.9	3.8	no
7	62.7	11.9	3.8	no
8	50.0	11.9	3.8	no
9	37.3	11.9	3.8	no
10	24.6	11.9	3.8	no
11	20.9	78.6	3.1	no
12	35.5	78.6	3.1	no
13	50.0	78.6	3.1	no

14	64.5	78.6	3.1	no
15	79.1	78.6	3.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente ordinario

Materiali:


Calcestruzzo classe: C25/30

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm²
 fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm²
 fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm²
 G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm²
 E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm²
 C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12
 Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050
 Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²
 f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²
 ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075
 G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²
 E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²
 C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30
 Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012
 Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

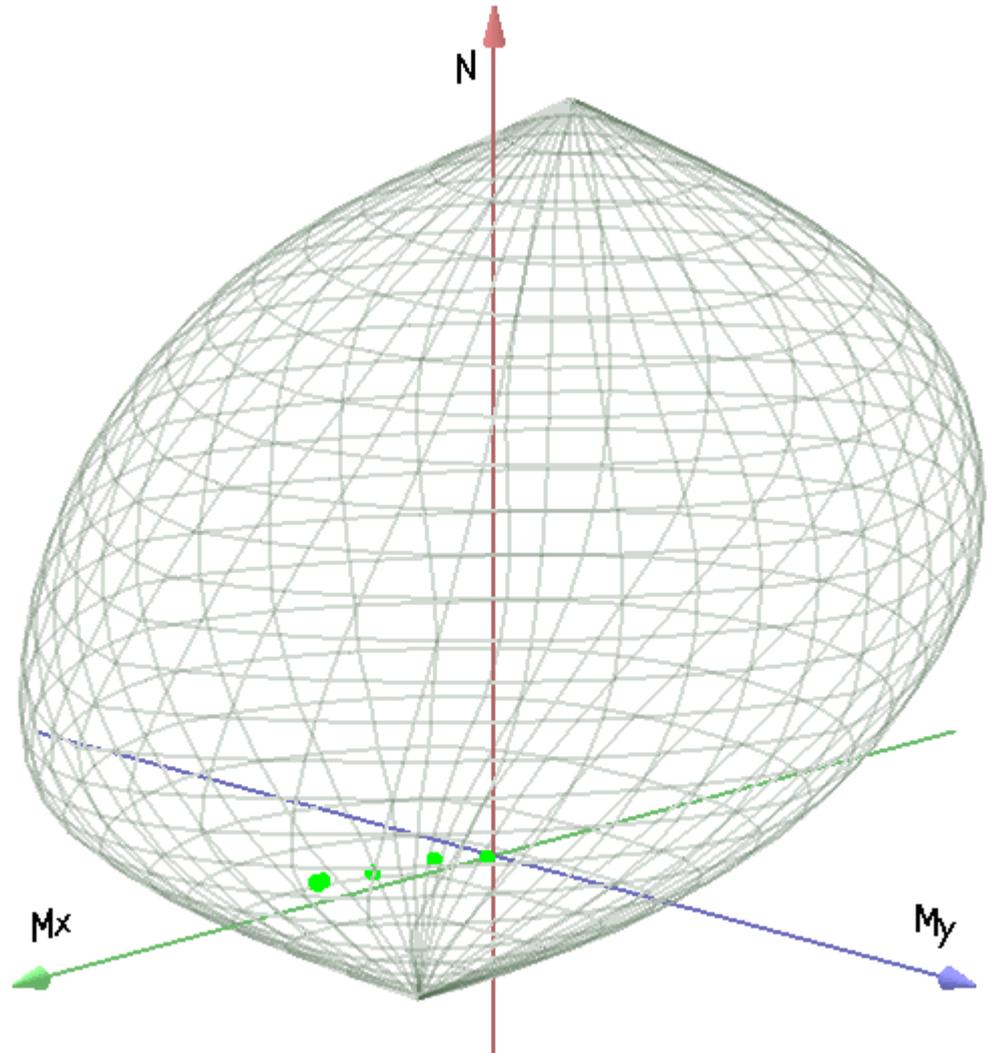

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-2397.17	375.4954	0.0000	Completamente tesa
14390.67	-375.4954	0.0008	Completamente compressa
0.00	1254.8961	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-472.7016	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0000	867.4665	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0000	-867.4665	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.00	36.5000	0.0000	P	0.00	1254.8960	0.0000	0.030	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.00	1254.8960	0.0000	0.030	
2	243.29	292.8000	0.0000	P	1385.06	1666.9270	0.0000	0.180	OK
				M	12298.03	292.2021	0.0000	0.020	
				N	243.29	1335.7720	0.0000	0.220	
3	416.32	877.2700	0.0000	P	703.88	1483.2200	0.0000	0.590	OK
				M	10412.64	876.1026	0.0000	0.040	
				N	416.32	1392.0160	0.0000	0.630	
4	416.32	840.7600	0.0000	P	740.03	1494.4880	0.0000	0.560	OK
				M	10539.71	839.6742	0.0000	0.040	
				N	416.32	1392.0160	0.0000	0.600	
11	375.72	868.0300	0.0000	P	632.28	1460.7710	0.0000	0.590	OK
				M	10444.42	867.0549	0.0000	0.040	
				N	375.72	1378.9120	0.0000	0.630	
12	304.14	595.8400	0.0000	P	767.15	1502.9140	0.0000	0.400	OK
				M	11331.00	595.2681	0.0000	0.030	
				N	304.14	1355.6710	0.0000	0.440	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
3	416.32	877.2700	0.0000	P	703.88	1483.2200	0.0000	0.590	OK
3	416.32	877.2700	0.0000	M	10412.64	876.1026	0.0000	0.040	OK
3	416.32	877.2700	0.0000	N	416.32	1392.0160	0.0000	0.630	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK		614.6800	0.0000	301.87	-6.68	0.45	175.64	0.49
9 OK		428.6800	0.0000	243.29	-4.68	0.31	119.28	0.33
10 OK		27.0400	0.0000	0.00	-0.28	0.02	9.07	0.03

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.40$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		351.3000	0.0000	243.29	0.10	0.24
7 OK		409.3300	0.0000	243.29	0.12	0.29

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 11.20$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		351.3000	0.0000	243.29	-3.87	0.35	0.10	0.32

Verifica allo stato limite ultimo per taglio


V_{sdu}	318.51	kN
M_{sdu}	0	kNm
N_{sdu}	416.32	kN
R_{ck}	30	N/mm ²
f_{ck}	25	N/mm ²
γ_c	1.5	
f_{yk}	450	N/mm ²
b_w	100	cm
d	75.1	cm
A_{sl}	45.53	cm ²
c	9.9	cm
α	90	gradi
α	1.57	rad
θ	21.80	gradi
$ctg\theta$	2.50	
$\theta_{imposto}$	21.80	gradi
A_{sw}	0	cm ²
passo staffe	50	cm
f_{cd}	14.167	N/mm ²
$f_{ctd_{0,05}}$	1.119	N/mm ²
f_{yd}	391.304	N/mm ²
σ_{cp}	0.4924	N/mm ²
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	393.590	kN
$V_{Rd,min}$	300.801	kN
$\rho_{sw,min}$	0.000889	
$s_{l,max}$	56.325	cm
$A_{sw,min}$	5.007	cm ² / $s_{l,max}$

7.7.4.4 Soletta di fondazione: distanza 1.70 m dal centro del piedritto (sezione senza armatura integrativa)



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	85.0
2	100.0	85.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

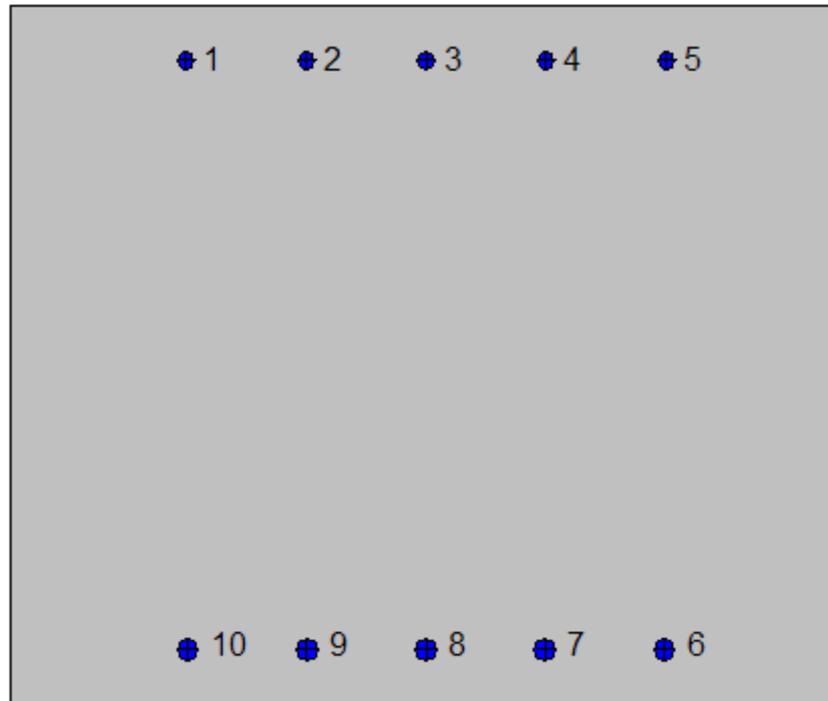

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	21.1	78.4	3.1	no
2	35.5	78.4	3.1	no
3	50.0	78.4	3.1	no
4	64.5	78.4	3.1	no
5	78.9	78.4	3.1	no
6	78.7	6.9	5.3	no
7	64.4	6.9	5.3	no
8	50.0	6.9	5.3	no
9	35.6	6.9	5.3	no
10	21.3	6.9	5.3	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente ordinario

Materiali:**Calcestruzzo classe: C25/30**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

εuk (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

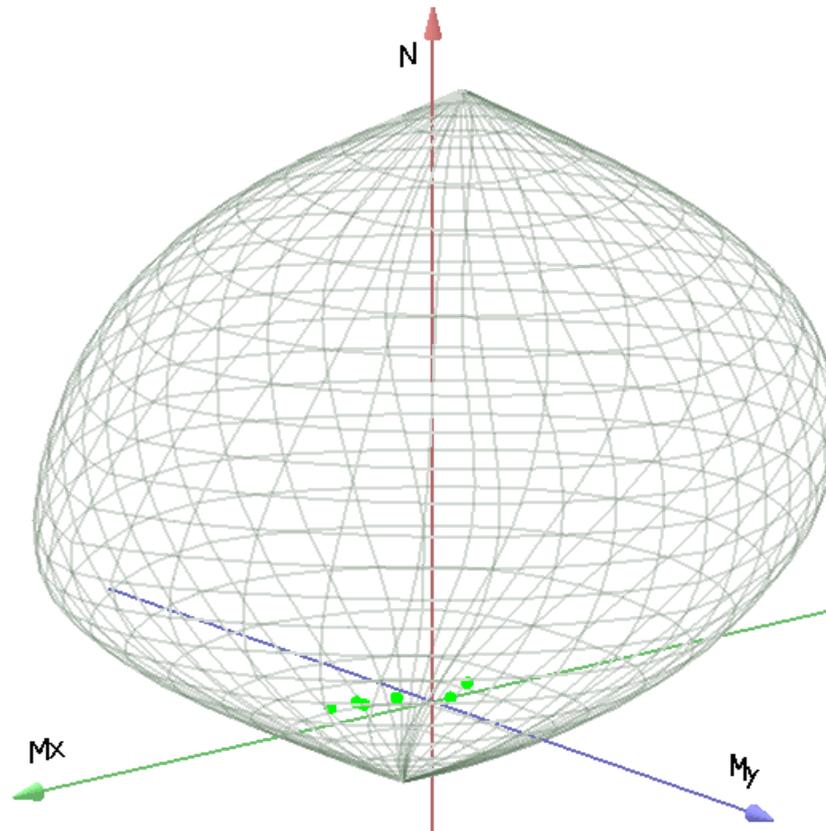

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1653.43	149.1409	0.0000	Completamente tesa
13646.93	-149.1409	0.0008	Completamente compressa
0.00	772.5992	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-470.5964	0.0000	Fibre superiori tese
0.01	0.0055	684.4261	Fibre di sinistra tese
0.01	0.0056	-684.4261	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.00	-88.1600	0.0000	P	0.00	-470.5964	0.0000	0.190	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.00	-470.5964	0.0000	0.190	
2	242.53	-173.8600	0.0000	P	1300.46	-932.2437	0.0000	0.190	OK
				M	13572.82	-173.7404	0.0000	0.020	
				N	242.53	-557.8061	0.0000	0.310	
3	380.01	515.3600	0.0000	P	768.53	1042.2610	0.0000	0.490	OK
				M	11576.36	514.9583	0.0000	0.030	
				N	380.01	907.9742	0.0000	0.570	
4	380.01	384.6600	0.0000	P	1156.16	1170.3090	0.0000	0.330	OK
				M	11991.46	384.1822	0.0000	0.030	
				N	380.01	907.9742	0.0000	0.420	
11	284.34	345.7800	0.0000	P	890.90	1083.4030	0.0000	0.320	OK
				M	12114.71	345.2457	0.0000	0.020	
				N	284.34	874.1984	0.0000	0.390	
12	267.37	182.2500	0.0000	P	2099.44	1431.0640	0.0000	0.130	OK
				M	12629.85	181.8166	0.0000	0.020	
				N	267.37	868.1832	0.0000	0.210	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
3	380.01	515.3600	0.0000	P	768.53	1042.2610	0.0000	0.490	OK
3	380.01	515.3600	0.0000	M	11576.36	514.9583	0.0000	0.030	OK
3	380.01	515.3600	0.0000	N	380.01	907.9742	0.0000	0.570	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_c L = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c / \sigma_c L < 1$)

Acciaio: $\sigma_a L = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a / \sigma_a L < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	$\sigma_c / \sigma_c L$	σ_a	$\sigma_a / \sigma_a L$
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	

8	OK	297.1800	0.0000	277.59	-3.78	0.25	110.05	0.31
9	OK	189.7400	0.0000	242.53	-2.43	0.16	60.16	0.17
10	OK	-65.3000	0.0000	0.00	-0.92	0.06	57.01	0.16

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $WkL = 0.40$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6	OK	-10.8900	0.0000	242.53	0.00	0.00
7	OK	139.5900	0.0000	242.53	0.05	0.12

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 11.20$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $WkL = 0.30$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)


	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5	OK	-10.8900	0.0000	242.53	-0.33	0.03	0.00	0.00

7.7.4.5 Soletta di fondazione: mezzeria



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	85.0
2	100.0	85.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

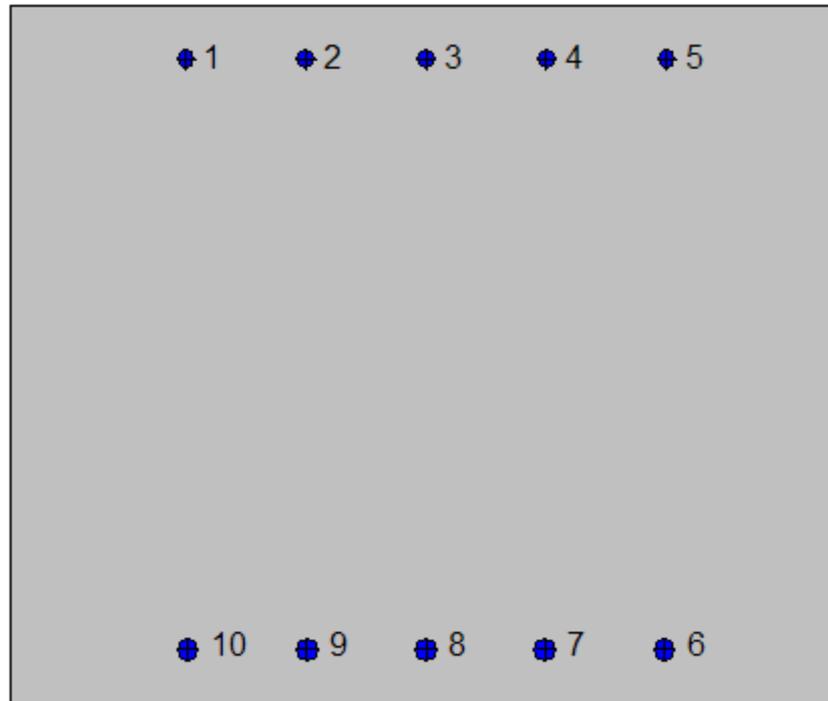

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	20.9	78.6	3.1	no
2	35.5	78.6	3.1	no
3	50.0	78.6	3.1	no
4	64.5	78.6	3.1	no
5	79.1	78.6	3.1	no
6	78.7	6.9	5.3	no
7	64.4	6.9	5.3	no
8	50.0	6.9	5.3	no
9	35.6	6.9	5.3	no
10	21.3	6.9	5.3	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente ordinario

Materiali:**Calcestruzzo classe: C25/30**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

εuk (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

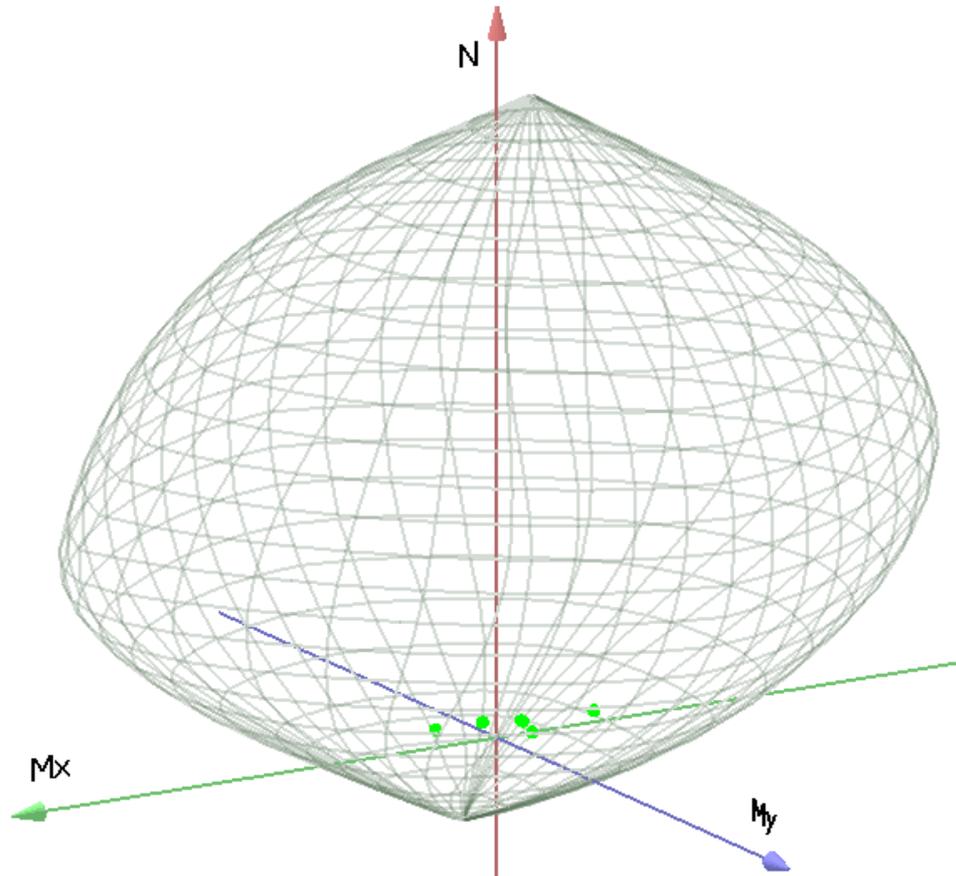

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1653.43	147.9116	0.0000	Completamente tesa
13646.93	-147.9116	0.0008	Completamente compressa
0.00	772.9125	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-471.8257	0.0000	Fibre superiori tese
0.01	0.0058	684.5062	Fibre di sinistra tese
0.01	0.0059	-684.5062	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.00	-153.3100	0.0000	P	0.00	-471.8257	0.0000	0.320	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.00	-471.8257	0.0000	0.320	
2	242.53	-421.7700	0.0000	P	341.98	-594.7162	0.0000	0.710	OK
				M	12794.26	-421.3998	0.0000	0.020	
				N	242.53	-559.0353	0.0000	0.750	
3	380.01	268.6000	0.0000	P	1987.55	1404.8490	0.0000	0.190	OK
				M	12362.24	268.1053	0.0000	0.030	
				N	380.01	908.8508	0.0000	0.290	
4	380.01	63.4900	0.0000	P	8304.34	1387.4440	0.0000	0.050	OK
				M	13004.57	63.1043	0.0000	0.030	
				N	380.01	908.8508	0.0000	0.070	
11	284.34	-104.9500	0.0000	P	4732.57	-1746.7920	0.0000	0.060	OK
				M	13520.16	-105.2474	0.0000	0.020	
				N	284.34	-574.0429	0.0000	0.180	
12	267.37	-112.2200	0.0000	P	3867.85	-1623.4040	0.0000	0.070	OK
				M	13541.72	-112.4699	0.0000	0.020	
				N	267.37	-567.9527	0.0000	0.200	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
2	242.53	-421.7700	0.0000	P	341.98	-594.7162	0.0000	0.710	OK
3	380.01	268.6000	0.0000	M	12362.24	268.1053	0.0000	0.030	OK
2	242.53	-421.7700	0.0000	N	242.53	-559.0353	0.0000	0.750	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
-----	----	----	---	------------	------------------------	------------	------------------------

n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8	OK	89.6000	0.0000	277.59	-1.12	0.07	9.48	0.03
9	OK	75.4700	0.0000	242.53	-0.94	0.06	7.34	0.02
10	OK	-113.5600	0.0000	0.00	-1.59	0.11	98.88	0.27

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.40$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6	OK	-206.4800	0.0000	242.53	0.16	0.41
7	OK	4.9700	0.0000	242.53	0.00	0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:


CLS: $\sigma_{cL} = 11.20$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5	OK	-206.4800	0.0000	242.53	-2.93	0.26	0.16	0.55


7.7.5. Sezione 5

7.7.5.1 Piedritto: attacco soletta di fondazione

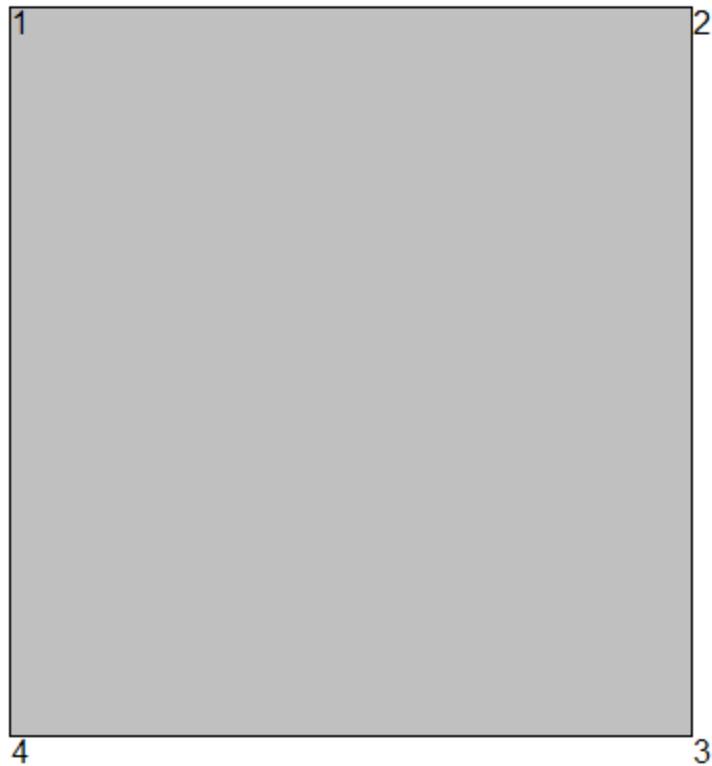

Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	108.0
2	100.0	108.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

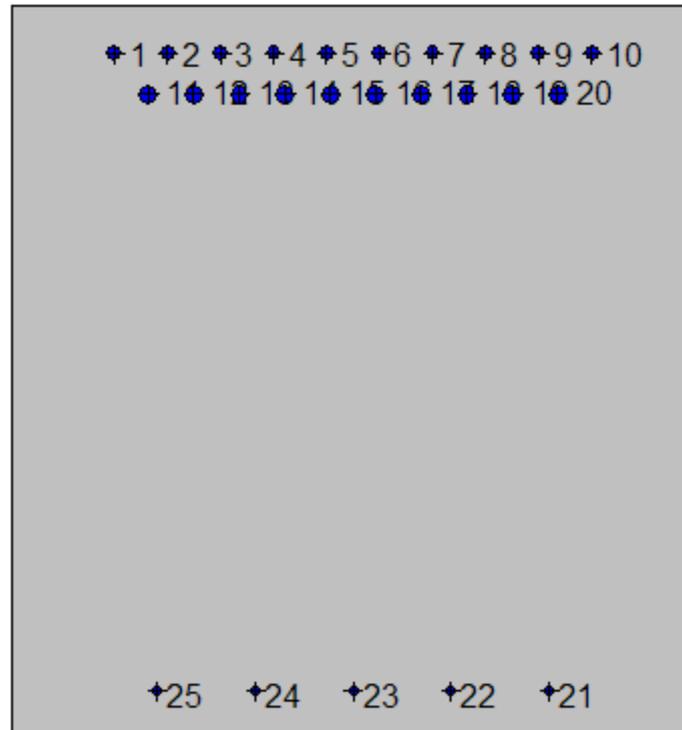

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	14.9	100.9	3.1	no
2	22.7	100.9	3.1	no
3	30.5	100.9	3.1	no
4	38.3	100.9	3.1	no
5	46.1	100.9	3.1	no
6	53.9	100.9	3.1	no
7	61.7	100.9	3.1	no
8	69.5	100.9	3.1	no
9	77.3	100.9	3.1	no
10	85.1	100.9	3.1	no
11	19.9	94.8	5.3	no
12	26.6	94.8	5.3	no
13	33.3	94.8	5.3	no

14	40.0	94.8	5.3	no
15	46.7	94.8	5.3	no
16	53.3	94.8	5.3	no
17	60.0	94.8	5.3	no
18	66.7	94.8	5.3	no
19	73.4	94.8	5.3	no
20	80.1	94.8	5.3	no
21	78.9	6.7	1.1	no
22	64.4	6.7	1.1	no
23	50.0	6.7	1.1	no
24	35.6	6.7	1.1	no
25	21.1	6.7	1.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:

Calcestruzzo classe: C32/40

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 400 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 332 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 31 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 150192 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 336430 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

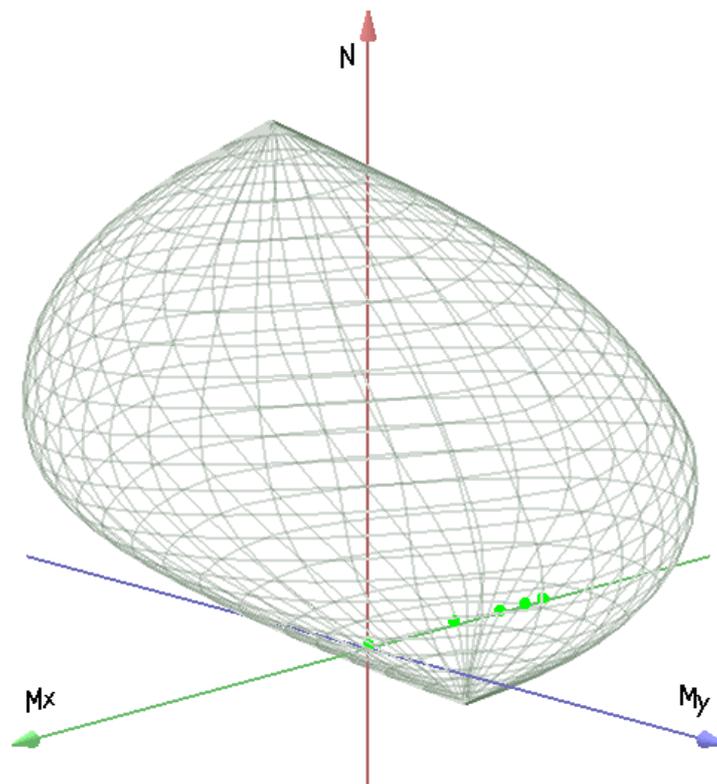

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-3528.15	-1319.5263	-0.0001	Completamente tesa
23846.54	1319.5263	0.0014	Completamente compressa
0.00	267.3101	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-2928.8360	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0000	1110.6968	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0000	-1110.6969	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	190.30	10.2800	9.5100	P	20738.77	1120.3070	1036.3930	0.010	OK
				M	20650.33	10.1909	9.4280	0.010	
				N	190.30	345.9944	320.0785	0.030	
2	190.30	-1158.2700	9.5100	P	511.76	-3114.8240	25.5743	0.370	OK
				M	17736.15	-1157.0360	9.4999	0.010	
				N	190.30	-2999.4560	24.6271	0.390	
3	140.96	-2124.5100	7.0500	P	199.25	-3003.0070	9.9652	0.710	OK
				M	14996.97	-2125.3000	7.0526	0.010	
				N	140.96	-2981.5230	9.8939	0.710	
4	140.96	-2124.5100	7.0500	P	199.25	-3003.0070	9.9652	0.710	OK
				M	14996.97	-2125.3000	7.0526	0.010	
				N	140.96	-2981.5230	9.8939	0.710	
11	161.86	-2364.6100	8.0900	P	205.72	-3005.3770	10.2823	0.790	OK
				M	14215.42	-2364.2010	8.0886	0.010	
				N	161.86	-2989.2430	10.2271	0.790	
12	120.07	-1787.6100	6.0000	P	201.77	-3003.9300	10.0825	0.590	OK
				M	16024.53	-1788.4580	6.0028	0.010	
				N	120.07	-2973.7790	9.9813	0.600	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
11	161.86	-2364.6100	8.0900	P	205.72	-3005.3770	10.2823	0.790	OK
1	190.30	10.2800	9.5100	M	20650.33	10.1909	9.4280	0.010	OK
11	161.86	-2364.6100	8.0900	N	161.86	-2989.2430	10.2271	0.790	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 19.92 \text{ kN/m}$ (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00 \text{ kN/m}$ (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK	-1532.1700		0.0000	140.96	-9.31	0.47	220.37	0.61
9 OK	-1158.2700		0.0000	140.96	-7.07	0.35	164.80	0.46
10 OK	0.0000		0.0000	140.96	-0.14	0.01	-1.45	0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.30 \text{ mm}$ (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK	-1158.2700		0.0000	140.96	0.15	0.51
7 OK	-1158.2700		0.0000	140.96	0.15	0.51

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94 \text{ kN/m}$ (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.20 \text{ mm}$ (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK	-1158.2700		0.0000	140.96	-7.07	0.47	0.18	0.91

Verifica allo stato limite ultimo per taglio


V_{sdu}	721.06	kN
M_{sdu}	0	kNm
N_{sdu}	198.96	kN
R_{ck}	40	N/mm ²
f_{ck}	32	N/mm ²
γ_c	1.5	
f_{yk}	450	N/mm ²
b_w	100	cm
d	98.45	cm
A_{sl}	84.466	cm ²
c	9.55	cm
α	90	gradi
α	1.57	rad
θ	21.80	gradi
$ctg\theta$	2.50	
$\theta_{imposto}$	21.80	gradi
A_{sw}	5.024	cm ²
passo staffe	50	cm
f_{cd}	18.133	N/mm ²
$f_{ctd_{0,05}}$	1.356	N/mm ²
f_{yd}	391.304	N/mm ²
σ_{cp}	0.1857	N/mm ²
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	544.454	kN
$V_{Rd,min}$	368.011	kN
$\rho_{sw,min}$	0.001006	
$s_{l,max}$	73.838	cm
$A_{sw,min}$	7.426	cm ² / $s_{l,max}$
<i>verifica con armatura resistente a taglio (staffe)</i>		
V_{Rcd}	2798.400	kN
V_{Rsd}	871.011	kN
V_{Rd}	871.011	kN

7.7.5.2 Piedritto: quota 2.50 m da estradosso fondazione (sezione senza armatura integrativa)



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	83.0
2	100.0	83.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

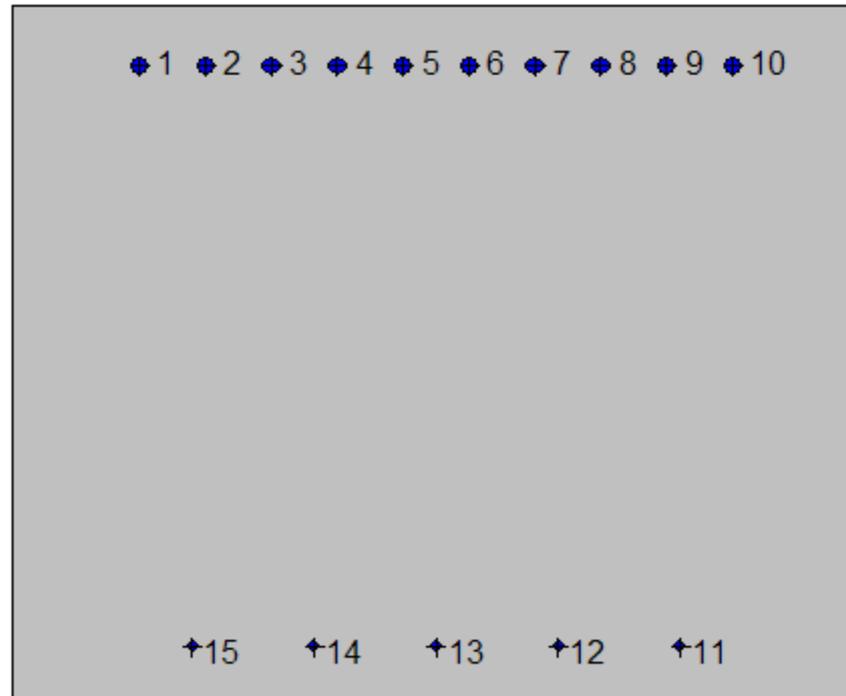

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	14.9	75.9	3.1	no
2	22.7	75.9	3.1	no
3	30.5	75.9	3.1	no
4	38.3	75.9	3.1	no
5	46.1	75.9	3.1	no
6	53.9	75.9	3.1	no
7	61.7	75.9	3.1	no
8	69.5	75.9	3.1	no
9	77.3	75.9	3.1	no
10	85.1	75.9	3.1	no
11	78.9	6.7	1.1	no
12	64.4	6.7	1.1	no
13	50.0	6.7	1.1	no

14	35.6	6.7	1.1	no
15	21.1	6.7	1.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:

Calcestruzzo classe: C32/40

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 400 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 332 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 31 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 150192 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 336430 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

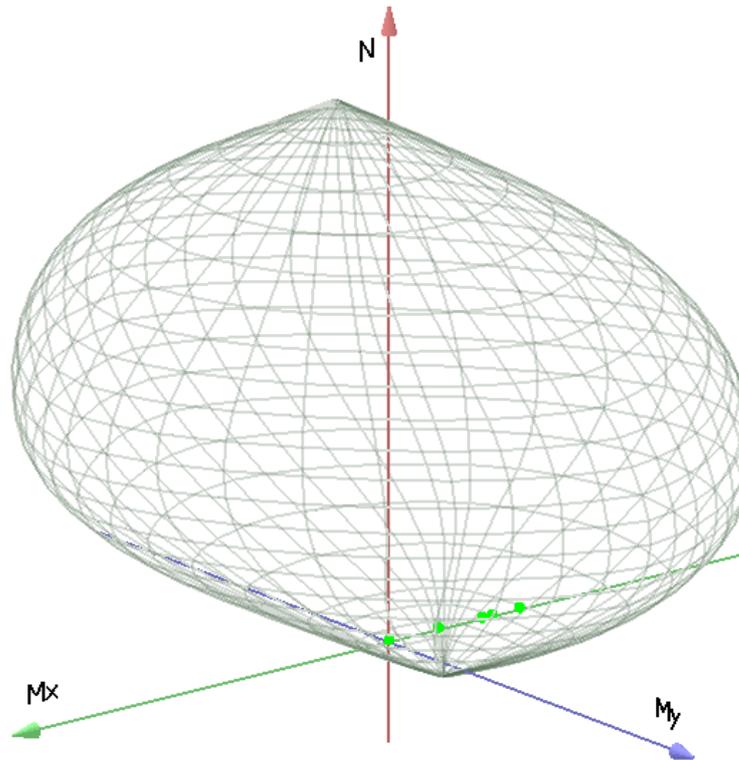

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1450.60	-345.8812	0.0000	Completamente tesa
17065.66	345.8812	0.0011	Completamente compressa
0.00	193.6717	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-891.7067	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0000	584.7524	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0000	-584.7524	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	101.49	4.2100	5.0700	P	14783.72	613.2570	738.5304	0.010	OK
				M	15983.71	4.1843	5.0410	0.010	
				N	101.49	215.7540	259.8272	0.020	
2	101.49	-312.5200	5.0700	P	325.95	-1003.7150	16.2832	0.310	OK
				M	14957.36	-311.9236	5.0603	0.010	
				N	101.49	-926.8647	15.0365	0.340	
3	75.17	-659.6000	3.7600	P	105.82	-928.5150	5.2929	0.710	OK
				M	13821.39	-658.9811	3.7565	0.000	
				N	75.17	-917.8777	5.2323	0.720	
4	75.17	-659.6000	3.7600	P	105.82	-928.5150	5.2929	0.710	OK
				M	13821.39	-658.9811	3.7565	0.000	
				N	75.17	-917.8777	5.2323	0.720	
11	88.95	-835.7000	4.4500	P	98.56	-926.0043	4.9309	0.900	OK
				M	13242.65	-835.0814	4.4467	0.010	
				N	88.95	-922.6691	4.9131	0.910	
12	61.40	-596.7600	3.0700	P	95.15	-924.8243	4.7577	0.640	OK
				M	14027.93	-596.0555	3.0664	0.000	
				N	61.40	-913.0939	4.6974	0.650	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
11	88.95	-835.7000	4.4500	P	98.56	-926.0043	4.9309	0.900	OK
1	101.49	4.2100	5.0700	M	15983.71	4.1843	5.0410	0.010	OK
11	88.95	-835.7000	4.4500	N	88.95	-922.6691	4.9131	0.910	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 19.92$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK	-470.9800	0.0000	75.17	-6.02	0.30	207.67	0.58
9 OK	-312.5200	0.0000	75.17	-4.02	0.20	134.20	0.37

10 OK 0.0000 0.0000 75.17 -0.09 0.00 -1.17 0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $WkL = 0.30$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		-312.5200	0.0000	75.17	0.15	0.51
7 OK		-312.5200	0.0000	75.17	0.15	0.51

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma cL = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma c/\sigma cL < 1$)

Fessure: $WkL = 0.20$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)


	Cmb	Mx	My	N	σc	$\sigma c/\sigma cL$	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		-312.5200	0.0000	75.17	-4.02	0.27	0.15	0.77

Verifica allo stato limite ultimo per taglio

V_{sdu}	387.94	kN
M_{sdu}	0	kNm
N_{sdu}	101.49	kN
R_{ck}	40	N/mm ²
f_{ck}	32	N/mm ²
γ_c	1.5	
f_{yk}	450	N/mm ²
bw	100	cm
d	75.9	cm
Asl	31.4	cm ²


c	7.1	cm
α	90	gradi
α	1.57	rad
θ	21.80	gradi
ctg θ	2.50	
θ_{imposto}	21.80	gradi
A _{sw}	5.024	cm ²
passo staffe	50	cm
f _{cd}	18.133	N/mm ²
f _{ctd0,05}	1.356	N/mm ²
f _{yd}	391.304	N/mm ²
σ_{cp}	0.1227	N/mm ²
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V _{Rd}	340.037	kN
V _{Rd,min}	293.733	kN
$\rho_{sw,min}$	0.001006	
s _{l,max}	56.925	cm
A _{sw,min}	5.725	cm ² /s _{l,max}
<i>verifica con armatura resistente a taglio (staffe)</i>		
V _{Rcd}	2150.014	kN
V _{Rsd}	671.506	kN
V _{Rd}	671.506	kN

7.7.5.3 Soletta di fondazione: attacco piedritto

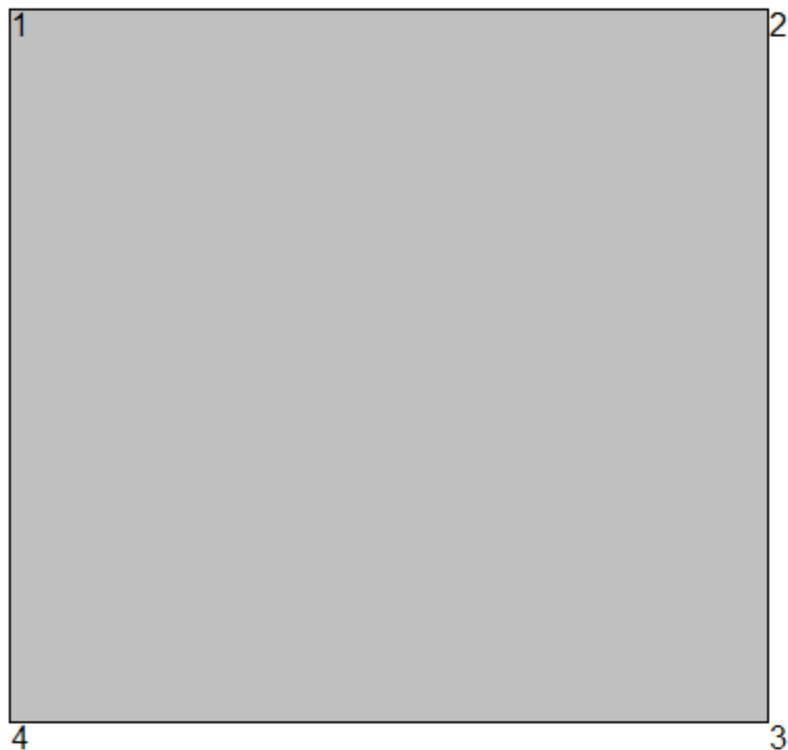

Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	95.0
2	100.0	95.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

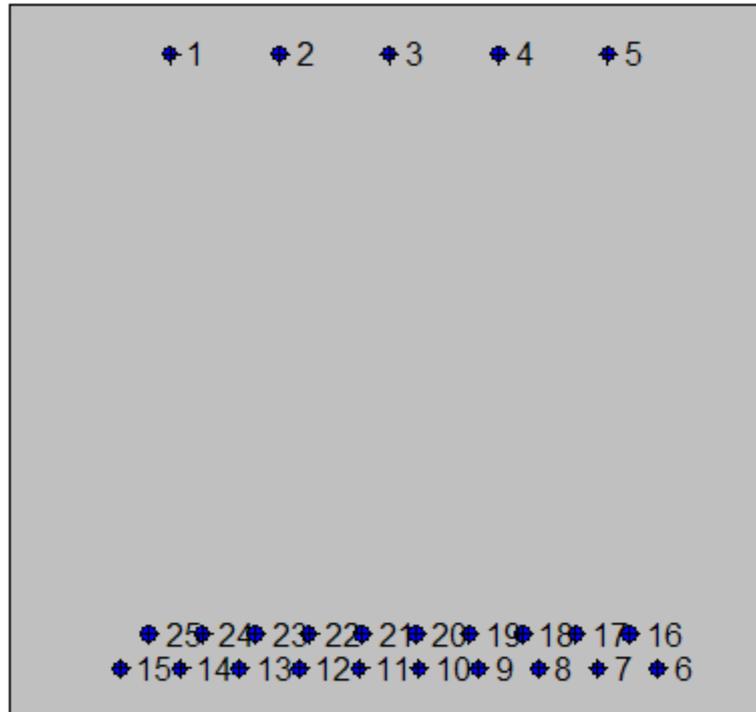

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	21.1	88.4	3.1	no
2	35.5	88.4	3.1	no
3	50.0	88.4	3.1	no
4	64.5	88.4	3.1	no
5	78.9	88.4	3.1	no
6	85.5	6.6	3.1	no
7	77.6	6.6	3.1	no
8	69.7	6.6	3.1	no
9	61.8	6.6	3.1	no
10	53.9	6.6	3.1	no
11	46.1	6.6	3.1	no
12	38.2	6.6	3.1	no
13	30.3	6.6	3.1	no

14	22.4	6.6	3.1	no
15	14.5	6.6	3.1	no
16	81.7	11.2	3.1	no
17	74.7	11.2	3.1	no
18	67.6	11.2	3.1	no
19	60.6	11.2	3.1	no
20	53.5	11.2	3.1	no
21	46.5	11.2	3.1	no
22	39.4	11.2	3.1	no
23	32.4	11.2	3.1	no
24	25.3	11.2	3.1	no
25	18.3	11.2	3.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente ordinario

Materiali:

Calcestruzzo classe: C25/30

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

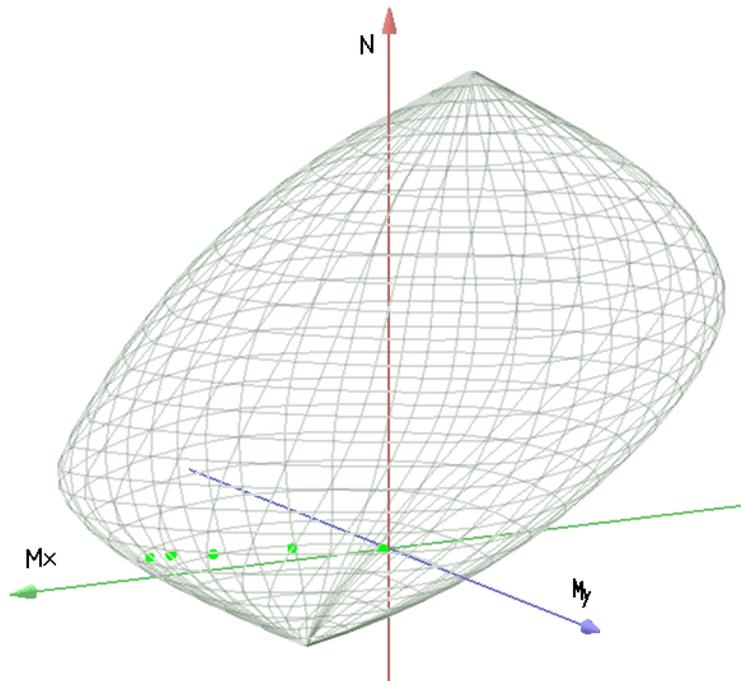

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-3073.30	697.6385	-0.0001	Completamente tesa
16477.79	-697.6385	0.0010	Completamente compressa
0.00	1952.4931	-0.0001	Fibre inferiori tese
0.00	-569.1827	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0000	1066.1482	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0000	-1066.1482	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.00	49.9500	0.0000	P	0.00	1952.4930	-0.0001	0.030	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.00	1952.4930	-0.0001	0.030	
2	420.20	813.8200	0.0000	P	1190.97	2306.5980	-0.0001	0.350	OK
				M	12295.49	813.0183	0.0000	0.030	
				N	420.20	2089.2240	-0.0001	0.390	
3	704.67	1820.6900	0.0000	P	858.50	2218.1400	-0.0001	0.820	OK
				M	8877.58	1821.0830	0.0000	0.080	
				N	704.67	2174.4890	-0.0001	0.840	
4	704.67	1833.5200	0.0000	P	851.77	2216.2670	-0.0001	0.830	OK
				M	8825.23	1833.9540	0.0000	0.080	
				N	704.67	2174.4890	-0.0001	0.840	
11	713.78	2004.7300	0.0000	P	782.12	2196.6830	-0.0001	0.910	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	713.78	2177.1220	-0.0001	0.920	
12	561.07	1473.6700	0.0000	P	842.85	2213.7790	-0.0001	0.670	OK
				M	10199.80	1474.1210	0.0000	0.050	
				N	561.07	2132.1840	-0.0001	0.690	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
11	713.78	2004.7300	0.0000	P	782.12	2196.6830	-0.0001	0.910	OK
3	704.67	1820.6900	0.0000	M	8877.58	1821.0830	0.0000	0.080	OK
11	713.78	2004.7300	0.0000	N	713.78	2177.1220	-0.0001	0.920	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94 \text{ kN/m}$ (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK		1302.7800	0.0000	511.80	-10.45	0.70	246.55	0.68
9 OK		972.5200	0.0000	420.20	-7.84	0.52	181.43	0.50
10 OK		37.0000	0.0000	0.00	-0.28	0.02	8.03	0.02

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.40$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		904.9400	0.0000	420.20	0.15	0.39
7 OK		955.6200	0.0000	420.20	0.17	0.43

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 11.20$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		904.9400	0.0000	420.20	-7.32	0.65	0.18	0.61

Verifica allo stato limite ultimo per taglio


V_{sdu}	472.37	kN
M_{sdu}	0	kNm
N_{sdu}	713.78	kN
R_{ck}	30	N/mm ²
f_{ck}	25	N/mm ²
γ_c	1.5	
f_{yk}	450	N/mm ²
bw	100	cm
d	85.9	cm
A_{sl}	62.8	cm ²
c	9.1	cm
α	90	gradi
α	1.57	rad
θ	21.80	gradi
$ctg\theta$	2.50	
$\theta_{imposto}$	21.80	gradi
A_{sw}	0	cm ²
passo staffe	50	cm
f_{cd}	14.167	N/mm ²
$f_{ctd_{0,05}}$	1.119	N/mm ²
f_{yd}	391.304	N/mm ²
σ_{cp}	0.7563	N/mm ²
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	499.998	kN
$V_{Rd,min}$	368.808	kN
$\rho_{sw,min}$	0.000889	
$s_{l,max}$	64.425	cm
$A_{sw,min}$	5.727	cm ² / $s_{l,max}$

7.7.5.4 Soletta di fondazione: distanza 2.30 m dal centro del piedritto (sezione senza armatura integrativa)



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	95.0
2	100.0	95.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

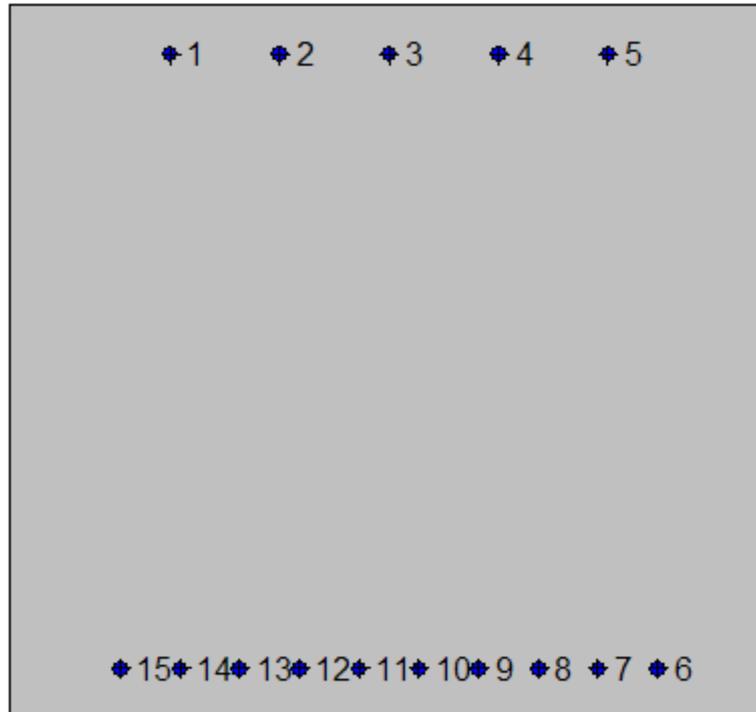

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	21.1	88.4	3.1	no
2	35.5	88.4	3.1	no
3	50.0	88.4	3.1	no
4	64.5	88.4	3.1	no
5	78.9	88.4	3.1	no
6	85.5	6.6	3.1	no
7	77.6	6.6	3.1	no
8	69.7	6.6	3.1	no
9	61.8	6.6	3.1	no
10	53.9	6.6	3.1	no
11	46.1	6.6	3.1	no
12	38.2	6.6	3.1	no
13	30.3	6.6	3.1	no

14	22.4	6.6	3.1	no
15	14.5	6.6	3.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente ordinario

Materiali:

Calcestruzzo classe: C25/30

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

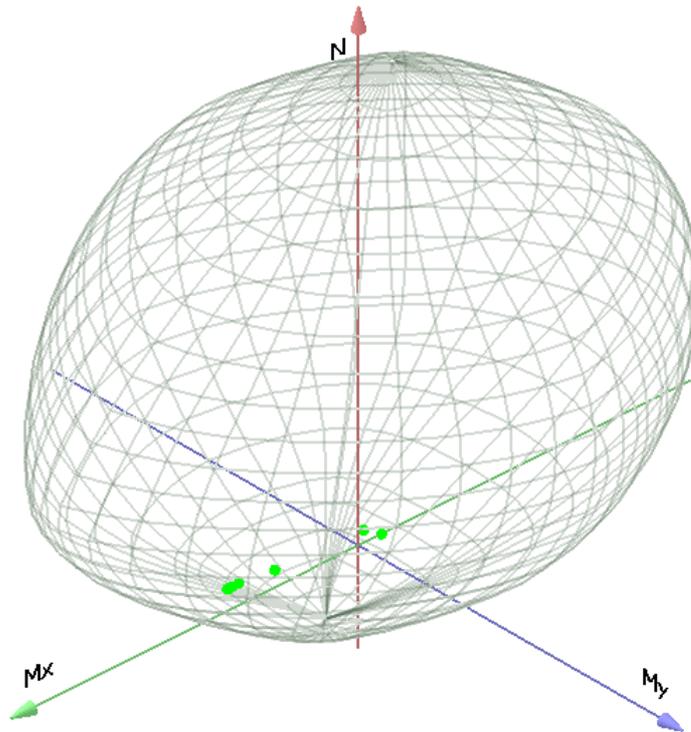

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1843.98	251.3957	0.0000	Completamente tesa
15248.48	-251.3957	0.0009	Completamente compressa
0.00	1035.3207	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-531.4369	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0000	763.2613	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0000	-763.2613	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.00	-175.0400	0.0000	P	0.00	-531.4369	0.0000	0.330	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.00	-531.4369	0.0000	0.330	
2	415.48	-37.2900	0.0000	P	12722.04	-1141.8230	0.0000	0.030	OK
				M	14680.82	-37.7565	0.0000	0.030	
				N	415.48	-702.4038	0.0000	0.050	
3	696.23	1001.8000	0.0000	P	987.73	1421.2440	0.0000	0.700	OK
				M	11771.29	1001.1970	0.0000	0.060	
				N	696.23	1311.2920	0.0000	0.760	
4	696.23	963.7400	0.0000	P	1040.83	1440.7370	0.0000	0.670	OK
				M	11879.57	963.0468	0.0000	0.060	
				N	696.23	1311.2920	0.0000	0.730	
11	704.10	914.5200	0.0000	P	1134.58	1473.6450	0.0000	0.620	OK
				M	12019.27	913.7948	0.0000	0.060	
				N	704.10	1314.3110	0.0000	0.700	
12	554.05	639.4700	0.0000	P	1336.25	1542.2650	0.0000	0.410	OK
				M	12797.21	638.7446	0.0000	0.040	
				N	554.05	1256.2990	0.0000	0.510	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
3	696.23	1001.8000	0.0000	P	987.73	1421.2440	0.0000	0.700	OK
3	696.23	1001.8000	0.0000	M	11771.29	1001.1970	0.0000	0.060	OK
3	696.23	1001.8000	0.0000	N	696.23	1311.2920	0.0000	0.760	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
8 OK	631.7000	0.0000	505.70	-6.25	0.42	178.46	0.50
9 OK	435.0300	0.0000	415.48	-4.33	0.29	114.16	0.32

10 OK -129.6600 0.0000 0.00 -1.46 0.10 99.74 0.28

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $WkL = 0.40$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		237.1400	0.0000	415.48	0.04	0.11
7 OK		385.5800	0.0000	415.48	0.10	0.25

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:


Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 11.20$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $WkL = 0.30$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)


	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		237.1400	0.0000	415.48	-2.38	0.21	0.04	0.14

7.7.5.5 Soletta di fondazione: mezzeria

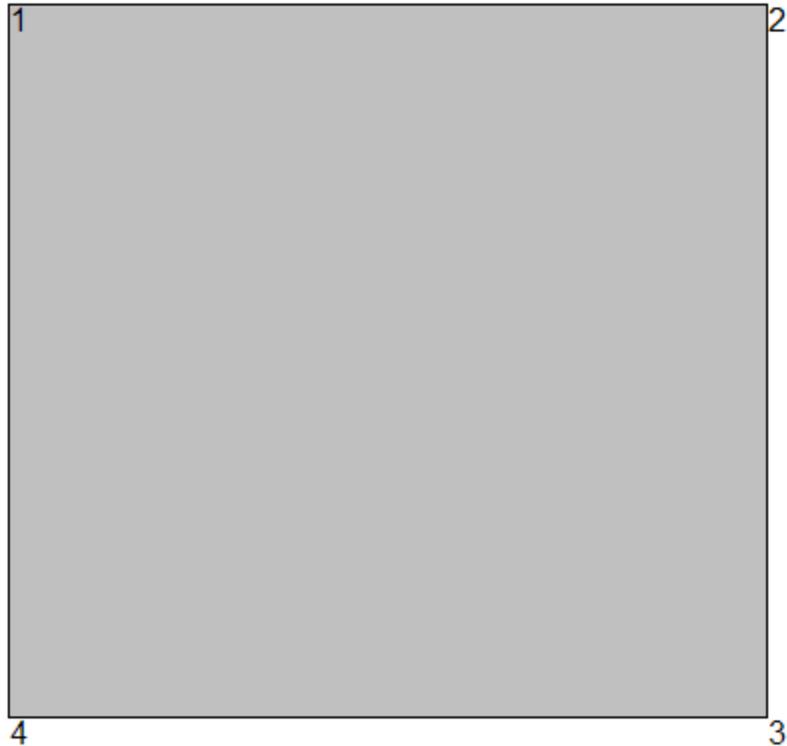

Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	95.0
2	100.0	95.0
3	100.0	0.0
4	0.0	0.0

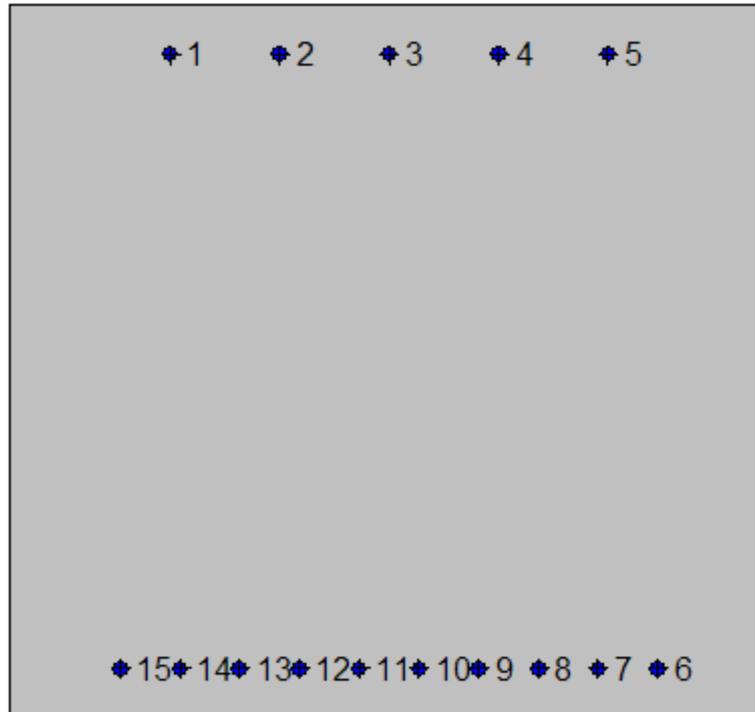

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	21.1	88.4	3.1	no
2	35.5	88.4	3.1	no
3	50.0	88.4	3.1	no
4	64.5	88.4	3.1	no
5	78.9	88.4	3.1	no
6	85.5	6.6	3.1	no
7	77.6	6.6	3.1	no
8	69.7	6.6	3.1	no
9	61.8	6.6	3.1	no
10	53.9	6.6	3.1	no
11	46.1	6.6	3.1	no
12	38.2	6.6	3.1	no
13	30.3	6.6	3.1	no

14	22.4	6.6	3.1	no
15	14.5	6.6	3.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente ordinario

Materiali:

Calcestruzzo classe: C25/30

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

εuk (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

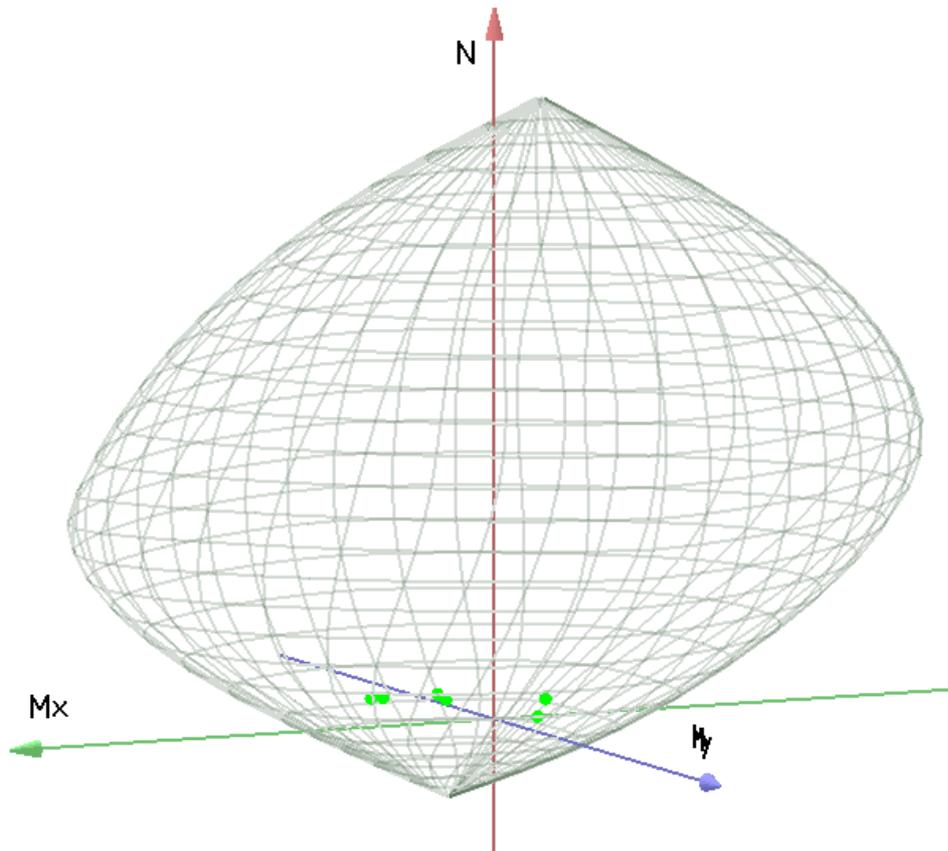

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1843.98	251.3957	0.0000	Completamente tesa
15248.48	-251.3957	0.0009	Completamente compressa
0.00	1027.5371	0.0000	Fibre inferiori tese
0.00	-521.0139	0.0000	Fibre superiori tese
0.00	0.0000	757.6056	Fibre di sinistra tese
0.00	0.0000	-757.6057	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:
Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)
e in caso di verifica proporzionale positiva:
Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.00	-237.1100	0.0000	P	0.00	-521.0139	0.0000	0.450	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.00	-521.0139	0.0000	0.450	
2	415.48	-279.6800	0.0000	P	1920.33	-1292.6670	0.0000	0.220	OK
				M	15173.12	-279.5491	0.0000	0.030	
				N	415.49	-694.4882	0.0000	0.400	
3	696.23	675.6100	0.0000	P	1710.64	1659.9740	0.0000	0.410	OK
				M	12695.05	674.9526	0.0000	0.050	
				N	696.23	1300.3560	0.0000	0.520	
4	696.23	610.6700	0.0000	P	1987.96	1743.6590	0.0000	0.350	OK
				M	12878.31	609.9825	0.0000	0.050	
				N	696.23	1300.3560	0.0000	0.470	
11	704.10	311.4200	0.0000	P	5161.36	2282.8450	0.0000	0.140	OK
				M	13716.76	311.2331	0.0000	0.050	
				N	704.10	1303.3350	0.0000	0.240	
12	554.05	265.6800	0.0000	P	4690.48	2249.1960	0.0000	0.120	OK
				M	13845.36	265.1242	0.0000	0.040	
				N	554.05	1246.1240	0.0000	0.210	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.00	-237.1100	0.0000	P	0.00	-521.0139	0.0000	0.450	OK
3	696.23	675.6100	0.0000	M	12695.05	674.9526	0.0000	0.050	OK
3	696.23	675.6100	0.0000	N	696.23	1300.3560	0.0000	0.520	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite:

CLS: $\sigma_c L = 14.94$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c / \sigma_c L < 1$)

Acciaio: $\sigma_a L = 360.00$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_a / \sigma_a L < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	$\sigma_c / \sigma_c L$	σ_a	$\sigma_a / \sigma_a L$
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	

8	OK	377.4500	0.0000	505.70	-3.78	0.25	81.17	0.23
9	OK	285.8300	0.0000	415.48	-2.87	0.19	57.69	0.16
10	OK	-175.6400	0.0000	0.00	-1.98	0.13	135.11	0.38

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $WkL = 0.40$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
6 OK		43.7300	0.0000	415.48	0.00	0.00
7 OK		225.2900	0.0000	415.48	0.04	0.09

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 11.20$ kN/m (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $WkL = 0.30$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		43.7300	0.0000	415.48	-0.68	0.06	0.00	0.00

7.8. VERIFICA A GALLEGGIAMENTO

La verifica viene eseguita in condizione di esercizio (ovviamente in assenza di sovraccarichi accidentali), considerando il battente alla sua altezza massima.

Per la stabilità al sollevamento deve risultare che il valore di progetto dell'azione instabilizzante $V_{inst,d}$, combinazione di azioni permanenti ($G_{inst,d}$), sia non maggiore della combinazione dei valori di progetto delle azioni stabilizzanti ($G_{stb,d}$) e delle resistenze (R_d):

$$V_{inst,d} \leq G_{stb,d} + R_d \quad \text{dove } V_{inst,d} = G_{inst,d}$$

Le verifiche agli stati limite ultimi sono eseguite in riferimento alla seguente combinazione:

1. combinazione 2 \rightarrow (A2+M2) \rightarrow GEO (galleggiamento)

Tabella 6.2.III - Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni

CARICHI	EFFETTO	SIMBOLO	(A2) STR
Permanente	favorevole	γ_{G1}	0.9
	sfavorevole		1.1
Permanente non strutturali	favorevole	γ_{G2}	0.0
	sfavorevole		1.1

Tabella 6.2.II - Coefficienti parziali per i parametri del terreno

PARAMETRO	GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE IL COEFF. PARZIALE	COEFFICIENTE PARZIALE	M_2
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \phi'_k$	$\gamma_{\phi'}$	1.25
Coesione efficace	c'_k	$\gamma_{c'}$	1.25

Resistenza non drenata	c'_{uk}	γ_{cu}	1.4
Peso dell'unità di volume	γ	γ_{γ}	1

Dato il livello di falda di progetto, la verifica a galleggiamento in condizioni di esercizio, in costruzione ed eccezionale risulta:

Concio N1

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
$H_{piedritto}$	7.8	25		Peso proprio piedritti	269.1	242.19	242.19	269.10
B_i larghezza netta interna	9.3			Peso proprio soletta	376.5	339	339	377
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	18.072	16.26	16.26	18.07
i	0.1			Terreno su sbalzi	613.02	552	552	613
Spessore alla base	1.08			Ricoprimento inferiore	347.82	313	313	348
Sbalzo	1.8			Totale	1624.508	1462.06	1149.02	1624.51
B_i larghezza totale	15.06							
Spessore fondazione	1		0.9	Gstab		1462.06	1149.02	1624.51
$H_{terreno}$ su sbalzi	7.6	18.5						
Ricoprimento su soletta	1.7	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h_w (da estradosso fondazione) in esercizio	7.1							
h_w (da estradosso fondazione) in costruzione	6.1							
h_w (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	7.8							
Vimmerso struttura esercizio	121.986			Gw.instab	1341.846			
Vimmerso struttura + magrone	122.739	10	1.10	Gw.instab	1350.129			
Vimmerso struttura costruzione	107.679			Gw.instab	1184.469			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	133.281		1	Gw.instab	1332.81	1.082901856	1.032214587	1.218859402

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio N3

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
$H_{piedritto}$	5.8	25		Peso proprio piedritti	171.1	153.99	153.99	171.10
B_i larghezza netta interna	9.8			Peso proprio soletta	341.1	307	307	341
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	18.192	16.37	16.37	18.19
i	0.1			Terreno su sbalzi	430.98	388	388	431
Spessore alla base	0.88			Ricoprimento inferiore	181.104	163	163	181
Sbalzo	1.8			Totale	1142.472	1028.22	865.23	1142.47
B_i larghezza totale	15.16							
Spessore fondazione	0.9		0.9	Gstab		1028.22	865.23	1142.47
$H_{terreno}$ su sbalzi	5.6	18.5						
Ricoprimento su soletta	0.84	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h_w (da estradosso fondazione) in esercizio	5.1							
h_w (da estradosso fondazione) in costruzione	4.1							
h_w (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	5.8							
Vimmerso struttura esercizio	90.96			Gw.instab	1000.56			
Vimmerso struttura + magrone	91.718	10	1.10	Gw.instab	1008.898			
Vimmerso struttura costruzione	76.558			Gw.instab	842.138			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	102.33		1	Gw.instab	1023.3	1.019156347	1.027422109	1.116458517

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio N4

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{piedritto}	5.5	25		Peso proprio piedritti	158.125	142.31	142.31	158.13
B _i larghezza netta interna	9.9			Peso proprio soletta	314.5	283	283	315
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	17.76	15.98	15.98	17.76
i	0.1			Terreno su sbalzi	365.73	329	329	366
Spessore alla base	0.85			Ricoprimento inferiore	185.13	167	167	185
Sbalzo	1.6			Totale	1041.2415	937.12	770.50	1041.24
B _i larghezza totale	14.8							
Spessore fondazione	0.85		0.9	Gstab		937.12	770.50	1041.24
Hterreno su sbalzi	5.3	18.5						
Ricoprimento su soletta	0.85	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	4.8							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	3.8							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	5.5					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	83.62			Gw.instab	919.82			
Vimmerso struttura + magrone	84.36	10	1.10	Gw.instab	927.96			
Vimmerso struttura costruzione	69.56			Gw.instab	765.16			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	94.72		1	Gw.instab	947.2	1.009868259	1.00697939	1.099283678

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio N5

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{piedritto}	5.3	25		Peso proprio piedritti	149.725	134.75	134.75	149.73
B _i larghezza netta interna	10.05			Peso proprio soletta	316.8375	285	285	317
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	17.892	16.10	16.10	17.89
i	0.1			Terreno su sbalzi	350.04	315	315	350
Spessore alla base	0.83			Ricoprimento inferiore	225.522	203	203	225
Sbalzo	1.6			Totale	1060.015	954.01	751.04	1060.02
B _i larghezza totale	14.91							
Spessore fondazione	0.85		0.9	Gstab		954.01	751.04	1060.02
Hterreno su sbalzi	5.1	18.5						
Ricoprimento su soletta	1.02	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	4.6							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	3.6							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	5.3					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	81.2595			Gw.instab	893.8545			
Vimmerso struttura + magrone	82.005	10	1.10	Gw.instab	902.055			
Vimmerso struttura costruzione	67.095			Gw.instab	738.045			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	92.442		1	Gw.instab	924.42	1.057600146	1.017612341	1.146681162

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio N6

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{piadritto}	4.9	25		Peso proprio piedritti	133.525	120.17	120.17	133.53
B _i larghezza netta interna	10.1			Peso proprio soletta	285.6	257	257	286
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	17.136	15.42	15.42	17.14
i	0.1			Terreno su sbalzi	266.94	240	240	267
Spessore alla base	0.79			Ricoprimento inferiore	237.754	214		238
Sbalzo	1.3			Totale	940.9515	846.86	632.88	940.95
B _i larghezza totale	14.28							
Spessore fondazione	0.8		0.9	Gstab		846.86	632.88	940.95
Hterreno su sbalzi	4.7	18.5						
Ricoprimento su soletta	1.07	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	4.2							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	3.2							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	4.9					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	71.4			Gw.instab	785.4			
Vimmerso struttura + magrone	72.114	10	1.10	Gw.instab	793.254			
Vimmerso struttura costruzione	57.834			Gw.instab	636.174			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	82.11		1	Gw.instab	821.1	1.067572745	1.023658974	1.14596456

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio N7

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{piadritto}	4.4	25		Peso proprio piedritti	114.4	102.96	102.96	114.40
B _i larghezza netta interna	10.1			Peso proprio soletta	265.875	239	239	266
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	17.016	15.31	15.31	17.02
i	0.1			Terreno su sbalzi	234.65	211	211	235
Spessore alla base	0.74			Ricoprimento inferiore	237.754	214		238
Sbalzo	1.3			Totale	869.699	782.73	568.75	869.70
B _i larghezza totale	14.18							
Spessore fondazione	0.75		0.9	Gstab		782.73	568.75	869.70
Hterreno su sbalzi	4.2	18.5						
Ricoprimento su soletta	1.07	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	3.7							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	2.7							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	4.4					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	63.101			Gw.instab	694.111			
Vimmerso struttura + magrone	63.81	10	1.10	Gw.instab	701.91			
Vimmerso struttura costruzione	49.63			Gw.instab	545.93			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	73.736		1	Gw.instab	737.36	1.115141685	1.041801147	1.179476782

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio N8

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{piedritto}	3.8	25		Peso proprio piedritti	93.1	83.79	83.79	93.10
B _i larghezza netta interna	10.1			Peso proprio soletta	242.55	218	218	243
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	16.632	14.97	14.97	16.63
i	0.1			Terreno su sbalzi	183.82	165	165	184
Spessore alla base	0.68			Ricoprimento inferiore	231.088	208		231
Sbalzo	1.2			Totale	767.186	690.47	482.49	767.19
B _i larghezza totale	13.86							
Spessore fondazione	0.7		0.9	Gstab		690.47	482.49	767.19
Hterreno su sbalzi	3.6	18.5						
Ricoprimento su soletta	1.04	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	3.1							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	2.1							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	3.8					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	52.668			Gw.instab	579.348			
Vimmerso struttura + magrone	53.361	10	1.10	Gw.instab	586.971			
Vimmerso struttura costruzione	39.501			Gw.instab	434.511			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	63.063		1	Gw.instab	630.63	1.176322851	1.110416537	1.216539017

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio N9

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{piedritto}	3.25	25		Peso proprio piedritti	75.15625	67.64	67.64	75.16
B _i larghezza netta interna	10.1			Peso proprio soletta	223.4375	201	201	223
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	16.5	14.85	14.85	16.50
i	0.1			Terreno su sbalzi	152.63	137	137	153
Spessore alla base	0.625			Ricoprimento inferiore	237.754	214		238
Sbalzo	1.2			Totale	705.477375	634.93	420.95	705.48
B _i larghezza totale	13.75							
Spessore fondazione	0.65		0.9	Gstab		634.93	420.95	705.48
Hterreno su sbalzi	3.05	18.5						
Ricoprimento su soletta	1.07	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	2.55							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	1.55							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	3.25					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	44			Gw.instab	484			
Vimmerso struttura + magrone	44.6875	10	1.10	Gw.instab	491.5625			
Vimmerso struttura costruzione	30.9375			Gw.instab	340.3125			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	54.3125		1	Gw.instab	543.125	1.291655969	1.23695438	1.29892267

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio N10

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{pedritto}	2.7	25		Peso proprio piedritti	58.725	52.85	52.85	58.73
B _i larghezza netta interna	10.1			Peso proprio soletta	202.53	182	182	203
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	16.2024	14.58	14.58	16.20
i	0.1			Terreno su sbalzi	116.18	105	105	116
Spessore alla base	0.57			Ricoprimento inferiore	231.088	208		231
Sbalzo	1.131			Totale	624.7254	562.25	354.27	624.73
B _i larghezza totale	13.502							
Spessore fondazione	0.6		0.9	Gstab		562.25	354.27	624.73
Hterreno su sbalzi	2.5	18.5						
Ricoprimento su soletta	1.04	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	2							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	1							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	2.7					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	35.1052			Gw.instab	386.1572			
Vimmerso struttura + magrone	35.7803	10	1.10	Gw.instab	393.5833			
Vimmerso struttura costruzione	22.2783			Gw.instab	245.0613			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	45.2317		1	Gw.instab	452.317	1.428548569	1.44565323	1.38116719

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio N11

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{pedritto}	2.15	25		Peso proprio piedritti	43.80625	39.43	39.43	43.81
B _i larghezza netta interna	10.1			Peso proprio soletta	202.17	182	182	202
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	16.1736	14.56	14.56	16.17
i	0.1			Terreno su sbalzi	91.74	83	83	92
Spessore alla base	0.515			Ricoprimento inferiore	211.09	190		211
Sbalzo	1.174			Totale	564.978575	508.48	318.50	564.98
B _i larghezza totale	13.478							
Spessore fondazione	0.6		0.9	Gstab		508.48	318.50	564.98
Hterreno su sbalzi	1.95	18.5						
Ricoprimento su soletta	0.95	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	1.45							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	0.45							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	2.15					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	27.6299			Gw.instab	303.9289			
Vimmerso struttura + magrone	28.3038	10	1.10	Gw.instab	311.3418			
Vimmerso struttura costruzione	14.8258			Gw.instab	163.0838			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	37.7384		1	Gw.instab	377.384	1.633191295	1.952981949	1.49709202

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio N12

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{pieditto}	2.17		25	Peso proprio piedritti	44.32225	39.89	39.89	44.32
B _i larghezza netta interna	11.2			Peso proprio soletta	217.5	196	196	218
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	17.4	15.66	15.66	17.40
i	0.1			Terreno su sbalzi	89.76	81	81	90
Spessore alla base	0.517			Ricoprimento inferiore	224.224	202		224
Sbalzo	1.133			Totale	593.210285	533.89	332.09	593.21
B _i larghezza totale	14.5							
Spessore fondazione	0.6		0.9	Gstab		533.89	332.09	593.21
Hterreno su sbalzi	1.97		18.5					
Ricoprimento su soletta	0.91		22					
Magrone su imp	0.05		24					
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	1.47							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	0.47							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	2.17					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	30.015			Gw.instab	330.165			
Vimmerso struttura + magrone	30.74		10	Gw.instab	338.14			
Vimmerso struttura costruzione	16.24			Gw.instab	178.64			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	40.89		1	Gw.instab	408.9	1.578900031	1.858977029	1.450746601

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio S1

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{pieditto}	7.15		25	Peso proprio piedritti	235.05625	211.55	211.55	235.06
B _i larghezza netta interna	9.3			Peso proprio soletta	354.5875	319	319	355
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	17.916	16.12	16.12	17.92
i	0.1			Terreno su sbalzi	552.23	497	497	552
Spessore alla base	1.015			Ricoprimento inferiore	225.06	203		225
Sbalzo	1.8			Totale	1384.849375	1246.36	1043.81	1384.85
B _i larghezza totale	14.93							
Spessore fondazione	0.95		0.9	Gstab		1246.36	1043.81	1384.85
Hterreno su sbalzi	6.95		18.5					
Ricoprimento su soletta	1.1		22					
Magrone su imp	0.05		24					
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	6.45							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	5.45							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	7.15					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	110.482			Gw.instab	1215.302			
Vimmerso struttura + magrone	111.2285		10	Gw.instab	1223.5135			
Vimmerso struttura costruzione	96.2985			Gw.instab	1059.2835			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	121.6795		1	Gw.instab	1216.795	1.01867649	1.0369874	1.138112316

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio S2

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{piedritto}	6	25		Peso proprio piedritti	180	162.00	162.00	180.00
B _i larghezza netta interna	9.3			Peso proprio soletta	330.75	298	298	331
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	17.64	15.88	15.88	17.64
i	0.1			Terreno su sbalzi	448.51	404	404	449
Spessore alla base	0.9			Ricoprimento inferiore	165.726	149		166
Sbalzo	1.8			Totale	1142.63	1028.37	879.21	1142.63
B _i larghezza totale	14.7							
Spessore fondazione	0.9		0.9	Gstab		1028.37	879.21	1142.63
Hterreno su sbalzi	5.8	18.5						
Ricoprimento su soletta	0.81	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	5.3							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	4.3							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	6					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	91.14			Gw.instab	1002.54			
Vimmerso struttura + magrone	91.875	10	1.10	Gw.instab	1010.625			
Vimmerso struttura costruzione	77.175			Gw.instab	848.925			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	102.165		1	Gw.instab	1021.65	1.01755473	1.0369874	1.118416287

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio S3

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{piedritto}	5.8	25		Peso proprio piedritti	171.1	153.99	153.99	171.10
B _i larghezza netta interna	9.3			Peso proprio soletta	329.85	297	297	330
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	17.592	15.83	15.83	17.59
i	0.1			Terreno su sbalzi	430.98	388	388	431
Spessore alla base	0.88			Ricoprimento inferiore	173.91	157		174
Sbalzo	1.8			Totale	1123.428	1011.09	854.57	1123.43
B _i larghezza totale	14.66							
Spessore fondazione	0.9		0.9	Gstab		1011.09	854.57	1123.43
Hterreno su sbalzi	5.6	18.5						
Ricoprimento su soletta	0.85	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	5.1							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	4.1							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	5.8					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	87.96			Gw.instab	967.56			
Vimmerso struttura + magrone	88.693	10	1.10	Gw.instab	975.623			
Vimmerso struttura costruzione	74.033			Gw.instab	814.363			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	98.955		1	Gw.instab	989.55	1.036348262	1.0369874	1.135291799

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio S4

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{pieditto}	5.5	25		Peso proprio piedritti	158.125	142.31	142.31	158.13
B _i larghezza netta interna	9.3			Peso proprio soletta	301.75	272	272	302
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	17.04	15.34	15.34	17.04
i	0.1			Terreno su sbalzi	365.73	329	329	366
Spessore alla base	0.85			Ricoprimento inferiore	173.91	157	157	174
Sbalzo	1.6			Totale	1016.5515	914.90	758.38	1016.55
B _i larghezza totale	14.2							
Spessore fondazione	0.85		0.9	Gstab		914.90	758.38	1016.55
Hterreno su sbalzi	5.3	18.5						
Ricoprimento su soletta	0.85	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	4.8							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	3.8							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	5.5					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	80.23			Gw.instab	882.53			
Vimmerso struttura + magrone	80.94	10	1.10	Gw.instab	890.34			
Vimmerso struttura costruzione	66.74			Gw.instab	734.14			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	90.88		1	Gw.instab	908.8	1.027580868	1.0369874	1.118564591

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio S5

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{pieditto}	5.1	25		Peso proprio piedritti	141.525	127.37	127.37	141.53
B _i larghezza netta interna	9.3			Peso proprio soletta	300.05	270	270	300
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	16.944	15.25	15.25	16.94
i	0.1			Terreno su sbalzi	334.50	301	301	334
Spessore alla base	0.81			Ricoprimento inferiore	169.818	153	153	170
Sbalzo	1.6			Totale	962.8355	866.55	713.72	962.84
B _i larghezza totale	14.12							
Spessore fondazione	0.85		0.9	Gstab		866.55	713.72	962.84
Hterreno su sbalzi	4.9	18.5						
Ricoprimento su soletta	0.83	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	4.4							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	3.4							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	5.1					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	74.13			Gw.instab	815.43			
Vimmerso struttura + magrone	74.836	10	1.10	Gw.instab	823.196			
Vimmerso struttura costruzione	60.716			Gw.instab	667.876			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	84.72		1	Gw.instab	847.2	1.052667834	1.0369874	1.136491383

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio S6

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{piedritto}	4.65	25		Peso proprio piedritti	123.80625	111.43	111.43	123.81
B _i larghezza netta interna	9.3			Peso proprio soletta	268.6	242	242	269
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	16.116	14.50	14.50	16.12
i	0.1			Terreno su sbalzi	250.68	226	226	251
Spessore alla base	0.765			Ricoprimento inferiore	180.048	162		180
Sbalzo	1.3			Totale	839.249875	755.32	593.28	839.25
B _i larghezza totale	13.43							
Spessore fondazione	0.8		0.9	Gstab		755.32	593.28	839.25
Hterreno su sbalzi	4.45	18.5						
Ricoprimento su soletta	0.88	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	3.95							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	2.95							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	4.65					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	63.7925			Gw.instab	701.7175			
Vimmerso struttura + magrone	64.464	10	1.10	Gw.instab	709.104			
Vimmerso struttura costruzione	51.034			Gw.instab	561.374			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	73.865		1	Gw.instab	738.65	1.0651821	1.0369874	1.136194239

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio S7

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{piedritto}	4.15	25		Peso proprio piedritti	105.30625	94.78	94.78	105.31
B _i larghezza netta interna	9.3			Peso proprio soletta	249.9375	225	225	250
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	15.996	14.40	14.40	16.00
i	0.1			Terreno su sbalzi	218.86	197	197	219
Spessore alla base	0.715			Ricoprimento inferiore	165.726	149		166
Sbalzo	1.3			Totale	755.825375	680.24	531.09	755.83
B _i larghezza totale	13.33							
Spessore fondazione	0.75		0.9	Gstab		680.24	531.09	755.83
Hterreno su sbalzi	3.95	18.5						
Ricoprimento su soletta	0.81	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	3.45							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	2.45							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	4.15					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	55.986			Gw.instab	615.846			
Vimmerso struttura + magrone	56.6525	10	1.10	Gw.instab	623.1775			
Vimmerso struttura costruzione	43.3225			Gw.instab	476.5475			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	65.9835		1	Gw.instab	659.835	1.091571563	1.0369874	1.145476331

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio S8

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi factorizzati (kN)	Pesi factorizzati (kN)	Pesi factorizzati (kN)
H _{pieditto}	3.6	25		Peso proprio piedritti	86.4	77.76	77.76	86.40
B _i larghezza netta interna	9.3			Peso proprio soletta	227.85	205	205	228
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	15.624	14.06	14.06	15.62
i	0.1			Terreno su sbalzi	172.35	155	155	172
Spessore alla base	0.66			Ricoprimento inferiore	169.818	153	153	170
Sbalzo	1.2			Totale	672.038	604.83	452.00	672.04
B _i larghezza totale	13.02							
Spessore fondazione	0.7		0.9	Gstab		604.83	452.00	672.04
Hterreno su sbalzi	3.4	18.5						
Ricoprimento su soletta	0.83	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	2.9							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	1.9							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	3.6					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	46.872			Gw.instab	515.592			
Vimmerso struttura + magrone	47.523	10	1.10	Gw.instab	522.753			
Vimmerso struttura costruzione	34.503			Gw.instab	379.533			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	56.637		1	Gw.instab	566.37	1.157017176	1.0369874	1.186570616

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio S9

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi factorizzati (kN)	Pesi factorizzati (kN)	Pesi factorizzati (kN)
H _{pieditto}	3.05	25		Peso proprio piedritti	69.00625	62.11	62.11	69.01
B _i larghezza netta interna	9.3			Peso proprio soletta	209.7875	189	189	210
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	15.492	13.94	13.94	15.49
i	0.1			Terreno su sbalzi	141.57	127	127	142
Spessore alla base	0.605			Ricoprimento inferiore	167.772	151	151	168
Sbalzo	1.2			Totale	603.624375	543.26	392.27	603.62
B _i larghezza totale	12.91							
Spessore fondazione	0.65		0.9	Gstab		543.26	392.27	603.62
Hterreno su sbalzi	2.85	18.5						
Ricoprimento su soletta	0.82	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	2.35							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	1.35							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	3.05					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	38.73			Gw.instab	426.03			
Vimmerso struttura + magrone	39.3755	10	1.10	Gw.instab	433.1305			
Vimmerso struttura costruzione	26.4655			Gw.instab	291.1205			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	48.4125		1	Gw.instab	484.125	1.254268488	1.0369874	1.246835786

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio S10

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{piedritto}	2.5	25		Peso proprio piedritti	53.125	47.81	47.81	53.13
B _i larghezza netta interna	9.3			Peso proprio soletta	173.25	156	156	173
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	15.12	13.61	13.61	15.12
i	0.1			Terreno su sbalzi	103.40	93	93	103
Spessore alla base	0.55			Ricoprimento inferiore	147.312	133		147
Sbalzo	1.1			Totale	492.2035	442.98	310.40	492.20
B _i larghezza totale	12.6							
Spessore fondazione	0.55		0.9	Gstab		442.98	310.40	492.20
Hterreno su sbalzi	2.3	18.5						
Ricoprimento su soletta	0.72	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	1.8							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	0.8							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	2.5					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	29.61			Gw.instab	325.71			
Vimmerso struttura + magrone	30.24	10	1.10	Gw.instab	332.64			
Vimmerso struttura costruzione	17.64			Gw.instab	194.04			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	39.06		1	Gw.instab	390.6	1.331719426	1.0369874	1.260121608

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio S11

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{piedritto}	2.1	25		Peso proprio piedritti	42.525	38.27	38.27	42.53
B _i larghezza netta interna	9.3			Peso proprio soletta	172.15	155	155	172
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	15.024	13.52	13.52	15.02
i	0.1			Terreno su sbalzi	84.01	76	76	84
Spessore alla base	0.51			Ricoprimento inferiore	153.45	138		153
Sbalzo	1.1			Totale	467.1575	420.44	282.34	467.16
B _i larghezza totale	12.52							
Spessore fondazione	0.55		0.9	Gstab		420.44	282.34	467.16
Hterreno su sbalzi	1.9	18.5						
Ricoprimento su soletta	0.75	22						
Magrone su imp	0.05	24						
h _u (da estradosso fondazione) in esercizio	1.4							
h _u (da estradosso fondazione) in costruzione	0.4							
h _u (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	2.1					verifica in esercizio con magrone	verifica in costruzione	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	24.414			Gw.instab	268.554			
Vimmerso struttura + magrone	25.04	10	1.10	Gw.instab	275.44			
Vimmerso struttura costruzione	12.52			Gw.instab	137.72			
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	33.804		1	Gw.instab	338.04	1.526436792	1.0369874	1.381959236

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio S12

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{piadritto}	1.7	25		Peso proprio piedritti	32.725	29.45	32.73
B _i larghezza netta interna	9.3			Peso proprio soletta	156.25	141	156
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	15	13.50	15.00
i	0.1			Terreno su sbalzi	66.88	60	67
Spessore alla base	0.47			Ricoprimento inferiore	147.312	133	147
Sbalzo	1.13			Totale	418.1645	376.35	418.16
B _i larghezza totale	12.5						
Spessore fondazione	0.5		0.9	Gstab		376.35	418.16
H _{terreno} su sbalzi	1.5	18.5					
Ricoprimento su soletta	0.72	22					
Magrone su imp	0.05	24					
h _w (da estradosso fondazione) in esercizio	1						
h _w (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	1.7					verifica in esercizio con magrone	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	18.75			Gw.instab	206.25		
Vimmerso struttura + magrone	19.375	10	1.10	Gw.instab	213.125		
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	28.125		1	Gw.instab	281.25	1.765855953	1.486807111

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

Concio S13

	Dimensione geometrica (m)	Peso specifico (kN/m ³)	γ		Pesi nominali (kN)	Pesi fattorizzati (kN)	Pesi fattorizzati (kN)
H _{piadritto}	1.7	25		Peso proprio piedritti	32.725	29.45	32.73
B _i larghezza netta interna	10.9			Peso proprio soletta	176.125	159	176
Spessore in sommità	0.3			Magrone su imp	16.908	15.22	16.91
i	0.1			Terreno su sbalzi	66.60	60	67
Spessore alla base	0.47			Ricoprimento inferiore	172.656	155	173
Sbalzo	1.125			Totale	465.014	418.51	465.01
B _i larghezza totale	14.09						
Spessore fondazione	0.5		0.9	Gstab		418.51	465.01
H _{terreno} su sbalzi	1.5	18.5					
Ricoprimento su soletta	0.72	22					
Magrone su imp	0.05	24					
h _w (da estradosso fondazione) in esercizio	1						
h _w (da estradosso fondazione) condizione eccezionale	1.7					verifica in esercizio con magrone	verifica in condizione eccezionale
Vimmerso struttura esercizio	21.135			Gw.instab	232.485		
Vimmerso struttura + magrone	21.8395	10	1.10	Gw.instab	240.2345		
Vimmerso struttura in condizione eccezionale	31.7025		1	Gw.instab	317.025	1.742100323	1.466805457


Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

8. VASCHE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

La presente relazione riguarda il tratto di muri ad “U” concio N2 che accolgono le vasche di smaltimento acque meteoriche.

L'altezza dei paramenti al disopra della soletta di copertura delle vasche risulta 7,2m.

Longitudinalmente, l'opera si sviluppa per una lunghezza di 12m.

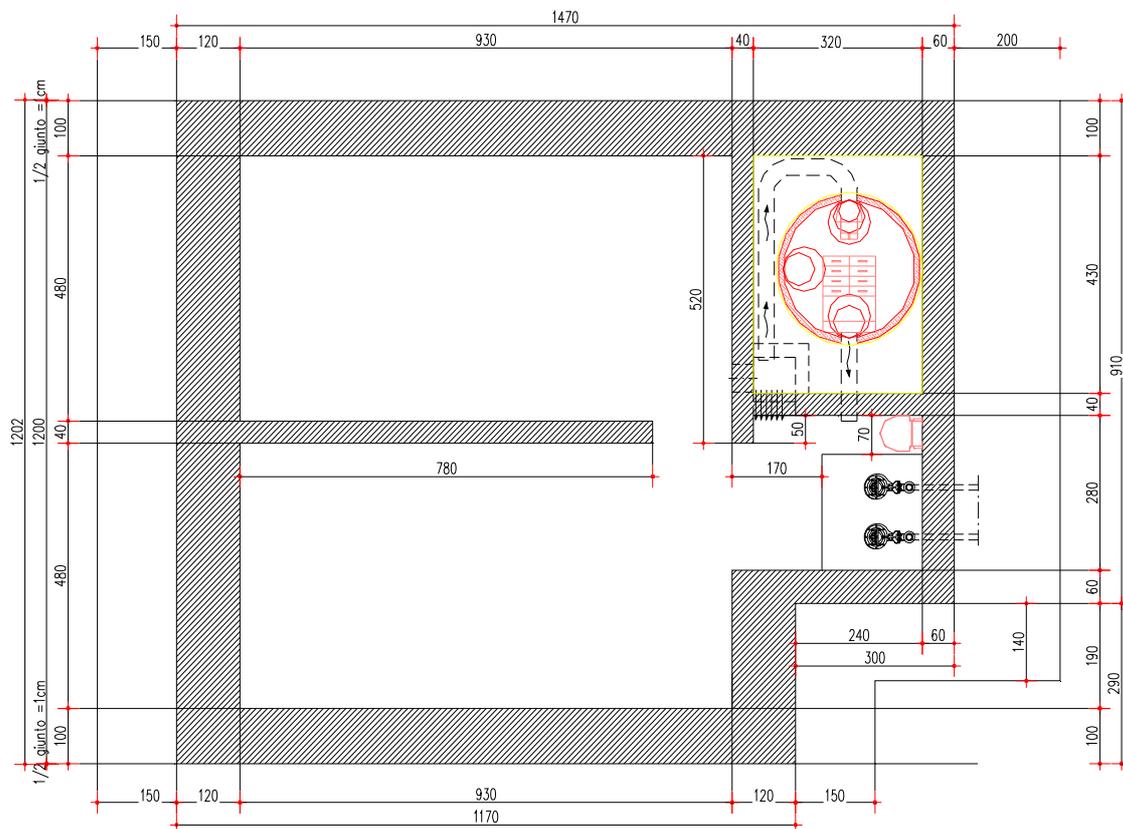

8.1. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA

La geometria è quella riportata nelle Fig. 1-2:

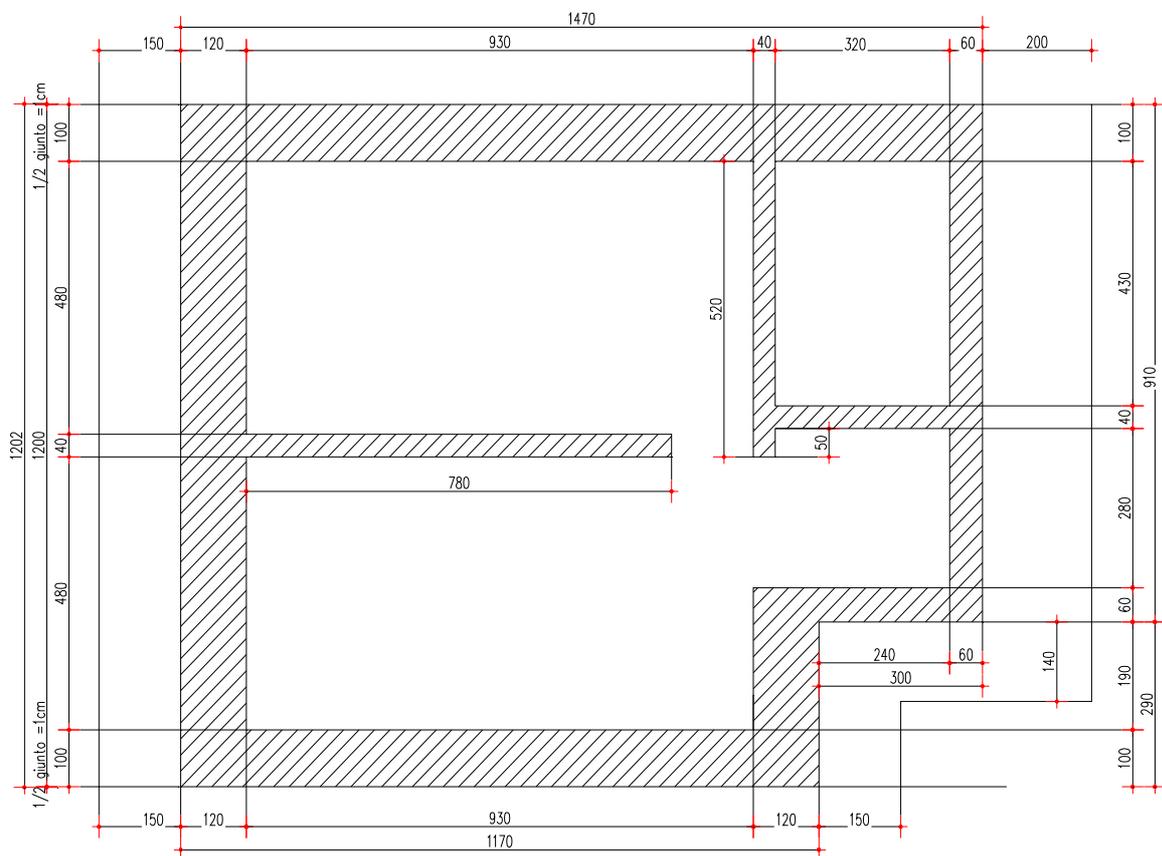


Fig. 1- Pianta vasca

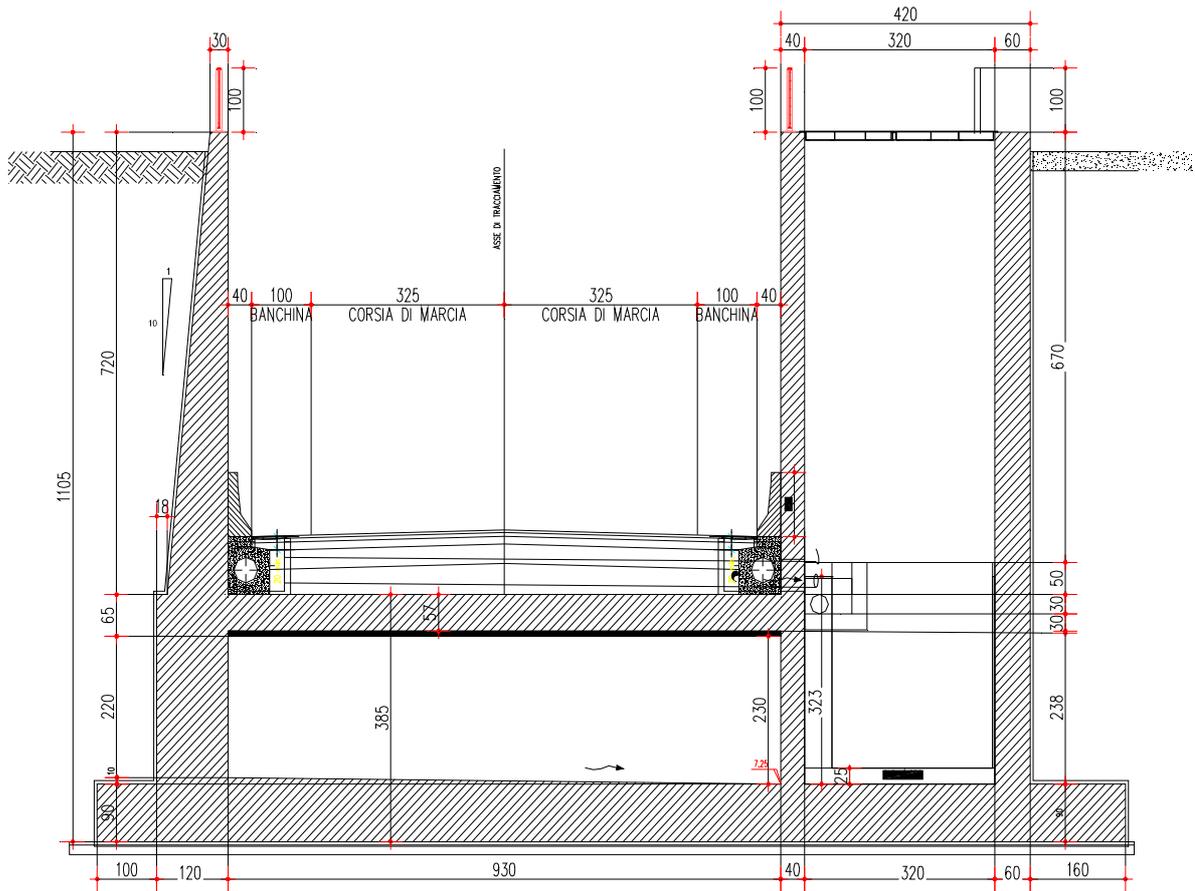



Fig. 2- Sezione verticale

8.2. MODELLAZIONE STRUTTURA


Per il calcolo della struttura sono stati adottati schemi di calcolo semplici, ma in grado di descrivere con ampio margine di sicurezza le sollecitazioni che interessano le varie membrature della struttura. Per quanto concerne la struttura in elevazione, data dal paramento e della parte di vasca sottostante, questa viene schematizzata attraverso un modello analitico piano agli elementi finiti. Data la complessità geometrica e funzionale della struttura, si è dovuto adottare, oltre allo schema precedente, altri schemi di calcolo che definiscono il funzionamento delle due solette di copertura e di fondazione, oltre al vano pompa.

Per avallare gli schemi semplici adottati per il calcolo della struttura, è stato comunque modellato una vasca tipo utilizzata come raffronto per confermare le scelte adottate. Dal confronto risulta comunque che la struttura calcolata con schemi elementari, porta comunque a dei risultati a favore di sicurezza nel dimensionamento della stessa.


- la parete opposta al vano pompe è stata modellata con elementi finiti, attraverso una mesh di elementi beam di spessore variabile per la parte a sbalzo e costante per la parte della vasca. La modellazione piana adottata risulta comunque a favore di sicurezza, si riporta lo schema geometrico e i carichi applicati:

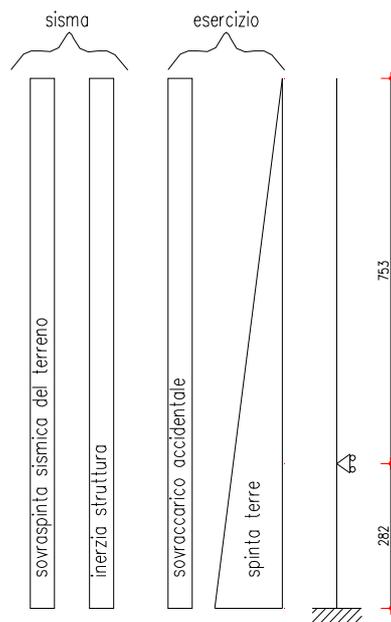


Lo schema statico della struttura e la relativa numerazione dei nodi e degli elementi beam, sono riportati di seguito:

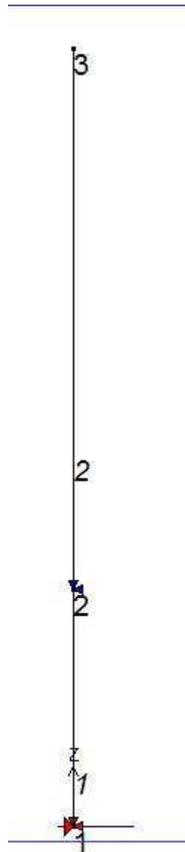

- la soletta di copertura della vasca è stata chematizzata come una trave continua, con due incastrati estremi ed un appoggio intermedio; La modellazione piana adottata risulta comunque a favore di sicurezza, si riporta lo schema geometrico e i carichi applicati:

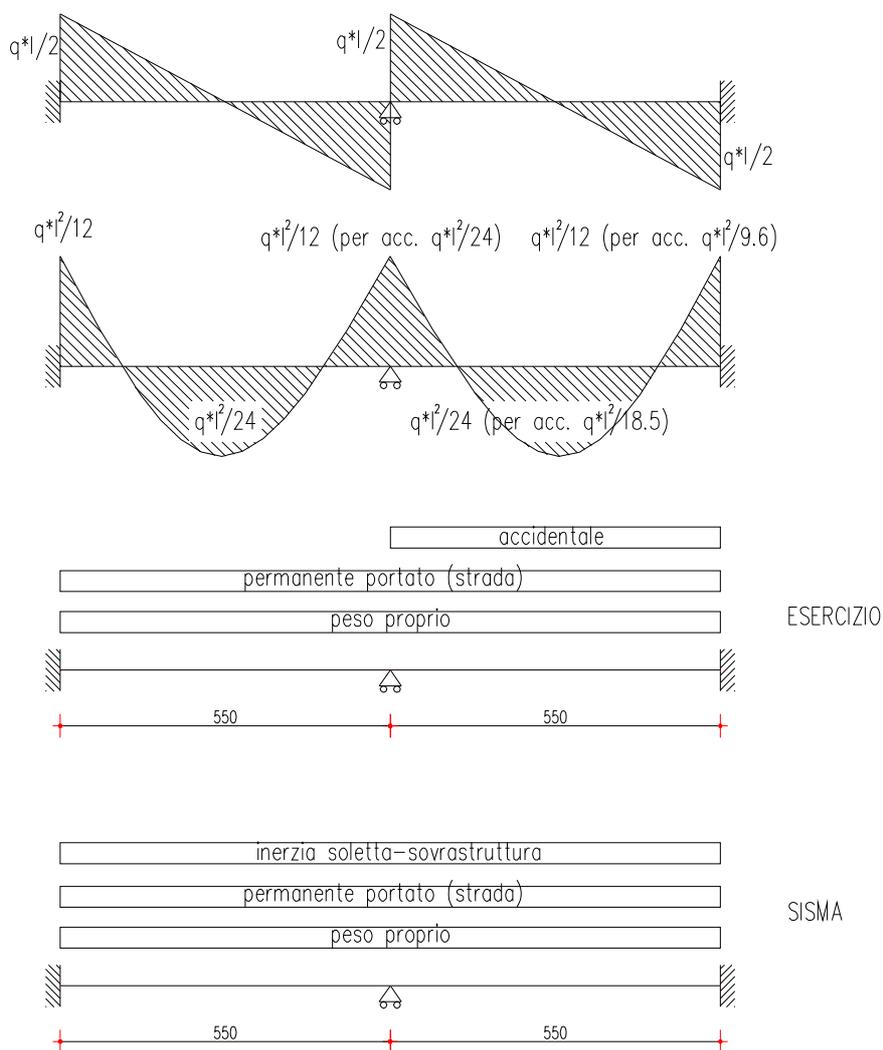

- la soletta di fondazione della vasca è stata chematizzata come una trave continua, con due incastri estremi ed un appoggio intermedio; Il carico applicato è dato dalla pressione media, che la struttura escrita sul terreno di fondazione, tale condizione risulta comunque a favore di sicurezza, si riporta lo schema geometrico e i carichi applicati:

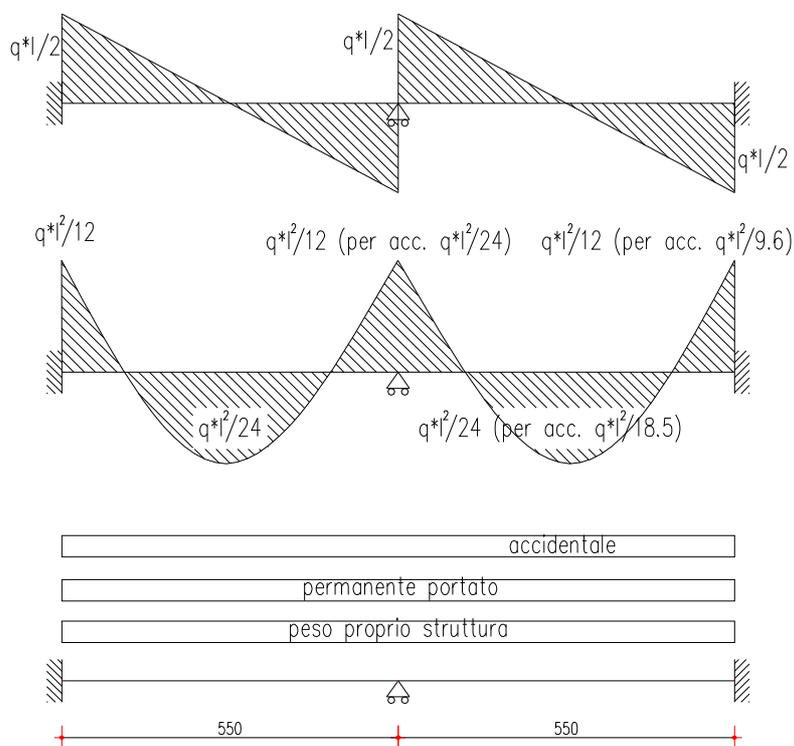

- La parete della vasca, data la geometria, è cautelativo ipotizzare un comportamento come trave orizzontale incastrata nelle due pareti trasversali; tale condizione risulta comunque a favore di sicurezza, considerando che il funzionamento reale è tendente a quello di una lastra, e quindi la presenza di sollecitazioni anche nella direzione ortogonale a quella di calcolo (si evidenzia che


comunque sarà prevista un'armatura in questa direzione pari a quella orizzontale). Data la presenza del setto di divisione tra vasca di pompaggio e dissabbiatore, è opportuno individuare due schemi di calcolo della parete, o meglio uno per la parte bassa dove è presente il setto e uno per la parte alta.

Per la parte bassa, si ipotizza uno schema statico a trave continua con due incastri estremi ed un appoggio centrale; mentre per la parte alta lo schema statico è di una trave con il doppio incastro dato dalle pareti ortogonali.


Per il calcolo della fascia alta, si assume la porzione di struttura al disopra del setto con una distanza da quest'ultimo di due metri.

Si riporta lo schema geometrico e i carichi applicati ai due modelli di calcolo:


Schema di calcolo parte bassa

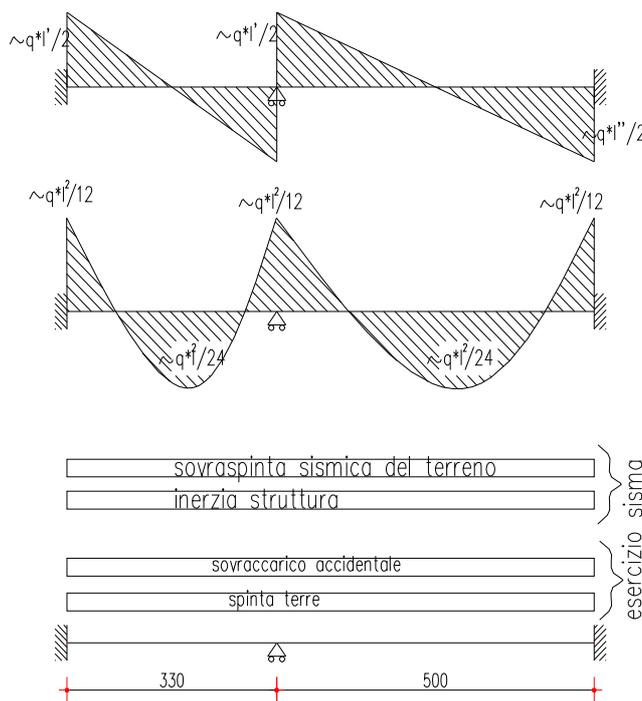

Schema di calcolo parte alta

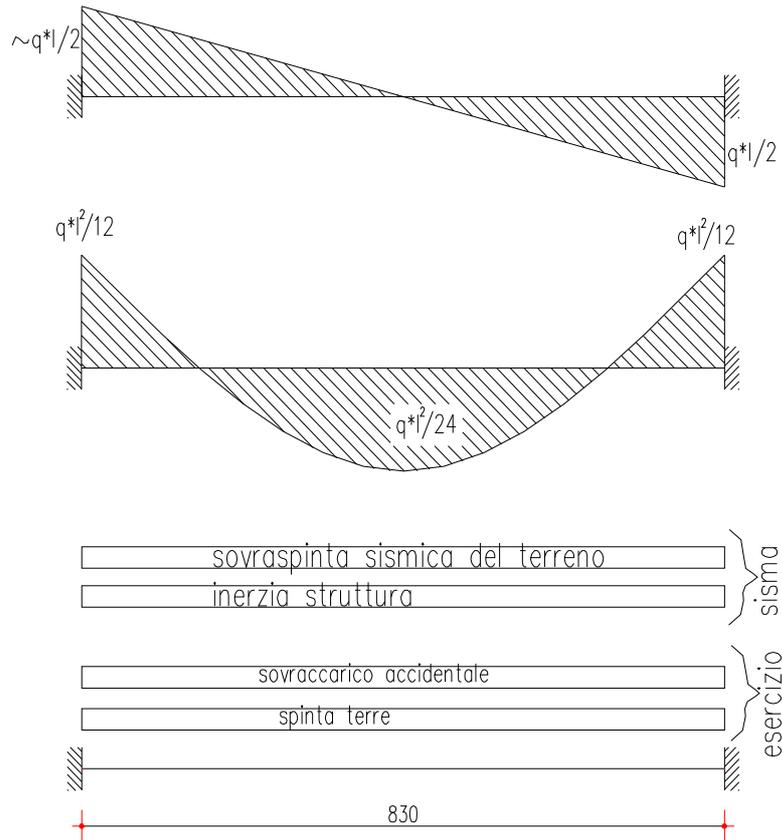


Fasce oggetto di calcolo

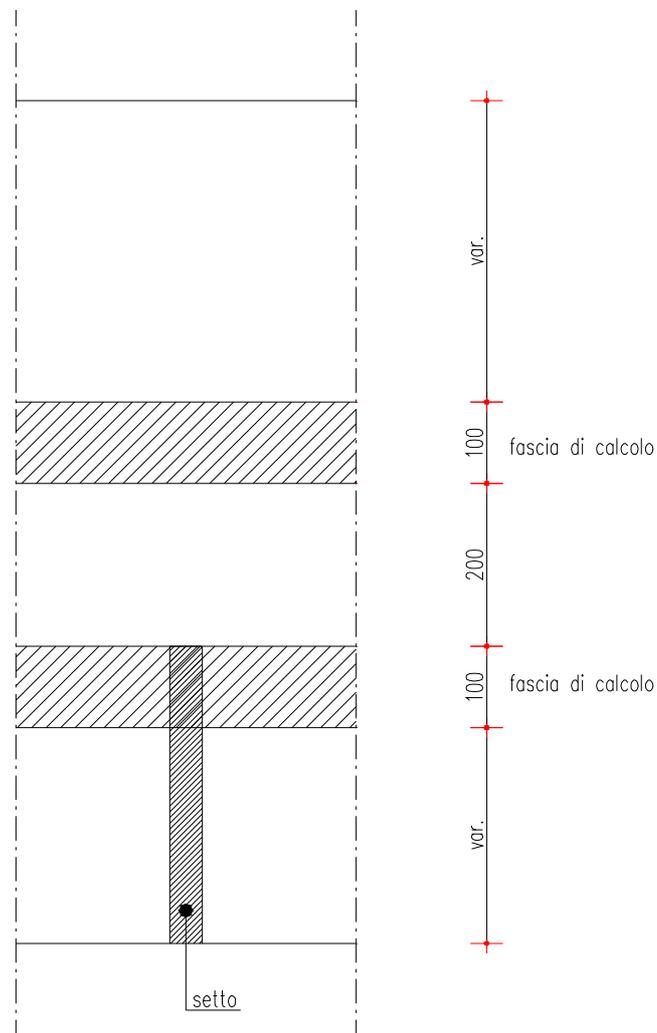

Fasce oggetto di calcolo

Andamento qualitativo dei momenti nella parete, risultante dal modello spaziale tipo adottato per lo studio.

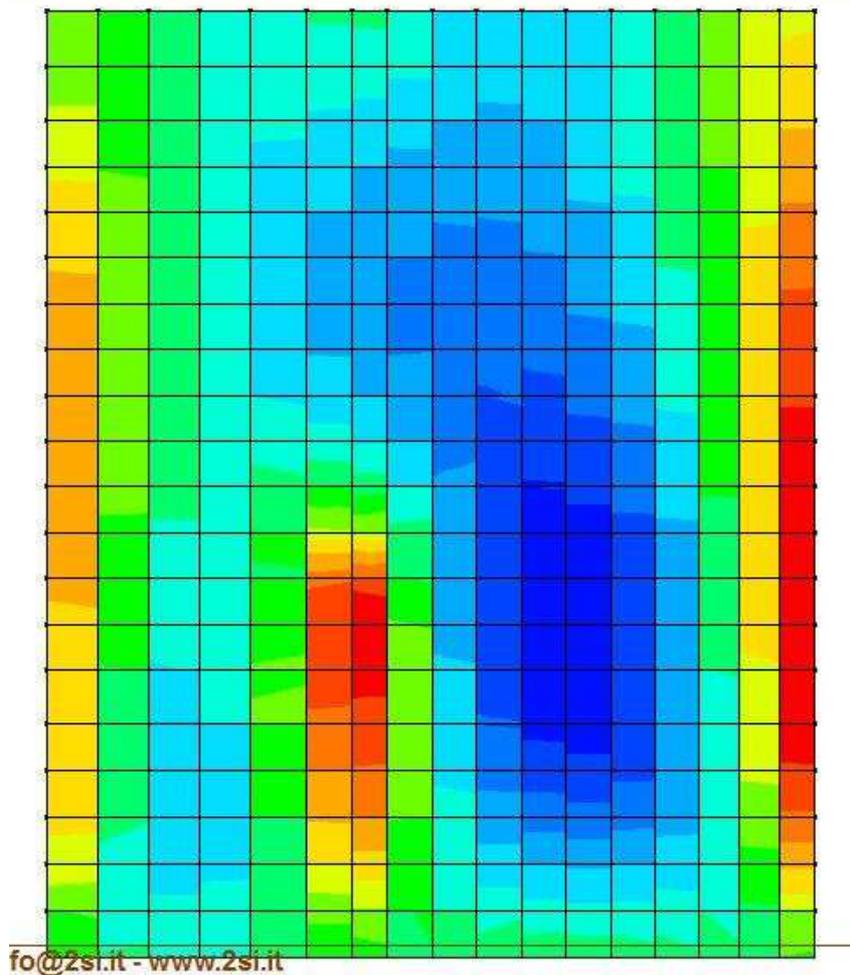

8.3. ANALISI DEI CARICHI

Nel seguente paragrafo si descrivono i carichi elementari da assumere per le verifiche di resistenza in esercizio ed in presenza dell'evento sismico.

Tali Carichi Elementari saranno opportunamente combinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per i materiali si assumono i seguenti pesi specifici:

- calcestruzzo armato: 25 kN/m³
- rilevato: 18,5 kN/m³
- materiale presente sulla soletta: 22 kN/m³

8.3.1. Peso proprio e carichi permanenti portati

Pesi propri strutturali

- nei modelli adottati vengono considerati i pesi strutturali a partire dal peso specifico del calcestruzzo (25 kN/m³).

Pesi permanenti portati:

- peso sovrastruttura stradale 2,05 * 22 45,1 kN/m²

La presenza della sovrastruttura stradale genera delle spinte sui muri laterali variabili con la profondità secondo la legge:

$$p_h = \lambda_0 \gamma_r Z$$

dove per λ_0 si assume un valore pari a 0,426. La pressione laterale dovuta alla presenza del rilevato stradale assume quindi valore massimo all'attacco della soletta di copertura della vasca ed è pari a:

- spinta laterale dovuta al rilevato 0,426*2,05 * 22 19,21 kN/m²

tale spinta a favore di sicurezza non viene inserita nel calcolo.

8.3.2. Spinta del terreno

Il reinterro a ridosso dei muri verrà realizzato tramite materiale proveniente dagli scavi.

Secondo quanto riportato al cap. 5, si assumono, per la tratta di interesse, i seguenti parametri :

$$\gamma_t = 18,5 \text{ kN/m}^3$$

$$k_0 = 0,438$$

.

Si applicano, di conseguenza, i valori delle spinte secondo la profondità con

$$p_h = \lambda \gamma_t z$$

e con il consueto diagramma trapezoidale delle pressioni orizzontali.

Le pressioni del terreno relative alla spinta attiva, rispettivamente in corrispondenza del piede del muro e del vano pompe, assumono valore pari a:

$$p = [11,05 * 8,5] * 0,438 + 11,05 * 10 = 151,64 \text{ kN/m}^2$$

Naturalmente queste spinte saranno opportunamente combinate, utilizzando i valori dei coefficienti parziali delle azioni da assumere nell'analisi per la determinazione degli effetti delle azioni nelle verifiche agli stati limite ultimi.

8.3.3. Spinta del sovraccarico sul rilevato

Il sovraccarico accidentale che verrà considerato sul terreno ai fini del calcolo delle spinte si assume pari a 20 kN/m².

$$p_1 = q * K_s = 20 * 0,438 = 8,76 \text{ kN/m}^2$$

8.3.4. Spinta dell'acqua sulle pareti della vasca

Sulle pareti della vasca, nonché sulla soletta di fondazione sono presenti le spinte dovute all'acqua. Considerando un'altezza massima del battente d'acqua pari a 2.5 m, la pressione assume un andamento

triangolare sui muri perimetrali della vasca, assumendo valore massimo all'attacco della soletta di fondazione:

La spinta idrostatica esercitata dall'acqua interna alla vasca vale:

$$\gamma_{H_2O} = 10 \text{ kN/m}^3$$

si applicano, di conseguenza, i valori delle spinte secondo la profondità con

$$p_h = \gamma_{H_2O} Z$$

e con il consueto diagramma triangolare delle pressioni orizzontali.

$$p_{w,1} = [2,3 * 10] = 23 \text{ kN/m}^2$$

Per il tipo di modellazione adottato per la struttura, nonchè la presenza o meno della stessa acqua ha portato a favore di sicurezza a non considerarla.

8.3.5. Carichi mobili verticali sulla soletta superiore

Come azioni variabili da traffico gravante sulla soletta si assume lo schema di carico 1. Lo schema 1 prevede:

- ✓ il carico $Q_{1,k}$ costituito da un mezzo convenzionale da 600kN a due assi da 300 kN ognuno (carico tandem) posti ad un interasse di 1.20m lungo il senso di marcia e caratterizzati da una larghezza di 2.40m (comprese le dimensioni delle impronte)
- ✓ il carico ripartito $q_{1,k}$ da 9kN/m²
- ✓ il carico $Q_{2,k}$ costituito da un mezzo convenzionale da 400kN a due assi da 200 kN ognuno (carico tandem) posti ad un interasse di 1.20m lungo il senso di marcia e caratterizzati da una larghezza di 2.40m (comprese le dimensioni delle impronte)
- ✓ il carico ripartito $q_{2,k}$ da 2.5kN/m²
- ✓ il carico $Q_{3,k}$ costituito da un mezzo convenzionale da 200kN a due assi da 100 kN ognuno (carico tandem) posti ad un interasse di 1.20m lungo il senso di marcia e caratterizzati da una larghezza di 2.40m (comprese le dimensioni delle impronte)
- ✓ il carico ripartito $q_{3,k}$ da 2.5kN/m²


Tale carico viene posizionato centralmente rispetto al setto della vasca e a filo setto.

Le larghezze su cui si considera agente il carico sono:

in direzione longitudinale alla strada:

Detta L_{dl} la *larghezza di diffusione del carico longitudinale* dal piano stradale alla quota del piano medio della soletta superiore, assumendo che detta diffusione avvenga con angolo di diffusione di 30° attraverso il rilevato stradale e di 45° sino al piano medio della soletta superiore

$$L_{dl} = 1.60 + 2 * (2,05 * \text{tg}30^\circ + 0,65/2) = 4,62\text{m}$$

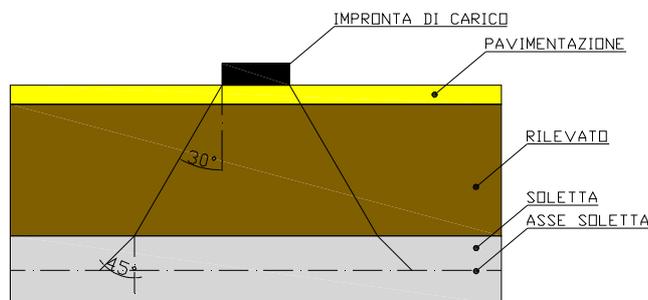

in direzione trasversale alla strada:

Il valore di L_{dt} viene può essere limitato in base alle seguenti circostanze:

- ✓ presenza della seconda e della terza colonna di carico: il carico della 1° colonna, in corrispondenza dell'adiacenza alla 2° colonna, può essere diffuso al massimo fino a 0.30m all'esterno dell'impronta del carico;

pertanto la larghezza di diffusione trasversale non può risultare superiore al valore di:

$$L_{dt,max} = 3.00 \text{ m}$$

La pressione dovuta al Q_{1k} risulta pertanto:

$$Q_{1k,dis} = 600 / (3 * 4,62) = 43,32 \text{ kN/m}^2$$

$$q_{1k,dis} = 9 \text{ kN/m}^2$$

Analogamente la pressione dovuta al Q_{2k} ed al Q_{3k} risulta:

$$Q_{2k,dis} = 400 / (3 \cdot 4,62) = 28,88 \text{ kN/m}^2$$

$$Q_{3k,dis} = 200 / (3 \cdot 4,62) = 14,44 \text{ kN/m}^2$$

$$q_{2k,dis} = q_{3k,dis} = 2.5 \text{ kN/m}^2$$

Come carico accidentale gravante sulla soletta superiore, si ipotizza anche il caso in cui l'intera soletta sia gravata da un carico distribuito di intensità pari a 20 kN/m^2 .

8.3.6. Azione sismica

La risultante delle forze inerziali orizzontali indotte dal sisma viene valutata con la seguente espressione:

$$F_h = P \cdot k_h$$

$$k_h = \beta_m \cdot \frac{a_{max}}{g}$$

$$(SLV) \quad k_h = \beta_m \cdot \frac{a_{max}}{g} = 0,272 \quad k_v = \pm 0,5 \cdot k_h = 0,136$$

P = peso proprio;

k = coefficienti sismici;

Nel caso di sisma orizzontale si considera la spinta derivante dall'oscillazione del cuneo di terreno spingente con l'applicazione del diagramma triangolare di pressioni, tipico dei muri di sostegno, avente la risultante a 1/3 dell'altezza. Per tener conto dell'incremento di spinta del terreno dovuta al sisma si fa riferimento all'EC8, in cui l'incremento di spinta sismica ΔP per la condizione a riposo viene valutato:

$$\Delta P_d = S \cdot a_g / g \cdot \gamma \cdot h_{tot}^2$$

$$\Delta P_d = 46,82 \text{ kN/m}^2$$

La risultante di tale incremento di spinta viene applicata ad $h/2$ del piedritto.

La Spinta inerziale sui piedritti, variabile lungo l'altezza secondo lo spessore del paramento, sono date dell'espressione seguente:

$$k_h \cdot S_s \cdot 25$$

$$k_h \cdot S_b \cdot 25$$

dove S_s e S_b sono rispettivamente lo spessore di sommità e di base del piedritto.

Per quanto riguarda le azioni sismiche, si implementano degli appositi casi di carico, in cui si tiene conto dell'inerzia dei singoli elementi strutturali sia in caso di sisma orizzontale che in caso di sisma verticale. Essendo la struttura non simmetrica sono state considerate entrambe le direzioni di input del sisma orizzontale, per massimizzare le sollecitazioni sia sulla parete lato terreno sia sul vano pompe e sulla parete situata in vicinanza al lato pompe .

Gli effetti globali del sisma verticale, si ottengono dalla somma degli effetti dovuti all'inerzia della struttura e l'inerzia della sovrastruttura stradale:

$$F_v = k_v \cdot \gamma \cdot h_{fil} = 0,136 \cdot 22 \cdot 2,05 = 6,13 \text{ KN/m}^2$$

Le inerzie dei singoli elementi strutturali sono state opportunamente combinate con i carichi permanenti e con le spinte del terreno secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

8.4. SOLLECITAZIONI

8.4.1. Parete muro ad U

I carichi applicati al piedritto, nel rispetto dello schema di carico riportato al §7.2., sono i seguenti:

$$P_{\text{pressione terreno piede piedritto}} = 151,64 \text{ kN/m}^2$$


$$P_{\text{sovraccarico rilevato}} = 8,76 \text{ kN/m}^2$$

$$P_{\text{sovraspinta sismica}} = 46,82 \text{ kN/m}^2$$

$$I_{\text{inerzia sismica}} = 4,48 \text{ kN/m}^2$$

Le sollecitazioni ricavate dal modello di calcolo sono le seguenti:

Momento allo Slu

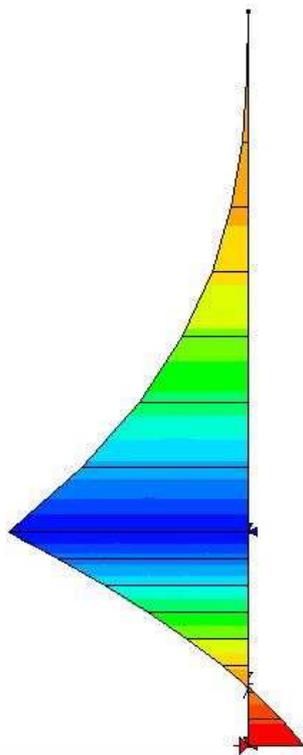


RISULTATI 001) SLU
Momento 3-3 [kN m]




Momento allo Sle-rar


RISULTATI 003) RAR
Momento 3-3 [kN m]

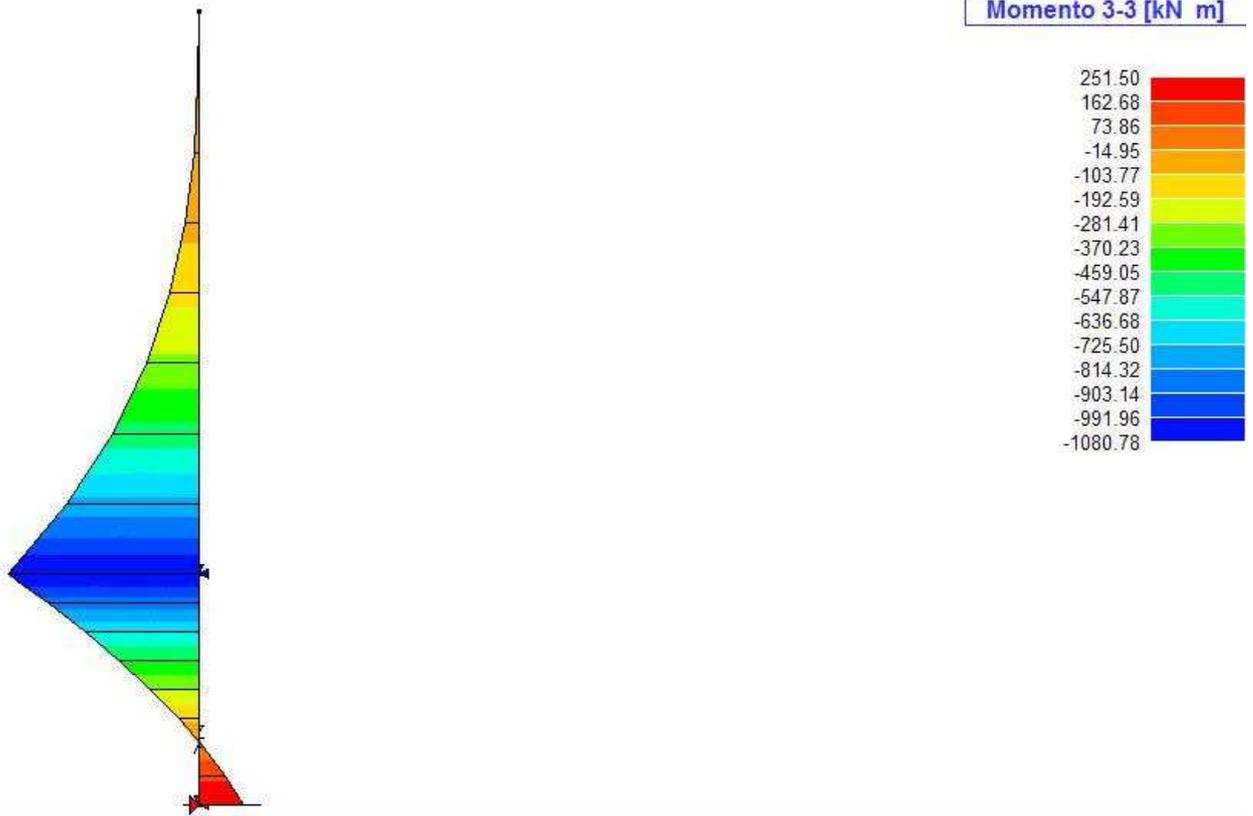


Momento allo Sle-fr

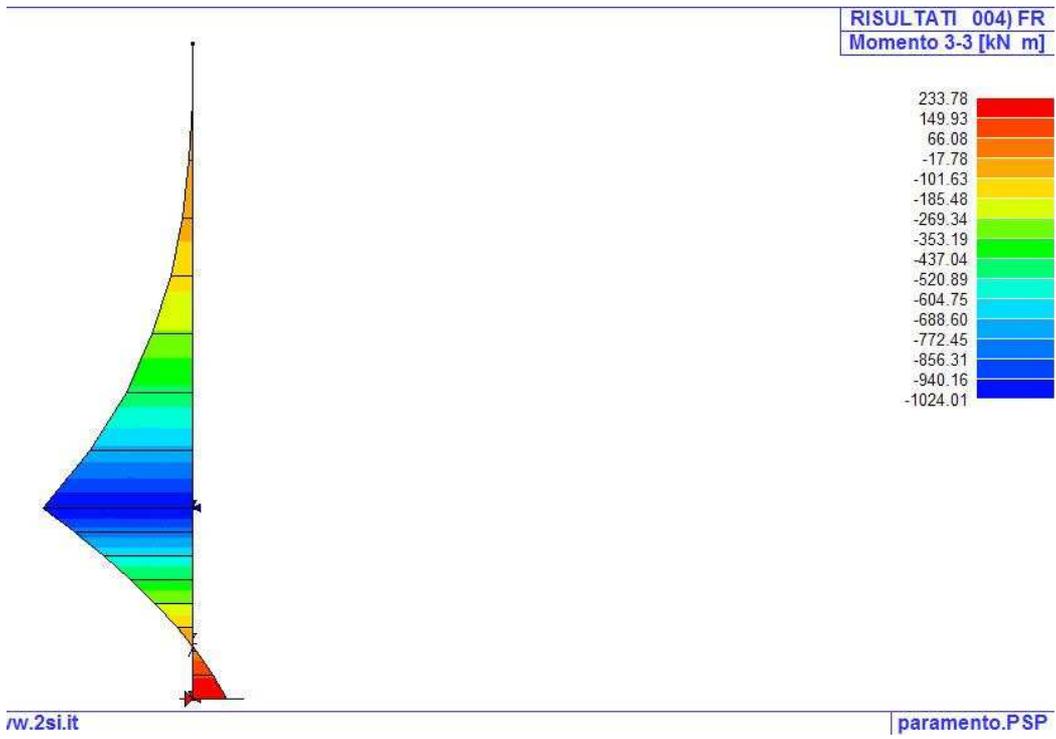

Momento allo Sle-qp

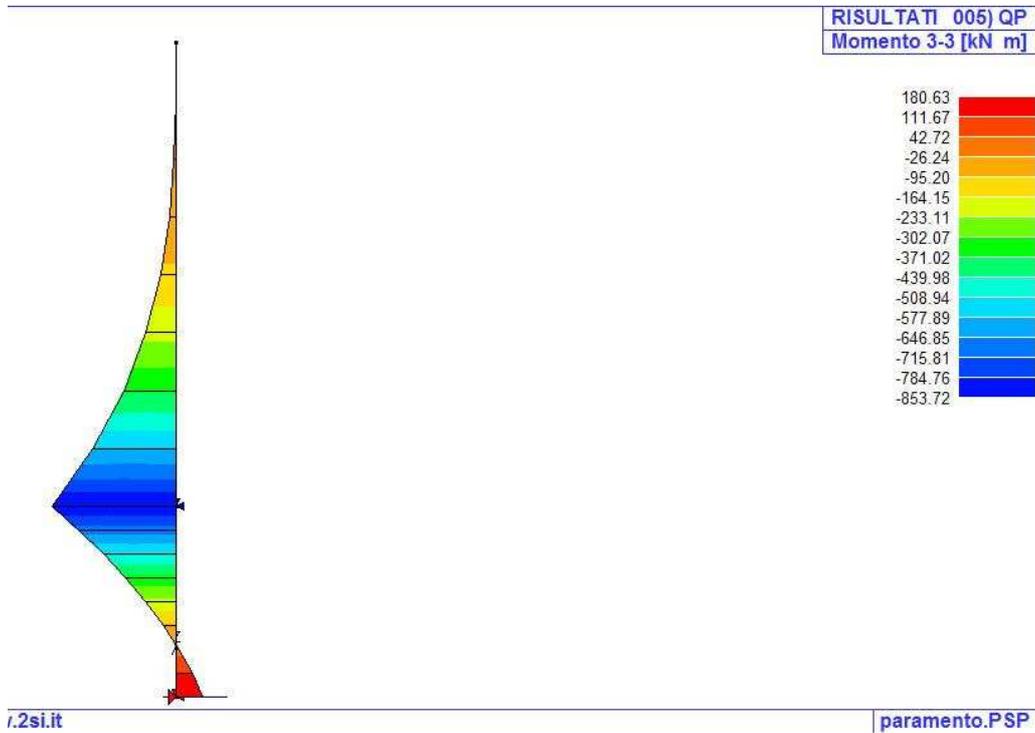

Momento allo Slv

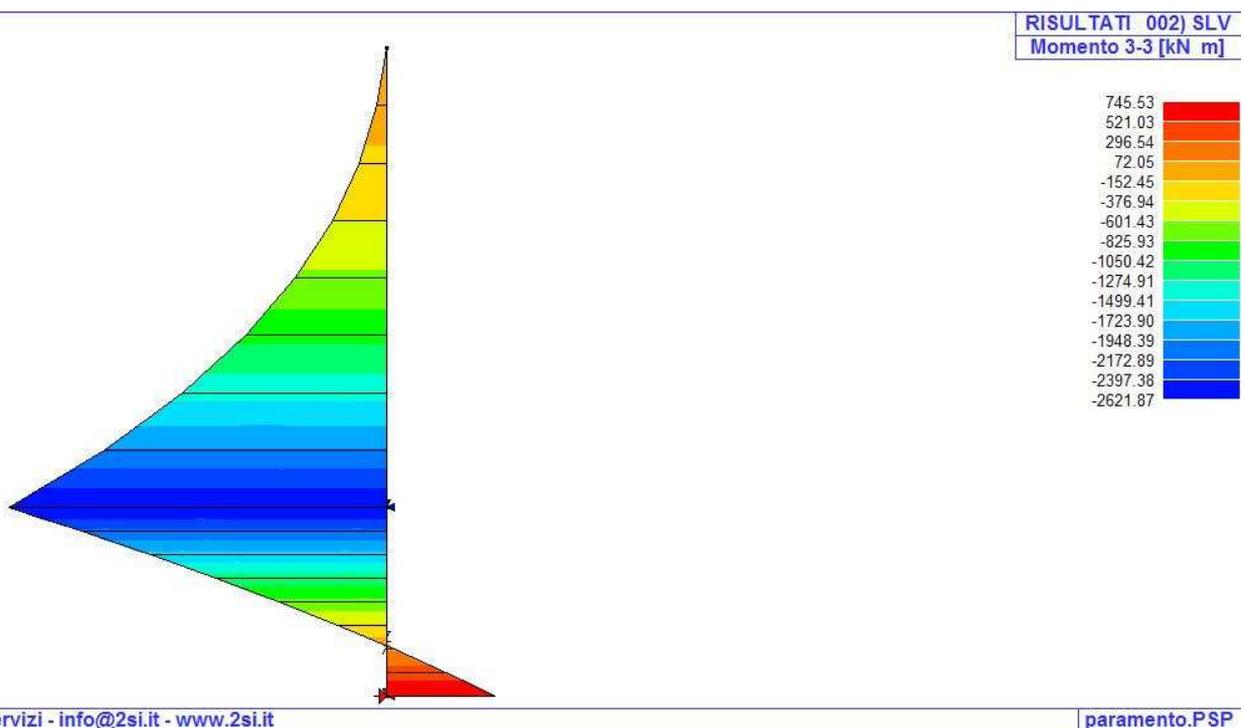



AUTOSTRADA
REGIONALE
CISPADANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

PROGETTO DEFINITIVO


OPERE STRUTTURALI

OPERE D'ARTE MAGGIORI – SOTTOVIA

VST21 – Sottovia via Quattro Torri

Muri andatori e vasca sollevamento – Relazione di calcolo


Taglio allo Slu

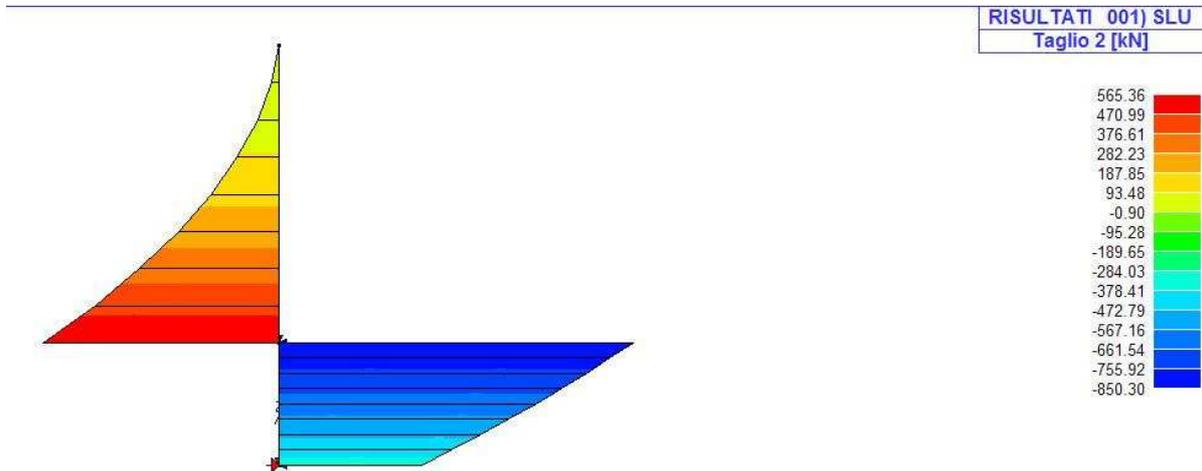

zi - info@2si.it - www.2si.it

paramento.PSP

Taglio allo Slv

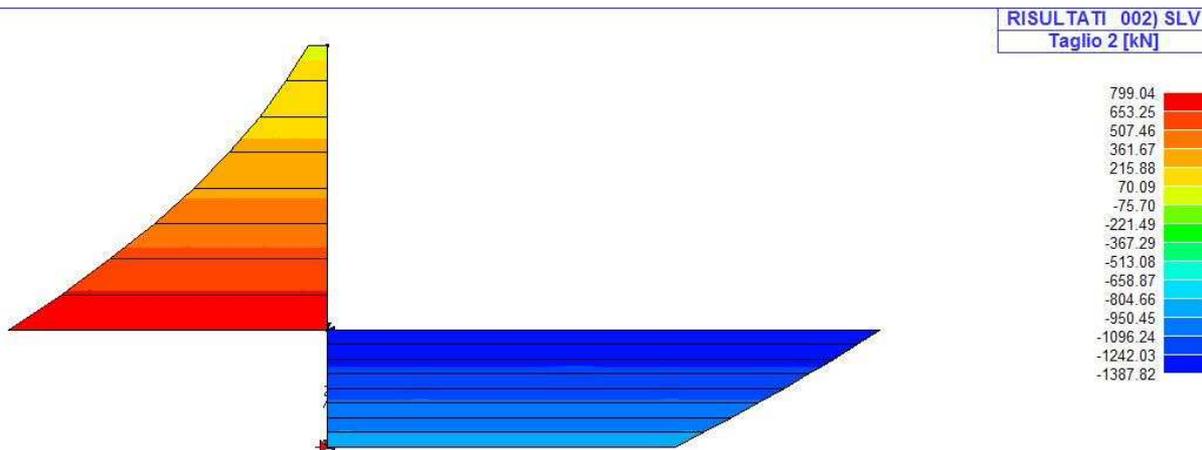

e Servizi - info@2si.it - www.2si.it

paramento.PSP

8.4.2. Soletta

I carichi applicati alla soletta, nel rispetto dello schema di carico riportato al §7.2., sono i seguenti:

$$P_{\text{permanente portato}}=45,1 \text{ kN/m}^2$$

$$P_{\text{accidentale}}=43,32 \text{ kN/m}^2$$

$$I_{\text{inerzia soletta}}=2,21 \text{ kN/m}^2$$

$$I_{\text{inerzia sovrastruttura}}=6,13 \text{ kN/m}^2$$

Le sollecitazioni ricavate sono le seguenti:

	appoggio	mezzeria	
Mrar=	291,15	148,16	kNm/m
Mslu=	393,05	200,01	kNm/m
Msis=	175,67	87,84	kNm/m
Mfr=	257,02	130,45	kNm/m
Mqp=	154,65	77,33	kNm/m
Tslu=	388,58		kN/m
Tsis=	168,71		kN/m

8.4.3. Fondazione

I carichi applicati alla soletta, nel rispetto dello schema di carico riportato al §7.2., sono i seguenti:

$$P_{\text{permanente portato}}=89,00 \text{ kN/m}^2$$

$$P_{\text{accidentale}}=10,00 \text{ kN/m}^2$$

Le sollecitazioni ricavate sono le seguenti:

	appoggio	mezzeria	
Mrar=	249,56	124,78	kNm/m
Mslu=	336,91	168,45	kNm/m
Msis=	254,84	127,42	kNm/m
Mfr=	243,26	121,63	kNm/m
Mqp=	224,35	112,18	kNm/m
Tslu=	367,54		kN/m
Tsis=	244,75		kN/m

8.4.4. Parete vasca

Per la parte bassa, i carichi applicati alla soletta nel rispetto dello schema di carico riportato al §7.2., sono i seguenti:

$$h=3,45\text{m} \quad (\text{altezza di verifica dalla base})$$

$$P_{\text{spinta terre}}=104,29 \text{ kN/m}^2$$

$$P_{\text{spinta sovraccarico}}=8,76 \text{ kN/m}^2$$

$$I_{\text{inerzia}}=4,08 \text{ kN/m}^2$$

$$P_{\text{sovraspinta}}=46,82 \text{ kN/m}^2$$

Le sollecitazioni ricavate sono le seguenti:

	appoggio	mezzeria	
Mrar=	318,01	159,00	kNm/m
Mslu=	429,31	214,65	kNm/m
Msis=	548,41	274,21	kNm/m
Mfr=	306,03	153,02	kNm/m
Mqp=	270,11	135,05	kNm/m
Tslu=	318,01		kN/m
Tsis=	317,14		kN/m

Per la parte alta, i carichi applicati alla soletta nel rispetto dello schema di carico riportato al §7.2., sono i seguenti:

$$h=7,45\text{m} \quad (\text{altezza di verifica dalla base})$$

$$P_{\text{spinta terre}}=49,40 \text{ kN/m}^2$$

$$P_{\text{spinta sovraccarico}}=8,76 \text{ kN/m}^2$$

$$I_{\text{inerzia}}=4,08 \text{ kN/m}^2$$

$$P_{\text{sovraspinta}}=46,82 \text{ kN/m}^2$$

Le sollecitazioni ricavate sono le seguenti:

	appoggio	mezzeria	
Mrar=	318,01	159,00	kNm/m
Mslu=	429,31	214,65	kNm/m
Msis=	548,41	274,21	kNm/m
Mfr=	306,03	153,02	kNm/m
Mqp=	270,11	135,05	kNm/m
Tslu=	318,01		kN/m
Tsis=	317,14		kN/m

8.5. VERIFICHE DI RESISTENZA ED A FESSURAZIONE

Di seguito si riportano le verifiche per gli elementi bidimensionali che costituiscono l'opera e per le Combinazioni di carico risultate più critiche.

I calcoli di verifica sono effettuati con il metodo degli Stati Limite, applicando il combinato D. M.14.01.2008 con l'UNI EN 1992 (Eurocodice 2).

Le verifiche a fessurazione sono state condotte considerando:

Verifica di formazione delle fessure: la verifica si esegue per la sezione interamente reagente e per le sollecitazioni di esercizio si determina la massima trazione nel calcestruzzo σ_{ct} , confrontandola con la resistenza caratteristica a trazione per flessione f_{ctk} : se risulta $\sigma_{ct} < f_{ctk}$ la verifica è soddisfatta, altrimenti si procede alla verifica di apertura delle fessure.

Verifica di apertura delle fessure: l'apertura convenzionale delle fessure è calcolata con le modalità indicate nell'EC2, come richiesto dal D. M. Min. II. TT. del 14 gennaio 2008 e valutata con le sollecitazioni relative alle Combinazioni FR o QP della normativa vigente sui ponti ferroviari. La massima apertura ammissibile risulta per le strutture in ambiente aggressivo ed armature poco sensibili:

b.1) combinazione di carico Frequante:

$$w_k \leq w_3 = 0.30 \text{ mm}$$

b.2) combinazione di carico quasi permanente:

$$w_k \leq w_2 = 0.20 \text{ mm}$$

Verifica delle tensioni di esercizio: per la condizione di carico Quasi Permanente e Rara, verificando rispettivamente che le tensioni di lavoro siano inferiori ai seguenti limiti:

- per la condizione QP si verifica che le massime tensioni presenti nel calcestruzzo siano inferiori a $\sigma_c < 0.45 f_{ck}$;
- per la condizione rara si verifica che le massime tensioni presenti nel calcestruzzo siano inferiori a $\sigma_c < 0.60 f_{ck}$, mentre quelle dell'acciaio $\sigma_s < 0.80 f_{yk}$

Di seguito si riportano le immagini a colore delle verifiche SLU E SLE degli elementi strutturali.

Per maggiori dettagli si deve fare riferimento agli allegati di output.

8.5.1. Soletta di copertura

Per la soletta di copertura vengono verificate le sezioni in corrispondenza delle pareti e nella mezzeria.

8.5.1.1 Estradosso


Si verifica la sezione in corrispondenza delle pareti, segue la verifica a flessione e quella a taglio.

2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	0.0
2	0.0	65.0
3	100.0	65.0
4	100.0	0.0

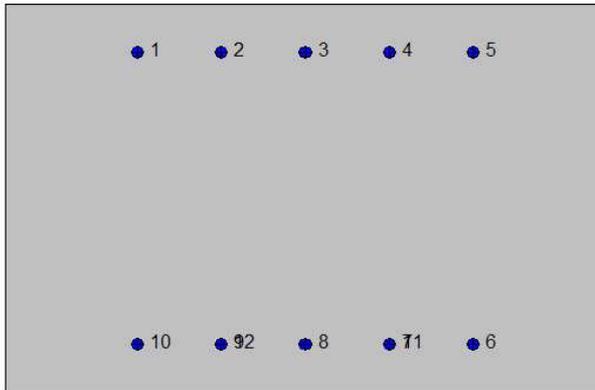

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	22.0	57.0	3.1	no
2	36.0	57.0	3.1	no
3	50.0	57.0	3.1	no
4	64.0	57.0	3.1	no
5	78.0	57.0	3.1	no
6	78.0	8.0	3.1	no
7	64.0	8.0	3.1	no
8	50.0	8.0	3.1	no
9	36.0	8.0	3.1	no
10	22.0	8.0	3.1	no
11	64.0	8.0	3.1	no
12	36.0	8.0	3.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:**Calcestruzzo classe: C28/35**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

εuk (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

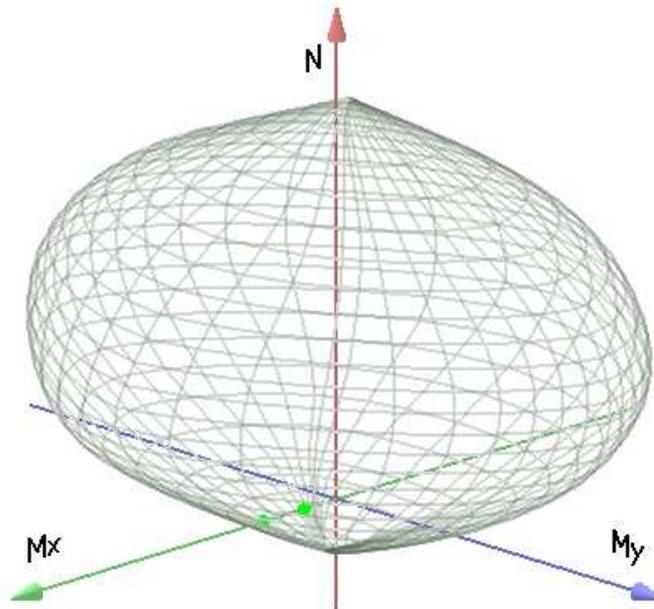

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1475.2	60.2	0.0	Completamente tesa
12156.8	-60.2	0.0	Completamente compressa
0.0	469.8	0.0	Fibre inferiori tese
0.0	-347.8	0.0	Fibre superiori tese
0.0	0.0	617.9	Fibre di sinistra tese
0.0	0.0	-617.9	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per M_{xu} , M_{yu} e N_u proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto M_{xu} , M_{yu} assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	393.1	0.0	P	0.0	469.8	0.0	0.840	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	469.8	0.0	0.840	
5	0.0	175.7	0.0	P	0.0	469.8	0.0	0.370	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	469.8	0.0	0.370	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	393.1	0.0	P	0.0	469.8	0.0	0.840	OK
1	0.0	393.1	0.0	M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
1	0.0	393.1	0.0	N	0.0	469.8	0.0	0.840	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: $\sigma_{cL} = 17400.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360000.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
2 OK	291.2	0.0	0.0	-6379.1	0.37	257163.8	0.71

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
3 OK		257.0	0.0	0.0	0.22	0.73

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 13050.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.20$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
4 OK		154.7	0.0	0.0	-3388.4	0.26	0.00	0.00

Verifica a taglio

V_{sdu}	388,58	kN
M_{sdu}	-	kNm

N_{sdu}	0	kN
R_{ck}	35	N/mm^2
f_{ck}	28	N/mm^2
γ_c	1,5	
f_{yk}	450	N/mm^2
bw	100	cm
d	57,00	cm
Asl	23,55	cm^2
c	8,00	cm
α	90	gradi
α	1,57	rad
θ	21,80	gradi
$ctg\theta$	2,50	
$\theta_{imposto}$	21,80	gradi
Asw	2,56	cm^2
passo staffe	20	cm
f_{cd}	15,867	N/mm^2
$f_{ctd0,05}$	1,240	N/mm^2
f_{yd}	391,304	N/mm^2
σ_{cp}	0,0000	N/mm^2
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	246,331	kN
$V_{Rd,min}$	212,119	kN
$\rho_{sw,min}$	0,000941	
$s_{l,max}$	42,75	cm
$A_{sw,min}$	4,022	$cm^2/s_{l,max}$
<i>verifica con armatura resistente a taglio (staffe)</i>		
V_{Rcd}	1403,307	kN
V_{Rsd}	642,411	kN
V_{Rd}	642,411	kN

8.5.1.2 Intradosso


Si verifica la sezione in mezzzeria, segue la verifica a flessione.

2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	0.0
2	0.0	65.0
3	100.0	65.0
4	100.0	0.0

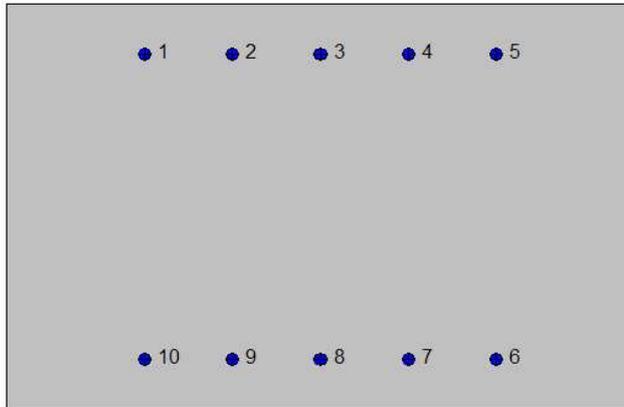

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	22.0	57.0	3.1	no
2	36.0	57.0	3.1	no
3	50.0	57.0	3.1	no
4	64.0	57.0	3.1	no
5	78.0	57.0	3.1	no
6	78.0	8.0	3.1	no
7	64.0	8.0	3.1	no
8	50.0	8.0	3.1	no
9	36.0	8.0	3.1	no
10	22.0	8.0	3.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:**Calcestruzzo classe: C28/35**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

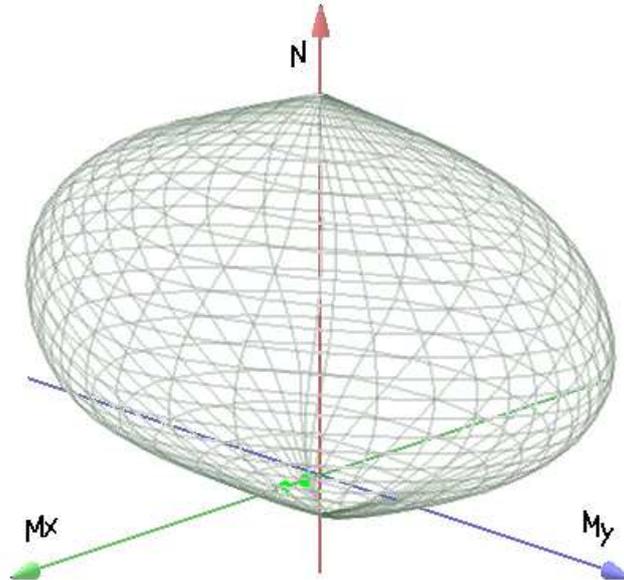

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1229.3	0.0	0.0	Completamente tesa
11911.0	0.0	0.0	Completamente compressa
0.0	347.0	0.0	Fibre inferiori tese
0.0	-347.0	0.0	Fibre superiori tese
0.0	0.0	541.6	Fibre di sinistra tese
0.0	0.0	-541.6	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	200.0	0.0	P	0.0	347.0	0.0	0.580	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	347.0	0.0	0.580	
5	0.0	87.8	0.0	P	0.0	347.0	0.0	0.250	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	347.0	0.0	0.250	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	200.0	0.0	P	0.0	347.0	0.0	0.580	OK
1	0.0	200.0	0.0	M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
1	0.0	200.0	0.0	N	0.0	347.0	0.0	0.580	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: $\sigma_{cL} = 17400.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360000.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
2 OK	148.2	0.0	0.0	-3714.5	0.21	181071.0	0.50

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $WkL = 0.30$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato	kN m	kN m	kN	mm	
3 OK	130.5	0.0	0.0	0.00	0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 13050.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $WkL = 0.20$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
4 OK	77.3	0.0	0.0	-1938.8	0.15	0.00	0.00

8.5.2. Fondazione

Per la soletta di fondazione vengono verificate le sezioni in corrispondenza delle pareti e nella mezzeria.

8.5.2.1 Intradosso


Si verifica la sezione in corrispondenza delle pareti, segue la verifica a flessione e quella a taglio.

2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	0.0
2	0.0	90.0
3	100.0	90.0
4	100.0	0.0

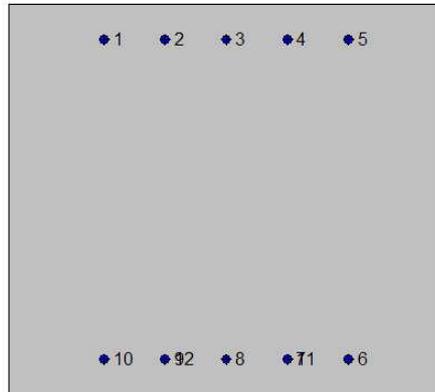

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	22.0	82.0	3.1	no
2	36.0	82.0	3.1	no
3	50.0	82.0	3.1	no
4	64.0	82.0	3.1	no
5	78.0	82.0	3.1	no
6	78.0	8.0	3.1	no
7	64.0	8.0	3.1	no
8	50.0	8.0	3.1	no
9	36.0	8.0	3.1	no
10	22.0	8.0	3.1	no
11	64.0	8.0	3.1	no
12	36.0	8.0	3.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:

Calcestruzzo classe: C28/35

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

εuk (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

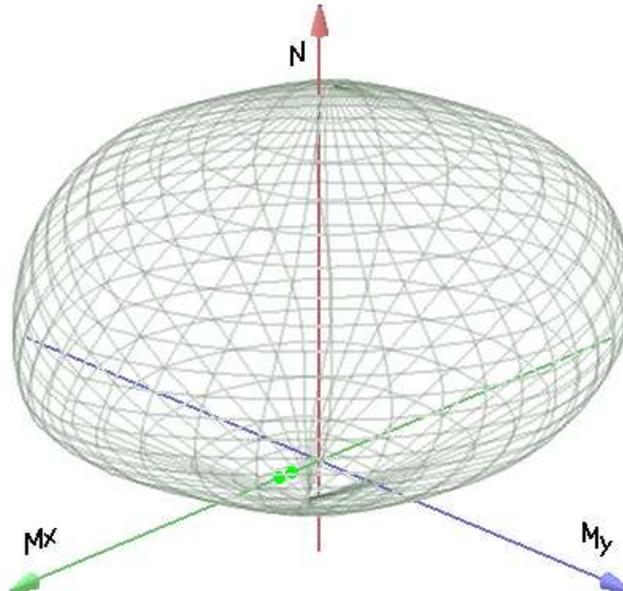

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1475.2	91.0	0.0	Completamente tesa
16265.2	-91.0	0.0	Completamente compressa
0.0	684.9	0.0	Fibre inferiori tese
0.0	-501.5	0.0	Fibre superiori tese
0.0	0.0	652.9	Fibre di sinistra tese
0.0	0.0	-652.9	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	336.9	0.0	P	0.0	684.9	0.0	0.490	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	684.9	0.0	0.490	
5	0.0	233.2	0.0	P	0.0	684.9	0.0	0.340	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	684.9	0.0	0.340	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	336.9	0.0	P	0.0	684.9	0.0	0.490	OK
1	0.0	336.9	0.0	M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
1	0.0	336.9	0.0	N	0.0	684.9	0.0	0.490	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: $\sigma_{cL} = 17400.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360000.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
2 OK	249.6	0.0	0.0	-3036.2	0.17	150424.8	0.42

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $WkL = 0.30$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
3 OK		243.3	0.0	0.0	0.00	0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma cL = 13050.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma c/\sigma cL < 1$)

Fessure: $WkL = 0.20$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σc	$\sigma c/\sigma cL$	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
4 OK		254.8	0.0	0.0	-3100.4	0.24	0.00	0.00

Verifica a taglio

V_{sdu}	367,54	kN
M_{sdu}	-	kNm
N_{sdu}	0	kN
R_{ck}	35	N/mm ²
f_{ck}	28	N/mm ²
γ_c	1,5	
f_{yk}	450	N/mm ²

bw	100	cm
d	82,00	cm
Asl	23,55	cm ²
c	8,00	cm
α	90	gradi
α	1,57	rad
θ	21,80	gradi
ctg θ	2,50	
θ_{imposto}	21,80	gradi
Asw	1,88	cm ²
passo staffe	20	cm
f_{cd}	15,867	N/mm ²
$f_{ctd,0,05}$	1,240	N/mm ²
f_{yd}	391,304	N/mm ²
σ_{cp}	0,0000	N/mm ²
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	294,500	kN
$V_{Rd,min}$	277,286	kN
$\rho_{sw,min}$	0,000941	
$s_{l,max}$	60,00	cm
$A_{sw,min}$	5,644	cm ² / $s_{l,max}$
<i>verifica con armatura resistente a taglio (staffe)</i>		
V_{Rcd}	2018,792	kN
V_{Rsd}	678,688	kN
V_{Rd}	678,688	kN

8.5.2.2 Estradosso


Si verifica la sezione in mezzeria, segue la verifica a flessione.

2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	0.0
2	0.0	90.0
3	100.0	90.0
4	100.0	0.0

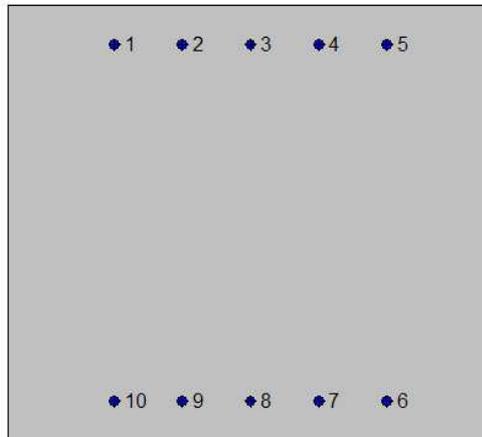

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	22.0	82.0	3.1	no
2	36.0	82.0	3.1	no
3	50.0	82.0	3.1	no
4	64.0	82.0	3.1	no
5	78.0	82.0	3.1	no
6	78.0	8.0	3.1	no
7	64.0	8.0	3.1	no
8	50.0	8.0	3.1	no
9	36.0	8.0	3.1	no
10	22.0	8.0	3.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:

Calcestruzzo classe: C28/35

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

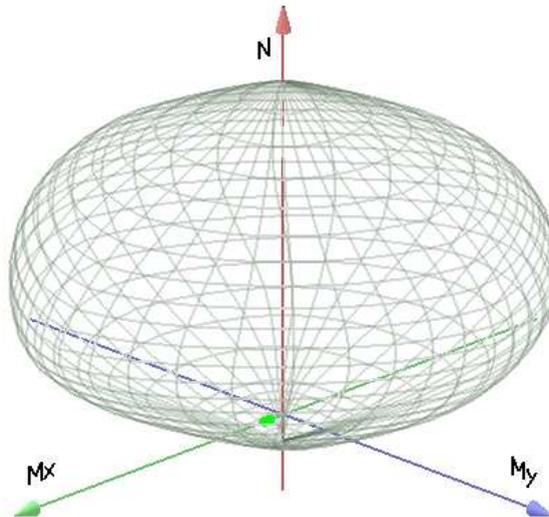

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1229.3	0.0	0.0	Completamente tesa
16019.3	0.0	0.0	Completamente compressa
0.0	500.7	0.0	Fibre inferiori tese
0.0	-500.7	0.0	Fibre superiori tese
0.0	0.0	562.2	Fibre di sinistra tese
0.0	0.0	-562.2	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
------	---	----	----	------	----	-----	-----	-------	--------

	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	168.5	0.0	P	0.0	500.7	0.0	0.340	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	500.7	0.0	0.340	
5	0.0	127.4	0.0	P	0.0	500.7	0.0	0.250	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	500.7	0.0	0.250	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	168.5	0.0	P	0.0	500.7	0.0	0.340	OK
1	0.0	168.5	0.0	M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
1	0.0	168.5	0.0	N	0.0	500.7	0.0	0.340	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: $\sigma_{cL} = 17400.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360000.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
2 OK	124.8	0.0	0.0	-1739.2	0.10	104242.7	0.29

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $WkL = 0.30$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato	kN m	kN m	kN	mm	
3 OK	121.6	0.0	0.0	0.00	0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 13050.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $WkL = 0.20$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
4 OK	112.2	0.0	0.0	-1563.6	0.12	0.00	0.00

8.5.2.3 Attacco parete ad U


Si verifica la sezione di incastro con la parete ad U, segue la verifica a flessione.

2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	0.0
2	0.0	90.0
3	100.0	90.0
4	100.0	0.0

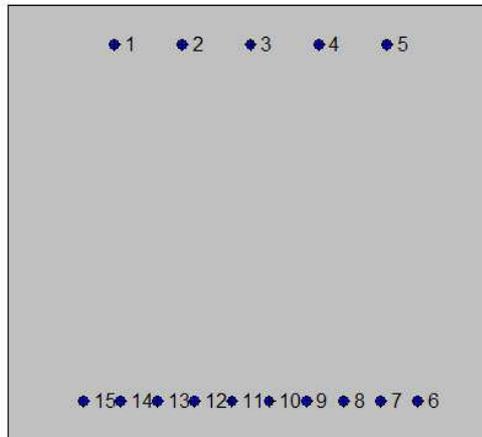

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	22.0	82.0	3.1	no
2	36.0	82.0	3.1	no
3	50.0	82.0	3.1	no
4	64.0	82.0	3.1	no
5	78.0	82.0	3.1	no
6	84.4	8.0	3.1	no
7	76.7	8.0	3.1	no
8	69.1	8.0	3.1	no
9	61.5	8.0	3.1	no
10	53.8	8.0	3.1	no
11	46.2	8.0	3.1	no
12	38.5	8.0	3.1	no
13	30.9	8.0	3.1	no
14	23.3	8.0	3.1	no

15 15.6 8.0 3.1 no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:**Calcestruzzo classe: C28/35**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

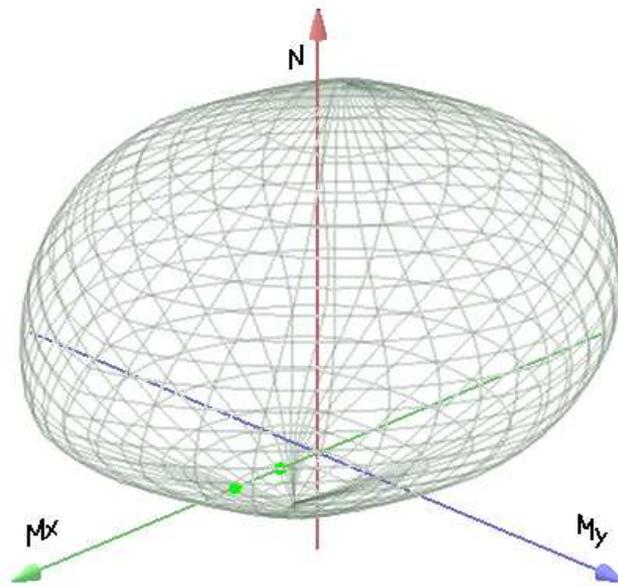

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1844.0	227.4	0.0	Completamente tesa
16634.0	-227.4	0.0	Completamente compressa
0.0	960.3	0.0	Fibre inferiori tese
0.0	-502.2	0.0	Fibre superiori tese
0.0	0.0	775.2	Fibre di sinistra tese
0.0	0.0	-775.2	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per M_{xu} , M_{yu} e N_u proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto M_{xu} , M_{yu} assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con N_u costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	M_x	M_y	Tipo	N_u	M_{xu}	M_{yu}	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	339.5	0.0	P	0.0	960.3	0.0	0.350	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	960.3	0.0	0.350	
5	0.0	745.5	0.0	P	0.0	960.3	0.0	0.780	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	960.3	0.0	0.780	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	M_x	M_y	Tipo	N_u	M_{xu}	M_{yu}	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
5	0.0	745.5	0.0	P	0.0	960.3	0.0	0.780	OK
1	0.0	339.5	0.0	M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
5	0.0	745.5	0.0	N	0.0	960.3	0.0	0.780	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: $\sigma_{cL} = 17400.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360000.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
2 OK	251.5	0.0	0.0	-2669.9	0.15	107443.2	0.30

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato	kN m	kN m	kN	mm	
3 OK	233.8	0.0	0.0	0.00	0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 13050.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.20$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
4 OK	180.6	0.0	0.0	-1917.6	0.15	0.00	0.00



AUTOSTRADA
REGIONALE
CISPADANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

PROGETTO DEFINITIVO

OPERE STRUTTURALI

OPERE D'ARTE MAGGIORI – SOTTOVIA

VST21 – Sottovia via Quattro Torri

Muri andatori e vasca sollevamento – Relazione di calcolo


8.5.3. Parete muro ad U

Per la parete opposta la vano pompe vengono verificate le sezioni in corrispondenza dell'attacco alla soletta di copertura e alla soletta di fondazione.

8.5.3.1 Attacco soletta di copertura


Segue la verifica a presso-flessione e quella a taglio.

2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni

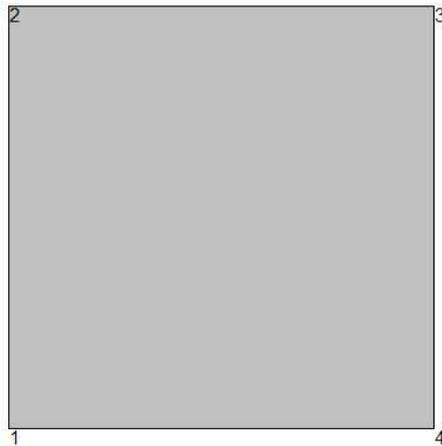

Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	0.0
2	0.0	100.0
3	100.0	100.0
4	100.0	0.0

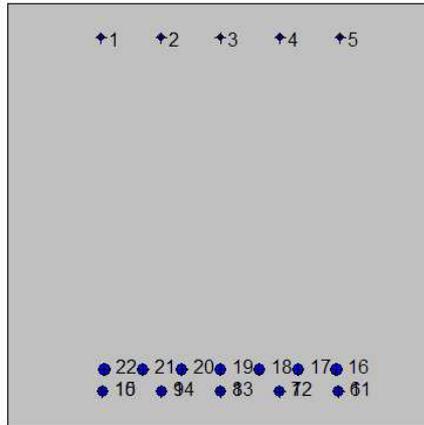

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	21.9	92.1	2.0	no
2	36.0	92.1	2.0	no
3	50.0	92.1	2.0	no
4	64.0	92.1	2.0	no
5	78.1	92.1	2.0	no
6	77.7	8.4	5.3	no
7	63.9	8.4	5.3	no
8	50.0	8.4	5.3	no
9	36.1	8.4	5.3	no
10	22.3	8.4	5.3	no
11	77.7	8.4	5.3	no
12	63.9	8.4	5.3	no
13	50.0	8.4	5.3	no
14	36.1	8.4	5.3	no
15	22.3	8.4	5.3	no

16	77.3	13.6	5.3	no
17	68.2	13.6	5.3	no
18	59.1	13.6	5.3	no
19	50.0	13.6	5.3	no
20	40.9	13.6	5.3	no
21	31.8	13.6	5.3	no
22	22.7	13.6	5.3	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:

Calcestruzzo classe: C32/40

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 400 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 332 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 31 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 150192 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 336430 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ϵ_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

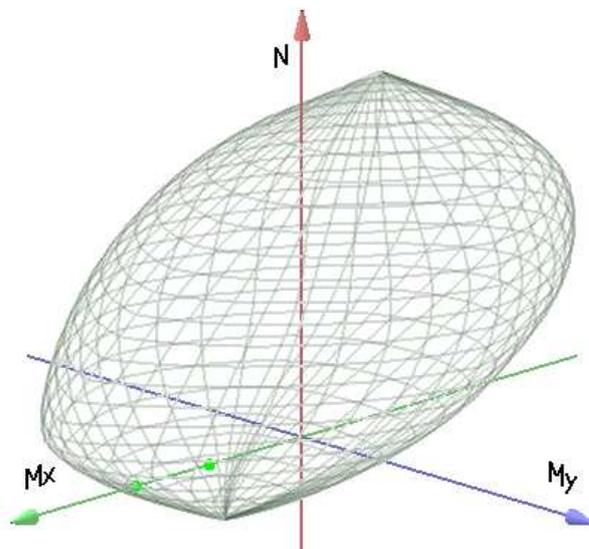

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-3925.2	1228.0	0.0	Completamente tesa
22738.5	-1228.0	0.0	Completamente compressa
0.0	2859.4	0.0	Fibre inferiori tese

0.0	-459.9	0.0	Fibre superiori tese
0.0	0.0	1208.0	Fibre di sinistra tese
0.0	0.0	-1208.0	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	1459.1	0.0	P	0.0	2859.4	0.0	0.510	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	2859.4	0.0	0.510	
2	0.0	2621.9	0.0	P	0.0	2859.4	0.0	0.920	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	2859.4	0.0	0.920	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
2	0.0	2621.9	0.0	P	0.0	2859.4	0.0	0.920	OK
1	0.0	1459.1	0.0	M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
2	0.0	2621.9	0.0	N	0.0	2859.4	0.0	0.920	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: $\sigma_{cL} = 19920.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360000.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
3 OK	1080.8	0.0	0.0	-7136.9	0.36	160507.3	0.45

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato	kN m	kN m	kN	mm	
4 OK	1024.0	0.0	0.0	0.10	0.35

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 14940.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.20$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
-----	----	----	---	------------	------------------------	----	--------


n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK	853.7	0.0	0.0	-5637.5	0.38	0.07	0.37

Verifica a taglio

V_{sdu}	799,04	kN
M_{sdu}	-	kNm
N_{sdu}	120	kN
R_{ck}	40	N/mm ²
f_{ck}	32	N/mm ²
γ_c	1,5	
f_{yk}	450	N/mm ²
bw	100	cm
d	92,00	cm
Asl	79,5	cm ²
c	8,50	cm
α	90	gradi
α	1,57	rad
θ	21,80	gradi
$ctg\theta$	2,50	
$\theta_{imposto}$	21,80	gradi
Asw	2,56	cm ²
passo staffe	20	cm
f_{cd}	18,133	N/mm ²
$f_{ctd,0,05}$	1,356	N/mm ²
f_{yd}	391,304	N/mm ²
σ_{cp}	0,1204	N/mm ²
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	506,111	kN
$V_{Rd,min}$	340,012	kN
$\rho_{sw,min}$	0,001006	
$s_{l,max}$	60,00	cm
$A_{sw,min}$	6,034	cm ² / $s_{l,max}$
<i>verifica con armatura resistente a taglio (staffe)</i>		
V_{Rcd}	2605,737	kN
V_{Rsd}	1036,874	kN
V_{Rd}	1036,874	kN


8.5.3.2 Attacco soletta di fondazione

2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni

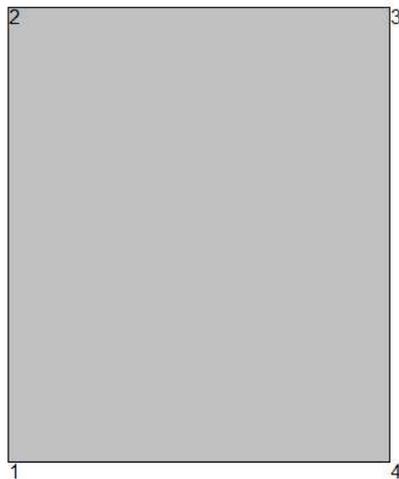

Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	0.0
2	0.0	120.0
3	100.0	120.0
4	100.0	0.0

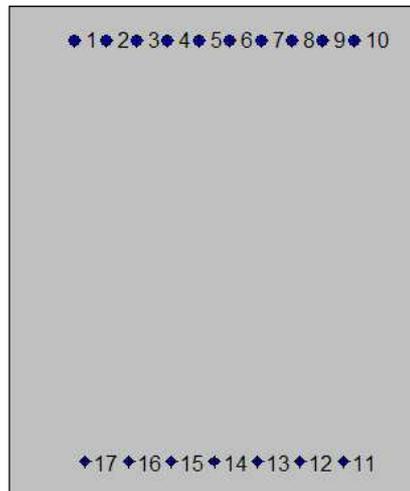

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	16.0	111.6	5.3	no
2	23.5	111.6	5.3	no
3	31.1	111.6	5.3	no
4	38.7	111.6	5.3	no
5	46.2	111.6	5.3	no
6	53.8	111.6	5.3	no
7	61.3	111.6	5.3	no
8	68.9	111.6	5.3	no
9	76.5	111.6	5.3	no
10	84.0	111.6	5.3	no
11	81.4	8.1	3.1	no
12	71.0	8.1	3.1	no
13	60.5	8.1	3.1	no
14	50.0	8.1	3.1	no

15	39.5	8.1	3.1	no
16	29.0	8.1	3.1	no
17	18.6	8.1	3.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:

Calcestruzzo classe: C28/35

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

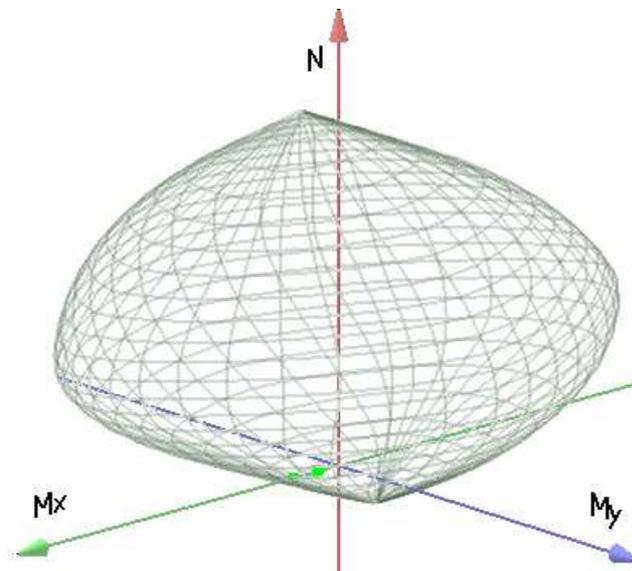

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-2938.1	-625.4	0.0	Completamente tesa
22658.1	625.4	0.0	Completamente compressa
0.0	944.6	0.0	Fibre inferiori tese
0.0	-2200.1	0.0	Fibre superiori tese
0.0	0.0	1169.1	Fibre di sinistra tese
0.0	0.0	-1169.1	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	339.5	0.0	P	0.0	944.6	0.0	0.360	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	944.6	0.0	0.360	
2	0.0	745.5	0.0	P	0.0	944.6	0.0	0.790	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	944.6	0.0	0.790	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
2	0.0	745.5	0.0	P	0.0	944.6	0.0	0.790	OK
1	0.0	339.5	0.0	M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
2	0.0	745.5	0.0	N	0.0	944.6	0.0	0.790	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: $\sigma_{cL} = 17400.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360000.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
3 OK	251.5	0.0	0.0	-1619.3	0.09	109325.1	0.30

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato	kN m	kN m	kN	mm	
4 OK	233.8	0.0	0.0	0.00	0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 13050.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.20$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK	180.6	0.0	0.0	-1163.0	0.09	0.00	0.00

8.5.4. Parete vano pompe

Per la parete del vano pompe a contatto con il terreno, vengono verificate le sezioni in corrispondenza delle pareti e nella mezzeria.

8.5.4.1 Attacco parete (parte bassa)


Si verifica la sezione in corrispondenza delle pareti, segue la verifica a flessione e quella a taglio.

2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	0.0
2	0.0	60.0
3	100.0	60.0
4	100.0	0.0

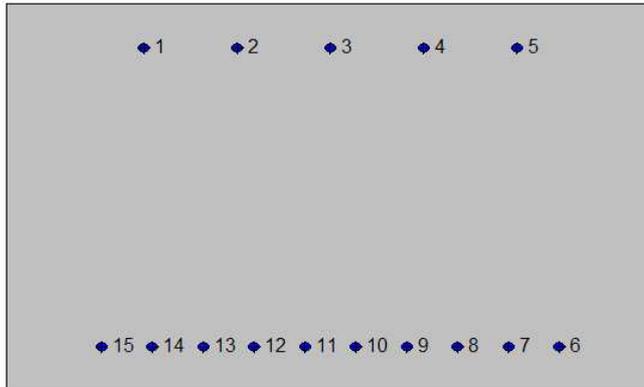

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	21.2	53.2	2.0	no
2	35.6	53.2	2.0	no
3	50.0	53.2	2.0	no
4	64.4	53.2	2.0	no
5	78.8	53.2	2.0	no
6	85.3	6.8	2.0	no
7	77.5	6.8	2.0	no
8	69.6	6.8	2.0	no
9	61.8	6.8	2.0	no
10	53.9	6.8	2.0	no
11	46.1	6.8	2.0	no
12	38.2	6.8	2.0	no
13	30.4	6.8	2.0	no
14	22.5	6.8	2.0	no

15 14.7 6.8 2.0 no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:**Calcestruzzo classe: C28/35**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

εuk (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

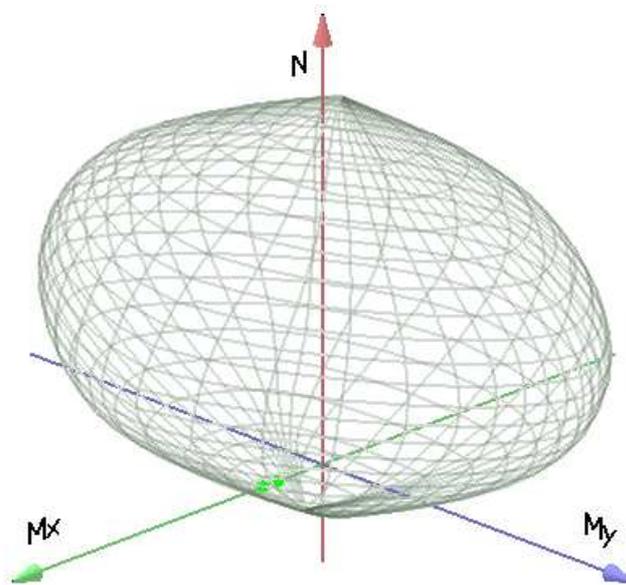

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1180.1	91.3	0.0	Completamente tesa
11040.1	-91.3	0.0	Completamente compressa
0.0	400.1	0.0	Fibre inferiori tese
0.0	-215.5	0.0	Fibre superiori tese
0.0	0.0	501.5	Fibre di sinistra tese
0.0	0.0	-501.5	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	318.0	0.0	P	0.0	400.1	0.0	0.790	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	400.1	0.0	0.790	
2	0.0	239.0	0.0	P	0.0	400.1	0.0	0.600	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	400.1	0.0	0.600	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	318.0	0.0	P	0.0	400.1	0.0	0.790	OK
1	0.0	318.0	0.0	M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
1	0.0	318.0	0.0	N	0.0	400.1	0.0	0.790	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: $\sigma_{cL} = 17400.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360000.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
-----	----	----	---	------------	------------------------	------------	------------------------

n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
3 OK	235.5	0.0	0.0	-6073.7	0.35	243179.8	0.68

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $WkL = 0.30$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato	kN m	kN m	kN		mm	
4 OK	231.0	0.0	0.0		0.21	0.70

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma cL = 13050.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma c/\sigma cL < 1$)

Fessure: $WkL = 0.20$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σc	$\sigma c/\sigma cL$	Wk	Wk/WkL
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq			mm	
5 OK	217.3	0.0	0.0	-5603.0	0.43	0.18	0.92	

Verifica a taglio

V_{sdu}	539,59	kN
M_{sdu}	-	kNm
N_{sdu}	0	kN
R_{ck}	35	N/mm ²
f_{ck}	28	N/mm ²
γ_c	1,5	
f_{yk}	450	N/mm ²
bw	100	cm
d	53,20	cm
Asl	15,07	cm ²
c	6,80	cm
α	90	gradi
α	1,57	rad
θ	21,80	gradi
$ctg\theta$	2,50	
$\theta_{imposto}$	21,80	gradi
Asw	2,56	cm ²
passo staffe	20	cm
f_{cd}	15,867	N/mm ²
$f_{ctd_{0,05}}$	1,240	N/mm ²
f_{yd}	391,304	N/mm ²
σ_{cp}	0,0000	N/mm ²
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	205,377	kN
$V_{Rd,min}$	201,868	kN
$\rho_{sw,min}$	0,000941	
$s_{l,max}$	39,90	cm
$A_{sw,min}$	3,753	cm ² / $s_{l,max}$
<i>verifica con armatura resistente a taglio (staffe)</i>		
V_{Rcd}	1309,753	kN
V_{Rsd}	599,584	kN
V_{Rd}	599,584	kN

8.5.4.2 Mezzeria (parte bassa)


Si verifica la sezione in corrispondenza della mezzeria, segue la verifica a flessione.

2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	0.0
2	0.0	60.0
3	100.0	60.0
4	100.0	0.0

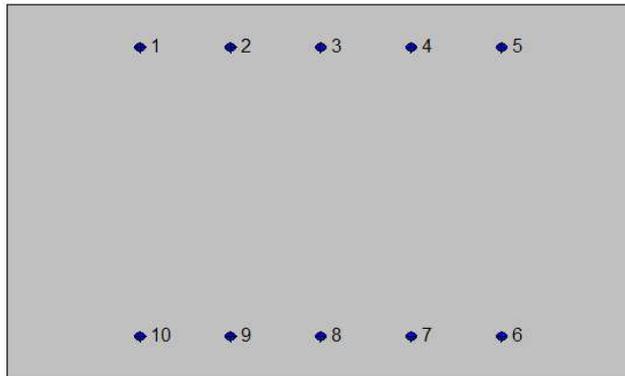

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	21.2	53.2	2.0	no
2	35.6	53.2	2.0	no
3	50.0	53.2	2.0	no
4	64.4	53.2	2.0	no
5	78.8	53.2	2.0	no
6	78.8	6.8	2.0	no
7	64.4	6.8	2.0	no
8	50.0	6.8	2.0	no
9	35.6	6.8	2.0	no
10	21.2	6.8	2.0	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:

Calcestruzzo classe: C28/35

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

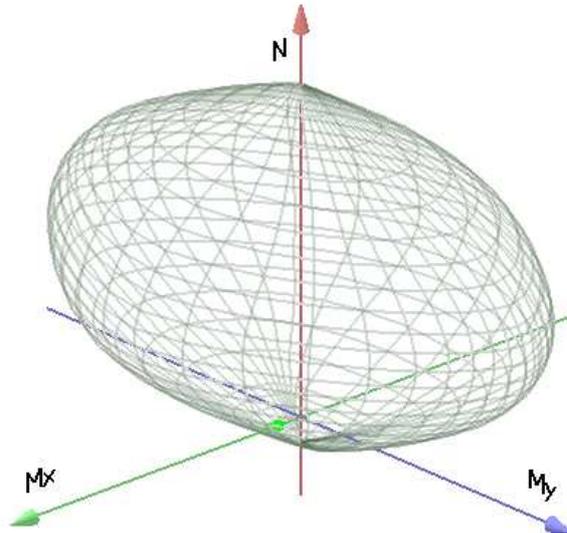

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-786.8	0.0	0.0	Completamente tesa
10646.8	0.0	0.0	Completamente compressa
0.0	213.7	0.0	Fibre inferiori tese
0.0	-213.7	0.0	Fibre superiori tese
0.0	0.0	361.1	Fibre di sinistra tese
0.0	0.0	-361.1	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	159.0	0.0	P	0.0	213.7	0.0	0.740	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	213.7	0.0	0.740	
2	0.0	119.5	0.0	P	0.0	213.7	0.0	0.560	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	213.7	0.0	0.560	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	159.0	0.0	P	0.0	213.7	0.0	0.740	OK
1	0.0	159.0	0.0	M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
1	0.0	159.0	0.0	N	0.0	213.7	0.0	0.740	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: $\sigma_{cL} = 17400.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360000.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
3 OK	117.8	0.0	0.0	-4020.3	0.23	237576.0	0.66

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $WkL = 0.30$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato	kN m	kN m	kN	mm	
4 OK	115.5	0.0	0.0	0.00	0.00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 13050.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $WkL = 0.20$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK	108.6	0.0	0.0	-3708.6	0.28	0.00	0.00

8.5.4.3 Attacco parete (parte alta)


Si verifica la sezione in corrispondenza delle pareti, segue la verifica a flessione e quella a taglio.

2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	0.0
2	0.0	60.0
3	100.0	60.0
4	100.0	0.0

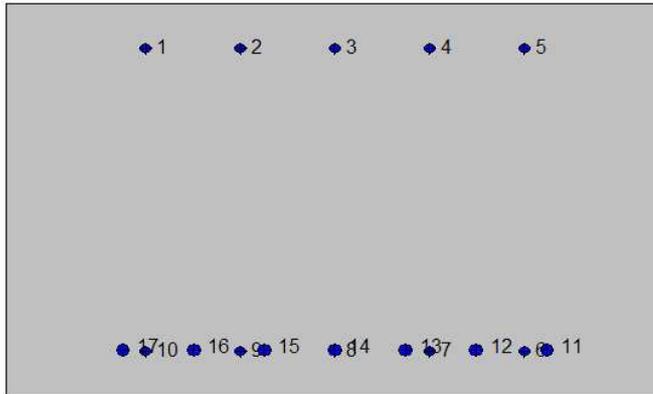

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	21.2	53.2	2.0	no
2	35.6	53.2	2.0	no
3	50.0	53.2	2.0	no
4	64.4	53.2	2.0	no
5	78.8	53.2	2.0	no
6	78.8	6.8	2.0	no
7	64.4	6.8	2.0	no
8	50.0	6.8	2.0	no
9	35.6	6.8	2.0	no
10	21.2	6.8	2.0	no
11	82.3	7.0	3.1	no
12	71.5	7.0	3.1	no
13	60.8	7.0	3.1	no
14	50.0	7.0	3.1	no

15	39.3	7.0	3.1	no
16	28.5	7.0	3.1	no
17	17.8	7.0	3.1	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:

Calcestruzzo classe: C28/35

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

f_{yk} (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

f_{kt} (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

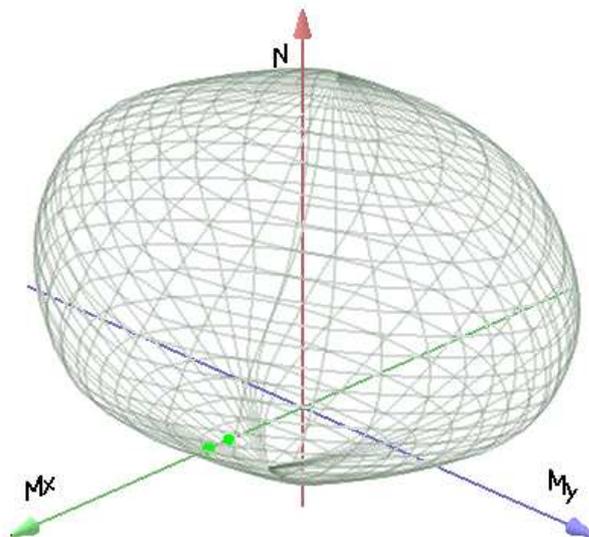

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-1647.3	197.9	0.0	Completamente tesa
11507.3	-197.9	0.0	Completamente compressa
0.0	617.0	0.0	Fibre inferiori tese
0.0	-217.2	0.0	Fibre superiori tese
0.0	0.0	623.3	Fibre di sinistra tese
0.0	0.0	-623.3	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	429.3	0.0	P	0.0	617.0	0.0	0.700	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	617.0	0.0	0.700	
2	0.0	548.4	0.0	P	0.0	617.0	0.0	0.890	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	617.0	0.0	0.890	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
2	0.0	548.4	0.0	P	0.0	617.0	0.0	0.890	OK
1	0.0	429.3	0.0	M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
2	0.0	548.4	0.0	N	0.0	617.0	0.0	0.890	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: $\sigma_{cL} = 17400.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360000.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
3 OK	318.0	0.0	0.0	-6951.4	0.40	211443.7	0.59

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $W_{kL} = 0.30$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato	kN m	kN m	kN	mm	
4 OK	306.0	0.0	0.0	0.17	0.56

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 13050.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $W_{kL} = 0.20$ mm (verifica Ok per $W_k/W_{kL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK	270.1	0.0	0.0	-5904.3	0.45	0.13	0.67

Verifica a taglio

V_{sdu}	318,01	kN
M_{sdu}	-	kNm
N_{sdu}	0	kN
R_{ck}	35	N/mm ²
f_{ck}	28	N/mm ²
γ_c	1,5	
f_{yk}	450	N/mm ²
bw	100	cm
d	53,00	cm
Asl	25,75	cm ²
c	7,00	cm
α	90	gradi
α	1,57	rad
θ	21,80	gradi
$ctg\theta$	2,50	
$\theta_{imposto}$	21,80	gradi
Asw	1,88	cm ²
passo staffe	20,00	cm
f_{cd}	15,867	N/mm ²
$f_{ctd,0,05}$	1,240	N/mm ²
f_{yd}	391,304	N/mm ²
σ_{cp}	0,0000	N/mm ²
<i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>		
V_{Rd}	245,091	kN
$V_{Rd,min}$	201,325	kN
$\rho_{sw,min}$	0,000941	
$s_{l,max}$	39,75	cm
$A_{sw,min}$	3,739	cm ² / $s_{l,max}$
<i>verifica con armatura resistente a taglio (staffe)</i>		
V_{Rcd}	1304,829	kN
V_{Rsd}	438,664	kN
V_{Rd}	438,664	kN

8.5.4.4 Mezzeria (parte alta)


Si verifica la sezione in corrispondenza della mezzeria, segue la verifica a flessione.

2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni



Geometria della sezione:

Vert.	X	Y
n.	cm	cm
1	0.0	0.0
2	0.0	60.0
3	100.0	60.0
4	100.0	0.0

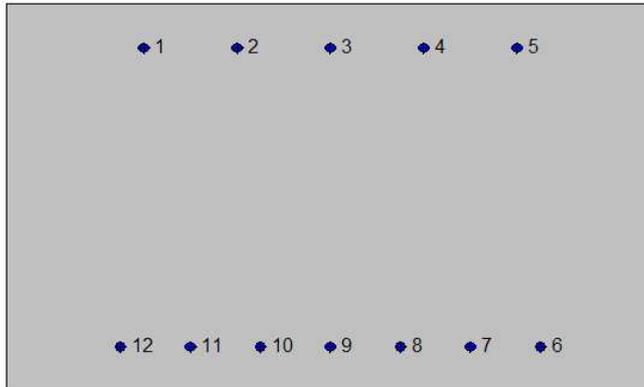

Armature:

Pos.	X	Y	Area	Pretens.
n.	cm	cm	cmq	(s/n)
1	21.2	53.2	2.0	no
2	35.6	53.2	2.0	no
3	50.0	53.2	2.0	no
4	64.4	53.2	2.0	no
5	78.8	53.2	2.0	no
6	82.4	6.8	2.0	no
7	71.6	6.8	2.0	no
8	60.8	6.8	2.0	no
9	50.0	6.8	2.0	no
10	39.2	6.8	2.0	no
11	28.4	6.8	2.0	no
12	17.6	6.8	2.0	no

Normativa di riferimento:

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

Note:

Verifiche SLE per ambiente aggressivo

Materiali:

Calcestruzzo classe: C28/35

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm²

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm²

fctm (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm²

G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm²

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm²

fkt (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm²

ε_{uk} (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm²


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm²

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:

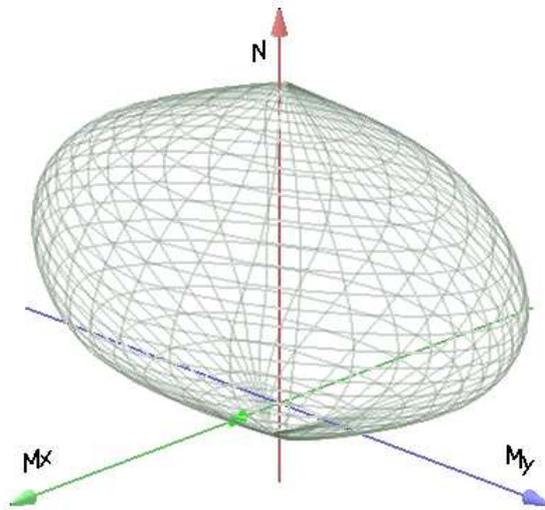

Caratteristiche limite della sezione:

Nu	Mxu	Myu	Stato Sez.
kN	kN m	kN m	
-944.1	36.5	0.0	Completamente tesa
10804.1	-36.5	0.0	Completamente compressa
0.0	288.4	0.0	Fibre inferiori tese
0.0	-214.6	0.0	Fibre superiori tese
0.0	0.0	420.2	Fibre di sinistra tese
0.0	0.0	-420.2	Fibre di destra tese

Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
1	0.0	214.7	0.0	P	0.0	288.4	0.0	0.740	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	288.4	0.0	0.740	
2	0.0	274.2	0.0	P	0.0	288.4	0.0	0.950	OK
				M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				N	0.0	288.4	0.0	0.950	

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

Cmb.	N	Mx	My	Tipo	Nu	Mxu	Myu	Sd/Su	Verif.
	kN	kN m	kN m		kN	kN m	kN m		
2	0.0	274.2	0.0	P	0.0	288.4	0.0	0.950	OK
1	0.0	214.7	0.0	M	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
2	0.0	274.2	0.0	N	0.0	288.4	0.0	0.950	OK

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: $\sigma_{cL} = 17400.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Acciaio: $\sigma_{aL} = 360000.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$)

Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	σ_a	σ_a/σ_{aL}
n. e stato	kN m	kN m	kN	kN/mq		kN/mq	
3 OK	159.0	0.0	0.0	-4716.7	0.27	231559.0	0.64

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure: $WkL = 0.30$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	mm	
4 OK		153.0	0.0	0.0	0.10	0.32

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: $\sigma_{cL} = 13050.0$ kN/mq (verifica Ok per $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$)

Fessure: $WkL = 0.20$ mm (verifica Ok per $Wk/WkL < 1$)

	Cmb	Mx	My	N	σ_c	σ_c/σ_{cL}	Wk	Wk/WkL
n. e stato		kN m	kN m	kN	kN/mq		mm	
5 OK		135.1	0.0	0.0	-4006.2	0.31	0.00	0.00

8.6. VERIFICA A GALLEGGIAMENTO

La verifica viene eseguita in condizione di esercizio (ovviamente in assenza di sovraccarichi accidentali), considerando il battente alla sua altezza massima.

Per la stabilità al sollevamento deve risultare che il valore di progetto dell'azione instabilizzante $V_{inst,d}$, combinazione di azioni permanenti ($G_{inst,d}$), sia non maggiore della combinazione dei valori di progetto delle azioni stabilizzanti ($G_{stb,d}$) e delle resistenze (R_d):

$$V_{inst,d} \leq G_{stb,d} + R_d \quad \text{dove } V_{inst,d} = G_{inst,d}$$

Le verifiche agli stati limite ultimi sono eseguite in riferimento alla seguente combinazione:

- combinazione 2 → (A2+M2) → GEO (galleggiamento)

Tabella 6.2.III - Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni

CARICHI	EFFETTO	SIMBOLO	(A2) STR
Permanente	favorevole	γ_{G1}	0.9
	sfavorevole		1.1
Permanente non strutturali	favorevole	γ_{G2}	0.0
	sfavorevole		1.1

Tabella 6.2.II - Coefficienti parziali per i parametri del terreno

PARAMETRO	GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE IL COEFF. PARZIALE	COEFFICIENTE PARZIALE	M_2
		γ_M	
Tangente dell'angolo di	$\tan \phi'_k$	$\gamma_{\phi'}$	1.25

resistenza al taglio			
Coesione efficace	c'_k	γ_c	1.25
Resistenza non drenata	c'_{uk}	γ_{cu}	1.4
Peso dell'unità di volume	γ	γ_γ	1

La verifica viene eseguita per tre condizioni limite:

- In esercizio con falda a -0.5m da p.c. e fattorizzazione come sopra;
- In costruzione con falda a -1.5m da p.c. e fattorizzazione come sopra;
- In condizione eccezionale con falda a p.c. e fattorizzazione unitaria.

L'esame viene eseguito separatamente per le due metà fittizie della vasca, assumendo come asse di simmetria quello stradale (condizione questa che evita eventuali dissimmetrie di spinta sul complesso vasca).

Per la fase di costruzione viene assunto comunque la presenza della sovrastruttura stradale a $0.5H_{progetto}$.

Dato il livello di falda di progetto, la verifica a galleggiamento in condizioni di esercizio, in costruzione ed eccezionale risulta:

esercizio-costruzione

metà opera				metà opera			
	sx	dx		pareti	sx	dx	
spessore pareti elevazione	0,66	0 m		spessore pareti elevazione	0	1 m	
altezza pareti elevazione	7,2	0 m		altezza pareti elevazione	0	7,2 m	
peso pareti	118,80	0,00 kN/m		peso pareti	0,00	180,00 kN/m	
spessore pareti vasca	1,2	0 m		spessore pareti vasca	0	1 m	
altezza pareti vasca	3,85	0 m		altezza pareti vasca	0	3,85 m	
peso pareti	115,50	0,00 kN/m		peso pareti	0,00	96,25 kN/m	
spessore parete vasca	1	m		pareti trasv. vasca	spessore parete vasca	1	m
larghezza parete vasca	4,65	m			larghezza parete vasca	4,65	m
altezza pareti	2,3	m			altezza pareti	2,3	m
peso parete	534,75	kN			peso parete	534,75	kN

spessore parete vasca	0	m
larghezza parete vasca	0	m
altezza pareti	0	m
peso parete	0,00	kN

pareti trasv. Imp soll.	spessore parete vasca	0,8	m
	larghezza parete vasca	3,2	m
	altezza pareti	11,05	m
	peso parete	1414,40	kN

spessore setto vasca	0,4	m
altezza setto vasca	2,3	m
peso setto	23,00	kN/m

setto vasca	spessore setto vasca	0,4	m
	altezza setto vasca	2,3	m
	peso setto	23,00	kN/m

spessore soletta	0,65	m
luce netta	4,65	m
peso soletta	75,56	kN/m

soletta	spessore soletta	0,65	m
	luce netta	4,65	m
	peso soletta	75,56	kN/m

spessore ricoprimento soletta	1,90	m
larghezza netta	4,65	m
$\gamma =$	20,00	kN/m ³
peso ricoprimento	176,70	kN/m

sovrastuttura stradale	spessore ricoprimento soletta	1,90	m
	larghezza netta	4,65	m
	$\gamma =$	20,00	kN/m ³
	peso ricoprimento	176,70	kN/m

spessore fondazione	0,9	
luce netta	4,65	
peso fondazione	104,63	kN/m

fondazione	spessore fondazione	0,9	
	luce netta	8,25	
	peso fondazione	185,63	kN/m

spessore sbalzi	0,9	
lunghezza sbalzi	1	
peso sbalzi	22,50	kN/m

sbalzi	spessore sbalzi	0,9	
	lunghezza sbalzi	1,6	
	peso sbalzi	36,00	kN/m

peso terreno sbalzi	114,495	kN/m
lunghezza sbalzi	12	
peso terreno	1373,94	kN/m

terreno su sbalzi	peso terreno sbalzi	133,96	kN/m
	lunghezza sbalzi	12	
	peso terreno	1607,52	kN/m

lunghezza pareti	12	m
------------------	----	---

lunghezza pareti	12	m
------------------	----	---

pendenza	80,35	
peso totale	7339,842	kN

sabbia	557,8	
peso totale	11102,67	kN

area di base a filo muri	70,2	m ²
--------------------------	------	----------------

area di base a filo muri	97,5	m ²
--------------------------	------	----------------

altezza falda di cantiere	9,25	m
---------------------------	------	---

altezza falda di cantiere	9,25	m
---------------------------	------	---

altezza falda in esercizio	10,25	m
----------------------------	-------	---

altezza falda in esercizio	10,25	m
----------------------------	-------	---

pressione manufatto	104,56	kN/m ²
pressione sovrastruttura stradale	30,21	kN/m ²

pressione manufatto	113,87	kN/m ²
pressione sovrastruttura stradale	21,75	kN/m ²

spinta falda di cantiere	92,5	kN/m ²
spinta falda in esercizio	102,5	kN/m ²

spinta falda straordinaria	92,5	kN/m ²
spinta falda in esercizio	102,5	kN/m ²

cantiere ($V_{inst,d}/G_{stb,d} \leq 1$)	0,94	ok
esercizio ($V_{inst,d}/G_{stb,d} \leq 1$)	0,93	ok

50%
infrastruttura

cantiere ($V_{inst,d}/G_{stb,d} \leq 1$)	0,91	ok
esercizio ($V_{inst,d}/G_{stb,d} \leq 1$)	0,92	ok

eccezionale

metà opera

	sx	dx	
spessore pareti elevazione	0,66	0	m
altezza pareti elevazione	7,2	0	m
peso pareti	118,80	0,00	kN/m
spessore pareti vasca	1,2	0	m
altezza pareti vasca	3,85	0	m
peso pareti	115,50	0,00	kN/m

metà opera

	sx	dx	
spessore pareti elevazione	0	1	m
altezza pareti elevazione	0	7,2	m
peso pareti	0,00	180,00	kN/m
spessore pareti vasca	0	1	m
altezza pareti vasca	0	3,85	m
peso pareti	0,00	96,25	kN/m

spessore parete vasca	1	m
larghezza parete vasca	4,65	m
altezza pareti	2,3	m
peso parete	534,75	kN

pareti trasv. vasca	spessore parete vasca	1	m
	larghezza parete vasca	4,65	m
	altezza pareti	2,3	m
	peso parete	534,75	kN

spessore parete vasca	0	m
larghezza parete vasca	0	m
altezza pareti	0	m
peso parete	0,00	kN

pareti trasv. Imp soll.	spessore parete vasca	0,8	m
	larghezza parete vasca	3,2	m
	altezza pareti	11,05	m
	peso parete	1414,40	kN

spessore setto vasca	0,4	m
altezza setto vasca	2,3	m
peso setto	23,00	kN/m

setto vasca	spessore setto vasca	0,4	m
	altezza setto vasca	2,3	m
	peso setto	23,00	kN/m

spessore soletta	0,65	m
luce netta	4,65	m

soletta	spessore soletta	0,65	m
	luce netta	4,65	m

peso soletta	75,56	kN/m
--------------	-------	------

spessore ricoprimento soletta	1,90	m
larghezza netta	4,65	m
$\gamma =$	20,00	kN/m ³
peso ricoprimento	176,70	kN/m

spessore fondazione	0,9	
luce netta	4,65	
peso fondazione	104,63	kN/m

spessore sbalzi	0,9	
lunghezza sbalzi	1	
peso sbalzi	22,50	kN/m

peso terreno sbalzi	114,49	kN/m
lunghezza sbalzi	5	
peso terreno	1373,94	kN/m

lunghezza pareti	12	m
------------------	----	---

pendenza	80,35	
peso totale	7339,842	kN

area di base a filo muri	70,2	m ²
--------------------------	------	----------------

altezza falda di cantiere	10,75	m
altezza falda in esercizio	10,75	m

pressione manufatto	104,56	kN/m ²
pressione sovrastruttura stradale	30,21	kN/m ²

spinta falda di cantiere	107,5	kN/m ²
spinta falda in esercizio	107,5	kN/m ²

cantiere ($V_{inst,d}/G_{stb,d} \leq 1$)	0,80	ok
--	------	----

peso soletta	75,56	kN/m
--------------	-------	------

sovrastuttura stradale	spessore ricoprimento soletta	1,90	m
	larghezza netta	4,65	m
	$\gamma =$	20,00	kN/m ³
	peso ricoprimento	176,70	kN/m

fondazione	spessore fondazione	0,9	
	luce netta	8,25	
	peso fondazione	185,63	kN/m

sbalzi	spessore sbalzi	0,9	
	lunghezza sbalzi	1,6	
	peso sbalzi	36,00	kN/m

terreno su sbalzi	peso terreno sbalzi	133,9	kN/m
	lunghezza sbalzi	6	
	peso terreno	1607,52	kN/m

lunghezza pareti	12	m
------------------	----	---

sabbia	557,8	
peso totale	1110,267	kN

area di base a filo muri	97,5	m ²
--------------------------	------	----------------

altezza falda di cantiere	10,75	m
altezza falda in esercizio	10,75	m

pressione manufatto	113,87	kN/m ²
pressione sovrastruttura stradale	21,75	kN/m ²

spinta falda straordinaria	107,5	kN/m ²
spinta falda in esercizio	107,5	kN/m ²

50% infrastruttura cantiere ($V_{inst,d}/G_{stb,d} \leq 1$)	0,79	ok
---	------	----



esercizio ($V_{inst,d} / G_{stb,d} \leq 1$) 0,80 **ok**

esercizio ($V_{inst,d} / G_{stb,d} \leq 1$) 0,79 **ok**

Essendo la somma dei pesi stabilizzanti maggiore di quella dei pesi instabilizzanti la verifica risulta soddisfatta.

9. ALLEGATO A. – MURO AD U SEZIONE 1-CALCOLO AGLI ELEMENTI FINITI CON IL PROGRAMMA PRO-SAP. TABULATI DI OUTPUT

PRO_SAP PROFESSIONAL STRUCTURAL ANALYSIS PROGRAM

Relazione di calcolo sulla struttura impostata e redatta secondo le modalità previste nel D.M. 14 Gennaio 2008 cap. 10 “Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo”

2S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL
P.tta Schiatti 8/b
44100 FERRARA (ITALY)
tel. 39 532 200091 – fax 39 532 200086
www.2si.it info@2si.it

D.M. 14/01/08 cap. 10.2 Affidabilità dei codici utilizzati:
www.2si.it/software/Affidabilità.htm

MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI TRAVE

TABELLA DATI TRAVI

Il programma utilizza per la modellazione elementi a due nodi denominati in generale travi.

Ogni elemento trave è individuato dal nodo iniziale e dal nodo finale.

Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione.



In particolare per ogni elemento viene indicato in tabella:

Elem.	numero dell'elemento
Note	codice di comportamento: trave, trave di fondazione, pilastro, asta, asta tesa, asta compressa
Nodo I (J)	numero del nodo iniziale (finale)
Mat.	codice del materiale assegnato all'elemento
Sez.	codice della sezione assegnata all'elemento
Rotaz.	valore della rotazione dell'elemento, attorno al proprio asse, nel caso in cui l'orientamento di default non sia adottabile; l'orientamento di default prevede per gli elementi non verticali l'asse 2 contenuto nel piano verticale e l'asse 3 orizzontale, per gli elementi verticali l'asse 2 diretto secondo X negativo e l'asse 3 diretto secondo Y negativo
Svincolo I (J)	codici di svincolo per le azioni interne; i primi sei codici si

	riferiscono al nodo iniziale, i restanti sei al nodo finale (il valore 1 indica che la relativa azione interna non è attiva)
Wink V	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione della trave su suolo elastico
Wink O	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo elastico orizzontale



Elem.	Note	Nodo I	Nodo J	Mat.	Sez.	Rotaz. gradi	Svincolo I	Svincolo J	Wink V daN/cm3	Wink O daN/cm3
1	Pilas.	10	9	5	5					
2	Pilas.	1	7	5	2					
3	Pilas.	4	8	5	2					
4	Trave f.	3	5	3	1				0.50	1.00
5	Pilas.	11	12	5	4					
6	Pilas.	8	6	5	3					
7	Pilas.	6	10	5	4					
8	Pilas.	7	11	5	3					
9	Pilas.	12	13	5	5					
10	Trave f.	2	1	3	1				0.50	1.00
11	Trave f.	1	3	3	1				0.50	1.00
12	Trave f.	5	4	3	1				0.50	1.00
13	Trave f.	4	14	3	1				0.50	1.00











MODELLAZIONE DELLE AZIONI

LEGENDA TABELLA DATI AZIONI

Il programma consente l'uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni azione applicata alla struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla identificativa. Le tabelle successive dettagliano i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle riportano infatti i seguenti dati in relazione al tipo:

1	carico concentrato nodale 6 dati (forza F_x , F_y , F_z , momento M_x , M_y , M_z)
2	spostamento nodale impresso 6 dati (spostamento T_x , T_y , T_z , rotazione R_x , R_y , R_z)
3	carico distribuito globale su elemento tipo trave 7 dati (f_x , f_y , f_z , m_x , m_y , m_z , ascissa di inizio carico) 7 dati (f_x , f_y , f_z , m_x , m_y , m_z , ascissa di fine carico)
4	carico distribuito locale su elemento tipo trave 7 dati (f_1 , f_2 , f_3 , m_1 , m_2 , m_3 , ascissa di inizio carico) 7 dati (f_1 , f_2 , f_3 , m_1 , m_2 , m_3 , ascissa di fine carico)
5	carico concentrato globale su elemento tipo trave 7 dati (F_x , F_y , F_z , M_x , M_y , M_z , ascissa di carico)
6	carico concentrato locale su elemento tipo trave 7 dati (F_1 , F_2 , F_3 , M_1 , M_2 , M_3 , ascissa di carico)
7	variazione termica applicata ad elemento tipo trave 7 dati (variazioni termiche: uniforme, media e differenza in altezza e larghezza al nodo)

	iniziale e finale)
8	carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra 1 dato (pressione)
9	carico di pressione variabile su elemento tipo piastra 4 dati (pressione, quota, pressione, quota)
10	variazione termica applicata ad elemento tipo piastra 2 dati (variazioni termiche: media e differenza nello spessore)
11	carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra 1 dato descrizione della tipologia 4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore) la tipologia precisa l'ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalità di carico e la larghezza d'influenza per gli elementi tipo trave
12	gruppo di carichi con impronta su piastra 9 dati (numero di ripetizioni in direzione X e Y, valore di ciascun carico, posizione centrale del primo, dimensioni dell' impronta, interasse tra i carichi)

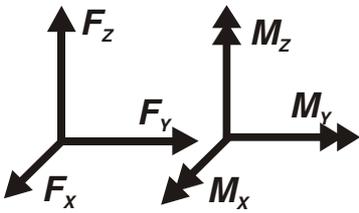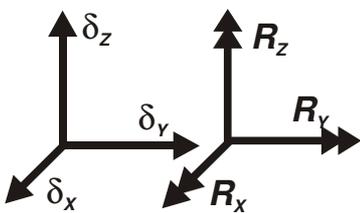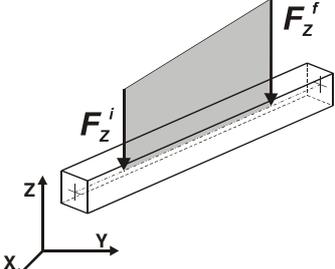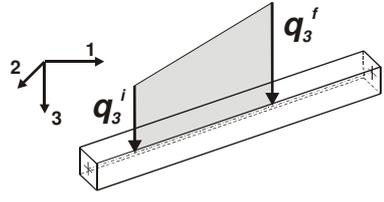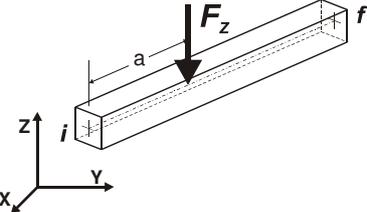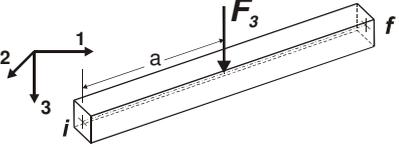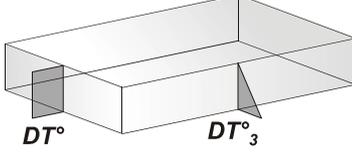	Carico concentrato nodale		Spostamento impresso
	Carico distribuito globale		Carico distribuito locale
	Carico concentrato globale		Carico concentrato locale
	Carico termico 2D		Carico termico 3D
	Carico pressione uniforme		Carico pressione variabile

Tipo carico distribuito globale su trave

Id	Tipo	Pos.	fx	fy	fz	mx	my	mz
		m	kN/m	kN/m	kN/m	kN	kN	kN
69	DG:xi=0.0 xf=139.50 Fzi=-30.80 Fzf=-30.80 (peso terreno imbarcato)	0.0	0.0	0.0	-30.80	0.0	0.0	0.0

Id	Tipo	Pos.	fx	fy	fz	mx	my	mz
		1.40	0.0	0.0	-30.80	0.0	0.0	0.0
82	DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-1.60 Fzf=-1.60 (inerzia verticale 1m di piedritto)	0.0	0.0	0.0	-1.60	0.0	0.0	0.0
		1.00	0.0	0.0	-1.60	0.0	0.0	0.0
83	DG:xi=0.0 xf=25.00 Fzi=-1.60 Fzf=-1.60 (inerzia verticale primo beam del piedritto)	0.0	0.0	0.0	-1.60	0.0	0.0	0.0
		0.25	0.0	0.0	-1.60	0.0	0.0	0.0
84	DG:xi=0.0 xf=50.00 Fzi=-1.60 Fzf=-1.60 (inerzia vet ultimo beam piedritto)	0.0	0.0	0.0	-1.60	0.0	0.0	0.0
		0.50	0.0	0.0	-1.60	0.0	0.0	0.0
85	DG:xi=0.0 xf=300.00 Fzi=-43.91 Fzf=-43.91	0.0	0.0	0.0	-43.91	0.0	0.0	0.0
		3.00	0.0	0.0	-43.91	0.0	0.0	0.0
86	DG:xi=300.00 xf=600.00 Fzi=-71.11 Fzf=-71.11	3.00	0.0	0.0	-71.11	0.0	0.0	0.0
		6.00	0.0	0.0	-71.11	0.0	0.0	0.0
87	DG:xi=600.00 xf=900.00 Fzi=-23.20 Fzf=-23.20	6.00	0.0	0.0	-23.20	0.0	0.0	0.0
		9.00	0.0	0.0	-23.20	0.0	0.0	0.0

Tipo carico variabile generale

Id	Tipo	ascissa	valore	ascissa	valore
		m	kN/ m2	m	kN/ m2
70	QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.25	1495.00	2.05	563.00
		2.05	563.00	2.55	0.0
71	QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.25	-1490.00	2.05	-563.00
		2.05	-563.00	2.55	0.0
72	QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.25	1075.00	2.05	405.00
		2.05	405.00	2.55	0.0
73	QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.25	-1075.50	2.05	-405.00
		2.05	-405.00	2.55	0.0
74	QV:var z - Qx - Lineare (press acqua sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.25	1800.00	2.05	0.0
75	QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.25	-1800.00	2.05	0.0
76	QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.25	1218.50	2.55	1218.50



Id	Tipo	ascissa	valore	ascissa	valore
77	QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.25	-1218.50	2.55	-1218.50
78	QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.25	860.00	2.55	860.00
79	QV:var z - Qx - Lineare (incredm sismico -)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.25	630.00	2.55	630.00
80	QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.0	430.00	2.75	211.00
81	QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.25	413.00	2.55	413.00

SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO

LEGENDA TABELLA CASI DI CARICO

Il programma consente l'applicazione di diverse tipologie di casi di carico.

Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico:

	Sigla	Tipo	Descrizione
1	Ggk	A	caso di carico comprensivo del peso proprio struttura
2	Gk	NA	caso di carico con azioni permanenti
3	Qk	NA	caso di carico con azioni variabili
4	Gsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle coperture
5	Qsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai
6	Qnk	A	caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture
7	Qtk	SA	caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura
8	Qvk	NA	caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura
9	Esk	SA	caso di carico sismico con analisi statica equivalente
10	Edk	SA	caso di carico sismico con analisi dinamica
11	Pk	NA	caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e precompressioni

Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico: 1-Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk.

Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico:

7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica;

9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell'angolo di ingresso del sisma e l'individuazione dei casi di carico partecipanti alla definizione delle masse.

Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli elementi strutturali (si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico.

Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l'indicazione dei dati relativi al caso di carico stesso:

Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto).

In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato l'elenco di nodi ed elementi direttamente caricati con la sigla identificativa del carico.

Per i casi di carico di tipo sismico (9-Esk e 10-Edk), viene riportata la tabella di definizione delle masse: per ogni caso di carico partecipante alla definizione delle masse viene indicata la relativa aliquota (partecipazione) considerata. Si precisa che per i caso di carico 5-Qsk e 6-Qnk la partecipazione è prevista localmente per ogni elemento solaio o copertura presente nel modello (si confronti il valore S_{ksol} nel capitolo relativo agli elementi solaio) e pertanto la loro partecipazione è di norma pari a uno.

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
1	Ggk	CDC=Ggk (peso proprio della struttura)	
2	Gk	CDC=Gk (permanente)	D2 : 10 Azione : DG:xi=0.0 xf=139.50 Fzi=-30.80 Fzf=-30.80 (peso terreno imbarcato)
			D2 : 13 Azione : DG:xi=0.0 xf=139.50 Fzi=-30.80 Fzf=-30.80 (peso terreno imbarcato)
3	Gk	CDC=Gk (Spinta a riposo piedritto sx) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)
			D2 : 5 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)
			D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)
			D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)
4	Gk	CDC=Gk (Spinta riposo piedritto dx) M1	D2 : 1 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)
			D2 : 3 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)
			D2 :da 6 a 7 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)
5	Gk	CDC=Gk (Spinta attiva piedritto sx) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva sx)

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
			D2 : 5 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva sx)
			D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva sx)
			D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva sx)
6	Gk	CDC=G1k (Spinta attiva piedritto dx) M1	D2 : 1 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)
			D2 : 3 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)
			D2 :da 6 a 7 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)
7	Gk	CDC=G1k (Spinta falda)	D2 : 1 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)
			D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua sx)
			D2 : 3 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)
			D2 : 5 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua sx)
			D2 :da 6 a 7 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)
			D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua sx)
			D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua sx)
8	Qk	CDC=Qk (Accidentale 20kPa su piedritto sx a riposo) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo sx)
			D2 : 5 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo sx)
			D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo sx)
			D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo sx)
9	Qk	CDC=Qk (Accidentale 20kPa su piedritto dx a riposo) M1	D2 : 1 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)
			D2 : 3 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)
			D2 :da 6 a 7 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)
10	Qk	CDC=Qk (incremento distribuito sismico alto) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (increm sismico -)
			D2 : 5 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (increm sismico -)
			D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (increm sismico -)
			D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (increm sismico -)
11	Qk	CDC=Qk (incremento distribuito sismico basso) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)
			D2 : 5 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)
			D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)
			D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)
13	Qk	CDC=Qk (inerzia verticale basso)	D2 : 1 Azione : DG:xi=0.0 xf=50.00 Fzi=-1.60 Fzf=-1.60 (inerzia vet ultimo beam piedritto)
			D2 : 2 Azione : DG:xi=0.0 xf=25.00 Fzi=-1.60 Fzf=-1.60 (inerzia verticale primo beam del piedritto)
			D2 : 3 Azione : DG:xi=0.0 xf=25.00 Fzi=-1.60 Fzf=-1.60 (inerzia verticale primo beam del piedritto)

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
			D2 : 5 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-1.60 Fzf=-1.60 (inerzia verticale 1m di piedritto)
			D2 :da 6 a 7 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-1.60 Fzf=-1.60 (inerzia verticale 1m di piedritto)
			D2 : 8 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-1.60 Fzf=-1.60 (inerzia verticale 1m di piedritto)
			D2 : 9 Azione : DG:xi=0.0 xf=50.00 Fzi=-1.60 Fzf=-1.60 (inerzia vet ultimo beam piedritto)
14	Qk	CDC=Qk (inerzia orizzontale)	D2 : 1 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 3 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 5 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 :da 6 a 7 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
15	Qk	CDC=Qk (variabile da traffico soletta di fondazione)	D2 : 4 Azione : DG:xi=0.0 xf=300.00 Fzi=-43.91 Fzf=-43.91
			D2 : 4 Azione : DG:xi=300.00 xf=600.00 Fzi=-71.11 Fzf=-71.11
			D2 : 4 Azione : DG:xi=600.00 xf=900.00 Fzi=-23.20 Fzf=-23.20
16	Qk	CDC=Qk (inerzia orizzontale terreno imbarcato)	D2 : 1 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 3 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 5 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 :da 6 a 7 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)

DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI

LEGENDA TABELLA COMBINAZIONI DI CARICO

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla normativa vigente.

Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica degli spostamenti e delle sollecitazioni.

La prima tabella delle combinazioni riportata di seguito comprende le seguenti informazioni: *Numero*, *Tipo*, *Sigla identificativa*. Una seconda tabella riporta il *peso nella combinazione*, assunto per ogni caso di carico.

Cmb	Tipo	Sigla Id	effetto P-delta
1	SLU	1_STR	
2	SLU	2_STR	
3	SLU	3_STR	
4	SLU	4_STR	
5	SLE(p)	1_Q.P.	
6	SLE(f)	1_FR	
7	SLE(f)	2_FR	
8	SLE(r)	1_RAR	
9	SLE(r)	2_RAR	
10	SLE(r)	3_RAR	
11	SLU	1_SLV	
12	SLU	2_SLV	

Cmb	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24...	CDC 11/25...	CDC 12/26...	CDC 13/27...	CDC 14/28...
1	1.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Cmb	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24...	CDC 11/25...	CDC 12/26...	CDC 13/27...	CDC 14/28...
	0.0	0.0												
2	1.35	1.35	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
3	1.00	1.35	1.35	1.35	0.0	0.0	1.35	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.35	0.0												
4	1.00	1.00	1.35	1.35	0.0	0.0	1.35	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
5	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
6	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
7	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.75	0.0												
8	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.75	0.0												
9	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.00	0.0												
10	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
11	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	1.00	1.00
	0.0	1.00												
12	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	-1.00	0.0
	0.0	0.0												

RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE
LEGENDA RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE

Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne gli elementi tipo trave, è possibile in relazione alle tabelle sottoriportate.

Gli elementi vengono suddivisi, in relazione alle proprietà in elementi:

- tipo **pilastro**
- tipo **trave in elevazione**
- tipo **trave in fondazione**


Per ogni elemento, e per ogni combinazione (o caso di carico) vengono riportati i risultati più significativi.

Per gli elementi tipo *pilastro* sono riportati in tabella i seguenti valori:


Pilas.	numero dell'elemento pilastro
Cmb	combinazione in cui si verificano i valori riportati
M3 mx/mn	momento flettente in campata M3 max (prima riga) / min (seconda riga)
M2 mx/mn	momento flettente in campata M2 max (prima riga) / min (seconda riga)
D2/D3	freccia massima in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga)
Q2/Q3	carico totale in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga)
Pos.	ascissa del punto iniziale e finale dell'elemento
N, V2, ecc..	sei componenti di sollecitazione al piede ed in sommità dell'elemento

Per gli elementi tipo *trave in elevazione* sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri.

Per gli elementi tipo *trave in fondazione* (trave f.) sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri e la massima pressione sul terreno.



orientamento elementi
2D non verticali



orientamento elementi
2D verticali



Pilas.	Cmb	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Q 2 / Q 3	Pos.	N	V 2	V 3	T	M 2	M 3
		kN m	kN m	m	kN	cm	kN	kN	kN	kN m	kN m	kN m
1	1	0.0	0.0	-2.03e-04	0.0	0.0	-5.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	2	0.05	0.0	-4.86e-04	0.51	0.0	-5.40	-0.51	0.0	0.0	0.0	0.05
		0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	3	0.07	0.0	7.49e-04	0.68	0.0	-4.00	-0.68	0.0	0.0	0.0	0.07
		0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	4	0.07	0.0	-2.09e-04	0.68	0.0	-4.00	-0.68	0.0	0.0	0.0	0.07
		0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	5	0.05	0.0	-3.09e-04	0.51	0.0	-4.00	-0.51	0.0	0.0	0.0	0.05
		0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	6	0.05	0.0	-3.09e-04	0.51	0.0	-4.00	-0.51	0.0	0.0	0.0	0.05
		0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	7	0.05	0.0	2.93e-04	0.51	0.0	-4.00	-0.51	0.0	0.0	0.0	0.05
		0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	8	0.05	0.0	3.13e-04	0.51	0.0	-4.00	-0.51	0.0	0.0	0.0	0.05
		0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	9	0.05	0.0	4.93e-04	0.51	0.0	-4.00	-0.51	0.0	0.0	0.0	0.05
		0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	10	0.0	0.0	-1.50e-04	0.0	0.0	-4.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	11	0.0	0.0	-4.68e-04	-2.03	0.0	-4.80	2.03	0.0	0.0	0.0	-0.43
		-0.43	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	12	0.04	0.0	-3.10e-04	0.36	0.0	-3.20	-0.36	0.0	0.0	0.0	0.04
		0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	1	0.0	0.0	1.01e-04	0.0	0.0	-40.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	-35.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2	-26.64	0.0	2.54e-04	0.0	0.0	-40.42	36.13	0.0	0.0	0.0	-35.67
		-35.67	0.0	0.0	0.0	25.0	-35.78	36.13	0.0	0.0	0.0	-26.64
2	3	-84.31	0.0	-3.49e-04	0.0	0.0	-29.94	90.81	0.0	0.0	0.0	-107.01
		-107.01	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	90.81	0.0	0.0	0.0	-84.31
2	4	-84.31	0.0	-6.81e-06	0.0	0.0	-29.94	90.81	0.0	0.0	0.0	-107.01
		-107.01	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	90.81	0.0	0.0	0.0	-84.31
2	5	-26.64	0.0	1.66e-04	0.0	0.0	-29.94	36.13	0.0	0.0	0.0	-35.67
		-35.67	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	36.13	0.0	0.0	0.0	-26.64
2	6	-26.64	0.0	1.66e-04	0.0	0.0	-29.94	36.13	0.0	0.0	0.0	-35.67
		-35.67	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	36.13	0.0	0.0	0.0	-26.64
2	7	-26.64	0.0	-6.64e-05	0.0	0.0	-29.94	36.13	0.0	0.0	0.0	-35.67
		-35.67	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	36.13	0.0	0.0	0.0	-26.64



2	8	-58.87	0.0	-1.52e-04	0.0	0.0	-29.94	64.15	0.0	0.0	0.0	-74.91
		-74.91	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	64.15	0.0	0.0	0.0	-58.87
2	9	-26.64	0.0	-1.44e-04	0.0	0.0	-29.94	36.13	0.0	0.0	0.0	-35.67
		-35.67	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	36.13	0.0	0.0	0.0	-26.64
2	10	0.0	0.0	7.51e-05	0.0	0.0	-29.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	11	-64.23	0.0	-8.52e-05	-1.05	0.0	-34.34	68.63	0.0	0.0	0.0	-81.25
		-81.25	0.0	0.0	0.0	25.0	-30.50	67.58	0.0	0.0	0.0	-64.23
2	12	-38.55	0.0	-1.25e-04	0.0	0.0	-25.54	45.02	0.0	0.0	0.0	-49.81
		-49.81	0.0	0.0	0.0	25.0	-22.50	45.02	0.0	0.0	0.0	-38.55
3	1	0.0	0.0	-1.01e-04	0.0	0.0	-40.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	-35.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2	35.64	0.0	-2.54e-04	0.0	0.0	-40.42	-36.08	0.0	0.0	0.0	35.64
		26.61	0.0	0.0	0.0	25.0	-35.77	-36.08	0.0	0.0	0.0	26.61
3	3	48.11	0.0	-3.59e-04	0.0	0.0	-29.94	-48.71	0.0	0.0	0.0	48.11
		35.93	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	-48.71	0.0	0.0	0.0	35.93
3	4	48.11	0.0	-1.20e-04	0.0	0.0	-29.94	-48.71	0.0	0.0	0.0	48.11
		35.93	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	-48.71	0.0	0.0	0.0	35.93
3	5	35.64	0.0	-1.66e-04	0.0	0.0	-29.94	-36.08	0.0	0.0	0.0	35.64
		26.61	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	-36.08	0.0	0.0	0.0	26.61
3	6	35.64	0.0	-1.66e-04	0.0	0.0	-29.94	-36.08	0.0	0.0	0.0	35.64
		26.61	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	-36.08	0.0	0.0	0.0	26.61
3	7	35.64	0.0	1.35e-04	0.0	0.0	-29.94	-36.08	0.0	0.0	0.0	35.64
		26.61	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	-36.08	0.0	0.0	0.0	26.61
3	8	35.64	0.0	-1.45e-04	0.0	0.0	-29.94	-36.08	0.0	0.0	0.0	35.64
		26.61	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	-36.08	0.0	0.0	0.0	26.61
3	9	35.64	0.0	2.35e-04	0.0	0.0	-29.94	-36.08	0.0	0.0	0.0	35.64
		26.61	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	-36.08	0.0	0.0	0.0	26.61
3	10	0.0	0.0	-7.51e-05	0.0	0.0	-29.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	-26.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	11	5.49	0.0	-2.31e-04	-1.05	0.0	-34.34	-12.22	0.0	0.0	0.0	5.49
		2.30	0.0	0.0	0.0	25.0	-30.50	-13.27	0.0	0.0	0.0	2.30
3	12	29.53	0.0	-1.64e-04	0.0	0.0	-25.54	-30.54	0.0	0.0	0.0	29.53
		21.89	0.0	0.0	0.0	25.0	-22.50	-30.54	0.0	0.0	0.0	21.89
5	1	0.0	0.0	4.06e-04	0.0	0.0	-18.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-5.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	2	-0.05	0.0	9.72e-04	-10.26	0.0	-18.90	10.77	0.0	0.0	0.0	-4.46
		-4.46	0.0	0.0	0.0	100.0	-5.40	0.51	0.0	0.0	0.0	-0.05
5	3	-0.89	0.0	-1.57e-03	-32.13	0.0	-14.00	38.30	0.0	0.0	0.0	-21.46
		-21.46	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	6.17	0.0	0.0	0.0	-0.89



5	4	-0.89	0.0	-1.47e-04	-32.13	0.0	-14.00	38.30	0.0	0.0	0.0	-21.46
		-21.46	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	6.17	0.0	0.0	0.0	-0.89
5	5	-0.05	0.0	6.18e-04	-10.26	0.0	-14.00	10.77	0.0	0.0	0.0	-4.46
		-4.46	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	0.51	0.0	0.0	0.0	-0.05
5	6	-0.05	0.0	6.18e-04	-10.26	0.0	-14.00	10.77	0.0	0.0	0.0	-4.46
		-4.46	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	0.51	0.0	0.0	0.0	-0.05
5	7	-0.05	0.0	-3.10e-04	-10.26	0.0	-14.00	10.77	0.0	0.0	0.0	-4.46
		-4.46	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	0.51	0.0	0.0	0.0	-0.05
5	8	-0.60	0.0	-7.28e-04	-22.45	0.0	-14.00	26.61	0.0	0.0	0.0	-14.75
		-14.75	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	4.16	0.0	0.0	0.0	-0.60
5	9	-0.05	0.0	-6.19e-04	-10.26	0.0	-14.00	10.77	0.0	0.0	0.0	-4.46
		-4.46	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	0.51	0.0	0.0	0.0	-0.05
5	10	0.0	0.0	3.00e-04	0.0	0.0	-14.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	11	-0.89	0.0	2.05e-04	-23.92	0.0	-16.40	29.25	0.0	0.0	0.0	-17.02
		-17.02	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.80	5.34	0.0	0.0	0.0	-0.89
5	12	-0.32	0.0	4.27e-04	-14.58	0.0	-11.60	16.83	0.0	0.0	0.0	-8.77
		-8.77	0.0	0.0	0.0	100.0	-3.20	2.25	0.0	0.0	0.0	-0.32
6	1	0.0	0.0	-4.06e-04	0.0	0.0	-35.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	2	26.61	0.0	-9.88e-04	25.32	0.0	-35.77	-36.08	0.0	0.0	0.0	26.61
		4.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.90	-10.76	0.0	0.0	0.0	4.45
6	3	35.93	0.0	1.47e-03	34.19	0.0	-26.50	-48.71	0.0	0.0	0.0	35.93
		6.01	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	-14.53	0.0	0.0	0.0	6.01
6	4	35.93	0.0	-4.41e-04	34.19	0.0	-26.50	-48.71	0.0	0.0	0.0	35.93
		6.01	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	-14.53	0.0	0.0	0.0	6.01
6	5	26.61	0.0	-6.34e-04	25.32	0.0	-26.50	-36.08	0.0	0.0	0.0	26.61
		4.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	-10.76	0.0	0.0	0.0	4.45
6	6	26.61	0.0	-6.34e-04	25.32	0.0	-26.50	-36.08	0.0	0.0	0.0	26.61
		4.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	-10.76	0.0	0.0	0.0	4.45
6	7	26.61	0.0	5.68e-04	25.32	0.0	-26.50	-36.08	0.0	0.0	0.0	26.61
		4.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	-10.76	0.0	0.0	0.0	4.45
6	8	26.61	0.0	6.09e-04	25.32	0.0	-26.50	-36.08	0.0	0.0	0.0	26.61
		4.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	-10.76	0.0	0.0	0.0	4.45
6	9	26.61	0.0	9.69e-04	25.32	0.0	-26.50	-36.08	0.0	0.0	0.0	26.61
		4.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	-10.76	0.0	0.0	0.0	4.45
6	10	0.0	0.0	-3.00e-04	0.0	0.0	-26.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	11	2.30	0.0	-9.23e-04	14.06	0.0	-30.50	-13.27	0.0	0.0	0.0	2.30
		-2.90	0.0	0.0	0.0	100.0	-16.40	0.79	0.0	0.0	0.0	-2.87



6	12	21.89	0.0	-6.34e-04	21.89	0.0	-22.50	-30.54	0.0	0.0	0.0	21.89
		3.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-11.60	-8.64	0.0	0.0	0.0	3.45
7	1	0.0	0.0	-4.06e-04	0.0	0.0	-18.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-5.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	2	4.45	0.0	-9.72e-04	10.25	0.0	-18.90	-10.76	0.0	0.0	0.0	4.45
		0.05	0.0	0.0	0.0	100.0	-5.40	-0.51	0.0	0.0	0.0	0.05
7	3	6.01	0.0	1.50e-03	13.84	0.0	-14.00	-14.53	0.0	0.0	0.0	6.01
		0.07	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	-0.68	0.0	0.0	0.0	0.07
7	4	6.01	0.0	-4.19e-04	13.84	0.0	-14.00	-14.53	0.0	0.0	0.0	6.01
		0.07	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	-0.68	0.0	0.0	0.0	0.07
7	5	4.45	0.0	-6.18e-04	10.25	0.0	-14.00	-10.76	0.0	0.0	0.0	4.45
		0.05	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	-0.51	0.0	0.0	0.0	0.05
7	6	4.45	0.0	-6.18e-04	10.25	0.0	-14.00	-10.76	0.0	0.0	0.0	4.45
		0.05	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	-0.51	0.0	0.0	0.0	0.05
7	7	4.45	0.0	5.84e-04	10.25	0.0	-14.00	-10.76	0.0	0.0	0.0	4.45
		0.05	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	-0.51	0.0	0.0	0.0	0.05
7	8	4.45	0.0	6.25e-04	10.25	0.0	-14.00	-10.76	0.0	0.0	0.0	4.45
		0.05	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	-0.51	0.0	0.0	0.0	0.05
7	9	4.45	0.0	9.85e-04	10.25	0.0	-14.00	-10.76	0.0	0.0	0.0	4.45
		0.05	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	-0.51	0.0	0.0	0.0	0.05
7	10	0.0	0.0	-3.00e-04	0.0	0.0	-14.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	11	-0.43	0.0	-9.33e-04	1.24	0.0	-16.40	0.79	0.0	0.0	0.0	-2.87
		-2.87	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.80	2.03	0.0	0.0	0.0	-0.43
7	12	3.45	0.0	-6.22e-04	8.28	0.0	-11.60	-8.64	0.0	0.0	0.0	3.45
		0.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-3.20	-0.36	0.0	0.0	0.0	0.04
8	1	0.0	0.0	4.06e-04	0.0	0.0	-35.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	2	-4.46	0.0	9.88e-04	-25.36	0.0	-35.77	36.13	0.0	0.0	0.0	-26.64
		-26.64	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.90	10.77	0.0	0.0	0.0	-4.46
8	3	-21.46	0.0	-1.49e-03	-52.52	0.0	-26.50	90.81	0.0	0.0	0.0	-84.31
		-84.31	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	38.30	0.0	0.0	0.0	-21.46
8	4	-21.46	0.0	-7.12e-05	-52.52	0.0	-26.50	90.81	0.0	0.0	0.0	-84.31
		-84.31	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	38.30	0.0	0.0	0.0	-21.46
8	5	-4.46	0.0	6.34e-04	-25.36	0.0	-26.50	36.13	0.0	0.0	0.0	-26.64
		-26.64	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	10.77	0.0	0.0	0.0	-4.46
8	6	-4.46	0.0	6.34e-04	-25.36	0.0	-26.50	36.13	0.0	0.0	0.0	-26.64
		-26.64	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	10.77	0.0	0.0	0.0	-4.46
8	7	-4.46	0.0	-2.94e-04	-25.36	0.0	-26.50	36.13	0.0	0.0	0.0	-26.64
		-26.64	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	10.77	0.0	0.0	0.0	-4.46



8	8	-14.75	0.0	-6.76e-04	-37.55	0.0	-26.50	64.15	0.0	0.0	0.0	-58.87
		-58.87	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	26.61	0.0	0.0	0.0	-14.75
8	9	-4.46	0.0	-6.03e-04	-25.36	0.0	-26.50	36.13	0.0	0.0	0.0	-26.64
		-26.64	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	10.77	0.0	0.0	0.0	-4.46
8	10	0.0	0.0	3.00e-04	0.0	0.0	-26.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	11	-17.02	0.0	-2.65e-04	-38.32	0.0	-30.50	67.58	0.0	0.0	0.0	-64.23
		-64.23	0.0	0.0	0.0	100.0	-16.40	29.25	0.0	0.0	0.0	-17.02
8	12	-8.77	0.0	4.58e-04	-28.19	0.0	-22.50	45.02	0.0	0.0	0.0	-38.55
		-38.55	0.0	0.0	0.0	100.0	-11.60	16.83	0.0	0.0	0.0	-8.77
9	1	0.0	0.0	2.03e-04	0.0	0.0	-5.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	2	0.0	0.0	4.86e-04	-0.51	0.0	-5.40	0.51	0.0	0.0	0.0	-0.05
		-0.05	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	3	0.0	0.0	-7.90e-04	-6.17	0.0	-4.00	6.17	0.0	0.0	0.0	-0.89
		-0.89	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	4	0.0	0.0	-7.89e-05	-6.17	0.0	-4.00	6.17	0.0	0.0	0.0	-0.89
		-0.89	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	5	0.0	0.0	3.08e-04	-0.51	0.0	-4.00	0.51	0.0	0.0	0.0	-0.05
		-0.05	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	6	0.0	0.0	3.08e-04	-0.51	0.0	-4.00	0.51	0.0	0.0	0.0	-0.05
		-0.05	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	7	0.0	0.0	-1.56e-04	-0.51	0.0	-4.00	0.51	0.0	0.0	0.0	-0.05
		-0.05	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	8	0.0	0.0	-3.68e-04	-4.16	0.0	-4.00	4.16	0.0	0.0	0.0	-0.60
		-0.60	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	9	0.0	0.0	-3.10e-04	-0.51	0.0	-4.00	0.51	0.0	0.0	0.0	-0.05
		-0.05	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	10	0.0	0.0	1.50e-04	0.0	0.0	-4.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	11	0.0	0.0	9.77e-05	-5.34	0.0	-4.80	5.34	0.0	0.0	0.0	-0.89
		-0.89	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	12	0.0	0.0	2.11e-04	-2.25	0.0	-3.20	2.25	0.0	0.0	0.0	-0.32
		-0.32	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Pilas.	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Q 2 / Q 3	N	V 2	V 3	T
	-107.01	0.0	-1.57e-03	-52.52	-40.42	-48.71	0.0	0.0
	48.11	0.0	1.50e-03	34.19	0.0	90.81	0.0	0.0



		kN m	kN m	m	kN/ m2	cm	kN	kN	kN	kN m	kN m	kN m
4	1	4.19	0.0	1.29e-03	-25.62	0.0	0.0	-23.02	0.0	0.0	0.0	4.19
		-39.38	0.0	0.0		1000.0	0.0	23.02	0.0	0.0	0.0	4.19
4	2	6.14	0.0	3.22e-03	-38.31	0.0	-35.72	-55.37	0.0	0.0	0.0	6.14
		-97.47	0.0	0.0		1000.0	-35.72	55.36	0.0	0.0	0.0	6.11
4	3	151.41	0.0	-5.59e-03	-82.48	0.0	-69.01	1.59	0.0	0.0	0.0	114.38
		2.49	0.0	0.0		1000.0	-69.01	14.59	0.0	0.0	0.0	5.23
4	4	75.09	0.0	1.45e-03	-27.90	0.0	-69.01	-51.42	0.0	0.0	0.0	75.09
		-55.13	0.0	0.0		1000.0	-69.01	43.65	0.0	0.0	0.0	23.52
4	5	12.65	0.0	2.22e-03	-28.03	0.0	-35.72	-42.19	0.0	0.0	0.0	12.65
		-68.75	0.0	0.0		1000.0	-35.72	42.19	0.0	0.0	0.0	12.61
4	6	12.65	0.0	2.22e-03	-28.03	0.0	-35.72	-42.19	0.0	0.0	0.0	12.65
		-68.75	0.0	0.0		1000.0	-35.72	42.19	0.0	0.0	0.0	12.61
4	7	51.95	0.0	-2.96e-03	-53.06	0.0	-35.72	-8.74	0.0	0.0	0.0	38.67
		-10.71	0.0	0.0		1000.0	-35.72	19.07	0.0	0.0	0.0	-1.15
4	8	73.01	0.0	-2.73e-03	-53.62	0.0	-49.58	-13.83	0.0	0.0	0.0	73.01
		-9.94	0.0	0.0		1000.0	-49.58	18.80	0.0	0.0	0.0	-1.05
4	9	90.96	0.0	-3.99e-03	-64.06	0.0	-35.72	2.41	0.0	0.0	0.0	47.36
		-1.68	0.0	0.0		1000.0	-35.72	14.48	0.0	0.0	0.0	2.10
4	10	3.10	0.0	9.56e-04	-18.98	0.0	0.0	-17.05	0.0	0.0	0.0	3.10
		-29.17	0.0	0.0		1000.0	0.0	17.05	0.0	0.0	0.0	3.10
4	11	53.00	0.0	2.22e-03	-30.55	0.0	-39.99	-50.68	0.0	0.0	0.0	53.00
		-74.69	0.0	0.0		1000.0	-39.99	40.68	0.0	0.0	0.0	-13.32
4	12	24.56	0.0	2.00e-03	-27.43	0.0	-37.37	-41.54	0.0	0.0	0.0	24.56
		-63.25	0.0	0.0		1000.0	-37.37	38.86	0.0	0.0	0.0	6.81
10	1	10.84	0.0	5.49e-04	-28.93	0.0	0.0	-2.78e-03	0.0	0.0	0.0	7.57e-04
		7.57e-04	0.0	0.0		139.5	0.0	14.91	0.0	0.0	0.0	10.84
10	2	-4.18e-04	0.0	1.46e-03	-47.02	0.0	0.09	2.55e-03	0.0	0.0	0.0	-4.18e-04
		-13.49	0.0	0.0		139.5	0.09	-21.04	0.0	0.0	0.0	-13.49
10	3	9.25	0.0	1.91e-03	-69.93	0.0	2.37	-3.08e-03	0.0	0.0	0.0	1.27e-03
		1.27e-03	0.0	0.0		139.5	2.37	15.47	0.0	0.0	0.0	9.25
10	4	-7.00e-04	0.0	1.16e-04	-25.72	0.0	2.37	3.64e-03	0.0	0.0	0.0	-7.00e-04
		-17.30	0.0	0.0		139.5	2.37	-24.94	0.0	0.0	0.0	-17.30
10	5	-3.43e-04	0.0	9.58e-04	-33.76	0.0	0.09	2.07e-03	0.0	0.0	0.0	-3.43e-04
		-10.84	0.0	0.0		139.5	0.09	-16.65	0.0	0.0	0.0	-10.84
10	6	-3.43e-04	0.0	9.58e-04	-33.76	0.0	0.09	2.07e-03	0.0	0.0	0.0	-3.43e-04
		-10.84	0.0	0.0		139.5	0.09	-16.65	0.0	0.0	0.0	-10.84
10	7	6.95	0.0	3.62e-04	-51.65	0.0	0.09	-2.32e-03	0.0	0.0	0.0	9.01e-04
		9.01e-04	0.0	0.0		139.5	0.09	10.38	0.0	0.0	0.0	6.95
10	8	3.40	0.0	8.16e-04	-49.51	0.0	1.59	-1.45e-03	0.0	0.0	0.0	6.93e-04



		6.93e-04	0.0	0.0		139.5	1.59	5.82	0.0	0.0	0.0	3.40
10	9	12.88	0.0	8.02e-04	-59.20	0.0	0.09	-3.79e-03	0.0	0.0	0.0	1.32e-03
		1.32e-03	0.0	0.0		139.5	0.09	19.40	0.0	0.0	0.0	12.88
10	10	8.03	0.0	4.07e-04	-21.43	0.0	0.0	-2.06e-03	0.0	0.0	0.0	5.61e-04
		5.61e-04	0.0	0.0		139.5	0.0	11.05	0.0	0.0	0.0	8.03
10	11	-5.64e-04	0.0	5.35e-04	-30.05	0.0	3.06	2.86e-03	0.0	0.0	0.0	-5.64e-04
		-13.77	0.0	0.0		139.5	3.06	-20.36	0.0	0.0	0.0	-13.77
10	12	-4.59e-04	0.0	7.44e-04	-30.88	0.0	0.85	2.62e-03	0.0	0.0	0.0	-4.59e-04
		-13.29	0.0	0.0		139.5	0.85	-19.93	0.0	0.0	0.0	-13.29
11	1	10.84	0.0	-1.13e-04	-26.18	0.0	0.0	-25.44	0.0	0.0	0.0	10.84
		4.19	0.0	0.0		27.5	0.0	-22.95	0.0	0.0	0.0	4.19
11	2	22.16	0.0	2.85e-04	-39.74	0.0	-35.94	-61.38	0.0	0.0	0.0	22.16
		6.13	0.0	0.0		27.5	-35.94	-55.28	0.0	0.0	0.0	6.13
11	3	116.22	0.0	3.60e-04	-71.73	0.0	-85.60	-14.40	0.0	0.0	0.0	116.22
		114.43	0.0	0.0		27.5	-85.60	1.64	0.0	0.0	0.0	114.43
11	4	89.67	0.0	2.76e-05	-25.14	0.0	-85.60	-54.82	0.0	0.0	0.0	89.67
		75.07	0.0	0.0		27.5	-85.60	-51.36	0.0	0.0	0.0	75.07
11	5	24.82	0.0	1.88e-04	-28.97	0.0	-35.94	-46.53	0.0	0.0	0.0	24.82
		12.63	0.0	0.0		27.5	-35.94	-42.13	0.0	0.0	0.0	12.63
11	6	24.82	0.0	1.88e-04	-28.97	0.0	-35.94	-46.53	0.0	0.0	0.0	24.82
		12.63	0.0	0.0		27.5	-35.94	-42.13	0.0	0.0	0.0	12.63
11	7	42.60	0.0	6.46e-05	-51.97	0.0	-35.94	-19.49	0.0	0.0	0.0	42.60
		38.73	0.0	0.0		27.5	-35.94	-8.68	0.0	0.0	0.0	38.73
11	8	78.28	0.0	1.51e-04	-50.26	0.0	-60.66	-24.06	0.0	0.0	0.0	78.28
		73.07	0.0	0.0		27.5	-60.66	-13.78	0.0	0.0	0.0	73.07
11	9	48.53	0.0	1.49e-04	-59.95	0.0	-35.94	-10.48	0.0	0.0	0.0	48.53
		47.36	0.0	0.0		27.5	-35.94	2.46	0.0	0.0	0.0	47.36
11	10	8.03	0.0	-8.34e-05	-19.40	0.0	0.0	-18.84	0.0	0.0	0.0	8.03
		3.10	0.0	0.0		27.5	0.0	-17.00	0.0	0.0	0.0	3.10
11	11	67.46	0.0	1.09e-04	-27.37	0.0	-61.91	-54.64	0.0	0.0	0.0	67.46
		52.99	0.0	0.0		27.5	-61.91	-50.62	0.0	0.0	0.0	52.99
11	12	36.49	0.0	1.47e-04	-27.16	0.0	-43.16	-45.40	0.0	0.0	0.0	36.49
		24.55	0.0	0.0		27.5	-43.16	-41.47	0.0	0.0	0.0	24.55
12	1	10.84	0.0	-1.13e-04	-26.18	0.0	0.0	22.95	0.0	0.0	0.0	4.19
		4.19	0.0	0.0		27.5	0.0	25.44	0.0	0.0	0.0	10.84
12	2	22.13	0.0	2.85e-04	-39.74	0.0	-35.91	55.28	0.0	0.0	0.0	6.10
		6.10	0.0	0.0		27.5	-35.91	61.37	0.0	0.0	0.0	22.13
12	3	33.95	0.0	-3.87e-04	-48.01	0.0	-53.21	38.39	0.0	0.0	0.0	22.07
		22.07	0.0	0.0		27.5	-53.21	47.89	0.0	0.0	0.0	33.95
12	4	36.08	0.0	1.40e-04	-28.60	0.0	-53.21	43.58	0.0	0.0	0.0	23.51



		23.51	0.0	0.0		27.5	-53.21	47.92	0.0	0.0	0.0	36.08
12	5	24.78	0.0	1.88e-04	-28.97	0.0	-35.91	42.13	0.0	0.0	0.0	12.60
		12.60	0.0	0.0		27.5	-35.91	46.53	0.0	0.0	0.0	24.78
12	6	24.78	0.0	1.88e-04	-28.97	0.0	-35.91	42.13	0.0	0.0	0.0	12.60
		12.60	0.0	0.0		27.5	-35.91	46.53	0.0	0.0	0.0	24.78
12	7	26.64	0.0	-1.42e-04	-37.18	0.0	-35.91	35.24	0.0	0.0	0.0	16.02
		16.02	0.0	0.0		27.5	-35.91	41.93	0.0	0.0	0.0	26.64
12	8	26.61	0.0	-1.53e-04	-37.41	0.0	-39.07	35.15	0.0	0.0	0.0	16.01
		16.01	0.0	0.0		27.5	-39.07	41.90	0.0	0.0	0.0	26.61
12	9	27.25	0.0	-2.52e-04	-40.23	0.0	-35.91	32.94	0.0	0.0	0.0	17.16
		17.16	0.0	0.0		27.5	-35.91	40.40	0.0	0.0	0.0	27.25
12	10	8.03	0.0	-8.34e-05	-19.40	0.0	0.0	17.00	0.0	0.0	0.0	3.10
		3.10	0.0	0.0		27.5	0.0	18.84	0.0	0.0	0.0	8.03
12	11	-1.47	0.0	2.54e-04	-31.82	0.0	-18.53	40.61	0.0	0.0	0.0	-13.34
		-13.34	0.0	0.0		27.5	-18.53	45.75	0.0	0.0	0.0	-1.47
12	12	18.04	0.0	1.85e-04	-28.35	0.0	-32.02	38.79	0.0	0.0	0.0	6.80
		6.80	0.0	0.0		27.5	-32.02	43.03	0.0	0.0	0.0	18.04
13	1	10.84	0.0	5.49e-04	-28.93	0.0	0.0	-14.91	0.0	0.0	0.0	10.84
		7.57e-04	0.0	0.0		139.5	0.0	2.78e-03	0.0	0.0	0.0	7.57e-04
13	2	-4.39e-04	0.0	1.46e-03	-47.02	0.0	0.08	21.04	0.0	0.0	0.0	-13.49
		-13.49	0.0	0.0		139.5	0.08	-2.58e-03	0.0	0.0	0.0	-4.39e-04
13	3	-5.79e-04	0.0	1.96e-03	-46.07	0.0	-2.05	18.00	0.0	0.0	0.0	-14.14
		-14.14	0.0	0.0		139.5	-2.05	-3.05e-03	0.0	0.0	0.0	-5.79e-04
13	4	-4.14e-04	0.0	7.11e-04	-32.15	0.0	-2.05	18.04	0.0	0.0	0.0	-12.00
		-12.00	0.0	0.0		139.5	-2.05	-2.37e-03	0.0	0.0	0.0	-4.14e-04
13	5	-3.64e-04	0.0	9.59e-04	-33.77	0.0	0.08	16.65	0.0	0.0	0.0	-10.83
		-10.83	0.0	0.0		139.5	0.08	-2.10e-03	0.0	0.0	0.0	-3.64e-04
13	6	-3.64e-04	0.0	9.59e-04	-33.77	0.0	0.08	16.65	0.0	0.0	0.0	-10.83
		-10.83	0.0	0.0		139.5	0.08	-2.10e-03	0.0	0.0	0.0	-3.64e-04
13	7	-3.05e-04	0.0	7.21e-04	-36.47	0.0	0.08	12.05	0.0	0.0	0.0	-8.98
		-8.98	0.0	0.0		139.5	0.08	-1.81e-03	0.0	0.0	0.0	-3.05e-04
13	8	-3.04e-04	0.0	7.78e-04	-36.64	0.0	-1.36	12.01	0.0	0.0	0.0	-9.01
		-9.01	0.0	0.0		139.5	-1.36	-1.82e-03	0.0	0.0	0.0	-3.04e-04
13	9	-2.85e-04	0.0	1.28e-03	-38.97	0.0	0.08	10.51	0.0	0.0	0.0	-8.37
		-8.37	0.0	0.0		139.5	0.08	-1.72e-03	0.0	0.0	0.0	-2.85e-04
13	10	8.03	0.0	4.07e-04	-21.43	0.0	0.0	-11.05	0.0	0.0	0.0	8.03
		5.61e-04	0.0	0.0		139.5	0.0	2.06e-03	0.0	0.0	0.0	5.61e-04
13	11	-1.39e-04	0.0	1.30e-03	-38.33	0.0	-2.87	11.48	0.0	0.0	0.0	-6.95
		-6.95	0.0	0.0		139.5	-2.87	-1.16e-03	0.0	0.0	0.0	-1.39e-04
13	12	-3.72e-04	0.0	9.49e-04	-33.10	0.0	-0.67	17.55	0.0	0.0	0.0	-11.47



-11.47 0.0 0.0 139.5 -0.67 -2.21e-03 0.0 0.0 0.0 -3.72e-04

Trave f.	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Pt	N	V 2	V 3	T
	-97.47	0.0	-5.59e-03	-82.48	-85.60	-61.38	0.0	0.0
	151.41	0.0	3.22e-03	-18.98	3.06	61.37	0.0	0.0

10. ALLEGATO B. –MURO AD U SEZIONE 2-CALCOLO AGLI
ELEMENTI FINITI CON IL PROGRAMMA PRO-SAP. TABULATI DI
OUTPUT

**PRO_SAP
PROFESSIONAL STRUCTURAL
ANALYSIS PROGRAM**

*Relazione di calcolo sulla struttura impostata e redatta secondo le
modalità previste nel D.M. 14 Gennaio 2008 cap. 10 “Redazione dei
progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo”*

2S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL
P.tta Schiatti 8/b
44100 FERRARA (ITALY)
tel. 39 532 200091 – fax 39 532 200086
www.2si.it info@2si.it

D.M. 14/01/08 cap. 10.2 Affidabilità dei codici utilizzati:
www.2si.it/software/Affidabilità.htm


MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI TRAVE

TABELLA DATI TRAVI

Il programma utilizza per la modellazione elementi a due nodi denominati in generale travi.

Ogni elemento trave è individuato dal nodo iniziale e dal nodo finale.

Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione.

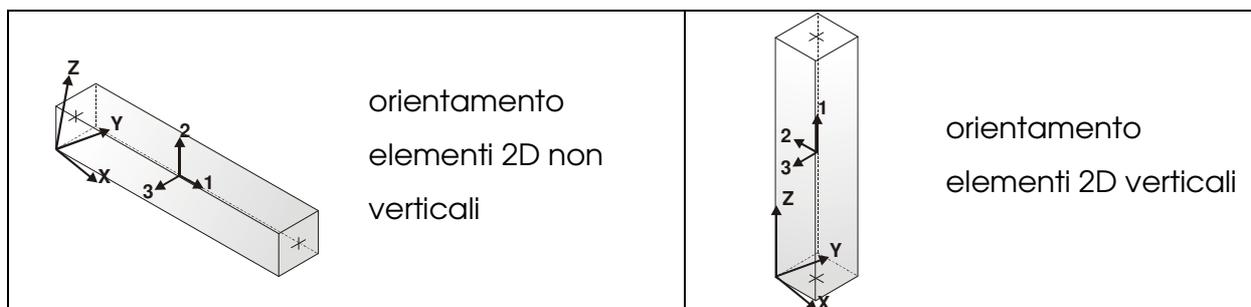

In particolare per ogni elemento viene indicato in tabella:

Elem.	numero dell'elemento
Note	codice di comportamento: trave, trave di fondazione, pilastro, asta, asta tesa, asta compressa
Nodo I (J)	numero del nodo iniziale (finale)
Mat.	codice del materiale assegnato all'elemento
Sez.	codice della sezione assegnata all'elemento
Rotaz.	valore della rotazione dell'elemento, attorno al proprio asse, nel caso in cui l'orientamento di default non sia adottabile; l'orientamento di default prevede per gli elementi non verticali l'asse 2 contenuto nel piano verticale e l'asse 3 orizzontale, per gli elementi verticali l'asse 2 diretto secondo X negativo e l'asse 3 diretto secondo Y negativo
Svincolo I (J)	codici di svincolo per le azioni interne; i primi sei codici si

	riferiscono al nodo iniziale, i restanti sei al nodo finale (il valore 1 indica che la relativa azione interna non è attiva)
Wink V	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione della trave su suolo elastico
Wink O	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo elastico orizzontale



Elem.	Note	Nodo I	Nodo J	Mat.	Sez.	Rotaz. gradi	Svincolo I	Svincolo J	Wink V daN/cm3	Wink O daN/cm3
1	Trave f.	1	3	3	1				0.50	1.00
2	Pilas.	1	7	5	2					
3	Pilas.	4	8	5	2					
4	Trave f.	3	5	3	1				0.50	1.00
5	Trave f.	2	1	3	1				0.50	1.00
6	Pilas.	8	15	5	3					
7	Pilas.	15	16	5	4					
8	Pilas.	16	9	5	5					
9	Trave f.	5	4	3	1				0.50	1.00
10	Pilas.	7	11	5	3					
11	Pilas.	11	12	5	4					
12	Pilas.	12	13	5	5					
13	Trave f.	4	10	3	1				0.50	1.00
14	Pilas.	9	6	5	6					
15	Pilas.	13	14	5	6					











MODELLAZIONE DELLE AZIONI

LEGENDA TABELLA DATI AZIONI

Il programma consente l'uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni azione applicata alla struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla identificativa. Le tabelle successive dettagliano i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle riportano infatti i seguenti dati in relazione al tipo:

1	carico concentrato nodale 6 dati (forza F_x , F_y , F_z , momento M_x , M_y , M_z)
2	spostamento nodale impresso 6 dati (spostamento T_x , T_y , T_z , rotazione R_x , R_y , R_z)
3	carico distribuito globale su elemento tipo trave 7 dati (f_x , f_y , f_z , m_x , m_y , m_z , ascissa di inizio carico) 7 dati (f_x , f_y , f_z , m_x , m_y , m_z , ascissa di fine carico)
4	carico distribuito locale su elemento tipo trave 7 dati (f_1 , f_2 , f_3 , m_1 , m_2 , m_3 , ascissa di inizio carico) 7 dati (f_1 , f_2 , f_3 , m_1 , m_2 , m_3 , ascissa di fine carico)
5	carico concentrato globale su elemento tipo trave 7 dati (F_x , F_y , F_z , M_x , M_y , M_z , ascissa di carico)
6	carico concentrato locale su elemento tipo trave 7 dati (F_1 , F_2 , F_3 , M_1 , M_2 , M_3 , ascissa di carico)
7	variazione termica applicata ad elemento tipo trave 7 dati (variazioni termiche: uniforme, media e differenza in altezza e larghezza al nodo)

	iniziale e finale)
8	carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra 1 dato (pressione)
9	carico di pressione variabile su elemento tipo piastra 4 dati (pressione, quota, pressione, quota)
10	variazione termica applicata ad elemento tipo piastra 2 dati (variazioni termiche: media e differenza nello spessore)
11	carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra 1 dato descrizione della tipologia 4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore) la tipologia precisa l'ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalità di carico e la larghezza d'influenza per gli elementi tipo trave
12	gruppo di carichi con impronta su piastra 9 dati (numero di ripetizioni in direzione X e Y, valore di ciascun carico, posizione centrale del primo, dimensioni dell' impronta, interasse tra i carichi)

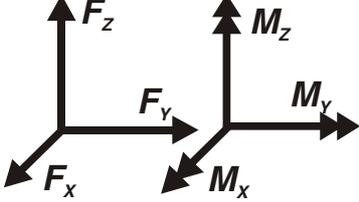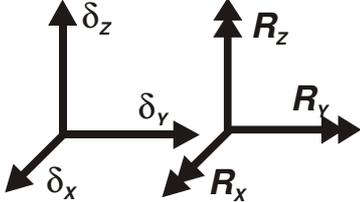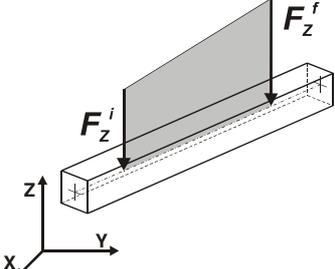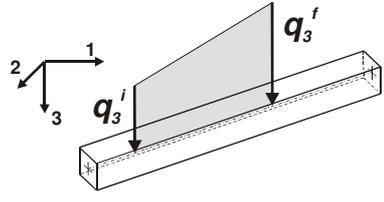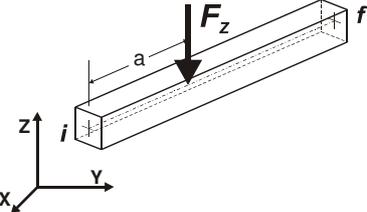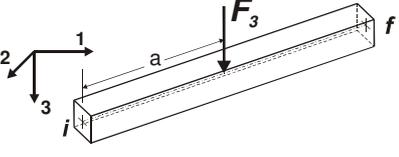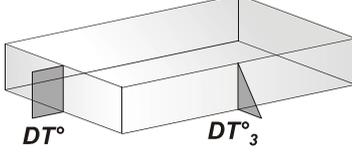	Carico concentrato nodale		Spostamento impresso
	Carico distribuito globale		Carico distribuito locale
	Carico concentrato globale		Carico concentrato locale
	Carico termico 2D		Carico termico 3D
	Carico pressione uniforme		Carico pressione variabile

Tipo carico distribuito globale su trave

Id	Tipo	Pos.	fx	fy	fz	mx	my	mz
		m	kN/m	kN/m	kN/m	kN	kN	kN
69	DG:xi=0.0 xf=156.00 Fzi=-50.63 Fzf=-50.63 (peso terreno imbarcato)	0.0	0.0	0.0	-50.63	0.0	0.0	0.0

Id	Tipo	Pos.	fx	fy	fz	mx	my	mz
		1.56	0.0	0.0	-50.63	0.0	0.0	0.0
82	DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-1.90 Fzf=-1.90 (inerzia verticale 1m di piedritto)	0.0	0.0	0.0	-1.90	0.0	0.0	0.0
		1.00	0.0	0.0	-1.90	0.0	0.0	0.0
83	DG:xi=0.0 xf=30.00 Fzi=-1.90 Fzf=-1.90 (inerzia verticale primo beam del piedritto)	0.0	0.0	0.0	-1.90	0.0	0.0	0.0
		0.30	0.0	0.0	-1.90	0.0	0.0	0.0
84	DG:xi=0.0 xf=80.00 Fzi=-1.90 Fzf=-1.90 (inerzia vet ultimo beam piedritto)	0.0	0.0	0.0	-1.90	0.0	0.0	0.0
		0.80	0.0	0.0	-1.90	0.0	0.0	0.0
85	DG:xi=0.0 xf=300.00 Fzi=-43.08 Fzf=-43.08 (TRAFFICO 2)	0.0	0.0	0.0	-43.08	0.0	0.0	0.0
		3.00	0.0	0.0	-43.08	0.0	0.0	0.0
86	DG:xi=300.00 xf=600.00 Fzi=-70.00 Fzf=-70.00 (TRAFFICO 1)	3.00	0.0	0.0	-70.00	0.0	0.0	0.0
		6.00	0.0	0.0	-70.00	0.0	0.0	0.0
87	DG:xi=600.00 xf=900.00 Fzi=-22.80 Fzf=-22.80 (TRAFFICO 3)	6.00	0.0	0.0	-22.80	0.0	0.0	0.0
		9.00	0.0	0.0	-22.80	0.0	0.0	0.0

Tipo	carico variabile generale
------	---------------------------

Id	Tipo	ascissa	valore	ascissa	valore
		m	kN/ m2	m	kN/ m2
70	QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.30	2170.00	3.40	563.00
		3.40	563.00	3.90	0.0
71	QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.30	-2170.00	3.40	-563.00
		3.40	-563.00	3.90	0.0
72	QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.30	1560.00	3.40	405.00
		3.40	405.00	3.90	0.0
73	QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.30	-1560.00	3.40	-405.00
		3.40	-405.00	3.90	0.0
74	QV:var z - Qx - Lineare (press acqua sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.30	3100.00	3.40	0.0
75	QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.30	-3100.00	3.40	0.0



Id	Tipo	ascissa	valore	ascissa	valore
76	QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.30	1218.50	3.90	1218.50
77	QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.30	-1218.50	3.90	-1218.50
78	QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.30	1450.00	3.90	1450.00
79	QV:var z - Qx - Lineare (incredm sismico -)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.30	1090.00	3.90	1090.00
80	QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.0	530.00	4.10	230.00
81	QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.35	281.00	4.05	281.00

SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO

LEGENDA TABELLA CASI DI CARICO

Il programma consente l'applicazione di diverse tipologie di casi di carico.

Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico:

	Sigla	Tipo	Descrizione
1	Ggk	A	caso di carico comprensivo del peso proprio struttura
2	Gk	NA	caso di carico con azioni permanenti
3	Qk	NA	caso di carico con azioni variabili
4	Gsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle coperture
5	Qsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai
6	Qnk	A	caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture
7	Qtk	SA	caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura
8	Qvk	NA	caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura
9	Esk	SA	caso di carico sismico con analisi statica equivalente
10	Edk	SA	caso di carico sismico con analisi dinamica
11	Pk	NA	caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e precompressioni

Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico: 1-Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk.

Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico:

7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica;

9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell'angolo di ingresso del sisma e l'individuazione dei casi di carico partecipanti alla definizione delle masse.

Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli elementi strutturali (si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico.

Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l'indicazione dei dati relativi al caso di carico stesso:

Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto).

In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato l'elenco di nodi ed elementi direttamente caricati con la sigla identificativa del carico.

Per i casi di carico di tipo sismico (9-Esk e 10-Edk), viene riportata la tabella di definizione delle masse: per ogni caso di carico partecipante alla definizione delle masse viene indicata la relativa aliquota (partecipazione) considerata. Si precisa che per i caso di carico 5-Qsk e 6-Qnk la partecipazione è prevista localmente per ogni elemento solaio o copertura presente nel modello (si confronti il valore S_{ksol} nel capitolo relativo agli elementi solaio) e pertanto la loro partecipazione è di norma pari a uno.

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
1	Ggk	CDC=Ggk (peso proprio della struttura)	
2	Gk	CDC=Gk (permanente)	D2 : 5 Azione : DG:xi=0.0 xf=156.00 Fzi=-50.63 Fzf=-50.63 (peso terreno imbarcato)
			D2 : 13 Azione : DG:xi=0.0 xf=156.00 Fzi=-50.63 Fzf=-50.63 (peso terreno imbarcato)
3	Gk	CDC=Gk (Spinta a riposo piedritto sx) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)
			D2 :da 10 a 12 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)
			D2 : 15 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)
4	Gk	CDC=Gk (Spinta riposo piedritto dx) M1	D2 : 3 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)
			D2 :da 6 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)
			D2 : 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)
5	Gk	CDC=Gk (Spinta attiva piedritto sx) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva sx)
			D2 :da 10 a 12 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
			attiva sx)
			D2 : 15 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva sx)
6	Gk	CDC=G1k (Spinta attiva piedritto dx) M1	D2 : 3 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)
			D2 :da 6 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)
			D2 : 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)
7	Gk	CDC=G1k (Spinta falda)	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua sx)
			D2 : 3 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)
			D2 :da 6 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)
			D2 :da 10 a 12 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua sx)
			D2 : 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)
			D2 : 15 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua sx)
8	Qk	CDC=Qk (Accidentale 20kPa su piedritto sx a riposo) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo sx)
			D2 :da 10 a 12 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo sx)
			D2 : 15 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo sx)
9	Qk	CDC=Qk (Accidentale 20kPa su piedritto dx a riposo) M1	D2 : 3 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)
			D2 :da 6 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)
			D2 : 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)
10	Qk	CDC=Qk (incremento distribuito sismico alto) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (increm sismico -)
			D2 :da 10 a 12 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (increm sismico -)
			D2 : 15 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (increm sismico -)
11	Qk	CDC=Qk (incremento distribuito sismico basso) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)
			D2 :da 10 a 12 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)
			D2 : 15 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)
13	Qk	CDC=Qk (inerzia verticale basso)	D2 : 2 Azione : DG:xi=0.0 xf=30.00 Fzi=-1.90 Fzf=-1.90 (inerzia verticale primo beam del piedritto)
			D2 : 3 Azione : DG:xi=0.0 xf=30.00 Fzi=-1.90 Fzf=-1.90 (inerzia verticale primo beam del piedritto)
			D2 :da 6 a 8 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-1.90 Fzf=-1.90 (inerzia verticale 1m di piedritto)
			D2 :da 10 a 12 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-1.90 Fzf=-1.90 (inerzia verticale 1m di piedritto)
			D2 : 14 Azione : DG:xi=0.0 xf=80.00 Fzi=-1.90 Fzf=-1.90 (inerzia vet ultimo beam piedritto)
			D2 : 15 Azione : DG:xi=0.0 xf=80.00 Fzi=-1.90 Fzf=-1.90 (inerzia vet ultimo beam piedritto)



CDC	Tipo	Sigla Id	Note
14	Qk	CDC=Qk (inerzia orizzontale)	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 3 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 :da 6 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 :da 10 a 12 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 15 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
15	Qk	CDC=Qk (varibile da traffico soletta di fondazione)	D2 : 4 Azione : DG:xi=0.0 xf=300.00 Fzi=-43.08 Fzf=-43.08 (TRAFFICO 2)
			D2 : 4 Azione : DG:xi=300.00 xf=600.00 Fzi=-70.00 Fzf=-70.00 (TRAFFICO 1)
			D2 : 4 Azione : DG:xi=600.00 xf=900.00 Fzi=-22.80 Fzf=-22.80 (TRAFFICO 3)
16	Qk	CDC=Qk (inerzia orizzontale terreno imbarcato)	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 3 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 :da 6 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 :da 10 a 12 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 15 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)

DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI

LEGENDA TABELLA COMBINAZIONI DI CARICO

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla normativa vigente.

Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica degli spostamenti e delle sollecitazioni.

La prima tabella delle combinazioni riportata di seguito comprende le seguenti informazioni: *Numero*, *Tipo*, *Sigla identificativa*. Una seconda tabella riporta il *peso nella combinazione*, assunto per ogni caso di carico.

Cmb	Tipo	Sigla Id	effetto P-delta
1	SLU	1_STR	
2	SLU	2_STR	
3	SLU	3_STR	
4	SLU	4_STR	
5	SLE(p)	1_Q.P.	
6	SLE(f)	1_FR	
7	SLE(f)	2_FR	
8	SLE(r)	1_RAR	
9	SLE(r)	2_RAR	
10	SLE(r)	3_RAR	
11	SLU	1_SLV	
12	SLU	2_SLV	

Cmb	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24...	CDC 11/25...	CDC 12/26...	CDC 13/27...	CDC 14/28...
1	1.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Cmb	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24...	CDC 11/25...	CDC 12/26...	CDC 13/27...	CDC 14/28...
	0.0	0.0												
2	1.35	1.35	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
3	1.00	1.35	1.35	1.35	0.0	0.0	1.35	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.35	0.0												
4	1.00	1.00	1.35	1.35	0.0	0.0	1.35	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
5	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
6	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
7	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.75	0.0												
8	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.75	0.0												
9	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.00	0.0												
10	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
11	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	1.00	1.00
	0.0	1.00												
12	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	-1.00	0.0
	0.0	0.0												

RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE
LEGENDA RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE

Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne gli elementi tipo trave, è possibile in relazione alle tabelle sottoriportate.

Gli elementi vengono suddivisi, in relazione alle proprietà in elementi:

- tipo **pilastro**
- tipo **trave in elevazione**
- tipo **trave in fondazione**


Per ogni elemento, e per ogni combinazione (o caso di carico) vengono riportati i risultati più significativi.

Per gli elementi tipo *pilastro* sono riportati in tabella i seguenti valori:


Pilas.	numero dell'elemento pilastro
Cmb	combinazione in cui si verificano i valori riportati
M3 mx/mn	momento flettente in campata M3 max (prima riga) / min (seconda riga)
M2 mx/mn	momento flettente in campata M2 max (prima riga) / min (seconda riga)
D2/D3	freccia massima in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga)
Q2/Q3	carico totale in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga)
Pos.	ascissa del punto iniziale e finale dell'elemento
N, V2, ecc..	sei componenti di sollecitazione al piede ed in sommità dell'elemento

Per gli elementi tipo *trave in elevazione* sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri.

Per gli elementi tipo *trave in fondazione* (trave f.) sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri e la massima pressione sul terreno.



orientamento elementi
2D non verticali



orientamento elementi
2D verticali



Pilas.	Cmb	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Q 2 / Q 3	Pos.	N	V 2	V 3	T	M 2	M 3
		kN m	kN m	m	kN	cm	kN	kN	kN	kN m	kN m	kN m
2	1	0.0	0.0	1.65e-04	0.0	0.0	-69.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-62.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2	-107.04	0.0	3.09e-04	0.0	0.0	-69.73	91.82	0.0	0.0	0.0	-134.59
		-134.59	0.0	0.0	0.0	30.0	-62.84	91.82	0.0	0.0	0.0	-107.04
2	3	-262.94	0.0	-4.19e-04	0.0	0.0	-51.65	189.75	0.0	0.0	0.0	-319.87
		-319.87	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	189.75	0.0	0.0	0.0	-262.94
2	4	-262.94	0.0	-1.74e-04	0.0	0.0	-51.65	189.75	0.0	0.0	0.0	-319.87
		-319.87	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	189.75	0.0	0.0	0.0	-262.94
2	5	-107.04	0.0	1.60e-04	0.0	0.0	-51.65	91.82	0.0	0.0	0.0	-134.59
		-134.59	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	91.82	0.0	0.0	0.0	-107.04
2	6	-107.04	0.0	1.60e-04	0.0	0.0	-51.65	91.82	0.0	0.0	0.0	-134.59
		-134.59	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	91.82	0.0	0.0	0.0	-107.04
2	7	-107.04	0.0	-3.49e-05	0.0	0.0	-51.65	91.82	0.0	0.0	0.0	-134.59
		-134.59	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	91.82	0.0	0.0	0.0	-107.04
2	8	-186.00	0.0	-1.96e-04	0.0	0.0	-51.65	135.68	0.0	0.0	0.0	-226.70
		-226.70	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	135.68	0.0	0.0	0.0	-186.00
2	9	-107.04	0.0	-1.00e-04	0.0	0.0	-51.65	91.82	0.0	0.0	0.0	-134.59
		-134.59	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	91.82	0.0	0.0	0.0	-107.04
2	10	0.0	0.0	1.22e-04	0.0	0.0	-51.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	11	-227.93	0.0	-5.22e-05	-1.56	0.0	-59.44	157.70	0.0	0.0	0.0	-275.00
		-275.00	0.0	0.0	0.0	30.0	-53.77	156.14	0.0	0.0	0.0	-227.93
2	12	-161.55	0.0	-3.66e-05	0.0	0.0	-43.86	118.76	0.0	0.0	0.0	-197.18
		-197.18	0.0	0.0	0.0	30.0	-39.33	118.76	0.0	0.0	0.0	-161.55
3	1	0.0	0.0	-1.65e-04	0.0	0.0	-69.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-62.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2	134.59	0.0	-3.09e-04	0.0	0.0	-69.73	-91.82	0.0	0.0	0.0	134.59
		107.04	0.0	0.0	0.0	30.0	-62.84	-91.82	0.0	0.0	0.0	107.04
3	3	181.69	0.0	-3.56e-04	0.0	0.0	-51.65	-123.96	0.0	0.0	0.0	181.69
		144.50	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	-123.96	0.0	0.0	0.0	144.50
3	4	181.69	0.0	-3.91e-05	0.0	0.0	-51.65	-123.96	0.0	0.0	0.0	181.69
		144.50	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	-123.96	0.0	0.0	0.0	144.50
3	5	134.59	0.0	-1.60e-04	0.0	0.0	-51.65	-91.82	0.0	0.0	0.0	134.59
		107.04	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	-91.82	0.0	0.0	0.0	107.04
3	6	134.59	0.0	-1.60e-04	0.0	0.0	-51.65	-91.82	0.0	0.0	0.0	134.59
		107.04	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	-91.82	0.0	0.0	0.0	107.04
3	7	134.59	0.0	1.18e-04	0.0	0.0	-51.65	-91.82	0.0	0.0	0.0	134.59
		107.04	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	-91.82	0.0	0.0	0.0	107.04



3	8	134.59	0.0	-1.37e-04	0.0	0.0	-51.65	-91.82	0.0	0.0	0.0	134.59
		107.04	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	-91.82	0.0	0.0	0.0	107.04
3	9	134.59	0.0	2.11e-04	0.0	0.0	-51.65	-91.82	0.0	0.0	0.0	134.59
		107.04	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	-91.82	0.0	0.0	0.0	107.04
3	10	0.0	0.0	-1.22e-04	0.0	0.0	-51.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-46.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	11	64.16	0.0	-2.73e-04	-1.56	0.0	-59.44	-53.54	0.0	0.0	0.0	64.16
		47.87	0.0	0.0	0.0	30.0	-53.77	-55.10	0.0	0.0	0.0	47.87
3	12	114.77	0.0	-1.63e-04	0.0	0.0	-43.86	-79.52	0.0	0.0	0.0	114.77
		90.92	0.0	0.0	0.0	30.0	-39.33	-79.52	0.0	0.0	0.0	90.92
6	1	0.0	0.0	-5.49e-04	0.0	0.0	-62.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-41.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	2	107.04	0.0	-9.59e-04	45.11	0.0	-62.84	-91.82	0.0	0.0	0.0	107.04
		39.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-41.58	-46.71	0.0	0.0	0.0	39.04
6	3	144.50	0.0	1.28e-03	60.90	0.0	-46.55	-123.96	0.0	0.0	0.0	144.50
		52.71	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	-63.06	0.0	0.0	0.0	52.71
6	4	144.50	0.0	-3.75e-05	60.90	0.0	-46.55	-123.96	0.0	0.0	0.0	144.50
		52.71	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	-63.06	0.0	0.0	0.0	52.71
6	5	107.04	0.0	-4.64e-04	45.11	0.0	-46.55	-91.82	0.0	0.0	0.0	107.04
		39.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	-46.71	0.0	0.0	0.0	39.04
6	6	107.04	0.0	-4.64e-04	45.11	0.0	-46.55	-91.82	0.0	0.0	0.0	107.04
		39.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	-46.71	0.0	0.0	0.0	39.04
6	7	107.04	0.0	4.64e-04	45.11	0.0	-46.55	-91.82	0.0	0.0	0.0	107.04
		39.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	-46.71	0.0	0.0	0.0	39.04
6	8	107.04	0.0	5.27e-04	45.11	0.0	-46.55	-91.82	0.0	0.0	0.0	107.04
		39.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	-46.71	0.0	0.0	0.0	39.04
6	9	107.04	0.0	7.73e-04	45.11	0.0	-46.55	-91.82	0.0	0.0	0.0	107.04
		39.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	-46.71	0.0	0.0	0.0	39.04
6	10	0.0	0.0	-4.06e-04	0.0	0.0	-46.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	11	47.87	0.0	-8.80e-04	32.35	0.0	-53.77	-55.10	0.0	0.0	0.0	47.87
		10.09	0.0	0.0	0.0	100.0	-36.12	-22.75	0.0	0.0	0.0	10.09
6	12	90.92	0.0	-4.86e-04	39.74	0.0	-39.33	-79.52	0.0	0.0	0.0	90.92
		32.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-25.48	-39.78	0.0	0.0	0.0	32.41
7	1	0.0	0.0	-5.49e-04	0.0	0.0	-41.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-23.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	2	39.04	0.0	-8.94e-04	29.92	0.0	-41.58	-46.71	0.0	0.0	0.0	39.04
		8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-23.69	-16.79	0.0	0.0	0.0	8.56
7	3	52.71	0.0	1.37e-03	40.40	0.0	-30.80	-63.06	0.0	0.0	0.0	52.71
		11.55	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	-22.66	0.0	0.0	0.0	11.55



7	4	52.71	0.0	-5.09e-05	40.40	0.0	-30.80	-63.06	0.0	0.0	0.0	52.71
		11.55	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	-22.66	0.0	0.0	0.0	11.55
7	5	39.04	0.0	-4.00e-04	29.92	0.0	-30.80	-46.71	0.0	0.0	0.0	39.04
		8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	-16.79	0.0	0.0	0.0	8.56
7	6	39.04	0.0	-4.00e-04	29.92	0.0	-30.80	-46.71	0.0	0.0	0.0	39.04
		8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	-16.79	0.0	0.0	0.0	8.56
7	7	39.04	0.0	5.28e-04	29.92	0.0	-30.80	-46.71	0.0	0.0	0.0	39.04
		8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	-16.79	0.0	0.0	0.0	8.56
7	8	39.04	0.0	5.92e-04	29.92	0.0	-30.80	-46.71	0.0	0.0	0.0	39.04
		8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	-16.79	0.0	0.0	0.0	8.56
7	9	39.04	0.0	8.37e-04	29.92	0.0	-30.80	-46.71	0.0	0.0	0.0	39.04
		8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	-16.79	0.0	0.0	0.0	8.56
7	10	0.0	0.0	-4.06e-04	0.0	0.0	-30.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	11	10.09	0.0	-8.65e-04	19.22	0.0	-36.12	-22.75	0.0	0.0	0.0	10.09
		-1.96	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.97	-3.53	0.0	0.0	0.0	-1.96
7	12	32.41	0.0	-4.33e-04	26.01	0.0	-25.48	-39.78	0.0	0.0	0.0	32.41
		6.78	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.13	-13.77	0.0	0.0	0.0	6.78
8	1	0.0	0.0	-5.49e-04	0.0	0.0	-23.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-9.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	2	8.56	0.0	-8.69e-04	14.74	0.0	-23.69	-16.79	0.0	0.0	0.0	8.56
		0.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-9.18	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
8	3	11.55	0.0	1.40e-03	19.90	0.0	-17.55	-22.66	0.0	0.0	0.0	11.55
		0.55	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	-2.76	0.0	0.0	0.0	0.55
8	4	11.55	0.0	-8.45e-05	19.90	0.0	-17.55	-22.66	0.0	0.0	0.0	11.55
		0.55	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	-2.76	0.0	0.0	0.0	0.55
8	5	8.56	0.0	-3.75e-04	14.74	0.0	-17.55	-16.79	0.0	0.0	0.0	8.56
		0.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
8	6	8.56	0.0	-3.75e-04	14.74	0.0	-17.55	-16.79	0.0	0.0	0.0	8.56
		0.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
8	7	8.56	0.0	5.53e-04	14.74	0.0	-17.55	-16.79	0.0	0.0	0.0	8.56
		0.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
8	8	8.56	0.0	6.16e-04	14.74	0.0	-17.55	-16.79	0.0	0.0	0.0	8.56
		0.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
8	9	8.56	0.0	8.62e-04	14.74	0.0	-17.55	-16.79	0.0	0.0	0.0	8.56
		0.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
8	10	0.0	0.0	-4.06e-04	0.0	0.0	-17.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	11	-1.30	0.0	-8.71e-04	6.22	0.0	-20.97	-3.53	0.0	0.0	0.0	-1.96
		-2.51	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.32	2.70	0.0	0.0	0.0	-1.30



8	12	6.78	0.0	-4.13e-04	12.29	0.0	-14.13	-13.77	0.0	0.0	0.0	6.78
		0.29	0.0	0.0	0.0	100.0	-5.28	-1.49	0.0	0.0	0.0	0.29
10	1	0.0	0.0	5.49e-04	0.0	0.0	-62.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-41.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	2	-39.04	0.0	9.59e-04	-45.11	0.0	-62.84	91.82	0.0	0.0	0.0	-107.04
		-107.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-41.58	46.71	0.0	0.0	0.0	-39.04
10	3	-114.48	0.0	-1.58e-03	-79.17	0.0	-46.55	189.75	0.0	0.0	0.0	-262.94
		-262.94	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	110.58	0.0	0.0	0.0	-114.48
10	4	-114.48	0.0	-7.58e-04	-79.17	0.0	-46.55	189.75	0.0	0.0	0.0	-262.94
		-262.94	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	110.58	0.0	0.0	0.0	-114.48
10	5	-39.04	0.0	4.64e-04	-45.11	0.0	-46.55	91.82	0.0	0.0	0.0	-107.04
		-107.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	46.71	0.0	0.0	0.0	-39.04
10	6	-39.04	0.0	4.64e-04	-45.11	0.0	-46.55	91.82	0.0	0.0	0.0	-107.04
		-107.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	46.71	0.0	0.0	0.0	-39.04
10	7	-39.04	0.0	-1.86e-04	-45.11	0.0	-46.55	91.82	0.0	0.0	0.0	-107.04
		-107.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	46.71	0.0	0.0	0.0	-39.04
10	8	-80.23	0.0	-7.79e-04	-57.29	0.0	-46.55	135.69	0.0	0.0	0.0	-186.00
		-186.00	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	78.39	0.0	0.0	0.0	-80.23
10	9	-39.04	0.0	-4.03e-04	-45.11	0.0	-46.55	91.82	0.0	0.0	0.0	-107.04
		-107.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	46.71	0.0	0.0	0.0	-39.04
10	10	0.0	0.0	4.06e-04	0.0	0.0	-46.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	11	-103.74	0.0	-3.31e-04	-61.62	0.0	-53.77	156.14	0.0	0.0	0.0	-227.93
		-227.93	0.0	0.0	0.0	100.0	-36.12	94.52	0.0	0.0	0.0	-103.74
10	12	-69.25	0.0	-1.22e-05	-50.64	0.0	-39.33	118.76	0.0	0.0	0.0	-161.55
		-161.55	0.0	0.0	0.0	100.0	-25.48	68.12	0.0	0.0	0.0	-69.25
11	1	0.0	0.0	5.49e-04	0.0	0.0	-41.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-23.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	2	-8.56	0.0	8.94e-04	-29.92	0.0	-41.58	46.71	0.0	0.0	0.0	-39.04
		-39.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-23.69	16.79	0.0	0.0	0.0	-8.56
11	3	-34.95	0.0	-1.77e-03	-58.68	0.0	-30.80	110.58	0.0	0.0	0.0	-114.48
		-114.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	51.91	0.0	0.0	0.0	-34.95
11	4	-34.95	0.0	-9.49e-04	-58.68	0.0	-30.80	110.58	0.0	0.0	0.0	-114.48
		-114.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	51.91	0.0	0.0	0.0	-34.95
11	5	-8.56	0.0	4.00e-04	-29.92	0.0	-30.80	46.71	0.0	0.0	0.0	-39.04
		-39.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	16.79	0.0	0.0	0.0	-8.56
11	6	-8.56	0.0	4.00e-04	-29.92	0.0	-30.80	46.71	0.0	0.0	0.0	-39.04
		-39.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	16.79	0.0	0.0	0.0	-8.56
11	7	-8.56	0.0	-2.51e-04	-29.92	0.0	-30.80	46.71	0.0	0.0	0.0	-39.04
		-39.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	16.79	0.0	0.0	0.0	-8.56



11	8	-24.15	0.0	-9.13e-04	-42.11	0.0	-30.80	78.39	0.0	0.0	0.0	-80.23
		-80.23	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	36.28	0.0	0.0	0.0	-24.15
11	9	-8.56	0.0	-4.67e-04	-29.92	0.0	-30.80	46.71	0.0	0.0	0.0	-39.04
		-39.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	16.79	0.0	0.0	0.0	-8.56
11	10	0.0	0.0	4.06e-04	0.0	0.0	-30.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	11	-34.08	0.0	-5.05e-04	-47.30	0.0	-36.12	94.52	0.0	0.0	0.0	-103.74
		-103.74	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.97	47.21	0.0	0.0	0.0	-34.08
11	12	-20.73	0.0	-1.03e-04	-36.91	0.0	-25.48	68.12	0.0	0.0	0.0	-69.25
		-69.25	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.13	31.21	0.0	0.0	0.0	-20.73
12	1	0.0	0.0	5.49e-04	0.0	0.0	-23.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-9.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	2	-0.41	0.0	8.69e-04	-14.74	0.0	-23.69	16.79	0.0	0.0	0.0	-8.56
		-8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-9.18	2.05	0.0	0.0	0.0	-0.41
12	3	-3.84	0.0	-1.87e-03	-38.18	0.0	-17.55	51.91	0.0	0.0	0.0	-34.95
		-34.95	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	13.73	0.0	0.0	0.0	-3.84
12	4	-3.84	0.0	-1.05e-03	-38.18	0.0	-17.55	51.91	0.0	0.0	0.0	-34.95
		-34.95	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	13.73	0.0	0.0	0.0	-3.84
12	5	-0.41	0.0	3.75e-04	-14.74	0.0	-17.55	16.79	0.0	0.0	0.0	-8.56
		-8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	-0.41
12	6	-0.41	0.0	3.75e-04	-14.74	0.0	-17.55	16.79	0.0	0.0	0.0	-8.56
		-8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	-0.41
12	7	-0.41	0.0	-2.76e-04	-14.74	0.0	-17.55	16.79	0.0	0.0	0.0	-8.56
		-8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	-0.41
12	8	-2.60	0.0	-9.84e-04	-26.93	0.0	-17.55	36.28	0.0	0.0	0.0	-24.15
		-24.15	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	9.36	0.0	0.0	0.0	-2.60
12	9	-0.41	0.0	-4.92e-04	-14.74	0.0	-17.55	16.79	0.0	0.0	0.0	-8.56
		-8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	-0.41
12	10	0.0	0.0	4.06e-04	0.0	0.0	-17.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	11	-4.49	0.0	-6.05e-04	-32.85	0.0	-20.97	47.21	0.0	0.0	0.0	-34.08
		-34.08	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.32	14.37	0.0	0.0	0.0	-4.49
12	12	-2.25	0.0	-1.64e-04	-23.19	0.0	-14.13	31.21	0.0	0.0	0.0	-20.73
		-20.73	0.0	0.0	0.0	100.0	-5.28	8.03	0.0	0.0	0.0	-2.25
14	1	0.0	0.0	-4.39e-04	0.0	0.0	-9.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	2	0.41	0.0	-6.93e-04	2.05	0.0	-9.18	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	3	0.55	0.0	1.12e-03	2.76	0.0	-6.80	-2.76	0.0	0.0	0.0	0.55
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



14	4	0.55	0.0	-7.10e-05	2.76	0.0	-6.80	-2.76	0.0	0.0	0.0	0.55
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	5	0.41	0.0	-2.97e-04	2.05	0.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	6	0.41	0.0	-2.97e-04	2.05	0.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	7	0.41	0.0	4.45e-04	2.05	0.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	8	0.41	0.0	4.96e-04	2.05	0.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	9	0.41	0.0	6.92e-04	2.05	0.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	10	0.0	0.0	-3.25e-04	0.0	0.0	-6.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	11	0.0	0.0	-7.02e-04	-2.70	0.0	-8.32	2.70	0.0	0.0	0.0	-1.30
		-1.30	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	12	0.29	0.0	-3.28e-04	1.49	0.0	-5.28	-1.49	0.0	0.0	0.0	0.29
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	1	0.0	0.0	4.39e-04	0.0	0.0	-9.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	2	0.0	0.0	6.93e-04	-2.05	0.0	-9.18	2.05	0.0	0.0	0.0	-0.41
		-0.41	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	3	0.0	0.0	-1.51e-03	-13.73	0.0	-6.80	13.73	0.0	0.0	0.0	-3.84
		-3.84	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	4	0.0	0.0	-8.60e-04	-13.73	0.0	-6.80	13.73	0.0	0.0	0.0	-3.84
		-3.84	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	5	0.0	0.0	2.97e-04	-2.05	0.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	-0.41
		-0.41	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	6	0.0	0.0	2.97e-04	-2.05	0.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	-0.41
		-0.41	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	7	0.0	0.0	-2.23e-04	-2.05	0.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	-0.41
		-0.41	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	8	0.0	0.0	-8.00e-04	-9.36	0.0	-6.80	9.36	0.0	0.0	0.0	-2.60
		-2.60	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	9	0.0	0.0	-3.96e-04	-2.05	0.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	-0.41
		-0.41	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	10	0.0	0.0	3.25e-04	0.0	0.0	-6.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	11	0.0	0.0	-5.05e-04	-14.37	0.0	-8.32	14.37	0.0	0.0	0.0	-4.49
		-4.49	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



15	12	0.0	0.0	-1.42e-04	-8.03	0.0	-5.28	8.03	0.0	0.0	0.0	-2.25
		-2.25	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Pilas.	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Q 2 / Q 3	N	V 2	V 3	T
	-319.87	0.0	-1.87e-03	-79.17	-69.73	-123.96	0.0	0.0
	181.69	0.0	1.40e-03	60.90	0.0	189.75	0.0	0.0

Trave f.	Cmb	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Pt	Pos.	N	V 2	V 3	T	M 2	M 3
		kN m	kN m	m	kN/ m2	cm	kN	kN	kN	kN m	kN m	kN m
1	1	20.71	0.0	-1.88e-04	-34.47	0.0	0.0	-44.36	0.0	0.0	0.0	20.71
		6.44	0.0	0.0		34.0	0.0	-39.68	0.0	0.0	0.0	6.44
1	2	99.49	0.0	-3.69e-04	-54.13	0.0	-91.31	-117.03	0.0	0.0	0.0	99.49
		61.63	0.0	0.0		34.0	-91.31	-105.82	0.0	0.0	0.0	61.63
1	3	306.01	0.0	-4.21e-04	-80.93	0.0	-181.41	-66.74	0.0	0.0	0.0	306.01
		287.05	0.0	0.0		34.0	-181.41	-44.68	0.0	0.0	0.0	287.05
1	4	274.70	0.0	-1.47e-04	-31.75	0.0	-181.41	-108.67	0.0	0.0	0.0	274.70
		238.70	0.0	0.0		34.0	-181.41	-103.09	0.0	0.0	0.0	238.70
1	5	105.54	0.0	-2.02e-04	-38.73	0.0	-91.31	-90.16	0.0	0.0	0.0	105.54
		76.24	0.0	0.0		34.0	-91.31	-82.26	0.0	0.0	0.0	76.24
1	6	105.54	0.0	-2.02e-04	-38.73	0.0	-91.31	-90.16	0.0	0.0	0.0	105.54
		76.24	0.0	0.0		34.0	-91.31	-82.26	0.0	0.0	0.0	76.24
1	7	129.27	0.0	-1.67e-05	-61.78	0.0	-91.31	-58.33	0.0	0.0	0.0	129.27
		112.14	0.0	0.0		34.0	-91.31	-42.43	0.0	0.0	0.0	112.14
1	8	213.39	0.0	-1.84e-04	-58.71	0.0	-130.07	-67.54	0.0	0.0	0.0	213.39
		192.92	0.0	0.0		34.0	-130.07	-52.83	0.0	0.0	0.0	192.92
1	9	137.18	0.0	-8.95e-05	-69.79	0.0	-91.31	-47.72	0.0	0.0	0.0	137.18
		124.11	0.0	0.0		34.0	-91.31	-29.16	0.0	0.0	0.0	124.11
1	10	15.34	0.0	-1.39e-04	-25.54	0.0	0.0	-32.86	0.0	0.0	0.0	15.34
		4.77	0.0	0.0		34.0	0.0	-29.39	0.0	0.0	0.0	4.77
1	11	236.12	0.0	-1.63e-05	-34.23	0.0	-145.28	-109.20	0.0	0.0	0.0	236.12
		200.10	0.0	0.0		34.0	-145.28	-102.67	0.0	0.0	0.0	200.10
1	12	160.39	0.0	-7.13e-05	-34.42	0.0	-113.75	-91.47	0.0	0.0	0.0	160.39
		130.41	0.0	0.0		34.0	-113.75	-84.93	0.0	0.0	0.0	130.41
4	1	6.45	0.0	1.99e-03	-33.53	0.0	0.0	-39.59	0.0	0.0	0.0	6.45
		-78.92	0.0	0.0		1150.0	0.0	39.59	0.0	0.0	0.0	6.45
4	2	61.64	0.0	4.31e-03	-52.29	0.0	-90.73	-105.73	0.0	0.0	0.0	61.64
		-180.00	0.0	0.0		1150.0	-90.73	105.73	0.0	0.0	0.0	61.64
4	3	286.97	0.0	-6.46e-03	-88.19	0.0	-154.99	-44.68	0.0	0.0	0.0	286.97
		-30.94	0.0	0.0		1150.0	-154.99	100.67	0.0	0.0	0.0	96.19
4	4	238.71	0.0	1.10e-03	-36.94	0.0	-154.99	-103.03	0.0	0.0	0.0	238.71



		-81.29	0.0	0.0		1150.0	-154.99	87.17	0.0	0.0	0.0	117.51
4	5	76.25	0.0	2.70e-03	-37.72	0.0	-90.73	-82.19	0.0	0.0	0.0	76.25
		-120.33	0.0	0.0		1150.0	-90.73	82.19	0.0	0.0	0.0	76.25
4	6	76.25	0.0	2.70e-03	-37.72	0.0	-90.73	-82.19	0.0	0.0	0.0	76.25
		-120.33	0.0	0.0		1150.0	-90.73	82.19	0.0	0.0	0.0	76.25
4	7	112.08	0.0	-3.94e-03	-61.78	0.0	-90.73	-42.41	0.0	0.0	0.0	112.08
		-47.44	0.0	0.0		1150.0	-90.73	82.32	0.0	0.0	0.0	73.42
4	8	192.85	0.0	-3.31e-03	-60.61	0.0	-112.40	-52.81	0.0	0.0	0.0	192.85
		-43.99	0.0	0.0		1150.0	-112.40	82.15	0.0	0.0	0.0	73.40
4	9	124.04	0.0	-5.26e-03	-70.37	0.0	-90.73	-29.15	0.0	0.0	0.0	124.04
		-36.83	0.0	0.0		1150.0	-90.73	82.36	0.0	0.0	0.0	72.50
4	10	4.78	0.0	1.47e-03	-24.84	0.0	0.0	-29.33	0.0	0.0	0.0	4.78
		-58.46	0.0	0.0		1150.0	0.0	29.33	0.0	0.0	0.0	4.78
4	11	200.11	0.0	2.47e-03	-42.15	0.0	-104.37	-102.60	0.0	0.0	0.0	200.11
		-128.64	0.0	0.0		1150.0	-104.37	78.41	0.0	0.0	0.0	15.19
4	12	130.42	0.0	2.18e-03	-37.16	0.0	-97.96	-84.87	0.0	0.0	0.0	130.42
		-105.72	0.0	0.0		1150.0	-97.96	75.42	0.0	0.0	0.0	58.14
5	1	20.70	0.0	-8.33e-04	-38.64	0.0	0.0	7.38e-04	0.0	0.0	0.0	-5.70e-04
		-5.70e-04	0.0	0.0		156.0	0.0	25.46	0.0	0.0	0.0	20.70
5	2	-1.23e-03	0.0	-1.69e-03	-62.58	0.0	0.23	1.56e-03	0.0	0.0	0.0	-1.23e-03
		-35.11	0.0	0.0		156.0	0.23	-47.21	0.0	0.0	0.0	-35.11
5	3	-1.21e-03	0.0	2.06e-03	-78.82	0.0	3.76	1.54e-03	0.0	0.0	0.0	-1.21e-03
		-13.86	0.0	0.0		156.0	3.76	-15.10	0.0	0.0	0.0	-13.86
5	4	-9.74e-04	0.0	-7.47e-04	-31.01	0.0	3.76	1.25e-03	0.0	0.0	0.0	-9.74e-04
		-45.18	0.0	0.0		156.0	3.76	-56.95	0.0	0.0	0.0	-45.18
5	5	-9.33e-04	0.0	-9.11e-04	-43.28	0.0	0.23	1.18e-03	0.0	0.0	0.0	-9.33e-04
		-29.06	0.0	0.0		156.0	0.23	-38.44	0.0	0.0	0.0	-29.06
5	6	-9.33e-04	0.0	-9.11e-04	-43.28	0.0	0.23	1.18e-03	0.0	0.0	0.0	-9.33e-04
		-29.06	0.0	0.0		156.0	0.23	-38.44	0.0	0.0	0.0	-29.06
5	7	-9.81e-04	0.0	-1.29e-04	-61.69	0.0	0.23	1.24e-03	0.0	0.0	0.0	-9.81e-04
		-5.32	0.0	0.0		156.0	0.23	-6.65	0.0	0.0	0.0	-5.32
5	8	-9.90e-04	0.0	-9.28e-04	-57.79	0.0	2.53	1.26e-03	0.0	0.0	0.0	-9.90e-04
		-13.32	0.0	0.0		156.0	2.53	-15.87	0.0	0.0	0.0	-13.32
5	9	2.60	0.0	4.76e-04	-69.35	0.0	0.23	1.26e-03	0.0	0.0	0.0	-9.97e-04
		-9.97e-04	0.0	0.0		156.0	0.23	3.95	0.0	0.0	0.0	2.60
5	10	15.33	0.0	-6.17e-04	-28.62	0.0	0.0	5.46e-04	0.0	0.0	0.0	-4.23e-04
		-4.23e-04	0.0	0.0		156.0	0.0	18.86	0.0	0.0	0.0	15.33
5	11	-1.04e-03	0.0	-1.38e-04	-34.14	0.0	5.60	1.32e-03	0.0	0.0	0.0	-1.04e-03
		-38.90	0.0	0.0		156.0	5.60	-49.69	0.0	0.0	0.0	-38.90
5	12	-9.11e-04	0.0	-2.96e-04	-35.90	0.0	2.26	1.16e-03	0.0	0.0	0.0	-9.11e-04



		-36.79	0.0	0.0		156.0	2.26	-47.56	0.0	0.0	0.0	-36.79
9	1	20.71	0.0	-1.88e-04	-34.47	0.0	0.0	39.68	0.0	0.0	0.0	6.44
		6.44	0.0	0.0		34.0	0.0	44.36	0.0	0.0	0.0	20.71
9	2	99.49	0.0	-3.69e-04	-54.13	0.0	-91.31	105.82	0.0	0.0	0.0	61.63
		61.63	0.0	0.0		34.0	-91.31	117.03	0.0	0.0	0.0	99.49
9	3	132.51	0.0	-3.77e-04	-50.62	0.0	-130.56	100.72	0.0	0.0	0.0	96.24
		96.24	0.0	0.0		34.0	-130.56	112.51	0.0	0.0	0.0	132.51
9	4	148.44	0.0	-7.23e-05	-37.30	0.0	-130.56	87.23	0.0	0.0	0.0	117.50
		117.50	0.0	0.0		34.0	-130.56	94.76	0.0	0.0	0.0	148.44
9	5	105.54	0.0	-2.02e-04	-38.73	0.0	-91.31	82.26	0.0	0.0	0.0	76.24
		76.24	0.0	0.0		34.0	-91.31	90.16	0.0	0.0	0.0	105.54
9	6	105.54	0.0	-2.02e-04	-38.73	0.0	-91.31	82.26	0.0	0.0	0.0	76.24
		76.24	0.0	0.0		34.0	-91.31	90.16	0.0	0.0	0.0	105.54
9	7	103.03	0.0	-1.14e-04	-42.05	0.0	-91.31	82.38	0.0	0.0	0.0	73.47
		73.47	0.0	0.0		34.0	-91.31	91.48	0.0	0.0	0.0	103.03
9	8	102.98	0.0	-1.36e-04	-42.44	0.0	-96.17	82.21	0.0	0.0	0.0	73.45
		73.45	0.0	0.0		34.0	-96.17	91.43	0.0	0.0	0.0	102.98
9	9	102.20	0.0	-2.19e-04	-43.50	0.0	-91.31	82.42	0.0	0.0	0.0	72.55
		72.55	0.0	0.0		34.0	-91.31	91.92	0.0	0.0	0.0	102.20
9	10	15.34	0.0	-1.39e-04	-25.54	0.0	0.0	29.39	0.0	0.0	0.0	4.77
		4.77	0.0	0.0		34.0	0.0	32.86	0.0	0.0	0.0	15.34
9	11	43.46	0.0	-3.18e-04	-43.73	0.0	-64.79	78.47	0.0	0.0	0.0	15.18
		15.18	0.0	0.0		34.0	-64.79	87.97	0.0	0.0	0.0	43.46
9	12	85.09	0.0	-2.02e-04	-38.17	0.0	-83.43	75.48	0.0	0.0	0.0	58.13
		58.13	0.0	0.0		34.0	-83.43	83.19	0.0	0.0	0.0	85.09
13	1	20.70	0.0	-8.33e-04	-38.64	0.0	0.0	-25.46	0.0	0.0	0.0	20.70
		-5.70e-04	0.0	0.0		156.0	0.0	-7.38e-04	0.0	0.0	0.0	-5.70e-04
13	2	-1.23e-03	0.0	-1.69e-03	-62.58	0.0	0.23	47.21	0.0	0.0	0.0	-35.11
		-35.11	0.0	0.0		156.0	0.23	-1.56e-03	0.0	0.0	0.0	-1.23e-03
13	3	-9.90e-04	0.0	-1.73e-03	-48.73	0.0	-2.98	60.81	0.0	0.0	0.0	-49.19
		-49.19	0.0	0.0		156.0	-2.98	-1.26e-03	0.0	0.0	0.0	-9.90e-04
13	4	-9.68e-04	0.0	-3.02e-04	-38.81	0.0	-2.98	43.04	0.0	0.0	0.0	-33.26
		-33.26	0.0	0.0		156.0	-2.98	-1.23e-03	0.0	0.0	0.0	-9.68e-04
13	5	-9.33e-04	0.0	-9.11e-04	-43.28	0.0	0.23	38.44	0.0	0.0	0.0	-29.06
		-29.06	0.0	0.0		156.0	0.23	-1.18e-03	0.0	0.0	0.0	-9.33e-04
13	6	-9.33e-04	0.0	-9.11e-04	-43.28	0.0	0.23	38.44	0.0	0.0	0.0	-29.06
		-29.06	0.0	0.0		156.0	0.23	-1.18e-03	0.0	0.0	0.0	-9.33e-04
13	7	-8.62e-04	0.0	-5.33e-04	-41.48	0.0	0.23	39.77	0.0	0.0	0.0	-31.56
		-31.56	0.0	0.0		156.0	0.23	-1.09e-03	0.0	0.0	0.0	-8.62e-04
13	8	-8.66e-04	0.0	-6.32e-04	-41.77	0.0	-1.96	39.72	0.0	0.0	0.0	-31.62



		-31.62	0.0	0.0		156.0	-1.96	-1.10e-03	0.0	0.0	0.0	-8.66e-04
13	9	-8.38e-04	0.0	-1.01e-03	-42.40	0.0	0.23	40.22	0.0	0.0	0.0	-32.40
		-32.40	0.0	0.0		156.0	0.23	-1.06e-03	0.0	0.0	0.0	-8.38e-04
13	10	15.33	0.0	-6.17e-04	-28.62	0.0	0.0	-18.86	0.0	0.0	0.0	15.33
		-4.23e-04	0.0	0.0		156.0	0.0	-5.46e-04	0.0	0.0	0.0	-4.23e-04
13	11	-1.02e-03	0.0	-1.46e-03	-51.05	0.0	-5.07	28.47	0.0	0.0	0.0	-20.72
		-20.72	0.0	0.0		156.0	-5.07	-1.29e-03	0.0	0.0	0.0	-1.02e-03
13	12	-9.15e-04	0.0	-9.22e-04	-42.78	0.0	-1.76	39.26	0.0	0.0	0.0	-29.69
		-29.69	0.0	0.0		156.0	-1.76	-1.15e-03	0.0	0.0	0.0	-9.15e-04
Trave f.		M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Pt		N	V 2	V 3	T		
		-180.00	0.0	-6.46e-03	-88.19		-181.41	-117.03	0.0	0.0		
		306.01	0.0	4.31e-03	-24.84		5.60	117.03	0.0	0.0		

**11. ALLEGATO C. –MURO AD U SEZIONE 3-CALCOLO AGLI
ELEMENTI FINITI CON IL PROGRAMMA PRO-SAP. TABULATI DI
OUTPUT**

**PRO_SAP
PROFESSIONAL STRUCTURAL
ANALYSIS PROGRAM**

*Relazione di calcolo sulla struttura impostata e redatta secondo le
modalità previste nel D.M. 14 Gennaio 2008 cap. 10 “Redazione dei
progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo”*

2S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL
P.tta Schiatti 8/b
44100 FERRARA (ITALY)
tel. 39 532 200091 – fax 39 532 200086
www.2si.it info@2si.it

D.M. 14/01/08 cap. 10.2 Affidabilità dei codici utilizzati:
www.2si.it/software/Affidabilità.htm


MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI TRAVE

TABELLA DATI TRAVI

Il programma utilizza per la modellazione elementi a due nodi denominati in generale travi.

Ogni elemento trave è individuato dal nodo iniziale e dal nodo finale.

Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione.

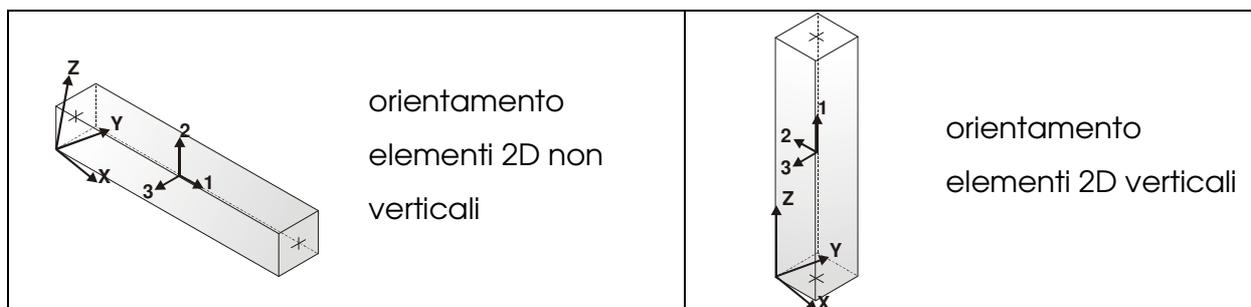

In particolare per ogni elemento viene indicato in tabella:

Elem.	numero dell'elemento
Note	codice di comportamento: trave, trave di fondazione, pilastro, asta, asta tesa, asta compressa
Nodo I (J)	numero del nodo iniziale (finale)
Mat.	codice del materiale assegnato all'elemento
Sez.	codice della sezione assegnata all'elemento
Rotaz.	valore della rotazione dell'elemento, attorno al proprio asse, nel caso in cui l'orientamento di default non sia adottabile; l'orientamento di default prevede per gli elementi non verticali l'asse 2 contenuto nel piano verticale e l'asse 3 orizzontale, per gli elementi verticali l'asse 2 diretto secondo X negativo e l'asse 3 diretto secondo Y negativo
Svincolo I (J)	codici di svincolo per le azioni interne; i primi sei codici si

	riferiscono al nodo iniziale, i restanti sei al nodo finale (il valore 1 indica che la relativa azione interna non è attiva)
Wink V	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione della trave su suolo elastico
Wink O	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo elastico orizzontale



Elem.	Note	Nodo I	Nodo J	Mat.	Sez.	Rotaz.	Svincolo I	Svincolo J	Wink V	Wink O
						gradi			daN/cm3	daN/cm3
1	Trave f.	5	9	3	1				0.50	1.00
2	Pilas.	17	6	5	6					
3	Trave f.	1	3	3	1				0.50	1.00
4	Trave f.	3	5	3	1				0.50	1.00
5	Pilas.	6	2	5	7					
6	Pilas.	8	10	5	3					
7	Pilas.	10	16	5	4					
8	Pilas.	16	17	5	5					
9	Trave f.	18	1	3	1				0.50	1.00
10	Pilas.	7	11	5	3					
11	Pilas.	11	12	5	4					
12	Pilas.	12	13	5	5					
13	Pilas.	13	14	5	6					
14	Pilas.	14	15	5	7					
15	Trave f.	9	4	3	1				0.50	1.00
16	Pilas.	1	7	5	2					
17	Pilas.	9	8	5	2					











MODELLAZIONE DELLE AZIONI

LEGENDA TABELLA DATI AZIONI

Il programma consente l'uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni azione applicata alla struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla identificativa. Le tabelle successive dettagliano i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle riportano infatti i seguenti dati in relazione al tipo:

1	carico concentrato nodale 6 dati (forza F_x , F_y , F_z , momento M_x , M_y , M_z)
2	spostamento nodale impresso 6 dati (spostamento T_x , T_y , T_z , rotazione R_x , R_y , R_z)
3	carico distribuito globale su elemento tipo trave 7 dati (f_x , f_y , f_z , m_x , m_y , m_z , ascissa di inizio carico) 7 dati (f_x , f_y , f_z , m_x , m_y , m_z , ascissa di fine carico)
4	carico distribuito locale su elemento tipo trave 7 dati (f_1 , f_2 , f_3 , m_1 , m_2 , m_3 , ascissa di inizio carico) 7 dati (f_1 , f_2 , f_3 , m_1 , m_2 , m_3 , ascissa di fine carico)
5	carico concentrato globale su elemento tipo trave 7 dati (F_x , F_y , F_z , M_x , M_y , M_z , ascissa di carico)
6	carico concentrato locale su elemento tipo trave 7 dati (F_1 , F_2 , F_3 , M_1 , M_2 , M_3 , ascissa di carico)
7	variazione termica applicata ad elemento tipo trave 7 dati (variazioni termiche: uniforme, media e differenza in altezza e larghezza al nodo)

	iniziale e finale)
8	carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra 1 dato (pressione)
9	carico di pressione variabile su elemento tipo piastra 4 dati (pressione, quota, pressione, quota)
10	variazione termica applicata ad elemento tipo piastra 2 dati (variazioni termiche: media e differenza nello spessore)
11	carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra 1 dato descrizione della tipologia 4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore) la tipologia precisa l'ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalità di carico e la larghezza d'influenza per gli elementi tipo trave
12	gruppo di carichi con impronta su piastra 9 dati (numero di ripetizioni in direzione X e Y, valore di ciascun carico, posizione centrale del primo, dimensioni dell' impronta, interasse tra i carichi)

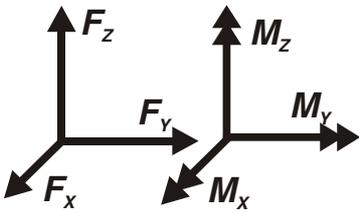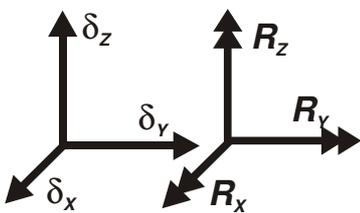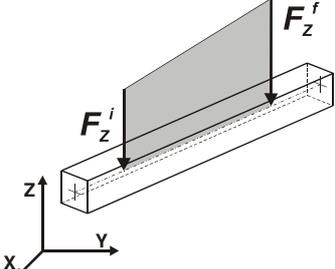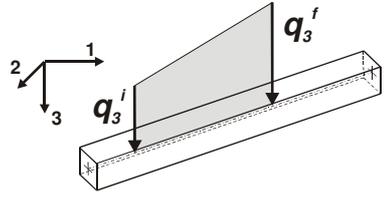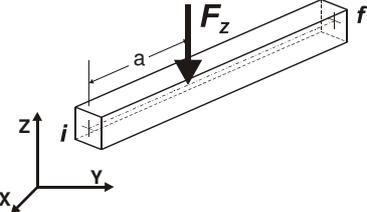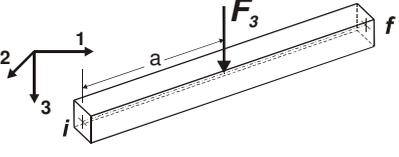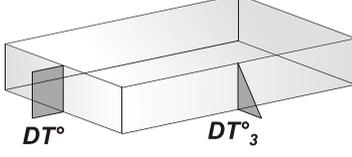	Carico concentrato nodale		Spostamento impresso
	Carico distribuito globale		Carico distribuito locale
	Carico concentrato globale		Carico concentrato locale
	Carico termico 2D		Carico termico 3D
	Carico pressione uniforme		Carico pressione variabile

Tipo carico distribuito globale su trave

Id	Tipo	Pos.	fx	fy	fz	mx	my	mz
		m	kN/m	kN/m	kN/m	kN	kN	kN
69	DG:xi=0.0 xf=169.50 Fzi=-70.00 Fzf=-70.00 (peso terreno imbarcato)	0.0	0.0	0.0	-70.00	0.0	0.0	0.0

Id	Tipo	Pos.	fx	fy	fz	mx	my	mz
		1.70	0.0	0.0	-70.00	0.0	0.0	0.0
82	DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.12 Fzf=-2.12 (inerzia verticale 1m di piedritto)	0.0	0.0	0.0	-2.12	0.0	0.0	0.0
		1.00	0.0	0.0	-2.12	0.0	0.0	0.0
83	DG:xi=0.0 xf=37.50 Fzi=-2.12 Fzf=-2.12 (inerzia verticale primo beam del piedritto)	0.0	0.0	0.0	-2.12	0.0	0.0	0.0
		0.38	0.0	0.0	-2.12	0.0	0.0	0.0
84	DG:xi=0.0 xf=90.00 Fzi=-2.12 Fzf=-2.12 (inerzia verticale ultimo beam del piedritto)	0.0	0.0	0.0	-2.12	0.0	0.0	0.0
		0.90	0.0	0.0	-2.12	0.0	0.0	0.0
85	DG:xi=0.0 xf=300.00 Fzi=-39.69 Fzf=-39.69 (TRAFFICO 2)	0.0	0.0	0.0	-39.69	0.0	0.0	0.0
		3.00	0.0	0.0	-39.69	0.0	0.0	0.0
86	DG:xi=300.00 xf=600.00 Fzi=-64.78 Fzf=-64.78 (TRAFFICO 1)	3.00	0.0	0.0	-64.78	0.0	0.0	0.0
		6.00	0.0	0.0	-64.78	0.0	0.0	0.0
87	DG:xi=600.00 xf=900.00 Fzi=-21.09 Fzf=-21.09 (TRAFFICO 3)	6.00	0.0	0.0	-21.09	0.0	0.0	0.0
		9.00	0.0	0.0	-21.09	0.0	0.0	0.0

Tipo carico variabile generale

Id	Tipo	ascissa	valore	ascissa	valore
		m	kN/ m2	m	kN/ m2
70	QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.38	2740.00	4.58	563.00
		4.58	563.00	5.08	0.0
71	QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.38	-2738.00	4.58	-563.00
		4.58	-563.00	5.08	0.0
72	QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.38	1970.00	4.58	405.00
		4.58	405.00	5.08	0.0
73	QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.38	-1970.00	4.58	-405.00
		4.58	-405.00	5.08	0.0
74	QV:var z - Qx - Lineare (press acqua sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.38	4200.00	4.58	0.0
75	QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.38	-4200.00	4.58	0.0
76	QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.38	1218.50	5.08	1218.50



Id	Tipo	ascissa	valore	ascissa	valore
77	QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.38	-1218.50	5.08	-1218.50
78	QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.38	1956.00	5.08	1956.00
79	QV:var z - Qx - Lineare (incredm sismico -)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.38	1477.00	5.08	1477.00
80	QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.0	610.00	5.28	232.00
81	QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.38	467.00	5.08	467.00

SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO

LEGENDA TABELLA CASI DI CARICO

Il programma consente l'applicazione di diverse tipologie di casi di carico.

Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico:

	Sigla	Tipo	Descrizione
1	Ggk	A	caso di carico comprensivo del peso proprio struttura
2	Gk	NA	caso di carico con azioni permanenti
3	Qk	NA	caso di carico con azioni variabili
4	Gsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle coperture
5	Qsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai
6	Qnk	A	caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture
7	Qtk	SA	caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura
8	Qvk	NA	caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura
9	Esk	SA	caso di carico sismico con analisi statica equivalente
10	Edk	SA	caso di carico sismico con analisi dinamica
11	Pk	NA	caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e precompressioni

Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico: 1-Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk.

Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico:

7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica;

9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell'angolo di ingresso del sisma e l'individuazione dei casi di carico partecipanti alla definizione delle masse.

Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli elementi strutturali (si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico.

Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l'indicazione dei dati relativi al caso di carico stesso:

Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto).

In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato l'elenco di nodi ed elementi direttamente caricati con la sigla identificativa del carico.

Per i casi di carico di tipo sismico (9-Esk e 10-Edk), viene riportata la tabella di definizione delle masse: per ogni caso di carico partecipante alla definizione delle masse viene indicata la relativa aliquota (partecipazione) considerata. Si precisa che per i caso di carico 5-Qsk e 6-Qnk la partecipazione è prevista localmente per ogni elemento solaio o copertura presente nel modello (si confronti il valore S_{ksol} nel capitolo relativo agli elementi solaio) e pertanto la loro partecipazione è di norma pari a uno.

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
1	Ggk	CDC=Ggk (peso proprio della struttura)	
2	Gk	CDC=Gk (permanente)	D2 : 9 Azione : DG:xi=0.0 xf=169.50 Fzi=-70.00 Fzf=-70.00 (peso terreno imbarcato)
			D2 : 15 Azione : DG:xi=0.0 xf=169.50 Fzi=-70.00 Fzf=-70.00 (peso terreno imbarcato)
3	Gk	CDC=Gk (Spinta a riposo piedritto sx) M1	D2 :da 10 a 13 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)
			D2 : 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)
4	Gk	CDC=Gk (Spinta riposo piedritto dx) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)
			D2 : 5 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)
			D2 :da 6 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)
5	Gk	CDC=Gk (Spinta attiva piedritto sx) M1	D2 :da 10 a 13 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
			attiva sx)
			D2 : 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva sx)
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva sx)
6	Gk	CDC=G1k (Spinta attiva piedritto dx) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)
			D2 : 5 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)
			D2 :da 6 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)
7	Gk	CDC=G1k (Spinta falda)	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)
			D2 : 5 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)
			D2 :da 6 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)
			D2 :da 10 a 13 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua sx)
			D2 : 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua sx)
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)
8	Qk	CDC=Qk (Accidentale 20kPa su piedritto sx a riposo) M1	D2 :da 10 a 13 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo sx)
			D2 : 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo sx)
9	Qk	CDC=Qk (Accidentale 20kPa su piedritto dx a riposo) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)
			D2 : 5 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)
			D2 :da 6 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)
10	Qk	CDC=Qk (incremento distribuito sismico alto) M1	D2 :da 10 a 13 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (increm sismico -)
			D2 : 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (increm sismico -)
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (increm sismico -)
11	Qk	CDC=Qk (incremento distribuito sismico basso) M1	D2 :da 10 a 13 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)
			D2 : 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)
13	Qk	CDC=Qk (inerzia verticale basso)	D2 : 2 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.12 Fzf=-2.12 (inerzia verticale 1m di piedritto)
			D2 : 5 Azione : DG:xi=0.0 xf=90.00 Fzi=-2.12 Fzf=-2.12 (inerzia verticale ultimo beam del piedritto)
			D2 :da 6 a 8 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.12 Fzf=-2.12 (inerzia verticale 1m di piedritto)
			D2 :da 10 a 13 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.12 Fzf=-2.12 (inerzia verticale 1m di piedritto)
			D2 : 14 Azione : DG:xi=0.0 xf=90.00 Fzi=-2.12 Fzf=-2.12 (inerzia verticale ultimo beam del piedritto)

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
			D2 : 16 Azione : DG:xi=0.0 xf=37.50 Fzi=-2.12 Fzf=-2.12 (inerzia verticale primo beam del piedritto)
			D2 : 17 Azione : DG:xi=0.0 xf=37.50 Fzi=-2.12 Fzf=-2.12 (inerzia verticale primo beam del piedritto)
14	Qk	CDC=Qk (inerzia orizzontale)	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 5 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 :da 6 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 :da 10 a 13 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
15	Qk	CDC=Qk (varibile da traffico soletta di fondazione)	D2 : 4 Azione : DG:xi=0.0 xf=300.00 Fzi=-39.69 Fzf=-39.69 (TRAFFICO 2)
			D2 : 4 Azione : DG:xi=300.00 xf=600.00 Fzi=-64.78 Fzf=-64.78 (TRAFFICO 1)
			D2 : 4 Azione : DG:xi=600.00 xf=900.00 Fzi=-21.09 Fzf=-21.09 (TRAFFICO 3)
16	Qk	CDC=Qk (inerzia orizzontale terreno imbarcato)	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 5 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 :da 6 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 :da 10 a 13 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)

DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI

LEGENDA TABELLA COMBINAZIONI DI CARICO

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla normativa vigente.

Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica degli spostamenti e delle sollecitazioni.

La prima tabella delle combinazioni riportata di seguito comprende le seguenti informazioni: *Numero*, *Tipo*, *Sigla identificativa*. Una seconda tabella riporta il *peso nella combinazione*, assunto per ogni caso di carico.

Cmb	Tipo	Sigla Id	effetto P-delta
1	SLU	1_STR	
2	SLU	2_STR	
3	SLU	3_STR	
4	SLU	4_STR	
5	SLE(p)	1_Q.P.	
6	SLE(f)	1_FR	
7	SLE(f)	2_FR	
8	SLE(r)	1_RAR	
9	SLE(r)	2_RAR	
10	SLE(r)	3_RAR	
11	SLU	1_SLV	
12	SLU	2_SLV	

Cmb	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24...	CDC 11/25...	CDC 12/26...	CDC 13/27...	CDC 14/28...
1	1.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Cmb	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24...	CDC 11/25...	CDC 12/26...	CDC 13/27...	CDC 14/28...
	0.0	0.0												
2	1.35	1.35	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
3	1.00	1.35	1.35	1.35	0.0	0.0	1.35	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.35	0.0												
4	1.00	1.00	1.35	1.35	0.0	0.0	1.35	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
5	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
6	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
7	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.75	0.0												
8	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.75	0.0												
9	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.00	0.0												
10	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
11	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	1.00	1.00
	0.0	1.00												
12	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	-1.00	0.0
	0.0	0.0												

RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE
LEGENDA RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE

Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne gli elementi tipo trave, è possibile in relazione alle tabelle sottoriportate.

Gli elementi vengono suddivisi, in relazione alle proprietà in elementi:

- tipo **pilastro**
- tipo **trave in elevazione**
- tipo **trave in fondazione**


Per ogni elemento, e per ogni combinazione (o caso di carico) vengono riportati i risultati più significativi.

Per gli elementi tipo *pilastro* sono riportati in tabella i seguenti valori:

Pilas.	numero dell'elemento pilastro
Cmb	combinazione in cui si verificano i valori riportati
M3 mx/mn	momento flettente in campata M3 max (prima riga) / min (seconda riga)
M2 mx/mn	momento flettente in campata M2 max (prima riga) / min (seconda riga)
D2/D3	freccia massima in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga)
Q2/Q3	carico totale in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga)
Pos.	ascissa del punto iniziale e finale dell'elemento
N, V2, ecc..	sei componenti di sollecitazione al piede ed in sommità dell'elemento

Per gli elementi tipo *trave in elevazione* sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri.

Per gli elementi tipo *trave in fondazione* (trave f.) sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri e la massima pressione sul terreno.

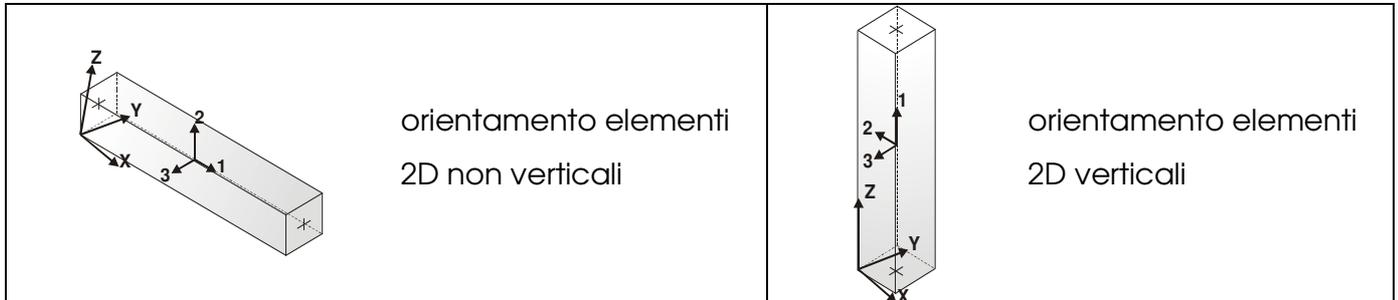

Pilas.	Cmb	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Q 2 / Q 3	Pos.	N	V 2	V 3	T	M 2	M 3
		kN m	kN m	m	kN	cm	kN	kN	kN	kN m	kN m	kN m
2	1	0.0	0.0	-4.21e-04	0.0	0.0	-25.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-10.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2	10.35	0.0	-8.49e-05	16.25	0.0	-25.33	-19.09	0.0	0.0	0.0	10.35
		0.65	0.0	0.0	0.0	100.0	-10.48	-2.84	0.0	0.0	0.0	0.65
2	3	13.97	0.0	1.84e-03	21.94	0.0	-18.76	-25.77	0.0	0.0	0.0	13.97
		0.88	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	-3.83	0.0	0.0	0.0	0.88
2	4	13.97	0.0	9.22e-04	21.94	0.0	-18.76	-25.77	0.0	0.0	0.0	13.97
		0.88	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	-3.83	0.0	0.0	0.0	0.88
2	5	10.35	0.0	3.31e-04	16.25	0.0	-18.76	-19.09	0.0	0.0	0.0	10.35
		0.65	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	-2.84	0.0	0.0	0.0	0.65
2	6	10.35	0.0	3.31e-04	16.25	0.0	-18.76	-19.09	0.0	0.0	0.0	10.35
		0.65	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	-2.84	0.0	0.0	0.0	0.65
2	7	10.35	0.0	1.01e-03	16.25	0.0	-18.76	-19.09	0.0	0.0	0.0	10.35
		0.65	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	-2.84	0.0	0.0	0.0	0.65
2	8	10.35	0.0	1.05e-03	16.25	0.0	-18.76	-19.09	0.0	0.0	0.0	10.35
		0.65	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	-2.84	0.0	0.0	0.0	0.65
2	9	10.35	0.0	1.24e-03	16.25	0.0	-18.76	-19.09	0.0	0.0	0.0	10.35
		0.65	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	-2.84	0.0	0.0	0.0	0.65
2	10	0.0	0.0	-3.12e-04	0.0	0.0	-18.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	11	-1.70	0.0	-4.24e-04	5.67	0.0	-22.79	-2.11	0.0	0.0	0.0	-3.50
		-3.68	0.0	0.0	0.0	100.0	-9.67	3.55	0.0	0.0	0.0	-1.70
2	12	8.25	0.0	-2.14e-04	13.66	0.0	-14.73	-15.76	0.0	0.0	0.0	8.25
		0.47	0.0	0.0	0.0	100.0	-5.85	-2.10	0.0	0.0	0.0	0.47
5	1	0.0	0.0	-3.79e-04	0.0	0.0	-10.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	2	0.65	0.0	-7.25e-05	2.84	0.0	-10.48	-2.84	0.0	0.0	0.0	0.65
		0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	3	0.88	0.0	1.66e-03	3.83	0.0	-7.76	-3.83	0.0	0.0	0.0	0.88



		0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	4	0.88	0.0	8.35e-04	3.83	0.0	-7.76	-3.83	0.0	0.0	0.0	0.88
		0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	5	0.65	0.0	3.02e-04	2.84	0.0	-7.76	-2.84	0.0	0.0	0.0	0.65
		0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	6	0.65	0.0	3.02e-04	2.84	0.0	-7.76	-2.84	0.0	0.0	0.0	0.65
		0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	7	0.65	0.0	9.13e-04	2.84	0.0	-7.76	-2.84	0.0	0.0	0.0	0.65
		0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	8	0.65	0.0	9.48e-04	2.84	0.0	-7.76	-2.84	0.0	0.0	0.0	0.65
		0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	9	0.65	0.0	1.12e-03	2.84	0.0	-7.76	-2.84	0.0	0.0	0.0	0.65
		0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	10	0.0	0.0	-2.81e-04	0.0	0.0	-7.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	11	0.0	0.0	-3.89e-04	-3.55	0.0	-9.67	3.55	0.0	0.0	0.0	-1.70
		-1.70	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	12	0.47	0.0	1.95e-04	2.10	0.0	-5.85	-2.10	0.0	0.0	0.0	0.47
		0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1	0.0	0.0	-4.21e-04	0.0	0.0	-90.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-65.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	2	243.23	0.0	-2.97e-04	61.79	0.0	-90.13	-158.93	0.0	0.0	0.0	243.23
		116.46	0.0	0.0	0.0	100.0	-65.15	-97.14	0.0	0.0	0.0	116.46
6	3	328.36	0.0	1.55e-03	83.42	0.0	-66.76	-214.55	0.0	0.0	0.0	328.36
		157.22	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	-131.14	0.0	0.0	0.0	157.22
6	4	328.36	0.0	-6.36e-04	83.42	0.0	-66.76	-214.55	0.0	0.0	0.0	328.36
		157.22	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	-131.14	0.0	0.0	0.0	157.22
6	5	243.23	0.0	1.19e-04	61.79	0.0	-66.76	-158.93	0.0	0.0	0.0	243.23
		116.46	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	-97.14	0.0	0.0	0.0	116.46
6	6	243.23	0.0	1.19e-04	61.79	0.0	-66.76	-158.93	0.0	0.0	0.0	243.23
		116.46	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	-97.14	0.0	0.0	0.0	116.46
6	7	243.23	0.0	7.98e-04	61.79	0.0	-66.76	-158.93	0.0	0.0	0.0	243.23
		116.46	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	-97.14	0.0	0.0	0.0	116.46
6	8	243.23	0.0	8.38e-04	61.79	0.0	-66.76	-158.93	0.0	0.0	0.0	243.23
		116.46	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	-97.14	0.0	0.0	0.0	116.46
6	9	243.23	0.0	1.02e-03	61.79	0.0	-66.76	-158.93	0.0	0.0	0.0	243.23
		116.46	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	-97.14	0.0	0.0	0.0	116.46
6	10	0.0	0.0	-3.12e-04	0.0	0.0	-66.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	11	116.15	0.0	-4.64e-04	44.69	0.0	-77.15	-97.17	0.0	0.0	0.0	116.15



		42.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-56.53	-52.47	0.0	0.0	0.0	42.41
6	12	209.63	0.0	-3.95e-05	54.84	0.0	-56.37	-139.09	0.0	0.0	0.0	209.63
		99.11	0.0	0.0	0.0	100.0	-39.99	-84.25	0.0	0.0	0.0	99.11
7	1	0.0	0.0	-4.21e-04	0.0	0.0	-65.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-43.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	2	116.46	0.0	-1.82e-04	46.61	0.0	-65.15	-97.14	0.0	0.0	0.0	116.46
		43.89	0.0	0.0	0.0	100.0	-43.55	-50.53	0.0	0.0	0.0	43.89
7	3	157.22	0.0	1.71e-03	62.93	0.0	-48.26	-131.14	0.0	0.0	0.0	157.22
		59.25	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	-68.21	0.0	0.0	0.0	59.25
7	4	157.22	0.0	7.91e-04	62.93	0.0	-48.26	-131.14	0.0	0.0	0.0	157.22
		59.25	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	-68.21	0.0	0.0	0.0	59.25
7	5	116.46	0.0	2.34e-04	46.61	0.0	-48.26	-97.14	0.0	0.0	0.0	116.46
		43.89	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	-50.53	0.0	0.0	0.0	43.89
7	6	116.46	0.0	2.34e-04	46.61	0.0	-48.26	-97.14	0.0	0.0	0.0	116.46
		43.89	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	-50.53	0.0	0.0	0.0	43.89
7	7	116.46	0.0	9.13e-04	46.61	0.0	-48.26	-97.14	0.0	0.0	0.0	116.46
		43.89	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	-50.53	0.0	0.0	0.0	43.89
7	8	116.46	0.0	9.52e-04	46.61	0.0	-48.26	-97.14	0.0	0.0	0.0	116.46
		43.89	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	-50.53	0.0	0.0	0.0	43.89
7	9	116.46	0.0	1.14e-03	46.61	0.0	-48.26	-97.14	0.0	0.0	0.0	116.46
		43.89	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	-50.53	0.0	0.0	0.0	43.89
7	10	0.0	0.0	-3.12e-04	0.0	0.0	-48.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	11	42.41	0.0	-4.24e-04	31.68	0.0	-56.53	-52.47	0.0	0.0	0.0	42.41
		6.87	0.0	0.0	0.0	100.0	-38.41	-20.79	0.0	0.0	0.0	6.87
7	12	99.11	0.0	-1.34e-04	41.11	0.0	-39.99	-84.25	0.0	0.0	0.0	99.11
		36.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-26.11	-43.14	0.0	0.0	0.0	36.56
8	1	0.0	0.0	-4.21e-04	0.0	0.0	-43.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-25.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	2	43.89	0.0	-1.13e-04	31.43	0.0	-43.55	-50.53	0.0	0.0	0.0	43.89
		10.35	0.0	0.0	0.0	100.0	-25.33	-19.09	0.0	0.0	0.0	10.35
8	3	59.25	0.0	1.80e-03	42.44	0.0	-32.26	-68.21	0.0	0.0	0.0	59.25
		13.97	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	-25.77	0.0	0.0	0.0	13.97
8	4	59.25	0.0	8.84e-04	42.44	0.0	-32.26	-68.21	0.0	0.0	0.0	59.25
		13.97	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	-25.77	0.0	0.0	0.0	13.97
8	5	43.89	0.0	3.03e-04	31.43	0.0	-32.26	-50.53	0.0	0.0	0.0	43.89
		10.35	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	-19.09	0.0	0.0	0.0	10.35
8	6	43.89	0.0	3.03e-04	31.43	0.0	-32.26	-50.53	0.0	0.0	0.0	43.89
		10.35	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	-19.09	0.0	0.0	0.0	10.35
8	7	43.89	0.0	9.82e-04	31.43	0.0	-32.26	-50.53	0.0	0.0	0.0	43.89



		10.35	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	-19.09	0.0	0.0	0.0	10.35
8	8	43.89	0.0	1.02e-03	31.43	0.0	-32.26	-50.53	0.0	0.0	0.0	43.89
		10.35	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	-19.09	0.0	0.0	0.0	10.35
8	9	43.89	0.0	1.21e-03	31.43	0.0	-32.26	-50.53	0.0	0.0	0.0	43.89
		10.35	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	-19.09	0.0	0.0	0.0	10.35
8	10	0.0	0.0	-3.12e-04	0.0	0.0	-32.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	11	6.87	0.0	-4.14e-04	18.67	0.0	-38.41	-20.79	0.0	0.0	0.0	6.87
		-3.50	0.0	0.0	0.0	100.0	-22.79	-2.11	0.0	0.0	0.0	-3.50
8	12	36.56	0.0	-1.91e-04	27.38	0.0	-26.11	-43.14	0.0	0.0	0.0	36.56
		8.25	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.73	-15.76	0.0	0.0	0.0	8.25
10	1	0.0	0.0	4.21e-04	0.0	0.0	-90.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-65.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	2	-116.49	0.0	2.96e-04	-61.81	0.0	-90.13	158.97	0.0	0.0	0.0	-243.29
		-243.29	0.0	0.0	0.0	100.0	-65.15	97.16	0.0	0.0	0.0	-116.49
10	3	-282.36	0.0	-1.83e-03	-101.72	0.0	-66.76	300.51	0.0	0.0	0.0	-530.31
		-530.31	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	198.80	0.0	0.0	0.0	-282.36
10	4	-282.36	0.0	-1.54e-03	-101.72	0.0	-66.76	300.51	0.0	0.0	0.0	-530.31
		-530.31	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	198.80	0.0	0.0	0.0	-282.36
10	5	-116.49	0.0	-1.20e-04	-61.81	0.0	-66.76	158.97	0.0	0.0	0.0	-243.29
		-243.29	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	97.16	0.0	0.0	0.0	-116.49
10	6	-116.49	0.0	-1.20e-04	-61.81	0.0	-66.76	158.97	0.0	0.0	0.0	-243.29
		-243.29	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	97.16	0.0	0.0	0.0	-116.49
10	7	-116.49	0.0	-4.51e-04	-61.81	0.0	-66.76	158.97	0.0	0.0	0.0	-243.29
		-243.29	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	97.16	0.0	0.0	0.0	-116.49
10	8	-199.89	0.0	-1.09e-03	-73.99	0.0	-66.76	216.24	0.0	0.0	0.0	-377.87
		-377.87	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	142.25	0.0	0.0	0.0	-199.89
10	9	-116.49	0.0	-5.62e-04	-61.81	0.0	-66.76	158.97	0.0	0.0	0.0	-243.29
		-243.29	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	97.16	0.0	0.0	0.0	-116.49
10	10	0.0	0.0	3.12e-04	0.0	0.0	-66.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-48.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	11	-289.69	0.0	-1.35e-03	-84.54	0.0	-77.15	272.94	0.0	0.0	0.0	-519.16
		-519.16	0.0	0.0	0.0	100.0	-56.53	188.40	0.0	0.0	0.0	-289.69
10	12	-200.21	0.0	-7.66e-04	-69.61	0.0	-56.37	208.51	0.0	0.0	0.0	-372.77
		-372.77	0.0	0.0	0.0	100.0	-39.99	138.90	0.0	0.0	0.0	-200.21
11	1	0.0	0.0	4.21e-04	0.0	0.0	-65.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-43.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	2	-43.90	0.0	1.81e-04	-46.63	0.0	-65.15	97.16	0.0	0.0	0.0	-116.49
		-116.49	0.0	0.0	0.0	100.0	-43.55	50.54	0.0	0.0	0.0	-43.90
11	3	-125.89	0.0	-2.11e-03	-81.22	0.0	-48.26	198.80	0.0	0.0	0.0	-282.36



		-282.36	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	117.57	0.0	0.0	0.0	-125.89
11	4	-125.89	0.0	-1.82e-03	-81.22	0.0	-48.26	198.80	0.0	0.0	0.0	-282.36
		-282.36	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	117.57	0.0	0.0	0.0	-125.89
11	5	-43.90	0.0	-2.35e-04	-46.63	0.0	-48.26	97.16	0.0	0.0	0.0	-116.49
		-116.49	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	50.54	0.0	0.0	0.0	-43.90
11	6	-43.90	0.0	-2.35e-04	-46.63	0.0	-48.26	97.16	0.0	0.0	0.0	-116.49
		-116.49	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	50.54	0.0	0.0	0.0	-43.90
11	7	-43.90	0.0	-5.66e-04	-46.63	0.0	-48.26	97.16	0.0	0.0	0.0	-116.49
		-116.49	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	50.54	0.0	0.0	0.0	-43.90
11	8	-88.32	0.0	-1.29e-03	-58.81	0.0	-48.26	142.25	0.0	0.0	0.0	-199.89
		-199.89	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	83.44	0.0	0.0	0.0	-88.32
11	9	-43.90	0.0	-6.77e-04	-46.63	0.0	-48.26	97.16	0.0	0.0	0.0	-116.49
		-116.49	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	50.54	0.0	0.0	0.0	-43.90
11	10	0.0	0.0	3.12e-04	0.0	0.0	-48.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-32.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	11	-137.54	0.0	-1.64e-03	-70.10	0.0	-56.53	188.40	0.0	0.0	0.0	-289.69
		-289.69	0.0	0.0	0.0	100.0	-38.41	118.30	0.0	0.0	0.0	-137.54
11	12	-90.39	0.0	-9.66e-04	-55.88	0.0	-39.99	138.90	0.0	0.0	0.0	-200.21
		-200.21	0.0	0.0	0.0	100.0	-26.11	83.02	0.0	0.0	0.0	-90.39
12	1	0.0	0.0	4.21e-04	0.0	0.0	-43.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-25.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	2	-10.35	0.0	1.13e-04	-31.44	0.0	-43.55	50.54	0.0	0.0	0.0	-43.90
		-43.90	0.0	0.0	0.0	100.0	-25.33	19.10	0.0	0.0	0.0	-10.35
12	3	-40.38	0.0	-2.31e-03	-60.72	0.0	-32.26	117.57	0.0	0.0	0.0	-125.89
		-125.89	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	56.85	0.0	0.0	0.0	-40.38
12	4	-40.38	0.0	-2.02e-03	-60.72	0.0	-32.26	117.57	0.0	0.0	0.0	-125.89
		-125.89	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	56.85	0.0	0.0	0.0	-40.38
12	5	-10.35	0.0	-3.03e-04	-31.44	0.0	-32.26	50.54	0.0	0.0	0.0	-43.90
		-43.90	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	19.10	0.0	0.0	0.0	-10.35
12	6	-10.35	0.0	-3.03e-04	-31.44	0.0	-32.26	50.54	0.0	0.0	0.0	-43.90
		-43.90	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	19.10	0.0	0.0	0.0	-10.35
12	7	-10.35	0.0	-6.35e-04	-31.44	0.0	-32.26	50.54	0.0	0.0	0.0	-43.90
		-43.90	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	19.10	0.0	0.0	0.0	-10.35
12	8	-27.96	0.0	-1.43e-03	-43.63	0.0	-32.26	83.44	0.0	0.0	0.0	-88.32
		-88.32	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	39.81	0.0	0.0	0.0	-27.96
12	9	-10.35	0.0	-7.45e-04	-31.44	0.0	-32.26	50.54	0.0	0.0	0.0	-43.90
		-43.90	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	19.10	0.0	0.0	0.0	-10.35
12	10	0.0	0.0	3.12e-04	0.0	0.0	-32.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	11	-48.27	0.0	-1.86e-03	-55.65	0.0	-38.41	118.30	0.0	0.0	0.0	-137.54



		-137.54	0.0	0.0	0.0	100.0	-22.79	62.65	0.0	0.0	0.0	-48.27
12	12	-29.60	0.0	-1.11e-03	-42.15	0.0	-26.11	83.02	0.0	0.0	0.0	-90.39
		-90.39	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.73	40.86	0.0	0.0	0.0	-29.60
13	1	0.0	0.0	4.21e-04	0.0	0.0	-25.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-10.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	2	-0.65	0.0	8.45e-05	-16.26	0.0	-25.33	19.10	0.0	0.0	0.0	-10.35
		-10.35	0.0	0.0	0.0	100.0	-10.48	2.84	0.0	0.0	0.0	-0.65
13	3	-5.35	0.0	-2.42e-03	-40.23	0.0	-18.76	56.85	0.0	0.0	0.0	-40.38
		-40.38	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	16.62	0.0	0.0	0.0	-5.35
13	4	-5.35	0.0	-2.13e-03	-40.23	0.0	-18.76	56.85	0.0	0.0	0.0	-40.38
		-40.38	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	16.62	0.0	0.0	0.0	-5.35
13	5	-0.65	0.0	-3.32e-04	-16.26	0.0	-18.76	19.10	0.0	0.0	0.0	-10.35
		-10.35	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	2.84	0.0	0.0	0.0	-0.65
13	6	-0.65	0.0	-3.32e-04	-16.26	0.0	-18.76	19.10	0.0	0.0	0.0	-10.35
		-10.35	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	2.84	0.0	0.0	0.0	-0.65
13	7	-0.65	0.0	-6.63e-04	-16.26	0.0	-18.76	19.10	0.0	0.0	0.0	-10.35
		-10.35	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	2.84	0.0	0.0	0.0	-0.65
13	8	-3.63	0.0	-1.51e-03	-28.44	0.0	-18.76	39.81	0.0	0.0	0.0	-27.96
		-27.96	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	11.37	0.0	0.0	0.0	-3.63
13	9	-0.65	0.0	-7.74e-04	-16.26	0.0	-18.76	19.10	0.0	0.0	0.0	-10.35
		-10.35	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	2.84	0.0	0.0	0.0	-0.65
13	10	0.0	0.0	3.12e-04	0.0	0.0	-18.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-7.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	11	-7.43	0.0	-1.99e-03	-41.21	0.0	-22.79	62.65	0.0	0.0	0.0	-48.27
		-48.27	0.0	0.0	0.0	100.0	-9.67	21.44	0.0	0.0	0.0	-7.43
13	12	-4.09	0.0	-1.19e-03	-28.43	0.0	-14.73	40.86	0.0	0.0	0.0	-29.60
		-29.60	0.0	0.0	0.0	100.0	-5.85	12.44	0.0	0.0	0.0	-4.09
14	1	0.0	0.0	3.79e-04	0.0	0.0	-10.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	2	0.0	0.0	7.22e-05	-2.84	0.0	-10.48	2.84	0.0	0.0	0.0	-0.65
		-0.65	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	3	0.0	0.0	-2.21e-03	-16.62	0.0	-7.76	16.62	0.0	0.0	0.0	-5.35
		-5.35	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	4	0.0	0.0	-1.95e-03	-16.62	0.0	-7.76	16.62	0.0	0.0	0.0	-5.35
		-5.35	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	5	0.0	0.0	-3.02e-04	-2.84	0.0	-7.76	2.84	0.0	0.0	0.0	-0.65
		-0.65	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	6	0.0	0.0	-3.02e-04	-2.84	0.0	-7.76	2.84	0.0	0.0	0.0	-0.65
		-0.65	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	7	0.0	0.0	-6.01e-04	-2.84	0.0	-7.76	2.84	0.0	0.0	0.0	-0.65



		-0.65	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	8	0.0	0.0	-1.38e-03	-11.37	0.0	-7.76	11.37	0.0	0.0	0.0	-3.63
		-3.63	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	9	0.0	0.0	-7.00e-04	-2.84	0.0	-7.76	2.84	0.0	0.0	0.0	-0.65
		-0.65	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	10	0.0	0.0	2.81e-04	0.0	0.0	-7.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	11	0.0	0.0	-1.83e-03	-21.44	0.0	-9.67	21.44	0.0	0.0	0.0	-7.43
		-7.43	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	12	0.0	0.0	-1.09e-03	-12.44	0.0	-5.85	12.44	0.0	0.0	0.0	-4.09
		-4.09	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	-1.01e-06	0.0	0.0	0.0	0.0
16	1	0.0	0.0	1.58e-04	0.0	0.0	-100.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	-90.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	2	-243.29	0.0	1.53e-04	0.0	0.0	-100.13	158.97	0.0	0.0	0.0	-302.90
		-302.90	0.0	0.0	0.0	37.5	-90.13	158.97	0.0	0.0	0.0	-243.29
16	3	-530.31	0.0	-5.93e-04	0.0	0.0	-74.17	300.51	0.0	0.0	0.0	-643.00
		-643.00	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	300.51	0.0	0.0	0.0	-530.31
16	4	-530.31	0.0	-4.84e-04	0.0	0.0	-74.17	300.51	0.0	0.0	0.0	-643.00
		-643.00	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	300.51	0.0	0.0	0.0	-530.31
16	5	-243.29	0.0	-3.10e-06	0.0	0.0	-74.17	158.97	0.0	0.0	0.0	-302.90
		-302.90	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	158.97	0.0	0.0	0.0	-243.29
16	6	-243.29	0.0	-3.10e-06	0.0	0.0	-74.17	158.97	0.0	0.0	0.0	-302.90
		-302.90	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	158.97	0.0	0.0	0.0	-243.29
16	7	-243.29	0.0	-1.27e-04	0.0	0.0	-74.17	158.97	0.0	0.0	0.0	-302.90
		-302.90	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	158.97	0.0	0.0	0.0	-243.29
16	8	-377.87	0.0	-3.43e-04	0.0	0.0	-74.17	216.24	0.0	0.0	0.0	-458.96
		-458.96	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	216.24	0.0	0.0	0.0	-377.87
16	9	-243.29	0.0	-1.69e-04	0.0	0.0	-74.17	158.97	0.0	0.0	0.0	-302.90
		-302.90	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	158.97	0.0	0.0	0.0	-243.29
16	10	0.0	0.0	1.17e-04	0.0	0.0	-74.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	11	-519.16	0.0	-4.12e-04	-2.24	0.0	-85.35	275.18	0.0	0.0	0.0	-621.92
		-621.92	0.0	0.0	0.0	37.5	-77.15	272.94	0.0	0.0	0.0	-519.16
16	12	-372.77	0.0	-2.21e-04	0.0	0.0	-62.99	208.51	0.0	0.0	0.0	-450.96
		-450.96	0.0	0.0	0.0	37.5	-56.37	208.51	0.0	0.0	0.0	-372.77
17	1	0.0	0.0	-1.58e-04	0.0	0.0	-100.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	-90.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	2	302.83	0.0	-1.53e-04	0.0	0.0	-100.13	-158.93	0.0	0.0	0.0	302.83
		243.23	0.0	0.0	0.0	37.5	-90.13	-158.93	0.0	0.0	0.0	243.23
17	3	408.81	0.0	-5.25e-04	0.0	0.0	-74.17	-214.55	0.0	0.0	0.0	408.81

		328.36	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	-214.55	0.0	0.0	0.0	328.36
17	4	408.81	0.0	-1.82e-04	0.0	0.0	-74.17	-214.55	0.0	0.0	0.0	408.81
		328.36	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	-214.55	0.0	0.0	0.0	328.36
17	5	302.83	0.0	3.00e-06	0.0	0.0	-74.17	-158.93	0.0	0.0	0.0	302.83
		243.23	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	-158.93	0.0	0.0	0.0	243.23
17	6	302.83	0.0	3.00e-06	0.0	0.0	-74.17	-158.93	0.0	0.0	0.0	302.83
		243.23	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	-158.93	0.0	0.0	0.0	243.23
17	7	302.83	0.0	2.58e-04	0.0	0.0	-74.17	-158.93	0.0	0.0	0.0	302.83
		243.23	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	-158.93	0.0	0.0	0.0	243.23
17	8	302.83	0.0	-2.72e-04	0.0	0.0	-74.17	-158.93	0.0	0.0	0.0	302.83
		243.23	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	-158.93	0.0	0.0	0.0	243.23
17	9	302.83	0.0	3.42e-04	0.0	0.0	-74.17	-158.93	0.0	0.0	0.0	302.83
		243.23	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	-158.93	0.0	0.0	0.0	243.23
17	10	0.0	0.0	-1.17e-04	0.0	0.0	-74.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	-66.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	11	152.17	0.0	-1.93e-04	-2.24	0.0	-85.35	-94.93	0.0	0.0	0.0	152.17
		116.15	0.0	0.0	0.0	37.5	-77.15	-97.17	0.0	0.0	0.0	116.15
17	12	261.79	0.0	-2.23e-05	0.0	0.0	-62.99	-139.09	0.0	0.0	0.0	261.79
		209.63	0.0	0.0	0.0	37.5	-56.37	-139.09	0.0	0.0	0.0	209.63

Pilas.	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Q 2 / Q 3	N	V 2	V 3	T
	-643.00	0.0	-2.42e-03	-101.72	-100.13	-214.55	0.0	0.0
	408.81	0.0	1.84e-03	83.42	0.0	300.51	0.0	0.0

Trave f.	Cmb	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Pt	Pos.	N	V 2	V 3	T	M 2	M 3
		kN m	kN m	m	kN/ m2	cm	kN	kN	kN	kN m	kN m	kN m
1	1	28.12	0.0	1.68e-04	-42.58	0.0	0.0	61.18	0.0	0.0	0.0	2.65
		2.65	0.0	0.0		39.5	0.0	67.84	0.0	0.0	0.0	28.12
1	2	230.31	0.0	1.96e-04	-66.63	0.0	-158.24	170.59	0.0	0.0	0.0	159.75
		159.75	0.0	0.0		39.5	-158.24	186.72	0.0	0.0	0.0	230.31
1	3	341.70	0.0	5.03e-04	-76.48	0.0	-224.86	127.79	0.0	0.0	0.0	286.78
		286.78	0.0	0.0		39.5	-224.86	150.10	0.0	0.0	0.0	341.70
1	4	347.51	0.0	1.41e-04	-49.05	0.0	-224.86	133.60	0.0	0.0	0.0	292.39
		292.39	0.0	0.0		39.5	-224.86	145.44	0.0	0.0	0.0	347.51
1	5	244.33	0.0	3.30e-05	-47.70	0.0	-158.24	131.82	0.0	0.0	0.0	190.01
		190.01	0.0	0.0		39.5	-158.24	143.23	0.0	0.0	0.0	244.33
1	6	244.33	0.0	3.30e-05	-47.70	0.0	-158.24	131.82	0.0	0.0	0.0	190.01
		190.01	0.0	0.0		39.5	-158.24	143.23	0.0	0.0	0.0	244.33
1	7	252.95	0.0	2.34e-04	-58.73	0.0	-158.24	115.87	0.0	0.0	0.0	204.09
		204.09	0.0	0.0		39.5	-158.24	131.43	0.0	0.0	0.0	252.95



1	8	255.37	0.0	2.50e-04	-60.72	0.0	-165.73	112.14	0.0	0.0	0.0	207.83
		207.83	0.0	0.0		39.5	-165.73	128.48	0.0	0.0	0.0	255.37
1	9	255.82	0.0	3.24e-04	-62.46	0.0	-158.24	110.55	0.0	0.0	0.0	208.79
		208.79	0.0	0.0		39.5	-158.24	127.50	0.0	0.0	0.0	255.82
1	10	20.83	0.0	1.24e-04	-31.54	0.0	0.0	45.32	0.0	0.0	0.0	1.97
		1.97	0.0	0.0		39.5	0.0	50.25	0.0	0.0	0.0	20.83
1	11	113.27	0.0	2.21e-04	-58.55	0.0	-118.08	116.96	0.0	0.0	0.0	64.02
		64.02	0.0	0.0		39.5	-118.08	132.47	0.0	0.0	0.0	113.27
1	12	205.58	0.0	5.43e-05	-48.96	0.0	-147.56	117.60	0.0	0.0	0.0	156.79
		156.79	0.0	0.0		39.5	-147.56	129.48	0.0	0.0	0.0	205.58
3	1	28.12	0.0	1.68e-04	-42.58	0.0	0.0	-67.84	0.0	0.0	0.0	28.12
		2.65	0.0	0.0		39.5	0.0	-61.18	0.0	0.0	0.0	2.65
3	2	230.37	0.0	1.96e-04	-66.62	0.0	-158.27	-186.73	0.0	0.0	0.0	230.37
		159.81	0.0	0.0		39.5	-158.27	-170.60	0.0	0.0	0.0	159.81
3	3	591.64	0.0	5.42e-04	-88.49	0.0	-287.97	-131.11	0.0	0.0	0.0	591.64
		545.15	0.0	0.0		39.5	-287.97	-104.08	0.0	0.0	0.0	545.15
3	4	560.19	0.0	4.30e-04	-39.84	0.0	-287.97	-168.98	0.0	0.0	0.0	560.19
		494.97	0.0	0.0		39.5	-287.97	-161.06	0.0	0.0	0.0	494.97
3	5	244.40	0.0	3.29e-05	-47.70	0.0	-158.27	-143.24	0.0	0.0	0.0	244.40
		190.08	0.0	0.0		39.5	-158.27	-131.83	0.0	0.0	0.0	190.08
3	6	244.40	0.0	3.29e-05	-47.70	0.0	-158.27	-143.24	0.0	0.0	0.0	244.40
		190.08	0.0	0.0		39.5	-158.27	-131.83	0.0	0.0	0.0	190.08
3	7	273.72	0.0	9.56e-05	-70.52	0.0	-158.27	-107.81	0.0	0.0	0.0	273.72
		235.15	0.0	0.0		39.5	-158.27	-87.45	0.0	0.0	0.0	235.15
3	8	417.86	0.0	3.03e-04	-66.37	0.0	-207.81	-120.54	0.0	0.0	0.0	417.86
		373.89	0.0	0.0		39.5	-207.81	-102.02	0.0	0.0	0.0	373.89
3	9	283.49	0.0	1.38e-04	-78.18	0.0	-158.27	-96.00	0.0	0.0	0.0	283.49
		250.17	0.0	0.0		39.5	-158.27	-72.66	0.0	0.0	0.0	250.17
3	10	20.83	0.0	1.24e-04	-31.54	0.0	0.0	-50.25	0.0	0.0	0.0	20.83
		1.97	0.0	0.0		39.5	0.0	-45.32	0.0	0.0	0.0	1.97
3	11	539.87	0.0	3.58e-04	-38.96	0.0	-250.41	-179.69	0.0	0.0	0.0	539.87
		470.38	0.0	0.0		39.5	-250.41	-172.05	0.0	0.0	0.0	470.38
3	12	377.37	0.0	1.79e-04	-41.24	0.0	-198.52	-148.49	0.0	0.0	0.0	377.37
		320.43	0.0	0.0		39.5	-198.52	-139.77	0.0	0.0	0.0	320.43
4	1	2.65	0.0	1.34e-03	-41.74	0.0	0.0	-61.25	0.0	0.0	0.0	2.65
		-137.19	0.0	0.0		1010.0	0.0	61.25	0.0	0.0	0.0	2.65
4	2	159.83	0.0	2.11e-03	-65.65	0.0	-157.62	-170.70	0.0	0.0	0.0	159.83
		-247.10	0.0	0.0		1010.0	-157.62	170.69	0.0	0.0	0.0	159.76
4	3	545.07	0.0	-3.65e-03	-98.30	0.0	-255.37	-104.17	0.0	0.0	0.0	545.07
		133.64	0.0	0.0		1010.0	-255.37	127.87	0.0	0.0	0.0	286.73



4	4	494.99	0.0	-1.87e-03	-50.14	0.0	-255.37	-161.13	0.0	0.0	0.0	494.99
		5.23	0.0	0.0		1010.0	-255.37	133.68	0.0	0.0	0.0	292.40
4	5	190.09	0.0	9.24e-04	-47.54	0.0	-157.62	-131.90	0.0	0.0	0.0	190.09
		-131.86	0.0	0.0		1010.0	-157.62	131.89	0.0	0.0	0.0	190.02
4	6	190.09	0.0	9.24e-04	-47.54	0.0	-157.62	-131.90	0.0	0.0	0.0	190.09
		-131.86	0.0	0.0		1010.0	-157.62	131.89	0.0	0.0	0.0	190.02
4	7	235.07	0.0	-2.36e-03	-71.04	0.0	-157.62	-87.53	0.0	0.0	0.0	235.07
		14.34	0.0	0.0		1010.0	-157.62	115.94	0.0	0.0	0.0	204.04
4	8	373.81	0.0	-1.74e-03	-70.96	0.0	-186.01	-102.10	0.0	0.0	0.0	373.81
		41.89	0.0	0.0		1010.0	-186.01	112.22	0.0	0.0	0.0	207.78
4	9	250.09	0.0	3.15e-03	-79.34	0.0	-157.62	-72.74	0.0	0.0	0.0	250.09
		50.25	0.0	0.0		1010.0	-157.62	110.62	0.0	0.0	0.0	208.73
4	10	1.96	0.0	9.93e-04	-30.92	0.0	0.0	-45.37	0.0	0.0	0.0	1.96
		-101.63	0.0	0.0		1010.0	0.0	45.37	0.0	0.0	0.0	1.96
4	11	470.39	0.0	-3.70e-03	-57.45	0.0	-183.50	-172.13	0.0	0.0	0.0	470.39
		-127.74	0.0	0.0		1010.0	-183.50	117.06	0.0	0.0	0.0	64.03
4	12	320.44	0.0	-1.49e-03	-48.68	0.0	-172.34	-139.87	0.0	0.0	0.0	320.44
		-88.32	0.0	0.0		1010.0	-172.34	117.69	0.0	0.0	0.0	156.79
9	1	28.14	0.0	6.95e-04	-46.05	0.0	0.0	-1.74e-03	0.0	0.0	0.0	4.85e-04
		4.85e-04	0.0	0.0		169.5	0.0	32.22	0.0	0.0	0.0	28.14
9	2	-1.05e-03	0.0	8.25e-04	-70.75	0.0	0.31	4.27e-03	0.0	0.0	0.0	-1.05e-03
		-72.48	0.0	0.0		169.5	0.31	-86.69	0.0	0.0	0.0	-72.48
9	3	1.16e-04	0.0	2.47e-03	-85.78	0.0	5.62	2.11e-03	0.0	0.0	0.0	1.16e-04
		-51.28	0.0	0.0		169.5	5.62	-57.03	0.0	0.0	0.0	-51.28
9	4	-1.59e-03	0.0	1.95e-03	-37.69	0.0	5.62	5.45e-03	0.0	0.0	0.0	-1.59e-03
		-82.74	0.0	0.0		169.5	5.62	-94.88	0.0	0.0	0.0	-82.74
9	5	-9.01e-04	0.0	1.10e-04	-48.25	0.0	0.31	3.52e-03	0.0	0.0	0.0	-9.01e-04
		-58.46	0.0	0.0		169.5	0.31	-69.14	0.0	0.0	0.0	-58.46
9	6	-9.01e-04	0.0	1.10e-04	-48.25	0.0	0.31	3.52e-03	0.0	0.0	0.0	-9.01e-04
		-58.46	0.0	0.0		169.5	0.31	-69.14	0.0	0.0	0.0	-58.46
9	7	2.02e-04	0.0	4.70e-04	-70.04	0.0	0.31	9.97e-04	0.0	0.0	0.0	2.02e-04
		-29.14	0.0	0.0		169.5	0.31	-33.72	0.0	0.0	0.0	-29.14
9	8	-1.50e-04	0.0	1.40e-03	-64.85	0.0	3.78	1.96e-03	0.0	0.0	0.0	-1.50e-04
		-41.03	0.0	0.0		169.5	3.78	-46.45	0.0	0.0	0.0	-41.03
9	9	5.69e-04	0.0	6.64e-04	-77.49	0.0	0.31	1.57e-04	0.0	0.0	0.0	5.69e-04
		-19.36	0.0	0.0		169.5	0.31	-21.91	0.0	0.0	0.0	-19.36
9	10	20.84	0.0	5.14e-04	-34.11	0.0	0.0	-1.29e-03	0.0	0.0	0.0	3.59e-04
		3.59e-04	0.0	0.0		169.5	0.0	23.87	0.0	0.0	0.0	20.84
9	11	-1.54e-03	0.0	1.64e-03	-37.17	0.0	11.09	5.29e-03	0.0	0.0	0.0	-1.54e-03
		-81.97	0.0	0.0		169.5	11.09	-94.42	0.0	0.0	0.0	-81.97



9	12	-1.06e-03	0.0	8.28e-04	-40.35	0.0	4.47	4.34e-03	0.0	0.0	0.0	-1.06e-03
		-73.52	0.0	0.0		169.5	4.47	-85.59	0.0	0.0	0.0	-73.52
15	1	28.14	0.0	6.95e-04	-46.05	0.0	0.0	-32.22	0.0	0.0	0.0	28.14
		4.85e-04	0.0	0.0		169.5	0.0	1.74e-03	0.0	0.0	0.0	4.85e-04
15	2	-9.85e-04	0.0	8.25e-04	-70.75	0.0	0.31	86.69	0.0	0.0	0.0	-72.47
		-72.47	0.0	0.0		169.5	0.31	-4.21e-03	0.0	0.0	0.0	-9.85e-04
15	3	-7.86e-04	0.0	2.21e-03	-73.96	0.0	-4.61	76.01	0.0	0.0	0.0	-67.06
		-67.06	0.0	0.0		169.5	-4.61	-3.85e-03	0.0	0.0	0.0	-7.86e-04
15	4	-9.68e-04	0.0	6.67e-04	-48.35	0.0	-4.61	71.34	0.0	0.0	0.0	-61.25
		-61.25	0.0	0.0		169.5	-4.61	-3.75e-03	0.0	0.0	0.0	-9.68e-04
15	5	-8.34e-04	0.0	1.11e-04	-48.26	0.0	0.31	69.13	0.0	0.0	0.0	-58.45
		-58.45	0.0	0.0		169.5	0.31	-3.45e-03	0.0	0.0	0.0	-8.34e-04
15	6	-8.34e-04	0.0	1.11e-04	-48.26	0.0	0.31	69.13	0.0	0.0	0.0	-58.45
		-58.45	0.0	0.0		169.5	0.31	-3.45e-03	0.0	0.0	0.0	-8.34e-04
15	7	-5.79e-04	0.0	1.04e-03	-57.55	0.0	0.31	57.33	0.0	0.0	0.0	-49.83
		-49.83	0.0	0.0		169.5	0.31	-2.84e-03	0.0	0.0	0.0	-5.79e-04
15	8	-5.74e-04	0.0	1.11e-03	-59.47	0.0	-3.04	54.38	0.0	0.0	0.0	-47.41
		-47.41	0.0	0.0		169.5	-3.04	-2.74e-03	0.0	0.0	0.0	-5.74e-04
15	9	-4.94e-04	0.0	1.43e-03	-60.84	0.0	0.31	53.40	0.0	0.0	0.0	-46.96
		-46.96	0.0	0.0		169.5	0.31	-2.64e-03	0.0	0.0	0.0	-4.94e-04
15	10	20.84	0.0	5.14e-04	-34.11	0.0	0.0	-23.87	0.0	0.0	0.0	20.84
		3.59e-04	0.0	0.0		169.5	0.0	1.29e-03	0.0	0.0	0.0	3.59e-04
15	11	-5.48e-04	0.0	9.43e-04	-63.27	0.0	-10.37	47.21	0.0	0.0	0.0	-38.87
		-38.87	0.0	0.0		169.5	-10.37	-2.27e-03	0.0	0.0	0.0	-5.48e-04
15	12	-7.45e-04	0.0	2.12e-04	-50.02	0.0	-3.79	66.58	0.0	0.0	0.0	-56.17
		-56.17	0.0	0.0		169.5	-3.79	-3.24e-03	0.0	0.0	0.0	-7.45e-04

Trave f.	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Pt	N	V 2	V 3	T
	-247.10	0.0	-3.70e-03	-98.30	-287.97	-186.73	0.0	0.0
		591.64	0.0	3.15e-03	-30.92	11.09	186.72	0.0

12. ALLEGATO D. –MURO AD U SEZIONE 4-CALCOLO AGLI ELEMENTI FINITI CON IL PROGRAMMA PRO-SAP. TABULATI DI OUTPUT

PRO_SAP PROFESSIONAL STRUCTURAL ANALYSIS PROGRAM

Relazione di calcolo sulla struttura impostata e redatta secondo le modalità previste nel D.M. 14 Gennaio 2008 cap. 10 “Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo”

2S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL
P.tta Schiatti 8/b
44100 FERRARA (ITALY)
tel. 39 532 200091 – fax 39 532 200086
www.2si.it info@2si.it

D.M. 14/01/08 cap. 10.2 Affidabilità dei codici utilizzati:
www.2si.it/software/Affidabilità.htm


MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI TRAVE

TABELLA DATI TRAVI

Il programma utilizza per la modellazione elementi a due nodi denominati in generale travi.

Ogni elemento trave è individuato dal nodo iniziale e dal nodo finale.

Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione.

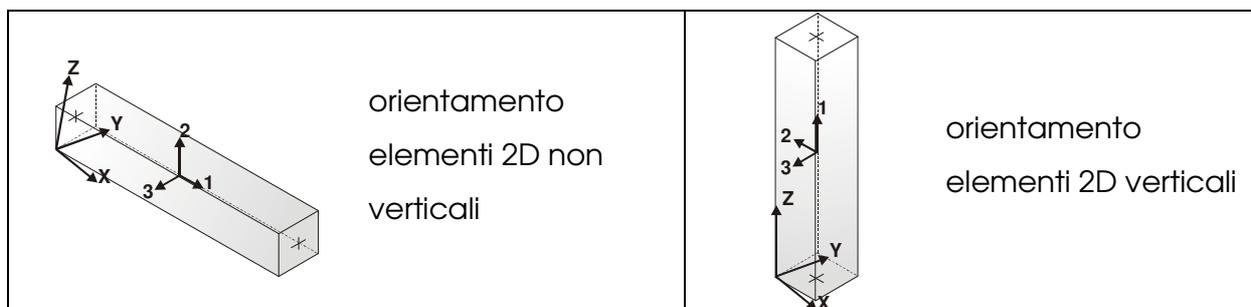

In particolare per ogni elemento viene indicato in tabella:

Elem.	numero dell'elemento
Note	codice di comportamento: trave, trave di fondazione, pilastro, asta, asta tesa, asta compressa
Nodo I (J)	numero del nodo iniziale (finale)
Mat.	codice del materiale assegnato all'elemento
Sez.	codice della sezione assegnata all'elemento
Rotaz.	valore della rotazione dell'elemento, attorno al proprio asse, nel caso in cui l'orientamento di default non sia adottabile; l'orientamento di default prevede per gli elementi non verticali l'asse 2 contenuto nel piano verticale e l'asse 3 orizzontale, per gli elementi verticali l'asse 2 diretto secondo X negativo e l'asse 3 diretto secondo Y negativo
Svincolo I (J)	codici di svincolo per le azioni interne; i primi sei codici si

	riferiscono al nodo iniziale, i restanti sei al nodo finale (il valore 1 indica che la relativa azione interna non è attiva)
Wink V	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione della trave su suolo elastico
Wink O	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo elastico orizzontale



Elem.Note	Nodo I	Nodo J	Mat.	Sez.	Rotaz.	Svincolo I	Svincolo J	Wink V	Wink O	
						gradi			daN/cm3	daN/cm3
1	Trave f.	5	9	3	1				0.50	1.00
2	Pilas.	17	6	5	6					
3	Trave f.	1	3	3	1				0.50	1.00
4	Trave f.	3	5	3	1				0.50	1.00
5	Pilas.	6	2	5	7					
6	Pilas.	8	10	5	3					
7	Pilas.	10	16	5	4					
8	Pilas.	16	17	5	5					
9	Trave f.	18	1	3	1				0.50	1.00
10	Pilas.	7	11	5	3					
11	Pilas.	11	12	5	4					
12	Pilas.	12	13	5	5					
13	Pilas.	13	14	5	6					
14	Pilas.	14	15	5	7					
15	Trave f.	9	4	3	1				0.50	1.00
16	Pilas.	1	7	5	2					
17	Pilas.	9	8	5	2					
18	Pilas.	15	19	5	8					
19	Pilas.	2	20	5	8					











MODELLAZIONE DELLE AZIONI

LEGENDA TABELLA DATI AZIONI

Il programma consente l'uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni azione applicata alla struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla identificativa. Le tabelle successive dettagliano i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle riportano infatti i seguenti dati in relazione al tipo:

1	carico concentrato nodale 6 dati (forza F_x , F_y , F_z , momento M_x , M_y , M_z)
2	spostamento nodale impresso 6 dati (spostamento T_x , T_y , T_z , rotazione R_x , R_y , R_z)
3	carico distribuito globale su elemento tipo trave 7 dati (f_x , f_y , f_z , m_x , m_y , m_z , ascissa di inizio carico) 7 dati (f_x , f_y , f_z , m_x , m_y , m_z , ascissa di fine carico)
4	carico distribuito locale su elemento tipo trave 7 dati (f_1 , f_2 , f_3 , m_1 , m_2 , m_3 , ascissa di inizio carico) 7 dati (f_1 , f_2 , f_3 , m_1 , m_2 , m_3 , ascissa di fine carico)
5	carico concentrato globale su elemento tipo trave 7 dati (F_x , F_y , F_z , M_x , M_y , M_z , ascissa di carico)
6	carico concentrato locale su elemento tipo trave 7 dati (F_1 , F_2 , F_3 , M_1 , M_2 , M_3 , ascissa di carico)
7	variazione termica applicata ad elemento tipo trave 7 dati (variazioni termiche: uniforme, media e differenza in altezza e larghezza al nodo)

	iniziale e finale)
8	carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra 1 dato (pressione)
9	carico di pressione variabile su elemento tipo piastra 4 dati (pressione, quota, pressione, quota)
10	variazione termica applicata ad elemento tipo piastra 2 dati (variazioni termiche: media e differenza nello spessore)
11	carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra 1 dato descrizione della tipologia 4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore) la tipologia precisa l'ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalità di carico e la larghezza d'influenza per gli elementi tipo trave
12	gruppo di carichi con impronta su piastra 9 dati (numero di ripetizioni in direzione X e Y, valore di ciascun carico, posizione centrale del primo, dimensioni dell' impronta, interasse tra i carichi)

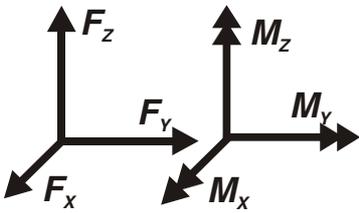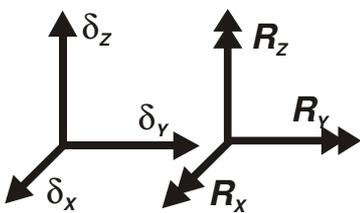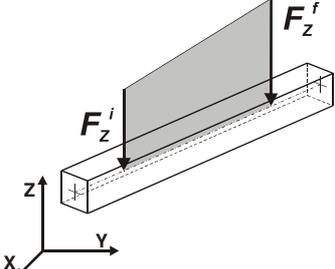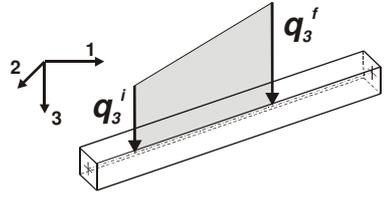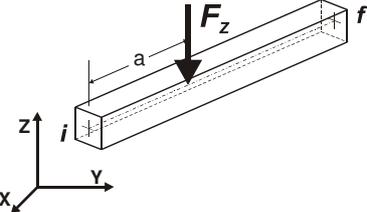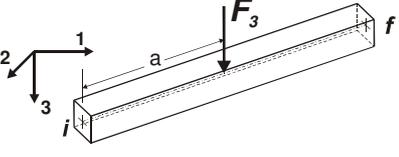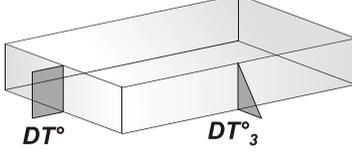	Carico concentrato nodale		Spostamento impresso
	Carico distribuito globale		Carico distribuito locale
	Carico concentrato globale		Carico concentrato locale
	Carico termico 2D		Carico termico 3D
	Carico pressione uniforme		Carico pressione variabile

Tipo carico distribuito globale su trave

Id	Tipo	Pos.	fx	fy	fz	mx	my	mz
		m	kN/m	kN/m	kN/m	kN	kN	kN
69	DG:xi=0.0 xf=225.00 Fzi=-114.80 Fzf=-114.80 (peso terreno imbarcato)	0.0	0.0	0.0	-114.80	0.0	0.0	0.0

Id	Tipo	Pos.	fx	fy	fz	mx	my	mz
		2.25	0.0	0.0	-114.80	0.0	0.0	0.0
82	DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.30 Fzf=-2.30 (inerzia verticale 1m di piedritto)	0.0	0.0	0.0	-2.30	0.0	0.0	0.0
		1.00	0.0	0.0	-2.30	0.0	0.0	0.0
83	DG:xi=0.0 xf=42.50 Fzi=-2.30 Fzf=-2.30 (inerzia verticale primo beam del piedritto)	0.0	0.0	0.0	-2.30	0.0	0.0	0.0
		0.42	0.0	0.0	-2.30	0.0	0.0	0.0
85	DG:xi=0.0 xf=300.00 Fzi=-41.89 Fzf=-41.89 (TRAFFICO 2)	0.0	0.0	0.0	-41.89	0.0	0.0	0.0
		3.00	0.0	0.0	-41.89	0.0	0.0	0.0
86	DG:xi=300.00 xf=600.00 Fzi=-68.08 Fzf=-68.08 (TRAFFICO 1)	3.00	0.0	0.0	-68.08	0.0	0.0	0.0
		6.00	0.0	0.0	-68.08	0.0	0.0	0.0
87	DG:xi=600.00 xf=900.00 Fzi=-22.19 Fzf=-22.19 (TRAFFICO 3)	6.00	0.0	0.0	-22.19	0.0	0.0	0.0
		9.00	0.0	0.0	-22.19	0.0	0.0	0.0

Tipo carico variabile generale

Id	Tipo	ascissa	valore	ascissa	valore
		m	kN/ m2	m	kN/ m2
70	QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.42	3308.00	5.73	563.00
		5.73	563.00	6.23	0.0
71	QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.42	-3308.00	5.73	-563.00
		5.73	-563.00	6.23	0.0
72	QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.42	2379.00	5.73	405.00
		5.73	405.00	6.23	0.0
73	QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.42	-2379.00	5.73	-405.00
		5.73	-405.00	6.23	0.0
74	QV:var z - Qx - Lineare (press acqua sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.42	5300.00	5.73	0.0
75	QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.42	-5300.00	5.73	0.0
76	QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo sx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.42	1218.50	6.23	1218.50
77	QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.42	-1218.50	6.23	-1218.50
78	QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)				



Id	Tipo	ascissa	valore	ascissa	valore
	Z - Z Qx L2=0.0	0.42	2460.00	6.23	2460.00
79	QV:var z - Qx - Lineare (incred sismico -)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.42	1870.00	6.23	1870.00
80	QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.0	695.00	6.42	232.00
81	QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.42	611.00	6.23	611.00

SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO

LEGENDA TABELLA CASI DI CARICO

Il programma consente l'applicazione di diverse tipologie di casi di carico.

Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico:

	Sigla	Tipo	Descrizione
1	Ggk	A	caso di carico comprensivo del peso proprio struttura
2	Gk	NA	caso di carico con azioni permanenti
3	Qk	NA	caso di carico con azioni variabili
4	Gsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle coperture
5	Qsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai
6	Qnk	A	caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture
7	Qtk	SA	caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura
8	Qvk	NA	caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura
9	Esk	SA	caso di carico sismico con analisi statica equivalente
10	Edk	SA	caso di carico sismico con analisi dinamica
11	Pk	NA	caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e precompressioni

Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico: 1-Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk.

Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico:

7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica;

9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell'angolo di ingresso del sisma e l'individuazione dei casi di carico partecipanti alla definizione delle masse.

Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli elementi strutturali (si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico.

Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l'indicazione dei dati relativi al caso di carico stesso:

Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto).

In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato l'elenco di nodi ed elementi direttamente caricati con la sigla identificativa del carico.

Per i casi di carico di tipo sismico (9-Esk e 10-Edk), viene riportata la tabella di definizione delle masse: per ogni caso di carico partecipante alla definizione delle masse viene indicata la relativa aliquota (partecipazione) considerata. Si precisa che per i caso di carico 5-Qsk e 6-Qnk la partecipazione è prevista localmente per ogni elemento solaio o copertura presente nel modello (si confronti il valore S_{ksol} nel capitolo relativo agli elementi solaio) e pertanto la loro partecipazione è di norma pari a uno.

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
1	Ggk	CDC=Ggk (peso proprio della struttura)	
2	Gk	CDC=Gk (permanente)	D2 : 9 Azione : DG:xi=0.0 xf=225.00 Fzi=-114.80 Fzf=-114.80 (peso terreno imbarcato)
			D2 : 15 Azione : DG:xi=0.0 xf=225.00 Fzi=-114.80 Fzf=-114.80 (peso terreno imbarcato)
3	Gk	CDC=Gk (Spinta a riposo piedritto sx) M1	D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)
			D2 : 18 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo sx)
4	Gk	CDC=Gk (Spinta riposo piedritto dx) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)
			D2 :da 5 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)
			D2 : 19 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra a riposo dx)
5	Gk	CDC=Gk (Spinta attiva piedritto sx) M1	D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
			attiva sx)
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva sx)
			D2 : 18 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva sx)
6	Gk	CDC=G1k (Spinta attiva piedritto dx) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)
			D2 :da 5 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)
			D2 : 19 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press terra attiva dx)
7	Gk	CDC=G1k (Spinta falda)	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)
			D2 :da 5 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)
			D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua sx)
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)
			D2 : 18 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua sx)
			D2 : 19 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press acqua dx)
8	Qk	CDC=Qk (Accidentale 20kPa su piedritto sx a riposo) M1	D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo sx)
			D2 : 18 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo sx)
9	Qk	CDC=Qk (Accidentale 20kPa su piedritto dx a riposo) M1	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)
			D2 :da 5 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)
			D2 : 19 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (press sovracc a riposo dx)
10	Qk	CDC=Qk (incremento distribuito sismico alto) M1	D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (increm sismico -)
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (increm sismico -)
			D2 : 18 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (increm sismico -)
11	Qk	CDC=Qk (incremento distribuito sismico basso) M1	D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)
			D2 : 18 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (incremento sismico +)
13	Qk	CDC=Qk (inerzia verticale basso)	D2 : 2 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.30 Fzf=-2.30 (inerzia verticale 1m di piedritto)
			D2 :da 5 a 8 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.30 Fzf=-2.30 (inerzia verticale 1m di piedritto)
			D2 :da 10 a 14 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.30 Fzf=-2.30 (inerzia verticale 1m di piedritto)
			D2 : 16 Azione : DG:xi=0.0 xf=42.50 Fzi=-2.30 Fzf=-2.30 (inerzia verticale primo beam del piedritto)
			D2 : 17 Azione : DG:xi=0.0 xf=42.50 Fzi=-2.30 Fzf=-2.30 (inerzia verticale primo beam del piedritto)

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
			D2 : 18 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.30 Fzf=-2.30 (inerzia verticale 1m di piedritto)
			D2 : 19 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.30 Fzf=-2.30 (inerzia verticale 1m di piedritto)
14	Qk	CDC=Qk (inerzia orizzontale)	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 :da 5 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 18 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
			D2 : 19 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerzia piedritto orizz)
15	Qk	CDC=Qk (variabile da traffico soletta di fondazione)	D2 : 4 Azione : DG:xi=0.0 xf=300.00 Fzi=-41.89 Fzf=-41.89 (TRAFFICO 2)
			D2 : 4 Azione : DG:xi=300.00 xf=600.00 Fzi=-68.08 Fzf=-68.08 (TRAFFICO 1)
			D2 : 4 Azione : DG:xi=600.00 xf=900.00 Fzi=-22.19 Fzf=-22.19 (TRAFFICO 3)
16	Qk	CDC=Qk (inerzia orizzontale terreno imbarcato)	D2 : 2 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 :da 5 a 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 18 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)
			D2 : 19 Azione : QV:var z - Qx - Lineare (inerz orizz terr imbarcato)

DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI

LEGENDA TABELLA COMBINAZIONI DI CARICO

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla normativa vigente.

Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica degli spostamenti e delle sollecitazioni.

La prima tabella delle combinazioni riportata di seguito comprende le seguenti informazioni: *Numero*, *Tipo*, *Sigla identificativa*. Una seconda tabella riporta il *peso nella combinazione*, assunto per ogni caso di carico.

Cmb	Tipo	Sigla Id	effetto P-delta
1	SLU	1_STR	
2	SLU	2_STR	
3	SLU	3_STR	
4	SLU	4_STR	
5	SLE(p)	1_Q.P.	
6	SLE(f)	1_FR	
7	SLE(f)	2_FR	
8	SLE(r)	1_RAR	
9	SLE(r)	2_RAR	
10	SLE(r)	3_RAR	
11	SLU	1_SLV	
12	SLU	2_SLV	

Cmb	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24...	CDC 11/25...	CDC 12/26...	CDC 13/27...	CDC 14/28...
1	1.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Cmb	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24...	CDC 11/25...	CDC 12/26...	CDC 13/27...	CDC 14/28...
	0.0	0.0												
2	1.35	1.35	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
3	1.00	1.35	1.35	1.35	0.0	0.0	1.35	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.35	0.0												
4	1.00	1.00	1.35	1.35	0.0	0.0	1.35	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
5	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
6	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
7	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.75	0.0												
8	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.75	0.0												
9	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.00	0.0												
10	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
11	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	1.00	1.00
	0.0	1.00												
12	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	-1.00	0.0
	0.0	0.0												

RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE
LEGENDA RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE

Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne gli elementi tipo trave, è possibile in relazione alle tabelle sottoriportate.

Gli elementi vengono suddivisi, in relazione alle proprietà in elementi:

- tipo **pilastro**
- tipo **trave in elevazione**
- tipo **trave in fondazione**


Per ogni elemento, e per ogni combinazione (o caso di carico) vengono riportati i risultati più significativi.

Per gli elementi tipo *pilastro* sono riportati in tabella i seguenti valori:


Pilas.	numero dell'elemento pilastro
Cmb	combinazione in cui si verificano i valori riportati
M3 mx/mn	momento flettente in campata M3 max (prima riga) / min (seconda riga)
M2 mx/mn	momento flettente in campata M2 max (prima riga) / min (seconda riga)
D2/D3	freccia massima in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga)
Q2/Q3	carico totale in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga)
Pos.	ascissa del punto iniziale e finale dell'elemento
N, V2, ecc..	sei componenti di sollecitazione al piede ed in sommità dell'elemento

Per gli elementi tipo *trave in elevazione* sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri.

Per gli elementi tipo *trave in fondazione* (trave f.) sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri e la massima pressione sul terreno.



orientamento elementi
2D non verticali



orientamento elementi
2D verticali

Pilas.	Cmb	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Q 2 / Q 3	Pos.	N	V 2	V 3	T	M 2	M 3
		kN m	kN m	m	kN	cm	kN	kN	kN	kN m	kN m	kN m
2	1	0.0	0.0	-2.72e-04	0.0	0.0	-45.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-27.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2	49.14	0.0	-5.64e-05	32.95	0.0	-45.56	-54.51	0.0	0.0	0.0	49.14
		12.38	0.0	0.0	0.0	100.0	-27.00	-21.55	0.0	0.0	0.0	12.38
2	3	66.34	0.0	1.84e-03	44.49	0.0	-33.75	-73.58	0.0	0.0	0.0	66.34
		16.71	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	-29.10	0.0	0.0	0.0	16.71
2	4	66.34	0.0	1.30e-03	44.49	0.0	-33.75	-73.58	0.0	0.0	0.0	66.34
		16.71	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	-29.10	0.0	0.0	0.0	16.71
2	5	49.14	0.0	5.67e-04	32.95	0.0	-33.75	-54.51	0.0	0.0	0.0	49.14
		12.38	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	-21.55	0.0	0.0	0.0	12.38
2	6	49.14	0.0	5.67e-04	32.95	0.0	-33.75	-54.51	0.0	0.0	0.0	49.14
		12.38	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	-21.55	0.0	0.0	0.0	12.38
2	7	49.14	0.0	1.11e-03	32.95	0.0	-33.75	-54.51	0.0	0.0	0.0	49.14
		12.38	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	-21.55	0.0	0.0	0.0	12.38
2	8	49.14	0.0	1.13e-03	32.95	0.0	-33.75	-54.51	0.0	0.0	0.0	49.14
		12.38	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	-21.55	0.0	0.0	0.0	12.38
2	9	49.14	0.0	1.29e-03	32.95	0.0	-33.75	-54.51	0.0	0.0	0.0	49.14
		12.38	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	-21.55	0.0	0.0	0.0	12.38
2	10	0.0	0.0	-2.02e-04	0.0	0.0	-33.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	11	3.41	0.0	-4.64e-04	18.52	0.0	-40.65	-19.32	0.0	0.0	0.0	3.41
		-5.57	0.0	0.0	0.0	100.0	-24.60	-0.80	0.0	0.0	0.0	-5.57
2	12	41.04	0.0	-3.50e-04	28.75	0.0	-26.85	-46.63	0.0	0.0	0.0	41.04
		9.93	0.0	0.0	0.0	100.0	-15.40	-17.87	0.0	0.0	0.0	9.93
5	1	0.0	0.0	-2.72e-04	0.0	0.0	-27.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-11.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	2	12.38	0.0	-8.81e-05	17.77	0.0	-27.00	-21.55	0.0	0.0	0.0	12.38
		0.98	0.0	0.0	0.0	100.0	-11.81	-3.78	0.0	0.0	0.0	0.98
5	3	16.71	0.0	1.88e-03	23.99	0.0	-20.00	-29.10	0.0	0.0	0.0	16.71
		1.32	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	-5.10	0.0	0.0	0.0	1.32
5	4	16.71	0.0	1.34e-03	23.99	0.0	-20.00	-29.10	0.0	0.0	0.0	16.71
		1.32	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	-5.10	0.0	0.0	0.0	1.32
5	5	12.38	0.0	5.99e-04	17.77	0.0	-20.00	-21.55	0.0	0.0	0.0	12.38
		0.98	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	-3.78	0.0	0.0	0.0	0.98
5	6	12.38	0.0	5.99e-04	17.77	0.0	-20.00	-21.55	0.0	0.0	0.0	12.38
		0.98	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	-3.78	0.0	0.0	0.0	0.98



5	7	12.38	0.0	1.14e-03	17.77	0.0	-20.00	-21.55	0.0	0.0	0.0	12.38
		0.98	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	-3.78	0.0	0.0	0.0	0.98
5	8	12.38	0.0	1.16e-03	17.77	0.0	-20.00	-21.55	0.0	0.0	0.0	12.38
		0.98	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	-3.78	0.0	0.0	0.0	0.98
5	9	12.38	0.0	1.33e-03	17.77	0.0	-20.00	-21.55	0.0	0.0	0.0	12.38
		0.98	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	-3.78	0.0	0.0	0.0	0.98
5	10	0.0	0.0	-2.02e-04	0.0	0.0	-20.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	11	-2.52	0.0	-4.79e-04	5.52	0.0	-24.60	-0.80	0.0	0.0	0.0	-5.57
		-5.58	0.0	0.0	0.0	100.0	-11.05	4.72	0.0	0.0	0.0	-2.52
5	12	9.93	0.0	3.76e-04	15.03	0.0	-15.40	-17.87	0.0	0.0	0.0	9.93
		0.72	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.45	-2.85	0.0	0.0	0.0	0.72
6	1	0.0	0.0	-2.72e-04	0.0	0.0	-121.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-92.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	2	463.41	0.0	-3.01e-04	78.49	0.0	-121.50	-244.44	0.0	0.0	0.0	463.41
		259.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-92.81	-165.95	0.0	0.0	0.0	259.48
6	3	625.60	0.0	1.35e-03	105.96	0.0	-90.00	-329.99	0.0	0.0	0.0	625.60
		350.30	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	-224.03	0.0	0.0	0.0	350.30
6	4	625.60	0.0	8.13e-04	105.96	0.0	-90.00	-329.99	0.0	0.0	0.0	625.60
		350.30	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	-224.03	0.0	0.0	0.0	350.30
6	5	463.41	0.0	2.09e-04	78.49	0.0	-90.00	-244.44	0.0	0.0	0.0	463.41
		259.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	-165.95	0.0	0.0	0.0	259.48
6	6	463.41	0.0	2.09e-04	78.49	0.0	-90.00	-244.44	0.0	0.0	0.0	463.41
		259.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	-165.95	0.0	0.0	0.0	259.48
6	7	463.41	0.0	7.54e-04	78.49	0.0	-90.00	-244.44	0.0	0.0	0.0	463.41
		259.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	-165.95	0.0	0.0	0.0	259.48
6	8	463.41	0.0	7.68e-04	78.49	0.0	-90.00	-244.44	0.0	0.0	0.0	463.41
		259.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	-165.95	0.0	0.0	0.0	259.48
6	9	463.41	0.0	9.36e-04	78.49	0.0	-90.00	-244.44	0.0	0.0	0.0	463.41
		259.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	-165.95	0.0	0.0	0.0	259.48
6	10	0.0	0.0	-2.02e-04	0.0	0.0	-90.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	11	232.49	0.0	-5.70e-04	57.53	0.0	-103.80	-152.91	0.0	0.0	0.0	232.49
		109.43	0.0	0.0	0.0	100.0	-80.25	-95.37	0.0	0.0	0.0	109.43
6	12	402.96	0.0	-5.04e-05	69.93	0.0	-76.20	-215.24	0.0	0.0	0.0	402.96
		223.83	0.0	0.0	0.0	100.0	-57.25	-145.31	0.0	0.0	0.0	223.83
7	1	0.0	0.0	-2.72e-04	0.0	0.0	-92.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-67.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	2	259.48	0.0	-1.36e-04	63.31	0.0	-92.81	-165.95	0.0	0.0	0.0	259.48
		126.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-67.50	-102.64	0.0	0.0	0.0	126.45



7	3	350.30	0.0	1.58e-03	85.47	0.0	-68.75	-224.03	0.0	0.0	0.0	350.30
		170.71	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	-138.56	0.0	0.0	0.0	170.71
7	4	350.30	0.0	1.04e-03	85.47	0.0	-68.75	-224.03	0.0	0.0	0.0	350.30
		170.71	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	-138.56	0.0	0.0	0.0	170.71
7	5	259.48	0.0	3.74e-04	63.31	0.0	-68.75	-165.95	0.0	0.0	0.0	259.48
		126.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	-102.64	0.0	0.0	0.0	126.45
7	6	259.48	0.0	3.74e-04	63.31	0.0	-68.75	-165.95	0.0	0.0	0.0	259.48
		126.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	-102.64	0.0	0.0	0.0	126.45
7	7	259.48	0.0	9.19e-04	63.31	0.0	-68.75	-165.95	0.0	0.0	0.0	259.48
		126.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	-102.64	0.0	0.0	0.0	126.45
7	8	259.48	0.0	9.33e-04	63.31	0.0	-68.75	-165.95	0.0	0.0	0.0	259.48
		126.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	-102.64	0.0	0.0	0.0	126.45
7	9	259.48	0.0	1.10e-03	63.31	0.0	-68.75	-165.95	0.0	0.0	0.0	259.48
		126.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	-102.64	0.0	0.0	0.0	126.45
7	10	0.0	0.0	-2.02e-04	0.0	0.0	-68.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	11	109.43	0.0	-5.02e-04	44.53	0.0	-80.25	-95.37	0.0	0.0	0.0	109.43
		37.40	0.0	0.0	0.0	100.0	-59.20	-50.84	0.0	0.0	0.0	37.40
7	12	223.83	0.0	-1.88e-04	56.20	0.0	-57.25	-145.31	0.0	0.0	0.0	223.83
		107.77	0.0	0.0	0.0	100.0	-40.80	-89.11	0.0	0.0	0.0	107.77
8	1	0.0	0.0	-2.72e-04	0.0	0.0	-67.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-45.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	2	126.45	0.0	-2.18e-05	48.13	0.0	-67.50	-102.64	0.0	0.0	0.0	126.45
		49.14	0.0	0.0	0.0	100.0	-45.56	-54.51	0.0	0.0	0.0	49.14
8	3	170.71	0.0	1.74e-03	64.98	0.0	-50.00	-138.56	0.0	0.0	0.0	170.71
		66.34	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	-73.58	0.0	0.0	0.0	66.34
8	4	170.71	0.0	1.20e-03	64.98	0.0	-50.00	-138.56	0.0	0.0	0.0	170.71
		66.34	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	-73.58	0.0	0.0	0.0	66.34
8	5	126.45	0.0	4.94e-04	48.13	0.0	-50.00	-102.64	0.0	0.0	0.0	126.45
		49.14	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	-54.51	0.0	0.0	0.0	49.14
8	6	126.45	0.0	4.94e-04	48.13	0.0	-50.00	-102.64	0.0	0.0	0.0	126.45
		49.14	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	-54.51	0.0	0.0	0.0	49.14
8	7	126.45	0.0	1.04e-03	48.13	0.0	-50.00	-102.64	0.0	0.0	0.0	126.45
		49.14	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	-54.51	0.0	0.0	0.0	49.14
8	8	126.45	0.0	1.05e-03	48.13	0.0	-50.00	-102.64	0.0	0.0	0.0	126.45
		49.14	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	-54.51	0.0	0.0	0.0	49.14
8	9	126.45	0.0	1.22e-03	48.13	0.0	-50.00	-102.64	0.0	0.0	0.0	126.45
		49.14	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	-54.51	0.0	0.0	0.0	49.14
8	10	0.0	0.0	-2.02e-04	0.0	0.0	-50.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



8	11	37.40	0.0	-4.68e-04	31.53	0.0	-59.20	-50.84	0.0	0.0	0.0	37.40
		3.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-40.65	-19.32	0.0	0.0	0.0	3.41
8	12	107.77	0.0	-2.89e-04	42.48	0.0	-40.80	-89.11	0.0	0.0	0.0	107.77
		41.04	0.0	0.0	0.0	100.0	-26.85	-46.63	0.0	0.0	0.0	41.04
10	1	0.0	0.0	2.72e-04	0.0	0.0	-121.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-92.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	2	-259.48	0.0	3.01e-04	-78.49	0.0	-121.50	244.44	0.0	0.0	0.0	-463.41
		-463.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-92.81	165.95	0.0	0.0	0.0	-259.48
10	3	-560.85	0.0	-1.98e-03	-124.24	0.0	-90.00	436.00	0.0	0.0	0.0	-933.03
		-933.03	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	311.76	0.0	0.0	0.0	-560.85
10	4	-560.85	0.0	-1.82e-03	-124.24	0.0	-90.00	436.00	0.0	0.0	0.0	-933.03
		-933.03	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	311.76	0.0	0.0	0.0	-560.85
10	5	-259.48	0.0	-2.09e-04	-78.49	0.0	-90.00	244.44	0.0	0.0	0.0	-463.41
		-463.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	165.95	0.0	0.0	0.0	-259.48
10	6	-259.48	0.0	-2.09e-04	-78.49	0.0	-90.00	244.44	0.0	0.0	0.0	-463.41
		-463.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	165.95	0.0	0.0	0.0	-259.48
10	7	-259.48	0.0	-5.41e-04	-78.49	0.0	-90.00	244.44	0.0	0.0	0.0	-463.41
		-463.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	165.95	0.0	0.0	0.0	-259.48
10	8	-399.85	0.0	-1.22e-03	-90.68	0.0	-90.00	315.11	0.0	0.0	0.0	-668.36
		-668.36	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	224.44	0.0	0.0	0.0	-399.85
10	9	-259.48	0.0	-6.52e-04	-78.49	0.0	-90.00	244.44	0.0	0.0	0.0	-463.41
		-463.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	165.95	0.0	0.0	0.0	-259.48
10	10	0.0	0.0	2.02e-04	0.0	0.0	-90.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-68.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	11	-621.62	0.0	-1.90e-03	-106.92	0.0	-103.80	420.25	0.0	0.0	0.0	-987.21
		-987.21	0.0	0.0	0.0	100.0	-80.25	313.33	0.0	0.0	0.0	-621.62
10	12	-439.25	0.0	-1.07e-03	-88.63	0.0	-76.20	323.70	0.0	0.0	0.0	-717.50
		-717.50	0.0	0.0	0.0	100.0	-57.25	235.07	0.0	0.0	0.0	-439.25
11	1	0.0	0.0	2.72e-04	0.0	0.0	-92.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-67.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	2	-126.45	0.0	1.36e-04	-63.31	0.0	-92.81	165.95	0.0	0.0	0.0	-259.48
		-259.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-67.50	102.64	0.0	0.0	0.0	-126.45
11	3	-302.67	0.0	-2.33e-03	-103.75	0.0	-68.75	311.76	0.0	0.0	0.0	-560.85
		-560.85	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	208.02	0.0	0.0	0.0	-302.67
11	4	-302.67	0.0	-2.18e-03	-103.75	0.0	-68.75	311.76	0.0	0.0	0.0	-560.85
		-560.85	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	208.02	0.0	0.0	0.0	-302.67
11	5	-126.45	0.0	-3.74e-04	-63.31	0.0	-68.75	165.95	0.0	0.0	0.0	-259.48
		-259.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	102.64	0.0	0.0	0.0	-126.45
11	6	-126.45	0.0	-3.74e-04	-63.31	0.0	-68.75	165.95	0.0	0.0	0.0	-259.48
		-259.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	102.64	0.0	0.0	0.0	-126.45



11	7	-126.45	0.0	-7.07e-04	-63.31	0.0	-68.75	165.95	0.0	0.0	0.0	-259.48
		-259.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	102.64	0.0	0.0	0.0	-126.45
11	8	-214.43	0.0	-1.48e-03	-75.50	0.0	-68.75	224.44	0.0	0.0	0.0	-399.85
		-399.85	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	148.94	0.0	0.0	0.0	-214.43
11	9	-126.45	0.0	-8.17e-04	-63.31	0.0	-68.75	165.95	0.0	0.0	0.0	-259.48
		-259.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	102.64	0.0	0.0	0.0	-126.45
11	10	0.0	0.0	2.02e-04	0.0	0.0	-68.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-50.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	11	-355.74	0.0	-2.31e-03	-92.48	0.0	-80.25	313.33	0.0	0.0	0.0	-621.62
		-621.62	0.0	0.0	0.0	100.0	-59.20	220.85	0.0	0.0	0.0	-355.74
11	12	-242.78	0.0	-1.35e-03	-74.90	0.0	-57.25	235.07	0.0	0.0	0.0	-439.25
		-439.25	0.0	0.0	0.0	100.0	-40.80	160.17	0.0	0.0	0.0	-242.78
12	1	0.0	0.0	2.72e-04	0.0	0.0	-67.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-45.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	2	-49.14	0.0	2.18e-05	-48.13	0.0	-67.50	102.64	0.0	0.0	0.0	-126.45
		-126.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-45.56	54.51	0.0	0.0	0.0	-49.14
12	3	-137.99	0.0	-2.62e-03	-83.26	0.0	-50.00	208.02	0.0	0.0	0.0	-302.67
		-302.67	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	124.76	0.0	0.0	0.0	-137.99
12	4	-137.99	0.0	-2.47e-03	-83.26	0.0	-50.00	208.02	0.0	0.0	0.0	-302.67
		-302.67	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	124.76	0.0	0.0	0.0	-137.99
12	5	-49.14	0.0	-4.94e-04	-48.13	0.0	-50.00	102.64	0.0	0.0	0.0	-126.45
		-126.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	54.51	0.0	0.0	0.0	-49.14
12	6	-49.14	0.0	-4.94e-04	-48.13	0.0	-50.00	102.64	0.0	0.0	0.0	-126.45
		-126.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	54.51	0.0	0.0	0.0	-49.14
12	7	-49.14	0.0	-8.26e-04	-48.13	0.0	-50.00	102.64	0.0	0.0	0.0	-126.45
		-126.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	54.51	0.0	0.0	0.0	-49.14
12	8	-96.91	0.0	-1.69e-03	-60.32	0.0	-50.00	148.94	0.0	0.0	0.0	-214.43
		-214.43	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	88.62	0.0	0.0	0.0	-96.91
12	9	-49.14	0.0	-9.37e-04	-48.13	0.0	-50.00	102.64	0.0	0.0	0.0	-126.45
		-126.45	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	54.51	0.0	0.0	0.0	-49.14
12	10	0.0	0.0	2.02e-04	0.0	0.0	-50.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-33.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	11	-175.11	0.0	-2.65e-03	-78.03	0.0	-59.20	220.85	0.0	0.0	0.0	-355.74
		-355.74	0.0	0.0	0.0	100.0	-40.65	142.82	0.0	0.0	0.0	-175.11
12	12	-114.34	0.0	-1.59e-03	-61.18	0.0	-40.80	160.17	0.0	0.0	0.0	-242.78
		-242.78	0.0	0.0	0.0	100.0	-26.85	98.99	0.0	0.0	0.0	-114.34
13	1	0.0	0.0	2.72e-04	0.0	0.0	-45.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-27.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	2	-12.38	0.0	5.64e-05	-32.95	0.0	-45.56	54.51	0.0	0.0	0.0	-49.14
		-49.14	0.0	0.0	0.0	100.0	-27.00	21.55	0.0	0.0	0.0	-12.38



13	3	-46.32	0.0	-2.83e-03	-62.76	0.0	-33.75	124.76	0.0	0.0	0.0	-137.99
		-137.99	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	62.00	0.0	0.0	0.0	-46.32
13	4	-46.32	0.0	-2.67e-03	-62.76	0.0	-33.75	124.76	0.0	0.0	0.0	-137.99
		-137.99	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	62.00	0.0	0.0	0.0	-46.32
13	5	-12.38	0.0	-5.67e-04	-32.95	0.0	-33.75	54.51	0.0	0.0	0.0	-49.14
		-49.14	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	21.55	0.0	0.0	0.0	-12.38
13	6	-12.38	0.0	-5.67e-04	-32.95	0.0	-33.75	54.51	0.0	0.0	0.0	-49.14
		-49.14	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	21.55	0.0	0.0	0.0	-12.38
13	7	-12.38	0.0	-8.99e-04	-32.95	0.0	-33.75	54.51	0.0	0.0	0.0	-49.14
		-49.14	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	21.55	0.0	0.0	0.0	-12.38
13	8	-32.12	0.0	-1.83e-03	-45.14	0.0	-33.75	88.62	0.0	0.0	0.0	-96.91
		-96.91	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	43.49	0.0	0.0	0.0	-32.12
13	9	-12.38	0.0	-1.01e-03	-32.95	0.0	-33.75	54.51	0.0	0.0	0.0	-49.14
		-49.14	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	21.55	0.0	0.0	0.0	-12.38
13	10	0.0	0.0	2.02e-04	0.0	0.0	-33.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	11	-65.28	0.0	-2.91e-03	-63.59	0.0	-40.65	142.82	0.0	0.0	0.0	-175.11
		-175.11	0.0	0.0	0.0	100.0	-24.60	79.23	0.0	0.0	0.0	-65.28
13	12	-40.23	0.0	-1.76e-03	-47.45	0.0	-26.85	98.99	0.0	0.0	0.0	-114.34
		-114.34	0.0	0.0	0.0	100.0	-15.40	51.53	0.0	0.0	0.0	-40.23
14	1	0.0	0.0	2.72e-04	0.0	0.0	-27.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-11.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	2	-0.98	0.0	8.81e-05	-17.77	0.0	-27.00	21.55	0.0	0.0	0.0	-12.38
		-12.38	0.0	0.0	0.0	100.0	-11.81	3.78	0.0	0.0	0.0	-0.98
14	3	-7.17	0.0	-2.95e-03	-42.27	0.0	-20.00	62.00	0.0	0.0	0.0	-46.32
		-46.32	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	19.72	0.0	0.0	0.0	-7.17
14	4	-7.17	0.0	-2.79e-03	-42.27	0.0	-20.00	62.00	0.0	0.0	0.0	-46.32
		-46.32	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	19.72	0.0	0.0	0.0	-7.17
14	5	-0.98	0.0	-5.99e-04	-17.77	0.0	-20.00	21.55	0.0	0.0	0.0	-12.38
		-12.38	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	3.78	0.0	0.0	0.0	-0.98
14	6	-0.98	0.0	-5.99e-04	-17.77	0.0	-20.00	21.55	0.0	0.0	0.0	-12.38
		-12.38	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	3.78	0.0	0.0	0.0	-0.98
14	7	-0.98	0.0	-9.31e-04	-17.77	0.0	-20.00	21.55	0.0	0.0	0.0	-12.38
		-12.38	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	3.78	0.0	0.0	0.0	-0.98
14	8	-4.88	0.0	-1.91e-03	-29.96	0.0	-20.00	43.49	0.0	0.0	0.0	-32.12
		-32.12	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	13.53	0.0	0.0	0.0	-4.88
14	9	-0.98	0.0	-1.04e-03	-17.77	0.0	-20.00	21.55	0.0	0.0	0.0	-12.38
		-12.38	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	3.78	0.0	0.0	0.0	-0.98
14	10	0.0	0.0	2.02e-04	0.0	0.0	-20.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



14	11	-11.82	0.0	-3.08e-03	-49.14	0.0	-24.60	79.23	0.0	0.0	0.0	-65.28
		-65.28	0.0	0.0	0.0	100.0	-11.05	30.09	0.0	0.0	0.0	-11.82
14	12	-6.70	0.0	-1.86e-03	-33.73	0.0	-15.40	51.53	0.0	0.0	0.0	-40.23
		-40.23	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.45	17.81	0.0	0.0	0.0	-6.70
16	1	0.0	0.0	1.16e-04	0.0	0.0	-134.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	-121.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	2	-463.41	0.0	1.92e-04	0.0	0.0	-134.41	244.44	0.0	0.0	0.0	-567.29
		-567.29	0.0	0.0	0.0	42.5	-121.50	244.44	0.0	0.0	0.0	-463.41
16	3	-933.03	0.0	-7.08e-04	0.0	0.0	-99.56	436.00	0.0	0.0	0.0	-1118.33
		-1118.33	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	436.00	0.0	0.0	0.0	-933.03
16	4	-933.03	0.0	-6.41e-04	0.0	0.0	-99.56	436.00	0.0	0.0	0.0	-1118.33
		-1118.33	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	436.00	0.0	0.0	0.0	-933.03
16	5	-463.41	0.0	-2.46e-05	0.0	0.0	-99.56	244.44	0.0	0.0	0.0	-567.29
		-567.29	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	244.44	0.0	0.0	0.0	-463.41
16	6	-463.41	0.0	-2.46e-05	0.0	0.0	-99.56	244.44	0.0	0.0	0.0	-567.29
		-567.29	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	244.44	0.0	0.0	0.0	-463.41
16	7	-463.41	0.0	-1.66e-04	0.0	0.0	-99.56	244.44	0.0	0.0	0.0	-567.29
		-567.29	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	244.44	0.0	0.0	0.0	-463.41
16	8	-668.36	0.0	-4.26e-04	0.0	0.0	-99.56	315.11	0.0	0.0	0.0	-802.28
		-802.28	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	315.11	0.0	0.0	0.0	-668.36
16	9	-463.41	0.0	-2.13e-04	0.0	0.0	-99.56	244.44	0.0	0.0	0.0	-567.29
		-567.29	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	244.44	0.0	0.0	0.0	-463.41
16	10	0.0	0.0	8.57e-05	0.0	0.0	-99.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	11	-987.21	0.0	-6.69e-04	-2.89	0.0	-114.34	423.14	0.0	0.0	0.0	-1166.42
		-1166.42	0.0	0.0	0.0	42.5	-103.80	420.25	0.0	0.0	0.0	-987.21
16	12	-717.50	0.0	-3.54e-04	0.0	0.0	-84.78	323.70	0.0	0.0	0.0	-855.07
		-855.07	0.0	0.0	0.0	42.5	-76.20	323.70	0.0	0.0	0.0	-717.50
17	1	0.0	0.0	-1.16e-04	0.0	0.0	-134.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	-121.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	2	567.29	0.0	-1.92e-04	0.0	0.0	-134.41	-244.44	0.0	0.0	0.0	567.29
		463.41	0.0	0.0	0.0	42.5	-121.50	-244.44	0.0	0.0	0.0	463.41
17	3	765.85	0.0	-4.89e-04	0.0	0.0	-99.56	-329.99	0.0	0.0	0.0	765.85
		625.60	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	-329.99	0.0	0.0	0.0	625.60
17	4	765.85	0.0	-2.59e-04	0.0	0.0	-99.56	-329.99	0.0	0.0	0.0	765.85
		625.60	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	-329.99	0.0	0.0	0.0	625.60
17	5	567.29	0.0	2.46e-05	0.0	0.0	-99.56	-244.44	0.0	0.0	0.0	567.29
		463.41	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	-244.44	0.0	0.0	0.0	463.41
17	6	567.29	0.0	2.46e-05	0.0	0.0	-99.56	-244.44	0.0	0.0	0.0	567.29
		463.41	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	-244.44	0.0	0.0	0.0	463.41



17	7	567.29	0.0	2.56e-04	0.0	0.0	-99.56	-244.44	0.0	0.0	0.0	567.29
		463.41	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	-244.44	0.0	0.0	0.0	463.41
17	8	567.29	0.0	-2.62e-04	0.0	0.0	-99.56	-244.44	0.0	0.0	0.0	567.29
		463.41	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	-244.44	0.0	0.0	0.0	463.41
17	9	567.29	0.0	3.33e-04	0.0	0.0	-99.56	-244.44	0.0	0.0	0.0	567.29
		463.41	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	-244.44	0.0	0.0	0.0	463.41
17	10	0.0	0.0	-8.57e-05	0.0	0.0	-99.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	-90.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	11	296.87	0.0	-2.73e-04	-2.89	0.0	-114.34	-150.02	0.0	0.0	0.0	296.87
		232.49	0.0	0.0	0.0	42.5	-103.80	-152.91	0.0	0.0	0.0	232.49
17	12	494.44	0.0	-3.65e-05	0.0	0.0	-84.78	-215.24	0.0	0.0	0.0	494.44
		402.96	0.0	0.0	0.0	42.5	-76.20	-215.24	0.0	0.0	0.0	402.96
18	1	0.0	0.0	2.72e-04	0.0	0.0	-11.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	2	0.0	0.0	9.38e-05	-3.78	0.0	-11.81	3.78	0.0	0.0	0.0	-0.98
		-0.98	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	3	0.0	0.0	-2.99e-03	-19.72	0.0	-8.75	19.72	0.0	0.0	0.0	-7.17
		-7.17	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	4	0.0	0.0	-2.83e-03	-19.72	0.0	-8.75	19.72	0.0	0.0	0.0	-7.17
		-7.17	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	5	0.0	0.0	-6.04e-04	-3.78	0.0	-8.75	3.78	0.0	0.0	0.0	-0.98
		-0.98	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	6	0.0	0.0	-6.04e-04	-3.78	0.0	-8.75	3.78	0.0	0.0	0.0	-0.98
		-0.98	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	7	0.0	0.0	-9.37e-04	-3.78	0.0	-8.75	3.78	0.0	0.0	0.0	-0.98
		-0.98	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	8	0.0	0.0	-1.94e-03	-13.53	0.0	-8.75	13.53	0.0	0.0	0.0	-4.88
		-4.88	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	9	0.0	0.0	-1.05e-03	-3.78	0.0	-8.75	3.78	0.0	0.0	0.0	-0.98
		-0.98	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	10	0.0	0.0	2.02e-04	0.0	0.0	-8.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	11	0.0	0.0	-3.14e-03	-30.09	0.0	-11.05	30.09	0.0	0.0	0.0	-11.82
		-11.82	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	12	0.0	0.0	-1.90e-03	-17.81	0.0	-6.45	17.81	0.0	0.0	0.0	-6.70
		-6.70	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	1	0.0	0.0	-2.72e-04	0.0	0.0	-11.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	2	0.98	0.0	-9.38e-05	3.78	0.0	-11.81	-3.78	0.0	0.0	0.0	0.98
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



19	3	1.32	0.0	1.89e-03	5.10	0.0	-8.75	-5.10	0.0	0.0	0.0	1.32
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	4	1.32	0.0	1.35e-03	5.10	0.0	-8.75	-5.10	0.0	0.0	0.0	1.32
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	5	0.98	0.0	6.04e-04	3.78	0.0	-8.75	-3.78	0.0	0.0	0.0	0.98
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	6	0.98	0.0	6.04e-04	3.78	0.0	-8.75	-3.78	0.0	0.0	0.0	0.98
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	7	0.98	0.0	1.15e-03	3.78	0.0	-8.75	-3.78	0.0	0.0	0.0	0.98
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	8	0.98	0.0	1.16e-03	3.78	0.0	-8.75	-3.78	0.0	0.0	0.0	0.98
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	9	0.98	0.0	1.33e-03	3.78	0.0	-8.75	-3.78	0.0	0.0	0.0	0.98
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	10	0.0	0.0	-2.02e-04	0.0	0.0	-8.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	11	0.0	0.0	-4.91e-04	-4.72	0.0	-11.05	4.72	0.0	0.0	0.0	-2.52
		-2.52	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	12	0.72	0.0	3.80e-04	2.85	0.0	-6.45	-2.85	0.0	0.0	0.0	0.72
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Pilas.	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Q 2 / Q 3	N	V 2	V 3	T
	-1166.42	0.0	-3.14e-03	-124.24	-134.41	-329.99	0.0	0.0
	765.85	0.0	1.89e-03	105.96	0.0	436.00	0.0	0.0

Trave f.	Cmb	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Pt	Pos.	N	V 2	V 3	T	M 2	M 3
		kN m	kN m	m	kN/ m2	cm	kN	kN	kN	kN m	kN m	kN m
1	1	55.37	0.0	1.25e-04	-48.66	0.0	0.0	77.26	0.0	0.0	0.0	18.62
		18.62	0.0	0.0		45.0	0.0	86.11	0.0	0.0	0.0	55.37
1	2	362.71	0.0	-2.56e-04	-98.47	0.0	-243.29	287.39	0.0	0.0	0.0	226.40
		226.40	0.0	0.0		45.0	-243.29	318.51	0.0	0.0	0.0	362.71
1	3	591.11	0.0	-4.39e-04	-116.91	0.0	-346.07	207.98	0.0	0.0	0.0	487.90
		487.90	0.0	0.0		45.0	-346.07	250.54	0.0	0.0	0.0	591.11
1	4	600.50	0.0	-1.95e-04	-75.19	0.0	-346.07	220.33	0.0	0.0	0.0	495.92
		495.92	0.0	0.0		45.0	-346.07	244.40	0.0	0.0	0.0	600.50
1	5	404.92	0.0	-2.97e-05	-71.45	0.0	-243.29	221.42	0.0	0.0	0.0	300.21
		300.21	0.0	0.0		45.0	-243.29	243.98	0.0	0.0	0.0	404.92
1	6	404.92	0.0	-2.97e-05	-71.45	0.0	-243.29	221.42	0.0	0.0	0.0	300.21
		300.21	0.0	0.0		45.0	-243.29	243.98	0.0	0.0	0.0	404.92
1	7	431.13	0.0	-2.14e-04	-87.02	0.0	-243.29	189.03	0.0	0.0	0.0	339.45



		339.45	0.0	0.0		45.0	-243.29	218.39	0.0	0.0	0.0	431.13
1	8	438.89	0.0	-2.19e-04	-90.23	0.0	-255.04	180.62	0.0	0.0	0.0	350.66
		350.66	0.0	0.0		45.0	-255.04	211.43	0.0	0.0	0.0	438.89
1	9	439.87	0.0	-2.95e-04	-92.25	0.0	-243.29	178.23	0.0	0.0	0.0	352.52
		352.52	0.0	0.0		45.0	-243.29	209.86	0.0	0.0	0.0	439.87
1	10	41.02	0.0	9.28e-05	-36.04	0.0	0.0	57.23	0.0	0.0	0.0	13.79
		13.79	0.0	0.0		45.0	0.0	63.79	0.0	0.0	0.0	41.02
1	11	189.19	0.0	-3.17e-04	-88.17	0.0	-194.74	183.14	0.0	0.0	0.0	100.11
		100.11	0.0	0.0		45.0	-194.74	212.90	0.0	0.0	0.0	189.19
1	12	343.24	0.0	-8.67e-05	-74.88	0.0	-232.27	195.78	0.0	0.0	0.0	249.74
		249.74	0.0	0.0		45.0	-232.27	219.82	0.0	0.0	0.0	343.24
3	1	55.37	0.0	1.25e-04	-48.66	0.0	0.0	-86.11	0.0	0.0	0.0	55.37
		18.62	0.0	0.0		45.0	0.0	-77.26	0.0	0.0	0.0	18.62
3	2	362.71	0.0	-2.56e-04	-98.47	0.0	-243.29	-318.51	0.0	0.0	0.0	362.71
		226.40	0.0	0.0		45.0	-243.29	-287.39	0.0	0.0	0.0	226.40
3	3	932.94	0.0	-6.30e-04	-117.20	0.0	-416.32	-257.95	0.0	0.0	0.0	932.94
		826.37	0.0	0.0		45.0	-416.32	-215.46	0.0	0.0	0.0	826.37
3	4	903.77	0.0	-5.61e-04	-63.90	0.0	-416.32	-284.59	0.0	0.0	0.0	903.77
		779.84	0.0	0.0		45.0	-416.32	-266.01	0.0	0.0	0.0	779.84
3	5	404.92	0.0	-2.97e-05	-71.45	0.0	-243.29	-243.98	0.0	0.0	0.0	404.92
		300.21	0.0	0.0		45.0	-243.29	-221.42	0.0	0.0	0.0	300.21
3	6	404.92	0.0	-2.97e-05	-71.45	0.0	-243.29	-243.98	0.0	0.0	0.0	404.92
		300.21	0.0	0.0		45.0	-243.29	-221.42	0.0	0.0	0.0	300.21
3	7	452.56	0.0	-1.16e-04	-93.45	0.0	-243.29	-200.18	0.0	0.0	0.0	452.56
		369.75	0.0	0.0		45.0	-243.29	-167.81	0.0	0.0	0.0	369.75
3	8	662.50	0.0	-3.66e-04	-89.14	0.0	-301.87	-220.01	0.0	0.0	0.0	662.50
		570.25	0.0	0.0		45.0	-301.87	-189.85	0.0	0.0	0.0	570.25
3	9	468.44	0.0	-1.65e-04	-100.83	0.0	-243.29	-185.57	0.0	0.0	0.0	468.44
		392.93	0.0	0.0		45.0	-243.29	-149.94	0.0	0.0	0.0	392.93
3	10	41.02	0.0	9.28e-05	-36.04	0.0	0.0	-63.79	0.0	0.0	0.0	41.02
		13.79	0.0	0.0		45.0	0.0	-57.23	0.0	0.0	0.0	13.79
3	11	937.35	0.0	-5.88e-04	-58.73	0.0	-375.72	-312.05	0.0	0.0	0.0	937.35
		800.53	0.0	0.0		45.0	-375.72	-295.82	0.0	0.0	0.0	800.53
3	12	653.52	0.0	-2.89e-04	-62.89	0.0	-304.14	-260.94	0.0	0.0	0.0	653.52
		540.22	0.0	0.0		45.0	-304.14	-242.51	0.0	0.0	0.0	540.22
4	1	18.60	0.0	8.49e-04	-48.03	0.0	0.0	-77.38	0.0	0.0	0.0	18.60
		-153.31	0.0	0.0		930.0	0.0	77.38	0.0	0.0	0.0	18.60
4	2	226.38	0.0	2.14e-03	-97.19	0.0	-242.53	-287.62	0.0	0.0	0.0	226.38
		-421.77	0.0	0.0		930.0	-242.53	287.62	0.0	0.0	0.0	226.38
4	3	826.28	0.0	-2.16e-03	-127.86	0.0	-380.01	-215.63	0.0	0.0	0.0	826.28



		200.45	0.0	0.0		930.0	-380.01	208.11	0.0	0.0	0.0	487.84
4	4	779.82	0.0	-2.28e-03	-76.49	0.0	-380.01	-266.19	0.0	0.0	0.0	779.82
		52.84	0.0	0.0		930.0	-380.01	220.51	0.0	0.0	0.0	495.90
4	5	300.19	0.0	8.32e-04	-71.30	0.0	-242.53	-221.59	0.0	0.0	0.0	300.19
		-206.48	0.0	0.0		930.0	-242.53	221.59	0.0	0.0	0.0	300.19
4	6	300.19	0.0	8.32e-04	-71.30	0.0	-242.53	-221.59	0.0	0.0	0.0	300.19
		-206.48	0.0	0.0		930.0	-242.53	221.59	0.0	0.0	0.0	300.19
4	7	369.66	0.0	-1.29e-03	-93.98	0.0	-242.53	-167.97	0.0	0.0	0.0	369.66
		1.80	0.0	0.0		930.0	-242.53	189.16	0.0	0.0	0.0	339.38
4	8	570.16	0.0	-9.51e-04	-94.51	0.0	-277.59	-190.01	0.0	0.0	0.0	570.16
		63.85	0.0	0.0		930.0	-277.59	180.76	0.0	0.0	0.0	350.59
4	9	392.84	0.0	-1.75e-03	-102.02	0.0	-242.53	-150.09	0.0	0.0	0.0	392.84
		64.70	0.0	0.0		930.0	-242.53	178.35	0.0	0.0	0.0	352.46
4	10	13.78	0.0	6.29e-04	-35.58	0.0	0.0	-57.32	0.0	0.0	0.0	13.78
		-113.56	0.0	0.0		930.0	0.0	57.32	0.0	0.0	0.0	13.78
4	11	800.52	0.0	-5.57e-03	-86.58	0.0	-284.34	-295.98	0.0	0.0	0.0	800.52
		-171.60	0.0	0.0		930.0	-284.34	183.30	0.0	0.0	0.0	100.10
4	12	540.20	0.0	-2.31e-03	-74.45	0.0	-267.37	-242.69	0.0	0.0	0.0	540.20
		-124.54	0.0	0.0		930.0	-267.37	195.96	0.0	0.0	0.0	249.72
9	1	55.40	0.0	5.68e-04	-51.50	0.0	0.0	-1.40e-03	0.0	0.0	0.0	5.06e-04
		5.06e-04	0.0	0.0		225.0	0.0	48.18	0.0	0.0	0.0	55.40
9	2	-2.24e-03	0.0	1.34e-03	-105.18	0.0	0.52	5.41e-03	0.0	0.0	0.0	-2.24e-03
		-204.51	0.0	0.0		225.0	0.52	-184.33	0.0	0.0	0.0	-204.51
9	3	-2.65e-03	0.0	3.29e-03	-114.05	0.0	8.95	5.54e-03	0.0	0.0	0.0	-2.65e-03
		-185.29	0.0	0.0		225.0	8.95	-158.56	0.0	0.0	0.0	-185.29
9	4	-2.46e-03	0.0	2.91e-03	-61.09	0.0	8.95	5.86e-03	0.0	0.0	0.0	-2.46e-03
		-214.46	0.0	0.0		225.0	8.95	-185.20	0.0	0.0	0.0	-214.46
9	5	-1.72e-03	0.0	1.60e-04	-72.25	0.0	0.52	4.26e-03	0.0	0.0	0.0	-1.72e-03
		-162.30	0.0	0.0		225.0	0.52	-144.59	0.0	0.0	0.0	-162.30
9	6	-1.72e-03	0.0	1.60e-04	-72.25	0.0	0.52	4.26e-03	0.0	0.0	0.0	-1.72e-03
		-162.30	0.0	0.0		225.0	0.52	-144.59	0.0	0.0	0.0	-162.30
9	7	-1.47e-03	0.0	6.25e-04	-92.87	0.0	0.52	3.25e-03	0.0	0.0	0.0	-1.47e-03
		-114.67	0.0	0.0		225.0	0.52	-100.77	0.0	0.0	0.0	-114.67
9	8	-1.90e-03	0.0	1.92e-03	-87.30	0.0	6.02	4.08e-03	0.0	0.0	0.0	-1.90e-03
		-139.71	0.0	0.0		225.0	6.02	-120.60	0.0	0.0	0.0	-139.71
9	9	-1.39e-03	0.0	8.86e-04	-100.01	0.0	0.52	2.91e-03	0.0	0.0	0.0	-1.39e-03
		-98.79	0.0	0.0		225.0	0.52	-86.17	0.0	0.0	0.0	-98.79
9	10	41.03	0.0	4.21e-04	-38.15	0.0	0.0	-1.03e-03	0.0	0.0	0.0	3.75e-04
		3.75e-04	0.0	0.0		225.0	0.0	35.69	0.0	0.0	0.0	41.03
9	11	-2.85e-03	0.0	3.04e-03	-55.79	0.0	21.55	6.38e-03	0.0	0.0	0.0	-2.85e-03



		-228.97	0.0	0.0		225.0	21.55	-197.87	0.0	0.0	0.0	-228.97
9	12	-2.37e-03	0.0	1.48e-03	-61.45	0.0	8.89	5.50e-03	0.0	0.0	0.0	-2.37e-03
		-201.46	0.0	0.0		225.0	8.89	-176.33	0.0	0.0	0.0	-201.46
15	1	55.40	0.0	5.68e-04	-51.50	0.0	0.0	-48.18	0.0	0.0	0.0	55.40
		5.06e-04	0.0	0.0		225.0	0.0	1.40e-03	0.0	0.0	0.0	5.06e-04
15	2	-2.24e-03	0.0	1.34e-03	-105.18	0.0	0.52	184.33	0.0	0.0	0.0	-204.51
		-204.51	0.0	0.0		225.0	0.52	-5.41e-03	0.0	0.0	0.0	-2.24e-03
15	3	-2.38e-03	0.0	2.23e-03	-114.71	0.0	-7.31	151.10	0.0	0.0	0.0	-174.67
		-174.67	0.0	0.0		225.0	-7.31	-5.05e-03	0.0	0.0	0.0	-2.38e-03
15	4	-1.60e-03	0.0	1.02e-03	-74.21	0.0	-7.31	145.01	0.0	0.0	0.0	-165.27
		-165.27	0.0	0.0		225.0	-7.31	-4.23e-03	0.0	0.0	0.0	-1.60e-03
15	5	-1.72e-03	0.0	1.60e-04	-72.25	0.0	0.52	144.59	0.0	0.0	0.0	-162.30
		-162.30	0.0	0.0		225.0	0.52	-4.26e-03	0.0	0.0	0.0	-1.72e-03
15	6	-1.72e-03	0.0	1.60e-04	-72.25	0.0	0.52	144.59	0.0	0.0	0.0	-162.30
		-162.30	0.0	0.0		225.0	0.52	-4.26e-03	0.0	0.0	0.0	-1.72e-03
15	7	-1.80e-03	0.0	1.09e-03	-85.95	0.0	0.52	118.96	0.0	0.0	0.0	-136.10
		-136.10	0.0	0.0		225.0	0.52	-3.89e-03	0.0	0.0	0.0	-1.80e-03
15	8	-1.65e-03	0.0	1.12e-03	-89.13	0.0	-4.82	111.99	0.0	0.0	0.0	-128.34
		-128.34	0.0	0.0		225.0	-4.82	-3.63e-03	0.0	0.0	0.0	-1.65e-03
15	9	-1.82e-03	0.0	1.50e-03	-90.78	0.0	0.52	110.41	0.0	0.0	0.0	-127.37
		-127.37	0.0	0.0		225.0	0.52	-3.76e-03	0.0	0.0	0.0	-1.82e-03
15	10	41.03	0.0	4.21e-04	-38.15	0.0	0.0	-35.69	0.0	0.0	0.0	41.03
		3.75e-04	0.0	0.0		225.0	0.0	1.03e-03	0.0	0.0	0.0	3.75e-04
15	11	-1.45e-03	0.0	1.62e-03	-96.27	0.0	-20.32	98.71	0.0	0.0	0.0	-107.62
		-107.62	0.0	0.0		225.0	-20.32	-3.05e-03	0.0	0.0	0.0	-1.45e-03
15	12	-1.93e-03	0.0	4.54e-04	-77.15	0.0	-7.74	135.21	0.0	0.0	0.0	-151.13
		-151.13	0.0	0.0		225.0	-7.74	-4.23e-03	0.0	0.0	0.0	-1.93e-03
Trave f.			M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Pt	N	V 2	V 3	T		
		-421.77	0.0	-5.57e-03	-127.86		-416.32	-318.51	0.0	0.0		
		937.35	0.0	3.29e-03	-35.58		21.55	318.51	0.0	0.0		

13. ALLEGATO E. – MURO AD U SEZIONE 5-CALCOLO AGLI ELEMENTI FINITI CON IL PROGRAMMA PRO-SAP. TABULATI DI OUTPUT

PRO_SAP PROFESSIONAL STRUCTURAL ANALYSIS PROGRAM

Relazione di calcolo sulla struttura impostata e redatta secondo le modalità previste nel D.M. 14 Gennaio 2008 cap. 10 “Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo”

2S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL
P.tta Schiatti 8/b
44100 FERRARA (ITALY)
tel. 39 532 200091 – fax 39 532 200086
www.2si.it info@2si.it

D.M. 14/01/08 cap. 10.2 Affidabilità dei codici utilizzati:
www.2si.it/software/Affidabilità.htm


MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI TRAVE

TABELLA DATI TRAVI

Il programma utilizza per la modellazione elementi a due nodi denominati in generale travi.

Ogni elemento trave è individuato dal nodo iniziale e dal nodo finale.

Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione.

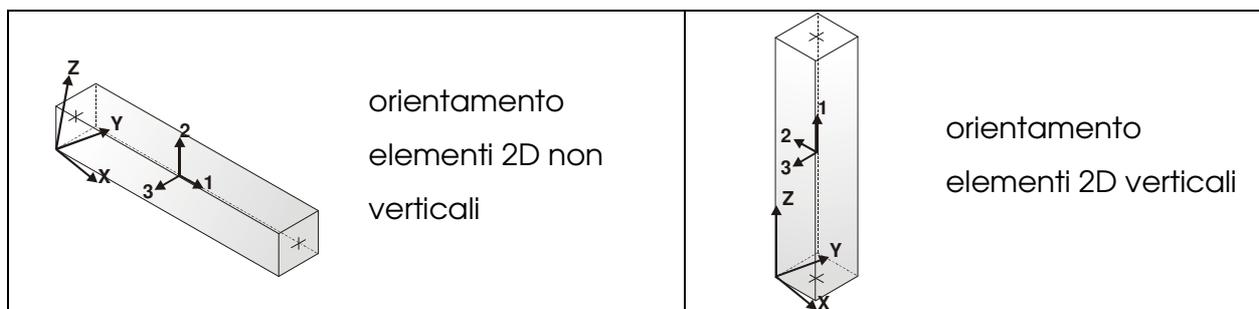

In particolare per ogni elemento viene indicato in tabella:

Elem.	numero dell'elemento
Note	codice di comportamento: trave, trave di fondazione, pilastro, asta, asta tesa, asta compressa
Nodo I (J)	numero del nodo iniziale (finale)
Mat.	codice del materiale assegnato all'elemento
Sez.	codice della sezione assegnata all'elemento
Rotaz.	valore della rotazione dell'elemento, attorno al proprio asse, nel caso in cui l'orientamento di default non sia adottabile; l'orientamento di default prevede per gli elementi non verticali l'asse 2 contenuto nel piano verticale e l'asse 3 orizzontale, per gli elementi verticali l'asse 2 diretto secondo X negativo e l'asse 3 diretto secondo Y negativo
Svincolo I (J)	codici di svincolo per le azioni interne; i primi sei codici si

	riferiscono al nodo iniziale, i restanti sei al nodo finale (il valore 1 indica che la relativa azione interna non è attiva)
Wink V	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione della trave su suolo elastico
Wink O	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo elastico orizzontale



Elem.Note	Nodo I	Nodo J	Mat.	Sez.	Rotaz.	Svincolo I	Svincolo J	Wink V	Wink O	
						gradi			daN/cm3	daN/cm3
1	Trave f.	2	9	3	1				0.50	1.00
2	Trave f.	5	2	3	1				0.50	1.00
3	Trave f.	6	1	3	1				0.50	1.00
4	Trave f.	3	5	3	1				0.50	1.00
5	Trave f.	1	3	3	1				0.50	1.00
6	Pilas.	7	4	5	9					
7	Pilas.	4	8	5	10					
8	Pilas.	15	7	5	8					
9	Pilas.	1	10	5	2					
10	Pilas.	10	11	5	3					
11	Pilas.	11	12	5	4					
12	Pilas.	12	13	5	5					
13	Pilas.	13	14	5	6					
14	Pilas.	14	15	5	7					
15	Pilas.	17	16	5	9					
16	Pilas.	16	18	5	10					
17	Pilas.	24	17	5	8					
18	Pilas.	2	19	5	2					
19	Pilas.	19	20	5	3					
20	Pilas.	20	21	5	4					
21	Pilas.	21	22	5	5					
22	Pilas.	22	23	5	6					
23	Pilas.	23	24	5	7					











MODELLAZIONE DELLE AZIONI

LEGENDA TABELLA DATI AZIONI

Il programma consente l'uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni azione applicata alla struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla identificativa. Le tabelle successive dettagliano i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle riportano infatti i seguenti dati in relazione al tipo:

1	carico concentrato nodale 6 dati (forza F_x , F_y , F_z , momento M_x , M_y , M_z)
2	spostamento nodale impresso 6 dati (spostamento T_x , T_y , T_z , rotazione R_x , R_y , R_z)
3	carico distribuito globale su elemento tipo trave 7 dati (f_x , f_y , f_z , m_x , m_y , m_z , ascissa di inizio carico) 7 dati (f_x , f_y , f_z , m_x , m_y , m_z , ascissa di fine carico)
4	carico distribuito locale su elemento tipo trave 7 dati (f_1 , f_2 , f_3 , m_1 , m_2 , m_3 , ascissa di inizio carico) 7 dati (f_1 , f_2 , f_3 , m_1 , m_2 , m_3 , ascissa di fine carico)
5	carico concentrato globale su elemento tipo trave 7 dati (F_x , F_y , F_z , M_x , M_y , M_z , ascissa di carico)
6	carico concentrato locale su elemento tipo trave 7 dati (F_1 , F_2 , F_3 , M_1 , M_2 , M_3 , ascissa di carico)
7	variazione termica applicata ad elemento tipo trave 7 dati (variazioni termiche: uniforme, media e differenza in altezza e larghezza al nodo)

	iniziale e finale)
8	carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra 1 dato (pressione)
9	carico di pressione variabile su elemento tipo piastra 4 dati (pressione, quota, pressione, quota)
10	variazione termica applicata ad elemento tipo piastra 2 dati (variazioni termiche: media e differenza nello spessore)
11	carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra 1 dato descrizione della tipologia 4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore) la tipologia precisa l'ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalità di carico e la larghezza d'influenza per gli elementi tipo trave
12	gruppo di carichi con impronta su piastra 9 dati (numero di ripetizioni in direzione X e Y, valore di ciascun carico, posizione centrale del primo, dimensioni dell' impronta, interasse tra i carichi)

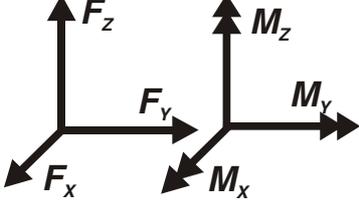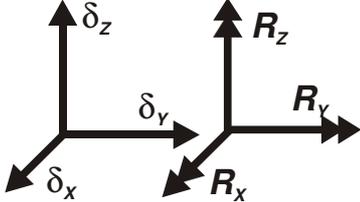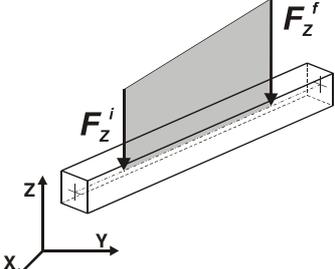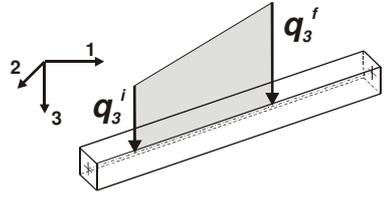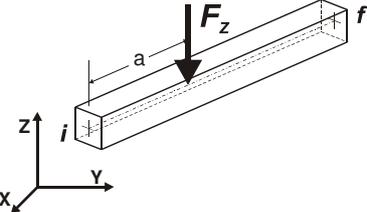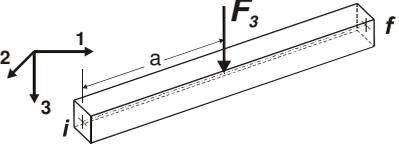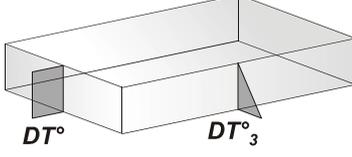	Carico concentrato nodale		Spostamento impresso
	Carico distribuito globale		Carico distribuito locale
	Carico concentrato globale		Carico concentrato locale
	Carico termico 2D		Carico termico 3D
	Carico pressione uniforme		Carico pressione variabile

Tipo carico distribuito globale su trave

Id	Tipo	Pos.	fx	fy	fz	mx	my	mz
		m	kN/m	kN/m	kN/m	kN	kN	kN
22	DG:xi=0.0 xf=234.00 Fzi=-153.55 Fzf=-153.55	0.0	0.0	0.0	-153.55	0.0	0.0	0.0

Id	Tipo	Pos.	fx	fy	fz	mx	my	mz
		2.34	0.0	0.0	-153.55	0.0	0.0	0.0
82	DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.60 Fzf=-2.60	0.0	0.0	0.0	-2.60	0.0	0.0	0.0
		1.00	0.0	0.0	-2.60	0.0	0.0	0.0
83	DG:xi=0.0 xf=47.50 Fzi=-2.60 Fzf=-2.60	0.0	0.0	0.0	-2.60	0.0	0.0	0.0
		0.48	0.0	0.0	-2.60	0.0	0.0	0.0
84	DG:xi=0.0 xf=80.00 Fzi=-2.60 Fzf=-2.60	0.0	0.0	0.0	-2.60	0.0	0.0	0.0
		0.80	0.0	0.0	-2.60	0.0	0.0	0.0
85	DG:xi=0.0 xf=300.00 Fzi=-32.04 Fzf=-32.04	0.0	0.0	0.0	-32.04	0.0	0.0	0.0
		3.00	0.0	0.0	-32.04	0.0	0.0	0.0
86	DG:xi=300.00 xf=600.00 Fzi=-53.32 Fzf=-53.32	3.00	0.0	0.0	-53.32	0.0	0.0	0.0
		6.00	0.0	0.0	-53.32	0.0	0.0	0.0
87	DG:xi=600.00 xf=900.00 Fzi=-17.27 Fzf=-17.27	6.00	0.0	0.0	-17.27	0.0	0.0	0.0
		9.00	0.0	0.0	-17.27	0.0	0.0	0.0

Tipo	carico variabile generale
------	---------------------------

Id	Tipo	ascissa	valore	ascissa	valore
		m	kN/ m2	m	kN/ m2
70	QV:var z - Qx - Lineare				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.48	4240.00	7.58	563.00
		7.58	563.00	8.07	0.0
71	QV:var z - Qx - Lineare				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.48	-4240.00	7.58	-563.00
		7.58	-563.00	8.07	0.0
72	QV:var z - Qx - Lineare				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.48	3050.00	7.58	405.00
		7.58	405.00	8.07	0.0
73	QV:var z - Qx - Lineare				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.48	-3049.00	7.58	-405.00
		7.58	-405.00	8.07	0.0
74	QV:var z - Qx - Lineare				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.48	7100.00	7.58	0.0
75	QV:var z - Qx - Lineare				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.48	-7100.00	7.58	0.0
76	QV:var z - Qx - Lineare				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.48	1218.50	8.07	1218.50
77	QV:var z - Qx - Lineare				



Id	Tipo	ascissa	valore	ascissa	valore
	Z - Z Qx L2=0.0	0.48	-1218.50	8.07	-1218.50
78	QV:var z - Qx - Lineare				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.48	3287.00	8.07	3287.00
79	QV:var z - Qx - Lineare				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.48	2510.00	8.07	2510.00
80	QV:var z - Qx - Lineare				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.0	833.00	8.28	230.00
81	QV:var z - Qx - Lineare				
	Z - Z Qx L2=0.0	0.0	623.00	8.28	623.00

SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO

LEGENDA TABELLA CASI DI CARICO

Il programma consente l'applicazione di diverse tipologie di casi di carico.

Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico:

	Sigla	Tipo	Descrizione
1	Ggk	A	caso di carico comprensivo del peso proprio struttura
2	Gk	NA	caso di carico con azioni permanenti
3	Qk	NA	caso di carico con azioni variabili
4	Gsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle coperture
5	Qsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai
6	Qnk	A	caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture
7	Qtk	SA	caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura
8	Qvk	NA	caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura
9	Esk	SA	caso di carico sismico con analisi statica equivalente
10	Edk	SA	caso di carico sismico con analisi dinamica
11	Pk	NA	caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e precompressioni

Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico: 1-Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk.

Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico:

7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica;

9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell'angolo di ingresso del sisma e l'individuazione dei casi di carico partecipanti alla definizione delle masse.

Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli elementi strutturali (si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico.

Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l'indicazione dei dati relativi al caso di carico stesso:

Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto).

In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato l'elenco di nodi ed elementi direttamente caricati con la sigla identificativa del carico.

Per i casi di carico di tipo sismico (9-Esk e 10-Edk), viene riportata la tabella di definizione delle masse: per ogni caso di carico partecipante alla definizione delle masse viene indicata la relativa aliquota (partecipazione) considerata. Si precisa che per i caso di carico 5-Qsk e 6-Qnk la partecipazione è prevista localmente per ogni elemento solaio o copertura presente nel modello (si confronti il valore S_{ksol} nel capitolo relativo agli elementi solaio) e pertanto la loro partecipazione è di norma pari a uno.

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
1	Ggk	CDC=Ggk (peso proprio della struttura)	
2	Gk	CDC=Gk (permanente)	D2 : 1 Azione : DG:xi=0.0 xf=234.00 Fzi=-153.55 Fzf=-153.55 D2 : 3 Azione : DG:xi=0.0 xf=234.00 Fzi=-153.55 Fzf=-153.55
3	Gk	CDC=Gk (Spinta a riposo piedritto sx) M1	D2 : 6 Azione : QV:var z - Qx - Lineare D2 : 7 Azione : QV:var z - Qx - Lineare D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
4	Gk	CDC=Gk (Spinta riposo piedritto dx) M1	D2 : 15 Azione : QV:var z - Qx - Lineare D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare D2 : 18 Azione : QV:var z - Qx - Lineare D2 :da 19 a 23 Azione : QV:var z - Qx - Lineare

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
5	Gk	CDC=Gk (Spinta attiva piedritto sx) M1	D2 : 6 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 7 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
6	Gk	CDC=G1k (Spinta attiva piedritto dx) M1	D2 : 15 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 18 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 :da 19 a 23 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
7	Gk	CDC=G1k (Spinta falda)	D2 : 6 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 7 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 15 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 18 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 :da 19 a 23 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
8	Qk	CDC=Qk (Accidentale 20kPa su piedritto sx a riposo) M1	D2 : 6 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 7 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
9	Qk	CDC=Qk (Accidentale 20kPa su piedritto dx a riposo) M1	D2 : 15 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 18 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 :da 19 a 23 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
10	Qk	CDC=Qk (incremento distribuito sismico alto) M1	D2 : 6 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 7 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
11	Qk	CDC=Qk (incremento distribuito sismico basso) M1	D2 : 6 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 7 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare



CDC	Tipo	Sigla Id	Note
			D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
13	Qk	CDC=Qk (inerzia verticale basso)	D2 : 6 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.60 Fzf=-2.60
			D2 : 7 Azione : DG:xi=0.0 xf=80.00 Fzi=-2.60 Fzf=-2.60
			D2 : 8 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.60 Fzf=-2.60
			D2 : 9 Azione : DG:xi=0.0 xf=47.50 Fzi=-2.60 Fzf=-2.60
			D2 :da 10 a 14 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.60 Fzf=-2.60
			D2 : 15 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.60 Fzf=-2.60
			D2 : 16 Azione : DG:xi=0.0 xf=80.00 Fzi=-2.60 Fzf=-2.60
			D2 : 17 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.60 Fzf=-2.60
			D2 : 18 Azione : DG:xi=0.0 xf=47.50 Fzi=-2.60 Fzf=-2.60
			D2 :da 19 a 23 Azione : DG:xi=0.0 xf=100.00 Fzi=-2.60 Fzf=-2.60
14	Qk	CDC=Qk (inerzia orizzontale)	D2 : 6 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 7 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 15 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 18 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 :da 19 a 23 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
15	Qk	CDC=Qk (variabile da traffico soletta di fondazione)	D2 : 4 Azione : DG:xi=0.0 xf=300.00 Fzi=-32.04 Fzf=-32.04
			D2 : 4 Azione : DG:xi=300.00 xf=600.00 Fzi=-53.32 Fzf=-53.32
			D2 : 4 Azione : DG:xi=600.00 xf=900.00 Fzi=-17.27 Fzf=-17.27
16	Qk	CDC=Qk (inerzia orizzontale terreno imbarcato)	D2 : 6 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 7 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 8 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 9 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 :da 10 a 14 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 15 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 16 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 17 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 : 18 Azione : QV:var z - Qx - Lineare
			D2 :da 19 a 23 Azione : QV:var z - Qx - Lineare

DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI

LEGENDA TABELLA COMBINAZIONI DI CARICO

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla normativa vigente.

Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica degli spostamenti e delle sollecitazioni.

La prima tabella delle combinazioni riportata di seguito comprende le seguenti informazioni: *Numero*, *Tipo*, *Sigla identificativa*. Una seconda tabella riporta il *peso nella combinazione*, assunto per ogni caso di carico.

Cmb	Tipo	Sigla Id	effetto P-delta
1	SLU	1_STR	
2	SLU	2_STR	
3	SLU	3_STR	
4	SLU	4_STR	
5	SLE(p)	1_Q.P.	
6	SLE(f)	1_FR	
7	SLE(f)	2_FR	
8	SLE(r)	1_RAR	
9	SLE(r)	2_RAR	
10	SLE(r)	3_RAR	
11	SLU	1_SLV	
12	SLU	2_SLV	

Cmb	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24...	CDC 11/25...	CDC 12/26...	CDC 13/27...	CDC 14/28...
1	1.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Cmb	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24...	CDC 11/25...	CDC 12/26...	CDC 13/27...	CDC 14/28...
	0.0	0.0												
2	1.35	1.35	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
3	1.00	1.35	1.35	1.35	0.0	0.0	1.35	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.35	0.0												
4	1.00	1.00	1.35	1.35	0.0	0.0	1.35	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
5	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
6	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
7	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.75	0.0												
8	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.75	0.0												
9	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.00	0.0												
10	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0												
11	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	1.00	1.00
	0.0	1.00												
12	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	-1.00	0.0
	0.0	0.0												

RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE
LEGENDA RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE

Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne gli elementi tipo trave, è possibile in relazione alle tabelle sottoriportate.

Gli elementi vengono suddivisi, in relazione alle proprietà in elementi:

- tipo **pilastro**
- tipo **trave in elevazione**
- tipo **trave in fondazione**


Per ogni elemento, e per ogni combinazione (o caso di carico) vengono riportati i risultati più significativi.

Per gli elementi tipo *pilastro* sono riportati in tabella i seguenti valori:


Pilas.	numero dell'elemento pilastro
Cmb	combinazione in cui si verificano i valori riportati
M3 mx/mn	momento flettente in campata M3 max (prima riga) / min (seconda riga)
M2 mx/mn	momento flettente in campata M2 max (prima riga) / min (seconda riga)
D2/D3	freccia massima in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga)
Q2/Q3	carico totale in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga)
Pos.	ascissa del punto iniziale e finale dell'elemento
N, V2, ecc..	sei componenti di sollecitazione al piede ed in sommità dell'elemento

Per gli elementi tipo *trave in elevazione* sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri.

Per gli elementi tipo *trave in fondazione* (trave f.) sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri e la massima pressione sul terreno.



orientamento elementi
2D non verticali



orientamento elementi
2D verticali

Pilas.		Cmb M3 mx/mn M2 mx/mn			D 2 / D 3 Q 2 / Q 3		Pos.	N	V 2	V 3	T	M 2	M	
		kN m	kN m	m	kN	cm								kN
6	1	0.0	0.0	3.07e-04	0.0	0.0	-23.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-9.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	2	-0.41	0.0	-1.40e-03	-14.74	0.0	-23.69	16.78	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.56	
		-8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-9.18	2.05	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.41	
6	3	-3.84	0.0	-5.13e-03	-38.17	0.0	-17.55	51.90	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.95	
		-34.95	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	13.73	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.84	
6	4	-3.84	0.0	-5.25e-03	-38.17	0.0	-17.55	51.90	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.95	
		-34.95	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	13.73	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.84	
6	5	-0.41	0.0	-1.95e-03	-14.74	0.0	-17.55	16.78	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.56	
		-8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.41	
6	6	-0.41	0.0	-1.95e-03	-14.74	0.0	-17.55	16.78	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.56	
		-8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.41	
6	7	-0.41	0.0	-2.15e-03	-14.74	0.0	-17.55	16.78	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.56	
		-8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.41	
6	8	-2.60	0.0	-3.52e-03	-26.92	0.0	-17.55	36.28	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.15	
		-24.15	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	9.36	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.60	
6	9	-0.41	0.0	-2.22e-03	-14.74	0.0	-17.55	16.78	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.56	
		-8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.41	
6	10	0.0	0.0	2.28e-04	0.0	0.0	-17.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	11	-9.00	0.0	-6.44e-03	-54.63	0.0	-22.23	82.90	0.0	0.0	0.0	0.0	-63.38	
		-63.38	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.88	28.27	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.00	
6	12	-4.81	0.0	-4.37e-03	-37.39	0.0	-12.87	53.93	0.0	0.0	0.0	0.0	-38.91	
		-38.91	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.72	16.55	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.81	
7	1	0.0	0.0	2.46e-04	0.0	0.0	-9.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	2	0.0	0.0	-1.12e-03	-2.05	0.0	-9.18	2.05	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.41	
		-0.41	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	3	0.0	0.0	-4.12e-03	-13.73	0.0	-6.80	13.73	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.84	
		-3.84	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	4	0.0	0.0	-4.22e-03	-13.73	0.0	-6.80	13.73	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.84	
		-3.84	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	5	0.0	0.0	-1.57e-03	-2.05	0.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.41	
		-0.41	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	6	0.0	0.0	-1.57e-03	-2.05	0.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.41	
		-0.41	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	



7	7	0.0	0.0	-1.72e-03	-2.05	0.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	-0.41
		-0.41	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	8	0.0	0.0	-2.83e-03	-9.36	0.0	-6.80	9.36	0.0	0.0	0.0	-2.60
		-2.60	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	9	0.0	0.0	-1.78e-03	-2.05	0.0	-6.80	2.05	0.0	0.0	0.0	-0.41
		-0.41	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	10	0.0	0.0	1.82e-04	0.0	0.0	-6.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	11	0.0	0.0	-5.19e-03	-28.27	0.0	-8.88	28.27	0.0	0.0	0.0	-9.00
		-9.00	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	12	0.0	0.0	-3.52e-03	-16.55	0.0	-4.72	16.55	0.0	0.0	0.0	-4.81
		-4.81	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	1	0.0	0.0	3.07e-04	0.0	0.0	-41.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-23.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	2	-8.56	0.0	-1.37e-03	-29.92	0.0	-41.58	46.70	0.0	0.0	0.0	-39.03
		-39.03	0.0	0.0	0.0	100.0	-23.69	16.78	0.0	0.0	0.0	-8.56
8	3	-34.95	0.0	-5.03e-03	-58.66	0.0	-30.80	110.57	0.0	0.0	0.0	-114.47
		-114.47	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	51.90	0.0	0.0	0.0	-34.95
8	4	-34.95	0.0	-5.15e-03	-58.66	0.0	-30.80	110.57	0.0	0.0	0.0	-114.47
		-114.47	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	51.90	0.0	0.0	0.0	-34.95
8	5	-8.56	0.0	-1.93e-03	-29.92	0.0	-30.80	46.70	0.0	0.0	0.0	-39.03
		-39.03	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	16.78	0.0	0.0	0.0	-8.56
8	6	-8.56	0.0	-1.93e-03	-29.92	0.0	-30.80	46.70	0.0	0.0	0.0	-39.03
		-39.03	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	16.78	0.0	0.0	0.0	-8.56
8	7	-8.56	0.0	-2.13e-03	-29.92	0.0	-30.80	46.70	0.0	0.0	0.0	-39.03
		-39.03	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	16.78	0.0	0.0	0.0	-8.56
8	8	-24.15	0.0	-3.45e-03	-42.10	0.0	-30.80	78.38	0.0	0.0	0.0	-80.22
		-80.22	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	36.28	0.0	0.0	0.0	-24.15
8	9	-8.56	0.0	-2.19e-03	-29.92	0.0	-30.80	46.70	0.0	0.0	0.0	-39.03
		-39.03	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	16.78	0.0	0.0	0.0	-8.56
8	10	0.0	0.0	2.28e-04	0.0	0.0	-30.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	11	-63.38	0.0	-6.25e-03	-69.09	0.0	-38.08	151.98	0.0	0.0	0.0	-179.61
		-179.61	0.0	0.0	0.0	100.0	-22.23	82.90	0.0	0.0	0.0	-63.38
8	12	-38.91	0.0	-4.26e-03	-51.11	0.0	-23.52	105.04	0.0	0.0	0.0	-117.25
		-117.25	0.0	0.0	0.0	100.0	-12.87	53.93	0.0	0.0	0.0	-38.91
9	1	0.0	0.0	1.46e-04	0.0	0.0	-198.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	-181.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	2	-1057.58	0.0	-1.87e-04	0.0	0.0	-198.96	423.96	0.0	0.0	0.0	-1258.96
		-1258.96	0.0	0.0	0.0	47.5	-181.64	423.96	0.0	0.0	0.0	-1057.58



9	3	-1955.59	0.0	-1.40e-03	0.0	0.0	-147.37	711.26	0.0	0.0	0.0	-2293.44
		-2293.44	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	711.26	0.0	0.0	0.0	-1955.59
9	4	-1955.59	0.0	-1.46e-03	0.0	0.0	-147.37	711.26	0.0	0.0	0.0	-2293.44
		-2293.44	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	711.26	0.0	0.0	0.0	-1955.59
9	5	-1057.58	0.0	-4.52e-04	0.0	0.0	-147.37	423.96	0.0	0.0	0.0	-1258.96
		-1258.96	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	423.96	0.0	0.0	0.0	-1057.58
9	6	-1057.58	0.0	-4.52e-04	0.0	0.0	-147.37	423.96	0.0	0.0	0.0	-1258.96
		-1258.96	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	423.96	0.0	0.0	0.0	-1057.58
9	7	-1057.58	0.0	-5.45e-04	0.0	0.0	-147.37	423.96	0.0	0.0	0.0	-1258.96
		-1258.96	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	423.96	0.0	0.0	0.0	-1057.58
9	8	-1409.48	0.0	-9.36e-04	0.0	0.0	-147.37	516.57	0.0	0.0	0.0	-1654.85
		-1654.85	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	516.57	0.0	0.0	0.0	-1409.48
9	9	-1057.58	0.0	-5.76e-04	0.0	0.0	-147.37	423.96	0.0	0.0	0.0	-1258.96
		-1258.96	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	423.96	0.0	0.0	0.0	-1057.58
9	10	0.0	0.0	1.08e-04	0.0	0.0	-147.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	11	-2194.58	0.0	-1.71e-03	-6.83	0.0	-168.89	721.06	0.0	0.0	0.0	-2535.46
		-2535.46	0.0	0.0	0.0	47.5	-154.83	714.23	0.0	0.0	0.0	-2194.58
9	12	-1653.07	0.0	-1.13e-03	0.0	0.0	-125.86	566.48	0.0	0.0	0.0	-1922.14
		-1922.14	0.0	0.0	0.0	47.5	-114.27	566.48	0.0	0.0	0.0	-1653.07
10	1	0.0	0.0	3.07e-04	0.0	0.0	-181.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-146.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	2	-687.79	0.0	-6.03e-04	-105.81	0.0	-181.64	423.96	0.0	0.0	0.0	-1057.58
		-1057.58	0.0	0.0	0.0	100.0	-146.88	318.15	0.0	0.0	0.0	-687.79
10	3	-1326.59	0.0	-3.34e-03	-161.12	0.0	-134.55	711.26	0.0	0.0	0.0	-1955.59
		-1955.59	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	550.14	0.0	0.0	0.0	-1326.59
10	4	-1326.59	0.0	-3.47e-03	-161.12	0.0	-134.55	711.26	0.0	0.0	0.0	-1955.59
		-1955.59	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	550.14	0.0	0.0	0.0	-1326.59
10	5	-687.79	0.0	-1.16e-03	-105.81	0.0	-134.55	423.96	0.0	0.0	0.0	-1057.58
		-1057.58	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	318.15	0.0	0.0	0.0	-687.79
10	6	-687.79	0.0	-1.16e-03	-105.81	0.0	-134.55	423.96	0.0	0.0	0.0	-1057.58
		-1057.58	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	318.15	0.0	0.0	0.0	-687.79
10	7	-687.79	0.0	-1.36e-03	-105.81	0.0	-134.55	423.96	0.0	0.0	0.0	-1057.58
		-1057.58	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	318.15	0.0	0.0	0.0	-687.79
10	8	-953.18	0.0	-2.25e-03	-118.00	0.0	-134.55	516.57	0.0	0.0	0.0	-1409.48
		-1409.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	398.57	0.0	0.0	0.0	-953.18
10	9	-687.79	0.0	-1.42e-03	-105.81	0.0	-134.55	423.96	0.0	0.0	0.0	-1057.58
		-1057.58	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	318.15	0.0	0.0	0.0	-687.79
10	10	0.0	0.0	2.28e-04	0.0	0.0	-134.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



10	11	-1552.24	0.0	-4.05e-03	-141.36	0.0	-154.83	714.23	0.0	0.0	0.0	-2194.58
		-2194.58	0.0	0.0	0.0	100.0	-126.48	572.87	0.0	0.0	0.0	-1552.24
10	12	-1147.61	0.0	-2.71e-03	-119.74	0.0	-114.27	566.48	0.0	0.0	0.0	-1653.07
		-1653.07	0.0	0.0	0.0	100.0	-91.12	446.74	0.0	0.0	0.0	-1147.61
11	1	0.0	0.0	3.07e-04	0.0	0.0	-146.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-115.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	2	-416.21	0.0	-8.43e-04	-90.63	0.0	-146.88	318.15	0.0	0.0	0.0	-687.79
		-687.79	0.0	0.0	0.0	100.0	-115.49	227.52	0.0	0.0	0.0	-416.21
11	3	-848.48	0.0	-3.81e-03	-140.63	0.0	-108.80	550.14	0.0	0.0	0.0	-1326.59
		-1326.59	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	409.51	0.0	0.0	0.0	-848.48
11	4	-848.48	0.0	-3.93e-03	-140.63	0.0	-108.80	550.14	0.0	0.0	0.0	-1326.59
		-1326.59	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	409.51	0.0	0.0	0.0	-848.48
11	5	-416.21	0.0	-1.40e-03	-90.63	0.0	-108.80	318.15	0.0	0.0	0.0	-687.79
		-687.79	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	227.52	0.0	0.0	0.0	-416.21
11	6	-416.21	0.0	-1.40e-03	-90.63	0.0	-108.80	318.15	0.0	0.0	0.0	-687.79
		-687.79	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	227.52	0.0	0.0	0.0	-416.21
11	7	-416.21	0.0	-1.60e-03	-90.63	0.0	-108.80	318.15	0.0	0.0	0.0	-687.79
		-687.79	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	227.52	0.0	0.0	0.0	-416.21
11	8	-607.27	0.0	-2.59e-03	-102.82	0.0	-108.80	398.57	0.0	0.0	0.0	-953.18
		-953.18	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	295.76	0.0	0.0	0.0	-607.27
11	9	-416.21	0.0	-1.66e-03	-90.63	0.0	-108.80	318.15	0.0	0.0	0.0	-687.79
		-687.79	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	227.52	0.0	0.0	0.0	-416.21
11	10	0.0	0.0	2.28e-04	0.0	0.0	-108.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	11	-1044.02	0.0	-4.60e-03	-126.90	0.0	-126.48	572.87	0.0	0.0	0.0	-1552.24
		-1552.24	0.0	0.0	0.0	100.0	-100.63	445.97	0.0	0.0	0.0	-1044.02
11	12	-755.02	0.0	-3.11e-03	-106.01	0.0	-91.12	446.74	0.0	0.0	0.0	-1147.61
		-1147.61	0.0	0.0	0.0	100.0	-70.47	340.73	0.0	0.0	0.0	-755.02
12	1	0.0	0.0	3.07e-04	0.0	0.0	-115.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-87.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	2	-227.68	0.0	-1.04e-03	-75.45	0.0	-115.49	227.52	0.0	0.0	0.0	-416.21
		-416.21	0.0	0.0	0.0	100.0	-87.48	152.07	0.0	0.0	0.0	-227.68
12	3	-500.75	0.0	-4.22e-03	-120.14	0.0	-85.55	409.51	0.0	0.0	0.0	-848.48
		-848.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	289.37	0.0	0.0	0.0	-500.75
12	4	-500.75	0.0	-4.34e-03	-120.14	0.0	-85.55	409.51	0.0	0.0	0.0	-848.48
		-848.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	289.37	0.0	0.0	0.0	-500.75
12	5	-227.68	0.0	-1.60e-03	-75.45	0.0	-85.55	227.52	0.0	0.0	0.0	-416.21
		-416.21	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	152.07	0.0	0.0	0.0	-227.68
12	6	-227.68	0.0	-1.60e-03	-75.45	0.0	-85.55	227.52	0.0	0.0	0.0	-416.21
		-416.21	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	152.07	0.0	0.0	0.0	-227.68



12	7	-227.68	0.0	-1.80e-03	-75.45	0.0	-85.55	227.52	0.0	0.0	0.0	-416.21
		-416.21	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	152.07	0.0	0.0	0.0	-227.68
12	8	-356.60	0.0	-2.88e-03	-87.64	0.0	-85.55	295.76	0.0	0.0	0.0	-607.27
		-607.27	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	208.12	0.0	0.0	0.0	-356.60
12	9	-227.68	0.0	-1.86e-03	-75.45	0.0	-85.55	227.52	0.0	0.0	0.0	-416.21
		-416.21	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	152.07	0.0	0.0	0.0	-227.68
12	10	0.0	0.0	2.28e-04	0.0	0.0	-85.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	11	-655.48	0.0	-5.10e-03	-112.45	0.0	-100.63	445.97	0.0	0.0	0.0	-1044.02
		-1044.02	0.0	0.0	0.0	100.0	-77.28	333.52	0.0	0.0	0.0	-655.48
12	12	-461.58	0.0	-3.47e-03	-92.29	0.0	-70.47	340.73	0.0	0.0	0.0	-755.02
		-755.02	0.0	0.0	0.0	100.0	-52.32	248.44	0.0	0.0	0.0	-461.58
13	1	0.0	0.0	3.07e-04	0.0	0.0	-87.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-62.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	2	-107.02	0.0	-1.20e-03	-60.27	0.0	-87.48	152.07	0.0	0.0	0.0	-227.68
		-227.68	0.0	0.0	0.0	100.0	-62.84	91.79	0.0	0.0	0.0	-107.02
13	3	-262.91	0.0	-4.56e-03	-99.65	0.0	-64.80	289.37	0.0	0.0	0.0	-500.75
		-500.75	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	189.72	0.0	0.0	0.0	-262.91
13	4	-262.91	0.0	-4.69e-03	-99.65	0.0	-64.80	289.37	0.0	0.0	0.0	-500.75
		-500.75	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	189.72	0.0	0.0	0.0	-262.91
13	5	-107.02	0.0	-1.75e-03	-60.27	0.0	-64.80	152.07	0.0	0.0	0.0	-227.68
		-227.68	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	91.79	0.0	0.0	0.0	-107.02
13	6	-107.02	0.0	-1.75e-03	-60.27	0.0	-64.80	152.07	0.0	0.0	0.0	-227.68
		-227.68	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	91.79	0.0	0.0	0.0	-107.02
13	7	-107.02	0.0	-1.95e-03	-60.27	0.0	-64.80	152.07	0.0	0.0	0.0	-227.68
		-227.68	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	91.79	0.0	0.0	0.0	-107.02
13	8	-185.97	0.0	-3.12e-03	-72.46	0.0	-64.80	208.12	0.0	0.0	0.0	-356.60
		-356.60	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	135.66	0.0	0.0	0.0	-185.97
13	9	-107.02	0.0	-2.02e-03	-60.27	0.0	-64.80	152.07	0.0	0.0	0.0	-227.68
		-227.68	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	91.79	0.0	0.0	0.0	-107.02
13	10	0.0	0.0	2.28e-04	0.0	0.0	-64.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	11	-372.16	0.0	-5.56e-03	-97.99	0.0	-77.28	333.52	0.0	0.0	0.0	-655.48
		-655.48	0.0	0.0	0.0	100.0	-56.43	235.53	0.0	0.0	0.0	-372.16
13	12	-253.56	0.0	-3.79e-03	-78.56	0.0	-52.32	248.44	0.0	0.0	0.0	-461.58
		-461.58	0.0	0.0	0.0	100.0	-36.67	169.88	0.0	0.0	0.0	-253.56
14	1	0.0	0.0	3.07e-04	0.0	0.0	-62.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-41.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	2	-39.03	0.0	-1.31e-03	-45.10	0.0	-62.84	91.79	0.0	0.0	0.0	-107.02
		-107.02	0.0	0.0	0.0	100.0	-41.58	46.70	0.0	0.0	0.0	-39.03



14	3	-114.47	0.0	-4.84e-03	-79.16	0.0	-46.55	189.72	0.0	0.0	0.0	-262.91
		-262.91	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	110.57	0.0	0.0	0.0	-114.47
14	4	-114.47	0.0	-4.96e-03	-79.16	0.0	-46.55	189.72	0.0	0.0	0.0	-262.91
		-262.91	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	110.57	0.0	0.0	0.0	-114.47
14	5	-39.03	0.0	-1.87e-03	-45.10	0.0	-46.55	91.79	0.0	0.0	0.0	-107.02
		-107.02	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	46.70	0.0	0.0	0.0	-39.03
14	6	-39.03	0.0	-1.87e-03	-45.10	0.0	-46.55	91.79	0.0	0.0	0.0	-107.02
		-107.02	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	46.70	0.0	0.0	0.0	-39.03
14	7	-39.03	0.0	-2.06e-03	-45.10	0.0	-46.55	91.79	0.0	0.0	0.0	-107.02
		-107.02	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	46.70	0.0	0.0	0.0	-39.03
14	8	-80.22	0.0	-3.32e-03	-57.28	0.0	-46.55	135.66	0.0	0.0	0.0	-185.97
		-185.97	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	78.38	0.0	0.0	0.0	-80.22
14	9	-39.03	0.0	-2.13e-03	-45.10	0.0	-46.55	91.79	0.0	0.0	0.0	-107.02
		-107.02	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	46.70	0.0	0.0	0.0	-39.03
14	10	0.0	0.0	2.28e-04	0.0	0.0	-46.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	11	-179.61	0.0	-5.95e-03	-83.54	0.0	-56.43	235.53	0.0	0.0	0.0	-372.16
		-372.16	0.0	0.0	0.0	100.0	-38.08	151.98	0.0	0.0	0.0	-179.61
14	12	-117.25	0.0	-4.06e-03	-64.84	0.0	-36.67	169.88	0.0	0.0	0.0	-253.56
		-253.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-23.52	105.04	0.0	0.0	0.0	-117.25
15	1	0.0	0.0	-3.07e-04	0.0	0.0	-23.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-9.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	2	8.56	0.0	1.40e-03	14.74	0.0	-23.69	-16.78	0.0	0.0	0.0	8.56
		0.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-9.18	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
15	3	11.55	0.0	3.31e-03	19.90	0.0	-17.55	-22.66	0.0	0.0	0.0	11.55
		0.55	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	-2.76	0.0	0.0	0.0	0.55
15	4	11.55	0.0	3.15e-03	19.90	0.0	-17.55	-22.66	0.0	0.0	0.0	11.55
		0.55	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	-2.76	0.0	0.0	0.0	0.55
15	5	8.56	0.0	1.95e-03	14.74	0.0	-17.55	-16.78	0.0	0.0	0.0	8.56
		0.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
15	6	8.56	0.0	1.95e-03	14.74	0.0	-17.55	-16.78	0.0	0.0	0.0	8.56
		0.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
15	7	8.56	0.0	2.31e-03	14.74	0.0	-17.55	-16.78	0.0	0.0	0.0	8.56
		0.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
15	8	8.56	0.0	2.28e-03	14.74	0.0	-17.55	-16.78	0.0	0.0	0.0	8.56
		0.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
15	9	8.56	0.0	2.43e-03	14.74	0.0	-17.55	-16.78	0.0	0.0	0.0	8.56
		0.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
15	10	0.0	0.0	-2.28e-04	0.0	0.0	-17.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-6.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



15	11	-2.50	0.0	1.43e-04	2.81	0.0	-22.23	2.76	0.0	0.0	0.0	-7.75
		-7.75	0.0	0.0	0.0	100.0	-8.88	5.57	0.0	0.0	0.0	-2.50
15	12	6.78	0.0	1.49e-03	12.28	0.0	-12.87	-13.77	0.0	0.0	0.0	6.78
		0.29	0.0	0.0	0.0	100.0	-4.72	-1.49	0.0	0.0	0.0	0.29
16	1	0.0	0.0	-2.46e-04	0.0	0.0	-9.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	2	0.41	0.0	1.12e-03	2.05	0.0	-9.18	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	3	0.55	0.0	2.65e-03	2.76	0.0	-6.80	-2.76	0.0	0.0	0.0	0.55
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	4	0.55	0.0	2.53e-03	2.76	0.0	-6.80	-2.76	0.0	0.0	0.0	0.55
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	5	0.41	0.0	1.57e-03	2.05	0.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	6	0.41	0.0	1.57e-03	2.05	0.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	7	0.41	0.0	1.85e-03	2.05	0.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	8	0.41	0.0	1.83e-03	2.05	0.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	9	0.41	0.0	1.94e-03	2.05	0.0	-6.80	-2.05	0.0	0.0	0.0	0.41
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	10	0.0	0.0	-1.82e-04	0.0	0.0	-6.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	11	0.0	0.0	1.04e-04	-5.57	0.0	-8.88	5.57	0.0	0.0	0.0	-2.50
		-2.50	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	12	0.29	0.0	1.19e-03	1.49	0.0	-4.72	-1.49	0.0	0.0	0.0	0.29
		0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	1	0.0	0.0	-3.07e-04	0.0	0.0	-41.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-23.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	2	39.03	0.0	1.37e-03	29.92	0.0	-41.58	-46.70	0.0	0.0	0.0	39.03
		8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-23.69	-16.78	0.0	0.0	0.0	8.56
17	3	52.69	0.0	3.28e-03	40.39	0.0	-30.80	-63.04	0.0	0.0	0.0	52.69
		11.55	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	-22.66	0.0	0.0	0.0	11.55
17	4	52.69	0.0	3.12e-03	40.39	0.0	-30.80	-63.04	0.0	0.0	0.0	52.69
		11.55	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	-22.66	0.0	0.0	0.0	11.55
17	5	39.03	0.0	1.93e-03	29.92	0.0	-30.80	-46.70	0.0	0.0	0.0	39.03
		8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	-16.78	0.0	0.0	0.0	8.56
17	6	39.03	0.0	1.93e-03	29.92	0.0	-30.80	-46.70	0.0	0.0	0.0	39.03
		8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	-16.78	0.0	0.0	0.0	8.56



17	7	39.03	0.0	2.28e-03	29.92	0.0	-30.80	-46.70	0.0	0.0	0.0	39.03
		8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	-16.78	0.0	0.0	0.0	8.56
17	8	39.03	0.0	2.26e-03	29.92	0.0	-30.80	-46.70	0.0	0.0	0.0	39.03
		8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	-16.78	0.0	0.0	0.0	8.56
17	9	39.03	0.0	2.40e-03	29.92	0.0	-30.80	-46.70	0.0	0.0	0.0	39.03
		8.56	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	-16.78	0.0	0.0	0.0	8.56
17	10	0.0	0.0	-2.28e-04	0.0	0.0	-30.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-17.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	11	-3.70	0.0	1.67e-04	15.80	0.0	-38.08	-13.04	0.0	0.0	0.0	-3.70
		-8.12	0.0	0.0	0.0	100.0	-22.23	2.76	0.0	0.0	0.0	-7.75
17	12	32.41	0.0	1.47e-03	26.01	0.0	-23.52	-39.78	0.0	0.0	0.0	32.41
		6.78	0.0	0.0	0.0	100.0	-12.87	-13.77	0.0	0.0	0.0	6.78
18	1	0.0	0.0	-1.46e-04	0.0	0.0	-198.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	-181.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	2	1258.96	0.0	1.87e-04	0.0	0.0	-198.96	-423.96	0.0	0.0	0.0	1258.96
		1057.58	0.0	0.0	0.0	47.5	-181.64	-423.96	0.0	0.0	0.0	1057.58
18	3	1699.60	0.0	9.30e-04	0.0	0.0	-147.38	-572.35	0.0	0.0	0.0	1699.60
		1427.73	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	-572.35	0.0	0.0	0.0	1427.73
18	4	1699.60	0.0	8.55e-04	0.0	0.0	-147.38	-572.35	0.0	0.0	0.0	1699.60
		1427.73	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	-572.35	0.0	0.0	0.0	1427.73
18	5	1258.96	0.0	4.52e-04	0.0	0.0	-147.38	-423.96	0.0	0.0	0.0	1258.96
		1057.58	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	-423.96	0.0	0.0	0.0	1057.58
18	6	1258.96	0.0	4.52e-04	0.0	0.0	-147.38	-423.96	0.0	0.0	0.0	1258.96
		1057.58	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	-423.96	0.0	0.0	0.0	1057.58
18	7	1258.96	0.0	6.20e-04	0.0	0.0	-147.38	-423.96	0.0	0.0	0.0	1258.96
		1057.58	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	-423.96	0.0	0.0	0.0	1057.58
18	8	1258.96	0.0	6.07e-04	0.0	0.0	-147.38	-423.96	0.0	0.0	0.0	1258.96
		1057.58	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	-423.96	0.0	0.0	0.0	1057.58
18	9	1258.96	0.0	6.76e-04	0.0	0.0	-147.38	-423.96	0.0	0.0	0.0	1258.96
		1057.58	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	-423.96	0.0	0.0	0.0	1057.58
18	10	0.0	0.0	-1.08e-04	0.0	0.0	-147.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	-134.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	11	745.68	0.0	-1.14e-04	-6.83	0.0	-168.89	-280.14	0.0	0.0	0.0	745.68
		610.98	0.0	0.0	0.0	47.5	-154.83	-286.98	0.0	0.0	0.0	610.98
18	12	1106.54	0.0	2.95e-04	0.0	0.0	-125.86	-375.68	0.0	0.0	0.0	1106.54
		928.10	0.0	0.0	0.0	47.5	-114.27	-375.68	0.0	0.0	0.0	928.10
19	1	0.0	0.0	-3.07e-04	0.0	0.0	-181.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-146.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	2	1057.58	0.0	6.03e-04	105.81	0.0	-181.64	-423.96	0.0	0.0	0.0	1057.58
		687.79	0.0	0.0	0.0	100.0	-146.88	-318.15	0.0	0.0	0.0	687.79



19	3	1427.73	0.0	2.24e-03	142.84	0.0	-134.55	-572.35	0.0	0.0	0.0	1427.73
		928.51	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	-429.51	0.0	0.0	0.0	928.51
19	4	1427.73	0.0	2.08e-03	142.84	0.0	-134.55	-572.35	0.0	0.0	0.0	1427.73
		928.51	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	-429.51	0.0	0.0	0.0	928.51
19	5	1057.58	0.0	1.16e-03	105.81	0.0	-134.55	-423.96	0.0	0.0	0.0	1057.58
		687.79	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	-318.15	0.0	0.0	0.0	687.79
19	6	1057.58	0.0	1.16e-03	105.81	0.0	-134.55	-423.96	0.0	0.0	0.0	1057.58
		687.79	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	-318.15	0.0	0.0	0.0	687.79
19	7	1057.58	0.0	1.51e-03	105.81	0.0	-134.55	-423.96	0.0	0.0	0.0	1057.58
		687.79	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	-318.15	0.0	0.0	0.0	687.79
19	8	1057.58	0.0	1.49e-03	105.81	0.0	-134.55	-423.96	0.0	0.0	0.0	1057.58
		687.79	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	-318.15	0.0	0.0	0.0	687.79
19	9	1057.58	0.0	1.63e-03	105.81	0.0	-134.55	-423.96	0.0	0.0	0.0	1057.58
		687.79	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	-318.15	0.0	0.0	0.0	687.79
19	10	0.0	0.0	-2.28e-04	0.0	0.0	-134.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-108.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	11	610.98	0.0	-1.20e-04	80.78	0.0	-154.83	-286.98	0.0	0.0	0.0	610.98
		365.47	0.0	0.0	0.0	100.0	-126.48	-206.20	0.0	0.0	0.0	365.47
19	12	928.10	0.0	8.04e-04	94.63	0.0	-114.27	-375.68	0.0	0.0	0.0	928.10
		600.87	0.0	0.0	0.0	100.0	-91.12	-281.05	0.0	0.0	0.0	600.87
20	1	0.0	0.0	-3.07e-04	0.0	0.0	-146.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-115.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	2	687.79	0.0	8.43e-04	90.63	0.0	-146.88	-318.15	0.0	0.0	0.0	687.79
		416.21	0.0	0.0	0.0	100.0	-115.49	-227.52	0.0	0.0	0.0	416.21
20	3	928.51	0.0	2.56e-03	122.35	0.0	-108.80	-429.51	0.0	0.0	0.0	928.51
		561.89	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	-307.15	0.0	0.0	0.0	561.89
20	4	928.51	0.0	2.41e-03	122.35	0.0	-108.80	-429.51	0.0	0.0	0.0	928.51
		561.89	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	-307.15	0.0	0.0	0.0	561.89
20	5	687.79	0.0	1.40e-03	90.63	0.0	-108.80	-318.15	0.0	0.0	0.0	687.79
		416.21	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	-227.52	0.0	0.0	0.0	416.21
20	6	687.79	0.0	1.40e-03	90.63	0.0	-108.80	-318.15	0.0	0.0	0.0	687.79
		416.21	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	-227.52	0.0	0.0	0.0	416.21
20	7	687.79	0.0	1.75e-03	90.63	0.0	-108.80	-318.15	0.0	0.0	0.0	687.79
		416.21	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	-227.52	0.0	0.0	0.0	416.21
20	8	687.79	0.0	1.73e-03	90.63	0.0	-108.80	-318.15	0.0	0.0	0.0	687.79
		416.21	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	-227.52	0.0	0.0	0.0	416.21
20	9	687.79	0.0	1.87e-03	90.63	0.0	-108.80	-318.15	0.0	0.0	0.0	687.79
		416.21	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	-227.52	0.0	0.0	0.0	416.21
20	10	0.0	0.0	-2.28e-04	0.0	0.0	-108.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-85.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



20	11	365.47	0.0	-1.70e-05	67.78	0.0	-126.48	-206.20	0.0	0.0	0.0	365.47
		194.25	0.0	0.0	0.0	100.0	-100.63	-138.42	0.0	0.0	0.0	194.25
20	12	600.87	0.0	1.01e-03	80.90	0.0	-91.12	-281.05	0.0	0.0	0.0	600.87
		361.42	0.0	0.0	0.0	100.0	-70.47	-200.15	0.0	0.0	0.0	361.42
21	1	0.0	0.0	-3.07e-04	0.0	0.0	-115.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-87.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	2	416.21	0.0	1.04e-03	75.45	0.0	-115.49	-227.52	0.0	0.0	0.0	416.21
		227.68	0.0	0.0	0.0	100.0	-87.48	-152.07	0.0	0.0	0.0	227.68
21	3	561.89	0.0	2.83e-03	101.86	0.0	-85.55	-307.15	0.0	0.0	0.0	561.89
		307.37	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	-205.29	0.0	0.0	0.0	307.37
21	4	561.89	0.0	2.67e-03	101.86	0.0	-85.55	-307.15	0.0	0.0	0.0	561.89
		307.37	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	-205.29	0.0	0.0	0.0	307.37
21	5	416.21	0.0	1.60e-03	75.45	0.0	-85.55	-227.52	0.0	0.0	0.0	416.21
		227.68	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	-152.07	0.0	0.0	0.0	227.68
21	6	416.21	0.0	1.60e-03	75.45	0.0	-85.55	-227.52	0.0	0.0	0.0	416.21
		227.68	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	-152.07	0.0	0.0	0.0	227.68
21	7	416.21	0.0	1.95e-03	75.45	0.0	-85.55	-227.52	0.0	0.0	0.0	416.21
		227.68	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	-152.07	0.0	0.0	0.0	227.68
21	8	416.21	0.0	1.92e-03	75.45	0.0	-85.55	-227.52	0.0	0.0	0.0	416.21
		227.68	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	-152.07	0.0	0.0	0.0	227.68
21	9	416.21	0.0	2.07e-03	75.45	0.0	-85.55	-227.52	0.0	0.0	0.0	416.21
		227.68	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	-152.07	0.0	0.0	0.0	227.68
21	10	0.0	0.0	-2.28e-04	0.0	0.0	-85.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-64.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	11	194.25	0.0	-9.70e-05	54.79	0.0	-100.63	-138.42	0.0	0.0	0.0	194.25
		84.31	0.0	0.0	0.0	100.0	-77.28	-83.63	0.0	0.0	0.0	84.31
21	12	361.42	0.0	1.19e-03	67.18	0.0	-70.47	-200.15	0.0	0.0	0.0	361.42
		196.00	0.0	0.0	0.0	100.0	-52.32	-132.97	0.0	0.0	0.0	196.00
22	1	0.0	0.0	-3.07e-04	0.0	0.0	-87.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-62.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	2	227.68	0.0	1.20e-03	60.27	0.0	-87.48	-152.07	0.0	0.0	0.0	227.68
		107.02	0.0	0.0	0.0	100.0	-62.84	-91.79	0.0	0.0	0.0	107.02
22	3	307.37	0.0	3.04e-03	81.37	0.0	-64.80	-205.29	0.0	0.0	0.0	307.37
		144.47	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	-123.92	0.0	0.0	0.0	144.47
22	4	307.37	0.0	2.89e-03	81.37	0.0	-64.80	-205.29	0.0	0.0	0.0	307.37
		144.47	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	-123.92	0.0	0.0	0.0	144.47
22	5	227.68	0.0	1.75e-03	60.27	0.0	-64.80	-152.07	0.0	0.0	0.0	227.68
		107.02	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	-91.79	0.0	0.0	0.0	107.02
22	6	227.68	0.0	1.75e-03	60.27	0.0	-64.80	-152.07	0.0	0.0	0.0	227.68
		107.02	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	-91.79	0.0	0.0	0.0	107.02



22	7	227.68	0.0	2.11e-03	60.27	0.0	-64.80	-152.07	0.0	0.0	0.0	227.68
		107.02	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	-91.79	0.0	0.0	0.0	107.02
22	8	227.68	0.0	2.08e-03	60.27	0.0	-64.80	-152.07	0.0	0.0	0.0	227.68
		107.02	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	-91.79	0.0	0.0	0.0	107.02
22	9	227.68	0.0	2.23e-03	60.27	0.0	-64.80	-152.07	0.0	0.0	0.0	227.68
		107.02	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	-91.79	0.0	0.0	0.0	107.02
22	10	0.0	0.0	-2.28e-04	0.0	0.0	-64.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-46.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	11	84.31	0.0	-1.53e-04	41.79	0.0	-77.28	-83.63	0.0	0.0	0.0	84.31
		22.66	0.0	0.0	0.0	100.0	-56.43	-41.84	0.0	0.0	0.0	22.66
22	12	196.00	0.0	1.32e-03	53.46	0.0	-52.32	-132.97	0.0	0.0	0.0	196.00
		90.91	0.0	0.0	0.0	100.0	-36.67	-79.51	0.0	0.0	0.0	90.91
23	1	0.0	0.0	-3.07e-04	0.0	0.0	-62.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-41.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	2	107.02	0.0	1.31e-03	45.10	0.0	-62.84	-91.79	0.0	0.0	0.0	107.02
		39.03	0.0	0.0	0.0	100.0	-41.58	-46.70	0.0	0.0	0.0	39.03
23	3	144.47	0.0	3.19e-03	60.88	0.0	-46.55	-123.92	0.0	0.0	0.0	144.47
		52.69	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	-63.04	0.0	0.0	0.0	52.69
23	4	144.47	0.0	3.03e-03	60.88	0.0	-46.55	-123.92	0.0	0.0	0.0	144.47
		52.69	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	-63.04	0.0	0.0	0.0	52.69
23	5	107.02	0.0	1.87e-03	45.10	0.0	-46.55	-91.79	0.0	0.0	0.0	107.02
		39.03	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	-46.70	0.0	0.0	0.0	39.03
23	6	107.02	0.0	1.87e-03	45.10	0.0	-46.55	-91.79	0.0	0.0	0.0	107.02
		39.03	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	-46.70	0.0	0.0	0.0	39.03
23	7	107.02	0.0	2.22e-03	45.10	0.0	-46.55	-91.79	0.0	0.0	0.0	107.02
		39.03	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	-46.70	0.0	0.0	0.0	39.03
23	8	107.02	0.0	2.19e-03	45.10	0.0	-46.55	-91.79	0.0	0.0	0.0	107.02
		39.03	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	-46.70	0.0	0.0	0.0	39.03
23	9	107.02	0.0	2.34e-03	45.10	0.0	-46.55	-91.79	0.0	0.0	0.0	107.02
		39.03	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	-46.70	0.0	0.0	0.0	39.03
23	10	0.0	0.0	-2.28e-04	0.0	0.0	-46.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-30.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	11	22.66	0.0	1.75e-04	28.80	0.0	-56.43	-41.84	0.0	0.0	0.0	22.66
		-3.70	0.0	0.0	0.0	100.0	-38.08	-13.04	0.0	0.0	0.0	-3.70
23	12	90.91	0.0	1.41e-03	39.73	0.0	-36.67	-79.51	0.0	0.0	0.0	90.91
		32.41	0.0	0.0	0.0	100.0	-23.52	-39.78	0.0	0.0	0.0	32.41
Pilas.		M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Q 2 / Q 3		N	V 2	V 3	T		
		-2535.46	0.0	-6.44e-03	-161.12		-198.96	-572.35	0.0	0.0		
		1699.60	0.0	3.31e-03	142.84		0.0	721.06	0.0	0.0		



Trave f.	Cmb	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Pt	Pos.	N	V 2	V 3	T	M 2	M 3
		kN m	kN m	m	kN/ m2	cm	kN	kN	kN	kN m	kN m	kN m
1	1	83.68	0.0	-6.67e-04	-63.72	0.0	0.0	-70.22	0.0	0.0	0.0	83.68
		9.87e-04	0.0	0.0		234.0	0.0	1.55e-03	0.0	0.0	0.0	9.87e-04
1	2	8.20e-04	0.0	-4.82e-04	-123.83	0.0	10.81	273.38	0.0	0.0	0.0	-320.93
		-320.93	0.0	0.0		234.0	10.81	-2.08e-03	0.0	0.0	0.0	8.20e-04
1	3	6.13e-04	0.0	-4.07e-03	-133.59	0.0	-119.33	252.05	0.0	0.0	0.0	-304.14
		-304.14	0.0	0.0		234.0	-119.33	-2.16e-03	0.0	0.0	0.0	6.13e-04
1	4	5.23e-04	0.0	-3.72e-03	-94.02	0.0	-119.33	216.82	0.0	0.0	0.0	-262.14
		-262.14	0.0	0.0		234.0	-119.33	-1.87e-03	0.0	0.0	0.0	5.23e-04
1	5	5.04e-04	0.0	-1.82e-03	-89.20	0.0	10.81	216.99	0.0	0.0	0.0	-258.01
		-258.01	0.0	0.0		234.0	10.81	-1.82e-03	0.0	0.0	0.0	5.04e-04
1	6	5.04e-04	0.0	-1.82e-03	-89.20	0.0	10.81	216.99	0.0	0.0	0.0	-258.01
		-258.01	0.0	0.0		234.0	10.81	-1.82e-03	0.0	0.0	0.0	5.04e-04
1	7	5.20e-04	0.0	-2.66e-03	-100.65	0.0	10.81	195.12	0.0	0.0	0.0	-234.35
		-234.35	0.0	0.0		234.0	10.81	-1.62e-03	0.0	0.0	0.0	5.20e-04
1	8	6.26e-04	0.0	-2.61e-03	-106.13	0.0	-78.47	181.97	0.0	0.0	0.0	-218.83
		-218.83	0.0	0.0		234.0	-78.47	-1.40e-03	0.0	0.0	0.0	6.26e-04
1	9	5.26e-04	0.0	-2.94e-03	-104.46	0.0	10.81	187.83	0.0	0.0	0.0	-226.46
		-226.46	0.0	0.0		234.0	10.81	-1.55e-03	0.0	0.0	0.0	5.26e-04
1	10	61.98	0.0	-4.94e-04	-47.20	0.0	0.0	-52.02	0.0	0.0	0.0	61.98
		7.31e-04	0.0	0.0		234.0	0.0	1.14e-03	0.0	0.0	0.0	7.31e-04
1	11	2.13e-03	0.0	7.98e-04	-125.00	0.0	-417.96	127.15	0.0	0.0	0.0	-146.93
		-146.93	0.0	0.0		234.0	-417.96	4.94e-04	0.0	0.0	0.0	2.13e-03
1	12	9.39e-04	0.0	1.10e-03	-98.61	0.0	-174.37	190.72	0.0	0.0	0.0	-225.63
		-225.63	0.0	0.0		234.0	-174.37	-1.22e-03	0.0	0.0	0.0	9.39e-04
2	1	83.68	0.0	1.70e-04	-60.38	0.0	0.0	113.68	0.0	0.0	0.0	18.25
		18.25	0.0	0.0		54.0	0.0	128.74	0.0	0.0	0.0	83.68
2	2	938.01	0.0	1.01e-04	-124.33	0.0	-413.15	422.66	0.0	0.0	0.0	696.34
		696.34	0.0	0.0		54.0	-413.15	472.37	0.0	0.0	0.0	938.01
2	3	1395.42	0.0	8.95e-04	-138.07	0.0	-691.79	338.88	0.0	0.0	0.0	1195.96
		1195.96	0.0	0.0		54.0	-691.79	399.44	0.0	0.0	0.0	1395.42
2	4	1437.42	0.0	8.06e-04	-98.06	0.0	-691.79	325.15	0.0	0.0	0.0	1251.19
		1251.19	0.0	0.0		54.0	-691.79	364.23	0.0	0.0	0.0	1437.42
2	5	1000.92	0.0	3.96e-04	-91.18	0.0	-413.15	328.49	0.0	0.0	0.0	813.80
		813.80	0.0	0.0		54.0	-413.15	364.39	0.0	0.0	0.0	1000.92
2	6	1000.92	0.0	3.96e-04	-91.18	0.0	-413.15	328.49	0.0	0.0	0.0	813.80
		813.80	0.0	0.0		54.0	-413.15	364.39	0.0	0.0	0.0	1000.92
2	7	1024.59	0.0	5.85e-04	-103.57	0.0	-413.15	300.17	0.0	0.0	0.0	850.99



		850.99	0.0	0.0		54.0	-413.15	342.51	0.0	0.0	0.0	1024.59
2	8	1040.10	0.0	5.69e-04	-108.97	0.0	-502.51	284.08	0.0	0.0	0.0	874.40
		874.40	0.0	0.0		54.0	-502.51	329.36	0.0	0.0	0.0	1040.10
2	9	1032.48	0.0	6.48e-04	-107.70	0.0	-413.15	290.73	0.0	0.0	0.0	863.39
		863.39	0.0	0.0		54.0	-413.15	335.22	0.0	0.0	0.0	1032.48
2	10	61.99	0.0	1.26e-04	-44.73	0.0	0.0	84.21	0.0	0.0	0.0	13.52
		13.52	0.0	0.0		54.0	0.0	95.36	0.0	0.0	0.0	61.99
2	11	598.72	0.0	1.99e-04	-121.01	0.0	-698.46	243.73	0.0	0.0	0.0	453.02
		453.02	0.0	0.0		54.0	-698.46	296.00	0.0	0.0	0.0	598.72
2	12	880.89	0.0	2.32e-04	-99.77	0.0	-550.20	275.82	0.0	0.0	0.0	720.91
		720.91	0.0	0.0		54.0	-550.20	316.58	0.0	0.0	0.0	880.89
3	1	83.68	0.0	-6.67e-04	-63.72	0.0	0.0	-1.55e-03	0.0	0.0	0.0	9.87e-04
		9.87e-04	0.0	0.0		234.0	0.0	70.22	0.0	0.0	0.0	83.68
3	2	8.20e-04	0.0	-4.82e-04	-123.83	0.0	1.69	2.08e-03	0.0	0.0	0.0	8.20e-04
		-320.93	0.0	0.0		234.0	1.69	-273.38	0.0	0.0	0.0	-320.93
3	3	2.19e-04	0.0	6.25e-03	-121.47	0.0	2.96	2.96e-03	0.0	0.0	0.0	2.19e-04
		-357.32	0.0	0.0		234.0	2.96	-293.24	0.0	0.0	0.0	-357.32
3	4	-3.64e-04	0.0	-6.55e-03	-72.99	0.0	2.96	3.33e-03	0.0	0.0	0.0	-3.64e-04
		-345.59	0.0	0.0		234.0	2.96	-282.64	0.0	0.0	0.0	-345.59
3	5	5.04e-04	0.0	-1.82e-03	-89.20	0.0	1.69	1.82e-03	0.0	0.0	0.0	5.04e-04
		-258.01	0.0	0.0		234.0	1.69	-216.99	0.0	0.0	0.0	-258.01
3	6	5.04e-04	0.0	-1.82e-03	-89.20	0.0	1.69	1.82e-03	0.0	0.0	0.0	5.04e-04
		-258.01	0.0	0.0		234.0	1.69	-216.99	0.0	0.0	0.0	-258.01
3	7	7.94e-04	0.0	2.31e-03	-105.60	0.0	1.69	1.25e-03	0.0	0.0	0.0	7.94e-04
		-217.53	0.0	0.0		234.0	1.69	-181.44	0.0	0.0	0.0	-217.53
3	8	3.09e-04	0.0	4.14e-03	-97.06	0.0	2.14	2.00e-03	0.0	0.0	0.0	3.09e-04
		-257.65	0.0	0.0		234.0	2.14	-212.17	0.0	0.0	0.0	-257.65
3	9	8.91e-04	0.0	2.47e-03	-111.06	0.0	1.69	1.06e-03	0.0	0.0	0.0	8.91e-04
		-204.03	0.0	0.0		234.0	1.69	-169.59	0.0	0.0	0.0	-204.03
3	10	61.98	0.0	-4.94e-04	-47.20	0.0	0.0	-1.14e-03	0.0	0.0	0.0	7.31e-04
		7.31e-04	0.0	0.0		234.0	0.0	52.02	0.0	0.0	0.0	61.98
3	11	1.63e-05	0.0	-7.73e-03	-57.62	0.0	3.27	3.38e-03	0.0	0.0	0.0	1.63e-05
		-398.45	0.0	0.0		234.0	3.27	-325.53	0.0	0.0	0.0	-398.45
3	12	6.49e-04	0.0	-4.98e-03	-69.73	0.0	2.43	2.45e-03	0.0	0.0	0.0	6.49e-04
		-340.25	0.0	0.0		234.0	2.43	-281.12	0.0	0.0	0.0	-340.25
4	1	18.26	0.0	9.48e-04	-59.53	0.0	0.0	-113.67	0.0	0.0	0.0	18.26
		-237.11	0.0	0.0		930.0	0.0	113.67	0.0	0.0	0.0	18.26
4	2	696.37	0.0	5.71e-04	-124.40	0.0	-415.48	-422.63	0.0	0.0	0.0	696.37
		-279.68	0.0	0.0		930.0	-415.48	422.63	0.0	0.0	0.0	696.37
4	3	1712.65	0.0	-4.00e-03	-152.42	0.0	-696.23	-385.94	0.0	0.0	0.0	1712.65



		629.09	0.0	0.0		930.0	-696.23	338.87	0.0	0.0	0.0	1195.92
4	4	1723.13	0.0	-4.53e-03	-108.34	0.0	-696.23	-401.43	0.0	0.0	0.0	1723.13
		591.99	0.0	0.0		930.0	-696.23	325.12	0.0	0.0	0.0	1251.22
4	5	813.82	0.0	-8.36e-04	-95.37	0.0	-415.48	-328.46	0.0	0.0	0.0	813.82
		43.73	0.0	0.0		930.0	-415.48	328.46	0.0	0.0	0.0	813.82
4	6	813.82	0.0	-8.36e-04	-95.37	0.0	-415.48	-328.46	0.0	0.0	0.0	813.82
		43.73	0.0	0.0		930.0	-415.48	328.46	0.0	0.0	0.0	813.82
4	7	875.84	0.0	-1.76e-03	-113.94	0.0	-415.48	-283.92	0.0	0.0	0.0	875.84
		225.29	0.0	0.0		930.0	-415.48	300.16	0.0	0.0	0.0	850.95
4	8	1213.86	0.0	-2.52e-03	-117.05	0.0	-505.70	-318.70	0.0	0.0	0.0	1213.86
		359.39	0.0	0.0		930.0	-505.70	284.07	0.0	0.0	0.0	874.36
4	9	896.54	0.0	-2.08e-03	-120.16	0.0	-415.48	-269.07	0.0	0.0	0.0	896.54
		285.83	0.0	0.0		930.0	-415.48	290.72	0.0	0.0	0.0	863.34
4	10	13.52	0.0	7.02e-04	-44.10	0.0	0.0	-84.20	0.0	0.0	0.0	13.52
		-175.64	0.0	0.0		930.0	0.0	84.20	0.0	0.0	0.0	13.52
4	11	1875.34	0.0	0.01	-120.02	0.0	-704.10	-473.76	0.0	0.0	0.0	1875.34
		140.08	0.0	0.0		930.0	-704.10	243.77	0.0	0.0	0.0	453.03
4	12	1369.07	0.0	4.91e-03	-100.78	0.0	-554.05	-380.63	0.0	0.0	0.0	1369.07
		225.44	0.0	0.0		930.0	-554.05	275.82	0.0	0.0	0.0	720.93
5	1	83.68	0.0	1.70e-04	-60.38	0.0	0.0	-128.74	0.0	0.0	0.0	83.68
		18.25	0.0	0.0		54.0	0.0	-113.68	0.0	0.0	0.0	18.25
5	2	938.01	0.0	1.01e-04	-124.33	0.0	-420.20	-472.37	0.0	0.0	0.0	938.01
		696.34	0.0	0.0		54.0	-420.20	-422.66	0.0	0.0	0.0	696.34
5	3	1936.05	0.0	1.37e-03	-128.33	0.0	-704.67	-440.61	0.0	0.0	0.0	1936.05
		1712.71	0.0	0.0		54.0	-704.67	-385.94	0.0	0.0	0.0	1712.71
5	4	1947.79	0.0	1.44e-03	-80.18	0.0	-704.67	-430.04	0.0	0.0	0.0	1947.79
		1723.11	0.0	0.0		54.0	-704.67	-401.45	0.0	0.0	0.0	1723.11
5	5	1000.92	0.0	3.96e-04	-91.18	0.0	-420.20	-364.39	0.0	0.0	0.0	1000.92
		813.80	0.0	0.0		54.0	-420.20	-328.49	0.0	0.0	0.0	813.80
5	6	1000.92	0.0	3.96e-04	-91.18	0.0	-420.20	-364.39	0.0	0.0	0.0	1000.92
		813.80	0.0	0.0		54.0	-420.20	-328.49	0.0	0.0	0.0	813.80
5	7	1041.40	0.0	4.99e-04	-108.09	0.0	-420.20	-328.82	0.0	0.0	0.0	1041.40
		875.90	0.0	0.0		54.0	-420.20	-283.93	0.0	0.0	0.0	875.90
5	8	1397.16	0.0	9.05e-04	-101.58	0.0	-511.80	-359.55	0.0	0.0	0.0	1397.16
		1213.92	0.0	0.0		54.0	-511.80	-318.70	0.0	0.0	0.0	1213.92
5	9	1054.90	0.0	5.34e-04	-113.73	0.0	-420.20	-316.97	0.0	0.0	0.0	1054.90
		896.60	0.0	0.0		54.0	-420.20	-269.07	0.0	0.0	0.0	896.60
5	10	61.99	0.0	1.26e-04	-44.73	0.0	0.0	-95.36	0.0	0.0	0.0	61.99
		13.52	0.0	0.0		54.0	0.0	-84.21	0.0	0.0	0.0	13.52
5	11	2136.94	0.0	1.71e-03	-66.16	0.0	-713.78	-494.41	0.0	0.0	0.0	2136.94



		1875.32	0.0	0.0		54.0	-713.78	-473.76	0.0	0.0	0.0	1875.32
5	12	1581.84	0.0	1.10e-03	-75.23	0.0	-561.07	-406.97	0.0	0.0	0.0	1581.84
		1369.06	0.0	0.0		54.0	-561.07	-380.62	0.0	0.0	0.0	1369.06
Trave f.		M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Pt	N	V 2	V 3	T			
		-398.45	0.0	-7.73e-03	-152.42	-713.78	-494.41	0.0	0.0			
		2136.94	0.0	0.01	-44.10	10.81	472.37	0.0	0.0			

14. ALLEGATO F. –CALCOLO PARAMENTO VASCA



Software e Servizi
per l'Ingegneria s.r.l.



Relazione di calcolo strutturale impostata e redatta secondo le modalità previste nel D.M. 14 Gennaio 2008 cap. 10 “Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo”.



AUTOSTRADA
REGIONALE
CISPADANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

PROGETTO DEFINITIVO

OPERE STRUTTURALI

OPERE D'ARTE MAGGIORI – SOTTOVIA

VST21 – Sottovia via Quattro Torri

Muri andatori e vasca sollevamento – Relazione di calcolo

CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI

LEGENDA TABELLA DATI MATERIALI

Il programma consente l'uso di materiali diversi. Sono previsti i seguenti tipi di materiale:

1	materiale tipo cemento armato
2	materiale tipo acciaio
3	materiale tipo muratura
4	materiale tipo legno
5	materiale tipo generico

I materiali utilizzati nella modellazione sono individuati da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni materiale vengono riportati in tabella i seguenti dati:

<i>Young</i>	modulo di elasticità normale
<i>Poisson</i>	coefficiente di contrazione trasversale
<i>G</i>	modulo di elasticità tangenziale
<i>Gamma</i>	peso specifico
<i>Alfa</i>	coefficiente di dilatazione termica

I dati soprariportati vengono utilizzati per la modellazione dello schema statico e per la determinazione dei carichi inerziali e termici. In relazione al tipo di materiale vengono riportati inoltre:

1	cemento armato	Rck Fctm	resistenza caratteristica cubica resistenza media a trazione semplice
2	acciaio	Ft Fy Fd Fdt Sadm Sadmt	tensione di rottura a trazione tensione di snervamento resistenza di calcolo resistenza di calcolo per spess. t>40 mm tensione ammissibile tensione ammissibile per spess. t>40 mm
3	muratura	Resist. Fk Resist. Fvko	resistenza caratteristica a compressione resistenza caratteristica a taglio
4	legno	Resist. fc0k Resist. ff0k Resist. frnk Resist. fvk Modulo E0,05 Lamellare	Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per compressione Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per trazione Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per flessione Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per taglio Modulo elastico parallelo caratteristico lamellare o massiccio

Con riferimento al **Documento di Affidabilità** "Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST" - versione Maggio 2011, disponibile per il download sul sito www.2si.it, si segnalano i seguenti esempi applicativi:

Modellazione di strutture in c.a.

Test N°	Titolo
41	GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER TRAVI IN C.A.
42	GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER PILASTRI IN C.A.

43	VERIFICA ALLE TA DI STRUTTURE IN C.A.
44	VERIFICA AGLI SLU DI STRUTTURE IN C.A.
45	VERIFICA A PUNZONAMENTO ALLO SLU DI PIASTRE IN C.A.
46	VERIFICA A PUNZONAMENTO ALLO SLU DI TRAVI IN C.A.
47	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 9/1/96
48	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 14/1/2008
49	VERIFICA ALLO SLE (TENSIONI E FESSURAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
50	VERIFICA ALLO SLE (DEFORMAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
51	FATTORE DI STRUTTURA
52	SOVRARESISTENZE
53	DETTAGLI COSTRUTTIVI C.A.: LIMITI D'ARMATURA PILASTRI E NODI TRAVE-PILASTRO
54	PARETI IN C.A. SNELLE IN ZONA SISMICA
80	ANALISI PUSHOVER DI UN EDIFICIO IN C.A.
120	PROGETTO E VERIFICA DI TRAVI PREM

Id	Tipo / Note		Young	Poisson	G	Gamma	Alfa
		daN/cm2	daN/cm2		daN/cm2	daN/cm3	
1	Calcestruzzo Classe C28/35		3.260e+05	0.12	1.455e+05	2.50e-03	1.00e-05
	Rck	350.0					
	fctm	28.4					
2	Calcestruzzo Classe C32/40		3.360e+05	0.12	1.500e+05	2.50e-03	1.00e-05
	Rck	400.0					
	fctm	31.0					

MODELLAZIONE DELLE SEZIONI

LEGENDA TABELLA DATI SEZIONI



















Il programma consente l'uso di sezioni diverse. Sono previsti i seguenti tipi di sezione:

- 1 sezione di tipo generico
- 2 profilati semplici
- 3 profilati accoppiati e speciali

Le sezioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni sezione vengono riportati in tabella i seguenti dati:

Area	area della sezione
A V2	area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 2)
A V3	area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 3)
Jt	fattore torsionale di rigidezza
J2-2	momento d'inerzia della sezione riferito all'asse 2
J3-3	momento d'inerzia della sezione riferito all'asse 3
W2-2	modulo di resistenza della sezione riferito all'asse 2
W3-3	modulo di resistenza della sezione riferito all'asse 3
Wp2-2	modulo di resistenza plastico della sezione riferito all'asse 2
Wp3-3	modulo di resistenza plastico della sezione riferito all'asse 3

I dati soprariportati vengono utilizzati per la determinazione dei carichi inerziali e per la definizione delle rigidezze degli elementi strutturali; qualora il valore di Area V2 (e/o Area V3) sia nullo la deformabilità per taglio V2 (e/o V3) è trascurata. La valutazione delle caratteristiche inerziali delle sezioni è condotta nel riferimento 2-3 dell'elemento.

 rettangolare	 a T	 a T rovescia	 a T di colmo	 a L	 a L specchiata
 a L specchiata rovescia	 a L rovescia	 a L di colmo	 a doppio T	 a quattro specchiata	 a quattro
 a U	 a C	 a croce	 circolare	 rettangolare cava	 circolare cava

Per quanto concerne i profilati semplici ed accoppiati l'asse 2 del riferimento coincide con l'asse x riportato nei più diffusi profilatari.

Per quanto concerne le sezioni di tipo generico (tipo 1.):
i valori dimensionali con prefisso B sono riferiti all'asse 2
i valori dimensionali con prefisso H sono riferiti all'asse 3

Con riferimento al **Documento di Affidabilità** "Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST" - versione Maggio 2011, disponibile per il download sul sito www.2si.it, si segnalano i seguenti esempi applicativi:

Test N°	Titolo
1	CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E INERZIALI
44	VERIFICA AGLI SLU DI STRUTTURE IN C.A.
47	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 9/1/96
48	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 14/1/2008
49	VERIFICA ALLO SLE (TENSIONI E FESSURAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
50	VERIFICA ALLO SLE (DEFORMAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
95	ANALISI DI RESISTENZA AL FUOCO

Id	Tipo	Area	A V2	A V3	Jt	J 2-2	J 3-3	W 2-2	W 3-3	Wp 2-2	Wp 3-3
		cm2	cm2	cm2	cm4	cm4	cm4	cm3	cm3	cm3	cm3
1	Rettangolare: e: b=100.00 h =120.00	1.200e+04	1.000e+04	1.000e+04	1.993e+07	1.000e+07	1.440e+07	2.000e+05	2.400e+05	3.000e+05	3.600e+05
2	Rettangolare: e: b=100.00 h =66.00	6600.00	5500.00	5500.00	5.599e+06	5.500e+06	2.396e+06	1.100e+05	7.260e+04	1.650e+05	1.089e+05

MODELLAZIONE STRUTTURA: NODI

LEGENDA TABELLA DATI NODI

Il programma utilizza per la modellazione nodi strutturali.

Ogni nodo è individuato dalle coordinate cartesiane nel sistema di riferimento globale (X Y Z).

Ad ogni nodo è eventualmente associato un codice di vincolamento rigido, un codice di fondazione speciale, ed un set di sei molle (tre per le traslazioni, tre per le rotazioni). Le tabelle sottoriportate riflettono le succitate possibilità. In particolare per ogni nodo viene indicato in tabella:

Nodo	numero del nodo.
X	valore della coordinata X
Y	valore della coordinata Y
Z	valore della coordinata Z

Per i nodi ai quali sia associato un codice di vincolamento rigido, un codice di fondazione speciale o un set di molle viene indicato in tabella:

Nodo	numero del nodo.
X	valore della coordinata X
Y	valore della coordinata Y
Z	valore della coordinata Z
Note	eventuale codice di vincolo (es. v=110010 sei valori relativi ai sei gradi di libertà previsti per il nodo TxTyTzRxRyRz, il valore 1 indica che lo spostamento o rotazione relativo è impedito, il valore 0 indica che lo spostamento o rotazione relativo è libero).
Note	(FS = 1, 2,...) eventuale codice del tipo di fondazione speciale (1, 2,... fanno riferimento alle tipologie: plinto, palo, plinto su pali,...) che è collegato al nodo. (ISO = "id SIGLA") indice e sigla identificativa dell' eventuale isolatore sismico assegnato al nodo
Rig. TX	valore della rigidità dei vincoli elastici eventualmente applicati al nodo, nello specifico TX (idem per TY, TZ, RX, RY, RZ).

Per strutture sismicamente isolate viene inoltre inserita la tabella delle caratteristiche per gli isolatori utilizzati; le caratteristiche sono indicate in conformità al cap. 7.10 del D.M. 14/01/08

TABELLA DATI NODI

Nodo	X	Y	Z	Nodo	X	Y	Z	Nodo	X	Y	Z
	cm	cm	cm		cm	cm	cm		cm	cm	cm
3	0.0	0.0	1015.0								
Nodo	X	Y	Z	Note	Rig. TX	Rig. TY	Rig. TZ	Rig. RX	Rig. RY	Rig. RZ	
	cm	cm	cm		daN/cm	daN/cm	daN/cm	daN cm/rad	daN cm/rad	daN cm/rad	
1	0.0	0.0	0.0	v=111111							
2	0.0	0.0	295.0	v=110000							


MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI TRAVE

TABELLA DATI TRAVI

Il programma utilizza per la modellazione elementi a due nodi denominati in generale travi.

Ogni elemento trave è individuato dal nodo iniziale e dal nodo finale.

Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione.

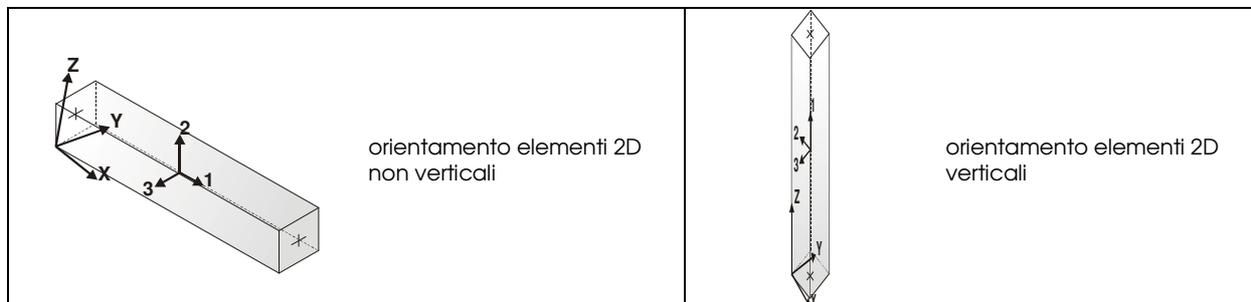

In particolare per ogni elemento viene indicato in tabella:

Elem.	numero dell'elemento
Note	codice di comportamento: trave, trave di fondazione, pilastro, asta, asta tesa, asta compressa
Nodo I (J)	numero del nodo iniziale (finale)
Mat.	codice del materiale assegnato all'elemento
Sez.	codice della sezione assegnata all'elemento
Rotaz.	valore della rotazione dell'elemento, attorno al proprio asse, nel caso in cui l'orientamento di default non sia adottabile; l'orientamento di default prevede per gli elementi non verticali l'asse 2 contenuto nel piano verticale e l'asse 3 orizzontale, per gli elementi verticali l'asse 2 diretto secondo X negativo e l'asse 3 diretto secondo Y negativo
Svincolo I (J)	codici di svincolo per le azioni interne; i primi sei codici si riferiscono al nodo iniziale, i restanti sei al nodo finale (il valore 1 indica che la relativa azione interna non è attiva)
Wink V	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione della trave su suolo elastico
Wink O	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo elastico orizzontale

Con riferimento al **Documento di Affidabilità "Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST"** - versione Maggio 2011, disponibile per il download sul sito www.2si.it, si segnalano i seguenti esempi applicativi:

Test N°	Titolo
2	TRAVI A UNA CAMPATA
3	TRAVE A PIU' CAMPATE
4	TRAVE A UNA CAMPATA SU TERRENO ALLA WINKLER
5	TRAVI SU TERRENO ALLA WINKLER CON CARICO TRASVERSALE
6	TELAI PIANI CON CERNIERE ALLA BASE
7	TELAI PIANI CON INCASTRI ALLA BASE
11	STRUTTURE SOGGETTE A VARIAZIONI TERMICHE
12	STRUTTURE SU TERRENO ALLA WINKLER SOTTOPOSTE A CARICHI DISTRIBUITI TRIANGOLARI
21	DRILLING
24	TENSIONI E ROTAZIONI RISPETTO ALLA CORDA DI ELEMENTI TRAVE
27	FRECCIA DI ELEMENTI TRAVE
41	GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER TRAVI IN C.A.
42	GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER PILASTRI IN C.A.
43	VERIFICA ALLE TA DI STRUTTURE IN C.A.
44	VERIFICA AGLI SLU DI STRUTTURE IN C.A.
46	VERIFICA A PUNZONAMENTO ALLO SLU DI TRAVI IN C.A.
47	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 9/1/96

48	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 14/1/2008
49	VERIFICA ALLO SLE (TENSIONI E FESSURAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
50	VERIFICA ALLO SLE (DEFORMAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
51	FATTORE DI STRUTTURA
52	SOVRARESISTENZE
53	DETTAGLI COSTRUTTIVI C.A.: LIMITI D'ARMATURA PILASTRI E NODI TRAVE-PILASTRO
55	VERIFICA DI STABILITA' DI ASTE COMPRESSE IN ACCIAIO – METODO OMEGA
56	LUCE LIBERA DI TRAVI E ASTE IN ACCIAIO
57	LUCE LIBERA DI COLONNE IN ACCIAIO
58	SVERGOLAMENTO DI TRAVI IN ACCIAIO
63	STABILITA' DI ASTE COMPOSTE IN ACCIAIO
68	VALUTAZIONE EFFETTO P- δ SU PILASTRATA
69	VALUTAZIONE EFFETTO P- δ SU TELAIO 3D
80	ANALISI PUSHOVER DI UN EDIFICIO IN C.A.
82	ANALISI ELASTO PLASTICA INCREMENTALE
83	ANALISI ELASTO PLASTICA INCREMENTALE
89	VERIFICA ALLO SLU DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5
90	VERIFICA ALLO SLE DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5
93	SNELLEZZE EC5
120	PROGETTO E VERIFICA DI TRAVI PREM

Elem.	Note	Nodo I	Nodo J	Mat.	Sez.	Rotaz. gradi	Svincolo I	Svincolo J	Wink V daN/cm3	Wink O daN/cm3
1	Pilas.	1	2	1	1					
2	Pilas.	2	3	1	2					











MODELLAZIONE DELLE AZIONI

LEGENDA TABELLA DATI AZIONI

Il programma consente l'uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni azione applicata alla struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla identificativa. Le tabelle successive dettagliano i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle riportano infatti i seguenti dati in relazione al tipo:

1	carico concentrato nodale 6 dati (forza F_x, F_y, F_z , momento M_x, M_y, M_z)
2	spostamento nodale impresso 6 dati (spostamento T_x, T_y, T_z , rotazione R_x, R_y, R_z)
3	carico distribuito globale su elemento tipo trave 7 dati ($f_x, f_y, f_z, m_x, m_y, m_z$, ascissa di inizio carico) 7 dati ($f_x, f_y, f_z, m_x, m_y, m_z$, ascissa di fine carico)
4	carico distribuito locale su elemento tipo trave 7 dati ($f_1, f_2, f_3, m_1, m_2, m_3$, ascissa di inizio carico) 7 dati ($f_1, f_2, f_3, m_1, m_2, m_3$, ascissa di fine carico)
5	carico concentrato globale su elemento tipo trave 7 dati ($F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z$, ascissa di carico)
6	carico concentrato locale su elemento tipo trave 7 dati ($F_1, F_2, F_3, M_1, M_2, M_3$, ascissa di carico)
7	variazione termica applicata ad elemento tipo trave 7 dati (variazioni termiche: uniforme, media e differenza in altezza e larghezza al nodo iniziale e finale)
8	carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra 1 dato (pressione)
9	carico di pressione variabile su elemento tipo piastra

	4 dati (pressione, quota, pressione, quota)
10	variazione termica applicata ad elemento tipo piastra 2 dati (variazioni termiche: media e differenza nello spessore)
11	carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra 1 dato descrizione della tipologia 4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore) la tipologia precisa l'ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalità di carico e la larghezza d'influenza per gli elementi tipo trave
12	gruppo di carichi con impronta su piastra 9 dati (numero di ripetizioni in direzione X e Y, valore di ciascun carico, posizione centrale del primo, dimensioni dell'impronta, interasse tra i carichi)

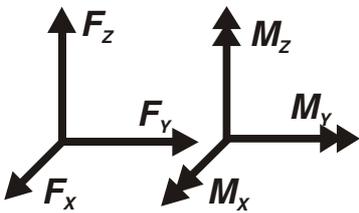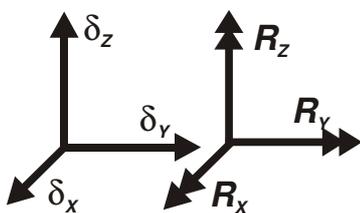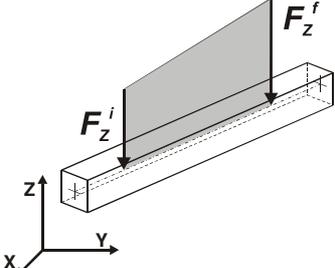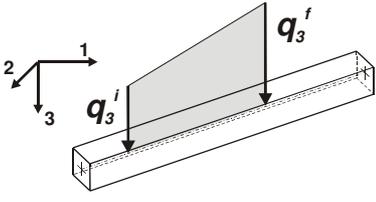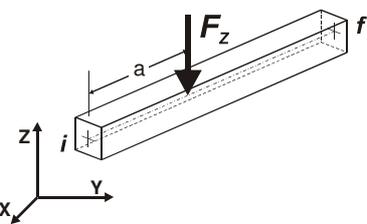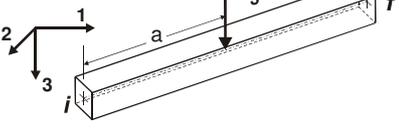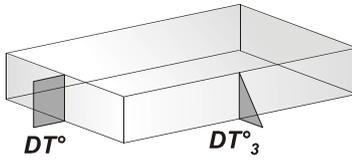 <p>Carico concentrato nodale</p>	 <p>Spostamento impresso</p>
 <p>Carico distribuito globale</p>	 <p>Carico distribuito locale</p>
 <p>Carico concentrato globale</p>	 <p>Carico concentrato locale</p>
 <p>Carico termico 2D</p>	 <p>Carico termico 3D</p>
 <p>Carico pressione uniforme</p>	 <p>Carico pressione variabile</p>

Tipo carico distribuito globale su trave

Id	Tipo	Pos.	fx	fy	fz	mx	my	mz
		cm	daN/cm	daN/cm	daN/cm	daN	daN	daN
1	DG:Fxi=98.81	0.0	98.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	DG:Fxi=138.60 Fxf=98.81	0.0	138.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	98.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	DG:Fxi=8.76 Fxf=8.76	0.0	8.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	8.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	DG:Fxi=54.93 Fxf=54.93	0.0	54.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	54.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO

LEGENDA TABELLA CASI DI CARICO

Il programma consente l'applicazione di diverse tipologie di casi di carico.
Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico:

	Sigla	Tipo	Descrizione
1	Ggk	A	caso di carico comprensivo del peso proprio struttura
2	Gk	NA	caso di carico con azioni permanenti
3	Qk	NA	caso di carico con azioni variabili
4	Gsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle coperture
5	Qsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai
6	Qnk	A	caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture
7	Qtk	SA	caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura
8	Qvk	NA	caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura
9	Esk	SA	caso di carico sismico con analisi statica equivalente
10	Edk	SA	caso di carico sismico con analisi dinamica
11	Pk	NA	caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e precompressioni

Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico: 1-Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk.

Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico:

7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica;

9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell'angolo di ingresso del sisma e l'individuazione dei casi di carico partecipanti alla definizione delle masse.

Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli elementi strutturali (si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico.

Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l'indicazione dei dati relativi al caso di carico stesso:

Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto).

In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato l'elenco di nodi ed elementi direttamente caricati con la sigla identificativa del carico.

Per i casi di carico di tipo sismico (9-Esk e 10-Edk), viene riportata la tabella di definizione delle masse: per ogni caso di carico partecipante alla definizione delle masse viene indicata la relativa aliquota (partecipazione) considerata. Si precisa che per i caso di carico 5-Qsk e 6-Qnk la partecipazione è prevista localmente per ogni elemento solaio o copertura presente nel modello (si confronti il valore Sksol nel capitolo relativo agli elementi solaio) e pertanto la loro partecipazione è di norma pari a uno.

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
1	Ggk	CDC=Ggk (peso proprio della struttura)	

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
2	Gk	CDC=G1k (spinta terre)	D2 : 1 Azione : DG:Fxi=138.60 Fxf=98.81 D2 : 2 Azione : DG:Fxi=98.81
3	Qk	CDC=Qk (accidentale)	D2 : 1 Azione : DG:Fxi=8.76 Fxf=8.76 D2 : 2 Azione : DG:Fxi=8.76 Fxf=8.76
4	Esk	CDC=Es (statico SLU) alfa=0.0 (ecc. 0)	partecipazione:1.00 per 1 CDC=Ggk (peso proprio della struttura) partecipazione:1.00 per 2 CDC=G1k (spinta terre)
5	Qk	CDC=Qk (sovrappinta sismica)	D2 : 1 Azione : DG:Fxi=54.93 Fxf=54.93 D2 : 2 Azione : DG:Fxi=54.93 Fxf=54.93

DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI

LEGENDA TABELLA COMBINAZIONI DI CARICO

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla normativa vigente. Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica degli spostamenti e delle sollecitazioni.

La prima tabella delle combinazioni riportata di seguito comprende le seguenti informazioni: *Numero, Tipo, Sigla identificativa*. Una seconda tabella riporta il *peso nella combinazione*, assunto per ogni caso di carico.

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni:

Combinazione fondamentale SLU

$$\gamma G1 \cdot G1 + \gamma G2 \cdot G2 + \gamma P \cdot P + \gamma Q1 \cdot Qk1 + \gamma Q2 \cdot \psi 02 \cdot Qk2 + \gamma Q3 \cdot \psi 03 \cdot Qk3 + \dots$$

Combinazione caratteristica (rara) SLE

$$G1 + G2 + P + Qk1 + \psi 02 \cdot Qk2 + \psi 03 \cdot Qk3 + \dots$$

Combinazione frequente SLE

$$G1 + G2 + P + \psi 11 \cdot Qk1 + \psi 22 \cdot Qk2 + \psi 23 \cdot Qk3 + \dots$$

Combinazione quasi permanente SLE

$$G1 + G2 + P + \psi 21 \cdot Qk1 + \psi 22 \cdot Qk2 + \psi 23 \cdot Qk3 + \dots$$

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E

$$E + G1 + G2 + P + \psi 21 \cdot Qk1 + \psi 22 \cdot Qk2 + \dots$$

Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite connessi alle azioni eccezionali

$$G1 + G2 + P + \psi 21 \cdot Qk1 + \psi 22 \cdot Qk2 + \dots$$

Dove:

NTC 2008 Tabella 2.5.1

Destinazione d'uso/azione	$\psi 0$	$\psi 1$	$\psi 2$
Categoria A residenziali	0,70	0,50	0,30
Categoria B uffici	0,70	0,50	0,30
Categoria C ambienti suscettibili di affollamento	0,70	0,70	0,60
Categoria D ambienti ad uso commerciale	0,70	0,70	0,60
Categoria E biblioteche, archivi, magazzini,...	1,00	0,90	0,80
Categoria F Rimesse e parcheggi (autoveicoli <= 30kN)	0,70	0,70	0,60
Categoria G Rimesse e parcheggi (autoveicoli > 30kN)	0,70	0,50	0,30
Categoria H Coperture	0,00	0,00	0,00
Vento	0,60	0,20	0,00
Neve a quota <= 1000 m	0,50	0,20	0,00
Neve a quota > 1000 m	0,70	0,50	0,20
Variazioni Termiche	0,60	0,50	0,00

Nelle verifiche possono essere adottati in alternativa, due diversi approcci progettuali:

- per l'approccio 1 si considerano due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti di sicurezza parziali per le azioni, per i materiali e per la resistenza globale (combinazione 1 con coefficienti A1 e combinazione 2 con coefficienti A2),
- per l'approccio 2 si definisce un'unica combinazione per le azioni, per la resistenza dei materiali e per la resistenza globale (con coefficienti A1).

NTC 2008 Tabella 2.6.1

Coefficiente	EQU	A1	A2
γf			

Carichi permanenti	Favorevoli Sfavorevoli	γ_{G1}	0,9 1,1	1,0 1,3	1,0 1,0
Carichi permanenti non strutturali (Non compiutamente definiti)	Favorevoli Sfavorevoli	γ_{G2}	0,0 1,5	0,0 1,5	0,0 1,3
Carichi variabili	Favorevoli Sfavorevoli	γ_{Qi}	0,0 1,5	0,0 1,5	0,0 1,3

Cmb	Tipo	Sigla Id	effetto P-delta
1	SLU	SLU	
2	SLU	SLV	
3	SLE(r)	RAR	
4	SLE(f)	FR	
5	SLE(p)	QP	

Cmb	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24...	CDC 11/25...	CDC 12/26...	CDC 13/27...	CDC 14/28...
1	1.00	1.35	1.35	0.0	0.0									
2	1.00	1.00	0.0	1.00	1.00									
3	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0									
4	1.00	1.00	0.75	0.0	0.0									
5	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0									

AZIONE SISMICA

VALUTAZIONE DELL' AZIONE SISMICA

L'azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire dalla "pericolosità sismica di base", in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale.

Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell'intervallo di riferimento è fornita dai dati pubblicati sul sito <http://esse1.mi.ingv.it/>. Per punti non coincidenti con il reticolo di riferimento e periodi di ritorno non contemplati direttamente si opera come indicato nell'allegato alle NTC (rispettivamente media pesata e interpolazione).

L'azione sismica viene definita in relazione ad un periodo di riferimento V_r che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale per il coefficiente d'uso (vedi tabella Parametri della struttura). Fissato il periodo di riferimento V_r e la probabilità di superamento P_{ver} associata a ciascuno degli stati limite considerati, si ottiene il periodo di ritorno T_r e i relativi parametri di pericolosità sismica (vedi tabella successiva):

ag: accelerazione orizzontale massima del terreno;
Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
T*c: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

Parametri della struttura					
Classe d'uso	Vita V_n [anni]	Coeff. Uso	Periodo V_r [anni]	Tipo di suolo	Categoria topografica
II	50.0	1.0	50.0	D	T1

Individuati su reticolo di riferimento i parametri di pericolosità sismica si valutano i parametri spettrali riportati in tabella:

S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche mediante la relazione seguente $S = S_s * S_t$ (3.2.5)

Fo è il fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzontale

Fv è il fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima verticale, in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno ag su sito di riferimento rigido orizzontale

Tb è il periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante.

Tc è il periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocità costante.

Td è il periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento costante.

Id nodo	Longitudine	Latitudine	Distanza
			Km
Loc.	10.950	44.959	
14727	10.948	44.958	0.192

Id nodo	Longitudine	Latitudine	Distanza
14728	11.019	44.959	5.411
14506	11.017	45.009	7.635
14505	10.946	45.008	5.440

SL	Pver	Tr	ag	Fo	T*c
		Anni	g		sec
SLO	81.0	30.0	0.035	2.590	0.230
SLD	63.0	50.0	0.042	2.590	0.270
SLV	10.0	475.0	0.112	2.580	0.280
SLC	5.0	975.0	0.150	2.580	0.280

SL	ag	S	Fo	Fv	Tb	Tc	Td
	g				sec	sec	sec
SLO	0.035	1.800	2.590	0.653	0.200	0.599	1.740
SLD	0.042	1.800	2.590	0.715	0.217	0.650	1.767
SLV	0.112	1.800	2.580	1.167	0.220	0.661	2.049
SLC	0.150	1.800	2.580	1.347	0.220	0.661	2.198

RISULTATI ANALISI SISMICHE

LEGENDA TABELLA ANALISI SISMICHE

Il programma consente l'analisi di diverse configurazioni sismiche.

Sono previsti, infatti, i seguenti casi di carico:

- 9. Esk** caso di carico sismico con analisi statica equivalente
10. Edk caso di carico sismico con analisi dinamica

Ciascun caso di carico è caratterizzato da un angolo di ingresso e da una configurazione di masse determinante la forza sismica complessiva (si rimanda al capitolo relativo ai casi di carico per chiarimenti inerenti questo aspetto).

Nella colonna Note, in funzione della norma in uso sono riportati i parametri fondamentali che caratterizzano l'azione sismica: in particolare possono essere presenti i seguenti valori:

Angolo di ingresso	Angolo di ingresso dell'azione sismica orizzontale
Fattore di importanza	Fattore di importanza dell'edificio, in base alla categoria di appartenenza
Zona sismica	Zona sismica
Accelerazione ag	Accelerazione orizzontale massima sul suolo
Categoria suolo	Categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione
Fattore di struttura q	Fattore dipendente dalla tipologia strutturale
Fattore di sito S	Fattore dipendente dalla stratigrafia e dal profilo topografico
Classe di duttilità CD	Classe di duttilità della struttura – "A" duttilità alta, "B" duttilità bassa
Fattore riduz. SLD	Fattore di riduzione dello spettro elastico per lo stato limite di danno
Periodo proprio T1	Periodo proprio di vibrazione della struttura
Coefficiente Lambda	Coefficiente dipendente dal periodo proprio T1 e dal numero di piani della struttura
Ordinata spettro Sd(T1)	Valore delle ordinate dello spettro di progetto per lo stato limite ultimo, componente orizzontale (verticale Svd)
Ordinata spettro Se(T1)	Valore delle ordinate dello spettro elastico ridotta del fattore SLD per lo stato limite di danno, componente orizzontale (verticale Sve)
Ordinata spettro S (Tb-Tc)	Valore dell'ordinata dello spettro in uso nel tratto costante
numero di modi considerati	Numero di modi di vibrare della struttura considerati nell'analisi dinamica

Per ciascun caso di carico sismico viene riportato l'insieme di dati sottoriportati (le masse sono espresse in unità di forza):

- a) **analisi sismica statica equivalente:**

- quota, posizione del centro di applicazione e azione orizzontale risultante, posizione del baricentro delle rigidezze, rapporto r/Ls (per strutture a nucleo), indici di regolarità e/r secondo EC8 4.2.3.2
- azione sismica complessiva
- b) **analisi sismica dinamica con spettro di risposta:**
 - quota, posizione del centro di massa e massa risultante, posizione del baricentro delle rigidezze, rapporto r/Ls (per strutture a nucleo), indici di regolarità e/r secondo EC8 4.2.3.2
 - frequenza, periodo, accelerazione spettrale, massa eccitata nelle tre direzioni globali per tutti i modi
 - massa complessiva ed aliquota di massa complessiva eccitata.

Per ciascuna combinazione sismica definita SLD o SLO viene riportato il livello di deformazione ϵ_{dT} (dr) degli elementi strutturali verticali. Per semplicità di consultazione il livello è espresso anche in unità $1000 \cdot \epsilon_{dT}/h$ da confrontare direttamente con i valori forniti nella norma (es. 5 per edifici con tamponamenti collegati rigidamente alla struttura, 10.0 per edifici con tamponamenti collegati elasticamente, 3 per edifici in muratura ordinaria, 4 per edifici in muratura armata).

Qualora si applichi il D.M. 96 (vedi NOTA sul capitolo "normativa di riferimento") l'analisi sismica dinamica può essere comprensiva di sollecitazione verticale contemporanea a quella orizzontale, nel qual caso è effettuata una sovrapposizione degli effetti in ragione della radice dei quadrati degli effetti stessi. Per ciascuna combinazione sismica - analisi effettuate con il D.M. 96 (vedi NOTA sul capitolo "normativa di riferimento") - viene riportato il livello di deformazione ϵ_{dT} , ϵ_{dP} e ϵ_{dD} degli elementi strutturali verticali. Per semplicità di consultazione il livello è espresso in unità $1000 \cdot \epsilon_{dT}/h$ da confrontare direttamente con il valore 2 o 4 per la verifica.

Per gli edifici sismicamente isolati si riportano di seguito le verifiche condotte sui dispositivi di isolamento. Le verifiche sono effettuate secondo l'allegato 10.A dell'Ordinanza 3274 e smi. In particolare nella tabella, per ogni combinazione SLU (SLC per il DM 14-01-2008) sismica riporta il codice di verifica e i valori utilizzati per la verifica: spostamento dE , area ridotta e dimensione $A2$, azione verticale, deformazioni di taglio dell'elastomero e tensioni nell'acciaio.

Nodo	Nodo di appoggio dell'isolatore
Cmb	Combinazione oggetto della verifica
Verif.	Codice di verifica ok - verifica positiva, NV - verifica negativa, ND - verifica non completata
dE	Spostamento relativo tra le due facce (amplificato del 20% per Ordinanza 3274 e smi) combinato con la regola del 30%
Ang fi	Angolo utilizzato per il calcolo dell'area ridotta A_r (per dispositivi circolari)
V	Azione verticale agente
Ar	Area ridotta efficace
Dim A2	Dimensione utile per il calcolo della deformazione per rotazione
Sig s	Tensione nell'inserto in acciaio
Gam c(a,s,t)	Deformazioni di taglio dell'elastomero
Vcr	Carico critico per instabilità

Affinchè la verifica sia positiva deve essere:

- 1) $V > 0$
- 2) $Sig s < f_{yk}$
- 3) $Gam t < 5$
- 4) $Gam s < Gam * (caratteristica dell'elastomero)$
- 5) $Gam s < 2$
- 6) $V < 0,5 V_{cr}$

Con riferimento al **Documento di Affidabilità** "Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST" - versione Maggio 2011, disponibile per il download sul sito www.2si.it, si segnalano i seguenti esempi applicativi:

Test N°	Titolo
23	DM 2008: SPETTRO
29	SISMICA 1000/H, SOMMA V, EFFETTO P- δ
30	ANALISI DI UN EDIFICIO CON ISOLATORI SISMICI
65	MASSE SISMICHE

70	PROGETTO DI ISOLATORI ELASTOMERICI
71	VERIFICA DI ISOLATORI ELASTOMERICI
72	VERIFICA DI ISOLATORI FRICTION PENDULUM

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
4	Esk	CDC=Es (statico SLU) alfa=0.0 (ecc. 0)	
			categoria suolo: D
			fattore di sito S = 1.800
			ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.520 g
			angolo di ingresso:0.0
			eccentricità aggiuntiva: nulla
			periodo proprio T1: 0.433 sec.
			fattore di struttura q: 1.000
			fattore per spost. mu d: 1.000
			classe di duttilità CD: B
			coefficiente Lambda: 0.850
			ordinata spettro Sd(T1): 0.520

Quota	Forza Sismica	Tot. parziale	M Sismica x g	Pos. GX	Pos. GY	E agg. X-X	E agg. Y-Y	Pos. KX	Pos. KY	rapp. r/Ls	rapp. ex/rx	rapp. ey/ry
cm	daN	daN	daN	cm	cm	cm	cm	cm	cm			
1015.00	4782.92	4782.92	5940.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
295.00	2425.67	7208.58	1.037e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Risulta	7208.58		1.631e+04									

RISULTATI NODALI

LEGENDA RISULTATI NODALI

Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne i nodi strutturali, è possibile in relazione alle tabelle sottoriportate.

Una prima tabella riporta infatti per ogni nodo e per ogni combinazione (o caso di carico) gli spostamenti nodali.

Una seconda tabella riporta per ogni nodo a cui sia associato un vincolo rigido e/o elastico o una fondazione speciale e per ogni combinazione (o caso di carico) i valori delle azioni esercitate dalla struttura sui vincoli (reazioni vincolari cambiate di segno).

Una terza tabella, infine riassume per ogni nodo le sei combinazioni in cui si attingono i valori minimi e massimi della reazione Fz, della reazione Mx e della reazione My.

Nodo	Cmb	Traslazione X	Traslazione Y	Traslazione Z	Rotazione X	Rotazione Y	Rotazione Z
		cm	cm	cm			
1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	1	0.0	0.0	-1.27e-03	0.0	2.83e-04	0.0
2	2	0.0	0.0	-1.27e-03	0.0	5.29e-04	0.0
2	3	0.0	0.0	-1.27e-03	0.0	2.10e-04	0.0
2	4	0.0	0.0	-1.27e-03	0.0	1.98e-04	0.0
2	5	0.0	0.0	-1.27e-03	0.0	1.63e-04	0.0
3	1	2.33	0.0	-3.33e-03	0.0	4.01e-03	0.0
3	2	4.83	0.0	-3.33e-03	0.0	8.75e-03	0.0
3	3	1.73	0.0	-3.33e-03	0.0	2.97e-03	0.0

3	4	1.62	0.0	-3.33e-03	0.0	2.78e-03	0.0
3	5	1.30	0.0	-3.33e-03	0.0	2.20e-03	0.0

Nodo	Traslazione X	Traslazione Y	Traslazione Z	Rotazione X	Rotazione Y	Rotazione Z
	0.0	0.0	-3.33e-03	0.0	0.0	0.0
	4.83	0.0	0.0	0.0	8.75e-03	0.0

Nodo	Cmb	Azione X kN	Azione Y kN	Azione Z kN	Azione RX kN m	Azione RY kN m	Azione RZ kN m
1	1	-342.67	0.0	-207.30	0.0	-339.53	0.0
1	2	-875.60	0.0	-207.30	0.0	-745.53	0.0
1	3	-253.83	0.0	-207.30	0.0	-251.50	0.0
1	4	-231.81	0.0	-207.30	0.0	-233.78	0.0
1	5	-165.75	0.0	-207.30	0.0	-180.63	0.0
2	1	1415.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2	2211.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	3	1048.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	4	1004.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	5	871.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nodo	Azione X kN	Azione Y kN	Azione Z kN	Azione RX kN m	Azione RY kN m	Azione RZ kN m
	-875.60	0.0	-207.30	0.0	-745.53	0.0
	2211.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nodo	Cmb	Azione X kN	Azione Y kN	Azione Z kN	Azione RX kN m	Azione RY kN m	Azione RZ kN m
1	1	-342.67	0.0	-207.30	0.0	-339.53	0.0
	1	-342.67	0.0	-207.30	0.0	-339.53	0.0
	5	-165.75	0.0	-207.30	0.0	-180.63	0.0
	2	-875.60	0.0	-207.30	0.0	-745.53	0.0
	2	-875.60	0.0	-207.30	0.0	-745.53	0.0
	5	-165.75	0.0	-207.30	0.0	-180.63	0.0
2	1	1415.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1415.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1415.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1415.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1415.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1415.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE

LEGENDA RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE

Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne gli elementi tipo trave, è possibile in relazione alle tabelle sottoriportate.

Gli elementi vengono suddivisi, in relazione alle proprietà in elementi:

- tipo **pilastro**
- tipo **trave in elevazione**
- tipo **trave in fondazione**


Per ogni elemento, e per ogni combinazione (o caso di carico) vengono riportati i risultati più significativi.

Per gli elementi tipo *pilastro* sono riportati in tabella i seguenti valori:

Pilas.	numero dell'elemento pilastro
Cmb	combinazione in cui si verificano i valori riportati
M3 mx/mn	momento flettente in campata M3 max (prima riga) / min (seconda riga)
M2 mx/mn	momento flettente in campata M2 max (prima riga) / min (seconda riga)
D2/D3	freccia massima in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga)
Q2/Q3	carico totale in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga)
Pos.	ascissa del punto iniziale e finale dell'elemento
N, V2, ecc..	sei componenti di sollecitazione al piede ed in sommità dell'elemento

Per gli elementi tipo *trave in elevazione* sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri.

Per gli elementi tipo *trave in fondazione* (trave f.) sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri e la massima pressione sul terreno.

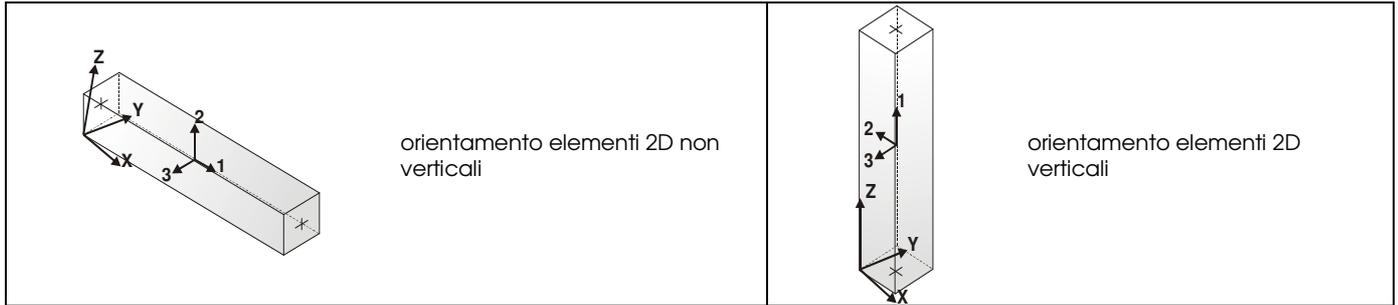

Pilas.	Cmb	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Q 2 / Q 3	Pos.	N	V 2	V 3	T	M 2	M 3	
		kN m	kN m	m	kN	cm	kN	kN	kN	kN m	kN m	kN m	
1	1	339.53	0.0	1.09e-04	-507.63	0.0	-207.30	-342.67	0.0	0.0	0.0	339.53	
		-1459.05	0.0	0.0	0.0	73.8	-185.18	-484.43	0.0	0.0	0.0	33.93	
						147.5	-163.05	-616.29	0.0	0.0	0.0	0.0	-372.57
						221.3	-140.93	-738.24	0.0	0.0	0.0	0.0	-872.67
						295.0	-118.80	-850.30	0.0	0.0	0.0	0.0	-1459.05
1	2	745.53	0.0	2.09e-04	-512.22	0.0	-207.30	-875.60	0.0	0.0	0.0	745.53	
		-2621.87	0.0	0.0	0.0	73.8	-185.18	-1014.66	0.0	0.0	0.0	48.04	
						147.5	-163.05	-1146.38	0.0	0.0	0.0	0.0	-749.29
						221.3	-140.93	-1270.77	0.0	0.0	0.0	0.0	-1641.07
						295.0	-118.80	-1387.82	0.0	0.0	0.0	0.0	-2621.87
1	3	251.50	0.0	8.09e-05	-376.02	0.0	-207.30	-253.83	0.0	0.0	0.0	251.50	
		-1080.78	0.0	0.0	0.0	73.8	-185.18	-358.84	0.0	0.0	0.0	25.13	
						147.5	-163.05	-456.51	0.0	0.0	0.0	0.0	-275.98
						221.3	-140.93	-546.85	0.0	0.0	0.0	0.0	-646.42
						295.0	-118.80	-629.85	0.0	0.0	0.0	0.0	-1080.78
1	4	233.78	0.0	7.63e-05	-369.56	0.0	-207.30	-231.81	0.0	0.0	0.0	233.78	
		-1024.01	0.0	0.0	0.0	73.8	-185.18	-335.20	0.0	0.0	0.0	24.25	
						147.5	-163.05	-431.26	0.0	0.0	0.0	0.0	-258.84
						221.3	-140.93	-519.98	0.0	0.0	0.0	0.0	-610.06
						295.0	-118.80	-601.37	0.0	0.0	0.0	0.0	-1024.01
1	5	180.63	0.0	6.23e-05	-350.18	0.0	-207.30	-165.75	0.0	0.0	0.0	180.63	
		-853.72	0.0	0.0	0.0	73.8	-185.18	-264.30	0.0	0.0	0.0	21.59	
						147.5	-163.05	-355.52	0.0	0.0	0.0	0.0	-207.42
						221.3	-140.93	-439.39	0.0	0.0	0.0	0.0	-500.99
						295.0	-118.80	-515.93	0.0	0.0	0.0	0.0	-853.72
2	1	0.0	0.0	-0.02	-565.36	0.0	-118.80	565.36	0.0	0.0	0.0	-1459.05	
		-1459.05	0.0	0.0	0.0	180.0	-89.10	333.98	0.0	0.0	0.0	-658.64	
						360.0	-59.40	162.63	0.0	0.0	0.0	0.0	-220.70
						540.0	-29.70	51.30	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.17
						720.0	0.0	2.37e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2	0.0	0.0	-0.05	-751.21	0.0	-118.80	799.04	0.0	0.0	0.0	-2621.87	
		-2621.87	0.0	0.0	0.0	180.0	-89.10	544.54	0.0	0.0	0.0	-1419.32	
						360.0	-59.40	334.51	0.0	0.0	0.0	0.0	-634.85
						540.0	-29.70	168.94	0.0	0.0	0.0	0.0	-188.42
						720.0	0.0	47.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	3	0.0	0.0	-0.02	-418.79	0.0	-118.80	418.79	0.0	0.0	0.0	-1080.78	
		-1080.78	0.0	0.0	0.0	180.0	-89.10	247.39	0.0	0.0	0.0	-487.88	
						360.0	-59.40	120.47	0.0	0.0	0.0	0.0	-163.48
						540.0	-29.70	38.00	0.0	0.0	0.0	0.0	-27.53
						720.0	0.0	1.76e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	4	0.0	0.0	-0.02	-403.02	0.0	-118.80	403.02	0.0	0.0	0.0	-1024.01	
		-1024.01	0.0	0.0	0.0	180.0	-89.10	235.57	0.0	0.0	0.0	-455.95	



						360.0	-59.40	112.58	0.0	0.0	0.0	-149.29
						540.0	-29.70	34.06	0.0	0.0	0.0	-23.98
						720.0	0.0	1.71e-05	0.0	0.0	0.0	0.0
2	5	0.0	0.0	-0.01	-355.72	0.0	-118.80	355.72	0.0	0.0	0.0	-853.72
		-853.72	0.0	0.0	0.0	180.0	-89.10	200.09	0.0	0.0	0.0	-360.16
						360.0	-59.40	88.93	0.0	0.0	0.0	-106.71
						540.0	-29.70	22.23	0.0	0.0	0.0	-13.34
						720.0	0.0	1.56e-05	0.0	0.0	0.0	0.0
Pilas.	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Q 2 / Q 3		N	V 2	V 3	T			
	-2621.87	0.0	-0.05	-751.21		-207.30	-1387.82	0.0	0.0			
	745.53	0.0	2.09e-04	0.0		0.0	799.04	0.0	0.0			