
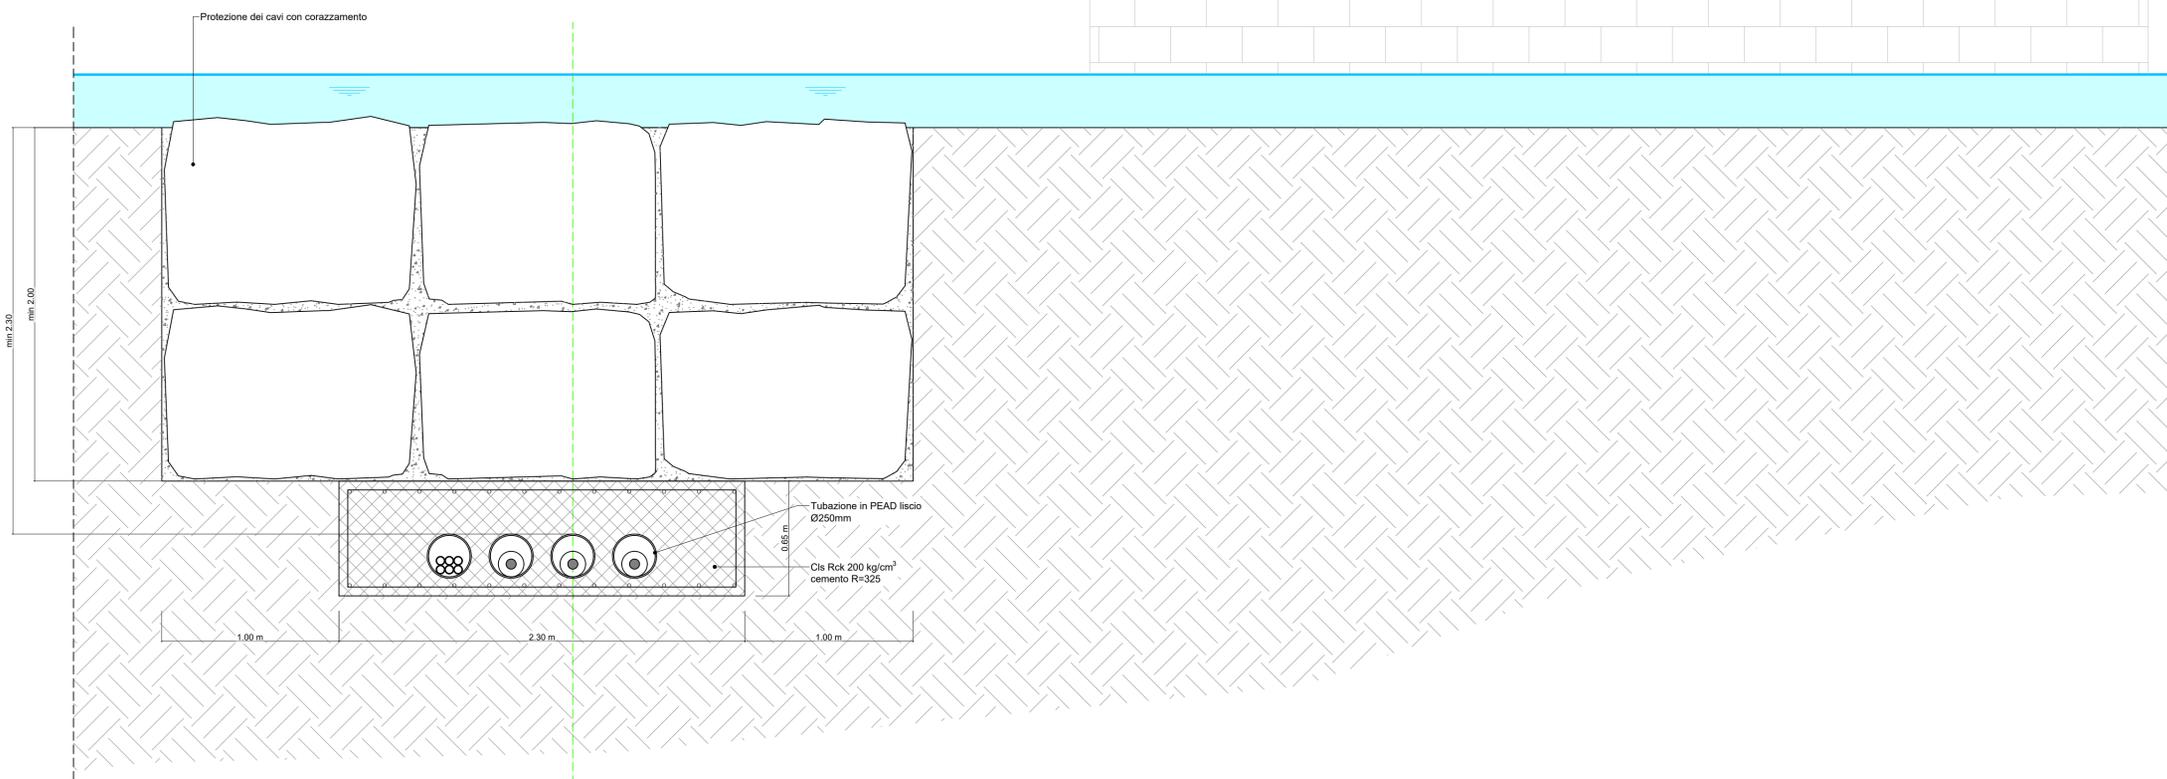


PROGRESSIVA	CODIFICA ATTRAVERSAMENTO
0+821	CA.01
1+036	CA.02
2+585	CA.04
2+993	CA.05
3+168	CA.06
3+448	CA.07
3+518	CA.08
3+700	CA.09
4+370	CA.10
5+549	CA.11
5+578	CA.12

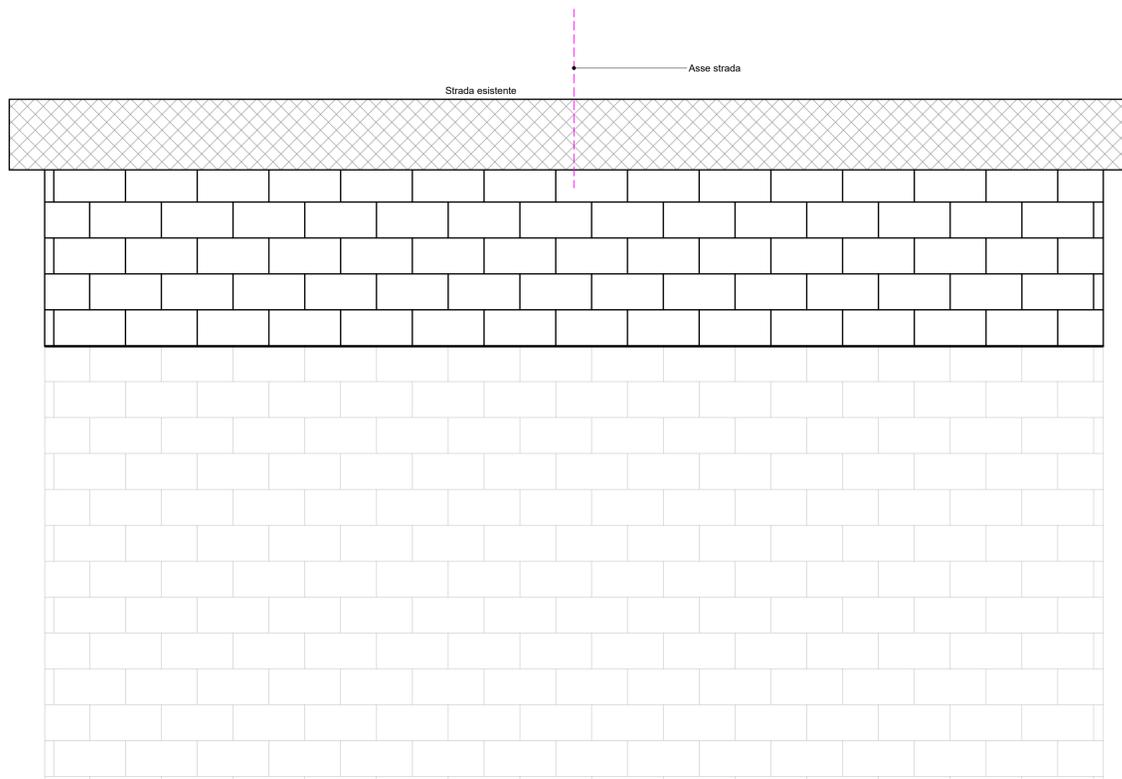

**INTERFERENZA CORSI D'ACQUA**  
Normativa di riferimento

L'elettrodotto sotterraneo in oggetto, è stato progettato con conduttori in cavo con isolamento estruso in XLPE e pertanto rientra nella disciplina di cui alla norma CEI 11-17.

Per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto in esame la **legislazione e le normative tecniche applicabili** sono nel dettaglio le seguenti:

- Unificazione TERNA LK 401 - "Prescrizioni per il progetto elettrico e la progettazione del tracciato dei collegamenti in cavo"
- Norma Tecnica CEI 11-17:2006-07, ed. Terza - "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo"

Nei tratti in avvicinamento per incroci e/o paralleli con **corsi d'acqua/canali**, il progetto prevede di mantenere una distanza minima di almeno m 3,50 tra il fondo del canale/del corso d'acqua e l'estradosso dell'elettrodotto.

NOTA: tale distanza potrebbe subire variazioni in base a eventuali prescrizioni da parte del Consorzio di competenza.

**"VILLAROSA"**  
Progetto di impianto di accumulo idroelettrico  
**Opere di connessione alla RTN**  
Piano Tecnico delle Opere Utenza

	COMMITTENTE <b>EDISON</b> EDF GROUP	PROGETTAZIONE <b>GEOTECH S.r.l.</b> SOCIETA' DI INGEGNERIA Via T. Manni, 7 Montebello (SO) Tel. +39 0342610774 E-mail: info@geotech-srl.it Sito: www.geotech-srl.it
	TITOLO ELABORATO <b>Tipologici e dettagli connessione in cavo</b>	SCALA varie COMMESSA G970 CODIFICA DOCUMENTO G970_DEF_T_013_Ut_tip_dett_cavo_8-10_REV00
REV. 0 PRIMA EMISSIONE	DATA Luglio 2022	REDATTO Geotech S.r.l.
DESCRIZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	VERIFICATO Geotech S.r.l.
APPROVATO Edizon S.p.A.		

Questo disegno non può essere riprodotto, né utilizzato altrove, né ceduto a terzi in tutto o in parte senza il consenso scritto degli autori.