


LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI	
D-4"	Tubazione in acciaio zincato per impianto antincendio per posa a vista
DE 110	Tubazione in polietilene con giunzioni saldate per impianto antincendio per pose interrate
	Saracinesca Impianto antincendio
	Cassetta antincendio UNI 45 con lancia a doppio effetto e manichetta lunghezza 20 mt (forata = 120 M ³)
	Irritante a colonna soprassuolo 24 UNIT ³ conforme alla norma UNI 9485, completo di tubazione flessibile lunghezza 50 mt, e lancia di erogazione, contenuta in cassetta con portello a norma UNI EN 671-2 (portata = 300 V ³)
	Serpiatoio di accumulo per gruppo integrato antincendio capacità 60 mc

NOTE

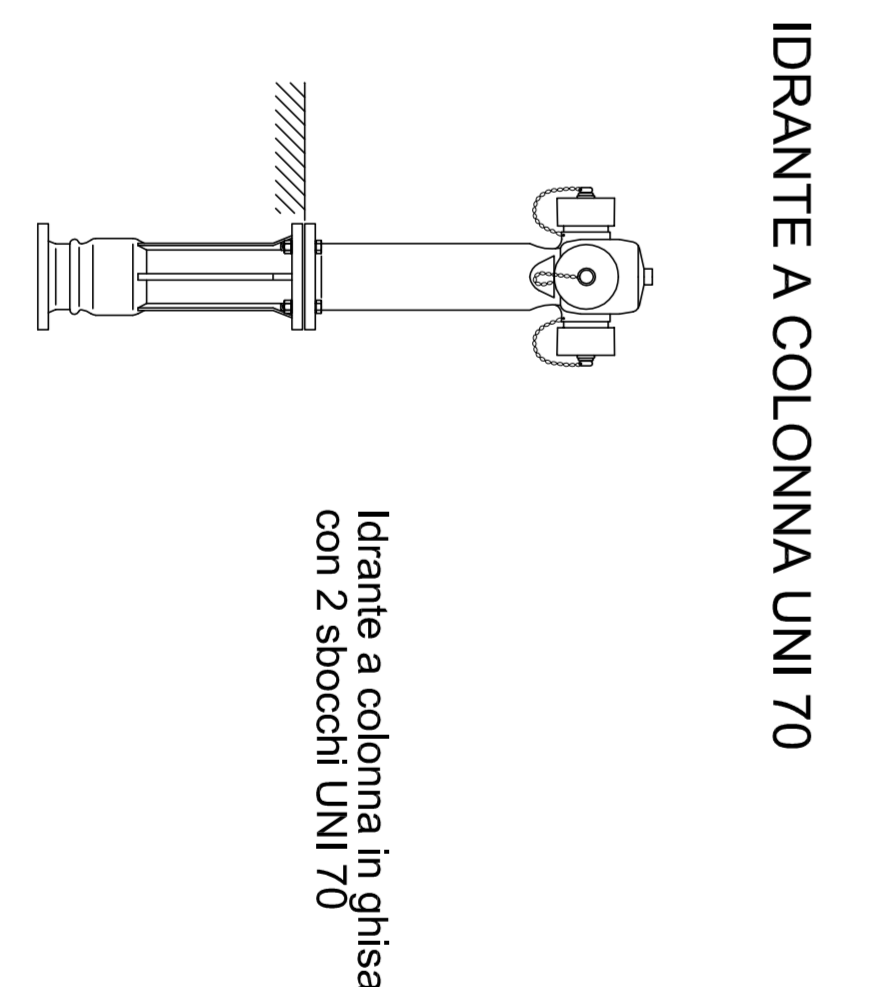

IDRANTE A COLONNA UNI 70

REGIONE Emilia-Romagna

ARCC REGIONE EMILIA-ROMAGNA
CISPADANA

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
DAL CASELLO DI REGGIO-CHIOLO SULLAZZ
AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLAZZ
C/O SIDA S.p.A. - 41018 REGGIO EMILIA

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE AUTOSTRADALE
IMPIANTI TECNICI
OPERE SINGOLARI
SINGOLO SAN FELICE
PLANIMETRIA IMPIANTO ANTINCENDIO E PARTICOLARI

IL PROGETTISTA
Ing. Antonio De Vito
ARCC S.p.A. - 41018 REGGIO EMILIA

IL CONCESSIONARIO
Autosole Regione Emilia-Romagna
CISPADANA S.p.A. - 41018 REGGIO EMILIA

IL CONTORENTI
Ing. Roberto De Vito
ARCC S.p.A. - 41018 REGGIO EMILIA

DATA	DESCRIZIONE	REVISIONI	CONTRATTO	APPROVAZIONE
17.04.2017	EMISIONE	0	0	0
03.05.2017	MODIFICAZIONE	1	1	1
03.05.2017	MODIFICAZIONE	2	2	2
03.05.2017	MODIFICAZIONE	3	3	3
03.05.2017	MODIFICAZIONE	4	4	4
03.05.2017	MODIFICAZIONE	5	5	5
03.05.2017	MODIFICAZIONE	6	6	6
03.05.2017	MODIFICAZIONE	7	7	7
03.05.2017	MODIFICAZIONE	8	8	8
03.05.2017	MODIFICAZIONE	9	9	9
03.05.2017	MODIFICAZIONE	10	10	10

1. I dati tecnici e le note di progetto sono di esclusiva competenza del progettista. Il progettista è responsabile della completezza e della correttezza delle informazioni fornite. Il concessionario è responsabile della completezza e della correttezza delle informazioni fornite.