Firmato digitalmente da
MINORCHIO MASSIMILIANO
C: IT

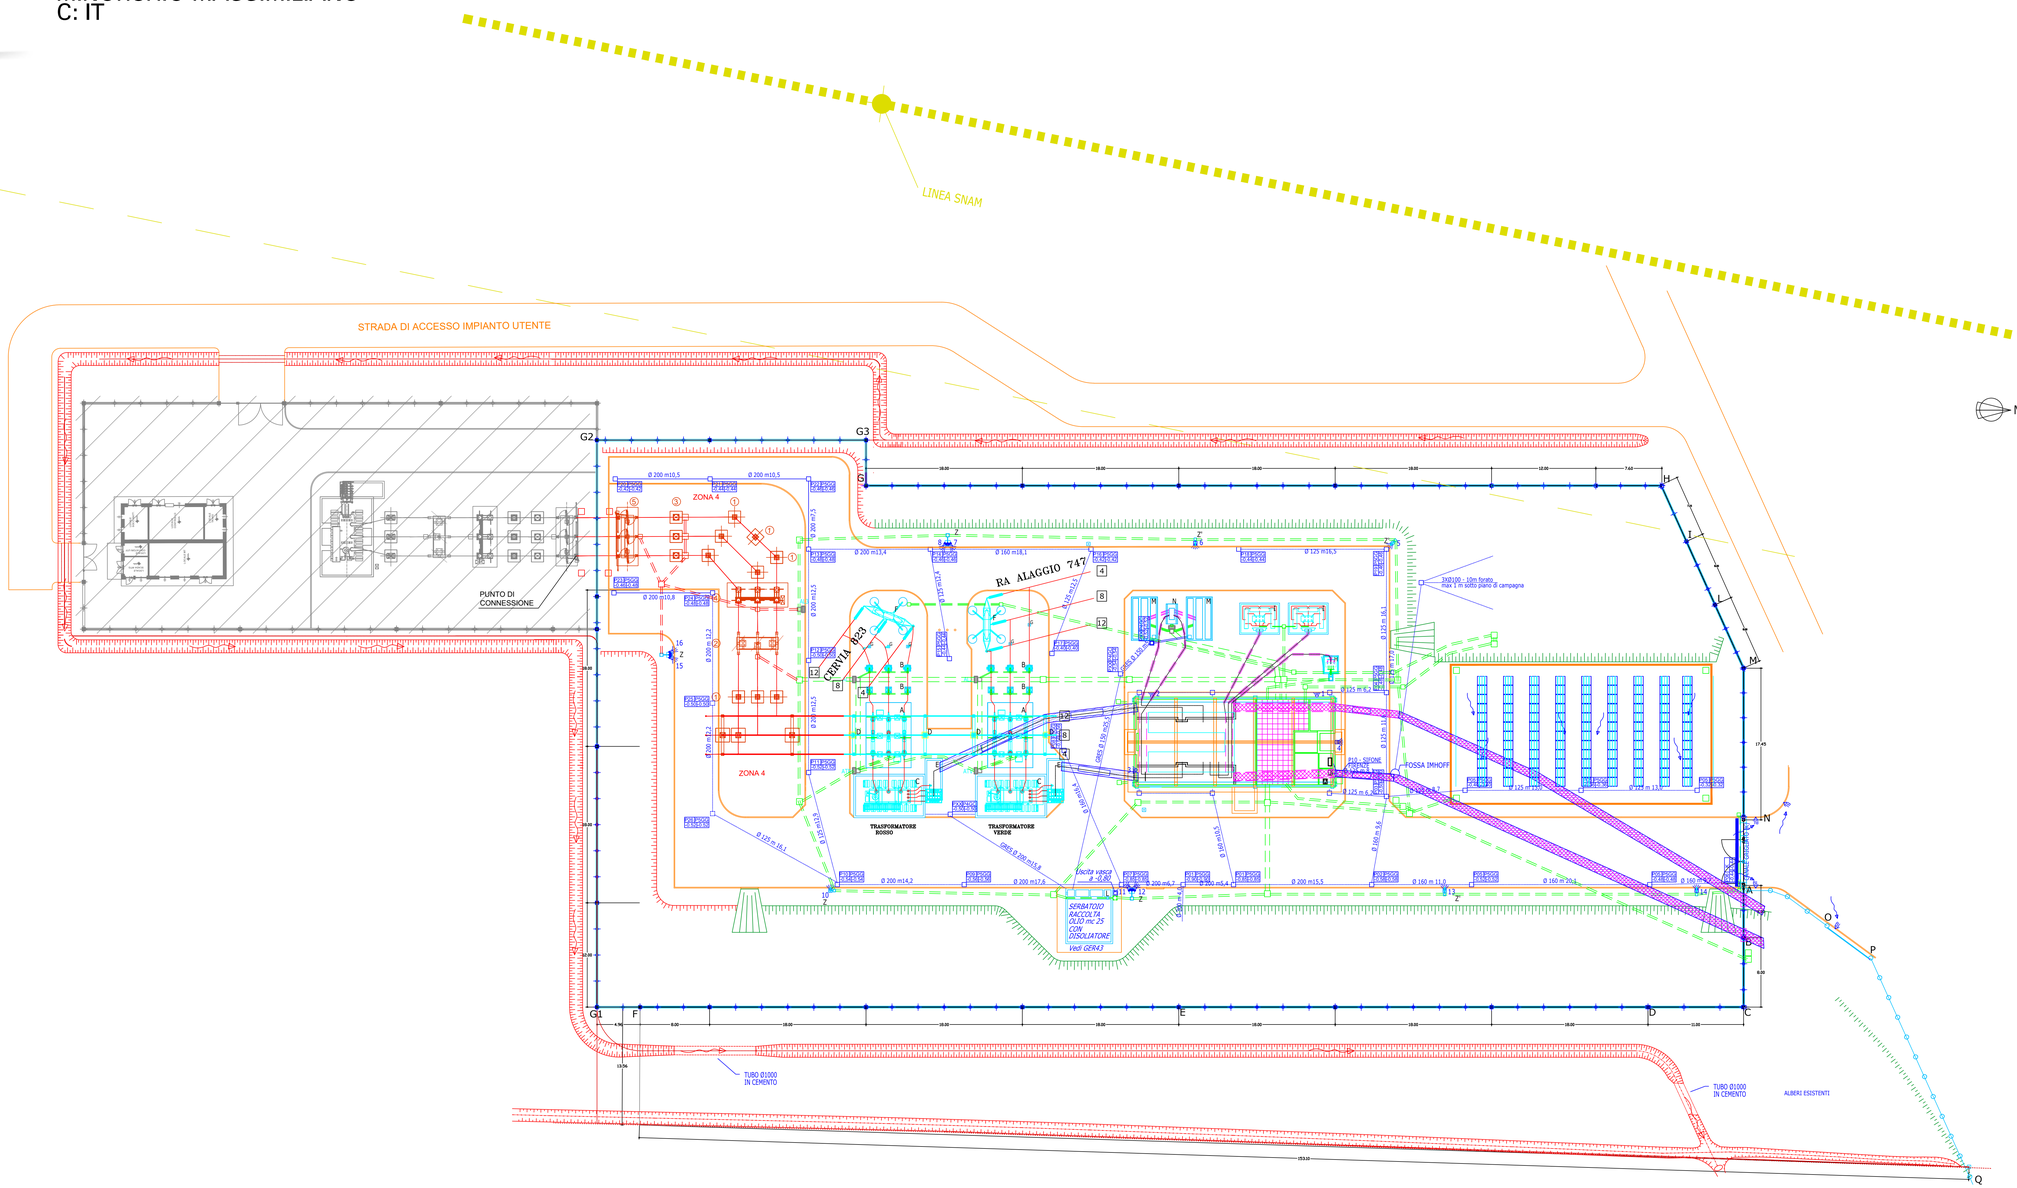

QUOTE DI RIFERIMENTO

LA QUOTA DI RIFERIMENTO 0.00 DEL SEMPIANO CORRISPONDE AAL 85.00 M.S.L. TERRENO

LE QUOTE DI RIFERIMENTO SONO RIPORTATE SU:
- LA QUOTA DI RIFERIMENTO 0.00 DEL SEMPIANO CORRISPONDE AAL 85.00 M.S.L. TERRENO
- LE QUOTE DI RIFERIMENTO SONO RIPORTATE SU: LAYOUT ENEL GENERALE, LAYOUT ENEL ZOOM, ELEVAZIONE ENEL, PLANIMETRIA NON CONCORDANTI CON QUELLE DI QUESTO ELABORATO, CONSULTARE GLI UFFICI ENEL COMPETENTI IN CASO DI INCONGRUENZA
- LA QUOTA DI RIFERIMENTO DEL PIANO DI CAMPAGNA DEVE ESSERE VERIFICATA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
- LA QUOTA SUPERIORE DEI PALETTI CORRISPONDE CON LA QUOTA DEL PIAZZALE PALETTI SALVO DIVERSE PRESCRIZIONI
- FONDAZIONE N1.1 - CDPE 009 E N1 HA QUOTA FONDAZIONE ARRIVATE A +0.80 E QUINDI CROSSERA A +0.20

QUOTA SUPERIORE FONDAZIONE E MANUFATTI

SIGLA	TIPO	ELEVAZIONE	QUOTA SUPERIORE
A	FONDAZIONE PER CORNICIONI (BREZE)	GER 206	+0.20
B	FONDAZIONE TILT ALAGGIATORE	GER 144	+0.20
C	VASCA TRASFORMATORE ECMT (esistente)	GER 43	+0.65
D	FONDAZIONE QUADRONI TRATTAMENTO	GER 196	+0.20
E	VASCA SCORTA CAGE TR	GER 211	+0.20
F	FONDAZIONE TRATTAMENTO PALO DATTO	PER ANCESSIO	+0.40
G	FONDAZIONE ARMADI A TERRA	GER86	+0.20
H	FONDAZIONE TRASFORMATORE S.A.	GER 74	+0.20
I	FONDAZIONE BATTERIE CONDENSATORI	GER 39	+0.20
L	VASCA RACCOLTA OLIO TR	GER 43	+0.20
M	FONDAZIONE PER BOBINE RETRIGER	GER 14 GER 12	+0.20
N	FONDAZIONE PALO ILLUMINAZIONE	GER 16 GER 17	+0.20
P.P	FONDI SOSTEGNI ILLUMINAZIONE IN SCAVO	GER 96 GER 17	+0.20
N1.1	FONDI ARMADIO TR A, TR H, I, ATT, L ATT	N1.1	+0.80
	ZONA TERV A (esistente)	GER6 32	+0.20
	CORDOLI PACCIALI APPARECCHIATURE	GER 89	+0.20
	CORDOLI LATERALE STRADE	GER 49	0.0 (SEMPI)
	PIAZZALE PREFATTO	GER 72	Quota variabile

SISTEMAZIONE DELLA CABINA

- PIAZZALE STRADE E PIAZZALI ON PREFABB TALI DA NON ERGERE LA QUOTA PRIMA VERSO I PALETTI PERIMETRALI
- I TRATTI CURVI DEI CORDOLI PERIMETRALI VIGNERE MALGRADO CON ELEMENTI RETTILINEI DI CIA ALLA QUOTA DEL PIAZZALE PALETTI E CON ELEMENTI RETTILINEI DI CIA ALLA QUOTA DEL PIAZZALE
- NELLE ZONE TRA LA VALLE PALETTI E PREFATTO IL CLIVO DEVONO PREVEDERE TALI DA NON ERGERE LA VALLE PRIMA VERSO LE STRADE E/O IL TERRENO CIRCOSTANTE
- LA PENDENZA DEL PIAZZALE PREFATTO DEVE ESSERE TALE DA NON ERGERE LA VALLE PRIMA VERSO PALETTI E/O IL TERRENO CIRCOSTANTE
- NELLA PREDISPOSIZIONE DEI CORDOLI PERIMETRALI DEVONO ESSERE PREVISTE TALI DA NON PRESENTARE DISLIVELLI PARTICOLARMENTE ACCENTUATI TRA LA STRADA ESTERNA E L'INTERNO DEL PIAZZALE PALETTI E/O IL TERRENO CIRCOSTANTE

RAIL PERIMETR.	DISTRIBUZIONE E REGOLARIZZAZIONE DEL TERRENO
STRADA PRINCIP.	VEDI DIS. GER 53 (quota pose cmo -2 c.m. rispetto alla quota fondazioni piazzale)
STRADA PRINCIP.	VEDI DIS. LE TRI (la quota della pavimentazione sarà rialzata, verificare GER 51 L.)
	PIAZZALE PREFATTO VEDI DIS. GER 72
	CORDOLI STRADALI (GER 89)
	CORDOLI PERIMETRI CONTRATTI PER ACCESSO (TAR A VERDE) (tipo GER 89)

CONFINE DEL TERRENO

A: VERTICI DEL PERIMETRO DI CONFINE ATTRAVERSO CONTRATTI DEI CIPPI (RAPPORTO) IN C.U.
B: CONFINE DEL TERRENO ATTRAV DELIMITATO DA PALETTI E CATENELLA ANCHELLE PER IL TAGLIO DIBA PER IL DETTAGLIO VEDERE DIS. SVD 112

RECINZIONE

tratto	lungh. m	tipo fondazione	quote sup. muretto	n. pilastri SER 31 F	montanti sempl. SER 31 W	montanti rinfor. SER 31 X	note
A-B	6,0	GER 31/3	+0,20	1	1		Cancelli ciechi cmo pedonale
B-C	8,0	GER 31/3	-0,15	1	2		Cmo da recinzione di terzo
C-D	11,0	GER 31/3	-0,40	1	2		
D-E	54,0	GER 31/3	-0,70	2	17	7	
E-F	6,0	GER 31/2	-0,70	4	16	7	Recinzione modificata
F-G	13,0	GER 31/2	-0,70	1	4		Cancelli ciechi
G-H	45,5	GER 31/2	-0,70	1	14	8	Cancelli ciechi
H-I	7,0	GER 31/2	-0,70	1	7	2	Nuova recinzione
I1-L	5,1	GER 31/2	-0,70	1	1		Nuova recinzione
I2-N	31,4	GER 31/2	-0,50	6	20	5	Recinzione modificata
M-I	7,2	GER 31/2	-0,40	1	2	1	
L-L	8,0	GER 31/2	-0,10	1	2	1	
L-M	8,0	GER 31/2	-0,10	1	2		Cancelli ciechi cmo pedonale
M-N	17,5	GER 31/3	+0,20	1	4	1	Cmo da recinzione di terzo
N-A		GER 31/3					Cancello principale
A-O	10,0						Paletti con catena
O-P	6,0						Stange con lucchetto
P-Q	27,0						Paletti con catena

NOTA
VERIFICARE CON D.L. LE QUOTE SUPERIORI DEI PILARETTI PRIMA DEI LAVORI

DEMOLIZIONE RECINZIONE ESISTENTE

LEGENDA SIMBOLOGICA

- PILASTRINO PER RECINZIONE SER 31 Y
- MONTANTE SEMPLICE SER 31 W
- MONTANTE RINFORZATO SER 31 X
- Paletti metallici zincati a caldo con catena di collegamento in acciaio inox e catarifrangente di realizzazione. Posizionamento vedi GER 31/5

RECINZIONE PALETTI, CATENA E STANGA CON CATARIFRANGENTE

QUOTE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO SECONDO UNI EN ISO 1461 - UNI EN 10346

LEGENDA DISPOSITIVI IMPIANTO DI RETE

1	ISOLATORE PORTANTE LYZAD
2	SEZIONATORE TRIPOLARE GSM400 SENZA LAME DI TERRA
3	TRASFORMATORE VOLTAMETRICO ZPAM
4	INTERRUTTORE TRIPOLARE CON TA INCORPORATI GRN40T + GTA40
5	SEZIONATORE TRIPOLARE CON LAME DI TERRA GSM400
	CORDA COLLEGAMENTI AT LCS

RETE FOGNARIA

LEGENDA DICITURE

- POZZETTO ISPEZIONE TIPO A (DISEGNO GER 91)
- POZZETTO ACCESSO ALLA FOGNATURA
- DIRETTA SU LAGO
- DIRETTA SU FOSSO (NO DIS. GER 91)
- DIRETTA SU FOSSO (NO DIS. GER 91) CON SCARICATORE DI PIENA
- DIRETTA SU FOSSO (NO DIS. GER 91) CON SCARICATORE DI PIENA
- TUBAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO DI STRADA (NO DISEGNO GER 91)
- LA QUOTA SUPERIORE DEL CHIUSINO SARA' DA ITSARE IN MAX ALLA QUOTA DELLA SUPERFICE ADIACENTE
- LA STRADA DI ACCESSO ALL'ISTRENO DELLA RECINZIONE SERAA' AVERE UNA PENDENZA ADEGUATA A DIRIGERE NELLE BOCCHE DI CARA PRECEDENTE
- LA CANALE INTERRANEO CON POLIFORE DI 4" MT AVRAI CONCRIMENTI CON A.C.L.

POLIFORE CAVI MT

NELLE POLIFORE E TRAMOTAN JACONTI A DIS. PARAMETTI SINGLARE PRIMAVEZE VERAG I DISTRIBAL, UTILIZZARE TUBI NUDI O MYRAC NELLA ATTRAZIONE NELLA PIEVE.

- POLIFORE ESISTENTI
- POLIFORE CAV MT DI RICOMBA DISPOSE STRUTTURA ETABE SPIRALATE ACCIO CON VALVOLAE CON D.L.L. GEAR PREVISTI TUBI IN PVC SPIRALATI CON UTILIZZARE TIRA A DISPRA PARETE D DI DIMENSIONI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE NEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI PER ESPRESSA AUTORIZZAZIONE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.
- POLIFORE PROGETTATE DA COMPLAL PRIMAVEZE

LEGENDA POLIFORE

- POLIFORA ESISTENTE
- POLIFORA NUOVA IN AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RETE
- POZZETTO NUOVO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RETE

TUBAZIONI E POZZETTI CAVETTERIA

- TUBAZIONI PER CAVETTERIA - VEDI DIS. GER 51 (SIMPETRE INDICATE IN mm)
- LE TUBAZIONI NON CAVETTERIA NON ESPRESSAMENTE INDICATE SONO DA INTENDERSI IN PVC DI 100 mm SALVO DIVERSE PRESCRIZIONI
- NOTE I POZZETTI ALL'INTERNO DELLE ZONE ASFALTATE DOVRANNO ESSERE CARRABILI
- QUALORA SI UTILIZZASSE TUBO IN PVC SPIRALATO (SPI IN CORRISPONDENZA DI CIMAE SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE POZZETTI E LE DIMENSIONI SPECIFICATE SECONDO INTENDERE ACCESSO ALAMERCIA SECONDO DISEGNO
- PER LA DISPOSIZIONE DELLE TUBAZIONI PER LE BUBONE DI PETRENON VEDERE DIS. SERA2
- PER LA DISPOSIZIONE DELLE TUBAZIONI PER LE FONDAZIONI CONDENSATORI VEDERE DIS. SERA5
- PER LA DISPOSIZIONE DELLE TUBAZIONI PER LE FONDAZIONI ARMADI "C" CONFORMERE CON D.L.

FONDAZIONI E PIAZZOLE

NELLA FOSCIZIONE DI FONDAZIONI DI DIVERSE DIMENSIONI (ARMADI, PALETTI E CONDENSATORI) E DEVICE AUSILIARIO PREDISPORRE I TUBI CORRUGATI (pare jaunaire Ø 20 mm) PER IL PASSAGGIO DEI CONDUTTORI DI TERRA

RECINZIONE, FOGNATURE ED ALLACCIAMENTO IDRICO

PER RECINZIONE, FOGNATURE E PIANTAMCION VEI. DIS. SVD 112

COMUNE DI RAVENNA

PROVINCIA DI RAVENNA

COMMITTENTE : CM SOLAR SRL

PROGETTISTA : ING. MINORCHIO MASSIMILIANO

OGGETTO : PTO SAVIO

INGEGNERIA INTEGRATA Srl StP
Ing. Minorchio Massimiliano
Cell: 347/9126620
e-mail: inorchio.massimiliano@gmail.com
Sede: Via Ugo la Malfa, 10 - 40026 Imola (BO)
Ufficio Tecnico tel. 0542/644055

N° ELABORATO: E0116013919DT	ELABORATO: Planimetria Drenaggi opere di rete
SCALA: 1:200	PRATICA N°: 0001_2020_FV
DATA: 26/08/2021	DISEGNATORE: MM

REVISIONE 1: 02/07/2021
REVISIONE 2: 14/07/2021
REVISIONE 3:
REVISIONE 4:

SENZA NOSTRA EXPLICITA AUTORIZZAZIONE QUESTO ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, DISTRIBUZIONI, DIVULGATO O TRASMESSO A TERZI