


0 0,25 0,5 km

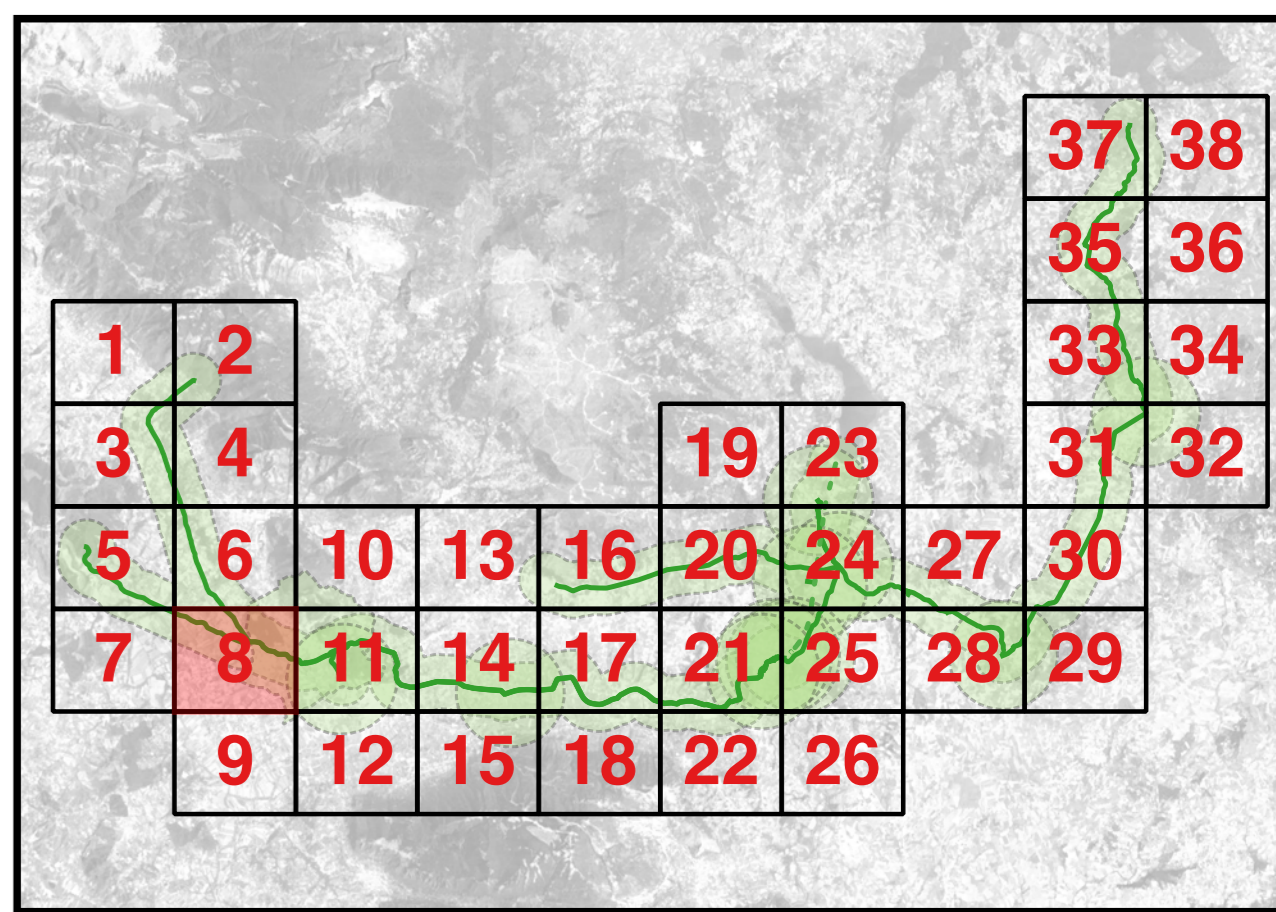

**Legenda**

**Condotta idropotabile**

- Rischio\_siti
- Sito vicino
- Sito periferico
- Sito distante

**Rischio\_tratta**

- Medio potenziale archeologico
- Basso potenziale archeologico

**Livelli base**

- Campania limiti comunali
- Google Atlas

# REGIONE CAMPANIA

Acqua Campania S.p.A.

UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE  
DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO E  
POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE  
POTABILE PER L'AREA BENEVENTANA

## PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Stralcio allegato IV D.L. 31.05.2021 n.77 - L. di conversione 21.07.2021 n.108

Responsabile Unico del Procedimento  
Dirigente Ciclo Integrato delle Acque della G.R. della Campania  
Ing. Rosario Marzi

Il Concessionario

I Progettisti  
Prof. Antonio De Simone  
Dr. Girolamo De Simone

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
01	Febbraio 2022	Integrazioni richieste dal Comitato Speciale (DPCM 4/11/2021)			
TITOLO:			Progettazione:		
ARCHEOLOGIA					
Planimetrie					
Carta del rischio archeologico - Tassello 8					
Allegato			Scale: 1:5.000		
ARC.46			Revisione: 0		