

	Tipo di documento PERCORSO DISCARICA CANTIERE CAVO PIANO DI SORRENTO, SORRENTO E SANT'AGNELLO		Codice documento DVFR15007C2596338		
	Titolo sintetico Interconnessione a 150 kV Sorrento-Vico-Agerola -Lettere. Intervento 1 Tratto 3 e Tratto 5		Data 27/06/2022	Rev. 00	Foglio n. 1 di 2

REVISIONI					
	00	27.06.2022	PRIMA EMISSIONE	R. Pirozzi/L. Mazzocca RIT-REI-ARI Napoli	Enrico Tapolin RIT-REI-ARI Napoli
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	APPROVATO

NUMERO E DATA ORDINE:		
MOTIVO DELL'INVIO:	<input checked="" type="checkbox"/> PER ACCETTAZIONE	<input type="checkbox"/> PER INFORMAZIONE

CODIFICA ELABORATO					
DVFR15007C2596338					
TITOLO ELABORATO				TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	
INTERCONNESSIONE A 150 KV SORRENTO – VICO – AGEROLA – LETTERE. PERCORSO DISCARICA CANTIERE CAVO DI PIANO DI SORRENTO, SORRENTO E SANT'AGNELLO INTEGRAZIONE PRESCRIZIONE A2 LETTERA 'F'				PLANIMETRIA PERCORSO DISCARICA CANTIERE CAVO	
				PROGETTO	
				TE-FR-15-007	
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO	
DVFR15007C2596338		A4		1 / 50	

Questo documento contiene informazioni di proprietà di Terna Rete Italia SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A. This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.

	Tipo di documento PERCORSO DISCARICA CANTIERE CAVO PIANO DI SORRENTO, SORRENTO E SANT'AGNELLO	Codice documento DVFR15007C2596338		
	Titolo sintetico Interconnessione a 150 kV Sorrento-Vico-Agerola -Lettere. Intervento 1 Tratto 3 e Tratto 5	Data 27/06/2022	Rev. 00	Foglio n. 2 di 2

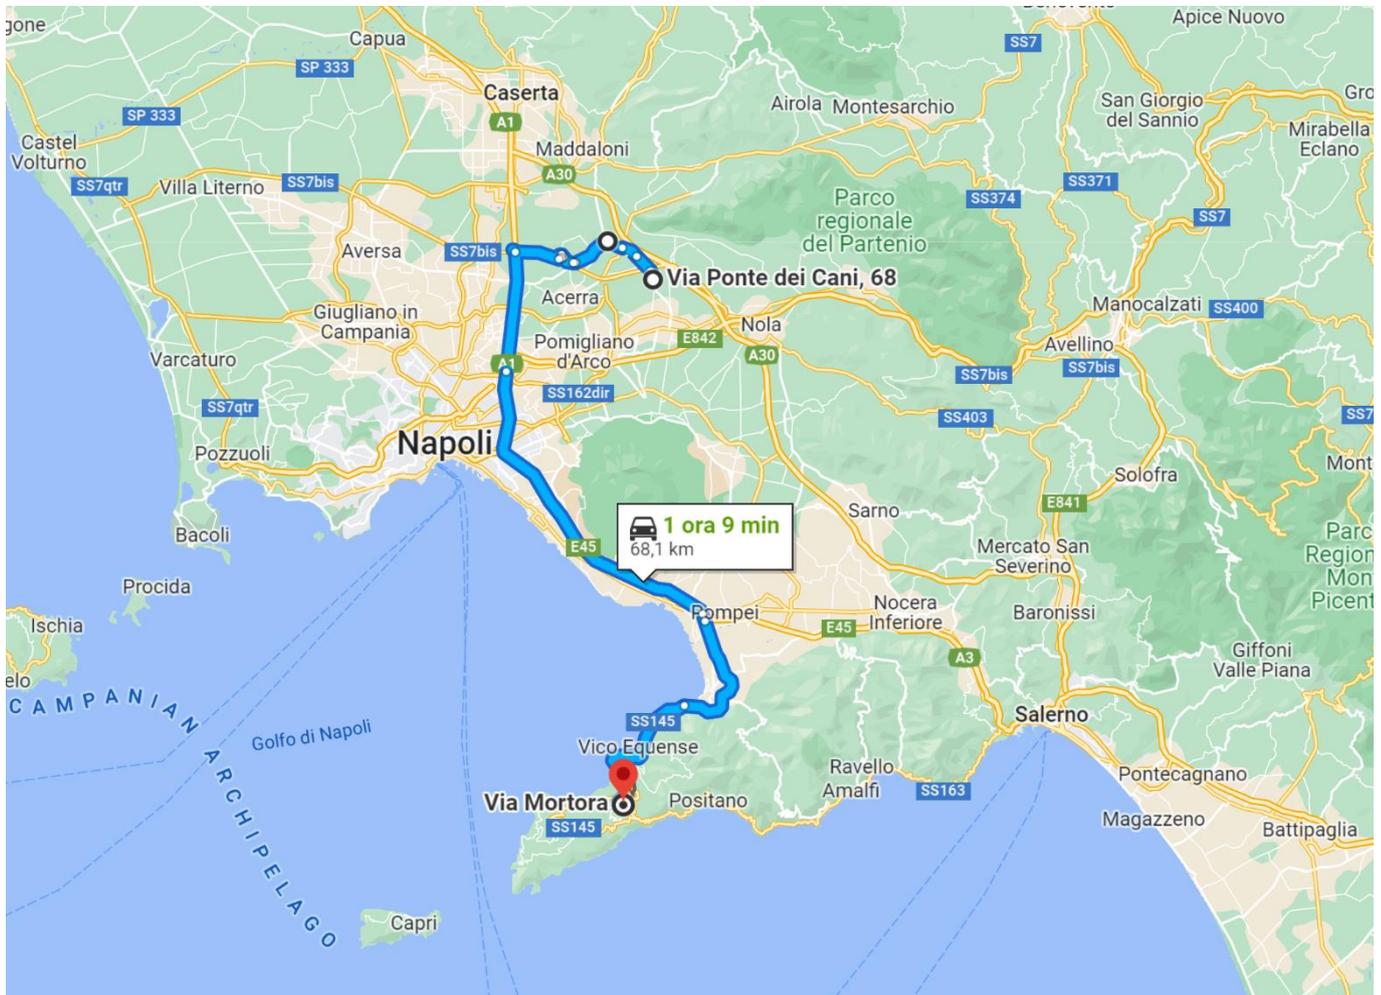


Figura: In blu il percorso di trasporto per l'impianto di smaltimento delle terre e rocce da scavo.