


PARCO EOLICO CRAVAREZZA

Collegamento alla Linea Elettrica esistente
Distanza di prima approssimazione (Dpa)




Legenda

- Impianto Cravarezza
- ▨ Dpa dallo Stallo AT (14 m)
- ▨ Dpa dai quadri MT (7 m)
- ▨ Dpa Raccordo entra-esci alla linea esistente (55 m)
- DpA cavidotto (1,5 m)
- DpA cavidotto (2,5 m)
- Raccordo entra-esci alla linea esistente
- Sottostazione elettrica di utente (cabina di utente) (SSEU)
- Stazione elettrica Terna (SE)

Edificato

Edifici (categorie visibili)

- Edificio ad uso agricolo
- Residenziale
- Luogo di culto
- Istruzione
- Industriale
- Servizi e amministrativi

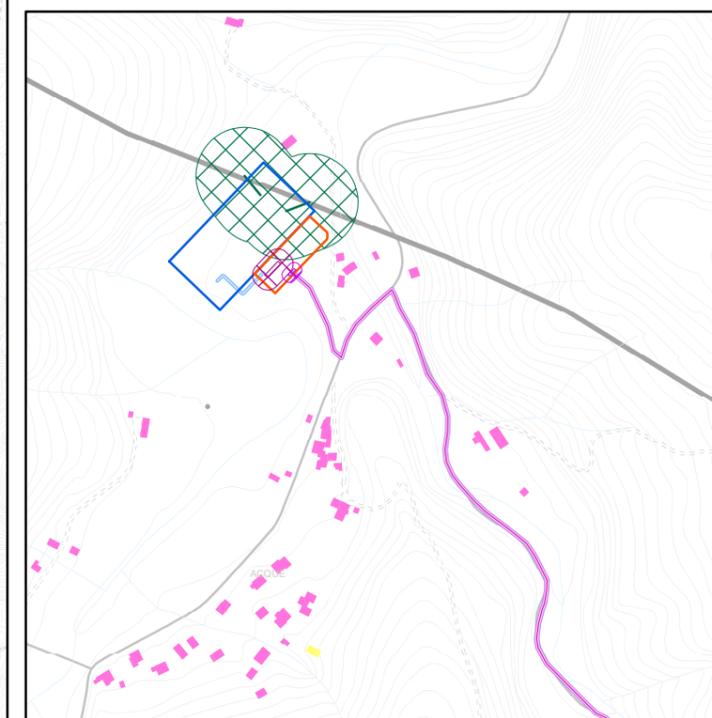

Elementi cartografici di base (selezionati e/o visibili):
Carta Tecnica della Regione Liguria 1.5000
(2007/2013 - II Edizione 3D / DB Topografico)

Reticolo idrografico della Regione Liguria 1:10.000
(DGR n. 507 del 21 giugno 2019)