


PARCO EOLICO DI CRAVAREZZA


Piano di Gestione del rischio di alluvioni del Po
(PRGA) (dic 2019) - Mappa della pericolosità



Legenda

- Impianti esistenti
- Aerogeneratori da dismettere
- ▭ Piazzole (sagoma compresa la riprofilatura)
- ▭ Viabilità in sito (sagoma compresa riprofilatura)
- ⋯ Cavidotto
- Reticolo Idrografico
- PRGA - P3 Probabilità elevata (TR = da 10 a 50 anni)
- PRGA - P2 Probabilità media (TR = 100 o 200 anni)
- PRGA - P1 Probabilità bassa (TR = 500 anni)

- ▭ Sottostazione elettrica Terna (SE)
- ▭ Sottostazione elettrica di utente (cabina di utente) (SSEU)

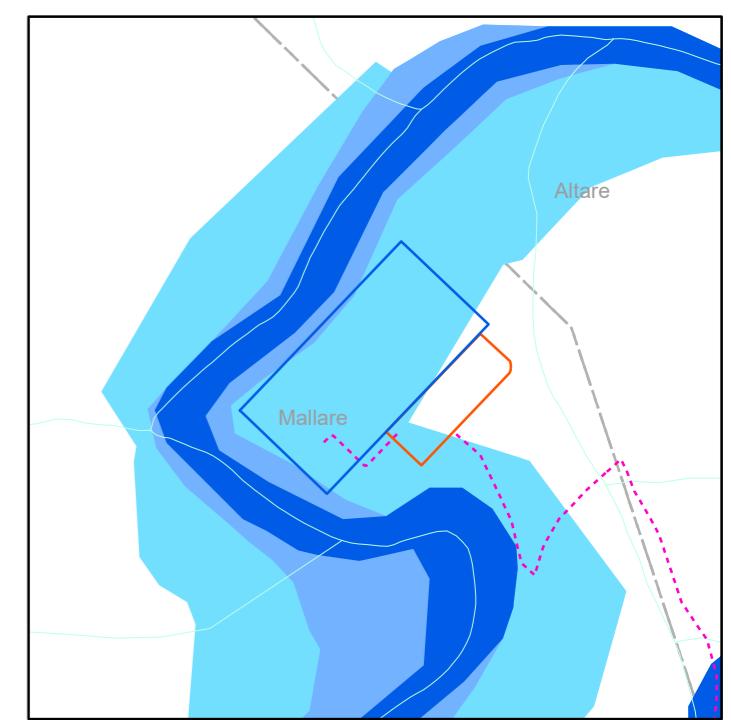

Elementi cartografici di base (selezionati e/o visibili):
Regione Liguria, Reticolo Idrografico e Bacini Idrografici
sc. 1:10.000 DGR n.507/2019