

CERTIFICATO N° 646 DEL 08-08-22

pagina n° 1 di 3

Prove di laboratorio su campioni di terreno

Rilasciato a:	Ecol Studio spa	
Indirizzo:	Lucca	
Cantiere:	-	
Impresa esecutrice:	-	
Direttore dei Lavori:	-	
Materiale consegnato:	n° 11 campioni di terreno denominati: 22LA12113, 22LA12114, 22LA12115, 22LA12116, 22LA12117, 22LA12118, 22LA12119, 22LA12120, 22LA12121, 22LA12122 e 22LA12123.	
Data delle prove: luglio-agosto 22	Rif. v.a.: 209/C del 08.07.22	Note: Campioni e dati forniti dal Committente

Risultati delle prove

Campione n° / tipo:	22LA12122	22LA12123	-
<b>Analisi Granulometrica ( Secondo UNI EN ISO 17892-4)</b>			
% granulometrica passante al setaccio 45,000 mm	100.0	-	-
" " " " 31,500 mm	89.0	-	-
" " " " 22,400 mm	84.5	100.0	-
" " " " 16,000 mm	78.7	97.9	-
" " " " 11,200 mm	69.8	91.4	-
" " " " 8,000 mm	60.5	89.4	-
" " " " 5,600 mm	52.6	87.1	-
" " " " 4,000 mm	48.2	85.3	-
" " " " 2,800 mm	42.7	83.5	-
" " " " 2,000 mm	38.8	81.8	-
" " " " 1,400 mm	34.9	80.0	-
" " " " 1,000 mm	32.2	78.5	-
" " " " 0,710 mm	28.9	76.3	-
" " " " 0,500 mm	26.9	74.8	-
" " " " 0,355 mm	24.0	71.8	-
" " " " 0,250 mm	21.7	67.4	-
" " " " 0,180 mm	17.5	59.6	-
" " " " 0,125 mm	14.6	47.5	-
" " " " 0,090 mm	11.3	35.3	-
" " " " 0,075 mm	10.5	32.9	-
" " " " 0,063 mm	9.8	31.1	-
c. s. per sedimentazione 0,020 mm	-	12.7	-
" " " " 0,006 mm	-	6.6	-
" " " " 0,002 mm	-	3.8	-

NOTE: -

lo sperimentatore  
**dott. E. Fiori**


il direttore del Laboratorio  
**dott. G. Medici**

**CERTIFICATO N° 646 del 08-08-22**

*pag. n. 2 di 3*

CAMPIONE: **22LA12122**

% granulometrica passante al setaccio mm	45,000	100.0
"	31,500	89.0
"	22,400	84.5
"	16,000	78.7
"	11,200	69.8
"	8,000	60.5
"	5,600	52.6
"	4,000	48.2
"	2,800	42.7
"	2,000	38.8
"	1,400	34.9
"	1,000	32.2
"	0,710	28.9
"	0,500	26.9
"	0,355	24.0
"	0,250	21.7
"	0,180	17.5
"	0,125	14.6
"	0,090	11.3
"	0,075	10.5
"	0,063	9.8
c. s. per sedimentazione	0,020	-
"	0,006	-
"	0,002	-

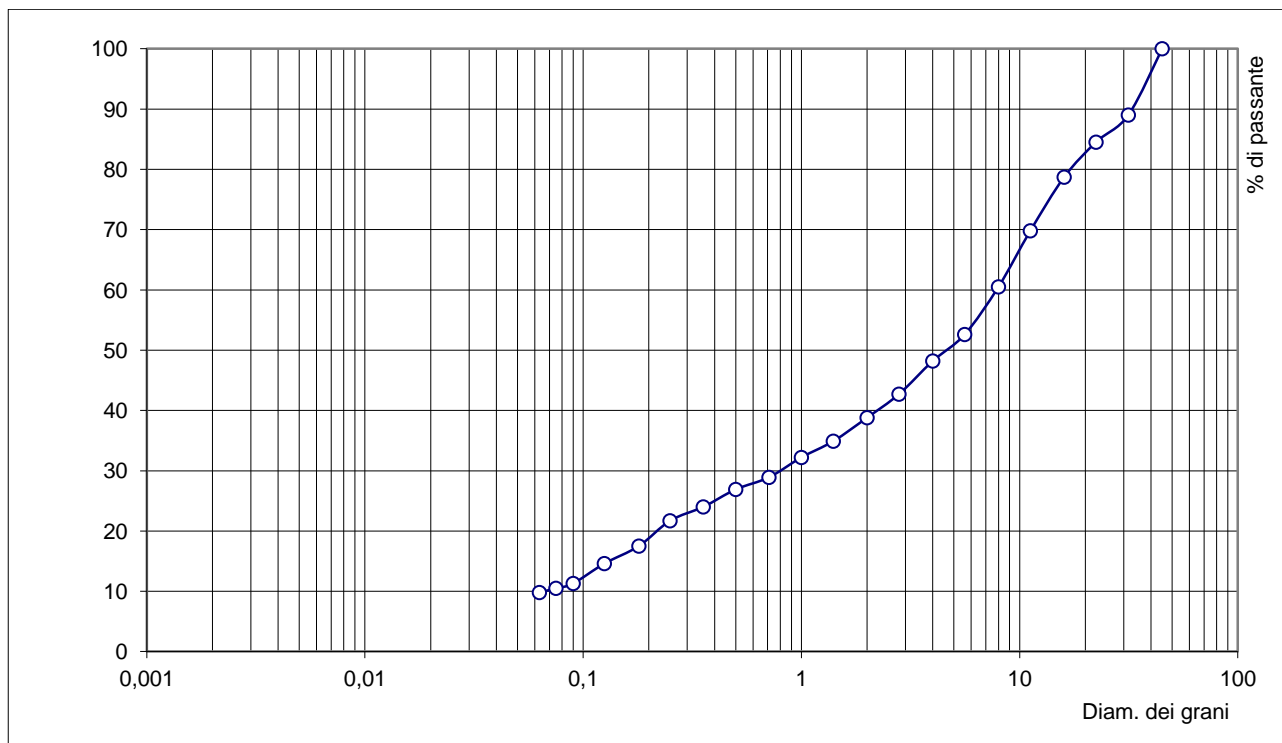

lo sperimentatore  
**dott. E. Fiori**

il direttore del Laboratorio  
**dott. G. Medici**


*Certificato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005*

**CERTIFICATO N° 646 del 08-08-22**

pag. n. 3 di 3

CAMPIONE: 22LA12123

% granulometrica passante al setaccio mm	45,000	-
"	31,500	-
"	22,400	100.0
"	16,000	97.9
"	11,200	91.4
"	8,000	89.4
"	5,600	87.1
"	4,000	85.3
"	2,800	83.5
"	2,000	81.8
"	1,400	80.0
"	1,000	78.5
"	0,710	76.3
"	0,500	74.8
"	0,355	71.8
"	0,250	67.4
"	0,180	59.6
"	0,125	47.5
"	0,090	35.3
"	0,075	32.9
"	0,063	31.1
c. s. per sedimentazione	0,020	12.7
"	0,006	6.6
"	0,002	3.8

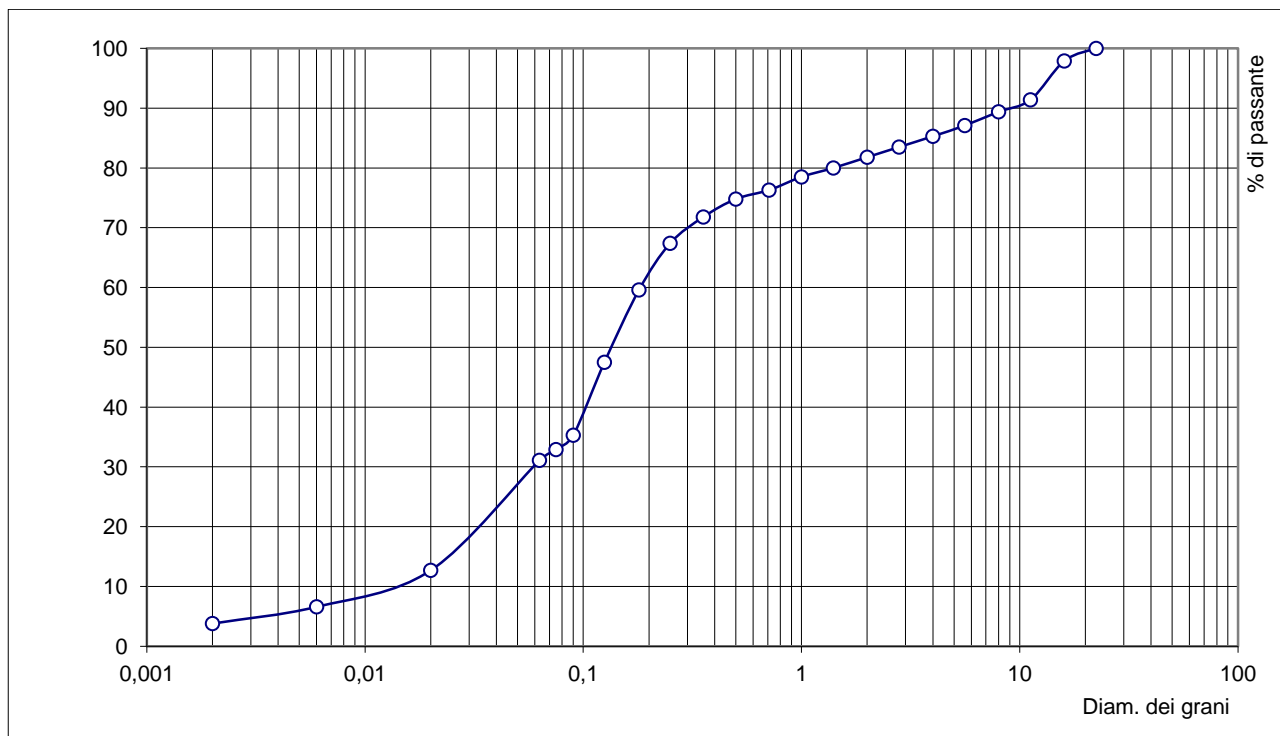

lo sperimentatore  
**dott. E. Fiori**

il direttore del Laboratorio  
**dott. G. Medici**

Certificato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005