


# ADB - PAI - CARTA DEL RISCHIO ALLUVIONI



CAVIDOTTO DI CONESIONE MT  
 IMPIANTO AGRIVOLTAICO  
 PAI - RISCHIO ALLUVIONI  
 AREE A RISCHIO DI INONDAZIONE Tr= 30 anni  
 AREE A RISCHIO DI INONDAZIONE Tr= 200 anni  
 AREE A RISCHIO DI INONDAZIONE Tr= 500 anni

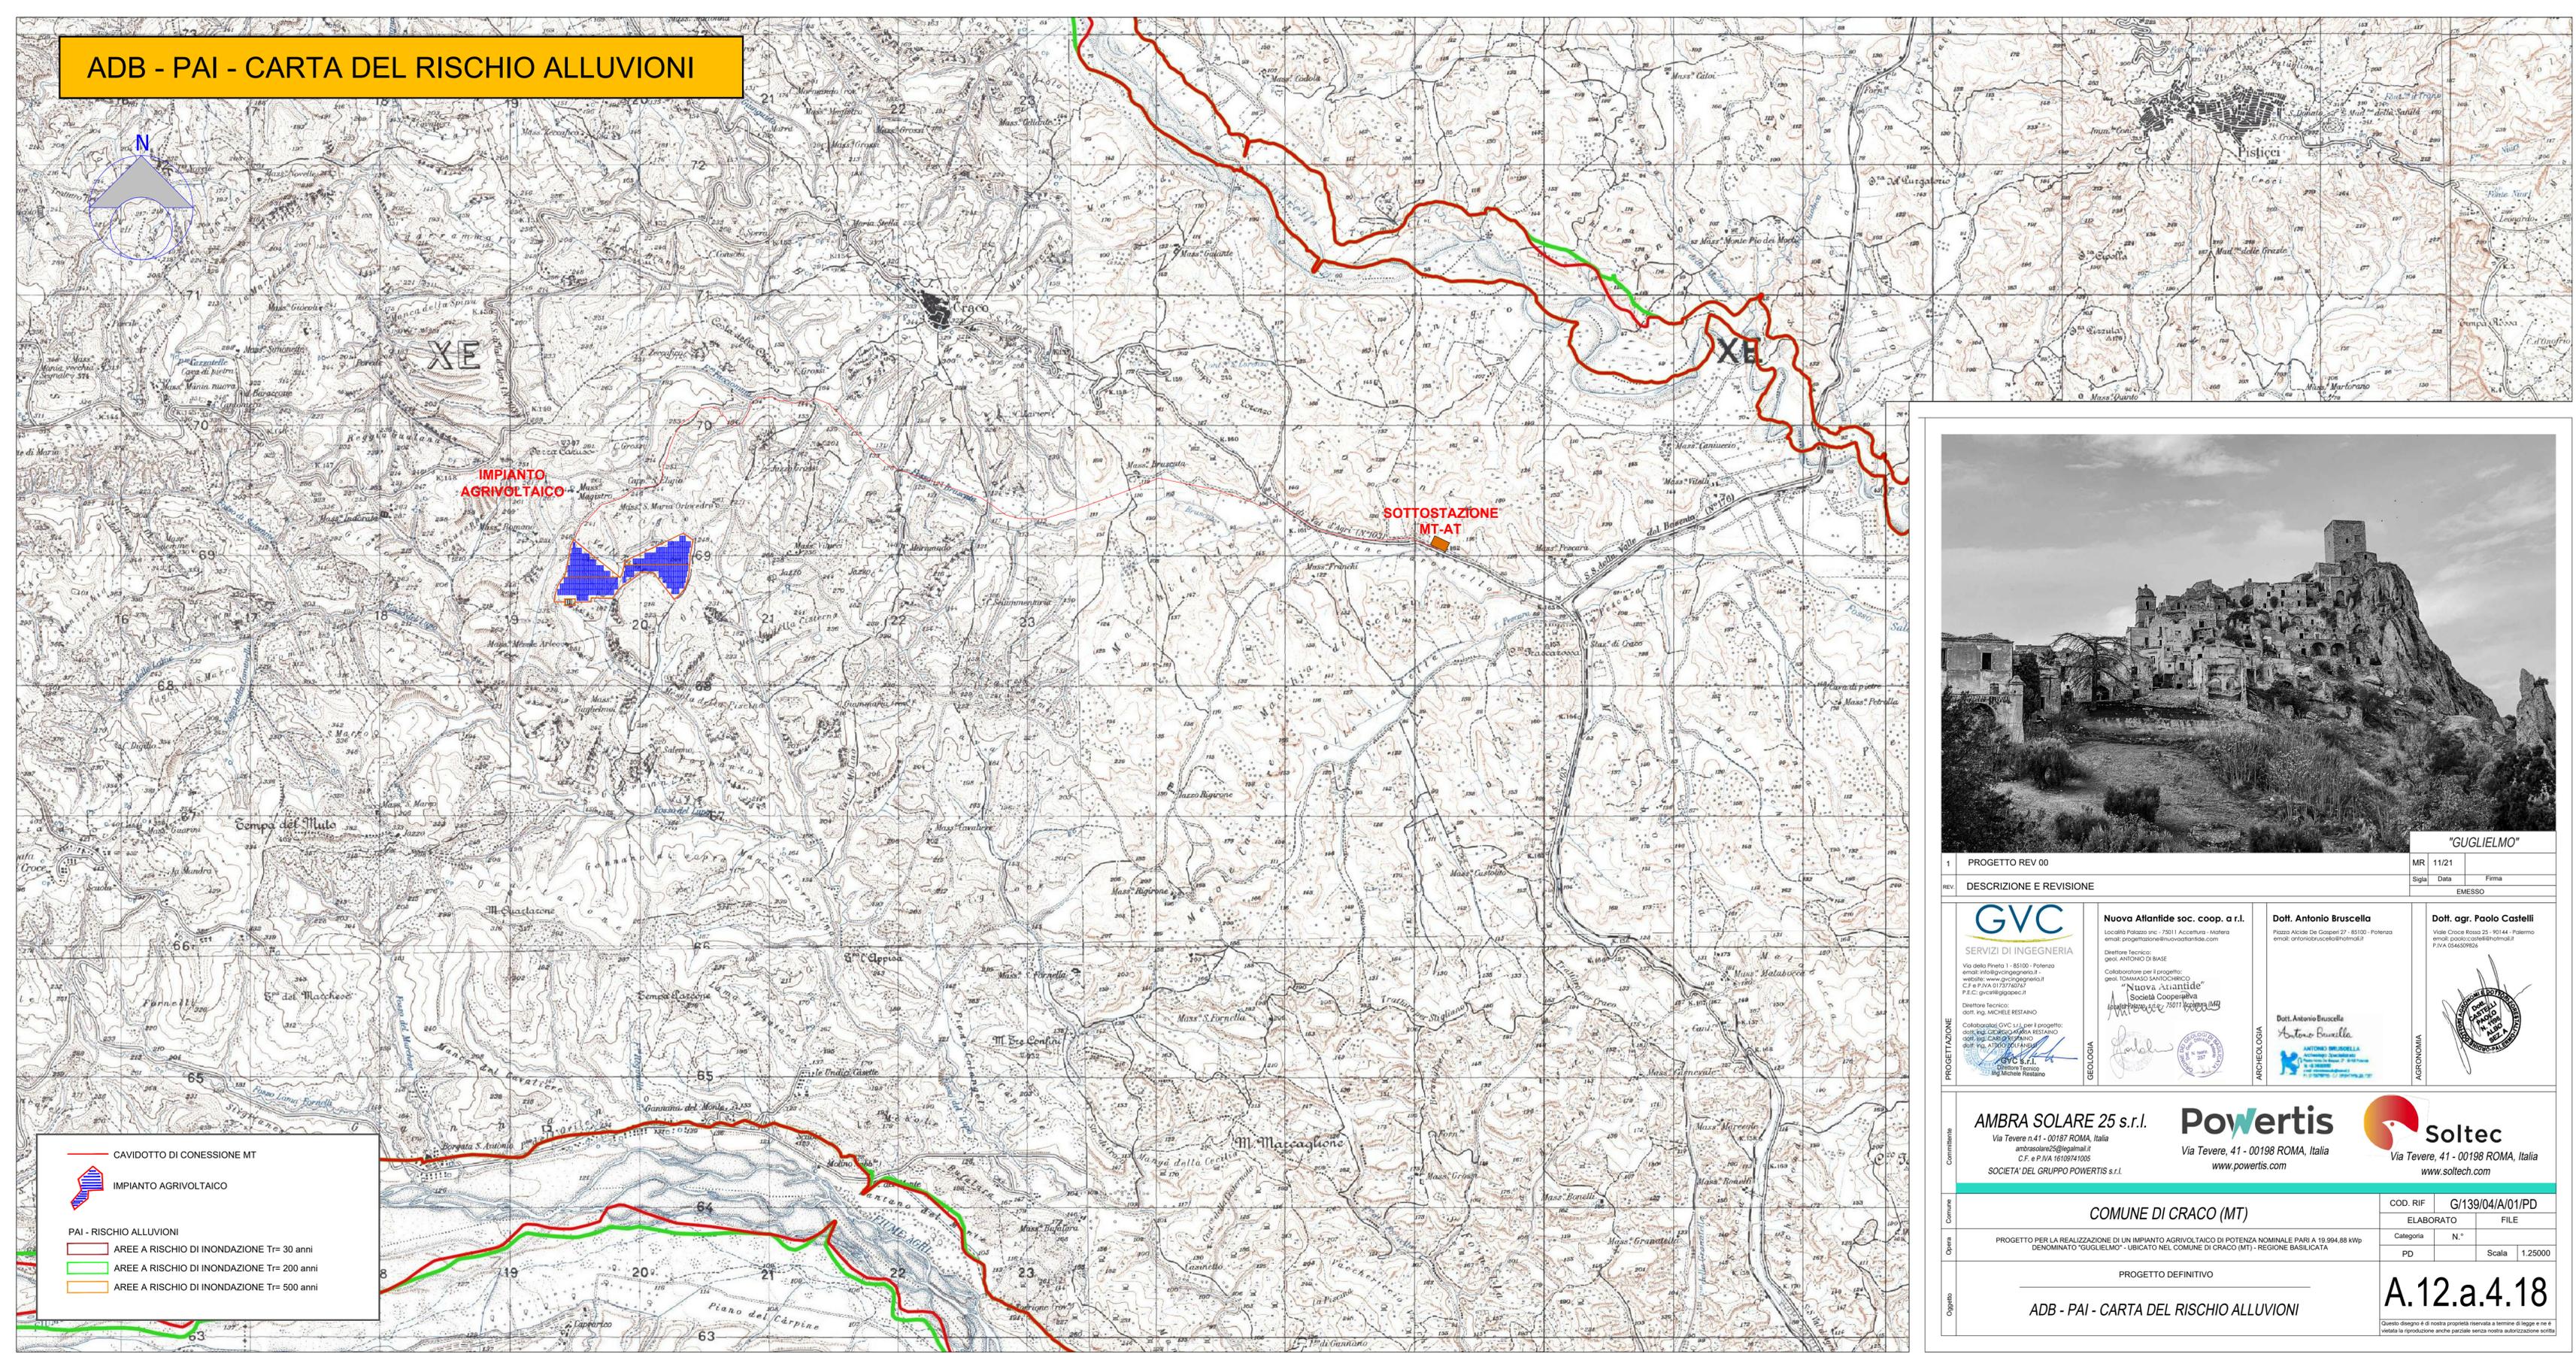

1 PROGETTO REV 00		MR	11/21
REV.	DESCRIZIONE E REVISIONE	Segla	Data
		EMESSO	

 <b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b> Via della Pineta 1 - 85100 - Potenza email: info@gvcingegneria.it website: www.gvcingegneria.it C.F. e P.IVA 01737620767 P.I.C. gvc01737620767 Direttore Tecnico: dott. ing. MICHELE RESTAINO	<b>Nuova Atlantide soc. coop. a r.l.</b> Località Palazzo Inc. - 75011 Accettura - Matera email: progettazione@nuovaatlantide.com Direttore Tecnico: geol. ANTONIO DI BASE Collaboratore per il progetto: geol. TOMMASO SANTOCCHIRICO "Nuova Atlantide" Società Cooperativa Località Palazzo Inc. - 75011 Accettura (MT)	<b>Dott. Antonio Bruscella</b> Piazza Alcide De Gasperi 27 - 85100 - Potenza email: antonio Bruscella@hotmail.it	<b>Dott. agr. Paolo Castelli</b> Viale Croce Rossa 25 - 90144 - Palermo email: paolo.castelli@hotmail.it P.IVA 046400042
---	---	--	---

<b>AMBRA SOLARE 25 s.r.l.</b> Via Tevere n.41 - 00187 ROMA, Italia ambrasolare25@legaimal.it C.F. e P.IVA 16109741005 SOCIETA' DEL GRUPPO POWERIS s.r.l.	<b>Poweris</b> Via Tevere, 41 - 00198 ROMA, Italia www.poweris.com	 <b>soltec</b> Via Tevere, 41 - 00198 ROMA, Italia www.soltec.com
--	--	--

Comune	COMUNE DI CRACO (MT)		COD. RIF.	G/139/04/A/01/PD
Opera	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 19.994,88 kWp DENOMINATO "GUGLIELMO" - UBICATO NEL COMUNE DI CRACO (MT) - REGIONE BASILICATA		ELABORATO	FILE
Oggetto	PROGETTO DEFINITIVO		Categoria	N.°
	ADB - PAI - CARTA DEL RISCHIO ALLUVIONI		PD	Scala 1:25000
				<b>A.12.a.4.18</b>

Questo disegno è di nostra proprietà riservata a termine di legge e ne è vietata la riproduzione anche parziale senza nostra autorizzazione scritta.