

LEGENDA


-  Perimetro area impianto fotovoltaico
-  Sottostazione elettrica
-  Centrale di recapito ENEL

Alternative di impianto e soluzione progettuale selezionata

-  Perimetro area impianto: soluzione progettuale selezionata
-  Perimetro area impianto: Alternativa 1

Alternative di tracciato del cavidotto e soluzione progettuale selezionata

-  Tracciato cavidotto: soluzione progettuale selezionata
-  Tracciato cavidotto: Alternativa A
-  Tracciato cavidotto: Alternativa B
-  Tracciato cavidotto: Alternativa C

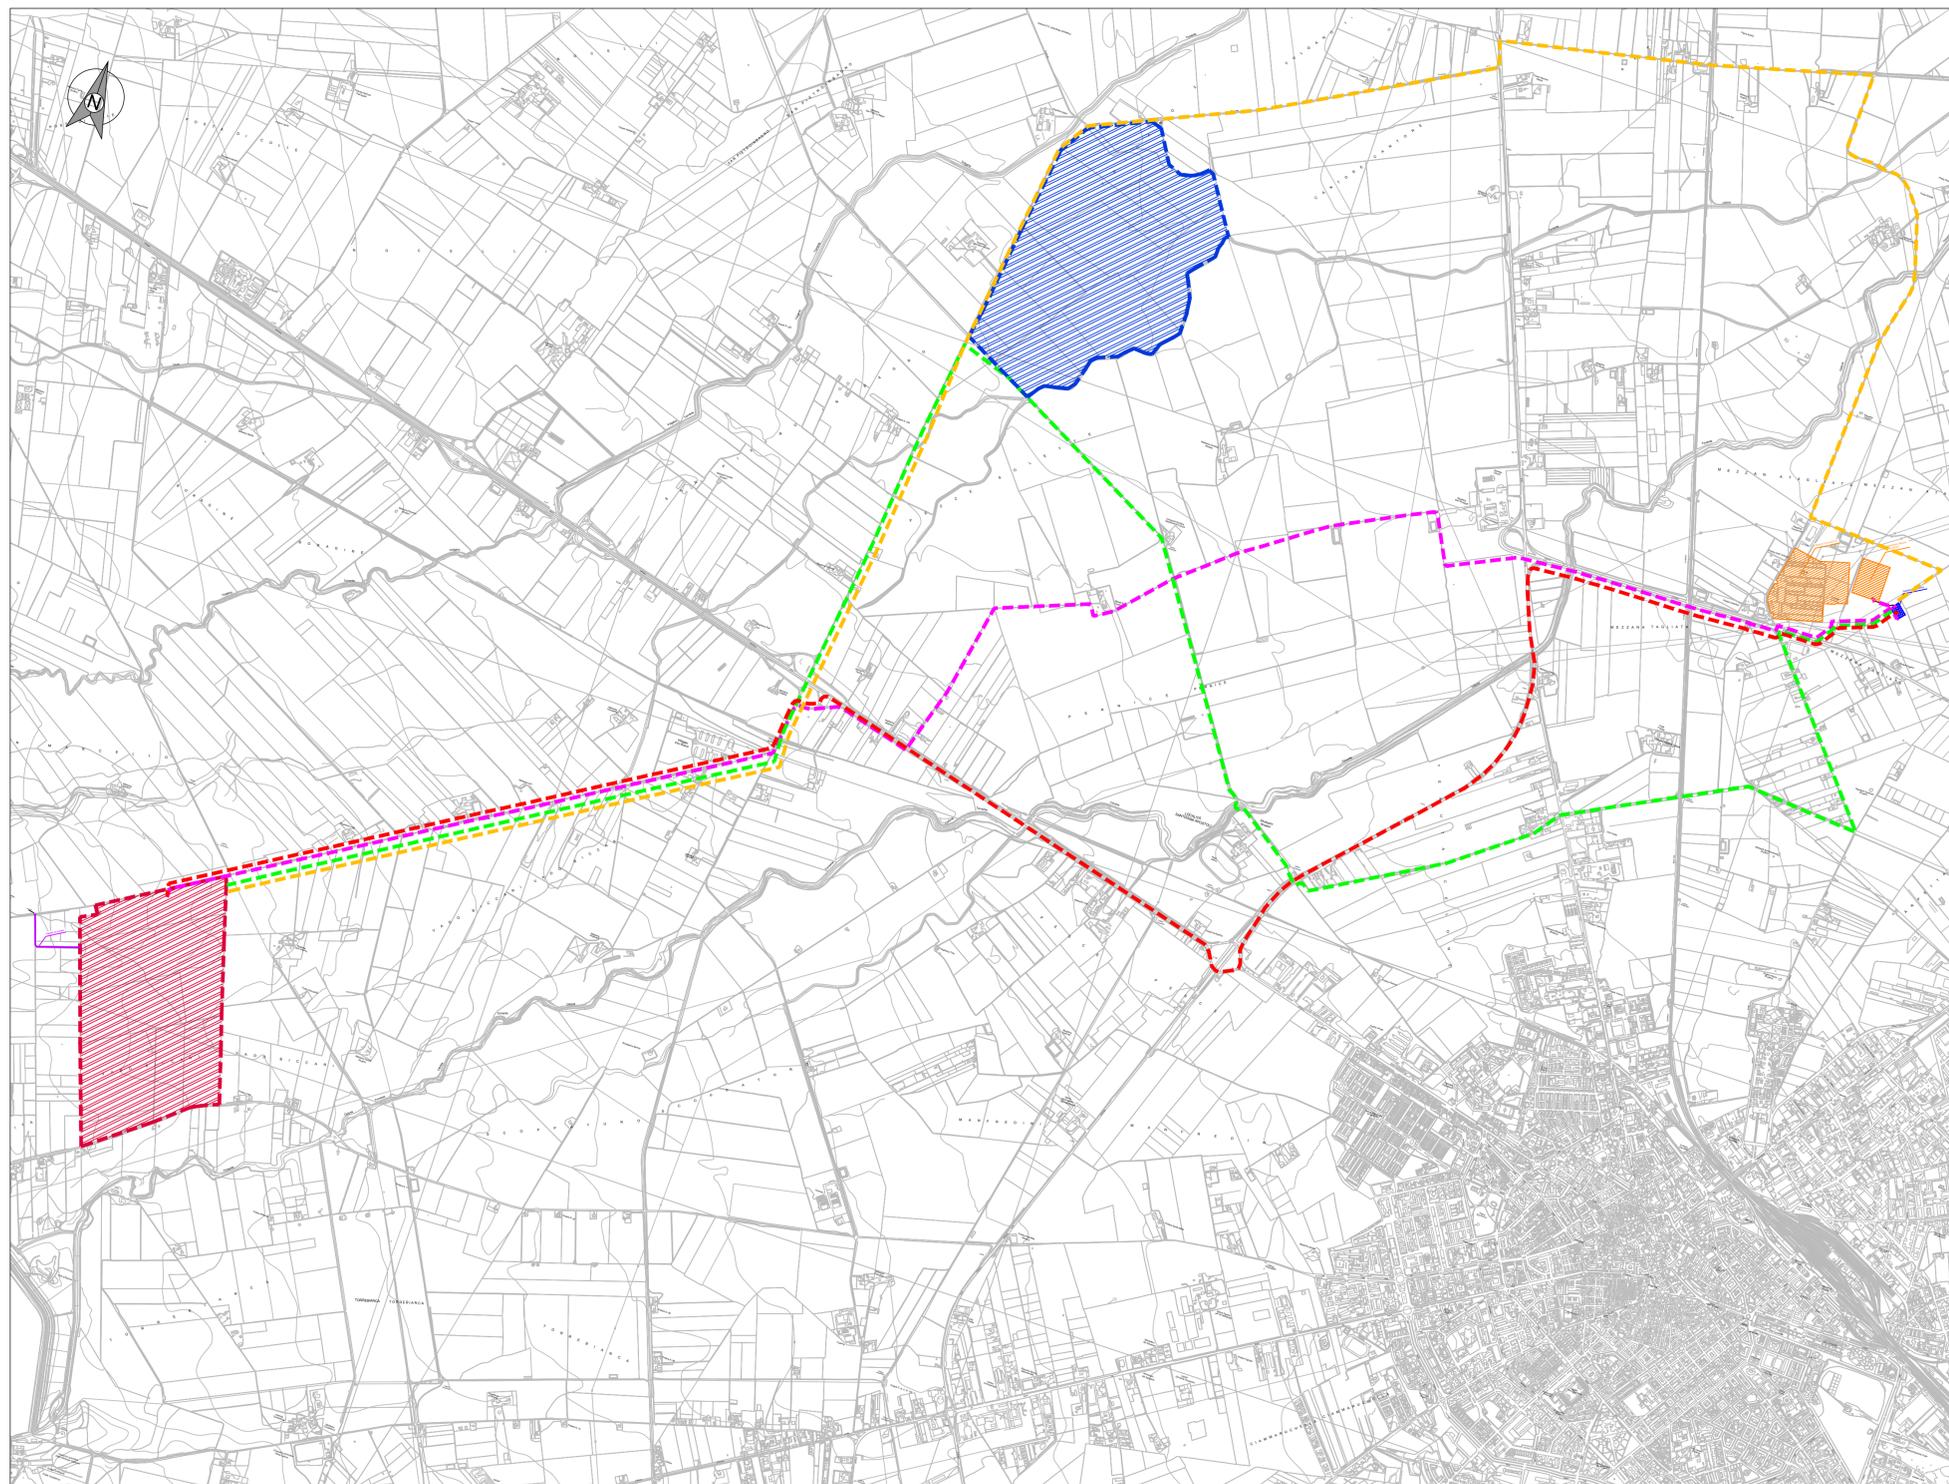

BLUE STONE  
renewable II  
Via Vincenzo Bellini 2B  
00188 Roma Italia  
P.I. 15304021007

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA DI CIRCA 65,7 MWp DENOMINATO "CSPV FOGGIA" SITO IN AGRO DI LUCERA (FG) E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE UBICATE ANCHE IN AGRO DI FOGGIA**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Progettazione impianto:



Via Napoli 26/27 - 00132 Roma - Italy  
tel (+39) 0629424361 - fax (+39) 0629424364  
www.bfp.it  
AZIENDA CON SISTEMA GESTIONE  
QUALITÀ E AMBIENTALE  
UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
CERTIFICATO DA CERTQUALITY

Studio di Impatto Ambientale, Geologia, Paesaggio e Archeologia:



Via Sesto Aprile, 41 - 00128 Roma - Italy  
tel (+39) 0626292424 - fax (+39) 0626292424  
www.studioconsulenza.it

**Il Responsabile del Gruppo di Progettazione Ambientale**

Dott. Geol. Andrea RONDINARA

**Il Geologo**

Dott. Geol. Andrea RONDINARA

**Paesaggio**

Dott. Arch. Vincenzo BONASORTA

**Archeologia**

Dott. Massimo LAURIA

Dott.ssa Rita TRINCUCCI

TAVOLA	TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA
<b>03.05</b>	<b>03- ANALISI PROGETTUALE</b>	<b>AM033</b>	<b>D</b>
REVISIONE	<b>Corografia di inquadramento delle alternative di impianto e di tracciato del cavidotto</b>	CODICE ELABORATO	
<b>00</b>		<b>03.05_F00_IA20_GEN_CO02</b>	
		SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA
		CODICE ELABORATO	CODICE ELABORATO
		NOME FILE	SCALA
			<b>1:20000</b>
REV	DATA	MODIFICA	REDDATO
00	28/08/2020	Emissione	Bonasorta
01			Rondinara
02			Rondinara
03			
04			
05			
			APPROVATO

Stampato ed elaborato con sistema CAD. E' vietata la modifica manuale.