


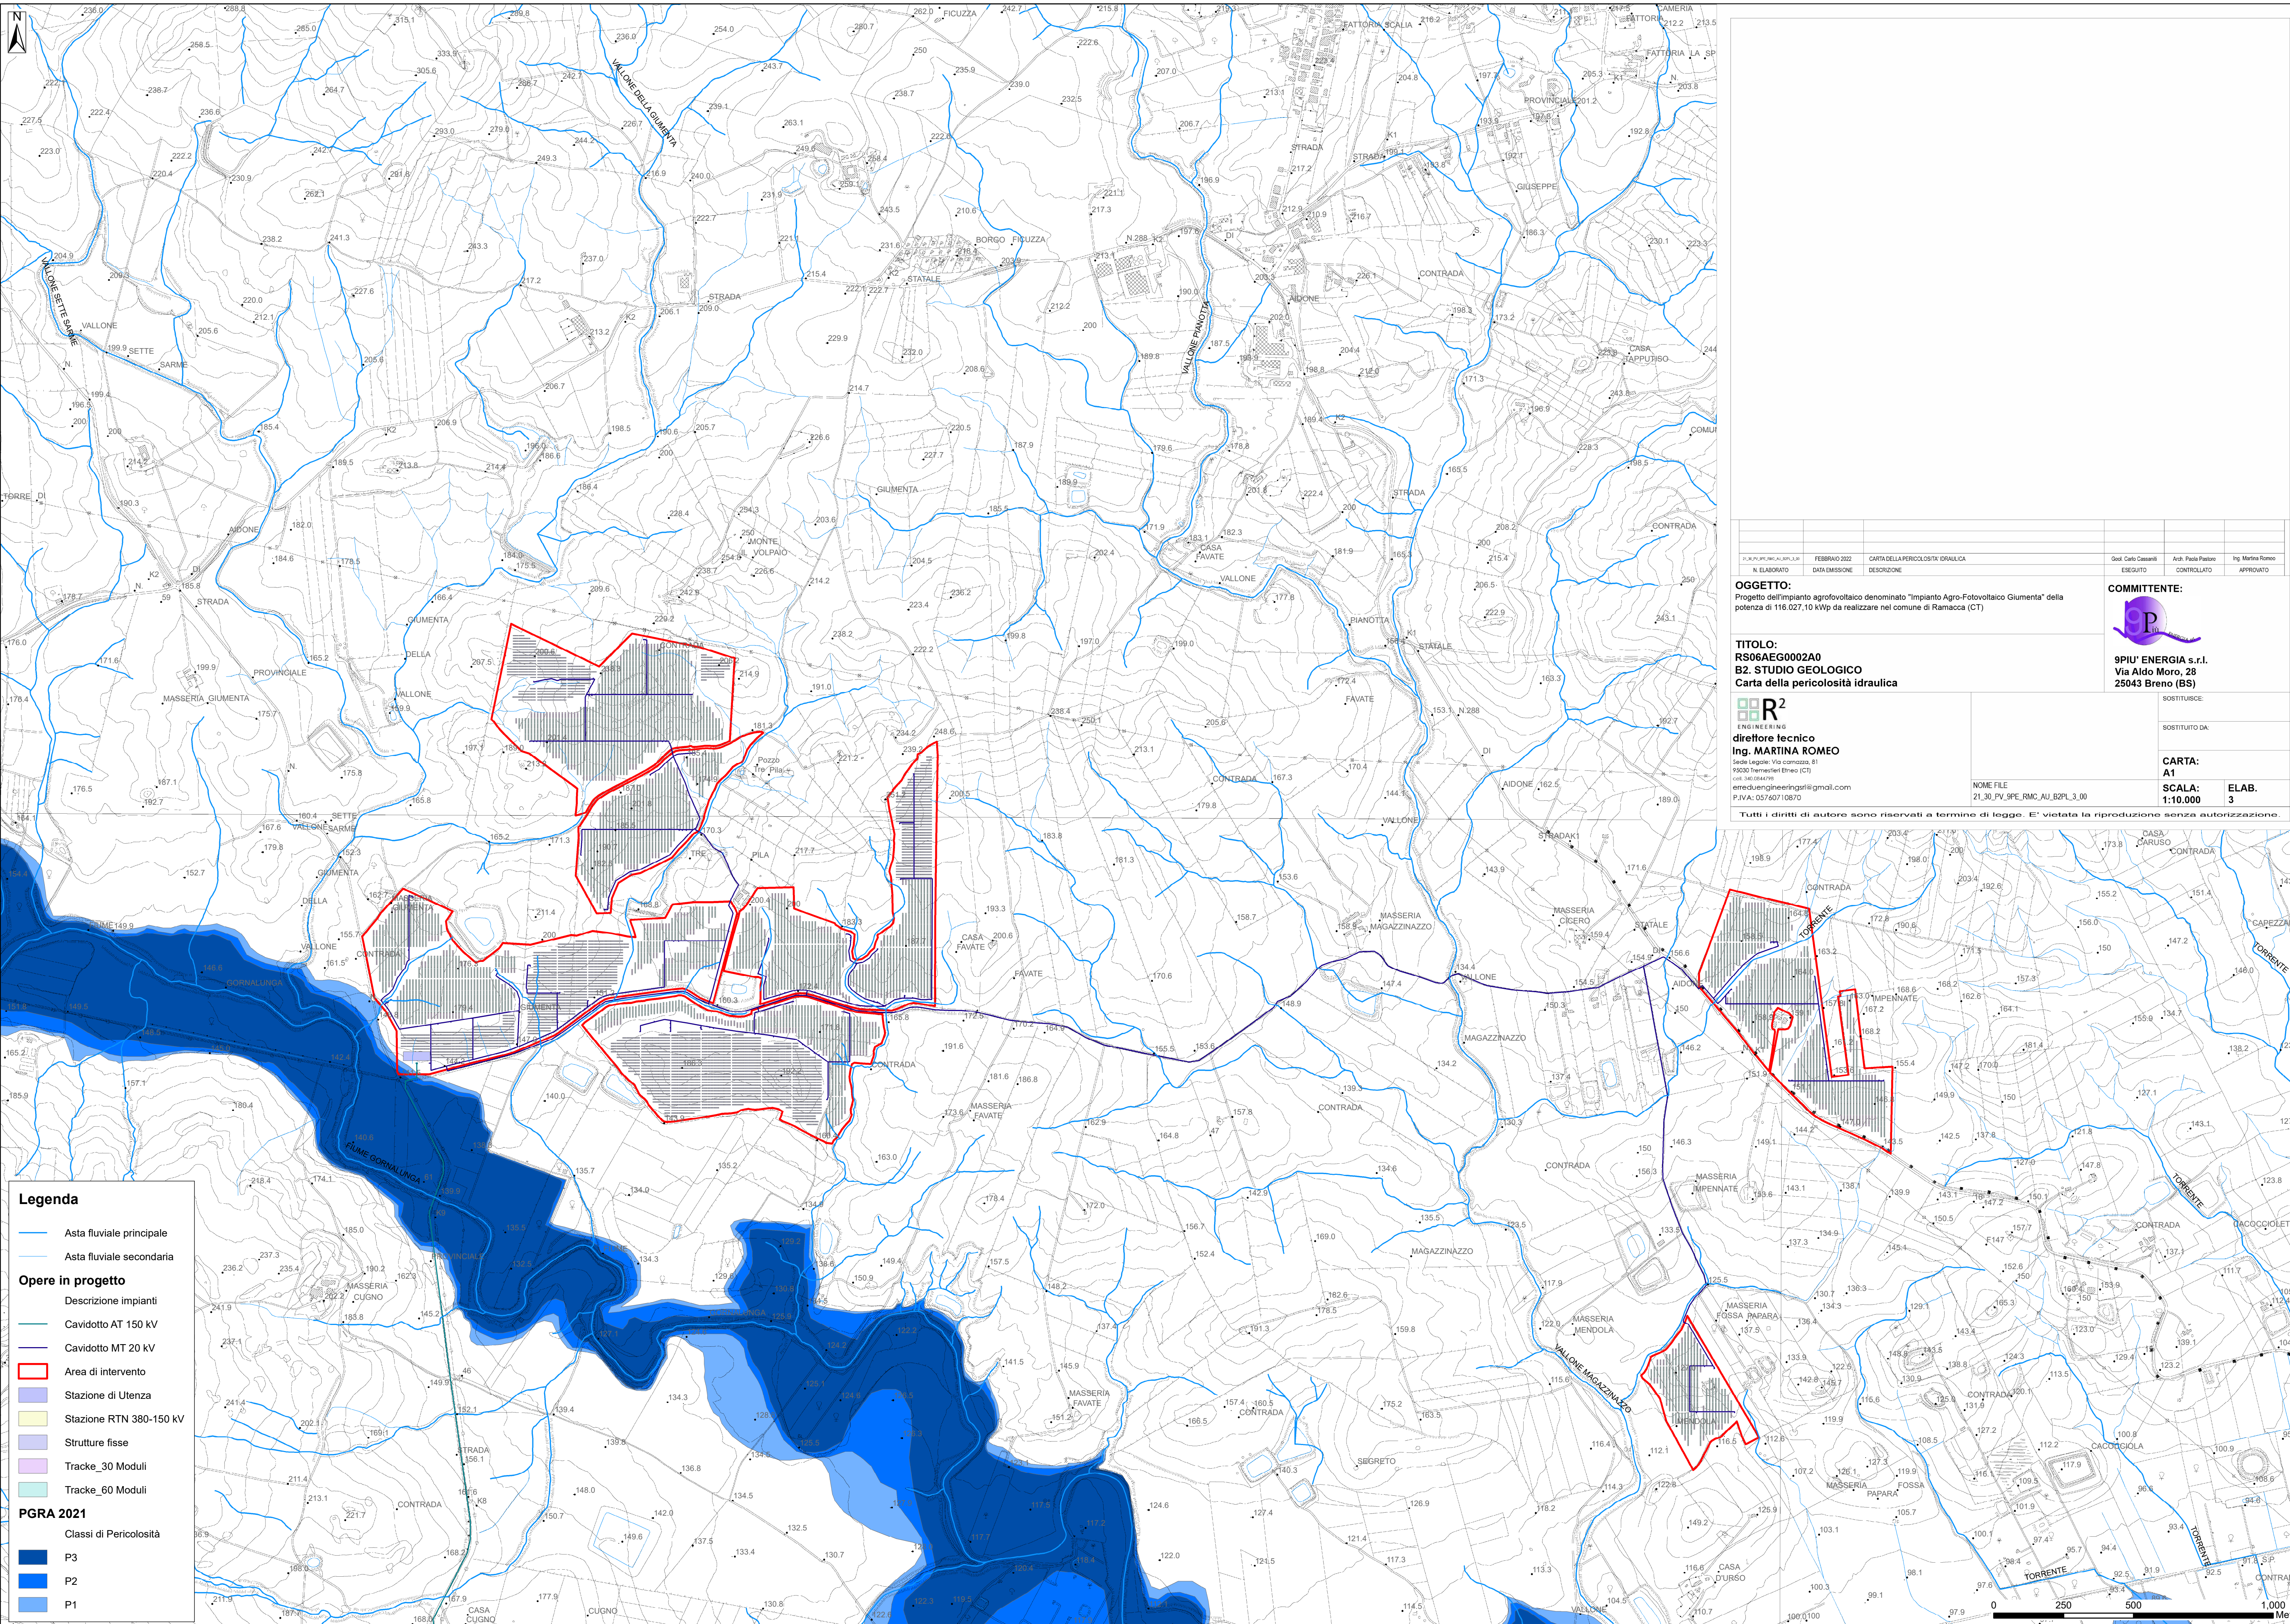

Legenda

Asta fluviale principale

Asta fluviale secondaria

Opere in progetto

Descrizione impianti

Cavidotto AT 150 kV

Cavidotto MT 20 kV

Area di intervento

Stazione di Utenza

Stazione RTN 380-150 kV

Strutture fisse

Tracce_30 Moduli

Tracce_60 Moduli

PGRA 2021

Classi di Pericolosità

P3

P2

P1

PUBBLICAZIONE		FEBBRAIO 2022		CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA		Geom. Carlo Casariti		Arch. Paola Pastore		Ing. Martina Romeo				
N. ELABORATO		DATA EMISSIONE		DESCRIZIONE		ESEGUITO		CONTROLLATO		APPROVATO				
OGGETTO: Progetto dell'impianto agrovoltaico denominato "Impianto Agro-Fotovoltaico Giumenta" della potenza di 116.027,10 kWp da realizzare nel comune di Ramacca (CT)														
COMMITTENTE:  9PIU' ENERGIA s.r.l. Via Aldo Moro, 28 25043 Breno (BS)														
TITOLO: RS06AEG0002A0 B2. STUDIO GEOLOGICO Carta della pericolosità idraulica														
 ing. MARTINA ROMEO Sede Legale: Via Garibaldi, 81 95030 Terracina (LT) cell. 340.064.998 enredengineering@gmail.com P.IVA: 05760710870						SOSTITUISCE: SOSTITUITO DA:								
NOME FILE: 21_30_PV_SFE_RMC_AU_B2PL_3_00						CARTA: A1			SCALA: 1:10.000			ELAB. 3		
Tutti i diritti di autore sono riservati a termine di legge. E' vietata la riproduzione senza autorizzazione.														