


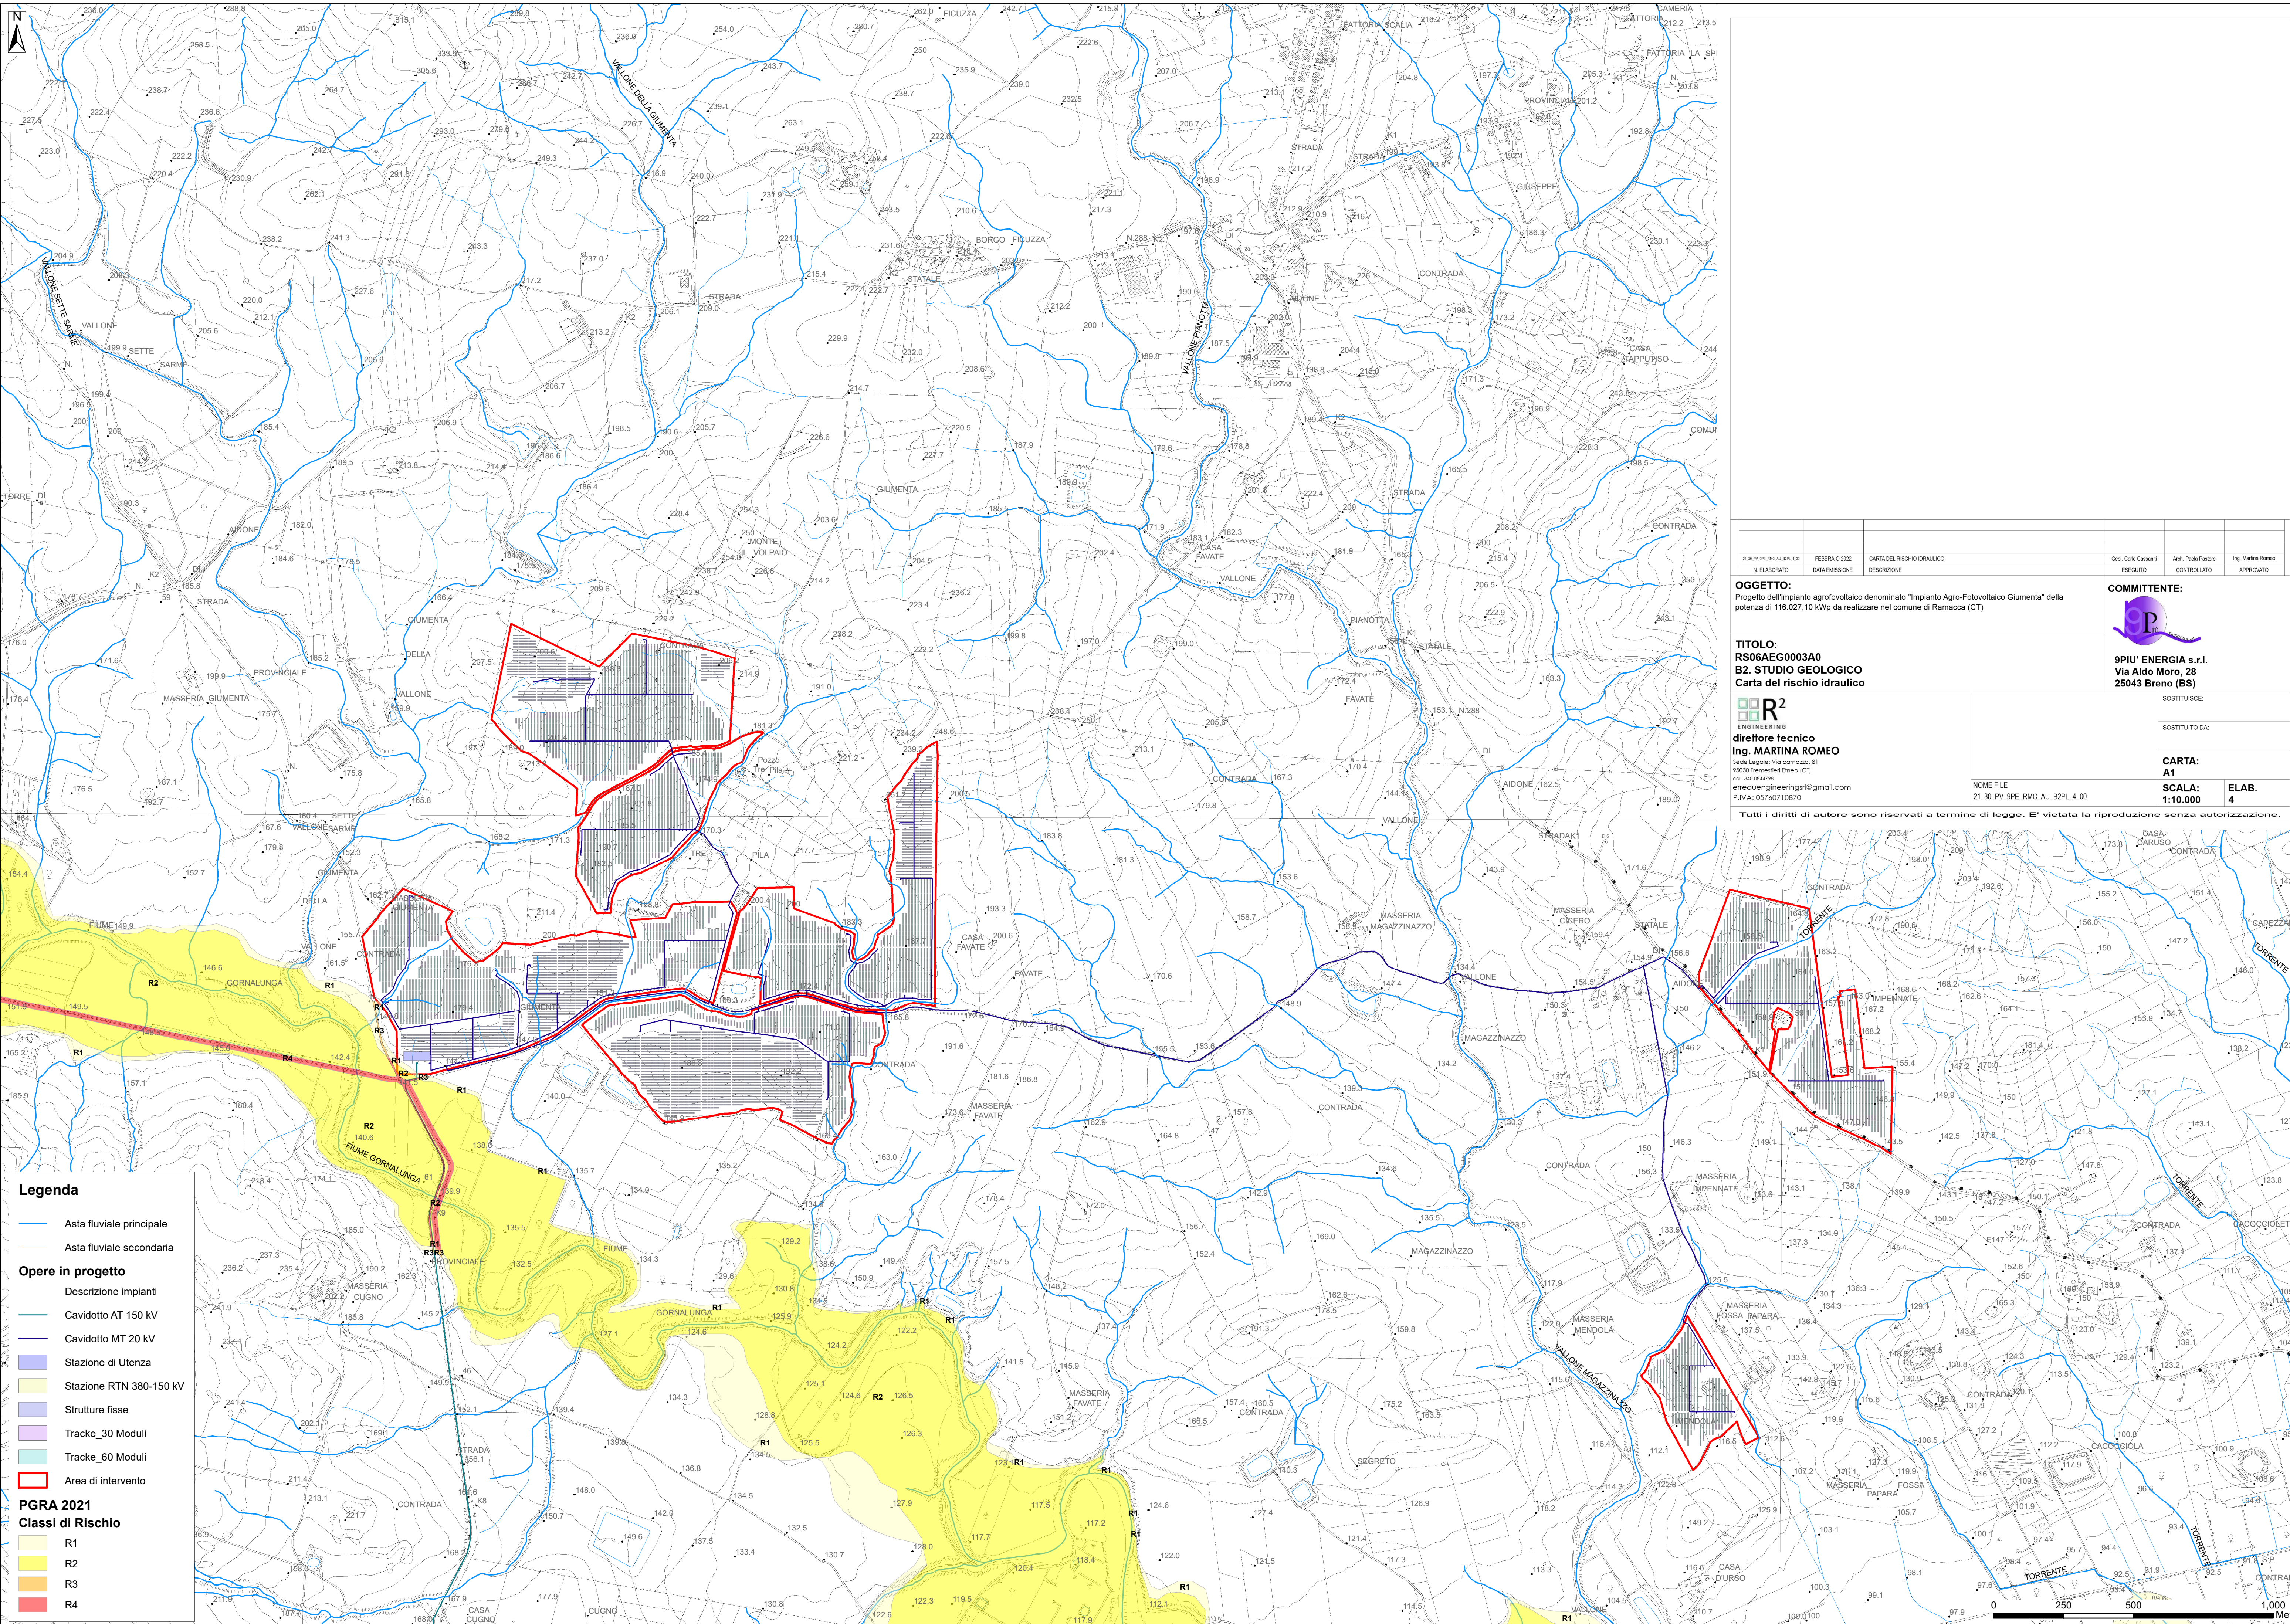

Legenda

Asta fluviale principale

Asta fluviale secondaria

Opere in progetto

Descrizione impianti

Cavidotto AT 150 kV

Cavidotto MT 20 kV

Stazione di Utenza

Stazione RTN 380-150 kV

Strutture fisse

Tracke_30 Moduli

Tracke_60 Moduli

Area di intervento

PGRA 2021

Classi di Rischio

R1

R2

R3

R4

N. ELABORATO		FEBBRAIO 2022		CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO		Geol. Carlo Cassaniti		Arch. Paola Pastore		Ing. Martina Romeo				
N. EMISSIONE		DATA EMISSIONE		DESCRIZIONE		ESECUTO		CONTROLLATO		APPROVATO				
OGGETTO: Progetto dell'impianto agrovoltaico denominato "Impianto Agro-Fotovoltaico Giumenta" della potenza di 116.027,10 kWp da realizzare nel comune di Ramacca (CT)														
COMMITTENTE:  9PIU' ENERGIA s.r.l. Via Aldo Moro, 28 25043 Breno (BS)														
TITOLO: RS06AEG0003A0 B2. STUDIO GEOLOGICO Carta del rischio idraulico														
 ing. MARTINA ROMEO Sede Legale: Via Garibaldi, 81 95030 Terracina (LT) Cell. 340.0544798 enredengineering@gmail.com P.IVA: 05760710870						SOSTITUISCE: SOSTITUITO DA:								
NOME FILE: 21_30_PV_9PE_RMC_AU_B2PL_4_00						CARTA: A1			SCALA: 1:10.000			ELAB. 4		
Tutti i diritti di autore sono riservati a termine di legge. E' vietata la riproduzione senza autorizzazione.														