




CENTRALE DI OGENERAZIONE A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO MICHELIN Cuneo
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL GENERATORE DI VAPORE AUSILIARIO AP PER L'ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA A GASOLIO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE - Art.6, co.9-bis D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Allegato 3 - Corografia

Area di intervento

Confini comunali

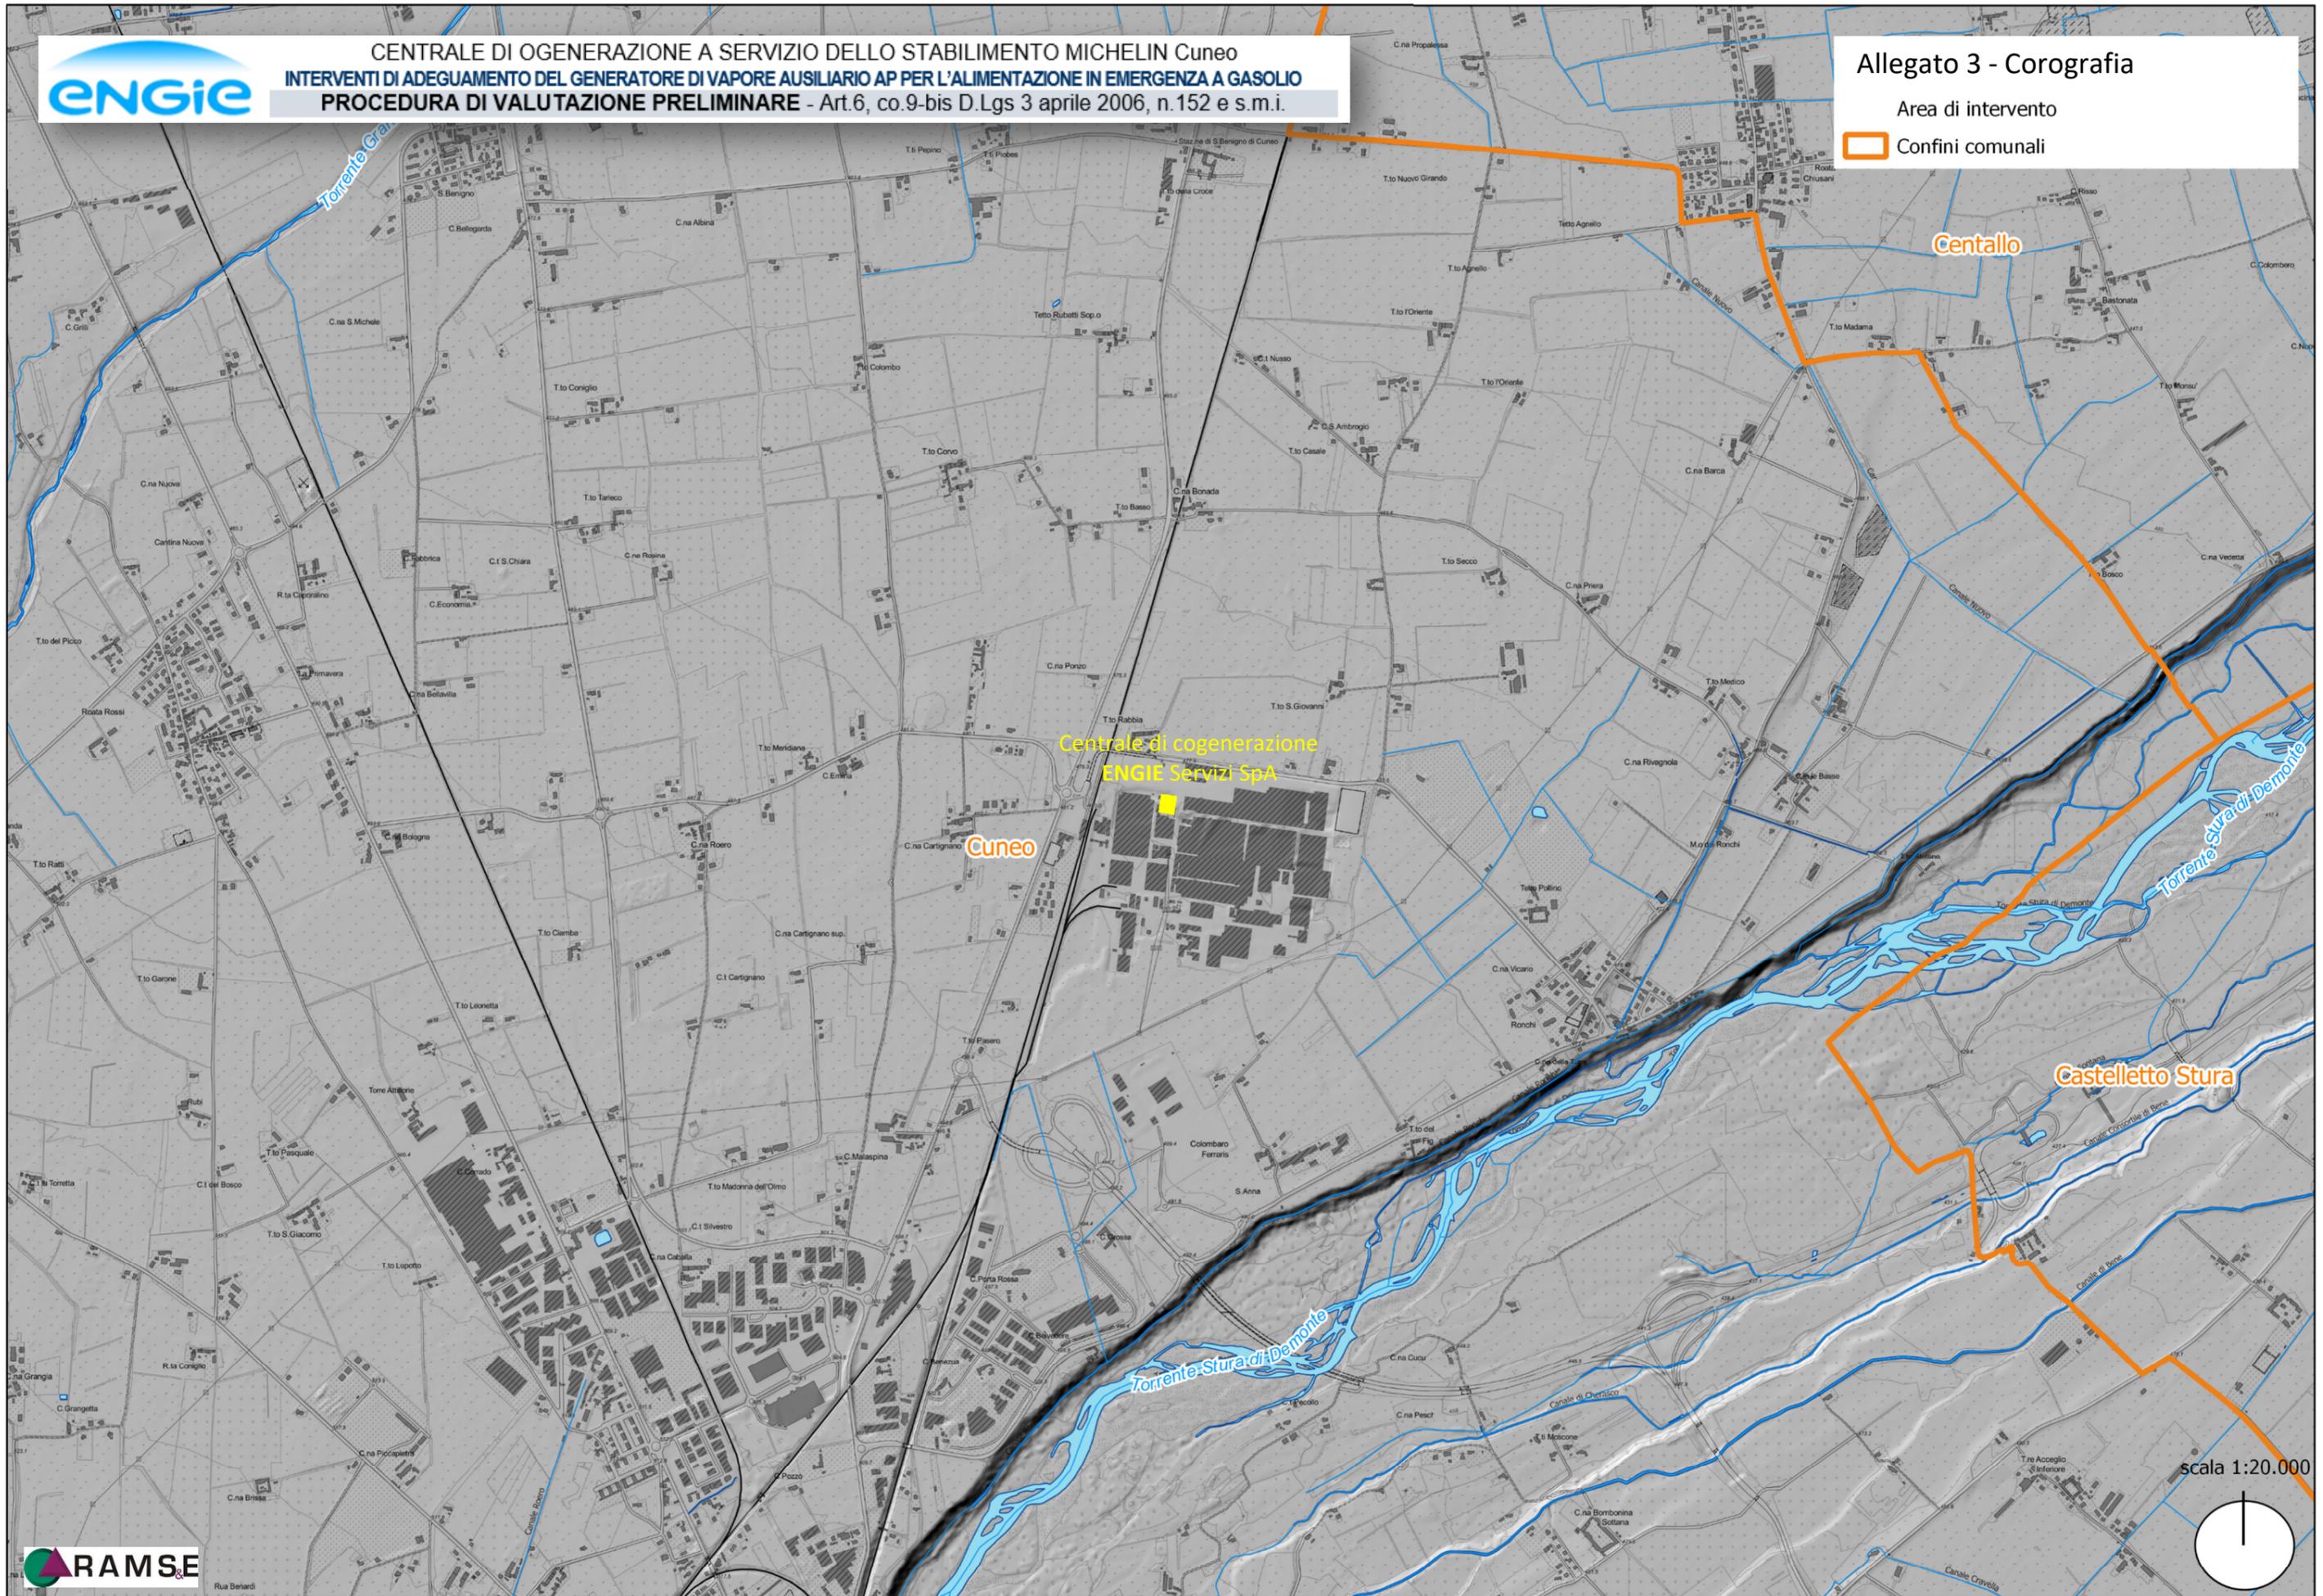

Centrale di cogenerazione
ENGIE Servizi SpA

Cuneo

Centallo

Castelletto Stura

scala 1:20.000

