




CENTRALE DI OGENERAZIONE A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO MICHELIN Cuneo  
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL GENERATORE DI VAPORE AUSILIARIO AP PER L'ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA A GASOLIO  
PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE - Art.6, co.9-bis D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Allegato 4 Inquadramento su foto aerea

■ Area di intervento

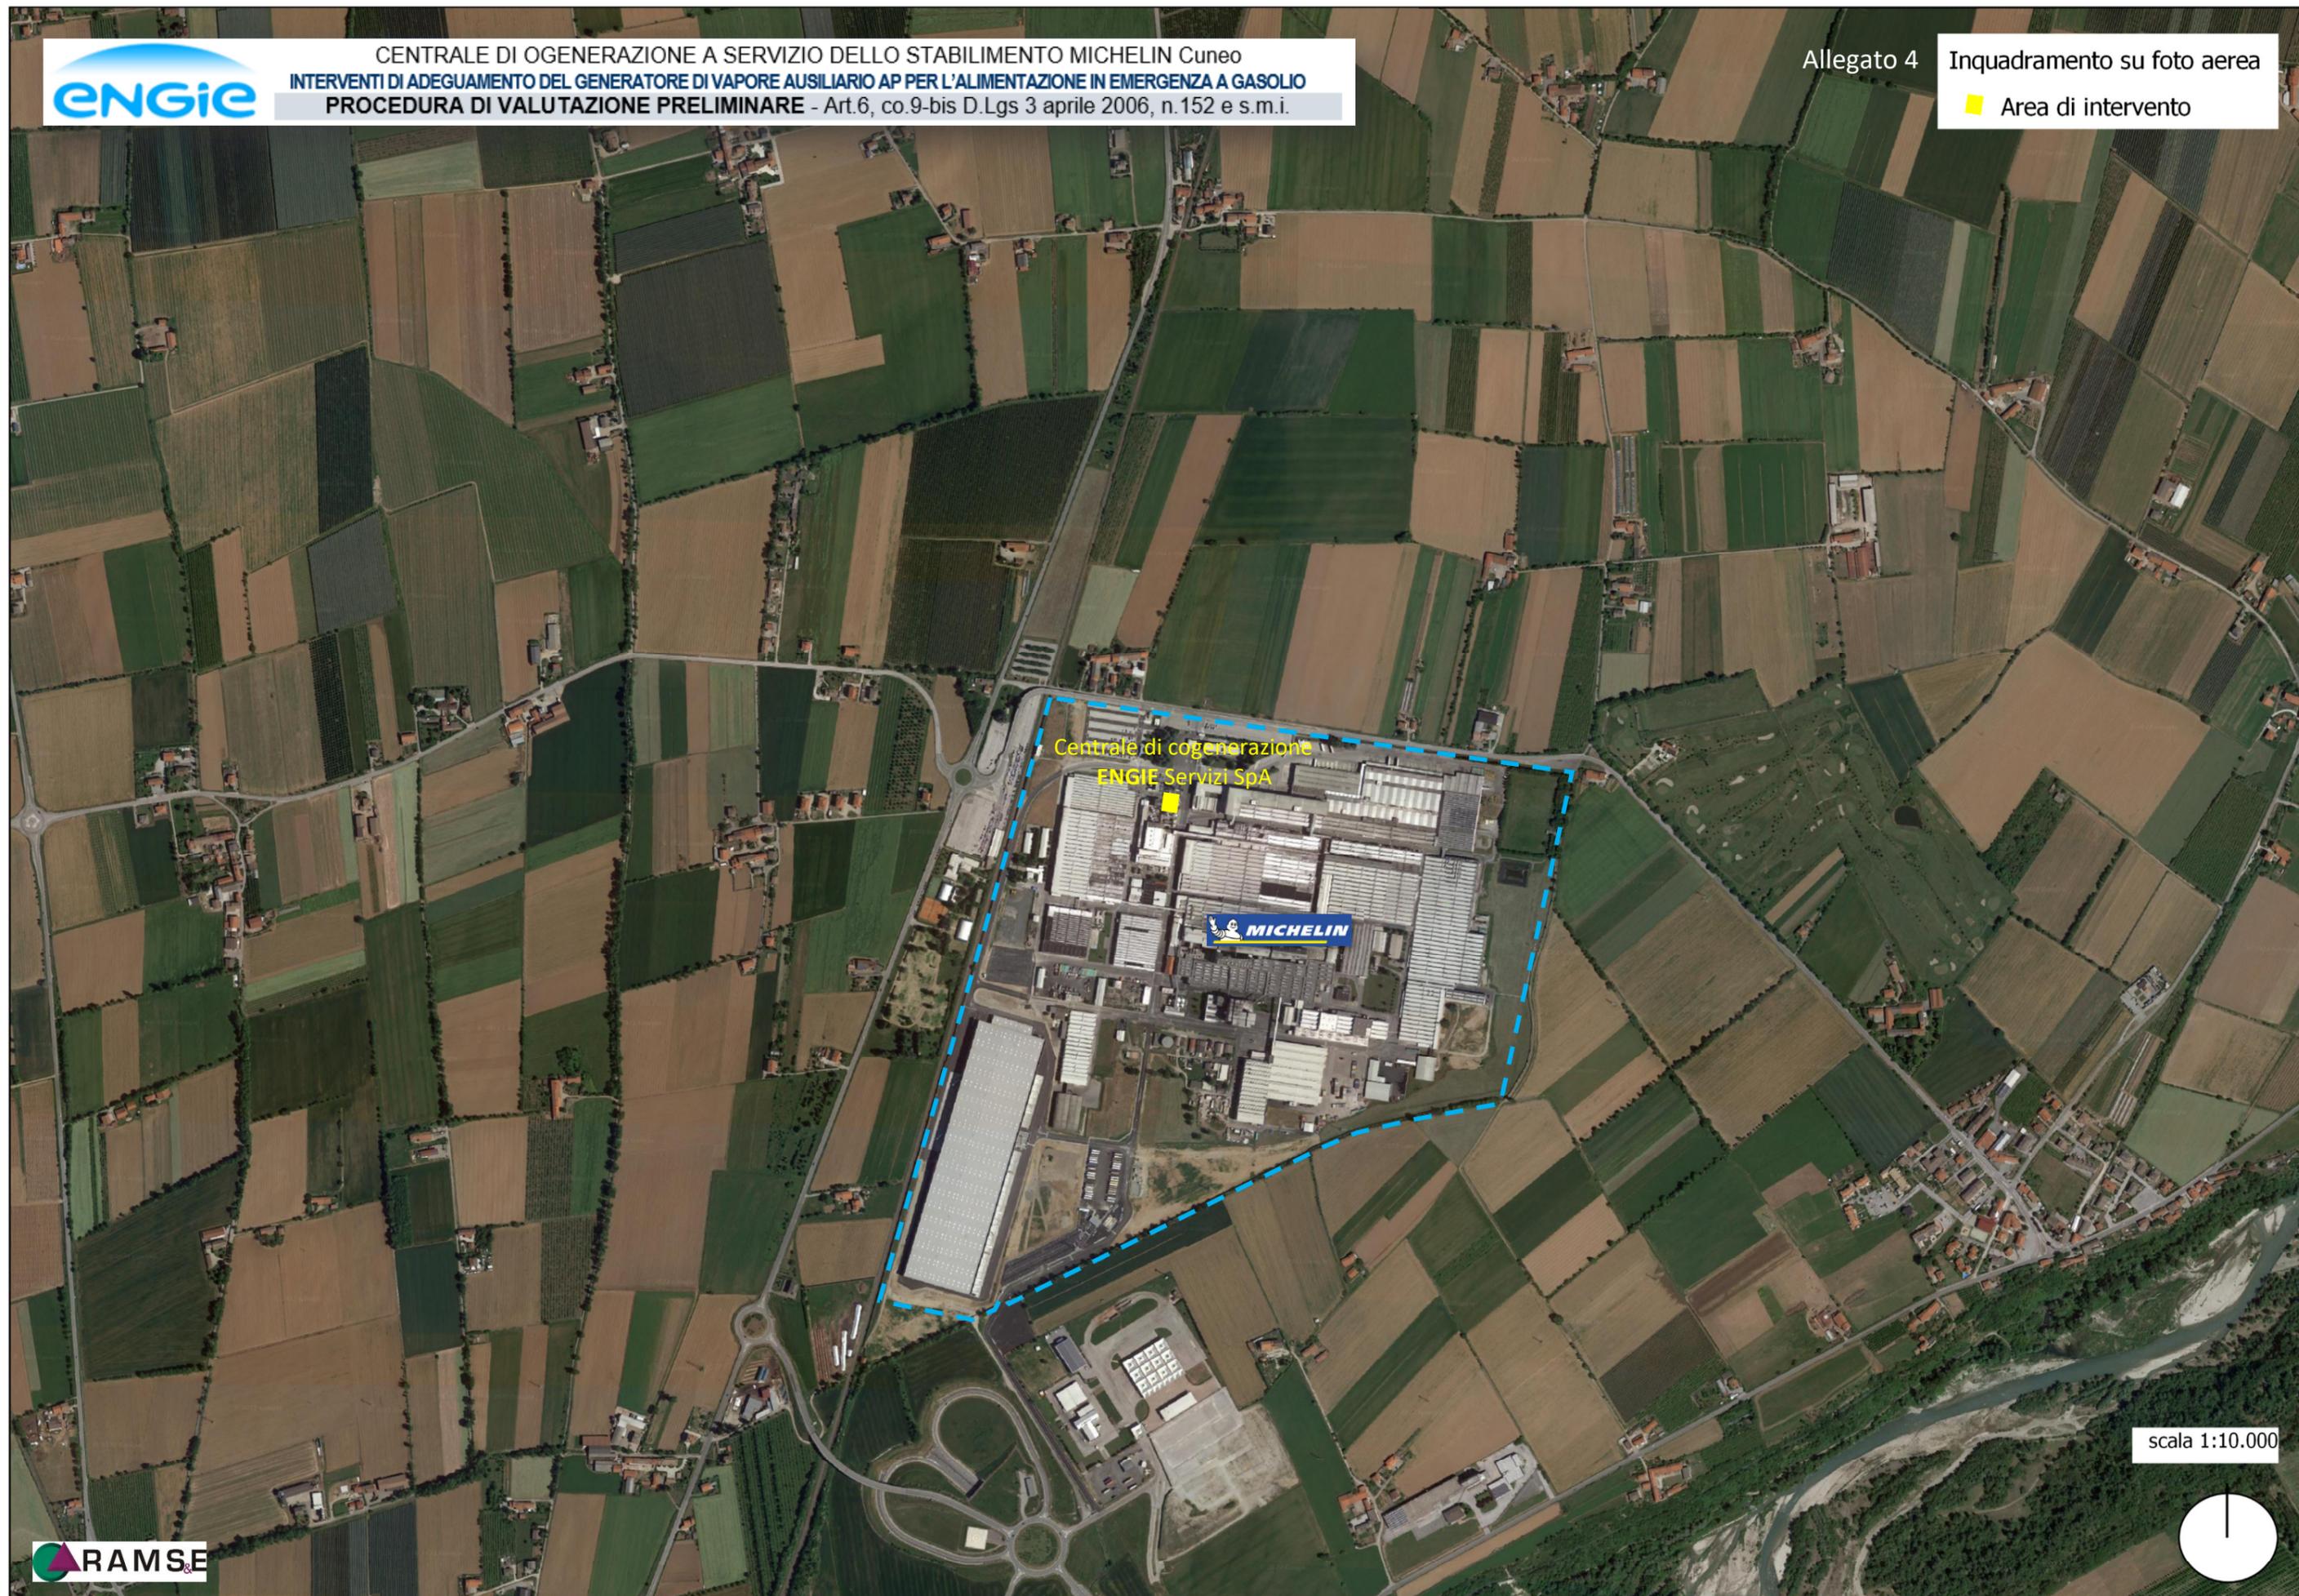

Centrale di cogenerazione  
ENGIE Servizi SpA



scala 1:10.000

