

Allegato 8 – Documentazione fotografica



Caldia della quale è prevista la sostituzione del bruciatore esistente con nuovo bruciatore di tipo "Low NOx – dual fuel" e sulla quale è prevista l'installazione di impianto di ricircolo fumi



Area ove è prevista l'installazione del serbatoio giornaliero del gasolio



CENTRALE DI OGNERAZIONE A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO MICHELIN Cuneo  
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL GENERATORE DI VAPORE AUSILIARIO AP PER L'ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA A GASOLIO  
PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE - Art.6, co.9-bis D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.




Area dello Stabilimento Michelin ove è prevista l'installazione dei serbatoi interrati di stoccaggio del gasolio



Caldia GVA-AP interessata dagli interventi per consentire in emergenza l'alimentazione a gasolio in caso di indisponibilità o insufficiente disponibilità del gas naturale



Caldaia GVA – posizione del sistema di ricircolo fumi

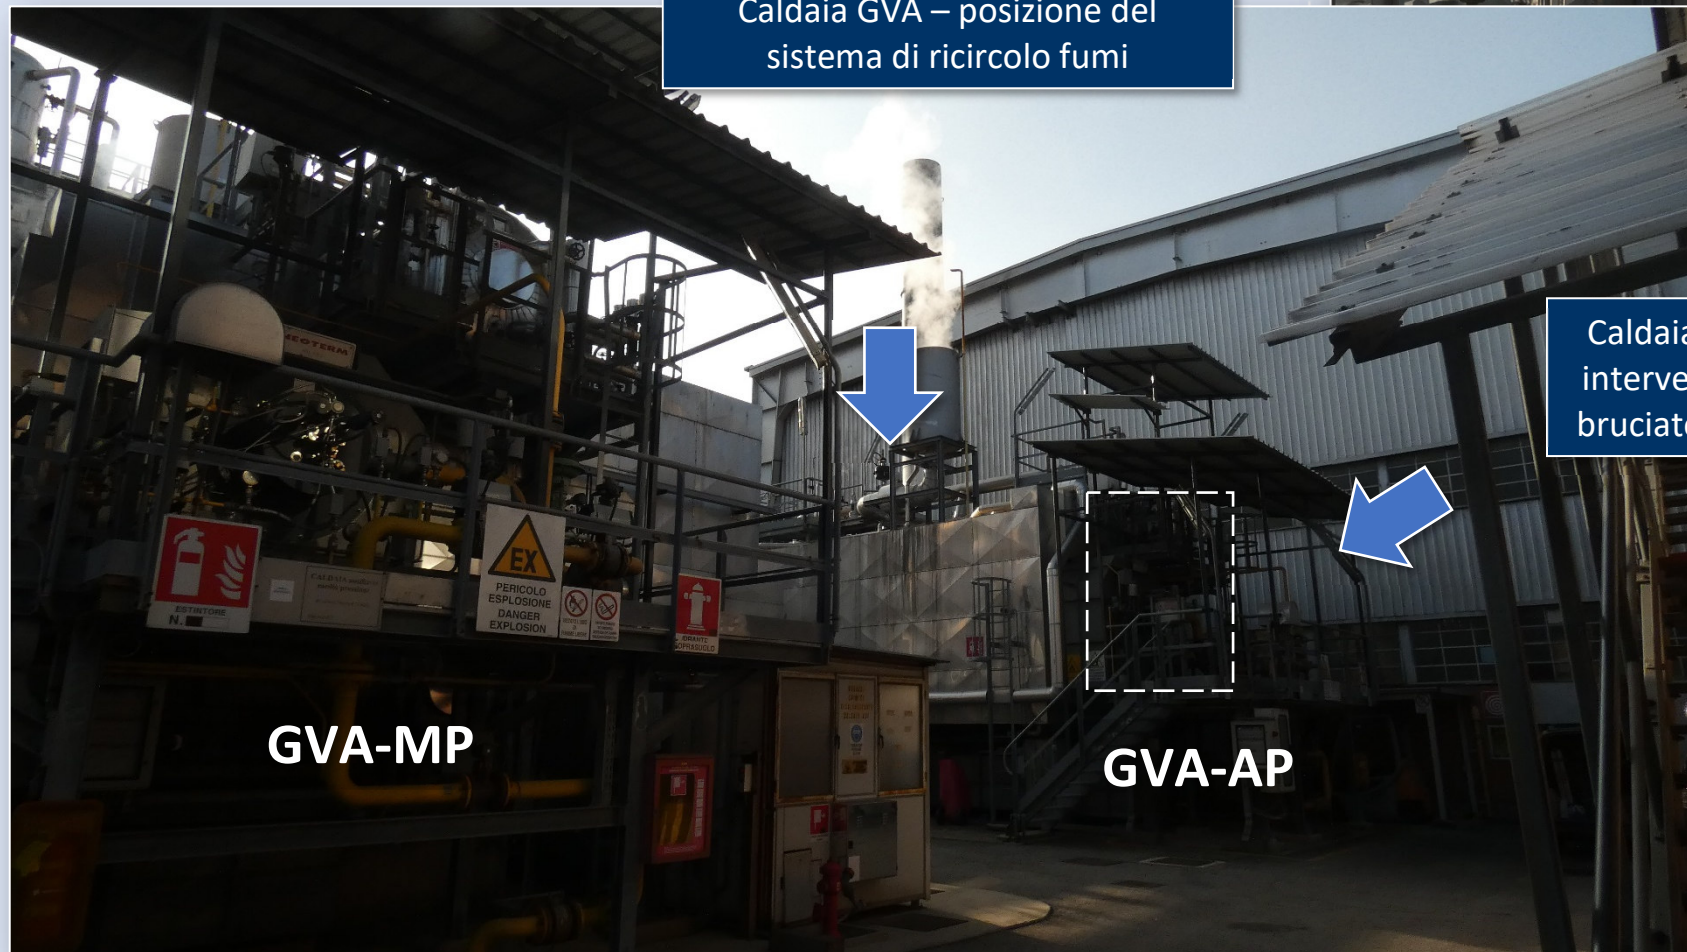

Caldaia GVA-AP interessata dagli interventi in progetto – posizione bruciatore di prevista sostituzione