

**COMUNE DI SESSA AURUNCA (CE)**

Valutazione di Impatto Ambientale (Art. 23 D.lgs. 152/06)  
**COSTRUZIONE DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO E DELLE OPERE DI RETE Pn 15,196 MWp**  
 in località "Fasan" Strada provinciale 80

Foglio 127: 10, 5060, 5051, 5052, 5032, 5040, 5042, 5044;

**SOLAR NOVITATE S.R.L.**

**ENERGY PROJECT SYSTEM**  
 EPS ENGINEERING SRL  
 P.I. 0903670913 | R.E.A. CE - 286561  
 Via Tito di Jona 20 | 81023 Aversa (CE)  
 T. +39 081 503 14 00 | www.epssystem.it

Società certificata  
 ESISO UNI CEI 11352:2014  
 ESISO CEI 11339:2009  
 OMS UNI EN ISO 9001:2015

Direttore Tecnico: Ing. Giuseppe ZANNELLI  
 Team di Progetto: Ing. Arturo ESPORTO  
 arch. Cristiano MILE  
 arch. Massimiliano MAFFEI  
 geom. Franco GIANCRISTIANO

**CARTA ARCHEOLOGICA**

Rev.	Descrizione	Data	CR	Scala	Tavola
01	Prima emissione	07.12.2018	PROBIA	1:50.000	

**A.3.13.**

**VIRIDI**

Questo disegno è di nostra proprietà riservata secondo i termini di cui all'art. 17 della Licenza di riproduzione anche parziale senza restrizioni autorizzate scritta.

**LEGENDA**

- Area di intervento
- SE 380/150 kV "Garigliano" - TERNA
- Sottostazione MT/AT
- Elettrodotto interrato linea MT 20 kV di collegamento alla sottostazione AT/MT
- Elettrodotto interrato linea AT 150 kV di collegamento alla SE "Garigliano"

**AREE PROTETTE DI INTERESSE COMUNITARIO**

- Siti interesse comunitario - SIC

**PARCHI E RISERVE**

- Parco Regionale

**AREE TUTELATE PER LEGGE (art.142 e art.136 del D.lgs 42/2004)**

- Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD n. 1775/1993, e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna
- Immobili di notevole interesse pubblico
  - 1 GROTTA SEMINTERRATA PROBABLE CHIESA RUPESTRE** (L. 1089/1939 art. 1,2,31)
  - 2 CHIESA MEDIOEVALE SAN MARCO (CON AFFRESCHI DEL XI-XII sec. d.C.)** (L. 1089/1939 art. 1, 2, 31)
  - 3 TORRE DI DIFESA SARACENA** (Art. 13, D.Lgs. 42/2004)

**PARCO FOTOVOLTAICO**

**Impianto da 5 Sottocampi**


15.195,60 kWp  
 134 inverter (92 kVA)  
 1.206 stringhe (28 moduli)  
 33.768 moduli

**Quadro sinottico aree di progetto**

estensione totale aree di progetto 23,94 ha  
 superficie di occupazione campo fotovoltaico 19,37 ha  
 superficie asservita al campo fotovoltaico 74.600 mq  
 superficie cabine di campo e locali inverter 210 mq  
 superficie fascia verde di mitigazione impianto 2.444 mq  
 superficie viabilità interna di servizio 22.360 mq

**Caratteristiche Elettrodotto MT/AT**

percorso interrato su strada con lunghezza 3.980 m  
 fino alla Sottostazione MT/AT 20/150 kV

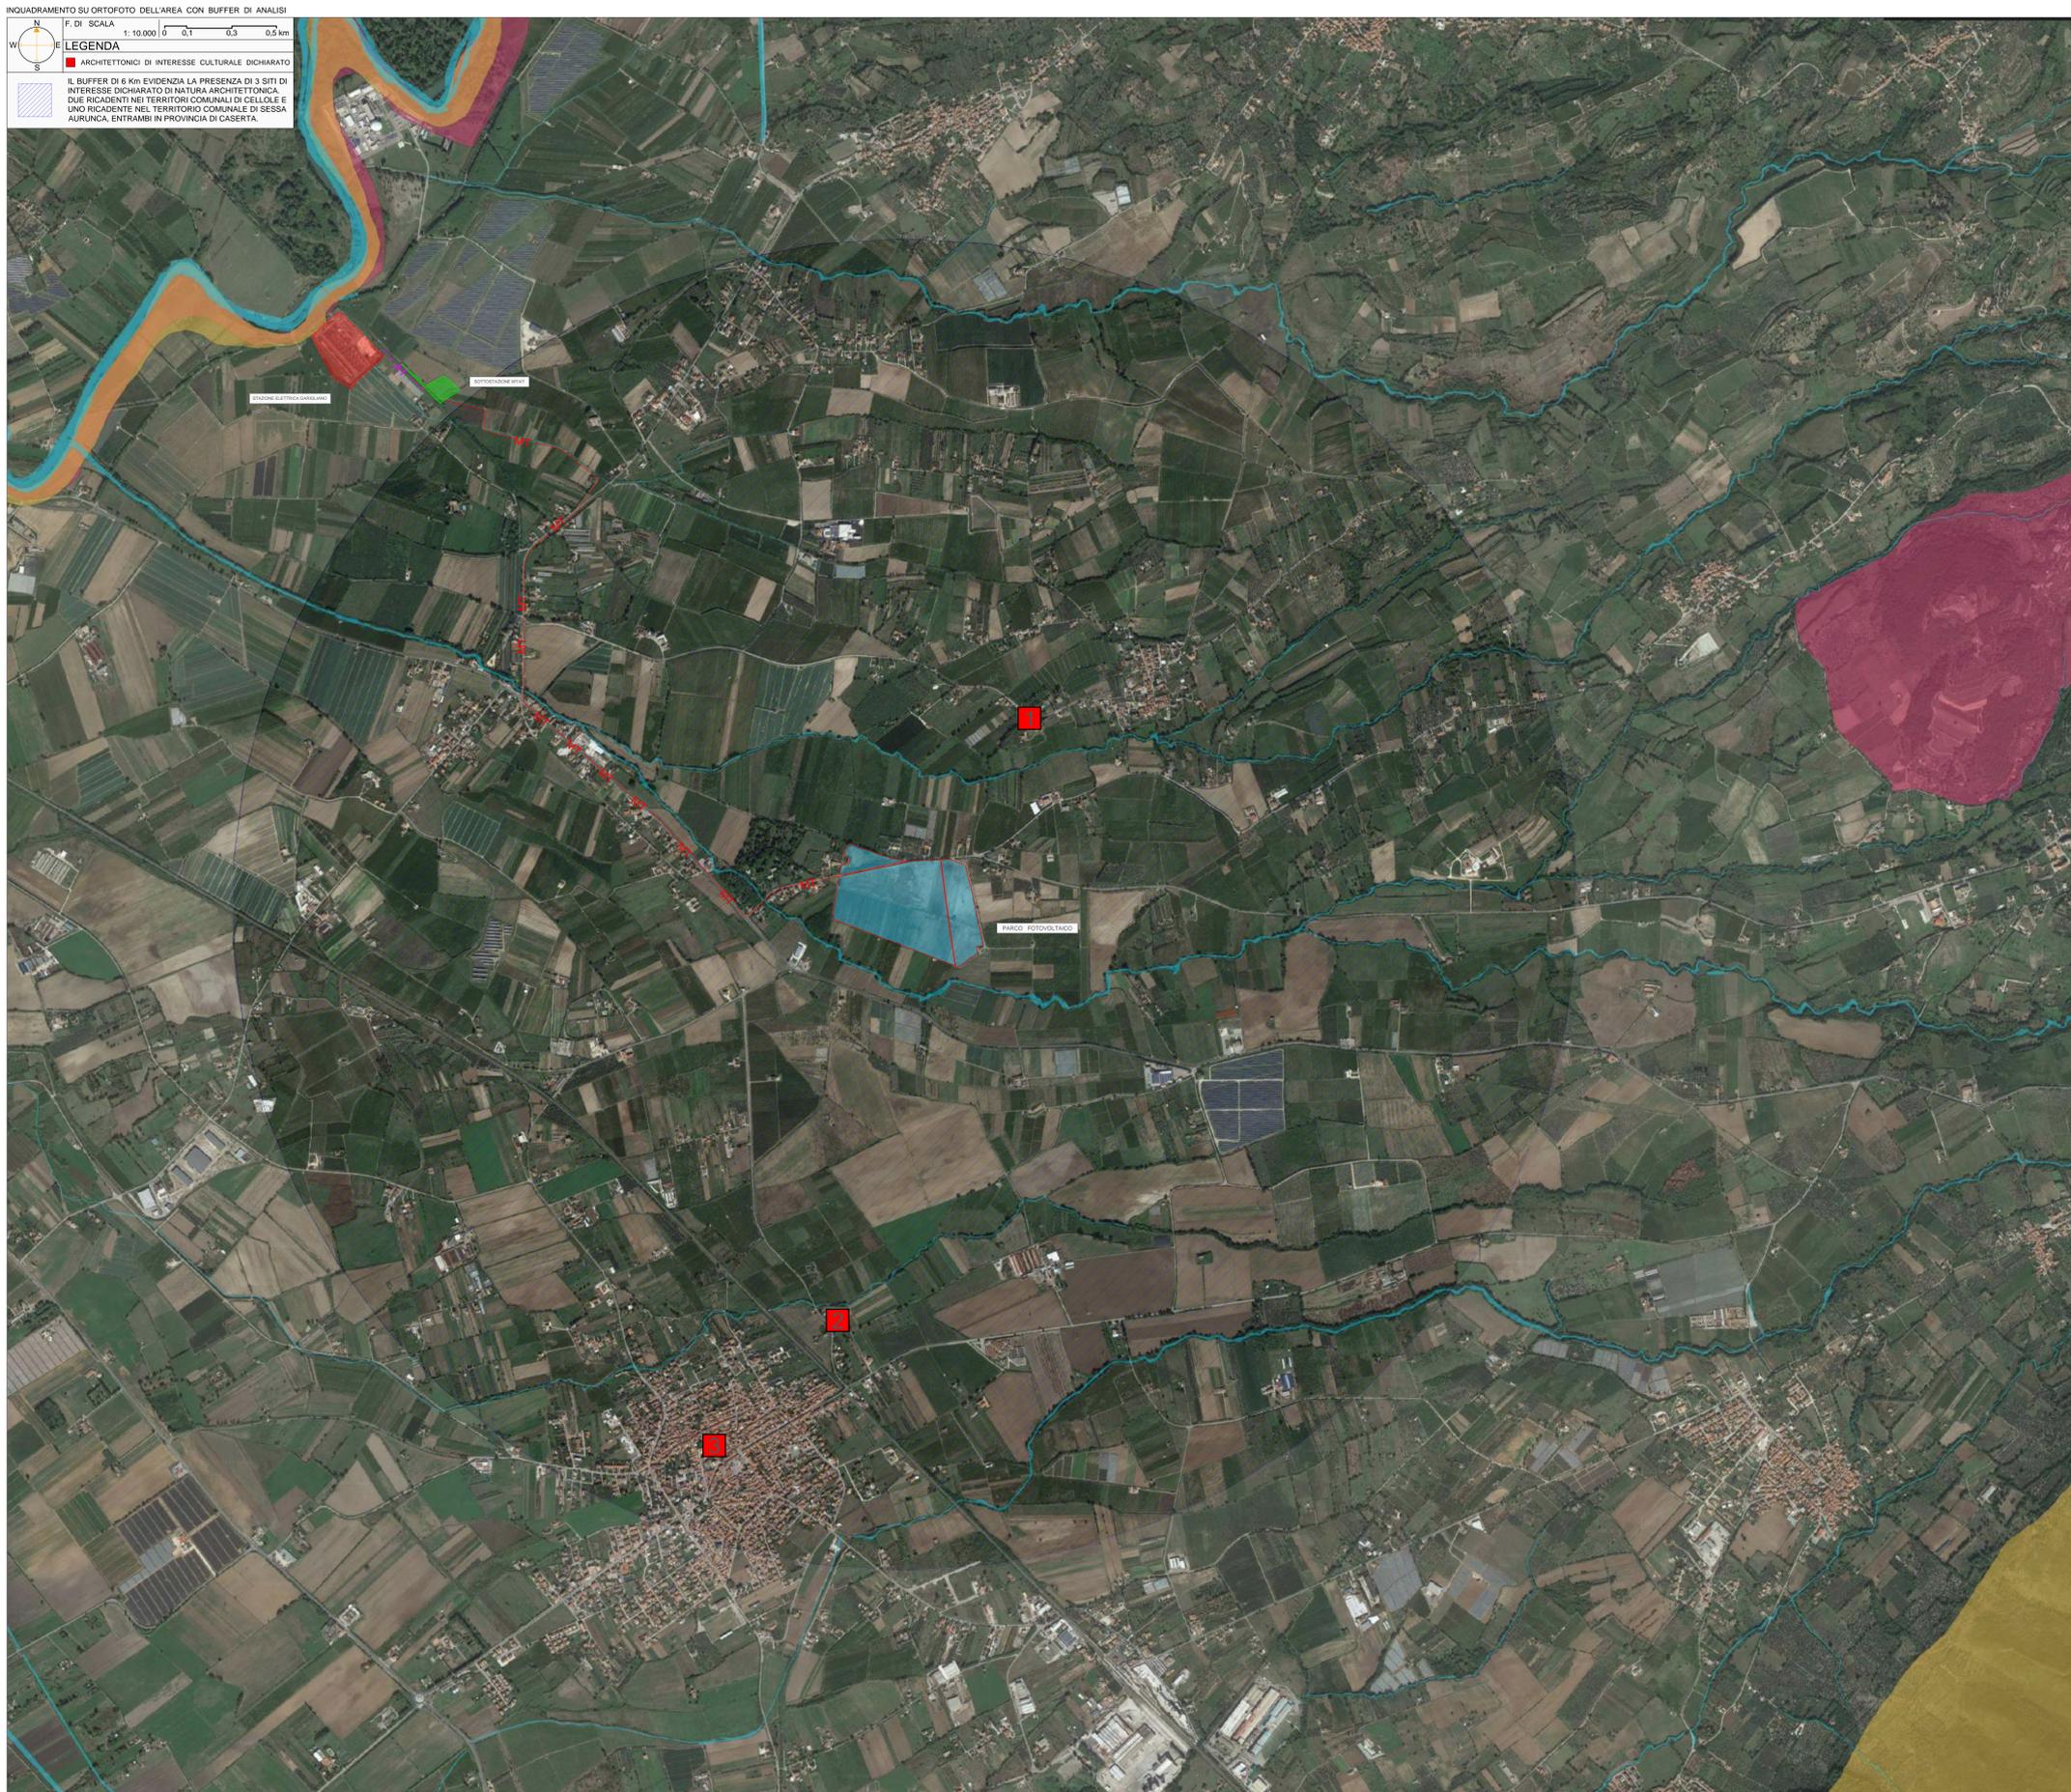

**SPOT SITI DI INTERESSE RILEVATI CON SCHEDA INFORMATIVA - SITO n°2**

1	CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO SCHEDA	TIPOBENE	LOCALIZZAZIONE	ENTE COMPETENTE	ENTE SCHEMATIZZATORE	PRESSIONE VINCOLI
	VV 20814 Cava Raposo 02110	GROTTA SEMINTERRATA PROBABLE CHIESA RUPESTRE	ARCHITETTURA	GROTTA	CAMPANIA CITTA' DI S. MARCO LOCALITA' "FASAN" PROV. DI CASERTA	Siti Sovvenzionati Autonomia delle arti e mestieri e paesaggio per le province di Caserta, Benevento	Siti Sovvenzionati Autonomia delle arti e mestieri e paesaggio per le province di Caserta, Benevento	INTERESSE CULTURALE DICHIARATO

**NOME DEL SITO**  
 GROTTA DI S. MICHELE A GAULANA  
 PROBABLE CHIESA RUPESTRE

**ANNO DI COSTRUZIONE**  
 X-XI SECOLO d.C.  
 PIENO MEDIOEVO

**DESCRIZIONE**  
 La cavità ad igloo, solo parzialmente conservata, presenta un piano di calcestruzzo intonato per un'altezza di circa 1 metro, si riconoscono i resti della parete di fondo con una grande iconografia dipinta raffigurante S. Massimo e due abozze affrescate rispettivamente con la Vergine con il Bambino e con i Santi Tommaso e Nicola e Cristo tra S. Matteo e S. Pietro.

**DATA DEL VINCOLO**  
 03/01/1986  
 Nota Trascr. Conservatore 1986  
 Nota Trascr. Conservatore 20/02/1987

**DISTANZA DAL SITO DI IMPIANTO**  
 750 m dal Perimetro  
 1000 m dal Baricentro

**SPOT SITI DI INTERESSE RILEVATI CON SCHEDA INFORMATIVA - SITO n°2**

2	CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO SCHEDA	TIPOBENE	LOCALIZZAZIONE	ENTE COMPETENTE	ENTE SCHEMATIZZATORE	PRESSIONE VINCOLI
	VV 16169 Cava Raposo 02102	CHIESA DI SAN MARCO	ARCHITETTURA	CAPPELLA	CAMPANIA CITTA' DI S. MARCO LOCALITA' "S. MARCO" PROV. DI CASERTA	Siti Sovvenzionati Autonomia delle arti e mestieri e paesaggio per le province di Caserta, Benevento	Siti Sovvenzionati Autonomia delle arti e mestieri e paesaggio per le province di Caserta, Benevento	INTERESSE CULTURALE DICHIARATO

**NOME DEL SITO**  
 CAPPELLA MEDIOEVALE SAN MARCO  
 (CON AFFRESCHI DEL XI-XII sec. d.C.)

**ANNO DI COSTRUZIONE**  
 IX-X SECOLO d.C.  
 PIENO MEDIOEVO

**DESCRIZIONE**  
 Cappella con medievale rustico-rurale. Il 1887 negli affreschi in essa presenti si ebbe "romanticismo-romanteggiante", sotto l'aspetto di un monumento in forma di pillola, oggi scomparsa. La sua struttura e le tracce di affresco presenti all'interno, sono di particolare pregio, affresco sono presenti anche lungo le pareti e nel catino absidiale.

**DATA DEL VINCOLO**  
 04/12/1983  
 Ministero Nazionale L. 1089/1939 art. 1, 2, 31  
 Nota Trascr. Conservatore 20/02/1987

**DISTANZA DAL SITO DI IMPIANTO**  
 1700 m dal Perimetro  
 1900 m dal Baricentro

**SPOT SITI DI INTERESSE RILEVATI CON SCHEDA INFORMATIVA - SITO n°2**

3	CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO SCHEDA	TIPOBENE	LOCALIZZAZIONE	ENTE COMPETENTE	ENTE SCHEMATIZZATORE	PRESSIONE VINCOLI
	VV 310486 S. Maria Capua Vetere 08026	TORRE DI DIFESA SARACENA	ARCHITETTURA	TORRE	CAMPANIA CITTA' DI PIZZO FRANCO CASPANOLO PROV. DI CASERTA	Siti Sovvenzionati Autonomia delle arti e mestieri e paesaggio per le province di Caserta, Benevento	Siti Sovvenzionati Autonomia delle arti e mestieri e paesaggio per le province di Caserta, Benevento	INTERESSE CULTURALE DICHIARATO

**NOME DEL SITO**  
 GROTTA DI S. MICHELE A GAULANA  
 PROBABLE CHIESA RUPESTRE

**ANNO DI COSTRUZIONE**  
 XIII SECOLO d.C.  
 PIENO MEDIOEVO

**DESCRIZIONE**  
 La cavità ad igloo, solo parzialmente conservata, presenta un piano di calcestruzzo intonato per un'altezza di circa 1 metro, si riconoscono i resti della parete di fondo con una grande iconografia dipinta raffigurante S. Massimo e due abozze affrescate rispettivamente con la Vergine con il Bambino e con i Santi Tommaso e Nicola e Cristo tra S. Matteo e S. Pietro.

**DATA DEL VINCOLO**  
 17/11/2009  
 Ministero Nazionale art. 13 D.lgs. 42/2004

**DISTANZA DAL SITO DI IMPIANTO**  
 2400 m dal Perimetro  
 2600 m dal Baricentro

IL BUFFER TRACCIATO SULL' ORTOFOTO CHE INQUADRA L'AREA DI INTERVENTO PRESA IN ESAME, EVIDENZIA LA PRESENZA DI TRE SPOT, I QUALI SONO BENI IMMOBILI DI NATURA ARCHITETTONICA CON INTERESSE CULTURALE DICHIARATO.

PER CIO' CHE CONCERNE IL SITO DI IMPIANTO E LA SUA UBICAZIONE E CONSEGUENTE IMPATTO SUI SITI EVIDENZIATI, NON SI EVINCONO PROBLEMATICHE EVIDENTI, L'IMPIANTO INFATTI SARA' CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE SCHERMATO CON L'IMPLEMENTAZIONE DI VEGETAZIONE, INSTALLANDO OPPORTUNAMENTE DELLE SIEPI CONTIGUE PERIMETRALI E SPECIE ARBOREE COMPATIBILI CON IL CONTESTO.

ANCHE DAL PUNTO DI VISTA RELATIVO ALL'ANDAMENTO DEL TRACCIATO PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO CON LA STAZIONE ELETTRICA DI CONSEGNA PIU' VICINA, LA STAZIONE "SE 380/150 kV Garigliano - TERNA" CON SOTTOSTAZIONE E RELATIVO QUADRO DI CONSEGNA INSTALLATI PROPRIO IN PROSSIMITA' DI QUEST'ULTIMA, NON SI RISCOVRANO PROBLEMATICHE IN ESSERE, INFATTI L'ELETTRODOTTO MT VERRA' INTERRATO AL DI SOTTO DEL PIANO DI CAMPAGNA PERCORRENDO GLI ASSI VIARI ASFALTATI CON OPPORTUNI ACCORGIMENTI TECNICI PER LA POSA IN OPERA.

IN DEFINITIVA DALL'ANALISI DELL'AREA DEL SITO RISPETTO AI BENI CULTURALI PRE-ESISTENTI QUI RIPORTATA, SI AFFERMA IN DEFINITIVA CHE , DATA L'UBICAZIONE DELL'IMPIANTO E GLI OPPORTUNI ACCORGIMENTI TECNICI PER LA SUA FUTURA REALIZZAZIONE, NON RISULTANO ESSERCI INCONGRUENZE RELATIVE AI REQUISITI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, IN QUANTO QUEST'ULTIMA RISPETTA IL QUADRO NORMATIVO DALLE LEGGI IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI CULTURALI.  
 - L. 1089/1939  
 - D.Lgs. 42/2004