


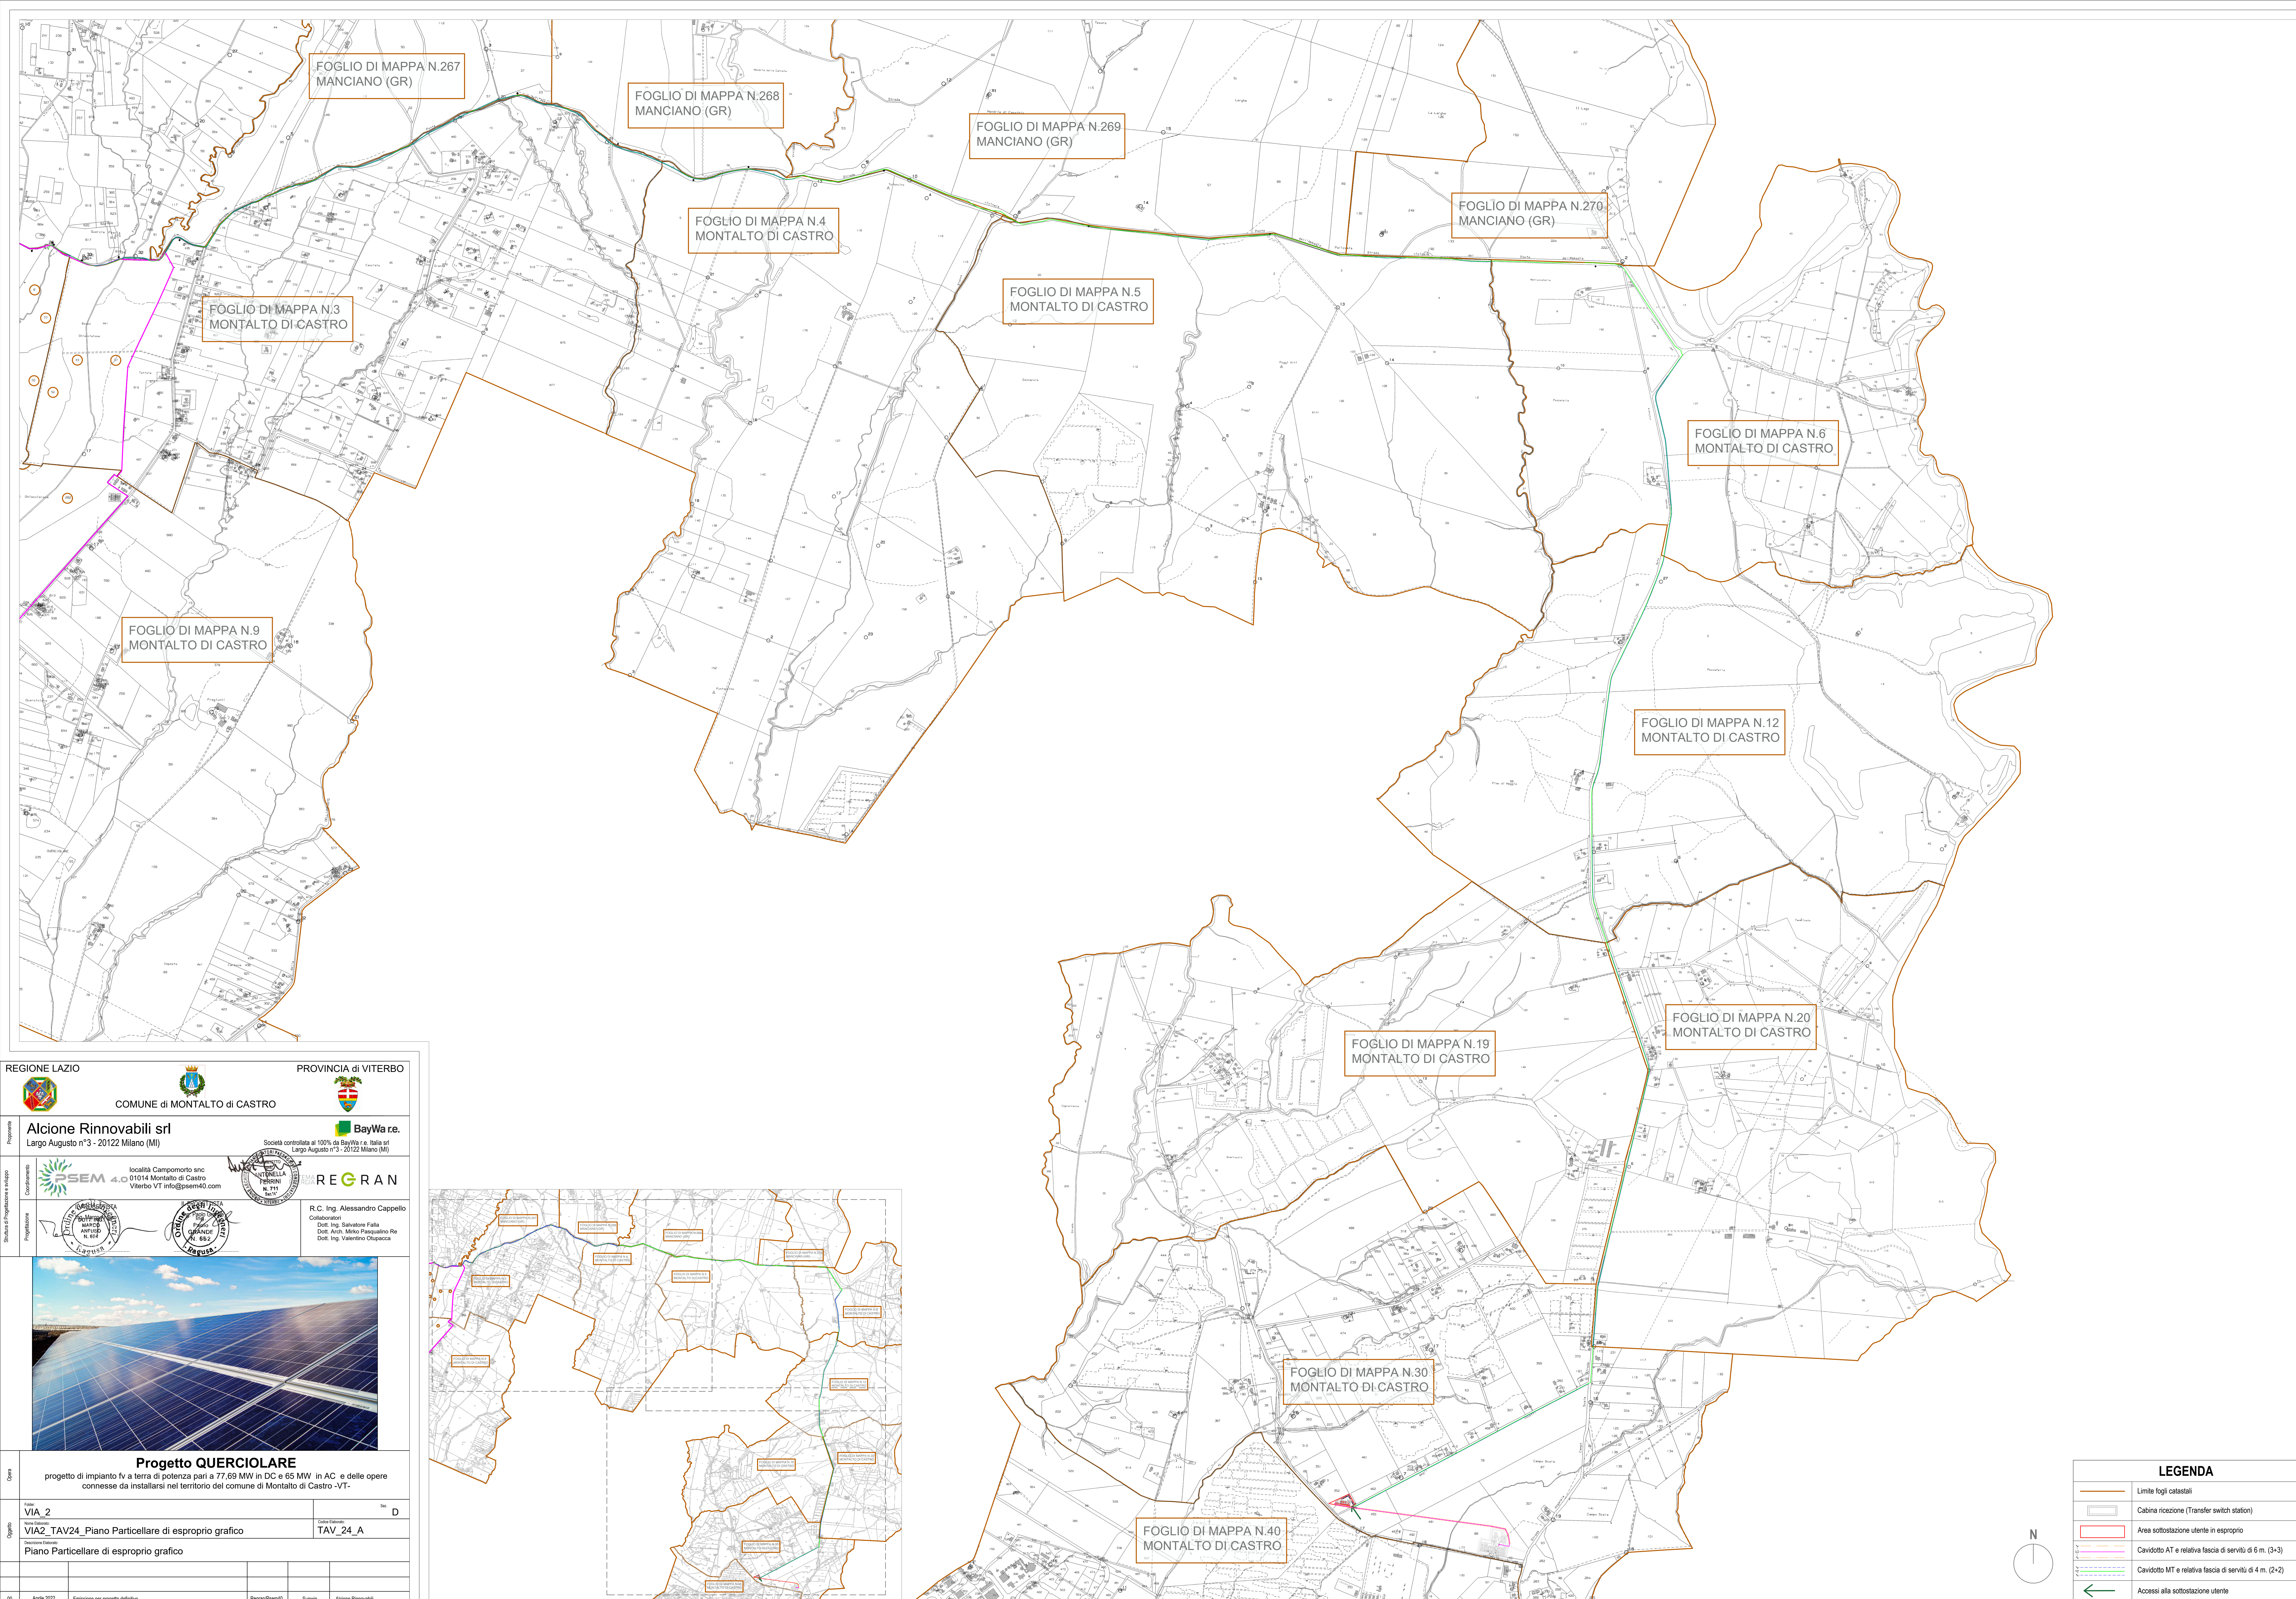

REGIONE LAZIO

COMUNE di MONTALTO di CASTRO

PROVINCIA di VITERBO

Proponente

Alcione Rinnovabili srl

Largo Augusto n°3 - 20122 Milano (MI)

Coordinamento

SEM 4.0

Località Campomorto snc
01014 Montalto di Castro
Viterbo VT info@psem40.com

Progettazione

R.C. Ing. Alessandro Cappello

Collaboratori:
Dott. Ing. Salvatore Falla
Dott. Arch. Mino Pasquino Re
Dott. Ing. Valentino Oliva

REGRAN

REGRAN

Obiettivo

Progetto QUERCIOLE

progetto di impianto fv a terra di potenza pari a 77,69 MW in DC e 65 MW in AC e delle opere connesse da installarsi nel territorio del comune di Montalto di Castro -VT-

Versione

VIA_2

Desc.

D

Versione

VIA2_TAV24_Piano Particellare di esproprio grafico

Desc.

TAV_24_A

Versione

Piano Particellare di esproprio grafico

Desc.

00

Aprile 2022

Emissione per progetto definitivo

Regran/Psem40

Surwin

Alcione Rinnovabili

Rev.

Data

Obgetto della revisione


Elaborazione

Verifica


Approvazione

Formato:

A0

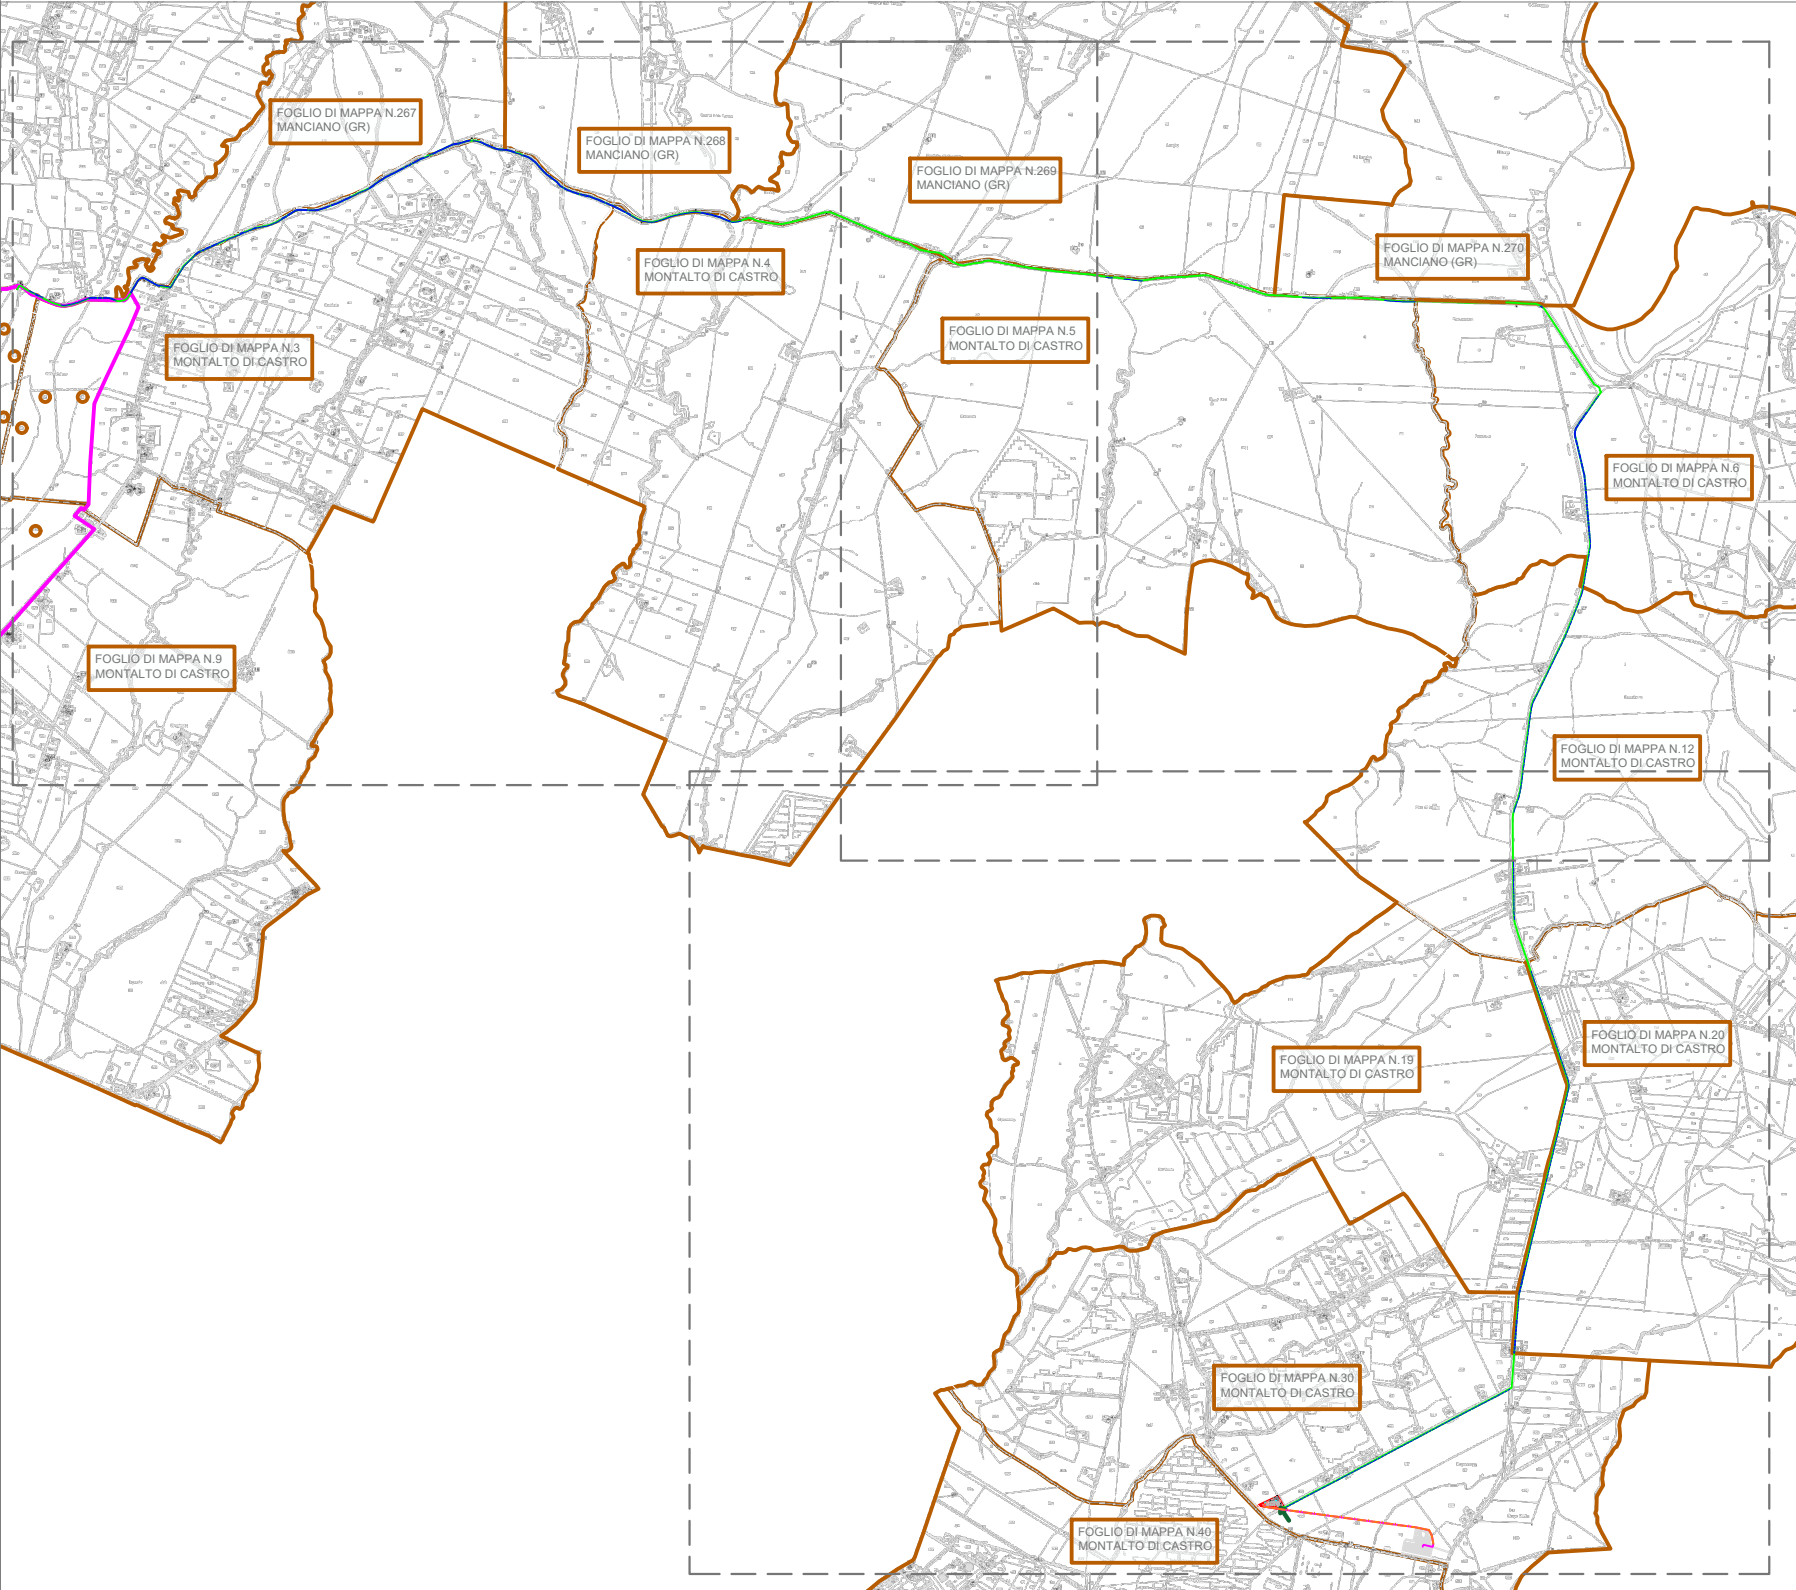

TRACCIATO ELETTRODOTTO MT DI COLLEGAMENTO VERSO STAZIONE UTENTE SU CATASTALE | SCALA 1:10.000



LEGENDA	
	Limite fogli catastali
	Cabina ricezione (Transfer switch station)
	Area sottostazione utente in esproprio
	Cavidotto AT e relativa fascia di servitù di 6 m. (3+3)
	Cavidotto MT e relativa fascia di servitù di 4 m. (2+2)
	Accessi alla sottostazione utente