
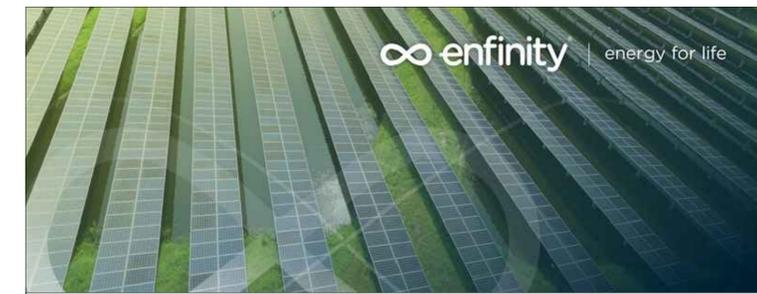


**LEGENDA**

POS.	DESCRIZIONE APPARECCHIATURA	FONDAZIONE
0	TERMINALE CAVO	A0 - A1
1	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE AT	A1
2	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE AT	A1
3	TRASFORMATORE DI TENSIONE TV	A2
4	SEZIONATORE 170kV CON LAME DI TERRA	A3
5	INTERRUTTORE 170kV	A5
6	TRASFORMATORE DI CORRENTE 1A 170kV	A4
7	ISOLATORE C3	A6
8	ISOLATORE C4	A12
9	TRASFORMATORE 150 #12X1.25/20 KV 3045MVA 20kV	A7
10	VASCA OLIO TRASFORMATORE	A11
11	SEZIONATORE NEUTRO TRASFORMATORE EST/20.31.5	A8
12	SUPPORTO CAVI MT	A13
13	STALLO 150kV RIFERITO AL PRODUTTORE	

N.2 CAVODOTTO PVC DOPPIA PARETE DIAM. 50mm  
 CAVO FIBEROTTICO ALUM. 33 LUMINAZIONE  
 CAVO F.D. MULTIMODALE TVCC  
 PALO RASTRIATO HTF 15m CON PREZETTORE 100V 15000W E TELECAMERA IP BULLET 4MP 720P

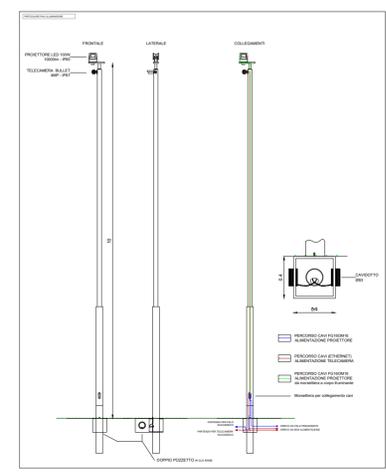

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG SALICE  
E OPERE CONNESSE**  
 POTENZA IMPIANTO 27,46 MWp -COMUNE DI MONTALTO  
 DI CASTRO (VT)

**Proponente**  
**EG SALICE S.R.L.**  
 VIA DEI PELLEGRINI 22 - 20122 MILANO (MI) - P.IVA: 12084680961 - PEC: egalice@pec.it

**Progettazione**  
 Ing. Piero Farenti  
 Via Don Giuseppe Corda snc  
 03030 - Santopadre (FR)  
 tel 0776 531040 mail: info@farenti.it  
 PEC: piero@pec.farenti.it



**Coordinamento progettuale**  
 Farenti S.r.l.  
 Via don Giuseppe Corda snc - 03030 Santopadre (FR) - P. IVA 02604750600  
 tel 0776 531040 Fax 07761800135

**Titolo Elaborato**  
**OPERE DI CONNESSIONE - ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA**

LIVELLO PROGETTAZIONE	FILENAME	RIFERIMENTO	DATA	SCALA
definitivo	AT7		21/12/2021	1:100

**Revisioni**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	01

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)  
 REGIONE LAZIO

