



LEGENDA

-  DELIMITAZIONE AREE OGGETTO DI INTERVENTO
-  RECINZIONE AREA IMPIANTO
-  VIABILITÀ DI PROGETTO MIN 5 MT
-  FASCIA DI MITIGAZIONE MIN 10 MT
-  CABINA GENERALE DI IMPIANTO AT/MT
-  CABINA DI TRASFORMAZIONE MT
-  CABINA DI RACCOLTA
-  LINEA 1
-  LINEA 2
-  LINEA 3
-  LINEA 4
-  LINEA CCA CABINA DI CAMPO
-  LINEA CCB CABINA DI CAMPO
-  LINEA CCC CABINA DI CAMPO
-  LINEA CCD CABINA DI CAMPO
-  LINEA CCE01 CABINA DI CAMPO
-  LINEA CCE02 CABINA DI CAMPO
-  TRAZZERA REGGIA CALASCIBETTA PALAGONIA
-  STRADE LOCALI E INTERPUDERALI
-  STRADA CONSORTILE
-  STRADA VICINALE VALLE DI MONACA
-  SP 4
-  SP 62
-  SS 192
-  SP 35B
-  SP 20
-  SP 75
-  A19



| Campo | Linee | DA | A | Lunghezza [m] | Ltot [m] | Tipo | Formazione | Corrente [A] | Potenza [kW] | CDT [%] |
|-------|-------|-------|-----------------|---------------|----------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|
| C | C1 | CCC | C1C01 | 182,00 | 3.084,00 | REGH1R 16/45 kV | 3x1x951 | 176,72 | 9.181,82 | -1,50% |
| | | C1C01 | C1C02 | 284,00 | | REGH1R 16/45 kV | 3x1x951 | 172,90 | 6.640,14 | -1,49% |
| | | C1C02 | C1C03 | 428,00 | | REGH1R 16/45 kV | 3x1x951 | 76,88 | 4.058,46 | -1,50% |
| | | C1C03 | C1C04 | 2.190,00 | | REGH1R 16/45 kV | 3x1x951 | 48,91 | 1.511,88 | -1,46% |
| | | CCC | Cabina di Campo | 2.585,00 | | REGH1R 26/45 kV | 3x1x1851 | 176,72 | 9.181,82 | -1,15% |

Campo "C"

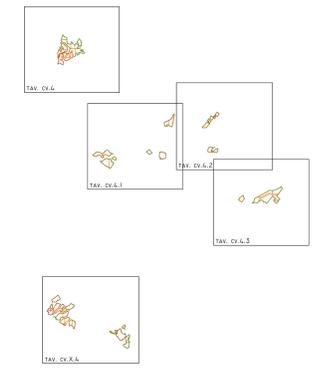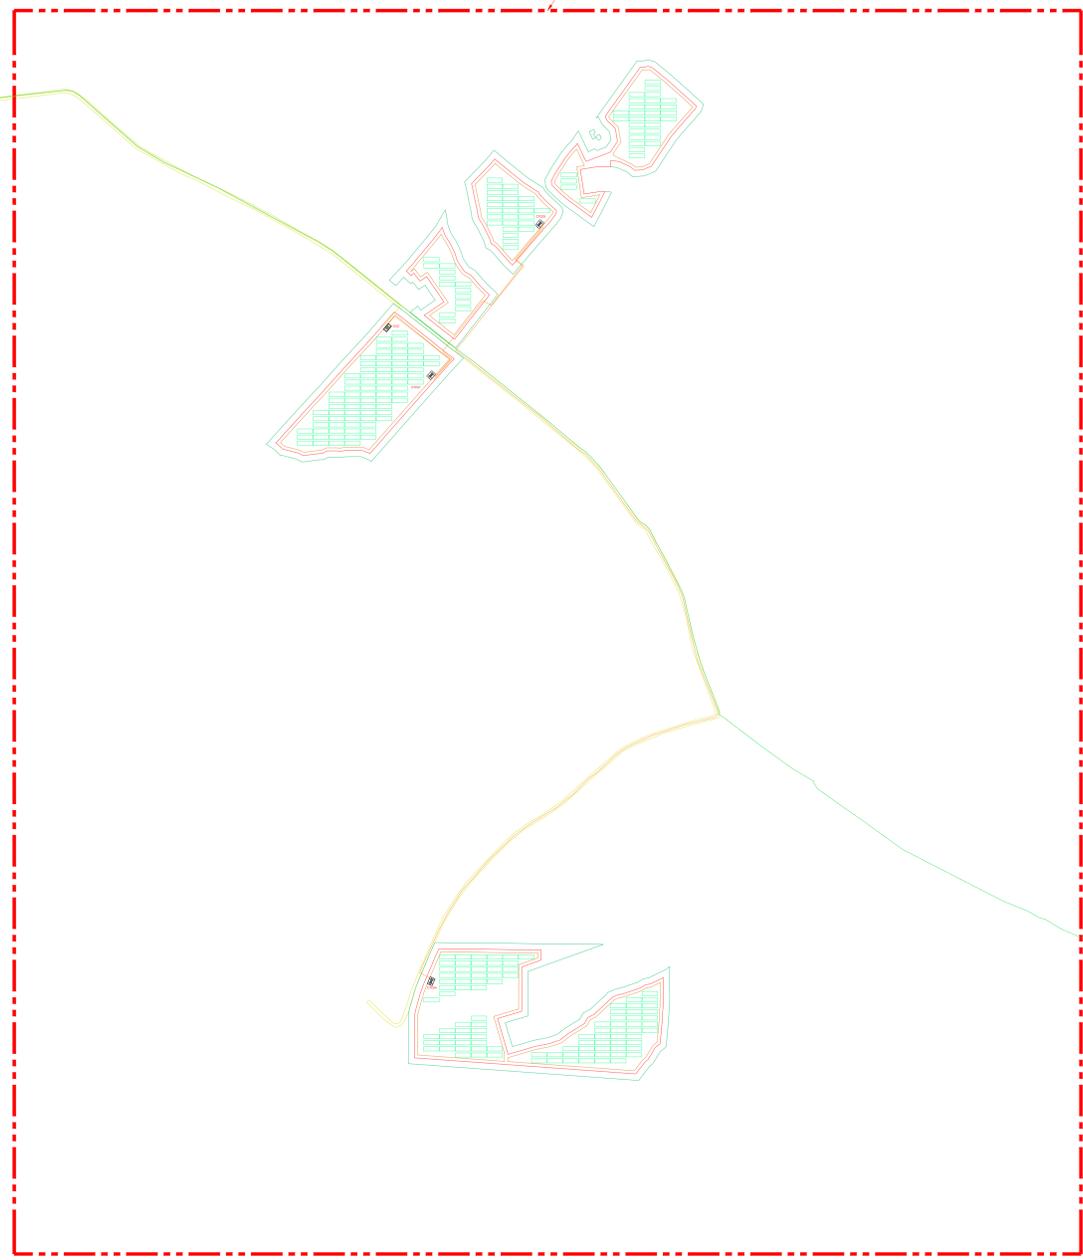

Regione: Sicilia
 Provincia: Enna - Catania
 Comuni: Aidone - Assoro - Enna - Raddusa - Ramacca
 Località: C.da.Milocca-Piccirillito-Arginemete-M.Tonde-Destrictella-S.Bartolo

**PROGETTO "ASSORO 2" IMPIANTO FOTOVOLTAICO
 DA 181,17 MWp E 140 MW IN IMMISSIONE
 PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

Titolo: RS06EPD0056A0
 PLANIMETRIA CAMPO C CON COLLEGAMENTI MT

Tavola: **EL. 3.3** Progettazione:  ASSORCA s.r.l.
 Via Roma 26, 95138 - Palermo
 info@assorcaproject.it
 www.assorcaproject.it

Visti / Firme / Timbri:  Ing. Maurizio Moscoloni

Note:

| Data | Rev. | Descrizione revisioni | Elaborato da: | Controllato da: | Approvato da: |
|------------|------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 03.12.2021 | 0 | PRIMA EMISSIONE | Ing. Maurizio Moscoloni | Arcozio sfs | IBVI 24 srl |

REVISIONI

 **IBVI 24 s.r.l.**
 IBVI 24 srl - Viale Amedeo Duca d'Aosta 76 39100 Bolzano (BZ) ibvi24@ibvi.it

Scala: 1:4.000 Formato UNI A0