



OPERE DI RETE PROPEDEUTICHE AL COLLEGAMENTO ALLA RTN DI UN IMPIANTO DI GENERAZIONE DA FONTE EOLICA DA 78 MW

Intervento 4 – Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV “SSE Nuoro – CP Nuoro”

Piano Tecnico delle Opere – Documentazione fotografica

Provincia di Nuoro – Comune di Nuoro

Marzo 2022

REF.: G807_DEF_R_019_Intervento 4_Documentazione fotografica_1-1_REV00



GEOTECH S.r.l.

Via T. Nani, 7
Morbegno (SO)

+39 0342 610774
info@geotech-srl.it

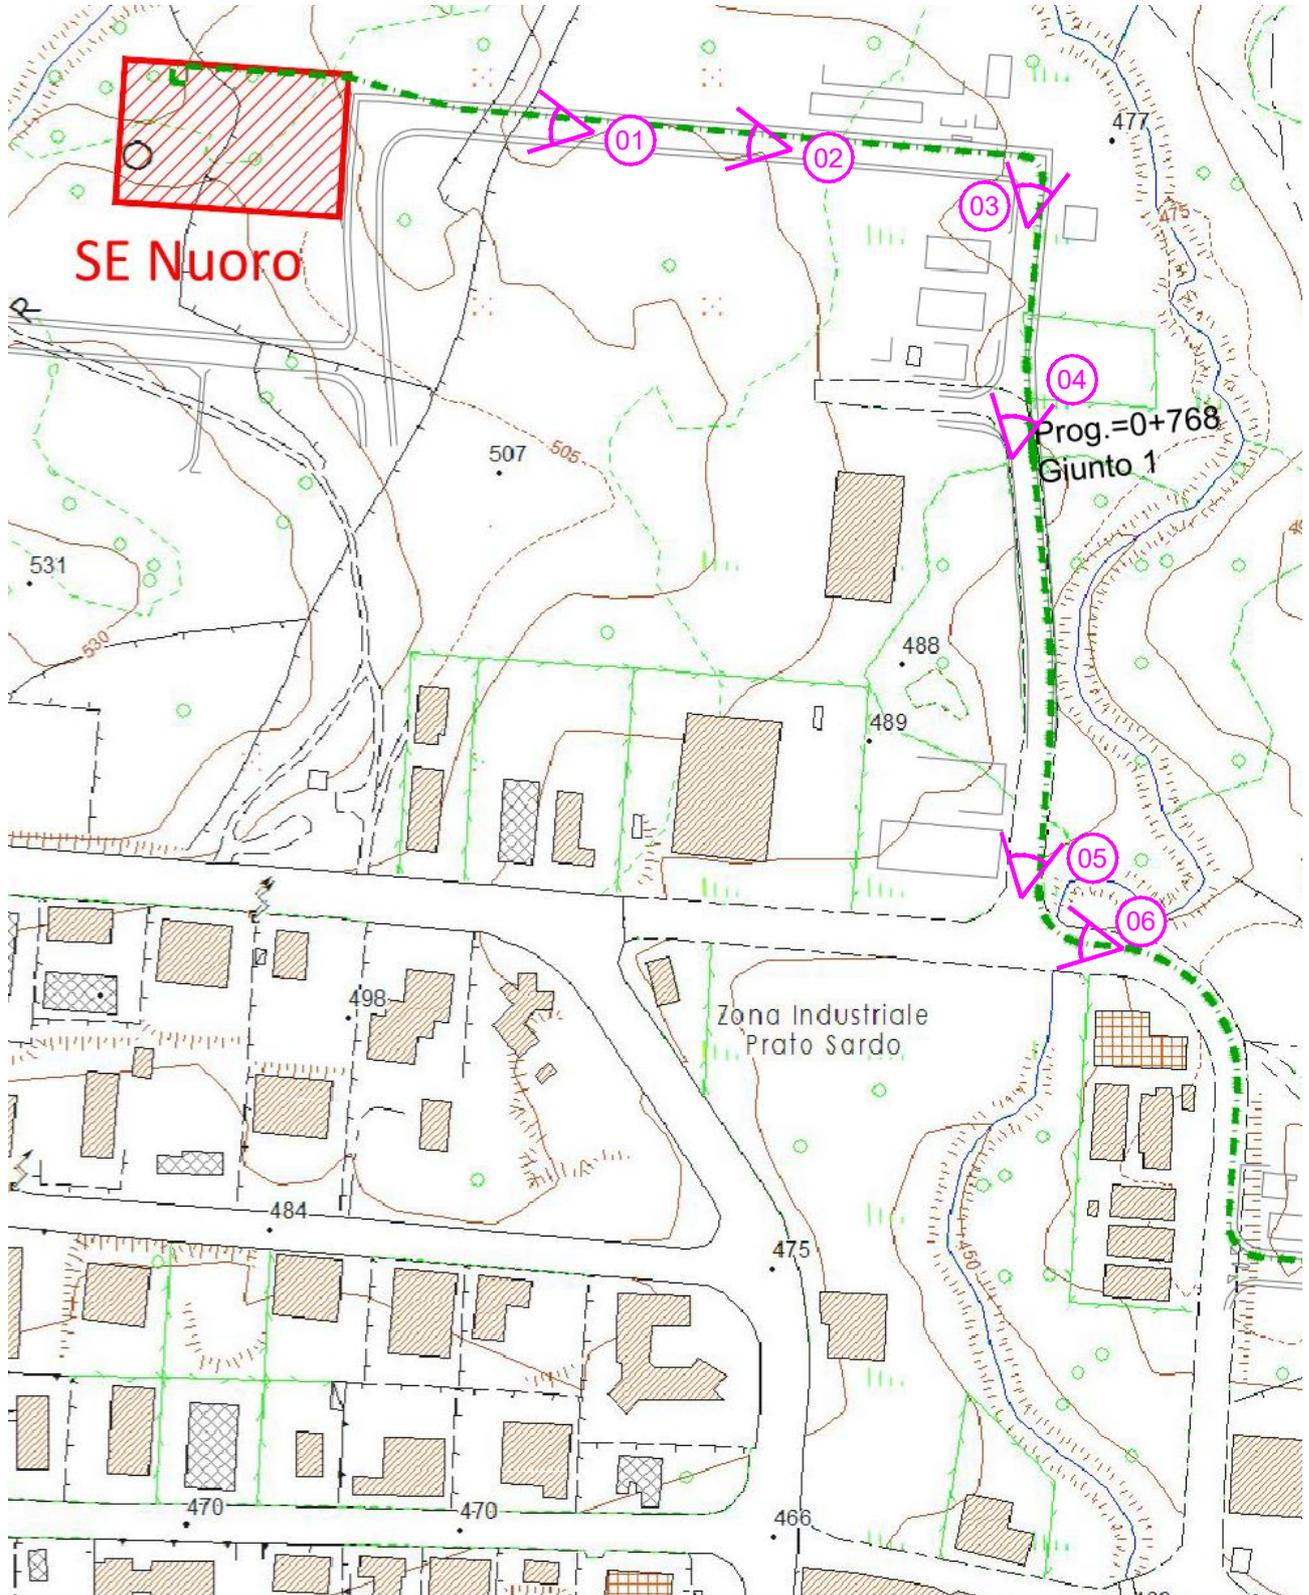




FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

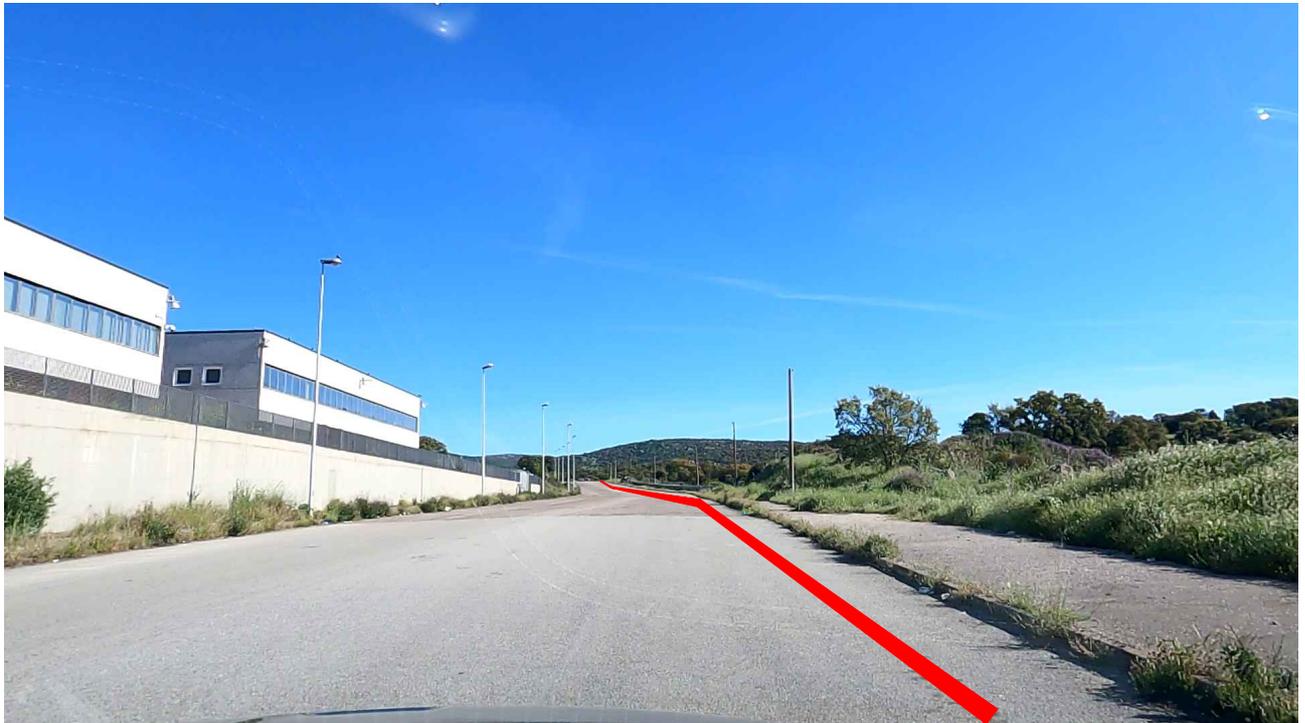


FOTO 5



FOTO 6

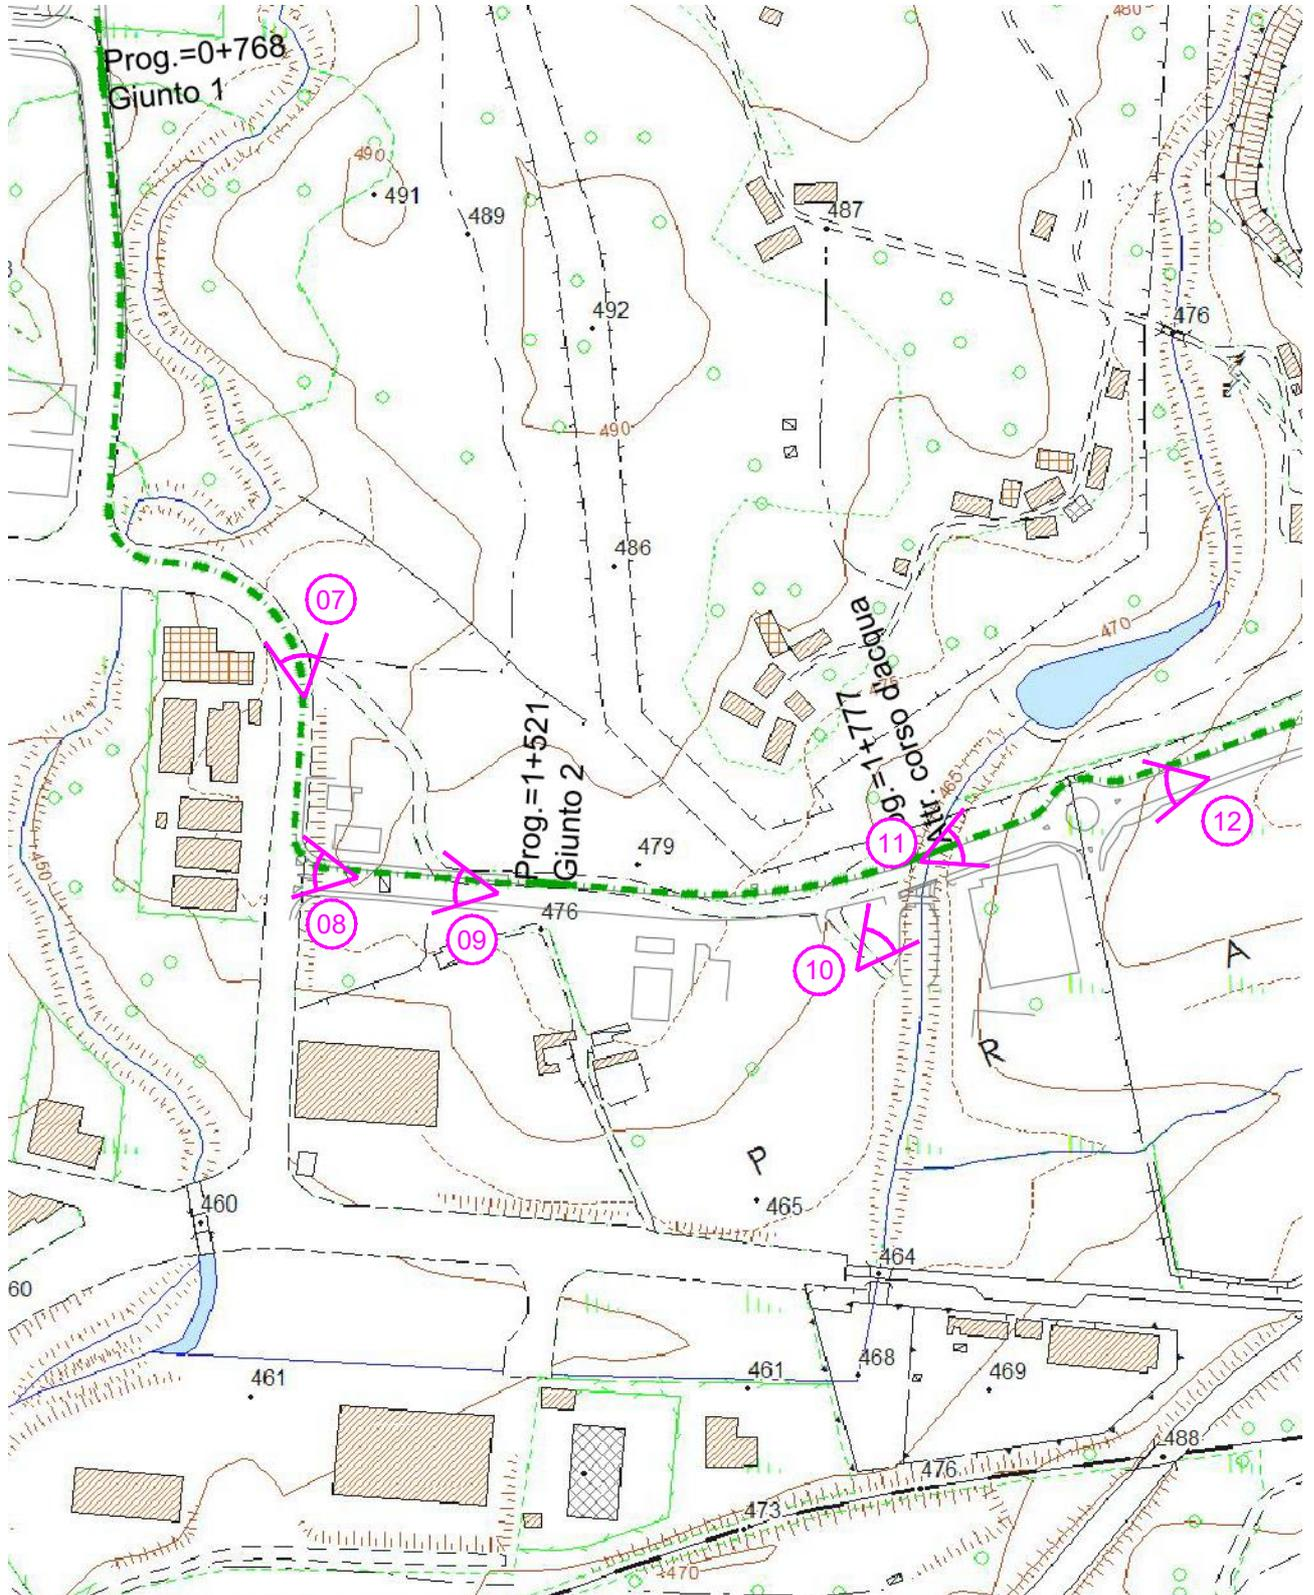




FOTO 7



FOTO 8



FOTO 9



FOTO 10

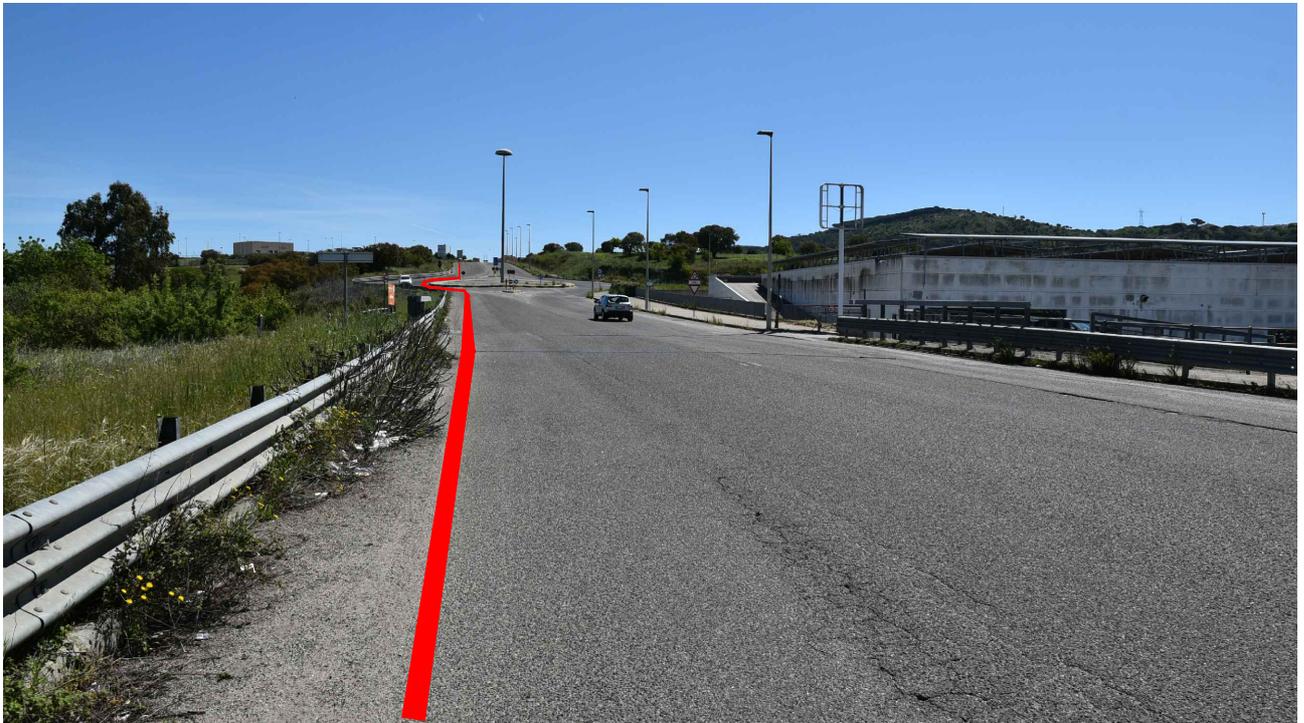


FOTO 11



FOTO 12

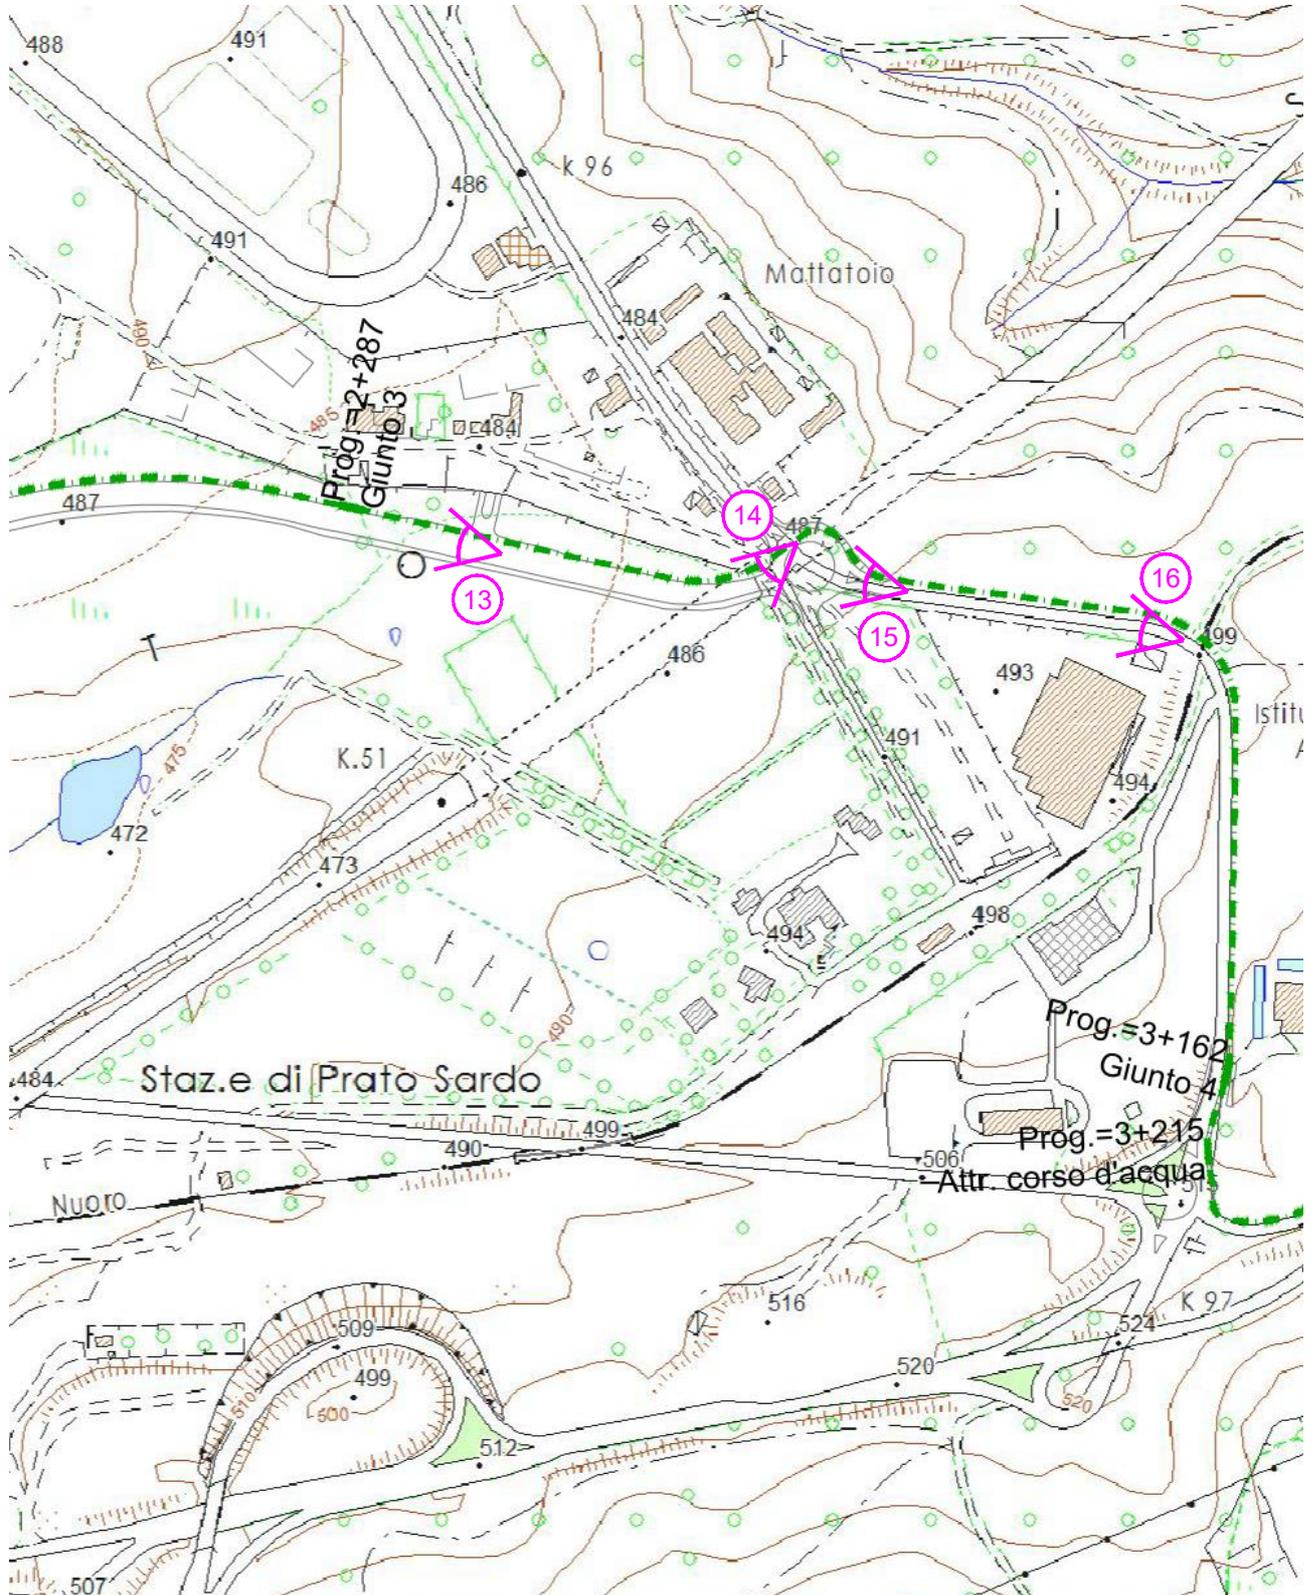




FOTO 13



FOTO 14



FOTO 15

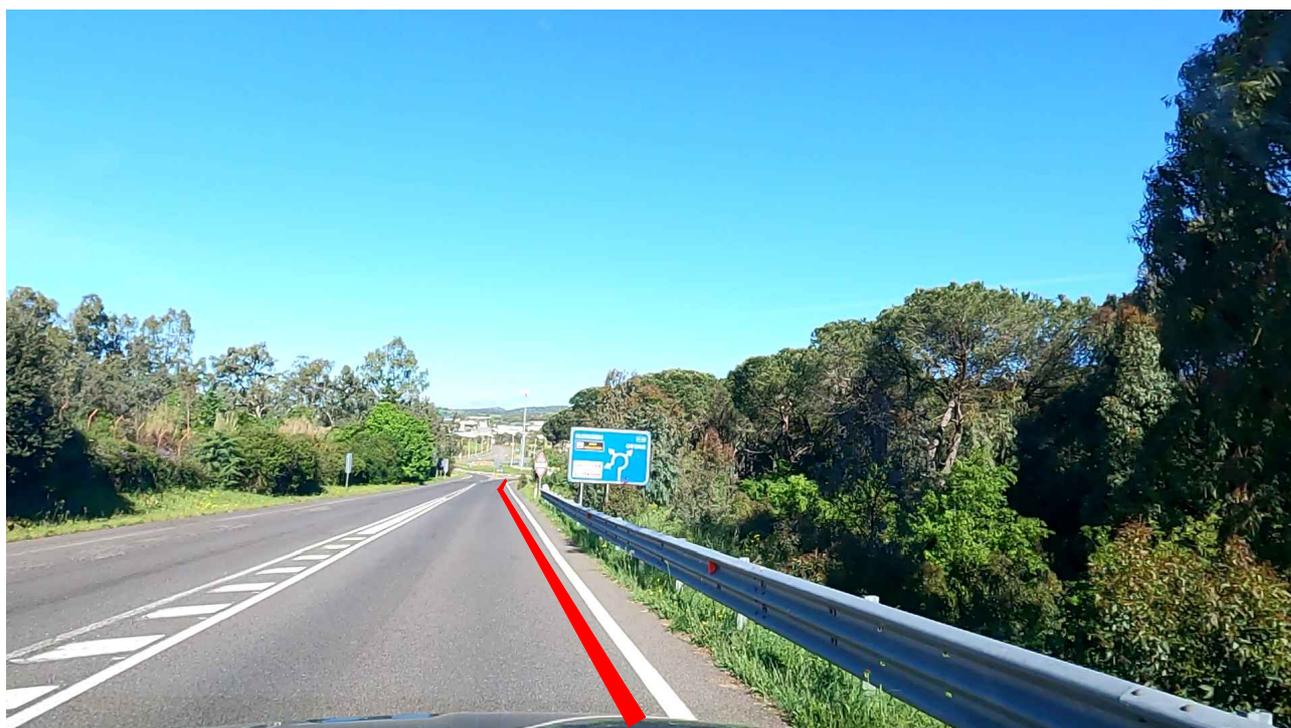


FOTO 16

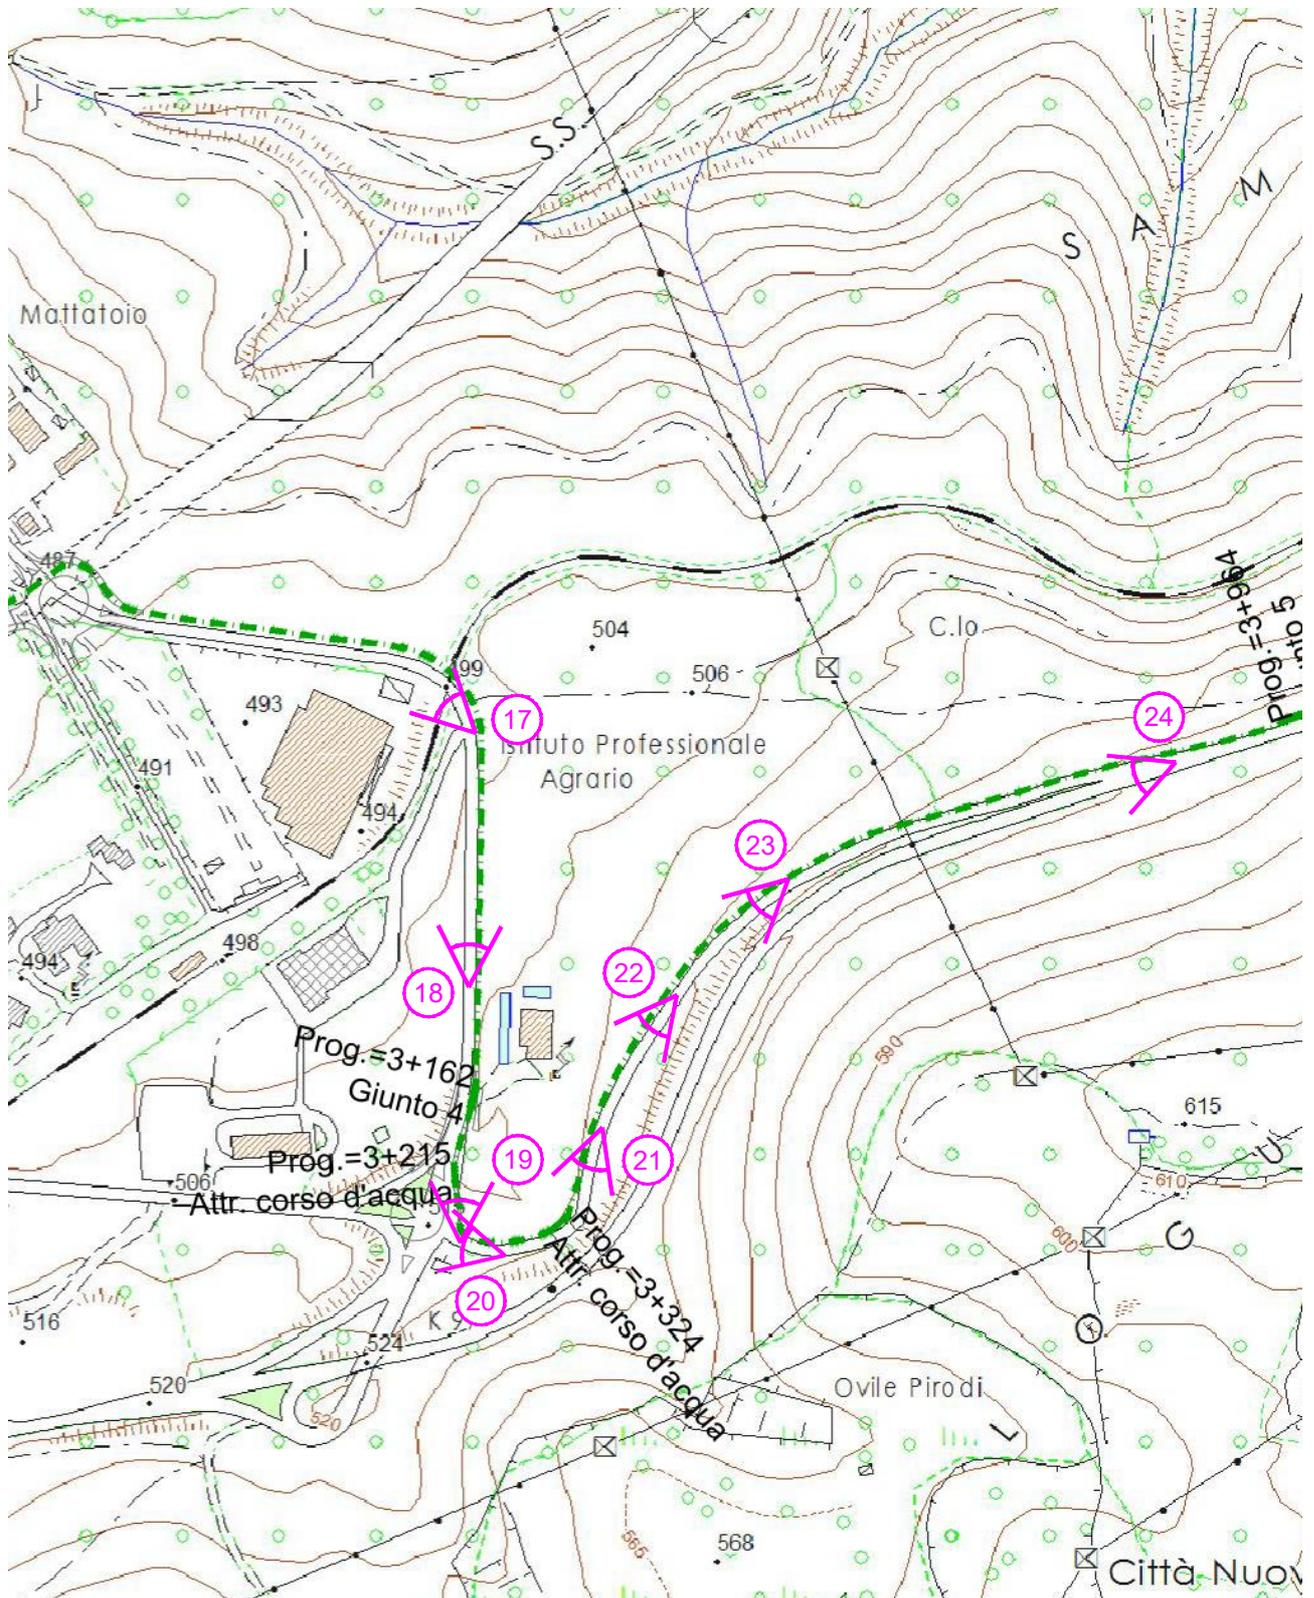




FOTO 17



FOTO 18



FOTO 19



FOTO 20



FOTO 21



FOTO 22



FOTO 23



FOTO 24



FOTO 25



FOTO 26



FOTO 27

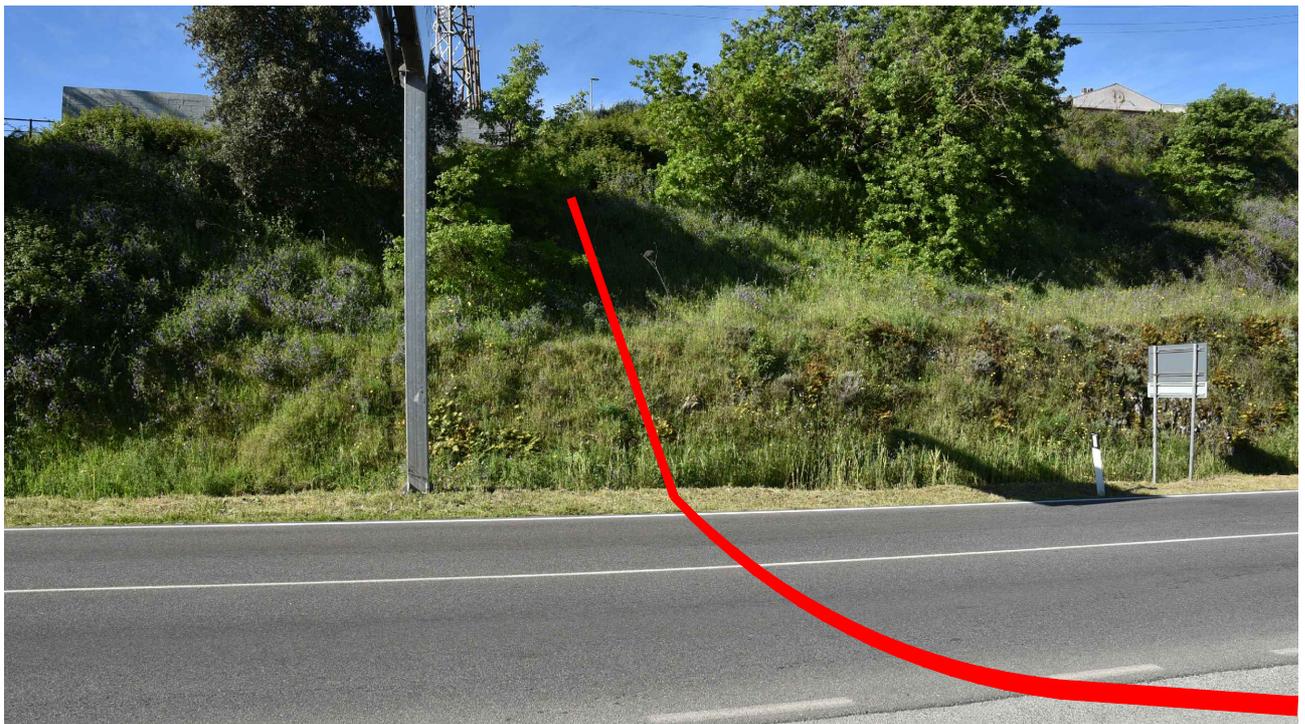


FOTO 28



FOTO 29



FOTO 30