

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI
 Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore

PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FORTORE


Legge 18 maggio 1959 n. 131 - art. 17, comma 6 ter
 Legge 3 marzo 1985 n. 257 modificata con Legge 13 luglio 1995 n. 225
 Legge 11 dicembre 2000 n. 365

TAVOLE	CARTA DEL RISCHIO DA FRANA E DA VALANGA	7
Scala	assetto di versante	03.28
1 : 25000		

Il Presidente del Comitato Istituzionale: On. Dott. Angelo Michele Iorio
 Il Segretario Generale: Dott. Ing. Raffaele Muffa

Approvato dal Comitato Tecnico nella seduta N. 28 del 15 DIC 2005
 Il Segretario Generale: Dott. Ing. Raffaele Muffa

Adottato con Delib. del Comitato Istituzionale N. 102 del 29 SET 2006
 Il Segretario Generale: Dott. Ing. Raffaele Muffa

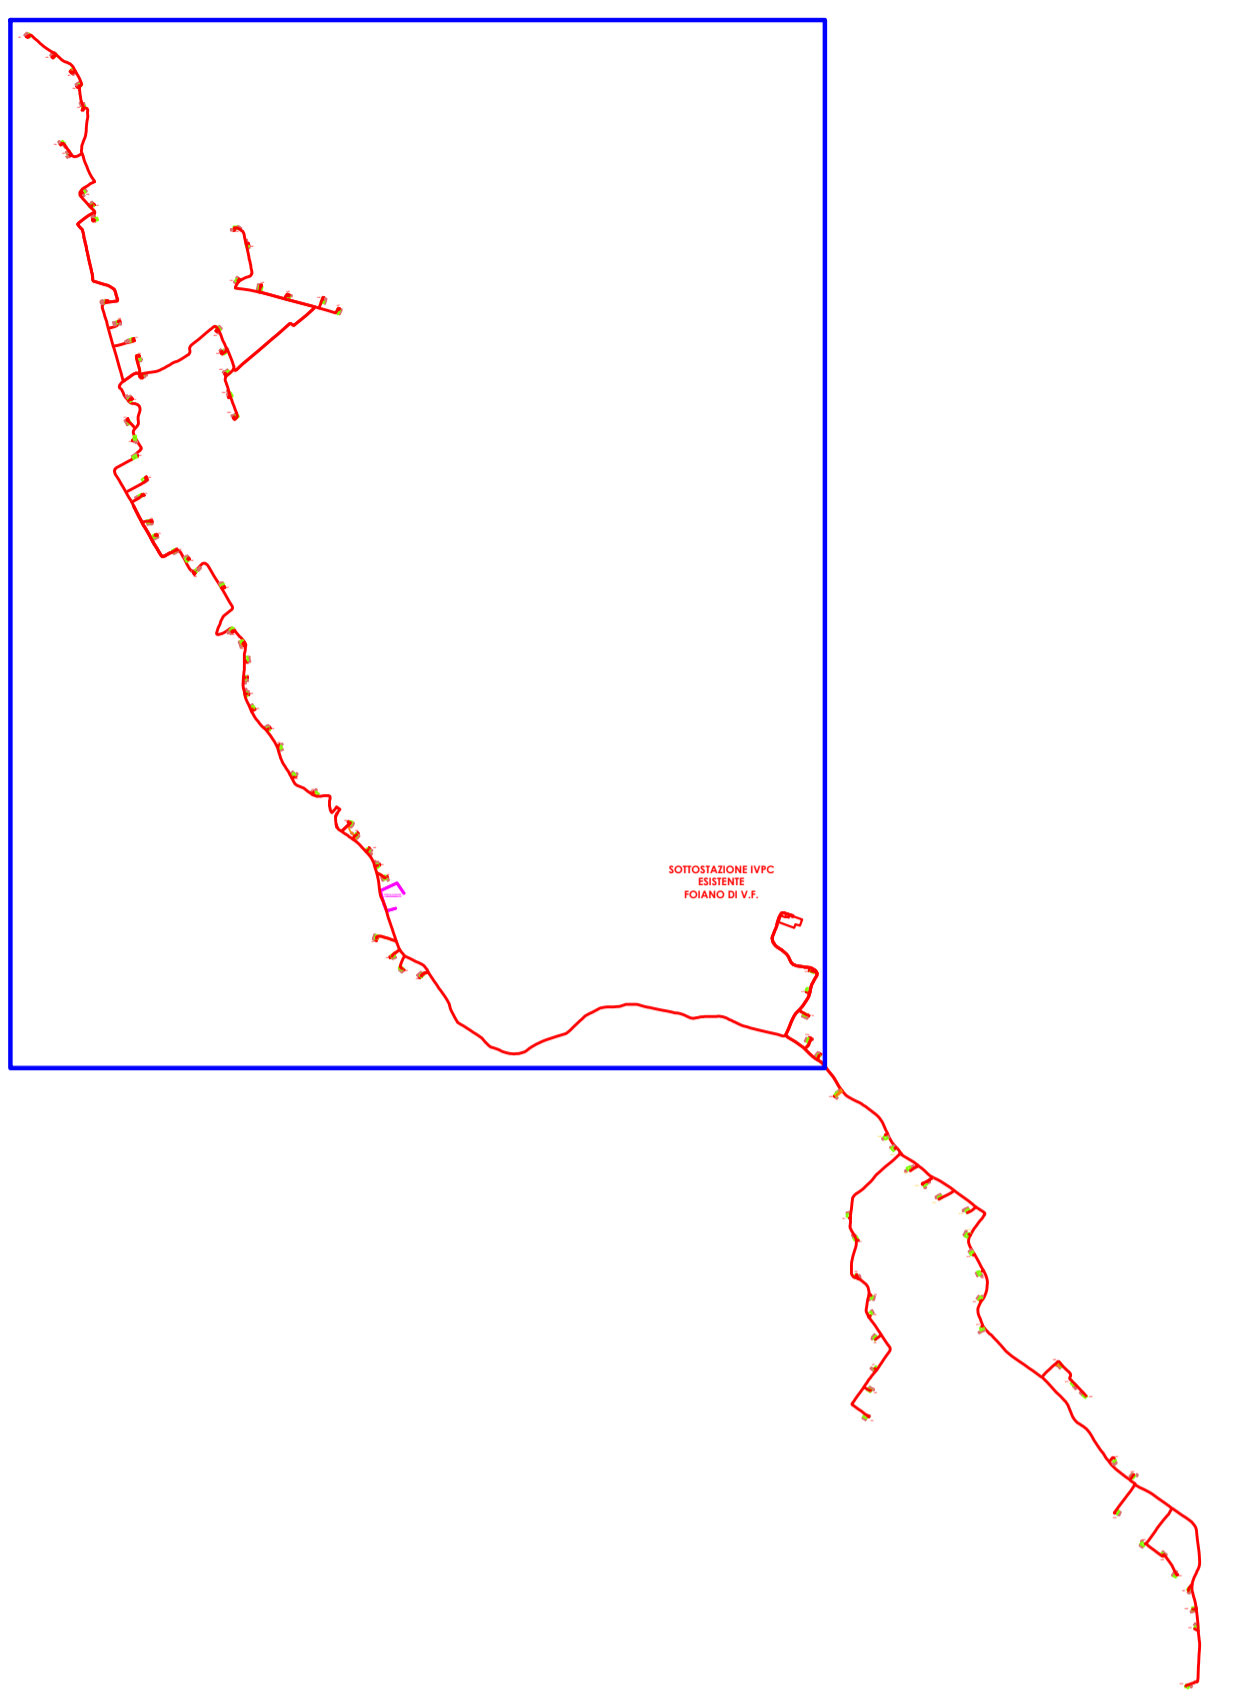

LEGENDA

- Rischio nullo
- Rischio moderato
- Rischio medio
- Rischio elevato
- Rischio molto elevato
- Limiti comunali
- Limite di bacino
- AEROGENERATORI ED OPERE CONNESSE DA DISMETTERE
- CAVIDOTTI INTERRUPTI IN MT DA DISMETTERE
- VIABILITA' DA DISMETTERE

Comuni di : SAN GIORGIO LA MOLARA, MOLINARA, SAN MARCO DEI CAVOTI, BASELICE E FOIANO DI VAL FORTORE
 Provincia di : BENEVENTO
 Regione : CAMPANIA

PROGETTO PER IL RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DI UN PARCO EOLICO

TITOLO ELABORATO : LAYOUT IMPIANTO DA DISMETTERE SU CARTA DEL RISCHIO DA FRANA E DA VALANGA DEL PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FORTORE ADB DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE, FORTORE

DATA : Dicembre 2021
 N°/CODICE ELABORATO : **RP 08**

SCALA : 1:10,000
 Folder : Tipologia : D (disegno) Lingua : ITALIANO

arch. Beniamino Nazzaro
 arch. Paolo Pisani

arch. Beniamino Nazzaro
 arch. Paolo Pisani

IVPC EOLICA S.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale: 80121 Napoli (NA) - Vico Santa Maria a Cappella Vecchia 11
 Sede Operativa: 83100 Avellino - Via Circumvallazione 108
 GRUPPO IVPC

PAOLO PISANI ARCHITETTO

Proprietà e diritto del presente documento sono riservati - la riproduzione è vietata.