

COMUNE DI NARDO'
PROVINCIA DI LECCE
Progetto agrovoltaico "Builli"



PROGETTO

Ingveprogetti s.r.l.s.

via Geofilo n.7-72023, Mesagne (BR)

email: info@ingveprogetti.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Giorgio Vece

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO INTEGRATO DI PRODUZIONE ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA E DI PRODUZIONE AGRICOLA, DENOMINATO "BULLI", SITO NEL COMUNE DI NARDÒ (LE), IN LOCALITÀ BULLI, E DELLE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE NEI COMUNI DI NARDÒ, COPERTINO E LEVERANO (LE), CON POTENZA NOMINALE PARI A 14.250,00 KWN E POTENZA DI PICCO (POTENZA MODULI) PARI A 16.564,80 KWP.


Oggetto: Relazione aree percorse da incendi

ELABORATO:
AG7SE31_ElaboratoGrafico_04_Rev1

PROGETTISTA:
Ing. Giorgio Vece

SCALA:

TIMBRO E FIRMA:



STATO DI PROGETTO

PROGETTO DEFINITIVO

N°	DATA	DESCRIZIONE	PROCEDURA	PROGETTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	AGOSTO 2020	Prima emissione	AU	Ing. Giorgio Vece	Ing. Giorgio Vece	GR Value Development S.r.l.
01	DICEMBRE 2021	Prima emissione	PUA	Ing. Giorgio Vece	Ing. Giorgio Vece	GR Value Development S.r.l.
02						
03						
04						

Committente: LECCE 2 PV S.R.L

(scissione da GR Value Development S.r.l.)



Via Durini n°9
20122 Milano,
Cod. Fisc & P. IVA 12262240968

INGVEPROGETTI s.r.l.s Società di ingegneria	PROGETTO AGROVOLTAICO “BUILLI” – NARDÒ (LE) Relazione aree percorse da incendi	LECCE 2 PV S.R.L.
---	--	------------------------------

Sommario

1. PREMESSA

2. INQUADRAMENTO AREA.....

3. RIFERIMENTO NORMATIVO

4. RIFERIMENTO DELLE FONTI

4.1 Comune di Nardò.....

4.2 Comune di Leverano.....

4.3 Comune di Copertino

5. CONCLUSIONI.....

2

2

3

3

3

5

5

5

INGVEPROGETTI s.r.l.s Società di ingegneria	PROGETTO AGROVOLTAICO "BUILLI" – NARDÒ (LE) Relazione aree percorse da incendi	LECCE 2 PV S.R.L.
--	---	-------------------

1. PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di esplicitare il rapporto tra le aree oggetto di autorizzazione con le aree percorse dal fuoco, già evidenziate nell'elaborato grafico "AG7SE31_ElaboratoGrafico_03".

Il progetto agrovoltico denominato "BUILLI" interessa i comuni di Nardò, Leverano e Copertino.

2. INQUADRAMENTO AREA

L'impianto fotovoltaico è articolato in due lotti di impianto, denominati "BUILLI 1" e "BUILLI 2," ognuno dei quali ha una connessione autonoma alla RTN.

Il lotto di impianto BUILLI 2 è di potenza elettrica DC pari a 9.865,8 kWp e potenza AC pari a 8.250 kWn; il lotto di impianto BUILLI 1 è di potenza elettrica DC pari a 6.699 kWp e potenza AC pari a 6.000 kWn. La potenza elettrica DC complessiva è pari a 16.564,80 kWp mentre la potenza elettrica AC complessiva è pari a 14.250 kWn.

I due lotti di impianto, ciascuno dotato di linea di connessione di collegamento alla RTN autonoma, condividono la sezione di scavo interrato come da progetto benestariato dal gestore della RTN; la linea di connessione è realizzata in elettrodotto interrato (mt 9900); I due lotti di impianto sono connessi, ognuno in maniera autonoma, tramite realizzazione di due nuove cabine di consegna collegate in antenna da cabina primaria AT/MT Copertino CP (Codice di rintracciabilità 237475112 e codice di rintracciabilità T0737211).

L'impianto fotovoltaico ricade interamente in area agricola (zona E1 – Agricole produttive normali) del comune di Nardò, distinto al catasto come descritto nella seguente tabella:

Città	Sezione	Foglio	Particella
Nardò	Builli 1	35	570,571, 572 (parte),573 (parte)
Nardò	Builli 2	35 33	572 (parte), 573 (parte), 567 (fabbricato) 99, 516, 517 (fabbricato)

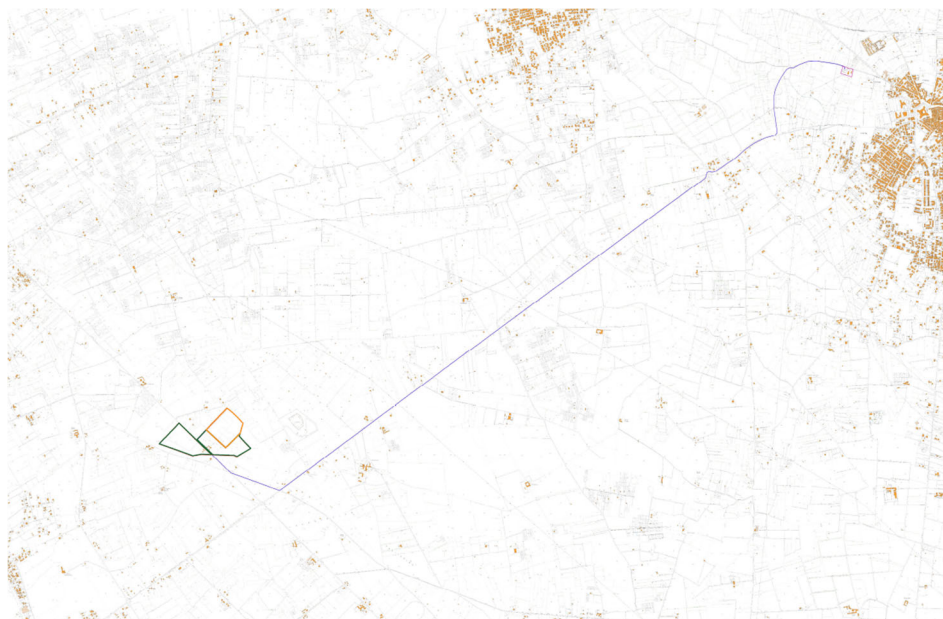


Figura 1: Inquadramento generale su CTR

3. RIFERIMENTO NORMATIVO

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della 353/2000 i comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente.

4. RIFERIMENTO DELLE FONTI

4.1 Comune di Nardò

Il comune di Nardò ha aggiornato il catasto delle aree percorse da incendi con Determinazione n. 23 del 16/01/2020 in cui è stato approvato l'aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco per gli anni 2015-2016-2017-2018.

Fra le aree interessate dal fuoco, sono state prese in considerazione, solamente le particelle catastali che si trovano ad una distanza inferiore ai 3 km.

Di seguito, si riportano le particelle catastali, ricadenti nel comune di Nardò, interessate dal fuoco, fra gli anni 2015-2018.

INGVEPROGETTI s.r.l.s Società di ingegneria	PROGETTO AGROVOLTAICO "BUILLI" – NARDÒ (LE) Relazione aree percorse da incendi	LECCE 2 PV S.R.L.
--	--	-------------------

AREE PERCORSE DA INCENDIO COMUNE DI NARDÒ' (FONTE: Catasto delle aree percorse dal fuoco, inquadramento cartografico, aggiornamento anni 2015-2016-2017-2018)		
Comune	Foglio	Particella
Nardò	47	153
Nardò	47	154
Nardò	47	parte della 60
Nardò	47	parte della 61
Nardò	47	parte della 62
Nardò	47	parte della 63
Nardò	47	316
Nardò	47	317
Nardò	47	318
Nardò	47	320
Nardò	47	321
Nardò	47	64
Nardò	47	66
Nardò	47	parte della 65
Nardò	47	parte della 67
Nardò	47	152
Nardò	47	parte della 324
Nardò	47	parte della 325
Nardò	47	parte della 326
Nardò	47	parte della 328
Nardò	46L	parte della 51
Nardò	46L	52
Nardò	46L	1008
Nardò	46L	1009
Nardò	46L	1010
Nardò	46L	1011
Nardò	46L	1012
Nardò	46L	parte della 1222
Nardò	46L	parte della 1223
Nardò	46M	parte della 1419
Nardò	46M	parte della 53
Nardò	58F	parte della 105
Nardò	59	parte della 242
Nardò	59	6
Nardò	59	5

INGVEPROGETTI s.r.l.s Società di ingegneria	PROGETTO AGROVOLTAICO "BUILLI" – NARDÒ (LE) Relazione aree percorse da incendi	LECCE 2 PV S.R.L.
--	---	-------------------

Nardò	59	78
Nardò	59	79
Nardò	59	parte della 77
Nardò	59	parte della 80
Nardò	59	8
Nardò	59	9
Nardò	59	10
Nardò	59	7
Nardò	59	parte della 367

4.2 Comune di Leverano

Il comune di Leverano ha aggiornato il catasto delle aree percorse da incendi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04-02-2019 n. 23 del 16/01/2020 in cui è stato approvato l'aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco per gli anni 2015-2016-2017-2018. (Tavole A-O)

Nessuna area prossime all'impianto (area di indagine di 3 km) risulta interessata da incendi.

4.3 Comune di Copertino

Il comune di Copertino non ha aggiornato il catasto delle aree percorse da incendi. Non sono pertanto reperibili dati.

5. CONCLUSIONI

Così come dimostrato nell'elaborato grafico, riportato di seguito, l'area di impianto e il cavidotto di connessione interrato non interferiscono con nessun soprassuolo già percorsi dal fuoco.

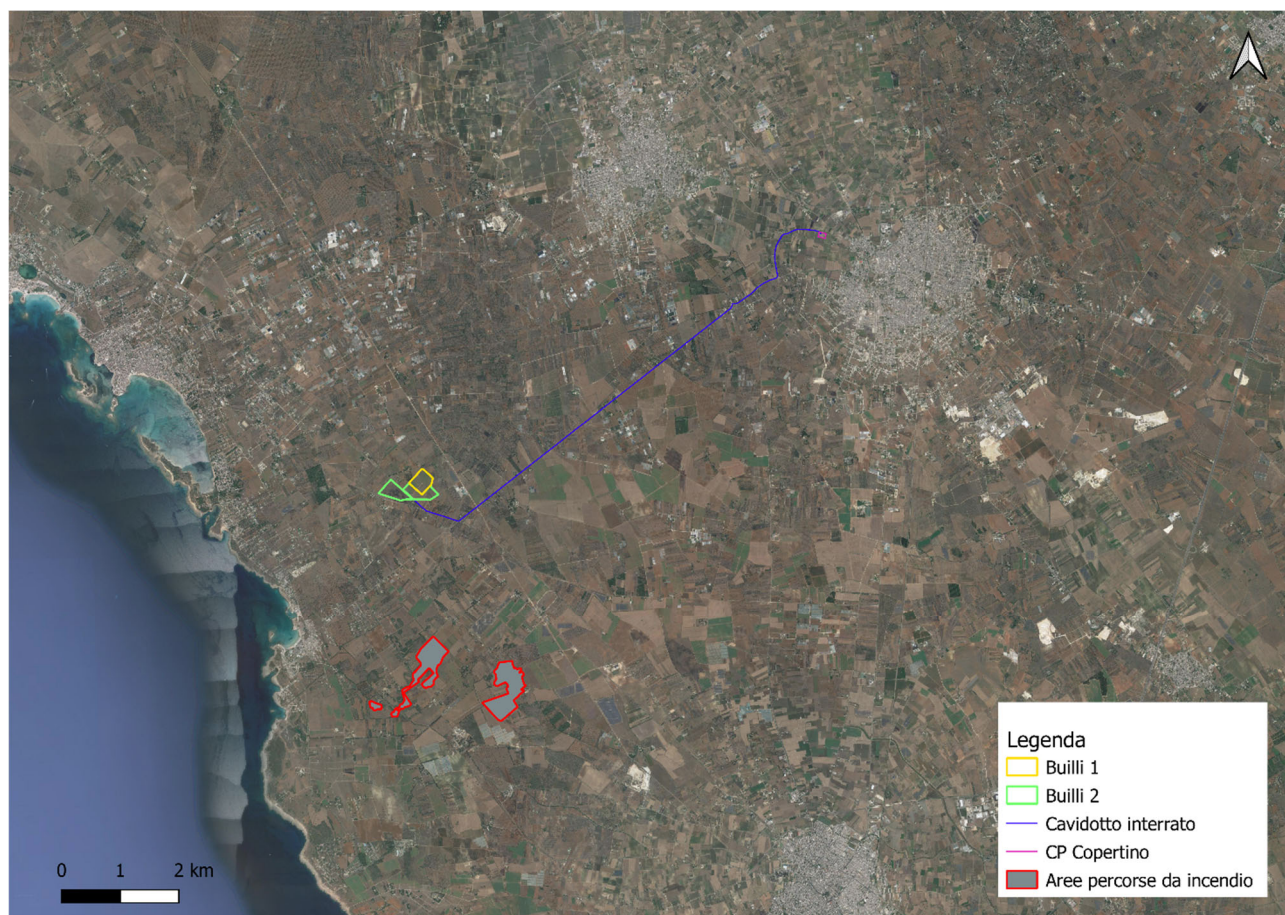


Figura 2: Area percorsa da incendi, progetto BUILLI

Il tecnico
Ing. Giorgio Vece