

REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI FOGGIA

Comuni di :

Anzano di Puglia



Monteleone di Puglia



Sant'Agata di Puglia



PROPONENTE



IVPC S.r.l.  
Sede legale : 80121 Napoli (NA) - Vico Santa Maria a Cappella Vecchia 11  
Sede Operativa : 83100 Avellino - Via Circumvallazione 108  
Indirizzo email [ivpc@pec.ivpc.com](mailto:ivpc@pec.ivpc.com)

**I.V.P.C. S.r.l.**  
Vico Santa Maria a Cappella Vecchia, 11  
80121 Napoli

P.IVA: 01895480646  
*Infes*



OPERA

**PROGETTO PER IL RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO  
DI UN PARCO EOLICO ESISTENTE NEI COMUNI DI ANZANO DI PUGLIA,  
MONTELEONE DI PUGLIA E SANT'AGATA DI PUGLIA**

OGGETTO

TITOLO ELABORATO :

**RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO**

DATA : Settembre 2022

N°/CODICE ELABORATO :

SCALA :

**R\_20**

Tipologia : R (Relazioni)

Formato : A4

Lingua : ITALIANO


I TECNICI

Progettazione generale  
e progettazione elettrica  
Coordinamento progetto



**STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA**

MEZZINA dott. ing. Antonio  
Via Tiberio Solis n.128 | 71016 San Severo (FG)  
Tel. 0882.228072 | Fax 0882.243651  
e-mail: [info@studiomezzina.net](mailto:info@studiomezzina.net) | web: [www.studiomezzina.net](http://www.studiomezzina.net)



Consulenza  
archeologica



**NOSTOI s.r.l.**  
**Dott.ssa Maria Grazia Liseno**  
Tel. 0972.081259 | Fax 0972.83694  
E-Mail: [mgliseno@nostoisrl.it](mailto:mgliseno@nostoisrl.it)

Consulenza idraulica geologica  
e geotecnica

**Dott. Nazario Di Lella**

Tel./Fax 0882.991704 | cell. 328 3250902  
E-Mail: [geol.dilella@gmail.com](mailto:geol.dilella@gmail.com)

Consulenza  
strutturale



**Ing. Tommaso Monaco**  
Tel. 0885.429850 | Fax 0885.090485  
E-Mail: [ing.tommaso@studiotecnicomonaco.it](mailto:ing.tommaso@studiotecnicomonaco.it)

Consulenza  
topografica

**Geom. Matteo Occhiochiuso**

Tel. 328 5615292  
E-Mail: [matteo.occhiochiuso@virgilio.it](mailto:matteo.occhiochiuso@virgilio.it)

Consulenza  
acustica



**Ing. Antonio Falcone**  
Tel. 0884.534378 | Fax. 0884.534378  
E-Mail: [antonio.falcone@studiofalcone.eu](mailto:antonio.falcone@studiofalcone.eu)

Consulenza Analisi paesaggistica  
e studio di impatto ambientale

**Dott. Agr. Pasquale Fausto Milano**

Tel. 3478880757  
E-Mail: [milpaf@gmail.com](mailto:milpaf@gmail.com)

00

Settembre 2022

Emissione progetto definitivo

Studio Falcone

IVPC s.r.l.

N° REVISIONE

DATA

OGGETTO DELLA REVISIONE

ELABORAZIONE

APPROVAZIONE

## Sommario

INTRODUZIONE.....	4
DESCRIZIONE DEI POSSIBILI RICETTORI, SUDDIVISI IN: .....	7
RICETTORI ABITABILI ED ACCESSIBILI .....	7
DESCRIZIONE DEI POSSIBILI RICETTORI, SUDDIVISI IN: .....	42
RICETTORI NON ABITABILI ED INAGIBILI .....	42

## Indice delle figure

FIGURA 1 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	8
FIGURA 2 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	9
FIGURA 3 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	10
FIGURA 4 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	11
FIGURA 5 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	12
FIGURA 6 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	13
FIGURA 7 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	14
FIGURA 8 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	15
FIGURA 9 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	16
FIGURA 10 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	17
FIGURA 11 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	18
FIGURA 12 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	19
FIGURA 13 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	20
FIGURA 14 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	21
FIGURA 15 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	22
FIGURA 16 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	23
FIGURA 17 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	24
FIGURA 18 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	25
FIGURA 19 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	26
FIGURA 20 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	27
FIGURA 21 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	28
FIGURA 22 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	29
FIGURA 23 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	30
FIGURA 24 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	31
FIGURA 25 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	32
FIGURA 26 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	33
FIGURA 27 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	34
FIGURA 28 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	35
FIGURA 29 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	36
FIGURA 30 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	37
FIGURA 31 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	38
FIGURA 32 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	39
FIGURA 33 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO .....	40
FIGURA 34 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	41
FIGURA 35 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	43
FIGURA 36 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	44
FIGURA 37 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	45
FIGURA 38 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	46
FIGURA 39 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	47
FIGURA 40 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	48
FIGURA 41 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	49
FIGURA 42 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	50
FIGURA 43 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	51

FIGURA 44 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	52
FIGURA 45 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	53
FIGURA 46 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	54
FIGURA 47 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	55
FIGURA 48 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	56
FIGURA 49 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	57
FIGURA 50 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	58
FIGURA 51 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	59
FIGURA 52 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	60
FIGURA 53 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	61
FIGURA 54 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO .....	62

## INTRODUZIONE

Nel presente documento sono riportati tutti i ricettori ricadenti nell'area di studio, e per ognuno di essi, prima di procedere alla valutazione di impatto acustico, si è resa necessaria una catalogazione in abitabili e frequentabili (per un minimo di 4h) e non abitabili e non accessibili.

Come di seguito riportato in tabella, i ricettori analizzati sono risultati essere 67, di cui 49 Abitabili o frequentabili e 18 non abitabili e non accessibili.

Ogni ricettore è stato inquadrato ed analizzato attraverso una ricerca catastale che ha permesso di definire la destinazione d'uso, e successivamente attraverso un sopralluogo da parte del tecnico competente, che ha permesso di definire più chiaramente lo stato dei luoghi.

Da un punto di vista acustico, sono state effettuate le misurazioni il più possibile in facciata ai ricettori esaminati, per poter meglio definire il clima acustico che caratterizza sia il luogo che i vari ricettori.

Successivamente per i ricettori abitabili è stato possibile confrontare i risultati delle misurazioni con lo studio previsionale e quindi poter stabilire se i limiti assoluti della zona, ed il criterio differenziale (lì dove applicabile), fossero rispettati.

Ricettore	Coordinate		Comune	Foglio	Particella	Destinazione
	X	Y				
R1	521158.37	4554668.89	Monteleone	26	510	C02
R2	521102.84	4554635.57	Monteleone	26	483	A03
R3	521079.77	4554617.20	Monteleone	26	405	F02
R4	522197.70	4554528.35	Monteleone	26	512	A03
R5	522216.49	4554531.76	Monteleone	26	511	C02
R6	522321.58	4554531.76	Monteleone	26	158	F02
R7	522341.23	4554420.70	Monteleone	26	376	C02
R8	522362.59	4554416.85	Monteleone	26	343	C02
R9	522371.99	4554409.16	Monteleone	26	467	A04
R10	522254.09	4554322.02	Monteleone	26	333	F02
R11	521538.56	4554289.13	Monteleone	27	536	A03 / C02
R12	521576.58	4554288.27	Monteleone	27	537	F06
R13	521755.14	4554118.68	Monteleone	27	438	A04
R14	521972.15	4553925.60	Monteleone	27	535	A03 / C02
R15	521986.67	4553888.86	Monteleone	27	533	C02
R16	521908.07	4553688.94	Monteleone	27	476	C02
R17	521928.58	4553676.98	Monteleone	27	154	F02
R18	521950.79	4553651.35	Monteleone	27	480	A04
R19	521932.85	4553629.13	Monteleone	27	477	C02
R20	522671.01	4553644.51	Monteleone	28	395	A03
R21	522026.83	4553410.42	Monteleone	27	391	F02
R22	521942.25	4553332.67	Monteleone	27	485	F02
R23	521972.15	4553308.75	Monteleone	27	486	F02
R24	522686.39	4553324.98	Monteleone	28	417	A03/C02
R25	522841.89	4553144.71	Monteleone	28	421	A03
R26	522847.87	4553115.67	Monteleone	28	422	C06
R27	522775.25	4552961.03	Monteleone	28	111	F02
R28	522559.09	4552761.53	Monteleone	30	26	F02
R29	522430.08	4552657.30	Monteleone	30	351	C02/A04
R30	523126.81	4552798.70	Monteleone	28	393	A03/C02
R31	523245.57	4552682.51	Monteleone	28	425	C02
R32	522784.22	4552371.52	Monteleone	30	349	C02/C02
R33	523254.97	4552529.58	Monteleone	28	283	F02
R34	523326.73	4552515.91	Monteleone	28	424	A03/C03
R35	523261.80	4552473.19	Monteleone	28	407	A03
R36	523345.53	4552467.21	Anzano	2	662	A07/A04
R37	523307.08	4552438.16	Anzano	2	670	F03
R38	523278.89	4552421.93	Anzano	2	669	C02/A03/C06/ C02
R39	523260.09	4552421.07	Anzano	2	669	C02/A03/C06/ C02
R40	522906.39	4552203.21	Monteleone	30	359	F02
R41	523375.43	4551754.67	Anzano	2	686	C02
R42	523369.88	4551712.81	Anzano	2	685	A04
R43	523175.94	4551607.72	Anzano	2	666	C02
R45	527715.15	4551090.83	Sant'Agata	70	990	A04
R46	527730.53	4551289.05	Sant'Agata	70	3	F02
R47	527381.95	4551266.83	Sant'Agata	70	1039	F02

R48	525960.29	4552216.88	Sant'Agata	68	650	C06/A04
R49	526343.90	4552676.52	Sant'Agata	68	696	F02
R50	526369.53	4552693.61	Sant'Agata	68	670	F06
R51	526337.92	4552708.14	Sant'Agata	68	665	A04/D10
R52	526351.59	,4552742.31	Sant'Agata	68	668	C02/A04
R53	526358.43	4552761.11	Sant'Agata	68	664	C02/C02
R54	525658.71	4552641.50	Sant'Agata	4	420	F02
R55	525937.23	4552851.67	Sant'Agata	4	18	F02
R56	525191.37	4552931.12	Sant'Agata	4	2	Fabb rurale
R57	523918.38	4553189.99	Sant'Agata	54	134	C02
R58	523828.24	4553224.17	Sant'Agata	54	438	F02
R59	523776.55	4553271.16	Sant'Agata	54	428	A07/C06/C02/ C02/C02/C06
R60	523752.63	4553272.44	Sant'Agata	54	428	A07/C06/C02/ C02/C02/C06
R61	523753.91	4553283.97	Sant'Agata	54	428	A07/C06/C02/ C02/C02/C06
R62	524161.87	4554196.00	Sant'Agata	53	357	C02
R63	524245.17	4554472.39	Sant'Agata	53	122	F02
R64	524285.32	4555007.22	Sant'Agata	53	179	F02
R65	524932.50	4555250.28	Sant'Agata	53	1	F02
R66	525287.06	4555304.96	Sant'Agata	52	432	C02/C02/C06/ A04/C02/F02
R67	525334.90	4555265.66	Sant'Agata	52	432	C02/C02/C06/ A04/C02/F02
R68	525187.95	4555476.69	Sant'Agata	52	415	A04

DESCRIZIONE DEI POSSIBILI RICETTORI, SUDDIVISI IN:

- a) RICETTORI ABITABILI ED ACCESSIBILI**
- b) RICETTORI NON ABITABILI ED INAGIBILI**

RICETTORI ABITABILI ED ACCESSIBILI

---

**RICETTORI ( R1-R2)**

---



**FIGURA 1 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**



FIGURA 2 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Descrizione dell'area da sopralluogo:


I ricettori R1, R2, costituiscono un unico gruppo omogeneo di misura, in quanto distanziati a pochissimi metri l'uno dall'altro. I ricettori non sono stati resi accessibili al tecnico per la misurazione, e pertanto il punto di misura è stato posizionato in prossimità del cancello di accesso, che delimita la proprietà.

---

---

**RICETTORI ( R4-R5-R7-R8-R9)**

---

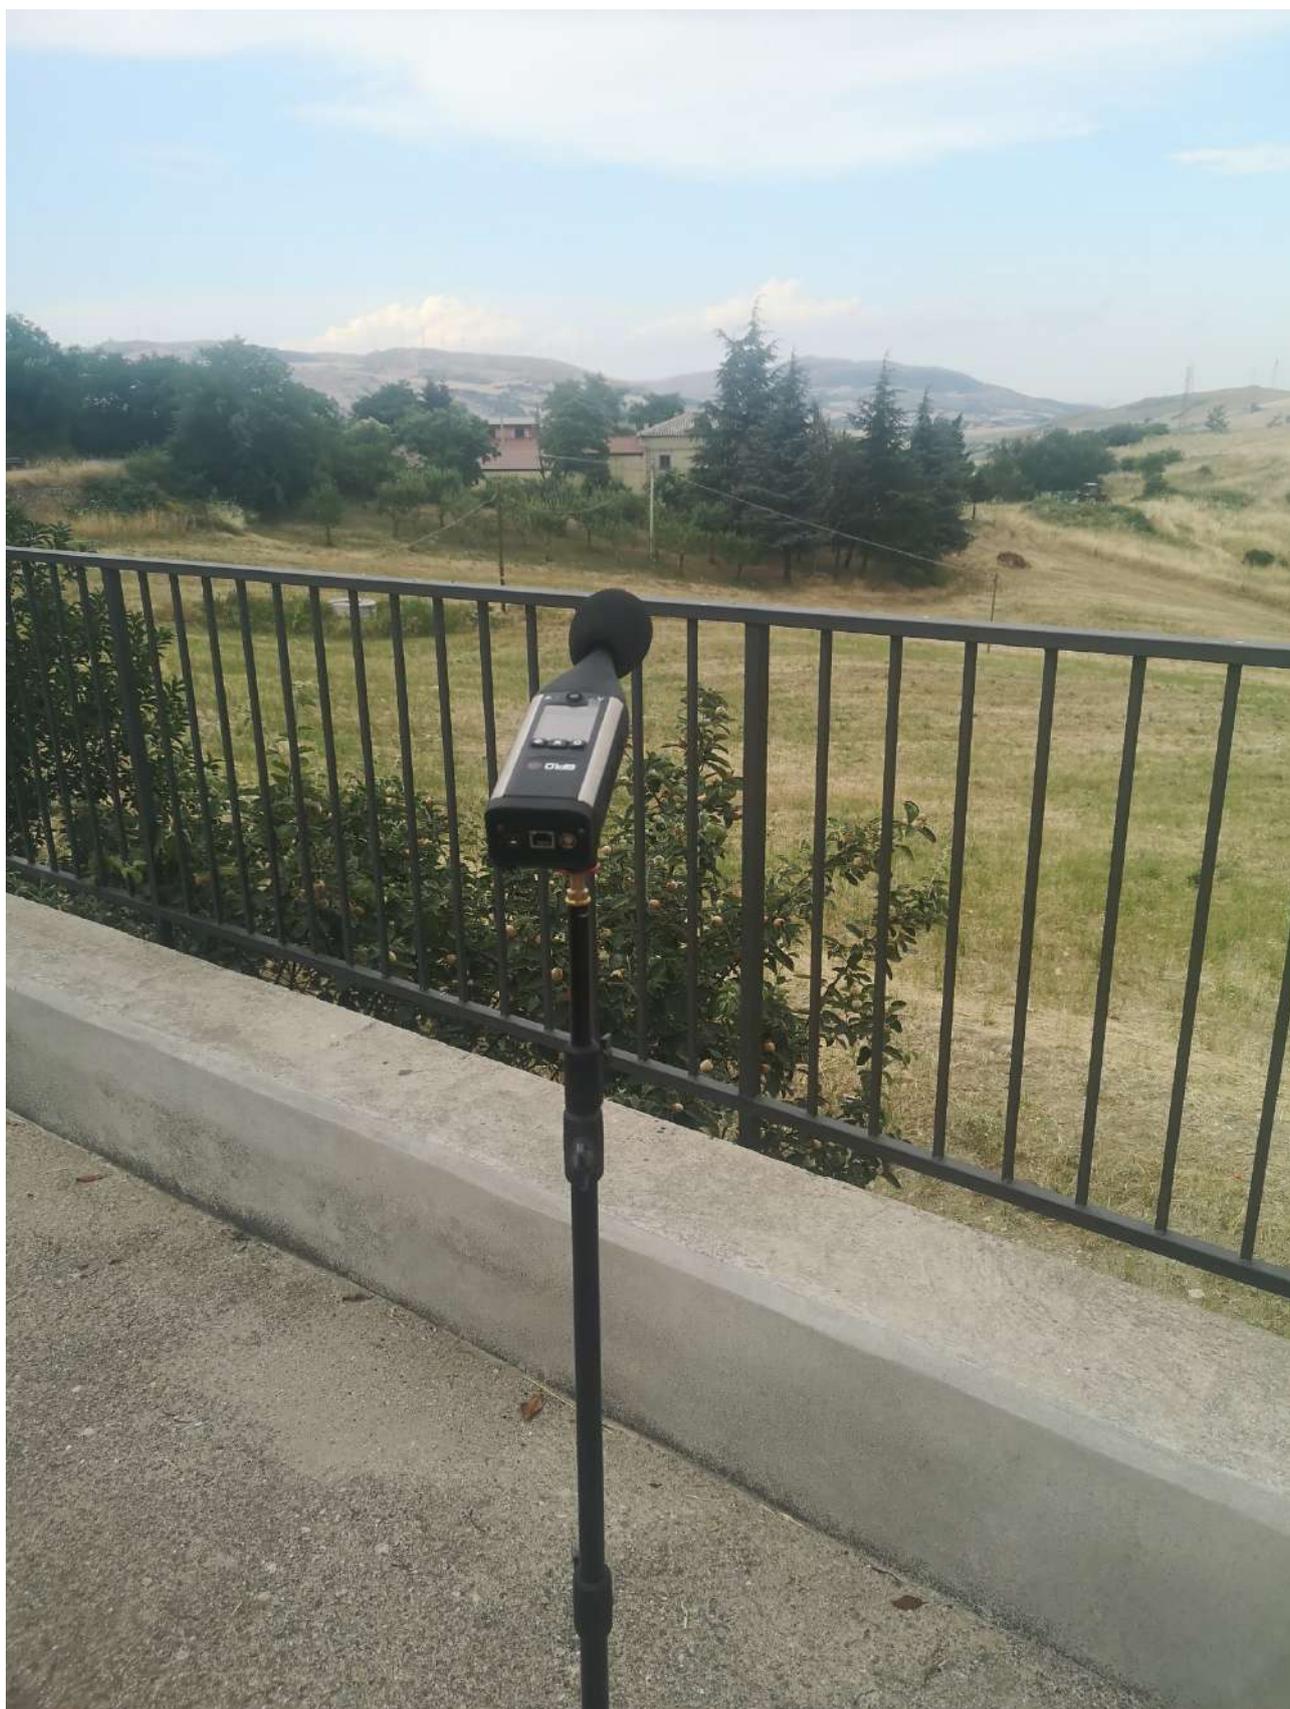

**FIGURA 3 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**



FIGURA 4 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Descrizione dei Ricettori da sopralluogo:

I ricettori situati in quest'area sono tipici di una zona agricola e risultano frequentati ed abitati.

Si localizzano in prossimità della SP 136bis che presenta una viabilità moderata.

Tutti i ricettori non sono stati resi accessibili al tecnico acustico e pertanto il punto di misura è stato posizionato centralmente all'area esaminata.

---

---

**RICETTORI (R11-R13)**

---



**FIGURA 5 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**

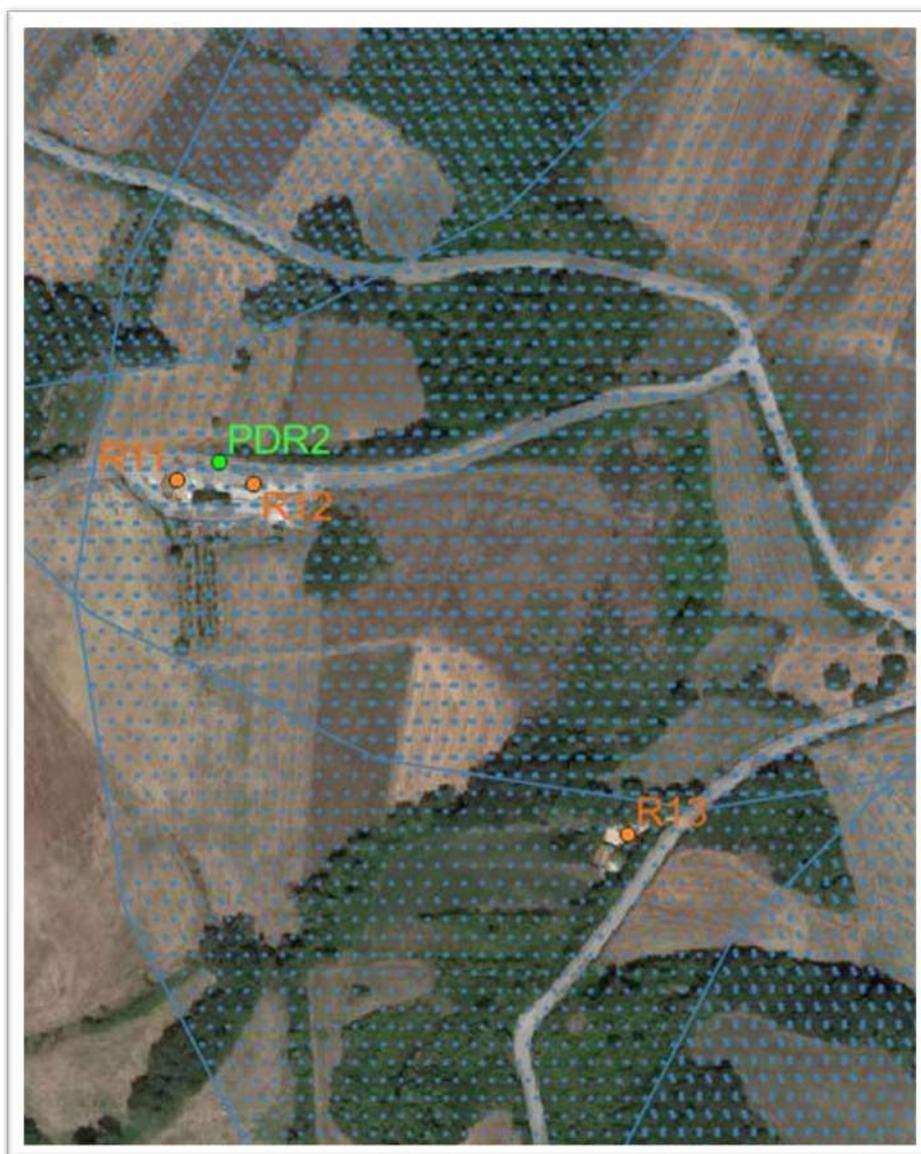


FIGURA 6 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Descrizione ricettori da sopralluogo:

Il ricettore in esame si compone di un capannone e di un edificio civile e risulta essere frequentato. Non è stato reso accessibile e pertanto il punto di misura è stato posizionato in adiacenza al cancello di ingresso. Il ricettore può essere ritenuto abitabile ed è possibile la presenza di persone sia di giorno che di notte.

---

---

**RICETTORI (R14-R15)**

---



**FIGURA 7 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**



FIGURA 8 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Descrizione ricettore da sopralluogo:

Il ricettore, si compone di un capannone e di un edificio civile e risulta essere frequentato.

Non è stato reso possibile l'accesso al tecnico e pertanto il punto di misura è stato posizionato in adiacenza alla proprietà. Il ricettore può essere ritenuto abitabile e pertanto è possibile la presenza di persone sia di giorno che di notte.

---

---

**RICETTORI (R16-R18-R19)**

---



**FIGURA 9 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**



**FIGURA 10 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---

Descrizione ricettori da sopralluogo:

I ricettori dell'area in esame, sono assimilabili ad un unico ricettore omogeneo, in quanto appartenenti tutti alla stessa proprietà, aventi destinazioni d'uso differenti, come depositi ed a civile abitazione.

Non è stato reso possibile l'ingresso al tecnico che ha posizionato il punto di misura in esterno alla proprietà ma in adiacenza ad essa.

Il ricettore può essere ritenuto abitabile e pertanto è possibile la presenza di persone sia di giorno che di notte.

---

---

**RICETTORE ( R20)**

---



**FIGURA 11 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**



FIGURA 12 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Il ricettore si compone di un unico edificio civile. Non risulta essere frequentato, ma può essere ritenuto abitabile viste le buone condizioni in cui verte. Il punto di misura è stato posizionato all'esterno del cancello d'ingresso della proprietà.

---

---

**RICETTORI (R22-R23)**

---



**FIGURA 13 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**



**FIGURA 14 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---

Descrizione dei ricettori da sopralluogo:

i ricettori R22 e R23 sono edifici di civile abitazione, che vertono in buono e risultano frequentati.

Il punto di misura è stato posizionato in esterno alla proprietà in quanto non è stato reso possibile l'accesso al tecnico. Possono essere ritenuti abitabili e pertanto è possibile la presenza di persone sia di giorno che di notte.

---

---

**RICETTORI ( R24-R25-R26)**

---



**FIGURA 15 -DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**

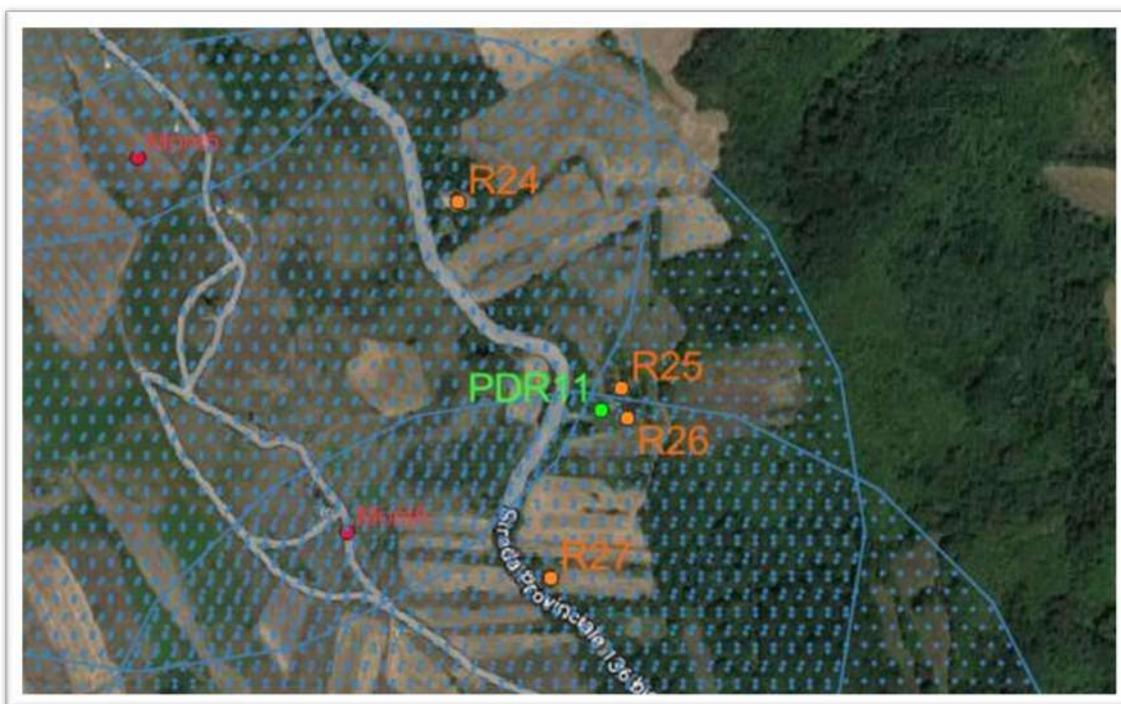


FIGURA 16 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Descrizione ricettori da sopralluogo:

I ricettori R24 R25 R26 possono considerarsi frequentabili, ma non essendo accessibile al tecnico acustico, il punto di misura è stato posizionato il più vicino possibile fuori la proprietà.

---

---

**RICETTORI (R29)**

---



**FIGURA 17 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**



**FIGURA 18 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---

I ricettori in esame sono civili abitazioni, che non risultano essere frequentate.

Vertono in uno stato di abbandono con infissi rotti e sdradicati, ma che potenzialmente potrebbero essere frequentati.

Considerato lo stato in cui si presentano è possibile la presenza di persone esclusivamente nel periodo Diurno.

---

---

**RICETTORI (R30-R31)**

---



**FIGURA 19 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**



**FIGURA 20 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---

Descrizione ricettori da sopralluogo:

I ricettori sono delle civili abitazioni. Uno risulta abitabile e frequentato, l'altro risulta essere appena ristrutturato.

Sono idonei ad essere frequentati ed abitati e pertanto è possibile la presenza di persone sia di giorno che di notte.

---

---

**RICETTORI (R32)**

---



**FIGURA 21 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**



FIGURA 22 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

Descrizione da sopralluogo

I ricettore in esame risulta in stato di abbandono e diroccato. Il punto di misura è stato scelto all'esterno della proprietà in quanto non è stata resa accessibile.

---

**RICETTORI (R34-R35-R36-R37-R38-R39)**

---



**FIGURA 23 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**



**FIGURA 24 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---

Descrizione dei ricettori da sopralluogo:

I ricettori nell'area in esame si diversificano in edifici ad uso civile e depositi per gli attrezzi ed i macchinari.

Risultano frequentati e possono essere ritenuti abitabili, e pertanto è possibile la presenza di persone sia di giorno che di notte.

Il punto di misura è stato posizionato al di fuori delle proprietà in quanto non accessibili al tecnico.

---

**RICETTORI (R41-R42-R43)**



**FIGURA 25 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**



FIGURA 26 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Descrizione ricettori da sopralluogo:

I ricettori in esame sono edifici ad uso civile. Risultano essere frequentati e possono essere ritenuti abitabili e pertanto è possibile la presenza di persone sia di giorno che di notte.

Il punto di misura è stato posizionato all'esterno delle proprietà in quanto non accessibili al tecnico.

---


---

**RICETTORI (R45)**

---



**FIGURA 27 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**

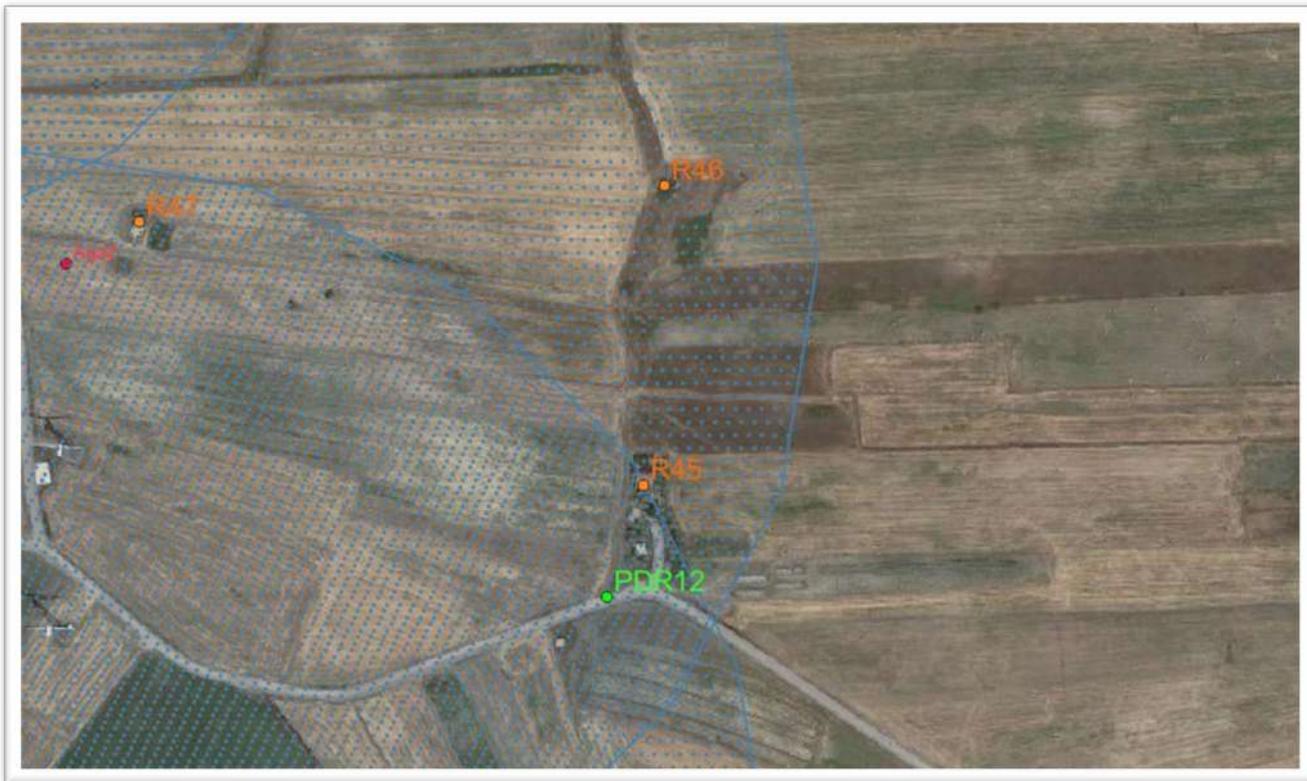

**FIGURA 28 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---

Descrizione ricettori da sopralluogo:

I ricettore in esame sono delle civili abitazioni che non risultano essere frequentate. Versano in stato di abbandono e di degrado, pertanto non risultano essere idonei per la presenza di persone.

È stato possibile posizionare il punto di misura in facciata in quanto le proprietà erano prive di recinzione di delimitazione.

---


---

**RICETTORI (R48-R51-R52-R53-R56)**

---



**FIGURA 29 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**

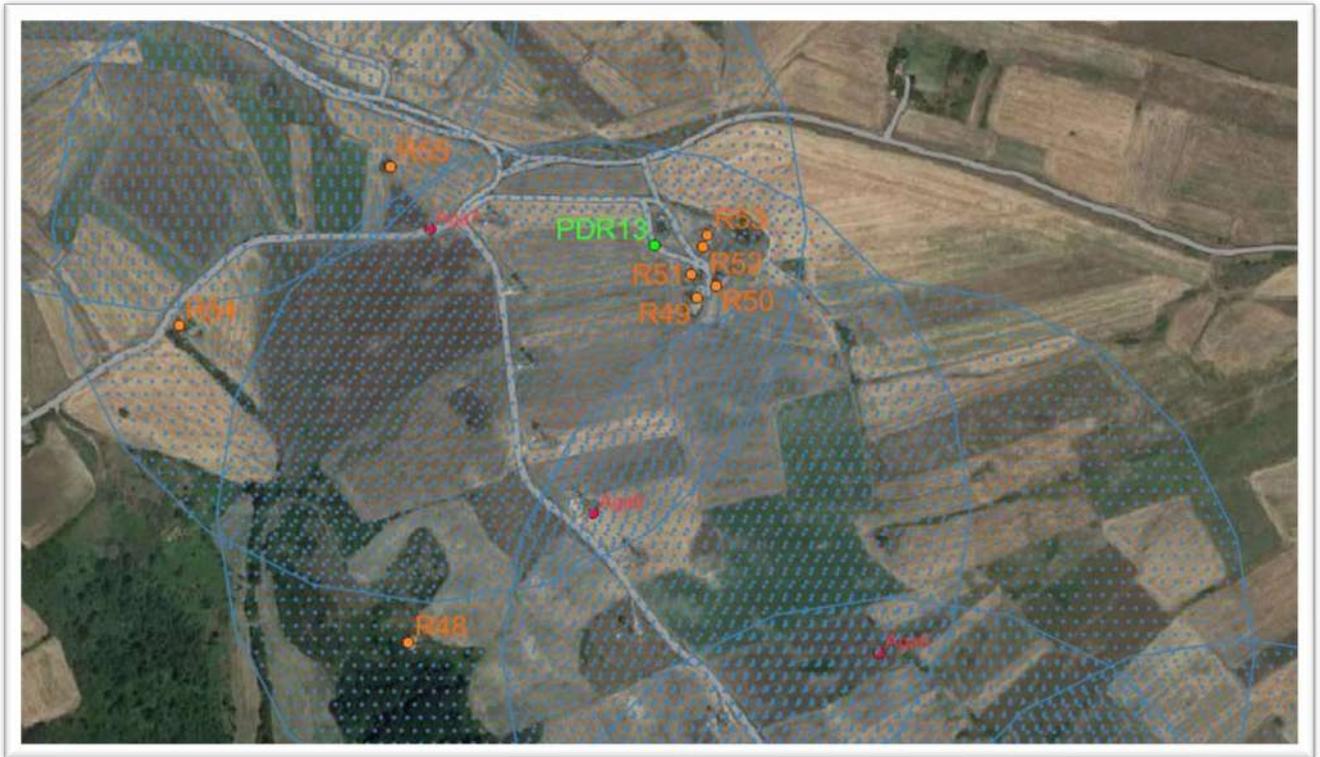

**FIGURA 30 -STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---

Descrizione ricettori da sopralluogo:

I ricettori in esame risultano essere civili abitazioni e depositi. Risultano essere frequentati ed abitati.

Il punto di misura è stato posizionato all'esterno delle proprietà in quanto non accessibili al tecnico.

---

---

**RICETTORI (R57-R59-R60-R61)**

---



**FIGURA 31 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**



**FIGURA 32 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---

Descrizione ricettori da sopralluogo:

I ricettori in esame risultano essere civili abitazioni e depositi, inoltre sono frequentati ed abitati.

Il punto di misura è stato posizionato all'esterno delle proprietà in quanto non accessibile al tecnico acustico.

---

**RICETTORI (R66-R67-R68)**



**FIGURA 33 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI RILEVO**



**FIGURA 34 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---

Descrizione ricettori da sopralluogo:

I ricettori R66, R67, R68 risultano essere frequentate ed abitate.

Il punto di misura è stato posizionato esternamente alla proprietà in quanto non è stata resa accessibile al tecnico acustico.

---

DESCRIZIONE DEI POSSIBILI RICETTORI, SUDDIVISI IN:

- a) RICETTORI ABITABILI ED ACCESSIBILI**
- b) RICETTORI NON ABITABILI ED INAGIBILI**

RICETTORI NON ABITABILI ED INAGIBILI

---

## RICETTORI (R3)

---



FIGURA 35 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Tale ricettore facente parte del gruppo omogeneo di fabbricati insieme a (R1-R2), risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R6)

---

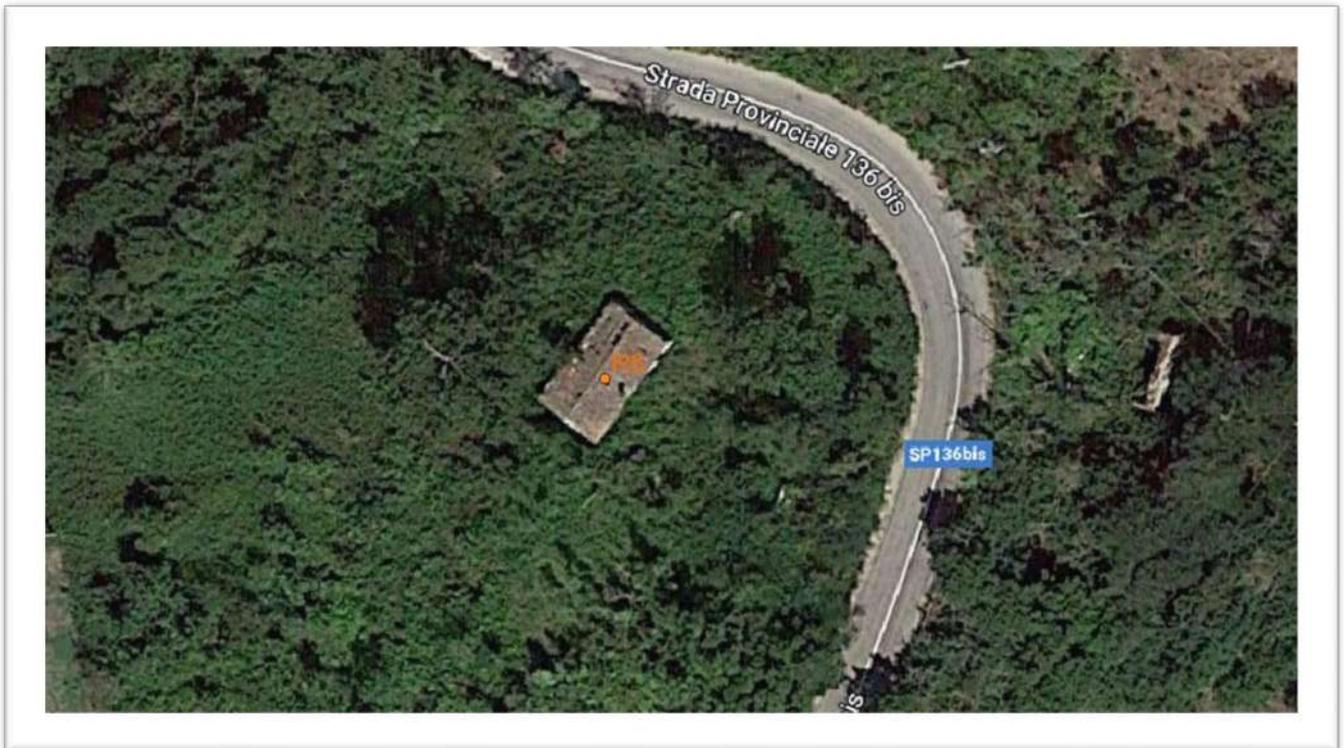


FIGURA 36 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R10)

---

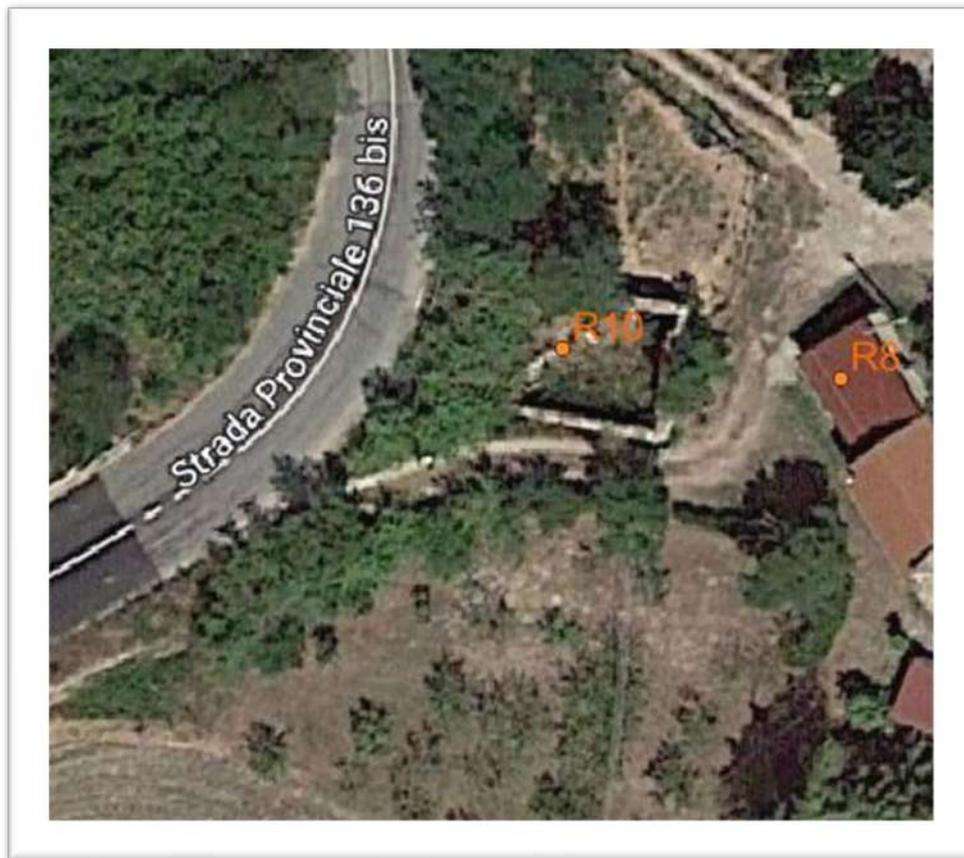


FIGURA 37 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R12)

---



FIGURA 38 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R17)

---

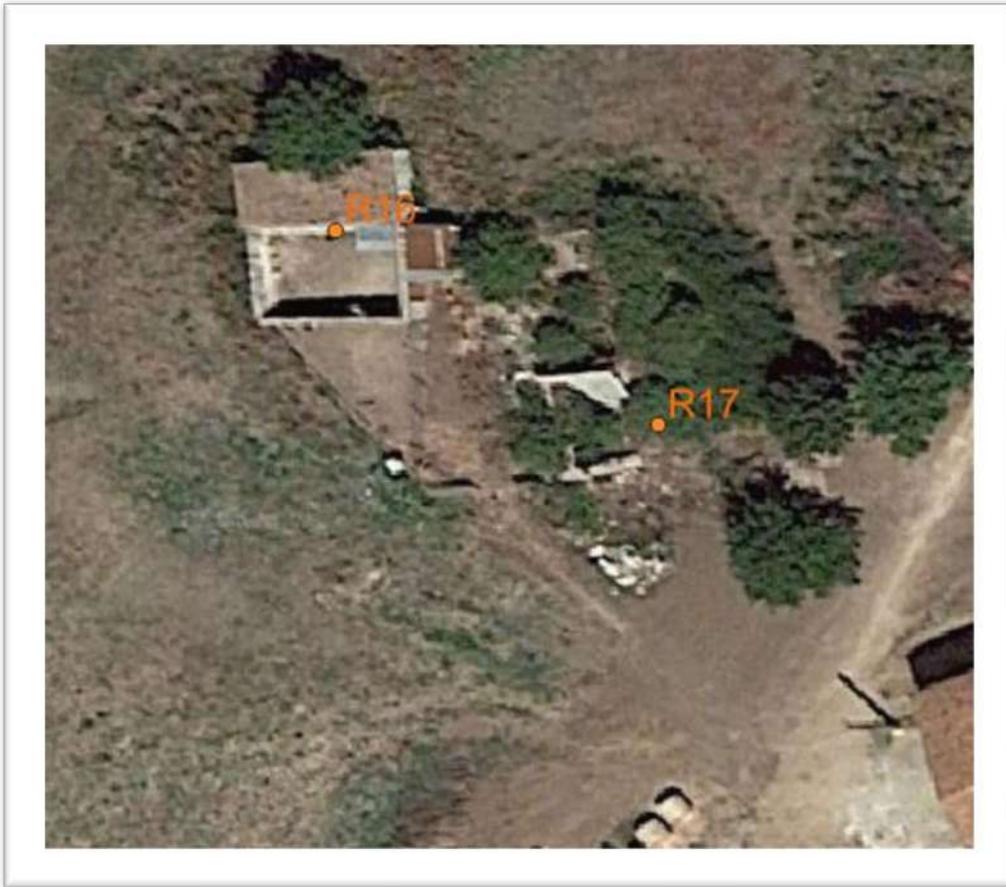


FIGURA 39 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R21)

---

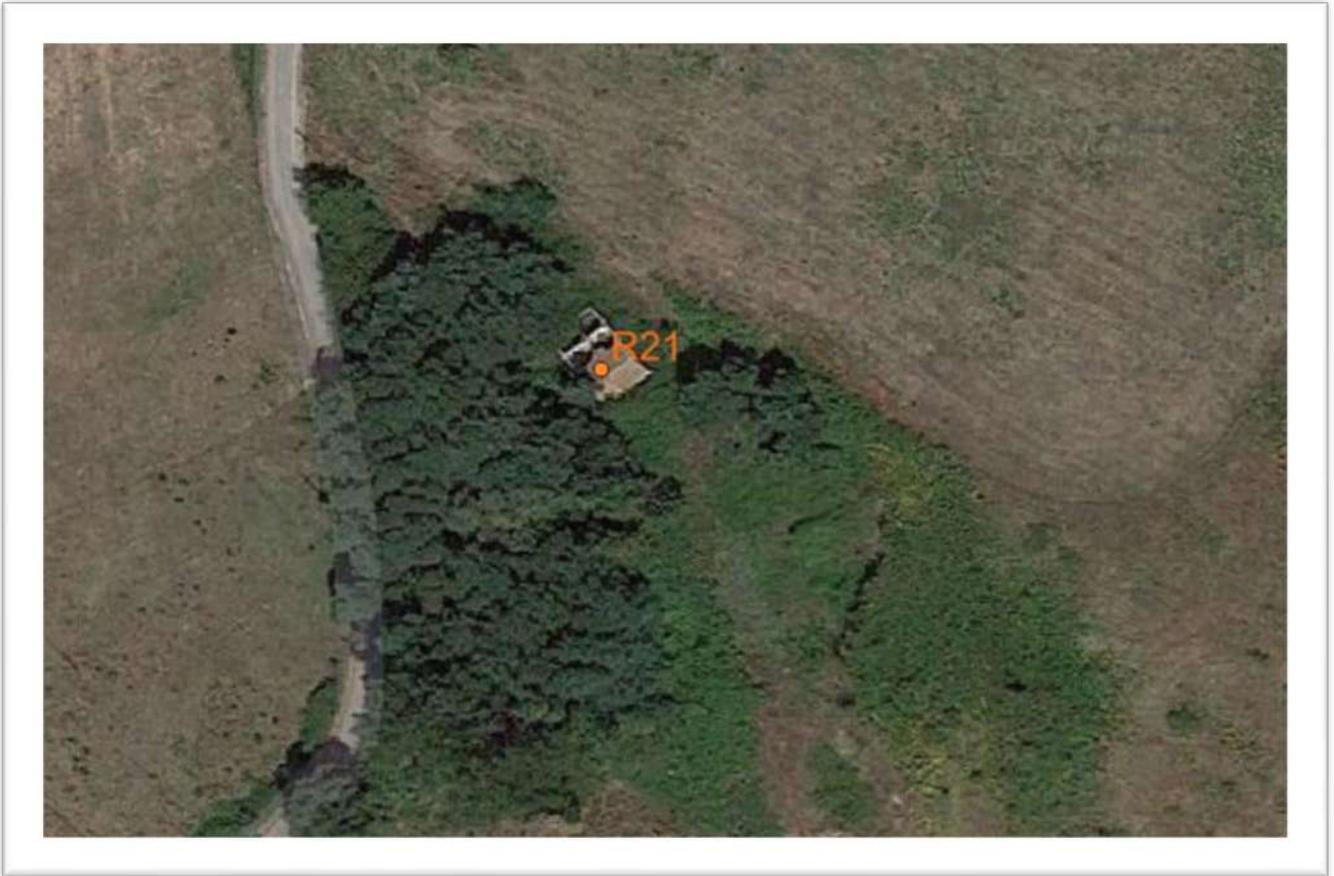


FIGURA 40 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R22)

---

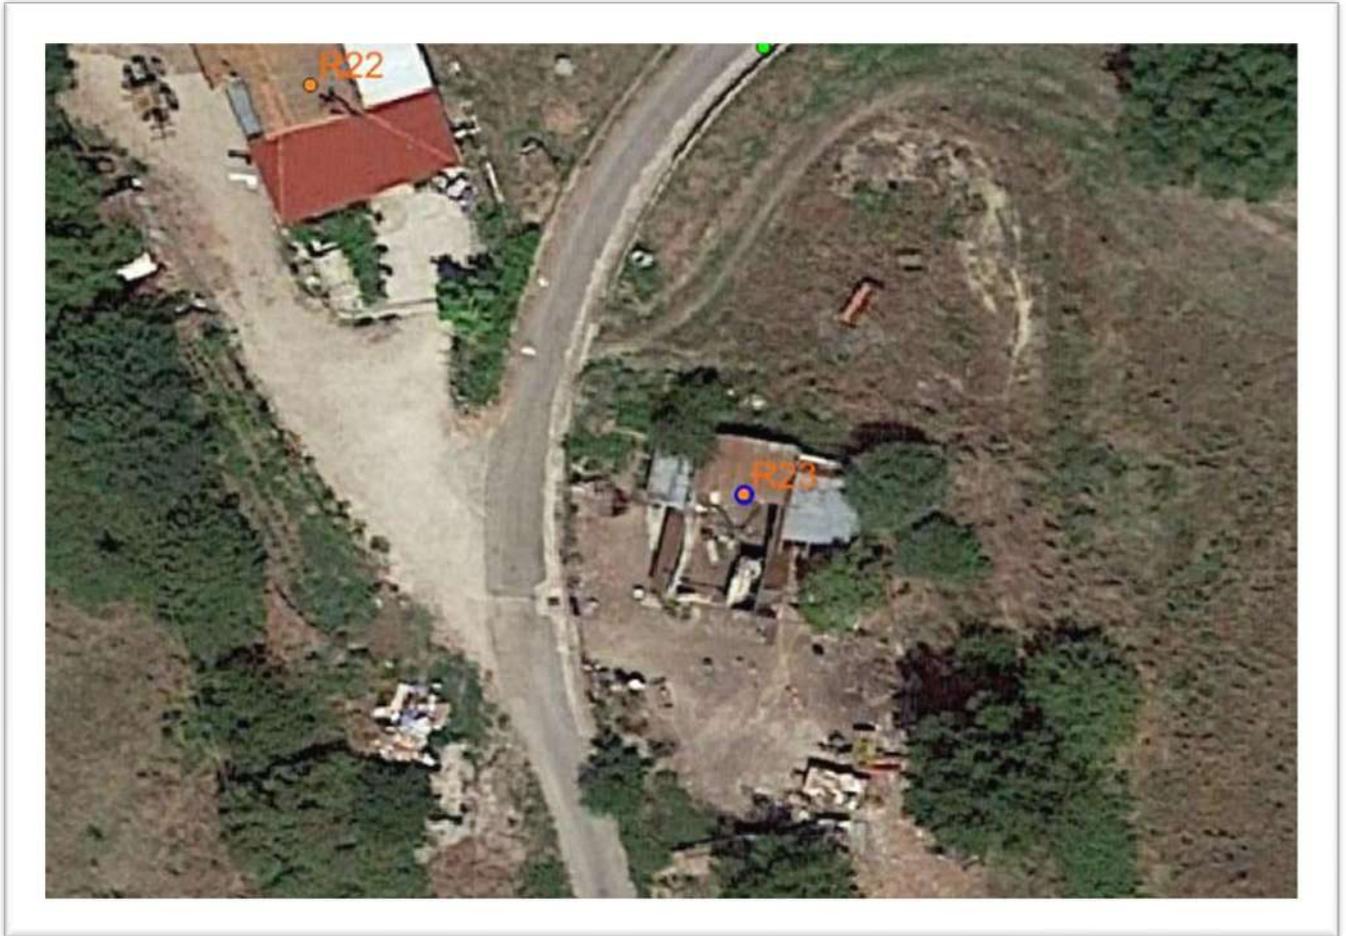


FIGURA 41 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R27)

---

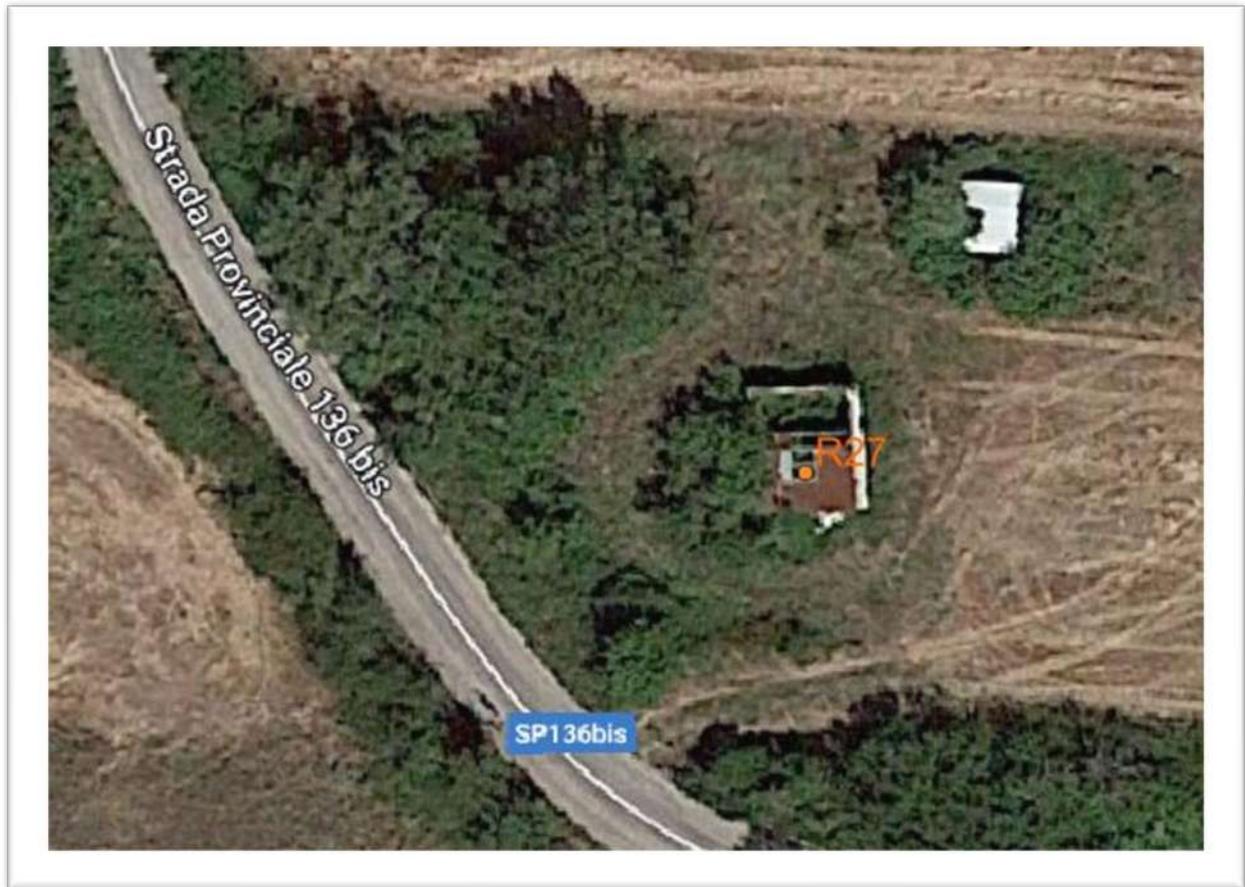


FIGURA 42 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---


Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R33)

---

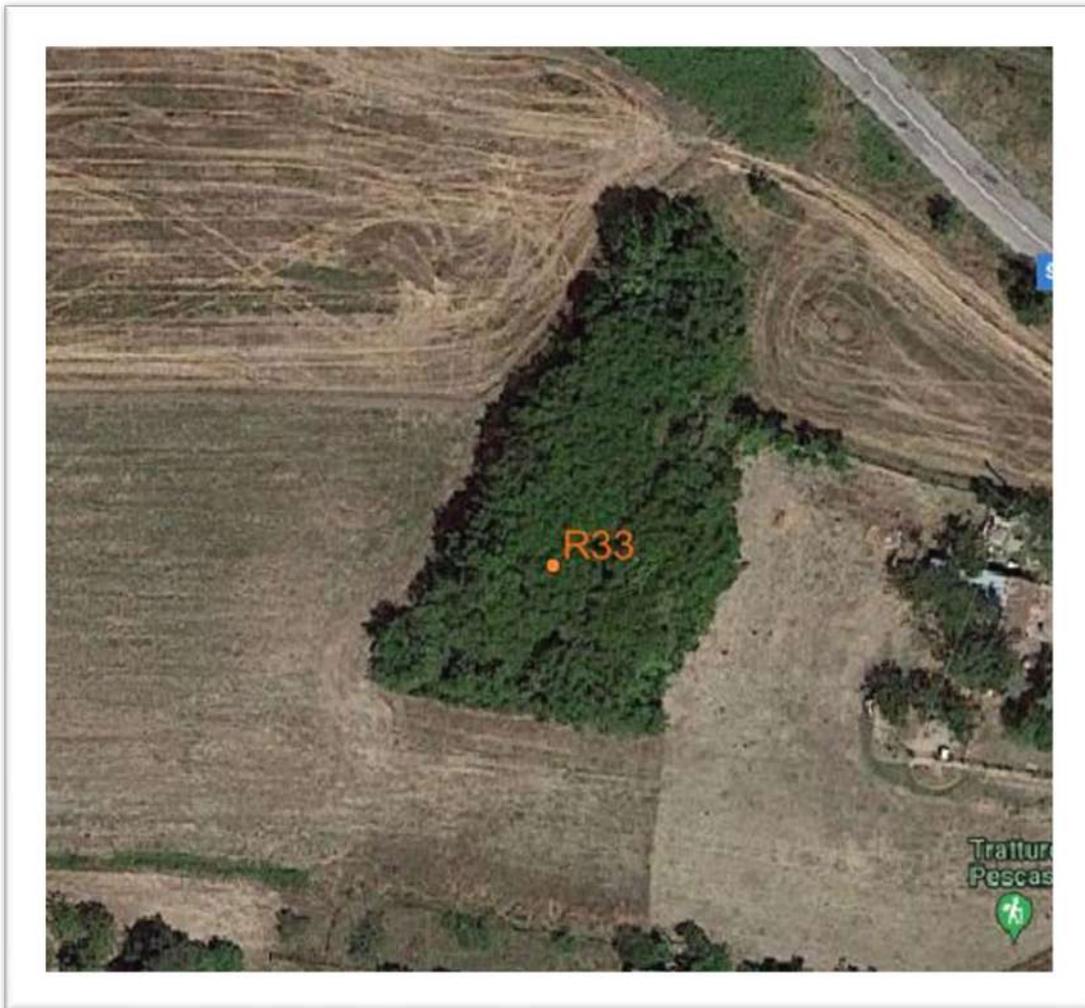

**FIGURA 43 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---

Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORE R40

---



**FIGURA 44 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---

Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---



FIGURA 45 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R46)

---



FIGURA 46 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R49)

---

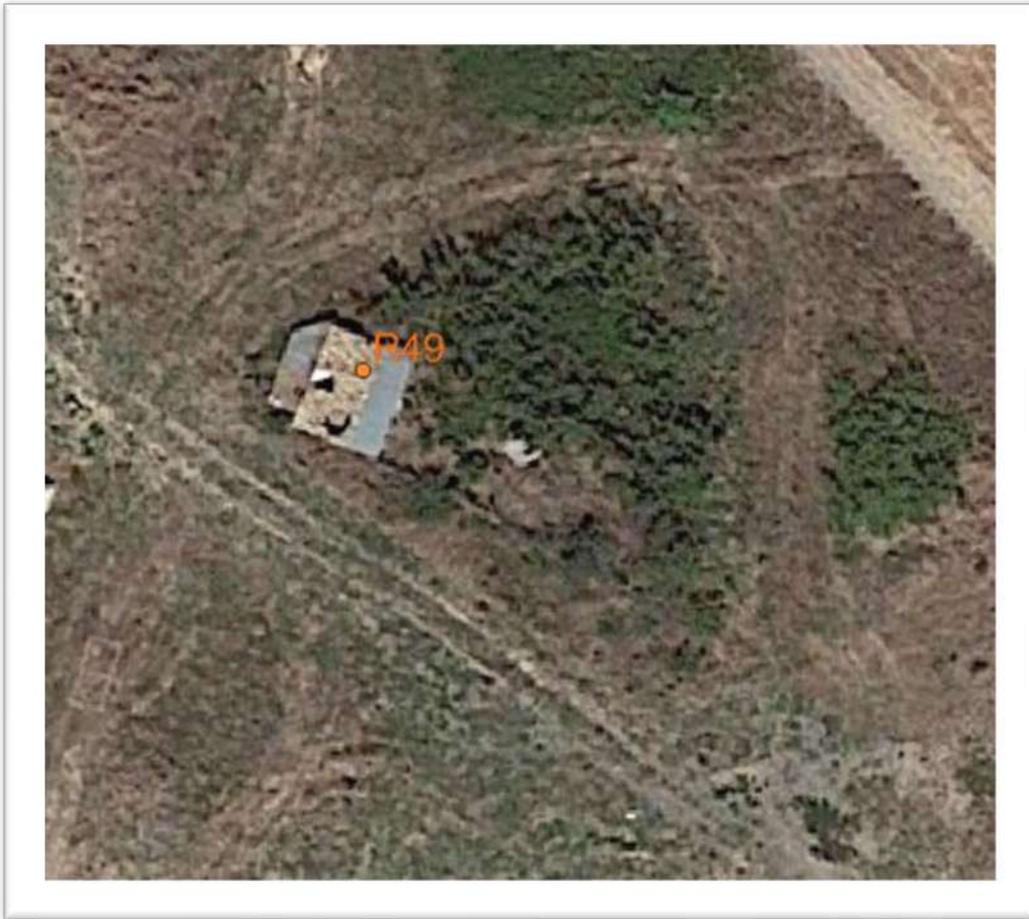


FIGURA 47 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R50)

---



**FIGURA 48 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---

Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R54)

---



FIGURA 49 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---

Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R55)

---



**FIGURA 50 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---


Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R58)

---

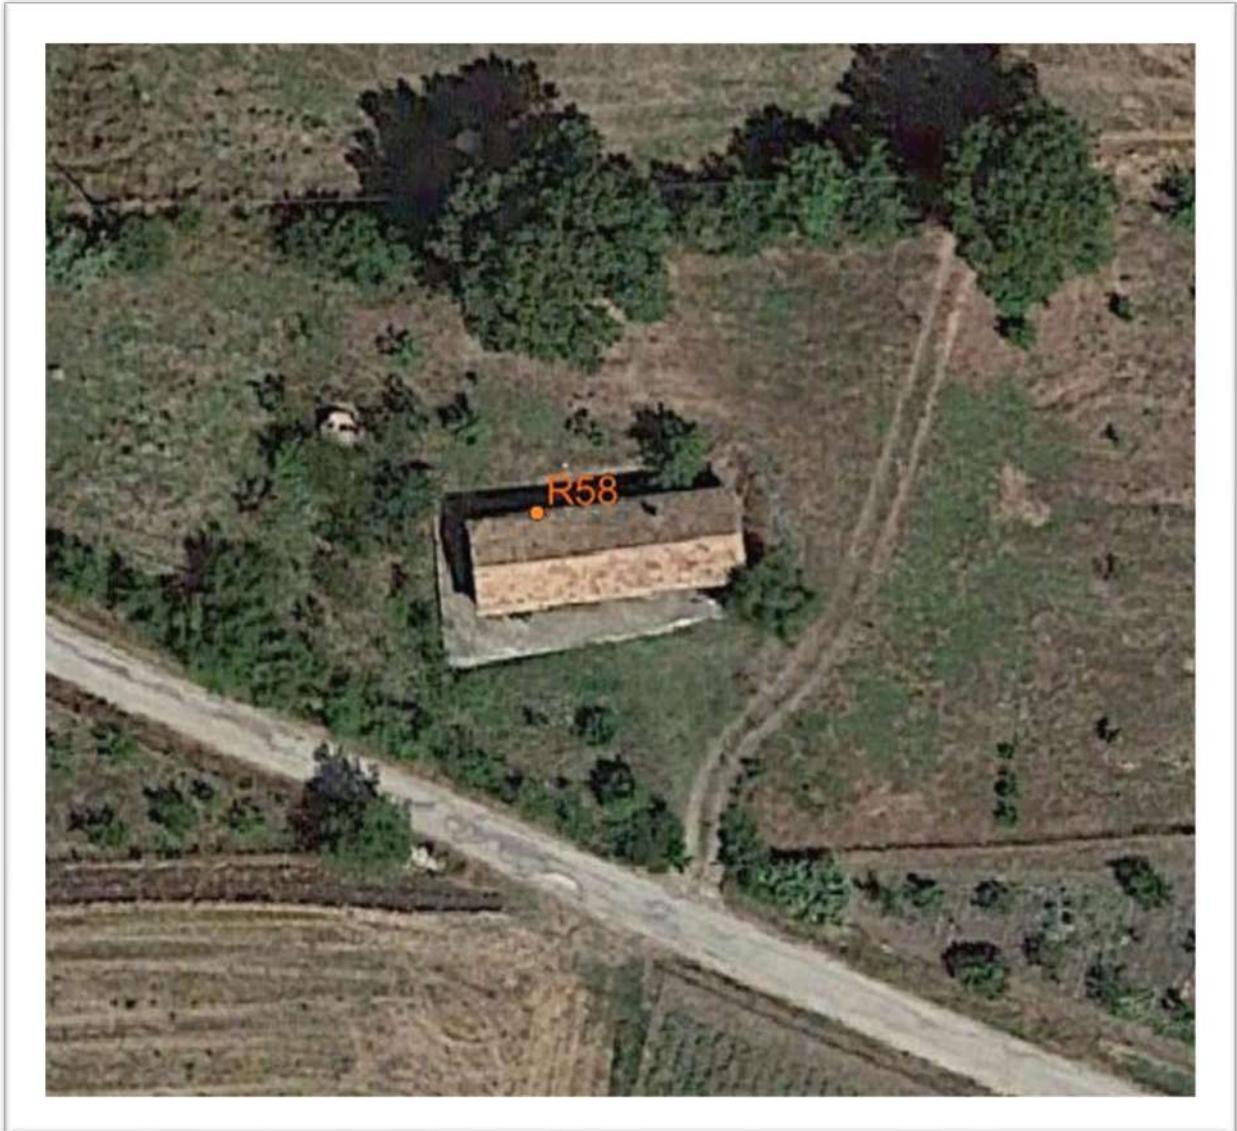

**FIGURA 51 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---


Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R63)

---

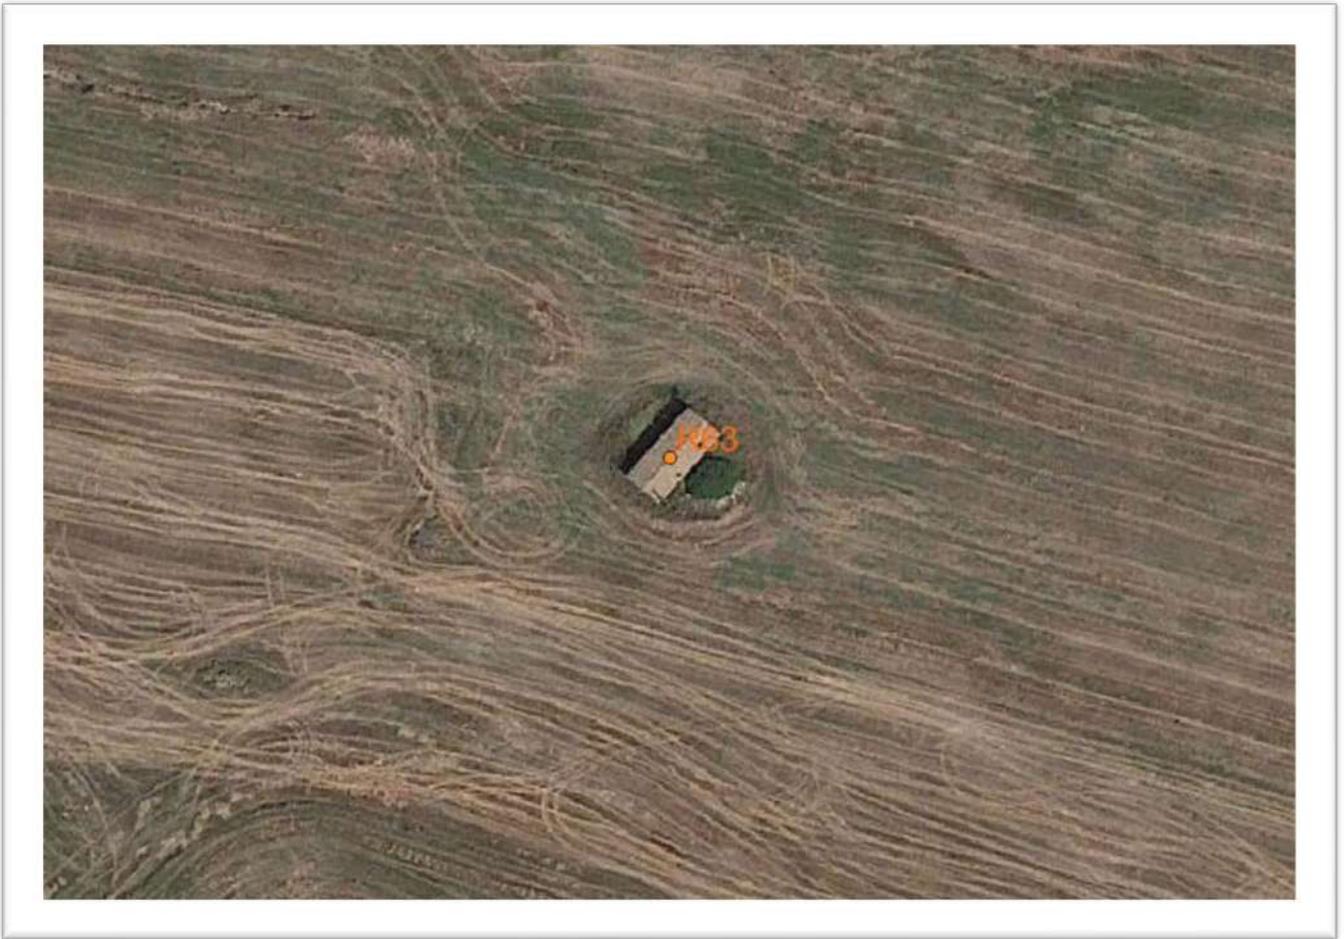

**FIGURA 52 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---

Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R64)

---

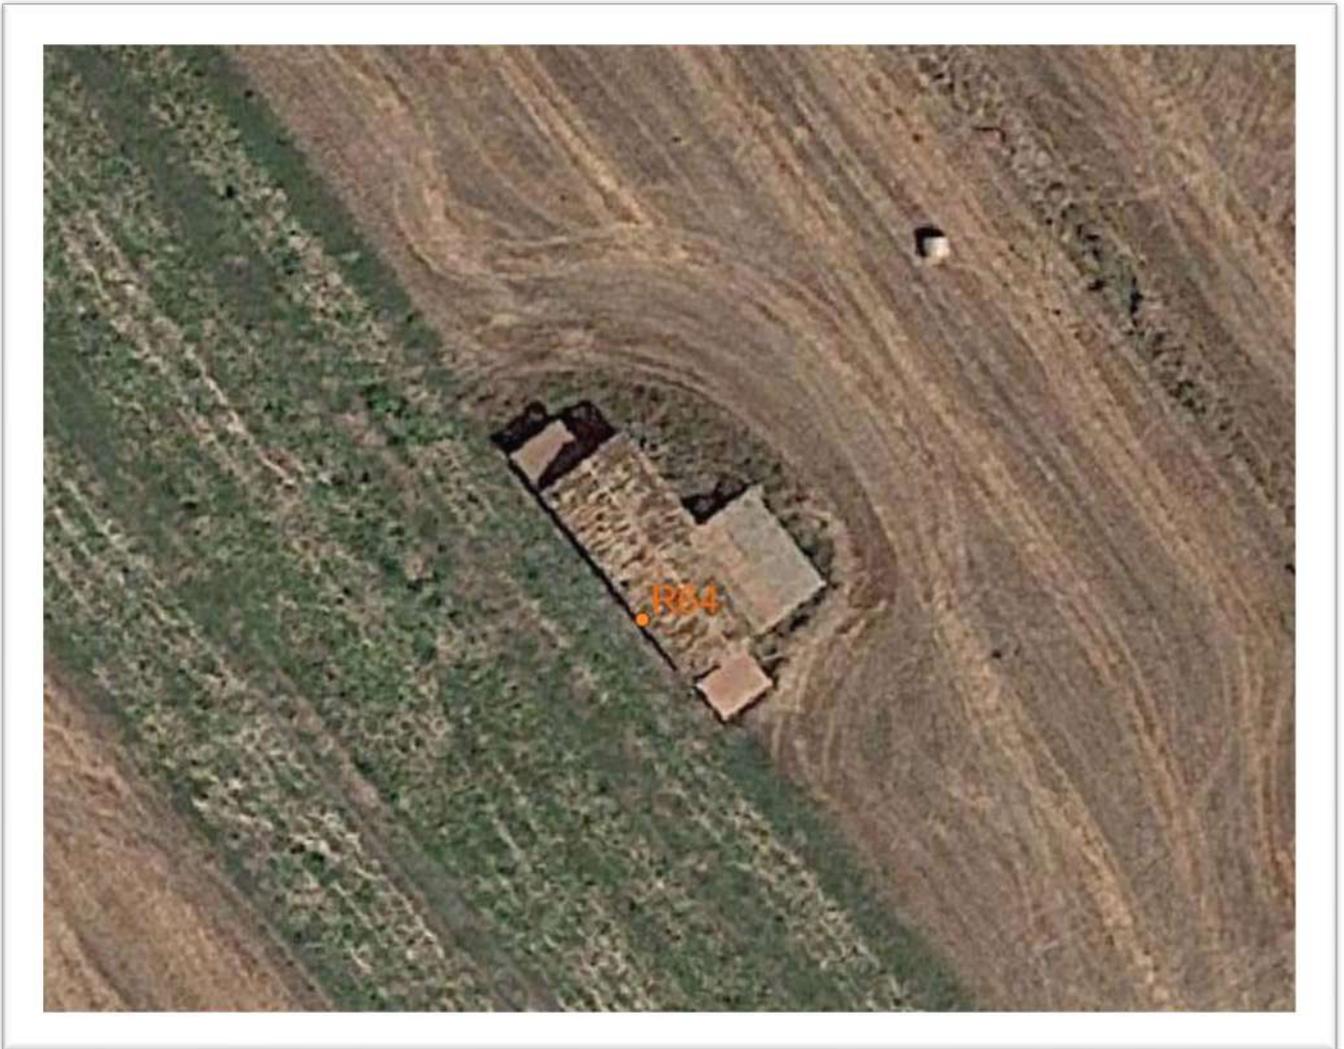


FIGURA 53 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO

---


Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---

---

## RICETTORI (R65)

---

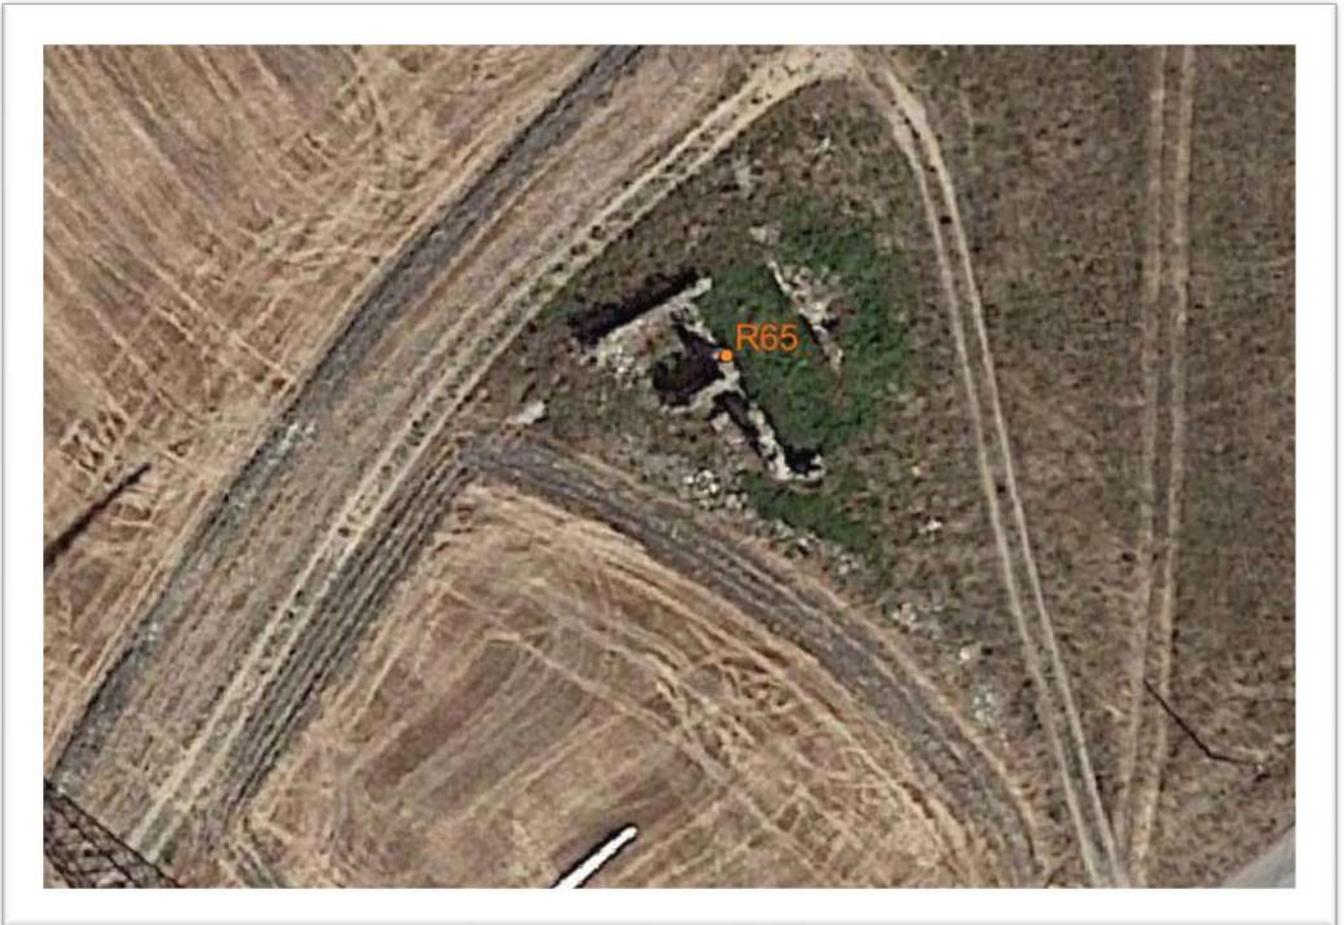

**FIGURA 54 - STRALCIO PLANIMETRICO SU ORTOFOTO**

---

Tale ricettore risulta essere privo di servizio elettrico o igienico-sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità. Da visura catastale tale fabbricato risulta F/2 (unità collabente). Per tale categoria si intende costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticienza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

---