



Particolare posa e collegamento maglia di terra


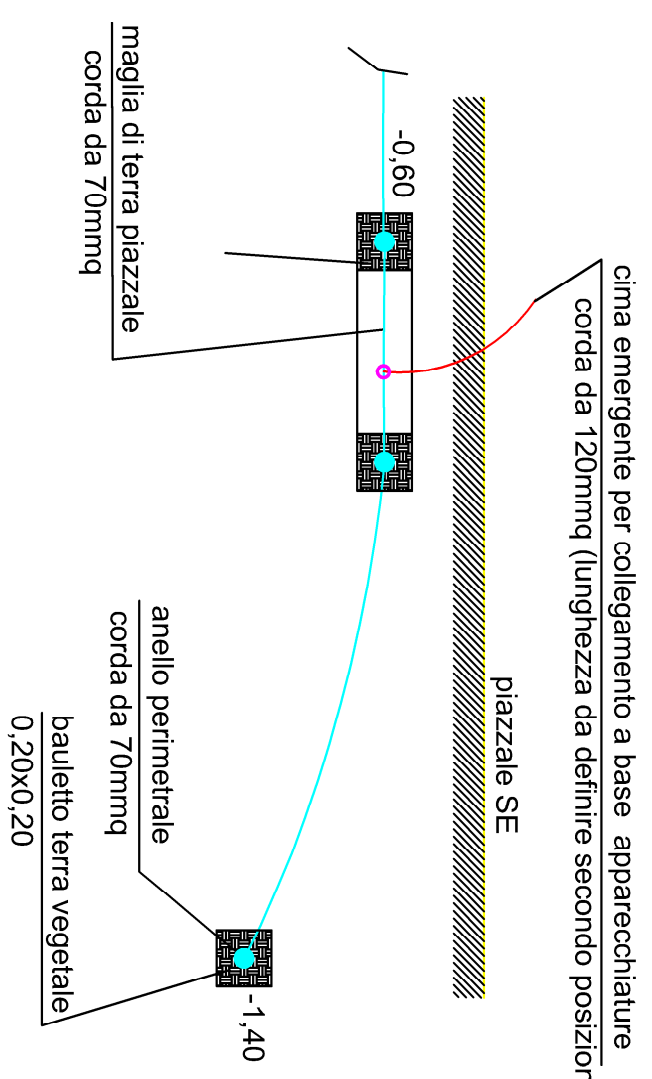


NOTA:



- Anello periferico interrato a mt. 1,40 di profondità
- Maglia interna interrata a mt. 0,50 di profondità
- Tutte le strutture metalliche devono essere collegate alla maglia di terra compreso i ferri di armatura (ripetati fuori dal getto) delle strutture dei fabbricati.

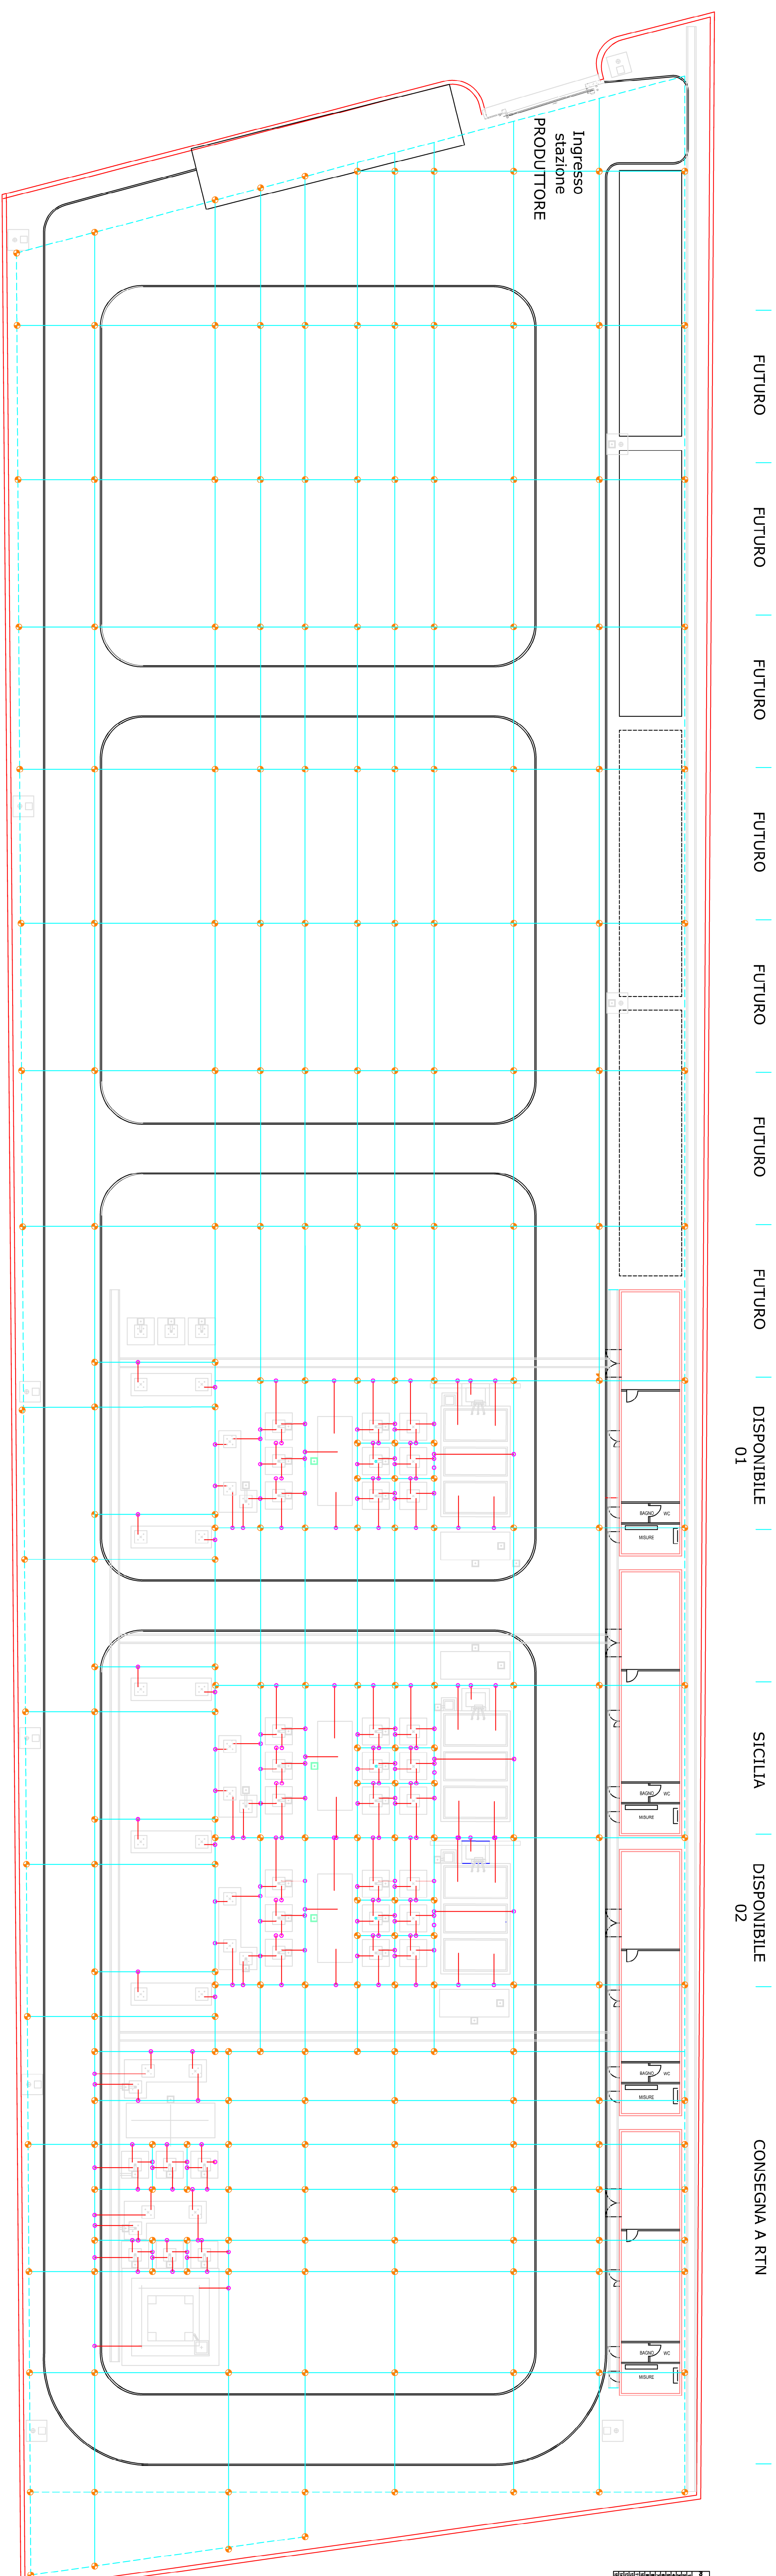

FUTURO | FUTURO | FUTURO | FUTURO | FUTURO | FUTURO | FUTURO | DISPONIBILE 01 | SICILIA | DISPONIBILE 02 | CONSEGNA A RTN

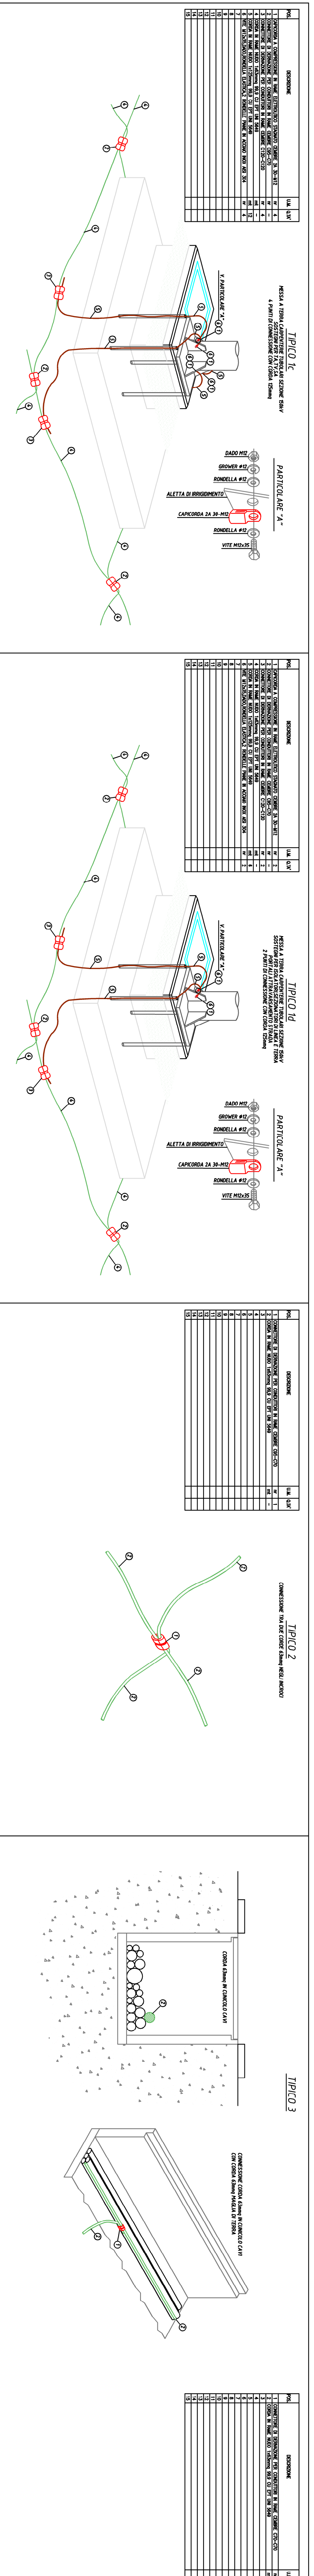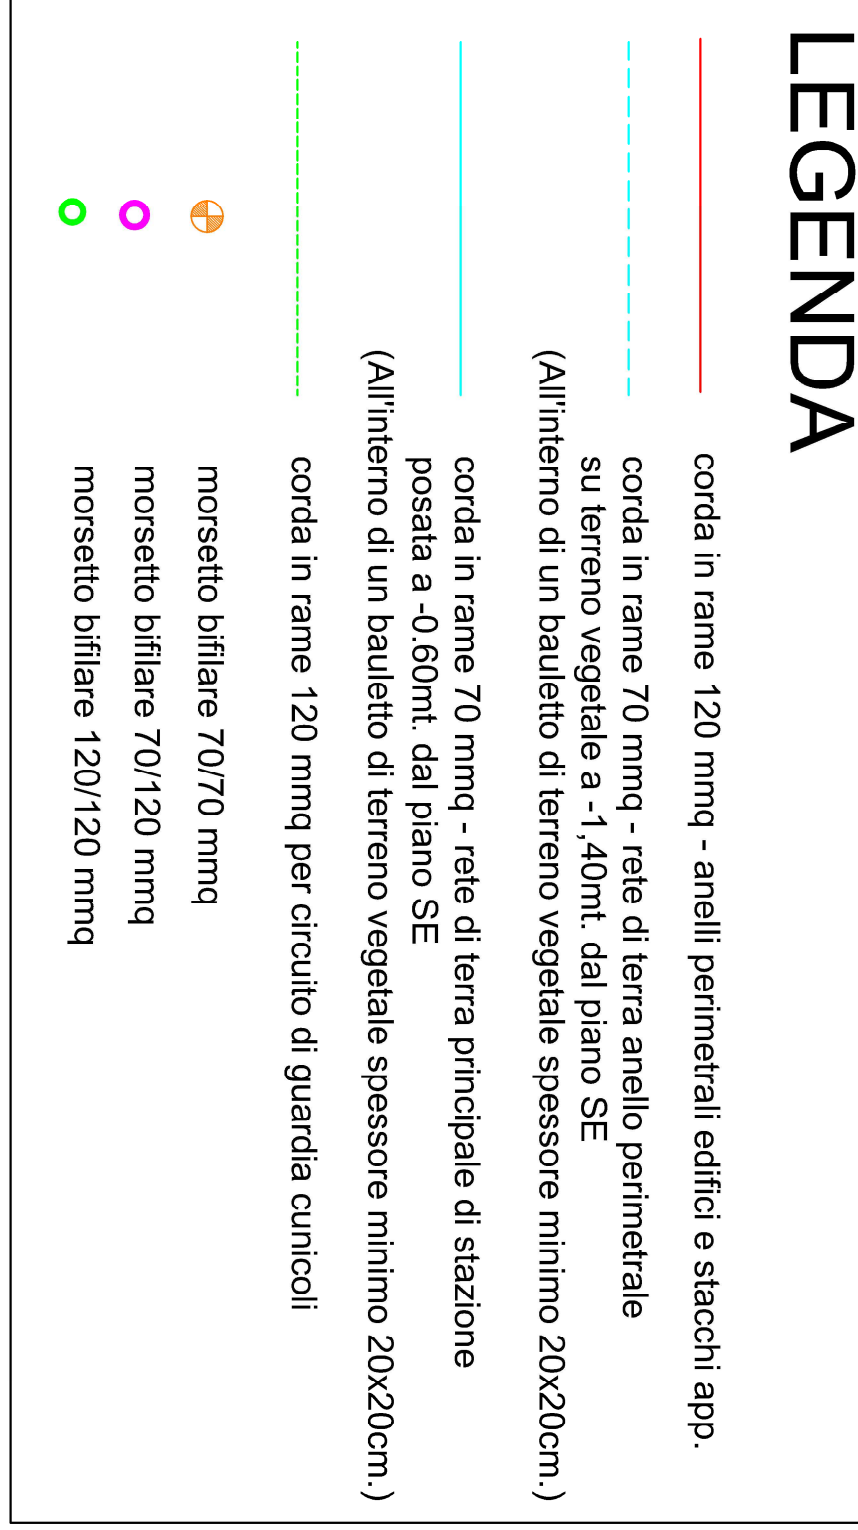

NO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

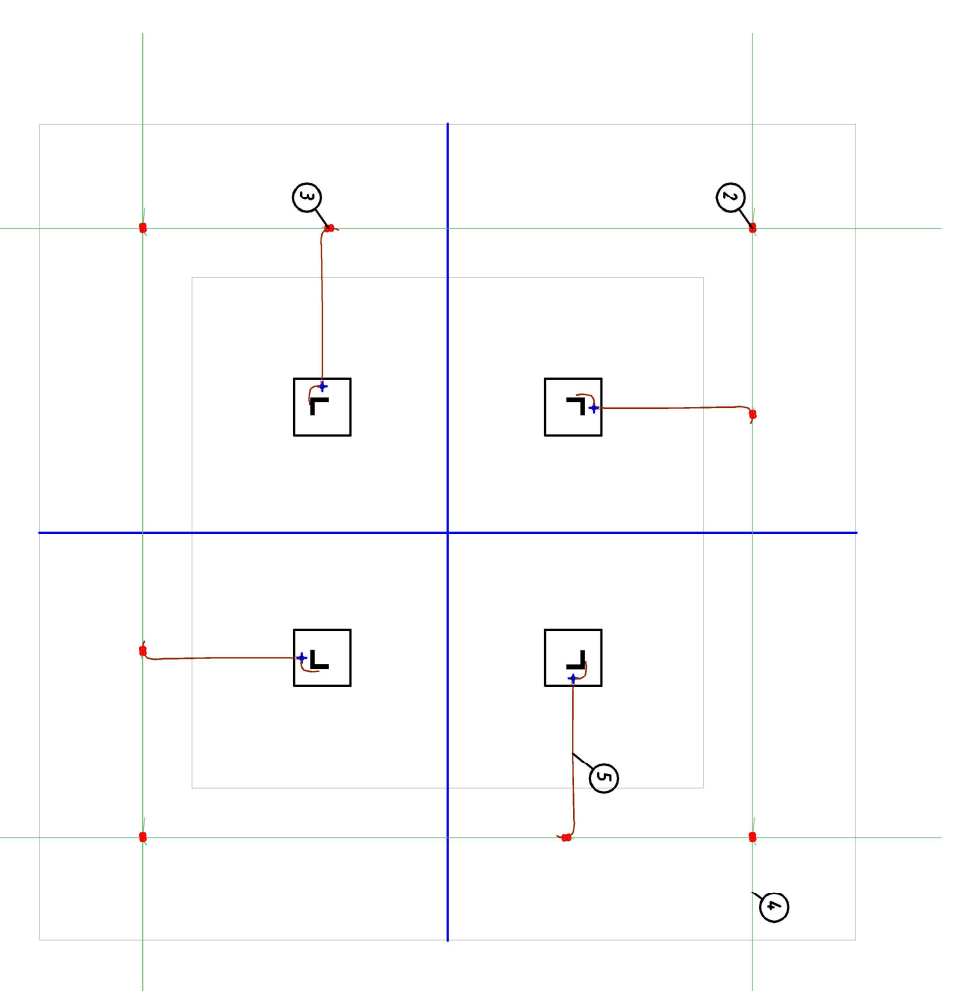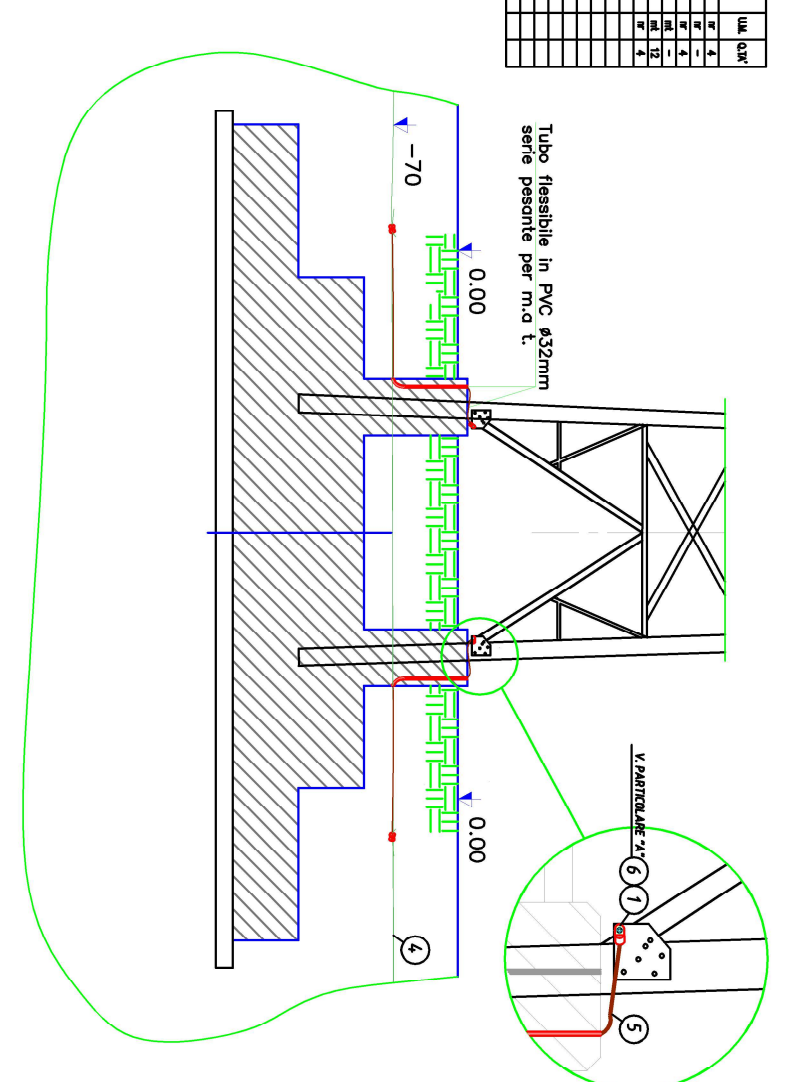

COMUNE DI BRINDISI



IMPIANTO FOTOVOLTAICO in "Contrada Specchia"
Stazione di Elevazione 30/150 kV

ELABORATO:	DATA:	DESCRIZIONE	VERIFICATO	APPROVATO
02				
01				
00				
NN				

ELABORATO:	DATA:	DESCRIZIONE	VERIFICATO	APPROVATO
BRS_SUK_02_002				
BRS_SUK_02_002				
BRS_SUK_02_002				

ELABORATO:	DATA:	DESCRIZIONE	VERIFICATO	APPROVATO
BRS_SUK_02_002				
BRS_SUK_02_002				
BRS_SUK_02_002				