



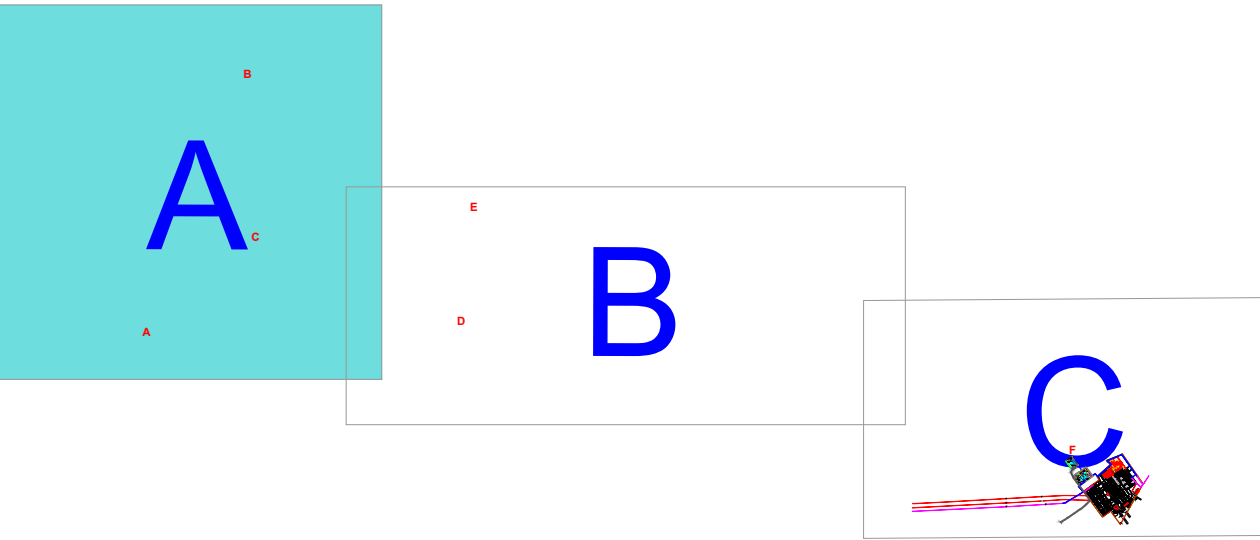

LEGENDA	
	Cavidotto MT impianto "Baroni"15 MW
	Cavo AT 150 kV di nuova realizzazione
	Cavo 150 kv esistente
	Elettrodotto 380 kV
	Stazione utenza 30/150kV
	Stazione di smistamento RTN 150 kV
	Aree impianti fotovoltaici in progetto
	Numero massimo di cavi MT previsti in trincea

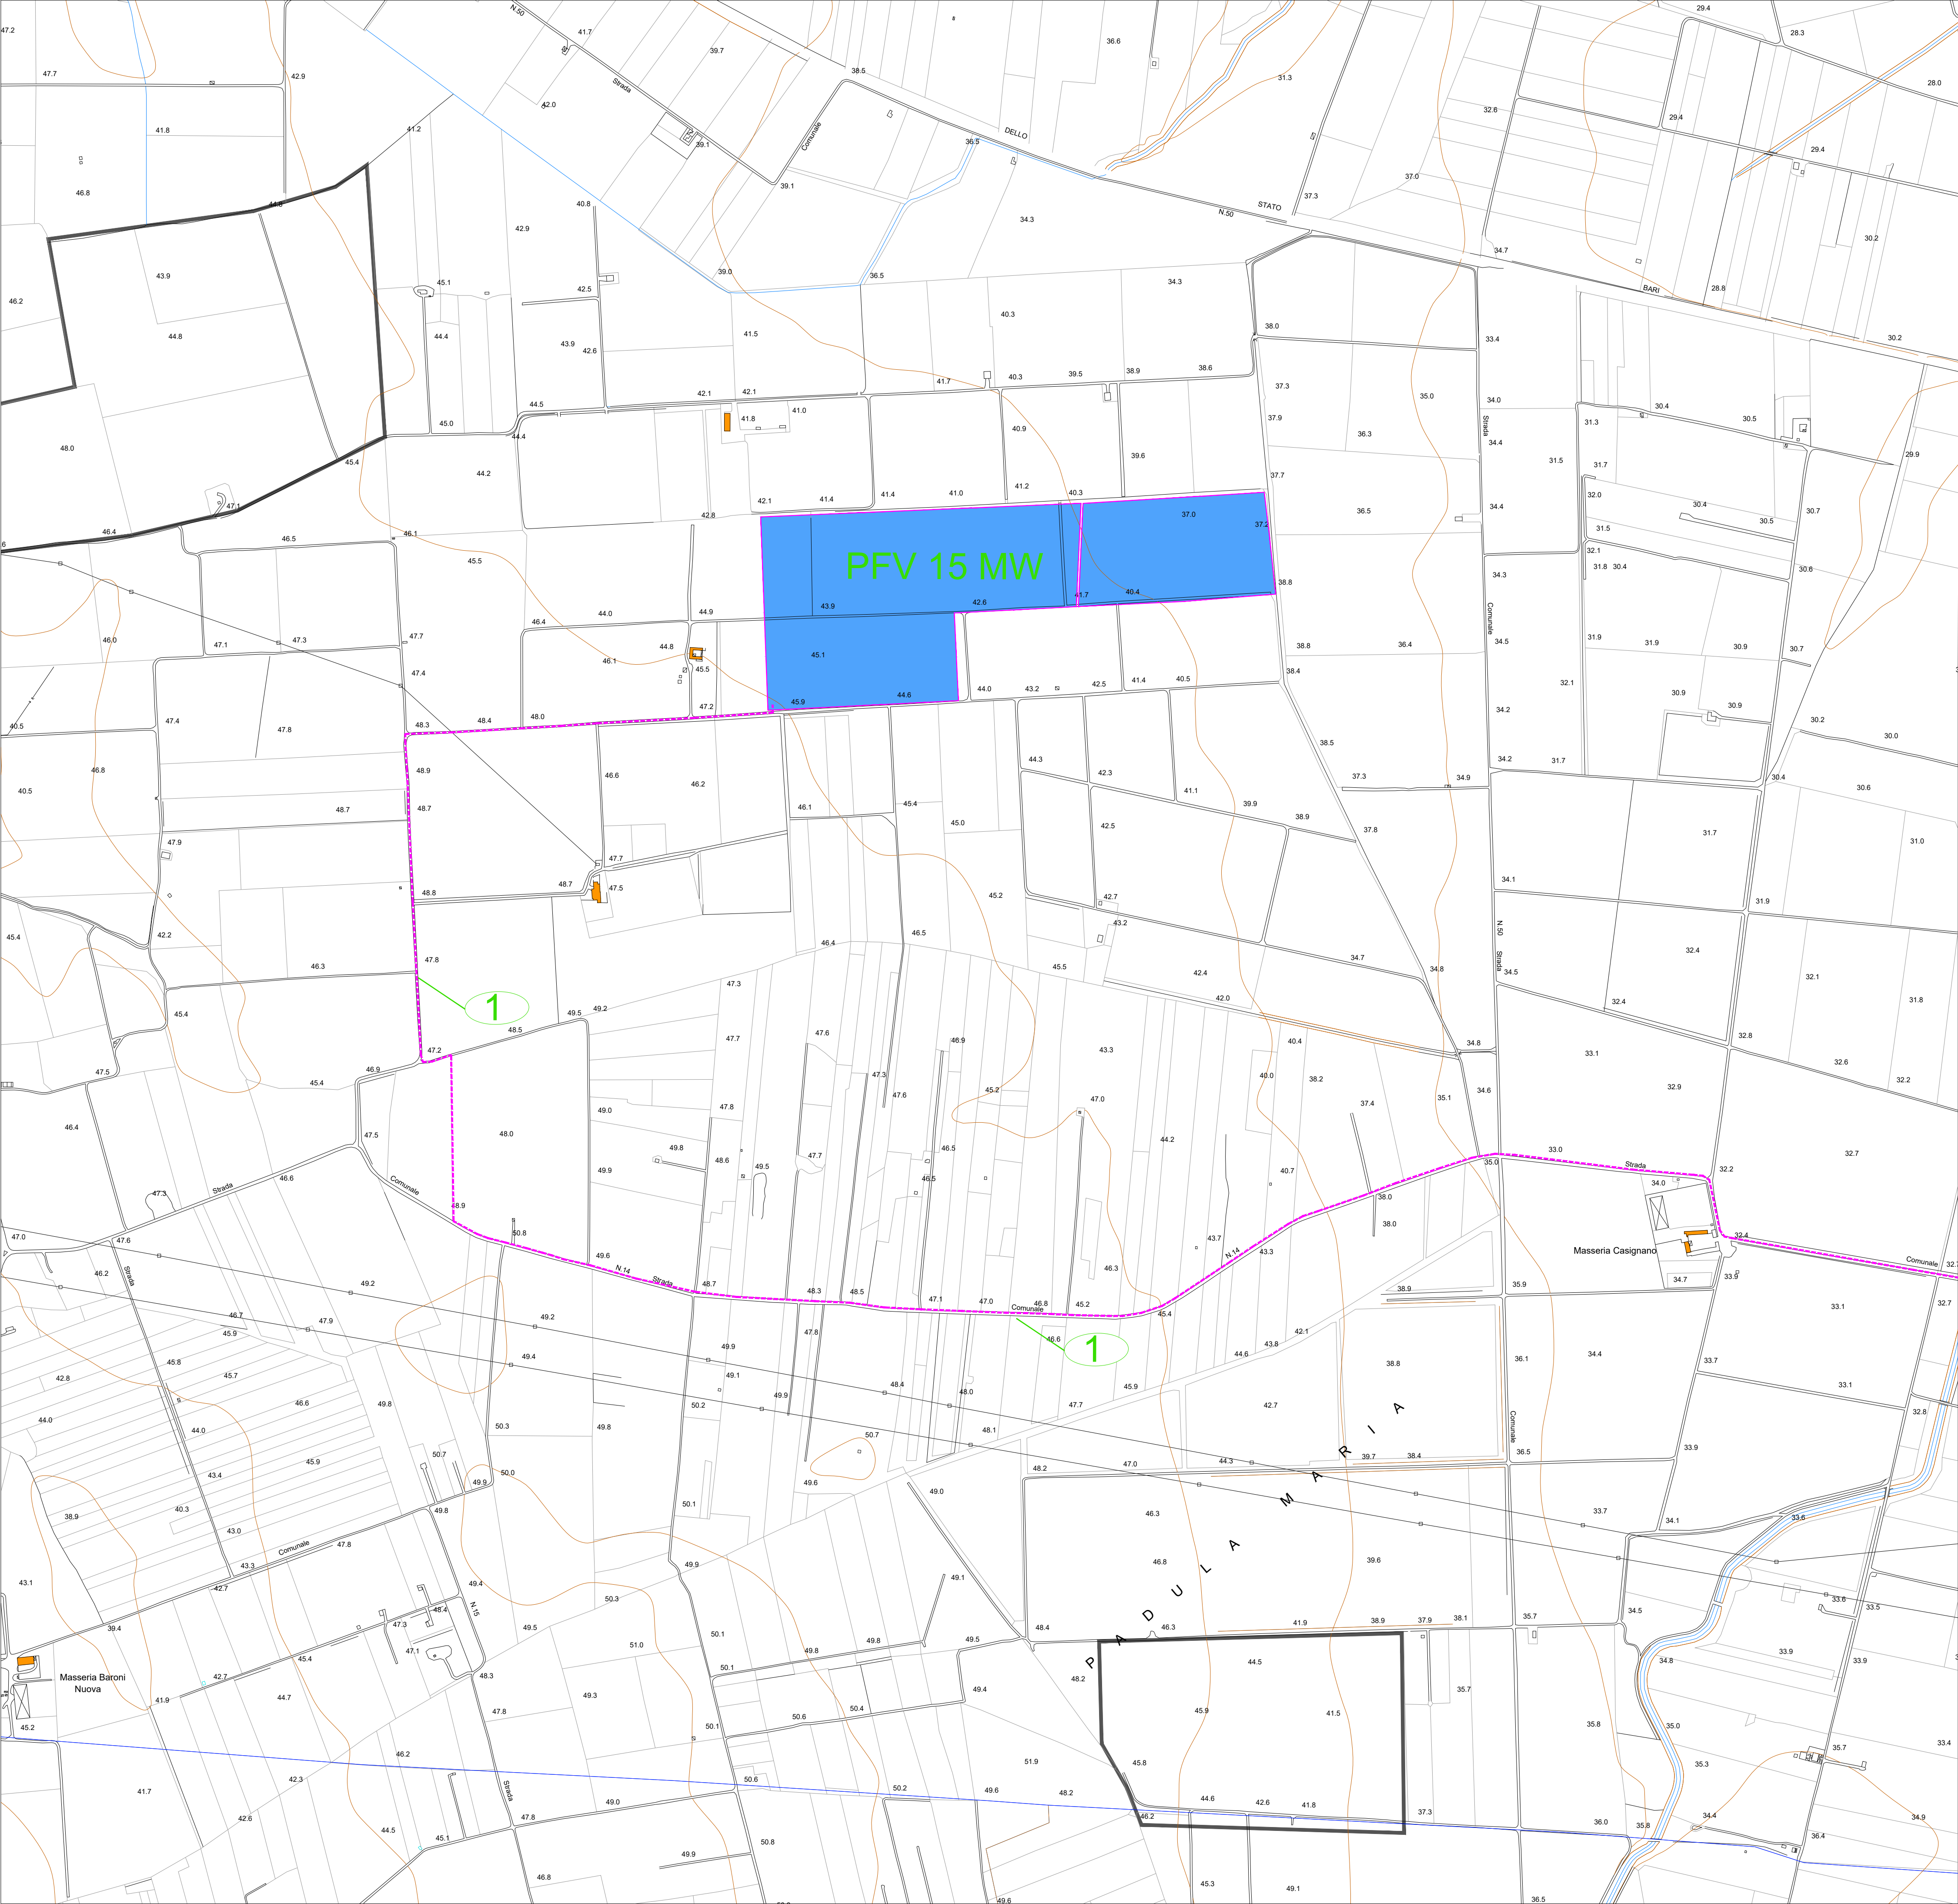

baroninuovi s.r.l.

Galleria Vintler 17 - 39100 Bolzano - mail: baroninuovi@pec.it - Tel: +39 02 997 493 83

**REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA
NAZIONALE (RTN) IN AGRO DEL COMUNE DI BRINDISI
"LOCALITA' CASIGNANO"**

SVILUPPATORI

enne.pi.studio s.r.l.
Lungomare di Mazzio, 36 - 70132 Bari
Tel. + 39 080 5346068
e-mail: pieho.noviel@ennepistudio.it

Greenergy

GREENERGY IMPIANTI S.R.L.
Via Sacro Cuore snc - IT 70015 Castellana (TA)
Tel +39 0994451860 Fax +39 099445168
info@greenergyimpianti.it www.greenergyimpianti.it

PROGETTISTA OPERE DI RETE

INSE
Ingegneria di Servizi

Via San Giacomo dei Capri, 38
80138 - NAPOLI
Tel. 081 5737998 - e-mail: inse.srl@virgilio.it

**4.2 Elaborati grafici, relazioni e documenti del progetto
definitivo dell'impianto**

Data: Febbraio 2020

**Codice documento:
PFBR15-D-U02**

Corografia CTR 1:5000

**POTENZA DC
17,996 MW
POTENZA AC
15,000 MW**

SCALA: 1:5000

03					
02					
01					
00	09/03/2020	Prima emissione	INSE S.r.l.	Ing. Giuseppe Mancini	Baroninuovi SRL
Rev	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della società Baroninuovi Srl e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta.